平成２７年度

水質年報

第４８集

愛知県企業庁

まえがき

1　この「水質年報」は平成27年4月から平成28年3月までの1年間に、水質試験所及び各水道事務所が行った水質試験・検査の成績及び調査の概要を集録した。

なお、ダイオキシン類は委託により試験を実施した。

2　検査方法等

(1)　検査方法及び結果の表記方法等は、別表のとおりとした。

(2)　平均値は算術平均を採用した。

(3)　浄水場毎日検査の数値は浄水場が定点で定時に測定した結果であり、値の表記は浄水場の表記どおりとした。

別表

第2版：2017/1/5

水質基準項目（51項目）

健康に関連する項目（31項目）

	項目名	基準値	報告下限値	有効桁数	検査方法等	備考
1	一般細菌	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること		2	標準寒天培地法	微生物
2	大腸菌	検出されないこと		2	特定酵素基質培地法	
3	カドミウム及びその化合物	カドミウムの量に関して、0.003mg/l以下	0.0003mg/l	2	ICP-MS法	無機物質 重金属
4	水銀及びその化合物	水銀の量に関して、0.0005mg/l以下	0.00005mg/l	2	還元気化－原子吸光光度法	
5	セレン及びその化合物	セレンの量に関して、0.01mg/l以下	0.001mg/l	2	ICP-MS法	
6	鉛及びその化合物	鉛の量に関して、0.01mg/l以下	0.001mg/l	2	ICP-MS法	
7	ヒ素及びその化合物	ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下	0.001mg/l	2	ICP-MS法	
8	六価クロム化合物	六価クロムの量に関して、0.05mg/l以下	0.005mg/l	2	ICP-MS法	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004mg/l	2	イオンクロマトグラフ法	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	シアンの量に関して、0.01mg/l以下	0.001mg/l	2	IC-PC法	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.02mg/l	2	イオンクロマトグラフ法	
12	フッ素及びその化合物	フッ素の量に関して、0.8mg/l以下	0.05mg/l	2	イオンクロマトグラフ法	
13	ホウ素及びその化合物	ホウ素の量に関して、1.0mg/l以下	0.1mg/l	2	ICP-MS法	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	0.0002mg/l	2	PT-GC/MS法	一般有機 化学物質
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005mg/l	2	PT-GC/MS法	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	0.001mg/l	2	PT-GC/MS法	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	0.001mg/l	2	PT-GC/MS法	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.001mg/l	2	PT-GC/MS法	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.001mg/l	2	PT-GC/MS法	
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	0.001mg/l	2	PT-GC/MS法	
21	塩素酸	0.6mg/l以下	0.02mg/l	2	イオンクロマトグラフ法	消毒副 生成物
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002mg/l	2	LC/MS法	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.001mg/l	2	PT-GC/MS法	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002mg/l	2	LC/MS法	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001mg/l	2	PT-GC/MS法	
26	臭素酸	0.01mg/l以下	0.001mg/l	2	IC-PC法	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.001mg/l	2	PT-GC/MS法	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002mg/l	2	LC/MS法	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001mg/l	2	PT-GC/MS法	
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001mg/l	2	PT-GC/MS法	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008mg/l	2	溶媒抽出-誘導体化-GC/MS法	

水道水が有すべき性状に関連する項目（20項目）

	項目名	基準値	報告下限値	有効桁数	検査方法等	備考
32	亜鉛及びその化合物	亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下	0.01mg/l	2	ICP-MS法	色
33	アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下	0.01mg/l	2	ICP-MS法	
34	鉄及びその化合物	鉄の量に関して、0.3mg/l以下	0.01mg/l	2	ICP-MS法	
35	銅及びその化合物	銅の量に関して、1.0mg/l以下	0.01mg/l	2	ICP-MS法	
36	ナトリウム及びその化合物	ナトリウムの量に関して、200mg/l以下	0.5mg/l	2	イオンクロマトグラフ法	味覚
37	マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して、0.05mg/l以下	0.001mg/l	2	ICP-MS法	色
38	塩化物イオン	200mg/l以下	0.2mg/l	2	イオンクロマトグラフ法	味覚
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	0.5mg/l	3	イオンクロマトグラフ法	
40	蒸発残留物	500mg/l以下	1mg/l	3	重量法	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	0.02mg/l	2	固相抽出－HPLC法	発泡
42	ジェオスミン(別名)	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l	2	SPME-GC/MS法	におい
43	2-メチルイソボルネオール(別名)	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l	2		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005mg/l	2	固相抽出－吸光光度法	発泡
45	フェノール類	フェノールの量に換算して0.005mg/l以下	0.0005mg/l	2	固相抽出-誘導体化-GC/MS法	におい
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3mg/l	2	全有機炭素計測定法	味覚
47	pH値	5.8以上8.6以下		3	ガラス電極法	基礎的 性状
48	味	異常でないこと			官能法	
49	臭気	異常でないこと			官能法	
50	色度	5度以下	0.5度	2	透過光測定法	
51	濁度	2度以下	0.1度	2	積分球式光電光度法	

水質管理目標設定項目(26項目)

	項目名	目標値	報告下限値	有効桁数	検査方法等	備考
1	アンチモン及びその化合物	アンチモンの量に関して、0.02mg/l以下	0.001mg/l	2	ICP-MS法	無機物質 重金属
2	ウラン及びその化合物	ウランの量に関して、0.002mg/l以下(暫定)	0.0001mg/l	2	ICP-MS法	
3	ニッケル及びその化合物	ニッケルの量に関して、0.02mg/l以下	0.001mg/l	2	ICP-MS法	
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	0.0004mg/l	2	PT-GC/MS法	一般有機化学物質
8	トルエン	0.4mg/l以下	0.02mg/l	2	PT-GC/MS法	
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下	0.008mg/l	2	溶媒抽出-GC/MS法	
10	亜塩素酸※	0.6mg/l以下				二酸化塩素使用時に検査
12	二酸化塩素※	0.6mg/l以下				
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)	0.001mg/l	2	溶媒抽出-GC/MS法	消毒副生成物
14	抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)	0.002mg/l	2	溶媒抽出-GC/MS法	
15	農薬類	検出値と目標値の比の和として、1以下		2	次ページのとおり	農薬
16	残留塩素	1mg/l以下	0.1mg/l	2	吸光光度法(DPD法)	におい
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下	0.5mg/l	3	イオンクロマトグラフ法	味覚
18	マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して、0.01mg/l以下	0.001mg/l	2	ICP-MS法	色
19	遊離炭酸	20mg/l以下	0.5mg/l	2	滴定法	味覚
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	0.001mg/l	2	PT-GC/MS法	一般有機化学物質
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/l以下	0.002mg/l	2	PT-GC/MS法	
22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	3mg/l以下	0.2mg/l	2	滴定法(酸性法)	味覚
23	臭気強度(TON)	3以下		1	官能法	におい
24	蒸発残留物	30mg/l以上200mg/l以下	1mg/l	3	重量法	味覚
25	濁度	1度以下	0.1度	2	積分球式光電光度法	濁り
26	pH値	7.5程度		3	ガラス電極法	腐食
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける		2	計算法	
28	従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2000以下であること(暫定)		2	R2A寒天培地法	微生物
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下	0.001mg/l	2	PT-GC/MS法	一般有機化学物質
30	アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して、0.1mg/l以下	0.01mg/l	2	ICP-MS法	色

※二酸化塩素不使用のため非実施

その他の項目(21項目)

	項目名	報告下限値	有効桁数	検査方法等
1	気温		3	サーミスタ温度計
2	水温		3	サーミスタ温度計
3	電気伝導度	0.1mS/m	3	電極法
4	総アルカリ度	0.5mg/l	3	滴定法(MR混合指示薬法)
5	アンモニア態窒素	0.01 mg/l	2	イオンクロマトグラフ法
6	紫外線吸光度(E260)	0.001/cm	3	紫外線吸光光度法
7	溶存鉄	0.01mg/l	2	ICP-MS法
8	溶存マンガン	0.001mg/l	2	ICP-MS法
9	嫌気性芽胞菌		2	ハンドフォード改良寒天培地法
10	透明度	0.1m	2	セッキー板
11	溶存酸素	0.1mg/l	3	溶存酸素計法
12	酸素飽和百分率	1%	3	溶存酸素計法
13	全窒素	0.01mg/l	2	連続流れ分析法
14	全窒素(溶存態)	0.01mg/l	2	連続流れ分析法
15	リン酸イオン	0.01mg/l	2	連続流れ分析法
16	全リン	0.001mg/l	2	連続流れ分析法
17	全リン(溶存態)	0.001mg/l	2	連続流れ分析法
18	溶性ケイ酸	0.1mg/l	3	連続流れ分析法
19	クロロフィルa	0.1μg/l	3	SCOR-UNESCO(1964)
20	生物総数			メンブレンフィルター法
21	放射性物質(セシウム-134、セシウム-137)		2	ゲルマニウム半導体核種分析装置によるガンマ線スペクトロメトリー

水質管理目標設定項目（目 15）における対象農薬類（120項目）

番号	検査項目 （農薬名）	目標値 （mg/l）	報告下限値 （mg/l）	有効桁数	検査方法等	用途
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	0.0005	2	PT-GC/MS法	殺虫剤
2	2,2-DPA（ダラポン）	0.08	0.001	2	LC/MS法	除草剤
3	2,4-D（2,4-PA）	0.03	0.0003	2	LC/MS法	除草剤
4	EPN	0.004	0.00005	2	固相抽出-GC/MS法	殺虫剤
5	MCPA	0.005	0.0003	2	LC/MS法	除草剤
6	アシュラム	0.2	0.002	2	LC/MS法	除草剤
7	アセフェート	0.006	0.0008	2	LC/MS法	殺虫剤・殺菌剤
8	アトラジン	0.01	0.0001	2	固相抽出-GC/MS法	除草剤
9	アニロホス	0.003	0.00005	2	固相抽出-GC/MS法	除草剤
10	アミトラズ	0.006	0.0003	2	LC/MS法	殺虫剤
11	アラクロール	0.03	0.0003	2	固相抽出-GC/MS法	除草剤
12	イソキサチオン	0.008	0.00008	2	固相抽出-GC/MS法	殺虫剤
13	イソフェンホス	0.001	0.00003	2	固相抽出-GC/MS法	殺菌剤
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01	0.0001	2	固相抽出-GC/MS法	殺虫剤
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3	0.003	2	固相抽出-GC/MS法	殺虫剤・殺菌剤・植物成長調整剤
16	イプロベンホス(IBP)	0.09	0.0009	2	固相抽出-GC/MS法	殺菌剤
17	イミノクタジン	0.006	0.004	2	LC/MS法	殺虫剤・殺菌剤
18	インダノファン	0.009	0.00009	2	固相抽出-GC/MS法	除草剤
19	エスプロカルブ	0.03	0.0003	2	固相抽出-GC/MS法	除草剤
20	エディフェンホス(エジフェンホス、EDDP)	0.006	0.00006	2	固相抽出-GC/MS法	殺菌剤
21	エトフェンプロックス	0.08	0.0008	2	固相抽出-GC/MS法	殺虫剤・殺菌剤
22	エトリジアゾール（エクロメゾール）	0.004	0.00004	2	固相抽出-GC/MS法	殺菌剤
23	エンドスルファン（ベンゾエピン）	0.01	0.0001	2	固相抽出-GC/MS法	殺虫剤
24	オキサジクロメホン	0.02	0.0002	2	LC/MS法	除草剤
25	オキシン銅（有機銅）	0.03	0.004	2	LC/MS法	殺虫剤・殺菌剤
26	オリサストロビン	0.1	0.001	2	固相抽出-GC/MS法	殺虫剤・殺菌剤
27	カズサホス	0.0006	0.000006	2	固相抽出-GC/MS法	殺虫剤
28	カフェンストロール	0.008	0.00008	2	固相抽出-GC/MS法	殺虫剤・除草剤
29	カルタップ	0.3	-	-	-	殺虫剤・殺菌剤・除草剤
30	カルバリル(NAC)	0.05	0.0005	2	LC/MS法	殺虫剤
31	カルプロパミド	0.04	0.0004	2	LC/MS法	殺虫剤・殺菌剤
32	カルボフラン	0.005	0.00005	2	LC/MS法	代謝物
33	キノクラミン（ACN）	0.005	0.00005	2	固相抽出-GC/MS法	除草剤
34	キャプタン	0.3	0.003	2	固相抽出-GC/MS法	殺菌剤
35	クミルロン	0.03	0.0003	2	固相抽出-GC/MS法	除草剤
36	グリホサート	2	0.02	2	誘導体化-HPLC法	除草剤
37	グルホシネート	0.02	-	-	-	除草剤・植物成長調整剤
38	クロメプロップ	0.02	0.0002	2	LC/MS法	除草剤
39	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001	0.0001	2	固相抽出-GC/MS法	除草剤
40	クロルピリホス	0.003	0.00005	2	固相抽出-GC/MS法	殺虫剤
41	クロロタロニル(TPN)	0.05	0.0005	2	固相抽出-GC/MS法	殺虫剤・殺菌剤
42	シアナジン	0.004	0.00004	2	固相抽出-GC/MS法	除草剤
43	シアノホス（CYAP）	0.003	0.00003	2	固相抽出-GC/MS法	殺虫剤
44	ジウロン(DCMU)	0.02	0.0002	2	LC/MS法	除草剤
45	ジクロベニル(DBN)	0.01	0.0001	2	固相抽出-GC/MS法	除草剤
46	ジクロルボス(DDVP)	0.008	0.00008	2	固相抽出-GC/MS法	殺虫剤
47	ジクワット	0.005	0.001	2	固相抽出-HPLC法	除草剤
48	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.004	0.00004	2	固相抽出-GC/MS法	殺虫剤
49	ジチアノン	0.03	-	-	-	殺菌剤
50	ジチオカルバメート系農薬	0.005	-	-	-	殺虫剤・殺菌剤
51	ジチオピル	0.009	0.00009	2	固相抽出-GC/MS法	除草剤
52	シハロホップブチル	0.006	0.00006	2	固相抽出-GC/MS法	除草剤
53	シマジン(CAT)	0.003	0.00003	2	固相抽出-GC/MS法	除草剤
54	ジメタメトリン	0.02	0.0002	2	固相抽出-GC/MS法	除草剤
55	ジメトエート	0.05	0.0005	2	固相抽出-GC/MS法	殺虫剤
56	シメトリン	0.03	0.0003	2	固相抽出-GC/MS法	除草剤
57	ジメピペレート	0.003	0.00003	2	固相抽出-GC/MS法	除草剤
58	ダイアジノン	0.005	0.00005	2	固相抽出-GC/MS法	殺虫剤・殺菌剤
59	ダイムロン	0.8	0.008	2	LC/MS法	殺虫剤・殺菌剤・除草剤
60	ダゾメット	0.006	-	-	-	殺菌剤

番号	農薬名	目標値(mg/l)	報告下限値(mg/l)	有効桁数	検査方法等	用途
61	チアジニル	0.1	0.001	2	LC/MS法	殺虫剤・殺菌剤
62	チウラム	0.02	0.0002	2	LC/MS法	殺虫剤・殺菌剤
63	チオジカルブ	0.08	0.0008	2	LC/MS法	殺虫剤
64	チオファネートメチル	0.3	0.003	2	LC/MS法	殺虫剤・殺菌剤
65	チオベンカルブ	0.02	0.0002	2	固相抽出-GC/MS法	除草剤
66	テルブカルブ(MBPMC)	0.02	0.0002	2	固相抽出-GC/MS法	除草剤
67	トリクロピル	0.006	0.00006	2	LC/MS法	除草剤
68	トリクロルホン(DEP)	0.005	0.0002	2	固相抽出-GC/MS法	殺虫剤
69	トリシクラゾール	0.08	0.0008	2	LC/MS法	殺虫剤・殺菌剤・植物成長調整剤
70	トリフルラリン	0.06	0.0006	2	固相抽出-GC/MS法	除草剤
71	ナプロパミド	0.03	0.0003	2	固相抽出-GC/MS法	除草剤
72	パラコート	0.005		2		除草剤
73	ピペロホス	0.0009	0.00005	2	固相抽出-GC/MS法	除草剤
74	ピラクロニル	0.01		2		除草剤
75	ピラゾキシフェン	0.004	0.00004	2	固相抽出-GC/MS法	除草剤
76	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02	0.0002	2	LC/MS法	除草剤
77	ピリダフェンチオン	0.002	0.00005	2	固相抽出-GC/MS法	殺虫剤
78	ピリブチカルブ	0.02	0.0002	2	固相抽出-GC/MS法	除草剤
79	ピロキロン	0.04	0.0004	2	固相抽出-GC/MS法	殺菌剤
80	フィプロニル	0.0005	0.000005	2	固相抽出-GC/MS法	殺虫剤・殺菌剤
81	フェニトロチオン(MEP)	0.003	0.00003	2	固相抽出-GC/MS法	殺虫剤
82	フェノブカルブ(BPMC)	0.03	0.0003	2	固相抽出-GC/MS法	殺虫剤・殺菌剤
83	フェリムゾン	0.05		2		殺虫剤・殺菌剤
84	フェンチオン(MPP)	0.006	0.00006	2	固相抽出-GC/MS法	殺虫剤
85	フェントエート（PAP）	0.007	0.00007	2	固相抽出-GC/MS法	殺虫剤・殺菌剤
86	フェントラザミド	0.01	0.0001	2	LC/MS法	除草剤
87	フサライド	0.1	0.001	2	固相抽出-GC/MS法	殺虫剤・殺菌剤
88	ブタクロール	0.03	0.0003	2	固相抽出-GC/MS法	除草剤
89	ブタミホス	0.02	0.0002	2	固相抽出-GC/MS法	除草剤
90	ブプロフェジン	0.02	0.0002	2	固相抽出-GC/MS法	殺虫剤・殺菌剤
91	フルアジナム	0.03	0.0003	2	LC/MS法	殺菌剤
92	プレチラクロール	0.05	0.0005	2	固相抽出-GC/MS法	除草剤
93	プロシミドン	0.09	0.0009	2	固相抽出-GC/MS法	殺菌剤
94	プロチオホス	0.004		2		殺虫剤
95	プロピコナゾール	0.05	0.0005	2	固相抽出-GC/MS法	殺菌剤
96	プロピザミド	0.05	0.0005	2	固相抽出-GC/MS法	除草剤
97	プロベナゾール	0.05	0.0005	2	LC/MS法	殺虫剤・殺菌剤
98	ブロモブチド	0.1	0.001	2	固相抽出-GC/MS法	殺虫剤・殺菌剤
99	ベノミル	0.02	0.0002	2	LC/MS法	殺菌剤
100	ペンシクロン	0.1	0.001	2	固相抽出-GC/MS法	殺虫剤・殺菌剤
101	ベンゾビシクロン	0.09	0.0009	2	LC/MS法	除草剤
102	ベンゾフェナップ	0.004	0.00004	2	LC/MS法	除草剤
103	ベンタゾン	0.2	0.002	2	LC/MS法	除草剤
104	ペンディメタリン	0.3	0.003	2	固相抽出-GC/MS法	除草剤・植物成長調整剤
105	ベンフラカルブ	0.04	0.0004	2	LC/MS法	殺虫剤・殺菌剤
106	ベンフルラリン（ベスロジン）	0.01	0.0001	2	固相抽出-GC/MS法	除草剤
107	ベンフレセート	0.07	0.0007	2	固相抽出-GC/MS法	除草剤
108	ホスチアゼート	0.003	0.00003	2	固相抽出-GC/MS法	殺虫剤
109	マラチオン（マラソン）	0.05	0.0005	2	固相抽出-GC/MS法	殺虫剤
110	メコプロップ(MCPP)	0.05	0.00005	2	LC/MS法	除草剤
111	メソミル	0.03	0.0003	2	LC/MS法	殺虫剤
112	メタム（カーバム）	0.01		2		殺虫剤
113	メタラキシル	0.06	0.0006	2	固相抽出-GC/MS法	殺虫剤・殺菌剤
114	メチダチオン(DMTP)	0.004	0.00004	2	固相抽出-GC/MS法	殺虫剤
115	メチルダイムロン	0.03	0.0003	2	固相抽出-GC/MS法	除草剤
116	メトミノストロビン	0.04	0.0004	2	固相抽出-GC/MS法	殺虫剤・殺菌剤
117	メトリブジン	0.03	0.0003	2	固相抽出-GC/MS法	除草剤
118	メフェナセット	0.02	0.0002	2	固相抽出-GC/MS法	除草剤
119	メプロニル	0.1	0.001	2	固相抽出-GC/MS法	殺虫剤・殺菌剤
120	モリネート	0.005	0.00005	2	固相抽出-GC/MS法	除草剤

変更履歴

第2版:2017/1/5	・水質基準項目「ジクロロ酢酸」の基準値を0.04mg/l から0.03mg/l へ修正
	・水質管理目標設定項目の表最上段の欄で「基準値」の表記を「目標値」に修正
	・同項目の「アンチモン及びその化合物」の目標値を0.015mg/l から0.02mg/l へ修正
	・同項目の「ニッケル及びその化合物」の目標値を0.01mg/l 以下（暫定）から0.02mg/l 以下 へ修正
第3版:2017/12/	・2　平成27年度の水質概況 御嶽関連の記載を「平成28年5月に監視を終了した」から「平成27年5月に監視を終了した」に修正

目　次

Ⅰ　概　要

1　水質管理

2　平成28年度の水質概況

3　愛知県企業庁の組織及び水質管理業務の概要

4　浄水場の概要

Ⅱ　定　期　試　験

1　原水毎月試験

2　浄水毎月検査

3　工業用水毎月検査

4　貯水池試験

5　農薬類試験

6　浄水場毎日検査

7　浄水場原水濁度分布

8　各種試験

Ⅰ　概　要

1 水質管理

愛知県企業庁は木曽川(木曽川・長良川)、矢作川及び豊川の3水系を水源とし、名古屋市とその周辺の一部及び三河山間部を除く愛知県下全域を給水対象に、水道用水供給事業(給水対象:42団体※)及び工業用水道事業(給水対象:延べ373事業所※)を実施している。

愛知県企業庁では安全で質の高い水道水の供給を目指して、水質試験所を中心に県内の4水道事務所と一体的に水源から供給点までの水質管理を行っている。

水道水については、毎年度受水団体の意見等を踏まえて「水質検査計画」を策定し、これに基づき原水及び浄水の水質検査を行っている。また、工業用水については別に計画を定め、水質検査を行っている。

その他、平成23年3月11日に発生した東日本大震災に伴う福島第一原発事故の水道水への影響を確認するため、浄水場浄水、原水 4 地点(兼山愛知用水取水口、長良川取水口、岩倉取水口、大野頭首工)の放射性物質検査を行っている。

平成20年1月に水道水質検査優良試験所規範(水道GLP)認定を取得しており、平成28年1月には認定を更新し、検査結果の信頼性の確保と検査技術の向上を図っている。

(※：平成28年4月1日現在)

JWWA-GLP 033
水道GLP認定

２　平成27年度の水質概況

藻類の増殖や降雨による原水臭気の異常等は確認したものの、通年で水質は概ね安定していた。平成27年度は降雨に恵まれ、原水水源の水量を確保できたため、節水となる水系はなかった。

木曽川の上流にある御嶽山が平成26年9月27日に噴火し、下流水質への影響が懸念されたが、大きな影響は確認されず、水処理にも問題はなかったため、平成27年5月に監視を終了した。

１）浄水

浄水場浄水池・供給点の全地点について、省令で定める水質基準に適合していた。

２）工業用水

知多浄水場及び尾張西部浄水場の配水について、愛知県工業用水給水規程に定める水質基準項目のうち、水温が超過していた。

３）原水及び浄水場原水

（１）木曽川(木曽川・長良川)水系

春季に入鹿池及び佐布里池で黄金藻類 *Uroglena americana* が増殖し、生ぐさ臭が確認されたが、水処理に問題はなかった。また、佐布里池では春季に珪藻類 *Asterionella formosa* が増殖したが水処理に問題はなかった。夏季から秋季にかけて、入鹿池で放線菌由来と思われるカビ臭が確認され、浄水場で活性炭処理を実施した。

（２）矢作川水系

春季に矢作ダムで *U. americana* による生ぐさ臭が確認され、浄水場で活性炭処理を実施した。夏季に羽布ダムで原因不明の生ぐさ臭が確認されたが、水処理に問題はなかった。また、同時期にアオコが発生し、アオコを構成する藍藻類 *Anabaena* spp. によるカビ臭が確認され、浄水場で活性炭処理を実施した。

（３）豊川水系

秋季に宇連ダムで、夏季を除く全ての時季に駒場池で *U. americana* による生ぐさ臭が確認され、浄水場で活性炭処理を実施した。春季に三ツ口池で *A. formosa* が増殖したが、水処理に問題はなかった。また、冬季に三ツ口池で藍藻類 *Oscillatoria* sp. によるカビ臭が確認されたが、水処理に問題はなかった。万場調整池では夏季に緑藻類 *Staurastrum* sp. が増殖し、浄水場では凝集処理の強化で対応した。また、11 月から年度末にかけて、緑藻類 *Closterium aciculare* の増殖を確認したが、水処理に問題はなかった。

4）放射性物質検査

全地点で放射性物質は検出されなかった。

３　愛知県企業庁の組織及び水質管理業務の概要

第１版：2016/12/22

（平成 28 年度）

（１）組織

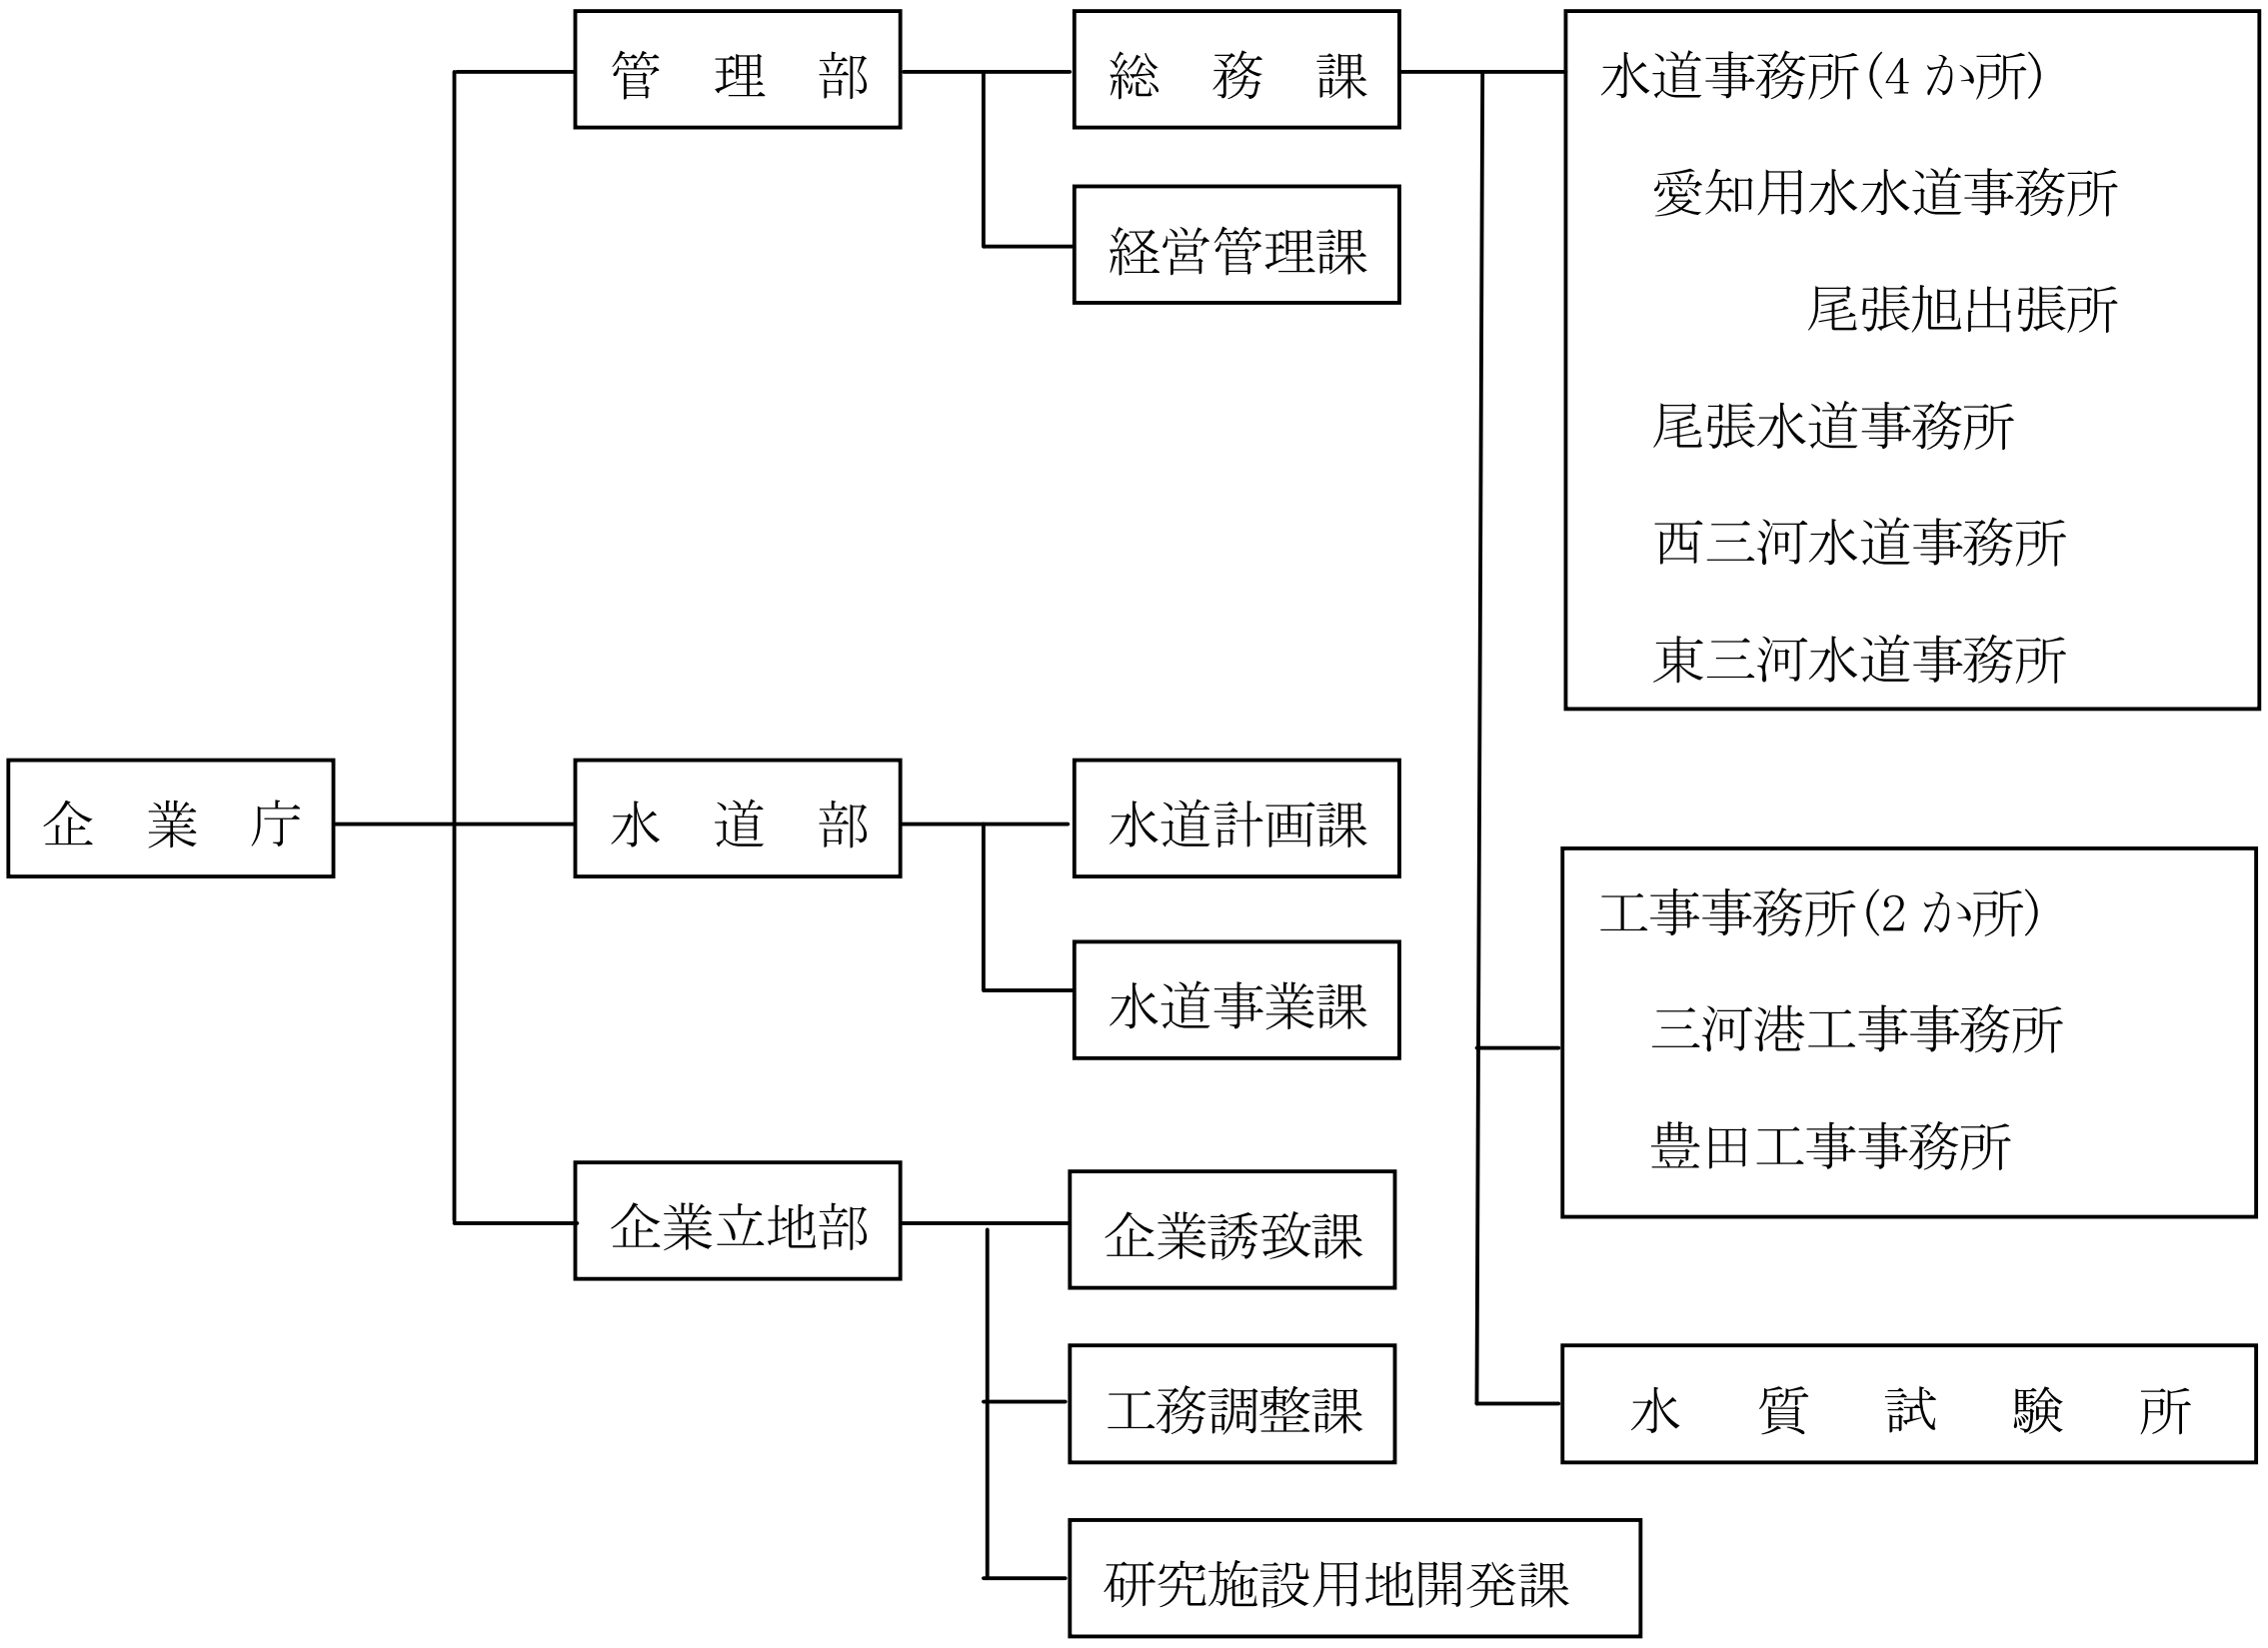

（２）水質管理業務

水質試験所

- 水源の水質管理
- 水道 GLP
- 水質基準項目、水質管理目標設定項目及び要検討項目の水質検査
- 水質に係る調査試験
- 水質に係る指導及び調整

水道事務所

- 水源の水質管理
- 浄水の水質管理
- 浄水場の水質毎日検査
- 供給点の水質毎月検査
- 浄水処理の水質に係る指導

４ 浄水場の概要

(平成28年4月1日現在)

水道事務所名	浄水場名	水道用水施設能力[㎥/日]	工業用水施設能力[㎥/日]	水源水系
愛知用水水道事務所	高蔵寺浄水場	94,300		木曽川
	尾張東部浄水場	220,300		
	尾張東部浄水場(東郷)		200,000	木曽川 矢作川
	上野浄水場	164,100	172,800	
	知多浄水場	206,300	472,800	
尾張水道事務所	犬山浄水場	344,300		木曽川
	尾張西部浄水場	169,000	290,000	
西三河水道事務所	豊田浄水場	231,000		矢作川
	幸田浄水場	89,000		
	安城浄水場		300,000	
東三河水道事務所	豊橋浄水場	104,900		豊川
	豊川浄水場	86,000		
	蒲郡浄水場(工水)		44,000	
	豊橋南部浄水場	76,500	74,000	
	計	1,785,700	1,553,600	

Ⅱ 定期試験

1 原水毎月試験

第1版：2016/12/22

(2)木曽川(木曽川・長良川)水系

(3)矢作川水系

(4)豊川水系

(1)原水採水地点図

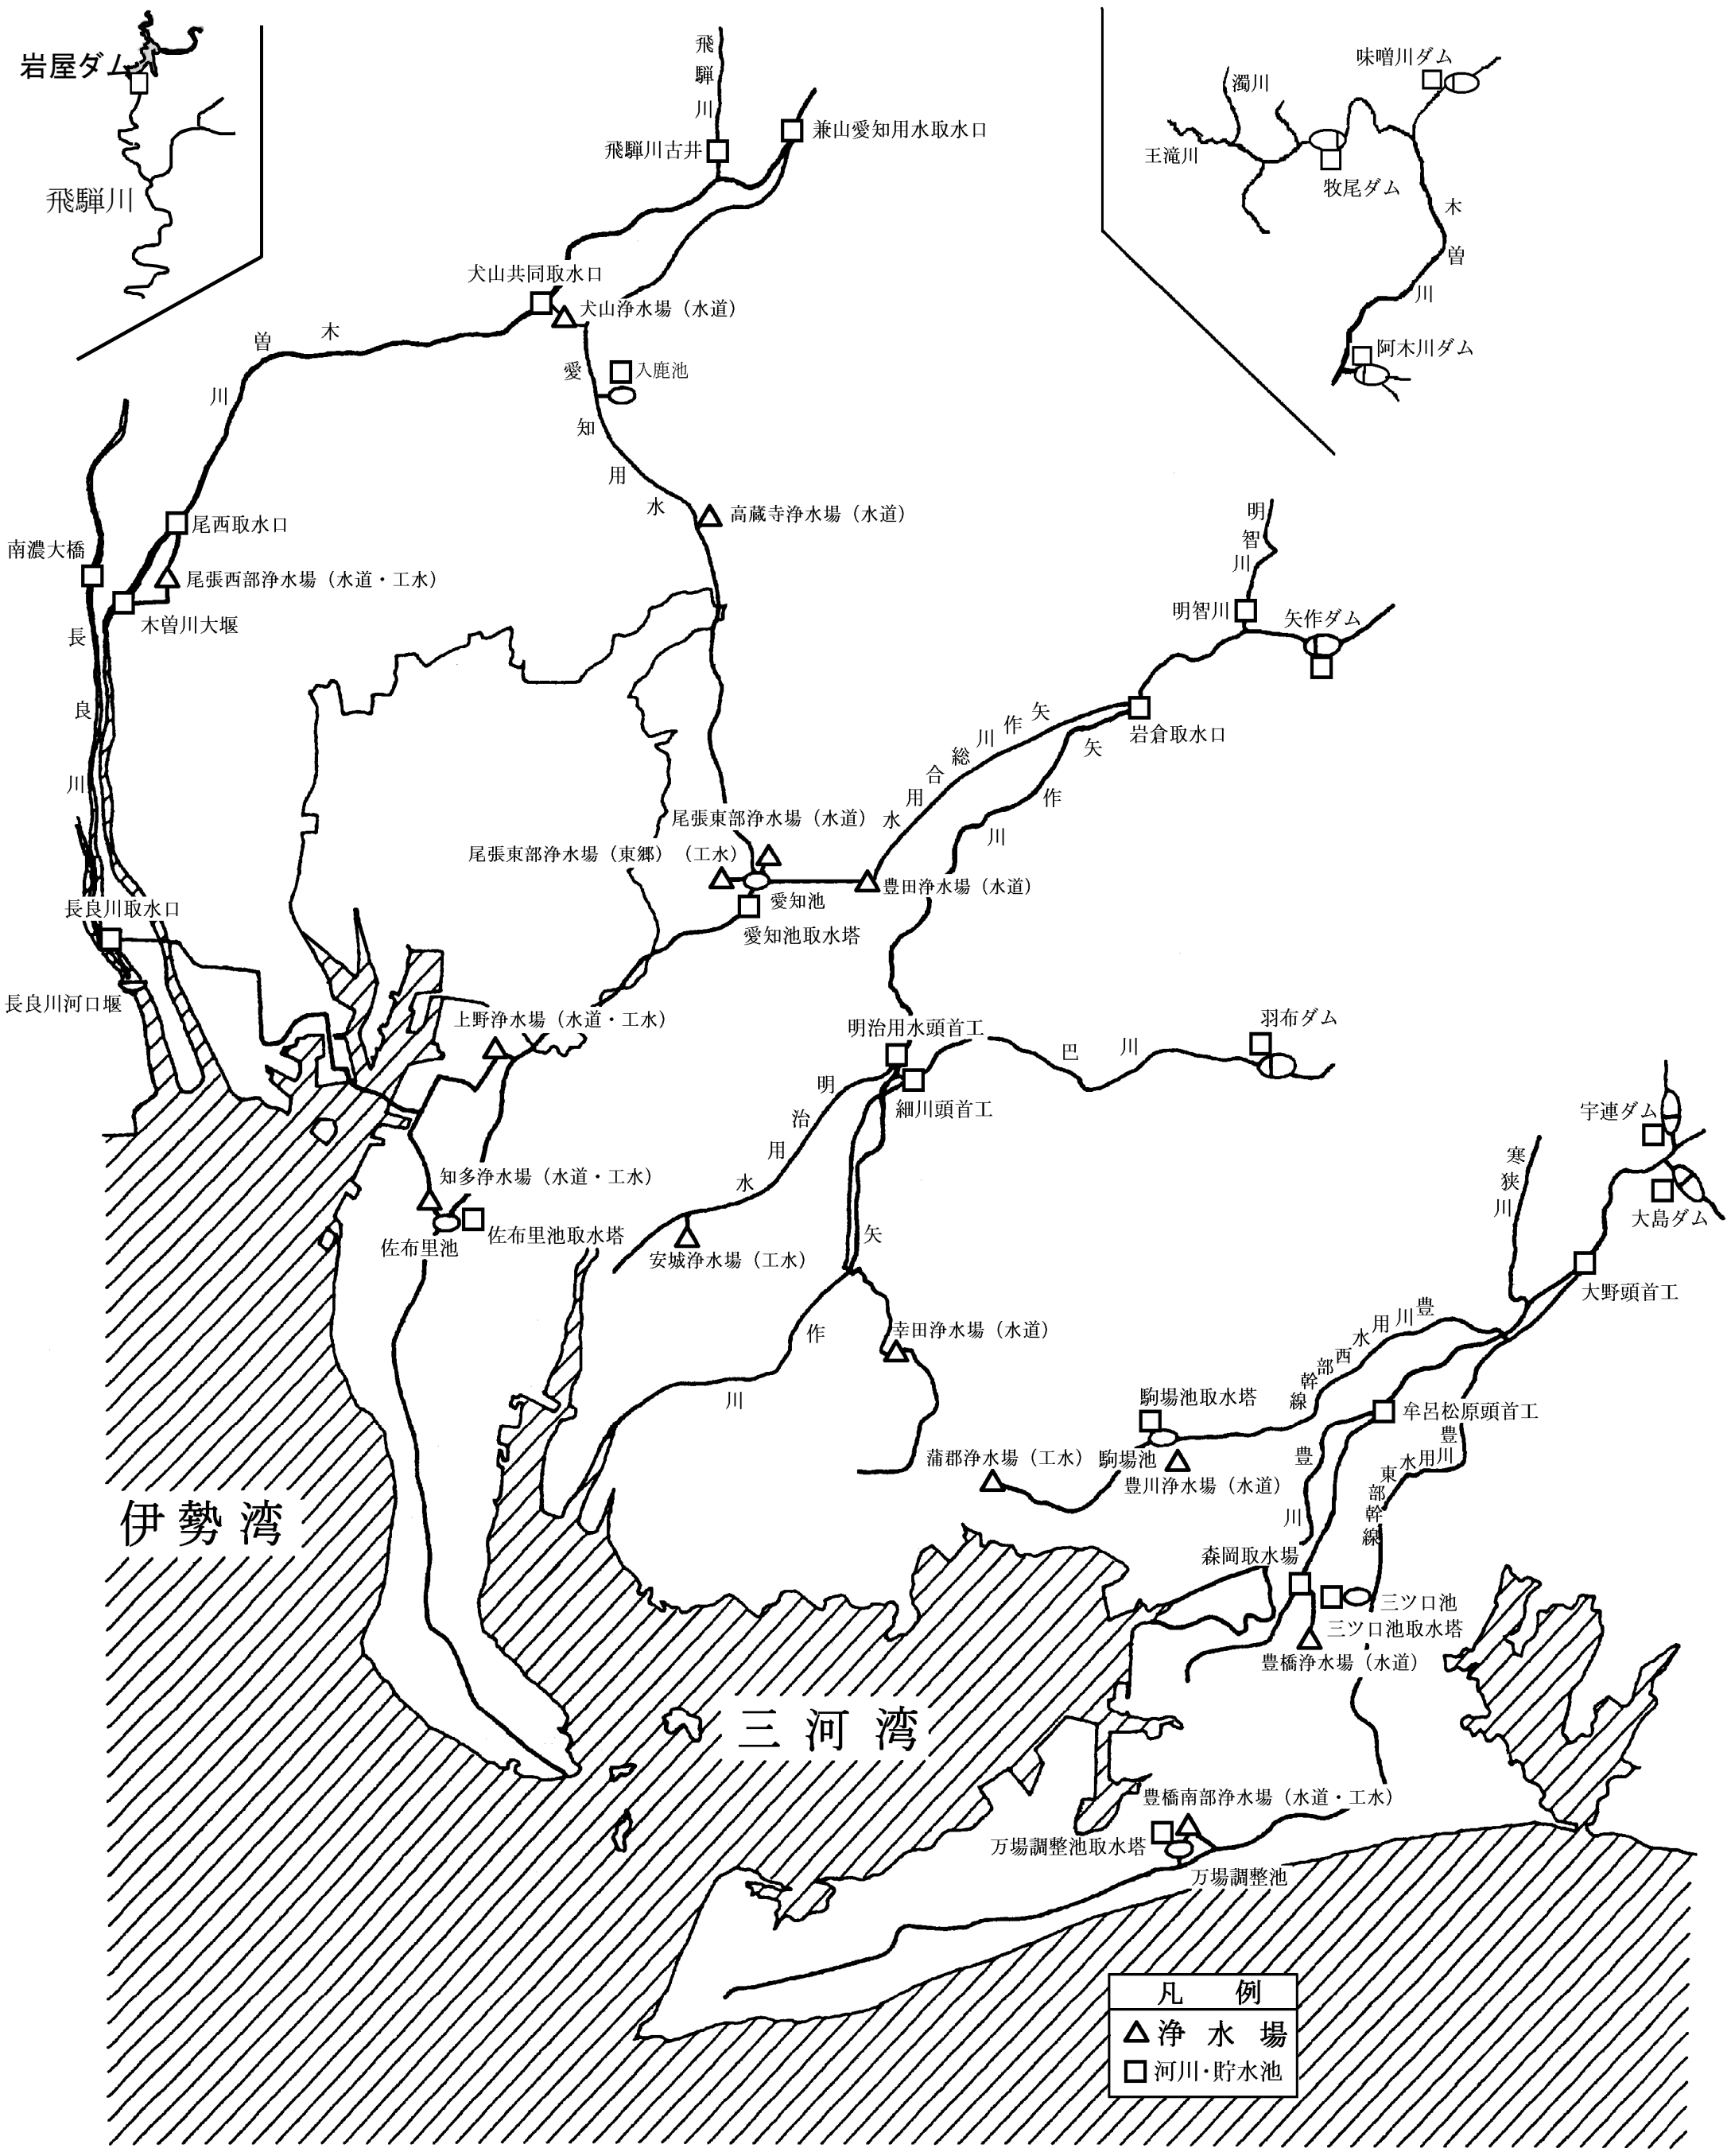
岩屋ダム
飛騨川
飛騨川
飛騨川古井
兼山愛知用水取水口
味噌川ダム
濁川
王滝川
牧尾ダム
木曽川
阿木川ダム
犬山共同取水口
犬山浄水場（水道）
木曽川
入鹿池
愛知用水
高蔵寺浄水場（水道）
尾西取水口
南濃大橋
尾張西部浄水場（水道・工水）
木曽川大堰
長良川
明智川
明智川
矢作ダム
岩倉取水口
矢作川
総合用水
矢作川
尾張東部浄水場（水道）
尾張東部浄水場（東郷）（工水）
愛知池
愛知池取水塔
豊田浄水場（水道）
長良川取水口
長良川河口堰
上野浄水場（水道・工水）
明治用水頭首工
細川頭首工
巴川
羽布ダム
明治用水
知多浄水場（水道・工水）
佐布里池
佐布里池取水塔
安城浄水場（工水）
矢作川
幸田浄水場（水道）
宇連ダム
寒狭川
大島ダム
大野頭首工
豊川用水西部幹線
駒場池取水塔
蒲郡浄水場（工水）
駒場池
豊川浄水場（水道）
牟呂松原頭首工
豊川用水東部幹線
豊川
森岡取水場
三ツ口池
三ツ口池取水塔
豊橋浄水場（水道）
伊勢湾
三河湾
豊橋南部浄水場（水道・工水）
万場調整池取水塔
万場調整池
凡 例
△浄 水 場
□河川・貯水池

(2)木曽川(木曽川・長良川)水系

兼山愛知用水取水口

		平成27年 4月13日	5月11日	6月16日	7月6日	8月10日	9月1日	10月13日	11月16日	12月7日	平成28年 1月12日	2月1日	3月7日	最高	最低	平均
天候前日		曇	晴	晴	曇	晴	曇一時雨	晴	晴	晴	晴	晴	雨			
天候当日		雨	晴	曇	雨	晴	雨のち曇	晴	曇	晴	晴	曇	曇のち雨			
気温	℃	14.5	21.5	25.0	23.0	38.5	24.5	20.0	20.5	16.0	9.5	9.5	19.0	38.5	9.5	20.1
水温	℃	10.0	15.7	18.8	18.0	25.5	19.3	14.3	12.5	8.3	5.5	5.3	7.4	25.5	5.3	13.4
一般細菌	個/ml	510	300	150	1,300	500	1,800	1,200	1,000	460	56	1,500	140	1,800	56	740
大腸菌(MPN)	MPN/dl	54	8.5	13	84	8.6	140	26	82	18	1.0	96	1.0	140	1.0	44
カドミウム及びその化合物	mg/l				< 0.0003					< 0.0003				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005					< 0.00005				< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l				< 0.004					< 0.004				< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.27	0.22	0.20	0.26	0.17	0.22	0.26	0.24	0.25	0.25	0.36	0.27	0.36	0.17	0.25
フッ素及びその化合物	mg/l				0.10					0.11				0.11	0.10	0.11
ホウ素及びその化合物	mg/l				< 0.1					< 0.1				< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002					< 0.0002				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l				0.16					0.15				0.16	0.15	0.16
鉄及びその化合物	mg/l	0.55	0.16	0.15	0.19	0.18	0.66	0.20	0.21	0.21	0.16	0.38	0.34	0.66	0.15	0.28
溶存鉄	mg/l															
銅及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l				2.8					4.2				4.2	2.8	3.5
マンガン及びその化合物	mg/l	0.037	0.023	0.019	0.027	0.037	0.049	0.028	0.030	0.023	0.031	0.026	0.040	0.049	0.019	0.031
溶存マンガン	mg/l															
塩化物イオン	mg/l	2.1	2.5	2.5	1.9	3.0	2.5	2.4	2.7	3.2	4.6	5.1	3.6	5.1	1.9	3.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	15.3	17.0	18.3	16.3	21.4	16.5	18.9	17.9	19.9	22.7	17.6	18.8	22.7	15.3	18.4
蒸発残留物	mg/l				52					52				52	52	52
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02					< 0.02				< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l				0.000002					0.000001				0.000002	0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l				< 0.000001					< 0.000001				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005					< 0.0005				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.8	0.8	0.8	1.0	1.2	0.7	0.8	0.6	0.6	1.3	0.6	1.3	0.6	0.8
pH値		7.3	7.5	7.4	7.2	7.2	7.0	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.5	7.0	7.3
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	土臭	厨芥臭	藻臭	厨芥臭	藻臭	藻臭	藻臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	2.1	2.1	2.6	3.1	2.2	5.5	2.1	2.7	2.0	1.0	6.3	1.1	6.3	1.0	2.7
濁度	度	5.7	3.4	2.9	2.7	2.9	21	3.0	1.9	2.7	1.8	8.7	6.7	21	1.8	5.3
アンチモン及びその化合物	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/l				< 0.0001		< 0.0001							< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ニッケル及びその化合物	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
1,2-ジクロロエタン	mg/l				< 0.0004		< 0.0004							< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
トルエン	mg/l				< 0.02		< 0.02							< 0.02	< 0.02	< 0.02
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l				< 0.008		< 0.008							< 0.008	< 0.008	< 0.008
農薬類					0.00		0.00							0.00	0.00	0.00
遊離炭酸	mg/l				1.5		1.0							1.5	1.0	1.3
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l				< 0.002		< 0.002							< 0.002	< 0.002	< 0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l				2.5		3.6							3.6	2.5	3.1
腐食性(ランゲリア指数)					-2.3		-2.7							-2.3	-2.7	-2.5
1,1-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
電気伝導度	mS/m	5.4	5.7	6.2	5.4	8.0	5.7	6.3	6.3	6.8	8.2	6.8	6.6	8.2	5.4	6.5
総アルカリ度	mg/l	14.0	15.0	17.0	15.5	17.0	11.0	18.5	16.0	19.0	18.5	14.0	14.5	19.0	11.0	15.8
アンモニア態窒素	mg/l	0.02	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	0.01	0.03	0.01	0.03	0.03	0.04	0.02	0.04	< 0.01	0.02
紫外線(UV)吸光度									0.020	0.014				0.020	0.014	0.017
嫌気性芽胞菌	MPN/dl															
透明度	m															
溶存酸素	mg/l	11.6	10.4	9.6	9.4	8.4	9.4	10.3	10.5	12.0	12.3	13.0	12.6	13.0	8.4	10.8
酸素飽和百分率	%	106	108	106	102	104	105	104	102	105	101	106	108	108	101	105
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	個/ml															

高蔵寺浄水場

		平成27年 4月13日	5月11日	6月16日	7月14日	8月10日	9月9日	10月13日	11月16日	12月7日	平成28年 1月12日	2月1日	3月7日	最高	最低	平均
天候前日		曇	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	雨			
天候当日		雨	晴	曇	晴	晴	雨のち曇	晴	曇	晴	晴	曇	曇時々雨			
気温	℃	12.5	20.0	24.0	31.5	32.5	21.5	19.5	16.5	11.0	6.5	6.0	16.0	32.5	6.0	18.1
水温	℃	10.2	15.6	18.9	21.5	25.2	18.7	15.5	14.0	8.9	6.5	5.6	6.8	25.2	5.6	14.0
一般細菌	個/ml	520	620	500	360	460	780	1,000	360	1,300	1,800	1,000	620	1,800	360	780
大腸菌(MPN)	MPN/dl	36	5.2	8.6	12	29	56	13	25	7.5	3.1	46	4.1	56	3.1	20
カドミウム及びその化合物	mg/l											< 0.0003				< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
六価クロム化合物	mg/l											< 0.005				< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l											< 0.004				< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l											< 0.001				< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.27	0.23	0.21	0.25	0.19	0.26	0.28	0.26	0.27	0.28	0.30	0.28	0.30	0.19	0.26
フッ素及びその化合物	mg/l											0.09				0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l											< 0.1				< 0.1
四塩化炭素	mg/l											< 0.0002				< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l											< 0.005				< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ジクロロメタン	mg/l											< 0.001				< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ベンゼン	mg/l											< 0.001				< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l											0.21				0.21
鉄及びその化合物	mg/l	0.23	0.31	0.22	0.23	0.20	0.24	0.31	0.25	0.16	0.09	0.24	0.30	0.31	0.09	0.23
溶存鉄	mg/l	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.07	0.06	0.03	0.06	0.04	0.07	0.03	0.05
銅及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l											5.7				5.7
マンガン及びその化合物	mg/l	0.027	0.037	0.023	0.020	0.036	0.015	0.028	0.027	0.013	0.013	0.026	0.028	0.037	0.013	0.024
溶存マンガン	mg/l	0.010	0.010	0.003	0.004	0.002	0.005	0.007	0.009	0.006	0.009	0.011	0.018	0.018	0.002	0.008
塩化物イオン	mg/l	2.1	2.4	2.5	2.1	3.0	1.8	2.5	2.6	3.1	4.6	6.2	3.4	6.2	1.8	3.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	15.3	16.9	18.3	15.7	21.3	15.3	18.9	17.6	19.1	23.2	21.1	17.8	23.2	15.3	18.4
蒸発残留物	mg/l	44	49	52	57	62	43	48	49	53	61	62	43	62	43	52
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l											< 0.005				< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.7	0.7	0.8	1.0	0.8	0.9	0.7	0.9	0.7	0.5	1.0	0.6	1.0	0.5	0.8
pH値		7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3
臭気		微厨芥臭	藻臭	藻臭	厨芥臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	2.0	2.7	2.7	4.0	2.5	3.7	2.2	3.4	2.3	1.0	4.0	2.0	4.0	1.0	2.7
濁度	度	4.0	5.9	3.7	6.0	3.3	5.6	5.3	3.4	2.0	1.1	4.5	5.8	6.0	1.1	4.2
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	3.7	4.0	3.2	3.7	2.4	4.6	3.5	3.0	1.7	1.5	3.6	1.8	4.6	1.5	3.1
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
電気伝導度	mS/m	5.4	5.6	6.3	5.3	7.4	5.2	6.3	6.1	6.6	8.5	8.2	6.5	8.5	5.2	6.5
総アルカリ度	mg/l	12.5	15.0	17.0	15.0	17.0	12.5	17.0	15.0	18.5	20.5	16.5	14.5	20.5	12.5	15.9
アンモニア態窒素	mg/l	0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	0.01	< 0.01	0.02	0.01	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03	< 0.01	0.01
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl	8.5	7.5	1.5	6.0	2.5	7.5	9.1	3.5	7.5	12	55	31	55	1.5	13
透明度	m															
溶存酸素	mg/l															
酸素飽和百分率	%															
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	個/ml															

愛知池取水塔

		平成27年 4月14日	5月13日	6月9日	7月13日	8月11日	9月1日	10月14日	11月9日	12月7日	平成28年 1月13日	2月8日	3月2日	最高	最低	平均
天候前日		雨	晴のち雨	雨	晴	晴	曇一時雨	晴	雨	晴	晴	晴	晴			
天候当日		雨	晴	雨	晴	晴	雨のち曇	晴	曇一時雨	晴	晴	晴	晴			
気温	℃	14.0	21.5	20.5	32.0	34.0	26.5	22.0	18.5	12.5	9.0	4.0	7.0	34.0	4.0	18.5
水温	℃	12.9	19.2	19.4	24.0	29.3	24.9	18.0	15.7	11.1	7.0	5.8	6.8	29.3	5.8	16.2
一般細菌	個/ml	81	34	40	790	430	350	100	130	63	73	60	44	790	34	180
大腸菌(MPN)	MPN/dl	0.0	2.0	2.0	1.0	0.0	9.7	1.0	6.3	1.0	6.3	0.0	0.0	9.7	0.0	2.4
カドミウム及びその化合物	mg/l				< 0.0003					< 0.0003				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005					< 0.00005				< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l				0.001					< 0.001				0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l				< 0.004					< 0.004				< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.17	0.14	0.14	0.10	0.12	0.18	0.15	0.15	0.21	0.24	0.28	0.25	0.28	0.10	0.18
フッ素及びその化合物	mg/l				0.08					0.10				0.10	0.08	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l				< 0.1					< 0.1				< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002					< 0.0002				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l				0.05					0.06				0.06	0.05	0.06
鉄及びその化合物	mg/l	0.08	0.10	0.10	0.08	0.06	0.06	0.10	0.09	0.11	0.09	0.11	0.19	0.19	0.06	0.10
溶存鉄	mg/l															
銅及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l				3.3					3.7				3.7	3.3	3.5
マンガン及びその化合物	mg/l	0.009	0.016	0.023	0.011	0.010	0.008	0.012	0.016	0.011	0.011	0.011	0.015	0.023	0.008	0.013
溶存マンガン	mg/l															
塩化物イオン	mg/l	2.4	2.4	2.8	2.3	2.6	2.3	2.2	3.2	2.5	3.3	3.9	2.8	3.9	2.2	2.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	14.5	16.1	19.1	16.9	19.3	18.0	15.9	20.3	17.6	18.8	17.9	15.7	20.3	14.5	17.5
蒸発残留物	mg/l				66					47				66	47	57
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02					< 0.02				< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000004	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000004	0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000003	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000003	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005					< 0.0005				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.9	0.9	1.1	2.7	1.3	1.0	3.1	0.8	0.9	0.9	0.8	0.8	3.1	0.8	1.3
pH値		7.9	7.7	7.7	9.4	8.4	7.9	8.8	7.6	7.5	7.7	7.5	7.4	9.4	7.4	8.0
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	青草臭	藻臭	青草臭	厨芥臭	藻臭	藻臭	藻臭	青草臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	2.1	2.0	2.2	3.7	2.0	2.9	2.9	1.9	2.6	1.6	2.6	2.3	3.7	1.6	2.4
濁度	度	4.2	2.5	2.9	3.1	1.5	1.4	3.2	1.8	1.8	1.7	2.5	4.4	4.4	1.4	2.6
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
電気伝導度	mS/m	5.1	6.8	6.4	5.9	6.5	5.9	5.5	7.2	6.3	6.7	6.7	5.9	7.2	5.1	6.2
総アルカリ度	mg/l	14.0	15.0	20.0	16.5	18.0	15.0	15.0	19.5	17.5	18.0	16.0	13.5	20.0	13.5	16.5
アンモニア態窒素	mg/l	0.01	0.02	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	< 0.01	< 0.01
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl															
透明度	m	1.5	2.0	2.0	2.0	2.0	3.4	1.5	2.5	3.0	3.5	2.8	1.5	3.5	1.5	2.3
溶存酸素	mg/l	11.4	9.9	9.4	11.5	9.3	9.0	10.8	10.1	11.2	12.5	12.9	12.6	12.9	9.0	10.9
酸素飽和百分率	%	112	110	105	139	122	111	118	105	105	106	106	107	139	105	112
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l	0.32	0.27	0.33	0.35	0.27	0.30	0.26	0.26	0.34	0.34	0.39	0.38	0.39	0.26	0.32
全窒素(溶存態)	mg/l	0.22	0.23	0.26	0.22	0.21	0.27	0.21	0.23	0.29	0.25	0.35	0.32	0.35	0.21	0.26
リン酸イオン	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
全リン	mg/l	0.013	0.008	0.015	0.045	0.012	0.007	0.012	0.007	0.007	0.007	0.011	0.010	0.045	0.007	0.013
全リン(溶存態)	mg/l	0.004	0.004	0.008	0.009	0.007	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.009	0.004	0.005
溶性ケイ酸	mg/l	8.4	9.0	10.3	10.4	11.6	10.6	11.1	12.4	11.5	11.8	10.9	9.6	12.4	8.4	10.6
クロロフィルa	μg/l	9.9	5.7	10.1	126	7.6	3.0	78.0	3.7	8.5	4.5	3.9	4.4	126	3.0	22.1
生物総数	個/ml	5,724	1,589	184	920	135	97	608	195	128	255	189	1,151	5,724	97	931

尾張東部浄水場

		平成27年 4月14日	5月11日	6月9日	7月14日	8月11日	9月7日	10月14日	11月9日	12月7日	平成28年 1月13日	2月1日	3月2日	最高	最低	平均
天候前日		雨	晴	雨	晴	晴	曇	晴	雨	晴	晴	晴	晴			
天候当日		雨	晴	雨	晴	晴	雨	晴	雨	晴	晴	晴	晴			
気温	℃	14.0	20.5	20.0	30.5	36.5	23.5	20.5	18.0	13.0	5.0	6.5	7.0	36.5	5.0	17.9
水温	℃	11.7	17.7	19.3	20.7	25.3	22.0	18.0	16.0	11.1	7.2	5.4	7.7	25.3	5.4	15.2
一般細菌	個/ml	320	400	300	360	540	300	560	380	400	280	70	76	560	70	330
大腸菌(MPN)	MPN/dl	14	0.0	5.2	2.0	3.1	6.3	8.4	3.1	2.0	1.0	8.5	2.0	14	0.0	4.6
カドミウム及びその化合物	mg/l											< 0.0003				< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
六価クロム化合物	mg/l											< 0.005				< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l											< 0.004				< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l											< 0.001				< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.23	0.18	0.20	0.19	0.19	0.25	0.20	0.17	0.23	0.25	0.25	0.25	0.25	0.17	0.22
フッ素及びその化合物	mg/l											0.09				0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l											< 0.1				< 0.1
四塩化炭素	mg/l											< 0.0002				< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l											< 0.005				< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ジクロロメタン	mg/l											< 0.001				< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ベンゼン	mg/l											< 0.001				< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l											0.07				0.07
鉄及びその化合物	mg/l	0.18	0.27	0.19	0.15	0.19	0.19	0.16	0.11	0.13	0.10	0.12	0.23	0.27	0.10	0.17
溶存鉄	mg/l	0.03	0.05	0.04	0.04	0.05	0.07	0.05	0.04	0.05	0.03	0.04	0.04	0.07	0.03	0.04
銅及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l											5.2				5.2
マンガン及びその化合物	mg/l	0.022	0.033	0.033	0.030	0.035	0.024	0.016	0.018	0.011	0.012	0.012	0.016	0.035	0.011	0.022
溶存マンガン	mg/l	0.002	0.004	0.003	0.003	0.004	0.005	0.002	0.002	0.002	0.001	0.004	0.004	0.005	0.001	0.003
塩化物イオン	mg/l	2.3	2.4	2.8	2.3	2.7	2.1	2.2	3.2	2.6	3.5	4.5	2.9	4.5	2.1	2.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	15.0	15.9	19.1	17.0	19.7	16.3	16.1	19.9	17.8	19.3	20.9	15.9	20.9	15.0	17.7
蒸発残留物	mg/l	44	45	51	59	60	43	43	54	51	52	56	48	60	43	51
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000003	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000003	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l											< 0.005				< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.0	0.8	0.9	1.0	0.8	0.9	1.2	1.3	1.0	0.8	0.7	0.8	1.3	0.7	0.9
pH値		7.4	7.5	7.3	7.2	7.3	7.1	7.4	7.6	7.5	7.6	7.1	7.4	7.6	7.1	7.4
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	厨芥臭	青草臭	青草臭	青草臭	厨芥臭	藻臭	藻臭	厨芥臭	藻臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	2.5	3.0	2.9	3.4	2.8	4.1	3.2	2.3	2.8	1.8	2.1	2.6	4.1	1.8	2.8
濁度	度	6.5	5.1	4.2	3.3	4.1	4.7	3.9	2.8	2.3	1.8	2.3	5.1	6.5	1.8	3.8
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	4.9	3.7	3.8	3.6	3.0	3.6	5.1	3.2	3.3	2.1	2.0	2.2	5.1	2.0	3.4
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
電気伝導度	mS/m	5.1	5.6	6.5	6.0	6.9	5.8	5.7	6.9	6.8	7.1	7.2	5.7	7.2	5.1	6.3
総アルカリ度	mg/l	15.0	14.0	16.5	17.0	17.0	12.5	15.0	19.5	17.5	18.5	17.5	13.5	19.5	12.5	16.1
アンモニア態窒素	mg/l	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl	2.0	2.5	3.5	3.0	0.0	3.0	1.5	2.7	3.5	6.5	24	11	24	0.0	5.3
透明度	m															
溶存酸素	mg/l															
酸素飽和百分率	%															
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	個/ml															

尾張東部浄水場(東郷)

		平成27年									平成28年			最高	最低	平均
		4月15日	5月13日	6月16日	7月8日	8月5日	9月7日	10月14日	11月9日	12月7日	1月13日	2月8日	3月2日			
天候前日		雨	雨	晴	雨	晴	曇	晴	雨	晴	晴	晴	晴			
天候当日		雨時々晴	晴	雨	雨時々曇	晴	雨	晴	曇一時雨	晴	晴	晴	晴			
気温	℃	15.0	21.5	23.0	22.0	32.5	23.0	20.5	20.0	10.0	3.0	-1.5	7.0	32.5	-1.5	16.3
水温	℃	11.4	17.0	19.6	20.0	24.8	21.9	17.7	15.2	10.8	7.4	5.8	6.8	24.8	5.8	14.9
一般細菌	個/ml											67				67
大腸菌(MPN)	MPN/dl											0.0				0.0
カドミウム及びその化合物	mg/l											< 0.0003				< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
六価クロム化合物	mg/l											< 0.005				< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l											< 0.004				< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l											< 0.001				< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l											0.28				0.28
フッ素及びその化合物	mg/l											0.10				0.10
ホウ素及びその化合物	mg/l											< 0.1				< 0.1
四塩化炭素	mg/l											< 0.0002				< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l											< 0.005				< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ジクロロメタン	mg/l											< 0.001				< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ベンゼン	mg/l											< 0.001				< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l											0.11				0.11
鉄及びその化合物	mg/l	0.15	0.22	0.18	0.24	0.18	0.29	0.29	0.16	0.15	0.10	0.13	0.22	0.29	0.10	0.19
溶存鉄	mg/l	0.03	0.04	0.03	0.05	0.05	0.07	0.06	0.04	0.05	0.03	0.04	0.03	0.07	0.03	0.04
銅及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l											4.4				4.4
マンガン及びその化合物	mg/l	0.020	0.039	0.044	0.030	0.038	0.029	0.024	0.019	0.014	0.013	0.012	0.017	0.044	0.012	0.025
溶存マンガン	mg/l	0.001	0.012	0.019	0.005	0.005	0.006	0.003	0.004	0.002	0.001	0.003	0.004	0.019	0.001	0.005
塩化物イオン	mg/l	2.3	2.5	2.6	2.2	2.4	2.1	2.2	3.3	2.6	3.4	3.9	2.8	3.9	2.1	2.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	14.8	16.5	18.1	16.7	17.9	16.4	16.6	20.6	17.7	19.1	17.7	15.8	20.6	14.8	17.3
蒸発残留物	mg/l	44	45	47	57	51	45	46	52	50	51	47	46	57	44	48
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l											< 0.000001				< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l											< 0.000001				< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l											< 0.005				< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l											0.9				0.9
pH値		7.5	7.4	7.2	7.3	7.2	7.1	7.4	7.4	7.4	7.6	7.3	7.4	7.6	7.1	7.4
臭気												藻臭				
臭気強度(TON)																
色度	度											2.7				2.7
濁度	度	5.4	5.2	4.6	5.9	3.8	6.3	6.1	3.5	2.6	1.8	2.9	5.2	6.3	1.8	4.4
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
電気伝導度	mS/m	5.4	5.6	6.3	5.7	6.1	5.6	5.7	7.1	7.1	6.8	6.9	6.1	7.1	5.4	6.2
総アルカリ度	mg/l	13.0	15.0	16.0	19.0	19.5	14.5	15.5	19.5	17.5	18.0	15.5	14.0	19.5	13.0	16.5
アンモニア態窒素	mg/l															
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl															
透明度	m															
溶存酸素	mg/l															
酸素飽和百分率	%															
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	個/ml															

上野浄水場

		平成27年									平成28年			最高	最低	平均
		4月13日	5月11日	6月16日	7月7日	8月10日	9月7日	10月13日	11月16日	12月8日	1月12日	2月8日	3月8日			
天候前日		晴のち曇	晴	晴	雨	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	曇時々雨			
天候当日		雨	晴	曇時々雨	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴			
気温	℃	13.0	20.0	24.0	23.5	32.0	26.5	20.0	17.0	11.5	8.5	5.5	18.5	32.0	5.5	18.3
水温	℃	11.4	17.6	19.6	20.3	25.9	22.6	19.2	14.8	10.7	7.6	5.9	8.7	25.9	5.9	15.4
一般細菌	個/ml	93	310	220	460	330	440	620	360	110	46	53	27	620	27	260
大腸菌(MPN)	MPN/dl	13	2.0	3.1	4.1	11	3.0	2.0	2.0	22	1.0	2.0	0.0	22	0.0	5.4
カドミウム及びその化合物	mg/l											< 0.0003				< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
六価クロム化合物	mg/l											< 0.005				< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l											< 0.004				< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l											< 0.001				< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.23	0.20	0.19	0.23	0.18	0.26	0.19	0.19	0.23	0.25	0.29	0.25	0.29	0.18	0.22
フッ素及びその化合物	mg/l											0.10				0.10
ホウ素及びその化合物	mg/l											< 0.1				< 0.1
四塩化炭素	mg/l											< 0.0002				< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l											< 0.005				< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ジクロロメタン	mg/l											< 0.001				< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ベンゼン	mg/l											< 0.001				< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l											0.11				0.11
鉄及びその化合物	mg/l	0.19	0.28	0.21	0.21	0.19	0.27	0.24	0.17	0.11	0.10	0.13	0.21	0.28	0.10	0.19
溶存鉄	mg/l	0.02	0.04	0.04	0.05	0.04	0.06	0.05	0.04	0.05	0.04	0.03	0.03	0.06	0.02	0.04
銅及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l											4.4				4.4
マンガン及びその化合物	mg/l	0.023	0.043	0.038	0.037	0.038	0.029	0.024	0.019	0.017	0.011	0.012	0.019	0.043	0.011	0.026
溶存マンガン	mg/l	0.002	0.004	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.001	0.002	0.002	0.004	0.001	0.003
塩化物イオン	mg/l	2.4	2.4	2.6	2.4	2.6	2.2	2.2	2.9	2.7	3.3	3.9	3.0	3.9	2.2	2.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	14.7	16.3	18.1	17.4	19.3	17.0	16.3	18.1	17.9	18.9	17.7	6.0	19.3	6.0	16.5
蒸発残留物	mg/l	46	47	46	57	59	48	41	50	52	50	45	42	59	41	49
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000003	0.000002	< 0.000001	0.000005	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000005	< 0.000001	0.000002
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l											< 0.005				< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.0	0.8	0.8	1.1	0.8	1.0	0.9	1.2	0.8	0.9	1.0	0.8	1.2	0.8	0.9
pH値		7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.6	7.4	7.4	7.6	7.5	7.4	7.6	7.3	7.4
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	厨芥臭	藻臭	生ぐさ臭	藻臭	藻臭	藻臭			
臭気強度(TON)										2						
色度	度	2.5	2.7	3.1	4.4	2.6	3.6	3.3	3.5	2.6	1.7	2.6	2.1	4.4	1.7	2.9
濁度	度	6.4	6.5	5.2	5.2	3.5	5.6	3.9	3.2	1.8	1.9	2.8	4.5	6.5	1.8	4.2
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	6.4	3.7	3.3	3.9	3.2	4.6	4.0	3.7	2.1	2.0	2.4	2.4	6.4	2.0	3.5
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
電気伝導度	mS/m	5.2	5.5	6.1	5.8	6.5	5.7	5.5	6.3	6.4	6.7	6.6	5.8	6.7	5.2	6.0
総アルカリ度	mg/l	13.0	14.0	16.0	14.5	16.5	12.5	15.0	16.0	18.0	17.5	15.5	14.0	18.0	12.5	15.2
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	0.01	0.01	0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl	5.5	4.0	4.0	4.5	1.5	2.5	1.0	4.5	1.0	9.1	15	3.0	15	1.0	4.6
透明度	m															
溶存酸素	mg/l															
酸素飽和百分率	%															
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	個/ml															

佐布里池取水塔

		平成27年									平成28年			最高	最低	平均
		4月13日	5月11日	6月16日	7月7日	8月10日	9月7日	10月13日	11月16日	12月8日	1月12日	2月2日	3月8日			
天候前日		晴のち曇	晴	晴	雨	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	曇時々雨			
天候当日		雨	晴	曇時々雨	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴			
気温	℃	14.0	20.0	24.5	23.0	32.5	29.0	21.5	19.5	13.0	11.0	8.0	19.0	32.5	8.0	19.6
水温	℃	13.2	19.3	23.6	23.1	29.7	26.3	20.0	15.8	11.4	8.4	6.7	11.7	29.7	6.7	17.4
一般細菌	個/ml	32	330	98	64	960	370	160	63	47	36	18	14	960	14	180
大腸菌(MPN)	MPN/dl	1.0	3.1	0.0	86	120	52	25	26	2.0	1.0	0.0	0.0	120	0.0	26
カドミウム及びその化合物	mg/l															
水銀及びその化合物	mg/l															
セレン及びその化合物	mg/l															
鉛及びその化合物	mg/l															
ヒ素及びその化合物	mg/l															
六価クロム化合物	mg/l															
亜硝酸態窒素	mg/l															
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l															
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.15	0.10	0.10	0.11	0.08	0.13	0.12	0.10	0.13	0.16	0.20	0.19	0.20	0.08	0.13
フッ素及びその化合物	mg/l															
ホウ素及びその化合物	mg/l															
四塩化炭素	mg/l															
1,4-ジオキサン	mg/l															
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l															
ジクロロメタン	mg/l															
テトラクロロエチレン	mg/l															
トリクロロエチレン	mg/l															
ベンゼン	mg/l															
亜鉛及びその化合物	mg/l															
アルミニウム及びその化合物	mg/l															
鉄及びその化合物	mg/l	0.06	0.09	0.05	0.04	0.06	0.07	0.11	0.08	0.08	0.09	0.07	0.08	0.11	0.04	0.07
溶存鉄	mg/l															
銅及びその化合物	mg/l															
ナトリウム及びその化合物	mg/l															
マンガン及びその化合物	mg/l	0.009	0.013	0.005	0.005	0.006	0.007	0.011	0.010	0.007	0.009	0.007	0.008	0.013	0.005	0.008
溶存マンガン	mg/l															
塩化物イオン	mg/l	3.6	2.4	2.6	2.6	2.4	2.5	2.2	2.9	2.6	3.0	3.7	3.2	3.7	2.2	2.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	18.1	15.9	17.9	18.1	17.5	19.2	16.3	19.2	17.8	18.3	19.9	16.9	19.9	15.9	17.9
蒸発残留物	mg/l															
陰イオン界面活性剤	mg/l															
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000003	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000003	0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l															
フェノール類	mg/l															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.1	1.0	1.1	1.1	1.1	1.3	1.1	1.4	1.3	1.6	1.1	1.1	1.6	1.0	1.2
pH値		8.2	7.7	7.7	7.6	8.1	7.5	7.8	8.0	8.2	8.0	7.7	8.1	8.2	7.5	7.9
臭気		藻臭	生ぐさ臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	生ぐさ臭	藻臭	青草臭	藻臭	生ぐさ臭	生ぐさ臭			
臭気強度(TON)			5					1				5	20			
色度	度	1.3	2.1	2.0	2.5	2.4	2.5	2.6	2.2	2.6	1.7	1.4	2.0	2.6	1.3	2.1
濁度	度	4.8	3.4	1.7	1.3	1.7	1.9	3.1	2.5	2.1	2.3	2.1	3.3	4.8	1.3	2.5
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
電気伝導度	mS/m	6.5	5.3	6.1	6.1	5.9	6.5	5.6	6.6	6.3	6.6	7.1	6.1	7.1	5.3	6.2
総アルカリ度	mg/l	17.0	17.0	16.0	18.0	14.5	15.5	15.0	18.5	17.5	16.5	17.5	15.0	18.5	14.5	16.5
アンモニア態窒素	mg/l	0.01	0.02	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl															
透明度	m	2.0	1.5	3.0	3.0	3.5	2.4	2.0	2.4	3.0	2.0	4.0	2.3	4.0	1.5	2.6
溶存酸素	mg/l	11.3	9.4	9.3	9.0	8.6	8.5	9.5	10.4	11.3	12.2	12.7	12.0	12.7	8.5	10.4
酸素飽和百分率	%	111	105	112	107	114	107	107	108	107	107	107	114	114	105	109
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l	0.29	0.28	0.22	0.25	0.26	0.30	0.21	0.25	0.57	0.29	0.32	0.34	0.57	0.21	0.30
全窒素(溶存態)	mg/l	0.22	0.22	0.19	0.22	0.20	0.28	0.16	0.20	0.22	0.23	0.27	0.27	0.28	0.16	0.22
リン酸イオン	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01
全リン	mg/l	0.011	0.010	0.007	0.010	0.010	0.014	0.012	0.014	0.023	0.015	0.010	0.010	0.023	0.007	0.012
全リン(溶存態)	mg/l	0.005	0.005	0.005	0.009	0.008	0.010	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.010	0.004	0.006
溶性ケイ酸	mg/l	7.8	6.9	9.1	9.4	10.4	10.7	9.2	10.9	10.7	11.0	11.8	9.2	11.8	6.9	9.8
クロロフィルa	μg/l	10.4	3.8	3.3	3.5	2.7	5.4	8.1	14.6	13.7	16.9	10.4	7.3	16.9	2.7	8.3
生物総数	個/ml	9,209	2,762	269	374	549	247	1,286	408	441	450	157	1,996	9,209	157	1,512

知多浄水場(工水)

		平成27年 4月13日	5月11日	6月16日	7月7日	8月10日	9月7日	10月13日	11月16日	12月8日	平成28年 1月12日	2月2日	3月8日	最高	最低	平均
天候前日		晴のち曇	晴	晴	雨	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	曇時々雨			
天候当日		雨	晴	曇時々雨	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴			
気温	℃	14.0	21.5	24.0	22.5	35.0	28.0	21.0	21.5	13.0	9.5	10.0	19.5	35.0	9.5	20.0
水温	℃	12.5	18.6	21.2	22.1	27.7	24.8	19.9	16.2	12.7	9.0	7.0	9.1	27.7	7.0	16.7
一般細菌	個/ml											14				14
大腸菌(MPN)	MPN/dl											1.0				1.0
カドミウム及びその化合物	mg/l											＜0.0003				＜0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											＜0.00005				＜0.00005
セレン及びその化合物	mg/l											＜0.001				＜0.001
鉛及びその化合物	mg/l											＜0.001				＜0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l											＜0.001				＜0.001
六価クロム化合物	mg/l											＜0.005				＜0.005
亜硝酸態窒素	mg/l											＜0.004				＜0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l											＜0.001				＜0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l											0.20				0.20
フッ素及びその化合物	mg/l											0.09				0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l											＜0.1				＜0.1
四塩化炭素	mg/l											＜0.0002				＜0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l											＜0.005				＜0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l											＜0.001				＜0.001
ジクロロメタン	mg/l											＜0.001				＜0.001
テトラクロロエチレン	mg/l											＜0.001				＜0.001
トリクロロエチレン	mg/l											＜0.001				＜0.001
ベンゼン	mg/l											＜0.001				＜0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l											＜0.01				＜0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l											0.04				0.04
鉄及びその化合物	mg/l	0.11	0.17	0.08	0.11	0.11	0.20	0.14	0.11	0.10	0.10	0.07	0.12	0.20	0.07	0.12
溶存鉄	mg/l	0.01	0.04	0.03	0.05	0.04	0.05	0.05	0.03	0.04	0.04	0.02	0.02	0.05	0.01	0.04
銅及びその化合物	mg/l											＜0.01				＜0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l											4.7				4.7
マンガン及びその化合物	mg/l	0.017	0.024	0.013	0.021	0.027	0.045	0.014	0.013	0.009	0.010	0.007	0.012	0.045	0.007	0.018
溶存マンガン	mg/l	0.001	0.005	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	0.005	＜0.001	0.002
塩化物イオン	mg/l	3.2	2.4	2.6	2.5	2.4	2.4	2.2	2.9	2.6	3.0	3.6	3.1	3.6	2.2	2.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	17.2	15.9	18.3	17.9	18.1	18.6	16.3	19.1	17.8	18.4	19.7	16.5	19.7	15.9	17.8
蒸発残留物	mg/l	48	40	46	57	53	45	40	48	50	48	49	51	57	40	48
陰イオン界面活性剤	mg/l											＜0.02				＜0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l											0.000002				0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l											＜0.000001				＜0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l											＜0.005				＜0.005
フェノール類	mg/l											＜0.0005				＜0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l											1.0	0.8	1.0	0.8	0.9
pH値		7.4	7.1	7.1	7.2	7.0	7.2	7.3	7.4	7.6	7.7	7.7	7.5	7.7	7.0	7.4
臭気												生ぐさ臭				
臭気強度(TON)												3				
色度	度											1.5				1.5
濁度	度	6.2	5.1	2.9	2.9	2.5	3.5	3.9	3.0	2.8	2.5	2.3	3.3	6.2	2.3	3.4
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
電気伝導度	mS/m	6.3	5.4	6.2	6.2	6.0	6.2	5.6	6.5	6.1	6.5	7.1	5.9	7.1	5.4	6.2
総アルカリ度	mg/l	14.0	13.5	16.0	16.0	14.0	14.5	14.5	18.5	17.5	17.0	18.0	15.0	18.5	13.5	15.7
アンモニア態窒素	mg/l															
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl															
透明度	m															
溶存酸素	mg/l															
酸素飽和百分率	%															
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	個/ml															

飛騨川古井地点

		平成27年 4月13日	5月11日	6月16日	7月6日	8月10日	9月1日	10月13日	11月16日	12月7日	平成28年 1月12日	2月1日	3月7日	最高	最低	平均
天候前日		曇	晴	晴	曇	晴	曇一時雨	晴	晴	晴	晴	晴	雨			
天候当日		雨	晴	曇	雨	晴	雨のち曇	晴	曇	晴	晴	曇	曇のち雨			
気温	℃	15.5	23.0	26.0	24.0	36.0	25.0	22.0	22.0	16.5	9.0	9.5	17.0	36.0	9.0	20.5
水温	℃	10.7	16.0	19.9	17.6	27.8	18.3	16.1	14.3	9.8	6.5	6.0	7.8	27.8	6.0	14.2
一般細菌	個/ml	740	790	1,700	640	440	730	2,100	840	560	1,200	960	410	2,100	410	930
大腸菌(MPN)	MPN/dl	38	4.1	6.3	59	3.0	99	50	88	20	8.5	22	3.1	99	3.0	33
カドミウム及びその化合物	mg/l															
水銀及びその化合物	mg/l															
セレン及びその化合物	mg/l															
鉛及びその化合物	mg/l															
ヒ素及びその化合物	mg/l															
六価クロム化合物	mg/l															
亜硝酸態窒素	mg/l															
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l															
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.22	0.15	0.16	0.23	0.17	0.25	0.21	0.21	0.20	0.24	0.25	0.19	0.25	0.15	0.21
フッ素及びその化合物	mg/l															
ホウ素及びその化合物	mg/l															
四塩化炭素	mg/l															
1,4-ジオキサン	mg/l															
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l															
ジクロロメタン	mg/l															
テトラクロロエチレン	mg/l															
トリクロロエチレン	mg/l															
ベンゼン	mg/l															
亜鉛及びその化合物	mg/l															
アルミニウム及びその化合物	mg/l															
鉄及びその化合物	mg/l	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	0.23	0.10	0.08	0.09	0.08	0.08	0.10	0.23	0.08	0.10
溶存鉄	mg/l															
銅及びその化合物	mg/l															
ナトリウム及びその化合物	mg/l															
マンガン及びその化合物	mg/l	0.014	0.012	0.013	0.010	0.017	0.017	0.014	0.012	0.013	0.014	0.008	0.014	0.017	0.008	0.013
溶存マンガン	mg/l															
塩化物イオン	mg/l	1.5	1.8	1.9	1.4	2.1	1.2	1.5	1.5	1.7	2.2	2.3	1.8	2.3	1.2	1.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	12.3	14.0	15.3	12.9	18.0	11.1	13.6	14.0	14.0	16.0	11.7	14.1	18.0	11.1	13.9
蒸発残留物	mg/l															
陰イオン界面活性剤	mg/l															
ジェオスミン(別名)	mg/l															
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l															
非イオン界面活性剤	mg/l															
フェノール類	mg/l															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	0.6	0.8	0.7	0.6	0.9	0.5	0.7
pH値		7.4	7.6	7.5	7.3	7.4	7.3	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.6	7.3	7.4
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	厨芥臭	厨芥臭	藻臭	藻臭	厨芥臭	藻臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	1.9	1.9	2.1	2.8	2.2	3.1	2.8	3.1	1.9	1.1	3.0	1.2	3.1	1.1	2.3
濁度	度	2.6	3.8	2.5	1.7	1.6	5.9	2.6	1.9	1.9	1.7	2.2	3.0	5.9	1.6	2.6
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
電気伝導度	mS/m	4.7	4.6	5.1	4.2	6.1	3.6	4.4	4.9	4.6	5.3	4.3	4.9	6.1	3.6	4.7
総アルカリ度	mg/l	13.5	14.5	16.0	14.0	18.0	11.5	15.5	15.5	16.0	17.0	12.0	15.5	18.0	11.5	14.9
アンモニア態窒素	mg/l	0.01	＜0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	0.02	＜0.01	＜0.01
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl															
透明度	m															
溶存酸素	mg/l	11.3	10.3	9.1	9.6	8.2	9.9	9.9	10.1	11.4	12.1	12.2	12.3	12.3	8.2	10.5
酸素飽和百分率	%	105	108	103	104	105	108	104	102	104	102	101	107	108	101	104
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	個/ml															

犬山共同取水口

		平成27年 4月13日	5月11日	6月16日	7月14日	8月10日	9月9日	10月13日	11月16日	12月7日	平成28年 1月12日	2月1日	3月7日	最高	最低	平均
天候前日		曇	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	雨			
天候当日		雨	晴	曇	晴	晴	雨のち曇	晴	曇	晴	晴	曇	曇のち雨			
気温	℃	13.5	21.5	27.0	35.5	36.5	26.5	22.0	20.5	12.0	9.5	9.0	19.0	36.5	9.0	21.0
水温	℃	10.1	16.4	19.4	22.8	25.7	19.0	16.7	14.2	9.3	6.4	5.6	7.9	25.7	5.6	14.5
一般細菌	個/ml	4,900	10,000	24,000	1,600	3,400	4,100	2,600	580	11,000	14,000	7,000	6,100	24,000	580	7,400
大腸菌(MPN)	MPN/dl	17	2.0	2.0	4.1	9.8	96	34	43	16	6.3	33	5.1	96	2.0	22
カドミウム及びその化合物	mg/l				< 0.0003					< 0.0003				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005					< 0.00005				< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l				0.001					< 0.001				0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l				< 0.004					< 0.004				< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.26	0.20	0.20	0.20	0.17	0.26	0.25	0.24	0.25	0.28	0.30	0.23	0.30	0.17	0.24
フッ素及びその化合物	mg/l				0.09					0.11				0.11	0.09	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/l				< 0.1					< 0.1				< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002					< 0.0002				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l				0.20					0.09				0.20	0.09	0.15
鉄及びその化合物	mg/l	0.14	0.13	0.11	0.19	0.10	0.39	0.14	0.15	0.11	0.09	0.17	0.16	0.39	0.09	0.16
溶存鉄	mg/l															
銅及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l				4.5					5.4				5.4	4.5	5.0
マンガン及びその化合物	mg/l	0.018	0.017	0.013	0.020	0.021	0.030	0.016	0.021	0.014	0.016	0.018	0.019	0.030	0.013	0.019
溶存マンガン	mg/l															
塩化物イオン	mg/l	2.3	2.9	2.9	2.5	3.2	1.8	2.5	2.6	3.3	4.5	5.4	3.4	5.4	1.8	3.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	14.7	16.3	18.4	15.6	19.8	14.3	17.0	16.9	17.9	21.2	18.4	16.6	21.2	14.3	17.3
蒸発残留物	mg/l				66					50				66	50	58
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02					< 0.02				< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l				0.000001					< 0.000001				0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l				< 0.000001					< 0.000001				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005					< 0.0005				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.7	1.0	1.0	1.1	1.0	1.1	0.8	1.4	0.8	1.0	1.1	0.7	1.4	0.7	1.0
pH値		7.5	7.7	7.6	7.5	7.5	7.4	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.7	7.4	7.5
臭気		藻臭	土臭	藻臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	2.0	2.6	2.8	3.1	2.7	4.5	2.5	2.8	2.3	1.4	4.4	1.6	4.5	1.4	2.7
濁度	度	2.6	3.7	2.4	3.6	1.7	7.5	2.9	2.1	1.8	1.4	4.0	3.6	7.5	1.4	3.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
電気伝導度	mS/m	5.9	6.3	7.3	6.0	8.1	5.0	6.6	6.3	6.9	9.0	7.6	6.9	9.0	5.0	6.8
総アルカリ度	mg/l	13.5	15.5	17.5	16.0	18.0	11.0	17.5	15.5	18.0	20.5	15.5	16.0	20.5	11.0	16.2
アンモニア態窒素	mg/l	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	0.01	0.02
紫外線(UV)吸光度									0.024	0.021				0.024	0.021	0.023
嫌気性芽胞菌	MPN/dl															
透明度	m															
溶存酸素	mg/l	11.6	10.4	9.3	8.9	8.6	9.5	10.2	10.2	11.7	12.6	12.6	12.2	12.6	8.6	10.7
酸素飽和百分率	%	106	110	104	106	107	105	108	103	105	106	103	106	110	103	106
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	個/ml															

犬山浄水場

		平成27年									平成28年			最高	最低	平均
		4月13日	5月11日	6月16日	7月14日	8月10日	9月9日	10月13日	11月16日	12月7日	1月12日	2月1日	3月7日			
天候前日		曇	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	雨			
天候当日		雨	晴	曇	晴	晴	雨のち曇	晴	曇	晴	晴	曇	曇時々雨			
気温	℃	13.5	21.5	25.5	33.0	36.0	25.0	21.0	20.0	14.5	9.0	7.5	17.5	36.0	7.5	20.3
水温	℃	10.5	16.7	19.8	22.7	25.7	19.4	16.2	14.2	9.8	6.7	6.1	8.0	25.7	6.1	14.7
一般細菌	個/ml	3,200	4,000	6,900	980	980	3,800	1,900	380	8,400	12,000	3,800	6,000	12,000	380	4,400
大腸菌(MPN)	MPN/dl	27	6.3	3.1	5.2	5.2	82	26	16	6.3	4.1	32	3.1	82	3.1	18
カドミウム及びその化合物	mg/l											< 0.0003				< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
六価クロム化合物	mg/l											< 0.005				< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l											< 0.004				< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l											< 0.001				< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.27	0.21	0.22	0.22	0.20	0.27	0.27	0.25	0.26	0.28	0.30	0.23	0.30	0.20	0.25
フッ素及びその化合物	mg/l											0.10				0.10
ホウ素及びその化合物	mg/l											< 0.1				< 0.1
四塩化炭素	mg/l											< 0.0002				< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l											< 0.005				< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ジクロロメタン	mg/l											< 0.001				< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ベンゼン	mg/l											< 0.001				< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l											0.17				0.17
鉄及びその化合物	mg/l	0.15	0.15	0.16	0.18	0.13	0.40	0.15	0.18	0.13	0.09	0.15	0.16	0.40	0.09	0.17
溶存鉄	mg/l	0.03	0.04	0.03	0.04	0.04	0.07	0.03	0.04	0.04	0.03	0.05	0.02	0.07	0.02	0.04
銅及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l											5.7				5.7
マンガン及びその化合物	mg/l	0.015	0.016	0.028	0.017	0.027	0.028	0.013	0.020	0.012	0.011	0.015	0.016	0.028	0.011	0.018
溶存マンガン	mg/l	0.005	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.005	0.007	0.008	0.008	0.002	0.004
塩化物イオン	mg/l	2.3	2.9	2.9	2.5	3.3	1.8	2.5	2.6	3.4	4.4	5.0	3.4	5.0	1.8	3.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	14.7	16.4	18.4	15.7	19.9	14.1	17.0	16.9	17.9	21.0	17.5	16.7	21.0	14.1	17.2
蒸発残留物	mg/l	47	46	56	66	64	51	46	46	53	61	54	56	66	46	54
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000002	0.000004	0.000003	0.000003	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000004	0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l											< 0.005				< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.7	0.8	0.9	1.0	0.9	1.1	0.8	0.8	0.9	0.8	1.1	0.7	1.1	0.7	0.9
pH値		7.3	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4
臭気		藻臭	木材臭	藻臭	厨芥臭	厨芥臭	藻臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	1.9	2.6	2.8	3.1	2.7	4.5	2.6	2.7	2.5	1.5	4.0	1.7	4.5	1.5	2.7
濁度	度	2.8	3.7	3.1	4.1	4.5	8.3	3.1	2.7	2.0	1.5	3.4	3.6	8.3	1.5	3.6
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	3.7	3.8	3.7	4.3	2.6	4.6	3.3	2.9	3.1	2.5	3.5	3.1	4.6	2.5	3.4
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
電気伝導度	mS/m	5.4	6.3	7.3	5.9	8.0	4.9	6.6	7.2	6.9	8.7	7.2	6.9	8.7	4.9	6.8
総アルカリ度	mg/l	13.5	14.5	20.0	16.0	19.0	11.0	17.0	15.5	18.5	20.0	15.0	16.0	20.0	11.0	16.3
アンモニア態窒素	mg/l	0.01	0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	< 0.01	< 0.01
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl	6.5	4.5	3.0	5.0	0.5	8.5	4.0	7.5	3.0	13	45	19	45	0.5	10.0
透明度	m															
溶存酸素	mg/l															
酸素飽和百分率	%															
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	個/ml															

尾西取水口

		平成27年 4月14日	5月12日	6月15日	7月6日	8月11日	9月1日	10月14日	11月17日	12月8日	平成28年 1月13日	2月2日	3月1日	最高	最低	平均
天候前日		雨	晴	晴	曇	晴	雨	晴	晴	晴	曇	曇	雨のち晴			
天候当日		雨	曇のち雨	晴	雨	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴			
気温	℃	14.5	19.5	29.4	23.0	35.0	24.5	22.5	21.5	15.5	10.5	12.0	7.5	35.0	7.5	19.6
水温	℃	10.9	17.4	23.4	18.9	29.0	20.0	19.0	13.5	10.8	7.4	6.2	6.0	29.0	6.0	15.2
一般細菌	個/ml	1,800	640	270	780	530	5,200	320	470	1,300	970	1,300	560	5,200	270	1,200
大腸菌(MPN)	MPN/dl	29	5.2	1.0	28	8.5	160	5.2	20	2.0	0.0	11	4.1	160	0.0	23
カドミウム及びその化合物	mg/l				< 0.0003					< 0.0003				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005					< 0.00005				< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l				< 0.004					< 0.004				< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.30	0.19	0.24	0.29	0.20	0.28	0.30	0.27	0.30	0.34	0.34	0.30	0.34	0.19	0.28
フッ素及びその化合物	mg/l				0.08					0.10				0.10	0.08	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l				< 0.1					< 0.1				< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002					< 0.0002				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l				0.20					0.11				0.20	0.11	0.16
鉄及びその化合物	mg/l	0.20	0.14	0.11	0.22	0.16	0.59	0.17	0.14	0.15	0.10	0.14	0.21	0.59	0.10	0.19
溶存鉄	mg/l															
銅及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l				3.6					5.9				5.9	3.6	4.8
マンガン及びその化合物	mg/l	0.021	0.014	0.015	0.022	0.015	0.031	0.016	0.015	0.012	0.012	0.013	0.019	0.031	0.012	0.017
溶存マンガン	mg/l															
塩化物イオン	mg/l	2.4	3.3	3.1	2.4	3.7	1.9	2.9	2.9	3.7	5.2	5.3	3.5	5.3	1.9	3.4
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/l	15.5	17.5	19.3	16.3	20.5	13.7	18.8	17.8	19.3	22.8	18.8	17.6	22.8	13.7	18.2
蒸発残留物	mg/l				63					52				63	52	58
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02					< 0.02				< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン（別名）	mg/l				0.000001					0.000001				0.000001	0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール（別名）	mg/l				< 0.000001					< 0.000001				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005					< 0.0005				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.7	1.0	1.0	1.0	1.3	1.3	1.0	1.2	1.0	0.9	1.0	0.9	1.3	0.7	1.0
pH値		7.4	8.1	7.6	7.2	8.2	7.3	7.5	7.4	7.6	7.8	7.4	7.8	8.2	7.2	7.6
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	厨芥臭	厨芥臭	土臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	2.3	3.0	2.9	3.8	3.1	3.9	2.7	2.9	2.7	2.0	3.5	1.9	3.9	1.9	2.9
濁度	度	3.3	3.4	2.5	3.8	4.2	15	2.8	2.4	1.9	1.3	2.6	4.1	15	1.3	3.9
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/l															
腐食性（ランゲリア指数）																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
電気伝導度	mS/m	5.6	7.0	7.5	5.7	8.1	5.1	7.5	6.5	7.5	10.2	8.4	7.2	10.2	5.1	7.2
総アルカリ度	mg/l	14.5	17.5	18.5	14.5	19.0	10.0	18.0	16.5	20.0	22.0	16.0	15.0	22.0	10.0	16.8
アンモニア態窒素	mg/l	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02
紫外線（UV）吸光度									0.025	0.022				0.025	0.022	0.024
嫌気性芽胞菌	MPN/dl															
透明度	m															
溶存酸素	mg/l	10.5	10.1	8.9	8.8	8.5	9.1	9.4	10.1	11.2	12.9	12.0	12.5	12.9	8.5	10.3
酸素飽和百分率	%	98	109	107	97	111	103	104	100	104	111	100	104	111	97	104
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	個/ml															

尾張西部浄水場

		平成27年 4月14日	5月12日	6月15日	7月13日	8月11日	9月1日	10月14日	11月17日	12月8日	平成28年 1月13日	2月9日	3月1日	最高	最低	平均
天候前日		雨	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	曇	晴	雨のち晴			
天候当日		雨	曇のち雨	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	曇	晴			
気温	℃	15.5	19.0	30.0	32.0	35.5	25.5	24.0	19.5	17.0	9.0	3.5	7.0	35.5	3.5	19.8
水温	℃	11.0	17.8	21.1	23.2	28.7	20.4	16.9	14.1	9.7	6.9	6.4	7.1	28.7	6.4	15.3
一般細菌	個/ml	2,000	440	260	430	340	3,600	480	380	860	150	260	450	3,600	150	800
大腸菌(MPN)	MPN/dl	57	1.0	2.0	4.1	4.1	96	4.1	17	6.3	5.2	2.0	12	96	1.0	18
カドミウム及びその化合物	mg/l											< 0.0003				< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l											0.001				0.001
六価クロム化合物	mg/l											< 0.005				< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l											< 0.004				< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l											< 0.001				< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.31	0.20	0.27	0.26	0.23	0.30	0.31	0.28	0.30	0.35	0.35	0.31	0.35	0.20	0.29
フッ素及びその化合物	mg/l											0.12				0.12
ホウ素及びその化合物	mg/l											< 0.1				< 0.1
四塩化炭素	mg/l											< 0.0002				< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l											< 0.005				< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ジクロロメタン	mg/l											< 0.001				< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ベンゼン	mg/l											< 0.001				< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l											1.2				1.2
鉄及びその化合物	mg/l	0.19	0.13	0.18	0.21	0.16	0.58	0.18	0.15	0.12	0.09	0.18	0.20	0.58	0.09	0.20
溶存鉄	mg/l	0.05	0.04	0.04	0.05	0.05	0.03	0.04	0.06	0.05	0.04	0.03	0.06	0.06	0.03	0.05
銅及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l											7.1				7.1
マンガン及びその化合物	mg/l	0.017	0.017	0.023	0.036	0.020	0.028	0.013	0.014	0.007	0.008	0.036	0.015	0.036	0.007	0.020
溶存マンガン	mg/l	0.009	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.008	0.009	0.009	0.002	0.004
塩化物イオン	mg/l	2.4	3.3	3.1	3.0	3.7	1.9	2.9	2.9	3.7	5.2	4.7	3.5	5.2	1.9	3.4
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/l	15.5	17.3	19.0	17.9	20.5	13.5	18.6	17.8	19.2	22.8	18.5	18.2	22.8	13.5	18.2
蒸発残留物	mg/l	50	47	55	68	67	63	50	45	57	65	59	53	68	45	57
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン（別名）	mg/l	0.000001	0.000001	0.000002	0.000005	0.000003	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000005	0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール（別名）	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l											< 0.005				< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.7	0.9	0.9	1.0	1.0	1.1	0.8	0.8	0.8	1.0	1.2	0.7	1.2	0.7	0.9
pH値		7.3	7.7	7.3	7.3	7.4	7.0	7.3	7.3	7.6	7.7	7.3	7.4	7.7	7.0	7.4
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	厨芥臭	厨芥臭	藻臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	藻臭	厨芥臭	厨芥臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	2.7	2.8	3.2	3.4	3.2	3.6	2.5	3.0	2.7	2.2	2.2	2.9	3.6	2.2	2.9
濁度	度	3.7	3.6	3.8	4.8	4.4	18	3.8	2.7	1.9	1.2	3.4	4.7	18	1.2	4.7
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/l	4.0	3.6	3.3	3.3	3.4	3.2	3.3	2.9	2.7	2.6	3.7	2.2	4.0	2.2	3.2
腐食性（ランゲリア指数）																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
電気伝導度	mS/m	5.6	6.8	7.6	11.4	8.1	4.9	7.2	6.6	7.7	9.7	7.0	6.9	11.4	4.9	7.5
総アルカリ度	mg/l	15.0	15.5	17.5	17.5	18.0	10.0	18.0	16.5	19.5	21.5	17.5	15.0	21.5	10.0	16.8
アンモニア態窒素	mg/l	0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	< 0.01	< 0.01
紫外線（UV）吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl	8.0	3.0	3.5	3.5	1.5	13	4.5	1.5	0.5	8.0	2.0	14	14	0.5	5.3
透明度	m															
溶存酸素	mg/l															
酸素飽和百分率	%															
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	個/ml															

木曽川大堰

		平成27年 4月14日	5月12日	6月15日	7月6日	8月11日	9月1日	10月14日	11月17日	12月8日	平成28年 1月13日	2月2日	3月1日	最高	最低	平均
天候前日		雨	晴	晴	曇	晴	雨	晴	晴	晴	曇	曇	雨のち晴			
天候当日		雨	曇のち雨	晴	雨	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴			
気温	℃	15.5	22.0	28.5	22.5	33.0	25.0	23.0	19.0	13.5	8.0	9.5	6.0	33.0	6.0	18.8
水温	℃	11.2	17.2	22.1	19.0	28.8	19.6	17.6	14.9	10.4	7.5	6.0	7.2	28.8	6.0	15.1
一般細菌	個/ml	18,000	8,800	9,200	1,400	340	7,200	9,400	14,000	9,300	11,000	7,800	15,000	18,000	340	9,300
大腸菌(MPN)	MPN/dl	30	3.1	2.0	20	2.0	120	3.1	16	20	1.0	12	9.7	120	1.0	20
カドミウム及びその化合物	mg/l															
水銀及びその化合物	mg/l															
セレン及びその化合物	mg/l															
鉛及びその化合物	mg/l															
ヒ素及びその化合物	mg/l															
六価クロム化合物	mg/l															
亜硝酸態窒素	mg/l															
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l															
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.29	0.19	0.23	0.27	0.18	0.28	0.29	0.25	0.29	0.32	0.32	0.29	0.32	0.18	0.27
フッ素及びその化合物	mg/l															
ホウ素及びその化合物	mg/l															
四塩化炭素	mg/l															
1,4−ジオキサン	mg/l															
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l															
ジクロロメタン	mg/l															
テトラクロロエチレン	mg/l															
トリクロロエチレン	mg/l															
ベンゼン	mg/l															
亜鉛及びその化合物	mg/l															
アルミニウム及びその化合物	mg/l															
鉄及びその化合物	mg/l	0.22	0.19	0.18	0.24	0.14	0.56	0.19	0.20	0.18	0.12	0.14	0.22	0.56	0.12	0.22
溶存鉄	mg/l															
銅及びその化合物	mg/l															
ナトリウム及びその化合物	mg/l															
マンガン及びその化合物	mg/l	0.024	0.015	0.016	0.020	0.012	0.029	0.016	0.019	0.014	0.012	0.014	0.020	0.029	0.012	0.018
溶存マンガン	mg/l															
塩化物イオン	mg/l	2.9	3.4	3.4	2.5	3.7	2.3	3.3	3.2	4.3	5.4	5.4	3.8	5.4	2.3	3.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	22.6	20.1	23.1	17.9	20.6	18.1	26.0	24.5	27.9	28.6	25.3	24.6	28.6	17.9	23.3
蒸発残留物	mg/l															
陰イオン界面活性剤	mg/l															
ジェオスミン(別名)	mg/l															
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l															
非イオン界面活性剤	mg/l															
フェノール類	mg/l															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.0	1.1	1.4	1.1	1.2	1.5	1.0	1.2	1.2	1.5	1.3	1.4	1.5	1.0	1.2
pH値		7.4	7.7	7.6	7.2	8.0	7.2	7.6	7.4	7.6	7.8	7.5	7.7	8.0	7.2	7.6
臭気		厨芥臭	藻臭	藻臭	厨芥臭	厨芥臭	藻臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	2.6	2.9	3.2	4.0	2.7	5.8	2.7	3.2	3.2	2.7	3.7	2.2	5.8	2.2	3.2
濁度	度	3.4	3.8	2.9	4.5	3.7	15	2.8	2.9	2.4	1.8	2.7	4.4	15	1.8	4.2
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
電気伝導度	mS/m	7.6	7.4	8.7	6.1	8.1	6.5	8.9	8.3	9.9	11.6	9.9	8.9	11.6	6.1	8.5
総アルカリ度	mg/l	17.0	18.0	20.0	15.0	18.5	12.0	20.5	19.0	21.5	24.0	18.0	17.5	24.0	12.0	18.4
アンモニア態窒素	mg/l	0.02	< 0.01	0.01	0.02	0.01	< 0.01	0.01	0.01	0.02	< 0.01	0.02	0.02	0.02	< 0.01	0.01
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl															
透明度	m															
溶存酸素	mg/l	10.7	9.9	8.8	8.8	8.4	8.9	9.8	10.1	11.3	12.7	12.3	11.9	12.7	8.4	10.3
酸素飽和百分率	%	101	106	103	98	110	100	106	103	104	109	102	102	110	98	104
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	個/ml															

尾張西部浄水場(工水)

		平成27年 4月14日	5月12日	6月15日	7月13日	8月11日	9月1日	10月14日	11月17日	12月8日	平成28年 1月13日	2月2日	3月1日	最高	最低	平均
天候前日		雨	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	曇	曇	雨のち晴			
天候当日		雨	曇のち雨	晴	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴			
気温	℃	15.5	19.0	30.0	32.0	35.5	25.5	24.0	19.5	17.0	9.0	12.0	9.5	35.5	9.0	20.4
水温	℃	12.0	18.1	22.1	22.9	28.4	20.4	16.7	14.4	10.0	6.6	7.6	7.3	28.4	6.6	15.5
一般細菌	個/ml											1,600				1,600
大腸菌(MPN)	MPN/dl											0.0				0.0
カドミウム及びその化合物	mg/l											< 0.0003				< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
六価クロム化合物	mg/l											< 0.005				< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l											< 0.004				< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l											< 0.001				< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l											0.33				0.33
フッ素及びその化合物	mg/l											0.10				0.10
ホウ素及びその化合物	mg/l											< 0.1				< 0.1
四塩化炭素	mg/l											< 0.0002				< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l											< 0.005				< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ジクロロメタン	mg/l											< 0.001				< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ベンゼン	mg/l											< 0.001				< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l											0.09				0.09
鉄及びその化合物	mg/l	0.20	0.20	0.14	0.16	0.12	0.41	0.16	0.17	0.15	0.11	0.11	0.20	0.41	0.11	0.18
溶存鉄	mg/l	0.06	0.05	0.04	0.05	0.03	0.09	0.04	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.09	0.03	0.05
銅及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l											6.3				6.3
マンガン及びその化合物	mg/l	0.018	0.022	0.011	0.014	0.013	0.017	0.010	0.011	0.008	0.007	0.006	0.011	0.022	0.006	0.012
溶存マンガン	mg/l	0.004	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.004	0.005	0.005	0.001	0.002
塩化物イオン	mg/l	3.0	3.6	3.3	3.1	3.6	2.2	3.3	3.3	4.1	5.6	5.3	3.6	5.6	2.2	3.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	23.8	21.7	22.4	20.5	20.9	17.5	26.4	26.4	26.4	29.6	25.1	21.8	29.6	17.5	23.5
蒸発残留物	mg/l	60	57	56	70	63	59	60	60	73	76	64	60	76	56	63
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l											0.000002				0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l											< 0.000001				< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l											< 0.005				< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l											1.1				1.1
pH値		7.3	7.4	7.3	7.3	7.2	7.0	7.4	7.3	7.4	7.6	7.3	7.3	7.6	7.0	7.3
臭気												厨芥臭				
臭気強度(TON)																
色度	度											3.2				3.2
濁度	度	3.6	4.5	2.1	3.2	2.0	12	2.9	2.6	2.2	1.7	2.1	4.3	12	1.7	3.6
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
電気伝導度	mS/m	7.8	8.2	8.2	10.9	7.9	5.9	8.9	8.9	9.4	11.4	9.7	8.0	11.4	5.9	8.8
総アルカリ度	mg/l	17.0	18.0	18.5	17.0	18.0	11.0	20.0	19.5	21.5	24.0	18.0	16.0	24.0	11.0	18.2
アンモニア態窒素	mg/l															
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl															
透明度	m															
溶存酸素	mg/l															
酸素飽和百分率	%															
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	個/ml															

長良川南濃大橋地点

		平成27年									平成28年			最高	最低	平均
		4月14日	5月12日	6月15日	7月6日	8月11日	9月1日	10月14日	11月17日	12月8日	1月13日	2月2日	3月1日			
天候前日		雨	晴	晴	曇	晴	雨	晴	晴	晴	曇	曇	雨のち晴			
天候当日		雨	曇のち雨	晴	雨	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴			
気温	℃	16.0	19.5	29.5	22.0	33.0	24.5	22.5	20.5	15.0	8.5	8.5	6.5	33.0	6.5	18.8
水温	℃	13.1	19.2	24.6	20.0	29.0	20.4	18.3	15.2	10.7	9.7	8.5	8.0	29.0	8.0	16.4
一般細菌	個/ml	10,000	3,300	1,800	3,400	3,300	11,000	5,400	8,200	1,800	3,200	4,500	4,600	11,000	1,800	5,000
大腸菌(MPN)	MPN/dl	440	24	19	240	7.2	270	3.1	210	99	29	110	140	440	3.1	130
カドミウム及びその化合物	mg/l															
水銀及びその化合物	mg/l															
セレン及びその化合物	mg/l															
鉛及びその化合物	mg/l															
ヒ素及びその化合物	mg/l															
六価クロム化合物	mg/l															
亜硝酸態窒素	mg/l															
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l															
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.61	0.64	0.68	0.67	0.58	0.61	0.78	0.68	0.83	0.94	0.88	0.88	0.94	0.58	0.73
フッ素及びその化合物	mg/l															
ホウ素及びその化合物	mg/l															
四塩化炭素	mg/l															
1,4-ジオキサン	mg/l															
ｼｽｰ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽｰ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l															
ジクロロメタン	mg/l															
テトラクロロエチレン	mg/l															
トリクロロエチレン	mg/l															
ベンゼン	mg/l															
亜鉛及びその化合物	mg/l															
アルミニウム及びその化合物	mg/l															
鉄及びその化合物	mg/l	0.27	0.27	0.26	0.24	0.13	0.24	0.15	0.24	0.22	0.14	0.19	0.28	0.28	0.13	0.22
溶存鉄	mg/l															
銅及びその化合物	mg/l															
ナトリウム及びその化合物	mg/l															
マンガン及びその化合物	mg/l	0.030	0.029	0.029	0.027	0.022	0.022	0.022	0.041	0.031	0.026	0.033	0.042	0.042	0.022	0.030
溶存マンガン	mg/l															
塩化物イオン	mg/l	5.1	6.1	5.1	3.9	5.6	3.1	5.0	4.8	7.2	7.7	7.6	7.7	7.7	3.1	5.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	26.2	37.3	35.8	29.2	39.3	27.5	35.6	32.4	35.8	40.7	32.9	36.1	40.7	26.2	34.1
蒸発残留物	mg/l															
陰イオン界面活性剤	mg/l															
ジェオスミン(別名)	mg/l															
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l															
非イオン界面活性剤	mg/l															
フェノール類	mg/l															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.9	1.2	1.1	0.9	1.1	0.8	0.7	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	0.7	1.0
pH値		7.3	7.9	7.4	7.2	8.1	7.2	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	8.1	7.2	7.5
臭気		藻臭	藻臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	3.9	3.4	4.2	4.2	3.0	3.4	2.3	4.3	3.2	2.3	2.5	2.9	4.3	2.3	3.3
濁度	度	2.9	2.8	2.3	1.9	1.9	3.7	1.0	1.8	1.9	1.3	1.5	2.0	3.7	1.0	2.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
電気伝導度	mS/m	9.5	12.3	11.1	8.9	12.1	8.6	11.1	11.2	14.3	14.4	14.3	13.7	14.4	8.6	11.8
総アルカリ度	mg/l	24.5	34.0	33.5	27.5	35.0	24.0	34.5	32.5	34.5	38.0	30.0	33.5	38.0	24.0	31.8
アンモニア態窒素	mg/l	0.11	0.08	0.07	0.04	0.01	0.03	0.04	0.07	0.08	0.08	0.09	0.17	0.17	0.01	0.07
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl															
透明度	m															
溶存酸素	mg/l	9.2	9.8	7.9	8.2	9.4	8.3	9.3	9.1	10.1	11.0	10.9	10.8	11.0	7.9	9.5
酸素飽和百分率	%	90	109	97	93	123	95	102	94	94	100	96	94	123	90	99
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	個/ml															

長良川取水口

		平成27年 4月14日	5月12日	6月15日	7月6日	8月11日	9月1日	10月14日	11月17日	12月8日	平成28年 1月13日	2月2日	3月1日	最高	最低	平均
天候前日		雨	晴	晴	曇	晴	雨	晴	晴	晴	曇	曇	雨のち晴			
天候当日		雨	曇のち雨	晴	雨	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴			
気温	℃	15.0	22.0	25.3	22.0	31.0	25.0	21.5	20.5	10.5	8.0	8.0	6.5	31.0	6.5	17.9
水温	℃	13.8	19.6	24.3	20.6	30.0	21.2	19.3	15.5	10.7	8.8	7.8	7.9	30.0	7.8	16.6
一般細菌	個/ml	3,100	330	1,000	1,200	1,500	4,800	640	1,800	990	63	1,800	440	4,800	63	1,500
大腸菌(MPN)	MPN/dl	4.1	1.0	1.0	50	0.0	180	32	43	4.1	0.0	34	2.0	180	0.0	29
カドミウム及びその化合物	mg/l				< 0.0003					< 0.0003				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005					< 0.00005				< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l				0.010					0.013				0.013	0.010	0.012
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.53	0.42	0.42	0.61	0.11	0.49	0.69	0.76	0.65	0.87	0.49	0.66	0.87	0.11	0.56
フッ素及びその化合物	mg/l				0.05					< 0.05				0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l				< 0.1					< 0.1				< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002					< 0.0002				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l				0.13					0.10				0.13	0.10	0.12
鉄及びその化合物	mg/l	0.27	0.29	0.33	0.28	0.16	0.47	0.18	0.26	0.25	0.23	0.32	0.33	0.47	0.16	0.28
溶存鉄	mg/l															
銅及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l				4.7					6.8				6.8	4.7	5.8
マンガン及びその化合物	mg/l	0.037	0.033	0.047	0.046	0.034	0.036	0.022	0.029	0.030	0.038	0.027	0.038	0.047	0.022	0.035
溶存マンガン	mg/l															
塩化物イオン	mg/l	4.4	5.0	5.1	3.9	5.4	1.9	5.1	5.9	5.3	6.0	7.9	5.8	7.9	1.9	5.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	26.8	33.1	34.0	31.1	37.2	21.7	35.9	36.6	34.6	39.6	26.9	33.5	39.6	21.7	32.6
蒸発残留物	mg/l				87					70				87	70	79
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02					< 0.02				< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l				0.000002					0.000002				0.000002	0.000002	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l				< 0.000001					< 0.000001				0.000002	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005					< 0.0005				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	1.4	1.7	0.8	1.9	1.0	0.7	2.9	0.9	0.9	1.3	0.9	2.9	0.6	1.3
pH値		7.4	8.4	7.7	7.3	9.0	7.2	7.5	7.5	7.4	7.6	7.4	7.7	9.0	7.2	7.7
臭気		藻臭	木材臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	微厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	2.5	2.7	4.3	3.4	4.0	6.6	1.8	3.3	2.9	2.1	4.4	2.3	6.6	1.8	3.4
濁度	度	1.8	8.5	11	3.9	6.8	11	2.2	3.4	3.3	2.1	6.4	4.2	11	1.8	5.4
アンチモン及びその化合物	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/l				< 0.0001		< 0.0001							< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ニッケル及びその化合物	mg/l				0.001		< 0.001							0.001	< 0.001	< 0.001
1,2-ジクロロエタン	mg/l				< 0.0004		< 0.0004							< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
トルエン	mg/l				< 0.02		< 0.02							< 0.02	< 0.02	< 0.02
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l				< 0.008		< 0.008							< 0.008	< 0.008	< 0.008
農薬類					0.00		0.00							0.00	0.00	0.00
遊離炭酸	mg/l				2.0		1.5							2.0	1.5	1.8
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l				< 0.002		< 0.002							< 0.002	< 0.002	< 0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l				2.4		3.3							3.3	2.4	2.9
腐食性(ランゲリア指数)					-1.6		-2.1							-1.6	-2.1	-1.9
1,1-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
電気伝導度	mS/m	8.7	10.1	10.8	9.2	11.8	6.4	11.2	12.0	11.8	12.8	10.2	11.6	12.8	6.4	10.6
総アルカリ度	mg/l	25.5	31.0	32.0	32.0	37.0	18.5	34.5	35.0	33.0	37.5	23.5	31.5	37.5	18.5	30.9
アンモニア態窒素	mg/l	0.08	0.01	0.01	0.06	0.02	0.03	0.04	0.10	0.08	0.07	0.06	0.10	0.10	0.01	0.06
紫外線(UV)吸光度									0.026	0.018				0.026	0.018	0.022
嫌気性芽胞菌	MPN/dl															
透明度	m															
溶存酸素	mg/l	9.6	10.3	9.6	8.2	9.9	8.2	9.1	8.7	10.0	11.0	11.3	11.2	11.3	8.2	9.8
酸素飽和百分率	%	96	116	117	94	131	95	102	90	93	98	98	97	131	90	102
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l	0.76	0.76	0.77	0.84	0.55	0.80	0.78	1.0	0.92	1.1	0.80	0.91	1.1	0.55	0.83
全窒素(溶存態)	mg/l	0.67	0.57	0.60	0.78	0.35	0.66	0.72	0.94	0.84	1.0	0.65	0.85	1.0	0.35	0.72
リン酸イオン	mg/l	0.11	0.02	0.07	0.11	0.02	0.09	0.09	0.15	0.10	0.09	0.07	0.14	0.15	0.02	0.09
全リン	mg/l	0.054	0.050	0.061	0.073	0.075	0.064	0.046	0.080	0.049	0.046	0.060	0.079	0.080	0.046	0.061
全リン(溶存態)	mg/l	0.040	0.016	0.033	0.042	0.029	0.035	0.032	0.059	0.037	0.032	0.031	0.053	0.059	0.016	0.037
溶性ケイ酸	mg/l	11.1	8.6	10.2	10.9	9.4	9.6	11.6	10.2	10.4	11.2	8.8	10.7	11.6	8.6	10.2
クロロフィルa	μg/l	1.7	39.2	41.0	3.7	37.5	2.1	4.7	3.0	2.1	4.4	3.8	1.5	41.0	1.5	12.1
生物総数	個/ml	277	1,735	6,942	191	2,155	140	757	64	25	272	189	90	6,942	25	1,070

長良川 取水口

	平成27年									平成28年		
	4月14日	5月12日	6月15日	7月6日	8月11日	9月1日	10月14日	11月17日	12月8日	1月13日	2月2日	3月1日
CYANOPHYCEAE(藍藻類)												
Merismopedia sp.*					158							
Phormidium sp.*					6	1						
others										26		
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)												
Aulacoseira granulata(M.gra) ■					395						8	
A. italica(M.ita) ■		21	72									
A. distans(M.dis)												21
Melosira varians				18							5	10
Cyclotella spp.	5	520	5220	24	244	56	490	21	22	51	118	10
Fragilaria sp.										4		11
Asterionella formosa ■		380	106							7		
Synedra ulna							1					4
S. acus ■	7		8	2	24		1					
S. sp.		38										
Achnanthes spp.	1	7										
Cocconeis placentula		6	2	2	1	10						
Pinnularia sp.						4						
Navicula spp.	96	58		20	4	38		1	1	24	30	6
Gomphonema spp.			34									
Cymbella sp.	11	1	2	4	18			2		5	5	2
C. spp.						14						
Nitzschia actinastroides						10				1		
N. acicularis			60				1	1				
N. palea			10		476					1		
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)												
Chlamydomonas sp.		4			56			1				
Pandorina morum*		5	18		54							
Eudorina elegans*		3	30	4	22							
Gonium sp.*				1								
Elakatothrix gelatinosa*	2				16							
Sphaerocystis schroeteri*			12									
Tetrasporales sp.		320	10	20	206		32					
Pediastrum sp.*	1				2							
Golenkinia radiata		21			16							
Micractinium pussillum*	1	71			6					1		
Dictyosphaerium pulchellum*		5								1	2	
Oocystis sp.*							2					
Selenastrum sp.*					16			1				
Ankistrodesmus falcatus			6		4							
Schroederia setigera	14	115	2	1	18					1	1	2
Actinastrum hantzschii*			16	4	272		1					
Scenedesmus longispina*					2						4	
S. quadricauda*		2										
S. spinosus*	3											1
S. acuminatus*					4							
S. sp.*		6	4	2		2	3					1
S. spp.*					60							
Spirogyra sp.*		23										
Closterium sp.											1	
Cosmarium sp.					2							
Staurastrum sp.									1			
others			510		10	2			1		6	14
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)												
Cryptomonas spp.	9		340	50	13		15	1		31	6	3
CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類)												
Mallomonas sp.		6										1
Synura sp.*	5						1					
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)												
Gymnodinium sp.			4									
Peridinium sp.		11										
EUGLENOPHYCEAE(ユーグレナ藻類)												
Euglena spp.			6	4								
FLAGELLATA(鞭毛藻類)												
monas group	122	112	470	35	28	3	210	28		119	3	4
TOTAL NUMBERS(/ml)	277	1735	6942	191	2133	140	757	56	25	272	189	90

*は群体数または糸状体数
増殖により障害の原因となる種
(●:カビ臭　▲:生ぐさ臭　■:ろ過閉塞)

知多浄水場

		平成27年									平成28年			最高	最低	平均
		4月13日	5月11日	6月16日	7月7日	8月10日	9月7日	10月13日	11月16日	12月8日	1月12日	2月2日	3月8日			
天候前日		晴のち曇	晴	晴	雨	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	曇時々雨			
天候当日		雨	晴	曇時々雨	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴			
気温	℃	14.0	21.5	24.0	22.5	35.0	28.0	21.0	21.5	13.0	9.5	10.0	19.5	35.0	9.5	20.0
水温	℃	13.7	20.7	23.6	21.3	30.0	22.4	19.1	16.4	12.3	10.6	8.5	12.0	30.0	8.5	17.6
一般細菌	個/ml	620	300	800	820	560	970	260	420	690	73	1,200	1,800	1,800	73	710
大腸菌(MPN)	MPN/dl	2.0	3.1	1.0	3.1	1.0	4.1	1.0	3.0	11	1.0	37	0.0	37	0.0	5.6
カドミウム及びその化合物	mg/l											< 0.0003				< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
六価クロム化合物	mg/l											< 0.005				< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l											0.007				0.007
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l											< 0.001				< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.61	0.53	0.62	0.72	0.47	0.66	0.72	0.72	0.78	0.92	0.57	0.84	0.92	0.47	0.68
フッ素及びその化合物	mg/l											< 0.05				< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l											< 0.1				< 0.1
四塩化炭素	mg/l											< 0.0002				< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l											< 0.005				< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ジクロロメタン	mg/l											< 0.001				< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ベンゼン	mg/l											< 0.001				< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l											0.25				0.25
鉄及びその化合物	mg/l	0.29	0.30	0.33	0.38	0.27	0.41	0.24	0.35	0.31	0.24	0.33	0.29	0.41	0.24	0.31
溶存鉄	mg/l	0.06	0.04	0.06	0.08	0.03	0.09	0.06	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.03	0.07
銅及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l											6.7				6.7
マンガン及びその化合物	mg/l	0.032	0.039	0.041	0.037	0.053	0.036	0.021	0.032	0.028	0.017	0.020	0.028	0.053	0.017	0.032
溶存マンガン	mg/l	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	0.004	0.001	0.002
塩化物イオン	mg/l	4.3	4.5	5.1	3.8	5.3	4.2	4.7	4.6	5.6	5.3	8.4	6.7	8.4	3.8	5.2
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/l	26.0	30.9	33.2	30.7	36.8	29.1	34.1	31.3	34.9	37.4	27.8	35.6	37.4	26.0	32.3
蒸発残留物	mg/l	66	67	80	85	89	68	70	74	81	77	68	86	89	66	76
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン（別名）	mg/l	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール（別名）	mg/l	< 0.000001	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l											< 0.005				< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.6	1.0	1.4	1.0	1.1	0.8	0.6	0.8	0.8	0.6	1.2	0.8	1.4	0.6	0.9
pH値		7.2	7.4	7.3	7.0	7.4	7.1	7.3	7.2	7.2	7.5	7.3	7.4	7.5	7.0	7.3
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	厨芥臭	厨芥臭	藻臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	藻臭	厨芥臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	2.0	2.7	4.4	3.4	4.0	3.3	2.3	4.1	3.2	2.0	5.6	2.7	5.6	2.0	3.3
濁度	度	5.1	5.0	7.3	7.2	5.5	7.8	4.0	5.4	4.9	3.1	7.0	4.7	7.8	3.1	5.6
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/l	3.6	4.4	4.4	3.1	3.5	3.1	2.4	5.6	2.2	2.2	4.1	2.6	5.6	2.2	3.4
腐食性（ランゲリア指数）																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
電気伝導度	mS/m	8.5	9.2	10.6	9.0	11.5	9.1	10.8	10.1	11.2	11.1	9.9	11.7	11.7	8.5	10.2
総アルカリ度	mg/l	24.0	28.0	32.5	28.0	34.0	24.0	32.5	29.0	33.5	35.0	24.0	32.0	35.0	24.0	29.7
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	0.01	0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01
紫外線（UV）吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl	14	5.5	16	22	5.0	16	9.6	14	4.5	27	80	26	80	4.5	20
透明度	m															
溶存酸素	mg/l															
酸素飽和百分率	％															
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	個/ml															

(3)矢作川水系

明智川

		平成27年 4月7日	5月18日	6月8日	7月13日	8月3日	9月9日	10月5日	11月10日	12月1日	平成28年 1月5日	2月1日	3月7日	最高	最低	平均
天候前日		曇	晴	晴	晴	晴	雨	晴	雨	晴	晴	晴	雨			
天候当日		曇時々雨	晴	曇	曇のち晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇			
気温	℃	10.5	25.0	20.5	33.0	35.0	27.0	23.0	19.5	14.5	12.0	6.0	16.0	35.0	6.0	20.2
水温	℃	12.0	16.9	16.1	22.3	25.0	20.8	16.7	16.0	9.9	6.5	5.7	10.8	25.0	5.7	14.9
一般細菌	個/ml	500	340	420	2,700	1,800	3,700	1,200	1,700	260	92	400	160	3,700	92	1,100
大腸菌(MPN)	MPN/dl	210	59	99	200	82	210	140	210	28	180	100	80	210	28	130
カドミウム及びその化合物	mg/l															
水銀及びその化合物	mg/l															
セレン及びその化合物	mg/l															
鉛及びその化合物	mg/l															
ヒ素及びその化合物	mg/l															
六価クロム化合物	mg/l															
亜硝酸態窒素	mg/l															
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l															
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.49	0.41	0.42	0.41	0.31	0.57	0.44	0.48	0.50	0.56	0.59	0.52	0.59	0.31	0.48
フッ素及びその化合物	mg/l															
ホウ素及びその化合物	mg/l															
四塩化炭素	mg/l															
1,4-ジオキサン	mg/l															
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l															
ジクロロメタン	mg/l															
テトラクロロエチレン	mg/l															
トリクロロエチレン	mg/l															
ベンゼン	mg/l															
亜鉛及びその化合物	mg/l															
アルミニウム及びその化合物	mg/l															
鉄及びその化合物	mg/l	0.23	0.07	0.07	0.13	0.07	0.60	0.11	0.28	0.05	0.04	0.06	0.08	0.60	0.04	0.15
溶存鉄	mg/l															
銅及びその化合物	mg/l															
ナトリウム及びその化合物	mg/l															
マンガン及びその化合物	mg/l	0.012	0.005	0.005	0.007	0.005	0.043	0.006	0.017	0.002	0.003	0.004	0.004	0.043	0.002	0.009
溶存マンガン	mg/l															
塩化物イオン	mg/l	2.3	2.7	2.8	2.7	2.7	1.7	2.5	2.5	2.6	3.1	2.8	3.5	3.5	1.7	2.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	14.6	17.3	17.6	17.5	17.9	13.8	15.9	15.6	17.0	17.2	16.1	16.8	17.9	13.8	16.4
蒸発残留物	mg/l															
陰イオン界面活性剤	mg/l															
ジェオスミン(別名)	mg/l															
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l															
非イオン界面活性剤	mg/l															
フェノール類	mg/l															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.6	0.8	1.0	1.0	0.8	2.6	0.8	2.1	0.7	0.7	0.8	0.8	2.6	0.7	1.1
pH値		7.4	7.7	7.7	7.7	7.8	7.5	7.6	7.6	7.4	7.6	7.6	7.6	7.8	7.4	7.6
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	厨芥臭	藻臭	藻臭	藻臭	厨芥臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	6.3	2.7	3.1	3.8	3.1	9.5	2.9	9.4	2.4	1.9	2.5	2.6	9.5	1.9	4.2
濁度	度	4.8	1.0	1.1	1.4	1.0	9.8	1.3	3.9	0.7	0.7	0.8	1.0	9.8	0.7	2.3
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
電気伝導度	mS/m	6.4	6.3	6.3	6.4	6.4	5.1	6.3	5.8	6.4	7.0	6.8	6.5	7.0	5.1	6.3
総アルカリ度	mg/l	15.0	19.0	19.5	20.0	21.0	13.0	18.5	17.0	19.5	19.5	17.0	18.5	21.0	13.0	18.1
アンモニア態窒素	mg/l	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	< 0.01	0.01	0.03	0.03	0.01	0.03	< 0.01	0.01
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl															
透明度	m															
溶存酸素	mg/l	10.5	9.5	9.7	8.8	8.4	8.6	9.6	9.7	11.2	11.8	12.4	10.7	12.4	8.4	10.1
酸素飽和百分率	%	101	101	102	104	104	99	102	101	102	99	102	100	104	99	101
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	個/ml															

岩倉取水口

		平成27年 4月7日	5月18日	6月8日	7月13日	8月3日	9月9日	10月5日	11月10日	12月1日	平成28年 1月5日	2月1日	3月7日	最高	最低	平均
天候前日		曇	晴	晴	晴	晴	雨	晴	雨	晴	晴	晴	雨			
天候当日		曇時々雨	晴	曇	曇のち晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇			
気温	℃	11.0	26.5	20.5	33.5	33.0	27.5	22.0	20.0	14.5	13.5	6.0	16.5	33.5	6.0	20.4
水温	℃	10.0	18.1	17.8	21.8	25.1	21.3	18.5	15.7	11.5	7.3	4.8	8.1	25.1	4.8	15.0
一般細菌	個/ml	630	330	360	570	720	2,600	440	800	300	43	340	78	2,600	43	600
大腸菌(MPN)	MPN/dl	140	19	31	60	19	260	45	580	26	22	30	51	580	19	110
カドミウム及びその化合物	mg/l				< 0.0003					< 0.0003				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005					< 0.00005				< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l				< 0.004					< 0.004				< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.30	0.20	0.23	0.20	0.14	0.31	0.23	0.28	0.22	0.24	0.29	0.26	0.31	0.14	0.24
フッ素及びその化合物	mg/l				< 0.05					0.06				0.06	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l				< 0.1					< 0.1				< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002					< 0.0002				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l				0.11					0.07				0.11	0.07	0.09
鉄及びその化合物	mg/l	0.23	0.09	0.16	0.16	0.06	0.89	0.12	0.29	0.19	0.14	0.10	0.16	0.89	0.06	0.22
溶存鉄	mg/l															
銅及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l				3.0					3.3				3.3	3.0	3.2
マンガン及びその化合物	mg/l	0.015	0.013	0.021	0.017	0.012	0.064	0.017	0.036	0.059	0.021	0.012	0.018	0.064	0.012	0.025
溶存マンガン	mg/l															
塩化物イオン	mg/l	2.4	2.3	2.3	1.9	1.9	1.4	1.8	2.3	2.0	2.1	2.7	2.4	2.7	1.4	2.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	13.2	15.2	16.8	13.7	13.7	12.8	13.7	15.2	15.0	13.7	15.0	13.0	16.8	12.8	14.3
蒸発残留物	mg/l				53					34				53	34	44
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02					< 0.02				< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l				0.000001					< 0.000001				0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l				< 0.000001					< 0.000001				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005					< 0.0005				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.1	1.0	1.1	1.6	0.8	2.4	0.9	1.4	0.8	0.7	0.7	0.7	2.4	0.7	1.1
pH値		7.3	7.8	7.6	7.7	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.6	7.5	7.5	7.8	7.3	7.5
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	微厨芥臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	4.0	2.8	3.1	4.5	2.8	7.8	2.6	5.6	3.6	2.6	2.6	2.6	7.8	2.6	3.7
濁度	度	5.3	2.8	2.0	2.9	1.6	14	1.6	4.0	2.1	2.1	1.6	2.3	14	1.6	3.5
アンチモン及びその化合物	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/l				< 0.0001		0.0002							0.0002	< 0.0001	0.0001
ニッケル及びその化合物	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
1,2-ジクロロエタン	mg/l				< 0.0004		< 0.0004							< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
トルエン	mg/l				< 0.02		< 0.02							< 0.02	< 0.02	< 0.02
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l				< 0.008		< 0.008							< 0.008	< 0.008	< 0.008
農薬類					0.00		0.00							0.00	0.00	0.00
遊離炭酸	mg/l				1.0		1.5							1.5	1.0	1.3
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l				< 0.002		< 0.002							< 0.002	< 0.002	< 0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l				4.9		8.9							8.9	4.9	6.9
腐食性(ランゲリア指数)					-1.7		-2.2							-1.7	-2.2	-2.0
1,1-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
電気伝導度	mS/m	4.9	5.3	5.7	5.1	4.7	4.1	6.1	5.4	5.1	5.2	5.9	4.6	6.1	4.1	5.2
総アルカリ度	mg/l	14.5	18.5	19.5	20.5	17.0	13.5	17.0	18.0	18.5	16.5	17.0	15.0	20.5	13.5	17.1
アンモニア態窒素	mg/l	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	0.01
紫外線(UV)吸光度									0.051	0.027				0.051	0.027	0.039
嫌気性芽胞菌	MPN/dl															
透明度	m															
溶存酸素	mg/l	11.0	9.6	9.7	9.3	8.9	8.7	9.6	10.0	10.9	12.1	12.6	11.8	12.6	8.7	10.4
酸素飽和百分率	%	101	105	105	109	110	101	106	104	103	104	101	103	110	101	104
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	個/ml															

豊田浄水場

		平成27年 4月7日	5月12日	6月8日	7月13日	8月3日	9月9日	10月5日	11月10日	12月1日	平成28年 1月5日	2月1日	3月7日	最高	最低	平均
天候前日		曇	晴	晴	晴	晴	雨	晴	雨	晴	晴	晴	雨			
天候当日		曇時々雨	雨	曇	曇のち晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇			
気温	℃	10.0	18.5	21.0	29.5	32.0	25.0	20.5	19.0	12.0	10.0	5.0	14.0	32.0	5.0	18.0
水温	℃	10.4	16.6	18.1	20.3	23.5	19.8	18.7	15.1	11.1	7.5	5.8	7.5	23.5	5.8	14.5
一般細菌	個/ml	400	83	350	320	360	2,500	580	560	100	100	76	56	2,500	56	460
大腸菌(MPN)	MPN/dl	93	11	13	51	12	240	41	77	33	23	28	40	240	11	55
カドミウム及びその化合物	mg/l											< 0.0003				< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
六価クロム化合物	mg/l											< 0.005				< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l											< 0.004				< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l											< 0.001				< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.31	0.19	0.27	0.22	0.18	0.31	0.25	0.28	0.24	0.25	0.30	0.27	0.31	0.18	0.26
フッ素及びその化合物	mg/l											0.06				0.06
ホウ素及びその化合物	mg/l											< 0.1				< 0.1
四塩化炭素	mg/l											< 0.0002				< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l											< 0.005				< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ジクロロメタン	mg/l											< 0.001				< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ベンゼン	mg/l											< 0.001				< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l											0.06				0.06
鉄及びその化合物	mg/l	0.30	0.06	0.15	0.20	0.08	1.7	0.15	0.33	0.22	0.15	0.11	0.13	1.7	0.06	0.30
溶存鉄	mg/l	0.06	0.01	0.02	0.03	0.03	0.08	0.04	0.08	0.09	0.04	0.03	0.03	0.09	0.01	0.05
銅及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l											3.5				3.5
マンガン及びその化合物	mg/l	0.023	0.019	0.022	0.024	0.017	0.11	0.020	0.039	0.052	0.022	0.013	0.015	0.11	0.013	0.031
溶存マンガン	mg/l	0.004	0.001	0.002	0.003	0.001	0.002	0.002	0.004	0.017	0.004	0.002	0.003	0.017	0.001	0.004
塩化物イオン	mg/l	2.4	2.1	2.3	1.9	1.9	1.5	1.8	2.1	2.0	2.1	2.6	2.3	2.6	1.5	2.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	13.3	13.6	17.0	14.0	13.9	12.9	13.8	15.3	15.2	14.0	15.2	13.1	17.0	12.9	14.3
蒸発残留物	mg/l	46	33	50	54	40	86	39	46	36	39	44	44	86	33	46
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000003	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000003	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l											< 0.005				< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.1	0.8	1.2	1.4	0.8	3.0	0.8	1.1	0.8	0.8	0.7	0.8	3.0	0.7	1.1
pH値		7.3	7.4	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.2	7.3
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	4.0	2.1	3.0	4.2	2.6	7.4	2.8	4.4	3.8	2.6	2.5	2.6	7.4	2.1	3.5
濁度	度	6.9	2.1	2.6	3.6	1.7	27	2.2	3.8	2.6	2.5	1.8	2.5	27	1.7	4.9
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	5.0	3.3	3.7	3.8	3.4	6.3	3.6	3.2	2.8	2.7	2.3	2.9	6.3	2.3	3.6
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
電気伝導度	mS/m	4.7	4.5	5.8	4.7	4.8	4.3	5.0	8.2	5.1	4.8	6.0	4.5	8.2	4.3	5.2
総アルカリ度	mg/l	14.5	15.5	20.5	17.0	17.0	14.0	17.0	18.5	18.5	16.5	17.5	15.0	20.5	14.0	16.8
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl	30	2.5	7.0	15	2.5	68	7.0	27	7.0	6.0	44	21	68	2.5	20
透明度	m															
溶存酸素	mg/l															
酸素飽和百分率	%															
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	個/ml															

明治用水頭首工

		平成27年 4月7日	5月18日	6月8日	7月13日	8月3日	9月9日	10月5日	11月10日	12月1日	平成28年 1月5日	2月1日	3月7日	最高	最低	平均
天候前日		曇	晴	晴	晴	晴	雨	晴	雨	晴	晴	晴	雨			
天候当日		曇時々雨	晴	曇	曇のち晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇			
気温	℃	10.5	28.0	25.0	33.5	35.0	24.0	26.0	23.5	16.5	15.0	9.5	16.5	35.0	9.5	21.9
水温	℃	10.3	21.4	19.4	23.6	26.9	20.6	18.7	16.2	11.7	8.4	6.2	10.4	26.9	6.2	16.2
一般細菌	個/ml	1,200	640	890	860	660	15,000	1,000	730	640	180	340	330	15,000	180	1,900
大腸菌(MPN)	MPN/dl	310	18	28	37	7.5	650	550	310	41	2.1	61	200	650	2.1	180
カドミウム及びその化合物	mg/l															
水銀及びその化合物	mg/l															
セレン及びその化合物	mg/l															
鉛及びその化合物	mg/l															
ヒ素及びその化合物	mg/l															
六価クロム化合物	mg/l															
亜硝酸態窒素	mg/l															
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l															
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.34	0.31	0.34	0.33	0.22	0.38	0.35	0.37	0.41	0.41	0.33	0.37	0.41	0.22	0.35
フッ素及びその化合物	mg/l															
ホウ素及びその化合物	mg/l															
四塩化炭素	mg/l															
1,4−ジオキサン	mg/l															
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l															
ジクロロメタン	mg/l															
テトラクロロエチレン	mg/l															
トリクロロエチレン	mg/l															
ベンゼン	mg/l															
亜鉛及びその化合物	mg/l															
アルミニウム及びその化合物	mg/l															
鉄及びその化合物	mg/l	0.27	0.24	0.28	0.36	0.12	1.7	0.23	0.35	0.17	0.23	0.16	0.21	1.7	0.12	0.36
溶存鉄	mg/l															
銅及びその化合物	mg/l															
ナトリウム及びその化合物	mg/l															
マンガン及びその化合物	mg/l	0.029	0.067	0.053	0.047	0.020	0.11	0.028	0.028	0.029	0.036	0.023	0.033	0.11	0.020	0.042
溶存マンガン	mg/l															
塩化物イオン	mg/l	3.4	3.6	3.9	3.1	2.9	2.1	2.7	3.6	4.0	3.7	3.4	3.9	4.0	2.1	3.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	15.6	19.0	20.3	18.0	16.6	17.5	17.6	19.4	21.7	20.4	16.9	18.4	21.7	15.6	18.5
蒸発残留物	mg/l															
陰イオン界面活性剤	mg/l															
ジェオスミン(別名)	mg/l															
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l															
非イオン界面活性剤	mg/l															
フェノール類	mg/l															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.2	1.4	1.7	1.6	1.0	3.3	0.9	1.7	0.9	1.0	1.0	0.9	3.3	0.9	1.4
pH値		7.3	7.5	7.3	7.3	7.3	7.5	7.4	7.4	7.3	8.0	7.5	7.7	8.0	7.3	7.5
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	土臭	藻臭	厨芥臭	藻臭	藻臭	厨芥臭	厨芥臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	5.0	4.0	6.6	5.6	3.4	21	3.4	8.5	3.8	3.0	3.5	3.2	21	3.0	5.9
濁度	度	7.6	3.4	4.0	3.8	2.2	36	2.5	5.8	1.5	1.9	2.3	2.6	36	1.5	6.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
電気伝導度	mS/m	6.1	6.8	7.2	6.8	6.0	6.0	6.7	7.1	7.9	7.3	7.7	6.8	7.9	6.0	6.9
総アルカリ度	mg/l	15.5	20.0	22.0	20.5	18.5	16.5	20.5	22.0	24.5	23.0	19.0	19.5	24.5	15.5	20.1
アンモニア態窒素	mg/l	0.03	0.03	0.04	0.03	0.01	0.03	0.02	0.04	0.03	0.02	0.02	0.02	0.04	0.01	0.03
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl															
透明度	m															
溶存酸素	mg/l	10.9	8.8	8.5	8.1	7.9	8.8	9.0	9.3	10.5	12.6	12.1	11.4	12.6	7.9	9.8
酸素飽和百分率	%	100	102	95	98	100	101	99	98	100	111	101	105	111	95	101
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	個/ml															

安城浄水場

		平成27年									平成28年			最高	最低	平均
		4月15日	5月13日	6月9日	7月8日	8月5日	9月7日	10月14日	11月18日	12月2日	1月12日	2月2日	3月2日			
天候前日		雨	雨	雨	雨	晴	曇	晴	曇のち雨	晴	晴	晴	晴			
天候当日		雨時々晴	晴	雨	雨時々曇	晴	雨	晴	雨	晴	晴	晴	晴			
気温	℃	16.0	23.0	22.5	26.0	35.0	23.0	24.0	18.0	16.0	9.0	7.5	9.0	35.0	7.5	19.1
水温	℃	12.4	17.7	20.3	20.2	26.2	22.2	18.1	15.4	11.5	8.0	6.2	7.6	26.2	6.2	15.5
一般細菌	個/ml											490				490
大腸菌(MPN)	MPN/dl											17				17
カドミウム及びその化合物	mg/l											< 0.0003				< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
六価クロム化合物	mg/l											< 0.005				< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l											< 0.004				< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l											< 0.001				< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l											0.35				0.35
フッ素及びその化合物	mg/l											0.06				0.06
ホウ素及びその化合物	mg/l											< 0.1				< 0.1
四塩化炭素	mg/l											< 0.0002				< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l											< 0.005				< 0.005
シスー1,2-ジクロロエチレン及びトランスー1,2-ジクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ジクロロメタン	mg/l											< 0.001				< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ベンゼン	mg/l											< 0.001				< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l											0.09				0.09
鉄及びその化合物	mg/l	0.28	0.46	0.32	0.37	0.13	0.48	0.19	0.18	0.14	0.15	0.15	0.15	0.48	0.13	0.25
溶存鉄	mg/l	0.08	0.07	0.09	0.07	0.04	0.10	0.07	0.08	0.08	0.05	0.05	0.05	0.10	0.04	0.07
銅及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l											4.2				4.2
マンガン及びその化合物	mg/l	0.043	0.061	0.045	0.039	0.017	0.042	0.016	0.018	0.012	0.022	0.020	0.021	0.061	0.012	0.030
溶存マンガン	mg/l	0.004	0.003	0.004	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.005	0.004	0.004	0.011	0.011	0.002	0.004
塩化物イオン	mg/l	3.4	3.4	3.7	3.0	2.9	2.6	3.6	3.9	3.9	4.3	3.5	4.3	4.3	2.6	3.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	17.9	18.1	19.9	18.2	16.6	17.2	18.1	20.7	21.6	20.8	17.5	20.0	21.6	16.6	18.9
蒸発残留物	mg/l	56	57	61	71	46	51	49	53	51	56	49	53	71	46	54
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l											< 0.000001				< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l											< 0.000001				< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l											< 0.005				< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l											0.9				0.9
pH値		7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.7	7.4	7.5	7.7	7.2	7.3
臭気												藻臭				
臭気強度(TON)																
色度	度											3.1				3.1
濁度	度	4.9	9.7	4.1	7.2	1.9	7.2	2.0	2.4	1.0	1.8	2.4	2.2	9.7	1.0	3.9
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
電気伝導度	mS/m	6.3	6.6	7.2	6.3	5.8	5.9	6.7	7.2	7.6	7.8	6.3	7.4	7.8	5.8	6.8
総アルカリ度	mg/l	15.5	18.5	21.5	19.0	19.0	16.5	20.0	23.0	24.0	22.5	19.0	21.0	24.0	15.5	20.1
アンモニア態窒素	mg/l															
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl															
透明度	m															
溶存酸素	mg/l															
酸素飽和百分率	%															
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	個/ml															

細川頭首工

		平成27年 4月7日	5月18日	6月8日	7月13日	8月3日	9月9日	10月5日	11月10日	12月1日	平成28年 1月5日	2月1日	3月7日	最高	最低	平均
天候前日		曇	晴	晴	晴	晴	雨	晴	雨	晴	晴	晴	雨			
天候当日		曇時々雨	晴	曇	曇のち晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇			
気温	℃	9.5	27.5	25.0	33.5	38.0	23.5	23.0	23.0	15.5	13.0	8.5	18.0	38.0	8.5	21.5
水温	℃	12.6	19.8	18.1	25.2	28.1	20.9	17.8	16.4	9.3	7.0	5.6	11.0	28.1	5.6	16.0
一般細菌	個/ml	1,900	1,300	1,300	1,200	1,600	11,000	1,500	1,400	520	400	460	790	11,000	400	1,900
大腸菌(MPN)	MPN/dl	520	26	110	100	130	690	230	370	460	93	99	580	690	26	280
カドミウム及びその化合物	mg/l				< 0.0003					< 0.0003				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005					< 0.00005				< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l				< 0.004					< 0.004				< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.40	0.32	0.31	0.34	0.25	0.42	0.34	0.34	0.36	0.38	0.40	0.38	0.42	0.25	0.35
フッ素及びその化合物	mg/l				< 0.05					< 0.05				< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l				< 0.1					< 0.1				< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002					< 0.0002				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l				0.17					0.07				0.17	0.07	0.12
鉄及びその化合物	mg/l	0.69	0.13	0.23	0.25	0.12	2.5	0.26	0.18	0.16	0.13	0.14	0.31	2.5	0.12	0.43
溶存鉄	mg/l															
銅及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l				4.0					4.8				4.8	4.0	4.4
マンガン及びその化合物	mg/l	0.037	0.021	0.037	0.030	0.013	0.16	0.025	0.017	0.020	0.016	0.013	0.029	0.16	0.013	0.035
溶存マンガン	mg/l															
塩化物イオン	mg/l	3.3	3.5	3.4	3.0	3.2	2.1	3.2	3.6	3.7	3.6	4.0	8.5	8.5	2.1	3.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	17.4	17.6	18.4	15.6	15.9	11.6	15.6	17.5	18.4	17.5	17.3	19.1	19.1	11.6	16.8
蒸発残留物	mg/l				66					45				66	45	56
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02					< 0.02				< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l				< 0.000001					< 0.000001				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l				< 0.000001					< 0.000001				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005					< 0.0005				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.9	1.4	1.4	1.4	1.1	5.4	1.2	1.7	1.1	1.1	1.1	1.3	5.4	1.1	1.7
pH値		7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.3	7.5	7.5	7.3	7.4	7.5	7.5	7.6	7.3	7.5
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	微厨芥臭	藻臭	藻臭	厨芥臭	藻臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	8.7	4.6	5.8	5.6	4.6	16	4.4	7.6	3.9	3.4	4.3	4.7	16	3.4	6.1
濁度	度	14	1.8	2.6	3.0	1.6	43	3.4	2.6	1.5	1.1	2.2	4.1	43	1.1	6.7
アンチモン及びその化合物	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/l				< 0.0001		0.0002							0.0002	< 0.0001	0.0001
ニッケル及びその化合物	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
1,2-ジクロロエタン	mg/l				< 0.0004		< 0.0004							< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
トルエン	mg/l				< 0.02		< 0.02							< 0.02	< 0.02	< 0.02
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l				< 0.008		< 0.008							< 0.008	< 0.008	< 0.008
農薬類					0.00		0.00							0.00	0.00	0.00
遊離炭酸	mg/l				1.0		1.0							1.0	1.0	1.0
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l				< 0.002		< 0.002							< 0.002	< 0.002	< 0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l				7.7		30							30	7.7	19
腐食性(ランゲリア指数)					-1.8		-2.6							-1.8	-2.6	-2.2
1,1-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
電気伝導度	mS/m	6.6	6.3	6.5	6.1	5.9	4.1	5.8	6.5	6.8	7.8	7.3	8.4	8.4	4.1	6.5
総アルカリ度	mg/l	18.5	19.5	20.5	18.0	18.0	11.0	18.0	20.0	21.5	20.0	18.5	20.5	21.5	11.0	18.7
アンモニア態窒素	mg/l	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.01	0.02
紫外線(UV)吸光度									0.036	0.029				0.036	0.029	0.033
嫌気性芽胞菌	MPN/dl															
透明度	m															
溶存酸素	mg/l	10.2	8.9	9.1	8.2	8.2	8.8	9.5	9.4	11.1	11.7	12.2	10.9	12.2	8.2	9.9
酸素飽和百分率	%	99	100	99	101	106	101	103	99	100	100	100	102	106	99	101
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	個/ml															

幸田浄水場

		平成27年 4月7日	5月18日	6月8日	7月13日	8月3日	9月9日	10月5日	11月10日	12月1日	平成28年 1月5日	2月1日	3月7日	最高	最低	平均
天候前日		曇	晴	晴	晴	晴	雨	晴	雨	晴	晴	晴	雨			
天候当日		曇時々雨	晴	曇	曇のち晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇			
気温	℃	11.5	22.5	23.5	30.0	34.0	24.0	22.0	23.5	17.0	13.0	8.0	17.5	34.0	8.0	20.5
水温	℃	14.2	20.0	19.7	23.9	27.1	21.7	18.6	15.9	10.4	7.8	6.7	10.0	27.1	6.7	16.3
一般細菌	個/ml	560	300	360	440	410	2,100	900	420	480	140	560	280	2,100	140	580
大腸菌(MPN)	MPN/dl	69	5.2	17	26	28	130	28	130	130	86	42	8.4	130	5.2	58
カドミウム及びその化合物	mg/l											< 0.0003				< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
六価クロム化合物	mg/l											< 0.005				< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l											< 0.004				< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l											< 0.001				< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.41	0.34	0.33	0.36	0.27	0.37	0.36	0.37	0.38	0.39	0.44	0.35	0.44	0.27	0.36
フッ素及びその化合物	mg/l											< 0.05				< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l											< 0.1				< 0.1
四塩化炭素	mg/l											< 0.0002				< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l											< 0.005				< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ジクロロメタン	mg/l											< 0.001				< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ベンゼン	mg/l											< 0.001				< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l											0.15				0.15
鉄及びその化合物	mg/l	0.36	0.25	0.32	0.30	0.19	0.52	0.18	0.20	0.12	0.12	0.20	0.12	0.52	0.12	0.24
溶存鉄	mg/l	0.08	0.05	0.08	0.06	0.06	0.13	0.06	0.07	0.05	0.05	0.07	0.05	0.13	0.05	0.07
銅及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l											4.2				4.2
マンガン及びその化合物	mg/l	0.036	0.029	0.030	0.030	0.016	0.036	0.012	0.018	0.010	0.012	0.011	0.011	0.036	0.010	0.021
溶存マンガン	mg/l	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.001	0.002
塩化物イオン	mg/l	3.3	3.5	3.4	3.0	3.3	2.7	3.1	3.6	3.7	3.6	4.2	3.7	4.2	2.7	3.4
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/l	16.5	17.3	18.4	16.1	16.8	15.0	15.5	17.6	18.4	17.6	17.2	17.4	18.4	15.0	17.0
蒸発残留物	mg/l	54	63	57	69	52	49	46	53	44	48	52	54	69	44	53
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン（別名）	mg/l	0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000003	0.000003	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000003	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール（別名）	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l											< 0.005				< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	1.5	1.3	1.6	1.5	1.1	1.9	1.2	1.3	0.9	0.8	1.7	0.8	1.9	0.8	1.3
pH値		7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	厨芥臭	藻臭	藻臭	厨芥臭	藻臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	6.7	4.6	6.5	5.0	4.4	11	4.7	6.1	3.7	3.1	7.6	3.0	11	3.0	5.5
濁度	度	5.8	3.9	4.2	5.1	2.2	8.8	2.9	3.2	1.5	1.6	3.7	1.6	8.8	1.5	3.7
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/l	7.1	5.9	6.3	5.6	4.3	5.9	5.3	4.0	3.0	3.0	5.3	3.9	7.1	3.0	5.0
腐食性（ランゲリア指数）																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
電気伝導度	mS/m	6.7	6.3	6.5	5.8	6.1	5.2	6.3	6.6	6.6	6.5	7.0	7.3	7.3	5.2	6.4
総アルカリ度	mg/l	17.5	19.5	20.5	17.5	19.0	15.5	17.5	20.0	21.0	20.0	17.0	19.5	21.0	15.5	18.7
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	0.02	0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01
紫外線（UV）吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl	69	23	22	36	11	25	10	30	18	23	85	44	85	10	33
透明度	m															
溶存酸素	mg/l															
酸素飽和百分率	%															
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	個/ml															

(4)豊川水系

大野頭首工

		平成27年									平成28年			最高	最低	平均
		4月6日	5月19日	6月8日	7月6日	8月3日	9月8日	10月5日	11月9日	12月2日	1月6日	2月8日	3月1日			
天候前日		雨	雨	晴	雨	晴	曇	晴	雨	晴	曇	晴	曇時々雨			
天候当日		曇	晴	曇	雨	晴	雨	曇	曇	晴	晴	晴	晴			
気温	℃	22.0	22.5	23.0	20.0	33.5	22.0	24.5	21.5	13.0	12.0	9.0	7.5	33.5	7.5	19.2
水温	℃	13.4	17.2	15.3	17.3	23.7	20.6	18.0	15.3	11.0	9.3	6.8	7.9	23.7	6.8	14.7
一般細菌	個/ml	710	1,300	270	740	640	580	540	980	490	560	130	710	1,300	130	640
大腸菌(MPN)	MPN/dl	110	180	30	120	89	84	140	370	3.1	110	15	75	370	3.1	110
カドミウム及びその化合物	mg/l				< 0.0003					< 0.0003				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005					< 0.00005				< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l				< 0.004					< 0.004				< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.23	0.19	0.21	0.23	0.14	0.22	0.24	0.19	0.19	0.20	0.25	0.22	0.25	0.14	0.21
フッ素及びその化合物	mg/l				< 0.05					< 0.05				< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l				< 0.1					< 0.1				< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002					< 0.0002				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l				0.05					0.02				0.05	0.02	0.04
鉄及びその化合物	mg/l	0.04	0.14	0.05	0.05	0.05	0.15	0.08	0.05	0.07	0.04	0.05	0.04	0.15	0.04	0.07
溶存鉄	mg/l															
銅及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l				3.0					4.7				4.7	3.0	3.9
マンガン及びその化合物	mg/l	0.006	0.010	0.007	0.006	0.007	0.007	0.008	0.009	0.017	0.008	0.008	0.007	0.017	0.006	0.008
溶存マンガン	mg/l															
塩化物イオン	mg/l	3.6	2.7	2.8	2.6	2.4	1.7	3.1	3.8	5.4	5.0	4.5	4.9	5.4	1.7	3.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	18.2	15.1	16.4	17.0	14.7	12.7	17.3	23.0	21.0	20.2	20.5	20.1	23.0	12.7	18.0
蒸発残留物	mg/l				55					39				55	39	47
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02					< 0.02				< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l				< 0.000001					0.000001				0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l				< 0.000001					< 0.000001				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005					< 0.0005				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.2	1.5	1.5	1.4	1.6	2.6	1.0	1.2	1.2	1.2	1.1	1.0	2.6	1.0	1.4
pH値		7.6	7.4	7.5	7.2	7.3	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.6	7.6	7.2	7.4
臭気		藻臭	藻臭	生ぐさ臭	藻臭	厨芥臭	藻臭	藻臭	藻臭	厨芥臭	藻臭	藻臭	藻臭			
臭気強度(TON)				5												
色度	度	4.5	6.6	4.2	4.9	5.7	12	3.6	3.5	4.3	3.7	3.2	3.1	12	3.1	4.9
濁度	度	1.0	2.9	1.0	0.9	1.2	2.5	0.9	0.9	1.1	0.5	0.8	0.7	2.9	0.5	1.2
アンチモン及びその化合物	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/l				< 0.0001		< 0.0001							< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ニッケル及びその化合物	mg/l				< 0.001		0.001							0.001	< 0.001	< 0.001
1,2-ジクロロエタン	mg/l				< 0.0004		< 0.0004							< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
トルエン	mg/l				< 0.02		< 0.02							< 0.02	< 0.02	< 0.02
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l				< 0.008		< 0.008							< 0.008	< 0.008	< 0.008
農薬類					0.00		0.00							0.00	0.00	0.00
遊離炭酸	mg/l				1.0		1.0							1.0	1.0	1.0
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l				< 0.002		< 0.002							< 0.002	< 0.002	< 0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l				5.2		7.9							7.9	5.2	6.6
腐食性(ランゲリア指数)					-2.4		-2.6							-2.4	-2.6	-2.5
1,1-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
電気伝導度	mS/m	6.0	4.9	5.8	5.3	4.8	3.9	6.0	7.0	7.3	7.6	6.7	6.7	7.6	3.9	6.0
総アルカリ度	mg/l	17.0	16.5	15.0	16.5	15.5	11.0	18.0	23.0	20.0	18.5	18.0	18.0	23.0	11.0	17.3
アンモニア態窒素	mg/l	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	< 0.01	< 0.01
紫外線(UV)吸光度									0.031	0.039				0.039	0.031	0.035
嫌気性芽胞菌	MPN/dl															
透明度	m															
溶存酸素	mg/l	10.1	9.0	9.7	9.3	8.1	9.1	9.1	9.4	10.2	11.3	11.1	11.5	11.5	8.1	9.8
酸素飽和百分率	%	100	96	100	100	98	104	99	97	96	102	94	100	104	94	99
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	個/ml															

万場調整池取水塔

		平成27年									平成28年			最高	最低	平均
		4月7日	5月18日	6月9日	7月7日	8月4日	9月7日	10月6日	11月10日	12月1日	1月5日	2月9日	3月2日			
天候前日		雨	晴	曇のち雨	雨	晴	雨	晴	雨	晴	晴	晴	晴			
天候当日		曇	晴	雨	雨	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇時々雨	晴			
気温	℃	12.0	20.5	20.0	22.5	31.5	26.5	22.5	20.0	14.0	12.0	8.5	6.5	31.5	6.5	18.0
水温	℃	12.8	19.9	20.1	22.1	31.3	26.3	22.9	18.0	13.0	11.6	7.0	7.1	31.3	7.0	17.7
一般細菌	個/ml	48	54	130	1,400	12	58	42	30	24	25	20	28	1,400	12	160
大腸菌(MPN)	MPN/dl	6.3	1.0	0.0	1,400	0.0	0.0	1.0	14	2.0	0.0	2.0	0.0	1,400	0.0	120
カドミウム及びその化合物	mg/l				< 0.0003					< 0.0003				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005					< 0.00005				< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l				0.006					< 0.004				0.006	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.13	0.07	< 0.02	0.14	< 0.02	0.07	0.10	< 0.02	0.03	0.06	0.07	0.10	0.14	< 0.02	0.06
フッ素及びその化合物	mg/l				< 0.05					< 0.05				< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l				< 0.1					< 0.1				< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002					< 0.0002				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
シスー1,2-ジクロロエチレン及びトランスー1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l				0.03					0.02				0.03	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	0.04	0.03	0.02	0.03	< 0.01	0.01	0.02	0.03	0.04	0.03	0.04	0.07	0.07	< 0.01	0.03
溶存鉄	mg/l															
銅及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l				3.9					3.7				3.9	3.7	3.8
マンガン及びその化合物	mg/l	0.006	0.004	0.003	0.003	0.001	< 0.001	0.003	0.003	0.005	0.004	0.004	0.008	0.008	< 0.001	0.004
溶存マンガン	mg/l															
塩化物イオン	mg/l	4.2	3.6	3.3	3.6	3.5	3.0	3.0	3.2	3.3	3.5	3.9	3.8	4.2	3.0	3.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	19.8	17.6	17.2	21.8	20.6	17.2	17.2	17.5	18.1	18.0	18.7	18.5	21.8	17.2	18.5
蒸発残留物	mg/l				64					38				64	38	51
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02					< 0.02				< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005					< 0.0005				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.6	2.0	2.5	2.3	1.8	1.6	1.5	2.0	2.3	2.3	2.0	1.9	2.5	1.5	2.0
pH値		7.9	9.2	9.4	9.4	9.3	8.6	8.4	9.1	8.7	8.6	7.8	7.6	9.4	7.6	8.7
臭気		厨芥臭	微青草臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	腐敗臭	藻臭	藻臭	青草臭	青草臭	藻臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	2.4	3.4	3.2	3.2	1.9	2.6	2.6	2.8	2.7	3.0	2.9	3.0	3.4	1.9	2.8
濁度	度	2.2	1.9	2.2	1.7	1.2	1.4	2.2	3.5	5.7	6.8	2.9	2.9	6.8	1.2	2.9
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
電気伝導度	mS/m	7.6	5.9	5.9	7.0	6.7	5.5	5.7	5.7	5.9	6.1	6.2	6.2	7.6	5.5	6.2
総アルカリ度	mg/l	18.0	17.5	17.5	21.5	20.5	16.0	17.5	18.5	18.5	18.0	18.0	18.0	21.5	16.0	18.3
アンモニア態窒素	mg/l	0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	0.02	< 0.01	< 0.01
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl															
透明度	m	2.0	3.3	2.5	1.5	3.5	3.3	3.0	1.6	1.0	1.8	2.5	3.0	3.5	1.0	2.4
溶存酸素	mg/l	10.9	10.7	9.3	10.7	8.0	8.7	9.1	9.9	10.4	11.4	12.2	11.8	12.2	8.0	10.3
酸素飽和百分率	%	106	121	105	126	108	109	108	108	102	108	104	101	126	101	109
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l	0.29	0.26	0.28	0.36	0.14	0.21	0.19	0.15	0.19	0.18	0.20	0.24	0.36	0.14	0.22
全窒素(溶存態)	mg/l	0.25	0.18	0.22	0.32	0.13	0.16	0.17	0.11	0.13	0.15	0.17	0.20	0.32	0.11	0.18
リン酸イオン	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01
全リン	mg/l	0.011	0.015	0.013	0.032	0.008	0.010	0.008	0.007	0.011	0.008	0.011	0.009	0.032	0.007	0.012
全リン(溶存態)	mg/l	0.004	0.007	0.007	0.012	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.006	0.004	0.005	0.012	0.004	0.006
溶性ケイ酸	mg/l	6.2	6.8	6.6	6.3	6.9	8.5	9.2	8.5	8.4	9.0	9.2	8.7	9.2	6.2	7.9
クロロフィルa	μg/l	8.4	18.0	25.8	20.4	2.4	9.4	14.3	34.0	52.0	45.4	15.1	9.5	52.0	2.4	21.2
生物総数	個/ml	1,355	315	800	709	443	301	531	1,072	1,874	1,394	751	904	1,874	301	871

豊橋南部浄水場

		平成27年									平成28年			最高	最低	平均
		4月7日	5月18日	6月9日	7月7日	8月4日	9月7日	10月6日	11月10日	12月1日	1月5日	2月9日	3月2日			
天候前日		雨	晴	曇のち雨	雨	晴	雨	晴	雨	晴	晴	晴	晴			
天候当日		曇	晴	雨	雨	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇時々雨	晴			
気温	℃	11.0	22.5	20.5	22.0	32.5	27.0	22.5	21.0	15.0	12.0	7.5	8.0	32.5	7.5	18.5
水温	℃	12.0	18.0	18.3	20.0	22.7	23.1	21.1	17.4	14.7	10.5	7.5	7.9	23.1	7.5	16.1
一般細菌	個/ml	130	74	140	340	450	1,700	300	20	110	62	23	34	1,700	20	280
大腸菌(MPN)	MPN/dl	9.7	1.0	4.1	13	9.7	54	1.0	3.1	3.0	3.1	0.0	0.0	54	0.0	8.5
カドミウム及びその化合物	mg/l											< 0.0003				< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
六価クロム化合物	mg/l											< 0.005				< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l											< 0.004				< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l											< 0.001				< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.18	0.13	0.13	0.25	0.21	0.28	0.20	0.10	0.08	0.13	0.15	0.14	0.28	0.08	0.17
フッ素及びその化合物	mg/l											< 0.05				< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l											< 0.1				< 0.1
四塩化炭素	mg/l											< 0.0002				< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l											< 0.005				< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ジクロロメタン	mg/l											< 0.001				< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ベンゼン	mg/l											< 0.001				< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l											0.02				0.02
鉄及びその化合物	mg/l	0.07	0.05	0.04	0.09	0.04	0.08	0.05	0.05	0.07	0.05	0.04	0.06	0.09	0.04	0.06
溶存鉄	mg/l	0.02	0.01	0.01	0.03	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.03	0.02	0.02	0.03	0.01	0.02
銅及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l											4.1				4.1
マンガン及びその化合物	mg/l	0.009	0.008	0.005	0.009	0.006	0.022	0.005	0.006	0.007	0.004	0.004	0.007	0.022	0.004	0.008
溶存マンガン	mg/l	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.002	0.001	0.002	< 0.001	0.001
塩化物イオン	mg/l	3.9	3.4	3.1	3.1	3.1	3.0	3.0	3.5	4.0	4.2	4.1	4.3	4.3	3.0	3.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	19.1	17.5	17.1	18.6	19.0	18.2	17.3	18.8	20.6	19.6	19.1	19.3	20.6	17.1	18.7
蒸発残留物	mg/l	48	48	44	54	45	55	42	43	44	46	44	47	55	42	47
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l											< 0.005				< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.5	1.6	1.8	1.6	1.5	1.5	1.4	1.5	1.6	1.7	1.6	1.5	1.8	1.4	1.6
pH値		7.4	7.5	7.7	7.3	7.1	7.2	7.6	7.7	8.0	8.0	7.6	7.6	8.0	7.1	7.6
臭気		微土臭	藻臭	藻臭	藻臭	青草臭	藻臭	藻臭	藻臭	微腐敗臭	藻臭	藻臭	藻臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	3.7	3.6	3.6	5.8	4.3	3.8	3.9	3.2	3.1	3.4	3.0	2.8	5.8	2.8	3.7
濁度	度	2.5	2.0	1.6	2.3	1.8	8.4	1.9	2.3	4.8	3.9	1.8	2.2	8.4	1.6	3.0
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	5.8	4.6	6.0	5.7	5.8	6.6	5.6	3.4	4.6	4.6	4.4	4.2	6.6	3.4	5.1
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
電気伝導度	mS/m	6.2	5.7	5.4	6.0	6.0	5.8	5.9	6.0	6.6	6.4	6.2	6.3	6.6	5.4	6.0
総アルカリ度	mg/l	17.5	17.0	16.5	17.5	17.5	17.0	17.0	19.0	20.5	19.0	18.0	18.0	20.5	16.5	17.9
アンモニア態窒素	mg/l	0.01	< 0.01	0.01	0.02	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	0.02	< 0.01	< 0.01
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl	6.0	2.0	2.0	2.5	1.0	11	3.0	2.5	2.5	1.5	2.5	3.0	11	1.0	3.3
透明度	m															
溶存酸素	mg/l															
酸素飽和百分率	%															
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	個/ml															

駒場池取水塔

		平成27年 4月6日	5月19日	6月8日	7月6日	8月3日	9月8日	10月5日	11月9日	12月2日	平成28年 1月6日	2月8日	3月1日	最高	最低	平均
天候前日		雨	雨	晴	雨	晴	曇	晴	雨	晴	曇	晴	曇時々雨			
天候当日		曇	晴	曇	雨	晴	雨	曇	曇	晴	晴	晴	晴			
気温	℃	21.5	24.0	22.5	21.0	33.0	21.0	21.5	20.0	17.5	13.5	10.0	5.0	33.0	5.0	19.2
水温	℃	15.0	21.2	18.6	21.3	30.3	22.9	21.4	17.5	14.3	9.5	7.9	7.8	30.3	7.8	17.3
一般細菌	個/ml	40	80	520	92	300	420	98	98	22	42	35	32	520	22	150
大腸菌(MPN)	MPN/dl	1.0	11	4.1	12	1.0	46	3.1	21	36	4.1	0.0	0.0	46	0.0	12
カドミウム及びその化合物	mg/l				< 0.0003					< 0.0003				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005					< 0.00005				< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l				0.016					< 0.004				0.016	< 0.004	0.008
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.17	0.11	0.20	0.44	0.09	0.23	0.18	0.12	0.17	0.21	0.25	0.22	0.44	0.09	0.20
フッ素及びその化合物	mg/l				0.06					< 0.05				0.06	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l				< 0.1					< 0.1				< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002					< 0.0002				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l				0.06					0.03				0.06	0.03	0.05
鉄及びその化合物	mg/l	0.07	0.07	0.08	0.08	0.06	0.17	0.07	0.12	0.07	0.08	0.07	0.09	0.17	0.06	0.09
溶存鉄	mg/l															
銅及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l				4.9					4.5				4.9	4.5	4.7
マンガン及びその化合物	mg/l	0.009	0.009	0.011	0.008	0.009	0.011	0.009	0.012	0.007	0.007	0.006	0.007	0.012	0.006	0.009
溶存マンガン	mg/l															
塩化物イオン	mg/l	4.3	3.1	2.8	4.7	2.8	2.5	3.0	3.9	4.6	4.9	4.5	3.9	4.9	2.5	3.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	19.6	16.1	16.8	32.1	16.0	14.9	17.4	18.1	22.3	20.9	19.0	17.8	32.1	14.9	19.3
蒸発残留物	mg/l				82					45				82	45	64
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02					< 0.02				< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	0.000005	0.000002	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000005	< 0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005					< 0.0005				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	2.4	2.1	1.7	1.7	1.2	1.9	1.4	2.2	1.8	1.3	1.5	1.2	2.4	1.2	1.7
pH値		8.6	8.8	7.7	8.5	8.5	7.2	8.2	8.5	7.7	7.5	7.5	7.5	8.8	7.2	8.0
臭気		生ぐさ臭	土臭	藻臭	藻臭	藻臭	微生ぐさ臭	生ぐさ臭	生ぐさ臭	生ぐさ臭	生ぐさ臭	生ぐさ臭	生ぐさ臭			
臭気強度(TON)		100					1	1	10	2	2	3	5			
色度	度	3.5	4.1	4.2	4.5	3.4	6.9	4.2	4.2	4.2	3.2	4.0	3.2	6.9	3.2	4.1
濁度	度	3.6	3.0	1.7	2.7	1.4	5.0	1.7	2.2	0.8	1.3	1.0	2.0	5.0	0.8	2.2
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
電気伝導度	mS/m	6.4	5.3	5.4	9.7	5.3	4.8	5.8	6.1	7.4	8.8	6.3	6.0	9.7	4.8	6.4
総アルカリ度	mg/l	17.5	15.5	16.5	30.0	14.5	12.5	18.5	18.0	22.0	19.5	17.5	16.0	30.0	12.5	18.2
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	0.01	0.01	< 0.01	< 0.01
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl															
透明度	m	2.2	1.5	3.0	2.7	2.8	1.5	2.7	2.8	3.0	3.5	3.5	3.0	3.5	1.5	2.6
溶存酸素	mg/l	11.1	9.8	9.7	10.0	8.8	9.1	10.0	10.5	10.5	11.2	11.8	11.7	11.8	8.8	10.4
酸素飽和百分率	%	114	113	107	116	117	108	116	113	106	101	103	102	117	101	110
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l	0.37	0.29	0.19	0.66	0.24	0.49	0.29	0.36	0.33	0.30	0.38	0.32	0.66	0.19	0.35
全窒素(溶存態)	mg/l	0.32	0.20	0.13	0.55	0.20	0.36	0.24	0.22	0.25	0.26	0.32	0.28	0.55	0.13	0.28
リン酸イオン	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
全リン	mg/l	0.020	0.013	0.012	0.017	0.012	0.021	0.012	0.010	0.008	0.008	0.006	0.010	0.021	0.006	0.012
全リン(溶存態)	mg/l	0.006	0.005	0.006	0.006	0.006	0.007	0.005	0.006	0.005	0.003	0.003	0.003	0.007	0.003	0.005
溶性ケイ酸	mg/l	10.7	9.5	9.3	8.7	11.6	10.8	12.4	10.7	10.6	10.5	9.8	10.1	12.4	8.7	10.4
クロロフィルa	μg/l	27.0	12.1	2.5	11.1	4.2	12.5	14.0	30.7	8.2	3.4	5.2	4.8	30.7	2.5	11.3
生物総数	個/ml	1,826	455	176	148	439	104	748	546	535	170	155	304	1,826	104	467

豊川浄水場

		平成27年 4月6日	5月19日	6月8日	7月6日	8月3日	9月8日	10月5日	11月9日	12月2日	平成28年 1月6日	2月8日	3月1日	最高	最低	平均
天候前日		雨	雨	晴	雨	晴	曇	晴	雨	晴	晴	晴	曇時々雨			
天候当日		曇	晴	曇	雨	晴	雨	曇	曇	晴	曇	晴	晴			
気温	℃	21.0	24.0	23.5	21.0	35.5	21.5	23.0	20.0	17.5	12.0	10.5	7.0	35.5	7.0	19.7
水温	℃	13.2	19.6	17.8	20.0	26.0	21.9	20.5	16.4	14.2	10.3	8.2	8.0	26.0	8.0	16.3
一般細菌	個/ml	81	98	210	1,700	96	1,400	68	110	99	66	34	46	1,700	34	330
大腸菌(MPN)	MPN/dl	2.0	5.2	1.0	3.1	0.0	5.2	0.0	5.2	2.0	1.0	1.0	0.0	5.2	0.0	2.1
カドミウム及びその化合物	mg/l											< 0.0003				< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
六価クロム化合物	mg/l											< 0.005				< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l											< 0.004				< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l											< 0.001				< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.21	0.17	0.21	0.43	0.15	0.27	0.22	0.18	0.19	0.21	0.25	0.22	0.43	0.15	0.23
フッ素及びその化合物	mg/l											< 0.05				< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l											< 0.1				< 0.1
四塩化炭素	mg/l											< 0.0002				< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l											< 0.005				< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ジクロロメタン	mg/l											< 0.001				< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ベンゼン	mg/l											< 0.001				< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l											0.06				0.06
鉄及びその化合物	mg/l	0.06	0.06	0.08	0.09	0.06	0.17	0.09	0.08	0.10	0.08	0.08	0.08	0.17	0.06	0.09
溶存鉄	mg/l	0.02	0.02	0.03	0.04	0.02	0.04	0.05	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.05	0.02	0.03
銅及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l											4.1				4.1
マンガン及びその化合物	mg/l	0.009	0.009	0.010	0.009	0.008	0.007	0.007	0.011	0.010	0.007	0.007	0.006	0.011	0.006	0.008
溶存マンガン	mg/l	0.001	0.002	0.003	0.003	0.004	0.002	0.002	0.002	0.001	< 0.001	0.001	0.002	0.004	< 0.001	0.002
塩化物イオン	mg/l	4.4	3.1	2.8	3.7	2.7	2.5	3.0	3.9	4.6	4.9	4.5	3.9	4.9	2.5	3.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	20.1	16.1	16.4	25.1	15.6	15.6	17.3	19.0	22.1	20.8	19.0	17.7	25.1	15.6	18.7
蒸発残留物	mg/l	48	49	44	67	42	35	41	44	45	48	49	44	67	35	46
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l											< 0.005				< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.0	1.4	1.4	1.4	1.1	1.3	1.2	1.4	1.3	1.2	1.5	1.1	1.5	1.0	1.3
pH値		7.5	7.4	7.4	7.3	7.4	7.2	7.2	7.4	7.6	7.5	7.4	7.5	7.6	7.2	7.4
臭気		藻臭	微土臭	藻臭	藻臭	厨芥臭	藻臭	藻臭	藻臭	生ぐさ臭	生ぐさ臭	生ぐさ臭	生ぐさ臭			
臭気強度(TON)										1	1	3	5			
色度	度	3.0	4.2	4.4	6.1	4.0	5.7	4.5	4.1	4.6	3.4	4.2	3.3	6.1	3.0	4.3
濁度	度	1.7	1.4	3.4	1.8	1.2	1.4	1.2	1.5	1.9	1.4	1.9	2.2	3.4	1.2	1.8
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	3.0	5.4	5.0	5.2	4.3	4.9	4.7	4.1	4.8	3.2	4.7	3.0	5.4	3.0	4.4
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
電気伝導度	mS/m	6.6	5.3	5.2	8.1	5.2	5.0	6.4	6.2	7.3	8.5	6.5	6.2	8.5	5.0	6.4
総アルカリ度	mg/l	18.5	15.0	17.0	26.5	16.0	14.5	18.0	18.5	22.0	19.5	17.0	16.5	26.5	14.5	18.3
アンモニア態窒素	mg/l	0.01	< 0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	< 0.01	< 0.01
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl	6.5	3.0	2.5	1.5	1.5	0.5	1.0	1.5	11	1.5	23	24	24	0.5	6.5
透明度	m															
溶存酸素	mg/l															
酸素飽和百分率	%															
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	個/ml															

蒲郡浄水場(工水)

		平成27年									平成28年			最高	最低	平均
		4月6日	5月19日	6月8日	7月6日	8月3日	9月8日	10月5日	11月9日	12月2日	1月6日	2月8日	3月1日			
天候前日		雨	雨	晴	雨	晴	曇	晴	雨	晴	晴	晴	曇時々雨			
天候当日		曇	晴	曇	雨	晴	雨	曇	曇	晴	曇	晴	晴			
気温	℃	20.0	21.0	22.0	21.5	31.0	23.5	23.5	20.0	14.0	11.5	8.5	7.0	31.0	7.0	18.6
水温	℃	13.1	17.9	18.1	19.8	24.4	23.6	20.5	17.4	14.4	11.3	8.4	9.3	24.4	8.4	16.5
一般細菌	個/ml											23				23
大腸菌(MPN)	MPN/dl											3.1				3.1
カドミウム及びその化合物	mg/l											< 0.0003				< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
六価クロム化合物	mg/l											< 0.005				< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l											< 0.004				< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l											< 0.001				< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l											0.49				0.49
フッ素及びその化合物	mg/l											< 0.05				< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l											< 0.1				< 0.1
四塩化炭素	mg/l											< 0.0002				< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l											< 0.005				< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ジクロロメタン	mg/l											< 0.001				< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ベンゼン	mg/l											< 0.001				< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l											0.05				0.05
鉄及びその化合物	mg/l	0.06	0.06	0.28	0.09	0.10	0.05	0.08	0.09	0.07	0.07	0.08	0.06	0.28	0.05	0.09
溶存鉄	mg/l	0.02	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.02	0.02	0.04	0.02	0.03
銅及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l											4.7				4.7
マンガン及びその化合物	mg/l	0.010	0.015	0.049	0.020	0.027	0.032	0.012	0.014	0.010	0.012	0.010	0.005	0.049	0.005	0.018
溶存マンガン	mg/l	0.002	0.002	0.001	0.003	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.002
塩化物イオン	mg/l	5.2	4.2	3.4	5.3	3.6	6.0	5.5	4.9	5.8	5.5	5.0	4.1	6.0	3.4	4.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	28.1	23.3	19.8	36.3	22.7	26.6	27.6	25.5	26.1	25.3	22.9	20.1	36.3	19.8	25.4
蒸発残留物	mg/l	65	63	56	96	58	66	64	59	55	60	48	48	96	48	62
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l											< 0.000001				< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l											< 0.000001				< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l											< 0.005				< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l											1.3				1.3
pH値		7.3	7.3	7.4	7.2	7.2	7.0	7.2	7.3	7.5	7.4	7.2	7.4	7.5	7.0	7.3
臭気												藻臭				
臭気強度(TON)																
色度	度											3.9				3.9
濁度	度	1.0	0.9	5.2	1.4	1.4	3.6	1.1	1.6	1.0	0.9	1.5	1.2	5.2	0.9	1.7
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
電気伝導度	mS/m	9.2	7.7	6.4	11.2	7.4	9.2	9.4	8.5	8.9	9.6	7.6	7.2	11.2	6.4	8.5
総アルカリ度	mg/l	22.5	19.0	17.0	29.0	19.5	19.0	23.0	22.0	23.0	22.0	20.0	18.0	29.0	17.0	21.2
アンモニア態窒素	mg/l															
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl															
透明度	m															
溶存酸素	mg/l															
酸素飽和百分率	%															
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	個/ml															

牟呂松原頭首工

		平成27年 4月6日	5月19日	6月8日	7月6日	8月3日	9月8日	10月5日	11月9日	12月2日	平成28年 1月5日	2月8日	3月1日	最高	最低	平均
天候前日		雨	雨	晴	雨	晴	曇	晴	雨	晴	曇	晴	曇時々雨			
天候当日		曇	晴	曇	雨	晴	雨	曇	曇	晴	晴	晴	晴			
気温	℃	20.0	22.0	23.0	22.0	33.5	22.0	22.5	21.0	19.0	15.5	8.5	9.5	33.5	8.5	19.9
水温	℃	14.3	19.1	19.8	18.2	27.0	20.1	17.9	15.6	10.4	8.2	5.1	6.8	27.0	5.1	15.2
一般細菌	個/ml	490	6,400	1,500	2,300	960	6,200	880	2,600	440	310	110	530	6,400	110	1,900
大腸菌(MPN)	MPN/dl	210	1,100	27	550	15	460	93	1,600	120	12	5.2	37	1,600	5.2	350
カドミウム及びその化合物	mg/l															
水銀及びその化合物	mg/l															
セレン及びその化合物	mg/l															
鉛及びその化合物	mg/l															
ヒ素及びその化合物	mg/l															
六価クロム化合物	mg/l															
亜硝酸態窒素	mg/l															
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l															
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.43	0.45	0.46	0.43	0.41	0.37	0.52	0.52	0.51	0.54	0.45	0.43	0.54	0.37	0.46
フッ素及びその化合物	mg/l															
ホウ素及びその化合物	mg/l															
四塩化炭素	mg/l															
1,4-ジオキサン	mg/l															
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l															
ジクロロメタン	mg/l															
テトラクロロエチレン	mg/l															
トリクロロエチレン	mg/l															
ベンゼン	mg/l															
亜鉛及びその化合物	mg/l															
アルミニウム及びその化合物	mg/l															
鉄及びその化合物	mg/l	0.11	0.48	0.08	0.20	0.05	0.87	0.12	0.12	0.06	0.03	0.04	0.05	0.87	0.03	0.18
溶存鉄	mg/l															
銅及びその化合物	mg/l															
ナトリウム及びその化合物	mg/l															
マンガン及びその化合物	mg/l	0.006	0.019	0.007	0.010	0.007	0.033	0.008	0.007	0.005	0.003	0.003	0.003	0.033	0.003	0.009
溶存マンガン	mg/l															
塩化物イオン	mg/l	3.0	2.9	3.1	2.6	3.1	2.0	3.0	3.3	3.2	3.3	3.2	3.1	3.3	2.0	3.0
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/l	23.0	23.7	25.0	20.6	24.7	16.3	23.4	26.5	26.5	25.6	23.7	22.4	26.5	16.3	23.5
蒸発残留物	mg/l															
陰イオン界面活性剤	mg/l															
ジェオスミン（別名）	mg/l															
2-メチルイソボルネオール（別名）	mg/l															
非イオン界面活性剤	mg/l															
フェノール類	mg/l															
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	1.1	1.5	1.2	1.1	0.8	2.5	0.7	1.1	0.6	0.6	0.6	0.6	2.5	0.6	1.0
pH値		7.6	7.6	7.6	7.3	7.6	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.7	7.7	7.3	7.5
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	厨芥臭	藻臭	藻臭	厨芥臭	藻臭	厨芥臭	微厨芥臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	4.1	6.0	3.9	4.6	2.4	12	2.2	3.7	2.1	1.4	1.4	1.7	12	1.4	3.8
濁度	度	1.6	10	1.4	2.2	1.0	15	1.4	2.4	0.7	0.5	1.9	0.8	15	0.5	3.2
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/l															
腐食性（ランゲリア指数）																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
電気伝導度	mS/m	7.1	7.0	8.1	6.4	7.6	5.0	7.4	8.2	8.1	9.0	7.3	6.9	9.0	5.0	7.3
総アルカリ度	mg/l	21.5	22.0	24.5	19.5	20.0	14.0	23.5	27.5	27.5	25.5	23.0	22.0	27.5	14.0	22.5
アンモニア態窒素	mg/l	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.03	0.01	0.02	0.01	0.02	0.03	0.01	0.02
紫外線（UV）吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl															
透明度	m															
溶存酸素	mg/l	10.3	8.7	8.6	9.4	7.7	9.2	9.2	9.5	10.9	11.7	11.9	12.0	12.0	7.7	9.9
酸素飽和百分率	%	104	97	97	103	98	104	100	99	101	103	96	102	104	96	100
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	個/ml															

森岡取水場

		平成27年 4月7日	5月18日	6月9日	7月7日	8月4日	9月7日	10月6日	11月10日	12月1日	平成28年 1月5日	2月9日	3月2日	最高	最低	平均
天候前日		雨	晴	曇のち雨	雨	晴	雨	晴	雨	晴	晴	晴	晴			
天候当日		曇	晴	雨	雨	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇時々雨	晴			
気温	℃	11.0	20.0	23.5	25.0	36.5	30.5	24.5	24.0	17.0	14.0	8.5	12.0	36.5	8.5	20.5
水温	℃	13.3	20.8	20.2	19.4	28.6	21.9	19.5	17.1	11.2	7.9	5.8	7.8	28.6	5.8	16.1
一般細菌	個/ml	340	710	940	1,900	810	6,000	900	650	400	300	210	200	6,000	200	1,100
大腸菌(MPN)	MPN/dl	77	6.3	30	290	1.0	260	44	170	17	2.0	2.0	0.0	290	0.0	75
カドミウム及びその化合物	mg/l				< 0.0003					< 0.0003				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005					< 0.00005				< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l				< 0.004					< 0.004				< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.44	0.43	0.46	0.38	0.36	0.41	0.42	0.52	0.49	0.51	0.44	0.40	0.52	0.36	0.44
フッ素及びその化合物	mg/l				< 0.05					< 0.05				< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l				< 0.1					< 0.1				< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002					< 0.0002				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l				0.22					0.03				0.22	0.03	0.13
鉄及びその化合物	mg/l	0.11	0.10	0.04	0.30	0.07	0.48	0.09	0.08	0.05	0.04	0.04	0.04	0.48	0.04	0.12
溶存鉄	mg/l															
銅及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l				3.2					4.3				4.3	3.2	3.8
マンガン及びその化合物	mg/l	0.007	0.006	0.004	0.012	0.007	0.020	0.005	0.004	0.002	0.002	0.002	0.003	0.020	0.002	0.006
溶存マンガン	mg/l															
塩化物イオン	mg/l	3.0	3.1	3.2	2.5	3.2	2.0	2.9	3.2	3.2	3.2	3.6	3.2	3.6	2.0	3.0
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/l	23.4	23.4	26.0	20.4	25.0	16.4	23.3	26.0	27.1	25.6	24.4	22.6	27.1	16.4	23.6
蒸発残留物	mg/l				67					50				67	50	59
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02					< 0.02				< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン（別名）	mg/l				0.000001					< 0.000001				0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール（別名）	mg/l				< 0.000001					< 0.000001				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005					< 0.0005				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	1.1	1.0	1.1	1.6	0.8	2.1	0.8	1.1	0.7	0.8	0.6	0.6	2.1	0.6	1.0
pH値		7.8	8.9	8.8	8.1	9.0	8.4	8.9	8.4	8.3	8.6	8.9	8.3	9.0	7.8	8.5
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	厨芥臭	藻臭	藻臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	藻臭	厨芥臭	厨芥臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	4.2	3.4	4.4	7.6	3.2	12	2.8	3.9	2.5	1.7	1.9	2.0	12	1.7	4.1
濁度	度	1.8	1.8	1.0	4.3	1.2	8.1	1.2	1.4	0.8	0.7	0.8	0.9	8.1	0.7	2.0
アンチモン及びその化合物	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/l				< 0.0001		< 0.0001							< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ニッケル及びその化合物	mg/l				0.002		0.002							0.002	0.002	0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/l				< 0.0004		< 0.0004							< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
トルエン	mg/l				< 0.02		< 0.02							< 0.02	< 0.02	< 0.02
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/l				< 0.008		< 0.008							< 0.008	< 0.008	< 0.008
農薬類					0.00		0.00							0.00	0.00	0.00
遊離炭酸	mg/l				0.5		< 0.5							0.5	< 0.5	< 0.5
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l				< 0.002		< 0.002							< 0.002	< 0.002	< 0.002
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/l				6.5		6.3							6.5	6.3	6.4
腐食性（ランゲリア指数）					-1.2		-1.2							-1.2	-1.2	-1.2
1,1-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
電気伝導度	mS/m	7.0	7.4	7.7	6.1	9.7	5.1	7.2	7.8	8.0	7.9	7.5	7.1	9.7	5.1	7.4
総アルカリ度	mg/l	23.0	23.5	25.5	19.0	29.0	14.5	24.0	27.0	27.5	25.5	23.5	21.5	29.0	14.5	23.6
アンモニア態窒素	mg/l	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	< 0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	< 0.01	0.01
紫外線（UV）吸光度									0.026	0.018				0.026	0.018	0.022
嫌気性芽胞菌	MPN/dl															
透明度	m															
溶存酸素	mg/l	10.1	10.0	10.1	9.8	8.8	9.6	10.5	10.3	11.8	13.1	14.0	12.6	14.0	8.8	10.9
酸素飽和百分率	%	100	115	115	110	115	112	118	110	111	114	116	109	118	100	112
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	個/ml															

三ッロ池取水塔

		平成27年 4月7日	5月18日	6月9日	7月7日	8月4日	9月7日	10月6日	11月10日	12月1日	平成28年 1月5日	2月9日	3月2日	最高	最低	平均
天候前日		雨	晴	曇のち雨	雨	晴	雨	晴	雨	晴	晴	晴	晴			
天候当日		曇	晴	雨	雨	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇時々雨	晴			
気温	℃	11.5	24.0	22.0	22.0	34.5	28.0	22.0	21.0	16.0	13.5	10.0	9.0	34.5	9.0	19.5
水温	℃	14.4	22.8	20.6	21.7	34.2	26.3	21.6	18.4	13.7	9.9	7.0	8.2	34.2	7.0	18.2
一般細菌	個/ml	44	180	300	780	560	960	100	160	150	66	64	42	960	42	280
大腸菌(MPN)	MPN/dl	2.0	3.1	280	380	0.0	0.0	0.0	17	0.0	0.0	0.0	0.0	380	0.0	57
カドミウム及びその化合物	mg/l				< 0.0003					< 0.0003				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005					< 0.00005				< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l				0.006					< 0.004				0.006	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.52	0.42	0.13	0.46	0.04	0.44	0.20	0.09	0.14	0.17	0.15	0.23	0.52	0.04	0.25
フッ素及びその化合物	mg/l				< 0.05					0.05				0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l				< 0.1					< 0.1				< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002					< 0.0002				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l				0.04					0.01				0.04	0.01	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	0.07	0.09	0.18	0.08	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.18	0.04	0.07
溶存鉄	mg/l															
銅及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l				3.8					4.5				4.5	3.8	4.2
マンガン及びその化合物	mg/l	0.013	0.010	0.035	0.015	0.004	0.005	0.004	0.009	0.009	0.005	0.006	0.009	0.035	0.004	0.010
溶存マンガン	mg/l															
塩化物イオン	mg/l	5.8	5.5	3.1	3.9	2.5	4.5	4.4	5.1	4.8	5.7	5.7	5.3	5.8	2.5	4.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	26.3	26.4	18.8	23.0	19.1	20.1	20.9	23.8	23.8	26.4	26.2	24.5	26.4	18.8	23.3
蒸発残留物	mg/l				66					38				66	38	52
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02					< 0.02				< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000004	0.000002	0.000004	0.000004	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000006	0.000024	0.000036	0.000036	< 0.000001	0.000007
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005					< 0.0005				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.5	1.4	1.8	1.7	1.5	1.7	1.1	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.8	1.1	1.5
pH値		8.0	8.6	8.9	7.6	9.8	6.8	9.5	9.2	9.3	9.1	8.3	8.1	9.8	6.8	8.6
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	青草臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	青草臭	青草臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	2.6	3.4	5.0	4.7	4.8	5.0	3.4	3.5	4.8	3.6	3.3	3.0	5.0	2.6	3.9
濁度	度	11	1.5	2.6	2.0	0.6	1.4	0.6	1.0	1.0	0.7	0.7	1.0	11	0.6	2.0
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
電気伝導度	mS/m	8.0	8.0	5.7	7.1	7.8	9.5	7.0	7.4	7.3	7.9	8.1	7.6	9.5	5.7	7.6
総アルカリ度	mg/l	22.5	24.0	17.5	20.5	22.0	16.5	21.5	24.5	24.0	26.0	25.5	22.5	26.0	16.5	22.3
アンモニア態窒素	mg/l	0.02	0.02	< 0.01	0.03	< 0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.03	< 0.01	0.01
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl															
透明度	m	2.5	※	※	1.5	※	※	※	※	※	※	※	※	2.5	1.5	2.0
溶存酸素	mg/l	10.9	9.6	9.9	9.0	10.2	10.7	11.5	10.4	12.4	12.8	12.6	12.4	12.8	9.0	11.0
酸素飽和百分率	%	110	114	113	105	143	135	134	114	123	117	107	109	143	105	119
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l	0.72	0.63	0.34	0.71	0.19	0.65	0.29	0.22	0.30	0.30	0.31	0.40	0.72	0.19	0.42
全窒素(溶存態)	mg/l	0.64	0.58	0.29	0.62	0.18	0.60	0.28	0.21	0.29	0.28	0.29	0.37	0.64	0.18	0.39
リン酸イオン	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01
全リン	mg/l	0.019	0.009	0.015	0.018	0.014	0.014	0.006	0.006	0.009	0.009	0.009	0.008	0.019	0.006	0.011
全リン(溶存態)	mg/l	0.004	0.008	0.004	0.009	0.012	0.010	0.005	0.005	0.007	0.007	0.005	0.006	0.012	0.004	0.007
溶性ケイ酸	mg/l	6.4	9.0	9.0	9.3	9.7	7.4	6.5	2.0	4.1	3.8	4.2	6.7	9.7	2.0	6.5
クロロフィルa	μg/l	16.3	2.4	5.0	4.7	0.8	4.6	1.7	2.6	2.4	3.3	4.4	4.8	16.3	0.8	4.4
生物総数	個/ml	11,271	153	129	96	42	462	74	440	250	128	214	139	11,271	42	1,117

※透明度>水深のため欠測

豊橋浄水場

		平成27年 4月7日	5月18日	6月9日	7月7日	8月4日	9月7日	10月6日	11月10日	12月1日	平成28年 1月5日	2月9日	3月2日	最高	最低	平均
天候前日		雨	晴	曇のち雨	雨	晴	雨	晴	雨	晴	晴	晴	晴			
天候当日		曇	晴	雨	雨	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇時々雨	晴			
気温	℃	11.0	20.5	22.0	24.0	32.0	28.0	23.0	22.5	15.0	14.0	12.0	10.5	32.0	10.5	19.5
水温	℃	13.9	20.8	19.9	19.0	28.5	21.3	18.6	16.3	10.7	8.2	5.9	7.1	28.5	5.9	15.9
一般細菌	個/ml	400	520	410	980	630	6,300	530	190	150	40	45	89	6,300	40	860
大腸菌(MPN)	MPN/dl	64	12	8.5	170	5.2	610	160	150	20	5.2	2.0	4.1	610	2.0	100
カドミウム及びその化合物	mg/l											< 0.0003				< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
六価クロム化合物	mg/l											< 0.005				< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l											< 0.004				< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l											< 0.001				< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.44	0.43	0.47	0.41	0.35	0.42	0.45	0.48	0.47	0.49	0.45	0.42	0.49	0.35	0.44
フッ素及びその化合物	mg/l											< 0.05				< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l											< 0.1				< 0.1
四塩化炭素	mg/l											< 0.0002				< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l											< 0.005				< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ジクロロメタン	mg/l											< 0.001				< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ベンゼン	mg/l											< 0.001				< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l											0.02				0.02
鉄及びその化合物	mg/l	0.10	0.09	0.09	0.27	0.09	0.41	0.12	0.09	0.04	0.04	0.03	0.04	0.41	0.03	0.12
溶存鉄	mg/l	0.03	0.02	0.02	0.07	0.02	0.13	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.13	0.01	0.03
銅及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l											4.4				4.4
マンガン及びその化合物	mg/l	0.006	0.006	0.006	0.010	0.009	0.026	0.006	0.005	0.002	0.002	0.002	0.003	0.026	0.002	0.007
溶存マンガン	mg/l	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.007	0.002	0.002	0.001	< 0.001	0.002	0.002	0.007	< 0.001	0.002
塩化物イオン	mg/l	3.1	3.1	3.2	2.5	3.5	1.9	3.0	3.4	3.3	3.5	3.8	3.2	3.8	1.9	3.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	23.2	23.6	25.4	21.0	24.5	16.0	23.1	26.3	26.8	26.0	24.9	23.1	26.8	16.0	23.7
蒸発残留物	mg/l	55	61	63	63	57	55	55	57	49	54	49	49	63	49	56
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l											< 0.005				< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.1	0.8	1.1	1.5	0.8	2.6	0.7	1.1	0.7	0.7	0.6	0.6	2.6	0.6	1.0
pH値		7.6	7.9	7.7	7.4	8.3	7.3	7.7	7.5	7.6	7.8	7.6	7.6	8.3	7.3	7.7
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	厨芥臭	藻臭	厨芥臭	藻臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	4.1	2.9	3.9	7.6	3.3	14	2.6	3.6	2.6	1.8	1.8	2.0	14	1.8	4.2
濁度	度	3.5	1.5	1.1	4.2	1.3	9.4	1.6	1.5	0.7	0.6	0.7	0.7	9.4	0.6	2.2
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	4.7	2.7	5.5	6.0	3.8	6.3	4.1	3.1	1.8	1.9	1.7	4.3	6.3	1.7	3.8
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
電気伝導度	mS/m	7.0	7.2	7.6	6.4	9.1	5.3	7.1	8.1	8.0	7.9	7.5	7.1	9.1	5.3	7.4
総アルカリ度	mg/l	21.0	22.5	25.0	20.0	24.5	13.5	24.0	27.0	27.5	26.0	24.0	22.5	27.5	13.5	23.1
アンモニア態窒素	mg/l	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	< 0.01	0.02	0.02	< 0.01	0.02
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl	13	3.0	2.0	9.1	1.0	23	5.0	13	2.5	4.0	7.5	10	23	1.0	7.8
透明度	m															
溶存酸素	mg/l															
酸素飽和百分率	%															
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	個/ml															

２ 浄水毎月検査

第1版：2016/12/22

(2)愛知用水水道事務所尾張旭出張所

(3)愛知用水水道事務所

(4)尾張水道事務所

(5)西三河水道事務所

(6)東三河水道事務所

(1)浄水採水地点及び給水経路

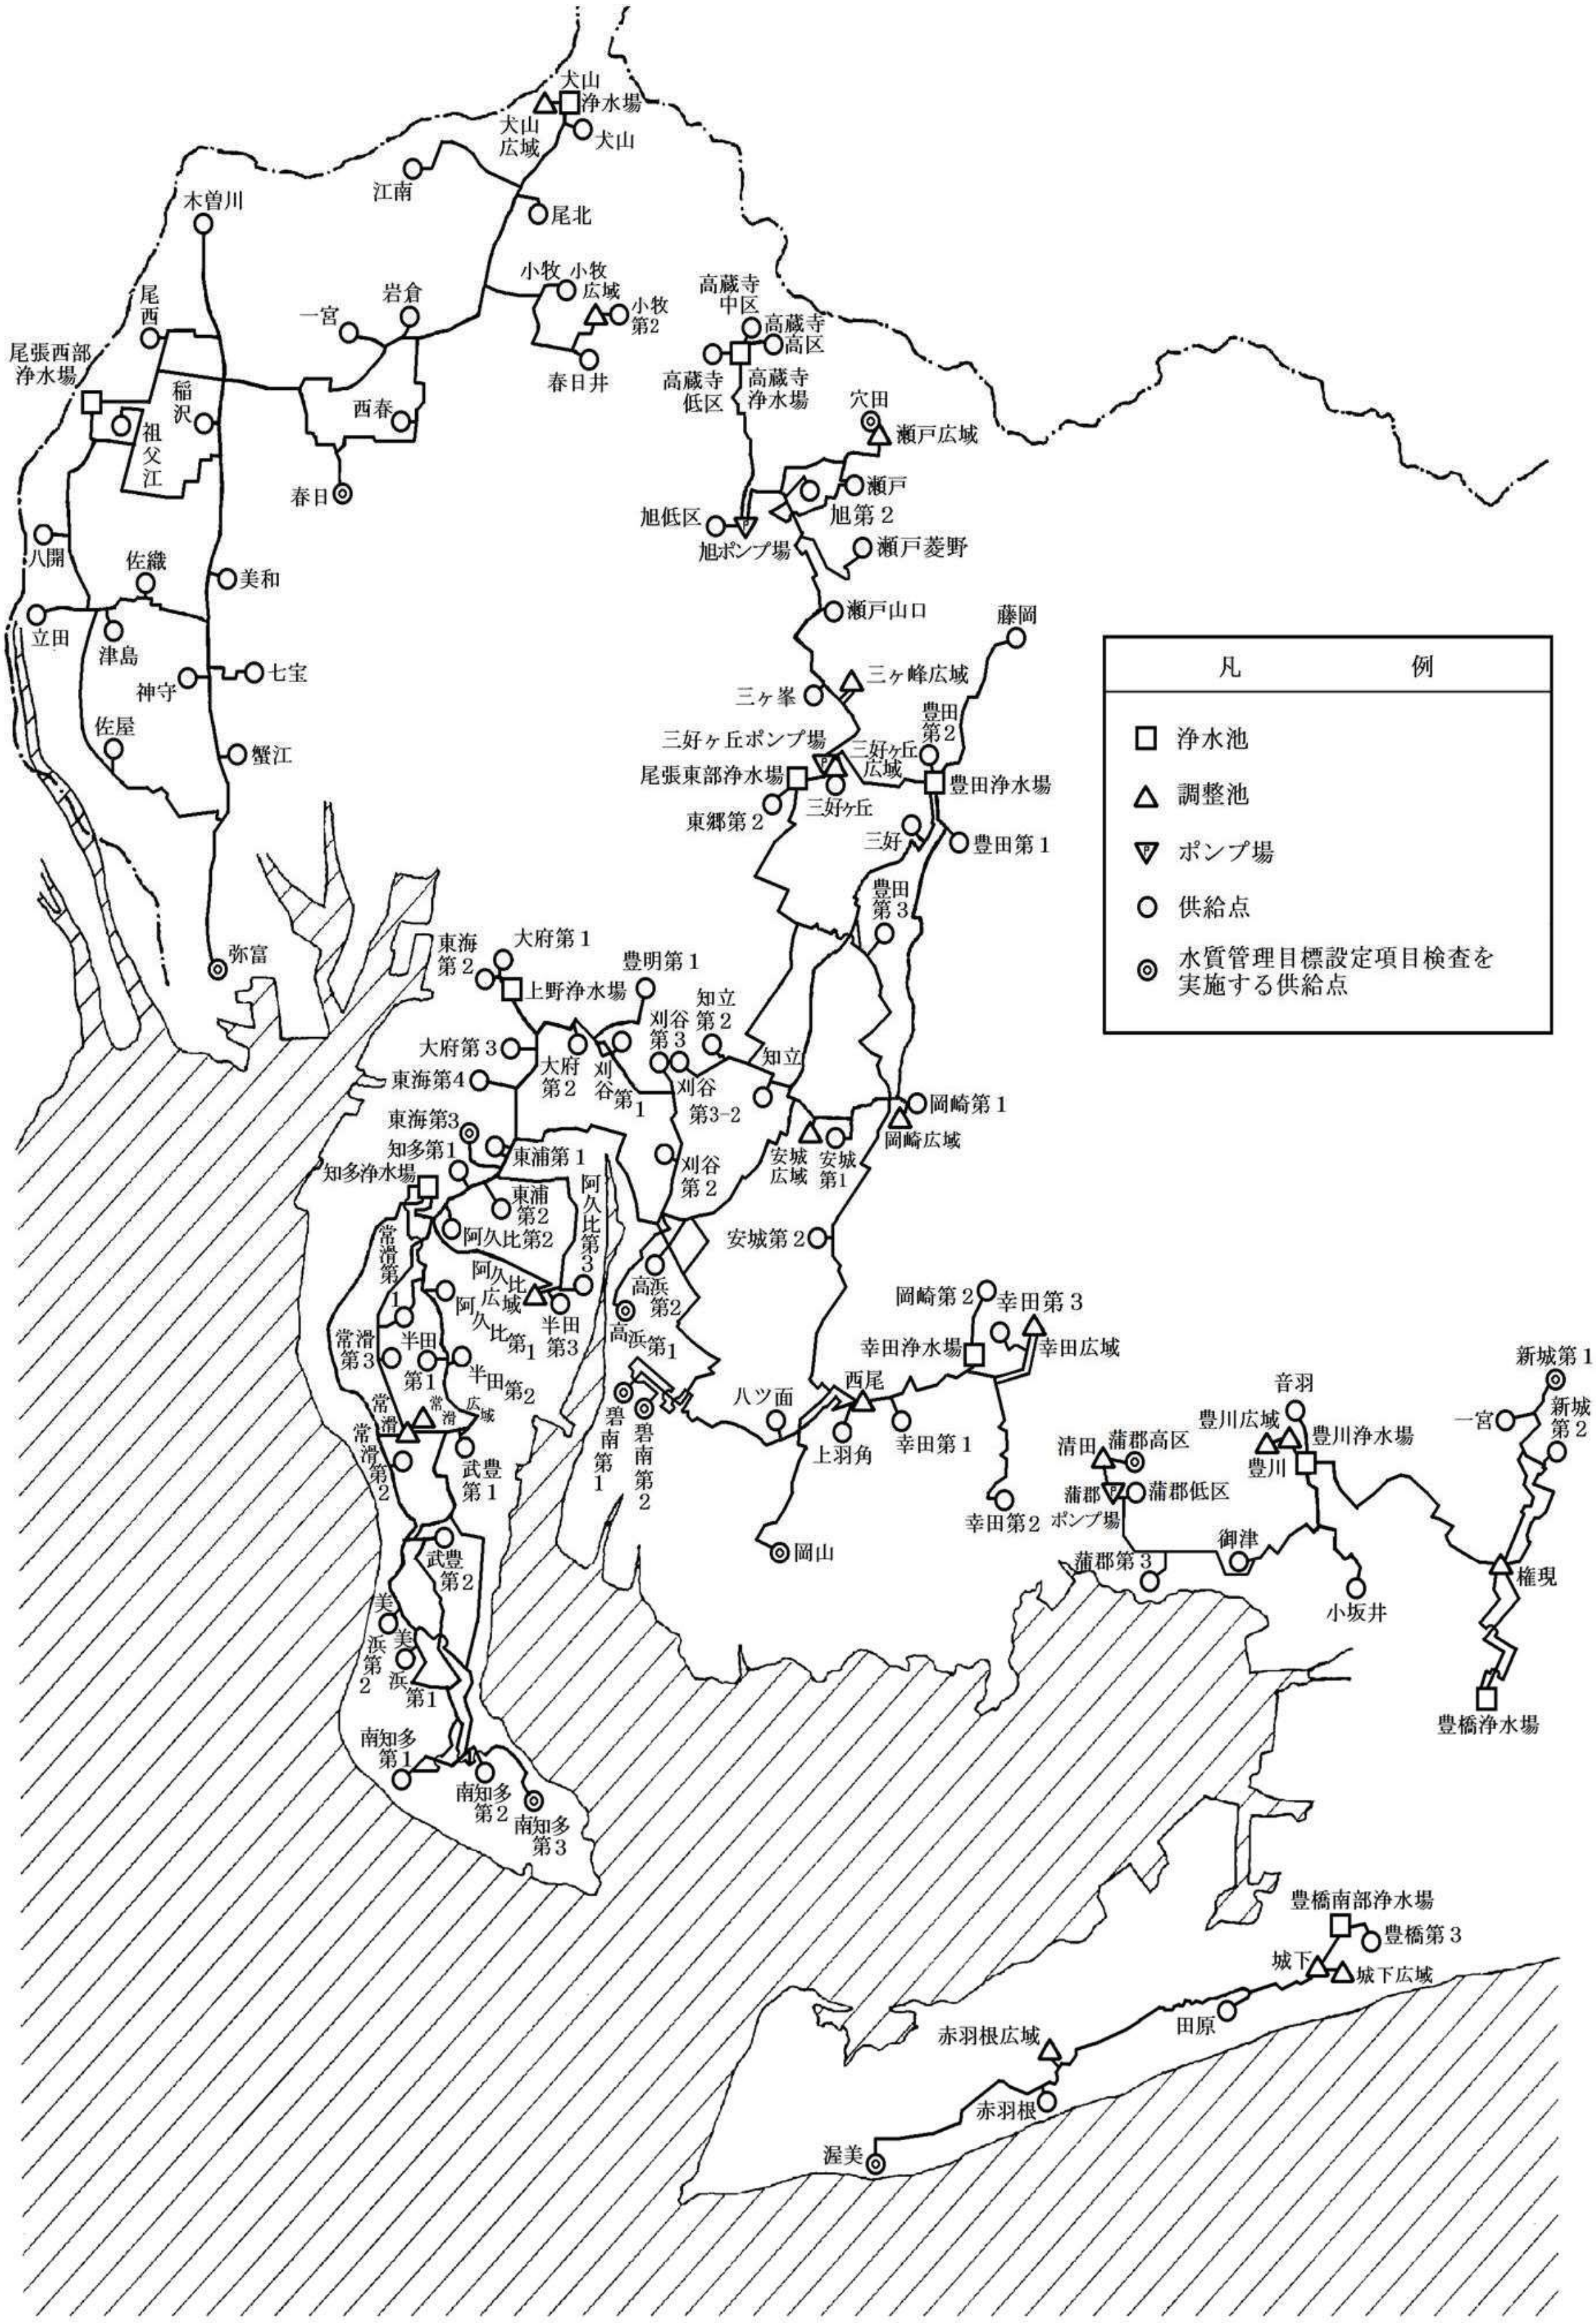

(2)愛知用水水道事務所尾張旭出張所

高蔵寺浄水場浄水

		平成27年									平成28年			最高	最低	平均
		4月13日	5月11日	6月16日	7月14日	8月10日	9月2日	10月13日	11月16日	12月7日	1月12日	2月1日	3月7日			
水温	℃	11.1	16.9	19.6	21.9	26.0	21.6	17.2	15.1	9.8	7.1	5.6	7.5	26.0	5.6	15.0
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.27	0.23	0.21	0.24	0.17	0.26	0.27	0.25	0.26	0.29	0.27	0.28	0.29	0.17	0.25
フッ素及びその化合物	mg/l	0.07	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.10	0.09	0.08	0.10	0.07	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.03	0.05	0.06	0.07	0.09	0.12	0.08	0.06	0.04	0.04	0.03	0.02	0.12	0.02	0.06
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.005	0.007	0.011	0.013	0.010	0.014	0.007	0.007	0.004	0.002	0.002	0.003	0.014	0.002	0.007
ジクロロ酢酸	mg/l	0.004	0.006	0.005	0.007	0.006	0.007	0.002	< 0.002	0.003	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.007	< 0.002	0.003
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.007	0.009	0.014	0.016	0.014	0.017	0.009	0.009	0.006	0.004	0.004	0.005	0.017	0.004	0.010
トリクロロ酢酸	mg/l	0.003	0.003	0.005	0.006	0.005	0.006	0.003	< 0.002	0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.006	< 0.002	0.003
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.002
ブロモホルム	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	< 0.01	0.01	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.03	< 0.01	0.01
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	4.5	4.8	5.3	4.8	4.7	6.1	5.3	5.6	5.1	6.5	7.0	6.3	7.0	4.5	5.5
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.0	5.4	5.2	4.9	5.6	6.7	5.4	5.8	5.5	6.8	8.2	6.5	8.2	4.9	5.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	14.9	17.3	19.2	16.7	20.6	16.9	18.2	16.8	18.9	22.4	22.1	17.4	22.4	14.9	18.5
蒸発残留物	mg/l	42	43	50	61	59	47	55	46	52	52	59	46	61	42	51
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5	< 0.3	0.3	0.4	0.4	0.6	< 0.3	0.4
pH値		7.2	7.2	7.3	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3	7.1	7.2
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/l			< 0.0001		< 0.0001								< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ニッケル及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004		< 0.0004								< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
トルエン	mg/l			< 0.02		< 0.02								< 0.02	< 0.02	< 0.02
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l			< 0.008		< 0.008								< 0.008	< 0.008	< 0.008
ジクロロアセトニトリル	mg/l			0.001		< 0.001								0.001	< 0.001	< 0.001
抱水クロラール	mg/l			0.002		0.003								0.003	0.002	0.003
農薬類				0.00		0.00								0.00	0.00	0.00
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l			1.0		1.0								1.0	1.0	1.0
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l			< 0.002		< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l			0.8		0.8								0.8	0.8	0.8
腐食性(ランゲリア指数)				−2.2		−2.3								−2.2	−2.3	−2.3
従属栄養細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
総アルカリ度	mg/l	12.0	13.0	15.0	20.0	15.5	9.0	14.5	11.5	16.0	18.5	15.5	14.0	20.0	9.0	14.5

高蔵寺高区供給点

		平成27年 4月7日	5月18日	6月9日	7月6日	8月4日	9月1日	10月5日	11月11日	12月7日	平成28年 1月5日	2月8日	3月2日	最高	最低	平均
水温	℃	10.2	16.4	16.9	18.0	23.4	20.3	17.7	13.5	8.4	6.8	5.0	5.4	23.4	5.0	13.5
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l									< 0.00005						< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.25			0.33			0.26			0.26	0.33	0.25	0.28
フッ素及びその化合物	mg/l			0.09			0.08			0.09			0.08	0.09	0.08	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l									< 0.0002						< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l									< 0.005						< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l									< 0.001						< 0.001
ジクロロメタン	mg/l									< 0.001						< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l									< 0.001						< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l									< 0.001						< 0.001
ベンゼン	mg/l									< 0.001						< 0.001
塩素酸	mg/l			0.06			0.12			0.04			0.02	0.12	0.02	0.06
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.009			0.013			0.003			0.003	0.013	0.003	0.007
ジクロロ酢酸	mg/l			0.004			0.004			0.003			0.002	0.004	0.002	0.003
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.012			0.015			0.005			0.005	0.015	0.005	0.009
トリクロロ酢酸	mg/l			0.003			0.002			0.002			0.002	0.003	0.002	0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.003			0.002			0.002			0.002	0.003	0.002	0.002
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.02			< 0.01			< 0.01	0.02	< 0.01	0.01
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.4			5.3			5.2			6.1	6.1	5.2	5.5
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.2	5.5	5.6	6.1	5.2	5.8	11	6.7	5.6	6.1	6.7	6.2	11	5.2	6.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			19.4			15.4			19.5			17.5	19.5	15.4	18.0
蒸発残留物	mg/l			54			75			45			54	75	45	57
陰イオン界面活性剤	mg/l									< 0.02						< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l			0.000002			0.000002			0.000001			0.000001	0.000002	0.000001	0.000002
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l			< 0.000001			0.000001			< 0.000001			< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l									< 0.0005						< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.4	0.5	0.6	0.4	0.6	0.5	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3	0.6	0.3	0.5
pH値		7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.1	7.2
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.7	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

高蔵寺中区供給点

		平成27年									平成28年			最高	最低	平均
		4月7日	5月18日	6月9日	7月6日	8月4日	9月1日	10月5日	11月11日	12月7日	1月5日	2月8日	3月2日			
水温	℃	10.0	16.0	16.8	17.9	23.2	20.4	17.7	13.5	8.4	6.7	5.0	5.4	23.2	5.0	13.4
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l												< 0.00005			< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.25			0.33			0.26			0.26	0.33	0.25	0.28
フッ素及びその化合物	mg/l			0.09			0.09			0.09			0.07	0.09	0.07	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l												< 0.0002			< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l												< 0.005			< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l												< 0.001			< 0.001
ジクロロメタン	mg/l												< 0.001			< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l												< 0.001			< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l												< 0.001			< 0.001
ベンゼン	mg/l												< 0.001			< 0.001
塩素酸	mg/l			0.06			0.12			0.04			0.02	0.12	0.02	0.06
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.009			0.012			0.003			0.004	0.012	0.003	0.007
ジクロロ酢酸	mg/l			0.006			0.009			0.003			0.002	0.009	0.002	0.005
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.012			0.014			0.005			0.006	0.014	0.005	0.009
トリクロロ酢酸	mg/l			0.005			0.005			0.002			0.002	0.005	0.002	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.003			0.002			0.002			0.002	0.003	0.002	0.002
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.02			< 0.01			< 0.01	0.02	< 0.01	0.01
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.4			5.2			5.2			6.4	6.4	5.2	5.6
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.2	5.5	5.6	6.1	5.2	5.8	11	6.7	5.5	6.1	6.7	6.2	11	5.2	6.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			19.7			15.5			19.6			18.0	19.7	15.5	18.2
蒸発残留物	mg/l			55			75			45			51	75	45	57
陰イオン界面活性剤	mg/l												< 0.02			< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l			0.000002			0.000002			0.000001			0.000001	0.000002	0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l			< 0.000001			0.000001			< 0.000001			< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l												< 0.0005			< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.4	0.6	0.5	0.4	0.6	0.6	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3	0.6	0.3	0.5
pH値		7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.3	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.1	7.2
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

高蔵寺低区供給点

		平成27年 4月7日	5月18日	6月9日	7月6日	8月4日	9月1日	10月5日	11月11日	12月7日	平成28年 1月5日	2月8日	3月2日	最高	最低	平均
水温	℃	9.9	15.7	17.1	17.7	22.8	20.8	17.5	13.6	8.7	7.0	5.2	5.6	22.8	5.2	13.5
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l			< 0.00005												< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.24			0.34			0.26			0.27	0.34	0.24	0.28
フッ素及びその化合物	mg/l			0.09			0.09			0.09			0.08	0.09	0.08	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002												< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l			< 0.005												< 0.005
ｼｽ−1,2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ−1,2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l			< 0.001												< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001												< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001												< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001												< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001												< 0.001
塩素酸	mg/l			0.06			0.13			0.04			0.02	0.13	0.02	0.06
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.012			0.018			0.004			0.004	0.018	0.004	0.010
ジクロロ酢酸	mg/l			0.008			0.008			0.003			0.003	0.008	0.003	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.016			0.022			0.006			0.006	0.022	0.006	0.013
トリクロロ酢酸	mg/l			0.007			0.005			0.003			0.002	0.007	0.002	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.004			0.004			0.002			0.002	0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.02			< 0.01			< 0.01	0.02	< 0.01	0.01
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.3			5.4			5.1			6.4	6.4	5.1	5.6
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.3	5.6	5.7	6.3	5.2	5.9	10	6.7	5.5	6.2	6.8	6.3	10	5.2	6.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			20.2			17.5			19.3			17.8	20.2	17.5	18.7
蒸発残留物	mg/l			54			76			46			51	76	46	57
陰イオン界面活性剤	mg/l			< 0.02												< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l			0.000002			0.000002			0.000001			0.000001	0.000002	0.000001	0.000002
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l			< 0.000001			0.000001			< 0.000001			< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l			< 0.0005												< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.3	0.6	0.3	0.4
pH値		7.1	7.1	6.9	7.1	7.1	7.1	7.3	7.0	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	6.9	7.1
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

旭低区供給点

		平成27年 4月7日	5月18日	6月9日	7月6日	8月4日	9月1日	10月5日	11月11日	12月7日	平成28年 1月5日	2月8日	3月2日	最高	最低	平均
水温	℃	10.1	16.1	16.9	18.2	23.4	20.7	17.7	13.9	9.0	7.1	5.3	5.6	23.4	5.3	13.7
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005											< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.27			0.25			0.23			0.26			0.27	0.23	0.25
フッ素及びその化合物	mg/l	0.07			0.07			0.06			0.08			0.08	0.06	0.07
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002											< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005											< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.001											< 0.001
ジクロロメタン	mg/l				< 0.001											< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.001											< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001											< 0.001
ベンゼン	mg/l				< 0.001											< 0.001
塩素酸	mg/l	0.03			0.07			0.15			0.04			0.15	0.03	0.07
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.008			0.014			0.015			0.003			0.015	0.003	0.010
ジクロロ酢酸	mg/l	0.006			0.008			0.008			0.002			0.008	0.002	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.001			0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.010			0.018			0.017			0.007			0.018	0.007	0.013
トリクロロ酢酸	mg/l	0.005			0.008			0.008			< 0.002			0.008	< 0.002	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002			0.004			0.002			0.003			0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	< 0.01			0.02			0.02			< 0.01			0.02	< 0.01	0.01
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.1			5.8			9.1			6.0			9.1	5.1	6.5
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.4	5.6	5.9	6.2	5.4	6.4	11	7.0	5.6	6.3	6.7	6.4	11	5.4	6.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	12.7			17.2			13.7			20.2			20.2	12.7	16.0
蒸発残留物	mg/l	46			44			51			44			51	44	46
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02											< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001			0.000002			0.000002			0.000001			0.000002	0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005											< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.7	0.3	0.5
pH値		7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.3	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.1	7.2
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

旭第2供給点

		平成27年									平成28年			最高	最低	平均
		4月7日	5月18日	6月9日	7月6日	8月4日	9月1日	10月5日	11月11日	12月7日	1月5日	2月8日	3月2日			
水温	℃	10.3	16.9	17.6	18.6	24.9	21.4	18.3	14.2	9.4	7.6	5.8	6.1	24.9	5.8	14.3
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l							< 0.00005								< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.27			0.25			0.23			0.26			0.27	0.23	0.25
フッ素及びその化合物	mg/l	0.07			0.07			0.06			0.08			0.08	0.06	0.07
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l							< 0.0002								< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l							< 0.005								< 0.005
ｼｽ−1,2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ−1,2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l							< 0.001								< 0.001
ジクロロメタン	mg/l							< 0.001								< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l							< 0.001								< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l							< 0.001								< 0.001
ベンゼン	mg/l							< 0.001								< 0.001
塩素酸	mg/l	0.03			0.07			0.15			0.04			0.15	0.03	0.07
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.009			0.015			0.016			0.004			0.016	0.004	0.011
ジクロロ酢酸	mg/l	0.007			0.002			0.007			< 0.002			0.007	< 0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.001			0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.012			0.019			0.018			0.008			0.019	0.008	0.014
トリクロロ酢酸	mg/l	0.005			0.002			0.008			< 0.002			0.008	< 0.002	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.003			0.004			0.002			0.003			0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	< 0.01			0.02			0.02			< 0.01			0.02	< 0.01	0.01
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.2			5.8			9.1			6.0			9.1	5.2	6.5
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.5	5.7	5.7	6.3	5.4	6.4	11	6.9	5.6	6.3	6.8	6.4	11	5.4	6.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	12.7			17.5			14.1			20.4			20.4	12.7	16.2
蒸発残留物	mg/l	44			47			53			43			53	43	47
陰イオン界面活性剤	mg/l							< 0.02								< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001			0.000002			0.000002			0.000001			0.000002	0.000001	0.000002
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l							< 0.0005								< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.6	0.6	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.6	0.3	0.4
pH値		7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.1	7.2
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

穴田供給点

		平成27年 4月7日	5月18日	6月9日	7月6日	8月4日	9月1日	10月5日	11月11日	12月7日	平成28年 1月5日	2月8日	3月2日	最高	最低	平均
水温	℃	10.2	16.6	18.1	18.7	23.4	22.6	18.6	14.5	10.3	8.2	6.2	6.8	23.4	6.2	14.5
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l										< 0.00005					< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.28			0.23			0.24			0.26			0.28	0.23	0.25
フッ素及びその化合物	mg/l	0.08			0.08			0.08			0.09			0.09	0.08	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l										< 0.0002					< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l										< 0.005					< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l										< 0.001					< 0.001
ジクロロメタン	mg/l										< 0.001					< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l										< 0.001					< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l										< 0.001					< 0.001
ベンゼン	mg/l										< 0.001					< 0.001
塩素酸	mg/l	0.03			0.08			0.11			0.04			0.11	0.03	0.07
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.007			0.021			0.015			0.005			0.021	0.005	0.012
ジクロロ酢酸	mg/l	0.006			0.008			0.005			0.002			0.008	0.002	0.005
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001			< 0.001			< 0.001			0.001			0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.011			0.025			0.019			0.009			0.025	0.009	0.016
トリクロロ酢酸	mg/l	0.004			0.012			0.008			0.002			0.012	0.002	0.007
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.003			0.004			0.004			0.003			0.004	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	< 0.01			0.02			0.02			< 0.01			0.02	< 0.01	0.01
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.2			5.7			6.8			6.0			6.8	5.2	5.9
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.6	5.9	5.9	6.2	5.4	6.1	7.8	6.6	5.5	6.2	6.7	6.4	7.8	5.4	6.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	16.4			16.9			16.4			20.1			20.1	16.4	17.5
蒸発残留物	mg/l	45			44			51			46			51	44	47
陰イオン界面活性剤	mg/l										< 0.02					< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001			0.000002			0.000003			0.000001			0.000003	0.000001	0.000002
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l										< 0.0005					< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.3	0.3	0.4	0.3	0.6	0.3	0.4
pH値		7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.1	7.2
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l			0.002		< 0.001								0.002	< 0.001	0.001
抱水クロラール	mg/l			0.004		0.003								0.004	0.003	0.004
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml			1		0								1	0	1
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

瀬戸供給点

		平成27年									平成28年			最高	最低	平均
		4月7日	5月18日	6月9日	7月6日	8月4日	9月1日	10月5日	11月11日	12月7日	1月5日	2月8日	3月2日			
水温	℃	10.7	17.7	19.2	20.4	25.0	23.7	20.1	16.1	12.4	9.0	6.7	7.6	25.0	6.7	15.7
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005														< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.26			0.21			0.19			0.24			0.26	0.19	0.23
フッ素及びその化合物	mg/l	0.07			0.08			0.07			0.07			0.08	0.07	0.07
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002														< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005														< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.001														< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001														< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001														< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001														< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001														< 0.001
塩素酸	mg/l	0.03			0.05			0.07			0.04			0.07	0.03	0.05
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.008			0.026			0.018			0.007			0.026	0.007	0.015
ジクロロ酢酸	mg/l	0.006			0.006			0.004			0.006			0.006	0.004	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.011			0.030			0.022			0.010			0.030	0.010	0.018
トリクロロ酢酸	mg/l	0.006			0.019			0.013			0.005			0.019	0.005	0.011
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.003			0.004			0.004			0.003			0.004	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	< 0.01			0.02			0.02			< 0.01			0.02	< 0.01	0.01
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	4.5			4.6			4.7			4.9			4.9	4.5	4.7
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.2	5.3	5.5	5.4	5.9	6.3	5.6	6.6	5.7	5.3	6.1	5.3	6.6	5.2	5.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	17.4			17.9			16.8			17.8			17.9	16.8	17.5
蒸発残留物	mg/l	47			43			51			44			51	43	46
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02														< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001			0.000002			0.000001			< 0.000001			0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005														< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5
pH値		7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.0	7.2	7.0	7.2
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

尾張東部浄水場浄水

		平成27年									平成28年			最高	最低	平均
		4月14日	5月11日	6月9日	7月14日	8月11日	9月7日	10月14日	11月9日	12月7日	1月13日	2月1日	3月2日			
水温	℃	12.9	17.5	19.5	20.9	26.1	22.4	18.3	16.0	10.8	7.8	6.0	7.3	26.1	6.0	15.5
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.23	0.18	0.18	0.19	0.17	0.23	0.19	0.15	0.22	0.25	0.25	0.26	0.26	0.15	0.21
フッ素及びその化合物	mg/l	0.07	0.08	0.09	0.08	0.09	0.07	0.07	0.08	0.08	0.10	0.08	0.07	0.10	0.07	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
シスー1,2−ジクロロエチレン及びトランスー1,2−ジクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.03	0.04	0.06	0.05	0.09	0.05	0.08	0.06	0.07	0.04	0.03	0.03	0.09	0.03	0.05
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.008	0.010	0.013	0.017	0.012	0.016	0.016	0.009	0.012	0.003	0.003	0.005	0.017	0.003	0.010
ジクロロ酢酸	mg/l	0.006	0.008	0.011	0.015	0.011	0.011	0.017	0.009	0.015	0.004	0.003	0.004	0.017	0.003	0.010
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.010	0.013	0.017	0.021	0.016	0.019	0.020	0.013	0.014	0.005	0.005	0.007	0.021	0.005	0.013
トリクロロ酢酸	mg/l	0.005	0.008	0.010	0.015	0.009	0.011	0.017	0.008	0.015	0.003	0.003	0.004	0.017	0.003	0.009
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	0.01
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	4.3	4.1	4.8	4.5	5.5	4.2	4.9	5.6	4.9	5.2	5.9	4.6	5.9	4.1	4.9
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.9	4.9	5.4	5.2	6.7	5.3	5.9	6.6	5.5	5.6	6.9	5.3	6.9	4.9	5.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	15.6	17.1	19.9	18.1	20.6	18.0	16.3	20.2	17.7	19.3	21.1	16.3	21.1	15.6	18.4
蒸発残留物	mg/l	48	44	49	63	57	39	43	50	47	45	57	43	63	39	49
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000001
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
pH値		7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	6.9	7.1	7.1	7.2	7.3	7.1	7.2	7.3	6.9	7.1
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/l			< 0.0001		< 0.0001								< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ニッケル及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
1,2−ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004		< 0.0004								< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
トルエン	mg/l			< 0.02		< 0.02								< 0.02	< 0.02	< 0.02
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l			< 0.008		< 0.008								< 0.008	< 0.008	< 0.008
ジクロロアセトニトリル	mg/l			0.001		0.001								0.001	0.001	0.001
抱水クロラール	mg/l			0.004		0.004								0.004	0.004	0.004
農薬類				0.00		0.00								0.00	0.00	0.00
残留塩素	mg/l	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7	0.5	0.5	0.5	0.8	0.5	0.6
遊離炭酸	mg/l			1.5		2.0								2.0	1.5	1.8
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l			< 0.002		< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l			0.9		0.5								0.9	0.5	0.7
腐食性(ランゲリア指数)				−2.3		−2.3								−2.3	−2.3	−2.3
従属栄養細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,1−ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
総アルカリ度	mg/l	12.5	13.0	15.5	15.0	15.0	11.0	13.5	17.5	15.5	16.5	15.5	12.0	17.5	11.0	14.4

東郷第2供給点

		平成27年 4月8日	5月19日	6月10日	7月7日	8月3日	9月2日	10月6日	11月10日	12月8日	平成28年 1月6日	2月9日	3月1日	最高	最低	平均
水温	℃	10.4	17.4	18.6	20.1	24.5	23.2	19.0	15.0	10.2	7.6	5.2	6.3	24.5	5.2	14.8
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l					< 0.00005										< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.17			0.18			0.16			0.30		0.30	0.16	0.20
フッ素及びその化合物	mg/l		0.08			0.08			0.08			0.09		0.09	0.08	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l					< 0.0002										< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005										< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.001										< 0.001
ジクロロメタン	mg/l					< 0.001										< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.001										< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001										< 0.001
ベンゼン	mg/l					< 0.001										< 0.001
塩素酸	mg/l		0.05			0.07			0.09			0.03		0.09	0.03	0.06
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.012			0.016			0.014			0.005		0.016	0.005	0.012
ジクロロ酢酸	mg/l		0.010			0.014			0.016			0.004		0.016	0.004	0.011
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.015			0.019			0.018			0.007		0.019	0.007	0.015
トリクロロ酢酸	mg/l		0.008			0.012			0.013			0.004		0.013	0.004	0.009
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.003			0.003			0.004			0.002		0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.02			0.02			0.02			< 0.01		0.02	< 0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		4.4			4.9			6.0			4.9		6.0	4.4	5.1
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.1	5.1	5.6	5.4	6.1	5.9	7.6	7.0	5.6	6.0	6.1	5.4	7.6	5.1	5.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		17.9			17.9			20.0			17.5		20.0	17.5	18.3
蒸発残留物	mg/l		41			42			57			48		57	41	47
陰イオン界面活性剤	mg/l					< 0.02										< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l		0.000001			0.000002			0.000002			< 0.000001		0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l		< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001		< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l					< 0.0005										< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
pH値		7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	6.9	7.1	7.2	7.0	7.1	7.2	6.9	7.1
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.6	0.6	0.6	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.8	0.5	0.7
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

三好ヶ丘供給点

		平成27年 4月8日	5月19日	6月10日	7月7日	8月3日	9月2日	10月6日	11月10日	12月8日	平成28年 1月6日	2月9日	3月1日	最高	最低	平均
水温	℃	10.8	18.1	18.7	20.5	24.5	23.2	19.5	15.4	11.0	8.0	5.9	6.8	24.5	5.9	15.2
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l								< 0.00005							< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.19			0.18			0.18			0.29		0.29	0.18	0.21
フッ素及びその化合物	mg/l		0.08			0.07			0.07			0.08		0.08	0.07	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l								< 0.0002							< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l								< 0.005							< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								< 0.001							< 0.001
ジクロロメタン	mg/l								< 0.001							< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l								< 0.001							< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l								< 0.001							< 0.001
ベンゼン	mg/l								< 0.001							< 0.001
塩素酸	mg/l		0.05			0.06			0.06			0.03		0.06	0.03	0.05
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.011			0.013			0.011			0.005		0.013	0.005	0.010
ジクロロ酢酸	mg/l		0.010			0.013			0.010			0.004		0.013	0.004	0.009
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.014			0.016			0.014			0.007		0.016	0.007	0.013
トリクロロ酢酸	mg/l		0.008			0.012			0.008			0.004		0.012	0.004	0.008
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.003			0.003			0.003			0.002		0.003	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.02			0.02			0.02			< 0.01		0.02	< 0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		4.6			4.7			5.6			4.9		5.6	4.6	5.0
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.2	5.2	5.5	5.4	5.7	5.9	7.0	6.5	5.3	5.7	5.9	5.2	7.0	5.2	5.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		17.8			17.6			19.5			17.4		19.5	17.4	18.1
蒸発残留物	mg/l		40			43			56			51		56	40	48
陰イオン界面活性剤	mg/l								< 0.02							< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l		0.000001			0.000002			0.000002			< 0.000001		0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l		< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001		< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l								< 0.0005							< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
pH値		7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.0	7.1	7.2	7.0	7.2
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

三ヶ峯供給点

		平成27年 4月8日	5月19日	6月10日	7月7日	8月3日	9月2日	10月6日	11月10日	12月8日	平成28年 1月6日	2月9日	3月1日	最高	最低	平均
水温	℃	10.4	17.9	18.7	20.1	24.6	23.3	19.2	15.3	10.4	7.9	5.4	6.6	24.6	5.4	15.0
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.18			0.18			0.16			0.30		0.30	0.16	0.21
フッ素及びその化合物	mg/l		0.08			0.08			0.08			0.09		0.09	0.08	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l											< 0.0002				< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l											< 0.005				< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ジクロロメタン	mg/l											< 0.001				< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ベンゼン	mg/l											< 0.001				< 0.001
塩素酸	mg/l		0.06			0.07			0.06			0.03		0.07	0.03	0.06
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.011			0.015			0.011			0.006		0.015	0.006	0.011
ジクロロ酢酸	mg/l		0.012			0.016			0.009			0.005		0.016	0.005	0.011
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.015			0.019			0.015			0.008		0.019	0.008	0.014
トリクロロ酢酸	mg/l		0.010			0.015			0.006			0.006		0.015	0.006	0.009
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.004			0.004			0.004			0.002		0.004	0.002	0.004
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.02			0.02			0.02			< 0.01		0.02	< 0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		4.5			4.8			5.6			5.0		5.6	4.5	5.0
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.4	5.2	5.7	5.5	6.0	6.1	7.0	6.4	5.3	5.5	6.3	5.5	7.0	5.2	5.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		18.1			18.2			20.3			17.8		20.3	17.8	18.6
蒸発残留物	mg/l		38			45			55			50		55	38	47
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l		< 0.000001			0.000002			0.000002			< 0.000001		0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l		< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001		< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5
pH値		7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.3	7.1	7.2	7.0	7.1	7.3	7.0	7.1
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

瀬戸山口供給点

		平成27年									平成28年			最高	最低	平均
		4月8日	5月19日	6月10日	7月7日	8月3日	9月2日	10月6日	11月10日	12月8日	1月6日	2月9日	3月1日			
水温	℃	10.7	18.0	19.1	20.3	25.1	23.5	19.8	15.6	11.0	8.7	5.9	7.0	25.1	5.9	15.4
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l		< 0.00005													< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.18			0.18			0.16			0.30		0.30	0.16	0.21
フッ素及びその化合物	mg/l		0.08			0.08			0.08			0.09		0.09	0.08	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002													< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l		< 0.005													< 0.005
シスー1,2−ジクロロエチレン及びトランスー1,2−ジクロロエチレン	mg/l		< 0.001													< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001													< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001													< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001													< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001													< 0.001
塩素酸	mg/l		0.06			0.07			0.06			0.04		0.07	0.04	0.06
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.013			0.015			0.011			0.007		0.015	0.007	0.012
ジクロロ酢酸	mg/l		0.012			0.015			0.007			0.006		0.015	0.006	0.010
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.017			0.019			0.015			0.010		0.019	0.010	0.015
トリクロロ酢酸	mg/l		0.010			0.015			0.006			0.006		0.015	0.006	0.009
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.004			0.004			0.004			0.003		0.004	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.02			0.02			0.02			< 0.01		0.02	< 0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		4.5			4.8			5.5			5.0		5.5	4.5	5.0
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.5	5.2	5.6	5.5	6.1	6.1	6.8	6.4	5.2	5.5	6.3	5.4	6.8	5.2	5.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		18.1			18.0			20.2			18.0		20.2	18.0	18.6
蒸発残留物	mg/l		38			42			55			51		55	38	47
陰イオン界面活性剤	mg/l		< 0.02													< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l		< 0.000001			0.000001			0.000002			< 0.000001		0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l		< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001		< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l		< 0.0005													< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5
pH値		7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.3	7.1	7.2	7.0	7.1	7.3	7.0	7.1
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

瀬戸菱野供給点

		平成27年 4月8日	5月19日	6月10日	7月7日	8月3日	9月2日	10月6日	11月10日	12月8日	平成28年 1月6日	2月9日	3月1日	最高	最低	平均
水温	℃	10.7	17.5	18.8	20.0	24.1	23.2	19.5	16.0	11.8	8.9	6.2	7.3	24.1	6.2	15.3
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l		< 0.00005													< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.20			0.18			0.17			0.29		0.29	0.17	0.21
フッ素及びその化合物	mg/l		0.08			0.07			0.07			0.08		0.08	0.07	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002													< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l		< 0.005													< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l		< 0.001													< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001													< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001													< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001													< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001													< 0.001
塩素酸	mg/l		0.05			0.07			0.05			0.04		0.07	0.04	0.05
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.013			0.016			0.012			0.008		0.016	0.008	0.012
ジクロロ酢酸	mg/l		0.011			0.011			0.005			0.005		0.011	0.005	0.008
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.017			0.020			0.016			0.011		0.020	0.011	0.016
トリクロロ酢酸	mg/l		0.008			0.017			0.006			0.007		0.017	0.006	0.010
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.004			0.004			0.004			0.003		0.004	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.02			0.02			0.02			< 0.01		0.02	< 0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		4.6			4.8			5.4			5.0		5.4	4.6	5.0
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.2	5.1	5.4	5.3	6.0	6.2	5.8	6.3	5.4	5.2	6.3	5.2	6.3	5.1	5.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		17.8			17.3			19.4			17.6		19.4	17.3	18.0
蒸発残留物	mg/l		42			44			54			53		54	42	48
陰イオン界面活性剤	mg/l		< 0.02													< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l		< 0.000001			0.000001			0.000002			< 0.000001		0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l		< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001		< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l		< 0.0005													< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5
pH値		7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.3	7.1	7.2	7.0	7.1	7.3	7.0	7.1
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

(3)愛知用水水道事務所

上野浄水場浄水

		平成27年									平成28年			最高	最低	平均
		4月13日	5月11日	6月16日	7月7日	8月10日	9月7日	10月13日	11月16日	12月8日	1月12日	2月8日	3月8日			
水温	℃	12.0	17.0	19.9	20.5	26.1	22.8	18.4	15.2	10.7	7.6	5.9	8.8	26.1	5.9	15.4
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.23	0.19	0.18	0.20	0.18	0.24	0.20	0.19	0.22	0.24	0.29	0.25	0.29	0.18	0.22
フッ素及びその化合物	mg/l	0.07	0.07	0.08	0.08	0.11	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.08	0.07	0.11	0.07	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ−1,2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ−1,2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.02	0.05	0.05	0.06	0.09	0.09	0.06	0.05	0.04	0.03	0.03	0.03	0.09	0.02	0.05
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.005	0.006	0.008	0.010	0.009	0.008	0.008	0.006	0.003	0.003	0.003	0.003	0.010	0.003	0.006
ジクロロ酢酸	mg/l	0.005	0.006	0.005	0.006	0.007	0.006	0.005	0.002	0.004	0.003	0.003	0.002	0.007	0.002	0.005
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.006	0.008	0.011	0.013	0.012	0.010	0.010	0.008	0.005	0.005	0.004	0.004	0.013	0.004	0.008
トリクロロ酢酸	mg/l	0.003	0.002	0.003	0.005	0.004	0.004	0.003	< 0.002	0.003	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.005	< 0.002	0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.003	0.001	0.002
ブロモホルム	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	4.4	4.4	4.9	5.0	5.5	4.5	4.9	5.4	5.1	5.6	5.6	5.5	5.6	4.4	5.1
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.6	4.8	5.0	5.2	5.6	5.3	5.0	5.5	4.8	5.5	6.1	5.5	6.1	4.6	5.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	15.6	17.1	19.0	18.2	22.0	18.4	16.5	18.9	18.0	19.5	18.3	16.3	22.0	15.6	18.2
蒸発残留物	mg/l	42	42	50	51	55	40	42	48	49	47	45	48	55	40	47
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000002	0.000002	0.000003	0.000005	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000005	0.000001	0.000002
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
pH値		7.4	7.4	7.2	7.2	7.1	7.1	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.1	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/l			< 0.0001		< 0.0001								< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ニッケル及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
1,2−ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004		< 0.0004								< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
トルエン	mg/l			< 0.02		< 0.02								< 0.02	< 0.02	< 0.02
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l			< 0.008		< 0.008								< 0.008	< 0.008	< 0.008
ジクロロアセトニトリル	mg/l			0.001		0.001								0.001	0.001	0.001
抱水クロラール	mg/l			0.002		0.002								0.002	0.002	0.002
農薬類				0.00		0.00								0.00	0.00	0.00
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l			1.5		1.5								1.5	1.5	1.5
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l			< 0.002		< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l			0.8		0.5								0.8	0.5	0.7
腐食性(ランゲリア指数)				−2.3		−2.3								−2.3	−2.3	−2.3
従属栄養細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
1,1−ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
総アルカリ度	mg/l	12.5	12.5	15.0	15.0	14.0	11.5	14.5	15.5	17.5	16.5	15.5	14.0	17.5	11.5	14.5

大府第1供給点

		平成27年 4月15日	5月12日	6月15日	7月6日	8月11日	9月10日	10月15日	11月17日	12月9日	平成28年 1月13日	2月1日	3月7日	最高	最低	平均
水温	℃	11.3	16.9	19.2	20.2	25.7	21.8	17.4	15.2	10.1	7.0	5.9	8.0	25.7	5.9	14.9
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l					< 0.00005										< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.18			0.17			0.19			0.24		0.24	0.17	0.20
フッ素及びその化合物	mg/l		0.07			0.09			0.08			0.08		0.09	0.07	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l					< 0.0002										< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l					< 0.005										< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l					< 0.001										< 0.001
ジクロロメタン	mg/l					< 0.001										< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.001										< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001										< 0.001
ベンゼン	mg/l					< 0.001										< 0.001
塩素酸	mg/l		0.04			0.10			0.04			0.03		0.10	0.03	0.05
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.007			0.008			0.006			0.002		0.008	0.002	0.006
ジクロロ酢酸	mg/l		0.005			0.006			0.003			< 0.002		0.006	< 0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.009			0.011			0.008			0.004		0.011	0.004	0.008
トリクロロ酢酸	mg/l		0.004			0.003			0.004			< 0.002		0.004	< 0.002	0.003
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.002			0.003			0.002			0.002		0.003	0.002	0.002
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.02			0.03			0.03			0.02		0.03	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		4.4			4.7			5.3			6.1		6.1	4.4	5.1
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.7	4.8	5.1	5.1	5.7	5.1	4.8	5.4	4.8	5.4	6.3	5.5	6.3	4.7	5.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		17.0			20.9			18.3			20.7		20.9	17.0	19.2
蒸発残留物	mg/l		41			55			62			55		62	41	53
陰イオン界面活性剤	mg/l					< 0.02										< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l		0.000002			0.000004			0.000002			0.000002		0.000004	0.000002	0.000003
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l		< 0.000001			0.000001			< 0.000001			< 0.000001		0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l					< 0.0005										< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5
pH値		7.4	7.3	7.3	7.2	7.0	7.2	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.0	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

大府第2供給点

		平成27年 4月15日	5月12日	6月15日	7月6日	8月11日	9月10日	10月15日	11月17日	12月9日	平成28年 1月13日	2月1日	3月7日	最高	最低	平均
水温	℃	11.3	17.2	19.4	20.2	25.9	21.9	17.5	15.2	10.2	7.1	6.1	8.4	25.9	6.1	15.0
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l								< 0.00005							< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.18			0.16			0.19			0.24		0.24	0.16	0.19
フッ素及びその化合物	mg/l		0.07			0.09			0.08			0.09		0.09	0.07	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l								< 0.0002							< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l								< 0.005							< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								< 0.001							< 0.001
ジクロロメタン	mg/l								< 0.001							< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l								< 0.001							< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l								< 0.001							< 0.001
ベンゼン	mg/l								< 0.001							< 0.001
塩素酸	mg/l		0.04			0.10			0.04			0.03		0.10	0.03	0.05
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.007			0.008			0.006			0.002		0.008	0.002	0.006
ジクロロ酢酸	mg/l		0.005			0.005			0.003			< 0.002		0.005	< 0.002	0.003
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.009			0.011			0.008			0.004		0.011	0.004	0.008
トリクロロ酢酸	mg/l		0.003			0.004			0.003			< 0.002		0.004	< 0.002	0.003
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.002			0.003			0.002			0.002		0.003	0.002	0.002
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.03			0.03			0.03			0.02		0.03	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		4.3			4.6			5.3			6.1		6.1	4.3	5.1
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.7	4.8	5.0	5.1	5.7	5.1	4.8	5.4	4.8	5.5	6.3	5.5	6.3	4.7	5.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		17.3			21.0			18.6			20.8		21.0	17.3	19.4
蒸発残留物	mg/l		38			58			59			56		59	38	53
陰イオン界面活性剤	mg/l								< 0.02							< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l		0.000002			0.000004			0.000002			0.000002		0.000004	0.000002	0.000003
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l		< 0.000001			0.000001			< 0.000001			< 0.000001		0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l								< 0.0005							< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4
pH値		7.4	7.3	7.3	7.3	7.1	7.2	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.1	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

大府第3供給点

		平成27年 4月15日	5月12日	6月15日	7月6日	8月11日	9月10日	10月15日	11月17日	12月9日	平成28年 1月13日	2月1日	3月7日	最高	最低	平均
水温	℃	11.4	17.1	19.3	20.3	25.9	21.9	17.6	15.2	10.3	7.5	6.0	8.4	25.9	6.0	15.1
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l								< 0.00005							< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.18			0.17			0.19			0.24		0.24	0.17	0.20
フッ素及びその化合物	mg/l		0.07			0.09			0.08			0.09		0.09	0.07	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l								< 0.0002							< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l								< 0.005							< 0.005
シスー1,2-ジクロロエチレン及びトランスー1,2-ジクロロエチレン	mg/l								< 0.001							< 0.001
ジクロロメタン	mg/l								< 0.001							< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l								< 0.001							< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l								< 0.001							< 0.001
ベンゼン	mg/l								< 0.001							< 0.001
塩素酸	mg/l		0.04			0.10			0.04			0.02		0.10	0.02	0.05
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.007			0.008			0.006			0.002		0.008	0.002	0.006
ジクロロ酢酸	mg/l		0.005			0.005			0.002			< 0.002		0.005	< 0.002	0.003
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.009			0.011			0.008			0.004		0.011	0.004	0.008
トリクロロ酢酸	mg/l		0.004			0.004			0.002			< 0.002		0.004	< 0.002	0.003
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.002			0.003			0.002			0.002		0.003	0.002	0.002
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.02			0.03			0.03			0.02		0.03	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		4.2			4.6			5.3			6.1		6.1	4.2	5.1
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.7	4.8	5.0	5.1	5.7	5.1	4.8	5.4	4.8	5.5	6.3	5.5	6.3	4.7	5.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		17.4			21.1			18.6			20.8		21.1	17.4	19.5
蒸発残留物	mg/l		43			55			62			56		62	43	54
陰イオン界面活性剤	mg/l								< 0.02							< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l		0.000002			0.000004			0.000002			0.000002		0.000004	0.000002	0.000003
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l		< 0.000001			0.000001			< 0.000001			< 0.000001		0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l								< 0.0005							< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5
pH値		7.4	7.2	7.3	7.2	7.0	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.0	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

東海第2供給点

		平成27年 4月15日	5月12日	6月15日	7月6日	8月11日	9月10日	10月15日	11月17日	12月9日	平成28年 1月13日	2月1日	3月7日	最高	最低	平均
水温	℃	11.5	17.0	19.4	20.2	25.9	21.8	17.5	15.2	10.4	7.1	6.0	8.4	25.9	6.0	15.0
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l					< 0.00005										< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.18			0.16			0.19			0.24		0.24	0.16	0.19
フッ素及びその化合物	mg/l		0.07			0.09			0.08			0.08		0.09	0.07	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l					< 0.0002										< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005										< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.001										< 0.001
ジクロロメタン	mg/l					< 0.001										< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.001										< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001										< 0.001
ベンゼン	mg/l					< 0.001										< 0.001
塩素酸	mg/l		0.04			0.09			0.04			0.03		0.09	0.03	0.05
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.007			0.008			0.006			0.002		0.008	0.002	0.006
ジクロロ酢酸	mg/l		0.006			0.006			0.003			< 0.002		0.006	< 0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.009			0.011			0.008			0.004		0.011	0.004	0.008
トリクロロ酢酸	mg/l		0.003			0.003			0.002			< 0.002		0.003	< 0.002	0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.002			0.003			0.002			0.002		0.003	0.002	0.002
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.02			0.03			0.03			0.02		0.03	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		4.3			4.7			5.3			6.1		6.1	4.3	5.1
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.7	4.8	5.1	5.1	5.7	5.1	4.8	5.4	4.8	5.5	6.3	5.5	6.3	4.7	5.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		17.4			21.1			18.6			20.9		21.1	17.4	19.5
蒸発残留物	mg/l		42			56			63			57		63	42	55
陰イオン界面活性剤	mg/l					< 0.02										< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l		0.000002			0.000004			0.000002			0.000002		0.000004	0.000002	0.000003
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l		< 0.000001			0.000001			< 0.000001			< 0.000001		0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l					< 0.0005										< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5
pH値		7.4	7.3	7.3	7.2	7.1	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.1	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

刈谷第1供給点

		平成27年 4月15日	5月12日	6月15日	7月6日	8月11日	9月10日	10月15日	11月17日	12月9日	平成28年 1月13日	2月1日	3月7日	最高	最低	平均
水温	℃	11.4	17.1	19.3	20.3	25.9	22.1	17.6	15.3	10.3	7.2	6.0	8.5	25.9	6.0	15.1
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.18			0.16			0.19			0.24		0.24	0.16	0.19
フッ素及びその化合物	mg/l		0.07			0.09			0.08			0.09		0.09	0.07	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l											< 0.0002				< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l											< 0.005				< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ジクロロメタン	mg/l											< 0.001				< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ベンゼン	mg/l											< 0.001				< 0.001
塩素酸	mg/l		0.04			0.09			0.04			0.03		0.09	0.03	0.05
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.007			0.008			0.006			0.002		0.008	0.002	0.006
ジクロロ酢酸	mg/l		0.006			0.005			0.004			< 0.002		0.006	< 0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.009			0.011			0.008			0.004		0.011	0.004	0.008
トリクロロ酢酸	mg/l		0.003			0.004			0.002			< 0.002		0.004	< 0.002	0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.002			0.003			0.002			0.002		0.003	0.002	0.002
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.02			0.03			0.03			0.02		0.03	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		4.3			4.6			5.3			6.1		6.1	4.3	5.1
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.7	4.8	5.0	5.1	5.7	5.1	4.8	5.4	4.8	5.5	6.3	5.5	6.3	4.7	5.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		17.4			21.1			18.7			20.7		21.1	17.4	19.5
蒸発残留物	mg/l		38			60			62			56		62	38	54
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l		0.000002			0.000004			0.000002			0.000002		0.000004	0.000002	0.000003
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l		< 0.000001			0.000001			< 0.000001			< 0.000001		0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5
pH値		7.4	7.3	7.3	7.2	7.1	7.2	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.1	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

豊明第1供給点

		平成27年 4月15日	5月12日	6月15日	7月6日	8月11日	9月10日	10月15日	11月17日	12月9日	平成28年 1月13日	2月1日	3月7日	最高	最低	平均
水温	℃	11.6	17.3	19.5	20.5	26.2	22.2	18.0	15.6	10.7	7.6	6.4	8.7	26.2	6.4	15.4
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.18			0.16			0.19			0.24		0.24	0.16	0.19
フッ素及びその化合物	mg/l		0.07			0.09			0.08			0.08		0.09	0.07	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l											< 0.0002				< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l											< 0.005				< 0.005
シスー1,2-ジクロロエチレン及びトランスー1,2-ジクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ジクロロメタン	mg/l											< 0.001				< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ベンゼン	mg/l											< 0.001				< 0.001
塩素酸	mg/l		0.04			0.09			0.04			0.03		0.09	0.03	0.05
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.007			0.008			0.006			0.003		0.008	0.003	0.006
ジクロロ酢酸	mg/l		0.005			0.004			0.004			< 0.002		0.005	< 0.002	0.003
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.009			0.011			0.008			0.005		0.011	0.005	0.008
トリクロロ酢酸	mg/l		0.002			0.004			0.003			< 0.002		0.004	< 0.002	0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.002			0.003			0.002			0.002		0.003	0.002	0.002
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.03			0.03			0.03			0.02		0.03	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		4.2			4.6			5.3			6.1		6.1	4.2	5.1
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.7	4.8	5.0	5.1	5.7	5.1	4.8	5.4	4.9	5.5	6.3	5.5	6.3	4.7	5.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		17.6			21.2			18.6			20.8		21.2	17.6	19.6
蒸発残留物	mg/l		39			58			58			57		58	39	53
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l		0.000002			0.000004			0.000002			0.000002		0.000004	0.000002	0.000003
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l		< 0.000001			0.000001			< 0.000001			< 0.000001		0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5
pH値		7.4	7.3	7.3	7.2	7.1	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.1	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

東海第4供給点

		平成27年									平成28年			最高	最低	平均
		4月15日	5月12日	6月15日	7月6日	8月11日	9月10日	10月15日	11月17日	12月9日	1月13日	2月1日	3月7日			
水温	℃	11.3	17.2	19.3	20.3	26.0	21.9	17.6	15.3	10.3	7.4	6.0	8.3	26.0	6.0	15.1
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l		< 0.00005													< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.18			0.16			0.19			0.24		0.24	0.16	0.19
フッ素及びその化合物	mg/l		0.07			0.09			0.08			0.09		0.09	0.07	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002													< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005													< 0.005
シスー1,2-ジクロロエチレン及びトランスー1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.001													< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001													< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001													< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001													< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001													< 0.001
塩素酸	mg/l		0.04			0.10			0.04			0.03		0.10	0.03	0.05
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.007			0.008			0.006			0.003		0.008	0.003	0.006
ジクロロ酢酸	mg/l		0.005			0.005			0.006			< 0.002		0.006	< 0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.009			0.011			0.008			0.005		0.011	0.005	0.008
トリクロロ酢酸	mg/l		0.003			0.004			0.004			< 0.002		0.004	< 0.002	0.003
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.002			0.003			0.002			0.002		0.003	0.002	0.002
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.03			0.03			0.03			0.02		0.03	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		4.2			4.5			5.3			6.0		6.0	4.2	5.0
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.7	4.8	5.0	5.1	5.7	5.1	4.8	5.4	4.8	5.5	6.3	5.5	6.3	4.7	5.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		17.5			21.1			18.6			20.8		21.1	17.5	19.5
蒸発残留物	mg/l		40			53			62			55		62	40	53
陰イオン界面活性剤	mg/l		< 0.02													< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l		0.000002			0.000005			0.000002			0.000002		0.000005	0.000002	0.000003
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l		< 0.000001			0.000001			< 0.000001			< 0.000001		0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l		< 0.0005													< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5
pH値		7.4	7.3	7.3	7.3	7.1	7.3	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.1	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

知多浄水場浄水

		平成27年									平成28年			最高	最低	平均
		4月13日	5月11日	6月16日	7月7日	8月10日	9月7日	10月13日	11月16日	12月8日	1月12日	2月2日	3月8日			
水温	℃	13.9	20.6	23.7	21.4	29.6	22.5	19.0	16.5	12.2	10.0	8.6	12.0	29.6	8.6	17.5
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.59	0.53	0.61	0.71	0.44	0.63	0.72	0.64	0.82	0.92	0.61	0.84	0.92	0.44	0.67
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05	< 0.05	0.07	< 0.05	0.06	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.07	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.02	0.06	0.05	0.05	0.08	0.07	0.07	0.04	0.05	0.03	0.04	0.03	0.08	0.02	0.05
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.003	0.007	0.006	0.004	0.010	0.008	0.004	0.009	0.005	0.002	0.005	0.002	0.010	0.002	0.005
ジクロロ酢酸	mg/l	0.003	0.006	0.004	0.002	0.009	0.006	0.003	0.005	0.003	< 0.002	0.003	< 0.002	0.009	< 0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.005	0.010	0.010	0.006	0.016	0.012	0.008	0.011	0.007	0.004	0.007	0.004	0.016	0.004	0.008
トリクロロ酢酸	mg/l	< 0.002	0.004	0.002	< 0.002	0.005	0.003	< 0.002	0.003	0.002	< 0.002	0.004	< 0.002	0.005	< 0.002	< 0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002	0.003	0.003	0.002	0.005	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.005	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01	0.03	0.04	0.03	0.06	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.06	0.01	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	6.6	6.3	8.6	7.9	8.6	7.4	8.6	7.3	9.5	7.6	10	9.9	10	6.3	8.2
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	7.1	7.3	8.7	7.4	9.3	6.8	8.4	7.2	9.1	8.5	13	10	13	6.8	8.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	26.2	30.6	33.3	31.9	36.4	29.0	34.2	28.2	36.6	37.9	29.4	35.5	37.9	26.2	32.4
蒸発残留物	mg/l	59	61	77	77	78	57	72	63	78	72	69	86	86	57	71
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	0.000003	0.000003	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001	0.000003	< 0.000001	0.000002
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000002	0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.3	0.6	0.5	0.3	0.6	0.4	0.3	0.7	0.4	0.4	0.5	0.4	0.7	0.3	0.5
pH値		7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/l			< 0.0001		< 0.0001								< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ニッケル及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
1,2−ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004		< 0.0004								< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
トルエン	mg/l			< 0.02		< 0.02								< 0.02	< 0.02	< 0.02
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l			< 0.008		< 0.008								< 0.008	< 0.008	< 0.008
ジクロロアセトニトリル	mg/l			0.001		0.001								0.001	0.001	0.001
抱水クロラール	mg/l			< 0.002		0.002								0.002	< 0.002	< 0.002
農薬類				0.00		0.00								0.00	0.00	0.00
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.6	0.6	0.8	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.8	0.5	0.6
遊離炭酸	mg/l			1.5		2.0								2.0	1.5	1.8
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l			< 0.002		< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l			0.7		0.7								0.7	0.7	0.7
腐食性(ランゲリア指数)				−1.6		−1.5								−1.5	−1.6	−1.6
従属栄養細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,1−ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
総アルカリ度	mg/l	23.0	25.5	29.5	31.5	31.0	25.0	31.5	27.0	33.0	32.5	25.5	31.0	33.0	23.0	28.8

阿久比第2供給点

		平成27年 4月14日	5月13日	6月16日	7月8日	8月12日	9月7日	10月14日	11月18日	12月7日	平成28年 1月14日	2月2日	3月1日	最高	最低	平均
水温	℃	13.1	19.4	22.7	20.8	29.4	22.1	18.3	16.0	11.6	9.1	8.2	9.1	29.4	8.2	16.7
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l						< 0.00005									< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.70			0.63			0.82			0.70	0.82	0.63	0.71
フッ素及びその化合物	mg/l			0.06			< 0.05			< 0.05			< 0.05	0.06	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l						< 0.0002									< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l						< 0.005									< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l						< 0.001									< 0.001
ジクロロメタン	mg/l						< 0.001									< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l						< 0.001									< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l						< 0.001									< 0.001
ベンゼン	mg/l						< 0.001									< 0.001
塩素酸	mg/l			0.04			0.05			0.04			0.02	0.05	0.02	0.04
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.006			0.008			0.003			0.002	0.008	0.002	0.005
ジクロロ酢酸	mg/l			0.004			0.005			0.003			< 0.002	0.005	< 0.002	0.003
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.009			0.011			0.006			0.004	0.011	0.004	0.008
トリクロロ酢酸	mg/l			0.002			0.003			< 0.002			< 0.002	0.003	< 0.002	< 0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.003			0.003			0.003			0.002	0.003	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.03			0.03			0.02			0.01	0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			8.7			7.1			9.7			8.9	9.7	7.1	8.6
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	7.1	7.7	8.5	7.3	8.9	6.6	8.4	9.5	9.3	9.5	14	9.2	14	6.6	8.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			34.5			29.5			37.8			32.3	37.8	29.5	33.5
蒸発残留物	mg/l			72			57			76			71	76	57	69
陰イオン界面活性剤	mg/l						< 0.02									< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l			< 0.000001			0.000003			0.000002			0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l						< 0.0005									< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	< 0.3	0.5	0.5	0.3	0.6	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5	0.7	0.5	0.7	< 0.3	0.4
pH値		7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

知多第1供給点

		平成27年 4月14日	5月13日	6月16日	7月8日	8月12日	9月7日	10月14日	11月18日	12月7日	平成28年 1月14日	2月2日	3月1日	最高	最低	平均
水温	℃	13.1	19.5	23.0	20.7	29.5	22.1	18.3	15.9	11.6	9.0	8.0	9.2	29.5	8.0	16.7
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l			< 0.00005												< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.66			0.63			0.83			0.70	0.83	0.63	0.71
フッ素及びその化合物	mg/l			0.06			< 0.05			< 0.05			< 0.05	0.06	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002												< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005												< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001												< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001												< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001												< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001												< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001												< 0.001
塩素酸	mg/l			0.04			0.06			0.04			0.02	0.06	0.02	0.04
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.007			0.008			0.003			0.002	0.008	0.002	0.005
ジクロロ酢酸	mg/l			0.004			0.005			0.002			< 0.002	0.005	< 0.002	0.003
ジブロモクロロメタン	mg/l			0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.012			0.012			0.005			0.004	0.012	0.004	0.008
トリクロロ酢酸	mg/l			0.003			0.003			< 0.002			< 0.002	0.003	< 0.002	< 0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.004			0.004			0.002			0.002	0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.03			0.03			0.02			0.01	0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			8.7			7.2			9.9			9.2	9.9	7.2	8.8
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	7.1	7.8	8.5	7.3	8.9	6.7	8.4	9.4	9.3	9.5	13	9.2	13	6.7	8.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			34.1			30.2			37.9			32.3	37.9	30.2	33.6
蒸発残留物	mg/l			78			61			81			75	81	61	74
陰イオン界面活性剤	mg/l			< 0.02												< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l			< 0.000001			0.000003			0.000002			0.000001	0.000003	< 0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l			0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l			< 0.0005												< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	< 0.3	0.6	0.5	0.3	0.6	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5	0.7	0.4	0.7	< 0.3	0.4
pH値		7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.5	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

東浦第2供給点

		平成27年 4月14日	5月13日	6月16日	7月8日	8月12日	9月7日	10月14日	11月18日	12月7日	平成28年 1月14日	2月2日	3月1日	最高	最低	平均
水温	℃	13.1	19.5	22.7	20.8	29.4	22.2	18.5	16.0	11.7	9.2	8.3	9.2	29.4	8.3	16.7
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l									< 0.00005						< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.70			0.63			0.83			0.70	0.83	0.63	0.72
フッ素及びその化合物	mg/l			0.05			< 0.05			0.05			< 0.05	0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l									< 0.0002						< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l									< 0.005						< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l									< 0.001						< 0.001
ジクロロメタン	mg/l									< 0.001						< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l									< 0.001						< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l									< 0.001						< 0.001
ベンゼン	mg/l									< 0.001						< 0.001
塩素酸	mg/l			0.04			0.05			0.04			0.02	0.05	0.02	0.04
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.007			0.009			0.003			0.003	0.009	0.003	0.006
ジクロロ酢酸	mg/l			0.004			0.005			0.003			< 0.002	0.005	< 0.002	0.003
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			0.001			< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.011			0.013			0.007			0.005	0.013	0.005	0.009
トリクロロ酢酸	mg/l			0.003			0.004			0.002			< 0.002	0.004	< 0.002	0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.004			0.004			0.003			0.002	0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.03			0.03			0.02			0.01	0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			8.7			7.1			9.7			9.3	9.7	7.1	8.7
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	7.1	7.7	8.5	7.3	8.9	6.6	8.4	9.6	9.3	9.5	14	9.2	14	6.6	8.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			34.7			29.1			38.0			32.2	38.0	29.1	33.5
蒸発残留物	mg/l			76			58			78			76	78	58	72
陰イオン界面活性剤	mg/l									< 0.02						< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l			< 0.000001			0.000003			0.000002			0.000001	0.000003	< 0.000001	0.000002
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l			0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l									< 0.0005						< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.3	0.5	0.5	0.3	0.6	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5	0.7	0.6	0.7	0.3	0.5
pH値		7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.6	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

阿久比第1供給点

		平成27年 4月14日	5月13日	6月16日	7月8日	8月12日	9月7日	10月14日	11月18日	12月7日	平成28年 1月14日	2月2日	3月1日	最高	最低	平均
水温	℃	13.2	19.1	22.7	20.9	29.1	22.8	18.6	16.2	12.0	9.3	8.4	9.2	29.1	8.4	16.8
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l									< 0.00005						< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.67			0.61			0.80			0.70	0.80	0.61	0.70
フッ素及びその化合物	mg/l			0.06			< 0.05			0.05			< 0.05	0.06	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l									< 0.0002						< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l									< 0.005						< 0.005
シスー1,2-ジクロロエチレン及びトランスー1,2-ジクロロエチレン	mg/l									< 0.001						< 0.001
ジクロロメタン	mg/l									< 0.001						< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l									< 0.001						< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l									< 0.001						< 0.001
ベンゼン	mg/l									< 0.001						< 0.001
塩素酸	mg/l			0.04			0.06			0.04			0.02	0.06	0.02	0.04
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.009			0.010			0.004			0.003	0.010	0.003	0.007
ジクロロ酢酸	mg/l			0.004			0.006			0.002			< 0.002	0.006	< 0.002	0.003
ジブロモクロロメタン	mg/l			0.001			< 0.001			0.001			< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.014			0.014			0.008			0.005	0.014	0.005	0.010
トリクロロ酢酸	mg/l			0.003			0.005			0.002			< 0.002	0.005	< 0.002	0.003
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.004			0.004			0.003			0.002	0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.03			0.03			0.02			0.01	0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			8.5			7.1			9.2			9.1	9.2	7.1	8.5
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	7.2	7.4	8.4	7.4	9.5	6.6	8.4	9.6	9.1	9.3	14	9.0	14	6.6	8.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			34.3			29.1			37.5			31.7	37.5	29.1	33.2
蒸発残留物	mg/l			71			55			74			77	77	55	69
陰イオン界面活性剤	mg/l									< 0.02						< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l			< 0.000001			0.000003			0.000002			0.000001	0.000003	< 0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l			0.000002			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l									< 0.0005						< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	< 0.3	0.6	0.5	0.4	0.6	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5	0.8	0.5	0.8	< 0.3	0.5
pH値		7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

常滑第1供給点

		平成27年 4月14日	5月13日	6月16日	7月8日	8月12日	9月7日	10月14日	11月18日	12月7日	平成28年 1月14日	2月2日	3月1日	最高	最低	平均
水温	℃	13.1	19.3	22.4	20.7	29.2	22.0	18.5	15.9	11.7	9.2	8.3	9.1	29.2	8.3	16.6
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l												< 0.00005			< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.70			0.62			0.81			0.70	0.81	0.62	0.71
フッ素及びその化合物	mg/l			0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l												< 0.0002			< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l												< 0.005			< 0.005
シスー1,2-ジクロロエチレン及びトランスー1,2-ジクロロエチレン	mg/l												< 0.001			< 0.001
ジクロロメタン	mg/l												< 0.001			< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l												< 0.001			< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l												< 0.001			< 0.001
ベンゼン	mg/l												< 0.001			< 0.001
塩素酸	mg/l			0.04			0.05			0.04			0.02	0.05	0.02	0.04
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.008			0.008			0.003			0.003	0.008	0.003	0.006
ジクロロ酢酸	mg/l			0.004			0.006			0.003			< 0.002	0.006	< 0.002	0.003
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			0.001			< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.012			0.012			0.007			0.005	0.012	0.005	0.009
トリクロロ酢酸	mg/l			0.003			0.004			0.002			< 0.002	0.004	< 0.002	0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.004			0.004			0.003			0.002	0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.03			0.03			0.02			0.01	0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			8.5			7.1			9.5			9.2	9.5	7.1	8.6
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	7.1	7.5	8.4	7.4	9.3	6.6	8.4	9.6	9.2	9.4	14	9.1	14	6.6	8.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			34.8			29.4			37.9			32.3	37.9	29.4	33.6
蒸発残留物	mg/l			75			56			77			76	77	56	71
陰イオン界面活性剤	mg/l												< 0.02			< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l			< 0.000001			0.000003			0.000002			0.000001	0.000003	< 0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l			0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l												< 0.0005			< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	< 0.3	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5	0.3	0.5	0.4	0.5	0.8	0.5	0.8	< 0.3	0.5
pH値		7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.2	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

半田第1供給点

		平成27年 4月14日	5月13日	6月16日	7月8日	8月12日	9月7日	10月14日	11月18日	12月7日	平成28年 1月14日	2月2日	3月1日	最高	最低	平均
水温	℃	13.2	19.2	22.4	21.0	29.1	22.6	18.7	16.3	12.0	9.4	8.5	9.2	29.1	8.5	16.8
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l												< 0.00005			< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.68			0.61			0.79			0.69	0.79	0.61	0.69
フッ素及びその化合物	mg/l			0.06			< 0.05			< 0.05			< 0.05	0.06	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l												< 0.0002			< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l												< 0.005			< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l												< 0.001			< 0.001
ジクロロメタン	mg/l												< 0.001			< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l												< 0.001			< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l												< 0.001			< 0.001
ベンゼン	mg/l												< 0.001			< 0.001
塩素酸	mg/l			0.04			0.05			0.04			0.03	0.05	0.03	0.04
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.009			0.010			0.004			0.003	0.010	0.003	0.007
ジクロロ酢酸	mg/l			0.004			0.007			0.002			0.002	0.007	0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l			0.001			0.001			0.001			< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.015			0.015			0.008			0.006	0.015	0.006	0.011
トリクロロ酢酸	mg/l			0.004			0.005			0.002			0.002	0.005	0.002	0.003
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.005			0.004			0.003			0.003	0.005	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.03			0.03			0.02			0.01	0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			8.4			7.1			9.0			9.0	9.0	7.1	8.4
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	7.2	7.4	8.4	7.4	9.7	6.6	8.4	9.7	9.0	9.2	14	9.0	14	6.6	8.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			34.0			28.4			37.1			31.9	37.1	28.4	32.9
蒸発残留物	mg/l			72			56			75			78	78	56	70
陰イオン界面活性剤	mg/l												< 0.02			< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l			< 0.000001			0.000003			0.000002			0.000001	0.000003	< 0.000001	0.000002
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l												< 0.0005			< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	< 0.3	0.5	0.5	0.3	0.6	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5	0.7	0.5	0.7	< 0.3	0.4
pH値		7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

半田第3供給点

		平成27年									平成28年			最高	最低	平均
		4月14日	5月13日	6月16日	7月8日	8月12日	9月7日	10月14日	11月18日	12月7日	1月14日	2月2日	3月1日			
水温	℃	13.1	19.7	22.8	20.9	29.6	22.3	18.7	16.0	11.7	9.3	8.3	9.3	29.6	8.3	16.8
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l												< 0.00005			< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.69			0.60			0.79			0.70	0.79	0.60	0.70
フッ素及びその化合物	mg/l			0.06			< 0.05			0.05			< 0.05	0.06	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l												< 0.0002			< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l												< 0.005			< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												< 0.001			< 0.001
ジクロロメタン	mg/l												< 0.001			< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l												< 0.001			< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l												< 0.001			< 0.001
ベンゼン	mg/l												< 0.001			< 0.001
塩素酸	mg/l			0.04			0.06			0.04			0.03	0.06	0.03	0.04
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.009			0.010			0.004			0.003	0.010	0.003	0.007
ジクロロ酢酸	mg/l			0.006			0.007			0.003			0.002	0.007	0.002	0.005
ジブロモクロロメタン	mg/l			0.001			< 0.001			0.001			< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.015			0.014			0.008			0.006	0.015	0.006	0.011
トリクロロ酢酸	mg/l			0.004			0.006			0.003			0.002	0.006	0.002	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.005			0.004			0.003			0.003	0.005	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.03			0.03			0.02			0.01	0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			8.5			7.0			9.0			9.2	9.2	7.0	8.4
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	7.2	7.5	8.4	7.5	9.5	6.7	8.4	9.5	9.0	9.1	14	9.1	14	6.7	8.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			33.5			28.1			37.0			31.7	37.0	28.1	32.6
蒸発残留物	mg/l			73			54			76			78	78	54	70
陰イオン界面活性剤	mg/l												< 0.02			< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l			< 0.000001			0.000003			0.000002			0.000001	0.000003	< 0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l			0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l												< 0.0005			< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	< 0.3	0.5	0.5	< 0.3	0.6	0.4	< 0.3	0.5	0.4	0.5	0.7	0.5	0.7	< 0.3	0.4
pH値		7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

阿久比第3供給点

		平成27年									平成28年			最高	最低	平均
		4月14日	5月13日	6月16日	7月8日	8月12日	9月7日	10月14日	11月18日	12月7日	1月14日	2月2日	3月1日			
水温	℃	13.2	19.6	23.2	21.2	29.7	22.7	18.7	16.3	11.8	9.1	8.2	9.4	29.7	8.2	16.9
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l						< 0.00005									< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.68			0.60			0.79			0.68	0.79	0.60	0.69
フッ素及びその化合物	mg/l			0.06			< 0.05			< 0.05			< 0.05	0.06	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l						< 0.0002									< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l						< 0.005									< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l						< 0.001									< 0.001
ジクロロメタン	mg/l						< 0.001									< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l						< 0.001									< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l						< 0.001									< 0.001
ベンゼン	mg/l						< 0.001									< 0.001
塩素酸	mg/l			0.04			0.06			0.04			0.02	0.06	0.02	0.04
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.010			0.010			0.004			0.003	0.010	0.003	0.007
ジクロロ酢酸	mg/l			0.005			0.007			0.003			0.002	0.007	0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l			0.001			< 0.001			0.001			< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.016			0.014			0.008			0.006	0.016	0.006	0.011
トリクロロ酢酸	mg/l			0.004			0.006			0.003			0.002	0.006	0.002	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.005			0.004			0.003			0.003	0.005	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.03			0.03			0.02			0.01	0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			8.5			7.0			9.0			9.2	9.2	7.0	8.4
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	7.2	7.4	8.4	7.4	9.5	6.7	8.4	9.5	9.0	9.1	14	9.0	14	6.7	8.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			33.5			29.3			37.1			31.8	37.1	29.3	32.9
蒸発残留物	mg/l			76			56			76			76	76	56	71
陰イオン界面活性剤	mg/l						< 0.02									< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l			< 0.000001			0.000003			0.000002			0.000001	0.000003	< 0.000001	0.000002
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l			0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l						< 0.0005									< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	< 0.3	0.6	0.5	0.3	0.6	0.5	0.3	0.5	0.3	0.5	0.7	0.5	0.7	< 0.3	0.4
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

東浦第1供給点

		平成27年 4月14日	5月13日	6月16日	7月8日	8月12日	9月7日	10月14日	11月18日	12月7日	平成28年 1月14日	2月2日	3月1日	最高	最低	平均
水温	℃	12.7	19.4	22.3	21.3	29.2	22.7	19.2	16.6	12.4	9.7	8.2	9.4	29.2	8.2	16.9
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l			< 0.00005												< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.71			0.58			0.78			0.69	0.78	0.58	0.69
フッ素及びその化合物	mg/l			0.06			< 0.05			< 0.05			< 0.05	0.06	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002												< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005												< 0.005
シスー1,2-ジクロロエチレン及びトランスー1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001												< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001												< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001												< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001												< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001												< 0.001
塩素酸	mg/l			0.04			0.07			0.04			0.02	0.07	0.02	0.04
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.011			0.012			0.005			0.004	0.012	0.004	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l			0.005			0.008			0.003			0.003	0.008	0.003	0.005
ジブロモクロロメタン	mg/l			0.001			< 0.001			0.001			< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.017			0.016			0.010			0.007	0.017	0.007	0.013
トリクロロ酢酸	mg/l			0.006			0.007			0.003			0.003	0.007	0.003	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.005			0.004			0.004			0.003	0.005	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.03			0.03			0.02			0.01	0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			8.7			6.9			8.8			8.5	8.8	6.9	8.2
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	7.1	7.5	8.2	7.4	9.2	6.7	8.2	8.9	9.0	8.7	13	9.2	13	6.7	8.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			32.4			27.9			36.8			30.7	36.8	27.9	32.0
蒸発残留物	mg/l			72			54			73			84	84	54	71
陰イオン界面活性剤	mg/l			< 0.02												< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l			< 0.000001			0.000003			0.000002			0.000001	0.000003	< 0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l			< 0.0005												< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.3	0.5	0.5	0.3	0.7	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5	0.7	0.4	0.7	0.3	0.5
pH値		7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

東海第3供給点

		平成27年 4月15日	5月12日	6月15日	7月6日	8月11日	9月10日	10月15日	11月17日	12月9日	平成28年 1月13日	2月1日	平成27年 3月7日	最高	最低	平均
水温	℃	12.7	19.1	21.1	21.0	28.1	22.3	18.9	16.7	12.3	9.7	7.6	10.4	28.1	7.6	16.7
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l		< 0.00005													< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.49			0.42			0.53			0.87		0.87	0.42	0.58
フッ素及びその化合物	mg/l		0.05			0.07			0.06			< 0.05		0.07	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002													< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005													< 0.005
シスー1,2-ジクロロエチレン及びトランスー1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.001													< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001													< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001													< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001													< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001													< 0.001
塩素酸	mg/l		0.04			0.08			0.05			0.04		0.08	0.04	0.05
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.012			0.017			0.015			0.004		0.017	0.004	0.012
ジクロロ酢酸	mg/l		0.006			0.006			0.006			0.002		0.006	0.002	0.005
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			0.002			< 0.001			0.001		0.002	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.017			0.025			0.018			0.008		0.025	0.008	0.017
トリクロロ酢酸	mg/l		0.006			0.007			0.011			0.002		0.011	0.002	0.007
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.005			0.006			0.003			0.003		0.006	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.03			0.05			< 0.01			0.01		0.05	< 0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		5.9			7.5			6.6			12		12	5.9	8.0
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	6.7	6.9	7.6	6.8	8.5	5.9	7.8	6.7	8.6	8.5	13	9.8	13	5.9	8.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		28.3			34.0			26.1			39.4		39.4	26.1	32.0
蒸発残留物	mg/l		55			74			70			90		90	55	72
陰イオン界面活性剤	mg/l		< 0.02													< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l		0.000002			0.000003			0.000002			0.000002		0.000003	0.000002	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l		< 0.000001			0.000002			< 0.000001			< 0.000001		0.000002	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l		< 0.0005													< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.3	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.6	0.4	0.4	0.6	0.5	0.6	0.3	0.5
pH値		7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l			0.001		0.002								0.002	0.001	0.002
抱水クロラール	mg/l			0.003		0.005								0.005	0.003	0.004
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml			30		1								30	1	16
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

武豊第1供給点

		平成27年 4月13日	5月11日	6月17日	7月7日	8月10日	9月8日	10月13日	11月16日	12月8日	平成28年 1月12日	2月3日	3月8日	最高	最低	平均
水温	℃	12.3	19.7	22.6	21.2	29.4	22.7	19.3	16.4	12.1	9.5	8.3	10.8	29.4	8.3	17.0
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005											< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.55			0.66			0.67			0.88			0.88	0.55	0.69
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002											< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l				< 0.005											< 0.005
シスー1,2−ジクロロエチレン及びトランスー1,2−ジクロロエチレン	mg/l				< 0.001											< 0.001
ジクロロメタン	mg/l				< 0.001											< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.001											< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001											< 0.001
ベンゼン	mg/l				< 0.001											< 0.001
塩素酸	mg/l	0.03			0.05			0.06			0.03			0.06	0.03	0.04
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.005			0.007			0.007			0.003			0.007	0.003	0.006
ジクロロ酢酸	mg/l	0.004			0.003			0.003			< 0.002			0.004	< 0.002	0.003
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			0.001			< 0.001			0.001			0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.008			0.012			0.011			0.007			0.012	0.007	0.010
トリクロロ酢酸	mg/l	0.003			0.003			0.003			< 0.002			0.003	< 0.002	0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.003			0.004			0.004			0.003			0.004	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01			0.03			0.02			0.01			0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.03	< 0.01	< 0.01	0.03	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	6.6			7.8			7.8			7.3			7.8	6.6	7.4
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	7.0	7.6	8.8	7.3	9.5	6.8	7.9	7.1	9.5	8.4	13	9.8	13	6.8	8.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	24.3			28.5			32.6			37.5			37.5	24.3	30.7
蒸発残留物	mg/l	48			69			70			73			73	48	65
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02											< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001			< 0.000001			0.000002			0.000001			0.000002	< 0.000001	0.000001
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005											< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.3	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.3	0.6	0.4	0.4	0.6	0.4	0.6	0.3	0.4
pH値		7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

半田第2供給点

		平成27年									平成28年			最高	最低	平均
		4月13日	5月11日	6月17日	7月7日	8月10日	9月8日	10月13日	11月16日	12月8日	1月12日	2月3日	3月8日			
水温	℃	12.3	19.8	22.5	21.3	29.4	22.6	19.2	16.5	12.2	9.8	8.2	11.1	29.4	8.2	17.1
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005											< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.55			0.65			0.66			0.88			0.88	0.55	0.69
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002											< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l				< 0.005											< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l				< 0.001											< 0.001
ジクロロメタン	mg/l				< 0.001											< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.001											< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001											< 0.001
ベンゼン	mg/l				< 0.001											< 0.001
塩素酸	mg/l	0.03			0.05			0.06			0.03			0.06	0.03	0.04
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.003			0.006			0.006			0.003			0.006	0.003	0.005
ジクロロ酢酸	mg/l	0.004			0.003			0.002			< 0.002			0.004	< 0.002	0.002
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.001			0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.005			0.009			0.010			0.006			0.010	0.005	0.008
トリクロロ酢酸	mg/l	0.003			0.003			0.003			< 0.002			0.003	< 0.002	0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002			0.003			0.004			0.002			0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01			0.03			0.02			0.01			0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	6.6			7.8			7.8			7.3			7.8	6.6	7.4
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	6.9	7.7	8.7	7.3	9.4	6.9	7.9	7.1	9.4	8.4	13	9.8	13	6.9	8.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	24.3			28.2			32.6			37.7			37.7	24.3	30.7
蒸発残留物	mg/l	47			70			70			71			71	47	65
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02											< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001			< 0.000001			0.000002			0.000001			0.000002	< 0.000001	0.000001
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005											< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	< 0.3	0.5	0.5	< 0.3	0.5	0.4	< 0.3	0.6	0.4	0.4	0.6	0.4	0.6	< 0.3	0.4
pH値		7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.2	7.4	7.2	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

常滑第2供給点

		平成27年 4月13日	5月11日	6月17日	7月7日	8月10日	9月8日	10月13日	11月16日	12月8日	平成28年 1月12日	2月3日	3月8日	最高	最低	平均
水温	℃	12.1	19.9	22.5	21.2	29.2	22.3	19.1	16.4	12.2	9.7	8.4	11.1	29.2	8.4	17.0
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005														< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.55			0.66			0.67			0.89			0.89	0.55	0.69
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002														< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005														< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.001														< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001														< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001														< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001														< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001														< 0.001
塩素酸	mg/l	0.03			0.04			0.05			0.03			0.05	0.03	0.04
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.005			0.008			0.007			0.003			0.008	0.003	0.006
ジクロロ酢酸	mg/l	0.004			0.003			0.003			< 0.002			0.004	< 0.002	0.003
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			0.001			< 0.001			0.001			0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.008			0.013			0.011			0.007			0.013	0.007	0.010
トリクロロ酢酸	mg/l	0.003			0.003			0.003			< 0.002			0.003	< 0.002	0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.003			0.004			0.004			0.003			0.004	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01			0.03			0.02			0.01			0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	6.6			7.8			7.8			7.3			7.8	6.6	7.4
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	6.9	7.6	8.8	7.3	9.5	6.9	7.9	7.1	9.5	8.4	13	9.8	13	6.9	8.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	24.2			28.6			32.6			37.5			37.5	24.2	30.7
蒸発残留物	mg/l	51			70			73			73			73	51	67
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02														< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001			< 0.000001			0.000002			0.000001			0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005														< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	< 0.3	0.6	0.6	0.3	0.5	0.4	< 0.3	0.6	0.4	0.4	0.6	0.4	0.6	< 0.3	0.4
pH値		7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

常滑第3供給点

		平成27年 4月14日	5月13日	6月16日	7月8日	8月12日	9月7日	10月14日	11月18日	12月7日	平成28年 1月14日	2月2日	3月1日	最高	最低	平均
水温	℃	13.2	19.4	22.6	20.9	29.4	22.3	18.8	16.1	11.9	9.2	8.4	9.3	29.4	8.4	16.8
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l						< 0.00005									< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.67			0.62			0.80			0.70	0.80	0.62	0.70
フッ素及びその化合物	mg/l			0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l						< 0.0002									< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l						< 0.005									< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l						< 0.001									< 0.001
ジクロロメタン	mg/l						< 0.001									< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l						< 0.001									< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l						< 0.001									< 0.001
ベンゼン	mg/l						< 0.001									< 0.001
塩素酸	mg/l			0.04			0.06			0.04			0.02	0.06	0.02	0.04
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.008			0.008			0.004			0.003	0.008	0.003	0.006
ジクロロ酢酸	mg/l			0.005			0.006			0.002			< 0.002	0.006	< 0.002	0.003
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			0.001			< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.012			0.012			0.008			0.005	0.012	0.005	0.009
トリクロロ酢酸	mg/l			0.003			0.004			0.002			< 0.002	0.004	< 0.002	0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.004			0.004			0.003			0.002	0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.03			0.03			0.02			0.01	0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			8.5			7.0			9.2			9.0	9.2	7.0	8.4
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	7.1	7.4	8.4	7.4	9.5	6.6	8.4	9.6	9.1	9.3	14	9.0	14	6.6	8.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			34.1			28.7			37.4			32.1	37.4	28.7	33.1
蒸発残留物	mg/l			74			55			76			78	78	55	71
陰イオン界面活性剤	mg/l						< 0.02									< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l			0.000001			0.000003			0.000002			0.000001	0.000003	0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l			0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l						< 0.0005									< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.3	0.5	0.5	< 0.3	0.6	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5	0.7	0.5	0.7	< 0.3	0.4
pH値		7.3	7.4	7.3	7.4	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.2	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

武豊第2供給点

		平成27年 4月13日	5月11日	6月17日	7月7日	8月10日	9月8日	10月13日	11月16日	12月8日	平成28年 1月12日	2月3日	3月8日	最高	最低	平均
水温	℃	12.2	19.8	22.4	21.2	29.0	22.4	19.3	16.7	12.4	9.9	8.5	11.6	29.0	8.5	17.1
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005											< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.55			0.65			0.66			0.88			0.88	0.55	0.69
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002											< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l				< 0.005											< 0.005
シスー1,2−ジクロロエチレン及びトランスー1,2−ジクロロエチレン	mg/l				< 0.001											< 0.001
ジクロロメタン	mg/l				< 0.001											< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.001											< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001											< 0.001
ベンゼン	mg/l				< 0.001											< 0.001
塩素酸	mg/l	0.03			0.04			0.05			0.03			0.05	0.03	0.04
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.005			0.008			0.006			0.003			0.008	0.003	0.006
ジクロロ酢酸	mg/l	0.004			0.003			< 0.002			< 0.002			0.004	< 0.002	< 0.002
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			0.001			< 0.001			0.001			0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.008			0.013			0.010			0.007			0.013	0.007	0.010
トリクロロ酢酸	mg/l	0.003			0.003			0.003			< 0.002			0.003	< 0.002	0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.003			0.004			0.004			0.003			0.004	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01			0.03			0.02			0.01			0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	6.6			7.7			7.7			7.3			7.7	6.6	7.3
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	6.9	7.6	8.7	7.3	9.4	6.8	7.8	7.2	9.4	8.4	13	9.8	13	6.8	8.5
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/l	24.2			28.3			32.6			37.6			37.6	24.2	30.7
蒸発残留物	mg/l	50			69			71			73			73	50	66
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02											< 0.02
ジェオスミン（別名）	mg/l	0.000001			< 0.000001			0.000002			0.000001			0.000002	< 0.000001	0.000001
2−メチルイソボルネオール（別名）	mg/l	< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005											< 0.0005
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	< 0.3	0.5	0.5	0.3	0.6	0.4	< 0.3	0.6	0.4	0.4	0.7	0.4	0.7	< 0.3	0.4
pH値		7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ（2−エチルヘキシル）	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/l															
腐食性（ランゲリア指数）																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

美浜第1供給点

		平成27年 4月13日	5月11日	6月17日	7月7日	8月10日	9月8日	10月13日	11月16日	12月8日	平成28年 1月12日	2月3日	3月8日	最高	最低	平均
水温	℃	12.3	19.3	21.8	21.2	28.2	22.9	20.0	17.3	13.2	10.3	9.0	11.2	28.2	9.0	17.2
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l							< 0.00005								< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.53			0.62			0.65			0.86			0.86	0.53	0.67
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l							< 0.0002								< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l							< 0.005								< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l							< 0.001								< 0.001
ジクロロメタン	mg/l							< 0.001								< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l							< 0.001								< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l							< 0.001								< 0.001
ベンゼン	mg/l							< 0.001								< 0.001
塩素酸	mg/l	0.03			0.05			0.05			0.03			0.05	0.03	0.04
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.006			0.009			0.007			0.003			0.009	0.003	0.006
ジクロロ酢酸	mg/l	0.004			0.003			< 0.002			< 0.002			0.004	< 0.002	< 0.002
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			0.001			< 0.001			0.001			0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.009			0.014			0.011			0.007			0.014	0.007	0.010
トリクロロ酢酸	mg/l	0.003			0.004			0.003			< 0.002			0.004	< 0.002	0.003
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.003			0.004			0.004			0.003			0.004	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01			0.03			0.02			0.01			0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	6.4			7.5			7.5			7.2			7.5	6.4	7.2
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	6.7	8.0	8.6	7.3	9.4	6.8	7.7	7.4	9.2	8.3	14	9.7	14	6.7	8.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	23.3			26.5			32.3			37.2			37.2	23.3	29.8
蒸発残留物	mg/l	46			72			70			73			73	46	65
陰イオン界面活性剤	mg/l							< 0.02								< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001			< 0.000001			0.000002			0.000001			0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l							< 0.0005								< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	< 0.3	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	< 0.3	0.6	0.4	0.3	0.7	0.4	0.7	< 0.3	0.4
pH値		7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

美浜第2供給点

		平成27年 4月13日	5月11日	6月17日	7月7日	8月10日	9月8日	10月13日	11月16日	12月8日	平成28年 1月12日	2月3日	3月8日	最高	最低	平均
水温	℃	12.3	19.7	22.2	21.2	28.6	22.9	19.7	17.1	12.9	10.3	9.0	11.3	28.6	9.0	17.3
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l							< 0.00005								< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.54			0.64			0.66			0.87			0.87	0.54	0.68
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l							< 0.0002								< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l							< 0.005								< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l							< 0.001								< 0.001
ジクロロメタン	mg/l							< 0.001								< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l							< 0.001								< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l							< 0.001								< 0.001
ベンゼン	mg/l							< 0.001								< 0.001
塩素酸	mg/l	0.03			0.04			0.05			0.02			0.05	0.02	0.04
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.005			0.008			0.007			0.003			0.008	0.003	0.006
ジクロロ酢酸	mg/l	0.004			0.003			< 0.002			< 0.002			0.004	< 0.002	< 0.002
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			0.001			< 0.001			0.001			0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.008			0.013			0.011			0.007			0.013	0.007	0.010
トリクロロ酢酸	mg/l	0.003			0.003			0.003			< 0.002			0.003	< 0.002	0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.003			0.004			0.004			0.003			0.004	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01			0.03			0.03			0.01			0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	6.5			7.6			7.6			7.2			7.6	6.5	7.2
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	6.8	7.8	8.6	7.2	9.3	6.8	7.8	7.2	9.3	8.4	14	9.8	14	6.8	8.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	23.6			27.6			32.5			37.6			37.6	23.6	30.3
蒸発残留物	mg/l	47			70			71			73			73	47	65
陰イオン界面活性剤	mg/l							< 0.02								< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001			< 0.000001			0.000002			0.000001			0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l							< 0.0005								< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	< 0.3	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.3	0.6	0.4	0.4	0.7	0.4	0.7	< 0.3	0.4
pH値		7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

南知多第1供給点

		平成27年									平成28年			最高	最低	平均
		4月13日	5月11日	6月17日	7月7日	8月10日	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
水温	℃	12.8	18.4	21.2	21.2	27.2	供給点の給水停止のため欠測							27.2	9.0	17.3
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0								0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)								(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003									< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005											< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001									< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001									< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001									< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005			< 0.005									< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004									< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001									< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.50			0.58									0.87	0.54	0.68
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05			< 0.05									< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1									< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002											< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005											< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.001											< 0.001
ジクロロメタン	mg/l				< 0.001											< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.001											< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001											< 0.001
ベンゼン	mg/l				< 0.001											< 0.001
塩素酸	mg/l	0.03			0.04									0.04	0.03	0.04
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002									< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.007			0.009									0.009	0.007	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l	0.004			0.002									0.004	0.002	0.003
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001									0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001									< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.010			0.013									0.013	0.010	0.012
トリクロロ酢酸	mg/l	0.004			0.006									0.006	0.004	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.003			0.004									0.004	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001									< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008									< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01									< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01			0.03									0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01								< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01									< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.9			7.5									7.5	5.9	6.7
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	6.4	8.1	8.3	7.2	9.4								9.4	6.4	7.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	22.0			24.8									24.8	22.0	23.4
蒸発残留物	mg/l	46			69									69	46	58
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02											< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001			< 0.000001									0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001			< 0.000001									< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005									< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005											< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	< 0.3	0.4	0.5	0.4	0.5								0.5	< 0.3	0.5
pH値		7.4	7.4	7.4	7.5	7.4								7.5	7.4	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5								< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1								< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2								0.4	0.2	0.3
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

南知多第2供給点

		平成27年									平成28年			最高	最低	平均
		4月13日	5月11日	6月17日	7月7日	8月10日	9月8日	10月13日	11月16日	12月8日	1月12日	2月3日	3月8日			
水温	℃	12.7	18.6	21.3	21.2	27.5	23.4	20.3	18.1	13.9	11.0	9.2	11.6	27.5	9.2	17.4
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l										< 0.00005					< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.52			0.60			0.65			0.85			0.85	0.52	0.66
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05			0.05			< 0.05			< 0.05			0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l										< 0.0002					< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l										< 0.005					< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l										< 0.001					< 0.001
ジクロロメタン	mg/l										< 0.001					< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l										< 0.001					< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l										< 0.001					< 0.001
ベンゼン	mg/l										< 0.001					< 0.001
塩素酸	mg/l	0.03			0.05			0.06			0.03			0.06	0.03	0.04
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.007			0.008			0.009			0.004			0.009	0.004	0.007
ジクロロ酢酸	mg/l	0.005			0.003			< 0.002			< 0.002			0.005	< 0.002	0.002
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			0.001			< 0.001			0.001			0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.010			0.013			0.014			0.008			0.014	0.008	0.011
トリクロロ酢酸	mg/l	0.004			0.005			0.003			0.002			0.005	0.002	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.003			0.004			0.005			0.003			0.005	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01			0.03			0.02			0.01			0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	6.1			7.5			7.4			7.2			7.5	6.1	7.1
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	6.5	8.1	8.5	7.3	9.4	6.9	7.7	7.7	9.1	8.3	14	9.8	14	6.5	8.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	22.5			25.8			32.2			37.2			37.2	22.5	29.4
蒸発残留物	mg/l	46			71			72			74			74	46	66
陰イオン界面活性剤	mg/l										< 0.02					< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001			< 0.000001			0.000002			0.000001			0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l										< 0.0005					< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	< 0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.6	0.3	0.4	0.7	0.3	0.7	< 0.3	0.4
pH値		7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

南知多第3供給点

		平成27年 4月13日	5月11日	6月17日	7月7日	8月10日	9月8日	10月13日	11月16日	12月8日	平成28年 1月12日	2月3日	3月8日	最高	最低	平均
水温	℃	12.7	18.6	21.2	21.2	27.5	23.8	20.6	18.1	14.3	11.0	9.4	11.3	27.5	9.4	17.5
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005														< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.51			0.58			0.65			0.85			0.85	0.51	0.65
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05			< 0.05			< 0.05			0.05			0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002														< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005														< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.001														< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001														< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001														< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001														< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001														< 0.001
塩素酸	mg/l	0.03			0.04			0.05			0.03			0.05	0.03	0.04
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.007			0.013			0.008			0.004			0.013	0.004	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l	0.004			0.003			< 0.002			< 0.002			0.004	< 0.002	< 0.002
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.001			0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.010			0.017			0.013			0.008			0.017	0.008	0.012
トリクロロ酢酸	mg/l	0.004			0.006			0.003			0.002			0.006	0.002	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.003			0.004			0.005			0.003			0.005	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01			0.03			0.02			0.01			0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	6.0			7.5			7.4			7.2			7.5	6.0	7.0
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	6.4	8.0	8.4	7.2	9.4	6.9	7.6	7.8	9.1	8.4	13	9.8	13	6.4	8.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	22.0			24.4			32.2			37.3			37.3	22.0	29.0
蒸発残留物	mg/l	54			68			69			73			73	54	66
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02														< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001			< 0.000001			0.000002			0.000001			0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005														< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	< 0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	< 0.3	0.6	0.3	0.4	0.7	0.3	0.7	< 0.3	0.4
pH値		7.3	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l			0.001		0.002								0.002	0.001	0.002
抱水クロラール	mg/l			0.004		0.006								0.006	0.004	0.005
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml			0		0								0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

(4) 尾張水道事務所

犬山浄水場浄水

		平成27年 4月13日	5月11日	6月16日	7月14日	8月10日	9月2日	10月13日	11月16日	12月7日	平成28年 1月12日	2月1日	3月7日	最高	最低	平均
水温	℃	11.1	17.2	20.2	22.6	26.0	21.2	16.9	14.5	10.2	7.5	6.9	8.2	26.0	6.9	15.2
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.26	0.21	0.20	0.21	0.18	0.26	0.26	0.24	0.26	0.29	0.28	0.25	0.29	0.18	0.24
フッ素及びその化合物	mg/l	0.07	0.08	0.09	0.09	0.10	0.06	0.08	0.07	0.09	0.11	0.09	0.08	0.11	0.06	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽｰ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽｰ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.03	0.04	0.04	0.05	0.09	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.03	0.03	0.09	0.03	0.05
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.006	0.009	0.008	0.014	0.012	0.011	0.008	0.007	0.005	0.003	0.005	0.004	0.014	0.003	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l	0.005	0.010	0.009	0.012	0.012	0.010	0.007	0.003	0.007	0.003	0.004	0.002	0.012	0.002	0.007
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.008	0.011	0.012	0.017	0.016	0.014	0.010	0.009	0.007	0.005	0.007	0.006	0.017	0.005	0.010
トリクロロ酢酸	mg/l	0.003	0.005	0.006	0.007	0.006	0.004	0.004	< 0.002	0.004	0.003	0.003	0.002	0.007	< 0.002	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002	0.002	0.004	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01	0.02	0.03	0.03	0.04	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.0	6.3	7.0	5.7	7.2	4.8	6.1	5.8	7.0	9.1	7.3	7.2	9.1	4.8	6.5
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.6	5.5	5.5	5.2	5.9	4.9	5.1	5.4	5.8	7.1	7.4	5.9	7.4	4.6	5.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	14.3	17.6	19.6	17.3	20.3	15.4	17.9	17.1	18.4	21.8	18.2	16.9	21.8	14.3	17.9
蒸発残留物	mg/l	42	49	60	66	59	44	49	45	53	61	56	58	66	42	54
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.3	0.5	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.6	0.3	0.5
pH値		7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.5	7.4	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/l			< 0.0001		< 0.0001								< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ニッケル及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004		< 0.0004								< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
トルエン	mg/l			< 0.02		< 0.02								< 0.02	< 0.02	< 0.02
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l			< 0.008		< 0.008								< 0.008	< 0.008	< 0.008
ジクロロアセトニトリル	mg/l			0.001		0.001								0.001	0.001	0.001
抱水クロラール	mg/l			0.003		0.003								0.003	0.003	0.003
農薬類				0.00		0.00								0.00	0.00	0.00
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5
遊離炭酸	mg/l			1.0		1.0								1.0	1.0	1.0
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l			< 0.002		< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l			0.9		0.7								0.9	0.7	0.8
腐食性(ランゲリア指数)				−2.0		−2.0								−2.0	−2.0	−2.0
従属栄養細菌	個/ml	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
総アルカリ度	mg/l	12.5	14.5	17.0	15.0	17.0	9.5	17.0	15.0	17.5	20.0	15.0	16.0	20.0	9.5	15.5

犬山供給点

		平成27年 4月13日	5月11日	6月16日	7月14日	8月10日	9月2日	10月13日	11月16日	12月7日	平成28年 1月12日	2月1日	3月7日	最高	最低	平均
水温	℃	10.2	16.1	19.4	21.8	25.3	19.6	15.9	13.5	9.3	6.6	5.4	7.3	25.3	5.4	14.2
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l								< 0.00005							< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.21			0.19			0.24			0.28		0.28	0.19	0.23
フッ素及びその化合物	mg/l		0.08			0.10			0.08			0.09		0.10	0.08	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l								< 0.0002							< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l								< 0.005							< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								< 0.001							< 0.001
ジクロロメタン	mg/l								< 0.001							< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l								< 0.001							< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l								< 0.001							< 0.001
ベンゼン	mg/l								< 0.001							< 0.001
塩素酸	mg/l		0.04			0.09			0.04			0.03		0.09	0.03	0.05
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.010			0.012			0.007			0.005		0.012	0.005	0.009
ジクロロ酢酸	mg/l		0.008			0.010			0.008			0.004		0.010	0.004	0.008
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.012			0.016			0.009			0.007		0.016	0.007	0.011
トリクロロ酢酸	mg/l		0.005			0.005			0.005			0.003		0.005	0.003	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.002			0.004			0.002			0.002		0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.02			0.03			0.02			0.01		0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		6.3			7.2			5.8			7.3		7.3	5.8	6.7
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.6	5.5	5.5	5.3	5.9	4.9	5.2	5.4	5.9	7.2	7.4	5.9	7.4	4.6	5.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		17.6			20.7			17.4			18.6		20.7	17.4	18.6
蒸発残留物	mg/l		48			57			56			51		57	48	53
陰イオン界面活性剤	mg/l								< 0.02							< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l		0.000002			0.000002			0.000001			0.000001		0.000002	0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l		< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001		< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l								< 0.0005							< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.3	0.5	0.8	0.6	0.7	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.8	0.3	0.6
pH値		7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.1	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

尾北供給点

		平成27年									平成28年			最高	最低	平均
		4月13日	5月11日	6月16日	7月14日	8月10日	9月2日	10月13日	11月16日	12月7日	1月12日	2月1日	3月7日			
水温	℃	10.3	16.2	19.5	21.7	25.6	19.7	16.2	13.8	9.5	6.6	5.4	7.1	25.6	5.4	14.3
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l								< 0.00005							< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.20			0.18			0.24			0.28		0.28	0.18	0.23
フッ素及びその化合物	mg/l		0.08			0.10			0.07			0.09		0.10	0.07	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l								< 0.0002							< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l								< 0.005							< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l								< 0.001							< 0.001
ジクロロメタン	mg/l								< 0.001							< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l								< 0.001							< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l								< 0.001							< 0.001
ベンゼン	mg/l								< 0.001							< 0.001
塩素酸	mg/l		0.03			0.07			0.04			0.03		0.07	0.03	0.04
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.010			0.013			0.008			0.005		0.013	0.005	0.009
ジクロロ酢酸	mg/l		0.008			0.011			0.007			0.004		0.011	0.004	0.008
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.012			0.017			0.010			0.007		0.017	0.007	0.012
トリクロロ酢酸	mg/l		0.006			0.006			0.005			0.003		0.006	0.003	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.002			0.004			0.002			0.002		0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.02			0.04			0.02			0.01		0.04	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		6.1			7.1			5.8			7.2		7.2	5.8	6.6
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.6	5.4	5.5	5.1	5.7	5.0	5.1	5.4	5.8	7.2	7.3	5.9	7.3	4.6	5.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		17.5			20.4			17.4			18.8		20.4	17.4	18.5
蒸発残留物	mg/l		47			55			62			53		62	47	54
陰イオン界面活性剤	mg/l								< 0.02							< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l		0.000002			0.000002			0.000001			0.000001		0.000002	0.000001	0.000002
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l		< 0.000001			0.000001			< 0.000001			< 0.000001		0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l								< 0.0005							< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.7	0.4	0.6
pH値		7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.0	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.0	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.7	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

江南供給点

		平成27年 4月13日	5月11日	6月16日	7月14日	8月10日	9月2日	10月13日	11月16日	12月7日	平成28年 1月12日	2月1日	3月7日	最高	最低	平均
水温	℃	10.7	16.5	19.6	21.6	25.8	20.2	16.7	14.1	9.8	6.9	5.6	7.5	25.8	5.6	14.6
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.20			0.18			0.24			0.28		0.28	0.18	0.23
フッ素及びその化合物	mg/l		0.08			0.10			0.07			0.09		0.10	0.07	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l											< 0.0002				< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l											< 0.005				< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ジクロロメタン	mg/l											< 0.001				< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ベンゼン	mg/l											< 0.001				< 0.001
塩素酸	mg/l		0.04			0.07			0.04			0.03		0.07	0.03	0.05
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.011			0.013			0.009			0.005		0.013	0.005	0.010
ジクロロ酢酸	mg/l		0.009			0.006			0.005			0.004		0.009	0.004	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.014			0.016			0.011			0.007		0.016	0.007	0.012
トリクロロ酢酸	mg/l		0.005			0.007			0.008			0.003		0.008	0.003	0.006
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.003			0.003			0.002			0.002		0.003	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.02			0.04			0.02			0.01		0.04	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		6.0			7.1			5.8			7.2		7.2	5.8	6.5
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.7	5.4	5.5	5.1	5.8	5.1	5.1	5.5	5.8	7.2	7.3	5.9	7.3	4.7	5.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		17.4			20.5			17.3			19.0		20.5	17.3	18.6
蒸発残留物	mg/l		47			55			63			53		63	47	55
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l		0.000002			0.000002			0.000001			0.000001		0.000002	0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l		< 0.000001			0.000001			< 0.000001			< 0.000001		0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.3	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.7	0.3	0.5
pH値		7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.1	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

小牧供給点

		平成27年 4月13日	5月11日	6月16日	7月14日	8月10日	9月2日	10月13日	11月16日	12月7日	平成28年 1月12日	2月1日	3月7日	最高	最低	平均
水温	℃	10.4	16.5	19.5	21.9	25.9	20.0	16.4	14.0	9.6	6.9	5.5	7.4	25.9	5.5	14.5
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l		< 0.00005													< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.20			0.18			0.24			0.28		0.28	0.18	0.23
フッ素及びその化合物	mg/l		0.08			0.10			0.07			0.09		0.10	0.07	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002													< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005													< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.001													< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001													< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001													< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001													< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001													< 0.001
塩素酸	mg/l		0.03			0.07			0.04			0.03		0.07	0.03	0.04
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.011			0.014			0.008			0.005		0.014	0.005	0.010
ジクロロ酢酸	mg/l		0.009			0.011			0.010			0.004		0.011	0.004	0.009
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.014			0.018			0.010			0.007		0.018	0.007	0.012
トリクロロ酢酸	mg/l		0.005			0.007			0.007			0.003		0.007	0.003	0.006
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.003			0.004			0.002			0.002		0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.02			0.04			0.02			0.01		0.04	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		6.0			7.1			5.8			7.2		7.2	5.8	6.5
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.7	5.4	5.5	5.1	5.8	5.0	5.1	5.4	5.7	7.2	7.3	5.9	7.3	4.7	5.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		17.5			20.4			17.4			18.9		20.4	17.4	18.6
蒸発残留物	mg/l		51			56			61			54		61	51	56
陰イオン界面活性剤	mg/l		< 0.02													< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l		0.000002			0.000002			0.000001			0.000001		0.000002	0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l		< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001		< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l		< 0.0005													< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.7	0.4	0.5
pH値		7.3	7.3	7.3	7.3	7.1	7.1	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.1	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

小牧第2供給点

		平成27年 4月13日	5月11日	6月16日	7月14日	8月10日	9月2日	10月13日	11月16日	12月7日	平成28年 1月12日	2月1日	3月7日	最高	最低	平均
水温	℃	10.2	16.1	18.6	20.5	25.0	20.4	16.7	14.4	10.1	6.7	5.6	7.2	25.0	5.6	14.3
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l		< 0.00005													< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.22			0.19			0.24			0.26		0.26	0.19	0.23
フッ素及びその化合物	mg/l		0.08			0.10			0.07			0.09		0.10	0.07	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002													< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005													< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.001													< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001													< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001													< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001													< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001													< 0.001
塩素酸	mg/l		0.04			0.06			0.04			0.03		0.06	0.03	0.04
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.013			0.017			0.013			0.005		0.017	0.005	0.012
ジクロロ酢酸	mg/l		0.010			0.011			0.013			0.003		0.013	0.003	0.009
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.016			0.022			0.016			0.008		0.022	0.008	0.016
トリクロロ酢酸	mg/l		0.007			0.008			0.010			0.003		0.010	0.003	0.007
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.003			0.005			0.003			0.003		0.005	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.02			0.03			0.02			0.01		0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		6.2			6.5			6.5			7.4		7.4	6.2	6.7
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.7	5.4	5.4	5.4	5.7	5.0	5.0	5.8	5.6	7.2	7.5	6.1	7.5	4.7	5.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		17.5			20.7			16.9			21.4		21.4	16.9	19.1
蒸発残留物	mg/l		47			52			59			59		59	47	54
陰イオン界面活性剤	mg/l		< 0.02													< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l		0.000002			0.000002			0.000001			0.000002		0.000002	0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l		< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001		< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l		< 0.0005													< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.3	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3	0.5
pH値		7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.1	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

春日井(桃山)供給点

		平成27年 4月13日	5月11日	6月16日	7月14日	8月10日	9月2日	10月13日	11月16日	12月7日	平成28年 1月12日	2月1日	3月7日	最高	最低	平均
水温	℃	10.4	16.3	19.4	21.4	25.5	19.8	16.5	14.1	9.8	6.8	5.6	7.3	25.5	5.6	14.4
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.21			0.18			0.24			0.28		0.28	0.18	0.23
フッ素及びその化合物	mg/l		0.08			0.10			0.07			0.09		0.10	0.07	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l											< 0.0002				< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l											< 0.005				< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ジクロロメタン	mg/l											< 0.001				< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ベンゼン	mg/l											< 0.001				< 0.001
塩素酸	mg/l		0.03			0.07			0.04			0.03		0.07	0.03	0.04
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.011			0.013			0.009			0.005		0.013	0.005	0.010
ジクロロ酢酸	mg/l		0.009			0.011			0.011			0.004		0.011	0.004	0.009
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.014			0.017			0.011			0.007		0.017	0.007	0.012
トリクロロ酢酸	mg/l		0.006			0.006			0.008			0.003		0.008	0.003	0.006
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.003			0.004			0.002			0.002		0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.02			0.04			0.02			0.01		0.04	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		6.0			7.2			5.8			7.1		7.2	5.8	6.5
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.7	5.4	5.5	5.1	5.8	5.0	5.1	5.5	5.7	7.2	7.3	5.9	7.3	4.7	5.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		17.6			20.4			17.3			19.1		20.4	17.3	18.6
蒸発残留物	mg/l		47			58			62			53		62	47	55
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l		0.000002			0.000002			0.000001			0.000001		0.000002	0.000001	0.000002
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l		< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001		< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.7	0.4	0.6
pH値		7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.0	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

岩倉供給点

		平成27年 4月13日	5月11日	6月16日	7月14日	8月10日	9月2日	10月13日	11月16日	12月7日	平成28年 1月12日	2月1日	3月7日	最高	最低	平均
水温	℃	10.5	16.4	19.6	21.6	25.7	20.1	16.6	14.2	9.8	6.9	5.5	7.5	25.7	5.5	14.5
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l					< 0.00005										< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.21			0.19			0.24			0.28		0.28	0.19	0.23
フッ素及びその化合物	mg/l		0.08			0.11			0.07			0.09		0.11	0.07	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l					< 0.0002										< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005										< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.001										< 0.001
ジクロロメタン	mg/l					< 0.001										< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.001										< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001										< 0.001
ベンゼン	mg/l					< 0.001										< 0.001
塩素酸	mg/l		0.03			0.07			0.04			0.03		0.07	0.03	0.04
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.011			0.014			0.009			0.005		0.014	0.005	0.010
ジクロロ酢酸	mg/l		0.009			0.011			0.010			0.004		0.011	0.004	0.009
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.014			0.018			0.011			0.007		0.018	0.007	0.013
トリクロロ酢酸	mg/l		0.005			0.007			0.008			0.003		0.008	0.003	0.006
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.003			0.004			0.002			0.002		0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.02			0.04			0.02			0.01		0.04	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		6.1			7.2			5.9			7.2		7.2	5.9	6.6
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.7	5.4	5.5	5.1	5.9	5.1	5.0	5.5	5.7	7.3	7.4	6.0	7.4	4.7	5.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		17.4			20.6			17.3			19.6		20.6	17.3	18.7
蒸発残留物	mg/l		50			57			57			55		57	50	55
陰イオン界面活性剤	mg/l					< 0.02										< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l		0.000002			0.000002			0.000001			0.000001		0.000002	0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l		< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001		< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l					< 0.0005										< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.5	0.7	0.6	0.7	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.7	0.4	0.6
pH値		7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.1	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

一宮（尾張）供給点

		平成27年 4月8日	5月13日	6月15日	7月15日	8月12日	9月1日	10月15日	11月18日	12月8日	平成28年 1月14日	2月2日	3月1日	最高	最低	平均
水温	℃	10.4	16.1	18.8	22.3	25.7	20.8	16.5	13.8	9.8	6.9	5.9	6.5	25.7	5.9	14.5
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l												< 0.00005			< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.20			0.28			0.26			0.26	0.28	0.20	0.25
フッ素及びその化合物	mg/l			0.09			0.06			0.09			0.07	0.09	0.06	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l												< 0.0002			< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l												< 0.005			< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												< 0.001			< 0.001
ジクロロメタン	mg/l												< 0.001			< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l												< 0.001			< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l												< 0.001			< 0.001
ベンゼン	mg/l												< 0.001			< 0.001
塩素酸	mg/l			0.05			0.05			0.05			0.03	0.05	0.03	0.05
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.013			0.016			0.006			0.004	0.016	0.004	0.010
ジクロロ酢酸	mg/l			0.011			0.012			0.006			0.004	0.012	0.004	0.008
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.017			0.019			0.008			0.006	0.019	0.006	0.013
トリクロロ酢酸	mg/l			0.006			0.008			0.004			0.003	0.008	0.003	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.004			0.003			0.002			0.002	0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.03			0.02			0.01			0.01	0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			6.4			4.4			6.8			6.8	6.8	4.4	6.1
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.2	5.4	5.3	5.2	6.2	4.7	5.0	5.6	5.8	7.3	7.9	5.8	7.9	4.2	5.7
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/l			18.9			12.4			18.4			17.2	18.9	12.4	16.7
蒸発残留物	mg/l			55			38			50			51	55	38	49
陰イオン界面活性剤	mg/l												< 0.02			< 0.02
ジェオスミン（別名）	mg/l			0.000002			0.000002			0.000001			0.000001	0.000002	0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール（別名）	mg/l			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l												< 0.0005			< 0.0005
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.7	0.5	0.7	0.4	0.5
pH値		7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.2	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/l															
腐食性（ランゲリア指数）																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

西春供給点

		平成27年 4月13日	5月11日	6月16日	7月14日	8月10日	9月2日	10月13日	11月16日	12月7日	平成28年 1月12日	2月1日	3月7日	最高	最低	平均
水温	℃	10.7	16.3	19.2	21.1	25.5	20.5	17.0	14.6	10.4	7.2	5.8	7.5	25.5	5.8	14.7
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l					< 0.00005										< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.21			0.19			0.24			0.28		0.28	0.19	0.23
フッ素及びその化合物	mg/l		0.08			0.10			0.07			0.09		0.10	0.07	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l					< 0.0002										< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l					< 0.005										< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l					< 0.001										< 0.001
ジクロロメタン	mg/l					< 0.001										< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.001										< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001										< 0.001
ベンゼン	mg/l					< 0.001										< 0.001
塩素酸	mg/l		0.04			0.07			0.04			0.03		0.07	0.03	0.05
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.011			0.014			0.010			0.005		0.014	0.005	0.010
ジクロロ酢酸	mg/l		0.010			0.009			0.006			0.004		0.010	0.004	0.007
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.014			0.018			0.012			0.007		0.018	0.007	0.013
トリクロロ酢酸	mg/l		0.006			0.007			0.009			0.003		0.009	0.003	0.006
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.003			0.004			0.002			0.002		0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.02			0.03			0.02			0.01		0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		6.1			7.2			6.1			7.2		7.2	6.1	6.7
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.7	5.4	5.5	5.3	5.9	5.1	5.1	5.7	5.7	7.2	7.4	6.0	7.4	4.7	5.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		17.4			20.5			17.4			19.6		20.5	17.4	18.7
蒸発残留物	mg/l		51			60			62			57		62	51	58
陰イオン界面活性剤	mg/l					< 0.02										< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l		0.000002			0.000002			0.000001			0.000001		0.000002	0.000001	0.000002
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l		< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001		< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l					< 0.0005										< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6	0.6	0.5	0.7	0.4	0.6
pH値		7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.1	7.2
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

春日供給点

		平成27年									平成28年			最高	最低	平均
		4月8日	5月13日	6月15日	7月15日	8月12日	9月1日	10月15日	11月18日	12月8日	1月14日	2月2日	3月1日			
水温	℃	11.1	16.9	19.1	21.6	25.8	22.9	17.8	15.2	11.2	8.0	6.7	7.3	25.8	6.7	15.3
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l												< 0.00005			< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.21			0.32			0.26			0.26	0.32	0.21	0.26
フッ素及びその化合物	mg/l			0.09			0.06			0.09			0.08	0.09	0.06	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l												< 0.0002			< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l												< 0.005			< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												< 0.001			< 0.001
ジクロロメタン	mg/l												< 0.001			< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l												< 0.001			< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l												< 0.001			< 0.001
ベンゼン	mg/l												< 0.001			< 0.001
塩素酸	mg/l			0.05			0.05			0.06			0.03	0.06	0.03	0.05
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.015			0.019			0.008			0.005	0.019	0.005	0.012
ジクロロ酢酸	mg/l			0.008			0.008			0.005			0.004	0.008	0.004	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.020			0.023			0.011			0.007	0.023	0.007	0.015
トリクロロ酢酸	mg/l			0.007			0.009			0.005			0.004	0.009	0.004	0.006
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.005			0.004			0.003			0.002	0.005	0.002	0.004
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			0.010			0.008	0.010	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.03			0.03			0.01			0.01	0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			6.6			4.6			7.0			6.6	7.0	4.6	6.2
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.2	5.6	5.4	5.4	6.2	4.9	5.0	5.6	5.9	7.2	7.4	5.6	7.4	4.2	5.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			19.3			15.0			18.7			16.8	19.3	15.0	17.5
蒸発残留物	mg/l			51			36			46			49	51	36	46
陰イオン界面活性剤	mg/l												< 0.02			< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l			0.000002			0.000002			< 0.000001			0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l			< 0.000001			0.000001			< 0.000001			< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l												< 0.0005			< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.7	0.4	0.6
pH値		7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.3	7.3	7.3	7.4	7.2	7.4	7.4	7.1	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l			0.001		0.002								0.002	0.001	0.002
抱水クロラール	mg/l			0.005		0.005								0.005	0.005	0.005
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml			0		0								0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

尾張西部浄水場浄水

		平成27年 4月14日	5月12日	6月15日	7月13日	8月11日	9月1日	10月14日	11月17日	12月8日	平成28年 1月13日	2月9日	3月1日	最高	最低	平均
水温	℃	10.5	17.4	21.1	22.4	28.6	20.0	16.8	14.1	9.6	7.8	6.4	6.8	28.6	6.4	15.1
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.29	0.21	0.25	0.23	0.22	0.30	0.30	0.26	0.30	0.34	0.35	0.29	0.35	0.21	0.28
フッ素及びその化合物	mg/l	0.07	0.08	0.09	0.08	0.11	0.06	0.08	0.08	0.09	0.11	0.10	0.08	0.11	0.06	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
シスー1,2−ジクロロエチレン及びトランスー1,2−ジクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.03	0.03	0.07	0.05	0.10	0.07	0.09	0.05	0.06	0.05	0.05	0.04	0.10	0.03	0.06
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.006	0.011	0.012	0.009	0.014	0.009	0.008	0.009	0.004	0.003	0.005	0.004	0.014	0.003	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l	0.004	0.008	0.011	0.006	0.010	0.008	0.007	0.006	0.005	0.003	0.004	0.003	0.011	0.003	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.008	0.014	0.017	0.013	0.019	0.011	0.010	0.011	0.006	0.005	0.007	0.006	0.019	0.005	0.011
トリクロロ酢酸	mg/l	0.003	0.006	0.007	0.004	0.007	0.004	0.004	0.006	0.003	0.002	0.003	0.003	0.007	0.002	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002	0.003	0.005	0.004	0.005	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.005	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01	0.03	0.03	0.02	0.06	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.06	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.5	6.1	7.0	6.2	7.5	5.3	6.1	6.0	6.9	8.9	7.7	6.8	8.9	5.3	6.7
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.4	5.7	5.5	5.5	6.0	4.9	5.3	5.5	6.3	8.1	6.6	5.7	8.1	4.4	5.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	15.8	18.9	19.8	18.3	21.6	13.5	18.8	17.7	19.9	22.2	18.2	17.6	22.2	13.5	18.5
蒸発残留物	mg/l	45	50	58	68	63	38	51	48	54	62	51	49	68	38	53
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.6	0.7	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.7	0.4	0.5
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.2	7.4	7.4	7.2	7.3	7.2	7.4	7.4	7.2	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/l			< 0.0001		< 0.0001								< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ニッケル及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
1,2−ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004		< 0.0004								< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
トルエン	mg/l			< 0.02		< 0.02								< 0.02	< 0.02	< 0.02
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l			< 0.008		< 0.008								< 0.008	< 0.008	< 0.008
ジクロロアセトニトリル	mg/l			0.001		0.001								0.001	0.001	0.001
抱水クロラール	mg/l			0.004		0.004								0.004	0.004	0.004
農薬類				0.00		0.00								0.00	0.00	0.00
残留塩素	mg/l	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4	0.7	0.3	0.5
遊離炭酸	mg/l			0.5		1.0								1.0	0.5	0.8
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l			< 0.002		< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l			0.9		0.9								0.9	0.9	0.9
腐食性(ランゲリア指数)				−2.0		−1.8								−1.8	−2.0	−1.9
従属栄養細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,1−ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
総アルカリ度	mg/l	14.0	16.0	18.0	17.5	18.0	12.0	17.5	16.0	18.0	18.5	16.0	14.5	18.5	12.0	16.3

尾西供給点

		平成27年 4月8日	5月13日	6月15日	7月15日	8月12日	9月1日	10月15日	11月18日	12月8日	平成28年 1月14日	2月2日	3月1日	最高	最低	平均
水温	℃	10.1	17.3	20.8	24.1	28.4	20.8	17.1	14.2	9.8	6.8	5.9	7.3	28.4	5.9	15.2
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l									< 0.00005						< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.25			0.31			0.30			0.28	0.31	0.25	0.29
フッ素及びその化合物	mg/l			0.09			0.06			0.09			0.08	0.09	0.06	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l									< 0.0002						< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l									< 0.005						< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l									< 0.001						< 0.001
ジクロロメタン	mg/l									< 0.001						< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l									< 0.001						< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l									< 0.001						< 0.001
ベンゼン	mg/l									< 0.001						< 0.001
塩素酸	mg/l			0.06			0.07			0.06			0.04	0.07	0.04	0.06
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.015			0.010			0.005			0.004	0.015	0.004	0.009
ジクロロ酢酸	mg/l			0.011			0.008			0.004			0.003	0.011	0.003	0.007
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.020			0.012			0.007			0.006	0.020	0.006	0.011
トリクロロ酢酸	mg/l			0.008			0.005			0.003			0.003	0.008	0.003	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.005			0.002			0.002			0.002	0.005	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.03			0.03			0.01			0.01	0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			6.8			5.1			6.8			7.0	7.0	5.1	6.4
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	3.8	5.5	5.2	5.2	5.9	4.7	5.1	5.6	6.2	8.2	7.5	5.6	8.2	3.8	5.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			19.6			12.9			19.7			17.1	19.7	12.9	17.3
蒸発残留物	mg/l			60			36			50			51	60	36	49
陰イオン界面活性剤	mg/l									< 0.02						< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l			0.000002			0.000002			0.000001			0.000001	0.000002	0.000001	0.000002
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l			< 0.000001			0.000001			< 0.000001			< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l									< 0.0005						< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.4	0.6
pH値		7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.4	7.4	7.2	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

木曽川供給点

		平成27年 4月8日	5月13日	6月15日	7月15日	8月12日	9月1日	10月15日	11月18日	12月8日	平成28年 1月14日	2月2日	3月1日	最高	最低	平均
水温	℃	10.6	17.3	20.7	23.4	28.0	21.7	17.4	14.8	10.3	7.4	6.4	7.8	28.0	6.4	15.5
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l									< 0.00005						< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.26			0.32			0.29			0.28	0.32	0.26	0.29
フッ素及びその化合物	mg/l			0.09			0.07			0.08			0.08	0.09	0.07	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l									< 0.0002						< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l									< 0.005						< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l									< 0.001						< 0.001
ジクロロメタン	mg/l									< 0.001						< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l									< 0.001						< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l									< 0.001						< 0.001
ベンゼン	mg/l									< 0.001						< 0.001
塩素酸	mg/l			0.07			0.08			0.06			0.04	0.08	0.04	0.06
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.018			0.011			0.005			0.005	0.018	0.005	0.010
ジクロロ酢酸	mg/l			0.005			0.005			0.004			0.004	0.005	0.004	0.005
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.024			0.013			0.007			0.007	0.024	0.007	0.013
トリクロロ酢酸	mg/l			0.009			0.004			0.003			0.004	0.009	0.003	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.006			0.002			0.002			0.002	0.006	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.03			0.03			0.01			0.01	0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			6.8			5.2			6.7			7.0	7.0	5.2	6.4
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	3.9	5.5	5.4	5.3	6.0	4.9	5.3	5.7	6.1	8.3	7.7	5.6	8.3	3.9	5.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			19.7			13.3			19.7			17.1	19.7	13.3	17.5
蒸発残留物	mg/l			61			38			52			50	61	38	50
陰イオン界面活性剤	mg/l									< 0.02						< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l			0.000002			0.000002			0.000001			0.000001	0.000002	0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l			< 0.000001			0.000001			< 0.000001			< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l									< 0.0005						< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.4	0.6
pH値		7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.4	7.4	7.2	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

祖父江供給点

		平成27年 4月8日	5月13日	6月15日	7月15日	8月12日	9月1日	10月15日	11月18日	12月8日	平成28年 1月14日	2月2日	3月1日	最高	最低	平均
水温	℃	10.4	17.3	21.4	24.5	28.3	20.6	17.4	14.2	9.9	7.1	6.1	7.0	28.3	6.1	15.4
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l			< 0.00005												< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.25			0.30			0.30			0.29	0.30	0.25	0.29
フッ素及びその化合物	mg/l			0.09			0.06			0.08			0.08	0.09	0.06	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002												< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005												< 0.005
ｼｽｰ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽｰ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l			< 0.001												< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001												< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001												< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001												< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001												< 0.001
塩素酸	mg/l			0.06			0.06			0.07			0.04	0.07	0.04	0.06
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.015			0.009			0.004			0.004	0.015	0.004	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l			0.003			0.008			0.004			0.003	0.008	0.003	0.005
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.020			0.011			0.006			0.006	0.020	0.006	0.011
トリクロロ酢酸	mg/l			0.003			0.005			0.003			0.003	0.005	0.003	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.005			0.002			0.002			0.002	0.005	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.03			0.03			0.01			0.01	0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			6.8			5.2			6.9			6.7	6.9	5.2	6.4
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	3.8	5.5	5.4	5.3	6.1	4.8	5.1	5.4	6.2	8.3	7.4	5.7	8.3	3.8	5.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			20.0			13.1			19.7			17.6	20.0	13.1	17.6
蒸発残留物	mg/l			61			32			49			49	61	32	48
陰イオン界面活性剤	mg/l			< 0.02												< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l			0.000002			0.000002			< 0.000001			0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l			< 0.0005												< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.4	0.6
pH値		7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

稲沢供給点

		平成27年									平成28年			最高	最低	平均
		4月14日	5月12日	6月17日	7月13日	8月11日	9月3日	10月14日	11月17日	12月9日	1月13日	2月3日	3月9日			
水温	℃	11.2	17.0	21.3	21.4	28.1	20.6	17.1	14.7	9.8	7.4	5.9	8.8	28.1	5.9	15.3
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l							< 0.00005								< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.28			0.25			0.28			0.33			0.33	0.25	0.29
フッ素及びその化合物	mg/l	0.07			0.09			0.08			0.11			0.11	0.07	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l							< 0.0002								< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l							< 0.005								< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l							< 0.001								< 0.001
ジクロロメタン	mg/l							< 0.001								< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l							< 0.001								< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l							< 0.001								< 0.001
ベンゼン	mg/l							< 0.001								< 0.001
塩素酸	mg/l	0.03			0.06			0.09			0.05			0.09	0.03	0.06
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.007			0.010			0.009			0.004			0.010	0.004	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l	0.005			0.007			0.006			0.004			0.007	0.004	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.009			0.014			0.012			0.006			0.014	0.006	0.010
トリクロロ酢酸	mg/l	0.004			0.006			0.005			0.003			0.006	0.003	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002			0.004			0.003			0.002			0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01			0.02			0.02			0.01			0.02	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.2			6.1			5.8			8.9			8.9	5.2	6.5
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.3	5.6	5.5	5.4	5.8	5.6	5.1	5.9	6.3	8.0	7.7	6.2	8.0	4.3	6.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	16.1			18.7			18.7			22.6			22.6	16.1	19.0
蒸発残留物	mg/l	43			52			49			52			52	43	49
陰イオン界面活性剤	mg/l							< 0.02								< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001			0.000002			0.000001			0.000001			0.000002	0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l							< 0.0005								< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.4	0.5
pH値		7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.1	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.1	7.2
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

美和供給点

		平成27年 4月14日	5月12日	6月17日	7月13日	8月11日	9月3日	10月14日	11月17日	12月9日	平成28年 1月13日	2月3日	3月9日	最高	最低	平均
水温	℃	11.1	17.1	21.4	21.3	28.1	20.9	17.3	14.8	10.0	7.5	6.1	8.9	28.1	6.1	15.4
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l							< 0.00005								< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.28			0.25			0.28			0.34			0.34	0.25	0.29
フッ素及びその化合物	mg/l	0.07			0.08			0.07			0.11			0.11	0.07	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l							< 0.0002								< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l							< 0.005								< 0.005
シスー1,2-ジクロロエチレン及びトランスー1,2-ジクロロエチレン	mg/l							< 0.001								< 0.001
ジクロロメタン	mg/l							< 0.001								< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l							< 0.001								< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l							< 0.001								< 0.001
ベンゼン	mg/l							< 0.001								< 0.001
塩素酸	mg/l	0.03			0.05			0.08			0.05			0.08	0.03	0.05
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.007			0.008			0.010			0.003			0.010	0.003	0.007
ジクロロ酢酸	mg/l	0.005			0.005			0.004			0.003			0.005	0.003	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.009			0.011			0.013			0.005			0.013	0.005	0.010
トリクロロ酢酸	mg/l	0.004			0.005			0.005			0.003			0.005	0.003	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002			0.003			0.003			0.002			0.003	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01			0.02			0.02			0.01			0.02	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.2			6.0			5.8			9.0			9.0	5.2	6.5
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.3	5.6	5.5	5.4	5.8	5.3	5.1	5.8	6.4	8.1	7.7	6.2	8.1	4.3	5.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	15.8			18.8			18.8			22.8			22.8	15.8	19.1
蒸発残留物	mg/l	46			52			51			54			54	46	51
陰イオン界面活性剤	mg/l							< 0.02								< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001			0.000002			0.000001			0.000001			0.000002	0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l							< 0.0005								< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	0.6
pH値		7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.4	7.2	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

七宝供給点

		平成27年 4月8日	5月13日	6月15日	7月15日	8月12日	9月1日	10月15日	11月18日	12月8日	平成28年 1月14日	2月2日	3月1日	最高	最低	平均
水温	℃	10.9	17.4	20.9	23.1	28.2	22.1	17.8	15.2	11.1	8.2	6.9	8.0	28.2	6.9	15.8
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l			< 0.00005												< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.26			0.32			0.29			0.28	0.32	0.26	0.29
フッ素及びその化合物	mg/l			0.09			0.06			0.08			0.08	0.09	0.06	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002												< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005												< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001												< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001												< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001												< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001												< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001												< 0.001
塩素酸	mg/l			0.06			0.07			0.06			0.04	0.07	0.04	0.06
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.018			0.012			0.005			0.005	0.018	0.005	0.010
ジクロロ酢酸	mg/l			0.003			0.004			0.005			0.003	0.005	0.003	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.024			0.015			0.007			0.008	0.024	0.007	0.014
トリクロロ酢酸	mg/l			0.009			0.007			0.004			0.004	0.009	0.004	0.006
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.006			0.003			0.002			0.003	0.006	0.002	0.004
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.03			0.03			0.01			0.01	0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			6.8			5.2			6.7			7.2	7.2	5.2	6.5
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	3.9	5.6	5.4	5.5	6.1	5.0	5.3	5.7	6.1	8.1	7.7	5.7	8.1	3.9	5.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			19.4			14.0			19.4			17.1	19.4	14.0	17.5
蒸発残留物	mg/l			58			38			47			48	58	38	48
陰イオン界面活性剤	mg/l			< 0.02												< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l			0.000002			0.000002			0.000001			0.000001	0.000002	0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l			< 0.000001			0.000001			< 0.000001			< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l			< 0.0005												< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.4	0.6
pH値		7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.4	7.3	7.2	7.4	7.4	7.2	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

神守供給点

		平成27年 4月14日	5月12日	6月17日	7月13日	8月11日	9月3日	10月14日	11月17日	12月9日	平成28年 1月13日	2月3日	3月9日	最高	最低	平均
水温	℃	11.5	17.3	21.2	21.2	27.9	21.1	17.6	15.1	10.4	7.9	6.4	8.9	27.9	6.4	15.5
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l										< 0.00005					< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.28			0.25			0.28			0.33			0.33	0.25	0.29
フッ素及びその化合物	mg/l	0.07			0.09			0.08			0.11			0.11	0.07	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l										< 0.0002					< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l										< 0.005					< 0.005
ｼｽ−1,2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ−1,2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l										< 0.001					< 0.001
ジクロロメタン	mg/l										< 0.001					< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l										< 0.001					< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l										< 0.001					< 0.001
ベンゼン	mg/l										< 0.001					< 0.001
塩素酸	mg/l	0.03			0.05			0.08			0.05			0.08	0.03	0.05
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.008			0.011			0.010			0.004			0.011	0.004	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l	0.005			0.005			0.003			0.004			0.005	0.003	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.010			0.015			0.013			0.006			0.015	0.006	0.011
トリクロロ酢酸	mg/l	0.004			0.006			0.005			0.003			0.006	0.003	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002			0.004			0.003			0.002			0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01			0.02			0.02			0.01			0.02	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.2			6.0			5.8			8.9			8.9	5.2	6.5
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.4	5.6	5.5	5.4	5.8	5.5	5.1	5.9	6.3	7.9	7.8	6.2	7.9	4.4	6.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	15.8			18.8			18.7			22.7			22.7	15.8	19.0
蒸発残留物	mg/l	46			51			47			57			57	46	50
陰イオン界面活性剤	mg/l										< 0.02					< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001			0.000002			0.000001			0.000001			0.000002	0.000001	0.000001
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l										< 0.0005					< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6
pH値		7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.4	7.2	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

蟹江供給点

		平成27年 4月14日	5月12日	6月17日	7月13日	8月11日	9月3日	10月14日	11月17日	12月9日	平成28年 1月13日	2月3日	3月9日	最高	最低	平均
水温	℃	11.4	17.1	21.2	21.0	27.7	21.0	17.5	15.1	10.3	7.9	6.4	8.9	27.7	6.4	15.5
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l										< 0.00005					< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.28			0.25			0.27			0.33			0.33	0.25	0.28
フッ素及びその化合物	mg/l	0.07			0.08			0.08			0.11			0.11	0.07	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l										< 0.0002					< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l										< 0.005					< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l										< 0.001					< 0.001
ジクロロメタン	mg/l										< 0.001					< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l										< 0.001					< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l										< 0.001					< 0.001
ベンゼン	mg/l										< 0.001					< 0.001
塩素酸	mg/l	0.03			0.06			0.08			0.05			0.08	0.03	0.06
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.008			0.010			0.011			0.004			0.011	0.004	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l	0.005			0.005			0.003			0.004			0.005	0.003	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.010			0.014			0.014			0.006			0.014	0.006	0.011
トリクロロ酢酸	mg/l	0.004			0.006			0.006			0.003			0.006	0.003	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002			0.004			0.003			0.002			0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01			0.02			0.02			0.01			0.02	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.2			6.0			5.8			8.9			8.9	5.2	6.5
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.4	5.7	5.6	5.4	5.8	5.5	5.1	6.0	6.3	8.0	7.7	6.2	8.0	4.4	6.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	15.9			18.7			18.6			22.6			22.6	15.9	19.0
蒸発残留物	mg/l	45			44			49			53			53	44	48
陰イオン界面活性剤	mg/l										< 0.02					< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001			0.000002			0.000001			0.000001			0.000002	0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l										< 0.0005					< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.6	0.7	0.5	0.6	0.5	0.4	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.7	0.4	0.5
pH値		7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

佐織供給点

		平成27年									平成28年			最高	最低	平均
		4月8日	5月13日	6月15日	7月15日	8月12日	9月1日	10月15日	11月18日	12月8日	1月14日	2月2日	3月1日			
水温	℃	10.6	17.6	20.8	23.6	28.2	21.8	17.8	14.8	10.8	8.1	6.8	8.2	28.2	6.8	15.8
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l						< 0.00005									< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.26			0.32			0.29			0.28	0.32	0.26	0.29
フッ素及びその化合物	mg/l			0.09			0.07			0.08			0.08	0.09	0.07	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l						< 0.0002									< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l						< 0.005									< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l						< 0.001									< 0.001
ジクロロメタン	mg/l						< 0.001									< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l						< 0.001									< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l						< 0.001									< 0.001
ベンゼン	mg/l						< 0.001									< 0.001
塩素酸	mg/l			0.07			0.07			0.06			0.04	0.07	0.04	0.06
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.019			0.014			0.006			0.006	0.019	0.006	0.011
ジクロロ酢酸	mg/l			0.006			0.006			0.005			0.004	0.006	0.004	0.005
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.025			0.017			0.008			0.009	0.025	0.008	0.015
トリクロロ酢酸	mg/l			0.009			0.007			0.004			0.004	0.009	0.004	0.006
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.006			0.003			0.002			0.003	0.006	0.002	0.004
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.03			0.03			0.01			0.01	0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			6.8			5.2			6.7			7.1	7.1	5.2	6.5
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	3.9	5.6	5.4	5.3	6.0	5.0	5.4	5.7	6.1	8.1	7.6	5.6	8.1	3.9	5.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			19.6			14.1			19.6			17.1	19.6	14.1	17.6
蒸発残留物	mg/l			62			37			48			49	62	37	49
陰イオン界面活性剤	mg/l						< 0.02									< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l			0.000002			0.000002			0.000001			0.000001	0.000002	0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l			< 0.000001			0.000001			< 0.000001			< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l						< 0.0005									< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.7	0.4	0.6
pH値		7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.2	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

津島供給点

		平成27年 4月8日	5月13日	6月15日	7月15日	8月12日	9月1日	10月15日	11月18日	12月8日	平成28年 1月14日	2月2日	3月1日	最高	最低	平均
水温	℃	10.5	17.4	20.9	23.9	28.2	21.5	17.7	14.7	10.6	7.9	6.7	7.8	28.2	6.7	15.7
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l						< 0.00005									< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.26			0.32			0.29			0.29	0.32	0.26	0.29
フッ素及びその化合物	mg/l			0.09			0.06			0.08			0.08	0.09	0.06	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l						< 0.0002									< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l						< 0.005									< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l						< 0.001									< 0.001
ジクロロメタン	mg/l						< 0.001									< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l						< 0.001									< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l						< 0.001									< 0.001
ベンゼン	mg/l						< 0.001									< 0.001
塩素酸	mg/l			0.06			0.07			0.06			0.04	0.07	0.04	0.06
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.018			0.013			0.005			0.005	0.018	0.005	0.010
ジクロロ酢酸	mg/l			0.007			0.003			0.005			0.004	0.007	0.003	0.005
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.024			0.016			0.007			0.007	0.024	0.007	0.014
トリクロロ酢酸	mg/l			0.008			0.003			0.004			0.004	0.008	0.003	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.006			0.003			0.002			0.002	0.006	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.03			0.03			0.01			0.01	0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			6.8			5.2			6.8			7.0	7.0	5.2	6.5
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	3.8	5.6	5.4	5.3	6.1	4.9	5.2	5.6	6.2	8.2	7.6	5.6	8.2	3.8	5.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			19.8			14.1			19.6			17.3	19.8	14.1	17.7
蒸発残留物	mg/l			61			36			50			56	61	36	51
陰イオン界面活性剤	mg/l						< 0.02									< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l			0.000002			0.000002			0.000001			0.000001	0.000002	0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l						< 0.0005									< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.4	0.6
pH値		7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.4	7.4	7.2	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

八開供給点

		平成27年									平成28年			最高	最低	平均
		4月14日	5月12日	6月17日	7月13日	8月11日	9月3日	10月14日	11月17日	12月9日	1月13日	2月3日	3月9日			
水温	℃	11.1	17.6	21.6	22.2	28.6	21.0	17.2	14.4	9.8	7.5	6.3	9.3	28.6	6.3	15.6
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005														< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.28			0.24			0.30			0.34			0.34	0.24	0.29
フッ素及びその化合物	mg/l	0.07			0.09			0.08			0.11			0.11	0.07	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002														< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005														< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.001														< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001														< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001														< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001														< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001														< 0.001
塩素酸	mg/l	0.03			0.04			0.08			0.05			0.08	0.03	0.05
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.007			0.009			0.008			0.003			0.009	0.003	0.007
ジクロロ酢酸	mg/l	0.005			0.004			0.004			0.003			0.005	0.003	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.009			0.013			0.010			0.005			0.013	0.005	0.009
トリクロロ酢酸	mg/l	0.003			0.004			0.004			0.002			0.004	0.002	0.003
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002			0.004			0.002			0.002			0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01			0.02			0.02			0.01			0.02	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.4			6.0			6.0			9.0			9.0	5.4	6.6
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.4	5.8	5.5	5.4	6.0	4.7	5.1	5.6	6.3	8.2	7.8	6.4	8.2	4.4	5.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	16.1			19.2			19.2			23.0			23.0	16.1	19.4
蒸発残留物	mg/l	48			48			48			52			52	48	49
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02														< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001			0.000002			0.000001			0.000001			0.000002	0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005														< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.6	0.6	0.5	0.7	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5	0.7	0.6	0.7	0.4	0.6
pH値		7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.2	7.3	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.4	7.2	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

立田供給点

		平成27年 4月14日	5月12日	6月17日	7月13日	8月11日	9月3日	10月14日	11月17日	12月9日	平成28年 1月13日	2月3日	3月9日	最高	最低	平均
水温	℃	11.4	17.6	21.8	22.6	28.7	21.5	17.5	14.9	10.1	7.6	6.3	9.5	28.7	6.3	15.8
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005														< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.28			0.24			0.29			0.34			0.34	0.24	0.29
フッ素及びその化合物	mg/l	0.07			0.08			0.08			0.11			0.11	0.07	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002														< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005														< 0.005
シスー1,2-ジクロロエチレン及びトランスー1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.001														< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001														< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001														< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001														< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001														< 0.001
塩素酸	mg/l	0.03			0.04			0.08			0.05			0.08	0.03	0.05
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.007			0.009			0.008			0.003			0.009	0.003	0.007
ジクロロ酢酸	mg/l	0.004			0.003			0.003			0.002			0.004	0.002	0.003
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.009			0.013			0.011			0.005			0.013	0.005	0.010
トリクロロ酢酸	mg/l	0.003			0.005			0.004			0.002			0.005	0.002	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002			0.004			0.003			0.002			0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01			0.02			0.02			< 0.01			0.02	< 0.01	0.01
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.4			6.0			6.0			9.0			9.0	5.4	6.6
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.3	5.7	5.5	5.3	5.9	4.8	5.1	5.6	6.3	8.2	7.9	6.3	8.2	4.3	5.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	16.2			19.2			19.3			23.0			23.0	16.2	19.4
蒸発残留物	mg/l	44			51			50			57			57	44	51
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02														< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001			0.000002			0.000002			0.000001			0.000002	0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005														< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.6	0.6	0.5	0.7	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.7	0.5	0.7	0.4	0.6
pH値		7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.4	7.2	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

佐屋供給点

		平成27年									平成28年			最高	最低	平均
		4月14日	5月12日	6月17日	7月13日	8月11日	9月3日	10月14日	11月17日	12月9日	1月13日	2月3日	3月9日			
水温	℃	11.5	17.2	21.3	21.6	28.1	21.0	17.7	15.1	10.5	8.5	6.7	9.0	28.1	6.7	15.7
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005											< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.28			0.25			0.28			0.34			0.34	0.25	0.29
フッ素及びその化合物	mg/l	0.07			0.08			0.08			0.11			0.11	0.07	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002											< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l				< 0.005											< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l				< 0.001											< 0.001
ジクロロメタン	mg/l				< 0.001											< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.001											< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001											< 0.001
ベンゼン	mg/l				< 0.001											< 0.001
塩素酸	mg/l	0.04			0.05			0.09			0.05			0.09	0.04	0.06
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.008			0.010			0.010			0.004			0.010	0.004	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l	0.006			0.005			0.005			0.003			0.006	0.003	0.005
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.010			0.014			0.013			0.007			0.014	0.007	0.011
トリクロロ酢酸	mg/l	0.004			0.004			0.005			0.003			0.005	0.003	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002			0.004			0.003			0.003			0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01			0.02			0.02			0.01			0.02	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.2			6.1			5.8			9.0			9.0	5.2	6.5
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.4	5.6	5.5	5.4	5.9	5.5	5.1	5.9	6.3	8.1	7.7	6.3	8.1	4.4	6.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	15.9			18.8			18.9			22.9			22.9	15.9	19.1
蒸発残留物	mg/l	46			52			48			55			55	46	50
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02											< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001			0.000002			0.000001			0.000001			0.000002	0.000001	0.000001
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005											< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.6	0.6	0.5	0.7	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.7	0.4	0.5
pH値		7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.2	7.3	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.4	7.2	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

弥富供給点

		平成27年 4月14日	5月12日	6月17日	7月13日	8月11日	9月3日	10月14日	11月17日	12月9日	平成28年 1月13日	2月3日	3月9日	最高	最低	平均
水温	℃	11.6	17.2	21.0	21.2	27.2	21.5	17.9	15.7	11.2	8.5	6.8	9.2	27.2	6.8	15.8
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005											< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.28			0.26			0.28			0.33			0.33	0.26	0.29
フッ素及びその化合物	mg/l	0.07			0.08			0.08			0.11			0.11	0.07	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002											< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005											< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.001											< 0.001
ジクロロメタン	mg/l				< 0.001											< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.001											< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001											< 0.001
ベンゼン	mg/l				< 0.001											< 0.001
塩素酸	mg/l	0.03			0.06			0.09			0.05			0.09	0.03	0.06
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.010			0.012			0.012			0.004			0.012	0.004	0.010
ジクロロ酢酸	mg/l	0.006			0.002			0.003			0.003			0.006	0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			0.001			< 0.001			< 0.001			0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.012			0.018			0.015			0.007			0.018	0.007	0.013
トリクロロ酢酸	mg/l	0.005			0.006			0.006			0.003			0.006	0.003	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002			0.005			0.003			0.003			0.005	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01			0.02			0.02			< 0.01			0.02	< 0.01	0.01
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.1			5.9			5.8			8.7			8.7	5.1	6.4
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.3	5.8	5.7	5.4	6.0	5.6	5.1	6.2	6.3	8.0	7.5	6.3	8.0	4.3	6.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	15.7			18.8			18.4			22.5			22.5	15.7	18.9
蒸発残留物	mg/l	46			46			47			55			55	46	49
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02											< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001			0.000002			0.000001			0.000001			0.000002	0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005											< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.4	0.5
pH値		7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.1	7.3	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.4	7.1	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l			0.002		0.001								0.002	0.001	0.002
抱水クロラール	mg/l			0.006		0.005								0.006	0.005	0.006
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml			3		0								3	0	2
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

(5)西三河水道事務所

豊田浄水場浄水

		平成27年 4月7日	5月12日	6月8日	7月13日	8月3日	9月2日	10月5日	11月10日	12月1日	平成28年 1月5日	2月1日	3月7日	最高	最低	平均
水温	℃	11.2	15.8	19.1	21.4	24.6	22.0	18.7	15.9	12.1	9.4	6.2	8.3	24.6	6.2	15.4
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.29	0.21	0.27	0.23	0.17	0.28	0.27	0.28	0.23	0.26	0.32	0.26	0.32	0.17	0.26
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05	0.05	0.06	< 0.05	0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.05	0.05	< 0.05	< 0.05	0.06	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.03	0.04	0.04	0.03	0.04	0.06	0.05	0.04	0.03	0.02	0.03	0.02	0.06	0.02	0.04
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.006	0.007	0.013	0.015	0.010	0.011	0.007	0.011	0.005	0.003	0.004	0.004	0.015	0.003	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l	0.006	0.006	0.011	0.014	0.008	0.011	0.009	0.008	0.005	0.004	0.003	0.003	0.014	0.003	0.007
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.008	0.009	0.016	0.018	0.013	0.013	0.009	0.014	0.007	0.004	0.005	0.006	0.018	0.004	0.010
トリクロロ酢酸	mg/l	0.004	0.002	0.006	0.008	0.006	0.005	0.005	0.004	0.003	< 0.002	0.002	0.003	0.008	< 0.002	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	0.002
ブロモホルム	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	< 0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	0.01
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	4.2	5.3	4.9	4.5	4.2	5.0	4.5	5.1	4.4	4.5	4.8	4.1	5.3	4.1	4.6
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.6	5.5	5.0	4.7	4.2	5.3	4.7	5.7	4.6	4.4	5.3	4.4	5.7	4.2	4.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	13.9	15.7	17.3	14.8	14.9	14.3	13.8	15.6	15.2	14.7	15.3	12.8	17.3	12.8	14.9
蒸発残留物	mg/l	42	45	51	54	38	41	41	41	39	42	44	47	54	38	44
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000003	0.000003	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000003	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.7	0.4	0.3	0.4	0.5	0.7	0.3	0.4
pH値		7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.2	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/l			< 0.0001		< 0.0001								< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ニッケル及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004		< 0.0004								< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
トルエン	mg/l			< 0.02		< 0.02								< 0.02	< 0.02	< 0.02
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l			< 0.008		< 0.008								< 0.008	< 0.008	< 0.008
ジクロロアセトニトリル	mg/l			0.001		< 0.001								0.001	< 0.001	< 0.001
抱水クロラール	mg/l			0.003		0.003								0.003	0.003	0.003
農薬類				0.00		0.00								0.00	0.00	0.00
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6
遊離炭酸	mg/l			1.5		1.0								1.5	1.0	1.3
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l			< 0.002		< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l			1.0		0.9								1.0	0.9	1.0
腐食性(ランゲリア指数)				-2.2		-2.2								-2.2	-2.2	-2.2
従属栄養細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10	0	1
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
総アルカリ度	mg/l	14.0	16.0	17.5	19.5	15.0	13.0	16.0	17.0	17.0	16.0	15.5	13.5	19.5	13.0	15.8

藤岡供給点

		平成27年 4月8日	5月19日	6月8日	7月15日	8月4日	9月3日	10月7日	11月9日	12月3日	平成28年 1月7日	2月2日	3月8日	最高	最低	平均
水温	℃	10.6	18.6	19.4	22.5	24.6	22.8	19.5	16.8	12.7	8.4	6.5	10.2	24.6	6.5	16.1
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l								< 0.00005							< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.22			0.17			0.23			0.30		0.30	0.17	0.23
フッ素及びその化合物	mg/l		0.06			< 0.05			< 0.05			< 0.05		0.06	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l								< 0.0002							< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l								< 0.005							< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l								< 0.001							< 0.001
ジクロロメタン	mg/l								< 0.001							< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l								< 0.001							< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l								< 0.001							< 0.001
ベンゼン	mg/l								< 0.001							< 0.001
塩素酸	mg/l		0.03			0.04			0.03			0.03		0.04	0.03	0.03
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.009			0.010			0.008			0.005		0.010	0.005	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l		0.008			0.007			0.004			0.003		0.008	0.003	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.011			0.013			0.011			0.007		0.013	0.007	0.011
トリクロロ酢酸	mg/l		0.004			0.007			< 0.002			0.002		0.007	< 0.002	0.003
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.002			0.003			0.003			0.002		0.003	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.02			0.02			0.01			< 0.01		0.02	< 0.01	0.01
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		5.1			4.2			4.5			4.7		5.1	4.2	4.6
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.0	5.1	5.0	4.5	4.3	5.9	4.7	4.6	4.6	4.4	5.1	4.6	5.9	4.3	4.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		16.5			14.9			15.6			15.3		16.5	14.9	15.6
蒸発残留物	mg/l		53			32			49			35		53	32	42
陰イオン界面活性剤	mg/l								< 0.02							< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l		0.000001			0.000003			0.000001			< 0.000001		0.000003	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l		< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001		< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l								< 0.0005							< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.6	0.3	0.4
pH値		7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

豊田第1供給点

		平成27年 4月8日	5月19日	6月8日	7月15日	8月4日	9月3日	10月7日	11月9日	12月3日	平成28年 1月7日	2月2日	3月8日	最高	最低	平均
水温	℃	9.8	17.6	18.6	22.0	24.0	21.2	18.4	15.2	11.7	7.6	5.5	8.5	24.0	5.5	15.0
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l								< 0.00005							< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.22			0.17			0.23			0.30		0.30	0.17	0.23
フッ素及びその化合物	mg/l		0.06			0.05			< 0.05			0.06		0.06	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l								< 0.0002							< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l								< 0.005							< 0.005
ｼｽ−1,2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ−1,2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l								< 0.001							< 0.001
ジクロロメタン	mg/l								< 0.001							< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l								< 0.001							< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l								< 0.001							< 0.001
ベンゼン	mg/l								< 0.001							< 0.001
塩素酸	mg/l		0.03			0.04			0.03			0.03		0.04	0.03	0.03
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.008			0.009			0.006			0.004		0.009	0.004	0.007
ジクロロ酢酸	mg/l		0.008			0.008			0.005			0.003		0.008	0.003	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.010			0.012			0.008			0.006		0.012	0.006	0.009
トリクロロ酢酸	mg/l		0.004			0.006			< 0.002			< 0.002		0.006	< 0.002	0.003
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.002			0.003			0.002			0.002		0.003	0.002	0.002
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.02			0.02			0.01			< 0.01		0.02	< 0.01	0.01
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		5.0			4.2			4.5			4.7		5.0	4.2	4.6
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.0	5.1	5.0	4.5	4.3	5.9	4.7	4.7	4.5	4.4	5.2	4.7	5.9	4.3	4.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		16.2			15.0			15.6			15.5		16.2	15.0	15.6
蒸発残留物	mg/l		53			32			47			35		53	32	42
陰イオン界面活性剤	mg/l								< 0.02							< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l		0.000001			0.000002			0.000001			< 0.000001		0.000002	< 0.000001	0.000001
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l		< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001		< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l								< 0.0005							< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.4	0.6	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.6	0.3	0.4
pH値		7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.5	7.4	7.3	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

豊田第2供給点

		平成27年 4月8日	5月19日	6月8日	7月15日	8月4日	9月3日	10月7日	11月9日	12月3日	平成28年 1月7日	2月2日	3月8日	最高	最低	平均
水温	℃	10.2	17.9	18.8	22.2	24.2	21.2	18.6	17.1	12.5	8.0	8.0	9.7	24.2	8.0	15.7
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.23			0.17			0.24			0.29		0.29	0.17	0.23
フッ素及びその化合物	mg/l		0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05		0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l											< 0.0002				< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l											< 0.005				< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ジクロロメタン	mg/l											< 0.001				< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ベンゼン	mg/l											< 0.001				< 0.001
塩素酸	mg/l		0.03			0.06			0.03			0.04		0.06	0.03	0.04
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.008			0.008			0.006			0.003		0.008	0.003	0.006
ジクロロ酢酸	mg/l		0.008			0.009			0.005			0.003		0.009	0.003	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.010			0.011			0.008			0.004		0.011	0.004	0.008
トリクロロ酢酸	mg/l		0.003			0.005			< 0.002			< 0.002		0.005	< 0.002	0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.002			0.003			0.002			0.001		0.003	0.001	0.002
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.02			0.02			0.01			< 0.01		0.02	< 0.01	0.01
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		4.8			4.4			4.9			4.8		4.9	4.4	4.7
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.0	4.9	5.0	4.7	4.5	5.6	4.8	5.2	4.5	4.5	5.3	4.7	5.6	4.5	4.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		16.7			15.1			15.7			15.6		16.7	15.1	15.8
蒸発残留物	mg/l		52			33			46			35		52	33	42
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l		0.000001			0.000001			0.000001			< 0.000001		0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l		< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001		< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
pH値		7.4	7.4	7.3	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	0.6	0.5	0.7	0.5	0.6
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

三好供給点

		平成27年 4月8日	5月19日	6月8日	7月15日	8月4日	9月3日	10月7日	11月9日	12月3日	平成28年 1月7日	2月2日	3月8日	最高	最低	平均
水温	℃	10.2	17.9	19.0	22.3	24.6	21.7	19.2	16.0	12.0	7.9	5.8	8.6	24.6	5.8	15.4
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l		< 0.00005													< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.22			0.17			0.23			0.30		0.30	0.17	0.23
フッ素及びその化合物	mg/l		0.05			0.05			< 0.05			< 0.05		0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002													< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005													< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.001													< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001													< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001													< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001													< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001													< 0.001
塩素酸	mg/l		0.03			0.04			0.03			0.04		0.04	0.03	0.04
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.009			0.009			0.007			0.004		0.009	0.004	0.007
ジクロロ酢酸	mg/l		0.008			0.007			0.004			0.003		0.008	0.003	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.011			0.012			0.009			0.006		0.012	0.006	0.010
トリクロロ酢酸	mg/l		0.005			0.006			< 0.002			< 0.002		0.006	< 0.002	0.003
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.002			0.003			0.002			0.002		0.003	0.002	0.002
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.02			0.02			0.01			< 0.01		0.02	< 0.01	0.01
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		5.1			4.2			4.5			4.7		5.1	4.2	4.6
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.0	5.1	5.0	4.5	4.3	5.9	4.7	4.7	4.5	4.4	5.2	4.7	5.9	4.3	4.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		16.3			15.0			15.6			15.6		16.3	15.0	15.6
蒸発残留物	mg/l		58			30			43			37		58	30	42
陰イオン界面活性剤	mg/l		< 0.02													< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l		0.000001			0.000002			0.000001			< 0.000001		0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l		< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001		< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l		< 0.0005													< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.6	0.3	0.4
pH値		7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.5	7.4	7.3	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

岡崎第1供給点

		平成27年 4月8日	5月19日	6月8日	7月15日	8月4日	9月3日	10月7日	11月9日	12月3日	平成28年 1月7日	2月2日	3月8日	最高	最低	平均
水温	℃	10.0	17.4	18.8	21.3	24.1	22.2	18.6	16.4	11.9	7.9	5.9	8.2	24.1	5.9	15.2
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l		< 0.00005													< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.24			0.18			0.22			0.29		0.29	0.18	0.23
フッ素及びその化合物	mg/l		0.06			< 0.05			< 0.05			< 0.05		0.06	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002													< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005													< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.001													< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001													< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001													< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001													< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001													< 0.001
塩素酸	mg/l		0.04			0.04			0.03			0.04		0.04	0.03	0.04
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.010			0.014			0.009			0.006		0.014	0.006	0.010
ジクロロ酢酸	mg/l		0.009			0.004			0.005			0.004		0.009	0.004	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.012			0.018			0.012			0.008		0.018	0.008	0.013
トリクロロ酢酸	mg/l		0.005			0.005			0.002			0.004		0.005	0.002	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.002			0.004			0.003			0.002		0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.02			0.02			0.01			< 0.01		0.02	< 0.01	0.01
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		5.3			4.2			4.5			4.8		5.3	4.2	4.7
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.8	5.5	5.3	4.8	4.4	5.9	4.9	4.7	4.6	4.5	5.5	4.5	5.9	4.4	5.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		16.2			14.8			15.4			15.6		16.2	14.8	15.5
蒸発残留物	mg/l		60			33			41			32		60	32	42
陰イオン界面活性剤	mg/l		< 0.02													< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l		< 0.000001			0.000003			0.000001			< 0.000001		0.000003	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l		< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001		< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l		< 0.0005													< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.4	0.6	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.6	0.3	0.4
pH値		7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.5	7.4	7.3	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

安城第1供給点

		平成27年 4月8日	5月19日	6月8日	7月15日	8月4日	9月3日	10月7日	11月9日	12月3日	平成28年 1月7日	2月2日	3月8日	最高	最低	平均
水温	℃	10.2	17.6	18.6	21.7	24.1	21.7	18.6	15.7	11.9	8.0	6.0	8.5	24.1	6.0	15.2
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l					< 0.00005										< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.24			0.17			0.22			0.31		0.31	0.17	0.24
フッ素及びその化合物	mg/l		0.06			0.05			< 0.05			< 0.05		0.06	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l					< 0.0002										< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005										< 0.005
シスー1,2-ジクロロエチレン及びトランスー1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.001										< 0.001
ジクロロメタン	mg/l					< 0.001										< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.001										< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001										< 0.001
ベンゼン	mg/l					< 0.001										< 0.001
塩素酸	mg/l		0.04			0.05			0.03			0.03		0.05	0.03	0.04
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.009			0.011			0.008			0.005		0.011	0.005	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l		0.008			0.010			0.005			0.004		0.010	0.004	0.007
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.011			0.015			0.011			0.007		0.015	0.007	0.011
トリクロロ酢酸	mg/l		0.004			0.009			< 0.002			0.003		0.009	< 0.002	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.002			0.004			0.003			0.002		0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.02			0.02			0.01			< 0.01		0.02	< 0.01	0.01
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		5.4			4.2			4.5			4.7		5.4	4.2	4.7
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.9	5.5	5.3	4.6	4.3	5.8	4.8	4.7	4.6	4.4	5.2	4.5	5.8	4.3	4.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		16.5			14.7			15.4			15.6		16.5	14.7	15.6
蒸発残留物	mg/l		57			31			47			34		57	31	42
陰イオン界面活性剤	mg/l					< 0.02										< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l		0.000001			0.000003			0.000001			< 0.000001		0.000003	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l		< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001		< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l					< 0.0005										< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.6	0.3	0.4
pH値		7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

知立供給点

		平成27年									平成28年			最高	最低	平均
		4月8日	5月19日	6月8日	7月15日	8月4日	9月3日	10月7日	11月9日	12月3日	1月7日	2月2日	3月8日			
水温	℃	10.9	17.4	19.5	20.4	24.3	25.8	20.1	17.1	14.0	8.6	6.0	8.9	25.8	6.0	16.1
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l					< 0.00005										< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.18			0.17			0.16			0.25		0.25	0.16	0.19
フッ素及びその化合物	mg/l		0.08			0.05			0.08			0.09		0.09	0.05	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l					< 0.0002										< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l					< 0.005										< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l					< 0.001										< 0.001
ジクロロメタン	mg/l					< 0.001										< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.001										< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001										< 0.001
ベンゼン	mg/l					< 0.001										< 0.001
塩素酸	mg/l		0.05			0.04			0.06			0.03		0.06	0.03	0.05
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.014			0.009			0.016			0.005		0.016	0.005	0.011
ジクロロ酢酸	mg/l		0.012			0.009			0.013			0.004		0.013	0.004	0.010
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.019			0.012			0.022			0.008		0.022	0.008	0.015
トリクロロ酢酸	mg/l		0.010			0.008			0.008			0.004		0.010	0.004	0.008
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.005			0.003			0.006			0.003		0.006	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.02			0.02			0.02			< 0.01		0.02	< 0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		4.4			4.2			5.9			5.9		5.9	4.2	5.1
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.4	5.2	5.4	5.7	4.3	6.3	6.7	6.8	5.7	5.8	7.0	5.6	7.0	4.3	5.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		18.3			15.0			20.7			21.3		21.3	15.0	18.8
蒸発残留物	mg/l		49			33			50			39		50	33	43
陰イオン界面活性剤	mg/l					< 0.02										< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l		< 0.000001			0.000003			0.000001			0.000001		0.000003	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l		< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001		< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l					< 0.0005										< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	0.6	0.5	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
pH値		7.2	7.3	7.2	7.0	7.4	7.1	7.1	7.2	7.3	7.4	7.2	7.2	7.4	7.0	7.2
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.4	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

碧南第2供給点

		平成27年 4月7日	5月20日	6月10日	7月14日	8月3日	9月2日	10月6日	11月10日	12月1日	平成28年 1月5日	2月8日	3月9日	最高	最低	平均
水温	℃	10.6	17.7	19.1	21.0	24.0	23.9	20.5	16.6	13.4	9.5	6.8	8.5	24.0	6.8	16.0
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005														< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.30			0.25			0.28			0.27			0.30	0.25	0.28
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002														< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005														< 0.005
シスー1,2-ジクロロエチレン及びトランスー1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.001														< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001														< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001														< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001														< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001														< 0.001
塩素酸	mg/l	0.03			0.04			0.06			0.03			0.06	0.03	0.04
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.009			0.021			0.011			0.005			0.021	0.005	0.012
ジクロロ酢酸	mg/l	0.007			0.008			0.004			0.005			0.008	0.004	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.011			0.025			0.014			0.007			0.025	0.007	0.014
トリクロロ酢酸	mg/l	0.006			0.010			0.007			0.003			0.010	0.003	0.007
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002			0.004			0.003			0.002			0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	< 0.01			0.02			0.01			< 0.01			0.02	< 0.01	< 0.01
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	4.3			4.7			4.7			4.5			4.7	4.3	4.6
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.6	5.1	5.0	5.0	4.5	6.7	5.0	4.9	4.6	4.4	5.2	4.7	6.7	4.4	5.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	14.5			15.4			14.3			14.9			15.4	14.3	14.8
蒸発残留物	mg/l	51			49			42			43			51	42	46
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02														< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001			0.000002			0.000002			< 0.000001			0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005														< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.6	0.3	0.4
pH値		7.3	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l			0.002		< 0.001								0.002	< 0.001	0.001
抱水クロラール	mg/l			0.006		0.004								0.006	0.004	0.005
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml			0		0								0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

豊田第3供給点

		平成27年 4月8日	5月19日	6月8日	7月15日	8月4日	9月3日	10月7日	11月9日	12月3日	平成28年 1月7日	2月2日	3月8日	最高	最低	平均
水温	℃	10.7	17.9	19.3	21.2	24.6	23.5	19.5	16.4	12.7	8.3	5.7	8.3	24.6	5.7	15.7
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.18			0.17			0.15			0.25		0.25	0.15	0.19
フッ素及びその化合物	mg/l		0.08			0.08			0.09			0.09		0.09	0.08	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l											< 0.0002				< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l											< 0.005				< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ジクロロメタン	mg/l											< 0.001				< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ベンゼン	mg/l											< 0.001				< 0.001
塩素酸	mg/l		0.06			0.07			0.06			0.04		0.07	0.04	0.06
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.014			0.013			0.012			0.005		0.014	0.005	0.011
ジクロロ酢酸	mg/l		0.013			0.017			0.010			0.004		0.017	0.004	0.011
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.018			0.017			0.016			0.008		0.018	0.008	0.015
トリクロロ酢酸	mg/l		0.010			0.015			0.005			0.005		0.015	0.005	0.009
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.004			0.004			0.004			0.003		0.004	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.02			0.02			0.02			< 0.01		0.02	< 0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		4.5			5.0			5.7			6.0		6.0	4.5	5.3
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.6	5.3	5.7	5.4	6.4	6.2	7.5	6.6	5.9	5.9	7.1	5.7	7.5	5.3	6.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		17.9			18.8			20.5			21.2		21.2	17.9	19.6
蒸発残留物	mg/l		54			34			52			47		54	34	47
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l		< 0.000001			0.000002			0.000002			0.000002		0.000002	< 0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l		< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001		< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4	0.6	0.5	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
pH値		7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	7.1	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.0	7.2
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.6	0.5	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

安城第2供給点

		平成27年 4月6日	5月18日	6月9日	7月13日	8月5日	9月1日	10月5日	11月11日	12月2日	平成28年 1月6日	2月1日	3月7日	最高	最低	平均
水温	℃	11.0	17.6	19.1	20.3	25.0	23.8	20.0	16.0	13.0	8.9	6.1	8.7	25.0	6.1	15.8
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l						< 0.00005									< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.18			0.24			0.21			0.25	0.25	0.18	0.22
フッ素及びその化合物	mg/l			0.08			0.08			0.08			0.07	0.08	0.07	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l						< 0.0002									< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l						< 0.005									< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l						< 0.001									< 0.001
ジクロロメタン	mg/l						< 0.001									< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l						< 0.001									< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l						< 0.001									< 0.001
ベンゼン	mg/l						< 0.001									< 0.001
塩素酸	mg/l			0.06			0.11			0.05			0.03	0.11	0.03	0.06
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.017			0.026			0.014			0.005	0.026	0.005	0.016
ジクロロ酢酸	mg/l			0.013			0.013			0.014			0.004	0.014	0.004	0.011
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.022			0.031			0.017			0.007	0.031	0.007	0.019
トリクロロ酢酸	mg/l			0.012			0.009			0.017			0.005	0.017	0.005	0.011
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.005			0.005			0.003			0.002	0.005	0.002	0.004
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.02			0.01			< 0.01	0.02	< 0.01	0.01
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			4.8			5.2			5.0			4.7	5.2	4.7	4.9
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.7	5.3	5.4	5.7	7.1	6.2	5.8	7.2	5.6	5.4	7.2	5.4	7.2	5.3	6.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			20.3			19.4			17.5			16.7	20.3	16.7	18.5
蒸発残留物	mg/l			52			50			62			47	62	47	53
陰イオン界面活性剤	mg/l						< 0.02									< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l			0.000001			< 0.000001			0.000001			< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l						< 0.0005									< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4	0.6	0.5	0.7	0.6	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5
pH値		7.0	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.0	7.2
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

知立第2供給点

		平成27年 4月7日	5月20日	6月10日	7月14日	8月3日	9月2日	10月6日	11月10日	12月1日	平成28年 1月5日	2月8日	3月9日	最高	最低	平均
水温	℃	11.0	18.0	19.1	20.7	23.8	23.6	20.1	16.8	13.0	8.8	6.1	9.0	23.8	6.1	15.8
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l							< 0.00005								< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.25			0.21			0.18			0.24			0.25	0.18	0.22
フッ素及びその化合物	mg/l	0.08			0.08			0.06			0.08			0.08	0.06	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l							< 0.0002								< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l							< 0.005								< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l							< 0.001								< 0.001
ジクロロメタン	mg/l							< 0.001								< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l							< 0.001								< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l							< 0.001								< 0.001
ベンゼン	mg/l							< 0.001								< 0.001
塩素酸	mg/l	0.03			0.07			0.07			0.04			0.07	0.03	0.05
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.007			0.029			0.017			0.006			0.029	0.006	0.015
ジクロロ酢酸	mg/l	0.005			0.019			0.016			0.006			0.019	0.005	0.012
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.010			0.032			0.021			0.009			0.032	0.009	0.018
トリクロロ酢酸	mg/l	0.006			0.019			0.014			0.004			0.019	0.004	0.011
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.003			0.003			0.004			0.003			0.004	0.003	0.003
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	< 0.01			0.02			0.02			0.01			0.02	< 0.01	0.01
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	4.4			4.7			4.8			5.0			5.0	4.4	4.7
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.3	5.3	5.6	5.5	6.4	5.9	6.0	6.7	5.2	5.4	6.5	5.8	6.7	5.2	5.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	18.0			18.2			16.4			18.9			18.9	16.4	17.9
蒸発残留物	mg/l	56			55			47			41			56	41	50
陰イオン界面活性剤	mg/l							< 0.02								< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001			0.000002			0.000002			< 0.000001			0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l							< 0.0005								< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4	0.6	0.5	0.5	0.7	0.4	0.5	0.4	0.7	0.4	0.5
pH値		7.1	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.3	7.4	7.4	7.3	7.2	7.4	7.1	7.2
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.7	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

刈谷第3-2供給点

		平成27年 4月7日	5月20日	6月10日	7月14日	8月3日	9月2日	10月6日	11月10日	12月1日	平成28年 1月5日	2月8日	3月9日	最高	最低	平均
水温	℃	10.9	17.7	19.1	20.5	23.8	23.5	20.0	16.8	13.6	8.9	6.4	8.6	23.8	6.4	15.8
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005											< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.25			0.21			0.18			0.24			0.25	0.18	0.22
フッ素及びその化合物	mg/l	0.08			0.07			0.06			0.08			0.08	0.06	0.07
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002											< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005											< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.001											< 0.001
ジクロロメタン	mg/l				< 0.001											< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.001											< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001											< 0.001
ベンゼン	mg/l				< 0.001											< 0.001
塩素酸	mg/l	0.03			0.06			0.07			0.04			0.07	0.03	0.05
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.007			0.039			0.018			0.007			0.039	0.007	0.018
ジクロロ酢酸	mg/l	0.005			0.019			0.016			0.006			0.019	0.005	0.012
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.010			0.044			0.022			0.010			0.044	0.010	0.022
トリクロロ酢酸	mg/l	0.006			0.018			0.014			0.005			0.018	0.005	0.011
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.003			0.005			0.004			0.003			0.005	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	< 0.01			0.02			0.02			0.01			0.02	< 0.01	0.01
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	4.4			4.7			4.8			5.0			5.0	4.4	4.7
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.3	5.3	5.2	5.5	6.4	5.9	5.9	6.7	5.1	5.5	6.5	5.8	6.7	5.1	5.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	18.2			18.5			16.6			18.9			18.9	16.6	18.1
蒸発残留物	mg/l	51			56			43			43			56	43	48
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02											< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001			0.000001			0.000002			0.000001			0.000002	0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005											< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5
pH値		7.1	7.3	7.2	7.1	7.0	7.0	7.1	7.2	7.3	7.3	7.1	7.1	7.3	7.0	7.2
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

岡山供給点

		平成27年 4月6日	5月18日	6月9日	7月13日	8月5日	9月1日	10月5日	11月11日	12月2日	平成28年 1月6日	2月1日	3月7日	最高	最低	平均
水温	℃	11.3	17.9	19.3	21.0	24.8	23.5	20.6	16.6	13.9	9.5	6.8	9.2	24.8	6.8	16.2
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l						< 0.00005									< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.17			0.23			0.21			0.25	0.25	0.17	0.22
フッ素及びその化合物	mg/l			0.07			0.08			0.08			0.07	0.08	0.07	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l						< 0.0002									< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l						< 0.005									< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l						< 0.001									< 0.001
ジクロロメタン	mg/l						< 0.001									< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l						< 0.001									< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l						< 0.001									< 0.001
ベンゼン	mg/l						< 0.001									< 0.001
塩素酸	mg/l			0.07			0.11			0.05			0.03	0.11	0.03	0.07
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.020			0.024			0.013			0.005	0.024	0.005	0.016
ジクロロ酢酸	mg/l			0.019			0.007			0.004			0.004	0.019	0.004	0.009
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.026			0.029			0.017			0.007	0.029	0.007	0.020
トリクロロ酢酸	mg/l			0.014			0.016			0.013			0.005	0.016	0.005	0.012
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.006			0.005			0.004			0.002	0.006	0.002	0.004
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			0.01			< 0.01			< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.02			0.01			< 0.01	0.02	< 0.01	0.01
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.0			5.1			4.8			4.7	5.1	4.7	4.9
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	6.3	5.4	5.8	5.5	6.9	6.2	5.5	6.6	5.4	5.4	7.3	5.4	7.3	5.4	6.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			20.7			19.8			17.7			16.8	20.7	16.8	18.8
蒸発残留物	mg/l			52			48			56			44	56	44	50
陰イオン界面活性剤	mg/l						< 0.02									< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l			< 0.000001			0.000002			0.000001			0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l						< 0.0005									< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
pH値		7.0	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	7.0	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.0	7.2
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l			0.001		0.001								0.001	0.001	0.001
抱水クロラール	mg/l			0.003		0.005								0.005	0.003	0.004
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml			0		5								5	0	3
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

高浜第1供給点

		平成27年 4月7日	5月20日	6月10日	7月14日	8月3日	9月2日	10月6日	11月10日	12月1日	平成28年 1月5日	2月8日	3月9日	最高	最低	平均
水温	℃	11.5	18.4	19.4	22.2	25.1	24.8	20.3	17.8	13.6	8.9	6.4	9.3	25.1	6.4	16.5
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l										< 0.00005					< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.25			0.21			0.19			0.26			0.26	0.19	0.23
フッ素及びその化合物	mg/l	0.08			0.08			0.07			< 0.05			0.08	< 0.05	0.06
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l										< 0.0002					< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l										< 0.005					< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l										< 0.001					< 0.001
ジクロロメタン	mg/l										< 0.001					< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l										< 0.001					< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l										< 0.001					< 0.001
ベンゼン	mg/l										< 0.001					< 0.001
塩素酸	mg/l	0.03			0.06			0.04			0.02			0.06	0.02	0.04
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.004			0.008			0.008			0.005			0.008	0.004	0.006
ジクロロ酢酸	mg/l	0.005			0.002			0.002			0.004			0.005	0.002	0.003
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.006			0.010			0.011			0.007			0.011	0.006	0.009
トリクロロ酢酸	mg/l	0.003			0.005			0.005			0.002			0.005	0.002	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002			0.002			0.003			0.002			0.003	0.002	0.002
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			0.01			< 0.01			0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02			0.03			0.02			< 0.01			0.03	< 0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.3			4.5			4.6			4.5			5.3	4.5	4.7
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.5	5.1	5.6	5.2	5.3	5.5	5.3	5.7	4.9	4.5	5.2	5.8	5.8	4.5	5.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	18.6			18.4			16.4			14.7			18.6	14.7	17.0
蒸発残留物	mg/l	59			53			45			36			59	36	48
陰イオン界面活性剤	mg/l										< 0.02					< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001			0.000003			0.000002			< 0.000001			0.000003	< 0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l										< 0.0005					< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.6	0.3	0.5
pH値		7.2	7.4	7.3	7.4	7.2	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.2	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l			0.002		< 0.001								0.002	< 0.001	0.001
抱水クロラール	mg/l			0.005		0.002								0.005	0.002	0.004
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml			0		0								0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

高浜第2供給点

		平成27年 4月7日	5月20日	6月10日	7月14日	8月3日	9月2日	10月6日	11月10日	12月1日	平成28年 1月5日	2月8日	3月9日	最高	最低	平均
水温	℃	11.3	18.2	19.5	22.3	25.3	24.5	20.2	16.8	13.5	8.8	6.4	10.3	25.3	6.4	16.4
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l										< 0.00005					< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.25			0.21			0.19			0.27			0.27	0.19	0.23
フッ素及びその化合物	mg/l	0.08			0.08			0.06			0.05			0.08	0.05	0.07
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l										< 0.0002					< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l										< 0.005					< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l										< 0.001					< 0.001
ジクロロメタン	mg/l										< 0.001					< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l										< 0.001					< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l										< 0.001					< 0.001
ベンゼン	mg/l										< 0.001					< 0.001
塩素酸	mg/l	0.03			0.07			0.05			0.02			0.07	0.02	0.04
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.005			0.014			0.008			0.005			0.014	0.005	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l	0.004			0.003			0.003			0.004			0.004	0.003	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.007			0.018			0.011			0.007			0.018	0.007	0.011
トリクロロ酢酸	mg/l	0.003			0.005			0.005			0.003			0.005	0.003	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002			0.004			0.003			0.002			0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02			0.04			0.02			< 0.01			0.04	< 0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.2			4.6			4.6			4.5			5.2	4.5	4.7
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.5	5.1	5.3	5.3	5.3	5.6	5.4	5.7	4.9	4.5	5.2	5.5	5.7	4.5	5.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	18.7			18.7			16.3			15.0			18.7	15.0	17.2
蒸発残留物	mg/l	54			53			45			35			54	35	47
陰イオン界面活性剤	mg/l										< 0.02					< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001			0.000002			0.000002			< 0.000001			0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l										< 0.0005					< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.6	0.3	0.5
pH値		7.3	7.4	7.4	7.4	7.2	7.2	7.1	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.1	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

刈谷第2供給点

		平成27年 4月7日	5月20日	6月10日	7月14日	8月3日	9月2日	10月6日	11月10日	12月1日	平成28年 1月5日	2月8日	3月9日	最高	最低	平均
水温	℃	11.3	18.5	19.5	22.1	25.4	24.5	20.1	17.0	13.3	8.9	6.2	9.2	25.4	6.2	16.3
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l							< 0.00005								< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.25			0.20			0.19			0.23			0.25	0.19	0.22
フッ素及びその化合物	mg/l	0.08			0.08			0.07			0.08			0.08	0.07	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l							< 0.0002								< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l							< 0.005								< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l							< 0.001								< 0.001
ジクロロメタン	mg/l							< 0.001								< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l							< 0.001								< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l							< 0.001								< 0.001
ベンゼン	mg/l							< 0.001								< 0.001
塩素酸	mg/l	0.03			0.06			0.04			0.03			0.06	0.03	0.04
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.004			0.011			0.008			0.004			0.011	0.004	0.007
ジクロロ酢酸	mg/l	0.004			0.003			0.003			< 0.002			0.004	< 0.002	0.003
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.006			0.014			0.011			0.006			0.014	0.006	0.009
トリクロロ酢酸	mg/l	0.003			0.004			0.004			< 0.002			0.004	< 0.002	0.003
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002			0.003			0.003			0.002			0.003	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02			0.03			0.03			0.02			0.03	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.1			4.4			4.8			5.4			5.4	4.4	4.9
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.4	5.0	5.3	5.2	5.2	5.5	5.4	5.7	4.9	5.4	6.2	5.5	6.2	4.9	5.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	18.7			18.5			15.7			18.6			18.7	15.7	17.9
蒸発残留物	mg/l	58			49			43			43			58	43	48
陰イオン界面活性剤	mg/l							< 0.02								< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001			0.000003			0.000002			0.000001			0.000003	0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l							< 0.0005								< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5
pH値		7.3	7.4	7.3	7.3	7.2	7.1	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.1	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

刈谷第3供給点

		平成27年									平成28年			最高	最低	平均
		4月7日	5月20日	6月10日	7月14日	8月3日	9月2日	10月6日	11月10日	12月1日	1月5日	2月8日	3月9日			
水温	℃	11.0	18.5	19.5	22.0	25.5	24.3	20.2	17.3	13.6	9.0	6.4	8.5	25.5	6.4	16.3
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005											< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.25			0.20			0.19			0.24			0.25	0.19	0.22
フッ素及びその化合物	mg/l	0.08			0.08			0.07			0.08			0.08	0.07	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002											< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005											< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.001											< 0.001
ジクロロメタン	mg/l				< 0.001											< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.001											< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001											< 0.001
ベンゼン	mg/l				< 0.001											< 0.001
塩素酸	mg/l	0.02			0.06			0.04			0.04			0.06	0.02	0.04
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.007			0.007			0.008			0.007			0.008	0.007	0.007
ジクロロ酢酸	mg/l	0.005			0.003			0.003			0.006			0.006	0.003	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.010			0.010			0.011			0.010			0.011	0.010	0.010
トリクロロ酢酸	mg/l	0.006			0.004			0.004			0.005			0.006	0.004	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.003			0.003			0.003			0.003			0.003	0.003	0.003
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	< 0.01			0.03			0.03			< 0.01			0.03	< 0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	4.5			4.3			4.8			5.0			5.0	4.3	4.7
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.4	5.0	5.2	5.1	5.2	5.5	5.4	6.7	5.1	5.5	6.6	5.5	6.7	5.0	5.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	18.3			18.7			16.1			19.0			19.0	16.1	18.0
蒸発残留物	mg/l	54			49			41			44			54	41	47
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02											< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001			0.000003			0.000002			0.000001			0.000003	0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005											< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5
pH値		7.1	7.3	7.3	7.3	7.2	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.1	7.3	7.1	7.2
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5	0.6	0.3	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

幸田浄水場浄水

		平成27年 4月7日	5月18日	6月8日	7月13日	8月3日	9月2日	10月5日	11月10日	12月1日	平成28年 1月5日	2月1日	3月7日	最高	最低	平均
水温	℃	13.5	19.8	20.1	24.0	27.5	22.9	19.4	16.5	11.2	8.0	6.9	10.0	27.5	6.9	16.7
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.42	0.35	0.35	0.36	0.27	0.42	0.36	0.37	0.36	0.40	0.44	0.36	0.44	0.27	0.37
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
シスー1,2−ジクロロエチレン及びトランスー1,2−ジクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.03	0.06	0.06	0.09	0.11	0.13	0.08	0.05	0.04	0.03	0.03	0.03	0.13	0.03	0.06
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.007	0.009	0.009	0.013	0.010	0.008	0.008	0.005	0.004	0.003	0.006	0.004	0.013	0.003	0.007
ジクロロ酢酸	mg/l	0.007	0.010	0.009	0.014	0.009	0.006	0.011	0.006	0.005	0.003	0.006	0.004	0.014	0.003	0.008
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.009	0.013	0.012	0.017	0.016	0.012	0.011	0.007	0.006	0.005	0.007	0.006	0.017	0.005	0.010
トリクロロ酢酸	mg/l	0.004	0.006	0.005	0.007	0.006	0.004	0.005	0.002	0.003	< 0.002	0.004	0.004	0.007	< 0.002	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002	0.004	0.003	0.004	0.005	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.005	0.001	0.003
ブロモホルム	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	< 0.01	0.01	0.03	< 0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	7.3	6.6	7.5	6.2	6.1	7.1	6.1	6.5	6.5	6.3	7.4	6.0	7.5	6.0	6.6
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	8.0	7.1	8.5	6.6	6.6	7.9	7.0	6.6	6.7	6.3	9.7	6.5	9.7	6.3	7.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	18.5	18.1	18.9	17.1	17.2	15.9	15.8	18.1	18.5	18.3	17.4	17.4	18.9	15.8	17.6
蒸発残留物	mg/l	54	57	63	70	49	51	49	53	48	52	55	52	70	48	54
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000004	0.000002	0.000004	0.000004	0.000001	0.000002	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000004	< 0.000001	0.000002
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.8	0.5	0.8	0.5	0.6
pH値		7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/l			< 0.0001		< 0.0001								< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ニッケル及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
1,2−ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004		< 0.0004								< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
トルエン	mg/l			< 0.02		< 0.02								< 0.02	< 0.02	< 0.02
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l			< 0.008		< 0.008								< 0.008	< 0.008	< 0.008
ジクロロアセトニトリル	mg/l			0.001		< 0.001								0.001	< 0.001	< 0.001
抱水クロラール	mg/l			0.003		0.002								0.003	0.002	0.003
農薬類				0.00		0.00								0.00	0.00	0.00
残留塩素	mg/l	0.6	0.6	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.8	0.5	0.6
遊離炭酸	mg/l			1.0		1.0								1.0	1.0	1.0
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l			< 0.002		< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l			1.1		0.8								1.1	0.8	1.0
腐食性(ランゲリア指数)				−1.8		−1.9								−1.8	−1.9	−1.9
従属栄養細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,1−ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
総アルカリ度	mg/l	18.5	18.5	21.0	16.5	17.0	14.5	17.0	20.5	20.5	20.0	15.5	18.0	21.0	14.5	18.1

岡崎第2供給点

		平成27年 4月6日	5月18日	6月9日	7月13日	8月5日	9月1日	10月5日	11月11日	12月2日	平成28年 1月6日	2月1日	3月7日	最高	最低	平均
水温	℃	13.7	18.6	18.9	22.9	26.9	22.5	19.0	15.6	10.4	7.1	6.5	9.6	26.9	6.5	16.0
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l									< 0.00005						< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.35			0.43			0.36			0.37	0.43	0.35	0.38
フッ素及びその化合物	mg/l			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l									< 0.0002						< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l									< 0.005						< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l									< 0.001						< 0.001
ジクロロメタン	mg/l									< 0.001						< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l									< 0.001						< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l									< 0.001						< 0.001
ベンゼン	mg/l									< 0.001						< 0.001
塩素酸	mg/l			0.06			0.10			0.03			0.03	0.10	0.03	0.06
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.012			0.009			0.004			0.004	0.012	0.004	0.007
ジクロロ酢酸	mg/l			0.011			0.005			< 0.002			0.003	0.011	< 0.002	0.005
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.016			0.012			0.006			0.006	0.016	0.006	0.010
トリクロロ酢酸	mg/l			0.007			0.004			< 0.002			0.003	0.007	< 0.002	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.004			0.003			0.002			0.002	0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.03			0.01			< 0.01	0.03	< 0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			6.8			8.6			6.4			6.0	8.6	6.0	7.0
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	6.6	7.0	7.7	6.4	6.7	10	7.2	7.1	6.5	6.4	10	6.4	10	6.4	7.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			19.7			14.6			18.7			17.6	19.7	14.6	17.7
蒸発残留物	mg/l			56			53			63			50	63	50	56
陰イオン界面活性剤	mg/l									< 0.02						< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l			0.000003			0.000001			0.000001			0.000001	0.000003	0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l									< 0.0005						< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.5	0.5	0.8	0.4	0.8	0.4	0.6
pH値		7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.6	7.4	7.5
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	0.5	0.6	0.4	0.5	0.5	0.7	0.4	0.6
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

幸田第1供給点

		平成27年 4月6日	5月18日	6月9日	7月13日	8月5日	9月1日	10月5日	11月11日	12月2日	平成28年 1月6日	2月1日	3月7日	最高	最低	平均
水温	℃	12.1	19.0	19.4	22.2	26.5	23.4	19.9	15.8	11.7	8.2	6.5	9.3	26.5	6.5	16.2
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l												< 0.00005			< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.34			0.38			0.37			0.37	0.38	0.34	0.37
フッ素及びその化合物	mg/l			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l												< 0.0002			< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l												< 0.005			< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												< 0.001			< 0.001
ジクロロメタン	mg/l												< 0.001			< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l												< 0.001			< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l												< 0.001			< 0.001
ベンゼン	mg/l												< 0.001			< 0.001
塩素酸	mg/l			0.06			0.10			0.03			0.02	0.10	0.02	0.05
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.017			0.012			0.006			0.005	0.017	0.005	0.010
ジクロロ酢酸	mg/l			0.013			0.005			0.003			0.003	0.013	0.003	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.022			0.017			0.009			0.007	0.022	0.007	0.014
トリクロロ酢酸	mg/l			0.011			0.006			0.003			0.003	0.011	0.003	0.006
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.005			0.005			0.003			0.002	0.005	0.002	0.004
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.03			0.02			0.01	0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			7.2			7.7			6.4			5.9	7.7	5.9	6.8
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	6.8	7.2	8.1	6.7	6.5	9.1	8.6	6.8	6.6	6.4	13	6.4	13	6.4	7.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			19.5			16.8			19.0			17.5	19.5	16.8	18.2
蒸発残留物	mg/l			58			52			63			49	63	49	56
陰イオン界面活性剤	mg/l												< 0.02			< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l			0.000003			0.000002			0.000002			< 0.000001	0.000003	< 0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l												< 0.0005			< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.8	0.7	0.5	0.4	0.7	0.5	0.8	0.4	0.6
pH値		7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.4	7.6	7.4	7.5
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.6	0.3	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

幸田第2供給点

		平成27年 4月6日	5月18日	6月9日	7月13日	8月5日	9月1日	10月5日	11月11日	12月2日	平成28年 1月6日	2月1日	3月7日	最高	最低	平均
水温	℃	12.4	19.1	19.4	21.5	26.5	23.5	20.0	16.2	11.8	7.8	6.2	9.3	26.5	6.2	16.1
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l												< 0.00005			< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.36			0.41			0.36			0.38	0.41	0.36	0.38
フッ素及びその化合物	mg/l			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l												< 0.0002			< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l												< 0.005			< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												< 0.001			< 0.001
ジクロロメタン	mg/l												< 0.001			< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l												< 0.001			< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l												< 0.001			< 0.001
ベンゼン	mg/l												< 0.001			< 0.001
塩素酸	mg/l			0.06			0.11			0.03			0.03	0.11	0.03	0.06
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.018			0.016			0.008			0.005	0.018	0.005	0.012
ジクロロ酢酸	mg/l			0.009			0.006			0.004			0.004	0.009	0.004	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.024			0.021			0.011			0.008	0.024	0.008	0.016
トリクロロ酢酸	mg/l			0.011			0.007			0.006			0.004	0.011	0.004	0.007
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.006			0.005			0.003			0.003	0.006	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.03			0.02			< 0.01	0.03	< 0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			7.3			8.1			6.4			6.0	8.1	6.0	7.0
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	6.7	7.3	8.4	7.4	6.5	9.7	8.9	6.6	6.6	6.4	10	6.5	10	6.4	7.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			19.5			16.2			18.8			17.5	19.5	16.2	18.0
蒸発残留物	mg/l			57			54			66			48	66	48	56
陰イオン界面活性剤	mg/l												< 0.02			< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l			0.000002			0.000002			0.000002			< 0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l												< 0.0005			< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.7	0.4	0.6
pH値		7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.6	7.5	7.5	7.4	7.6	7.4	7.5
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

幸田第3供給点

		平成27年									平成28年			最高	最低	平均
		4月6日	5月18日	6月9日	7月13日	8月5日	9月1日	10月5日	11月11日	12月2日	1月6日	2月1日	3月7日			
水温	℃	12.8	19.3	19.4	22.3	26.9	23.2	19.7	16.2	10.9	7.5	6.1	9.1	26.9	6.1	16.1
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l			＜0.0003			＜0.0003			＜0.0003			＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003
水銀及びその化合物	mg/l									＜0.00005						＜0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
鉛及びその化合物	mg/l			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
六価クロム化合物	mg/l			＜0.005			＜0.005			＜0.005			＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005
亜硝酸態窒素	mg/l			＜0.004			＜0.004			＜0.004			＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.35			0.40			0.36			0.38	0.40	0.35	0.37
フッ素及びその化合物	mg/l			＜0.05			＜0.05			＜0.05			＜0.05	＜0.05	＜0.05	＜0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l			＜0.1			＜0.1			＜0.1			＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
四塩化炭素	mg/l									＜0.0002						＜0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l									＜0.005						＜0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l									＜0.001						＜0.001
ジクロロメタン	mg/l									＜0.001						＜0.001
テトラクロロエチレン	mg/l									＜0.001						＜0.001
トリクロロエチレン	mg/l									＜0.001						＜0.001
ベンゼン	mg/l									＜0.001						＜0.001
塩素酸	mg/l			0.06			0.10			0.03			0.02	0.10	0.02	0.05
クロロ酢酸	mg/l			＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
クロロホルム	mg/l			0.017			0.013			0.007			0.005	0.017	0.005	0.011
ジクロロ酢酸	mg/l			0.013			0.007			0.005			0.004	0.013	0.004	0.007
ジブロモクロロメタン	mg/l			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
臭素酸	mg/l			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.022			0.017			0.010			0.007	0.022	0.007	0.014
トリクロロ酢酸	mg/l			0.011			0.006			0.005			0.003	0.011	0.003	0.006
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.005			0.004			0.003			0.002	0.005	0.002	0.004
ブロモホルム	mg/l			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			＜0.008			＜0.008			＜0.008			＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.03			0.02			＜0.01	0.03	＜0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01
銅及びその化合物	mg/l			＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			7.1			8.2			6.4			6.0	8.2	6.0	6.9
マンガン及びその化合物	mg/l	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
塩化物イオン	mg/l	6.7	7.2	8.1	7.1	6.5	9.9	8.4	6.8	6.6	6.3	10	6.4	10	6.3	7.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			19.6			15.8			18.8			17.5	19.6	15.8	17.9
蒸発残留物	mg/l			56			54			62			53	62	53	56
陰イオン界面活性剤	mg/l									＜0.02						＜0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l			0.000003			0.000002			0.000002			＜0.000001	0.000003	＜0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l			＜0.000001			＜0.000001			＜0.000001			＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			＜0.005			＜0.005			＜0.005			＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005
フェノール類	mg/l									＜0.0005						＜0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	0.5	0.4	0.6	0.5	0.7	0.4	0.6
pH値		7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5
濁度	度	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.6	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

上羽角供給点

		平成27年									平成28年			最高	最低	平均
		4月6日	5月18日	6月9日	7月13日	8月5日	9月1日	10月5日	11月11日	12月2日	1月6日	2月1日	3月7日			
水温	℃	12.6	18.9	19.2	21.4	25.1	23.4	19.8	15.8	10.9	7.7	6.4	9.1	25.1	6.4	15.9
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l			< 0.00005												< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.31			0.28			0.34			0.34	0.34	0.28	0.32
フッ素及びその化合物	mg/l			< 0.05			0.07			< 0.05			< 0.05	0.07	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002												< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005												< 0.005
ｼｽｰ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽｰ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l			< 0.001												< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001												< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001												< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001												< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001												< 0.001
塩素酸	mg/l			0.06			0.11			0.03			0.03	0.11	0.03	0.06
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.016			0.020			0.007			0.005	0.020	0.005	0.012
ジクロロ酢酸	mg/l			0.014			0.011			0.005			0.003	0.014	0.003	0.008
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.021			0.025			0.010			0.007	0.025	0.007	0.016
トリクロロ酢酸	mg/l			0.010			0.012			0.005			0.003	0.012	0.003	0.008
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.005			0.005			0.003			0.002	0.005	0.002	0.004
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.03			0.02			< 0.01	0.03	< 0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			6.6			6.1			6.2			5.6	6.6	5.6	6.1
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	6.6	6.9	7.5	6.1	6.7	7.4	6.0	7.0	6.3	6.1	10	6.1	10	6.0	6.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			19.8			18.2			18.7			17.4	19.8	17.4	18.5
蒸発残留物	mg/l			55			53			60			49	60	49	54
陰イオン界面活性剤	mg/l			< 0.02												< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l			0.000003			0.000002			0.000002			0.000001	0.000003	0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l			< 0.0005												< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.7	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	0.4	0.7	0.4	0.7	0.4	0.6
pH値		7.3	7.5	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.4	7.5	7.4	7.5	7.3	7.5	7.2	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

ハツ面供給点

		平成27年									平成28年			最高	最低	平均
		4月6日	5月18日	6月9日	7月13日	8月5日	9月1日	10月5日	11月11日	12月2日	1月6日	2月1日	3月7日			
水温	℃	12.5	19.6	19.4	21.7	25.8	23.3	19.8	16.0	11.3	7.9	6.5	9.3	25.8	6.5	16.1
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l			< 0.00005												< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.32			0.33			0.35			0.34	0.35	0.32	0.34
フッ素及びその化合物	mg/l			< 0.05			0.05			< 0.05			< 0.05	0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002												< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l			< 0.005												< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001												< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001												< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001												< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001												< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001												< 0.001
塩素酸	mg/l			0.06			0.10			0.03			0.03	0.10	0.03	0.06
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.016			0.015			0.006			0.004	0.016	0.004	0.010
ジクロロ酢酸	mg/l			0.014			0.008			0.004			0.004	0.014	0.004	0.008
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.021			0.019			0.009			0.006	0.021	0.006	0.014
トリクロロ酢酸	mg/l			0.010			0.009			0.005			0.003	0.010	0.003	0.007
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.005			0.004			0.003			0.002	0.005	0.002	0.004
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.03			0.01			< 0.01	0.03	< 0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			6.8			7.1			6.2			5.6	7.1	5.6	6.4
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	6.6	6.9	7.7	6.2	6.5	8.5	7.1	6.9	6.5	6.2	11	6.1	11	6.1	7.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			19.7			17.3			18.7			17.4	19.7	17.3	18.3
蒸発残留物	mg/l			55			55			69			46	69	46	56
陰イオン界面活性剤	mg/l			< 0.02												< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l			0.000003			0.000002			0.000002			0.000001	0.000003	0.000001	0.000002
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l			< 0.0005												< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.7	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.4	0.6	0.4	0.8	0.4	0.6
pH値		7.3	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.4	7.5	7.4	7.5	7.3	7.5	7.2	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.3	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.3	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

碧南第1供給点

		平成27年 4月7日	5月20日	6月10日	7月14日	8月3日	9月2日	10月6日	11月10日	12月1日	平成28年 1月5日	2月8日	3月9日	最高	最低	平均
水温	℃	13.0	19.2	19.9	22.7	25.7	23.8	19.7	15.8	12.6	8.4	6.7	10.0	25.7	6.7	16.5
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005														< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.39			0.31			0.28			0.37			0.39	0.28	0.34
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002														< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l	< 0.005														< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l	< 0.001														< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001														< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001														< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001														< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001														< 0.001
塩素酸	mg/l	0.03			0.07			0.06			0.03			0.07	0.03	0.05
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.011			0.016			0.011			0.006			0.016	0.006	0.011
ジクロロ酢酸	mg/l	0.009			0.009			0.005			0.005			0.009	0.005	0.007
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.015			0.021			0.015			0.009			0.021	0.009	0.015
トリクロロ酢酸	mg/l	0.007			0.013			0.010			0.003			0.013	0.003	0.008
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.004			0.005			0.004			0.003			0.005	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01			0.02			0.02			< 0.01			0.02	< 0.01	0.01
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	6.0			5.5			5.4			6.0			6.0	5.4	5.7
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	6.5	7.0	7.5	6.1	6.5	7.7	6.4	6.6	6.6	6.2	6.7	6.4	7.7	6.1	6.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	18.1			17.5			16.5			18.6			18.6	16.5	17.7
蒸発残留物	mg/l	58			57			46			45			58	45	52
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02														< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001			0.000004			0.000002			< 0.000001			0.000004	< 0.000001	0.000002
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005														< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.6	0.7	0.7	0.4	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	0.5	0.7	0.4	0.5
pH値		7.3	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l			0.001		< 0.001								0.001	< 0.001	< 0.001
抱水クロラール	mg/l			0.004		0.004								0.004	0.004	0.004
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml			0		0								0	0	0
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

(6) 東三河水道事務所

豊橋浄水場浄水

		平成27年 4月7日	5月18日	6月9日	7月7日	8月4日	9月7日	10月6日	11月10日	12月1日	平成28年 1月5日	2月9日	3月2日	最高	最低	平均
水温	℃	15.1	20.8	20.2	19.5	27.6	21.9	19.3	16.8	11.4	8.3	6.9	7.5	27.6	6.9	16.3
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.43	0.48	0.45	0.46	0.38	0.51	0.47	0.50	0.47	0.50	0.44	0.42	0.51	0.38	0.46
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.03	0.04	0.04	0.04	0.05	0.07	0.07	0.05	0.03	0.02	0.03	0.03	0.07	0.02	0.04
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.004	0.005	0.002	< 0.001	0.001	0.002	0.006	< 0.001	0.004
ジクロロ酢酸	mg/l	0.003	0.004	0.004	0.003	0.005	0.004	0.003	0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.005	< 0.002	0.002
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.007	0.009	0.009	0.008	0.011	0.009	0.007	0.007	0.003	0.001	0.002	0.003	0.011	0.001	0.006
トリクロロ酢酸	mg/l	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.004	< 0.002	< 0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002	0.003	0.003	0.002	0.004	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.004	0.001	0.002
ブロモホルム	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.7	6.3	6.4	5.3	6.7	5.5	6.2	6.7	6.4	5.7	5.8	5.8	6.7	5.3	6.0
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.2	4.7	3.7	6.4	3.7	6.5	3.6	4.2	4.0	7.0	7.3	6.5	7.3	3.6	5.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	24.9	24.8	26.4	23.9	25.8	25.0	23.7	27.0	27.1	26.4	25.4	23.4	27.1	23.4	25.3
蒸発残留物	mg/l	53	63	68	56	58	47	56	56	58	55	52	52	68	47	56
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	< 0.3	0.3	0.5	< 0.3	0.4
pH値		7.6	7.7	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.7	7.4	7.5
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/l			< 0.0001		< 0.0001								< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ニッケル及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004		< 0.0004								< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
トルエン	mg/l			< 0.02		< 0.02								< 0.02	< 0.02	< 0.02
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l			< 0.008		< 0.008								< 0.008	< 0.008	< 0.008
ジクロロアセトニトリル	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
抱水クロラール	mg/l			< 0.002		< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002
農薬類				0.00		0.00								0.00	0.00	0.00
残留塩素	mg/l	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l			1.5		1.0								1.5	1.0	1.3
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l			< 0.002		< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l			1.0		0.6								1.0	0.6	0.8
腐食性(ランゲリア指数)				−1.8		−1.7								−1.7	−1.8	−1.8
従属栄養細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
総アルカリ度	mg/l	21.0	23.0	23.5	20.5	22.0	12.5	22.0	25.5	24.5	23.5	22.0	21.0	25.5	12.5	21.8

権現調整池

		平成27年 4月6日	5月19日	6月8日	7月6日	8月3日	9月8日	10月5日	11月9日	12月2日	平成28年 1月6日	2月8日	3月1日	最高	最低	平均
水温	℃	13.2	19.3	20.8	19.6	27.1	21.9	19.7	15.8	12.1	9.4	7.2	8.4	27.1	7.2	16.2
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l								< 0.00005							< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.37			0.39			0.48			0.35		0.48	0.35	0.40
フッ素及びその化合物	mg/l		< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05		< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l								< 0.0002							< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l								< 0.005							< 0.005
ｼｽｰ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽｰ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l								< 0.001							< 0.001
ジクロロメタン	mg/l								< 0.001							< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l								< 0.001							< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l								< 0.001							< 0.001
ベンゼン	mg/l								< 0.001							< 0.001
塩素酸	mg/l		0.04			0.06			0.04			0.02		0.06	0.02	0.04
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.012			0.010			0.005			0.007		0.012	0.005	0.009
ジクロロ酢酸	mg/l		0.004			0.007			< 0.002			0.003		0.007	< 0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			0.002			< 0.001			< 0.001		0.002	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.016			0.018			0.008			0.010		0.018	0.008	0.013
トリクロロ酢酸	mg/l		0.006			0.007			< 0.002			0.004		0.007	< 0.002	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.004			0.006			0.003			0.003		0.006	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.02			0.03			0.02			< 0.01		0.03	< 0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		6.1			6.4			6.5			5.8		6.5	5.8	6.2
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	7.1	6.1	5.8	7.0	4.0	5.6	6.9	5.8	6.1	7.7	7.7	6.9	7.7	4.0	6.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		22.4			25.7			27.1			21.7		27.1	21.7	24.2
蒸発残留物	mg/l		53			58			58			51		58	51	55
陰イオン界面活性剤	mg/l								< 0.02							< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l		0.000001			0.000001			< 0.000001			< 0.000001		0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l		< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001		< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l								< 0.0005							< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.6	0.3	0.3	< 0.3	0.5	0.4	0.6	< 0.3	0.4
pH値		7.5	7.6	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

一宮（三河）供給点

		平成27年 4月6日	5月19日	6月8日	7月6日	8月3日	9月8日	10月5日	11月9日	12月2日	平成28年 1月6日	2月8日	3月1日	最高	最低	平均
水温	℃	13.6	19.2	20.7	20.2	26.5	22.6	20.3	16.6	12.9	9.8	7.9	9.0	26.5	7.9	16.6
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.42			0.38			0.48			0.41		0.48	0.38	0.42
フッ素及びその化合物	mg/l		< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05		< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l											< 0.0002				< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l											< 0.005				< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ジクロロメタン	mg/l											< 0.001				< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ベンゼン	mg/l											< 0.001				< 0.001
塩素酸	mg/l		0.04			0.05			0.04			0.02		0.05	0.02	0.04
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.011			0.010			0.004			0.004		0.011	0.004	0.007
ジクロロ酢酸	mg/l		< 0.002			0.004			< 0.002			< 0.002		0.004	< 0.002	< 0.002
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			0.002			< 0.001			< 0.001		0.002	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.015			0.017			0.007			0.006		0.017	0.006	0.011
トリクロロ酢酸	mg/l		0.006			0.007			< 0.002			0.002		0.007	< 0.002	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.004			0.005			0.003			0.002		0.005	0.002	0.004
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.02			0.03			0.02			0.01		0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		6.1			6.0			6.7			5.7		6.7	5.7	6.1
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	6.4	5.4	4.3	6.9	3.8	6.0	6.8	5.5	5.9	7.1	7.3	6.6	7.3	3.8	6.0
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/l		24.0			26.1			27.0			23.9		27.0	23.9	25.3
蒸発残留物	mg/l		56			59			59			52		59	52	57
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン（別名）	mg/l		< 0.000001			0.000001			0.000001			< 0.000001		0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2−メチルイソボルネオール（別名）	mg/l		< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001		< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.6	0.5	0.3	0.3	< 0.3	0.4	0.3	0.6	< 0.3	0.4
pH値		7.5	7.6	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ（2−エチルヘキシル）	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/l															
腐食性（ランゲリア指数）																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

新城第1供給点

		平成27年 4月6日	5月19日	6月8日	7月6日	8月3日	9月8日	10月5日	11月9日	12月2日	平成28年 1月6日	2月8日	3月1日	最高	最低	平均
水温	℃	13.8	19.4	20.8	20.5	26.5	22.7	20.5	16.7	13.0	9.8	7.9	9.1	26.5	7.9	16.7
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l		< 0.00005													< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.43			0.38			0.48			0.41		0.48	0.38	0.43
フッ素及びその化合物	mg/l		< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05		< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002													< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005													< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.001													< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001													< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001													< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001													< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001													< 0.001
塩素酸	mg/l		0.04			0.06			0.04			0.03		0.06	0.03	0.04
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.011			0.010			0.005			0.004		0.011	0.004	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l		< 0.002			0.005			< 0.002			< 0.002		0.005	< 0.002	< 0.002
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			0.002			< 0.001			< 0.001		0.002	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.015			0.018			0.008			0.006		0.018	0.006	0.012
トリクロロ酢酸	mg/l		0.005			0.007			< 0.002			0.002		0.007	< 0.002	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.004			0.006			0.003			0.002		0.006	0.002	0.004
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.02			0.03			0.02			0.01		0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		6.1			6.2			6.6			5.7		6.6	5.7	6.2
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	6.7	5.3	5.3	7.0	3.9	6.0	6.8	5.4	5.9	7.3	7.3	6.5	7.3	3.9	6.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		24.1			26.0			27.4			24.2		27.4	24.1	25.4
蒸発残留物	mg/l		53			56			61			52		61	52	56
陰イオン界面活性剤	mg/l		< 0.02													< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l		< 0.000001			0.000001			< 0.000001			< 0.000001		0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l		< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001		< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l		< 0.0005													< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.6	0.6	0.3	0.3	< 0.3	0.4	< 0.3	0.6	< 0.3	0.4
pH値		7.5	7.6	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l			0.001		< 0.001								0.001	< 0.001	< 0.001
抱水クロラール	mg/l			0.003		0.002								0.003	0.002	0.003
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml			0		6								6	0	3
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

新城第2供給点

		平成27年 4月6日	5月19日	6月8日	7月6日	8月3日	9月8日	10月5日	11月9日	12月2日	平成28年 1月6日	2月8日	3月1日	最高	最低	平均
水温	℃	13.3	19.5	20.9	20.7	26.4	23.4	20.8	17.1	13.3	10.1	7.6	9.2	26.4	7.6	16.9
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l					< 0.00005										< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.40			0.39			0.48			0.42		0.48	0.39	0.42
フッ素及びその化合物	mg/l		< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05		< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l					< 0.0002										< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l					< 0.005										< 0.005
ｼｽ−1,2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ−1,2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l					< 0.001										< 0.001
ジクロロメタン	mg/l					< 0.001										< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l					< 0.001										< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l					< 0.001										< 0.001
ベンゼン	mg/l					< 0.001										< 0.001
塩素酸	mg/l		0.04			0.06			0.04			0.03		0.06	0.03	0.04
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.012			0.010			0.005			0.003		0.012	0.003	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l		< 0.002			0.005			< 0.002			< 0.002		0.005	< 0.002	< 0.002
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			0.002			< 0.001			< 0.001		0.002	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.016			0.018			0.008			0.005		0.018	0.005	0.012
トリクロロ酢酸	mg/l		0.006			0.007			< 0.002			< 0.002		0.007	< 0.002	0.003
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.004			0.006			0.003			0.002		0.006	0.002	0.004
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.02			0.03			0.02			0.01		0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		6.1			6.3			6.5			5.4		6.5	5.4	6.1
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	6.3	6.0	5.4	6.9	4.0	5.5	6.8	5.5	5.5	7.2	7.3	6.6	7.3	4.0	6.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		23.4			26.3			27.7			24.7		27.7	23.4	25.5
蒸発残留物	mg/l		54			58			59			52		59	52	56
陰イオン界面活性剤	mg/l					< 0.02										< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l		< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001		< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l		< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001		< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l					< 0.0005										< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.6	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.6	0.3	0.5
pH値		7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

豊川浄水場浄水

		平成27年									平成28年			最高	最低	平均
		4月6日	5月19日	6月8日	7月6日	8月3日	9月8日	10月5日	11月9日	12月2日	1月6日	2月8日	3月1日			
水温	℃	13.4	19.6	18.2	20.4	25.9	22.4	20.8	16.7	14.0	9.8	8.0	8.8	25.9	8.0	16.5
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.20	0.16	0.24	0.42	0.16	0.26	0.23	0.19	0.18	0.21	0.25	0.22	0.42	0.16	0.23
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ−1,2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ−1,2−ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.03	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.05	0.04	0.03	< 0.02	0.03	0.02	0.07	< 0.02	0.04
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.003	0.008	0.010	0.007	0.010	0.010	0.007	0.008	0.004	0.003	0.006	0.003	0.010	0.003	0.007
ジクロロ酢酸	mg/l	0.003	0.005	0.005	0.003	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.005	0.003	0.006	0.003	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.005	0.010	0.012	0.009	0.013	0.013	0.009	0.011	0.006	0.005	0.008	0.005	0.013	0.005	0.009
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002	0.003	0.005	0.003	0.005	0.004	0.004	0.002	0.003	< 0.002	0.004	0.002	0.005	< 0.002	0.003
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002
ブロモホルム	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01	0.02	0.02	0.03	0.02	0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	0.03	< 0.01	0.01
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	6.7	6.4	6.0	6.6	5.7	6.1	6.1	6.7	6.9	6.5	6.3	5.9	6.9	5.7	6.3
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	8.5	7.3	6.8	8.4	6.4	6.7	6.8	8.3	9.0	8.6	8.4	7.4	9.0	6.4	7.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	21.1	17.4	18.2	25.5	17.9	17.2	17.4	19.1	22.4	21.0	19.6	18.1	25.5	17.2	19.6
蒸発残留物	mg/l	52	52	50	63	44	41	46	49	53	51	48	47	63	41	50
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6	0.5	0.7	0.4	0.7	0.4	0.6
pH値		7.5	7.5	7.4	7.2	7.4	7.3	7.3	7.3	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.2	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/l			< 0.0001		< 0.0001								< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ニッケル及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
1,2−ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004		< 0.0004								< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
トルエン	mg/l			< 0.02		< 0.02								< 0.02	< 0.02	< 0.02
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l			< 0.008		< 0.008								< 0.008	< 0.008	< 0.008
ジクロロアセトニトリル	mg/l			0.001		< 0.001								0.001	< 0.001	< 0.001
抱水クロラール	mg/l			< 0.002		< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002
農薬類				0.00		0.00								0.00	0.00	0.00
残留塩素	mg/l	0.4	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l			1.0		1.0								1.0	1.0	1.0
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l			< 0.002		< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l			1.0		0.5								1.0	0.5	0.8
腐食性(ランゲリア指数)				−2.2		−2.1								−2.1	−2.2	−2.2
従属栄養細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,1−ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
総アルカリ度	mg/l	18.0	15.5	15.5	21.0	15.5	15.5	18.0	17.5	20.5	18.5	16.5	16.0	21.0	15.5	17.3

音羽供給点

		平成27年 4月6日	5月19日	6月8日	7月6日	8月3日	9月8日	10月5日	11月9日	12月2日	平成28年 1月6日	2月8日	3月1日	最高	最低	平均
水温	℃	12.7	19.0	17.9	20.0	25.5	22.1	20.5	16.5	13.5	9.3	7.5	8.7	25.5	7.5	16.1
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l							< 0.00005								< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.20			0.43			0.24			0.21			0.43	0.20	0.27
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l							< 0.0002								< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l							< 0.005								< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l							< 0.001								< 0.001
ジクロロメタン	mg/l							< 0.001								< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l							< 0.001								< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l							< 0.001								< 0.001
ベンゼン	mg/l							< 0.001								< 0.001
塩素酸	mg/l	0.03			0.05			0.05			0.02			0.05	0.02	0.04
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.003			0.008			0.009			0.004			0.009	0.003	0.006
ジクロロ酢酸	mg/l	0.003			0.004			0.004			0.003			0.004	0.003	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.005			0.011			0.012			0.006			0.012	0.005	0.009
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002			0.004			0.004			< 0.002			0.004	< 0.002	0.003
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002			0.003			0.003			0.002			0.003	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01			0.03			0.01			< 0.01			0.03	< 0.01	0.01
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	6.7			6.6			6.1			6.5			6.7	6.1	6.5
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	8.5	7.4	6.8	8.6	6.4	6.9	6.8	8.1	9.2	8.6	8.4	7.5	9.2	6.4	7.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	21.4			26.6			17.8			21.3			26.6	17.8	21.8
蒸発残留物	mg/l	52			67			46			55			67	46	55
陰イオン界面活性剤	mg/l							< 0.02								< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002			0.000002			0.000002			< 0.000001			0.000002	< 0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l							< 0.0005								< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.7	0.4	0.7	0.4	0.6
pH値		7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

小坂井供給点

		平成27年									平成28年			最高	最低	平均
		4月6日	5月19日	6月8日	7月6日	8月3日	9月8日	10月5日	11月9日	12月2日	1月6日	2月8日	3月1日			
水温	℃	12.6	19.0	18.3	20.2	25.6	22.6	20.9	16.7	14.0	9.6	7.5	8.9	25.6	7.5	16.3
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l										< 0.00005					< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.20			0.45			0.24			0.21			0.45	0.20	0.28
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l										< 0.0002					< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l										< 0.005					< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l										< 0.001					< 0.001
ジクロロメタン	mg/l										< 0.001					< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l										< 0.001					< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l										< 0.001					< 0.001
ベンゼン	mg/l										< 0.001					< 0.001
塩素酸	mg/l	0.02			0.05			0.04			0.02			0.05	0.02	0.03
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.004			0.010			0.009			0.006			0.010	0.004	0.007
ジクロロ酢酸	mg/l	0.003			0.002			0.003			0.002			0.003	0.002	0.003
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.006			0.013			0.013			0.009			0.013	0.006	0.010
トリクロロ酢酸	mg/l	0.003			0.005			0.005			0.002			0.005	0.002	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002			0.003			0.004			0.003			0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01			0.02			0.01			< 0.01			0.02	< 0.01	0.01
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	6.5			6.7			6.3			6.5			6.7	6.3	6.5
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	8.2	7.2	6.6	8.9	6.7	7.0	6.9	8.3	9.1	8.8	8.1	7.6	9.1	6.6	7.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	21.3			27.6			18.8			21.4			27.6	18.8	22.3
蒸発残留物	mg/l	53			68			51			54			68	51	57
陰イオン界面活性剤	mg/l										< 0.02					< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001			0.000002			0.000002			< 0.000001			0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l										< 0.0005					< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.7	0.4	0.7	0.4	0.6
pH値		7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

御津供給点

		平成27年 4月6日	5月19日	6月8日	7月6日	8月3日	9月8日	10月5日	11月9日	12月2日	平成28年 1月6日	2月8日	3月1日	最高	最低	平均
水温	℃	12.6	18.8	18.1	20.1	25.5	22.3	20.7	16.5	14.0	9.5	7.4	8.9	25.5	7.4	16.2
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005														< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.20			0.45			0.24			0.21			0.45	0.20	0.28
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002														< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005														< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.001														< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001														< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001														< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001														< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001														< 0.001
塩素酸	mg/l	0.02			0.05			0.04			0.02			0.05	0.02	0.03
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.005			0.012			0.010			0.006			0.012	0.005	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l	0.004			0.005			0.004			0.003			0.005	0.003	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.008			0.016			0.014			0.009			0.016	0.008	0.012
トリクロロ酢酸	mg/l	0.003			0.006			0.005			0.003			0.006	0.003	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.003			0.004			0.004			0.003			0.004	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01			0.02			0.01			< 0.01			0.02	< 0.01	0.01
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	6.5			6.6			6.2			6.5			6.6	6.2	6.5
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	8.3	7.3	6.6	8.8	6.6	7.0	6.7	8.3	8.9	8.8	8.3	7.5	8.9	6.6	7.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	21.2			27.7			18.6			21.3			27.7	18.6	22.2
蒸発残留物	mg/l	54			67			49			54			67	49	56
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02														< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001			0.000002			0.000002			< 0.000001			0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005														< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.7	0.7	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.7	0.4	0.7	0.4	0.6
pH値		7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

蒲郡第3供給点

		平成27年 4月6日	5月19日	6月8日	7月6日	8月3日	9月8日	10月5日	11月9日	12月2日	平成28年 1月6日	2月8日	3月1日	最高	最低	平均
水温	℃	12.4	18.7	18.1	20.1	25.4	22.4	20.7	16.6	14.2	9.7	7.8	8.9	25.4	7.8	16.3
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	＜ 0.0003			＜ 0.0003			＜ 0.0003			＜ 0.0003			＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				＜ 0.00005											＜ 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
六価クロム化合物	mg/l	＜ 0.005			＜ 0.005			＜ 0.005			＜ 0.005			＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	＜ 0.004			＜ 0.004			＜ 0.004			＜ 0.004			＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.20			0.46			0.24			0.21			0.46	0.20	0.28
フッ素及びその化合物	mg/l	＜ 0.05			＜ 0.05			＜ 0.05			＜ 0.05			＜ 0.05	＜ 0.05	＜ 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	＜ 0.1			＜ 0.1			＜ 0.1			＜ 0.1			＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
四塩化炭素	mg/l				＜ 0.0002											＜ 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l				＜ 0.005											＜ 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l				＜ 0.001											＜ 0.001
ジクロロメタン	mg/l				＜ 0.001											＜ 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l				＜ 0.001											＜ 0.001
トリクロロエチレン	mg/l				＜ 0.001											＜ 0.001
ベンゼン	mg/l				＜ 0.001											＜ 0.001
塩素酸	mg/l	0.02			0.06			0.04			0.02			0.06	0.02	0.04
クロロ酢酸	mg/l	＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002			＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002
クロロホルム	mg/l	0.005			0.013			0.011			0.007			0.013	0.005	0.009
ジクロロ酢酸	mg/l	0.004			0.004			0.003			0.003			0.004	0.003	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l	＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
臭素酸	mg/l	＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.008			0.017			0.015			0.010			0.017	0.008	0.013
トリクロロ酢酸	mg/l	0.003			0.007			0.005			0.003			0.007	0.003	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.003			0.004			0.004			0.003			0.004	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l	＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001			＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008			＜ 0.008	＜ 0.008	＜ 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	＜ 0.01			＜ 0.01			＜ 0.01			＜ 0.01			＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01			0.02			0.01			＜ 0.01			0.02	＜ 0.01	0.01
鉄及びその化合物	mg/l	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01
銅及びその化合物	mg/l	＜ 0.01			＜ 0.01			＜ 0.01			＜ 0.01			＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	6.6			6.6			6.2			6.5			6.6	6.2	6.5
マンガン及びその化合物	mg/l	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
塩化物イオン	mg/l	8.4	7.3	6.7	8.7	6.7	7.0	6.7	8.3	8.8	8.8	8.3	7.5	8.8	6.7	7.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	21.2			27.5			18.6			21.3			27.5	18.6	22.2
蒸発残留物	mg/l	50			69			52			53			69	50	56
陰イオン界面活性剤	mg/l				＜ 0.02											＜ 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001			0.000002			0.000002			＜ 0.000001			0.000002	＜ 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	＜ 0.000001			＜ 0.000001			＜ 0.000001			＜ 0.000001			＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	＜ 0.005			＜ 0.005			＜ 0.005			＜ 0.005			＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005
フェノール類	mg/l				＜ 0.0005											＜ 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.7	0.4	0.7	0.4	0.6
pH値		7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5
濁度	度	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

蒲郡高区供給点

		平成27年									平成28年			最高	最低	平均
		4月6日	5月19日	6月8日	7月6日	8月3日	9月8日	10月5日	11月9日	12月2日	1月6日	2月8日	3月1日			
水温	℃	12.4	18.6	18.3	20.3	25.1	22.5	20.9	16.9	14.5	9.9	8.0	9.0	25.1	8.0	16.4
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l										< 0.00005					< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.20			0.46			0.24			0.21			0.46	0.20	0.28
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l										< 0.0002					< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l										< 0.005					< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l										< 0.001					< 0.001
ジクロロメタン	mg/l										< 0.001					< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l										< 0.001					< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l										< 0.001					< 0.001
ベンゼン	mg/l										< 0.001					< 0.001
塩素酸	mg/l	0.02			0.05			0.04			< 0.02			0.05	< 0.02	0.03
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.006			0.014			0.011			0.008			0.014	0.006	0.010
ジクロロ酢酸	mg/l	0.004			0.003			0.003			0.003			0.004	0.003	0.003
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.009			0.018			0.015			0.011			0.018	0.009	0.013
トリクロロ酢酸	mg/l	0.004			0.007			0.005			0.003			0.007	0.003	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.003			0.004			0.004			0.003			0.004	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01			0.02			0.01			< 0.01			0.02	< 0.01	0.01
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	6.5			6.7			6.3			6.5			6.7	6.3	6.5
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	8.4	7.3	6.8	8.8	6.8	7.1	6.8	8.2	8.5	8.7	8.2	7.4	8.8	6.8	7.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	21.1			28.3			19.2			21.3			28.3	19.2	22.5
蒸発残留物	mg/l	49			73			52			49			73	49	56
陰イオン界面活性剤	mg/l										< 0.02					< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002			0.000002			0.000002			< 0.000001			0.000002	< 0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l										< 0.0005					< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6	0.4	0.6	0.5	0.5	0.7	0.4	0.7	0.4	0.6
pH値		7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l			0.001		0.001								0.001	0.001	0.001
抱水クロラール	mg/l			0.005		0.003								0.005	0.003	0.004
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml			0		0								0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

蒲郡低区供給点

		平成27年 4月6日	5月19日	6月8日	7月6日	8月3日	9月8日	10月5日	11月9日	12月2日	平成28年 1月6日	2月8日	3月1日	最高	最低	平均
水温	℃	13.0	18.7	18.3	20.2	25.7	22.5	21.0	17.2	14.2	10.1	8.0	9.0	25.7	8.0	16.5
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l							< 0.00005								< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.20			0.45			0.24			0.21			0.45	0.20	0.28
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l							< 0.0002								< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l							< 0.005								< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l							< 0.001								< 0.001
ジクロロメタン	mg/l							< 0.001								< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l							< 0.001								< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l							< 0.001								< 0.001
ベンゼン	mg/l							< 0.001								< 0.001
塩素酸	mg/l	0.02			0.05			0.04			0.02			0.05	0.02	0.03
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.005			0.014			0.011			0.007			0.014	0.005	0.009
ジクロロ酢酸	mg/l	0.004			< 0.002			0.003			0.003			0.004	< 0.002	0.003
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.008			0.018			0.015			0.010			0.018	0.008	0.013
トリクロロ酢酸	mg/l	0.004			0.003			0.005			0.003			0.005	0.003	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.003			0.004			0.004			0.003			0.004	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01			0.02			0.01			< 0.01			0.02	< 0.01	0.01
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	6.6			6.6			6.2			6.5			6.6	6.2	6.5
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	8.4	7.4	6.8	8.7	6.7	7.1	6.7	8.3	8.8	8.7	8.4	7.5	8.8	6.7	7.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	21.2			27.4			18.8			21.4			27.4	18.8	22.2
蒸発残留物	mg/l	50			71			52			52			71	50	56
陰イオン界面活性剤	mg/l							< 0.02								< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001			0.000002			0.000002			< 0.000001			0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l							< 0.0005								< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.7	0.4	0.7	0.4	0.6
pH値		7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

豊橋南部浄水場浄水

		平成27年									平成28年			最高	最低	平均
		4月7日	5月18日	6月9日	7月7日	8月4日	9月7日	10月6日	11月10日	12月1日	1月5日	2月9日	3月2日			
水温	℃	12.0	18.4	18.9	20.1	23.4	23.9	21.4	17.4	14.7	10.1	7.4	8.2	23.9	7.4	16.3
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.17	0.13	0.11	0.25	0.19	0.24	0.19	0.12	0.11	0.14	0.14	0.15	0.25	0.11	0.16
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.03	0.05	0.07	0.06	0.05	0.04	0.05	0.06	0.04	0.03	0.03	0.03	0.07	0.03	0.05
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.004	0.015	0.013	0.008	0.009	0.007	0.007	0.004	0.007	0.005	0.005	0.005	0.015	0.004	0.007
ジクロロ酢酸	mg/l	0.003	0.006	0.011	< 0.002	0.004	0.003	0.006	0.002	< 0.002	0.005	0.004	0.004	0.011	< 0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.006	0.018	0.015	0.010	0.011	0.010	0.010	0.006	0.009	0.007	0.007	0.007	0.018	0.006	0.010
トリクロロ酢酸	mg/l	0.003	0.004	0.007	< 0.002	0.006	0.003	0.005	< 0.002	0.006	0.003	0.004	0.003	0.007	< 0.002	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002
ブロモホルム	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.03	< 0.01	0.01
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.7	5.8	5.3	5.8	5.5	5.5	5.2	5.4	6.2	5.7	6.0	5.9	6.2	5.2	5.7
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.4	7.6	7.1	7.1	6.5	6.8	5.7	6.7	4.8	4.7	4.4	4.7	7.6	4.4	5.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	20.7	18.7	18.2	19.7	20.2	19.6	16.7	18.4	22.0	20.3	19.5	19.9	22.0	16.7	19.5
蒸発残留物	mg/l	47	50	48	49	44	39	41	43	51	48	48	50	51	39	47
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.5	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.8	0.5	0.7
pH値		7.5	7.4	7.5	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/l			< 0.0001		< 0.0001								< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ニッケル及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004		< 0.0004								< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
トルエン	mg/l			< 0.02		< 0.02								< 0.02	< 0.02	< 0.02
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l			< 0.008		< 0.008								< 0.008	< 0.008	< 0.008
ジクロロアセトニトリル	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
抱水クロラール	mg/l			0.002		0.002								0.002	0.002	0.002
農薬類				0.00		0.00								0.00	0.00	0.00
残留塩素	mg/l	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6
遊離炭酸	mg/l			1.0		1.5								1.5	1.0	1.3
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l			< 0.002		< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l			0.9		0.9								0.9	0.9	0.9
腐食性(ランゲリア指数)				−2.1		−2.1								−2.1	−2.1	−2.1
従属栄養細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
総アルカリ度	mg/l	16.0	16.0	15.0	17.5	17.5	14.5	15.0	16.5	19.0	17.5	17.0	16.5	19.0	14.5	16.5

豊橋第3供給点

		平成27年 4月7日	5月18日	6月9日	7月7日	8月4日	9月7日	10月6日	11月10日	12月1日	平成28年 1月5日	2月9日	3月2日	最高	最低	平均
水温	℃	11.6	18.0	18.4	19.6	23.2	23.5	21.0	16.7	14.0	9.2	6.8	7.3	23.5	6.8	15.8
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l									< 0.00005						< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.11			0.24			0.10			0.15	0.24	0.10	0.15
フッ素及びその化合物	mg/l			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l									< 0.0002						< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l									< 0.005						< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l									< 0.001						< 0.001
ジクロロメタン	mg/l									< 0.001						< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l									< 0.001						< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l									< 0.001						< 0.001
ベンゼン	mg/l									< 0.001						< 0.001
塩素酸	mg/l			0.07			0.04			0.04			0.03	0.07	0.03	0.05
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.012			0.007			0.007			0.009	0.012	0.007	0.009
ジクロロ酢酸	mg/l			0.012			0.003			< 0.002			0.004	0.012	< 0.002	0.005
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.014			0.009			0.009			0.012	0.014	0.009	0.011
トリクロロ酢酸	mg/l			0.007			0.003			0.005			0.003	0.007	0.003	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.002			0.002			0.002			0.003	0.003	0.002	0.002
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.02			0.01			< 0.01	0.02	< 0.01	0.01
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.3			5.3			6.1			5.9	6.1	5.3	5.7
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.5	7.7	7.1	7.2	6.5	6.6	5.0	6.7	4.7	4.8	4.5	4.7	7.7	4.5	5.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			18.1			19.0			22.0			19.9	22.0	18.1	19.8
蒸発残留物	mg/l			45			43			57			50	57	43	49
陰イオン界面活性剤	mg/l									< 0.02						< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l			0.000001			< 0.000001			< 0.000001			0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l									< 0.0005						< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.8	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	0.8	0.5	0.7
pH値		7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

田原供給点

		平成27年 4月7日	5月18日	6月9日	7月7日	8月4日	9月7日	10月6日	11月10日	12月1日	平成28年 1月5日	2月9日	3月2日	最高	最低	平均
水温	℃	11.5	17.7	18.8	19.9	23.3	23.8	21.4	17.1	14.6	9.7	7.1	7.6	23.8	7.1	16.0
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l												< 0.00005			< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.12			0.24			0.10			0.16	0.24	0.10	0.16
フッ素及びその化合物	mg/l			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l												< 0.0002			< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l												< 0.005			< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l												< 0.001			< 0.001
ジクロロメタン	mg/l												< 0.001			< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l												< 0.001			< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l												< 0.001			< 0.001
ベンゼン	mg/l												< 0.001			< 0.001
塩素酸	mg/l			0.07			0.04			0.04			0.03	0.07	0.03	0.05
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.016			0.009			0.008			0.007	0.016	0.007	0.010
ジクロロ酢酸	mg/l			0.013			0.003			< 0.002			0.004	0.013	< 0.002	0.005
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.019			0.012			0.011			0.010	0.019	0.010	0.013
トリクロロ酢酸	mg/l			0.010			0.004			0.005			0.004	0.010	0.004	0.006
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.003			0.003			0.003			0.003	0.003	0.003	0.003
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.02			0.01			< 0.01	0.02	< 0.01	0.01
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.5			5.4			6.1			5.9	6.1	5.4	5.7
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.8	7.8	7.3	7.5	6.6	6.7	3.9	5.7	4.7	5.0	4.7	4.8	7.8	3.9	5.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			18.4			19.5			21.7			20.1	21.7	18.4	19.9
蒸発残留物	mg/l			46			46			57			51	57	46	50
陰イオン界面活性剤	mg/l												< 0.02			< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l												< 0.0005			< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.5	0.8	0.6	0.6	0.6	0.8	0.6	0.8	0.5	0.7
pH値		7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

赤羽根供給点

		平成27年 4月7日	5月18日	6月9日	7月7日	8月4日	9月7日	10月6日	11月10日	12月1日	平成28年 1月5日	2月9日	3月2日	最高	最低	平均
水温	℃	11.6	17.5	19.0	20.1	23.4	24.1	21.7	17.5	15.1	10.1	7.6	8.0	24.1	7.6	16.3
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l			< 0.00005												< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.11			0.25			0.10			0.15	0.25	0.10	0.15
フッ素及びその化合物	mg/l			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002												< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l			< 0.005												< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001												< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001												< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001												< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001												< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001												< 0.001
塩素酸	mg/l			0.07			0.04			0.05			0.04	0.07	0.04	0.05
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.019			0.012			0.009			0.009	0.019	0.009	0.012
ジクロロ酢酸	mg/l			0.007			0.003			< 0.002			0.005	0.007	< 0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.023			0.016			0.012			0.012	0.023	0.012	0.016
トリクロロ酢酸	mg/l			0.012			0.005			0.006			0.006	0.012	0.005	0.007
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.004			0.004			0.003			0.003	0.004	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.02			0.01			0.01	0.02	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.5			5.6			6.2			5.7	6.2	5.5	5.8
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.8	7.6	7.3	7.6	6.7	6.9	3.9	4.1	4.9	5.2	4.7	5.3	7.6	3.9	5.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			18.7			19.2			21.8			20.2	21.8	18.7	20.0
蒸発残留物	mg/l			43			47			56			50	56	43	49
陰イオン界面活性剤	mg/l			< 0.02												< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l			< 0.0005												< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.5	0.7	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6	0.7	0.5	0.6
pH値		7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

渥美供給点

		平成27年 4月7日	5月18日	6月9日	7月7日	8月4日	9月7日	10月6日	11月10日	12月1日	平成28年 1月5日	2月9日	3月2日	最高	最低	平均
水温	℃	12.0	17.6	19.3	20.4	23.6	24.3	22.2	18.1	16.0	11.1	8.6	9.0	24.3	8.6	16.9
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l						< 0.00005									< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.11			0.25			0.10			0.15	0.25	0.10	0.15
フッ素及びその化合物	mg/l			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l						< 0.0002									< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l						< 0.005									< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l						< 0.001									< 0.001
ジクロロメタン	mg/l						< 0.001									< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l						< 0.001									< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l						< 0.001									< 0.001
ベンゼン	mg/l						< 0.001									< 0.001
塩素酸	mg/l			0.08			0.04			0.06			0.04	0.08	0.04	0.06
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.022			0.014			0.009			0.009	0.022	0.009	0.014
ジクロロ酢酸	mg/l			0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	0.002	< 0.002	< 0.002
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.026			0.018			0.012			0.013	0.026	0.012	0.017
トリクロロ酢酸	mg/l			0.013			0.006			0.005			0.006	0.013	0.005	0.008
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.004			0.004			0.003			0.004	0.004	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.02			0.01			0.01	0.02	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.6			5.5			6.2			5.5	6.2	5.5	5.7
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.9	7.6	7.4	7.6	6.8	7.0	4.1	4.1	5.0	5.3	4.7	6.0	7.6	4.1	5.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			18.5			19.1			22.0			20.0	22.0	18.5	19.9
蒸発残留物	mg/l			43			46			55			50	55	43	49
陰イオン界面活性剤	mg/l						< 0.02									< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l						< 0.0005									< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.5	0.6
pH値		7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l			0.001		< 0.001								0.001	< 0.001	< 0.001
抱水クロラール	mg/l			0.003		0.003								0.003	0.003	0.003
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml			0		0								0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

３　工業用水毎月検査

第1版：2016/12/22

(2)工業用水毎月検査

(1)工業用水精密試験

		尾張東部 浄水場配水(東郷)	上野 浄水場配水	知多 浄水場配水	尾張西部 浄水場配水	安城 浄水場配水	豊橋南部 浄水場配水	蒲郡 浄水場配水
採水日		11月9日	11月16日	11月16日	11月17日	11月18日	11月10日	11月9日
天候前日		雨	晴	晴	晴	曇のち雨	雨	雨
天候当日		曇時々雨	曇	曇	曇	雨	晴	曇
気温	℃	20.0	17.0	21.5	19.5	18.0	21.0	20.0
水温	℃	15.3	15.6	16.3	14.5	15.5	19.3	17.8
一般細菌	個/ml	310	150	42	610	85	32	250
大腸菌(MPN)	MPN/dl	1.0	2.0	7.5	8.5	6.3	0.0	0.0
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.16	0.20	0.15	0.27	0.36	0.16	0.89
フッ素及びその化合物	mg/l	0.10	0.09	0.09	0.08	0.06	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.39	0.36	0.10	0.15	0.25	0.09	0.22
鉄及びその化合物	mg/l	0.10	0.10	0.07	0.01	0.03	< 0.01	0.01
溶存鉄	mg/l	< 0.01	0.02	0.03	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	4.6	4.0	4.2	5.2	5.2	4.0	5.5
マンガン及びその化合物	mg/l	0.014	0.013	0.008	0.008	0.024	0.007	0.005
溶存マンガン	mg/l	0.006	0.003	0.002	0.008	0.022	0.006	0.005
塩化物イオン	mg/l	3.9	3.0	3.4	5.4	3.8	4.4	6.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	20.6	18.5	19.3	22.6	19.9	18.5	26.9
蒸発残留物	mg/l	53	46	46	52	51	42	59
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	0.000004	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.8	0.8	0.7	0.6	0.8	0.7	0.9
pH値		7.3	7.2	7.4	7.2	7.1	7.1	7.2
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	厨芥臭	藻臭	藻臭	藻臭
臭気強度(TON)								
色度	度	1.2	2.0	2.1	0.8	1.2	0.7	1.2
濁度	度	3.5	1.9	1.7	0.2	0.5	0.1	0.2
電気伝導度	mS/m	7.1	6.5	6.7	8.3	7.6	6.4	9.0
総アルカリ度	mg/l	19.0	15.5	18.0	15.5	19.5	13.5	20.0

(2)工業用水毎月検査

尾張東部浄水場配水(東郷)

		平成27年									平成28年			最高	最低	平均
		4月15日	5月13日	6月16日	7月8日	8月5日	9月7日	10月14日	11月9日	12月7日	1月13日	2月8日	3月2日			
気温	℃	15.0	21.5	23.0	22.0	32.5	23.0	20.5	20.0	10.0	3.0	−1.5	7.0	32.5	−1.5	16.3
水温	℃	11.0	17.3	19.4	20.1	24.7	21.8	17.6	15.3	10.7	7.4	5.7	6.7	24.7	5.7	14.8
鉄及びその化合物	mg/l	0.12	0.12	0.08	0.06	0.12	0.08	0.16	0.10	0.10	0.08	0.12	0.19	0.19	0.06	0.11
溶存鉄	mg/l	0.02	0.02	0.03	< 0.01	0.05	< 0.01	0.05	< 0.01	0.01	< 0.01	0.02	0.02	0.05	< 0.01	0.02
マンガン及びその化合物	mg/l	0.017	0.028	0.025	0.023	0.036	0.027	0.023	0.014	0.010	0.011	0.011	0.015	0.036	0.010	0.020
溶存マンガン	mg/l	0.002	0.016	0.013	0.015	0.009	0.022	0.012	0.006	0.004	0.002	0.003	0.005	0.022	0.002	0.009
塩化物イオン	mg/l	2.5	2.9	2.6	3.4	2.4	3.1	2.2	3.9	3.2	3.9	4.3	3.1	4.3	2.2	3.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	14.8	16.6	18.2	16.8	18.0	16.6	16.7	20.6	17.7	19.0	18.1	15.8	20.6	14.8	17.4
蒸発残留物	mg/l	43	41	45	53	46	41	41	53	56	52	44	42	56	41	46
pH値		7.5	7.4	7.3	7.2	7.3	7.1	7.4	7.3	7.3	7.5	7.5	7.4	7.5	7.1	7.4
濁度	度	4.2	0.4	1.7	1.3	1.9	1.8	3.4	3.5	1.6	1.8	2.8	4.6	4.6	0.4	2.4
電気伝導度	mS/m	5.1	5.6	6.2	5.9	6.0	5.7	5.7	7.1	6.3	6.9	6.9	5.7	7.1	5.1	6.1
総アルカリ度	mg/l	13.0	14.5	16.0	14.0	15.0	12.0	15.0	19.0	17.5	17.5	16.0	13.5	19.0	12.0	15.3

上野浄水場配水

		平成27年									平成28年			最高	最低	平均
		4月13日	5月11日	6月16日	7月7日	8月10日	9月7日	10月13日	11月16日	12月8日	1月12日	2月8日	3月8日			
気温	℃	13.0	20.0	24.0	23.5	32.0	26.5	20.0	17.0	11.5	8.5	5.5	18.5	32.0	5.7	18.4
水温	℃	12.4	17.6	20.5	20.9	26.3	23.1	18.0	15.6	10.9	8.2	6.0	9.5	26.3	6.0	15.8
鉄及びその化合物	mg/l	0.10	0.10	0.10	0.16	0.10	0.16	0.20	0.10	0.09	0.07	0.08	0.11	0.20	0.07	0.11
溶存鉄	mg/l	0.01	0.01	0.02	0.04	0.01	0.04	0.02	0.02	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.04	< 0.01	0.01
マンガン及びその化合物	mg/l	0.017	0.023	0.024	0.030	0.026	0.027	0.026	0.013	0.011	0.006	0.007	0.010	0.030	0.006	0.018
溶存マンガン	mg/l	0.010	0.012	0.009	0.004	0.002	0.003	0.008	0.003	0.006	0.002	0.003	0.004	0.012	0.002	0.006
塩化物イオン	mg/l	2.4	2.5	2.6	2.4	2.6	2.2	2.2	3.0	2.7	3.3	3.9	3.0	3.9	2.2	2.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	14.8	16.3	18.2	17.3	19.3	16.8	16.2	18.5	18.0	19.0	17.8	16.1	19.3	14.8	17.4
蒸発残留物	mg/l	40	45	50	54	59	43	43	46	51	51	44	45	59	40	48
pH値		7.3	7.2	7.2	7.1	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.4	7.2	7.4	7.1	7.2
濁度	度	3.5	2.3	1.8	3.8	1.8	3.3	4.0	1.9	1.4	1.4	1.9	2.3	4.0	1.4	2.5
電気伝導度	mS/m	5.2	5.5	6.3	5.9	6.7	6.3	5.7	6.5	6.4	6.9	6.6	5.9	6.9	5.2	6.2
総アルカリ度	mg/l	12.0	12.5	15.0	14.5	15.0	11.5	14.0	15.5	16.0	16.0	14.0	12.5	16.0	11.5	14.0

知多浄水場配水

		平成27年									平成28年			最高	最低	平均
		4月13日	5月11日	6月16日	7月7日	8月10日	9月7日	10月13日	11月16日	12月8日	1月12日	2月2日	3月8日			
気温	℃	14.0	21.5	24.0	22.5	35.0	28.0	21.0	21.5	13.0	9.5	10.0	19.5	35.0	9.5	20.0
水温	℃	12.7	18.9	21.5	22.1	27.7	24.9	19.9	16.3	12.9	9.4	7.4	9.1	27.7	7.4	16.9
鉄及びその化合物	mg/l	0.07	0.09	0.11	0.12	0.11	0.15	0.16	0.07	0.07	0.09	0.06	0.10	0.16	0.06	0.10
溶存鉄	mg/l	< 0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.05	< 0.01	0.03
マンガン及びその化合物	mg/l	0.012	0.012	0.026	0.026	0.030	0.030	0.022	0.008	0.006	0.013	0.009	0.009	0.030	0.006	0.017
溶存マンガン	mg/l	0.001	0.004	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	< 0.001	0.004	< 0.001	0.002
塩化物イオン	mg/l	3.7	2.8	2.7	2.5	2.5	2.5	2.2	3.4	3.0	3.6	4.4	3.1	4.4	2.2	3.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	17.3	16.1	18.3	17.8	18.1	18.7	16.4	19.3	18.1	18.6	20.1	16.3	20.1	16.1	17.9
蒸発残留物	mg/l	47	39	46	51	54	48	40	46	52	48	54	47	54	39	48
pH値		7.4	7.1	7.1	7.2	7.0	7.2	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.0	7.3
濁度	度	3.7	2.4	2.9	3.3	2.6	3.9	4.5	1.7	1.6	2.1	1.6	3.2	4.5	1.6	2.8
電気伝導度	mS/m	7.8	5.5	6.1	6.0	6.2	6.2	5.6	6.7	6.4	6.6	7.4	5.9	7.8	5.5	6.4
総アルカリ度	mg/l	14.5	14.0	16.0	15.5	15.5	15.5	14.5	18.0	17.0	16.0	17.5	14.5	18.0	14.0	15.7

尾張西部浄水場配水

		平成27年									平成28年			最高	最低	平均
		4月14日	5月12日	6月15日	7月13日	8月11日	9月1日	10月14日	11月17日	12月8日	1月13日	2月2日	3月1日			
気温	℃	15.5	19.0	30.0	32.0	37.0	25.5	24.0	19.5	17.0	9.0	12.0	9.5	37.0	9.0	20.8
水温	℃	11.3	17.4	20.9	21.5	28.4	20.4	17.1	14.5	10.1	7.8	6.7	7.4	28.4	6.7	15.3
鉄及びその化合物	mg/l	0.02	0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	< 0.01	0.01
溶存鉄	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
マンガン及びその化合物	mg/l	0.016	0.020	0.022	0.018	0.010	0.010	0.015	0.008	0.023	0.017	0.015	0.018	0.023	0.008	0.016
溶存マンガン	mg/l	0.016	0.019	0.021	0.018	0.010	0.010	0.013	0.008	0.022	0.017	0.015	0.018	0.022	0.008	0.016
塩化物イオン	mg/l	4.4	5.3	4.8	4.5	4.9	4.4	5.1	5.4	6.3	8.6	7.5	5.6	8.6	4.4	5.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	22.5	21.8	21.2	21.0	21.0	15.6	25.3	22.6	28.5	30.6	26.5	23.1	30.6	15.6	23.3
蒸発残留物	mg/l	57	55	54	63	61	42	56	52	71	74	67	60	74	42	59
pH値		7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.5	7.5	7.2	7.3
濁度	度	0.5	0.4	0.2	0.3	0.3	0.5	0.3	0.2	0.5	0.3	0.4	0.7	0.7	0.2	0.4
電気伝導度	mS/m	7.8	8.4	8.3	7.9	7.8	6.7	9.1	8.3	10.3	12.6	10.8	9.0	12.6	6.7	8.9
総アルカリ度	mg/l	14.5	18.5	16.5	16.5	17.5	11.0	17.5	15.5	19.5	21.0	17.0	16.5	21.0	11.0	16.8

安城浄水場配水

		平成27年									平成28年			最高	最低	平均
		4月15日	5月13日	6月9日	7月8日	8月5日	9月7日	10月14日	11月18日	12月2日	1月12日	2月2日	3月2日			
気温	℃	16.0	23.0	22.5	26.0	35.0	23.0	24.0	18.0	16.0	9.0	7.5	9.0	35.0	7.5	19.1
水温	℃	12.1	18.0	19.7	20.1	26.7	22.0	18.0	15.5	11.7	7.8	6.2	7.7	26.7	6.2	15.5
鉄及びその化合物	mg/l	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02
溶存鉄	mg/l	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01
マンガン及びその化合物	mg/l	0.020	0.021	0.016	0.008	0.007	0.005	0.015	0.024	0.008	0.008	0.007	0.014	0.024	0.005	0.013
溶存マンガン	mg/l	0.019	0.016	0.015	0.007	0.005	0.004	0.013	0.022	0.007	0.007	0.005	0.014	0.022	0.004	0.011
塩化物イオン	mg/l	3.5	3.3	3.9	2.9	3.1	2.6	3.5	3.8	3.8	4.1	3.5	4.4	4.4	2.6	3.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	18.1	17.9	20.4	17.8	16.8	18.0	18.4	19.9	20.9	20.1	17.4	19.2	20.9	16.8	18.7
蒸発残留物	mg/l	54	48	63	55	48	51	50	51	49	51	53	54	63	48	52
pH値		7.2	7.0	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	6.9	7.1
濁度	度	0.6	0.4	0.4	0.3	0.4	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.3	0.5
電気伝導度	mS/m	7.1	6.7	7.6	6.7	6.2	7.3	7.4	7.6	7.8	8.3	6.9	8.2	8.3	6.2	7.3
総アルカリ度	mg/l	16.0	16.0	16.5	14.0	14.5	15.0	16.0	19.5	19.0	17.5	16.0	17.0	19.5	14.0	16.4

豊橋南部浄水場配水

		平成27年									平成28年			最高	最低	平均
		4月7日	5月18日	6月9日	7月7日	8月4日	9月7日	10月6日	11月10日	12月1日	1月5日	2月9日	3月2日			
気温	℃	11.0	22.5	20.5	22.0	32.5	27.0	22.5	21.0	15.0	12.0	5.5	8.0	32.5	7.5	18.5
水温	℃	13.4	19.0	20.1	21.7	25.9	25.2	23.1	19.3	16.0	12.1	8.9	9.5	25.9	8.9	17.9
鉄及びその化合物	mg/l	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	0.01	＜0.01	0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	0.01	＜0.01	＜0.01
溶存鉄	mg/l	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01
マンガン及びその化合物	mg/l	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.007	0.002	0.010	0.003	0.004	0.010	0.002	0.004
溶存マンガン	mg/l	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.006	0.001	0.010	0.003	0.004	0.010	0.001	0.003
塩化物イオン	mg/l	4.3	3.9	3.7	3.9	3.5	3.6	3.0	4.4	4.4	5.3	4.4	4.8	5.3	3.0	4.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	20.1	17.6	17.3	19.7	19.1	18.1	17.1	18.5	21.5	21.5	19.4	19.8	21.5	17.1	19.1
蒸発残留物	mg/l	45	48	47	52	44	39	38	42	40	51	43	45	52	38	45
pH値		7.1	7.1	7.1	7.0	6.9	7.0	7.2	7.1	7.3	7.1	7.0	7.1	7.3	6.9	7.1
濁度	度	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.5	0.1	0.1	0.1	＜0.1	0.1	0.5	＜0.1	0.2
電気伝導度	mS/m	6.8	6.1	5.9	6.8	6.4	6.1	5.9	6.4	7.4	7.7	6.8	6.9	7.7	5.9	6.6
総アルカリ度	mg/l	14.5	12.5	12.5	15.0	14.0	13.5	13.5	13.5	15.5	12.5	13.0	13.5	15.5	12.5	13.6

蒲郡浄水場配水

		平成27年									平成28年			最高	最低	平均
		4月6日	5月19日	6月8日	7月6日	8月3日	9月8日	10月5日	11月9日	12月2日	1月6日	2月8日	3月1日			
気温	℃	20.0	21.0	22.0	21.5	31.0	23.5	23.5	20.0	14.0	11.5	8.5	7.0	31.0	7.0	18.6
水温	℃	14.0	18.0	18.7	20.6	26.0	23.6	20.4	17.8	14.3	11.5	8.4	8.8	26.0	8.4	16.8
鉄及びその化合物	mg/l	＜0.01	0.01	0.01	＜0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.07	＜0.01	＜0.01	0.07	＜0.01	0.01
溶存鉄	mg/l	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	0.02	＜0.01	＜0.01	0.02	＜0.01	＜0.01
マンガン及びその化合物	mg/l	0.005	0.007	0.012	0.012	0.014	0.014	0.007	0.005	0.003	0.012	0.004	0.004	0.014	0.003	0.008
溶存マンガン	mg/l	0.004	0.006	0.010	0.011	0.012	0.012	0.005	0.005	0.003	0.009	0.003	0.004	0.012	0.003	0.007
塩化物イオン	mg/l	6.8	7.0	6.1	8.8	6.1	7.8	7.1	6.9	7.2	8.2	7.4	5.7	8.8	5.7	7.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	29.2	26.7	24.9	40.4	25.3	29.7	30.6	26.9	26.5	28.0	25.4	20.7	40.4	20.7	27.9
蒸発残留物	mg/l	67	71	67	107	62	71	68	59	51	69	59	49	107	49	67
pH値		7.3	7.3	7.4	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.1	7.3
濁度	度	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.7	0.4	0.2	0.3	0.8	0.3	0.3	0.8	0.2	0.4
電気伝導度	mS/m	9.5	9.0	8.3	12.5	8.4	10.2	9.2	9.0	8.9	10.7	9.1	7.0	12.5	7.0	9.3
総アルカリ度	mg/l	20.0	19.0	17.5	27.5	17.5	19.0	22.0	20.0	21.5	21.0	18.5	16.5	27.5	16.5	20.0

4　貯水池試験

第1版：2016/12/22

(3)貯水池

(1)貯水池等における水処理障害生物等の発生状況

		H11以前		H14		H15		H16		H17		H18		H19		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26		H27		備　　考
		種	障害	種	障害	種	障害	種	障害	種	障害	種	障害	種	障害	種	障害	種	障害	種	障害	種	障害	種	障害	種	障害	**種**	**障害**	種	障害	
木曽川水系	味噌川ダム																															
	牧尾ダム	Uro	臭気					Per	赤潮																							
	岩屋ダム																															
	阿木川ダム	Per Fra Ast Ana	赤潮 水華 水華 臭気																													H18より曝気設備を9基設置
	愛知池	Per **Pho** **Aul** **Ast**	赤潮 **臭気** **ろ過** **ろ過**									Aul	ろ過	Ast **Ana** **Aul**	ろ過 **臭気** **ろ過**	Ast Ana **Aul**	ろ過 臭気 **ろ過**	Ast **Pho**	ろ過 **臭気**	**Uro** Ana Per	**臭気** 臭気 臭気	Ast Ana	ろ過 臭気	Ast Ana	ろ過 臭気	Uro	臭気	Ast Uro Per	ろ過 臭気 赤潮	Uro	臭気	
	佐布里池	Uro Pho Ast	臭気 臭気 ろ過 臭気									Pho Ana Uro	臭気 臭気 臭気	Ast Pho Uro	ろ過 臭気 臭気	**Aul** Mic	**ろ過** 水華			Ast	ろ過	Ast Uro	ろ過 臭気	Ast Pho	ろ過 臭気	Uro	臭気	Ast	ろ過	Ast Uro	ろ過 臭気	
	入鹿池											Pho	臭気	Pho	臭気	**放**	**臭気**	放 Ana Mic Pho	臭気 臭気 水華 臭気	放 Uro Ana	臭気 臭気 臭気	Uro Syu 放	臭気 臭気 臭気	**Ana** 放	**臭気** 臭気	**Ana** 放	**臭気** 臭気	Ana Pho	臭気 臭気	**Ana** 放 Uro	**臭気** 臭気 臭気	
矢作川水系	矢作ダム	Per Uro Ast	赤潮 臭気 臭気																	Ast	ろ過	Ast	ろ過					Ast **Uro**	ろ過 **臭気**			
	羽布ダム	**Syn** **Pho** **Ana** Ast	**ろ過** **臭気** **臭気** 臭気											Ana	臭気			Ana	臭気	Ast Ana Aph	ろ過 臭気 水華			Ana	臭気	Ana Osc	臭気 臭気	Ast **Ana**	ろ過 **臭気**			S63より空気揚水筒設置
豊川水系	宇連ダム	Uro	臭気															Uro	臭気	Uro	臭気	Uro	臭気			Uro	臭気	Uro	臭気	Uro	臭気	
	大島ダム																															
	駒場池	**Uro** Per **Pho**	**臭気** 赤潮 **臭気**	**Uro**	**臭気**	**Uro** **Pho**	**臭気** **臭気**	**Uro** **Pho** **Ospl**	**臭気** **臭気** **臭気**	**Uro** **Ospl**	**臭気** **臭気**	**Uro**	**臭気**	**Uro**	**臭気**	**Uro**	**臭気**	**Uro**	**臭気**	**Uro** Per	**臭気** 赤潮	**Uro**	**臭気**	**Uro** Per	**臭気** 赤潮	**Uro**	**臭気**	**Uro** Ast	**臭気** ろ過	**Uro**	**臭気**	
	三ツ口池	**Uro** Pho	**臭気** 臭気	Uro	臭気							Uro	臭気					Uro	臭気	**Uro**	**臭気**	Uro Osc	臭気 臭気	Uro Osc	臭気 臭気	Uro	臭気	Uro Osc	臭気 臭気	Uro	臭気	
	万場調整池	Xan **Uro** Ana Cos **Pho**	緑変 **臭気** 臭気 通過 **臭気**									Ana	臭気	**Ana**	**臭気**	Ana **Sta**	臭気 **ろ過**	Uro **Ana**	臭気 **臭気**	Uro Fra	臭気 ろ過	Uro	臭気	**Aul**	**ろ過**	**Sta**	**ろ過**	**Ana**	**臭気**	**Sta**	**ろ過**	

注：水処理障害生物種等の略号は以下のとおり。また、**ゴシック太字欄**は下流浄水場にて処理を実施したものを示す。

Ana: *Anabaena spiroides, A*.sp.
Ast: *Asterionella formosa*
Aul: *Aulacoseira granulata*
Cos: *Cosmarium* sp.
Fra: *Fragilaria crotonensis*
Mic: *Microcystis* sp.
Osc: *Oscillatoria* sp.(付着性含)
Ospl: *Oscillatoria splendida*
Per: *Peridinium* sp.
Pho: *Phormidium tenue*
Sta: Staurastrum sp.
Sye: *Synedra acus*
Syn: *Synura* sp.
Uro: *Uroglena americana*
Xan: *Xantidium concinum*
放: 放線菌

（2）貯水池水質概況

平成27年度木曽川水系

	味噌川ダム・牧尾ダム	阿木川ダム	入鹿池	愛知池	佐布里池	岩屋ダム
4月			表層で生ぐさ臭20度が感じられ、生ぐさ臭原因種で黄金藻類の*Uroglena americana*が12群体/ml計数された。	特に問題となる項目はなかった。	珪藻類の*Asterionella formosa*が8,740細胞/ml計数された。	
5月		特に問題となる項目はなかった。		特に問題となる項目はなかった。	生ぐさ臭が5度感じられ、生ぐさ臭原因種で黄金藻類の*Uroglena americana*が1群体/ml計数された。また、*A.formosa*が2,610細胞/ml計数され、その後終息した。	
6月				特に問題となる項目はなかった。	特に問題となる項目はなかった。	
7月		特に問題となる項目はなかった。		特に問題となる項目はなかった。	特に問題となる項目はなかった。	
8月			カビ臭が表層で2度、中層で10度、底層で30度感じられ、2-MIBが表層で16ng/L、中層で46ng/L、底層で138ng/L検出された。原因となる藻類は確認されず、入鹿池底泥中の放線菌が原因であると推察された。	特に問題となる項目はなかった。	特に問題となる項目はなかった。	
9月			カビ臭が中層で1度、底層で20度感じられ、2-MIBが表層で7ng/L、中層で9ng/L、底層で128ng/L検出された。原因となる藻類は確認されず、入鹿池底泥中の放線菌が原因であると推察された。	特に問題となる項目はなかった。	特に問題となる項目はなかった。	
10月	味噌川ダム 特に問題となる項目はなかった。 牧尾ダム 特に問題となる項目はなかった。	特に問題となる項目はなかった。		特に問題となる項目はなかった。	特に問題となる項目はなかった。	特に問題となる項目はなかった。
11月		特に問題となる項目はなかった。	全層でカビ臭が2度感じられ、2-MIBが表層で16ng/L、中層で17ng/L、底層で18ng/L検出された。ジェオスミンも表層及び中層で4ng/L、底層で9ng/L検出され、2-MIBは放線菌由来、ジェオスミンはネットサンプルで検出された藍藻類の*Anabaena* sp.由来のものであると考えられた。	特に問題となる項目はなかった。	特に問題となる項目はなかった。	
12月				特に問題となる項目はなかった。	特に問題となる項目はなかった。	
1月		特に問題となる項目はなかった。		特に問題となる項目はなかった。	特に問題となる項目はなかった。	
2月				特に問題となる項目はなかった。	生ぐさ臭5度が感じられ、*U.americana*が6群体/ml計数された。	
3月		特に問題となる項目はなかった。		特に問題となる項目はなかった。	生ぐさ臭20度が感じられ、*U.americana*が3群体/ml計数された。	

平成27年度矢作川水系

	矢作ダム	羽布ダム
４月		
５月		特に問題となる項目はなかった。
６月	特に問題となる項目はなかった。	
７月	特に問題となる項目はなかった。	表層で生ぐさ臭が1度感じられたが、特に原因となり得る生物は見られなかった。
８月		
９月		
１０月		
１１月	特に問題となる項目はなかった。	特に問題となる項目はなかった。
１２月		
１月		
２月		特に問題となる項目はなかった。
３月	特に問題となる項目はなかった。	

平成27年度豊川水系

	宇連ダム	**大島ダム**	**駒場池**	**三ツロ池**	**万場調整池**
４月	特に問題となる項目はなかった。	特に問題となる項目はなかった。	表層で生ぐさ臭が100度感じられ、生ぐさ臭原因種で黄金藻類の*Uroglena americana*が表層で84群体/ml計数された。	珪藻類の*Asterionella formosa*が11,000細胞/ml計数された。	特に問題となる項目はなかった。
５月			表層でカビ様の土臭が5度感じられ、ネットサンプルで藍藻類の*Anabaena* sp.が確認されたが、カビ臭物質はほとんど検出されなかった。	特に問題となる項目はなかった。	ピコプランクトンが表層で83,500個/ml、中層で26,680個/ml、底層で7,888個/ml計数され、ろ過水濁度への影響が確認されたため、前塩の注入により対応した。
６月			流入で生ぐさ臭が3度感じられたが、原因となる生物は確認できなかった。	ジェオスミンが4ng/L検出され、原因種と思われる藍藻類の*Anabaena* sp.がネットサンプルで確認された。	特に問題となる項目はなかった。
７月	特に問題となる項目はなかった。	特に問題となる項目はなかった。	特に問題となる項目はなかった。	特に問題となる項目はなかった。	特に問題となる項目はなかった。
８月			特に問題となる項目はなかった。	特に問題となる項目はなかった。	凝集障害及びろ過閉塞原因種で緑藻類の*Staurastrum* sp.が表層で340細胞/ml、中層で1,050細胞/ml、底層で100細胞/ml計数された。浄水場では凝集処理の強化で対応した。
９月			生ぐさ臭が表層で1度、底層で1度感じられ、*U.americana*が表層で2群体/ml、底層で1群体/ml計数された。	特に問題となる項目はなかった。	特に問題となる項目はなかった。
１０月	生ぐさ臭が5度感じられ、生ぐさ臭原因種で黄金藻類の*Uroglena americana*が3群体/ml計数された。	特に問題となる項目はなかった	表層で生ぐさ臭が1度感じられ、ネットサンプルで*U.americana*が確認された。	特に問題となる項目はなかった。	特に問題となる項目はなかった。
１１月			表層で生ぐさ臭が10度感じられ、ネットサンプルで*U.americana*が確認された。	特に問題となる項目はなかった。	表層で緑藻類の*Closterium aciculare*が660細胞/ml計数された。本種は大型の藻類であり、前塩素処理による弊害が懸念されたが問題はなかった。
１２月			表層で生ぐさ臭が2度感じられ、*U.americana*が1群体/ml計数された。	特に問題となる項目はなかった。	表層で*C.aciculare*が1,720細胞/ml計数された。
１月	特に問題となる項目はなかった。	特に問題となる項目はなかった。	表層で生ぐさ臭が2度感じられ、*U.americana*が2群体/ml計数された。	特に問題となる項目はなかった。	表層で*C.aciculare*が1,310細胞/ml計数された。
２月			表層で生ぐさ臭が3度感じられ、*U.americana*が5群体/ml計数された。	ジェオスミンが24ng/L検出され、ネットサンプルで藍藻類の*Oscillatoria* sp.が確認された。	特に問題となる項目はなかった。
３月			表層で生ぐさ臭が5度感じられ、*U.americana*が2群体/ml計数された。	ジェオスミンが36ng/L検出され、ネットサンプルで*Oscillatoria* sp.が確認された。	特に問題となる項目はなかった。

（3）貯水池

味噌川ダム

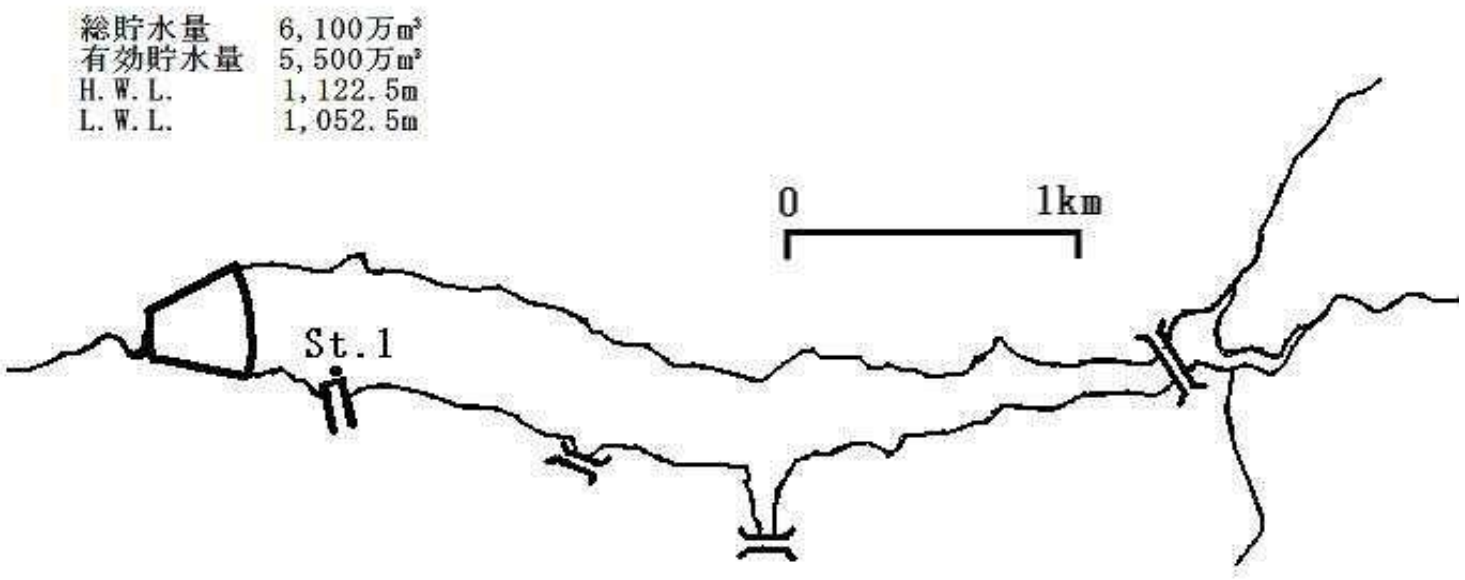

		St.1表層
		平成27年 10月7日
貯水率	%	78
採水水深	m	
天候前日		晴
天候当日		晴
気温	℃	17.0
水温	℃	14.8
一般細菌	個/ml	
大腸菌(MPN)	MPN/dl	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.06
鉄及びその化合物	mg/l	0.03
マンガン及びその化合物	mg/l	0.004
ジェオスミン（別名）	mg/l	
2-メチルイソボルネオール（別名）	mg/l	
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.6
pH値		7.9
臭気		藻臭
臭気強度(TON)		
色度	度	1.0
濁度	度	1.2
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/l	
電気伝導度	mS/m	5.6
総アルカリ度	mg/l	23.0
アンモニア態窒素	mg/l	＜0.01
透明度	m	
溶存酸素	mg/l	9.1
酸素飽和百分率	%	93
全窒素	mg/l	0.11
全窒素(溶存態)	mg/l	0.09
リン酸イオン	mg/l	＜0.01
全リン	mg/l	0.005
全リン(溶存態)	mg/l	0.003
溶性ケイ酸	mg/l	8.2
クロロフィルa	μg/l	2.5
生物総数	個/ml	163

	St.1表層
	平成27年 10月7日
BACILLARIOPHYCEAE（珪藻類）	
Cyclotella spp.	107
Rhizosolenia longiseta	2
Navicula spp.	1
Cymbella sp.	1
CHLOROPHYCEAE（緑藻類）	
Chlamydomonas sp.	1
Schroederia setigera	1
CRYPTOPHYCEAE（クリプト藻類）	
Cryptomonas spp.	33
DINOPHYCEAE（渦鞭藻類）	
Glenodinium sp.	1
Peridinium sp.	4
EUGLENOPHYCEAE（ユーグレナ藻類）	
Trachelomonas sp.	1
FLAGELLATA（鞭毛藻類）	
monas group	11
TOTAL NUMBERS(/ml)	163

*は群体数または糸状体数
増殖により障害の原因となる種
（●：カビ臭　▲：生ぐさ臭　■：ろ過閉塞）

牧尾ダム

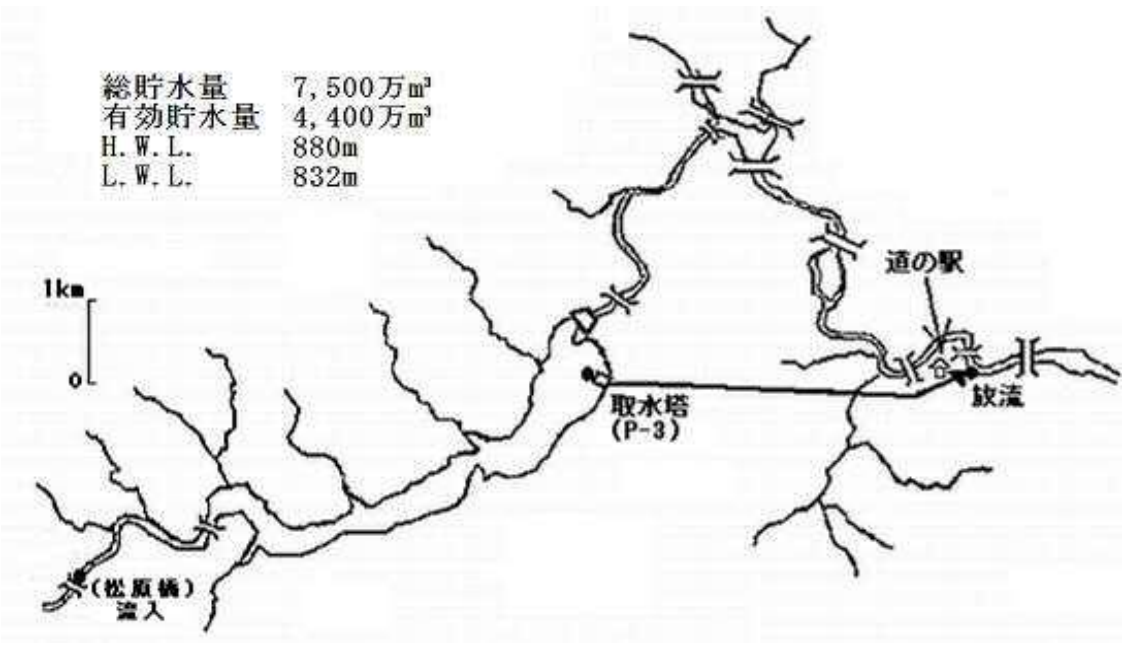

		流入	P-3表層
		平成27年 10月7日	
貯水率	%		87
採水水深	m		
天候前日		晴	晴
天候当日		晴	晴
気温	℃	18.0	19.0
水温	℃	14.3	16.7
一般細菌	個/ml		
大腸菌(MPN)	MPN/dl		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.09	0.09
鉄及びその化合物	mg/l	1.6	0.05
マンガン及びその化合物	mg/l	0.39	0.12
ジェオスミン(別名)	mg/l		
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.3	0.4
pH値		5.3	6.3
臭気		藻臭	藻臭
臭気強度(TON)			
色度	度	< 0.5	< 0.5
濁度	度	3.6	0.8
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l		
電気伝導度	mS/m	18.6	7.3
総アルカリ度	mg/l	1.0	2.5
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01
透明度	m		
溶存酸素	mg/l	9.0	8.5
酸素飽和百分率	%	91	90
全窒素	mg/l	0.60	0.18
全窒素(溶存態)	mg/l	0.51	0.15
リン酸イオン	mg/l	< 0.01	< 0.01
全リン	mg/l	0.006	0.002
全リン(溶存態)	mg/l	0.001	0.001
溶性ケイ酸	mg/l	23.8	12.8
クロロフィルa	μg/l	< 0.1	< 0.1
生物総数	個/ml		10

	P-3表層
	平成27年 10月7日
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)	
Cyclotella spp.	2
Navicula spp.	1.5
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)	
Tetrasporales sp.	0.5
others	0.5
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)	
Cryptomonas spp.	1
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)	
Glenodinium sp.	1.5
Peridinium sp.	0.5
EUGLENOPHYCEAE(ユーグレナ藻類)	
Trachelomonas sp.	0.5
FLAGELLATA(鞭毛藻類)	
monas group	2
TOTAL NUMBERS(/ml)	10

*は群体数または糸状体数
増殖により障害の原因となる種
(●:カビ臭 ▲:生ぐさ臭 ■:ろ過閉塞)

阿木川ダム

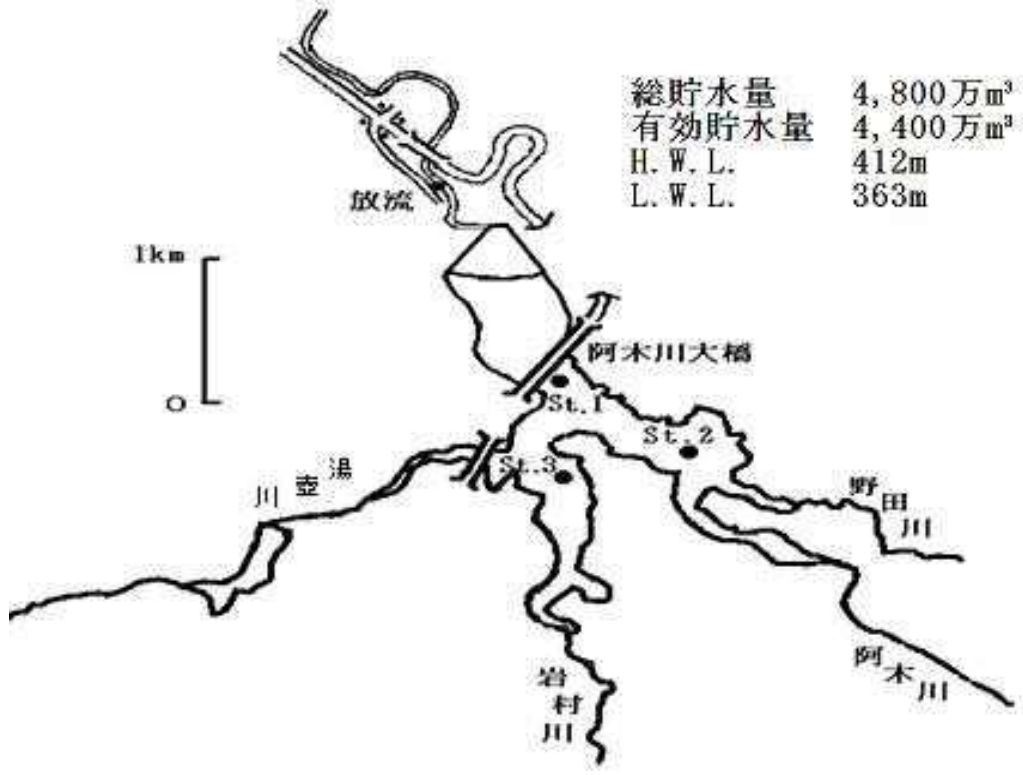

総貯水量	4,800万m³
有効貯水量	4,400万m³
H.W.L.	412m
L.W.L.	363m

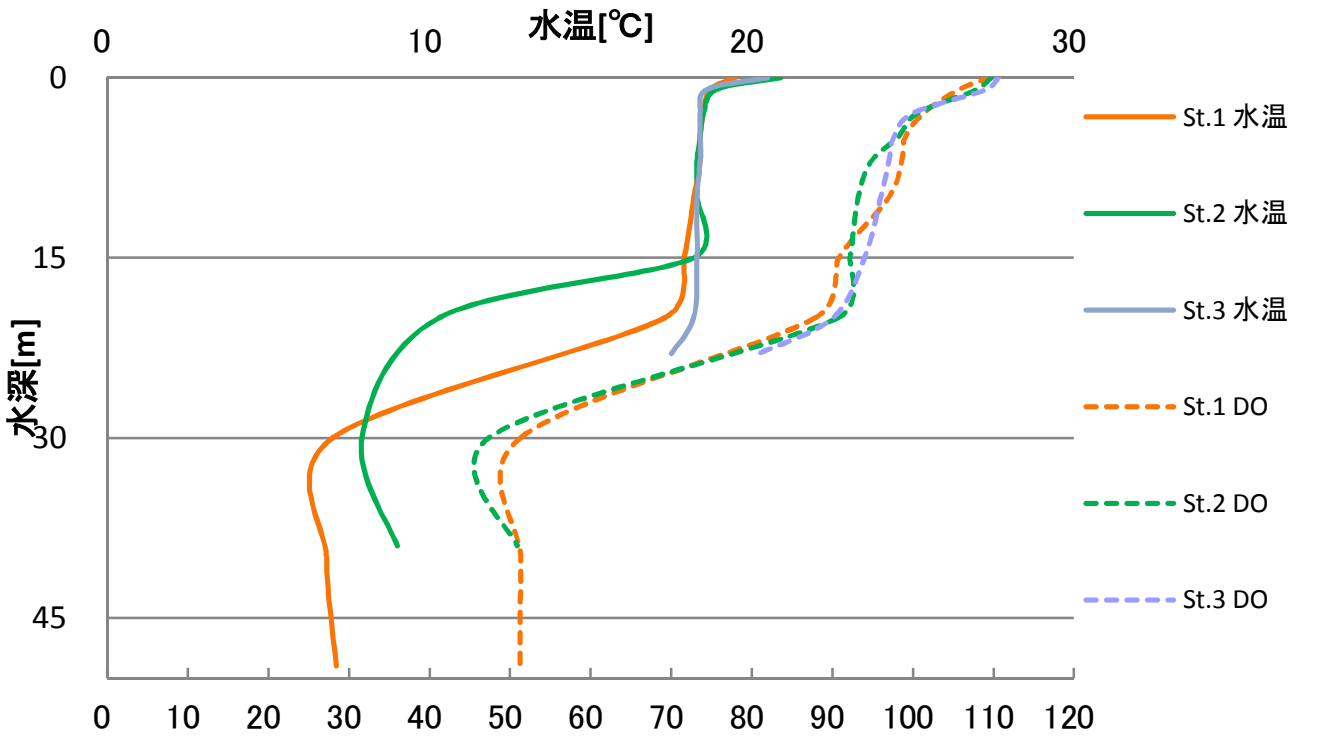

夏季の水温･酸素飽和百分率垂直分布

		St.1表層						St.1中層	St.1底層	St.2表層	St.2底層	St.3表層	St.3底層
		平成27年 5月13日	7月8日	10月8日	11月17日	平成28年 1月13日	3月8日	平成27年 7月8日					
貯水率	%	72	62	63	69	76	90						
採水水深	m							20	49		39		23
天候前日		晴のち雨	雨	晴	晴	晴	曇	雨	雨	雨	雨	雨	雨
天候当日		晴	雨	晴	曇	晴	晴	雨	雨	雨	雨	雨	雨
気温	℃	21.0	30.0	17.0	17.5	4.5	18.5	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
水温	℃	18.3	19.5	20.9	16.6	10.3	11.3	17.3	7.1	20.9	9.0	20.5	17.5
一般細菌	個/ml												
大腸菌(MPN)	MPN/dl												
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.16	0.28	0.22	0.25	0.28	0.27	0.29	0.46	0.27	0.44	0.28	0.30
鉄及びその化合物	mg/l	0.17	0.08	0.09	0.05	0.06	0.05	0.13	0.21	0.07	0.12	0.08	0.19
マンガン及びその化合物	mg/l	0.013	0.012	0.007	0.005	0.011	0.010	0.018	0.087	0.010	0.037	0.011	0.026
ジェオスミン(別名)	mg/l												
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l												
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.7	1.5	1.5	1.2	1.4	1.2	1.4	1.1	1.4	1.0	1.3	1.3
pH値		8.0	7.3	7.4	7.4	7.4	7.7	7.1	6.7	7.4	6.8	7.5	7.0
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	厨芥臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭
臭気強度(TON)													
色度	度	7.4	4.9	4.2	3.6	3.0	3.1	5.5	5.5	4.7	3.6	5.5	5.9
濁度	度	3.0	2.0	2.3	1.5	1.2	1.8	2.5	1.4	1.3	1.4	1.0	3.9
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l												
電気伝導度	mS/m	5.2	5.3	5.1	5.4	5.4	5.5	5.3	5.2	5.4	5.5	5.4	5.3
総アルカリ度	mg/l	15.0	15.5	15.0	16.0	16.5	16.5	15.0	16.0	15.5	15.5	15.5	14.5
アンモニア態窒素	mg/l	0.05	0.01	0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	0.03	0.01	0.01	0.01	0.02	0.04
透明度	m		欠測							欠測		欠測	
溶存酸素	mg/l	9.6	9.7	8.6	8.8	9.7	11.3	8.1	5.9	9.4	5.9	9.6	7.4
酸素飽和百分率	%	105	109	99	93	89	107	87	50	108	53	110	80
全窒素	mg/l	0.53	0.43	0.38	0.41	0.40	0.41	0.48	0.65	0.45	0.57	0.46	0.53
全窒素(溶存態)	mg/l	0.43	0.39	0.31	0.36	0.38	0.37	0.43	0.59	0.41	0.53	0.43	0.46
リン酸イオン	mg/l	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	0.01	0.02	＜0.01	0.02	＜0.01	0.01
全リン	mg/l	0.023	0.012	0.014	0.013	0.008	0.010	0.015	0.013	0.010	0.011	0.025	0.020
全リン(溶存態)	mg/l	0.013	0.007	0.007	0.006	0.005	0.007	0.007	0.008	0.008	0.007	0.010	0.007
溶性ケイ酸	mg/l	10.9	9.2	9.7	8.0	8.3	8.6	11.2	10.7	9.3	10.8	9.3	10.8
クロロフィルa	μg/l	9.7	6.7	9.6	6.1	1.0	3.0	9.1	1.6	3.9	2.2	3.5	10.6
生物総数	個/ml	457	1,916	561	713	331	37						

		放流					
		平成27年 5月13日	7月8日	10月8日	11月17日	平成28年 1月13日	3月8日
採水水深	m						
天候前日		晴のち雨	雨	晴	晴	晴	曇
天候当日		晴	雨	晴	曇	晴	晴
気温	℃	22.0	30.0	18.5	18.0	3.5	17.5
水温	℃	13.5	18.7	20.2	16.2	9.6	9.2
一般細菌	個/ml						
大腸菌(MPN)	MPN/dl						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.27	0.32	0.24	0.26	0.28	0.31
鉄及びその化合物	mg/l	0.19	0.13	0.09	0.06	0.06	0.07
マンガン及びその化合物	mg/l	0.017	0.019	0.014	0.019	0.014	0.016
ジェオスミン(別名)	mg/l						
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.3	1.4	1.3	1.0	1.4	1.1
pH値		7.5	7.4	7.5	7.4	7.7	7.6
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	厨芥臭	藻臭	藻臭
臭気強度(TON)							
色度	度	6.2	5.7	4.1	3.7	2.9	3.2
濁度	度	3.1	2.2	2.3	1.4	1.2	1.7
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l						
電気伝導度	mS/m	9.6	6.0	5.6	6.7	5.7	5.9
総アルカリ度	mg/l	15.5	16.5	15.5	16.5	17.5	16.0
アンモニア態窒素	mg/l	0.04	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
透明度	m						
溶存酸素	mg/l	10.2	9.2	8.8	9.7	10.9	11.5
酸素飽和百分率	%	101	102	100	102	99	103
全窒素	mg/l	0.56	0.51	0.35	0.41	0.39	0.46
全窒素(溶存態)	mg/l	0.46	0.47	0.32	0.37	0.38	0.42
リン酸イオン	mg/l	0.01	0.02	＜0.01	0.01	＜0.01	＜0.01
全リン	mg/l	0.020	0.018	0.013	0.015	0.009	0.010
全リン(溶存態)	mg/l	0.011	0.011	0.007	0.007	0.005	0.007
溶性ケイ酸	mg/l	11.0	10.3	9.9	8.5	8.4	8.7
クロロフィルa	μg/l	7.1	8.2	7.2	4.1	3.1	3.1
生物総数	個/ml						

阿木川ダム

	St.1表層					
	平成27年 5月13日	7月8日	10月8日	11月17日	平成28年 1月13日	3月8日
CYANOPHYCEAE（藍藻類）						
Microcystis aeruginosa*			4			
BACILLARIOPHYCEAE（珪藻類）						
Aulacoseira granulata(M.gra) ■		1720	224	58		
A. granu. var. ang. f. spiralis(M.gra.v.)					252	
A. italica(M.ita) ■					6	11
Melosira varians					11	
Cyclotella spp.		16			4	12
Stephanodiscus sp.			242	332		
Attheya zachariasi			6			
Asterionella formosa ■	63					5
Navicula spp.				2		3
Cymbella sp.						1
CHLOROPHYCEAE（緑藻類）						
Chlamydomonas sp.	3					
Pandorina morum*			1			
Eudorina elegans*			1			
Volvox sp.*	1					
Micractinium pussillum*			4			
Schroederia setigera	1					
Scenedesmus sp.*			2			
Staurastrum sp.	1	4				
others						2
CRYPTOPHYCEAE（クリプト藻類）						
Cryptomonas spp.	370	5	8	6	9	1
CHRYSOPHYCEAE（黄金藻類）						
Mallomonas sp.						1
DINOPHYCEAE（渦鞭藻類）						
Peridinium sp.			1			1
Ceratium hirundinella		1				
FLAGELLATA（鞭毛藻類）						
monas group	18	170	68	315	49	
TOTAL NUMBERS(/ml)	457	1916	561	713	331	37

*は群体数または糸状体数
増殖により障害の原因となる種
（●：カビ臭　▲：生ぐさ臭　■：ろ過閉塞）

入鹿池

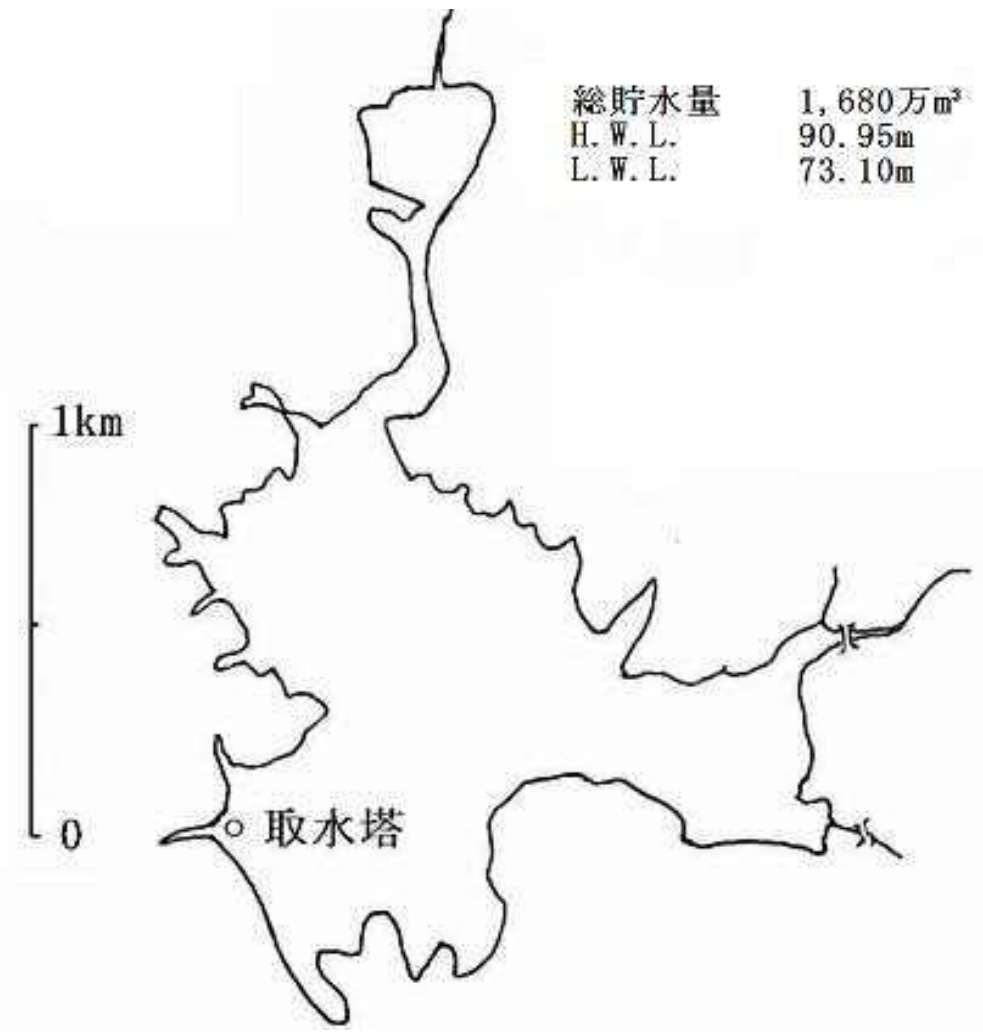

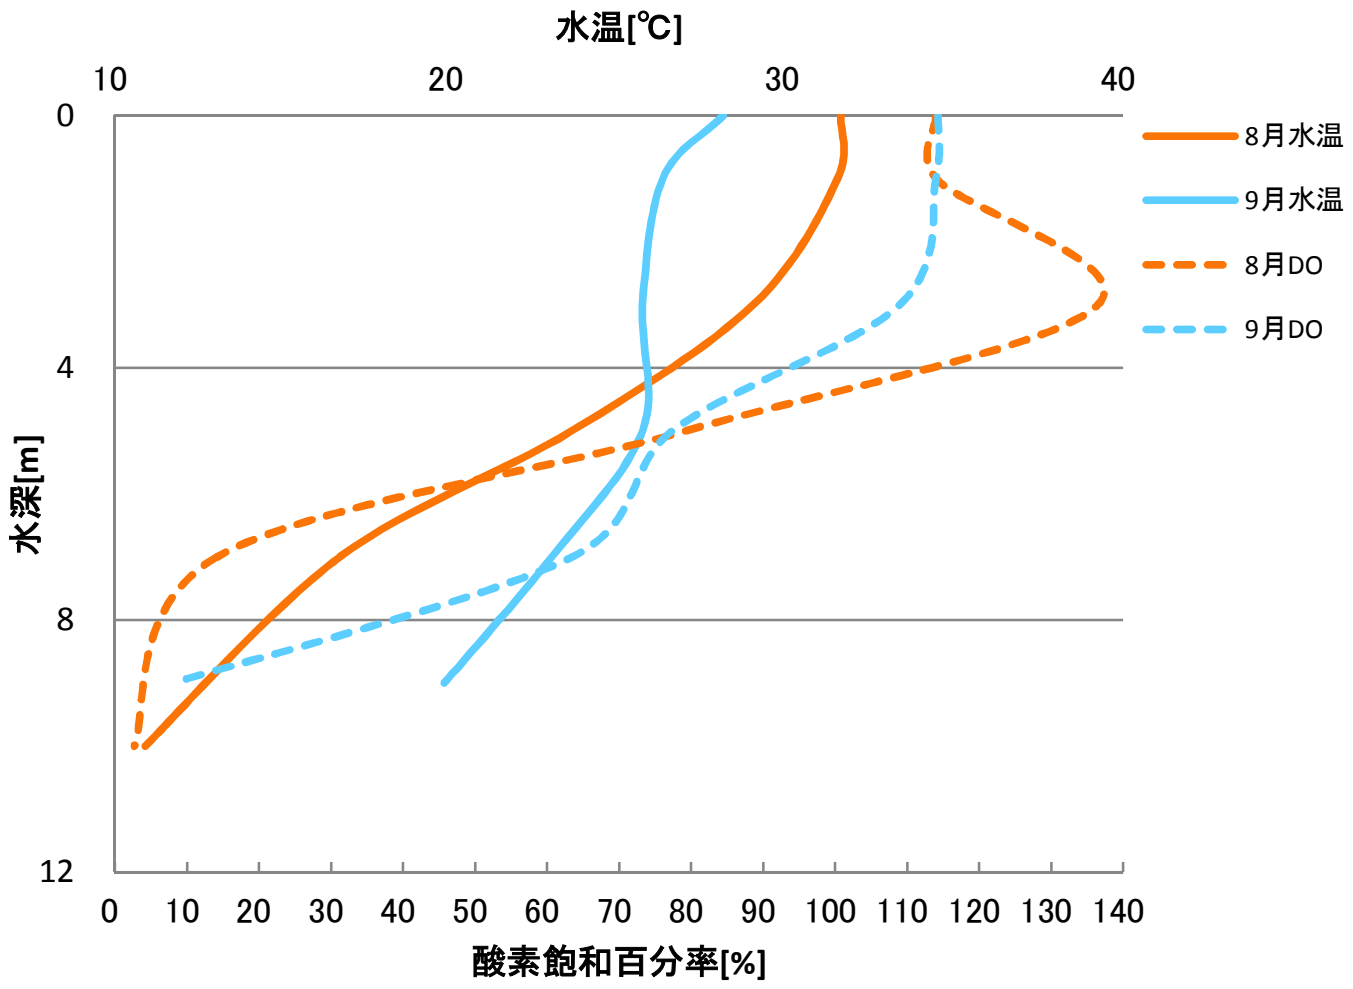

夏季の水温･酸素飽和百分率垂直分布

		取水塔表層				取水塔底層
		平成27年 4月13日	8月10日	9月2日	11月16日	9月2日
貯水率	%	99	73	73	76	
採水水深	m					9
天候前日		曇	晴	雨	晴	雨
天候当日		雨	晴	曇時々雨	曇	曇時々雨
気温	℃	13.5	33.5	29.0	20.0	29.0
水温	℃	13.9	31.6	28.1	17.2	11.8
一般細菌	個/ml					
大腸菌(MPN)	MPN/dl					
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.09	＜0.02	0.05	0.05	0.05
鉄及びその化合物	mg/l	0.05	0.05	0.07	0.13	0.64
マンガン及びその化合物	mg/l	0.013	0.008	0.014	0.099	0.83
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000004	0.000003	0.000004	0.000007
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	＜0.000001	0.000016	0.000007	0.000016	0.000128
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.6	1.8	1.8	1.2	1.9
pH値		8.1	7.8	7.6	7.1	6.7
臭気		生ぐさ臭	カビ臭	藻臭	カビ臭	カビ臭
臭気強度(TON)		20	2		2	20
色度	度	2.3	2.7	3.3	3.5	9.6
濁度	度	1.5	1.5	1.7	2.6	11
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l					
電気伝導度	mS/m	9.7	8.7	9.0	10.8	10.4
総アルカリ度	mg/l	12.5	14.5	13.0	14.5	14.0
アンモニア態窒素	mg/l	＜0.01	0.01	0.01	0.07	0.14
透明度	m	3.0	3.0	3.5	1.5	
溶存酸素	mg/l	11.3	8.3	9.0	8.6	0.8
酸素飽和百分率	%	113	113	116	92	8
全窒素	mg/l	0.25	0.19	0.24	0.32	0.75
全窒素(溶存態)	mg/l	0.18	0.16	0.20	0.25	0.40
リン酸イオン	mg/l	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	0.01
全リン	mg/l	0.013	0.012	0.017	0.016	0.028
全リン(溶存態)	mg/l	0.004	0.008	0.011	0.007	0.011
溶性ケイ酸	mg/l	6.7	4.8	5.3	6.2	6.9
クロロフィルa	μg/l	7.1	4.3	6.7	10.0	11.2
生物総数	個/ml	457	766	149	216	

入鹿池

	取水塔表層			
	平成27年 4月13日	8月10日	9月2日	11月16日
CYANOPHYCEAE（藍藻類）				
Chroococcus sp.*				4
Microcystis aeruginosa*			1	
Phormidium sp.*				4
Anabaena macrospora* ●				1
A. sp.*			1	
BACILLARIOPHYCEAE（珪藻類）				
Aulacoseira granulata(M.gra) ■				15
A. italica(M.ita) ■	3			
Cyclotella spp.	58	14	12	5
Attheya zachariasi		551	62	5
Rhizosolenia longiseta	1	82	24	
Asterionella formosa ■	40			3
Synedra acus ■	15			3
Navicula spp.				1
Nitzschia acicularis	60			
CHLOROPHYCEAE（緑藻類）				
Chlamydomonas sp.	2			
Eudorina elegans*	1			
Elakatothrix gelatinosa*	12			4
Tetrasporales sp.	3	8	4	26
Pediastrum sp.*				1
Golenkinia radiata	2			
Chodatella sp.		1		
Oocystis sp.*		1		
Selenastrum sp.*				9
Scenedesmus longispina*	13			
S. sp.*	5	2		
S. spp.*				13
Mougeotia sp.*				15
Staurastrum sp.			2	
Spondylosium sp.		15		
CRYPTOPHYCEAE（クリプト藻類）				
Cryptomonas spp.		1	3	9
CHRYSOPHYCEAE（黄金藻類）				
Mallomonas sp.				15
Uroglena americana* ▲	12			
DINOPHYCEAE（渦鞭藻類）				
Peridinium sp.	28	15		
Ceratium hirundinella		3		
EUGLENOPHYCEAE（ユーグレナ藻類）				
Trachelomonas sp.				68
FLAGELLATA（鞭毛藻類）				
monas group	202	73	40	15
TOTAL NUMBERS(/ml)	457	766	149	216

*は群体数または糸状体数
増殖により障害の原因となる種
（●：カビ臭　▲：生ぐさ臭　■：ろ過閉塞）

	取水塔表層（ネットサンプル）			
	平成27年 4月13日	8月10日	9月2日	11月16日
CYANOPHYCEAE（藍藻類）				
Microcystis aeruginosa		rr	rrr	
Phormidium sp.		rr		
Anabaena macrospora ●				rrr
A. sp.		rrr	rr	
BACILLARIOPHYCEAE（珪藻類）				
Aulacoseira granulata(M.gra) ■			c	c
A. italica(M.ita) ■		rrr	r	
Melosira varians			r	
Cyclotella spp.		rrr		
Attheya zachariasi	rrr	cc	+	rrr
Rhizosolenia longiseta	rrr	+	rr	rrr
Fragilaria sp.			r	
Asterionella formosa ■	c		rrr	cc
Synedra ulna		rrr		
S. acus ■	rr		rrr	
Navicula spp.			rrr	rrr
Cymbella sp.		rrr	rrr	rrr
Nitzschia acicularis	rr			
CHLOROPHYCEAE（緑藻類）				
Pandorina morum	rrr			
Eudorina elegans	rrr		+	rrr
Volvox sp.		rrr	+	rrr
Sphaerocystis schroeteri	rrr			rrr
Tetrasporales sp.		rrr	rr	
Pediastrum duplex		rrr	rrr	rrr
P. sp.		rrr		
Golenkinia radiata		rrr	rrr	
Micractinium pussillum			rrr	
Dictyosphaerium pulchellum				rrr
Oocystis sp.	rrr			
Scenedesmus sp.		rrr		rrr
Mougeotia sp.	rrr			r
Cosmarium sp.	rrr			
Staurastrum sp.		rrr	rrr	rrr
others				rrr
CHRYSOPHYCEAE（黄金藻類）				
Mallomonas sp.	rrr	rrr	rrr	
Uroglena americana ▲	c		rrr	
Synura sp.			c	
DINOPHYCEAE（渦鞭藻類）				
Peridinium sp.	c	rrr		r
Ceratium hirundinella		rrr	rrr	rrr
EUGLENOPHYCEAE（ユーグレナ藻類）				
Euglena spp.			rrr	
RHIZOPODA（根足虫類）				
Difflugia corona		rrr	rrr	
CILIATA（繊毛虫類）				
Tintinnidium sp.		rrr		rrr
Tintinnopsis cratera				rrr
ROTATORIA（輪虫類）				
Filinia longiseta	rrr		rrr	
Hexathra mira			rrr	
Synchaeta sp.			rrr	
Polyarthra vulgaris	rr	rrr	rrr	rr
Ploesoma sp.				rrr
Trichocerca scipio			rrr	
Asplanchna sp.	rrr			rrr
Lecane luna				rrr
Keratella cochlearis var. tecta			rrr	
K. cochlearis var. tecta f. micracantha	rrr	rrr		
K. valga			rrr	
Kellicotia longispina				rrr
CRUSTACEA（甲殻類）				
Eodiaptomus japonicus			rrr	
Cyclops vicinus		rrr		
Bosmina longirostris			rrr	
Bosminopsis deitersi		rrr		
LARVA（幼生）				
Nauplius larva		rrr	rrr	

ccc:殆ど単一 cc:非常に多い c:多い +:普通 r:少ない rr:非常に少ない rrr:稀れ
増殖により障害の原因となる種
（●：カビ臭　▲：生ぐさ臭　■：ろ過閉塞）

愛知池

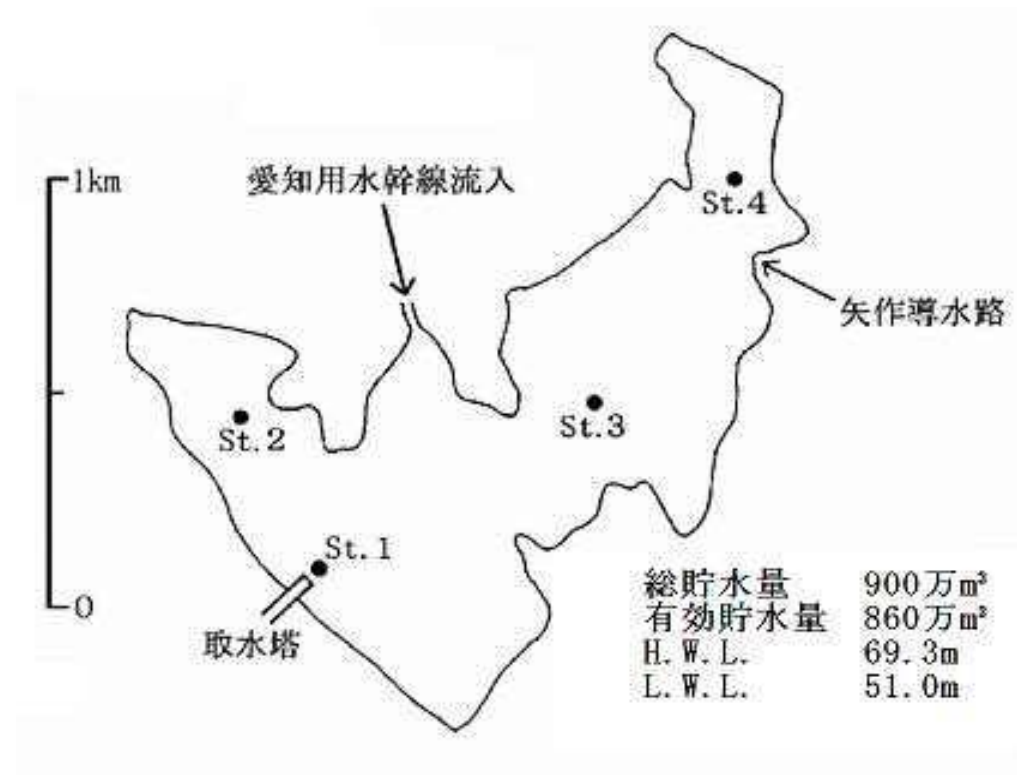

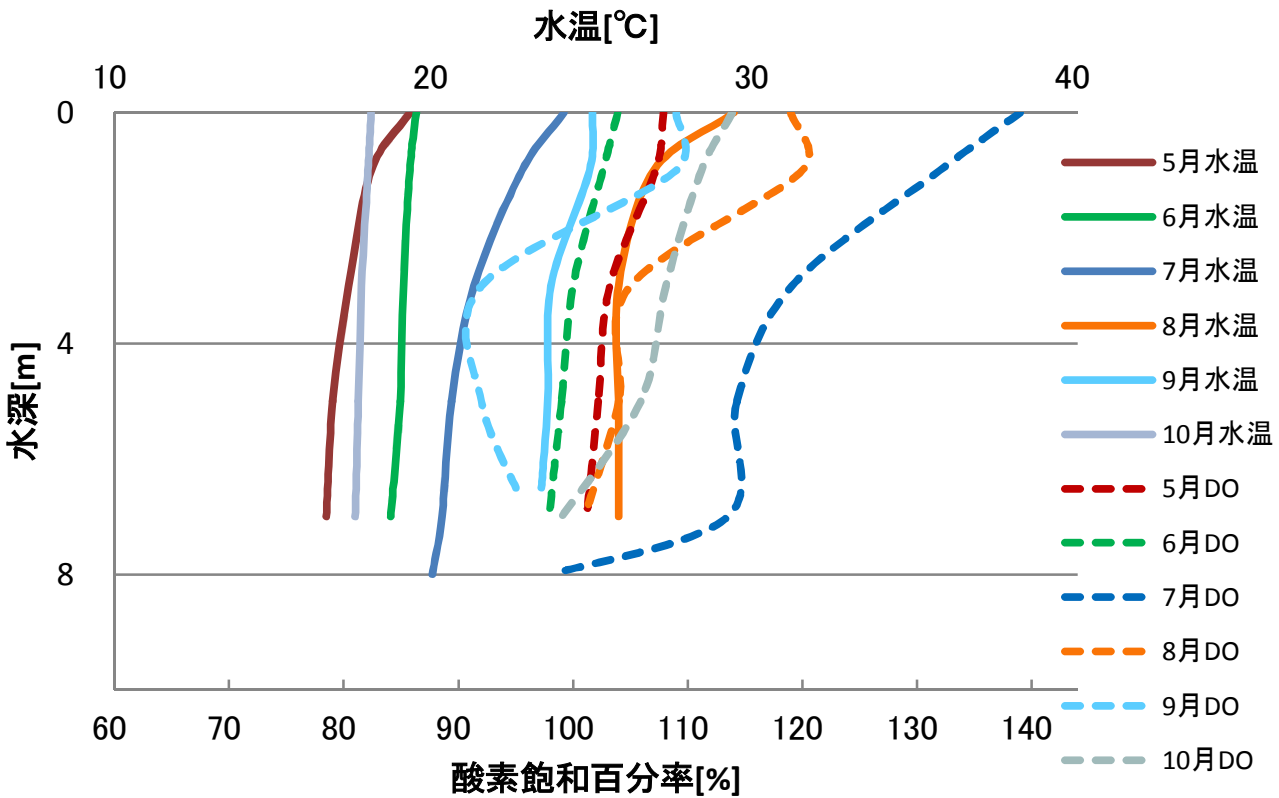

夏季の水温・酸素飽和百分率垂直分布

		St.1表層											
		平成27年 4月14日	5月13日	6月9日	7月13日	8月11日	9月1日	10月14日	11月9日	12月7日	平成28年 1月13日	2月8日	3月2日
貯水率	%	89	90	93	92	83	88	87	88	87	85	88	87
採水水深	m												
天候前日		雨	晴のち雨	雨	晴	晴	曇一時雨	晴	雨	晴	晴	晴	晴
天候当日		雨	晴	雨	晴	晴	雨のち曇	晴	曇一時雨	晴	晴	晴	晴
気温	℃	14.0	21.5	20.5	32.0	34.0	26.5	22.0	18.5	12.5	9.0	4.0	7.0
水温	℃	12.9	19.2	19.4	24.0	29.3	24.9	18.0	15.7	11.1	7.0	5.8	6.8
一般細菌	個/ml	81	34	40	790	430	350	100	130	63	73	60	44
大腸菌(MPN)	MPN/dl	0.0	2.0	2.0	1.0	0.0	9.7	1.0	6.3	1.0	6.3	0.0	0.0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.17	0.14	0.14	0.10	0.12	0.18	0.15	0.15	0.21	0.24	0.28	0.25
鉄及びその化合物	mg/l	0.08	0.10	0.10	0.08	0.06	0.06	0.10	0.09	0.11	0.09	0.11	0.19
マンガン及びその化合物	mg/l	0.009	0.016	0.023	0.011	0.010	0.008	0.012	0.016	0.011	0.011	0.011	0.015
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000004	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000003	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.9	0.9	1.1	2.7	1.3	1.0	3.1	0.8	0.9	0.9	0.8	0.8
pH値		7.9	7.7	7.7	9.4	8.4	7.9	8.8	7.6	7.5	7.7	7.5	7.4
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	青草臭	藻臭	青草臭	厨芥臭	藻臭	藻臭	藻臭	青草臭
臭気強度(TON)													
色度	度	2.1	2.0	2.2	3.7	2.0	2.9	2.9	1.9	2.6	1.6	2.6	2.3
濁度	度	4.2	2.5	2.9	3.1	1.5	1.4	3.2	1.8	1.8	1.7	2.5	4.4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l												
電気伝導度	mS/m	5.1	6.8	6.4	5.9	6.5	5.9	5.5	7.2	6.3	6.7	6.7	5.9
総アルカリ度	mg/l	14.0	15.0	20.0	16.5	18.0	15.0	15.0	19.5	17.5	18.0	16.0	13.5
アンモニア態窒素	mg/l	0.01	0.02	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
透明度	m	1.5	2.0	2.0	2.0	2.0	3.4	1.5	2.5	3.0	3.5	2.8	1.5
溶存酸素	mg/l	11.4	9.9	9.4	11.5	9.3	9.0	10.8	10.1	11.2	12.5	12.9	12.6
酸素飽和百分率	%	112	110	105	139	122	111	118	105	105	106	106	107
全窒素	mg/l	0.32	0.27	0.33	0.35	0.27	0.30	0.26	0.26	0.34	0.34	0.39	0.38
全窒素(溶存態)	mg/l	0.22	0.23	0.26	0.22	0.21	0.27	0.21	0.23	0.29	0.25	0.35	0.32
リン酸イオン	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
全リン	mg/l	0.013	0.008	0.015	0.045	0.012	0.007	0.012	0.007	0.007	0.007	0.011	0.010
全リン(溶存態)	mg/l	0.004	0.004	0.008	0.009	0.007	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004
溶性ケイ酸	mg/l	8.4	9.0	10.3	10.4	11.6	10.6	11.1	12.4	11.5	11.8	10.9	9.6
クロロフィルa	μg/l	9.9	5.7	10.1	126	7.6	3.0	78.0	3.7	8.5	4.5	3.9	4.4
生物総数	個/ml	5,724	1,589	184	920	135	97	608	195	128	255	189	1,151

		愛知用水流入			矢作導水流入			St.1底層			St.2表層	St.3表層	St.4表層
		平成27年 5月13日	7月13日	9月1日	平成27年 5月13日	7月13日	9月1日	平成27年 5月13日	7月13日	8月11日	平成27年 8月11日	平成27年 8月11日	平成27年 8月11日
採水水深	m							7	8	7			
天候前日		晴のち雨	晴	曇一時雨	晴のち雨	晴	曇一時雨	晴のち雨	晴	晴	晴	晴	晴
天候当日		晴	晴	雨のち曇	晴	晴	雨のち曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	20.5	32.0	26.5	24.5	32.0	28.5	21.5	32.0	34.0	34.0	34.0	34.0
水温	℃	15.8	19.6	20.6	16.8	20.8	20.8	16.6	19.9	25.7	27.4	28.3	27.6
一般細菌	個/ml												
大腸菌(MPN)	MPN/dl												
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.21	0.24	0.34	0.24	0.22	0.29	0.17	0.16	0.15	0.12	0.12	0.12
鉄及びその化合物	mg/l	0.27	0.15	0.24	0.45	0.27	0.35	0.24	0.11	0.35	0.07	0.07	0.11
マンガン及びその化合物	mg/l	0.031	0.012	0.018	0.038	0.044	0.037	0.038	0.016	0.045	0.013	0.012	0.019
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000003	0.000004	0.000004	0.000004
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.7	0.8	1.5	1.5	1.3	1.4	0.9	1.2	1.5	1.9	1.3	2.4
pH値		7.7	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.6	8.0	7.7	8.5	8.7	8.6
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	厨芥臭	腐敗臭	厨芥臭	青草臭	青草臭	青草臭
臭気強度(TON)													
色度	度	4.2	2.9	7.0	9.7	4.3	4.1	5.6	3.4	2.3	2.2	2.3	2.4
濁度	度	4.3	2.0	4.8	9.5	4.6	5.2	4.8	1.7	5.0	1.7	1.9	3.1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l												
電気伝導度	mS/m	6.5	5.8	4.7	4.4	4.7	4.4	5.5	5.8	6.8	6.7	6.6	6.5
総アルカリ度	mg/l	15.0	17.0	13.0	15.5	20.5	14.5	14.5	16.5	16.5	17.0	16.5	16.0
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	0.01	0.02	< 0.01	< 0.01	< 0.01
透明度	m										2.0	2.0	1.5
溶存酸素	mg/l	10.1	欠測	8.7	9.6	欠測	8.8	9.8	8.8	8.1	9.4	9.3	9.8
酸素飽和百分率	%	105		99	102		101	104	99	101	120	121	126
全窒素	mg/l	0.40	0.34	0.51	0.53	0.33	0.46	0.43	0.28	0.39	0.32	0.30	0.40
全窒素(溶存態)	mg/l	0.26	0.32	0.46	0.34	0.33	0.37	0.27	0.27	0.24	0.21	0.25	0.24
リン酸イオン	mg/l	< 0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.04	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
全リン	mg/l	0.014	0.012	0.023	0.027	0.037	0.026	0.014	0.014	0.045	0.012	0.012	0.031
全リン(溶存態)	mg/l	0.003	0.008	0.012	0.010	0.012	0.014	0.004	0.005	0.007	0.006	0.008	0.008
溶性ケイ酸	mg/l	10.7	10.9	9.2	10.9	10.6	11.8	9.6	10.6	11.8	11.7	11.7	11.8
クロロフィルa	μg/l	6.1	1.9	2.0	7.1	6.5	2.2	6.3	5.8	7.6	11.7	7.4	16.8
生物総数	個/ml												

愛知池

	St.1表層											
	平成27年 4月14日	5月13日	6月9日	7月13日	8月11日	9月1日	10月14日	11月9日	12月7日	平成28年 1月13日	2月8日	3月2日
CYANOPHYCEAE(藍藻類)												
Chroococcus sp.*					1							
Microcystis aeruginosa*					1	2		1				
Aphanizomenon sp.*							18		10	1		
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)												
Aulacoseira granulata(M.gra) ■						6	22	42	16			
A. italica(M.ita) ■	2	1	9				5	20		13		6
A. distans(M.dis)		2						2		4	24	12
Melosira varians		1	5				2		9	1		2
Cyclotella spp.	21	8	42	11	19	33	13	24	13	98	45	
Attheya zachariasi			3	11	6	2		1				
Rhizosolenia longiseta			1						2	2	1	
Diatoma sp.	1	2						1				2
Fragilaria crotonensis ■		2		7				12		34	24	387
F. sp.	1	2			13			7	1	3		4
Asterionella formosa ■	5670	1462	12	1	1		3	2	13	14	30	605
Synedra ulna		1									1	
S. acus ■	2	3										
Achnanthes spp.	1											
Cocconeis placentula	4							1			2	
Navicula spp.	3	8	8		1	8		4	1	4	1	4
Gomphonema spp.	2											
Amphora ovalis	1	1										
Cymbella sp.		7	1	2		1	1	1	1		2	78
Nitzschia acicularis			1							27		
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)												
Chlamydomonas sp.		7	7	1	9	2	37	4		2	1	4
Eudorina elegans*			1	1			1					
Elakatothrix gelatinosa*						1						1
Sphaerocystis schroeteri*						1	1					
Tetrasporales sp.	5	2	8	1	7	2	1	1	1	13	22	5
Golenkinia radiata			1									
Micractinium pussillum*											3	
Dictyosphaerium pulchellum*			1									
Oocystis sp.*					1	4						
Kirchneriella sp.*				1			3	8				
Ankistrodesmus falcatus	1						1	1		1		2
Scenedesmus sp.*	1	1		4	3			1	2		3	
Mougeotia sp.*								1				
Closterium aciculare						2						1
Staurastrum sp.					1							
others			4	2	4	10	1	5		2	1	
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)												
Cryptomonas spp.	3	41	40	28	1	10	13	14	20	15	2	3
CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類)												
Mallomonas sp.		1			1	2	1	2		6	5	6
Uroglena americana* ▲										1		
Dinobryon divergens											9	8
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)												
Glenodinium sp.	1	1	1	8		1		1				
Peridinium sp.	2	2	19	826	64		472	8	34	6		3
Ceratium hirundinella				5	1							
EUGLENOPHYCEAE(ユーグレナ藻類)												
Euglena spp.	1		1									
Trachelomonas sp.		6	3	2		6		9	2	4	12	15
FLAGELLATA(鞭毛藻類)												
monas group	2	28	16	9	1	4	11	22	3	4	1	3
TOTAL NUMBERS(/ml)	5724	1589	184	920	135	97	606	195	128	255	189	1151

愛知池

	St.1表層 (ネットサンプル)											
	平成27年 4月14日	5月13日	6月9日	7月13日	8月11日	9月1日	10月14日	11月9日	12月7日	平成28年 1月13日	2月8日	3月2日
CYANOPHYCEAE(藍藻類)												
Microcystis aeruginosa				rrr	rrr	rrr	rrr	rrr				
M. wesenbergii					rrr	rrr	rrr	rrr				
M. sp.				rrr								
Oscillatoria sp.								rrr	rrr			rrr
Phormidium sp.						rrr						
Anabaena sp.				rrr	rrr				rrr	rrr		
A. spp.						rrr	rrr					
Aphanizomenon sp.				rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr			
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)												
Aulacoseira granulata(M.gra) ■		rr	rrr	r	r	c	c	c	c	rrr		rrr
A. granu. var. ang. f. spiralis(M.gra.v.)				rrr		rrr	rrr	rrr	rrr	rrr		
A. italica(M.ita) ■	rr	rrr	rrr	rrr	rr	rr	r	rr	r	rrr	rrr	rrr
A. distans(M.dis)	rrr						rrr			+	rr	rrr
Melosira varians	rr	r	rrr		rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rr	r	r
Cyclotella spp.	rrr	rrr	rrr	rrr			rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr
Attheya zachariasi		rrr	+	rr	+	rr	rr	r	rrr			
Rhizosolenia longiseta	rrr		r		r	rr	rrr	rr	rr	rrr	rrr	rrr
Tabellaria fenestrata												rrr
Diatoma sp.										rrr	rrr	rrr
Fragilaria crotonensis ■	r	+	rrr	r	r	rrr	rrr	rrr	rrr	r	c	c
F. sp.	+	rr	rrr		r	rrr	r	rr	rrr	rr	rr	rrr
Asterionella formosa ■	cc	cc	+	rrr	rr	rrr	rrr	rrr	rrr	+	c	cc
Synedra ulna		rrr	rrr		rrr	rrr	rrr			rrr	rrr	rrr
S. acus ■	rr	rr	rrr		rrr		rrr	rrr	rrr	rrr		
Achnanthes spp.		rrr										
Navicula spp.	rrr	rrr	rrr		rrr	rrr		rrr	rrr	rrr	rrr	rrr
Amphora ovalis		rrr										
Cymbella sp.	rrr	rrr					rrr	rrr			rrr	rrr
Nitzschia acicularis	rr	rrr	rrr				rrr	rrr	rrr	+	rrr	rrr
Surirella sp.	rrr	rrr	rrr				rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rr
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)												
Chlamydomonas sp.				rrr	rrr							
Pandorina morum		rrr				rrr						
Eudorina elegans	rrr	rrr	rrr	+	rrr		rrr	r	rrr	rrr	rrr	rrr
Volvox sp.					rrr	+	rrr		rrr			
Sphaerocystis schroeteri	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr		rrr	rrr		rrr
Tetrasporales sp.	rr			rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr
Pediastrum duplex					rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr		
Golenkinia radiata	rrr										rrr	
Micractinium pussillum	r	rrr	rrr	rrr						rrr	rrr	
Dictyosphaerium pulchellum	rrr		rrr	rrr	rrr		rrr	r	rrr	rrr	rrr	rrr
Coelastrum sp.						rrr	rrr					
Ankistrodesmus falcatus							rrr	rrr				
Closteriopsis longissima												
Scenedesmus sp.	rrr		rrr									
Mougeotia sp.	rr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr
Closterium aciculare				rrr	rrr	rrr					rrr	rrr
C. sp.												rrr
Cosmarium sp.												
Staurastrum sp.	rrr	rrr		rrr		rrr		rrr	rrr	rrr	rrr	
S. spp.					rr		rrr					
Spondylosium sp.	rrr	rrr		rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr		rrr	
others						rrr						rrr
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)												
Cryptomonas spp.			rrr				rrr			rrr	rrr	rrr
CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類)												
Mallomonas sp.		rrr	rrr		rrr	rrr	rrr	rrr	rr	rrr	rrr	rrr
Uroglena americana ▲		rrr										
Dinobryon divergens										rrr	rrr	rrr
D. bavaricum										rrr		
D. sertularia		rrr			rrr		rrr					
D. sp.	r		rrr									
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)												
Peridinium sp.	rr	r	c	cc	c	c	cc	c	c	+	rrr	rrr
Ceratium hirundinella		rrr	rrr	r	r	rr	rrr					
EUGLENOPHYCEAE(ユーグレナ藻類)												
Euglena spp.	rrr											
Phacus sp.							rrr					
Trachelomonas sp.		rrr										
FLAGELLATA(鞭毛藻類)												
monas group	rrr		rrr			rrr						rrr
RHIZOPODA(根足虫類)												
Arcella sp.	rrr		rrr									
Heliozoa sp.										rrr		
CILIATA(繊毛虫類)												
Ciliata sp.	rrr											
Lionotus sp.	rrr	rrr					rrr					
Tintinnidium sp.	rr	rr	rrr				rrr	rrr	rrr	rr	rrr	rrr
Tintinnopsis cratera	rrr	rrr			rrr	rrr				rrr		rrr
Vorticella sp.		rrr										
Epistylis sp.			rrr	rrr			rrr					
others										rrr		
ROTATORIA(輪虫類)												
Synchaeta sp.		rrr	rrr							rrr	rrr	rrr
Polyarthra vulgaris	rrr	rrr	r	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr
Ploesoma sp.		rrr	rr	rrr			rrr					
Chromogaster ovalis	rrr			rrr		rrr	rrr				rrr	
Trichocerca sp.			rrr			rrr		rrr				
Asplanchna sp.												rrr
Keratella cochlearis var. tecta			rrr									
K. cochlearis var. tecta f. micracantha						rrr						
K. cochlearis var. macracantha							rrr					
Kellicotia longispina		rrr	rrr		rrr							
CRUSTACEA(甲殻類)												
Copepodite stage of Calanoida					rrr							
Cyclopidae sp.						rrr						
Copepodite stage of Cyclopidae		rrr		rrr		rrr						
Daphnia pulex												
D. galeata				rrr								
Bosmina longirostris				rrr		rrr	rrr	rrr				
Bosminopsis deitersi						rrr		rrr				
LARVA(幼生)												
Nauplius larva					rrr		rrr		rrr			

cc:非常に多い c:多い +:普通 r:少ない rr:非常に少ない rrr:稀れ

増殖により障害の原因となる種
(●:カビ臭　▲:生ぐさ臭　■:ろ過閉塞)

佐布里池

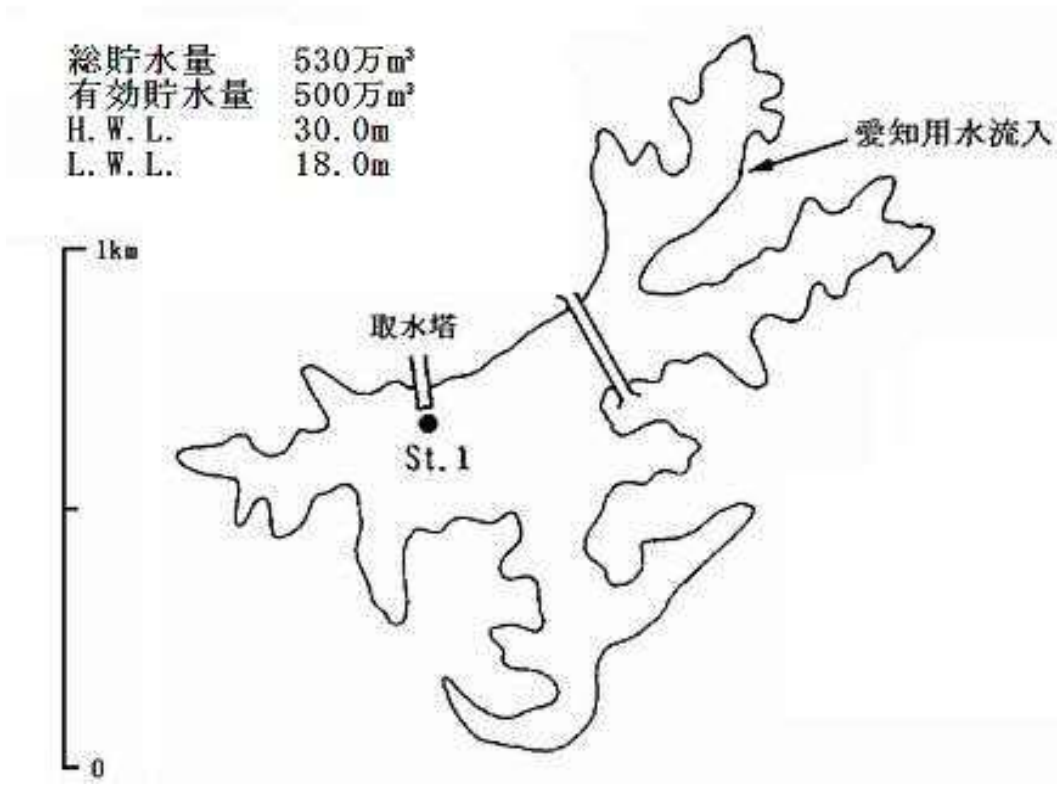

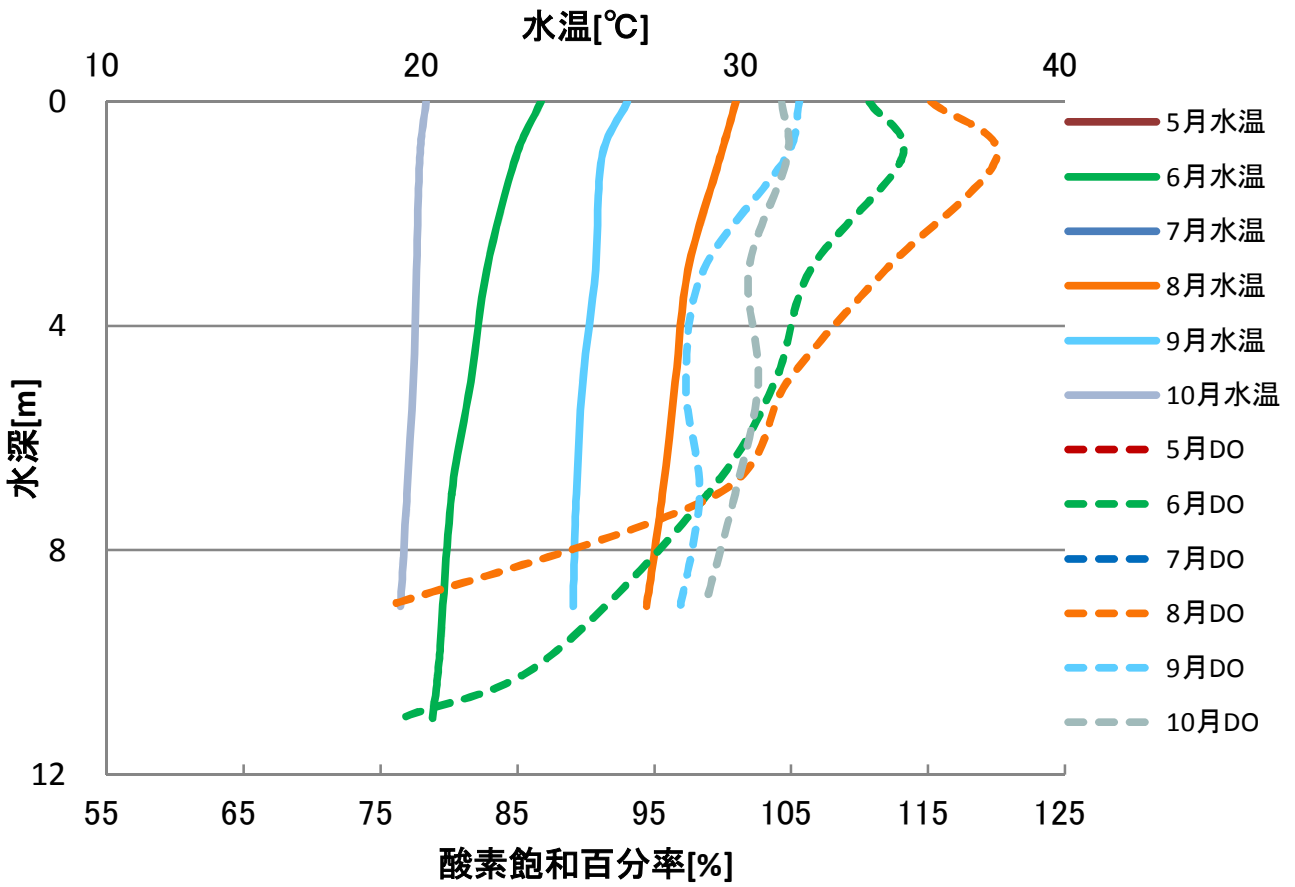

夏季の水温･酸素飽和百分率垂直分布

※5月及び7月の各垂直測定は欠測

		St.1表層											
		平成27年 4月13日	5月11日	6月16日	7月7日	8月10日	9月7日	10月13日	11月16日	12月8日	平成28年 1月12日	2月2日	3月8日
貯水率	%	79	76	81	79	74	80	78	80	77	77	77	80
採水水深	m												
天候前日		晴のち曇	晴	晴	雨	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	曇時々雨
天候当日		雨	晴	曇時々雨	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴
気温	℃	14.0	20.0	24.5	23.0	32.5	29.0	21.5	19.5	13.0	11.0	8.0	19.0
水温	℃	13.2	19.3	23.6	23.1	29.7	26.3	20.0	15.8	11.4	8.4	6.7	11.7
一般細菌	個/ml	32	330	98	64	960	370	160	63	47	36	18	14
大腸菌(MPN)	MPN/dl	1.0	3.1	0.0	86	120	52	25	26	2.0	1.0	0.0	0.0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.15	0.10	0.10	0.11	0.08	0.13	0.12	0.10	0.13	0.16	0.20	0.19
鉄及びその化合物	mg/l	0.06	0.09	0.05	0.04	0.06	0.07	0.11	0.08	0.08	0.09	0.07	0.08
マンガン及びその化合物	mg/l	0.009	0.013	0.006	0.005	0.006	0.007	0.011	0.010	0.007	0.009	0.007	0.008
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000003	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.1	1.0	1.1	1.1	1.1	1.3	1.1	1.4	1.3	1.6	1.1	1.1
pH値		8.2	7.7	7.7	7.6	8.1	7.5	7.8	8.0	8.2	8.0	7.7	8.1
臭気		藻臭	生ぐさ臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	生ぐさ臭	藻臭	青草臭	藻臭	生ぐさ臭	生ぐさ臭
臭気強度(TON)			5					1				5	20
色度	度	1.3	2.1	2.0	2.5	2.4	2.5	2.6	2.2	2.6	1.7	1.4	2.0
濁度	度	4.8	3.4	1.7	1.3	1.7	1.9	3.1	2.5	2.1	2.3	2.1	3.3
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l												
電気伝導度	mS/m	6.5	5.3	6.1	6.1	5.9	6.5	5.6	6.6	6.3	6.6	7.1	6.1
総アルカリ度	mg/l	17.0	17.0	16.0	18.0	14.5	15.5	15.0	18.5	17.5	16.5	17.5	15.0
アンモニア態窒素	mg/l	0.01	0.02	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
透明度	m	2.0	1.5	3.0	3.0	3.5	2.4	2.0	2.4	3.0	2.0	4.0	2.3
溶存酸素	mg/l	11.3	9.4	9.3	9.0	8.6	8.5	9.5	10.4	11.3	12.2	12.7	12.0
酸素飽和百分率	%	111	105	112	107	114	107	107	108	107	107	107	114
全窒素	mg/l	0.29	0.28	0.22	0.25	0.26	0.30	0.21	0.25	0.57	0.29	0.32	0.34
全窒素(溶存態)	mg/l	0.22	0.22	0.19	0.22	0.20	0.28	0.16	0.20	0.22	0.23	0.27	0.27
リン酸イオン	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
全リン	mg/l	0.011	0.010	0.007	0.010	0.010	0.014	0.012	0.014	0.023	0.015	0.010	0.010
全リン(溶存態)	mg/l	0.005	0.005	0.005	0.009	0.008	0.010	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004
溶性ケイ酸	mg/l	7.8	6.9	9.1	9.4	10.4	10.7	9.2	10.9	10.7	11.0	11.8	9.2
クロロフィルa	μg/l	10.4	3.8	3.3	3.5	2.7	5.4	8.1	14.6	13.7	16.9	10.4	7.3
生物総数	個/ml	9,209	2,762	269	374	549	247	1,286	408	441	450	157	1,996

佐布里池

	St.1表層											
	平成27年4月13日	5月11日	6月16日	7月7日	8月10日	9月7日	10月13日	11月16日	12月8日	平成28年1月12日	2月2日	3月8日
CYANOPHYCEAE(藍藻類)												
Microcystis aeruginosa*						2	3		1			
M. viridis*						1						
Oscillatoria sp.*									1			
Phormidium sp.*						2						
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)												
Aulacoseira granulata(M.gra) ■	156					90	150	151		128		
A. granu. var. ang. f. spiralis(M.gra.v.)							20		332			
A. italica(M.ita) ■		63		12			658					76
Cyclotella spp.	32		4	4	4	6	18	22	16			175
Stephanodiscus sp.						1					3	
Attheya zachariasi					11							
Rhizosolenia longiseta	1				6							8
Fragilaria crotonensis ■							88				60	432
F. sp.	3											
Asterionella formosa ■	8740	2610	1							8		1184
Synedra acus ■	2											
S. sp.											2	
Navicula spp.	1	1						1			2	6
Cymbella sp.		1										
Nitzschia acicularis	8					6				1		1
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)												
Chlamydomonas sp.	2					4						6
Eudorina elegans*					1	1						
Tetrasporales sp.			27		24	84						17
Golenkinia radiata	1											
Micractinium pussillum*	1											
Dictyosphaerium pulchellum*								2				
Coelastrum sp.*						8						
Oocystis sp.*						2	1					
Ankistrodesmus falcatus									1			1
Schroederia setigera		1										2
Actinastrum hantzschii*			1			6						
Scenedesmus sp.*	1											
others							4		1		9	3
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)												
Cryptomonas spp.	81	13	18	8	52		15	60	16	12	3	6
CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類)												
Mallomonas sp.							3					1
Uroglena americana* ▲		1							2		6	3
Synura sp.*		1										
Dinobryon divergens												15
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)												
Glenodinium sp.												10
Peridinium sp.			1			6	5	42	59	60	34	6
Ceratium hirundinella			3		1		1					
EUGLENOPHYCEAE(ユーグレナ藻類)												
Trachelomonas sp.												24
FLAGELLATA(鞭毛藻類)												
monas group	190	71	214	350	450	28	320	130	12	241	38	20
TOTAL NUMBERS(/ml)	9219	2762	269	374	549	247	1286	408	441	450	157	1996

*は群体数または糸状体数
増殖により障害の原因となる種
(●:カビ臭　▲:生ぐさ臭　■:ろ過閉塞)

佐布里池

	St.1表層（ネットサンプル）											
	平成27年 4月13日	5月11日	6月16日	7月7日	8月10日	9月7日	10月13日	11月16日	12月8日	平成28年 1月12日	2月2日	3月8日
CYANOPHYCEAE（藍藻類）												
Chroococcus sp.									rrr			
Microcystis aeruginosa	rrr	rrr	rrr		rr	rr	rrr	rrr	rrr	rrr		rrr
M. viridis			rrr	rrr	+	rrr						
M. wesenbergii	rrr											
M. sp.					rrr							
Oscillatoria tenuis ●			rrr									
O. sp.	rrr	rrr										
Phormidium sp.				rrr				rrr				
P. spp.					rrr							
BACILLARIOPHYCEAE（珪藻類）												
Aulacoseira granulata(M.gra) ■	rrr	rrr	rrr	cc	+	cc	cc	cc	rrr	cc	rrr	rrr
A. granu. var. ang. f. spiralis(M.gra.v.)	rrr	rrr		rrr		rrr	rrr	rrr	rrr	rrr		
A. italica(M.ita) ■	rrr	r	c				cc	rrr	cc		rrr	rr
A. distans(M.dis)												rrr
Melosira varians		rrr	rrr		rrr			rrr				rrr
M. sp.	rrr											
Cyclotella spp.												rrr
Attheya zachariasi			rrr	rrr	+	rrr	rrr	rrr				
Rhizosolenia longiseta				rrr	+	rrr	rrr		rrr		rrr	rrr
Tabellaria fenestrata	rrr	rrr	rrr									
Diatoma sp.	rrr											
Fragilaria crotonensis ■		rrr	rrr	cc		rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	r	c
F. sp.	rrr									rrr	rrr	rrr
Asterionella formosa ■	cc	cc	+			rrr			rrr	rrr	c	cc
Synedra ulna	rrr											
S. acus ■	rrr	rrr								rrr		rrr
Pinnularia sp.		rrr		rrr			rrr	rrr	rrr	rrr		
Navicula spp.			rrr									rrr
Cymbella ventricosa								rrr				
C. sp.	rrr	rrr										
Nitzschia acicularis	rrr									rrr	rrr	
Surirella sp.		rrr										
CHLOROPHYCEAE（緑藻類）												
Chlamydomonas sp.		rrr										
Eudorina elegans		rrr			rr		rrr		rrr	rrr	rrr	rrr
Volvox sp.							rrr					
Sphaerocystis schroeteri				rrr	+					rrr	rrr	rrr
Tetrasporales sp.			rrr	rrr			rrr					rr
Pediastrum duplex					rrr	rrr	rrr					
P. simplex		rrr				rrr		rrr				
P. sp.					rrr		rrr					
Micractinium pussillum					rrr							rrr
Dictyosphaerium pulchellum							rrr		rrr			rr
Coelastrum sp.			rrr		rrr	rrr		rrr				
Selenastrum sp.			rrr									
Schroederia setigera										rrr		
Scenedesmus sp.			rrr			rrr						
Ulothrix sp.					rrr							
Spirogyra sp.								rrr			rrr	
Mougeotia sp.	rrr	rrr								rrr		
Closterium aciculare											rr	rrr
C. sp.	rrr				rrr							
Staurastrum sp.		rrr	rrr		rrr		rrr				rrr	rrr
S. spp.						rrr						
Spondylosium sp.	rrr	rrr				rrr						
CHRYSOPHYCEAE（黄金藻類）												
Mallomonas sp.						rrr	rrr	rrr	rrr	rrr		rr
Uroglena americana ▲	rrr	rrr									rr	rrr
Synura sp.						rrr						
Dinobryon divergens								rrr	rrr		c	rr
D. sertularia												rrr
DINOPHYCEAE（渦鞭藻類）												
Peridinium sp.	rrr	rrr	c	rrr	+	rr	rrr	+	+	c	r	rrr
Ceratium hirundinella		rrr	rrr		rrr	rrr	rrr	rrr				
FLAGELLATA（鞭毛藻類）												
monas group												rrr
RHIZOPODA（根足虫類）												
Difflugia corona					rrr	rrr	rrr					
D. sp.				rrr								
Heliozoa sp.						rrr						
CILIATA（繊毛虫類）												
Ciliata sp.				rrr					rrr			
Lionotus sp.												rrr
Strombilidium sp.	rrr											
Tintinnidium sp.	rrr	rrr					rrr	rrr		rrr		rrr
Tintinnopsis cratera	rrr	rrr			rrr	rrr	rrr		rrr		rrr	
Vorticella sp.		rrr	rrr	rrr								
ROTATORIA（輪虫類）												
Filinia longiseta		rrr										
Synchaeta sp.		rrr							rrr		rrr	
Polyarthra vulgaris		rrr		rrr	rrr	rrr	rrr	rrr		rrr	rrr	rrr
Ploesoma truncatum								rrr				
P. hudosoni		rrr										
Chromogaster ovalis												rrr
Trichocerca longiseta								rrr		rrr		
T. sp.	rrr	rrr		rrr	rrr	rrr	rrr		rrr		rrr	
Asplanchna sp.	rrr	rrr									rrr	rrr
Keratella cochlearis var. tecta					rrr							
K. cochlearis var. tecta f. micracantha		rrr				rrr						
K. cochlearis var. macracantha	rrr					rrr						
Kellicotia longispina			rrr									
CRUSTACEA（甲殻類）												
Copepodite stage of Calanoida				rrr	rrr	rrr	rrr					
C. of Cyclopidae	rrr	rrr										
Daphnia pulex					rrr							
D. longispina						rrr						
Bosmina longirostris	rrr	rrr	rrr	rrr			rrr	rrr		rrr	rrr	
Bosminopsis deitersi									rrr			
Leptodora kindtii			rrr		rrr							
LARVA（幼生）												
Nauplius larva	rrr	rrr			rrr		rrr					rrr

cc:非常に多い c:多い +:普通 r:少ない rr:非常に少ない rrr:稀れ

増殖により障害の原因となる種

（●：カビ臭　▲：生ぐさ臭　■：ろ過閉塞）

岩屋ダム

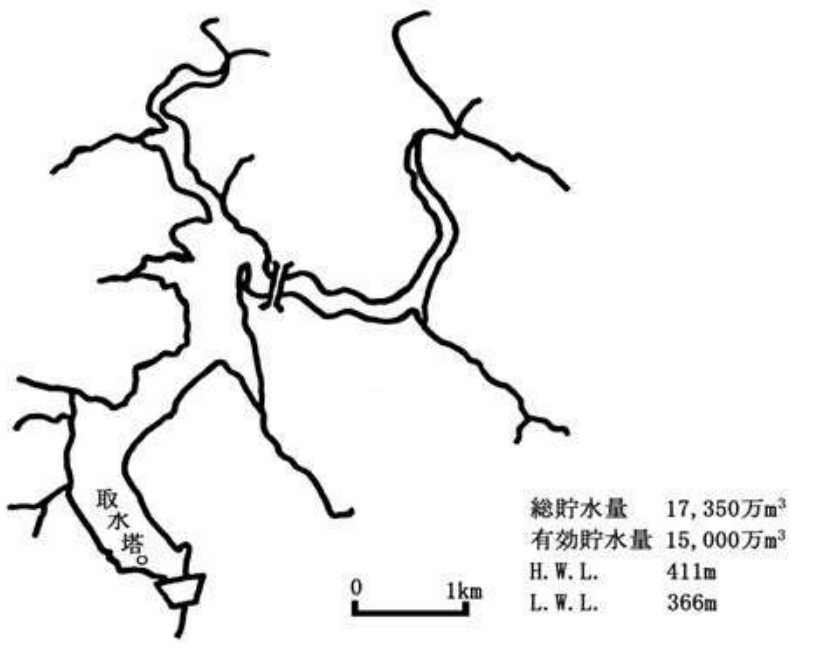

		表層 平成27年 10月7日
貯水率	%	48
採水水深	m	
天候前日		晴
天候当日		晴
気温	℃	18.5
水温	℃	17.1
一般細菌	個/ml	
大腸菌(MPN)	MPN/dl	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.12
鉄及びその化合物	mg/l	0.03
マンガン及びその化合物	mg/l	0.007
ジェオスミン(別名)	mg/l	
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6
pH値		7.4
臭気		藻臭
臭気強度(TON)		
色度	度	1.7
濁度	度	1.0
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	
電気伝導度	mS/m	3.7
総アルカリ度	mg/l	14.0
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01
透明度	m	
溶存酸素	mg/l	9.2
酸素飽和百分率	%	98
全窒素	mg/l	0.20
全窒素(溶存態)	mg/l	0.16
リン酸イオン	mg/l	< 0.01
全リン	mg/l	0.006
全リン(溶存態)	mg/l	0.003
溶性ケイ酸	mg/l	11.0
クロロフィルa	μg/l	2.5
生物総数	個/ml	146

	表層 平成27年 10月7日
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)	
Rhizosolenia longiseta	5
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)	
Staurastrum sp.	3
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)	
Cryptomonas spp.	16
CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類)	
Mallomonas sp.	6
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)	
Peridinium sp.	3
Ceratium hirundinella	2
FLAGELLATA(鞭毛藻類)	
monas group	111
TOTAL NUMBERS(/ml)	146

*は群体数または糸状体数
増殖により障害の原因となる種
(●:カビ臭 ▲:生ぐさ臭 ■:ろ過閉塞)

矢作ダム

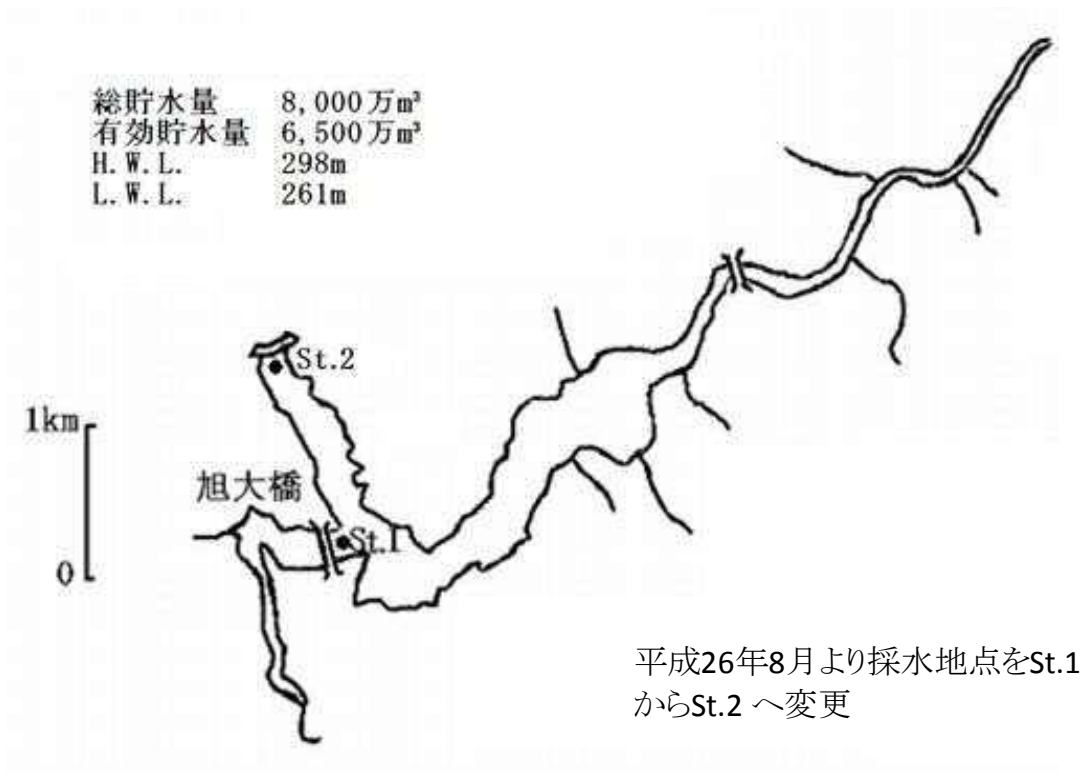

平成26年8月より採水地点をSt.1からSt.2 へ変更

		St.2表層			
		平成27年 6月8日	7月13日	11月17日	平成28年 3月8日
貯水率	%	53	61	36	39
採水水深	m				
天候前日		晴	晴	晴	曇
天候当日		曇	曇のち晴	曇	晴
気温	℃	22.5	31.5	19.0	22.0
水温	℃	19.5	25.7	14.7	10.6
一般細菌	個/ml				
大腸菌(MPN)	MPN/dl				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.11	0.03	0.16	0.17
鉄及びその化合物	mg/l	0.05	0.06	0.11	0.10
マンガン及びその化合物	mg/l	0.010	0.006	0.030	0.012
ジェオスミン(別名)	mg/l				
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.9	1.5	0.9	1.2
pH値		7.8	8.9	7.3	7.8
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭
臭気強度(TON)					
色度	度	2.3	4.2	4.0	3.5
濁度	度	1.1	1.3	1.1	3.0
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l				
電気伝導度	mS/m	4.5	4.0	4.5	3.7
総アルカリ度	mg/l	16.5	15.0	16.0	12.5
アンモニア態窒素	mg/l	0.01	0.01	0.02	< 0.01
透明度	m				
溶存酸素	mg/l	9.1	9.7	9.1	11.8
酸素飽和百分率	%	102	121	93	110
全窒素	mg/l	0.24	0.23	0.31	0.36
全窒素(溶存態)	mg/l	0.19	0.19	0.26	0.27
リン酸イオン	mg/l	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01
全リン	mg/l	0.007	0.020	0.007	0.015
全リン(溶存態)	mg/l	0.007	0.012	0.005	0.010
溶性ケイ酸	mg/l	11.0	8.1	11.7	8.9
クロロフィルa	μg/l	5.6	2.4	2.4	9.9
生物総数	個/ml	565	1,027	53	1,138

	St.2表層			
	平成27年 6月8日	7月13日	11月17日	平成28年 3月8日
CYANOPHYCEAE(藍藻類)				
Aphanizomenon sp.*			1	
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)				
Cyclotella spp.	34		3	21
Attheya zachariasi	6	113		
Rhizosolenia longiseta		18		1
Fragilaria crotonensis ■				216
Asterionella formosa ■	378	258		879
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)				
Elakatothrix gelatinosa*	2			
Sphaerocystis schroeteri*	1			
Ankistrodesmus falcatus				3
Staurastrum sp.			1	
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)				
Cryptomonas spp.	51	540		6
CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類)				
Mallomonas sp.			1	6
FLAGELLATA(鞭毛藻類)				
monas group	93	98	47	6
TOTAL NUMBERS(/ml)	565	1027	53	1138

*は群体数または糸状体数
増殖により障害の原因となる種
(●:カビ臭　▲:生ぐさ臭　■:ろ過閉塞)

羽布ダム

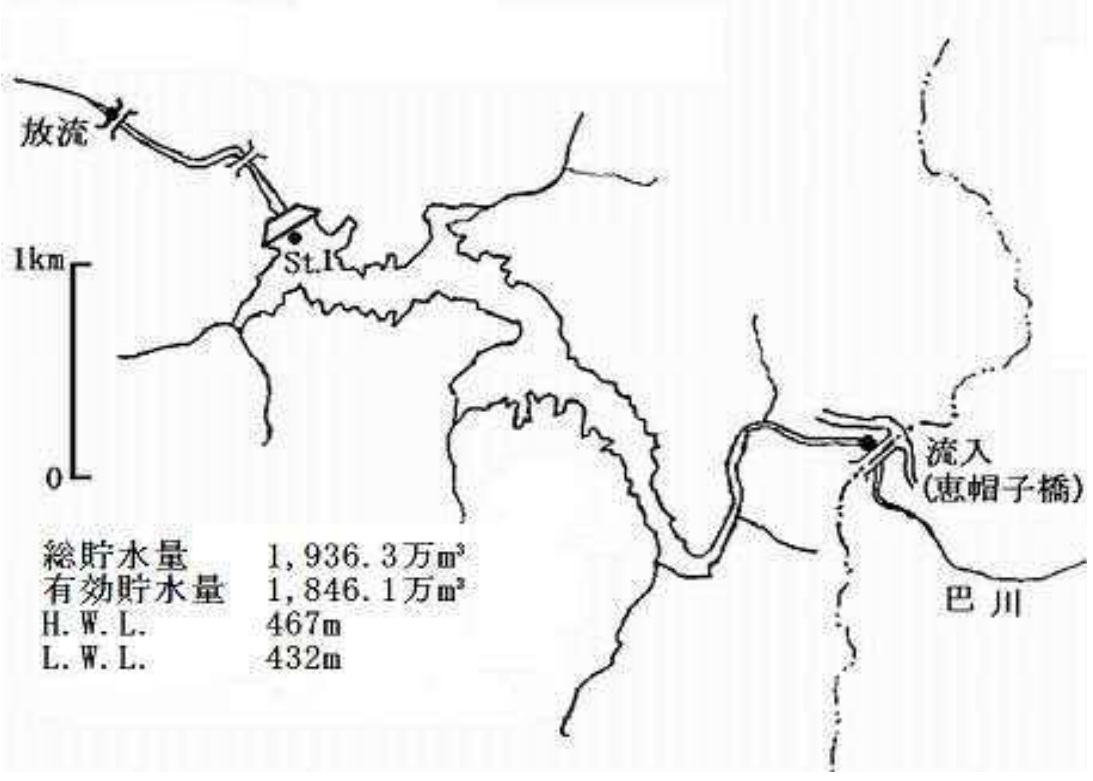

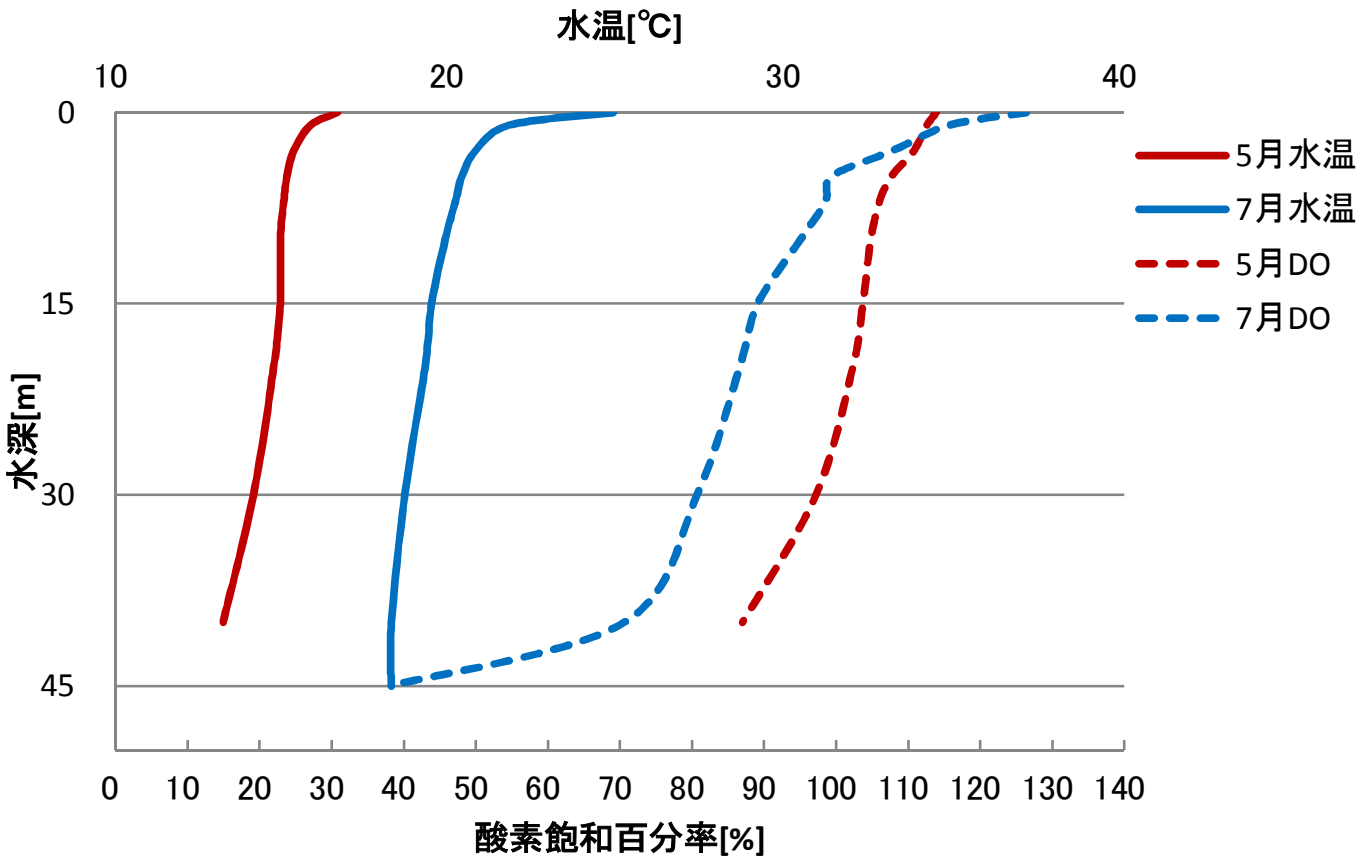

夏季の水温・酸素飽和百分率垂直分布

		流入				St.1表層				放流			
		平成27年 5月20日	7月14日	11月11日	平成28年 2月8日	平成27年 5月20日	7月14日	11月11日	平成28年 2月8日	平成27年 5月20日	7月14日	11月11日	平成28年 2月8日
貯水率	%					96	93	62	75				
採水水深	m												
天候前日		雨のち晴	晴	晴	晴	雨のち晴	晴	晴	晴	雨のち晴	晴	晴	晴
天候当日		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	26.0	27.5	15.0	8.5	25.5	28.0	13.5	6.5	26.0	27.5	14.5	8.0
水温	℃	18.4	21.0	12.0	3.1	16.6	24.8	15.8	7.0	17.3	20.6	15.3	5.3
一般細菌	個/ml												
大腸菌(MPN)	MPN/dl												
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.38	0.40	0.39	0.39	0.24	0.15	0.24	0.27	0.27	0.34	0.26	0.28
鉄及びその化合物	mg/l	0.22	0.18	0.12	0.06	0.09	0.05	0.10	0.08	0.11	0.10	0.13	0.09
マンガン及びその化合物	mg/l	0.021	0.024	0.012	0.012	0.022	0.012	0.032	0.020	0.023	0.032	0.041	0.022
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.3	1.0	1.0	0.5	1.7	2.0	1.2	1.2	1.4	1.5	1.3	1.2
pH値		7.7	7.4	7.6	7.7	7.3	8.1	7.3	7.5	7.7	7.4	7.5	7.6
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	微青草臭	生ぐさ臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭
臭気強度(TON)							1						
色度	度	7.0	4.7	4.1	1.9	6.0	5.4	3.6	3.6	5.6	5.7	3.8	3.9
濁度	度	2.7	1.2	1.1	0.7	2.4	1.9	1.6	1.7	2.6	1.5	2.4	2.2
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l												
電気伝導度	mS/m	4.9	4.6	4.9	5.2	3.9	4.5	4.0	4.7	4.1	4.3	4.0	4.3
総アルカリ度	mg/l	13.0	12.5	14.5	14.5	14.5	12.5	11.5	12.0	10.5	12.0	11.5	12.5
アンモニア態窒素	mg/l	0.01	0.01	< 0.01	0.01	0.04	0.02	0.03	0.02	0.04	0.02	0.02	0.02
透明度	m												
溶存酸素	mg/l	9.0	8.4	10.4	13.0	10.5	9.9	9.4	11.0	9.6	8.7	9.6	11.7
酸素飽和百分率	%	99	97	100	100	111	122	98	94	103	99	99	95
全窒素	mg/l	0.60	0.53	0.50	0.45	0.48	0.40	0.39	0.41	0.47	0.49	0.41	0.44
全窒素(溶存態)	mg/l	0.51	0.49	0.50	0.43	0.42	0.35	0.35	0.38	0.42	0.46	0.37	0.39
リン酸イオン	mg/l	0.04	0.03	0.03	0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01	0.01	0.03	0.01	< 0.01
全リン	mg/l	0.029	0.023	0.013	0.008	0.021	0.027	0.008	0.009	0.019	0.022	0.011	0.012
全リン(溶存態)	mg/l	0.021	0.014	0.011	0.006	0.011	0.017	0.005	0.004	0.010	0.015	0.007	0.005
溶性ケイ酸	mg/l	9.2	10.2	11.8	10.3	6.8	6.8	7.2	6.3	7.0	7.1	7.3	6.2
クロロフィルa	μg/l	0.9	1.7	1.9	3.0	7.9	16.4	4.8	5.6	4.6	12.3	8.9	1.3
生物総数	個/ml					3,874	260	565	668				

羽布ダム

	St.1表層			
	平成27年 5月20日	7月14日	11月11日	平成28年 2月8日
CYANOPHYCEAE（藍藻類）				
Chroococcus sp.*			1	
Microcystis aeruginosa*		3	1	
Aphanocapsa sp.*	1			
Oscillatoria sp.*			1	
Phormidium sp.*		2	1	
BACILLARIOPHYCEAE（珪藻類）				
Aulacoseira granulata(M.gra) ■	5	12	62	20
A. granu. var. ang. f. spiralis(M.gra.v.)			55	13
A. italica(M.ita) ■			28	27
A. distans(M.dis)			16	73
Cyclotella spp.		6	58	52
Attheya zachariasi		1	143	
Rhizosolenia longiseta	6		5	
Diatoma sp.			3	
Fragilaria crotonensis ■			7	
Asterionella formosa ■	3540	90	116	464
Navicula spp.		4	6	
Gomphonema spp.				1
Nitzschia acicularis			4	
CHLOROPHYCEAE（緑藻類）				
Chlamydomonas sp.			8	2
Sphaerocystis schroeteri*		2		
Tetrasporales sp.		3	17	1
Dictyosphaerium pulchellum*			1	
Coelastrum sp.*		1	1	
Ankistrodesmus falcatus			1	1
Schroederia setigera			9	
Scenedesmus sp.*		3	3	3
Closterium aciculare			9	
Micrasterias mahabuleschwarenis		1		
Cosmarium sp.		1		
Staurastrum sp.		2	1	
others			1	3
CRYPTOPHYCEAE（クリプト藻類）				
Cryptomonas spp.	290	38	1	2
CHRYSOPHYCEAE（黄金藻類）				
Mallomonas sp.				2
DINOPHYCEAE（渦鞭藻類）				
Ceratium hirundinella		1		
EUGLENOPHYCEAE（ユーグレナ藻類）				
Trachelomonas sp.			6	2
FLAGELLATA（鞭毛藻類）				
monas group	32	90		2
TOTAL NUMBERS(/ml)	3874	260	565	668

*は群体数または糸状体数
増殖により障害の原因となる種
（●：カビ臭　▲：生ぐさ臭　■：ろ過閉塞）

宇連ダム

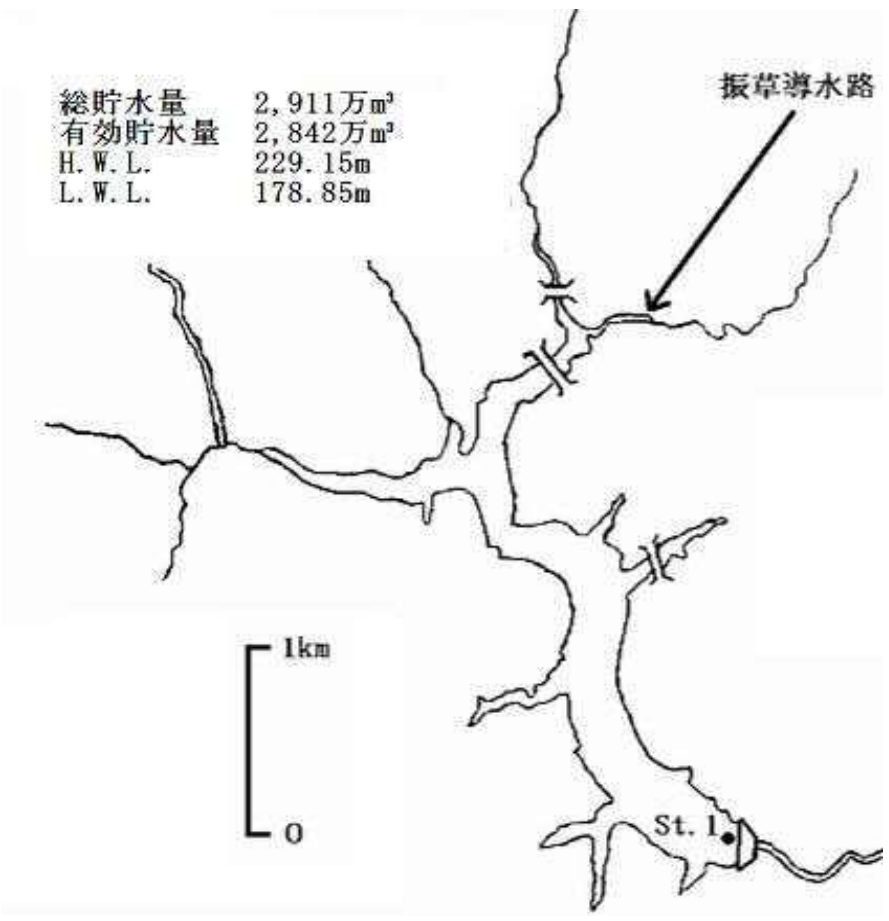

		St.1表層			
		平成27年 4月6日	7月15日	10月6日	平成28年 1月6日
貯水率	%	99	96	99	92
採水水深	m				
天候前日		雨	晴	晴	晴
天候当日		曇	晴	晴	曇
気温	℃	19.0	30.0	21.0	12.0
水温	℃	15.3	27.4	21.8	11.0
一般細菌	個/ml				
大腸菌(MPN)	MPN/dl				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.18	0.06	0.11	0.19
鉄及びその化合物	mg/l	0.01	0.02	0.01	0.04
マンガン及びその化合物	mg/l	0.005	0.003	0.001	0.014
ジェオスミン(別名)	mg/l				
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.7	3.0	2.6	1.6
pH値		7.3	8.0	7.5	7.2
臭気		藻臭	藻臭	生ぐさ臭	藻臭
臭気強度(TON)				5	
色度	度	4.2	10	9.4	4.7
濁度	度	0.8	0.6	0.6	0.6
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l				
電気伝導度	mS/m	3.8	3.4	3.3	4.2
総アルカリ度	mg/l	8.0	12.5	9.0	12.5
アンモニア態窒素	mg/l	0.02	< 0.01	< 0.01	< 0.01
透明度	m				
溶存酸素	mg/l	10.2	8.6	8.6	9.5
酸素飽和百分率	%	105	110	100	89
全窒素	mg/l	0.31	0.20	0.18	0.26
全窒素(溶存態)	mg/l	0.28	0.17	0.17	0.24
リン酸イオン	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
全リン	mg/l	0.004	0.004	0.003	0.005
全リン(溶存態)	mg/l	0.002	0.003	0.002	0.003
溶性ケイ酸	mg/l	8.0	7.7	8.6	9.1
クロロフィルa	μg/l	2.0	2.4	2.0	5.2
生物総数	個/ml	159	57	142	89

	St.1表層			
	平成27年 4月6日	7月15日	10月6日	平成28年 1月6日
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)				
Aulacoseira distans(M.dis)	8		8	1
Cyclotella spp.	6	2	23	6
Rhizosolenia longiseta	100		2	
Asterionella formosa ■	3			
Navicula spp.	1			1
Cymbella sp.	1			
others			8	
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)				
Chlamydomonas sp.			1	
Volvox sp.*			1	
Elakatothrix gelatinosa*				0.5
Tetrasporales sp.		16		0.5
Ankistrodesmus falcatus			2	0.5
Scenedesmus sp.*	1			
Closterium aciculare				46
Staurastrum sp.				0.5
others			1	5
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)				
Cryptomonas spp.	5	2	1	16
CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類)				
Mallomonas sp.	9		2	1
Uroglena americana* ▲			3	
Dinobryon divergens			74	1
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)				
Glenodinium sp.	6			
Peridinium sp.	2	22	10	
EUGLENOPHYCEAE(ユーグレナ藻類)				
Trachelomonas sp.	3			5
FLAGELLATA(鞭毛藻類)				
monas group	14	15	6	5
TOTAL NUMBERS(/ml)	159	57	142	89

*は群体数または糸状体数
増殖により障害の原因となる種
(●:カビ臭 ▲:生ぐさ臭 ■:ろ過閉塞)

大島ダム

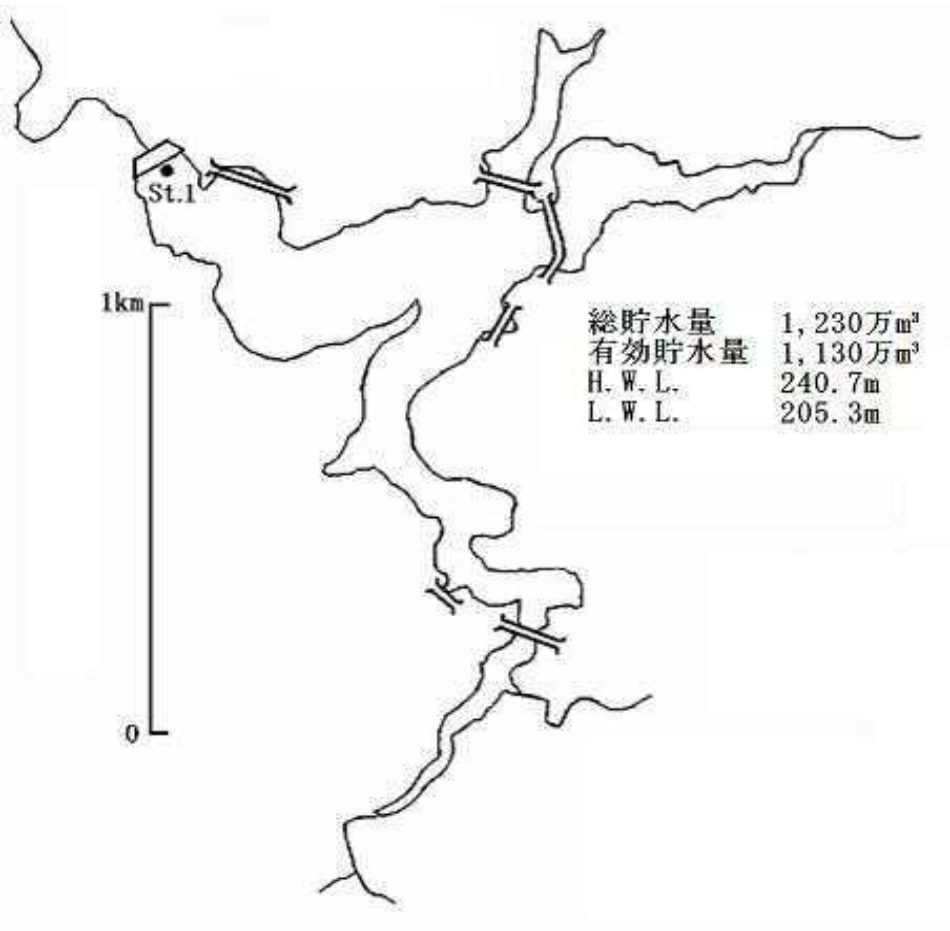

		St.1表層			
		平成27年 4月6日	7月15日	10月6日	平成28年 1月6日
貯水率	%	100	100	100	96
採水水深	m				
天候前日		雨	晴	晴	晴
天候当日		曇	晴	晴	曇
気温	℃	20.5	31.0	21.0	12.0
水温	℃	15.8	27.4	21.3	9.2
一般細菌	個/ml				
大腸菌(MPN)	MPN/dl				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.08	< 0.02	0.03	0.08
鉄及びその化合物	mg/l	0.03	0.02	0.03	0.04
マンガン及びその化合物	mg/l	0.005	0.002	0.003	0.016
ジェオスミン(別名)	mg/l				
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.6	1.6	1.3	1.3
pH値		9.0	9.2	8.6	7.3
臭気		藻臭	藻臭	微硫化水素臭	藻臭
臭気強度(TON)					
色度	度	2.2	3.6	3.1	2.4
濁度	度	1.1	0.9	1.1	0.9
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l				
電気伝導度	mS/m	6.0	5.4	5.1	6.2
総アルカリ度	mg/l	20.5	20.0	19.0	22.5
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
透明度	m				
溶存酸素	mg/l	11.6	9.4	9.2	9.6
酸素飽和百分率	%	121	120	107	86
全窒素	mg/l	0.22	0.12	0.12	0.14
全窒素(溶存態)	mg/l	0.16	0.11	0.10	0.12
リン酸イオン	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
全リン	mg/l	0.021	0.011	0.006	0.005
全リン(溶存態)	mg/l	0.003	0.004	0.004	0.003
溶性ケイ酸	mg/l	7.8	8.4	8.1	7.9
クロロフィルa	μg/l	11.6	11.6	3.7	3.7
生物総数	個/ml	429	327	427	98

	St.1表層			
	平成27年 4月6日	7月15日	10月6日	平成28年 1月6日
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)				
Cyclotella spp.	183	20	16	4
Attheya zachariasi			10	
Rhizosolenia longiseta	2	1		9
Fragilaria crotonensis ■			288	
Asterionella formosa ■			16	
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)				
Chlamydomonas sp.		27		
Elakatothrix gelatinosa*			2	
Tetrasporales sp.		2		
Crucigenia sp.*		7	21	
Scenedesmus sp.*			6	
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)				
Cryptomonas spp.		109		6
CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類)				
Mallomonas sp.		2		
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)				
Gymnodinium sp.		1		
Peridinium sp.	238	10	40	21
FLAGELLATA(鞭毛藻類)				
monas group	6	148	28	58
TOTAL NUMBERS(/ml)	429	327	427	98

*は群体数または糸状体数
増殖により障害の原因となる種
(●:カビ臭 ▲:生ぐさ臭 ■:ろ過閉塞)

駒場池

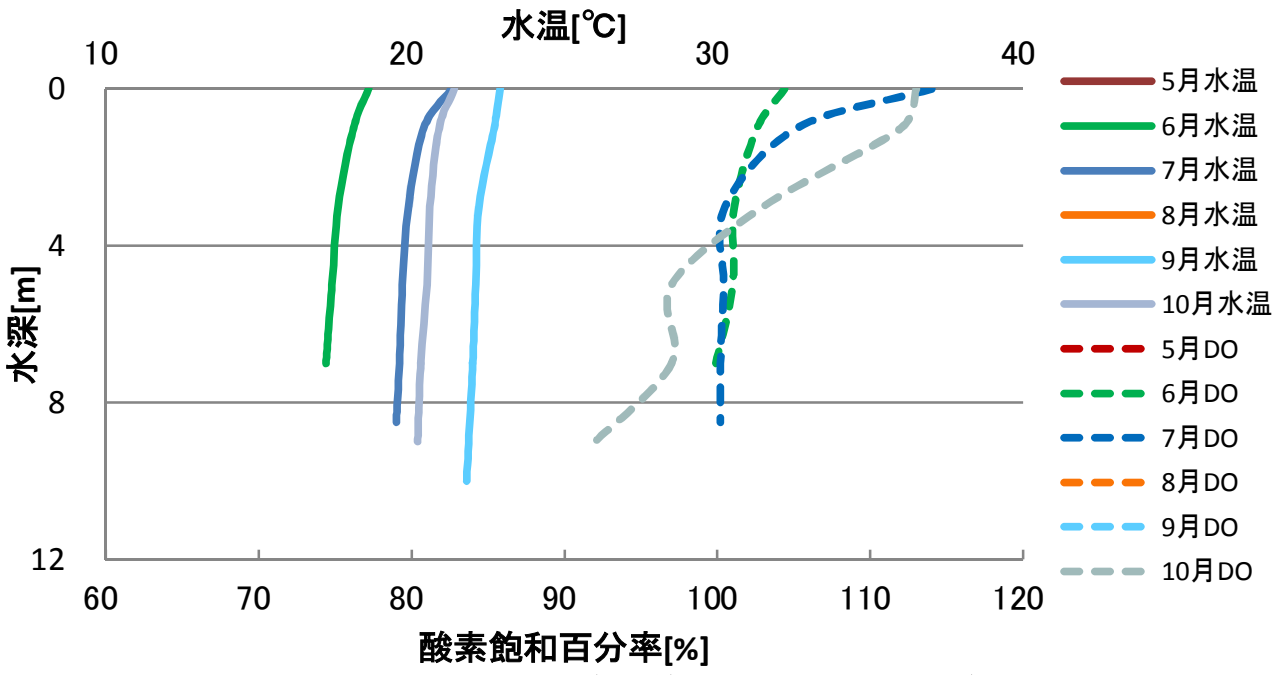

夏季の水温･酸素飽和百分率垂直分布

※5月、8月の各垂直測定及び9月の垂直DO測定は欠測

		St.1表層											
		平成27年 4月6日	5月19日	6月8日	7月6日	8月3日	9月8日	10月5日	11月9日	12月2日	平成28年 1月6日	2月8日	3月1日
貯水率	%	91	93	68	87	77	87	92	71	84	88	85	80
採水水深	m												
天候前日		雨	雨	晴	雨	晴	曇	晴	雨	晴	曇	晴	曇時々雨
天候当日		曇	晴	曇	雨	晴	雨	曇	曇	晴	晴	晴	晴
気温	℃	21.5	24.0	22.5	21.0	33.0	21.0	21.5	20.0	17.5	13.5	10.0	5.0
水温	℃	15.0	21.2	18.6	21.3	30.3	22.9	21.4	17.5	14.3	9.5	7.9	7.8
一般細菌	個/ml	40	80	520	92	300	420	98	98	22	42	35	32
大腸菌(MPN)	MPN/dl	1.0	11	4.1	12	1.0	46	3.1	21	36	4.1	0.0	0.0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.17	0.11	0.20	0.44	0.09	0.23	0.18	0.12	0.17	0.21	0.25	0.22
鉄及びその化合物	mg/l	0.07	0.07	0.08	0.08	0.06	0.17	0.07	0.12	0.07	0.08	0.07	0.09
マンガン及びその化合物	mg/l	0.009	0.009	0.011	0.008	0.009	0.011	0.009	0.012	0.007	0.007	0.006	0.007
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000002	＜0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	0.000005	0.000002	＜0.000001	0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	0.000001	＜0.000001
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	2.4	2.1	1.7	1.7	1.2	1.9	1.4	2.2	1.8	1.3	1.5	1.2
pH値		8.6	8.8	7.7	8.5	8.5	7.2	8.2	8.5	7.7	7.5	7.5	7.5
臭気		生ぐさ臭	土臭	藻臭	藻臭	藻臭	微生ぐさ臭	生ぐさ臭	生ぐさ臭	生ぐさ臭	生ぐさ臭	生ぐさ臭	生ぐさ臭
臭気強度(TON)		100					1	1	10	2	2	3	5
色度	度	3.5	4.1	4.2	4.5	3.4	6.9	4.2	4.2	4.2	3.2	4.0	3.2
濁度	度	3.6	3.0	1.7	2.7	1.4	5.0	1.7	2.2	0.8	1.3	1.0	2.0
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l												
電気伝導度	mS/m	6.4	5.3	5.4	9.7	5.3	4.8	5.8	6.1	7.4	8.8	6.3	6.0
総アルカリ度	mg/l	17.5	15.5	16.5	30.0	14.5	12.5	18.5	18.0	22.0	19.5	17.5	16.0
アンモニア態窒素	mg/l	＜0.01	＜0.01	＜0.01	0.01	0.01	0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	0.01	＜0.01	0.01
透明度	m	2.2	1.5	3.0	2.7	2.8	1.5	2.7	2.8	3.0	3.5	3.5	3.0
溶存酸素	mg/l	11.1	9.8	9.7	10.0	8.8	9.1	10.0	10.5	10.5	11.2	11.8	11.7
酸素飽和百分率	%	114	113	107	116	117	108	116	113	106	101	103	102
全窒素	mg/l	0.37	0.29	0.19	0.66	0.24	0.49	0.29	0.36	0.33	0.30	0.38	0.32
全窒素(溶存態)	mg/l	0.32	0.20	0.13	0.55	0.20	0.36	0.24	0.22	0.25	0.26	0.32	0.28
リン酸イオン	mg/l	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01
全リン	mg/l	0.020	0.013	0.012	0.017	0.012	0.021	0.012	0.010	0.008	0.008	0.006	0.010
全リン(溶存態)	mg/l	0.006	0.005	0.006	0.006	0.006	0.007	0.005	0.006	0.005	0.003	0.003	0.003
溶性ケイ酸	mg/l	10.7	9.5	9.3	8.7	11.6	10.8	12.4	10.7	10.6	10.5	9.8	10.1
クロロフィルa	μg/l	27.0	12.1	2.5	11.1	4.2	12.5	14.0	30.7	8.2	3.4	5.2	4.8
生物総数	個/ml	1,826	455	176	148	439	104	748	546	535	170	155	304

		流入			
		平成27年 6月8日	7月6日	8月3日	9月8日
採水水深	m				
天候前日		晴	雨	晴	曇
天候当日		曇	雨	晴	雨
気温	℃	22.5	21.0	33.0	21.5
水温	℃	16.5	18.1	26.5	20.7
一般細菌	個/ml				
大腸菌(MPN)	MPN/dl				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.19	0.23	0.10	0.23
鉄及びその化合物	mg/l	0.05	0.20	0.04	0.08
マンガン及びその化合物	mg/l	0.006	0.021	0.005	0.005
ジェオスミン(別名)	mg/l	＜0.000001	0.000001	0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	＜0.000001	＜0.000001	0.000002	0.000001
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.5	1.6	1.5	1.3
pH値		7.8	7.4	8.7	7.4
臭気		生ぐさ臭	藻臭	厨芥臭	微生ぐさ臭
臭気強度(TON)		3			1
色度	度	4.2	7.1	6.3	6.1
濁度	度	0.9	2.1	1.0	2.0
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l				
電気伝導度	mS/m	5.3	5.0	4.8	4.5
総アルカリ度	mg/l	15.0	16.0	14.5	12.0
アンモニア態窒素	mg/l	＜0.01	0.01	0.01	＜0.01
透明度	m				
溶存酸素	mg/l	9.8	9.6	8.9	9.0
酸素飽和百分率	%	104	105	112	103
全窒素	mg/l	0.32	0.40	0.23	0.38
全窒素(溶存態)	mg/l	0.27	0.33	0.21	0.32
リン酸イオン	mg/l	＜0.01	0.01	＜0.01	0.02
全リン	mg/l	0.010	0.021	0.009	0.017
全リン(溶存態)	mg/l	0.004	0.007	0.006	0.008
溶性ケイ酸	mg/l	9.0	10.8	10.2	10.4
クロロフィルa	μg/l	4.8	6.6	1.4	2.9
生物総数	個/ml				

駒場池

	St.1表層											
	平成27年 4月6日	5月19日	6月8日	7月6日	8月3日	9月8日	10月5日	11月9日	12月2日	平成28年 1月6日	2月8日	3月1日
CYANOPHYCEAE(藍藻類)												
Oscillatoria sp.*	1											
Phormidium sp.*												1
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)												
Aulacoseira granulata(M.gra) ■						4						
A. granu. var. ang. f. spiralis(M.gra.v.)	23									6		
A. italica(M.ita) ■	31		3							8		
Cyclotella spp.		5	15	24	27		2	2		2		5
Attheya zachariasi						2						
Rhizosolenia longiseta	3		4	6								
Fragilaria crotonensis ■		21										
Asterionella formosa ■	1340	20	29							10	101	230
Synedra ulna	1	1										
S. acus ■	1		4									
Achnanthes spp.		1										
Navicula spp.		6	4			4	1	1		1	1	
Cymbella ventricosa				2								
Nitzschia acicularis	3											
N. sp.			1									
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)												
Chlamydomonas sp.		1						6		48		
Volvox sp.*												1
Elakatothrix gelatinosa*	1	1						2				
Sphaerocystis schroeteri*	1											
Tetrasporales sp.			21	3	280		3					
Pediastrum duplex*				2								
Golenkinia radiata	1	3										
Micractinium pussillum*							2					
Oocystis sp.*				1								
Scenedesmus sp.*					4							
S. spp.*			2									
Cosmarium sp.				3								
Staurastrum sp.			3			1						
Spondylosium sp.			1									
others												2
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)												
Cryptomonas spp.	11	12	12	30	5	10	98	27		15		
CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類)												
Mallomonas sp.	1							2	2			
Uroglena americana* ▲	84		1			2			1		5	2
Synura sp.*			1							2		
Dinobryon divergens	76								208		42	
D. bavaricum	48											
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)												
Peridinium sp.	94	150	15	34	41	7	92	174	76	40	6	4
Ceratium hirundinella				4	1	1						
EUGLENOPHYCEAE(ユーグレナ藻類)												
Trachelomonas sp.								2				
FLAGELLATA(鞭毛藻類)												
monas group	106	234	60	39	81	73	550	330	248	38		59
TOTAL NUMBERS(/ml)	1826	455	176	148	439	104	748	546	535	170	155	304

*は群体数または糸状体数
増殖により障害の原因となる種
(●:カビ臭　▲:生ぐさ臭　■:ろ過閉塞)

駒場池

	St.1表層 (ネットサンプル)											
	平成27年 4月6日	5月19日	6月8日	7月6日	8月3日	9月8日	10月5日	11月9日	12月2日	平成28年 1月6日	2月8日	3月1日
CYANOPHYCEAE(藍藻類)												
Microcystis aeruginosa					rrr							
Oscillatoria tenuis ●		rrr										
O. splendida ●								rrr				
O. sp.	rrr							rrr			rrr	
Anabaena sp.		rrr			rrr	rrr						
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)												
Aulacoseira granulata(M.gra) ■		rr	r	r		+	cc	c	c	+		
A. granu. var. ang. f. spiralis(M.gra.v.)	rrr	rrr	r	r	r	+	rrr	rrr	+	rrr	rrr	rrr
A. italica(M.ita) ■	rrr		+					rrr		r		rrr
Melosira varians	rrr		rr	rr							rrr	rrr
Cyclotella spp.	rrr	rrr	rrr		rrr			rrr				
Attheya zachariasi					rrr	rrr	r	rrr	rrr			
Rhizosolenia longiseta	rrr	rrr		rrr		rrr		rrr		rrr		rrr
Tabellaria fenestrata	rrr										rrr	rrr
Fragilaria crotonensis ■	rrr	r		cc		cc		rrr		rrr	rrr	
F. sp.	rrr	r	c	r	+					rrr		r
Asterionella formosa ■	cc	rrr	+	rrr		r	rrr	r	rrr	cc	cc	cc
Synedra ulna	rrr	rrr								rrr		
S. acus ■	rrr		rr	rrr							rrr	rrr
S. sp.	rrr		rr									
Ceratoneis arcus				rrr								
Cocconeis placentula												rrr
Gyrosigma sp.									rrr			
Pinnularia sp.						rrr						rrr
Navicula spp.	rrr	rrr	rrr		rrr					rrr		
Gomphonema spp.				rrr	rrr							
Cymbella ventricosa									rrr			
C. sp.			rrr		rrr	rrr				rrr	rrr	rrr
Nitzschia acicularis	rrr											
N. sp.		rrr	rrr									
Cymatopleura solea			rrr									
Surirella sp.										rrr		
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)												
Sphaerocystis schroeteri	rrr	rrr		rrr	rr						rrr	
Tetrasporales sp.		rrr	rr	rrr	r							
Pediastrum duplex				rrr		rrr						
P. sp.			rrr									
Golenkinia radiata		rrr	rrr	rrr								
Dictyosphaerium pulchellum							rrr		rrr			
Selenastrum sp.			rrr									
Scenedesmus sp.					rrr		rrr					
Ulothrix sp.				rrr								
Spirogyra sp.												rrr
Mougeotia sp.	rrr			rrr	rr							
Closterium aciculare							rrr					
C. sp.					rrr							
Staurastrum sp.		rrr			rrr							
S. spp.	rrr		rrr									
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)												
Cryptomonas spp.			rrr									
CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類)												
Mallomonas sp.	rrr			rrr		rrr			rrr		rrr	rrr
Uroglena americana ▲	rr		rrr	rrr		rr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr
Synura sp.			rrr	rrr								
Dinobryon divergens	rr		+	rrr				+	+		cc	rrr
D. bavaricum	rrr	rrr										
D. sp.			rr									
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)												
Peridinium sp.	+	cc	rr	rrr	cc	+	c	c	c	r	rrr	rr
Ceratium hirundinella		rrr	rrr	rrr	rrr	rrr		rrr				rrr
EUGLENOPHYCEAE(ユーグレナ藻類)												
Euglena spp.									rrr			
Phacus sp.			rrr									
FLAGELLATA(鞭毛藻類)												
monas group			rr									
RHIZOPODA(根足虫類)												
Difflugia corona					rr	rrr						
Heliozoa sp.									rrr			
CILIATA(繊毛虫類)												
Ciliata sp.				rrr				rrr	rrr		rrr	
Tintinnidium sp.			rrr	rrr			rrr					rrr
Vorticella sp.							rrr					
NEMATODA(線虫類)												
Nematoda sp.												rrr
ROTATORIA(輪虫類)												
Synchaeta sp.				rrr								
Polyarthra vulgaris	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	r	rrr		rrr	rrr
Ploesoma truncatum							rrr					
P. sp.					rrr				rrr			
Trichocerca cylindrica				rrr								
T. scipio						rrr						
T. sp.	rrr	rrr		rrr								
Asplanchna sp.		rrr	rrr							rrr	rrr	rrr
Keratella cochlearis var. tecta f. micracantha		rrr	rrr	rrr		rrr						
CRUSTACEA(甲殻類)												
Cyclops vicinus						rrr						
Copepodite stage of Cyclopidae	rrr											
Daphnia longispina		rrr				rrr						
Bosmina longirostris	rrr				rrr		rrr	rrr		rrr		
LARVA(幼生)												
Nauplius larva	rrr	rrr		rrr	rrr	rrr						

cc:非常に多い c:多い +:普通 r:少ない rr:非常に少ない rrr:稀れ

増殖により障害の原因となる種
(●:カビ臭　▲:生ぐさ臭　■:ろ過閉塞)

三ツロ池

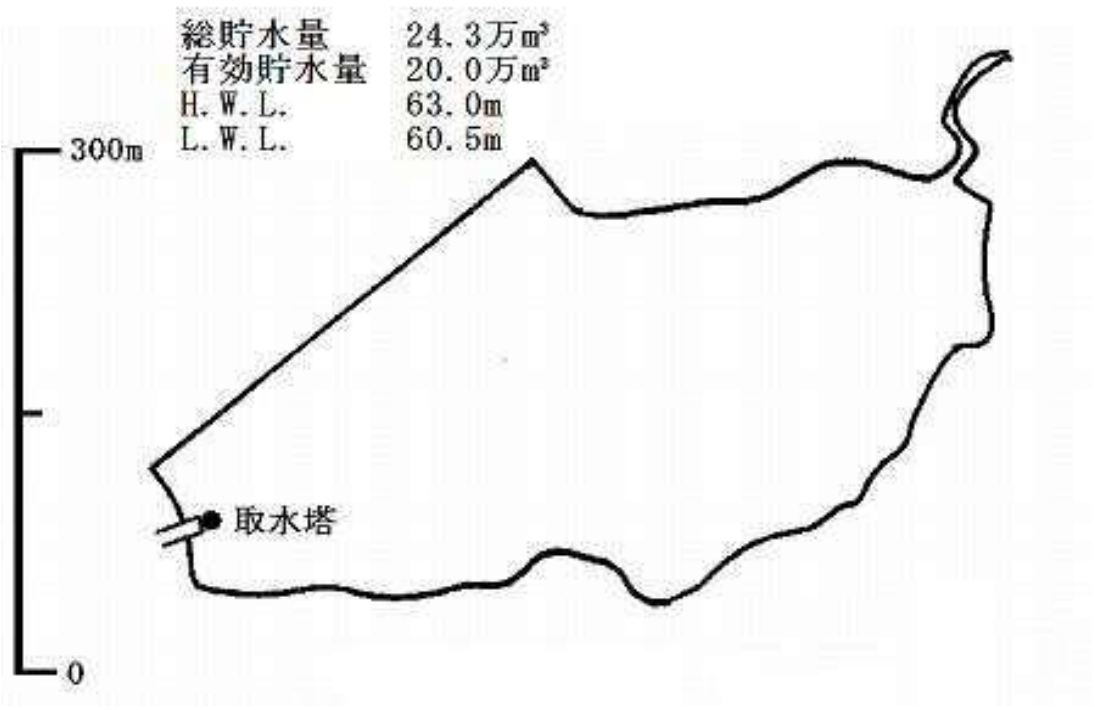

		取水塔表層											
		平成27年 4月7日	5月18日	6月9日	7月7日	8月4日	9月7日	10月6日	11月10日	12月1日	平成28年 1月5日	2月9日	3月2日
貯水率	%	100	99	57	100	74	82	100	100	96	98	100	100
採水水深	m												
天候前日		雨	晴	曇のち雨	雨	晴	雨	晴	雨	晴	晴	晴	晴
天候当日		曇	晴	雨	雨	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇時々雨	晴
気温	℃	11.5	24.0	22.0	22.0	34.5	28.0	22.0	21.0	16.0	13.5	10.0	9.0
水温	℃	14.4	22.8	20.6	21.7	34.2	26.3	21.6	18.4	13.7	9.9	7.0	8.2
一般細菌	個/ml	44	180	300	780	560	960	100	160	150	66	64	42
大腸菌(MPN)	MPN/dl	2.0	3.1	280	380	0.0	0.0	0.0	17	0.0	0.0	0.0	0.0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.52	0.42	0.13	0.46	0.04	0.44	0.20	0.09	0.14	0.17	0.15	0.23
鉄及びその化合物	mg/l	0.07	0.09	0.18	0.08	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04
マンガン及びその化合物	mg/l	0.013	0.010	0.035	0.015	0.004	0.005	0.004	0.009	0.009	0.005	0.006	0.009
ジェオスミン（別名）	mg/l	0.000004	0.000002	0.000004	0.000004	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000006	0.000024	0.000036
2-メチルイソボルネオール（別名）	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	1.5	1.4	1.8	1.7	1.5	1.7	1.1	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
pH値		8.0	8.6	8.9	7.6	9.8	6.8	9.5	9.2	9.3	9.1	8.3	8.1
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	青草臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	青草臭	青草臭
臭気強度(TON)													
色度	度	2.6	3.4	5.0	4.7	4.8	5.0	3.4	3.5	4.8	3.6	3.3	3.0
濁度	度	11	1.5	2.6	2.0	0.6	1.4	0.6	1.0	1.0	0.7	0.7	1.0
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/l												
電気伝導度	mS/m	8.0	8.0	5.7	7.1	7.8	9.5	7.0	7.4	7.3	7.9	8.1	7.6
総アルカリ度	mg/l	22.5	24.0	17.5	20.5	22.0	16.5	21.5	24.5	24.0	26.0	25.5	22.5
アンモニア態窒素	mg/l	0.02	0.02	< 0.01	0.03	< 0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01
透明度	m	2.5	※	※	1.5	※	※	※	※	※	※	※	※
溶存酸素	mg/l	10.9	9.6	9.9	9.0	10.2	10.7	11.5	10.4	12.4	12.8	12.6	12.4
酸素飽和百分率	%	110	114	113	105	143	135	134	114	123	117	107	109
全窒素	mg/l	0.72	0.63	0.34	0.71	0.19	0.65	0.29	0.22	0.30	0.30	0.31	0.40
全窒素(溶存態)	mg/l	0.64	0.58	0.29	0.62	0.18	0.60	0.28	0.21	0.29	0.28	0.29	0.37
リン酸イオン	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
全リン	mg/l	0.019	0.009	0.015	0.018	0.014	0.014	0.006	0.006	0.009	0.009	0.009	0.008
全リン(溶存態)	mg/l	0.004	0.008	0.004	0.009	0.012	0.010	0.005	0.005	0.007	0.007	0.005	0.006
溶性ケイ酸	mg/l	6.4	9.0	9.0	9.3	9.7	7.4	6.5	2.0	4.1	3.8	4.2	6.7
クロロフィルa	μg/l	16.3	2.4	5.0	4.7	0.8	4.6	1.7	2.6	2.4	3.3	4.4	4.8
生物総数	個/ml	11,271	153	129	192	42	462	74	440	250	128	214	139

※透明度＞水深のため欠測

三ツ口池

	取水塔表層											
	平成27年 4月7日	5月18日	6月9日	7月7日	8月4日	9月7日	10月6日	11月10日	12月1日	平成28年 1月5日	2月9日	3月2日
CYANOPHYCEAE(藍藻類)												
Chroococcus sp.*				4		1						
Microcystis aeruginosa*				2								
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)												
Aulacoseira italica(M.ita) ■												2
Cyclotella spp.	13	1	21	22	2	43	13	5	5	3	3	2
Rhizosolenia longiseta												1
Diatoma sp.	9		4					4	1		5	
Fragilaria crotonensis ■	14	4					1	37	162			2
F. sp.	96	11				8	18	358		8	115	
Asterionella formosa ■	11000	1										
Synedra ulna	1		1					3	2	5	8	2
S. acus ■	2							4	4		6	
Achnanthes spp.	4											
Cocconeis placentula	2					3		5				
Gyrosigma sp.	1											
Pinnularia sp.			2									
Navicula spp.	7	5	2			2		3		2	2	17
Gomphonema spp.	1											
Cymbella sp.	6	3	1			1		3	1	1		
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)												
Chlamydomonas sp.	1	8		2	9	2	3		1			
Eudorina elegans*		1	2	1		1	2					
Volvox sp.*									1			
Tetrasporales sp.			1	1	7	1		1	3		1	
Coelastrum sp.*				1	2							
Oocystis sp.*			2					1				
Schroederia setigera		1										
Scenedesmus sp.*		2	3		3		1					
Closterium aciculare												1
Staurastrum sp.	1		5	2		2		2				
S. spp.					6							
others		6	1	3	1	14			1			
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)												
Cryptomonas spp.	40	40	26	27	5	257	10	2	38	95	57	98
CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類)												
Mallomonas sp.	3		2	1		6		1	2			
Dinobryon sp.	60											
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)												
Gymnodinium sp.										2		
Glenodinium sp.		1	1			4		1				
Peridinium sp.			4	3		5		1		1	1	2
Ceratium hirundinella			1									
EUGLENOPHYCEAE(ユーグレナ藻類)												
Euglena spp.		8										
Trachelomonas sp.		1	3	5	2	3	1	2	1			
FLAGELLATA(鞭毛藻類)												
monas group	10	60	47	22	5	109	25	7	28	11	16	12
TOTAL NUMBERS(/ml)	11271	153	129	96	42	462	74	440	250	128	214	139

*は群体数または糸状体数
増殖により障害の原因となる種
(●:カビ臭　▲:生ぐさ臭　■:ろ過閉塞)

三ツ口池

	取水塔表層（ネットサンプル）											
	平成27年 4月7日	5月18日	6月9日	7月7日	8月4日	9月7日	10月6日	11月10日	12月1日	平成28年 1月5日	2月9日	3月2日
CYANOPHYCEAE（藍藻類）												
Microcystis aeruginosa				rrr	rrr		rrr		rrr			
M. viridis				rrr								
M. wesenbergii				rrr			rrr					rrr
Oscillatoria sp.	rrr	rrr						rrr		rrr	rrr	rrr
Lyngbya sp.							rrr					
Phormidium sp.		rrr							rrr			
Anabaena sp.			rrr		rrr							
A. spp.				rrr								
Aphanizomenon sp.							rrr					rrr
BACILLARIOPHYCEAE（珪藻類）												
Aulacoseira granulata(M.gra) ■				rrr			rrr					
A. granu. var. ang. f. spiralis(M.gra.v.)			rrr	rrr								
A. italica(M.ita) ■							rr			rrr		rrr
Melosira varians	rrr											
Cyclotella spp.					rrr	rrr	rrr				rrr	rrr
Rhizosolenia longiseta		rrr				rrr						
Diatoma sp.	rrr			rrr				rrr				
Fragilaria crotonensis ■		r	c	+	r		rrr				rr	rrr
F. sp.	+	r		+	+	cc	c	cc	cc	c	cc	rrr
Asterionella formosa ■	cc	r	rr	rrr		rrr						
Synedra ulna	rr	rrr	rrr				rrr	rrr	rrr	rr	r	rrr
S. acus ■	rrr		rrr	rrr				rrr				
Cocconeis placentula					rrr		rrr					
Navicula spp.	rr	rrr	rrr		rrr	rrr	rrr	rrr		rr	r	rr
Cymbella sp.		rrr									r	rrr
Nitzschia acicularis		rrr		rrr								
N. sp.								rrr				
CHLOROPHYCEAE（緑藻類）												
Eudorina elegans	r	cc	+	+	rrr	+	c	rr	rr			
Volvox sp.			rrr	r	rrr	r	rrr	rrr	rr			
Sphaerocystis schroeteri				rrr								
Tetrasporales sp.	rrr	rr	rrr	rr	rr			rrr				
Pediastrum duplex				rrr								
Micractinium pussillum					rrr							
Dictyosphaerium pulchellum			rrr		rrr							
Coelastrum sp.		rrr		rrr	rr	rrr	rrr					
Closteriopsis longissima	rrr											
Scenedesmus sp.	rrr		rrr	rrr		rrr						
Mougeotia sp.			rrr	rrr	rrr	rrr	rrr		rrr	rrr		rrr
Closterium aciculare			rrr	rrr	rrr	rrr	+		c	c	rrr	cc
C. sp.		rrr		rrr				r			rrr	
Cosmarium sp.	rrr						rrr			rrr		rrr
Staurastrum sp.	rrr	r	rr	r		rrr	rr	+	rrr	rrr	rrr	r
S. spp.					cc							
Spondylosium sp.				rrr		rrr	rrr					
others		rrr				rrr						
CRYPTOPHYCEAE（クリプト藻類）												
Cryptomonas spp.		rrr				rrr	rrr			rrr	rrr	
CHRYSOPHYCEAE（黄金藻類）												
Mallomonas sp.	rrr	rrr	rrr			rrr				rr		
Uroglena americana ▲	rrr	rrr	rrr									
Dinobryon divergens		rrr										
D. sertularia	rrr		rrr									
D. sp.	rr											
DINOPHYCEAE（渦鞭藻類）												
Peridinium sp.	rrr	r	r	r	rrr	rrr	rrr	rrr		r	r	+
Ceratium hirundinella	rrr	rr	+	r	rr	+	rrr	r				
FLAGELLATA（鞭毛藻類）												
monas group		rrr				rrr	rrr				rrr	
CILIATA（繊毛虫類）												
Ciliata sp.										rrr		
Lionotus sp.								rrr				
Strombilidium sp.						rrr						
Tintinnidium sp.	rrr											
Tintinnopsis cratera	rr											rrr
Epistylis sp.				rrr								
ROTATORIA（輪虫類）												
Filinia longiseta				rrr								
Synchaeta sp.	rrr	rrr				rrr				rrr		rrr
Polyarthra vulgaris	rrr	rrr	rrr	rr		rrr	rrr	rrr		rrr		rrr
Ploesoma sp.	rrr			rrr								
Chromogaster ovalis	rrr											rrr
Trichocerca sp.					rrr	rrr						
Asplanchna sp.				rrr				rrr				
Lecane luna		rrr										
Monostyla hamata	rrr											
M. sp.				rrr								
Keratella cochlearis var. tecta f. micracantha			rrr									
Kellicotia longispina				rrr								
others						rrr						rrr
CRUSTACEA（甲殻類）												
Copepodite stage of Calanoida			rrr	rrr								
C. of Cyclopidae	rrr											
Daphnia pulex	rrr									rrr		
D. galeata			rrr									
Bosmina longirostris	rrr		rrr	rrr					rrr	rrr		
LARVA（幼生）												
Nauplius larva	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr		rrr

cc:非常に多い c:多い +:普通 r:少ない rr:非常に少ない rrr:稀れ

増殖により障害の原因となる種
（●：カビ臭　▲：生ぐさ臭　■：ろ過閉塞）

万場調整池

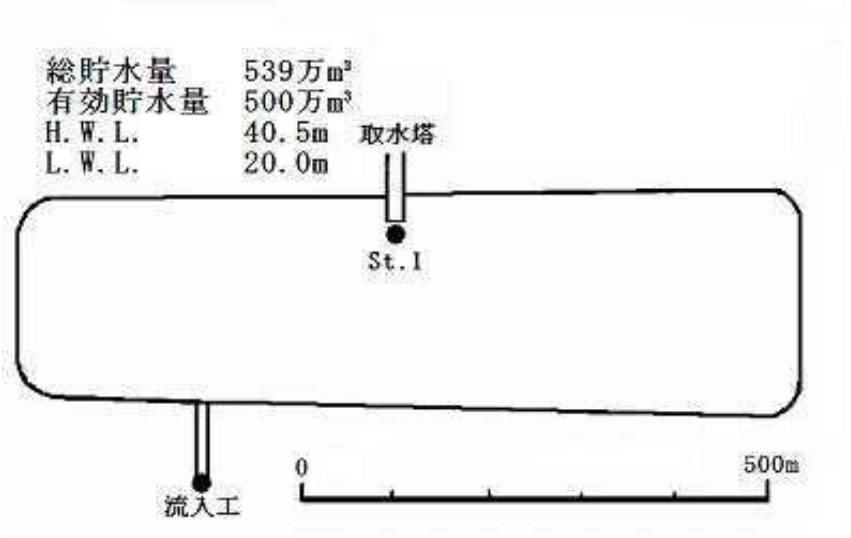

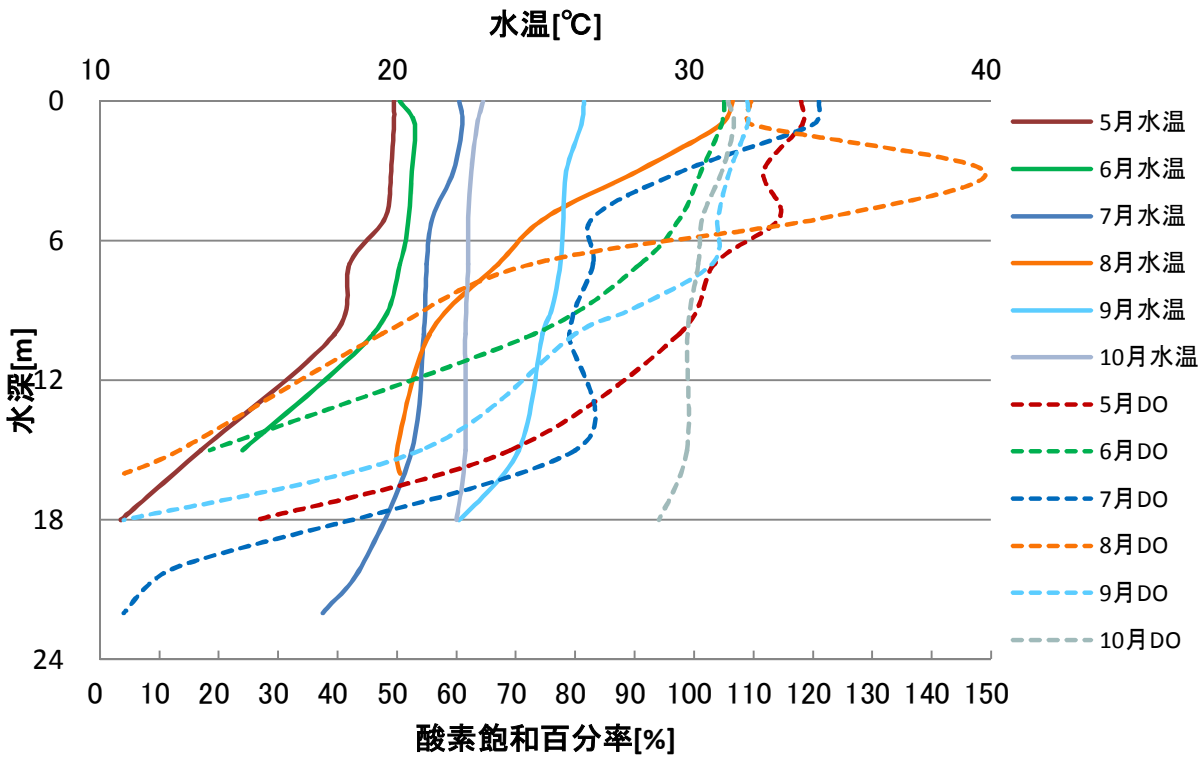

夏季の水温･酸素飽和百分率垂直分布

		St.1表層											
		平成27年 4月7日	5月18日	6月9日	7月7日	8月4日	9月7日	10月6日	11月10日	12月1日	平成28年 1月5日	2月9日	3月2日
貯水率	%	93	85	72	98	80	93	91	95	84	88	88	94
採水水深	m												
天候前日		雨	晴	曇のち雨	雨	晴	雨	晴	雨	晴	晴	晴	晴
天候当日		曇	晴	雨	雨	曇	曇	晴	晴	晴	晴	曇時々雨	晴
気温	℃	12.0	20.5	20.0	22.4	31.5	26.5	22.5	20.0	14.0	12.0	8.5	6.5
水温	℃	12.8	19.9	20.1	22.1	31.3	26.3	22.9	18.0	13.0	11.6	7.0	7.1
一般細菌	個/ml	48	54	130	1,400	12	58	42	30	24	25	20	28
大腸菌(MPN)	MPN/dl	6.3	1.0	0.0	1,400	0.0	0.0	1.0	14	2.0	0.0	2.0	0.0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.13	0.07	< 0.02	0.14	< 0.02	0.07	0.10	< 0.02	0.03	0.06	0.07	0.10
鉄及びその化合物	mg/l	0.04	0.03	0.02	0.03	< 0.01	0.01	0.02	0.03	0.04	0.03	0.04	0.07
マンガン及びその化合物	mg/l	0.006	0.004	0.003	0.003	0.001	< 0.001	0.003	0.003	0.005	0.004	0.004	0.008
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.6	2.0	2.5	2.3	1.8	1.6	1.5	2.0	2.3	2.3	2.0	1.9
pH値		7.9	9.2	9.4	9.4	9.3	8.6	8.4	9.1	8.7	8.6	7.8	7.6
臭気		厨芥臭	微青草臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	腐敗臭	藻臭	藻臭	青草臭	青草臭	藻臭
臭気強度(TON)													
色度	度	2.4	3.4	3.2	3.2	1.9	2.6	2.6	2.8	2.7	3.0	2.9	3.0
濁度	度	2.2	1.9	2.2	1.7	1.2	1.4	2.2	3.5	5.7	6.8	2.9	2.9
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l												
電気伝導度	mS/m	7.6	5.9	5.9	7.0	6.7	5.5	5.7	5.7	5.9	6.1	6.2	6.2
総アルカリ度	mg/l	18.0	17.5	17.5	21.5	20.5	16.0	17.5	18.5	18.5	18.0	18.0	18.0
アンモニア態窒素	mg/l	0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02
透明度	m	2.0	3.3	2.5	1.5	3.5	3.3	3.0	1.6	1.0	1.8	2.5	3.0
溶存酸素	mg/l	10.9	10.7	9.3	10.7	8.0	8.7	9.1	9.9	10.4	11.4	12.2	11.8
酸素飽和百分率	%	106	121	105	126	108	109	108	108	102	108	104	101
全窒素	mg/l	0.29	0.26	0.28	0.36	0.14	0.21	0.19	0.15	0.19	0.18	0.20	0.24
全窒素(溶存態)	mg/l	0.25	0.18	0.22	0.32	0.13	0.16	0.17	0.11	0.13	0.15	0.17	0.20
リン酸イオン	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
全リン	mg/l	0.011	0.015	0.013	0.032	0.008	0.010	0.008	0.007	0.011	0.008	0.011	0.009
全リン(溶存態)	mg/l	0.004	0.007	0.007	0.012	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.006	0.004	0.005
溶性ケイ酸	mg/l	6.2	6.8	6.6	6.3	6.9	8.5	9.2	8.5	8.4	9.0	9.2	8.7
クロロフィルa	μg/l	8.4	18.0	25.8	20.4	2.4	9.4	14.3	34.0	52.0	45.4	15.1	9.5
生物総数	個/ml	1,355	315	800	709	443	301	531	1,072	1,874	1,394	751	904

		St.1中層						St.1底層					
		平成27年 5月18日	6月9日	7月7日	8月4日	9月7日	10月6日	平成27年 5月18日	6月9日	7月7日	8月4日	9月7日	10月6日
採水水深	m	10	7	10	7	9	10	18	15	22	16	18	18
天候前日		晴	曇のち雨	雨	晴	雨	晴	晴	曇のち雨	雨	晴	雨	晴
天候当日		晴	雨	雨	曇	曇	晴	晴	雨	雨	曇	曇	晴
気温	℃	20.5	20.0	22.4	31.5	26.5	22.5	20.5	20.0	22.4	31.5	26.5	22.5
水温	℃	17.9	20.1	20.9	23.4	25.2	22.3	10.7	20.1	17.5	21.1	22.1	22.0
一般細菌	個/ml												
大腸菌(MPN)	MPN/dl												
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.09	0.02	0.19	0.04	0.09	0.10	0.10	0.07	0.13	0.28	0.26	0.12
鉄及びその化合物	mg/l	0.04	0.02	0.03	0.02	0.02	0.03	0.30	0.05	0.16	0.11	0.10	0.04
マンガン及びその化合物	mg/l	0.005	0.003	0.003	0.002	0.001	0.003	0.044	0.014	0.022	0.012	0.013	0.005
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000003	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	< 0.000001
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.6	2.5	1.6	2.3	1.5	1.4	1.4	1.4	1.6	1.5	1.3	1.4
pH値		7.7	9.2	7.8	9.4	8.1	7.9	6.9	7.2	6.9	6.8	6.8	7.7
臭気		微青草臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	腐敗臭	厨芥臭	藻臭	藻臭	厨芥臭	藻臭	腐敗臭
臭気強度(TON)													
色度	度	3.8	3.4	3.8	3.9	2.9	2.6	2.7	3.4	4.5	4.1	3.3	3.1
濁度	度	1.6	2.1	1.2	2.9	1.4	2.0	2.1	1.4	2.4	1.5	1.9	2.3
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l												
電気伝導度	mS/m	5.7	6.1	6.9	6.5	5.5	5.9	6.4	5.7	6.1	6.3	5.9	5.8
総アルカリ度	mg/l	17.0	16.5	21.5	19.5	16.0	18.0	18.5	18.0	18.5	19.5	16.5	17.5
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	0.01	0.03	< 0.01	0.01	< 0.01	0.08	0.03	0.10	0.02	0.03	0.01
透明度	m												
溶存酸素	mg/l	9.2	8.1	7.1	6.1	7.2	8.6	2.9	1.9	0.4	0.4	0.3	8.2
酸素飽和百分率	%	100	92	82	73	89	101	27	22	4	5	4	96
全窒素	mg/l	0.23	0.24	0.38	0.21	0.23	0.19	0.33	0.26	0.40	0.47	0.47	0.22
全窒素(溶存態)	mg/l	0.19	0.20	0.35	0.16	0.18	0.17	0.31	0.23	0.37	0.43	0.37	0.20
リン酸イオン	mg/l	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	0.02	< 0.01
全リン	mg/l	0.010	0.024	0.021	0.014	0.011	0.013	0.010	0.009	0.018	0.018	0.019	0.006
全リン(溶存態)	mg/l	0.006	0.008	0.011	0.007	0.005	0.012	0.006	0.006	0.015	0.008	0.009	0.005
溶性ケイ酸	mg/l	6.7	6.7	7.2	7.6	8.6	9.2	5.6	7.1	7.9	8.0	9.6	9.3
クロロフィルa	μg/l	4.3	32.6	8.0	17.4	9.7	13.8	3.0	4.5	3.8	3.6	2.2	11.8
生物総数	個/ml												

万場調整池

	St.1表層											
	平成27年 4月7日	5月18日	6月9日	7月7日	8月4日	9月7日	10月6日	11月10日	12月1日	平成28年 1月5日	2月9日	3月2日
CYANOPHYCEAE(藍藻類)												
Microcystis aeruginosa*				3		4	8	14				
M. viridis*		1				4		5			4	
Oscillatoria sp.*	1									1		
Lyngbya sp.*				7								
Phormidium sp.*			1									
Anabaena sp.*			17									
Aphanizomenon sp.*							5	24		32	32	
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)												
Aulacoseira granulata(M.gra) ■	5						16	78	15	14	41	
A. italica(M.ita) ■	10		37									
A. distans(M.dis)												136
Melosira varians	8							40	14			
Cyclotella spp.	189	2	2	4				1		4	2	4
Fragilaria crotonensis ■	47	59	480	322						15	12	
Asterionella formosa ■	780	2	4									
Synedra acus ■								1				
Navicula spp.	15	1									2	
Cymbella ventricosa	3											
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)												
Chlamydomonas sp.		1				1						
Eudorina elegans*		1			2		1					
Elakatothrix gelatinosa*			2		41							
Sphaerocystis schroeteri*	8		62			26						
Tetrasporales sp.	4			3	16							
Golenkinia radiata					1							
Coelastrum sp.*				1	11			1				
Oocystis sp.*					3	3						
Closteriopsis longissima						10						
Schroederia setigera	4											
Crucigenia sp.*				2	6							
Scenedesmus sp.*		1	1	3								
Closterium aciculare							140	660	1720	1310	480	650
C. sp.	1			1								
Cosmarium sp.	1											
Staurastrum sp.	3		2	126	340		212	180	120	18	71	78
S. spp.						183						
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)												
Cryptomonas spp.	63	2	11	21		12		10	5		6	8
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)												
Peridinium sp.		215	150	71			1					
Ceratium hirundinella	1	2			2							
FLAGELLATA(鞭毛藻類)												
monas group	212	28	31	145	21	58	148	58			101	
others												28
TOTAL NUMBERS(/ml)	1355	315	800	709	443	301	531	1072	1874	1394	751	904

*は群体数または糸状体数
増殖により障害の原因となる種
(●:カビ臭　▲:生ぐさ臭　■:ろ過閉塞)

万場調整池

	St.1表層 (ネットサンプル)											
	平成27年 4月7日	5月18日	6月9日	7月7日	8月4日	9月7日	10月6日	11月10日	12月1日	平成28年 1月5日	2月9日	3月2日
CYANOPHYCEAE(藍藻類)												
Microcystis aeruginosa		rrr	rrr	rrr		rrr	rr	rrr	rrr		rrr	rrr
M. viridis		rrr	rrr		rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	
M. wesenbergii		rrr	rrr	rrr				rrr			rrr	rrr
Oscillatoria tenuis ●					rrr							
O. sp.	rrr					rrr						
Lyngbya sp.	rrr											
Phormidium sp.				rrr			rrr					
Anabaena sp.		rr	r	rrr								
Aphanizomenon sp.								rrr	rrr	rr	rrr	
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)												
Aulacoseira granulata(M.gra) ■	rrr	rrr	r	rrr	rrr		rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr
A. granu. var. ang. f. spiralis(M.gra.v.)	rrr	rrr	r	rrr			rrr			rrr	rrr	rrr
A. italica(M.ita) ■	rrr					rrr			rrr			rr
Melosira varians	rrr								rrr		rrr	rrr
Cyclotella spp.	rrr											rrr
Rhizosolenia longiseta				rrr	rrr							
Fragilaria crotonensis ■	rrr	+	cc	cc	rrr		rrr		rrr	rrr	rrr	rrr
F. sp.	rrr	rrr							rrr	rrr		
Asterionella formosa ■	cc			rrr								
Synedra ulna	rrr		rrr									
S. acus ■	rrr		rrr	rrr								
Gyrosigma sp.	rrr											
Pinnularia sp.			rrr									
Navicula spp.	rrr		rrr									
Cymbella ventricosa			rrr				rrr					
C. sp.	rrr				rrr	rrr						
Surirella sp.	rrr											
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)												
Chlamydomonas sp.											rrr	
Eudorina elegans	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr		rrr					
Volvox sp.										rrr		
Sphaerocystis schroeteri	rrr	rrr		rrr				rrr				
Pediastrum duplex	rrr			rrr								
P. simplex		rrr										
Micractinium pussillum							rrr					
Dictyosphaerium pulchellum	rrr											
Coelastrum sp.					rrr		rrr	rrr				
Selenastrum sp.												rrr
Closteriopsis longissima	rrr											
Scenedesmus sp.							rrr	rrr				
Spirogyra sp.			rrr						rrr		rrr	
Mougeotia sp.		rrr		rrr	rrr						rrr	
Closterium aciculare			rrr		rrr	rr	r	cc	cc	cc	cc	cc
C. sp.				rrr								
Cosmarium sp.			rrr	rrr	rrr							
Staurastrum sp.		rrr	rrr	c		cc	cc	cc	+	rr	+	r
S. spp.	rrr				cc							
others	rrr											
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)												
Cryptomonas spp.	rrr											
CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類)												
Mallomonas sp.	rrr	rrr										
Uroglena americana ▲			rrr									
Dinobryon divergens	rrr											
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)												
Peridinium sp.	rrr	cc	r	c	rrr	rrr	rrr			rrr	rrr	rrr
Ceratium hirundinella	rrr	rrr	rrr		rrr	rrr	rrr	rrr	rrr		rrr	rrr
EUGLENOPHYCEAE(ユーグレナ藻類)												
Euglena spp.								rrr				
RHIZOPODA(根足虫類)												
Difflugia corona								rrr			rrr	
D. sp.							rrr					
CILIATA(繊毛虫類)												
Ciliata sp.		rrr										
Tintinnidium sp.	rrr											rrr
Tintinnopsis cratera									rrr			
Vorticella sp.							rrr	rrr				
NEMATODA(線虫類)												
Nematoda sp.			rrr									
ROTATORIA(輪虫類)												
Polyarthra vulgaris	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr		rrr		rrr	rrr	rrr
Trichocerca longiseta	rrr											
T. birostris						rrr						
T. sp.	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr		rrr					
Asplanchna sp.				rrr								
Keratella cochlearis var. tecta f. micracantha		rrr	rrr	rrr			rrr	rrr				rrr
K. cochlearis var. macracantha					rrr							
K. valga						rrr						
CRUSTACEA(甲殻類)												
Copepodite stage of Calanoida	rrr		rrr	rrr			rrr	rrr				
C. of Cyclopidae					rrr	rrr			rrr	rrr		
Bosmina longirostris		rrr	rrr	rrr				rrr		rrr		rrr
Alona guttata									rrr			
Leptodora kindtii				rrr								
LARVA(幼生)												
Nauplius larva		rrr		rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr			

cc:非常に多い c:多い +:普通 r:少ない rr:非常に少ない rrr:稀れ

増殖により障害の原因となる種
(●:カビ臭　▲:生ぐさ臭　■:ろ過閉塞)

５　農薬類試験

第1版：2016/12/22

原水

		兼山愛知用水取水口		長良川取水口		岩倉取水口		細川頭首工		大野頭首工		森岡取水場	
		平成27年 7月6日	9月1日	平成27年 7月6日	9月1日	平成27年 7月13日	9月9日	平成27年 7月13日	9月9日	平成27年 7月6日	9月8日	平成27年 7月7日	9月7日
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
2,2-DPA(ダラポン)	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
2,4-D(2,4-PA)	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
EPN	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
MCPA	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
アシュラム	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
アセフェート	mg/l	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008
アトラジン	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
アニロホス	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
アミトラズ	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
アラクロール	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
イソキサチオン	mg/l	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008
イソフェンホス	mg/l	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003
イソプロカルブ(MIPC)	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
イソプロチオラン(IPT)	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
イプロベンホス(IBP)	mg/l	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009
イミノクタジン	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
インダノファン	mg/l	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009
エスプロカルブ	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
エディフェンホス(エジフェンホス、EDDP)	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
エトフェンプロックス	mg/l	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008
エトリジアゾール(エクロメゾール)	mg/l	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004
エンドスルファン(ベンゾエピン)	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
オキサジクロメホン	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
オキシン銅(有機銅)	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
オリサストロビン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
カズサホス	mg/l	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006
カフェンストロール	mg/l	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008
カルタップ	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カルバリル(NAC)	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
カルプロパミド	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
カルボフラン	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
キノクラミン(ACN)	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
キャプタン	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
クミルロン	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
グリホサート	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
グルホシネート	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロメプロップ	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
クロルニトロフェン(CNP)	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
クロルピリホス	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
クロロタロニル(TPN)	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
シアナジン	mg/l	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004
シアノホス(CYAP)	mg/l	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003
ジウロン(DCMU)	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ジクロベニル(DBN)	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ジクロルボス(DDVP)	mg/l	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008
ジクワット	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジスルホトン(エチルチオメトン)	mg/l	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004
ジチアノン	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジチオカルバメート系農薬	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジチオピル	mg/l	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009
シハロホップブチル	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
シマジン(CAT)	mg/l	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003
ジメタメトリン	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ジメトエート	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
シメトリン	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
ジメピペレート	mg/l	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003
ダイアジノン	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
ダイムロン	mg/l	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
ダゾメット	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

原水

		兼山愛知用水取水口		長良川取水口		岩倉取水口		細川頭首工		大野頭首工		森岡取水場	
		平成27年 7月6日	9月1日	平成27年 7月6日	9月1日	平成27年 7月13日	9月9日	平成27年 7月13日	9月9日	平成27年 7月6日	9月8日	平成27年 7月7日	9月7日
チアジニル	mg/l	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
チウラム	mg/l	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002
チオジカルブ	mg/l	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.0008
チオファネートメチル	mg/l	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003
チオベンカルブ	mg/l	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002
テルブカルブ(MBPMC)	mg/l	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002
トリクロピル	mg/l	＜ 0.00006	＜ 0.00006	＜ 0.00006	＜ 0.00006	＜ 0.00006	＜ 0.00006	＜ 0.00006	＜ 0.00006	＜ 0.00006	＜ 0.00006	＜ 0.00006	＜ 0.00006
トリクロルホン(DEP)	mg/l	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002
トリシクラゾール	mg/l	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.0008
トリフルラリン	mg/l	＜ 0.0006	＜ 0.0006	＜ 0.0006	＜ 0.0006	＜ 0.0006	＜ 0.0006	＜ 0.0006	＜ 0.0006	＜ 0.0006	＜ 0.0006	＜ 0.0006	＜ 0.0006
ナプロパミド	mg/l	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003
パラコート	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ピペロホス	mg/l	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005
ピラクロニル	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ピラゾキシフェン	mg/l	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/l	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002
ピリダフェンチオン	mg/l	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005
ピリブチカルブ	mg/l	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002
ピロキロン	mg/l	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004
フィプロニル	mg/l	＜ 0.000005	＜ 0.000005	＜ 0.000005	＜ 0.000005	＜ 0.000005	＜ 0.000005	＜ 0.000005	＜ 0.000005	＜ 0.000005	＜ 0.000005	＜ 0.000005	＜ 0.000005
フェニトロチオン(MEP)	mg/l	＜ 0.00003	＜ 0.00003	＜ 0.00003	＜ 0.00003	＜ 0.00003	＜ 0.00003	＜ 0.00003	＜ 0.00003	＜ 0.00003	＜ 0.00003	＜ 0.00003	＜ 0.00003
フェノブカルブ(BPMC)	mg/l	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003
フェリムゾン	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェンチオン(MPP)	mg/l	＜ 0.00006	＜ 0.00006	＜ 0.00006	＜ 0.00006	＜ 0.00006	＜ 0.00006	＜ 0.00006	＜ 0.00006	＜ 0.00006	＜ 0.00006	＜ 0.00006	＜ 0.00006
フェントエート(PAP)	mg/l	＜ 0.00007	＜ 0.00007	＜ 0.00007	＜ 0.00007	＜ 0.00007	＜ 0.00007	＜ 0.00007	＜ 0.00007	＜ 0.00007	＜ 0.00007	＜ 0.00007	＜ 0.00007
フェントラザミド	mg/l	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001
フサライド	mg/l	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
ブタクロール	mg/l	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003
ブタミホス	mg/l	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002
ブプロフェジン	mg/l	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002
フルアジナム	mg/l	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003
プレチラクロール	mg/l	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005
プロシミドン	mg/l	＜ 0.0009	＜ 0.0009	＜ 0.0009	＜ 0.0009	＜ 0.0009	＜ 0.0009	＜ 0.0009	＜ 0.0009	＜ 0.0009	＜ 0.0009	＜ 0.0009	＜ 0.0009
プロチオホス	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
プロピコナゾール	mg/l	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005
プロピザミド	mg/l	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005
プロベナゾール	mg/l	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005
ブロモブチド	mg/l	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
ベノミル	mg/l	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002
ペンシクロン	mg/l	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
ベンゾビシクロン	mg/l	＜ 0.0009	＜ 0.0009	＜ 0.0009	＜ 0.0009	＜ 0.0009	＜ 0.0009	＜ 0.0009	＜ 0.0009	＜ 0.0009	＜ 0.0009	＜ 0.0009	＜ 0.0009
ベンゾフェナップ	mg/l	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004
ベンタゾン	mg/l	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002
ペンディメタリン	mg/l	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003
ベンフラカルブ	mg/l	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/l	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001
ベンフレセート	mg/l	＜ 0.0007	＜ 0.0007	＜ 0.0007	＜ 0.0007	＜ 0.0007	＜ 0.0007	＜ 0.0007	＜ 0.0007	＜ 0.0007	＜ 0.0007	＜ 0.0007	＜ 0.0007
ホスチアゼート	mg/l	＜ 0.00003	＜ 0.00003	＜ 0.00003	＜ 0.00003	＜ 0.00003	＜ 0.00003	＜ 0.00003	＜ 0.00003	＜ 0.00003	＜ 0.00003	＜ 0.00003	＜ 0.00003
マラチオン(マラソン)	mg/l	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005
メコプロップ(MCPP)	mg/l	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005
メソミル	mg/l	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003
メタム(カーバム)	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
メタラキシル	mg/l	＜ 0.0006	＜ 0.0006	＜ 0.0006	＜ 0.0006	＜ 0.0006	＜ 0.0006	＜ 0.0006	＜ 0.0006	＜ 0.0006	＜ 0.0006	＜ 0.0006	＜ 0.0006
メチダチオン(DMTP)	mg/l	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004
メチルダイムロン	mg/l	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003
メトミノストロビン	mg/l	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004
メトリブジン	mg/l	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003
メフェナセット	mg/l	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002
メプロニル	mg/l	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
モリネート	mg/l	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005

浄水

		高蔵寺浄水場浄水		尾張東部浄水場浄水		上野浄水場浄水		知多浄水場浄水		犬山浄水場浄水		尾張西部浄水場浄水	
		平成27年 6月16日	8月10日	平成27年 6月9日	8月11日	平成27年 6月16日	8月10日	平成27年 6月16日	8月10日	平成27年 6月16日	8月10日	平成27年 6月15日	8月11日
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
2,2-DPA(ダラポン)	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
2,4-D(2,4-PA)	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
EPN	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
MCPA	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
アシュラム	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
アセフェート	mg/l	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008
アトラジン	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
アニロホス	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
アミトラズ	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
アラクロール	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
イソキサチオン	mg/l	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008
イソフェンホス	mg/l	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003
イソプロカルブ(MIPC)	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
イソプロチオラン(IPT)	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
イプロベンホス(IBP)	mg/l	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009
イミノクタジン	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
インダノファン	mg/l	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009
エスプロカルブ	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
エディフェンホス(エジフェンホス、EDDP)	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
エトフェンプロックス	mg/l	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008
エトリジアゾール(エクロメゾール)	mg/l	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004
エンドスルファン(ベンゾエピン)	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
オキサジクロメホン	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
オキシン銅(有機銅)	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
オリサストロビン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
カズサホス	mg/l	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006
カフェンストロール	mg/l	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008
カルタップ	mg/l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
カルバリル(NAC)	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
カルプロパミド	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
カルボフラン	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
キノクラミン(ACN)	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
キャプタン	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
クミルロン	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
グリホサート	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
グルホシネート	mg/l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
クロメプロップ	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
クロルニトロフェン(CNP)	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
クロルピリホス	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
クロロタロニル(TPN)	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
シアナジン	mg/l	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004
シアノホス(CYAP)	mg/l	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003
ジウロン(DCMU)	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ジクロベニル(DBN)	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ジクロルボス(DDVP)	mg/l	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008
ジクワット	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジスルホトン(エチルチオメトン)	mg/l	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004
ジチアノン	mg/l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ジチオカルバメート系農薬	mg/l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ジチオピル	mg/l	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009
シハロホップブチル	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
シマジン(CAT)	mg/l	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003
ジメタメトリン	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ジメトエート	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
シメトリン	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
ジメピペレート	mg/l	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003
ダイアジノン	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
ダイムロン	mg/l	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
ダゾメット	mg/l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

浄水

		高蔵寺浄水場浄水		尾張東部浄水場浄水		上野浄水場浄水		知多浄水場浄水		犬山浄水場浄水		尾張西部浄水場浄水	
		平成27年 6月16日	8月10日	平成27年 6月9日	8月11日	平成27年 6月16日	8月10日	平成27年 6月16日	8月10日	平成27年 6月16日	8月10日	平成27年 6月15日	8月11日
チアジニル	mg/l	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
チウラム	mg/l	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
チオジカルブ	mg/l	＜0.0008	＜0.0008	＜0.0008	＜0.0008	＜0.0008	＜0.0008	＜0.0008	＜0.0008	＜0.0008	＜0.0008	＜0.0008	＜0.0008
チオファネートメチル	mg/l	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003
チオベンカルブ	mg/l	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
テルブカルブ(MBPMC)	mg/l	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
トリクロピル	mg/l	＜0.00006	＜0.00006	＜0.00006	＜0.00006	＜0.00006	＜0.00006	＜0.00006	＜0.00006	＜0.00006	＜0.00006	＜0.00006	＜0.00006
トリクロルホン(DEP)	mg/l	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
トリシクラゾール	mg/l	＜0.0008	＜0.0008	＜0.0008	＜0.0008	＜0.0008	＜0.0008	＜0.0008	＜0.0008	＜0.0008	＜0.0008	＜0.0008	＜0.0008
トリフルラリン	mg/l	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006
ナプロパミド	mg/l	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003
パラコート	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ピペロホス	mg/l	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005
ピラクロニル	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ピラゾキシフェン	mg/l	＜0.00004	＜0.00004	＜0.00004	＜0.00004	＜0.00004	＜0.00004	＜0.00004	＜0.00004	＜0.00004	＜0.00004	＜0.00004	＜0.00004
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/l	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
ピリダフェンチオン	mg/l	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005
ピリブチカルブ	mg/l	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
ピロキロン	mg/l	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004
フィプロニル	mg/l	＜0.000005	＜0.000005	＜0.000005	＜0.000005	＜0.000005	＜0.000005	＜0.000005	＜0.000005	＜0.000005	＜0.000005	＜0.000005	＜0.000005
フェニトロチオン(MEP)	mg/l	＜0.00003	＜0.00003	＜0.00003	＜0.00003	＜0.00003	＜0.00003	＜0.00003	＜0.00003	＜0.00003	＜0.00003	＜0.00003	＜0.00003
フェノブカルブ(BPMC)	mg/l	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003
フェリムゾン	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェンチオン(MPP)	mg/l	＜0.00006	＜0.00006	＜0.00006	＜0.00006	＜0.00006	＜0.00006	＜0.00006	＜0.00006	＜0.00006	＜0.00006	＜0.00006	＜0.00006
フェントエート(PAP)	mg/l	＜0.00007	＜0.00007	＜0.00007	＜0.00007	＜0.00007	＜0.00007	＜0.00007	＜0.00007	＜0.00007	＜0.00007	＜0.00007	＜0.00007
フェントラザミド	mg/l	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001
フサライド	mg/l	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
ブタクロール	mg/l	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003
ブタミホス	mg/l	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
ブプロフェジン	mg/l	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
フルアジナム	mg/l	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003
プレチラクロール	mg/l	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
プロシミドン	mg/l	＜0.0009	＜0.0009	＜0.0009	＜0.0009	＜0.0009	＜0.0009	＜0.0009	＜0.0009	＜0.0009	＜0.0009	＜0.0009	＜0.0009
プロチオホス	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
プロピコナゾール	mg/l	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
プロピザミド	mg/l	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
プロベナゾール	mg/l	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
ブロモブチド	mg/l	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
ベノミル	mg/l	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
ペンシクロン	mg/l	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
ベンゾビシクロン	mg/l	＜0.0009	＜0.0009	＜0.0009	＜0.0009	＜0.0009	＜0.0009	＜0.0009	＜0.0009	＜0.0009	＜0.0009	＜0.0009	＜0.0009
ベンゾフェナップ	mg/l	＜0.00004	＜0.00004	＜0.00004	＜0.00004	＜0.00004	＜0.00004	＜0.00004	＜0.00004	＜0.00004	＜0.00004	＜0.00004	＜0.00004
ベンタゾン	mg/l	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
ペンディメタリン	mg/l	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003
ベンフラカルブ	mg/l	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/l	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001	＜0.0001
ベンフレセート	mg/l	＜0.0007	＜0.0007	＜0.0007	＜0.0007	＜0.0007	＜0.0007	＜0.0007	＜0.0007	＜0.0007	＜0.0007	＜0.0007	＜0.0007
ホスチアゼート	mg/l	＜0.00003	＜0.00003	＜0.00003	＜0.00003	＜0.00003	＜0.00003	＜0.00003	＜0.00003	＜0.00003	＜0.00003	＜0.00003	＜0.00003
マラチオン(マラソン)	mg/l	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
メコプロップ(MCPP)	mg/l	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005
メソミル	mg/l	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003
メタム(カーバム)	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
メタラキシル	mg/l	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006	＜0.0006
メチダチオン(DMTP)	mg/l	＜0.00004	＜0.00004	＜0.00004	＜0.00004	＜0.00004	＜0.00004	＜0.00004	＜0.00004	＜0.00004	＜0.00004	＜0.00004	＜0.00004
メチルダイムロン	mg/l	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003
メトミノストロビン	mg/l	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004
メトリブジン	mg/l	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003
メフェナセット	mg/l	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
メプロニル	mg/l	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
モリネート	mg/l	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005

浄水

		豊田浄水場浄水		幸田浄水場浄水		豊橋浄水場浄水		豊川浄水場浄水		豊橋南部浄水場浄水	
		平成27年 6月8日	8月3日	平成27年 6月8日	8月3日	平成27年 6月9日	8月4日	平成27年 6月8日	8月3日	平成27年 6月9日	8月4日
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
2,2-DPA(ダラポン)	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
2,4-D(2,4-PA)	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
EPN	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
MCPA	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
アシュラム	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
アセフェート	mg/l	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008
アトラジン	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
アニロホス	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
アミトラズ	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
アラクロール	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
イソキサチオン	mg/l	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008
イソフェンホス	mg/l	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003
イソプロカルブ(MIPC)	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
イソプロチオラン(IPT)	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
イプロベンホス(IBP)	mg/l	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009
イミノクタジン	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
インダノフェン	mg/l	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009
エスプロカルブ	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
エディフェンホス(エジフェンホス、EDDP)	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
エトフェンプロックス	mg/l	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008
エトリジアゾール(エクロメゾール)	mg/l	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004
エンドスルファン(ベンゾエピン)	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
オキサジクロメホン	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
オキシン銅(有機銅)	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
オリサストロビン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
カズサホス	mg/l	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006
カフェンストロール	mg/l	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008
カルタップ	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
カルバリル(NAC)	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
カルプロパミド	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
カルボフラン	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
キノクラミン(ACN)	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
キャプタン	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
クミルロン	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
グリホサート	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
グルホシネート	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロメプロップ	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
クロルニトロフェン(CNP)	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
クロルピリホス	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
クロロタロニル(TPN)	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
シアナジン	mg/l	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004
シアノホス(CYAP)	mg/l	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003
ジウロン(DCMU)	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ジクロベニル(DBN)	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ジクロルボス(DDVP)	mg/l	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008
ジクワット	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジスルホトン(エチルチオメトン)	mg/l	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004
ジチアノン	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジチオカルバメート系農薬	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジチオピル	mg/l	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009
シハロホップブチル	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
シマジン(CAT)	mg/l	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003
ジメタメトリン	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ジメトエート	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
シメトリン	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
ジメピペレート	mg/l	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003
ダイアジノン	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
ダイムロン	mg/l	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
ダゾメット	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

浄水

		豊田浄水場浄水		幸田浄水場浄水		豊橋浄水場浄水		豊川浄水場浄水		豊橋南部浄水場浄水	
		平成27年 6月8日	8月3日	平成27年 6月8日	8月3日	平成27年 6月9日	8月4日	平成27年 6月8日	8月3日	平成27年 6月9日	8月4日
チアジニル	mg/l	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
チウラム	mg/l	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002
チオジカルブ	mg/l	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.0008
チオファネートメチル	mg/l	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003
チオベンカルブ	mg/l	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002
テルブカルブ(MBPMC)	mg/l	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002
トリクロピル	mg/l	＜ 0.00006	＜ 0.00006	＜ 0.00006	＜ 0.00006	＜ 0.00006	＜ 0.00006	＜ 0.00006	＜ 0.00006	＜ 0.00006	＜ 0.00006
トリクロルホン(DEP)	mg/l	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002
トリシクラゾール	mg/l	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.0008
トリフルラリン	mg/l	＜ 0.0006	＜ 0.0006	＜ 0.0006	＜ 0.0006	＜ 0.0006	＜ 0.0006	＜ 0.0006	＜ 0.0006	＜ 0.0006	＜ 0.0006
ナプロパミド	mg/l	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003
パラコート	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ピペロホス	mg/l	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005
ピラクロニル	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ピラゾキシフェン	mg/l	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/l	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002
ピリダフェンチオン	mg/l	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005
ピリブチカルブ	mg/l	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002
ピロキロン	mg/l	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004
フィプロニル	mg/l	＜ 0.000005	＜ 0.000005	＜ 0.000005	＜ 0.000005	＜ 0.000005	＜ 0.000005	＜ 0.000005	＜ 0.000005	＜ 0.000005	＜ 0.000005
フェニトロチオン(MEP)	mg/l	＜ 0.00003	＜ 0.00003	＜ 0.00003	＜ 0.00003	＜ 0.00003	＜ 0.00003	＜ 0.00003	＜ 0.00003	＜ 0.00003	＜ 0.00003
フェノブカルブ(BPMC)	mg/l	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003
フェリムゾン	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
フェンチオン(MPP)	mg/l	＜ 0.00006	＜ 0.00006	＜ 0.00006	＜ 0.00006	＜ 0.00006	＜ 0.00006	＜ 0.00006	＜ 0.00006	＜ 0.00006	＜ 0.00006
フェントエート(PAP)	mg/l	＜ 0.00007	＜ 0.00007	＜ 0.00007	＜ 0.00007	＜ 0.00007	＜ 0.00007	＜ 0.00007	＜ 0.00007	＜ 0.00007	＜ 0.00007
フェントラザミド	mg/l	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001
フサライド	mg/l	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
ブタクロール	mg/l	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003
ブタミホス	mg/l	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002
ブプロフェジン	mg/l	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002
フルアジナム	mg/l	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003
プレチラクロール	mg/l	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005
プロシミドン	mg/l	＜ 0.0009	＜ 0.0009	＜ 0.0009	＜ 0.0009	＜ 0.0009	＜ 0.0009	＜ 0.0009	＜ 0.0009	＜ 0.0009	＜ 0.0009
プロチオホス	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
プロピコナゾール	mg/l	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005
プロピザミド	mg/l	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005
プロベナゾール	mg/l	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005
ブロモブチド	mg/l	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
ベノミル	mg/l	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002
ペンシクロン	mg/l	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
ベンゾビシクロン	mg/l	＜ 0.0009	＜ 0.0009	＜ 0.0009	＜ 0.0009	＜ 0.0009	＜ 0.0009	＜ 0.0009	＜ 0.0009	＜ 0.0009	＜ 0.0009
ベンゾフェナップ	mg/l	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004
ベンタゾン	mg/l	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002
ペンディメタリン	mg/l	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003
ベンフラカルブ	mg/l	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/l	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001
ベンフレセート	mg/l	＜ 0.0007	＜ 0.0007	＜ 0.0007	＜ 0.0007	＜ 0.0007	＜ 0.0007	＜ 0.0007	＜ 0.0007	＜ 0.0007	＜ 0.0007
ホスチアゼート	mg/l	＜ 0.00003	＜ 0.00003	＜ 0.00003	＜ 0.00003	＜ 0.00003	＜ 0.00003	＜ 0.00003	＜ 0.00003	＜ 0.00003	＜ 0.00003
マラチオン(マラソン)	mg/l	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005
メコプロップ(MCPP)	mg/l	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005
メソミル	mg/l	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003
メタム(カーバム)	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
メタラキシル	mg/l	＜ 0.0006	＜ 0.0006	＜ 0.0006	＜ 0.0006	＜ 0.0006	＜ 0.0006	＜ 0.0006	＜ 0.0006	＜ 0.0006	＜ 0.0006
メチダチオン(DMTP)	mg/l	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004
メチルダイムロン	mg/l	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003
メトミノストロビン	mg/l	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004
メトリブジン	mg/l	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003
メフェナセット	mg/l	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002
メプロニル	mg/l	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
モリネート	mg/l	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005

６ 浄水場毎日試験

第2版:2017/2/3

(1)水道用水毎日検査

(2)工業用水毎日検査

(1)水道用水毎日検査

高蔵寺浄水場

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温		最大	22.8	29.1	27.5	33.3	33.6	26.9	24.3	19.8	20.2	12.5	15.7	18.6	33.6
		最小	9.0	18.5	18.5	20.0	24.3	19.4	15.7	8.7	6.2	0.0	2.3	4.0	0.0
(℃)		平均	16.5	23.2	23.7	27.6	29.3	24.4	20.6	15.4	10.3	6.3	7.2	12.2	18.1
原水水温		最大	13.5	17.6	19.8	22.0	24.7	20.6	18.5	15.0	12.0	7.5	7.5	10.6	24.7
		最小	8.7	14.2	15.9	17.3	21.0	18.2	15.4	11.8	6.3	4.6	5.1	5.9	4.6
(℃)		平均	10.7	15.8	18.1	19.7	23.1	19.1	16.4	13.8	10.1	6.1	6.1	8.5	14.0
濁度	原水	最大	79.5	11.6	10.8	95.9	13.7	21.1	180.4	11.7	20.8	3.6	38.0	9.5	180.4
		最小	3.5	4.2	2.8	2.3	2.6	2.6	2.5	2.0	1.7	1.0	1.5	4.3	1.0
		平均	10.6	7.1	4.9	11.0	4.8	6.7	13.6	4.1	4.0	2.1	9.1	6.1	7.0
	浄水	最大	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最小	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
(度)		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
色度	原水	最大	33.0	7.0	9.0	34.0	10.1	15.0	60.0	11.0	12.0	3.0	18.0	10.0	60.0
		最小	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	4.0	2.0
		平均	6.0	4.9	4.9	6.5	5.6	5.9	7.1	5.1	4.1	2.6	5.9	6.8	5.5
	浄水	最大	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
		最小	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
(度)		平均	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
pH	原水	最大	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.2	7.4
		最小	6.8	7.1	7.1	6.7	7.0	6.9	6.7	7.0	7.0	7.2	7.0	7.0	6.7
		平均	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.1	7.2
	浄水	最大	7.2	7.2	7.3	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.4	7.4
		最小	7.0	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	7.1	7.2	7.0
		平均	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.3	7.1
ｱﾙｶﾘ度	原水	最大	14.5	16.0	16.5	16.5	17.0	16.0	19.0	20.0	17.5	19.5	15.5	15.5	20.0
		最小	7.5	12.0	14.0	6.5	11.0	8.0	6.5	9.5	8.5	15.5	8.0	13.0	6.5
		平均	11.8	14.8	15.7	13.1	15.2	12.8	15.3	15.3	14.7	16.9	12.7	13.8	14.3
	浄水	最大	14.0	15.0	15.5	16.0	16.0	15.5	17.5	19.0	16.0	17.5	16.0	15.0	19.0
		最小	8.5	12.0	14.0	7.5	11.0	8.5	7.5	10.0	9.0	14.0	9.0	12.5	7.5
(mg/l)		平均	11.5	13.8	15.0	12.8	14.4	12.4	14.3	14.7	13.8	15.4	12.7	14.0	13.7
KMnO$_4$	原水	最大	14.0	5.8	5.6	12.6	7.1	8.8	22.8	8.4	6.8	3.6	9.7	5.7	22.8
消費量		最小	2.0	2.8	3.2	2.7	2.3	3.1	2.8	2.5	2.5	1.9	2.2	2.5	1.9
		平均	4.4	4.3	4.0	4.9	4.0	4.9	5.0	4.4	3.6	2.8	4.4	3.2	4.2
	浄水	最大	1.1	1.3	1.1	0.9	1.2	1.6	1.6	1.7	1.6	1.2	1.4	1.4	1.7
		最小	0.5	0.5	0.3	0.3	0.1	0.6	0.8	0.5	0.8	0.6	0.5	0.6	0.1
(mg/l)		平均	0.7	0.8	0.8	0.5	0.8	1.1	1.2	1.2	1.0	0.9	1.0	0.9	0.9
残留塩素	浄水	最大	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6
		最小	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
(mg/l)		平均	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5

尾張東部浄水場

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温		最大	23.1	28.2	28.3	33.3	34.0	28.0	24.3	20.7	20.6	10.7	17.4	18.8	34.0
		最小	7.6	20.0	19.4	21.0	24.9	19.2	14.3	9.0	5.1	-0.4	3.1	3.4	-0.4
(℃)		平均	16.2	23.3	24.1	28.1	29.9	24.9	20.0	15.4	10.3	6.2	7.3	11.6	18.1
原水水温		最大	16.0	19.5	21.5	24.0	26.0	24.0	20.5	16.5	13.0	9.0	7.5	11.0	26.0
		最小	10.5	16.0	19.5	20.0	24.0	21.0	17.0	13.5	9.0	6.0	6.0	7.0	6.0
(℃)		平均	12.4	17.9	20.2	21.9	25.1	21.8	18.5	15.4	10.8	7.4	6.6	9.2	15.6
濁度	原水	最大	15.0	9.1	5.3	15.0	4.5	8.8	35.1	6.2	5.9	3.6	11.4	6.4	35.1
		最小	4.2	4.7	2.6	2.7	2.0	2.8	2.7	2.0	2.1	2.0	2.1	4.2	2.0
		平均	7.2	6.4	4.2	5.9	3.6	4.5	6.4	3.5	3.2	2.3	5.4	5.1	4.8
	浄水	最大	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最小	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
(度)		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
色度	原水	最大	4.6	5.5	6.2	7.9	8.3	9.8	10.2	6.4	4.9	3.5	20.0	5.6	20.0
		最小	2.5	4.1	4.3	4.8	4.3	4.1	3.5	3.3	3.0	2.2	1.7	3.4	1.7
		平均	3.5	4.7	5.1	6.4	6.1	6.4	5.0	4.6	3.9	2.7	4.6	4.5	4.8
	浄水	最大	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
		最小	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
(度)		平均	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
pH	原水	最大	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.7	7.8	7.5	7.6	7.5	7.5	7.8
		最小	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.3	7.2	7.2	7.3	7.1	7.2	7.1
		平均	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
	浄水	最大	7.2	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3
		最小	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	7.1	7.1	7.0	7.1	6.9
		平均	7.1	7.2	7.2	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1
ｱﾙｶﾘ度	原水	最大	14.0	16.0	17.0	16.5	17.0	15.0	18.5	19.0	17.5	18.0	16.5	15.5	19.0
		最小	11.5	13.0	15.0	12.5	14.0	12.5	13.5	14.5	13.5	14.5	12.0	13.0	11.5
		平均	13.0	14.6	16.1	14.8	15.5	13.7	15.5	16.6	15.5	16.5	14.3	14.1	15.0
	浄水	最大	13.0	14.0	16.0	15.0	16.0	14.0	16.0	17.5	16.0	16.0	15.0	14.0	17.5
		最小	11.0	12.0	13.0	10.5	11.5	11.0	11.5	13.0	12.0	13.5	11.5	11.5	10.5
(mg/l)		平均	11.7	13.1	14.6	13.4	13.7	12.3	13.6	14.8	14.0	14.7	13.1	12.6	13.5
KMnO$_4$	原水	最大	5.3	4.0	4.4	6.3	5.0	6.1	6.4	6.1	4.8	4.3	4.7	4.5	6.4
消費量		最小	2.6	2.8	2.2	3.3	2.6	2.9	3.1	3.6	3.1	2.0	2.1	2.8	2.0
		平均	3.7	3.3	3.5	4.9	3.7	4.3	4.5	4.8	3.9	2.9	3.6	3.5	3.9
	浄水	最大	1.9	1.1	1.4	1.7	1.5	1.9	1.6	1.7	1.6	1.2	1.4	1.2	1.9
		最小	0.5	0.5	0.3	0.8	0.3	0.6	0.8	0.9	0.6	0.5	0.6	0.6	0.3
(mg/l)		平均	0.9	0.7	0.9	1.3	0.9	1.1	1.1	1.2	1.2	0.9	1.0	0.9	1.0
残留塩素	浄水	最大	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.8
		最小	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5
(mg/l)		平均	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7

上野浄水場

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温		最大	22.5	27.0	27.5	32.0	33.0	27.5	25.0	21.0	19.5	10.5	15.5	18.5	33.0
		最小	7.5	19.0	19.5	20.5	22.5	19.5	15.0	8.5	5.5	-1.0	3.0	3.5	-1.0
	(℃)	平均	16.1	22.6	23.4	27.4	29.0	24.1	19.7	15.2	10.2	5.9	7.0	10.6	17.6
原水水温		最大	15.5	20.0	21.5	24.0	27.0	24.0	20.5	16.0	12.5	8.5	7.5	11.0	27.0
		最小	10.0	16.0	18.5	20.0	24.0	20.0	16.5	13.0	8.5	5.5	5.5	7.0	5.5
	(℃)	平均	12.1	17.8	20.0	22.1	25.3	21.7	18.2	15.0	10.5	7.0	6.6	9.0	15.4
濁度	原水	最大	12.2	9.1	5.2	23.2	6.4	8.5	31.9	4.1	4.0	2.2	7.2	6.0	31.9
		最小	4.6	3.3	2.3	1.7	2.8	2.3	2.4	2.0	1.6	1.5	1.8	3.8	1.5
		平均	6.8	5.8	3.7	6.0	4.1	4.3	6.5	2.9	2.4	1.8	3.7	4.7	4.4
	浄水	最大	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最小	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
(度)		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
色度	原水	最大	7.1	7.9	7.2	10.0	7.3	7.8	18.0	6.3	5.7	3.4	5.0	4.7	18.0
		最小	2.7	4.1	3.9	5.5	4.6	4.0	3.6	3.5	2.9	1.7	2.3	3.1	1.7
		平均	4.2	6.1	5.5	7.4	5.8	5.8	6.0	4.7	3.9	2.4	3.6	3.5	4.9
	浄水	最大	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
		最小	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
(度)		平均	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
pH	原水	最大	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6
		最小	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3	7.1
		平均	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4
	浄水	最大	7.5	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6
		最小	7.4	7.2	7.2	7.1	7.0	7.1	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.0
		平均	7.4	7.3	7.2	7.2	7.1	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3
ｱﾙｶﾘ度	原水	最大	13.0	15.0	16.5	16.0	16.0	14.5	16.5	18.0	16.0	17.0	16.0	14.0	18.0
		最小	11.5	12.0	14.5	11.0	12.5	12.0	12.0	14.0	13.0	14.5	12.0	12.0	11.0
		平均	12.2	13.9	15.3	13.9	14.5	13.2	14.1	15.7	14.6	15.7	13.9	13.1	14.2
	浄水	最大	13.0	14.0	16.0	15.5	15.0	13.5	16.5	18.0	16.0	16.0	16.0	14.5	18.0
		最小	11.5	11.5	13.5	11.0	11.5	11.5	11.5	14.0	13.0	14.0	12.0	12.5	11.0
(mg/l)		平均	12.3	13.5	14.7	13.9	13.4	12.7	13.9	15.7	14.5	15.2	13.9	13.4	13.9
KMnO$_4$	原水	最大	4.1	4.1	4.7	6.0	4.9	4.7	6.8	5.0	3.8	3.5	4.4	3.8	6.8
消費量		最小	2.7	2.4	2.1	3.5	2.5	3.0	2.5	3.0	2.7	2.0	2.2	2.3	2.0
		平均	3.3	3.2	3.3	4.4	3.4	3.9	3.8	3.7	3.3	2.5	3.2	3.1	3.4
	浄水	最大	0.9	0.9	1.1	1.3	1.3	1.3	1.4	1.3	1.4	1.1	1.1	1.1	1.4
		最小	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.8	0.6	0.8	0.8	0.6	0.8	0.6	0.5
(mg/l)		平均	0.7	0.7	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	0.8	0.9	0.8	0.9
残留塩素	浄水	最大	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6
		最小	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
(mg/l)		平均	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5

知多浄水場

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温		最大	24.0	30.0	28.0	34.0	35.0	33.0	24.0	20.0	17.0	11.0	16.0	17.0	35.0
		最小	7.0	19.0	19.0	22.0	22.0	18.0	15.0	7.0	5.0	-2.0	3.0	2.0	-2.0
	(℃)	平均	16.0	23.0	23.9	27.9	29.8	24.5	19.9	14.7	9.8	5.5	7.0	10.6	17.7
原水水温		最大	20.5	24.5	25.5	28.5	31.0	22.5	22.5	18.0	13.5	10.0	11.0	14.0	31.0
		最小	12.0	20.0	21.5	21.0	23.0	21.0	18.0	13.5	10.5	6.0	8.0	9.0	6.0
	(℃)	平均	14.9	21.5	23.6	23.8	27.8	22.1	19.7	16.5	11.9	8.8	8.9	12.0	17.6
濁度	原水	最大	29.3	10.8	11.3	32.1	39.0	22.5	23.2	9.7	40.0	5.0	28.7	18.0	40.0
		最小	4.1	3.0	3.5	2.4	2.6	2.8	2.8	3.5	3.0	2.0	2.1	3.1	2.0
		平均	7.8	5.8	6.9	8.7	8.0	7.3	5.4	5.6	7.0	3.1	5.8	5.7	6.4
	浄水	最大	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最小	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
(度)		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
色度	原水	最大	17.0	10.0	13.0	21.0	23.0	13.0	16.0	10.5	34.0	6.4	15.8	19.0	34.0
		最小	2.3	3.6	6.2	4.5	5.4	3.8	3.2	4.7	4.0	3.2	2.8	3.8	2.3
		平均	6.1	6.7	8.3	7.1	7.4	6.0	4.4	6.8	6.6	4.3	5.5	5.2	6.2
	浄水	最大	<0.5	0.6	0.7	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7
		最小	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
(度)		平均	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
pH	原水	最大	7.4	8.7	8.0	8.0	8.4	7.3	8.3	7.8	7.4	7.6	7.5	7.5	8.7
		最小	7.1	7.1	6.9	6.9	6.8	7.0	7.0	7.1	7.1	7.3	7.1	7.2	6.8
		平均	7.2	7.5	7.2	7.2	7.4	7.1	7.6	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3
	浄水	最大	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
		最小	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2
		平均	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
ｱﾙｶﾘ度	原水	最大	27.0	32.0	34.5	31.5	33.0	32.0	37.0	38.0	33.0	36.5	32.5	34.5	38.0
		最小	13.0	21.0	19.0	16.5	14.0	17.0	15.5	23.5	13.5	29.0	13.0	18.0	13.0
		平均	20.7	27.2	29.0	24.8	28.4	24.2	29.6	30.8	27.9	32.8	25.4	28.1	27.4
	浄水	最大	27.0	30.5	35.0	31.5	32.5	32.0	33.0	37.5	32.5	35.5	33.0	33.0	37.5
		最小	14.5	23.0	21.0	18.5	17.5	18.5	17.5	23.5	14.0	28.5	14.5	16.0	14.0
(mg/l)		平均	20.6	26.4	29.7	25.7	28.3	24.8	28.1	30.1	27.4	31.2	25.4	27.0	27.1
KMnO$_4$	原水	最大	6.9	7.1	7.8	7.2	8.0	5.9	6.3	7.0	7.2	3.1	6.3	7.5	8.0
消費量		最小	2.5	3.1	3.4	3.4	3.1	2.2	2.2	2.8	2.2	1.9	2.5	2.2	1.9
		平均	3.3	4.5	5.4	4.4	4.7	3.7	3.6	4.5	3.5	2.6	3.3	3.3	3.9
	浄水	最大	1.2	1.6	1.9	1.6	1.8	1.2	1.2	2.2	1.6	1.2	1.2	1.3	2.2
		最小	0.3	0.6	0.6	0.6	0.9	0.6	0.6	0.9	0.6	0.6	0.6	0.6	0.3
(mg/l)		平均	0.8	1.2	1.2	0.9	1.2	0.8	0.9	1.3	1.0	0.8	0.9	0.9	1.0
残留塩素	浄水	最大	0.5	0.7	0.8	0.7	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.8
		最小	0.4	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4
(mg/l)		平均	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6

犬山浄水場

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温		最大	23.0	27.9	27.2	32.0	32.8	26.5	23.5	20.1	20.6	9.9	15.5	17.6	32.8
		最小	8.2	18.2	17.6	19.3	23.2	19.1	14.5	8.4	5.5	-0.6	2.1	2.9	-0.6
(℃)		平均	15.9	22.5	23.4	27.0	28.8	23.7	19.3	14.7	10.0	5.7	6.6	11.3	17.4
原水水温		最大	13.9	18.7	20.1	22.5	25.3	19.8	19.1	14.6	11.1	7.4	8.1	10.3	25.3
		最小	9.0	14.4	16.9	18.0	19.5	18.6	15.0	10.8	7.5	4.6	4.9	5.7	4.6
(℃)		平均	10.9	16.2	18.8	20.1	23.0	19.1	16.4	13.5	9.3	5.9	6.0	8.3	14.0
濁度	原水	最大	117.0	8.3	9.6	149.0	27.0	24.5	159.0	11.8	14.9	4.7	38.0	29.0	159.0
		最小	3.1	3.2	2.8	2.7	2.3	1.7	1.2	1.6	1.9	1.2	1.3	2.7	1.2
		平均	10.6	4.4	4.2	11.9	6.1	5.8	11.6	4.0	4.4	2.2	7.8	5.1	6.5
	浄水	最大	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最小	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
(度)		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
色度	原水	最大	70.0	5.5	9.1	35.4	17.6	10.9	57.4	10.2	8.3	4.3	22.9	12.8	70.0
		最小	2.9	2.8	3.2	3.1	3.3	2.9	2.5	3.7	2.8	1.7	2.3	3.2	1.7
		平均	6.5	3.6	4.8	6.1	5.9	4.8	7.0	5.4	4.2	2.5	5.0	5.0	5.1
	浄水	最大	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
		最小	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
(度)		平均	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
pH	原水	最大	7.2	7.2	7.2	7.3	7.0	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
		最小	6.7	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	7.0	7.1	7.2	7.2	7.0	7.1	6.7
		平均	7.0	7.1	7.1	7.1	7.0	7.2	7.2	7.2	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2
	浄水	最大	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
		最小	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.1
		平均	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3
ｱﾙｶﾘ度	原水	最大	14.0	17.0	17.0	16.0	18.5	15.5	20.0	20.5	17.0	19.5	16.5	16.0	20.5
		最小	7.5	12.5	14.5	8.5	9.5	9.0	9.0	11.0	11.0	15.0	8.0	13.5	7.5
		平均	11.6	14.7	16.0	13.2	15.4	13.0	15.9	15.6	15.1	17.6	13.2	14.6	14.7
	浄水	最大	14.0	16.5	17.5	16.5	17.5	15.5	19.0	20.5	16.5	19.0	16.5	16.0	20.5
		最小	8.0	13.0	14.5	8.0	10.5	9.5	10.0	11.5	11.0	16.0	8.5	13.5	8.0
(mg/l)		平均	11.8	14.5	16.0	13.5	15.2	13.1	15.6	15.6	14.9	17.3	13.3	14.7	14.6
$KMnO_4$	原水	最大	31.3	5.0	16.3	20.9	11.9	7.5	18.1	8.2	6.9	4.1	10.3	14.5	31.3
消費量		最小	2.2	2.5	3.1	2.8	2.8	2.8	2.8	3.5	2.8	2.5	2.8	2.8	2.2
		平均	4.3	3.9	4.6	5.0	5.1	4.5	4.9	4.8	3.8	3.1	4.3	3.7	4.3
	浄水	最大	1.0	1.3	1.3	1.6	1.6	1.3	1.9	2.2	1.3	1.6	1.9	1.6	2.2
		最小	0.3	0.3	0.6	0.3	0.6	0.6	0.9	1.0	0.6	0.3	0.6	0.9	0.3
(mg/l)		平均	0.5	1.0	1.0	0.9	1.2	0.9	1.3	1.4	0.9	1.0	1.2	1.1	1.0
残留塩素	浄水	最大	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7
		最小	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
(mg/l)		平均	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6

尾張西部浄水場

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温		最大	23.0	27.1	27.5	33.3	33.8	27.5	23.6	19.8	20.3	10.1	13.1	18.2	33.8
		最小	9.5	16.9	18.8	19.6	22.6	19.2	15.6	10.4	6.0	-2.7	2.8	4.3	-2.7
(℃)		平均	15.8	22.6	23.2	27.2	29.2	24.2	20.2	15.1	10.6	6.5	7.3	11.6	17.8
原水水温		最大	16.4	22.5	22.8	25.0	29.1	21.8	20.3	16.3	12.4	8.9	8.6	12.5	29.1
		最小	10.0	16.0	19.0	18.8	20.8	19.3	15.7	12.4	8.2	4.6	5.4	6.7	4.6
(℃)		平均	12.0	18.5	21.1	21.8	25.6	20.6	17.9	14.9	10.2	7.1	7.0	9.6	15.5
濁度	原水	最大	47.0	7.2	8.9	69.0	30.0	20.0	83.0	8.6	13.8	5.7	51.5	7.5	83.0
		最小	3.4	3.2	3.1	4.2	4.0	2.5	1.8	1.5	1.6	1.0	1.5	2.6	1.0
		平均	9.0	4.4	4.9	11.4	7.8	7.2	10.2	3.7	4.1	2.1	7.8	3.8	6.4
	浄水	最大	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最小	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
(度)		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
色度	原水	最大	16.4	7.8	7.7	16.8	13.4	8.9	33.0	11.3	7.7	8.1	22.8	7.7	33.0
		最小	3.2	3.4	4.2	4.3	4.3	1.2	3.8	3.6	2.9	2.0	2.8	3.4	1.2
		平均	5.3	4.6	5.4	6.8	6.2	5.4	6.7	5.5	4.4	3.3	6.0	4.9	5.4
	浄水	最大	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
		最小	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
(度)		平均	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
pH	原水	最大	7.3	7.9	7.3	7.3	7.3	7.3	7.5	7.5	7.6	7.6	7.3	7.6	7.9
		最小	6.8	7.1	7.0	6.8	6.9	7.0	6.8	6.9	7.0	7.2	6.8	7.1	6.8
		平均	7.1	7.3	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.4	7.5	7.1	7.3	7.2
	浄水	最大	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5
		最小	7.2	7.1	7.3	7.0	7.2	7.2	7.3	7.1	7.1	7.2	7.3	7.3	7.0
		平均	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
ｱﾙｶﾘ度	原水	最大	15.5	20.0	18.0	18.5	20.0	17.1	21.5	22.7	19.5	22.5	18.0	17.0	22.7
		最小	7.0	14.2	14.0	9.9	11.2	10.5	10.0	13.5	12.5	16.0	8.0	14.0	7.0
		平均	12.1	15.8	16.9	14.5	16.6	14.4	17.1	17.3	16.5	19.8	13.9	15.5	15.9
	浄水	最大	15.6	19.0	18.5	18.0	19.6	16.9	19.8	21.9	18.5	21.0	16.5	16.5	21.9
		最小	9.0	14.0	16.0	11.0	12.9	11.5	11.0	13.8	13.0	15.0	9.0	13.0	9.0
(mg/l)		平均	12.8	15.3	17.3	15.1	16.5	14.4	16.7	16.6	16.1	17.9	13.7	14.7	15.6
$KMnO_4$	原水	最大	15.8	5.4	6.3	11.0	10.0	8.6	12.3	7.0	5.7	4.1	9.3	5.8	15.8
消費量		最小	2.2	3.0	3.0	2.2	2.2	2.7	2.5	2.5	2.1	2.4	3.0	3.2	2.1
		平均	4.1	3.9	4.4	4.8	4.9	4.5	4.4	4.4	3.5	3.2	4.5	4.0	4.2
	浄水	最大	1.4	2.5	1.6	1.4	1.9	1.6	1.9	1.9	1.4	1.7	1.9	2.2	2.5
		最小	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.3	0.3	0.6	0.6	0.6	0.6	1.0	0.3
(mg/l)		平均	0.8	1.2	1.0	1.0	1.3	0.9	1.1	1.3	1.0	1.1	1.3	1.7	1.1
残留塩素	浄水	最大	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.8
		最小	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
(mg/l)		平均	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5

豊田浄水場

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温		最大	23.0	27.9	27.8	32.2	32.8	27.0	23.7	19.0	19.7	9.3	17.4	19.5	32.8
		最小	7.6	19.3	19.0	20.1	24.1	19.1	14.7	8.4	4.0	-0.1	1.1	3.4	-0.1
	(℃)	平均	15.7	22.8	23.4	27.3	29.2	24.2	19.8	15.0	9.4	5.6	6.9	11.6	17.6
原水水温		最大	15.0	19.0	20.0	23.5	24.0	21.0	18.2	15.0	11.6	7.5	6.8	8.3	24.0
		最小	8.0	14.5	16.5	16.0	21.0	18.5	13.9	11.0	7.0	4.0	4.0	4.9	4.0
	(℃)	平均	11.0	16.3	18.8	19.8	22.8	19.5	16.4	13.7	9.4	5.9	5.1	6.7	13.8
濁度	原水	最大	31.0	11.2	8.4	23.7	74.5	12.0	7.4	11.1	5.1	15.1	24.1	5.7	74.5
		最小	2.3	1.8	2.0	2.3	1.5	1.8	1.1	1.5	1.7	1.4	1.6	1.7	1.1
		平均	4.9	3.2	3.2	5.9	6.3	4.8	2.6	2.8	2.8	2.4	4.0	2.6	3.8
	浄水	最大	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最小	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
(度)		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
色度	原水	最大	28.3	9.2	9.4	17.2	81.5	12.3	8.0	10.8	6.6	16.3	23.0	6.3	81.5
		最小	2.8	3.0	3.1	4.7	3.8	4.2	3.4	3.5	3.1	2.1	3.4	2.6	2.1
		平均	5.2	4.0	4.8	7.3	8.9	6.7	4.6	5.5	5.1	3.5	5.1	3.6	5.4
	浄水	最大	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
		最小	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
(度)		平均	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
pH	原水	最大	7.4	7.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.6
		最小	7.2	7.3	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.1
		平均	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3
	浄水	最大	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5
		最小	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2
		平均	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4
ｱﾙｶﾘ度	原水	最大	15.5	18.5	20.5	20.5	19.5	17.5	20.5	20.0	19.5	18.0	16.5	16.5	20.5
		最小	12.0	14.0	18.0	12.0	14.5	14.0	16.0	17.0	16.0	15.5	13.5	13.0	12.0
		平均	14.3	16.3	19.5	16.0	16.9	16.2	18.0	18.4	17.4	17.0	15.2	14.7	16.7
	浄水	最大	15.5	17.5	20.0	19.0	19.0	16.5	20.0	19.0	18.0	17.5	15.5	15.0	20.0
		最小	13.0	13.0	17.0	13.0	14.5	13.5	16.0	16.5	15.0	15.5	13.5	12.5	12.5
(mg/l)		平均	14.0	15.7	18.6	15.5	16.2	15.7	17.2	17.5	16.6	16.3	14.8	14.2	16.0
$KMnO_4$	原水	最大	19.2	6.8	8.0	14.3	51.2	11.6	7.0	11.4	5.5	11.9	17.4	6.3	51.2
消費量		最小	2.8	2.2	2.5	3.9	3.1	2.7	2.8	2.8	2.7	1.9	1.9	2.7	1.9
		平均	4.7	3.6	4.5	6.6	7.0	5.8	4.5	4.4	3.8	3.1	4.3	3.7	4.7
	浄水	最大	1.6	1.4	2.3	2.0	1.9	1.9	1.9	2.2	2.0	1.4	1.6	1.4	2.3
		最小	0.3	0.3	0.8	0.6	0.6	0.5	0.8	0.8	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3
(mg/l)		平均	0.9	0.9	1.3	1.4	1.2	1.1	1.3	1.1	1.1	0.9	1.0	1.0	1.1
残留塩素	浄水	最大	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.7
		最小	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
(mg/l)		平均	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6

幸田浄水場

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温		最大	23.7	28.4	28.4	33.5	33.3	28.4	23.7	21.2	22.1	11.1	16.5	18.9	33.5
		最小	8.0	19.6	19.6	21.4	23.1	19.8	14.4	9.9	4.8	1.2	4.2	4.6	1.2
	(℃)	平均	17.0	23.5	24.0	28.0	29.8	25.2	20.0	15.5	10.7	6.5	7.9	11.9	18.3
原水水温		最大	18.0	23.0	24.0	26.0	28.0	23.5	19.5	16.5	12.5	8.5	9.5	12.5	28.0
		最小	11.5	17.5	19.0	20.0	23.0	20.0	15.0	10.5	7.0	3.5	5.0	7.0	3.5
	(℃)	平均	13.9	19.8	21.4	23.0	25.9	21.6	17.5	14.6	10.0	6.0	6.8	10.2	15.9
濁度	原水	最大	25.0	10.0	16.0	40.0	29.0	36.0	18.0	15.0	9.1	18.0	30.0	16.0	40.0
		最小	3.7	3.9	2.5	4.2	1.7	3.1	1.4	1.1	1.3	0.9	0.9	1.5	0.9
		平均	8.8	5.7	5.7	13.0	7.7	9.7	3.0	3.3	2.6	2.1	4.5	4.4	5.9
	浄水	最大	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最小	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
(度)		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
色度	原水	最大	37.0	16.0	22.0	51.0	48.0	48.0	16.0	21.0	16.0	21.0	31.0	18.0	51.0
		最小	6.4	8.0	7.2	9.0	6.7	8.5	4.5	4.3	3.8	3.0	3.3	4.0	3.0
		平均	12.5	10.4	10.9	19.5	13.9	15.3	6.2	7.5	5.8	4.5	7.0	7.2	10.1
	浄水	最大	<0.5	<0.5	0.5	0.7	0.5	0.6	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7
		最小	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
(度)		平均	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
pH	原水	最大	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5
		最小	7.2	7.2	7.3	7.2	7.1	7.1	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.1
		平均	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
	浄水	最大	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
		最小	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3
		平均	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
ｱﾙｶﾘ度	原水	最大	19.0	20.0	22.5	22.0	20.0	17.5	20.0	21.0	21.0	21.0	20.0	19.0	22.5
		最小	12.0	14.5	17.5	11.5	12.5	11.5	16.0	18.5	13.5	17.0	12.5	13.0	11.5
		平均	17.2	18.6	20.6	16.6	17.9	15.9	18.8	20.0	19.5	19.7	17.8	17.7	18.4
	浄水	最大	18.0	19.0	21.5	21.5	19.0	17.0	19.0	20.0	20.0	19.5	19.0	18.5	21.5
		最小	12.5	14.0	17.0	12.0	14.0	13.0	14.0	17.5	15.5	16.5	13.0	13.5	12.0
(mg/l)		平均	16.5	17.7	19.7	16.4	17.2	15.2	17.7	19.0	18.8	19.0	16.9	16.6	17.6
$KMnO_4$	原水	最大	16.0	12.4	16.8	26.0	25.2	19.8	9.4	13.8	13.7	10.3	10.8	12.0	26.0
消費量		最小	4.5	3.8	5.2	5.8	3.5	5.7	3.2	2.7	2.9	2.5	2.3	3.2	2.3
		平均	7.4	6.7	7.6	12.6	9.3	9.1	4.4	5.6	4.5	3.6	4.4	4.9	6.7
	浄水	最大	1.9	1.9	2.2	2.2	2.4	1.6	2.1	1.9	2.1	1.9	1.7	1.8	2.4
		最小	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.6	0.8	0.8	0.6	0.8	0.5	0.5	0.5
(mg/l)		平均	1.3	1.3	1.4	1.4	1.3	1.2	1.1	1.2	1.1	1.0	0.9	1.0	1.2
残留塩素	浄水	最大	0.6	0.8	0.8	0.9	0.9	0.8	0.7	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.9
		最小	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4
(mg/l)		平均	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6

豊橋浄水場

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温		最大	23.0	28.0	28.0	33.0	32.0	29.0	23.0	20.0	22.0	13.0	17.0	18.0	33.0
		最小	11.0	19.0	20.0	21.5	24.0	22.0	15.0	9.0	6.0	0.0	5.0	4.0	0.0
(℃)		平均	17.7	23.3	24.8	27.8	29.5	25.0	20.1	15.8	10.2	6.4	8.9	11.9	18.5
原水水温		最大	18.0	24.5	24.0	27.0	28.0	23.0	21.0	16.5	17.5	8.5	11.0	12.5	28.0
		最小	11.5	18.0	19.5	19.0	22.5	20.0	15.5	10.5	6.5	3.0	5.0	6.5	3.0
(℃)		平均	14.4	20.0	22.1	22.4	25.7	21.2	17.9	14.9	10.1	6.1	7.3	10.4	16.0
濁度	原水	最大	25.0	6.7	3.6	26.0	12.0	31.0	8.8	2.4	13.0	4.7	5.9	16.0	31.0
		最小	1.7	2.2	1.5	1.9	1.6	2.7	1.2	0.9	0.5	0.5	0.7	0.9	0.5
		平均	3.7	3.1	2.2	6.3	3.4	6.9	2.5	1.5	1.5	1.3	1.5	2.7	3.1
	浄水	最大	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最小	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
(度)		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
色度	原水	最大	18.0	10.0	7.5	23.0	15.0	22.0	12.0	8.7	19.0	10.0	12.0	16.0	23.0
		最小	2.7	3.7	3.9	4.2	4.0	3.6	3.0	2.8	1.8	1.6	1.9	2.2	1.6
		平均	4.8	4.7	5.2	7.6	6.4	7.0	4.2	4.7	3.6	2.7	3.5	4.7	4.9
	浄水	最大	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
		最小	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
(度)		平均	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
pH	原水	最大	7.3	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7
		最小	7.0	7.0	7.2	7.1	7.1	7.2	7.3	7.3	7.1	7.4	7.0	7.2	7.0
		平均	7.2	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4
	浄水	最大	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5
		最小	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3
		平均	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
ｱﾙｶﾘ度	原水	最大	22.0	25.0	26.0	25.0	25.0	24.5	26.5	26.5	26.0	25.0	23.0	23.0	26.5
		最小	9.0	16.0	22.5	12.0	12.0	13.0	16.5	20.0	11.0	15.5	11.0	14.5	9.0
		平均	18.9	22.3	24.4	18.6	21.4	19.0	23.6	24.5	22.5	23.5	19.1	19.8	21.5
	浄水	最大	22.0	22.0	24.5	24.0	22.0	24.0	25.5	23.5	23.0	22.5	20.0	20.5	25.5
		最小	12.0	15.0	20.0	11.5	13.5	12.0	16.0	19.0	14.0	16.0	11.0	15.0	11.0
(mg/l)		平均	18.7	20.4	21.8	17.5	18.6	17.3	20.9	21.9	20.4	20.6	16.8	18.3	19.4
$KMnO_4$	原水	最大	16.0	8.6	6.8	14.0	12.0	11.0	11.0	7.9	13.5	7.5	8.7	11.0	16.0
消費量		最小	2.7	2.7	3.0	3.4	2.8	2.4	1.6	2.4	2.1	1.6	2.1	2.2	1.6
		平均	4.5	4.1	4.8	6.1	5.4	5.1	3.9	4.3	3.2	2.6	3.4	4.1	4.3
	浄水	最大	1.5	1.5	2.2	1.8	1.8	2.5	1.6	1.8	1.5	1.3	1.5	1.8	2.5
		最小	0.6	0.6	0.9	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.3	0.3	0.6	0.3
(mg/l)		平均	1.0	1.0	1.4	1.1	1.2	1.0	1.1	1.2	1.1	0.9	0.9	1.0	1.1
残留塩素	浄水	最大	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6
		最小	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
(mg/l)		平均	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5

豊橋南部浄水場

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温		最大	22.0	27.1	26.2	32.4	32.4	28.3	23.6	21.1	21.8	11.4	17.2	18.2	32.4
		最小	8.2	19.2	19.7	20.5	23.5	19.9	15.0	9.4	6.6	0.2	4.6	4.1	0.2
(℃)		平均	16.2	22.4	23.2	26.7	28.7	24.4	20.2	15.9	11.0	6.8	7.9	11.8	17.9
原水水温		最大	14.6	19.1	21.0	23.2	24.5	24.6	22.0	18.0	14.5	10.0	9.2	11.1	24.6
		最小	10.5	14.2	18.5	19.8	22.5	21.5	17.5	15.0	10.0	6.8	7.0	7.6	6.8
(℃)		平均	12.5	17.0	19.5	21.3	23.3	23.5	19.2	17.1	12.7	8.7	7.9	9.5	16.0
濁度	原水	最大	2.3	3.4	1.9	5.5	4.6	15.4	10.7	4.3	6.8	4.4	3.1	2.9	15.4
		最小	0.9	1.1	0.8	1.2	0.8	1.2	1.1	1.6	2.3	1.9	1.1	1.6	0.8
		平均	1.5	1.7	1.3	2.0	2.0	3.7	2.1	2.7	3.4	3.0	1.8	2.1	2.3
	浄水	最大	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最小	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
(度)		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
色度	原水	最大	4.6	7.7	6.9	8.4	9.1	11.6	6.8	5.2	5.6	3.6	7.4	5.3	11.6
		最小	2.4	2.8	3.6	4.4	3.9	2.9	3.7	3.4	2.6	2.1	2.5	2.4	2.1
		平均	3.5	4.5	4.8	5.9	5.7	5.4	4.8	4.1	3.4	3.0	3.6	3.7	4.4
	浄水	最大	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
		最小	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
(度)		平均	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
pH	原水	最大	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.4	8.4	8.2	8.1	7.9	7.6	7.6	8.4
		最小	7.2	7.1	7.2	7.0	7.0	7.1	7.3	7.5	7.5	7.5	7.3	7.2	7.0
		平均	7.4	7.3	7.4	7.2	7.3	7.2	7.6	7.8	7.8	7.7	7.5	7.4	7.5
	浄水	最大	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
		最小	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3
		平均	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
ｱﾙｶﾘ度	原水	最大	20.0	18.0	27.5	29.5	20.0	18.5	22.0	20.0	21.0	20.0	18.5	19.0	29.5
		最小	15.0	14.5	15.0	14.5	12.5	15.0	16.0	15.5	14.5	15.0	12.5	15.0	12.5
		平均	17.8	16.2	19.2	17.9	16.3	16.5	18.4	17.6	17.9	17.9	16.3	16.8	17.4
	浄水	最大	18.0	17.5	24.0	25.5	19.0	17.5	18.5	18.0	19.0	18.0	17.0	17.5	25.5
		最小	13.5	12.5	14.0	15.5	13.0	14.5	14.0	14.0	13.5	14.5	13.5	14.0	12.5
(mg/l)		平均	16.6	15.0	17.8	17.4	15.8	15.8	16.3	15.8	15.7	15.9	15.4	15.9	16.1
$KMnO_4$	原水	最大	6.3	9.6	7.8	9.3	11.6	8.7	7.1	6.9	9.0	6.5	8.4	6.4	11.6
消費量		最小	3.4	3.7	4.4	4.4	3.7	4.1	3.4	4.1	3.7	4.4	3.9	4.0	3.4
		平均	4.6	6.1	5.8	6.1	6.3	5.0	5.0	5.6	5.6	5.6	5.3	5.2	5.5
	浄水	最大	1.6	1.9	1.6	1.6	1.5	1.5	1.9	1.5	1.6	1.6	1.6	1.5	1.9
		最小	0.6	0.6	0.3	0.3	0.6	0.6	0.3	0.3	0.3	0.6	0.6	0.6	0.3
(mg/l)		平均	1.2	1.2	1.0	1.1	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1
残留塩素	浄水	最大	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6
		最小	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
(mg/l)		平均	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6

豊川浄水場

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温		最大	24.3	29.8	28.8	34.6	34.3	29.2	24.3	21.0	22.0	11.6	16.7	19.2	34.6
		最小	9.0	19.3	20.1	20.5	22.5	20.0	14.9	9.2	5.6	−0.3	4.9	4.4	−0.3
(℃)		平均	17.4	24.3	24.5	28.2	29.8	25.3	20.3	15.9	10.9	6.9	8.5	13.0	18.7
原水水温		最大	18.5	21.5	22.0	26.3	27.0	24.0	21.8	17.5	14.6	10.5	10.0	13.5	27.0
		最小	11.9	18.5	17.9	20.1	22.5	21.2	18.0	13.9	10.3	7.0	7.6	9.5	7.0
(℃)		平均	14.7	20.1	20.0	22.7	24.9	22.4	19.9	16.6	12.6	8.9	8.9	11.7	16.9
濁度	原水	最大	2.6	2.5	4.1	5.3	3.4	2.6	1.7	2.6	2.2	1.9	2.7	3.4	5.3
		最小	1.2	0.8	0.7	1.0	0.9	0.9	0.7	0.9	1.2	1.1	1.2	1.0	0.7
		平均	1.8	1.4	1.3	1.6	1.6	1.4	1.2	1.4	1.6	1.4	1.8	1.8	1.5
	浄水	最大	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最小	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
(度)		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
色度	原水	最大	5.8	7.5	6.2	8.9	9.9	8.5	6.2	6.5	6.2	4.6	6.0	6.2	9.9
		最小	3.5	3.8	3.0	1.4	5.0	4.4	4.7	5.0	4.3	3.7	3.7	3.0	1.4
		平均	4.6	5.3	4.8	6.1	6.5	6.0	5.4	5.9	5.3	4.2	4.8	4.6	5.3
	浄水	最大	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
		最小	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
(度)		平均	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
pH	原水	最大	7.5	7.6	7.7	7.8	7.4	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.8
		最小	7.1	7.1	7.2	7.1	7.0	7.0	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.0
		平均	7.3	7.3	7.4	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3
	浄水	最大	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6
		最小	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.1	7.3	7.1
		平均	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
ｱﾙｶﾘ度	原水	最大	18.0	17.0	33.0	34.5	16.0	18.0	19.5	21.0	22.0	19.5	18.0	17.0	34.5
		最小	14.0	12.0	14.0	14.0	13.0	14.0	15.0	16.0	14.5	15.5	13.0	14.5	12.0
		平均	16.5	14.9	20.2	18.2	14.4	15.5	17.4	18.4	17.7	17.5	15.3	15.9	16.8
	浄水	最大	18.0	17.0	30.5	30.5	16.5	18.5	18.5	20.5	21.0	19.0	17.0	17.0	30.5
		最小	14.0	13.5	14.0	14.0	14.0	14.0	15.0	16.0	14.0	16.0	13.5	15.0	13.5
(mg/l)		平均	16.6	15.4	19.7	18.1	15.3	16.1	17.6	18.4	17.5	17.4	15.3	15.7	16.9
$KMnO_4$ 消費量	原水	最大	5.2	6.9	6.1	7.2	8.1	6.5	5.0	6.4	6.4	4.8	6.1	5.2	8.1
		最小	4.0	4.0	3.3	3.0	3.7	3.5	3.6	3.2	3.9	3.2	3.7	3.5	3.0
		平均	4.6	5.1	5.0	5.1	5.7	4.8	4.5	5.0	4.9	4.0	4.7	4.2	4.8
	浄水	最大	1.7	1.6	1.8	1.8	2.1	1.5	1.4	1.4	1.8	1.5	1.4	1.4	2.1
		最小	0.5	0.7	1.0	0.8	0.8	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
(mg/l)		平均	1.2	1.1	1.3	1.2	1.3	0.9	1.0	1.0	1.2	0.9	0.9	0.9	1.1
残留塩素	浄水	最大	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.7
		最小	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
(mg/l)		平均	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

(2)工業用水毎日検査

尾張東部浄水場(東郷)

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温		最大	22.0	28.5	28.0	32.0	34.0	26.0	21.0	19.0	19.0	8.0	15.0	17.0	34.0
		最小	6.0	16.0	18.0	19.0	22.0	17.0	12.0	6.0	3.0	-2.0	2.0	1.0	-2.0
(℃)		平均	15.1	21.8	23.5	26.6	28.6	23.4	17.9	13.3	8.0	3.8	5.0	9.1	16.3
原水水温		最大	15.0	19.5	21.0	24.0	27.0	24.0	20.0	16.0	12.5	8.0	7.0	10.0	27.0
		最小	9.5	15.0	19.0	20.0	24.0	20.5	16.5	13.0	8.0	5.0	5.5	6.5	5.0
(℃)		平均	11.6	17.4	19.8	21.5	25.1	21.5	18.1	14.8	10.1	6.7	6.1	8.4	15.1
濁度	原水	最大	7.0	5.0	4.0	38.0	6.0	10.0	15.0	5.0	6.0	2.0	8.0	6.0	38.0
		最小	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	3.0	1.0
		平均	3.0	3.0	3.0	6.0	3.0	4.0	5.0	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0	3.3
	配水	最大	5.0	3.0	1.0	4.0	2.0	3.0	5.0	3.0	4.0	2.0	7.0	4.0	7.0
		最小	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0
(度)		平均	3.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	3.0	3.0	1.0
pH	原水	最大	7.5	7.5	7.4	7.4	7.2	7.4	7.7	7.6	7.5	7.6	7.5	7.6	7.7
		最小	7.3	7.3	7.2	7.1	7.0	7.0	7.2	7.2	7.3	7.4	7.5	7.3	7.0
		平均	7.4	7.4	7.3	7.2	7.1	7.2	7.4	7.5	7.4	7.5	7.2	7.4	7.3
	配水	最大	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5
		最小	7.3	7.3	7.2	6.9	7.0	6.9	7.1	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	6.9
		平均	7.4	7.4	7.3	7.2	7.1	7.1	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3
ｱﾙｶﾘ度	原水	最大	14.5	15.5	17.5	17.0	16.5	15.5	18.0	19.5	17.0	17.5	16.5	15.0	19.5
		最小	12.0	13.0	15.0	11.5	13.0	12.5	13.5	14.5	14.0	15.5	13.0	12.5	11.5
		平均	13.0	14.6	16.2	14.8	15.4	13.8	15.6	16.4	15.6	16.6	14.6	13.9	15.0
	配水	最大	15.5	15.5	17.5	17.0	16.5	15.0	17.5	19.0	16.5	17.0	16.0	14.5	19.0
		最小	11.0	12.5	15.0	10.0	12.5	11.5	12.0	13.5	13.5	15.0	12.0	12.0	10.0
(mg/l)		平均	12.6	14.3	16.1	14.4	14.9	12.9	14.8	16.0	15.0	15.9	14.1	13.3	14.5

上野浄水場

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温		最大	22.5	27.0	27.5	32.0	33.0	27.5	25.0	21.0	19.5	10.5	15.5	18.5	33.0
		最小	7.5	19.0	19.5	20.5	22.5	19.5	15.0	8.5	5.5	-1.0	3.0	3.5	-1.0
(℃)		平均	16.1	22.6	23.4	27.4	29.0	24.1	19.7	15.2	10.2	5.9	7.0	10.9	17.6
原水水温		最大	15.5	20.0	21.5	24.0	27.0	24.0	20.5	16.0	12.5	8.5	7.5	11.0	27.0
		最小	10.0	16.0	18.5	20.0	24.0	20.0	16.5	13.0	8.5	5.5	5.5	7.0	5.5
(℃)		平均	12.1	17.8	20.0	22.1	25.3	21.7	18.2	15.0	10.5	7.0	6.6	9.0	15.4
濁度	原水	最大	12.2	9.1	5.2	23.2	6.4	8.5	31.9	4.1	4.0	2.2	7.2	6.0	31.9
		最小	4.6	3.3	2.3	1.7	2.5	2.3	2.4	2.0	1.6	1.5	1.8	3.8	1.5
		平均	6.8	5.8	3.7	6.0	4.1	4.3	6.5	2.9	2.4	1.8	3.7	4.7	4.4
	配水	最大	3.8	2.8	2.1	4.2	2.7	3.5	4.8	2.2	2.8	1.5	4.2	2.8	4.8
		最小	0.8	0.9	1.2	1.3	1.3	1.4	0.9	0.9	1.2	1.0	1.0	1.5	0.8
(度)		平均	2.4	1.9	1.7	2.4	1.9	2.2	1.9	1.6	1.7	1.2	2.3	2.1	1.9
pH	原水	最大	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6
		最小	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3	7.1
		平均	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4
	配水	最大	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4
		最小	7.1	7.1	7.1	6.9	7.1	7.1	6.9	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	6.9
		平均	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2
ｱﾙｶﾘ度	原水	最大	13.0	15.0	16.5	16.0	16.0	14.5	16.5	18.5	16.0	17.0	16.0	14.0	18.5
		最小	11.5	12.0	14.5	11.0	12.5	12.0	12.0	14.0	13.0	14.5	12.0	12.0	11.0
		平均	12.2	13.9	15.3	13.9	14.5	13.2	14.1	15.8	14.6	15.7	13.9	13.1	14.2
	配水	最大	12.5	13.5	14.5	15.0	15.5	13.5	15.5	17.0	15.0	15.0	15.0	13.5	17.0
		最小	10.0	11.0	13.5	8.5	11.0	11.0	9.0	12.5	11.5	13.0	11.0	10.5	8.5
(mg/l)		平均	11.2	12.7	14.2	12.9	13.8	12.2	12.9	14.1	13.3	14.1	12.6	12.1	13.0

知多浄水場

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温		最大	24.0	30.0	28.0	34.0	35.0	33.0	24.0	20.0	17.0	11.0	16.0	17.0	35.0
		最小	7.0	19.0	19.0	22.0	22.0	18.0	15.0	7.0	5.0	-2.0	3.0	2.0	-2.0
(℃)		平均	16.0	23.0	23.9	27.9	29.8	24.5	19.9	14.7	9.8	5.5	7.0	10.6	17.7
原水水温		最大	16.5	21.0	23.0	26.0	27.0	26.0	22.5	17.5	14.0	9.5	8.5	12.0	27.0
		最小	11.0	17.0	21.0	22.0	26.0	23.0	18.0	14.0	9.5	6.0	6.5	7.5	6.0
(℃)		平均	13.2	19.3	21.8	24.0	26.8	24.0	20.1	16.3	11.7	8.0	7.3	9.8	16.9
濁度	原水	最大	7.8	6.9	4.9	5.8	6.3	5.9	6.7	4.7	3.7	3.7	4.9	5.9	7.8
		最小	5.0	2.2	2.1	2.0	1.9	2.4	2.5	2.4	2.3	2.2	2.1	3.1	1.9
		平均	6.0	4.0	2.6	2.8	3.1	3.3	3.7	3.0	3.0	2.5	3.1	4.3	3.5
	配水	最大	4.2	5.9	3.4	4.0	5.1	5.0	6.4	3.9	2.7	2.0	3.6	3.9	6.4
		最小	1.6	1.6	1.0	2.0	1.2	2.3	1.5	0.2	1.1	1.2	1.5	1.1	0.2
(度)		平均	2.9	2.9	2.5	2.6	2.5	3.0	3.5	2.4	1.7	1.7	2.2	2.8	2.6
pH	原水	最大	7.5	7.4	7.2	7.2	7.3	7.3	7.4	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.7
		最小	7.4	7.1	7.1	7.0	6.9	7.1	7.2	7.3	7.5	7.5	7.4	7.4	6.9
		平均	7.4	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.5	7.5	7.3
	配水	最大	7.5	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
		最小	7.2	7.0	7.1	7.0	6.9	7.1	7.2	7.2	7.3	7.4	7.3	7.3	6.9
		平均	7.3	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3
ｱﾙｶﾘ度	原水	最大	18.0	16.5	16.5	17.0	16.5	15.5	16.0	18.0	17.0	17.0	17.0	15.5	18.0
		最小	12.5	12.5	14.5	14.0	13.5	13.5	13.5	15.5	15.0	14.5	14.5	13.5	12.5
		平均	14.2	14.1	15.5	15.5	14.7	14.4	14.4	16.6	15.9	15.8	16.1	14.3	15.1
	配水	最大	15.0	20.5	22.0	17.0	17.0	15.5	16.0	17.5	16.5	16.5	17.0	15.0	22.0
		最小	12.0	12.0	14.5	14.5	13.5	13.0	13.5	15.0	14.5	14.5	14.0	13.0	12.0
(mg/l)		平均	13.5	14.4	15.9	15.6	14.8	14.4	14.4	16.5	15.4	15.4	15.7	13.9	15.0

尾張西部浄水場

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温		最大	23.0	27.1	27.5	33.3	33.8	27.5	23.6	19.8	20.3	10.1	13.1	18.2	33.8
		最小	9.5	16.9	18.8	19.6	23.9	19.2	15.6	10.4	6.0	−2.7	2.8	4.3	−2.7
(℃)		平均	15.8	22.6	23.2	27.2	29.2	24.2	20.2	15.1	10.6	6.5	7.3	11.6	17.8
原水水温		最大	16.3	22.3	22.7	25.1	28.7	21.3	19.8	18.5	11.5	8.5	8.5	12.2	28.7
		最小	10.0	16.4	19.2	19.0	22.7	19.4	16.6	11.0	7.6	4.3	5.5	7.0	4.3
(℃)		平均	12.1	18.5	21.0	21.8	25.8	20.3	17.7	14.3	9.7	6.9	6.8	9.4	15.4
濁度	原水	最大	40.6	8.0	7.6	58.8	20.7	14.0	83.8	5.2	9.3	3.2	42.0	7.5	83.8
		最小	2.5	1.4	1.3	2.8	1.7	1.9	1.7	1.2	1.6	1.0	1.1	1.7	1.0
		平均	7.6	4.2	3.2	8.6	4.8	5.1	9.5	3.0	3.4	1.8	6.5	3.5	5.1
	配水	最大	0.9	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.5	0.2	0.5	0.4	0.7	0.7	0.9
		最小	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1
(度)		平均	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3
pH	原水	最大	7.3	7.7	7.5	7.2	7.3	7.3	7.5	7.6	7.4	7.5	7.3	7.3	7.7
		最小	6.9	7.1	7.0	6.8	6.9	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	6.8	6.9	6.8
		平均	7.2	7.4	7.2	7.0	7.1	7.2	7.3	7.3	7.2	7.4	7.1	7.2	7.2
	配水	最大	7.3	7.4	7.3	7.1	7.3	7.2	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4
		最小	7.0	7.1	7.0	6.9	7.0	7.0	7.1	7.0	7.1	7.2	7.1	7.1	6.9
		平均	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2
ｱﾙｶﾘ度	原水	最大	20.5	21.5	20.3	19.0	20.7	21.0	24.0	25.3	23.0	26.4	20.0	20.5	26.4
		最小	9.0	15.4	15.2	10.5	11.8	12.0	11.5	15.5	13.5	17.5	9.0	14.0	9.0
		平均	14.1	16.8	18.1	15.0	17.2	16.0	19.2	19.4	19.3	21.5	15.6	17.5	17.5
	配水	最大	17.0	18.0	18.0	17.0	18.5	18.0	20.0	21.0	21.0	19.0	18.5	18.0	21.0
		最小	8.5	13.0	14.5	10.0	12.0	11.0	12.0	12.0	12.0	15.5	8.5	14.0	8.5
(mg/l)		平均	12.6	14.9	16.1	14.1	15.3	13.8	16.6	16.3	16.0	17.2	14.3	15.7	15.2

安城浄水場

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温		最大	24.3	30.0	29.2	35.2	34.6	28.7	25.4	22.2	20.8	11.9	17.1	18.9	35.2
		最小	8.3	19.8	19.9	21.5	22.6	20.0	15.3	10.5	5.8	1.2	5.2	5.3	1.2
(℃)		平均	17.3	24.1	24.4	28.3	30.3	25.4	21.2	16.3	11.4	7.2	8.7	12.9	19.0
原水水温		最大	17.0	21.8	23.3	25.3	27.1	22.4	20.0	15.8	12.0	8.0	8.3	11.9	27.1
		最小	9.5	16.8	19.3	18.2	22.5	19.5	15.9	11.8	8.0	4.2	5.5	7.2	4.2
(℃)		平均	12.4	18.8	21.1	21.8	25.2	20.7	17.7	14.5	10.1	6.6	6.5	9.8	15.4
濁度	原水	最大	20.0	9.0	8.0	26.0	19.0	26.0	14.0	5.0	5.0	6.0	19.0	34.0	34.0
		最小	2.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0
		平均	6.0	6.0	5.0	9.0	6.0	8.0	3.0	2.0	2.0	2.0	4.0	5.0	4.8
	配水	最大	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
		最小	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
(度)		平均	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
pH	原水	最大	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6	8.1	8.4	8.1	8.1	8.4
		最小	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.1
		平均	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.4	7.4	7.5	7.8	7.5	7.5	7.4
	配水	最大	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1	7.0	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
		最小	6.9	6.9	6.8	6.7	6.7	6.8	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	6.7
		平均	7.0	7.0	6.9	6.8	6.9	6.9	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0
ｱﾙｶﾘ度	原水	最大	19.0	22.0	23.5	23.5	21.5	21.0	23.0	24.5	26.0	25.5	24.0	23.5	26.0
		最小	15.5	17.0	20.0	14.5	18.5	17.0	19.0	20.0	19.0	21.5	17.0	18.5	14.5
		平均	17.6	19.6	22.3	19.0	20.0	18.9	21.4	22.6	23.2	23.5	20.2	21.9	20.9
	配水	最大	17.0	17.5	19.0	19.0	17.5	16.5	19.0	21.0	21.0	21.5	20.0	20.0	21.5
		最小	13.0	13.5	16.0	11.0	14.0	13.0	15.0	16.0	16.0	17.5	14.5	15.0	11.0
(mg/l)		平均	14.7	15.9	17.9	14.9	15.6	14.8	17.3	18.4	18.9	19.5	17.3	18.1	16.9

豊橋南部浄水場

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温		最大	22.0	27.1	26.2	32.4	32.4	28.3	23.6	21.1	21.8	11.4	17.2	18.2	32.4
		最小	8.2	19.2	19.7	20.5	23.5	19.9	15.0	9.4	6.6	0.2	4.6	4.1	0.2
(℃)		平均	16.2	22.4	23.2	26.7	28.7	24.4	20.2	15.9	11.0	6.8	7.9	11.8	17.9
原水水温		最大	14.6	19.1	21.0	23.2	24.5	24.6	22.0	18.0	14.5	10.0	9.2	11.1	24.6
		最小	10.5	14.2	18.5	19.8	22.5	21.5	17.5	15.0	10.0	6.8	7.0	7.6	6.8
(℃)		平均	12.5	17.0	19.5	21.3	23.3	23.5	19.2	17.1	12.7	8.7	7.9	9.5	16.0
濁度	原水	最大	2.3	3.4	1.9	5.5	4.6	15.4	10.7	4.3	6.8	4.4	3.1	2.9	15.4
		最小	0.9	1.1	0.8	1.2	0.8	1.2	1.1	1.6	2.3	1.9	1.1	1.6	0.8
		平均	1.5	1.7	1.3	2.0	2.0	3.7	2.1	2.7	3.4	3.0	1.8	2.1	2.3
	配水	最大	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.1	0.1	0.2	0.3	0.5
		最小	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(度)		平均	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
pH	原水	最大	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.4	8.4	8.2	8.1	7.9	7.6	7.6	8.4
		最小	7.2	7.1	7.2	7.0	7.0	7.1	7.3	7.5	7.5	7.5	7.3	7.2	7.0
		平均	7.4	7.3	7.4	7.2	7.3	7.2	7.6	7.8	7.8	7.7	7.5	7.4	7.5
	配水	最大	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3	7.2	7.1	7.1	7.3
		最小	7.0	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8
		平均	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0
ｱﾙｶﾘ度	原水	最大	20.0	18.0	27.5	29.5	20.0	18.5	22.0	20.0	21.0	20.0	18.5	19.0	29.5
		最小	15.0	14.5	15.0	14.5	12.5	15.0	16.0	15.5	14.5	15.0	12.5	15.0	12.5
		平均	17.8	16.2	19.2	17.9	16.3	16.5	18.4	17.6	17.9	17.9	16.3	16.8	17.4
	配水	最大	15.5	14.0	20.0	21.5	15.0	14.0	16.0	16.0	15.5	16.0	14.0	14.5	21.5
		最小	11.5	10.0	10.5	12.5	9.5	11.0	12.5	11.5	11.0	11.0	10.5	11.5	9.5
(mg/l)		平均	13.9	12.1	14.4	14.0	12.2	12.0	14.1	13.6	13.1	13.2	12.4	12.8	13.2

蒲郡浄水場

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温		最大	22.0	28.0	26.0	33.0	32.0	28.0	23.5	20.5	19.0	13.5	16.0	17.0	33.0
		最小	11.0	19.5	20.0	21.0	23.5	21.0	16.0	11.5	9.0	2.0	7.0	7.0	2.0
	(℃)	平均	16.7	22.5	23.3	26.8	28.9	24.8	20.9	16.5	12.5	8.9	9.7	13.0	18.7
原水水温		最大	15.4	19.0	20.9	24.1	26.3	23.5	21.2	18.9	14.5	11.7	10.3	12.5	26.3
		最小	12.0	15.0	17.5	19.9	22.1	20.5	17.3	14.6	11.3	7.3	7.8	8.8	7.3
	(℃)	平均	13.5	16.9	18.8	21.7	23.9	21.8	19.2	16.4	12.8	9.6	8.8	10.7	16.2
濁度	原水	最大	3.6	4.7	5.8	11.0	13.7	12.3	6.0	4.5	2.5	3.7	1.7	1.6	13.7
		最小	0.4	0.4	0.7	0.5	0.8	0.5	0.6	0.6	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3
		平均	0.9	1.5	2.3	2.2	2.6	2.1	1.0	1.3	1.0	0.9	0.8	0.9	1.5
	配水	最大	0.4	0.4	0.5	1.0	0.6	0.6	0.5	0.6	0.3	0.4	0.4	0.5	1.0
		最小	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1
(度)		平均	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
pH	原水	最大	7.3	7.3	7.6	7.6	7.2	7.3	7.3	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.6
		最小	7.2	7.2	7.2	7.1	7.0	7.0	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.0
		平均	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	7.1	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3
	配水	最大	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4
		最小	7.2	7.1	7.2	7.0	7.0	7.0	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	7.0
		平均	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2
ｱﾙｶﾘ度	原水	最大	23.0	25.0	32.0	35.0	23.0	24.0	25.0	24.0	25.0	25.0	22.0	20.0	35.0
		最小	20.0	19.0	18.0	18.0	16.0	18.0	19.0	19.0	19.0	18.0	17.0	17.0	16.0
		平均	21.7	21.5	21.5	24.2	19.1	21.3	21.6	21.7	22.2	21.5	18.7	18.4	21.1
	配水	最大	21.0	23.0	27.0	31.0	21.0	23.0	22.0	22.0	21.0	21.0	20.0	18.0	31.0
		最小	19.0	16.0	16.0	16.0	16.0	17.0	19.0	19.0	17.0	17.0	15.0	16.0	15.0
(mg/l)		平均	20.1	19.1	19.3	21.9	17.7	20.1	20.6	20.1	19.6	19.2	16.7	16.9	19.3

変更履歴

第2版：2017/2/3	・尾張東部浄水場（東郷）原水の2月のpH最小値を2.0から7.5に修正 ・同浄水場原水のpHの年度集計最小値を2.0から7.0に修正

7 浄水場原水濁度分布

第1版：2016/12/22

区分	浄水場名	濁度（度）								最高濁度（度）
		0～ 5	6～ 15	16～ 30	31～ 50	51～100	101～200	201～300	301～	
水道用水	高蔵寺	200	143	14	5	3	1			248
	尾張東部	245	118	2	1					50
	上野	308	54	3	1					40
	知多	155	197	11	3					52
	犬山	272	76	12	2	1	3			205
	尾張西部	249	96	13	4	4				117
	豊田	320	41	3	1	1				138
	幸田	166	147	30	19	3	1			178
	豊橋浄水場	316	39	8	1	1	1			267
	豊橋南部浄水場	363	3							45
	豊川浄水場	366								9
工業用水	尾張東部(東郷)	320	45		1					38
	上野	308	54	3	1					40
	知多	312	54							9
	尾張西部	285	67	9	2	3				304
	安城	263	91	10	2					62
	豊橋南部浄水場	363	3							45
	蒲郡浄水場(工水)	355	11							26

単位：日

※最高濁度は定時測定及び計器の連続自動測定データ等から抽出。

Ⅲ　各種試験

８　各種試験

第1版：2016/12/22

ダイオキシン類試験

原水			浄水		
地点名	採水日	毒性当量 (pg-TEQ/L)	地点名	採水日	毒性当量 (pg-TEQ/L)
兼山愛知用水取水口	平成27年12月9日	0.0083	高蔵寺浄水場	平成27年12月9日	0.0014
犬山共同取水口	平成27年11月16日	0.025	上野浄水場	平成27年12月10日	0.0016
尾西取水口	平成27年12月11日	0.028	犬山浄水場	平成27年11月16日	0.0029
長良川取水口	平成27年11月17日	0.23	豊田浄水場	平成27年11月30日	0.0026
岩倉取水口	平成27年11月30日	0.024	豊橋南部浄水場	平成27年12月15日	0.0034
細川頭首工	平成27年12月1日	0.071	豊川浄水場	平成27年12月14日	0.0014
大野頭首工	平成27年12月14日	0.0069			
森岡取水場	平成27年12月16日	0.024			

毒性等量の算出は、毒性等価係数にはTEF(WHO 2005)を用い、定量下限値未満の数値の取り扱いは、定量下限値未満で検出下限値以上の数値についてはそのままの値を用い、検出下限値未満の数値については検出下限値の1/2を用いた。

【目標値】ダイオキシン類：1pg-TEQ/L（浄水）

（固相抽出-GC-MS法）

原虫試験

（単位：個/10L）

浄水場名	採水日	原水		浄水	
		クリプトスポリジウム	ジアルジア	クリプトスポリジウム	ジアルジア
高蔵寺浄水場	平成27年8月17日	0	0	0	0
	平成28年2月15日	0	0	0	0
尾張東部浄水場	平成27年8月17日	0	0	0	0
	平成28年2月15日	0	0	0	0
上野浄水場	平成27年9月15日	0	0	0	0
	平成28年3月14日	0	0	0	0
知多浄水場	平成27年9月15日	0	0	0	0
	平成28年3月14日	0	0	0	0
犬山浄水場	平成27年4月20日	0	0	0	0
	平成27年10月19日	0	0	0	0
尾張西部浄水場	平成27年4月20日	0	0	0	0
	平成27年10月19日	0	0	0	0
豊田浄水場	平成27年5月25日	0	0	0	0
	平成27年11月24日	0	0	0	0
幸田浄水場	平成27年5月25日	0	0	0	0
	平成27年11月24日	0	0	0	0
豊橋浄水場	平成27年6月15日	0	0	0	0
	平成27年12月14日	0	0	0	0
豊橋南部浄水場	平成27年6月15日	0	0	0	0
	平成27年12月14日	0	0	0	0
豊川浄水場	平成27年7月22日	0	0	0	0
	平成28年1月18日	0	0	0	0

放射性物質検査

(1)浄水場浄水 (単位:Bq/kg)

		平成27年6月	平成27年9月	平成27年12月	平成28年3月
高蔵寺 浄水場	採水日	16 日	2 日	7 日	7 日
	セシウム-134	不検出(0.5)	不検出(0.6)	不検出(0.4)	不検出(0.7)
	セシウム-137	不検出(0.6)	不検出(0.6)	不検出(0.6)	不検出(0.6)
尾張東部 浄水場	採水日	9 日	8 日	7 日	2 日
	セシウム-134	不検出(0.6)	不検出(0.7)	不検出(0.8)	不検出(0.6)
	セシウム-137	不検出(0.7)	不検出(0.5)	不検出(0.7)	不検出(0.6)
上野 浄水場	採水日	16 日	7 日	8 日	8 日
	セシウム-134	不検出(0.7)	不検出(0.5)	不検出(0.5)	不検出(0.6)
	セシウム-137	不検出(0.7)	不検出(0.7)	不検出(0.8)	不検出(0.6)
知多 浄水場	採水日	16 日	7 日	8 日	8 日
	セシウム-134	不検出(0.6)	不検出(0.7)	不検出(0.6)	不検出(0.6)
	セシウム-137	不検出(0.8)	不検出(0.7)	不検出(0.6)	不検出(0.8)
犬山 浄水場	採水日	16 日	2 日	7 日	7 日
	セシウム-134	不検出(0.5)	不検出(0.8)	不検出(0.8)	不検出(0.7)
	セシウム-137	不検出(0.7)	不検出(0.7)	不検出(0.7)	不検出(0.6)
尾張西部 浄水場	採水日	15 日	1 日	8 日	1 日
	セシウム-134	不検出(0.5)	不検出(0.6)	不検出(0.5)	不検出(0.6)
	セシウム-137	不検出(0.8)	不検出(0.7)	不検出(0.6)	不検出(0.7)
豊田 浄水場	採水日	8 日	2 日	1 日	7 日
	セシウム-134	不検出(0.7)	不検出(0.6)	不検出(0.6)	不検出(0.7)
	セシウム-137	不検出(0.6)	不検出(0.8)	不検出(0.5)	不検出(0.7)
幸田 浄水場	採水日	8 日	2 日	1 日	7 日
	セシウム-134	不検出(0.7)	不検出(0.6)	不検出(0.6)	不検出(0.7)
	セシウム-137	不検出(0.7)	不検出(0.6)	不検出(0.7)	不検出(0.6)
豊橋 浄水場	採水日	9 日	7 日	1 日	2 日
	セシウム-134	不検出(0.6)	不検出(0.7)	不検出(0.6)	不検出(0.5)
	セシウム-137	不検出(0.5)	不検出(0.7)	不検出(0.6)	不検出(0.8)
豊川 浄水場	採水日	8 日	8 日	2 日	1 日
	セシウム-134	不検出(0.5)	不検出(0.4)	不検出(0.7)	不検出(0.6)
	セシウム-137	不検出(0.6)	不検出(0.6)	不検出(0.7)	不検出(0.5)
豊橋南部 浄水場	採水日	9 日	7 日	1 日	2 日
	セシウム-134	不検出(0.7)	不検出(0.6)	不検出(0.5)	不検出(0.7)
	セシウム-137	不検出(0.5)	不検出(0.6)	不検出(0.7)	不検出(0.6)

注)「不検出」とは、検体の放射能濃度が検出限界値未満であることを意味し、括弧内の数値はその測定における検出限界値を示す。

放射能測定の特性として、同じ機器・条件で測定しても、検出限界値は変動する。

【水道水中の放射性物質に係る管理目標値】(平成24年4月施行)

- セシウム-134及びセシウム-137の合計: 10Bq/kg以下

(2)原水

		平成27年6月	平成27年9月	平成27年12月	平成28年3月
兼山 愛知用水 取水口	採水日	16 日	1日(火)	7 日	7 日
	セシウム-134	不検出(0.6)	不検出(0.6)	不検出(0.4)	不検出(0.7)
	セシウム-137	不検出(0.7)	不検出(0.7)	不検出(0.8)	不検出(0.7)
長良川 取水口	採水日	15 日	1日(火)	8 日	1 日
	セシウム-134	不検出(0.6)	不検出(0.5)	不検出(0.7)	不検出(0.7)
	セシウム-137	不検出(0.8)	不検出(0.6)	不検出(0.7)	不検出(0.6)
岩倉 取水口	採水日	8 日	9日(水)	1 日	7 日
	セシウム-134	不検出(0.7)	不検出(0.5)	不検出(0.5)	不検出(0.5)
	セシウム-137	不検出(0.6)	不検出(0.8)	不検出(0.6)	不検出(0.7)
大野 頭首工	採水日	8 日	8日(火)	2 日	1 日
	セシウム-134	不検出(0.7)	不検出(0.4)	不検出(0.7)	不検出(0.7)
	セシウム-137	不検出(0.5)	不検出(0.6)	不検出(0.6)	不検出(0.4)

注)「不検出」とは、検体の放射能濃度が検出限界値未満であることを意味し、括弧内の数値はその測定における検出限界値を示す。

放射能測定の特性として、同じ機器・条件で測定しても、検出限界値は変動する。

(3)浄水場発生土

	試料の種類	試料採取日時	セシウム-134及びセシウム-137(Bq/kg)
高蔵寺浄水場	脱水	平成27年7月13日	<10
尾張東部浄水場	脱水	平成27年7月13日	<10
上野浄水場	脱水	平成27年6月25日	<10
知多浄水場	脱水	平成27年7月6日	<10
犬山浄水場	脱水	平成27年7月13日	<10
尾張西部浄水場	脱水	平成27年7月13日	<10
豊田浄水場	脱水	平成27年7月13日	<10
幸田浄水場	脱水	平成27年7月13日	<10
安城浄水場	脱水	平成27年7月7日	<10
豊橋浄水場	脱水	平成27年7月6日	<10
豊橋南部浄水場	天日乾燥	平成27年7月6日	<10
豊川浄水場	脱水	平成27年7月6日	<10
蒲郡浄水場	天日乾燥	平成27年6月5日	<10

【放射性物質が検出された浄水発生土の園芸用土又はグラウンド土への有効利用に関する考え方について】
(平成25年3月通知)

- セシウム-134及びセシウム-137の合計: 400Bq/kg以下

水処理薬品検査

(1)水処理薬品の品質基準に係る検査

液体硫酸アルミニウム

採取浄水場		安城	安城	品質基準
採取年月日		平成27年5月19日	平成27年10月20日	
外観		無色透明	無色透明	無色～黄味がかった 薄い褐色の透明な液体
酸化アルミニウム	%	8.0	8.1	8.0～8.2
pH値		3.6	3.6	3.0以上
凝集性能(濁度)	度	1.0	0.3	1以下

ポリ塩化アルミニウム

採取浄水場		尾張西部	尾張西部	品質基準
採取年月日		平成27年6月12日	平成27年11月10日	
外観		無色透明	無色透明	無色～黄味がかった 薄い褐色の透明な液体
比重(20℃)		1.22	1.21	1.19以上
酸化アルミニウム	%	10.3	11.0	10.0～11.0
塩基度	%	55	51	45～65
pH値(10g/l溶液)		4.2	4.2	3.5～5.0
硫酸イオン	%	2.7	2.6	2.1～3.5
凝集性能(濁度)	度	0.5	0.2	1以下

液体苛性ソーダ

採取浄水場		知多	知多	品質基準
採取年月日		平成27年6月5日	平成27年11月4日	
外観		無色透明	無色透明	無色又はわずかに 着色した透明な液体
水酸化ナトリウム	%	24.9	25.6	25.0±1
塩化ナトリウム	%	＜0.08	＜0.08	0.8以下

次亜塩素酸ソーダ

採取浄水場		尾張東部	尾張東部	品質基準
採取年月日		平成27年6月5日	平成27年11月4日	
外観		淡黄色透明	淡黄色透明	淡黄色の透明な液体
有効塩素	%	12.5	13.2	12以上
塩素酸	mg/kg	1,750	1,750	4,000以下
臭素酸	mg/kg	＜ 5	＜ 5	50以下
比重(20℃)		1.14	1.14	1.16以下
遊離アルカリ	%	0.1	0.6	2以下
塩化ナトリウム	%	2.9	1.9	4.0以下

粉末活性炭(50%ウエット)

採取浄水場		豊田	豊橋	豊橋南部	品質基準
採取日		平成27年4月16日	平成27年4月28日	平成27年6月12日	
pH値		10.3	9.7	9.1	4～11
電気伝導率	μS/cm	311	266	208	900以下
塩化物	%	0.36	＜0.05	0.16	0.5以下
フェノール価		15	15	14	25以下
ABS価		32	27	28	50以下
メチレンブルー脱色力	ml/g	190	150	180	150以上
乾燥減量	%	45.7	48.5	49.4	45～51
ふるい(75μ)残分	%	0.5	1.7	3.8	10以下

採取浄水場		幸田	豊橋南部	高蔵寺	品質基準
採取日		平成27年6月25日	平成27年10月19日	平成27年11月12日	
pH値		9.8	8.2	9.5	4～11
電気伝導率	μS/cm	311	95	224	900以下
塩化物	%	<0.05	<0.05	0.16	0.5以下
フェノール価		13	14	19	25以下
ABS価		40	29	23	50以下
メチレンブルー脱色力	ml/g	150	150	150	150以上
乾燥減量	%	45.6	45.7	47.3	45～51
ふるい(75μ)残分	%	4.1	2.1	2.4	10以下

粉末活性炭(ドライ)

採取浄水場		豊川	豊川	品質基準
採取年月日		平成27年5月22日	平成28年1月29日	
pH値		10.4	10.3	4～11
電気伝導率	μS/cm	273	200	900以下
塩化物	%	0.05	<0.05	0.5以下
フェノール価		16	10	25以下
ABS価		40	33	50以下
メチレンブルー脱色力	ml/g	160	170	150以上
乾燥減量	%	2.1	2.6	5以下
ふるい(75μ)残分	%	1.7	0.7	10以下

(2)水処理薬品の水道施設の技術的基準を定める省令に係る検査

水処理薬品		液体硫酸バンド		ポリ塩化アルミニウム		液体苛性ソーダ		次亜塩素酸ソーダ		評価基準値 下記の数値以下であること
設定最大注入率	mg/l	100(Al2O3:8%換算)		200(Al2O3:10%換算)		100(45%換算)		100(有効塩素:10%換算)		
採取浄水場		安城		尾張西部		知多		尾張東部		
採取年月日		平成27年5月19日	平成27年10月20日	平成27年6月12日	平成27年11月10日	平成27年6月5日	平成27年11月4日	平成27年6月5日	平成27年11月4日	
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0.0013	0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	<0.0001	<0.0001	0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	1.0
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0.004
ジクロロメタン	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.002
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	0.001
塩素酸	mg/l	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	0.18	0.20	0.4
臭素酸	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.005
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.03
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.005
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.005
フェノール類	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.14	<0.03	0.06	0.05	0.06	<0.03	<0.03	<0.03	0.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
臭気	度	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
色度	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.05	0.05	0.5
アンチモン及びその化合物	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.002
ウラン及びその化合物	mg/l	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	0.0004
銀及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01
バリウム及びその化合物	mg/l	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	0.07
モリブデン及びその化合物	mg/l	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	0.007

水処理薬品		粉末活性炭(50%ウエット)						粉末活性炭(ドライ)		評価基準値 下記の数値以下であること
設定最大注入率	mg/l	100(水分:50%換算)						100(水分:50%換算)		
採取浄水場		豊田	豊橋	豊橋南部	幸田	豊橋南部	高蔵寺	豊川		
採取年月日		平成27年4月16日	平成27年4月28日	平成27年6月12日	平成27年6月25日	平成27年10月19日	平成27年11月12日	平成27年5月22日	平成28年1月29日	
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	1.0
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0.004
ジクロロメタン	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.002
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	0.001
塩素酸	mg/l	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	0.4
臭素酸	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.005
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.03
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.001	< 0.0005	< 0.0005	<0.0005	0.005
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.005
フェノール類	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		−	−	−	−	−	−	−	−	0.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
臭気	度	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
色度	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.5
アンチモン及びその化合物	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.002
ウラン及びその化合物	mg/l	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	0.0004
銀及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01
バリウム及びその化合物	mg/l	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	0.07
モリブデン及びその化合物	mg/l	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	0.007