平 成 ３ ０ 年 度

水　　質　　年　　報

第 ５ １ 集

愛 知 県 企 業 庁

まえがき

1　この「水質年報」は平成 30 年 4 月から平成 31 年 3 月までの 1 年間に、水質試験所及び各水道事務所が行った水質試験・検査の成績を集録した。

なお、ダイオキシン類は委託により試験を実施した。

2　検査方法等

(1)　検査方法及び結果の表記方法等は、別表のとおりとした。

(2)　平均値は算術平均を採用した。

(3)　浄水場毎日検査の数値は浄水場が定点で定時に測定した結果であり、値の表記は浄水場の表記どおりとした。

別表

水質基準項目（51項目）

健康に関連する項目（31項目）

	項目名	基準値	報告下限値	有効桁数	検査方法等	備考
1	一般細菌	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること		2	標準寒天培地法	微生物
2	大腸菌	検出されないこと		2	特定酵素基質培地法	
3	カドミウム及びその化合物	カドミウムの量に関して、0.003mg/l以下	0.0003mg/l	2	ICP-MS法	無機物質重金属
4	水銀及びその化合物	水銀の量に関して、0.0005mg/l以下	0.00005mg/l	2	還元気化－原子吸光光度法	
5	セレン及びその化合物	セレンの量に関して、0.01mg/l以下	0.001mg/l	2	ICP-MS法	
6	鉛及びその化合物	鉛の量に関して、0.01mg/l以下	0.001mg/l	2	ICP-MS法	
7	ヒ素及びその化合物	ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下	0.001mg/l	2	ICP-MS法	
8	六価クロム化合物	六価クロムの量に関して、0.05mg/l以下	0.005mg/l	2	ICP-MS法	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004mg/l	2	イオンクロマトグラフ法	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	シアンの量に関して、0.01mg/l以下	0.001mg/l	2	IC-PC法	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.02mg/l	2	イオンクロマトグラフ法	
12	フッ素及びその化合物	フッ素の量に関して、0.8mg/l以下	0.05mg/l	2	イオンクロマトグラフ法	
13	ホウ素及びその化合物	ホウ素の量に関して、1.0mg/l以下	0.1mg/l	2	ICP-MS法	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	0.0002mg/l	2	PT-GC-MS法	一般有機化学物質
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005mg/l	2	PT-GC-MS法	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	0.001mg/l	2	PT-GC-MS法	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	0.001mg/l	2	PT-GC-MS法	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.001mg/l	2	PT-GC-MS法	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.001mg/l	2	PT-GC-MS法	
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	0.001mg/l	2	PT-GC-MS法	
21	塩素酸	0.6mg/l以下	0.02mg/l	2	イオンクロマトグラフ法	消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002mg/l	2	LC-MS法	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.001mg/l	2	PT-GC-MS法	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002mg/l	2	LC-MS法	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001mg/l	2	PT-GC-MS法	
26	臭素酸	0.01mg/l以下	0.001mg/l	2	IC-PC法	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.001mg/l	2	PT-GC-MS法	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002mg/l	2	LC-MS法	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001mg/l	2	PT-GC-MS法	
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001mg/l	2	PT-GC-MS法	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008mg/l	2	誘導体化-HPLC法	

水道水が有すべき性状に関連する項目（20項目）

	項目名	基準値	報告下限値	有効桁数	検査方法等	備考
32	亜鉛及びその化合物	亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下	0.01mg/l	2	ICP-MS法	色
33	アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下	0.01mg/l	2	ICP-MS法	
34	鉄及びその化合物	鉄の量に関して、0.3mg/l以下	0.01mg/l	2	ICP-MS法	
35	銅及びその化合物	銅の量に関して、1.0mg/l以下	0.01mg/l	2	ICP-MS法	
36	ナトリウム及びその化合物	ナトリウムの量に関して、200mg/l以下	0.5mg/l	2	イオンクロマトグラフ法	味
37	マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して、0.05mg/l以下	0.001mg/l	2	ICP-MS法	色
38	塩化物イオン	200mg/l以下	0.2mg/l	2	イオンクロマトグラフ法	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	0.5mg/l	3	イオンクロマトグラフ法	
40	蒸発残留物	500mg/l以下	1mg/l	3	重量法	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	0.02mg/l	2	固相抽出－HPLC法	発泡
42	ジェオスミン(別名)	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l	2	SPME-GC-MS法	におい
43	2-メチルイソボルネオール(別名)	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l	2	SPME-GC-MS法	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005mg/l	2	固相抽出－吸光光度法	発泡
45	フェノール類	フェノールの量に換算して0.005mg/l以下	0.0005mg/l	2	固相抽出-誘導体化-GC-MS法	におい
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3mg/l	2	全有機炭素計測定法	味
47	pH値	5.8以上8.6以下		3	ガラス電極法	基礎的性状
48	味	異常でないこと			官能法	
49	臭気	異常でないこと			官能法	
50	色度	5度以下	0.5度	2	透過光測定法	
51	濁度	2度以下	0.1度	2	積分球式光電光度法	

水質管理目標設定項目(26項目)

	項目名	目標値	報告下限値	有効桁数	検査方法等	備考
1	アンチモン及びその化合物	アンチモンの量に関して、0.02mg/l以下	0.001mg/l	2	ICP-MS法	無機物質重金属
2	ウラン及びその化合物	ウランの量に関して、0.002mg/l以下(暫定)	0.0001mg/l	2	ICP-MS法	
3	ニッケル及びその化合物	ニッケルの量に関して、0.02mg/l以下	0.001mg/l	2	ICP-MS法	
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	0.0004mg/l	2	PT-GC-MS法	一般有機化学物質
8	トルエン	0.4mg/l以下	0.02mg/l	2	PT-GC-MS法	
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下	0.008mg/l	2	溶媒抽出-GC-MS法	
10	亜塩素酸※	0.6mg/l以下				二酸化塩素使用時に検査
12	二酸化塩素※	0.6mg/l以下				
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)	0.001mg/l	2	溶媒抽出-GC-MS法	消毒副生成物
14	抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)	0.002mg/l	2	溶媒抽出-GC-MS法	
15	農薬類	検出値と目標値の比の和として、1以下		2	次ページのとおり	農薬
16	残留塩素	1mg/l以下	0.1mg/l	2	吸光光度法(DPD法)	におい
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下	0.5mg/l	3	イオンクロマトグラフ法	味
18	マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して、0.01mg/l以下	0.001mg/l	2	ICP-MS法	色
19	遊離炭酸	20mg/l以下	0.5mg/l	2	滴定法	味
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	0.001mg/l	2	PT-GC-MS法	一般有機化学物質
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/l以下	0.002mg/l	2	PT-GC-MS法	
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l以下	0.2mg/l	2	滴定法(酸性法)	味
23	臭気強度(TON)	3以下		1	官能法	におい
24	蒸発残留物	30mg/l以上200mg/l以下	1mg/l	3	重量法	味
25	濁度	1度以下	0.1度	2	積分球式光電光度法	濁り
26	pH値	7.5程度		3	ガラス電極法	腐食
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける		2	計算法	
28	従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2000以下であること(暫定)		2	R2A寒天培地法	微生物
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下	0.001mg/l	2	PT-GC-MS法	一般有機化学物質
30	アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して、0.1mg/l以下	0.01mg/l	2	ICP-MS法	色

※二酸化塩素不使用のため非実施

その他の項目(21項目)

	項目名	報告下限値	有効桁数	検査方法等
1	気温		3	サーミスタ温度計
2	水温		3	サーミスタ温度計
3	電気伝導度	0.1mS/m	3	電極法
4	総アルカリ度	0.5mg/l	3	滴定法(MR混合指示薬法)
5	アンモニア態窒素	0.01mg/l	2	イオンクロマトグラフ法
6	紫外線吸光度(E260)	0.001/cm	3	紫外線吸光光度法
7	溶存鉄	0.01mg/l	2	ICP-MS法
8	溶存マンガン	0.001mg/l	2	ICP-MS法
9	嫌気性芽胞菌		2	ハンドフォード改良寒天培地法
10	透明度	0.1m	2	セッキー板
11	溶存酸素	0.1mg/l	3	溶存酸素計法
12	酸素飽和百分率	1%	3	溶存酸素計法
13	全窒素	0.01mg/l	2	連続流れ分析法
14	全窒素(溶存態)	0.01mg/l	2	連続流れ分析法
15	リン酸イオン	0.01mg/l	2	連続流れ分析法
16	全リン	0.001mg/l	2	連続流れ分析法
17	全リン(溶存態)	0.001mg/l	2	連続流れ分析法
18	溶性ケイ酸	0.1mg/l	3	連続流れ分析法
19	クロロフィルa	0.1μg/l	3	SCOR-UNESCO(1964)
20	生物総数			メンブレンフィルター法
21	放射性物質(セシウム-134、セシウム-137)		2	ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー

水質管理目標設定項目(目 15)における対象農薬類(118項目)

番号	検査項目 (農薬名)	目標値 (mg/l)	報告下限値 (mg/l)	有効 桁数	検査方法等	用途
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	0.0005	2	PT-GC-MS法	殺虫剤
2	2,2-DPA(ダラポン)	0.08	0.001	2	LC-MS法	除草剤
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02	0.0002	2	LC-MS法	除草剤
4	EPN	0.004	0.00005	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤
5	MCPA	0.005	0.0003	2	LC-MS法	除草剤
6	アシュラム	0.9	0.009	2	LC-MS法	除草剤
7	アセフェート	0.006	0.0008	2	LC-MS法	殺虫剤・殺菌剤
8	アトラジン	0.01	0.0001	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
9	アニロホス	0.003	0.00005	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
10	アミトラズ	0.006	0.0003	2	LC-MS法	殺虫剤
11	アラクロール	0.03	0.0003	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
12	イソキサチオン	0.005	0.00005	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤
13	イソフェンホス	0.001	0.00003	2	固相抽出-GC-MS法	殺菌剤
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01	0.0001	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3	0.003	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤・殺菌剤・植物成長調整剤
16	イプロベンホス(IBP)	0.09	0.0009	2	固相抽出-GC-MS法	殺菌剤
17	イミノクタジン	0.006	0.004	2	LC-MS法	殺虫剤・殺菌剤
18	インダノファン	0.009	0.00009	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
19	エスプロカルブ	0.03	0.0003	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
20	エディフェンホス(エジフェンホス、EDDP)	0.006	0.00006	2	固相抽出-GC-MS法	殺菌剤
21	エトフェンプロックス	0.08	0.0008	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤・殺菌剤
22	エトリジアゾール(エクロメゾール)	0.004	0.00004	2	固相抽出-GC-MS法	殺菌剤
23	エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01	0.0001	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤
24	オキサジクロメホン	0.02	0.0002	2	LC-MS法	除草剤
25	オキシン銅(有機銅)	0.03	0.0004	2	LC-MS法	殺虫剤・殺菌剤
26	オリサストロビン	0.1	0.001	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤・殺菌剤
27	カズサホス	0.0006	0.000006	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤
28	カフェンストロール	0.008	0.00008	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤・除草剤
29	カルタップ	0.3	0.003	2	LC-MS法	殺虫剤・殺菌剤・除草剤
30	カルバリル(NAC)	0.05	0.0005	2	LC-MS法	殺虫剤
31	カルプロパミド	0.04	0.0004	2	LC-MS法	殺虫剤・殺菌剤
32	カルボフラン	0.005	0.00005	2	LC-MS法	代謝物
33	キノクラミン(ACN)	0.005	0.00005	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
34	キャプタン	0.3	0.003	2	固相抽出-GC-MS法	殺菌剤
35	クミルロン	0.03	0.0003	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
36	グリホサート	2	0.02	2	誘導体化-LC-MS法	除草剤
37	グルホシネート	0.02	0.0002	2	誘導体化-LC-MS法	除草剤・植物成長調整剤
38	クロメプロップ	0.02	0.0002	2	LC-MS法	除草剤
39	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001	0.0001	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
40	クロルピリホス	0.003	0.00005	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤
41	クロロタロニル(TPN)	0.05	0.0005	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤・殺菌剤
42	シアナジン	0.001	0.00001	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
43	シアノホス(CYAP)	0.003	0.00003	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤
44	ジウロン(DCMU)	0.02	0.0002	2	LC-MS法	除草剤
45	ジクロベニル(DBN)	0.03	0.0003	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
46	ジクロルボス(DDVP)	0.008	0.00008	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤
47	ジクワット	0.005	0.001	2	LC-MS法	除草剤
48	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004	0.00004	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤
49	ジチオカルバメート系農薬	0.005	0.00005	2	HS-GC-MS法	殺虫剤・殺菌剤
50	ジチオピル	0.009	0.00009	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
51	シハロホップブチル	0.006	0.00006	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
52	シマジン(CAT)	0.003	0.00003	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
53	ジメタメトリン	0.02	0.0002	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
54	ジメトエート	0.05	0.0005	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤
55	シメトリン	0.03	0.0003	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
56	ダイアジノン	0.003	0.00003	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤・殺菌剤
57	ダイムロン	0.8	0.008	2	LC-MS法	殺虫剤・殺菌剤・除草剤
58	ダゾメット、メタム(カーバム)、及びメチルイソチオシアネート	0.01	0.0001	2	PT-GC-MS法	殺菌剤
59	チアジニル	0.1	0.001	2	LC-MS法	殺虫剤・殺菌剤

番号	農薬名	目標値 (mg/l)	報告下限値 (mg/l)	有効桁数	検査方法等	用途
60	チウラム	0.02	0.0002	2	LC-MS法	殺虫剤･殺菌剤
61	チオジカルブ	0.08	0.0008	2	LC-MS法	殺虫剤
62	チオファネートメチル	0.3	0.003	2	LC-MS法	殺虫剤･殺菌剤
63	チオベンカルブ	0.02	0.0002	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
64	テフリルトリオン	0.002	0.00002	2	LC-MS法	除草剤
65	テルブカルブ(MBPMC)	0.02	0.0002	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
66	トリクロピル	0.006	0.00006	2	LC-MS法	除草剤
67	トリクロルホン(DEP)	0.005	0.0002	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤
68	トリシクラゾール	0.1	0.001	2	LC-MS法	殺虫剤･殺菌剤･植物成長調整剤
69	トリフルラリン	0.06	0.0006	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
70	ナプロパミド	0.03	0.0003	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
71	パラコート	0.005	0.00005	2	LC-MS法	除草剤
72	ピペロホス	0.0009	0.00005	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
73	ピラクロニル	0.01	0.0001	2	LC-MS法	除草剤
74	ピラゾキシフェン	0.004	0.00004	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
75	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02	0.0002	2	LC-MS法	除草剤
76	ピリダフェンチオン	0.002	0.00005	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤
77	ピリブチカルブ	0.02	0.0002	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
78	ピロキロン	0.05	0.0005	2	固相抽出-GC-MS法	殺菌剤
79	フィプロニル	0.0005	0.000005	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤･殺菌剤
80	フェニトロチオン(MEP)	0.01	0.00003	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤
81	フェノブカルブ(BPMC)	0.03	0.0003	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤･殺菌剤
82	フェリムゾン	0.05	0.0005	2	LC-MS法	殺虫剤･殺菌剤
83	フェンチオン(MPP)	0.006	0.00006	2	LC-MS法	殺虫剤
84	フェントエート(PAP)	0.007	0.00007	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤･殺菌剤
85	フェントラザミド	0.01	0.0001	2	LC-MS法	除草剤
86	フサライド	0.1	0.001	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤･殺菌剤
87	ブタクロール	0.03	0.0003	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
88	ブタミホス	0.02	0.0002	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
89	ブプロフェジン	0.02	0.0002	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤･殺菌剤
90	フルアジナム	0.03	0.0003	2	LC-MS法	殺菌剤
91	プレチラクロール	0.05	0.0005	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
92	プロシミドン	0.09	0.0009	2	固相抽出-GC-MS法	殺菌剤
93	プロチオホス ※	0.004	0.00004	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤
94	プロピコナゾール	0.05	0.0005	2	固相抽出-GC-MS法	殺菌剤
95	プロピザミド	0.05	0.0005	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
96	プロベナゾール	0.05	0.0005	2	LC-MS法	殺虫剤･殺菌剤
97	ブロモブチド	0.1	0.001	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤･殺菌剤
98	ベノミル	0.02	0.0002	2	LC-MS法	殺菌剤
99	ペンシクロン	0.1	0.001	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤･殺菌剤
100	ベンゾビシクロン	0.09	0.0009	2	LC-MS法	除草剤
101	ベンゾフェナップ	0.005	0.00005	2	LC-MS法	除草剤
102	ベンタゾン	0.2	0.002	2	LC-MS法	除草剤
103	ペンディメタリン	0.3	0.003	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤･植物成長調整剤
104	ベンフラカルブ	0.04	0.0004	2	LC-MS法	殺虫剤･殺菌剤
105	ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01	0.0001	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
106	ベンフレセート	0.07	0.0007	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
107	ホスチアゼート	0.003	0.00003	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤
108	マラチオン(マラソン)	0.7	0.007	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤
109	メコプロップ(MCPP)	0.05	0.00005	2	LC-MS法	除草剤
110	メソミル	0.03	0.0003	2	LC-MS法	殺虫剤
111	メタラキシル	0.06	0.0006	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤･殺菌剤
112	メチダチオン(DMTP)	0.004	0.00004	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤
113	メチルダイムロン	0.03	0.0003	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
114	メトミノストロビン	0.04	0.0004	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤･殺菌剤
115	メトリブジン	0.03	0.0003	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
116	メフェナセット	0.02	0.0002	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
117	メプロニル	0.1	0.001	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤･殺菌剤
118	モリネート	0.005	0.00005	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤

※ オキソン体を原体に合算することとされているが、検査方法が示されていないため未実施

目 次

Ⅰ　水 質 概 要

１　水質管理

愛知県企業庁は木曽川(木曽川・長良川)、矢作川及び豊川の 3 水系を水源とし、名古屋市とその周辺の一部及び三河山間部を除く愛知県下全域を給水対象に、水道用水供給事業(給水対象:42 団体※)及び工業用水道事業(給水対象:延べ 368 事業所※)を実施している。

愛知県企業庁では安全で質の高い水道用水の供給を目指して、水質試験所を中心に 4 水道事務所と一体的に水源から供給点までの水質管理を行っている。

水道用水については、毎年度受水団体の意見等を踏まえて「水質検査計画」を策定し、これに基づき原水及び浄水の水質検査を行っている。工業用水については別に計画を定め、水質検査を行っている。

平成 20 年 1 月に水道水質検査優良試験所規範(水道 GLP)認定を取得しており、平成 28 年 1 月に認定を更新し、検査結果の信頼性の確保と検査技術の向上を図っている。

(※：平成 31 年 4 月 1 日現在)

JWWA GLP ACCREDITATION

JWWA-GLP 033
水道GLP認定

2 平成30年度の水質概況

平成 30 年度は梅雨明け後の降雨が少なく、全ての水系のダム貯水量が減少したものの、その後の降雨で回復した。また、木曽川水系では夏季の豪雨等により河川が高濁度となり、一部の浄水場でカビ臭物質濃度が水質基準を超過した。矢作川水系、豊川水系においても夏季の降雨で濁度上昇と臭気異常があり、一部の浄水場で活性炭処理が必要となった。

1）浄水

浄水場浄水池・供給点の定期検査結果は、全地点について省令で定める水質基準に適合していた。

2）工業用水

8 月に 3 カ所の浄水場において水温が愛知県工業用水道給水規程に定める水質基準を超過したが、その他については水質基準に適合していた。

3）原水及び浄水場原水

（1）木曽川(木曽川・長良川)水系

佐布里池と愛知池で春季に黄金藻類 *Uroglena americana* がみられ、生ぐさ臭が確認された。佐布里池で春季にろ過閉塞原因種の *Asterionella formosa* が増殖した。愛知池では冬季にも *Uroglena americana* がみられたが、臭気は藻臭であった。

入鹿池で夏季に放線菌によると思われるカビ臭物質が、秋季には藍藻類 *Anabaena* spp. によるカビ臭物質が検出された。愛知池で夏季に *Anabaena* spp. が増殖し、カビ臭物質が検出された。

（2）矢作川水系

矢作ダムで春季にろ過閉塞原因種の珪藻類 *Fragilaria crotonensis* や *Asterionella formosa* が増殖した。

（3）豊川水系

駒場池で春季及び冬季に黄金藻類 *Uroglena americana* が増殖し、生ぐさ臭が確認され豊川浄水場では活性炭処理を行った。なお、秋季にカビ臭物質が検出されたが、原因となる生物はみられなかった。

三ツ口池で秋季に藍藻類 *Phormidium tenue* が計数され、カビ臭物質が検出された。冬季から春季にもカビ臭物質が検出されたが、原因となる藻類はみられなかった。

万場調整池で夏季に、漏出障害を起こす場合がある緑藻類 *Cosmarium* sp. が増殖した。また、冬季から春季にかけて藍藻類 *Anabaena* spp. の増殖によりカビ臭物質が検出され、

豊橋南部浄水場では活性炭処理を行った。さらに、1 月に珪藻類 *Fragilaria crotonensis* が増殖した。

4）放射性物質検査

全地点で放射性物質は検出されなかった。

Ⅱ　定 期 試 験

1　原水毎月試験

(1)原水採水地点図

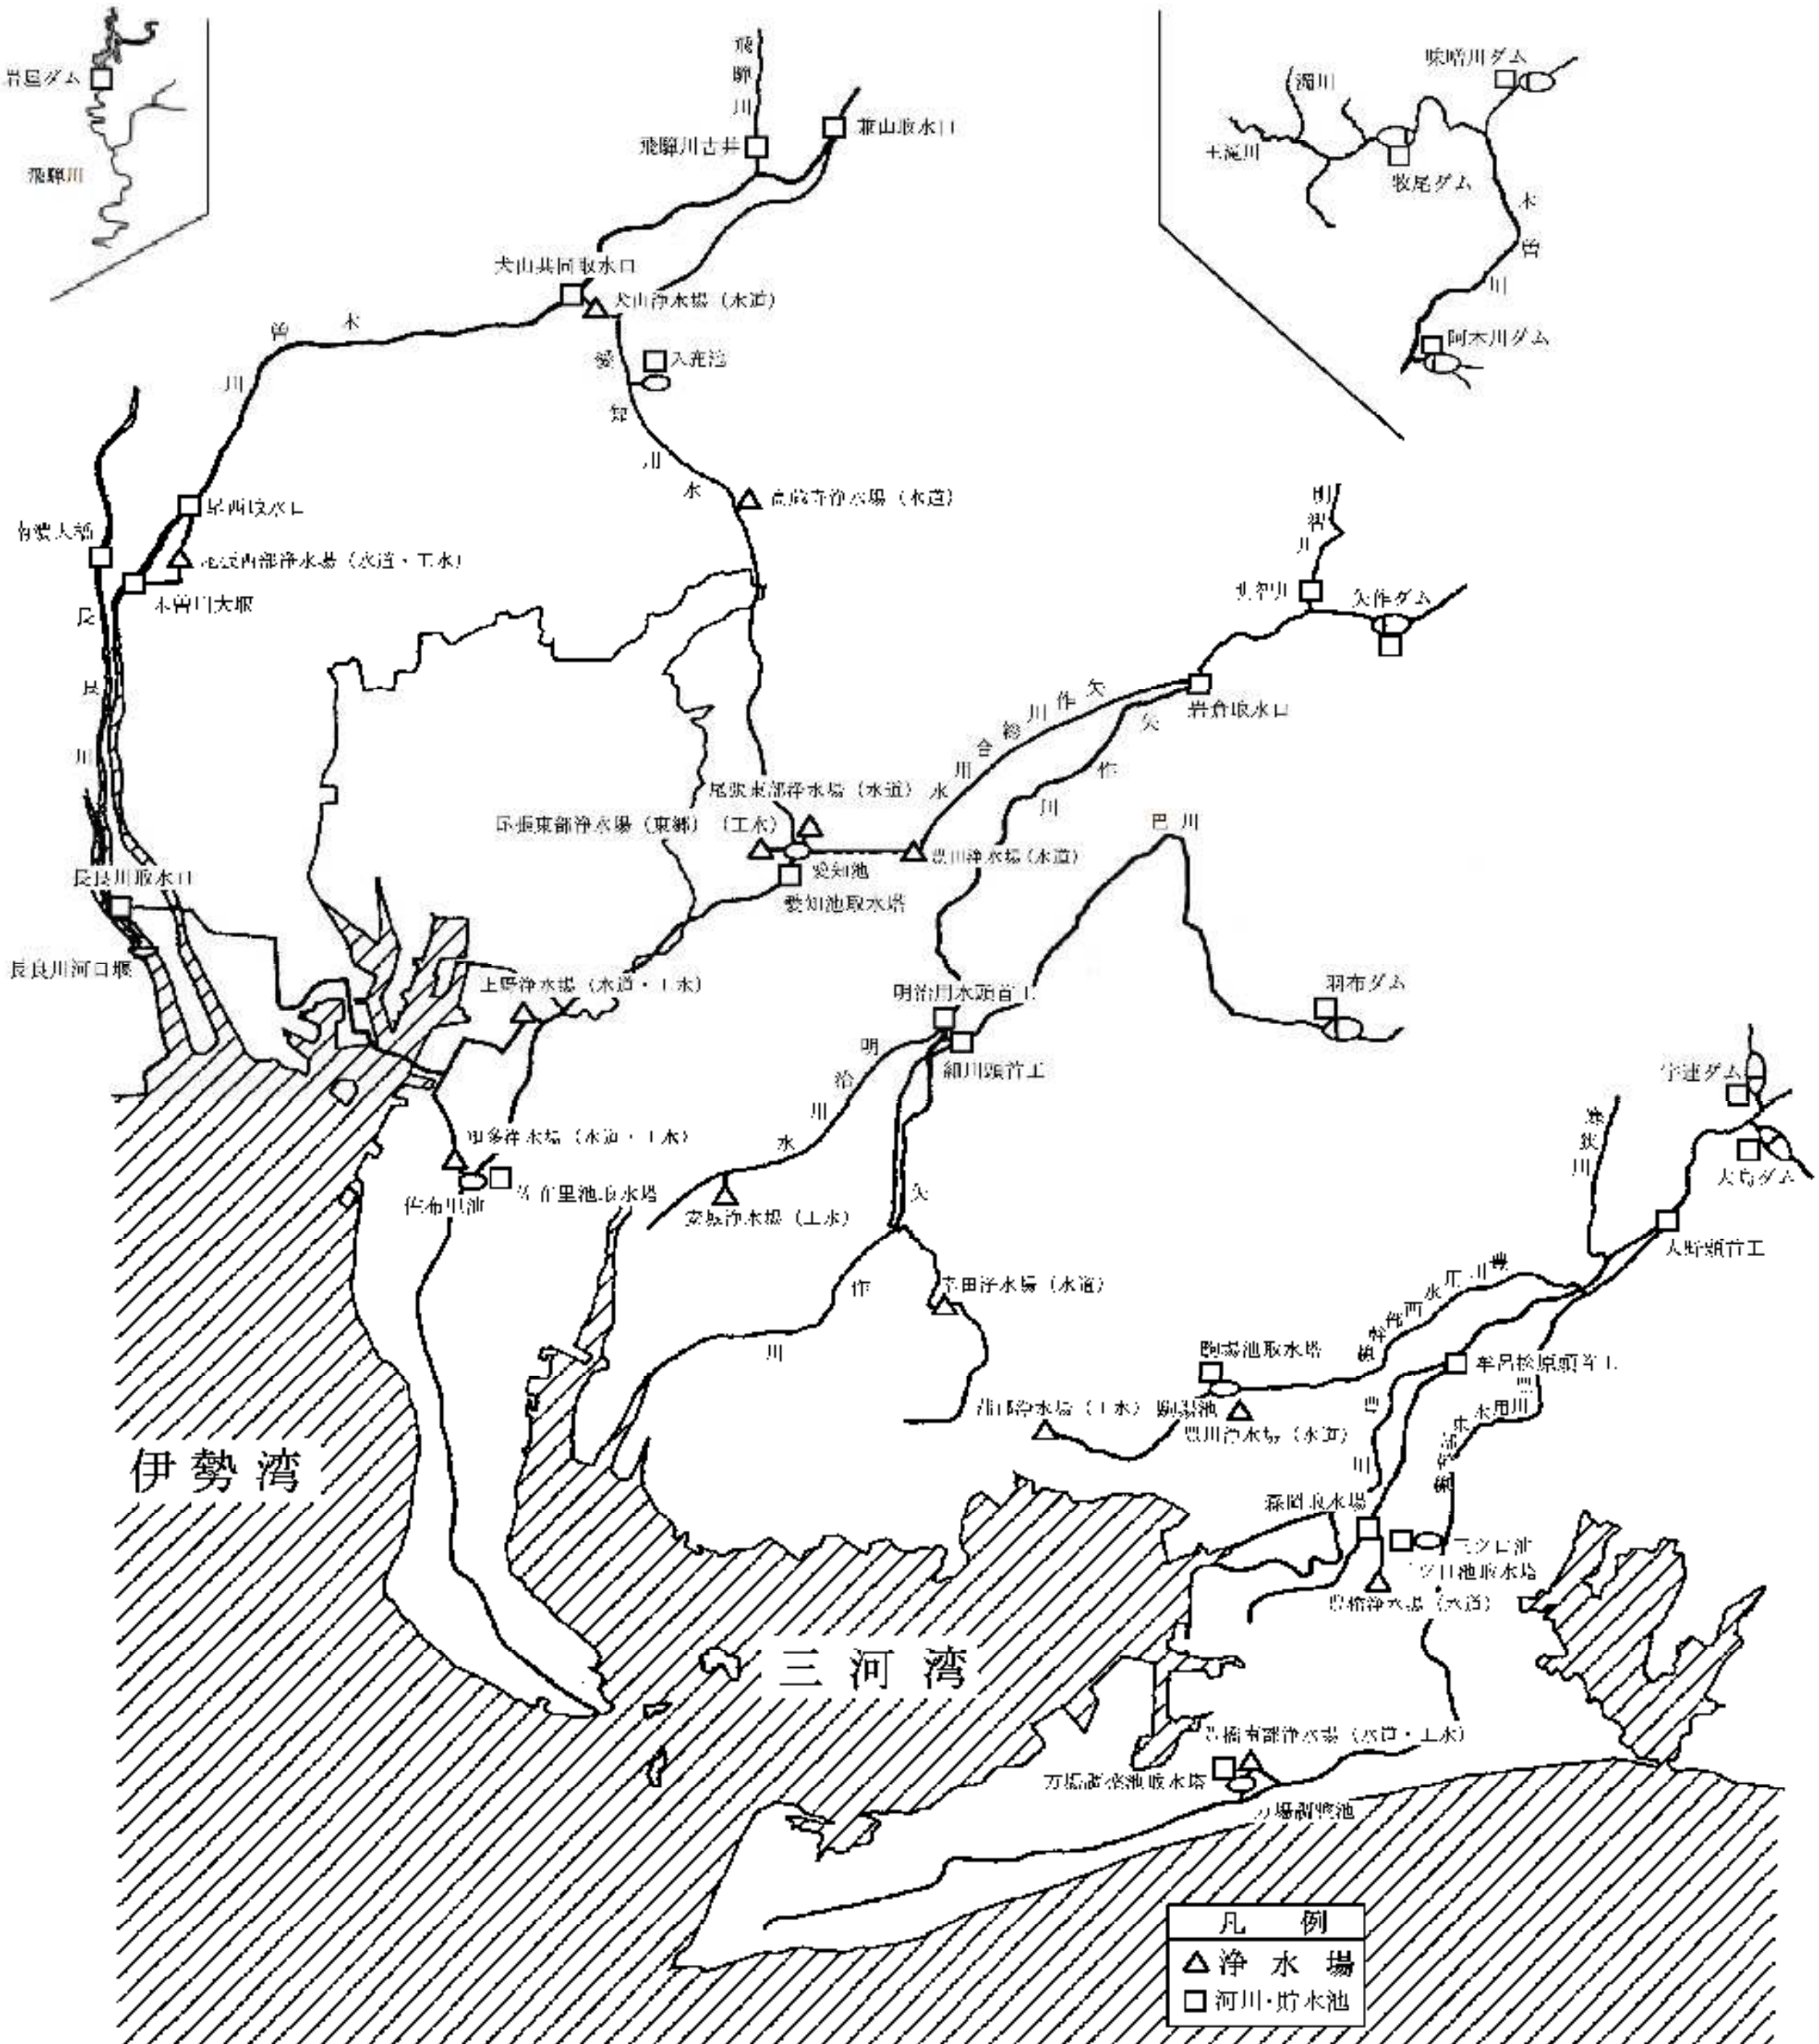

岩屋ダム
飛騨川
兼山取水口
犬山共同取水口
犬山浄水場（水道）
木曽川
長良川
長良川取水口
長良川河口堰
尾張東部浄水場（水道）
愛知池
愛知池取水塔
上野浄水場（水道・工水）
知多浄水場（水道・工水）
佐布里池
安城浄水場（工水）
明治用水頭首工
細川頭首工
矢作川
岩倉取水口
矢作ダム
巴川
羽布ダム
濁川
王滝川
牧尾ダム
味噌川ダム
阿木川ダム
木曽川
宇連ダム
大島ダム
大野頭首工
牟呂松原頭首工
駒場池取水塔
豊川浄水場（水道）
豊川
豊橋浄水場（水道）
豊橋南部浄水場（水道・工水）
万場調整池
伊勢湾
三河湾
凡　例
浄　水　場
河川・貯水池

(2)木曽川(木曽川・長良川)水系

兼山取水口

		平成30年 4月10日	5月15日	6月12日	7月3日	8月7日	9月5日	10月3日	11月6日	12月10日	平成31年 1月15日	2月6日	3月4日	最高	最低	平均
天候前日		晴	晴	雨	晴	晴	雨	晴	曇	晴	晴	晴	雨			
天候当日		晴	晴	晴	曇	雨のち晴	晴	晴	雨	晴	曇のち雨	雨	雨			
気温	℃	17.0	26.5	26.5	31.0	32.0	31.0	26.5	19.5	10.0	9.5	6.0	13.0	32.0	6.0	20.7
水温	℃	11.5	14.8	21.9	21.7	26.4	22.7	16.3	13.9	10.5	4.2	4.1	9.1	26.4	4.1	14.8
一般細菌	個/ml	190	240	1,400	470	220	8,000	2,400	760	740	75	200	140	8,000	75	1,200
大腸菌(MPN)	MPN/dl	33	72	8.6	43	12	370	110	310	24	1.0	1.0	2.0	370	1.0	82
カドミウム及びその化合物	mg/l				＜0.0003					＜0.0003				＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				＜0.00005					＜0.00005				＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005
セレン及びその化合物	mg/l				＜0.001					＜0.001				＜0.001	＜0.001	＜0.001
鉛及びその化合物	mg/l				＜0.001					＜0.001				＜0.001	＜0.001	＜0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l				＜0.001					＜0.001				＜0.001	＜0.001	＜0.001
六価クロム化合物	mg/l				＜0.005					＜0.005				＜0.005	＜0.005	＜0.005
亜硝酸態窒素	mg/l				＜0.004					＜0.004				＜0.004	＜0.004	＜0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l				＜0.001					＜0.001				＜0.001	＜0.001	＜0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.20	0.23	0.19	0.18	0.12	0.24	0.24	0.20	0.25	0.28	0.26	0.28	0.28	0.12	0.22
フッ素及びその化合物	mg/l				0.07					0.11				0.11	0.07	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l				＜0.1					＜0.1				＜0.1	＜0.1	＜0.1
四塩化炭素	mg/l				＜0.0002					＜0.0002				＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l				＜0.005					＜0.005				＜0.005	＜0.005	＜0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				＜0.001					＜0.001				＜0.001	＜0.001	＜0.001
ジクロロメタン	mg/l				＜0.001					＜0.001				＜0.001	＜0.001	＜0.001
テトラクロロエチレン	mg/l				＜0.001					＜0.001				＜0.001	＜0.001	＜0.001
トリクロロエチレン	mg/l				＜0.001					＜0.001				＜0.001	＜0.001	＜0.001
ベンゼン	mg/l				＜0.001					＜0.001				＜0.001	＜0.001	＜0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l				＜0.01					＜0.01				＜0.01	＜0.01	＜0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l				0.50					0.25				0.50	0.25	0.38
鉄及びその化合物	mg/l	0.30	0.56	0.15	0.37	0.15	21	0.86	0.13	0.23	0.11	0.20	0.18	21	0.11	2.0
溶存鉄	mg/l															
銅及びその化合物	mg/l				＜0.01					＜0.01				＜0.01	＜0.01	＜0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l				3.1					4.9				4.9	3.1	4.0
マンガン及びその化合物	mg/l	0.025	0.023	0.020	0.030	0.028	0.62	0.032	0.024	0.022	0.027	0.038	0.046	0.62	0.020	0.078
溶存マンガン	mg/l															
塩化物イオン	mg/l	1.9	1.5	3.1	2.3	3.0	1.2	1.3	3.1	3.9	4.5	5.2	5.3	5.3	1.2	3.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	13.3	11.8	21.1	15.6	20.9	10.0	13.2	21.5	22.2	25.2	25.6	26.4	26.4	10.0	18.9
蒸発残留物	mg/l				49					59				59	49	54
陰イオン界面活性剤	mg/l				＜0.02					＜0.02				＜0.02	＜0.02	＜0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l				0.000002					0.000003				0.000003	0.000002	0.000003
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l				＜0.000001					＜0.000001				＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l				＜0.005					＜0.005				＜0.005	＜0.005	＜0.005
フェノール類	mg/l				＜0.0005					＜0.0005				＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.2	1.7	1.1	1.0	0.9	9.5	0.8	0.9	1.2	0.6	0.8	0.7	9.5	0.6	1.7
pH値		7.5	7.4	7.4	7.1	7.4	7.1	7.5	7.5	7.4	7.6	7.4	7.3	7.6	7.1	7.4
臭気		藻臭	厨芥臭	藻臭	藻臭	藻臭	厨芥臭	厨芥臭	藻臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	6.1	9.4	3.2	5.4	2.3	19	7.7	3.2	5.1	1.3	1.8	1.6	19	1.3	5.5
濁度	度	7.8	14	3.1	11	3.2	420	24	1.8	5.4	1.5	3.4	2.2	420	1.5	41
アンチモン及びその化合物	mg/l				＜0.001		＜0.001							＜0.001	＜0.001	＜0.001
ウラン及びその化合物	mg/l				＜0.0001		0.0020							0.0020	＜0.0001	0.0010
ニッケル及びその化合物	mg/l				＜0.001		＜0.001							＜0.001	＜0.001	＜0.001
1,2-ジクロロエタン	mg/l				＜0.0004		＜0.0004							＜0.0004	＜0.0004	＜0.0004
トルエン	mg/l				＜0.02		＜0.02							＜0.02	＜0.02	＜0.02
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l				＜0.008		＜0.008							＜0.008	＜0.008	＜0.008
農薬類					0.00		0.00							0.00	0.00	0.00
遊離炭酸	mg/l				1.0		2.0							2.0	1.0	1.5
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				＜0.001		＜0.001							＜0.001	＜0.001	＜0.001
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l				＜0.002		＜0.002							＜0.002	＜0.002	＜0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l				4.1		49							49	4.1	27
腐食性(ランゲリア指数)					-2.6		-3.0							-2.6	-3.0	-2.8
1,1-ジクロロエチレン	mg/l				＜0.001		＜0.001							＜0.001	＜0.001	＜0.001
電気伝導度	mS/m	4.6	3.9	7.0	5.3	7.0	3.7	4.4	7.1	7.8	9.3	9.5	9.3	9.5	3.7	6.6
総アルカリ度	mg/l	12.0	10.0	17.5	12.0	18.0	10.5	12.0	19.5	19.5	21.0	21.0	20.5	21.0	10.0	16.1
アンモニア態窒素	mg/l	＜0.01	＜0.01	＜0.01	0.01	＜0.01	0.03	＜0.01	＜0.01	0.02	0.03	0.05	0.05	0.05	＜0.01	0.02
紫外線(UV)吸光度					0.027					0.029				0.029	0.027	0.028
嫌気性芽胞菌	MPN/dl															
透明度	m															
溶存酸素	mg/l	10.8	10.9	9.5	9.2	8.2	10.0	10.5	10.0	10.1	11.1	12.3	11.6	12.3	8.2	10.4
酸素飽和百分率	%	102	111	111	107	103	119	110	100	94	88	97	104	119	88	104
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	個/ml															

高蔵寺浄水場

		平成30年 4月10日	5月15日	6月12日	7月10日	8月7日	9月5日	10月3日	11月6日	12月10日	平成31年 1月15日	2月6日	3月4日	最高	最低	平均
天候前日		晴	晴	雨	晴	晴	雨	晴	曇	晴	晴	晴	雨			
天候当日		晴	晴	晴	晴	雨のち晴	晴	晴	雨	晴	曇のち雨	雨	雨			
気温	℃	15.5	25.5	27.0	32.0	32.0	31.5	24.5	17.5	6.5	6.5	6.0	12.5	32.0	6.0	19.8
水温	℃	12.6	15.2	20.8	19.6	26.2	22.2	18.3	14.6	10.4	5.3	5.5	8.5	26.2	5.3	14.9
一般細菌	個/ml	320	550	86	1,800	300	5,000	670	140	1,000	800	400	130	5,000	86	930
大腸菌(MPN)	MPN/dl	46	280	9.8	160	14	140	52	15	18	1.0	1.0	2.0	280	1.0	62
カドミウム及びその化合物	mg/l											< 0.0003				< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
六価クロム化合物	mg/l											< 0.005				< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l											< 0.004				< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l											< 0.001				< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.20	0.24	0.19	0.22	0.15	0.27	0.25	0.19	0.25	0.31	0.28	0.30	0.31	0.15	0.24
フッ素及びその化合物	mg/l											0.11				0.11
ホウ素及びその化合物	mg/l											< 0.1				< 0.1
四塩化炭素	mg/l											< 0.0002				< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l											< 0.005				< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ジクロロメタン	mg/l											< 0.001				< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ベンゼン	mg/l											< 0.001				< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l											0.17				0.17
鉄及びその化合物	mg/l	0.17	0.82	0.23	4.6	0.24	5.9	2.5	0.17	0.20	0.09	0.18	0.17	5.9	0.09	1.3
溶存鉄	mg/l	0.05	0.09	0.04	0.10	0.03	0.10	0.07	0.04	0.05	0.03	0.04	0.04	0.10	0.03	0.06
銅及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l											6.7				6.7
マンガン及びその化合物	mg/l	0.019	0.045	0.035	0.18	0.033	0.20	0.069	0.023	0.020	0.012	0.021	0.026	0.20	0.012	0.057
溶存マンガン	mg/l	0.005	0.006	0.004	0.007	0.002	0.016	0.005	0.004	0.004	0.008	0.012	0.015	0.016	0.002	0.007
塩化物イオン	mg/l	2.5	1.3	3.1	1.1	3.0	2.2	1.2	3.3	4.5	4.8	5.1	4.9	5.1	1.1	3.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	16.5	11.1	20.6	10.9	21.0	14.8	12.5	21.5	24.3	24.5	25.9	25.0	25.9	10.9	19.1
蒸発残留物	mg/l	46	63	59	277	54	216	121	56	64	58	63	63	277	46	95
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l											< 0.005				< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.9	2.1	1.0	3.4	1.0	3.0	1.7	1.1	1.1	0.7	0.8	0.9	3.4	0.7	1.5
pH値		7.4	7.2	7.3	7.1	7.3	7.1	7.3	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.1	7.3
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	厨芥臭	藻臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	3.8	9.5	2.8	6.9	2.5	6.3	5.6	3.2	3.7	1.6	1.8	2.1	9.5	1.6	4.2
濁度	度	4.5	26	4.6	100	4.0	120	62	2.7	4.1	1.4	2.6	2.0	120	1.4	28
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	4.0	9.8	4.2	21	5.4	19	7.7	4.1	3.3	2.8	3.0	4.0	21	2.8	7.4
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
電気伝導度	mS/m	5.8	3.6	7.6	3.7	7.1	5.2	4.4	7.4	8.5	9.1	9.5	9.1	9.5	3.6	6.8
総アルカリ度	mg/l	14.5	10.0	17.5	9.0	18.5	13.5	12.0	19.0	20.5	21.5	21.0	19.0	21.5	9.0	16.3
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	< 0.01	< 0.01
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl	21	43	11	45	0.0	40	4.0	6.0	31	28	15	11	45	0.0	21
透明度	m															
溶存酸素	mg/l															
酸素飽和百分率	%															
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	個/ml															

愛知池取水塔

		平成30年 4月16日	5月14日	6月4日	7月9日	8月7日	9月3日	10月10日	11月5日	12月3日	平成31年 1月16日	2月5日	3月11日	最高	最低	平均
天候前日		雨のち晴	雨	晴	雨のち晴	晴	雨	晴	曇一時雨	晴	晴のち雨	晴	雨			
天候当日		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇一時雨	雨	晴	晴	雨のち晴			
気温	℃	17.0	24.0	27.0	31.5	29.5	30.5	25.0	20.0	13.5	9.5	11.0	14.0	31.5	9.5	21.0
水温	℃	13.6	17.0	21.8	25.5	27.5	27.1	21.2	16.3	11.8	6.2	7.4	9.2	27.5	6.2	17.1
一般細菌	個/ml	14	16	400	110	230	94	110	34	24	62	28	45	400	14	97
大腸菌(MPN)	MPN/dl	1.0	2.0	0.0	110	1.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	110	0.0	9.8
カドミウム及びその化合物	mg/l				< 0.0003					< 0.0003				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005					< 0.00005				< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l				< 0.004					< 0.004				< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.14	0.09	0.13	0.06	0.11	0.17	0.14	0.13	0.12	0.23	0.24	0.23	0.24	0.06	0.15
フッ素及びその化合物	mg/l				0.08					0.11				0.11	0.08	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/l				< 0.1					< 0.1				< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002					< 0.0002				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l				0.12					0.05				0.12	0.05	0.09
鉄及びその化合物	mg/l	0.08	0.08	0.06	0.10	0.08	0.23	0.14	0.13	0.08	0.08	0.10	0.10	0.23	0.06	0.11
溶存鉄	mg/l															
銅及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l				3.4					5.2				5.2	3.4	4.3
マンガン及びその化合物	mg/l	0.013	0.010	0.009	0.009	0.015	0.011	0.008	0.014	0.009	0.010	0.015	0.016	0.016	0.008	0.012
溶存マンガン	mg/l															
塩化物イオン	mg/l	2.7	1.9	2.3	2.4	2.7	2.2	1.7	2.8	3.6	3.5	4.5	4.6	4.6	1.7	2.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	16.1	13.4	16.8	16.0	19.8	15.0	14.0	18.6	21.7	20.1	22.7	22.4	22.7	13.4	18.1
蒸発残留物	mg/l				43					61				61	43	52
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02					< 0.02				< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000001	0.000001	0.000004	0.000002	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001	0.000004	< 0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000004	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000004	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005					< 0.0005				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.0	1.3	1.0	1.8	1.3	1.6	1.3	1.2	2.6	0.8	0.8	1.2	2.6	0.8	1.3
pH値		7.6	8.7	7.8	9.3	8.1	7.6	8.9	7.8	8.5	7.6	7.6	7.7	9.3	7.6	8.1
臭気		藻臭	生ぐさ臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	厨芥臭	厨芥臭	藻臭	藻臭	藻臭			
臭気強度(TON)			5													
色度	度	2.6	4.2	2.3	4.8	2.5	6.8	4.6	2.7	2.4	1.8	1.4	1.6	6.8	1.4	3.1
濁度	度	3.0	5.2	1.3	3.7	1.9	5.4	4.2	2.5	2.2	1.8	2.4	2.5	5.4	1.3	3.0
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
電気伝導度	mS/m	5.4	4.4	5.5	5.7	6.4	5.4	4.7	7.5	7.6	7.2	8.1	8.2	8.2	4.4	6.3
総アルカリ度	mg/l	14.5	12.5	16.0	15.0	18.5	14.0	14.0	18.0	21.0	20.0	21.0	19.0	21.0	12.5	17.0
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl															
透明度	m	2.9	2.6	3.0	1.5	2.5	1.5	2.0	2.5	2.0	4.0	3.5	3.5	4.0	1.5	2.6
溶存酸素	mg/l	10.6	11.2	9.6	11.1	9.0	8.7	10.4	10.2	11.5	12.0	12.0	11.6	12.0	8.7	10.7
酸素飽和百分率	%	105	120	112	138	115	111	120	107	110	100	103	104	138	100	112
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l	0.32	0.35	0.30	0.34	0.29	0.43	0.36	0.27	0.33	0.36	0.42	0.38	0.43	0.27	0.35
全窒素(溶存態)	mg/l	0.24	0.23	0.24	0.18	0.21	0.32	0.26	0.22	0.22	0.33	0.39	0.32	0.39	0.18	0.26
リン酸イオン	mg/l	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01
全リン	mg/l	0.015	0.021	0.010	0.020	0.016	0.019	0.018	0.013	0.029	0.012	0.012	0.013	0.029	0.010	0.017
全リン(溶存態)	mg/l	0.007	0.011	0.006	0.009	0.007	0.009	0.008	0.005	0.006	0.006	0.005	0.006	0.011	0.005	0.007
溶性ケイ酸	mg/l	8.8	9.5	10.6	10.7	12.0	11.1	11.5	11.4	13.3	13.0	13.6	14.8	14.8	8.8	11.7
クロロフィルa	μg/l	5.9	18.3	2.5	13.4	10.6	4.2	7.2	13.5	32.5	5.0	4.7	6.9	32.5	2.5	10.4
生物総数	個/ml	3,500	405	183	484	147	104	155	213	346	211	1,242	1,507	3,500	104	708

尾張東部浄水場

		平成30年 4月16日	5月14日	6月4日	7月10日	8月2日	9月3日	10月10日	11月5日	12月3日	平成31年 1月16日	2月5日	3月11日	最高	最低	平均
天候前日		雨のち晴	雨	晴	晴	晴	雨	晴	曇一時雨	晴	晴のち雨	晴	雨			
天候当日		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇一時雨	雨	晴	晴	雨のち晴			
気温	℃	16.5	23.0	27.0	29.5	34.0	28.5	25.0	18.0	12.5	9.0	9.5	11.0	34.0	9.0	20.3
水温	℃	11.7	14.4	18.9	19.3	24.6	23.7	19.2	15.0	11.2	6.1	6.0	8.9	24.6	6.0	14.9
一般細菌	個/ml	95	44	58	1,600	210	450	160	130	310	760	160	380	1,600	44	360
大腸菌(MPN)	MPN/dl	29	16	1.0	69	12	5.1	2.0	4.1	1.0	0.0	2.0	19	69	0.0	13
カドミウム及びその化合物	mg/l											< 0.0003				< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
六価クロム化合物	mg/l											< 0.005				< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l											< 0.004				< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l											< 0.001				< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.25	0.23	0.17	0.20	0.16	0.26	0.21	0.18	0.21	0.30	0.28	0.29	0.30	0.16	0.23
フッ素及びその化合物	mg/l											0.12				0.12
ホウ素及びその化合物	mg/l											< 0.1				< 0.1
四塩化炭素	mg/l											< 0.0002				< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l											< 0.005				< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ジクロロメタン	mg/l											< 0.001				< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ベンゼン	mg/l											< 0.001				< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l											0.12				0.12
鉄及びその化合物	mg/l	0.33	0.28	0.21	4.9	0.22	0.41	0.23	0.15	0.17	0.09	0.15	0.17	4.9	0.09	0.61
溶存鉄	mg/l	0.08	0.05	0.04	0.18	0.04	0.08	0.05	0.04	0.03	0.03	0.04	0.03	0.18	0.03	0.06
銅及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l											6.7				6.7
マンガン及びその化合物	mg/l	0.027	0.024	0.023	0.19	0.026	0.022	0.011	0.017	0.018	0.011	0.017	0.028	0.19	0.011	0.035
溶存マンガン	mg/l	0.007	0.003	0.001	0.006	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.006	0.008	0.015	0.015	0.001	0.005
塩化物イオン	mg/l	2.0	1.8	2.9	1.1	2.7	2.6	1.9	3.4	4.8	4.8	5.2	5.0	5.2	1.1	3.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	12.8	13.9	19.9	9.9	19.8	18.4	16.8	20.9	25.6	24.8	25.6	24.5	25.6	9.9	19.4
蒸発残留物	mg/l	41	36	55	252	57	60	46	54	66	60	62	53	252	36	70
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l											< 0.005				< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.3	0.9	1.0	3.5	0.8	1.0	0.8	1.2	0.8	0.7	1.0	0.8	3.5	0.7	1.2
pH値		7.3	7.3	7.7	7.1	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.7	7.1	7.4
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	厨芥臭	藻臭	藻臭	藻臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	7.1	3.7	2.9	11	3.1	4.5	3.5	3.2	2.2	1.8	2.0	2.0	11	1.8	3.9
濁度	度	9.3	6.0	4.0	200	4.6	9.1	5.1	2.6	2.7	1.4	2.5	2.5	200	1.4	21
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	5.7	4.2	3.3	26	1.8	4.1	2.8	3.5	4.7	2.6	2.9	3.6	26	1.8	5.4
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
電気伝導度	mS/m	4.3	4.5	6.5	4.0	6.8	6.4	5.4	8.6	9.1	9.0	9.2	8.9	9.2	4.0	6.9
総アルカリ度	mg/l	10.5	12.5	17.5	7.5	16.5	15.5	15.5	18.5	22.0	21.5	21.0	18.0	22.0	7.5	16.4
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	0.02	0.02	< 0.01	< 0.01
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl	23	24	18	24	3.5	16	6.0	7.0	36	28	16	14	36	3.5	18
透明度	m															
溶存酸素	mg/l															
酸素飽和百分率	%															
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	個/ml															

尾張東部浄水場(東郷)

		平成30年 4月16日	5月14日	6月4日	7月11日	8月2日	9月3日	10月10日	11月7日	12月3日	平成31年 1月16日	2月5日	3月12日	最高	最低	平均
天候前日		雨のち晴	雨	晴	晴	晴	雨	晴	雨のち晴	晴	晴のち雨	晴	雨のち晴			
天候当日		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴			
気温	℃	18.0	23.0	27.5	31.0	37.0	27.5	25.0	21.0	13.5	9.5	13.0	16.0	37.0	9.5	21.8
水温	℃	13.1	15.7	19.1	22.0	26.3	24.7	20.3	15.1	12.2	5.9	6.3	9.4	26.3	5.9	15.8
一般細菌	個/ml											26				26
大腸菌(MPN)	MPN/dl											0.0				0.0
カドミウム及びその化合物	mg/l											< 0.0003				< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
六価クロム化合物	mg/l											< 0.005				< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l											< 0.004				< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l											< 0.001				< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l											0.24				0.24
フッ素及びその化合物	mg/l											0.10				0.10
ホウ素及びその化合物	mg/l											< 0.1				< 0.1
四塩化炭素	mg/l											< 0.0002				< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l											< 0.005				< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ジクロロメタン	mg/l											< 0.001				< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ベンゼン	mg/l											< 0.001				< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l											0.09				0.09
鉄及びその化合物	mg/l	0.17	0.20	0.15	0.74	0.22	0.58	0.50	0.30	0.15	0.09	0.11	0.11	0.74	0.09	0.28
溶存鉄	mg/l	0.05	0.05	0.04	0.14	0.05	0.16	0.12	0.06	0.04	0.03	0.03	0.03	0.16	0.03	0.07
銅及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l											5.8				5.8
マンガン及びその化合物	mg/l	0.026	0.035	0.037	0.042	0.034	0.043	0.043	0.025	0.014	0.012	0.015	0.015	0.043	0.012	0.028
溶存マンガン	mg/l	0.006	0.013	0.012	0.005	0.007	0.012	0.015	0.005	0.002	0.002	0.003	0.002	0.015	0.002	0.007
塩化物イオン	mg/l	2.6	1.8	2.4	1.8	2.5	2.3	1.7	2.9	3.9	3.6	4.4	4.5	4.5	1.7	2.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	15.8	13.4	17.4	13.6	18.6	15.7	14.4	18.9	22.6	20.5	22.8	22.2	22.8	13.4	18.0
蒸発残留物	mg/l	42	37	49	67	52	59	49	52	61	50	55	49	67	37	52
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l											0.000002				0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l											< 0.000001				< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l											< 0.005				< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l											0.8				0.8
pH値		7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.2	7.4
臭気												藻臭				
臭気強度(TON)																
色度	度											1.9				1.9
濁度	度	5.3	6.1	3.3	24	5.3	16	15	7.0	3.4	2.1	2.9	3.1	24	2.1	7.8
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
電気伝導度	mS/m	5.4	4.4	5.7	4.5	6.3	5.5	4.6	6.4	7.9	7.6	8.2	8.0	8.2	4.4	6.2
総アルカリ度	mg/l	14.0	12.5	16.0	12.5	16.5	14.0	13.5	18.5	21.0	19.5	20.0	20.0	21.0	12.5	16.5
アンモニア態窒素	mg/l															
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl															
透明度	m															
溶存酸素	mg/l															
酸素飽和百分率	%															
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	個/ml															

上野浄水場

		平成30年 4月17日	5月15日	6月12日	7月9日	8月7日	9月5日	10月9日	11月12日	12月10日	平成31年 1月15日	2月12日	3月11日	最高	最低	平均
天候前日		晴	曇	曇時々雨	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇	雨			
天候当日		曇のち雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	雨のち晴			
気温	℃	17.5	25.0	27.5	30.0	28.5	31.0	25.5	17.0	7.0	9.0	7.0	12.0	31.0	7.0	19.8
水温	℃	13.3	16.6	21.3	22.8	27.2	24.5	20.1	15.5	10.6	5.9	6.1	9.4	27.2	5.9	16.1
一般細菌	個/ml	320	48	100	260	520	1,100	180	220	130	64	32	66	1,100	32	250
大腸菌(MPN)	MPN/dl	19	4.1	1.0	14	8.6	18	2.0	13	3.0	0.0	0.0	2.0	19	0.0	7.1
カドミウム及びその化合物	mg/l											< 0.0003				< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
六価クロム化合物	mg/l											< 0.005				< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l											< 0.004				< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l											< 0.001				< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.18	0.19	0.18	0.23	0.16	0.26	0.22	0.15	0.15	0.23	0.25	0.24	0.26	0.15	0.20
フッ素及びその化合物	mg/l											0.10				0.10
ホウ素及びその化合物	mg/l											< 0.1				< 0.1
四塩化炭素	mg/l											< 0.0002				< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l											< 0.005				< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ジクロロメタン	mg/l											< 0.001				< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ベンゼン	mg/l											< 0.001				< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l											0.07				0.07
鉄及びその化合物	mg/l	0.15	0.19	0.14	0.92	0.21	0.75	0.36	0.19	0.13	0.10	0.10	0.13	0.92	0.10	0.28
溶存鉄	mg/l	0.03	0.04	0.03	0.16	0.04	0.15	0.09	0.05	0.04	0.03	0.03	0.03	0.16	0.03	0.06
銅及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l											6.0				6.0
マンガン及びその化合物	mg/l	0.020	0.027	0.027	0.082	0.035	0.049	0.028	0.024	0.012	0.011	0.013	0.019	0.082	0.011	0.029
溶存マンガン	mg/l	0.002	0.003	0.002	0.005	0.002	0.005	0.005	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.005	0.001	0.003
塩化物イオン	mg/l	2.6	1.9	2.6	2.0	2.7	2.2	1.7	2.9	3.8	3.5	4.6	4.5	4.6	1.7	2.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	15.3	13.7	18.8	14.5	19.9	15.6	14.2	18.8	22.2	20.1	22.8	22.5	22.8	13.7	18.2
蒸発残留物	mg/l	42	35	49	69	51	63	46	54	63	51	59	53	69	35	53
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l											< 0.005				< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.9	1.1	0.8	1.3	0.9	1.6	1.0	1.2	1.3	0.9	0.8	0.8	1.6	0.8	1.1
pH値		7.3	7.3	7.4	7.2	7.3	7.3	7.4	7.5	7.7	7.6	7.5	7.5	7.7	7.2	7.4
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	藻臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	3.3	4.3	2.8	9.7	3.0	9.8	6.4	3.3	2.6	2.1	2.1	2.0	9.8	2.0	4.3
濁度	度	4.0	4.3	2.9	31	4.0	21	9.7	4.0	3.5	2.4	2.6	2.7	31	2.4	7.7
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	3.7	4.5	2.9	7.5	3.7	6.4	4.1	4.4	4.3	3.1	3.8	3.4	7.5	2.9	4.3
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
電気伝導度	mS/m	5.6	5.0	6.2	5.0	6.4	5.2	4.7	6.4	7.9	7.3	8.3	8.1	8.3	4.7	6.3
総アルカリ度	mg/l	14.0	12.5	17.0	12.5	18.5	13.5	13.5	19.0	21.0	19.5	21.0	19.5	21.0	12.5	16.8
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	0.01	< 0.01	< 0.01
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl	12	5.0	1.5	14	0.0	1.0	7.5	9.6	5.5	13	9.1	8.0	14	0.0	7.2
透明度	m															
溶存酸素	mg/l															
酸素飽和百分率	%															
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	個/ml															

佐布里池取水塔

		平成30年 4月17日	5月15日	6月12日	7月9日	8月7日	9月5日	10月9日	11月12日	12月10日	平成31年 1月	2月	3月	最高	最低	平均
天候前日		晴	曇	曇時々雨	晴	晴	雨	晴	晴	晴						
天候当日		曇のち雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴						
気温	℃	14.5	25.5	26.5	30.0	29.5	31.5	26.5	18.5	9.0				31.5	9.0	23.5
水温	℃	15.0	21.5	22.9	28.0	30.8	28.0	23.0	17.7	10.7				30.8	10.7	22.0
一般細菌	個/ml	12	12	380	74	32	160	96	44	40				380	12	94
大腸菌(MPN)	MPN/dl	1.0	1.0	0.0	2.0	2.0	120	4.1	16	14				120	0.0	18
カドミウム及びその化合物	mg/l															
水銀及びその化合物	mg/l															
セレン及びその化合物	mg/l															
鉛及びその化合物	mg/l															
ヒ素及びその化合物	mg/l															
六価クロム化合物	mg/l															
亜硝酸態窒素	mg/l															
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l															
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.10	0.13	0.13	0.08	< 0.02	0.18	0.13	0.10	0.10				0.18	< 0.02	0.11
フッ素及びその化合物	mg/l															
ホウ素及びその化合物	mg/l															
四塩化炭素	mg/l															
1,4-ジオキサン	mg/l															
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l															
ジクロロメタン	mg/l															
テトラクロロエチレン	mg/l															
トリクロロエチレン	mg/l															
ベンゼン	mg/l															
亜鉛及びその化合物	mg/l															
アルミニウム及びその化合物	mg/l															
鉄及びその化合物	mg/l	0.07	0.05	0.06	0.08	0.06	0.24	0.09	0.09	0.15				0.24	0.05	0.10
溶存鉄	mg/l															
銅及びその化合物	mg/l															
ナトリウム及びその化合物	mg/l															
マンガン及びその化合物	mg/l	0.012	0.008	0.010	0.010	0.007	0.018	0.007	0.008	0.014				0.018	0.007	0.010
溶存マンガン	mg/l															
塩化物イオン	mg/l	3.1	2.3	2.4	2.7	2.3	2.6	1.9	2.5	3.5				3.5	1.9	2.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	17.1	14.9	17.6	18.2	17.5	16.6	14.7	17.3	21.4				21.4	14.7	17.3
蒸発残留物	mg/l															
陰イオン界面活性剤	mg/l															
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000002				0.000002	< 0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	※	※	※	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l															
フェノール類	mg/l															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.3	1.2	0.9	1.6	1.7	1.4	1.3	1.2	1.1				1.7	0.9	1.3
pH値		7.8	7.7	7.8	7.8	9.3	7.3	8.1	7.7	8.0				9.3	7.3	7.9
臭気		生ぐさ臭	藻臭	厨芥臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭						
臭気強度(TON)		50														
色度	度	2.4	3.3	2.6	4.5	3.1	7.5	4.0	2.8	2.2				7.5	2.2	3.6
濁度	度	4.2	2.2	2.2	3.0	3.4	6.4	3.1	2.1	3.7				6.4	2.1	3.4
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
電気伝導度	mS/m	6.2	5.0	5.8	6.1	6.0	5.7	4.8	5.8	7.6				7.6	4.8	5.9
総アルカリ度	mg/l	15.5	13.5	16.0	16.5	16.5	15.0	14.0	17.5	20.5				20.5	13.5	16.1
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl															
透明度	m	1.5	5.0	3.0	2.0	3.2	1.0	2.1	2.0	2.0				5.0	1.0	2.4
溶存酸素	mg/l	10.7	10.0	9.5	8.8	10.0	7.2	9.2	9.8	11.2				11.2	7.2	9.6
酸素飽和百分率	%	110	116	113	114	134	93	110	106	104				134	93	111
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l	0.37	0.32	0.29	0.24	0.17	0.47	0.31	0.27	0.25				0.47	0.17	0.30
全窒素(溶存態)	mg/l	0.23	0.24	0.26	0.21	0.11	0.38	0.27	0.20	0.19				0.38	0.11	0.23
リン酸イオン	mg/l	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	0.01	< 0.01				0.01	< 0.01	< 0.01
全リン	mg/l	0.021	0.013	0.010	0.012	0.011	0.018	0.023	0.012	0.031				0.031	0.010	0.017
全リン(溶存態)	mg/l	0.009	0.007	0.007	0.009	0.008	0.010	0.013	0.006	0.007				0.013	0.006	0.008
溶性ケイ酸	mg/l	7.2	8.4	10.1	10.2	11.3	11.1	10.5	11.4	12.4				12.4	7.2	10.3
クロロフィルa	μg/l	11.1	3.9	1.6	5.1	3.8	2.4	3.2	7.4	22.6				22.6	1.6	6.8
生物総数	個/ml	7,240	115	731	82	948	251	155	90	271				7,240	82	1,098

※耐震工事による落水のため欠測

知多浄水場(工水)

		平成30年 4月17日	5月15日	6月12日	7月9日	8月7日	9月5日	10月9日	11月12日	12月10日	平成31年 1月15日	2月12日	3月11日	最高	最低	平均
天候前日		晴	曇	曇時々雨	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇	雨			
天候当日		曇のち雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	雨のち晴			
気温	℃	14.5	27.0	27.0	33.0	31.5	34.0	26.5	19.0	9.0	9.0	8.0	15.5	34.0	8.0	21.2
水温	℃	14.1	18.1	21.9	25.6	28.5	26.3	21.9	16.5	12.4	6.7	6.3	9.6	28.5	6.3	17.3
一般細菌	個/ml											26				26
大腸菌(MPN)	MPN/dl											0.0				0.0
カドミウム及びその化合物	mg/l											＜0.0003				＜0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											＜0.00005				＜0.00005
セレン及びその化合物	mg/l											＜0.001				＜0.001
鉛及びその化合物	mg/l											＜0.001				＜0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l											＜0.001				＜0.001
六価クロム化合物	mg/l											＜0.005				＜0.005
亜硝酸態窒素	mg/l											＜0.004				＜0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l											＜0.001				＜0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l											0.25				0.25
フッ素及びその化合物	mg/l											0.10				0.10
ホウ素及びその化合物	mg/l											＜0.1				＜0.1
四塩化炭素	mg/l											＜0.0002				＜0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l											＜0.005				＜0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l											＜0.001				＜0.001
ジクロロメタン	mg/l											＜0.001				＜0.001
テトラクロロエチレン	mg/l											＜0.001				＜0.001
トリクロロエチレン	mg/l											＜0.001				＜0.001
ベンゼン	mg/l											＜0.001				＜0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l											＜0.01				＜0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l											0.08				0.08
鉄及びその化合物	mg/l	0.12	0.11	0.13	0.21	0.15	0.30	0.19	0.13	0.12	0.13	0.10	0.11	0.30	0.10	0.15
溶存鉄	mg/l	0.03	0.04	0.03	0.07	0.04	0.15	0.07	0.05	0.05	0.04	0.03	0.03	0.15	0.03	0.05
銅及びその化合物	mg/l											＜0.01				＜0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l											5.9				5.9
マンガン及びその化合物	mg/l	0.021	0.017	0.035	0.033	0.037	0.027	0.014	0.011	0.008	0.016	0.013	0.015	0.037	0.008	0.021
溶存マンガン	mg/l	0.001	0.003	0.003	0.004	0.005	0.007	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.007	0.001	0.003
塩化物イオン	mg/l	3.0	2.1	2.4	2.6	2.3	2.5	1.8	2.6	3.5	3.8	4.6	4.5	4.6	1.8	3.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	17.0	14.6	17.6	17.7	18.6	16.5	14.6	17.8	21.4	21.5	23.1	22.6	23.1	14.6	18.6
蒸発残留物	mg/l	43	36	48	45	47	49	44	49	55	54	59	48	59	36	48
陰イオン界面活性剤	mg/l											＜0.02				＜0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l											0.000002				0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l											＜0.000001				＜0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l											＜0.005				＜0.005
フェノール類	mg/l											＜0.0005				＜0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l											0.8				0.8
pH値		7.3	7.1	7.2	7.0	7.1	7.0	7.2	7.4	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.0	7.3
臭気												厨芥臭				
臭気強度(TON)																
色度	度											2.1				2.1
濁度	度	4.4	3.2	1.8	5.8	3.7	8.1	5.4	2.8	2.6	2.8	2.5	2.9	8.1	1.8	3.8
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
電気伝導度	mS/m	5.9	4.8	5.9	6.1	5.9	5.7	4.9	6.1	7.7	7.3	8.3	8.3	8.3	4.8	6.4
総アルカリ度	mg/l	14.5	13.5	16.0	16.0	16.5	16.0	13.5	17.5	20.5	20.0	20.5	20.0	20.5	13.5	17.0
アンモニア態窒素	mg/l															
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl															
透明度	m															
溶存酸素	mg/l															
酸素飽和百分率	%															
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	個/ml															

飛騨川古井地点

		平成30年 4月10日	5月15日	6月12日	7月3日	8月7日	9月5日	10月3日	11月6日	12月10日	平成31年 1月15日	2月6日	3月4日	最高	最低	平均
天候前日		晴	晴	雨	晴	晴	雨	晴	曇	晴	晴	晴	雨			
天候当日		晴	晴	晴	曇	雨のち晴	晴	晴	雨	晴	曇のち雨	雨	雨			
気温	℃	18.0	25.5	28.0	31.5	33.0	30.0	28.0	19.0	11.0	9.0	6.5	13.5	33.0	6.5	21.1
水温	℃	9.7	15.8	20.3	19.1	28.4	21.0	17.5	14.3	10.7	5.7	5.3	8.4	28.4	5.3	14.7
一般細菌	個/ml	390	76	460	120	760	12,000	370	630	200	3,500	3,800	1,200	12,000	76	2,000
大腸菌(MPN)	MPN/dl	11	13	3.1	33	1.0	290	47	58	16	6.3	9.8	28	290	1.0	43
カドミウム及びその化合物	mg/l															
水銀及びその化合物	mg/l															
セレン及びその化合物	mg/l															
鉛及びその化合物	mg/l															
ヒ素及びその化合物	mg/l															
六価クロム化合物	mg/l															
亜硝酸態窒素	mg/l															
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l															
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.17	0.18	0.11	0.21	0.11	0.26	0.20	0.13	0.24	0.18	0.21	0.18	0.26	0.11	0.18
フッ素及びその化合物	mg/l															
ホウ素及びその化合物	mg/l															
四塩化炭素	mg/l															
1,4-ジオキサン	mg/l															
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l															
ジクロロメタン	mg/l															
テトラクロロエチレン	mg/l															
トリクロロエチレン	mg/l															
ベンゼン	mg/l															
亜鉛及びその化合物	mg/l															
アルミニウム及びその化合物	mg/l															
鉄及びその化合物	mg/l	0.08	0.06	0.07	0.26	0.10	2.3	0.33	0.09	0.09	0.06	0.09	0.07	2.3	0.06	0.30
溶存鉄	mg/l															
銅及びその化合物	mg/l															
ナトリウム及びその化合物	mg/l															
マンガン及びその化合物	mg/l	0.012	0.005	0.016	0.020	0.014	0.095	0.019	0.017	0.021	0.012	0.018	0.012	0.095	0.005	0.022
溶存マンガン	mg/l															
塩化物イオン	mg/l	1.6	1.3	1.7	1.4	1.9	1.0	1.1	1.8	2.5	2.2	3.1	2.5	3.1	1.0	1.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	13.0	10.1	15.7	12.5	17.4	7.0	11.3	16.1	17.8	17.7	19.3	17.6	19.3	7.0	14.6
蒸発残留物	mg/l															
陰イオン界面活性剤	mg/l															
ジェオスミン(別名)	mg/l															
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l															
非イオン界面活性剤	mg/l															
フェノール類	mg/l															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	2.1	0.7	0.8	1.0	0.6	0.6	0.6	2.1	0.6	0.9
pH値		7.5	7.5	7.4	7.1	7.7	7.3	7.5	7.5	7.5	7.7	7.6	7.6	7.7	7.1	7.5
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	厨芥臭	藻臭	厨芥臭	藻臭	藻臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	2.5	3.4	2.3	4.5	2.7	9.6	4.8	2.1	3.4	1.4	1.6	1.4	9.6	1.4	3.3
濁度	度	2.7	1.9	1.7	11	3.4	110	11	2.5	2.6	2.3	2.2	2.1	110	1.7	13
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
電気伝導度	mS/m	4.2	3.4	4.9	4.0	5.4	3.0	3.7	5.0	6.1	5.8	6.8	5.8	6.8	3.0	4.8
総アルカリ度	mg/l	13.0	9.5	16.0	12.5	17.0	9.0	12.0	16.0	17.5	18.0	20.0	18.5	20.0	9.0	14.9
アンモニア態窒素	mg/l	＜0.01	＜0.01	0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	0.01	＜0.01	0.01	＜0.01	0.01	＜0.01	＜0.01
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl															
透明度	m															
溶存酸素	mg/l	11.6	10.3	9.1	9.7	8.1	9.9	10.1	10.0	10.4	11.2	12.6	11.7	12.6	8.1	10.4
酸素飽和百分率	%	105	107	103	108	105	114	109	101	97	92	103	103	114	92	104
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	個/ml															

犬山共同取水口

		平成30年 4月10日	5月15日	6月12日	7月10日	8月7日	9月5日	10月3日	11月6日	12月10日	平成31年 1月15日	2月6日	3月4日	最高	最低	平均
天候前日		晴	晴	雨	晴	晴	雨	晴	曇	晴	晴	晴	雨			
天候当日		晴	晴	晴	晴	雨のち晴	晴	晴	雨	晴	曇のち雨	雨	雨			
気温	℃	20.0	29.5	27.5	31.5	34.0	31.5	25.0	19.5	10.5	9.0	10.0	13.0	34.0	9.0	21.8
水温	℃	11.8	15.6	20.7	19.6	26.9	20.8	17.4	14.8	9.5	4.9	5.3	8.5	26.9	4.9	14.7
一般細菌	個/ml	820	580	1,100	1,300	920	9,200	1,100	4,400	7,300	3,400	2,100	1,200	9,200	580	2,800
大腸菌(MPN)	MPN/dl	29	51	11	140	77	330	96	370	17	2.0	2.0	24	370	2.0	96
カドミウム及びその化合物	mg/l				< 0.0003					< 0.0003				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005					< 0.00005				< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l				0.004					< 0.001				0.004	< 0.001	0.002
ヒ素及びその化合物	mg/l				0.001					< 0.001				0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l				< 0.004					< 0.004				< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.19	0.22	0.16	0.21	0.12	0.26	0.23	0.23	0.25	0.27	0.25	0.29	0.29	0.12	0.22
フッ素及びその化合物	mg/l				0.06					0.13				0.13	0.06	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/l				< 0.1					< 0.1				< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002					< 0.0002				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l				0.01					< 0.01				0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l				2.0					0.11				2.0	0.11	1.1
鉄及びその化合物	mg/l	0.17	0.41	0.09	2.0	0.11	12	0.65	0.21	0.10	0.07	0.13	0.13	12	0.07	1.3
溶存鉄	mg/l															
銅及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l				2.2					7.8				7.8	2.2	5.0
マンガン及びその化合物	mg/l	0.017	0.018	0.016	0.069	0.019	0.41	0.028	0.027	0.015	0.017	0.026	0.028	0.41	0.015	0.058
溶存マンガン	mg/l															
塩化物イオン	mg/l	2.7	1.8	3.1	1.2	3.8	1.3	1.4	4.3	4.7	5.4	5.4	5.4	5.4	1.2	3.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	14.4	11.8	18.4	11.1	20.5	9.6	12.7	21.3	23.6	23.9	24.1	24.5	24.5	9.6	18.0
蒸発残留物	mg/l				108					69				108	69	89
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02					< 0.02				< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l				< 0.000001					0.000002				0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l				< 0.000001					< 0.000001				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005					< 0.0005				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.2	1.5	1.0	1.4	1.1	6.2	0.8	1.6	1.0	0.9	1.1	1.1	6.2	0.8	1.6
pH値		7.7	7.4	7.6	7.4	7.6	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.4	7.6
臭気		木材臭	木材臭	木材臭	木材臭	木材臭	厨芥臭	厨芥臭	木材臭	木材臭	木材臭	木材臭	木材臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	4.4	7.6	2.8	9.5	2.8	15	4.9	3.9	3.1	1.7	1.8	2.2	15	1.7	5.0
濁度	度	4.1	9.8	1.7	87	3.1	290	19	3.6	2.5	1.6	2.4	2.0	290	1.6	36
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
電気伝導度	mS/m	5.5	4.2	7.7	3.7	7.9	3.5	4.4	8.5	9.6	10.3	10.3	9.9	10.3	3.5	7.1
総アルカリ度	mg/l	13.0	10.5	19.0	10.5	19.5	10.5	12.5	19.5	21.0	21.5	21.5	20.5	21.5	10.5	16.6
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	0.01	0.02	< 0.01	0.02	0.02	0.02	0.04	0.04	0.04	< 0.01	0.02
紫外線(UV)吸光度					0.026					0.025				0.026	0.025	0.026
嫌気性芽胞菌	MPN/dl															
透明度	m															
溶存酸素	mg/l	11.2	10.7	9.3	9.8	8.2	9.4	10.1	9.8	10.4	12.1	12.7	11.6	12.7	8.2	10.4
酸素飽和百分率	%	107	111	107	110	104	108	109	100	94	98	103	102	111	94	104
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	個/ml															

犬山浄水場

		平成30年 4月10日	5月15日	6月12日	7月10日	8月7日	9月5日	10月3日	11月6日	12月10日	平成31年 1月15日	2月6日	3月4日	最高	最低	平均
天候前日		晴	晴	雨	晴	晴	雨	晴	曇	晴	晴	晴	雨			
天候当日		晴	晴	晴	晴	雨のち晴	晴	晴	雨	晴	曇のち雨	雨	雨			
気温	℃	20.0	27.5	27.5	31.5	33.0	30.5	27.0	18.5	10.0	7.5	7.0	12.5	33.0	7.0	21.0
水温	℃	12.3	15.5	20.5	19.8	25.9	21.5	17.9	15.2	10.4	5.6	6.3	8.5	25.9	5.6	15.0
一般細菌	個/ml	600	130	460	1,900	440	9,000	1,100	2,200	10,000	3,300	80	760	10,000	80	2,500
大腸菌(MPN)	MPN/dl	11	19	7.5	77	1.0	210	41	170	9.8	2.0	4.1	8.5	210	1.0	47
カドミウム及びその化合物	mg/l											< 0.0003				< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
六価クロム化合物	mg/l											< 0.005				< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l											< 0.004				< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l											< 0.001				< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.20	0.23	0.18	0.22	0.15	0.28	0.24	0.24	0.26	0.26	0.26	0.30	0.30	0.15	0.24
フッ素及びその化合物	mg/l											0.12				0.12
ホウ素及びその化合物	mg/l											< 0.1				< 0.1
四塩化炭素	mg/l											< 0.0002				< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l											< 0.005				< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ジクロロメタン	mg/l											< 0.001				< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ベンゼン	mg/l											< 0.001				< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l											0.13				0.13
鉄及びその化合物	mg/l	0.18	0.44	0.11	2.1	0.17	19	0.79	0.16	0.11	0.07	0.13	0.15	19	0.07	2.0
溶存鉄	mg/l	0.04	0.08	0.03	0.18	0.03	0.22	0.12	0.04	0.03	0.02	0.03	0.03	0.22	0.02	0.07
銅及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l											8.8				8.8
マンガン及びその化合物	mg/l	0.018	0.025	0.017	0.077	0.029	0.61	0.098	0.019	0.013	0.013	0.025	0.022	0.61	0.013	0.081
溶存マンガン	mg/l	0.004	0.004	0.001	0.009	0.002	0.023	0.005	0.003	0.003	0.008	0.011	0.011	0.023	0.001	0.007
塩化物イオン	mg/l	2.7	1.8	3.1	1.2	3.7	1.3	1.4	4.4	4.7	5.2	5.4	5.3	5.4	1.2	3.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	14.5	11.8	18.4	10.9	20.3	9.4	12.6	21.4	23.7	23.4	24.1	24.3	24.3	9.4	17.9
蒸発残留物	mg/l	48	44	60	113	59	790	69	62	67	65	66	66	790	44	126
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	< 0.000001	0.000003	0.000001	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l											< 0.005				< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.0	1.4	1.0	1.6	1.1	9.5	0.9	1.3	1.2	0.9	1.0	1.1	9.5	0.9	1.8
pH値		7.5	7.3	7.4	7.2	7.3	7.1	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.1	7.4
臭気		木材臭	木材臭	木材臭	木材臭	木材臭	厨芥臭	厨芥臭	木材臭	木材臭	木材臭	木材臭	木材臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	4.4	7.4	2.9	10	3.0	16	7.5	3.7	3.3	1.7	2.1	2.3	16	1.7	5.4
濁度	度	4.6	11	2.0	88	3.5	310	22	2.9	2.3	1.5	2.0	1.9	310	1.5	38
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	4.1	6.0	4.2	10	5.6	26	4.5	4.9	4.3	3.0	3.4	4.9	26	3.0	6.7
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
電気伝導度	mS/m	5.5	4.2	7.6	3.8	7.9	3.4	4.4	8.5	9.4	9.9	11.1	9.7	11.1	3.4	7.1
総アルカリ度	mg/l	13.0	10.5	18.0	10.0	18.5	13.0	12.0	19.0	21.0	21.5	21.5	20.0	21.5	10.0	16.5
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	0.03	0.03	0.03	< 0.01	< 0.01
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl	19	24	6.0	28	2.5	35	10	36	20	24	6.5	20	36	2.5	19
透明度	m															
溶存酸素	mg/l															
酸素飽和百分率	%															
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	個/ml															

尾西取水口

		平成30年 4月9日	5月14日	6月11日	7月3日	8月6日	9月3日	10月2日	11月5日	12月11日	平成31年 1月16日	2月5日	3月5日	最高	最低	平均
天候前日		晴一時雨	雨	雨	晴	晴	晴一時雨	晴	曇一時雨	晴	曇のち雨	雨のち晴	雨のち曇			
天候当日		晴一時雨	晴	曇	曇	晴	晴	晴	曇一時雨	晴	晴時々曇	晴	晴			
気温	℃	16.5	23.0	28.5	32.5	35.0	29.0	25.5	20.5	12.0	10.0	12.0	17.0	35.0	10.0	21.8
水温	℃	11.6	15.8	21.2	21.8	31.5	23.2	18.1	15.6	10.5	5.8	6.8	9.5	31.5	5.8	16.0
一般細菌	個/ml	140	580	520	2,100	140	3,600	1,800	170	660	500	260	180	3,600	140	890
大腸菌(MPN)	MPN/dl	11	150	8.5	54	7.5	27	120	2.0	9.8	1.0	7.5	0.0	150	0.0	33
カドミウム及びその化合物	mg/l				< 0.0003					< 0.0003				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005					< 0.00005				< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l				0.001					< 0.001				0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l				< 0.004					< 0.004				< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.21	0.25	0.20	0.27	0.09	0.33	0.24	0.17	0.30	0.35	0.36	0.33	0.36	0.09	0.26
フッ素及びその化合物	mg/l				0.07					0.12				0.12	0.07	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/l				< 0.1					< 0.1				< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002					< 0.0002				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l				0.92					0.07				0.92	0.07	0.50
鉄及びその化合物	mg/l	0.17	0.52	0.12	0.56	0.18	0.50	3.1	0.09	0.09	0.08	0.11	0.16	3.1	0.08	0.47
溶存鉄	mg/l															
銅及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l				3.6					8.4				8.4	3.6	6.0
マンガン及びその化合物	mg/l	0.018	0.028	0.017	0.040	0.024	0.032	0.080	0.014	0.012	0.013	0.019	0.023	0.080	0.012	0.027
溶存マンガン	mg/l															
塩化物イオン	mg/l	3.4	1.8	3.4	2.3	4.3	2.5	1.3	4.7	5.3	6.1	6.7	5.6	6.7	1.3	4.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	18.2	13.7	21.4	14.4	21.9	16.5	11.5	21.9	25.6	24.9	26.5	23.8	26.5	11.5	20.0
蒸発残留物	mg/l				66					71				71	66	69
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02					< 0.02				< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l				0.000002					0.000002				0.000002	0.000002	0.000002
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l				< 0.000001					< 0.000001				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005					< 0.0005				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.9	1.8	1.1	1.5	1.4	1.5	1.8	0.8	1.0	1.0	1.3	1.1	1.8	0.8	1.3
pH値		7.7	7.3	7.4	7.1	8.2	7.3	7.3	7.8	7.6	7.7	7.6	7.6	8.2	7.1	7.6
臭気		木材臭	木材臭	木材臭	木材臭	木材臭	木材臭	厨芥臭	木材臭	木材臭	木材臭	厨芥臭	厨芥臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	3.0	8.7	3.5	5.6	4.1	7.5	12	3.0	2.9	1.9	2.6	2.5	12	1.9	4.8
濁度	度	2.8	12	2.9	17	5.7	9.9	83	1.8	1.5	1.3	2.0	2.5	83	1.3	12
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
電気伝導度	mS/m	6.6	4.6	7.7	5.2	8.4	5.9	4.0	8.8	10.7	11.2	11.1	9.7	11.2	4.0	7.8
総アルカリ度	mg/l	16.5	12.5	18.0	13.0	19.5	14.5	11.0	20.0	22.5	22.0	22.0	21.5	22.5	11.0	17.8
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	0.02	0.02	0.02	< 0.01	0.02	0.01	< 0.01	0.01	0.01	0.04	0.05	0.05	< 0.01	0.02
紫外線(UV)吸光度					0.029					0.020				0.029	0.020	0.025
嫌気性芽胞菌	MPN/dl															
透明度	m															
溶存酸素	mg/l	10.5	10.3	8.6	8.5	7.9	7.7	9.7	9.9	11.5	11.5	12.5	11.3	12.5	7.7	10.0
酸素飽和百分率	%	100	107	99	99	107	92	106	103	107	95	106	102	107	92	102
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	個/ml															

尾張西部浄水場

		平成30年 4月9日	5月14日	6月11日	7月9日	8月6日	9月3日	10月2日	11月5日	12月11日	平成31年 1月16日	2月5日	3月5日	最高	最低	平均
天候前日		晴一時雨	雨	雨	晴	晴	晴一時雨	晴	曇一時雨	晴	曇のち雨	雨のち晴	雨のち曇			
天候当日		晴一時雨	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇一時雨	晴	晴時々曇	晴	晴			
気温	℃	14.5	22.0	27.5	30.5	37.0	29.5	24.5	22.5	9.0	9.0	13.5	16.0	37.0	9.0	21.3
水温	℃	11.8	15.4	20.9	19.5	29.6	23.4	18.8	15.1	9.2	6.7	6.8	9.0	29.6	6.7	15.5
一般細菌	個/ml	120	580	320	2,000	95	2,000	2,000	200	460	280	290	220	2,000	95	710
大腸菌(MPN)	MPN/dl	19	86	3.1	5.2	2.0	64	140	2.0	8.6	5.2	8.4	2.0	140	2.0	29
カドミウム及びその化合物	mg/l											< 0.0003				< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
六価クロム化合物	mg/l											< 0.005				< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l											0.004				0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l											< 0.001				< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.22	0.26	0.24	0.23	0.12	0.36	0.25	0.19	0.32	0.35	0.37	0.35	0.37	0.12	0.27
フッ素及びその化合物	mg/l											0.12				0.12
ホウ素及びその化合物	mg/l											< 0.1				< 0.1
四塩化炭素	mg/l											< 0.0002				< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l											< 0.005				< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ジクロロメタン	mg/l											< 0.001				< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ベンゼン	mg/l											< 0.001				< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l											0.13				0.13
鉄及びその化合物	mg/l	0.13	0.64	0.14	3.5	0.21	0.50	3.0	0.12	0.08	0.08	0.11	0.11	3.5	0.08	0.72
溶存鉄	mg/l	0.06	0.07	0.03	0.12	0.05	0.04	0.17	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.17	0.03	0.06
銅及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l											9.2				9.2
マンガン及びその化合物	mg/l	0.013	0.068	0.017	0.16	0.033	0.030	0.075	0.021	0.009	0.011	0.015	0.016	0.16	0.009	0.039
溶存マンガン	mg/l	0.007	0.011	0.002	0.012	0.003	0.003	0.009	0.003	0.004	0.007	0.010	0.008	0.012	0.002	0.007
塩化物イオン	mg/l	3.6	2.2	3.4	1.2	4.3	2.5	1.3	5.2	5.4	6.4	6.7	5.6	6.7	1.2	4.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	18.5	14.6	21.4	10.0	21.7	16.6	11.3	22.4	25.6	25.0	26.6	23.9	26.6	10.0	19.8
蒸発残留物	mg/l	52	64	60	202	62	131	157	62	65	66	67	67	202	52	88
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l											< 0.005				< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.9	1.8	1.0	3.3	1.3	1.8	2.1	1.0	0.9	0.9	1.1	1.1	3.3	0.9	1.4
pH値		7.5	7.2	7.2	6.9	7.5	7.2	7.1	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	6.9	7.3
臭気		木材臭	木材臭	木材臭	厨芥臭	木材臭	木材臭	厨芥臭	木材臭	木材臭	木材臭	厨芥臭	厨芥臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	2.9	4.7	3.4	8.3	4.8	5.0	12	2.6	3.0	1.7	2.4	2.5	12	1.7	4.4
濁度	度	2.2	10	3.0	130	6.9	15	94	1.9	1.4	1.3	2.1	2.0	130	1.3	22
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	3.0	7.1	3.9	33	6.5	6.0	11	3.1	3.9	2.9	3.3	4.0	33	2.9	7.3
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
電気伝導度	mS/m	6.7	5.0	7.6	4.6	8.4	5.9	4.0	8.7	10.4	12.3	11.0	9.6	12.3	4.0	7.9
総アルカリ度	mg/l	17.0	14.0	18.0	9.0	19.5	14.5	10.5	20.5	22.5	22.5	22.5	21.0	22.5	9.0	17.6
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.03	0.02	0.03	< 0.01	< 0.01
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl	13	38	9.1	33	3.0	31	19	2.5	9.6	4.0	13	19	38	2.5	16
透明度	m															
溶存酸素	mg/l															
酸素飽和百分率	%															
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	個/ml															

木曽川大堰

		平成30年 4月9日	5月14日	6月11日	7月3日	8月6日	9月3日	10月2日	11月5日	12月11日	平成31年 1月16日	2月5日	3月5日	最高	最低	平均
天候前日		晴一時雨	雨	雨	晴	晴	晴一時雨	晴	曇一時雨	晴	曇のち雨	雨のち晴	雨のち曇			
天候当日		晴一時雨	晴	曇	曇	晴	晴	晴	曇一時雨	晴	晴時々曇	晴	晴			
気温	℃	14.0	21.0	28.5	31.5	34.5	28.0	23.0	19.5	9.0	10.0	12.0	14.5	34.5	9.0	20.5
水温	℃	12.4	16.2	21.8	21.4	30.3	23.4	18.7	15.5	8.4	5.8	7.3	9.3	30.3	5.8	15.9
一般細菌	個/ml	16,000	840	14,000	3,400	290	3,400	42,000	13,000	6,900	79,000	18,000	16,000	79,000	290	18,000
大腸菌(MPN)	MPN/dl	7.3	170	6.3	30	0.0	33	130	1.0	2.0	0.0	1.0	1.0	170	0.0	32
カドミウム及びその化合物	mg/l															
水銀及びその化合物	mg/l															
セレン及びその化合物	mg/l															
鉛及びその化合物	mg/l															
ヒ素及びその化合物	mg/l															
六価クロム化合物	mg/l															
亜硝酸態窒素	mg/l															
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l															
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.19	0.25	0.21	0.26	0.07	0.30	0.23	0.16	0.28	0.33	0.32	0.29	0.33	0.07	0.24
フッ素及びその化合物	mg/l															
ホウ素及びその化合物	mg/l															
四塩化炭素	mg/l															
1,4-ジオキサン	mg/l															
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l															
ジクロロメタン	mg/l															
テトラクロロエチレン	mg/l															
トリクロロエチレン	mg/l															
ベンゼン	mg/l															
亜鉛及びその化合物	mg/l															
アルミニウム及びその化合物	mg/l															
鉄及びその化合物	mg/l	0.14	0.56	0.14	0.44	0.22	0.50	3.5	0.11	0.11	0.14	0.15	0.14	3.5	0.11	0.51
溶存鉄	mg/l															
銅及びその化合物	mg/l															
ナトリウム及びその化合物	mg/l															
マンガン及びその化合物	mg/l	0.015	0.028	0.013	0.027	0.030	0.031	0.087	0.014	0.013	0.016	0.018	0.020	0.087	0.013	0.026
溶存マンガン	mg/l															
塩化物イオン	mg/l	3.7	2.1	3.6	2.3	4.9	2.7	1.6	4.7	5.7	6.8	7.0	5.6	7.0	1.6	4.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	24.7	16.5	24.3	15.1	29.7	19.4	17.3	24.9	29.9	32.1	33.2	27.5	33.2	15.1	24.6
蒸発残留物	mg/l															
陰イオン界面活性剤	mg/l															
ジェオスミン(別名)	mg/l															
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l															
非イオン界面活性剤	mg/l															
フェノール類	mg/l															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.3	1.3	1.3	1.5	1.7	1.8	2.2	1.1	1.2	1.8	1.6	1.3	2.2	1.1	1.5
pH値		7.8	7.3	7.5	7.1	7.9	7.4	7.3	7.8	7.6	7.7	7.7	7.7	7.9	7.1	7.6
臭気		木材臭	藻臭	木材臭	厨芥臭	木材臭	木材臭	厨芥臭	木材臭	木材臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	3.1	6.2	3.8	3.8	4.6	6.2	13	3.0	3.1	2.8	3.0	2.7	13	2.7	4.6
濁度	度	2.5	9.9	3.2	14	5.2	8.6	96	2.2	1.8	1.7	2.5	2.0	96	1.7	12
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
電気伝導度	mS/m	8.2	5.4	8.4	5.4	10.5	6.8	5.7	9.2	11.3	13.9	13.0	10.5	13.9	5.4	9.0
総アルカリ度	mg/l	18.5	14.0	19.5	13.0	23.0	16.0	13.0	21.5	24.5	24.0	24.5	21.5	24.5	13.0	19.4
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01	0.02	0.02	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	0.01	0.02	< 0.01	< 0.01
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl															
透明度	m															
溶存酸素	mg/l	10.9	10.3	8.6	8.6	7.6	7.8	9.4	10.2	11.5	11.6	12.5	11.4	12.5	7.6	10.0
酸素飽和百分率	%	105	108	100	100	101	94	104	106	101	96	107	103	108	94	102
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	個/ml															

尾張西部浄水場(工水)

		平成30年 4月9日	5月14日	6月11日	7月9日	8月6日	9月3日	10月2日	11月5日	12月11日	平成31年 1月16日	2月5日	3月5日	最高	最低	平均
天候前日		晴一時雨	雨	雨	晴	晴	晴一時雨	晴	曇一時雨	晴	曇のち雨	雨のち晴	雨のち曇			
天候当日		晴一時雨	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇一時雨	晴	晴時々曇	晴	晴			
気温	℃	14.5	22.0	27.5	30.5	37.0	29.5	24.5	22.5	9.0	9.0	13.5	16.0	37.0	9.0	21.3
水温	℃	12.4	14.9	22.3	20.5	29.5	24.3	19.1	15.3	9.0	6.2	7.3	8.9	29.5	6.2	15.8
一般細菌	個/ml											8,800				8,800
大腸菌(MPN)	MPN/dl											1.0				1.0
カドミウム及びその化合物	mg/l											< 0.0003				< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
六価クロム化合物	mg/l											< 0.005				< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l											< 0.004				< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l											< 0.001				< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l											0.31				0.31
フッ素及びその化合物	mg/l											0.12				0.12
ホウ素及びその化合物	mg/l											< 0.1				< 0.1
四塩化炭素	mg/l											< 0.0002				< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l											< 0.005				< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ジクロロメタン	mg/l											< 0.001				< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ベンゼン	mg/l											< 0.001				< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l											0.07				0.07
鉄及びその化合物	mg/l	0.17	0.43	0.10	6.1	0.21	0.31	2.5	0.15	0.11	0.16	0.10	0.11	6.1	0.10	0.87
溶存鉄	mg/l	0.05	0.10	0.04	0.17	0.04	0.08	0.28	0.04	0.04	0.06	0.05	0.05	0.28	0.04	0.08
銅及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l											9.7				9.7
マンガン及びその化合物	mg/l	0.018	0.018	0.009	0.34	0.070	0.018	0.061	0.010	0.010	0.031	0.010	0.009	0.34	0.009	0.050
溶存マンガン	mg/l	0.002	0.003	0.002	0.010	0.002	0.003	0.012	0.003	0.003	0.012	0.007	0.005	0.012	0.002	0.005
塩化物イオン	mg/l	3.5	2.0	3.7	1.3	4.7	2.7	1.5	4.9	5.7	6.7	7.0	5.6	7.0	1.3	4.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	22.9	16.9	25.9	11.7	26.5	18.2	15.6	26.6	30.9	30.7	33.3	27.8	33.3	11.7	23.9
蒸発残留物	mg/l	59	49	65	404	67	64	112	63	73	78	80	70	404	49	99
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l											0.000008				0.000008
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l											< 0.000001				< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l											< 0.005				< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l											1.4				1.4
pH値		7.5	7.2	7.2	6.9	7.3	7.2	7.1	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	6.9	7.3
臭気												厨芥臭				
臭気強度(TON)																
色度	度											2.8				2.8
濁度	度	2.9	7.5	2.4	230	3.5	8.8	85	2.4	1.7	2.4	1.3	1.4	230	1.3	29
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
電気伝導度	mS/m	7.8	5.4	8.7	8.4	9.8	6.5	5.1	9.6	11.4	12.0	12.6	10.4	12.6	5.1	9.0
総アルカリ度	mg/l	19.0	14.0	19.5	10.0	21.0	15.5	12.5	21.5	24.0	23.5	24.5	22.0	24.5	10.0	18.9
アンモニア態窒素	mg/l															
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl															
透明度	m															
溶存酸素	mg/l															
酸素飽和百分率	%															
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	個/ml															

長良川南濃大橋地点

		平成30年 4月9日	5月14日	6月11日	7月3日	8月6日	9月3日	10月2日	11月5日	12月11日	平成31年 1月16日	2月5日	3月5日	最高	最低	平均
天候前日		晴一時雨	雨	雨	晴	晴	晴一時雨	晴	曇一時雨	晴	曇のち雨	雨のち晴	雨のち曇			
天候当日		晴一時雨	晴	曇	曇	晴	晴	晴	曇一時雨	晴	晴時々曇	晴	晴			
気温	℃	15.0	21.0	27.0	30.5	35.5	28.5	23.5	20.0	11.0	9.0	11.0	14.5	35.5	9.0	20.5
水温	℃	11.8	16.7	22.6	22.7	31.7	24.1	17.5	15.7	9.1	8.1	9.8	11.7	31.7	8.1	16.8
一般細菌	個/ml	1,000	2,300	1,400	3,600	1,600	8,400	470	2,800	690	1,900	2,400	1,900	8,400	470	2,400
大腸菌(MPN)	MPN/dl	24	870	96	100	6.3	550	210	54	1,100	24	54	50	1,100	6.3	260
カドミウム及びその化合物	mg/l															
水銀及びその化合物	mg/l															
セレン及びその化合物	mg/l															
鉛及びその化合物	mg/l															
ヒ素及びその化合物	mg/l															
六価クロム化合物	mg/l															
亜硝酸態窒素	mg/l															
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l															
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.51	0.36	0.70	0.52	0.32	0.62	0.48	0.66	0.78	0.89	0.64	0.74	0.89	0.32	0.60
フッ素及びその化合物	mg/l															
ホウ素及びその化合物	mg/l															
四塩化炭素	mg/l															
1,4-ジオキサン	mg/l															
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l															
ジクロロメタン	mg/l															
テトラクロロエチレン	mg/l															
トリクロロエチレン	mg/l															
ベンゼン	mg/l															
亜鉛及びその化合物	mg/l															
アルミニウム及びその化合物	mg/l															
鉄及びその化合物	mg/l	0.20	0.39	0.31	0.23	0.22	0.31	0.60	0.11	0.13	0.19	0.18	0.19	0.60	0.11	0.26
溶存鉄	mg/l															
銅及びその化合物	mg/l															
ナトリウム及びその化合物	mg/l															
マンガン及びその化合物	mg/l	0.032	0.026	0.043	0.028	0.044	0.035	0.035	0.023	0.024	0.042	0.026	0.040	0.044	0.023	0.033
溶存マンガン	mg/l															
塩化物イオン	mg/l	4.8	2.3	6.1	3.9	7.9	4.0	2.4	6.3	5.0	7.7	8.7	6.9	8.7	2.3	5.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	28.1	20.2	39.5	28.7	46.1	32.1	24.0	40.4	38.4	44.1	36.1	37.4	46.1	20.2	34.6
蒸発残留物	mg/l															
陰イオン界面活性剤	mg/l															
ジェオスミン(別名)	mg/l															
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l															
非イオン界面活性剤	mg/l															
フェノール類	mg/l															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.8	1.7	1.4	0.9	1.6	1.2	0.7	1.5	0.7	0.9	0.9	1.0	1.7	0.7	1.1
pH値		7.5	7.4	7.3	7.2	8.8	7.3	7.3	7.5	7.3	7.5	7.6	7.5	8.8	7.2	7.5
臭気		厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	藻臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	3.5	11	6.0	4.8	4.8	5.1	7.6	2.4	2.4	2.7	3.4	2.7	11	2.4	4.7
濁度	度	2.4	8.1	3.7	3.6	5.0	3.3	16	1.0	1.5	2.2	3.3	2.5	16	1.0	4.4
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
電気伝導度	mS/m	8.8	6.2	12.1	8.7	14.1	9.5	7.0	12.3	11.6	14.9	12.3	12.2	14.9	6.2	10.8
総アルカリ度	mg/l	25.5	18.5	34.5	25.0	42.5	29.0	22.0	36.5	35.0	40.0	31.5	34.0	42.5	18.5	31.2
アンモニア態窒素	mg/l	0.03	0.06	0.09	0.03	＜0.01	0.05	0.02	0.03	0.12	0.34	0.16	0.25	0.34	＜0.01	0.10
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl															
透明度	m															
溶存酸素	mg/l	10.3	9.2	7.5	8.2	9.6	7.2	9.0	9.7	10.5	9.7	10.9	9.9	10.9	7.2	9.3
酸素飽和百分率	%	98	98	89	97	131	87	97	101	94	85	99	94	131	85	98
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	個/ml															

長良川取水口

		平成30年 4月9日	5月14日	6月11日	7月3日	8月6日	9月3日	10月2日	11月14日	12月11日	平成31年 1月16日	2月5日	3月5日	最高	最低	平均
天候前日		晴一時雨	雨	雨	晴	晴	晴一時雨	晴	曇一時雨	晴	曇のち雨	雨のち晴	雨のち曇			
天候当日		晴一時雨	晴	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴時々曇	晴	晴			
気温	℃	13.0	20.5	27.0	29.0	34.0	27.5	23.5	17.5	8.0	10.5	10.0	13.0	34.0	8.0	19.5
水温	℃	13.5	18.6	23.9	25.0	31.0	25.6	21.5	16.5	10.2	7.1	7.1	10.1	31.0	7.1	17.5
一般細菌	個/ml	590	2,400	390	980	850	3,400	6,400	1,000	230	480	950	820	6,400	230	1,500
大腸菌(MPN)	MPN/dl	10	310	11	12	1.0	25	220	7.5	7.5	0.0	0.0	3.1	310	0.0	51
カドミウム及びその化合物	mg/l				< 0.0003					< 0.0003				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005					< 0.00005				< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l				0.009					0.020				0.020	0.009	0.015
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.44	0.53	0.63	0.39	0.08	0.55	0.45	0.64	0.71	0.92	0.95	0.74	0.95	0.08	0.59
フッ素及びその化合物	mg/l				< 0.05					< 0.05				< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l				< 0.1					< 0.1				< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002					< 0.0002				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l				0.33					0.14				0.33	0.14	0.24
鉄及びその化合物	mg/l	0.21	0.48	0.22	0.40	0.51	0.20	1.2	0.22	0.22	0.23	0.25	0.32	1.2	0.20	0.37
溶存鉄	mg/l															
銅及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l				3.1					6.7				6.7	3.1	4.9
マンガン及びその化合物	mg/l	0.033	0.038	0.028	0.046	0.092	0.032	0.050	0.039	0.024	0.031	0.035	0.049	0.092	0.024	0.041
溶存マンガン	mg/l															
塩化物イオン	mg/l	5.6	4.2	6.8	2.6	7.0	4.6	2.0	5.6	5.4	7.7	10	7.6	10	2.0	5.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	31.1	28.9	40.0	23.7	43.1	33.7	20.6	38.2	35.3	43.3	45.3	39.7	45.3	20.6	35.2
蒸発残留物	mg/l				56					75				75	56	66
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02					< 0.02				< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000004	0.000002	< 0.000001	0.000003	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	0.000004	< 0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005					< 0.0005				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.0	1.0	1.6	1.0	1.7	1.4	1.0	1.1	1.1	0.9	1.2	1.1	1.7	0.9	1.2
pH値		7.6	7.4	7.5	7.4	8.7	7.4	7.3	7.5	7.5	7.7	7.7	7.7	8.7	7.3	7.6
臭気		厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	2.9	5.9	4.5	4.3	9.6	3.8	15	3.2	3.5	2.3	2.6	2.6	15	2.3	5.0
濁度	度	1.7	7.2	4.6	11	10	4.7	35	3.0	3.7	3.5	3.6	5.1	35	1.7	7.8
アンチモン及びその化合物	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/l				< 0.0001		< 0.0001							< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ニッケル及びその化合物	mg/l				0.001		< 0.001							0.001	< 0.001	< 0.001
1,2-ジクロロエタン	mg/l				< 0.0004		< 0.0004							< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
トルエン	mg/l				< 0.02		< 0.02							< 0.02	< 0.02	< 0.02
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l				< 0.008		< 0.008							< 0.008	< 0.008	< 0.008
農薬類					0.00		0.00							0.00	0.00	0.00
遊離炭酸	mg/l				1.5		2.5							2.5	1.5	2.0
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l				< 0.002		< 0.002							< 0.002	< 0.002	< 0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l				6.0		4.4							6.0	4.4	5.2
腐食性(ランゲリア指数)					-1.8		-1.5							-1.5	-1.8	-1.7
1,1-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
電気伝導度	mS/m	10.3	9.0	12.8	6.8	13.2	10.5	6.0	12.4	11.2	14.1	15.6	13.2	15.6	6.0	11.3
総アルカリ度	mg/l	29.0	25.5	34.5	21.5	40.5	30.5	19.0	36.5	32.5	39.0	40.5	36.5	40.5	19.0	32.1
アンモニア態窒素	mg/l	0.06	0.08	0.02	0.03	0.08	0.01	0.03	0.08	0.12	0.18	0.28	0.17	0.28	0.01	0.10
紫外線(UV)吸光度					0.025					0.020				0.025	0.020	0.023
嫌気性芽胞菌	MPN/dl															
透明度	m															
溶存酸素	mg/l	9.8	8.8	8.4	8.5	8.1	7.6	8.6	9.0	9.9	10.2	11.6	10.8	11.6	7.6	9.3
酸素飽和百分率	%	97	97	102	105	109	95	100	95	91	87	99	99	109	87	98
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l	0.65	1.0	0.96	0.76	0.78	0.90	1.3	0.93	1.1	1.2	1.5	1.2	1.5	0.65	1.0
全窒素(溶存態)	mg/l	0.62	0.78	0.86	0.48	0.46	0.73	0.75	0.84	0.97	1.2	1.4	1.1	1.4	0.46	0.85
リン酸イオン	mg/l	0.08	0.13	0.12	0.07	0.08	0.11	0.09	0.15	0.13	0.09	0.17	0.11	0.17	0.07	0.11
全リン	mg/l	0.052	0.093	0.075	0.075	0.10	0.077	0.12	0.063	0.082	0.059	0.11	0.082	0.12	0.052	0.082
全リン(溶存態)	mg/l	0.035	0.050	0.049	0.028	0.043	0.046	0.039	0.047	0.056	0.038	0.072	0.049	0.072	0.028	0.046
溶性ケイ酸	mg/l	10.6	10.5	10.1	10.0	7.2	10.5	9.7	11.4	10.9	11.9	14.4	13.7	14.4	7.2	10.9
クロロフィルa	μg/l	6.2	2.3	15.3	4.7	22.5	19.8	0.3	5.0	3.4	7.2	8.3	10.2	22.5	0.3	8.8
生物総数	個/ml	505	246	1,027	217	376	358	28	211	167	963	218	844	1,027	28	430

長良川取水口

	平成30年									平成31年		
	4月9日	5月14日	6月11日	7月3日	8月6日	9月3日	10月2日	11月14日	12月11日	1月16日	2月5日	3月5日
CYANOPHYCEAE(藍藻類)												
Chroococcus sp.*			2	1								
Merismopedia sp.*			10									
Microcystis aeruginosa*			3									
Phormidium sp.*			3									
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)												
Aulacoseira granulata(M.gra) ■	10	5	51	5	184	20		12	27	12		
A. granu. var. ang. f. spiralis(M.gra.v.)		4										
A. distans(M.dis)		14	26					43				
Melosira varians	31	16		7		12			25	11	31	8
M. sp.						18						6
M. spp.									7			
Cyclotella spp.	328	27	264	10	5	230		66	60	840	158	660
Stephanodiscus sp.	2		1		3							
Rhizosolenia longiseta	4									1		
Diatoma elongatum						6						
D. sp.		4	5									
Fragilaria crotonensis ■							4					
F. sp.		10						6		4		
Asterionella formosa ■	8	4	44					4		9	7	17
Synedra ulna					6	4						
S. acus ■		1	6									1
S. sp.	2	2			6			8	1	13		5
S. spp.							12					
Achnanthes spp.		15		6			1		1			
Cocconeis placentula		1										
Diploneis ovalis		1						2				
Caloneis sp.												1
Pinnularia sp.		1									4	
Navicula spp.	16	87	70	8			1	18	3	10	5	7
Gomphonema spp.		3					1					
Amphora ovalis		5										
Cymbella ventricosa		1										
C. sp.	8	13	2	5	5						3	
Bacillaria paradoxa							2	26				
Nitzschia actinastroides			14									
N. acicularis			87									
N. palea			10				2					
N. sp.		15							4	12	1	130
N. spp.	10		18					16				
Cymatopleura solea												
Surirella sp.		3										
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)												
Chlamydomonas sp.			24							1	1	
Pandorina morum*		2	5		54	16						
Eudorina elegans*					26							
Gonium sp.*						6				1		
Elakatothrix gelatinosa*										1		
Sphaerocystis schroeteri*			4	1	22				1			
Tetrasporales sp.			1	3	4				6			
Pediastrum duplex*			1	1								
Golenkinia radiata			2			3						
Micractinium pussillum*					6							
Dictyosphaerium pulchellum*					14							
Coelastrum sp.*					4							
Chodatella sp.	3		1			1						
Oocystis sp.*	1		6					2				
Selenastrum sp.*				2	1			1				
Kirchneriella sp.*		1										
Ankistrodesmus falcatus						4			5			
Schroederia setigera			11									
Actinastrum hantzschii*					26							
Crucigenia sp.*												
Scenedesmus longispina*					5				3			
S. quadricauda*		1	2									
S. acuminatus*	4	1										
S. sp.*	2					3			8	4		
S. spp.*				5	3							
Ulothrix sp.*		1	1									
Mougeotia sp.*	2	1			2	1						
Closterium sp.						2		4				
Cosmarium sp.									3			
others	24	3							3	10		6
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)												
Cryptomonas spp.	9	1	36	23		3	5	2		13		
CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類)												
Mallomonas sp.	1											
Dinobryon divergens			46									
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)												
Glenodinium sp.			1									
Peridinium sp.		1	10									
EUGLENOPHYCEAE(ユーグレナ藻類)												
Euglena spp.		1				6						
Phacus sp.										12		3
Trachelomonas sp.		1										
FLAGELLATA(鞭毛藻類)												
monas group	40		260	140		23			10	9	8	
OTHERS												
unidentified spp.								1				
TOTAL NUMBERS(/ml)	505	246	1027	217	376	358	28	211	167	963	218	844

*は群体数または糸状体数
増殖により障害の原因となる種
(●:カビ臭　▲:生ぐさ臭　■:ろ過閉塞)

知多浄水場

		平成30年 4月17日	5月15日	6月12日	7月9日	8月7日	9月5日	10月9日	11月12日	12月10日	平成31年 1月15日	2月12日	3月11日	最高	最低	平均
天候前日		晴	曇	曇時々雨	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇	雨			
天候当日		曇のち雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	雨のち晴			
気温	℃	14.5	27.0	27.0	33.0	31.5	34.0	26.5	19.0	9.0	9.0	8.0	15.5	34.0	8.0	21.2
水温	℃	13.4	17.8	23.9	20.8	30.9	25.7	22.7	17.7	12.0	7.7	8.0	12.0	30.9	7.7	17.7
一般細菌	個/ml	980	690	300	3,800	9,600	1,100	440	260	380	26	360	200	9,600	26	1,500
大腸菌(MPN)	MPN/dl	5.2	98	8.5	290	0.0	7.2	5.2	5.2	13	0.0	0.0	1.0	290	0.0	36
カドミウム及びその化合物	mg/l											< 0.0003				< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
六価クロム化合物	mg/l											< 0.005				< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l											0.014				0.014
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l											< 0.001				< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.44	0.45	0.78	0.43	0.37	0.74	0.66	0.57	0.85	1.1	0.83	0.89	1.1	0.37	0.68
フッ素及びその化合物	mg/l											0.06				0.06
ホウ素及びその化合物	mg/l											< 0.1				< 0.1
四塩化炭素	mg/l											< 0.0002				< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l											< 0.005				< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ジクロロメタン	mg/l											< 0.001				< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ベンゼン	mg/l											< 0.001				< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l											0.13				0.13
鉄及びその化合物	mg/l	0.43	0.53	0.35	6.5	0.27	0.60	0.12	0.27	0.32	0.22	0.21	0.30	6.5	0.12	0.84
溶存鉄	mg/l	0.14	0.19	0.05	0.52	0.05	0.10	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.52	0.05	0.12
銅及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l											8.7				8.7
マンガン及びその化合物	mg/l	0.031	0.034	0.051	0.32	0.046	0.061	0.006	0.028	0.038	0.018	0.016	0.032	0.32	0.006	0.057
溶存マンガン	mg/l	0.004	0.004	0.002	0.015	0.006	0.003	0.002	0.002	0.004	0.006	0.005	0.003	0.015	0.002	0.005
塩化物イオン	mg/l	2.5	2.2	6.6	1.6	7.2	4.0	3.8	4.8	5.8	7.1	9.8	7.9	9.8	1.6	5.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	16.9	19.8	39.2	17.0	42.2	28.5	32.6	34.0	36.5	41.9	36.4	38.5	42.2	16.9	32.0
蒸発残留物	mg/l	48	53	91	336	85	76	71	72	81	82	80	76	336	48	96
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000002	0.000003	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000002	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l											< 0.005				< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.5	1.5	1.4	3.6	1.3	1.5	0.5	1.2	1.1	0.8	1.0	1.3	3.6	0.5	1.4
pH値		7.1	7.1	7.1	7.0	7.4	7.1	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.0	7.3
臭気		厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	11	15	4.8	30	5.4	6.8	3.1	4.0	3.6	2.3	3.3	2.6	30	2.3	7.7
濁度	度	11	14	6.7	270	5.6	13	6.1	3.8	5.4	3.4	3.6	6.0	270	3.4	29
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	6.3	6.4	5.1	20	6.0	7.1	2.7	4.6	3.9	3.3	3.4	4.3	20	2.7	6.1
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
電気伝導度	mS/m	5.3	5.6	12.7	4.9	13.2	8.6	9.6	10.3	11.5	12.9	12.4	12.4	13.2	4.9	10.0
総アルカリ度	mg/l	14.0	16.5	33.5	15.5	39.0	24.0	29.0	31.0	32.5	37.0	31.0	33.5	39.0	14.0	28.0
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.05	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.05	< 0.01	< 0.01
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl	60	67	24	73	5.5	14	25	17	69	37	49	45	73	5.5	40
透明度	m															
溶存酸素	mg/l															
酸素飽和百分率	%															
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	個/ml															

⑶矢作川水系

明智川

		平成30年 4月16日	5月8日	6月5日	7月2日	8月1日	9月12日	10月3日	11月6日	12月4日	平成31年 1月7日	2月6日	3月4日	最高	最低	平均
天候前日		雨のち晴	曇のち雨	晴	晴	晴	雨	晴	曇	雨	晴	晴	曇			
天候当日		晴	曇時々雨	晴	晴	晴	雨	晴	雨	曇	晴	雨のち晴	雨			
気温	℃	19.5	17.0	27.0	31.5	32.0	23.0	25.0	17.5	18.0	6.5	4.0	14.0	32.0	4.0	19.6
水温	℃	13.0	14.3	19.2	24.0	26.0	20.5	17.6	15.0	12.6	4.5	5.0	11.0	26.0	4.5	15.2
一般細菌	個/ml	60	210	110	1,800	420	2,300	380	1,100	470	90	370	330	2,300	60	640
大腸菌(MPN)	MPN/dl	15	650	22	44	43	96	75	370	920	110	60	100	920	15	210
カドミウム及びその化合物	mg/l															
水銀及びその化合物	mg/l															
セレン及びその化合物	mg/l															
鉛及びその化合物	mg/l															
ヒ素及びその化合物	mg/l															
六価クロム化合物	mg/l															
亜硝酸態窒素	mg/l															
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l															
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.49	0.43	0.37	0.50	0.38	0.56	0.49	0.39	0.47	0.54	0.53	0.56	0.56	0.37	0.48
フッ素及びその化合物	mg/l															
ホウ素及びその化合物	mg/l															
四塩化炭素	mg/l															
1,4-ジオキサン	mg/l															
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l															
ジクロロメタン	mg/l															
テトラクロロエチレン	mg/l															
トリクロロエチレン	mg/l															
ベンゼン	mg/l															
亜鉛及びその化合物	mg/l															
アルミニウム及びその化合物	mg/l															
鉄及びその化合物	mg/l	0.16	0.20	0.06	0.06	0.07	0.12	0.13	0.35	0.07	＜0.01	0.04	0.11	0.35	＜0.01	0.11
溶存鉄	mg/l															
銅及びその化合物	mg/l															
ナトリウム及びその化合物	mg/l															
マンガン及びその化合物	mg/l	0.011	0.012	0.004	0.004	0.005	0.006	0.008	0.024	0.004	0.001	0.003	0.007	0.024	0.001	0.007
溶存マンガン	mg/l															
塩化物イオン	mg/l	2.1	1.8	2.4	3.0	2.6	2.2	1.9	2.8	4.1	2.8	4.0	3.4	4.1	1.8	2.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	13.7	12.3	15.5	17.9	17.6	15.2	13.4	16.4	18.8	17.7	18.9	18.5	18.9	12.3	16.3
蒸発残留物	mg/l															
陰イオン界面活性剤	mg/l															
ジェオスミン(別名)	mg/l															
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l															
非イオン界面活性剤	mg/l															
フェノール類	mg/l															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.0	1.4	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0	1.3	1.0	0.6	0.8	1.0	1.4	0.6	1.0
pH値		7.6	7.4	7.9	7.7	7.9	7.5	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.9	7.4	7.7
臭気		藻臭	藻臭	厨芥臭	藻臭	藻臭	藻臭	厨芥臭	藻臭	藻臭	厨芥臭	藻臭	藻臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	4.1	5.4	3.2	3.9	3.8	4.6	3.8	4.3	3.4	1.7	2.2	3.2	5.4	1.7	3.6
濁度	度	2.0	3.1	2.2	1.7	1.3	1.3	1.9	3.4	2.3	1.0	1.5	2.5	3.4	1.0	2.0
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
電気伝導度	mS/m	4.9	4.4	5.7	6.6	6.4	5.6	4.9	6.0	7.3	6.5	7.1	6.7	7.3	4.4	6.0
総アルカリ度	mg/l	13.0	12.0	17.0	20.0	20.0	16.5	14.5	18.0	21.0	19.5	20.0	21.0	21.0	12.0	17.7
アンモニア態窒素	mg/l	＜0.01	0.01	0.01	0.14	0.01	0.02	＜0.01	＜0.01	0.01	0.02	0.03	0.07	0.14	＜0.01	0.03
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl															
透明度	m															
溶存酸素	mg/l	10.5	9.8	9.4	8.6	8.4	8.6	9.4	9.8	10.6	10.7	12.4	10.7	12.4	8.4	9.9
酸素飽和百分率	%	103	99	105	104	105	98	102	100	103	85	100	100	105	85	100
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	個/ml															

岩倉取水口

		平成30年 4月16日	5月8日	6月5日	7月2日	8月1日	9月12日	10月3日	11月6日	12月4日	平成31年 1月7日	2月6日	3月4日	最高	最低	平均
天候前日		雨のち晴	曇のち雨	晴	晴	晴	雨	晴	曇	雨	晴	晴	曇			
天候当日		晴	曇時々雨	晴	晴	晴	雨	晴	雨	曇	晴	雨のち晴	雨			
気温	℃	17.0	18.0	27.0	31.5	32.0	24.0	27.5	17.5	19.5	8.5	5.0	15.5	32.0	5.0	20.3
水温	℃	12.0	14.1	18.9	23.5	25.4	20.5	18.2	14.1	12.2	5.6	4.6	7.5	25.4	4.6	14.7
一般細菌	個/ml	35	200	120	780	820	1,800	1,400	760	24	44	41	410	1,800	24	540
大腸菌(MPN)	MPN/dl	2.1	110	17	30	2.1	110	190	300	26	6.3	11	25	300	2.1	69
カドミウム及びその化合物	mg/l				< 0.0003					< 0.0003				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005					< 0.00005				< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l				< 0.004					< 0.004				< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.23	0.24	0.17	0.15	0.17	0.26	0.31	0.20	0.21	0.25	0.26	0.25	0.31	0.15	0.23
フッ素及びその化合物	mg/l				0.06					0.06				0.06	0.06	0.06
ホウ素及びその化合物	mg/l				< 0.1					< 0.1				< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002					< 0.0002				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l				0.05					0.07				0.07	0.05	0.06
鉄及びその化合物	mg/l	0.12	0.18	0.08	0.08	0.10	0.41	1.2	0.18	0.14	0.02	0.10	0.10	1.2	0.02	0.23
溶存鉄	mg/l															
銅及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l				3.4					3.7				3.7	3.4	3.6
マンガン及びその化合物	mg/l	0.012	0.014	0.012	0.011	0.016	0.031	0.043	0.033	0.034	0.010	0.022	0.019	0.043	0.010	0.021
溶存マンガン	mg/l															
塩化物イオン	mg/l	2.3	1.9	2.0	1.9	1.9	1.6	1.4	1.9	2.1	2.2	2.6	2.9	2.9	1.4	2.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	13.1	12.2	15.0	15.0	14.8	10.8	10.3	14.6	16.0	15.5	16.3	16.0	16.3	10.3	14.1
蒸発残留物	mg/l				38					48				48	38	43
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02					< 0.02				< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l				0.000002					< 0.000001				0.000002	< 0.000001	0.000001
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l				< 0.000001					< 0.000001				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005					< 0.0005				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.9	2.3	0.9	1.0	1.1	1.3	1.4	0.7	0.6	0.8	0.6	0.6	2.3	0.6	1.0
pH値		7.6	7.3	7.9	7.8	7.6	7.4	7.4	7.4	7.3	7.6	7.4	7.5	7.9	7.3	7.5
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	3.6	5.1	3.4	3.9	3.6	7.5	15	3.4	2.6	2.2	2.0	2.1	15	2.0	4.5
濁度	度	2.5	3.1	3.6	1.6	2.0	9.3	37	3.0	2.1	2.1	1.7	1.6	37	1.6	5.8
アンチモン及びその化合物	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/l				< 0.0001		< 0.0001							< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ニッケル及びその化合物	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
1,2−ジクロロエタン	mg/l				< 0.0004		< 0.0004							< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
トルエン	mg/l				< 0.02		< 0.02							< 0.02	< 0.02	< 0.02
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l				< 0.008		< 0.008							< 0.008	< 0.008	< 0.008
農薬類					0.00		0.00							0.00	0.00	0.00
遊離炭酸	mg/l				0.5		1.5							1.5	0.5	1.0
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l				< 0.002		< 0.002							< 0.002	< 0.002	< 0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l				4.3		7.0							7.0	4.3	5.7
腐食性(ランゲリア指数)					−1.6		−2.4							−1.6	−2.4	−2.0
1,1−ジクロロエチレン	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
電気伝導度	mS/m	4.6	4.3	5.4	5.0	5.1	3.8	3.6	4.8	5.3	5.3	5.5	5.7	5.7	3.6	4.9
総アルカリ度	mg/l	14.0	13.0	17.5	17.5	17.0	12.0	11.0	17.0	18.5	18.0	19.0	18.5	19.0	11.0	16.1
アンモニア態窒素	mg/l	0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	0.02	< 0.01	0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	0.02	< 0.01	< 0.01
紫外線(UV)吸光度					0.027					0.018				0.027	0.018	0.023
嫌気性芽胞菌	MPN/dl															
透明度	m															
溶存酸素	mg/l	10.6	10.1	10.1	9.1	8.5	8.8	9.4	9.8	10.6	11.2	12.7	11.1	12.7	8.5	10.2
酸素飽和百分率	%	102	101	112	109	105	100	103	98	102	92	102	96	112	92	102
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	個/ml															

豊田浄水場

		平成30年 4月16日	5月8日	6月5日	7月2日	8月1日	9月12日	10月3日	11月6日	12月4日	平成31年 1月7日	2月6日	3月4日	最高	最低	平均
天候前日		雨のち晴	曇のち雨	晴	晴	晴	雨	晴	曇	雨	晴	晴	曇			
天候当日		晴	曇時々雨	晴	晴	晴	雨	晴	雨	曇	晴	雨のち晴	雨			
気温	℃	15.5	18.5	25.0	30.0	32.0	21.5	21.5	17.0	16.5	5.5	6.0	10.0	32.0	5.5	18.3
水温	℃	11.4	14.3	18.1	21.2	23.5	20.1	17.5	14.0	12.1	5.9	5.1	6.9	23.5	5.1	14.2
一般細菌	個/ml	52	210	110	280	360	950	900	160	75	32	38	34	950	32	270
大腸菌(MPN)	MPN/dl	56	75	29	6.3	13	93	280	41	33	40	11	13	280	6.3	58
カドミウム及びその化合物	mg/l											< 0.0003				< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
六価クロム化合物	mg/l											< 0.005				< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l											< 0.004				< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l											< 0.001				< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.23	0.26	0.20	0.18	0.20	0.27	0.32	0.20	0.23	0.25	0.27	0.26	0.32	0.18	0.24
フッ素及びその化合物	mg/l											0.06				0.06
ホウ素及びその化合物	mg/l											< 0.1				< 0.1
四塩化炭素	mg/l											< 0.0002				< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l											< 0.005				< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ジクロロメタン	mg/l											< 0.001				< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ベンゼン	mg/l											< 0.001				< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l											0.06				0.06
鉄及びその化合物	mg/l	0.21	0.40	0.11	0.10	0.10	0.44	1.4	0.16	0.14	0.02	0.12	0.10	1.4	0.02	0.28
溶存鉄	mg/l	0.03	0.07	0.03	0.03	0.03	0.11	0.10	0.05	0.05	0.02	0.04	0.04	0.11	0.02	0.05
銅及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l											3.8				3.8
マンガン及びその化合物	mg/l	0.020	0.029	0.015	0.014	0.019	0.031	0.049	0.031	0.030	0.008	0.024	0.020	0.049	0.008	0.024
溶存マンガン	mg/l	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.005	0.005	0.003	0.005	0.002	0.002	0.002	0.005	0.002	0.003
塩化物イオン	mg/l	2.2	1.8	2.0	1.9	2.0	1.6	1.4	1.9	2.1	2.2	2.7	2.9	2.9	1.4	2.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	12.9	12.1	15.1	14.9	15.1	10.9	10.3	14.3	16.0	15.4	16.6	16.3	16.6	10.3	14.2
蒸発残留物	mg/l	39	41	49	39	46	42	74	41	47	41	42	42	74	39	45
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000002	0.000002	0.000004	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000004	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l											< 0.005				< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.0	1.8	0.9	0.9	1.0	1.4	1.5	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	1.8	0.6	1.0
pH値		7.3	7.2	7.4	7.4	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.4	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3
臭気		藻臭	藻臭	厨芥臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	3.9	7.2	3.6	3.9	3.4	8.3	8.5	3.1	2.4	2.2	2.4	2.0	8.5	2.0	4.2
濁度	度	3.3	8.2	2.8	1.9	2.2	9.5	42	2.9	2.2	2.2	2.0	1.5	42	1.5	6.7
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	4.0	8.0	4.4	4.2	3.8	6.0	8.8	2.5	2.9	2.9	2.5	3.0	8.8	2.5	4.4
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
電気伝導度	mS/m	4.5	4.2	5.1	5.0	4.9	3.8	3.8	4.8	5.3	5.5	5.6	5.6	5.6	3.8	4.8
総アルカリ度	mg/l	13.5	13.0	17.5	16.5	17.5	12.0	11.5	16.5	19.0	18.0	19.0	18.0	19.0	11.5	16.0
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl	24	20	31	13	6.5	10	19	12	27	70	14	58	70	6.5	25
透明度	m															
溶存酸素	mg/l															
酸素飽和百分率	%															
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	個/ml															

明治用水頭首工

		平成30年 4月16日	5月8日	6月5日	7月2日	8月1日	9月12日	10月3日	11月6日	12月4日	平成31年 1月7日	2月6日	3月4日	最高	最低	平均
天候前日		雨のち晴	曇のち雨	晴	晴	晴	雨	晴	曇	雨	晴	晴	曇			
天候当日		晴	曇時々雨	晴	晴	晴	雨	晴	雨	曇	晴	雨のち晴	雨			
気温	℃	20.0	19.0	29.5	31.5	35.0	24.5	28.0	17.5	20.5	11.0	7.5	16.0	35.0	7.5	21.7
水温	℃	12.5	15.3	20.7	25.0	27.5	20.6	19.0	15.8	12.0	6.0	6.4	10.4	27.5	6.0	15.9
一般細菌	個/ml	320	1,500	400	630	240	2,600	3,000	15,000	430	70	700	320	15,000	70	2,100
大腸菌(MPN)	MPN/dl	67	160	390	4.1	3.1	120	230	2,000	11	7.5	11	2.1	2,000	2.1	250
カドミウム及びその化合物	mg/l															
水銀及びその化合物	mg/l															
セレン及びその化合物	mg/l															
鉛及びその化合物	mg/l															
ヒ素及びその化合物	mg/l															
六価クロム化合物	mg/l															
亜硝酸態窒素	mg/l															
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l															
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.28	0.27	0.23	0.23	0.22	0.29	0.35	0.37	0.41	0.43	0.48	0.45	0.48	0.22	0.33
フッ素及びその化合物	mg/l															
ホウ素及びその化合物	mg/l															
四塩化炭素	mg/l															
1,4−ジオキサン	mg/l															
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l															
ジクロロメタン	mg/l															
テトラクロロエチレン	mg/l															
トリクロロエチレン	mg/l															
ベンゼン	mg/l															
亜鉛及びその化合物	mg/l															
アルミニウム及びその化合物	mg/l															
鉄及びその化合物	mg/l	0.27	0.66	0.21	0.15	0.08	0.46	1.3	0.74	0.15	0.03	0.13	0.22	1.3	0.03	0.37
溶存鉄	mg/l															
銅及びその化合物	mg/l															
ナトリウム及びその化合物	mg/l															
マンガン及びその化合物	mg/l	0.035	0.039	0.032	0.024	0.022	0.035	0.053	0.051	0.027	0.012	0.022	0.036	0.053	0.012	0.032
溶存マンガン	mg/l															
塩化物イオン	mg/l	2.6	2.3	3.3	3.1	3.1	2.1	1.9	3.3	4.9	4.1	6.4	5.4	6.4	1.9	3.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	14.6	14.3	18.6	18.4	18.4	12.7	12.4	18.9	22.6	22.1	23.5	23.3	23.5	12.4	18.3
蒸発残留物	mg/l															
陰イオン界面活性剤	mg/l															
ジェオスミン(別名)	mg/l															
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l															
非イオン界面活性剤	mg/l															
フェノール類	mg/l															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.2	2.2	1.1	1.2	1.2	1.5	2.0	1.7	0.8	0.8	1.0	1.1	2.2	0.8	1.3
pH値		7.6	7.3	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.3	7.5
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	5.6	12	4.4	5.0	3.0	8.5	12	7.5	3.1	2.8	3.6	4.0	12	2.8	6.0
濁度	度	4.8	11	4.5	2.4	2.0	9.1	37	17	2.3	3.0	2.1	3.0	37	2.0	8.2
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
電気伝導度	mS/m	5.1	4.9	6.4	6.4	6.4	4.5	4.3	6.4	8.2	7.6	9.2	8.4	9.2	4.3	6.5
総アルカリ度	mg/l	14.5	14.0	20.0	20.5	19.5	13.5	13.0	19.0	24.0	23.0	24.0	23.5	24.0	13.0	19.0
アンモニア態窒素	mg/l	0.01	0.02	＜0.01	0.01	0.01	0.01	＜0.01	0.03	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	＜0.01	0.02
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl															
透明度	m															
溶存酸素	mg/l	10.5	10.1	9.0	8.0	7.7	8.8	9.3	9.5	11.0	11.1	12.7	10.9	12.7	7.7	9.9
酸素飽和百分率	%	102	104	103	99	99	101	103	99	105	92	106	101	106	92	101
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	個/ml															

安城浄水場

		平成30年 4月16日	5月14日	6月4日	7月11日	8月2日	9月3日	10月10日	11月7日	12月3日	平成31年 1月8日	2月5日	3月12日	最高	最低	平均
天候前日		雨のち晴	雨	晴	晴	晴	雨	晴	雨のち晴	晴	晴	晴	雨のち晴			
天候当日		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴			
気温	℃	20.0	26.0	27.5	33.5	39.0	29.5	23.5	21.0	17.0	13.0	13.0	13.0	39.0	13.0	23.0
水温	℃	13.7	16.4	20.8	22.2	28.5	24.9	19.9	16.2	12.0	6.0	7.0	10.6	28.5	6.0	16.5
一般細菌	個/ml											520				520
大腸菌(MPN)	MPN/dl											31				31
カドミウム及びその化合物	mg/l											< 0.0003				< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
六価クロム化合物	mg/l											< 0.005				< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l											0.008				0.008
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l											< 0.001				< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l											0.59				0.59
フッ素及びその化合物	mg/l											0.07				0.07
ホウ素及びその化合物	mg/l											< 0.1				< 0.1
四塩化炭素	mg/l											< 0.0002				< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l											< 0.005				< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ジクロロメタン	mg/l											< 0.001				< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ベンゼン	mg/l											< 0.001				< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l											0.09				0.09
鉄及びその化合物	mg/l	0.84	2.8	0.24	0.56	0.45	0.09	0.39	0.66	0.09	0.11	0.15	0.55	2.8	0.09	0.58
溶存鉄	mg/l	0.18	0.31	0.05	0.05	0.03	0.04	0.12	0.21	0.05	0.05	0.05	0.17	0.31	0.03	0.11
銅及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l											6.9				6.9
マンガン及びその化合物	mg/l	0.059	0.11	0.028	0.040	0.089	0.008	0.022	0.029	0.011	0.013	0.019	0.040	0.11	0.008	0.039
溶存マンガン	mg/l	0.007	0.009	0.003	0.003	0.002	0.001	0.004	0.006	0.005	0.007	0.008	0.010	0.010	0.001	0.005
塩化物イオン	mg/l	2.5	1.9	3.1	2.2	3.0	2.7	2.3	3.9	4.6	4.2	6.0	5.1	6.0	1.9	3.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	14.9	14.8	18.7	14.1	18.6	15.7	14.7	21.6	22.6	22.5	24.5	24.5	24.5	14.1	18.9
蒸発残留物	mg/l	66	106	64	54	64	53	50	67	62	55	61	68	106	50	64
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l											0.000001				0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l											< 0.000001				< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l											< 0.005				< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l											1.0				1.0
pH値		7.2	7.2	7.4	7.2	7.3	7.1	7.3	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.1	7.3
臭気												厨芥臭				
臭気強度(TON)																
色度	度											3.4				3.4
濁度	度	22	51	4.1	12	7.3	1.2	11	18	1.1	1.5	1.9	17	51	1.1	12
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
電気伝導度	mS/m	4.9	4.8	6.3	4.9	6.5	5.6	5.0	7.5	8.1	7.9	9.1	8.4	9.1	4.8	6.6
総アルカリ度	mg/l	14.5	14.0	20.0	14.0	20.0	16.5	15.5	21.5	24.0	24.0	24.0	23.5	24.0	14.0	19.3
アンモニア態窒素	mg/l															
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl															
透明度	m															
溶存酸素	mg/l															
酸素飽和百分率	%															
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	個/ml															

細川頭首工

		平成30年 4月16日	5月8日	6月5日	7月2日	8月1日	9月12日	10月3日	11月6日	12月4日	平成31年 1月7日	2月6日	3月4日	最高	最低	平均
天候前日		雨のち晴	曇のち雨	晴	晴	晴	雨	晴	曇	雨	晴	晴	曇			
天候当日		晴	曇時々雨	晴	晴	晴	雨	晴	雨	曇	晴	雨のち晴	雨			
気温	℃	19.0	18.0	31.0	32.0	34.0	23.5	28.0	18.0	19.0	10.0	7.5	15.5	34.0	7.5	21.3
水温	℃	13.6	15.3	20.9	25.0	28.4	20.7	19.0	15.9	12.3	5.0	5.8	10.0	28.4	5.0	16.0
一般細菌	個/ml	38	620	460	2,000	1,500	3,800	1,800	32,000	920	180	260	400	32,000	38	3,700
大腸菌(MPN)	MPN/dl	110	110	49	28	98	180	150	2,400	330	56	86	60	2,400	28	300
カドミウム及びその化合物	mg/l				< 0.0003					< 0.0003				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005					< 0.00005				< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l				< 0.004					< 0.004				< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.31	0.28	0.25	0.27	0.25	0.37	0.40	0.40	0.33	0.40	0.39	0.42	0.42	0.25	0.34
フッ素及びその化合物	mg/l				< 0.05					< 0.05				< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l				< 0.1					< 0.1				< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002					< 0.0002				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l				0.10					0.05				0.10	0.05	0.08
鉄及びその化合物	mg/l	0.55	0.43	0.16	0.18	0.13	0.34	0.43	2.9	0.11	0.02	0.13	0.18	2.9	0.02	0.46
溶存鉄	mg/l															
銅及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l				4.4					5.2				5.2	4.4	4.8
マンガン及びその化合物	mg/l	0.042	0.030	0.018	0.020	0.020	0.030	0.028	0.10	0.017	0.007	0.018	0.027	0.10	0.007	0.030
溶存マンガン	mg/l															
塩化物イオン	mg/l	3.0	2.6	3.2	3.2	3.2	3.0	3.2	3.6	3.9	3.8	4.8	4.4	4.8	2.6	3.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	13.9	13.0	16.3	16.9	17.1	14.2	12.9	18.2	18.9	18.4	19.1	21.1	21.1	12.9	16.7
蒸発残留物	mg/l				47					55				55	47	51
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02					< 0.02				< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l				< 0.000001					< 0.000001				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l				< 0.000001					< 0.000001				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005					< 0.0005				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	2.1	2.3	1.1	1.3	1.2	1.8	1.5	3.9	0.9	0.9	1.1	1.2	3.9	0.9	1.6
pH値		7.6	7.4	7.7	7.6	7.6	7.3	7.4	7.5	7.4	7.6	7.4	7.5	7.7	7.3	7.5
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	8.8	10	5.5	6.3	5.5	8.6	8.1	25	4.1	2.8	4.4	4.4	25	2.8	7.8
濁度	度	9.1	7.4	1.6	2.3	1.9	5.0	7.5	69	1.4	1.2	2.0	2.2	69	1.2	9.2
アンチモン及びその化合物	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/l				< 0.0001		< 0.0001							< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ニッケル及びその化合物	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
1,2-ジクロロエタン	mg/l				< 0.0004		< 0.0004							< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
トルエン	mg/l				< 0.02		< 0.02							< 0.02	< 0.02	< 0.02
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l				< 0.008		< 0.008							< 0.008	< 0.008	< 0.008
農薬類					0.00		0.00							0.00	0.00	0.00
遊離炭酸	mg/l				1.0		1.5							1.5	1.0	1.3
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l				< 0.002		< 0.002							< 0.002	< 0.002	< 0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l				5.8		13							13	5.8	9.4
腐食性(ランゲリア指数)					-1.8		-2.4							-1.8	-2.4	-2.1
1,1-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
電気伝導度	mS/m	5.0	4.7	5.8	5.9	6.0	5.3	4.9	6.3	7.6	6.6	7.0	7.5	7.6	4.7	6.1
総アルカリ度	mg/l	13.5	12.5	17.5	18.0	19.0	13.5	13.0	18.5	21.5	19.5	19.5	22.5	22.5	12.5	17.4
アンモニア態窒素	mg/l	0.02	0.02	0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	0.02	0.02	0.04	0.04	< 0.01	0.01
紫外線(UV)吸光度					0.040					0.024				0.040	0.024	0.032
嫌気性芽胞菌	MPN/dl															
透明度	m															
溶存酸素	mg/l	10.3	9.9	9.3	8.6	8.4	8.8	9.2	9.4	10.3	11.8	11.9	10.4	11.9	8.4	9.9
酸素飽和百分率	%	102	102	107	106	109	101	102	98	99	95	98	95	109	95	101
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	個/ml															

幸田浄水場

		平成30年 4月16日	5月8日	6月5日	7月2日	8月1日	9月12日	10月3日	11月6日	12月4日	平成31年 1月7日	2月6日	3月4日	最高	最低	平均
天候前日		雨のち晴	曇のち雨	晴	晴	晴	雨	晴	曇	雨	晴	晴	曇			
天候当日		晴	曇時々雨	晴	晴	晴	雨	晴	雨	曇	晴	雨のち晴	雨			
気温	℃	20.5	17.5	26.0	30.5	34.0	23.0	26.5	19.0	21.0	11.0	10.0	14.0	34.0	10.0	21.1
水温	℃	14.2	15.8	21.2	25.0	26.2	22.1	19.1	15.1	11.3	6.5	7.1	10.2	26.2	6.5	16.2
一般細菌	個/ml	28	1,100	110	710	260	1,200	690	350	180	220	280	340	1,200	28	460
大腸菌(MPN)	MPN/dl	260	310	24	21	25	40	96	91	52	18	34	12	310	12	82
カドミウム及びその化合物	mg/l											< 0.0003				< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
六価クロム化合物	mg/l											< 0.005				< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l											0.005				0.005
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l											< 0.001				< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.26	0.29	0.28	0.29	0.28	0.39	0.45	0.30	0.33	0.42	0.42	0.42	0.45	0.26	0.34
フッ素及びその化合物	mg/l											< 0.05				< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l											< 0.1				< 0.1
四塩化炭素	mg/l											< 0.0002				< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l											< 0.005				< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ジクロロメタン	mg/l											< 0.001				< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ベンゼン	mg/l											< 0.001				< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l											0.12				0.12
鉄及びその化合物	mg/l	1.1	1.3	0.32	0.25	0.38	0.39	0.45	0.10	0.15	0.02	0.19	0.25	1.3	0.02	0.41
溶存鉄	mg/l	0.22	0.17	0.06	0.06	0.05	0.11	0.12	0.05	0.04	0.02	0.05	0.07	0.22	0.02	0.09
銅及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l											5.2				5.2
マンガン及びその化合物	mg/l	0.094	0.072	0.030	0.026	0.043	0.030	0.025	0.006	0.015	0.002	0.019	0.026	0.094	0.002	0.032
溶存マンガン	mg/l	0.006	0.007	0.003	0.001	0.002	0.003	0.004	0.006	0.002	0.002	0.004	0.004	0.007	0.001	0.004
塩化物イオン	mg/l	2.6	2.6	3.2	3.2	3.3	3.0	3.0	3.6	3.8	3.9	5.6	4.0	5.6	2.6	3.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	12.1	13.3	16.6	17.1	18.8	14.2	12.6	17.7	18.7	18.3	18.8	19.2	19.2	12.1	16.5
蒸発残留物	mg/l	62	63	59	49	61	50	58	49	56	45	52	60	63	45	55
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l											< 0.005				< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3.6	3.6	1.4	1.6	1.4	1.9	1.5	0.9	0.9	0.9	1.1	1.5	3.6	0.9	1.7
pH値		7.5	7.2	7.5	7.5	7.5	7.3	7.3	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.2	7.4
臭気		厨芥臭	厨芥臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	厨芥臭	藻臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	19	17	5.7	6.4	5.6	9.5	11	3.8	3.2	2.7	4.6	5.7	19	2.7	7.9
濁度	度	27	29	4.4	3.7	4.7	7.2	12	1.1	1.9	1.1	2.8	3.6	29	1.1	8.2
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	15	16	5.7	6.6	7.2	8.7	7.6	2.7	3.7	2.9	5.0	6.6	16	2.7	7.3
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
電気伝導度	mS/m	4.3	4.7	5.9	6.0	6.4	5.3	4.7	6.3	6.9	6.7	7.0	6.7	7.0	4.3	5.9
総アルカリ度	mg/l	12.0	13.0	17.5	17.5	20.0	14.0	12.0	19.0	20.5	19.5	18.0	20.0	20.5	12.0	16.9
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	< 0.01	< 0.01
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl	460	130	13	29	55	23	28	14	17	19	18	67	460	13	73
透明度	m															
溶存酸素	mg/l															
酸素飽和百分率	%															
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	個/ml															

(4)豊川水系

大野頭首工

		平成30年 4月10日	5月7日	6月5日	7月3日	8月2日	9月12日	10月10日	11月13日	12月4日	平成31年 1月8日	2月13日	3月12日	最高	最低	平均
天候前日		晴	曇のち雨	晴	晴	晴	雨	晴	晴一時雨	曇のち雨	晴	晴	雨のち晴			
天候当日		晴	雨	晴	晴	晴	曇時々雨	曇	曇時々晴	曇	晴	晴	晴			
気温	℃	20.5	17.5	27.0	32.0	35.5	21.5	25.0	19.0	16.5	12.0	11.0	11.0	35.5	11.0	20.7
水温	℃	12.6	14.3	17.8	22.9	22.5	19.5	18.9	15.3	13.5	7.6	7.3	10.2	22.9	7.3	15.2
一般細菌	個/ml	780	220	65	420	150	620	420	590	590	280	230	300	780	65	390
大腸菌(MPN)	MPN/dl	46	190	53	75	23	71	81	210	250	190	110	210	250	23	130
カドミウム及びその化合物	mg/l				< 0.0003					< 0.0003				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005					< 0.00005				< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l				< 0.004					< 0.004				< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.17	0.15	0.14	0.17	0.10	0.25	0.30	0.22	0.17	0.22	0.22	0.34	0.34	0.10	0.20
フッ素及びその化合物	mg/l				< 0.05					< 0.05				< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l				< 0.1					< 0.1				< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002					< 0.0002				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l				0.03					0.01				0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	0.06	0.08	0.07	0.06	0.06	0.04	0.05	0.04	0.04	0.08	0.06	0.05	0.08	0.04	0.06
溶存鉄	mg/l															
銅及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l				3.7					4.3				4.3	3.7	4.0
マンガン及びその化合物	mg/l	0.015	0.005	0.011	0.011	0.007	0.004	0.008	0.007	0.007	0.012	0.008	0.008	0.015	0.004	0.009
溶存マンガン	mg/l															
塩化物イオン	mg/l	4.2	2.1	2.5	2.7	2.2	3.1	3.6	5.3	5.2	5.9	5.4	4.1	5.9	2.1	3.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	18.4	13.3	18.6	18.0	16.5	15.6	19.3	22.6	20.6	19.7	17.1	16.7	22.6	13.3	18.0
蒸発残留物	mg/l				42					49				49	42	46
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02					< 0.02				< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l				0.000001					< 0.000001				0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l				0.000001					< 0.000001				0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005					< 0.0005				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.0	2.5	1.2	1.1	1.6	1.1	0.7	1.3	1.3	1.3	1.3	2.8	2.8	0.7	1.4
pH値		7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.3	7.5
臭気		藻臭	藻臭	生ぐさ臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭			
臭気強度(TON)				5												
色度	度	3.6	12	4.6	5.5	5.9	4.3	2.9	4.5	4.2	4.1	3.9	9.4	12	2.9	5.4
濁度	度	0.8	1.7	1.3	0.8	1.4	0.8	0.9	0.4	0.5	0.5	0.7	1.5	1.7	0.4	0.9
アンチモン及びその化合物	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/l				< 0.0001		< 0.0001							< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ニッケル及びその化合物	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
1,2-ジクロロエタン	mg/l				< 0.0004		< 0.0004							< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
トルエン	mg/l				< 0.02		< 0.02							< 0.02	< 0.02	< 0.02
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l				< 0.008		< 0.008							< 0.008	< 0.008	< 0.008
農薬類					0.00		0.00							0.00	0.00	0.00
遊離炭酸	mg/l				1.0		1.0							1.0	1.0	1.0
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l				< 0.002		< 0.002							< 0.002	< 0.002	< 0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l				4.6		4.8							4.8	4.6	4.7
腐食性(ランゲリア指数)					-2.0		-2.3							-2.0	-2.3	-2.2
1,1-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
電気伝導度	mS/m	5.8	4.6	5.4	5.6	4.8	5.1	6.3	7.5	6.7	6.8	6.3	5.8	7.5	4.6	5.9
総アルカリ度	mg/l	16.0	12.0	17.0	17.5	15.5	14.5	18.0	20.5	18.0	17.0	15.5	14.5	20.5	12.0	16.3
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01
紫外線(UV)吸光度					0.033					0.034				0.034	0.033	0.034
嫌気性芽胞菌	MPN/dl															
透明度	m															
溶存酸素	mg/l	10.3	10.3	9.4	8.6	8.4	9.1	8.5	9.5	10.0	10.7	11.7	10.8	11.7	8.4	9.8
酸素飽和百分率	%	100	104	102	102	99	102	94	98	99	92	100	99	104	92	99
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	個/ml															

万場調整池取水塔

		平成30年 4月9日	5月8日	6月4日	7月2日	8月1日	9月11日	10月9日	11月12日	12月3日	平成31年 1月7日	2月12日	3月11日	最高	最低	平均
天候前日		晴	雨	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	曇	曇	雨			
天候当日		晴	曇のち雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴	晴	雨のち晴			
気温	℃	13.0	18.0	24.0	28.0	29.5	24.5	24.0	17.5	17.0	6.5	8.0	13.5	29.5	6.5	18.6
水温	℃	13.4	18.6	22.9	27.7	28.7	26.3	24.0	18.4	15.2	8.6	6.3	10.5	28.7	6.3	18.4
一般細菌	個/ml	18	170	20	16	20	420	160	100	52	60	7	8	420	7	88
大腸菌(MPN)	MPN/dl	10	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	3.0	2.0	1.0	2.0	2.0	10	0.0	1.8
カドミウム及びその化合物	mg/l				< 0.0003					< 0.0003				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005					< 0.00005				< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l				< 0.004					0.011				0.011	< 0.004	0.006
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.15	0.11	0.03	< 0.02	< 0.02	0.03	0.07	0.06	0.07	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.15	< 0.02	0.04
フッ素及びその化合物	mg/l				< 0.05					< 0.05				< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l				< 0.1					< 0.1				< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002					< 0.0002				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l				0.02					0.01				0.02	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	0.02	0.01	< 0.01	0.01	0.03	0.15	0.03	0.04	0.02	0.01	0.05	0.05	0.15	< 0.01	0.04
溶存鉄	mg/l															
銅及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l				3.5					4.1				4.1	3.5	3.8
マンガン及びその化合物	mg/l	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	0.009	0.003	0.004	0.002	< 0.001	0.005	0.006	0.009	< 0.001	0.003
溶存マンガン	mg/l															
塩化物イオン	mg/l	4.0	3.7	3.5	3.2	3.2	3.0	3.6	3.8	4.0	4.3	4.4	4.6	4.6	3.0	3.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	20.2	18.6	18.1	17.3	19.5	17.0	17.3	18.2	18.7	19.2	19.5	19.3	20.2	17.0	18.6
蒸発残留物	mg/l				36					43				43	36	40
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02					< 0.02				< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000007	0.000018	0.000007	0.000005	0.000003	0.000018	< 0.000001	0.000003
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005					< 0.0005				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.7	1.3	1.5	1.8	2.8	2.3	2.9	1.6	2.0	2.4	2.3	1.8	2.9	1.3	2.0
pH値		8.0	7.7	9.1	9.5	9.6	8.7	8.9	7.6	8.1	8.0	7.6	7.6	9.6	7.6	8.4
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	青草臭	腐敗臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	藻臭			
臭気強度(TON)									1	5	1	1				
色度	度	3.1	2.6	1.9	2.6	3.2	4.0	4.2	3.5	3.2	3.5	3.3	2.8	4.2	1.9	3.2
濁度	度	2.8	0.7	0.8	2.0	5.5	1.8	1.8	1.6	1.8	3.8	2.2	1.9	5.5	0.7	2.2
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
電気伝導度	mS/m	6.4	5.9	7.2	5.7	6.9	6.3	5.8	6.2	7.3	6.4	6.6	6.6	7.3	5.7	6.4
総アルカリ度	mg/l	18.0	16.5	17.0	16.5	18.5	16.5	17.0	17.5	17.5	18.0	19.0	18.5	19.0	16.5	17.5
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.04	0.03	0.01	0.04	0.06	0.06	< 0.01	0.02
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl															
透明度	m	3.9	5.2	4.0	4.0	1.9	3.0	2.3	2.5	2.8	2.5	3.0	3.0	5.2	1.9	3.2
溶存酸素	mg/l	10.8	9.6	9.7	9.5	9.6	8.1	9.9	8.9	10.3	10.9	11.9	11.3	11.9	8.1	10.0
酸素飽和百分率	%	107	106	115	122	125	102	120	98	106	96	99	105	125	96	108
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l	0.33	0.24	0.17	0.15	0.24	0.26	0.46	0.35	0.26	0.24	0.28	0.28	0.46	0.15	0.27
全窒素(溶存態)	mg/l	0.27	0.23	0.15	0.11	0.17	0.17	0.23	0.24	0.24	0.18	0.22	0.19	0.27	0.11	0.20
リン酸イオン	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
全リン	mg/l	0.009	0.006	0.005	0.009	0.013	0.011	0.032	0.018	0.020	0.020	0.018	0.016	0.032	0.005	0.015
全リン(溶存態)	mg/l	0.005	0.004	0.004	0.008	0.008	0.008	0.009	0.009	0.007	0.007	0.007	0.008	0.009	0.004	0.007
溶性ケイ酸	mg/l	5.1	5.9	5.3	6.3	7.6	8.7	8.3	6.5	4.9	0.4	0.7	0.4	8.7	0.4	5.0
クロロフィルa	μg/l	6.3	3.2	3.5	7.8	28.1	12.1	41.3	11.2	16.9	31.2	10.8	7.4	41.3	3.2	15.0
生物総数	個/ml	3,741	227	437	200	3,790	65	1,457	781	1,273	6,245	2,344	1,697	6,245	65	1,855

豊橋南部浄水場

		平成30年 4月9日	5月8日	6月4日	7月2日	8月7日	9月11日	10月9日	11月12日	12月3日	平成31年 1月7日	2月12日	3月11日	最高	最低	平均
天候前日		晴	雨	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	曇	曇	雨			
天候当日		晴	曇のち雨	晴	晴	曇	曇	晴	晴	雨	晴	晴	雨のち晴			
気温	℃	14.5	17.0	25.0	28.5	29.0	24.5	25.0	18.0	17.5	7.5	8.5	13.5	29.0	7.5	19.0
水温	℃	11.8	14.8	18.6	21.8	24.2	23.4	22.3	17.7	14.4	8.4	7.8	10.3	24.2	7.8	16.3
一般細菌	個/ml	48	30	64	190	100	2,200	340	1,400	54	45	14	18	2,200	14	380
大腸菌(MPN)	MPN/dl	14	2.0	13	4.1	3.1	33	3.0	4.1	2.0	8.5	0.0	1.0	33	0.0	7.3
カドミウム及びその化合物	mg/l											< 0.0003				< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
六価クロム化合物	mg/l											< 0.005				< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l											< 0.004				< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l											< 0.001				< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.18	0.20	0.14	0.15	0.12	0.29	0.24	0.16	0.14	0.11	0.11	0.12	0.29	0.11	0.16
フッ素及びその化合物	mg/l											< 0.05				< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l											< 0.1				< 0.1
四塩化炭素	mg/l											< 0.0002				< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l											< 0.005				< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ジクロロメタン	mg/l											< 0.001				< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ベンゼン	mg/l											< 0.001				< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l											0.02				0.02
鉄及びその化合物	mg/l	0.07	0.05	0.06	0.04	0.05	0.37	0.07	0.05	0.04	0.02	0.05	0.05	0.37	0.02	0.08
溶存鉄	mg/l	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.24	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.24	0.01	0.04
銅及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l											4.4				4.4
マンガン及びその化合物	mg/l	0.011	0.007	0.009	0.007	0.004	0.015	0.007	0.005	0.003	0.002	0.004	0.005	0.015	0.002	0.007
溶存マンガン	mg/l	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.004	0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.004	< 0.001	0.001
塩化物イオン	mg/l	3.5	3.5	3.1	3.0	2.7	3.1	3.7	4.7	4.5	4.9	4.8	4.6	4.9	2.7	3.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	16.6	18.8	17.4	18.2	17.3	16.3	18.5	21.4	19.5	19.4	19.4	19.0	21.4	16.3	18.5
蒸発残留物	mg/l	42	36	47	39	35	62	46	49	44	43	42	39	62	35	44
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000006	0.000004	0.000003	0.000002	0.000006	< 0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l											< 0.005				< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	2.0	1.1	1.4	1.4	1.6	2.0	1.5	1.5	1.6	1.9	1.7	1.5	2.0	1.1	1.6
pH値		7.2	7.2	7.4	7.4	7.3	7.1	7.4	7.5	7.6	7.7	7.5	7.5	7.7	7.1	7.4
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	厨芥臭	厨芥臭	カビ臭	藻臭	藻臭	藻臭			
臭気強度(TON)										2						
色度	度	7.8	3.7	4.1	5.1	5.1	27	4.4	4.0	4.0	3.9	3.5	3.2	27	3.2	6.3
濁度	度	2.2	1.3	2.0	1.2	0.9	26	1.8	1.0	1.3	2.8	1.6	1.4	26	0.9	3.6
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	8.5	4.4	5.2	5.7	4.8	6.8	5.0	4.6	4.8	5.5	4.9	4.9	8.5	4.4	5.4
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
電気伝導度	mS/m	5.4	5.9	5.5	5.8	5.0	5.4	6.1	6.9	6.4	6.6	6.5	6.5	6.9	5.0	6.0
総アルカリ度	mg/l	14.0	16.5	16.0	17.0	16.0	15.0	16.5	19.5	17.5	17.5	18.5	17.5	19.5	14.0	16.8
アンモニア態窒素	mg/l	0.02	0.02	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	0.01	0.01	< 0.01	0.02	0.02	0.02	< 0.01	0.01
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl	5.0	1.0	6.5	1.5	1.5	3.5	5.5	3.0	3.5	4.5	4.5	4.0	6.5	1.0	3.7
透明度	m															
溶存酸素	mg/l															
酸素飽和百分率	%															
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	個/ml															

駒場池取水塔

		平成30年 4月10日	5月7日	6月5日	7月3日	8月2日	9月12日	10月10日	11月13日	12月4日	平成31年 1月8日	2月13日	3月12日	最高	最低	平均
天候前日		晴	曇のち雨	晴	晴	晴	雨	晴	晴一時雨	曇のち雨	晴	晴	雨のち晴			
天候当日		晴	雨	晴	晴	晴	曇時々雨	曇	曇時々晴	曇	晴	晴	晴			
気温	℃	17.5	17.5	28.5	29.5	34.0	25.0	26.0	17.5	20.0	10.0	9.0	13.5	34.0	9.0	20.7
水温	℃	17.9	18.7	22.5	24.9	28.5	22.9	23.0	16.2	14.7	7.1	8.2	11.3	28.5	7.1	18.0
一般細菌	個/ml	24	61	36	170	170	290	160	67	48	20	27	200	290	20	110
大腸菌(MPN)	MPN/dl	1.0	2.0	1.0	5.2	2.0	4.1	0.0	7.4	3.1	11	1.0	2.1	11	0.0	3.3
カドミウム及びその化合物	mg/l				< 0.0003					< 0.0003				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005					< 0.00005				< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l				< 0.004					< 0.004				< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.10	0.14	0.12	0.15	0.30	0.22	0.26	0.21	0.20	0.24	0.25	0.22	0.30	0.10	0.20
フッ素及びその化合物	mg/l				< 0.05					< 0.05				< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l				< 0.1					< 0.1				< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002					< 0.0002				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l				0.04					0.03				0.04	0.03	0.04
鉄及びその化合物	mg/l	0.07	0.08	0.06	0.05	0.11	0.02	0.10	0.09	0.08	0.08	0.09	0.11	0.11	0.02	0.08
溶存鉄	mg/l															
銅及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l				3.7					4.5				4.5	3.7	4.1
マンガン及びその化合物	mg/l	0.010	0.008	0.007	0.005	0.009	0.002	0.010	0.009	0.008	0.007	0.008	0.012	0.012	0.002	0.008
溶存マンガン	mg/l															
塩化物イオン	mg/l	4.3	3.2	2.6	2.7	3.3	3.1	4.0	5.1	5.2	5.6	5.5	4.9	5.6	2.6	4.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	20.6	16.6	15.3	17.8	29.1	15.7	18.4	22.3	21.1	20.6	19.2	19.2	29.1	15.3	19.7
蒸発残留物	mg/l				40					51				51	40	46
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02					< 0.02				< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000001	0.000004	0.000003	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000004	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005					< 0.0005				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.5	1.4	1.6	1.4	1.9	1.6	1.6	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.9	1.3	1.5
pH値		7.8	7.6	8.1	8.1	8.7	7.3	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	8.7	7.3	7.7
臭気		生ぐさ臭	生ぐさ臭	生ぐさ臭	藻臭	藻臭	カビ臭	藻臭	生ぐさ臭	藻臭	生ぐさ臭	藻臭	生ぐさ臭			
臭気強度(TON)		100	10	5			1		2		1		1			
色度	度	4.0	4.5	5.8	4.1	5.3	6.2	5.3	4.4	4.4	3.6	4.0	3.3	6.2	3.3	4.6
濁度	度	2.2	3.2	1.4	1.3	2.9	2.0	1.9	1.1	1.1	1.3	1.5	2.6	3.2	1.1	1.9
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
電気伝導度	mS/m	6.4	5.4	4.9	5.6	8.3	5.2	6.1	7.3	6.9	7.0	6.7	7.1	8.3	4.9	6.4
総アルカリ度	mg/l	18.5	15.0	15.0	17.5	26.5	14.5	17.0	20.5	18.5	18.0	17.0	17.5	26.5	14.5	18.0
アンモニア態窒素	mg/l	0.02	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl															
透明度	m	2.5	2.0	4.0	2.9	2.0	2.7	2.2	2.5	3.8	3.3	4.0	2.5	4.0	2.0	2.9
溶存酸素	mg/l	10.1	10.0	10.0	9.5	9.8	8.2	9.1	9.6	10.2	11.0	11.7	10.8	11.7	8.2	10.0
酸素飽和百分率	%	110	110	118	117	127	98	109	101	104	94	103	102	127	94	108
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l	0.31	0.37	0.29	0.27	0.52	0.41	0.46	0.36	0.32	0.41	0.40	0.39	0.52	0.27	0.38
全窒素(溶存態)	mg/l	0.26	0.27	0.23	0.26	0.42	0.34	0.39	0.32	0.31	0.34	0.36	0.32	0.42	0.23	0.32
リン酸イオン	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
全リン	mg/l	0.010	0.013	0.008	0.009	0.015	0.010	0.012	0.008	0.007	0.008	0.007	0.013	0.015	0.007	0.010
全リン(溶存態)	mg/l	0.006	0.008	0.006	0.007	0.008	0.006	0.006	0.004	0.004	0.003	0.004	0.005	0.008	0.003	0.006
溶性ケイ酸	mg/l	9.2	9.4	9.9	11.3	10.9	11.4	11.9	10.3	10.0	10.3	11.2	11.6	11.9	9.2	10.6
クロロフィルa	μg/l	7.7	10.9	3.5	3.6	9.2	3.8	3.5	4.4	2.8	2.7	1.5	2.9	10.9	1.5	4.7
生物総数	個/ml	354	284	38	61	103	156	38	153	104	44	193	94	354	38	135

豊川浄水場

		平成30年 4月10日	5月7日	6月5日	7月3日	8月2日	9月12日	10月10日	11月13日	12月4日	平成31年 1月8日	2月13日	3月12日	最高	最低	平均
天候前日		晴	曇のち雨	晴	晴	晴	雨	晴	晴一時雨	曇のち雨	晴	晴	雨のち晴			
天候当日		晴	雨	晴	晴	晴	曇時々雨	曇	曇時々晴	曇	晴	晴	晴			
気温	℃	20.5	16.5	28.5	31.0	37.5	24.0	25.5	15.5	20.0	9.0	10.0	13.5	37.5	9.0	21.0
水温	℃	15.4	17.8	20.0	22.0	25.5	22.2	22.0	16.6	14.1	7.3	8.0	11.7	25.5	7.3	16.9
一般細菌	個/ml	46	46	39	170	350	260	56	39	23	27	21	80	350	21	96
大腸菌(MPN)	MPN/dl	0.0	0.0	2.0	3.1	3.1	3.1	0.0	1.0	1.0	3.1	2.0	11	11	0.0	2.5
カドミウム及びその化合物	mg/l											< 0.0003				< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
六価クロム化合物	mg/l											< 0.005				< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l											< 0.004				< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l											< 0.001				< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.13	0.21	0.16	0.18	0.35	0.26	0.30	0.23	0.21	0.24	0.26	0.23	0.35	0.13	0.23
フッ素及びその化合物	mg/l											< 0.05				< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l											< 0.1				< 0.1
四塩化炭素	mg/l											< 0.0002				< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l											< 0.005				< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ジクロロメタン	mg/l											< 0.001				< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ベンゼン	mg/l											< 0.001				< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l											0.05				0.05
鉄及びその化合物	mg/l	0.08	0.07	0.08	0.07	0.13	0.12	0.09	0.11	0.09	0.09	0.09	0.11	0.13	0.07	0.09
溶存鉄	mg/l	0.03	0.04	0.03	0.03	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.03	0.04
銅及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l											4.7				4.7
マンガン及びその化合物	mg/l	0.012	0.007	0.010	0.010	0.011	0.011	0.008	0.010	0.008	0.006	0.007	0.011	0.012	0.006	0.009
溶存マンガン	mg/l	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.001	0.003	0.005	0.005	0.001	0.003
塩化物イオン	mg/l	4.1	3.1	2.5	2.7	3.1	3.1	4.1	5.1	5.2	5.6	5.5	4.9	5.6	2.5	4.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	19.1	16.5	15.1	17.6	28.1	15.2	18.9	22.0	21.0	20.6	19.1	19.1	28.1	15.1	19.4
蒸発残留物	mg/l	48	36	40	43	59	42	44	51	48	49	47	40	59	36	46
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l											< 0.005				< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.5	1.1	1.4	1.3	1.2	1.5	1.3	1.2	1.2	1.3	1.4	1.3	1.5	1.1	1.3
pH値		7.4	7.1	7.3	7.5	7.5	7.2	7.2	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.1	7.4
臭気		生ぐさ臭	藻臭	藻臭	厨芥臭	藻臭	藻臭	厨芥臭	生ぐさ臭	藻臭	生ぐさ臭	生ぐさ臭	厨芥臭			
臭気強度(TON)		50							1		1	1				
色度	度	5.1	5.2	6.1	5.6	5.5	6.7	5.6	4.7	4.5	3.8	4.2	3.6	6.7	3.6	5.1
濁度	度	2.3	1.8	1.5	1.7	3.0	2.3	1.8	1.2	1.4	1.4	1.5	2.4	3.0	1.2	1.9
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	5.8	4.4	6.1	5.1	4.9	6.6	5.1	4.7	5.0	4.4	5.1	5.5	6.6	4.4	5.2
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
電気伝導度	mS/m	6.1	5.5	4.9	5.7	8.0	5.0	6.5	7.3	6.9	7.0	6.7	6.5	8.0	4.9	6.3
総アルカリ度	mg/l	17.0	14.5	14.5	17.5	26.0	14.0	17.0	19.5	18.5	18.5	17.0	17.0	26.0	14.0	17.6
アンモニア態窒素	mg/l	0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl	6.0	0.5	0.0	4.5	6.0	5.5	1.5	4.0	4.5	3.5	5.5	9.6	9.6	0.0	4.3
透明度	m															
溶存酸素	mg/l															
酸素飽和百分率	%															
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	個/ml															

蒲郡浄水場(工水)

		平成30年 4月10日	5月7日	6月5日	7月3日	8月2日	9月12日	10月10日	11月13日	12月4日	平成31年 1月8日	2月13日	3月12日	最高	最低	平均
天候前日		晴	曇のち雨	晴	晴	晴	雨	晴	晴一時雨	曇のち雨	晴	晴	雨のち晴			
天候当日		晴	雨	晴	晴	晴	曇時々雨	曇	曇時々晴	曇	晴	晴	晴			
気温	℃	19.0	19.0	26.0	28.0	33.0	23.0	25.0	16.5	17.0	8.5	8.0	11.0	33.0	8.0	19.5
水温	℃	13.9	16.7	19.1	21.6	24.6	22.0	21.8	16.8	14.6	9.0	8.6	11.4	24.6	8.6	16.7
一般細菌	個/ml											16				16
大腸菌(MPN)	MPN/dl											22				22
カドミウム及びその化合物	mg/l											< 0.0003				< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
六価クロム化合物	mg/l											< 0.005				< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l											< 0.004				< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l											< 0.001				< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l											0.49				0.49
フッ素及びその化合物	mg/l											< 0.05				< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l											< 0.1				< 0.1
四塩化炭素	mg/l											< 0.0002				< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l											< 0.005				< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ジクロロメタン	mg/l											< 0.001				< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ベンゼン	mg/l											< 0.001				< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l											0.03				0.03
鉄及びその化合物	mg/l	0.09	0.12	0.10	0.08	0.12	0.21	0.09	0.10	0.07	0.07	0.07	0.10	0.21	0.07	0.10
溶存鉄	mg/l	0.02	0.03	0.03	0.03	0.05	0.04	0.03	0.06	0.05	0.04	0.03	0.03	0.06	0.02	0.04
銅及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l											5.4				5.4
マンガン及びその化合物	mg/l	0.017	0.026	0.017	0.016	0.021	0.11	0.019	0.010	0.005	0.006	0.010	0.015	0.11	0.005	0.023
溶存マンガン	mg/l	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.007	0.001	0.002	0.001	0.001	0.004	0.002	0.007	0.001	0.002
塩化物イオン	mg/l	4.8	5.8	3.3	3.2	3.4	6.2	7.3	5.6	5.6	5.7	6.2	5.6	7.3	3.2	5.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	24.2	36.3	20.2	21.0	29.3	25.2	25.4	26.5	24.8	24.2	22.7	22.7	36.3	20.2	25.2
蒸発残留物	mg/l	59	71	52	48	62	62	70	62	57	52	54	47	71	47	58
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l											< 0.000001				< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l											< 0.000001				< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l											< 0.005				< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l											1.3				1.3
pH値		7.4	7.2	7.2	7.4	7.3	6.9	7.2	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	6.9	7.3
臭気												藻臭				
臭気強度(TON)																
色度	度											3.8				3.8
濁度	度	1.7	1.8	1.6	1.3	1.4	2.8	1.6	0.7	0.6	1.1	1.0	1.6	2.8	0.6	1.4
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
電気伝導度	mS/m	8.3	10.6	6.6	6.8	8.7	8.7	9.3	8.8	8.3	8.0	7.8	7.8	10.6	6.6	8.3
総アルカリ度	mg/l	19.5	25.0	17.5	19.0	25.0	19.5	18.5	22.0	21.5	20.5	19.5	18.5	25.0	17.5	20.5
アンモニア態窒素	mg/l															
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl															
透明度	m															
溶存酸素	mg/l															
酸素飽和百分率	%															
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	個/ml															

牟呂松原頭首工

		平成30年 4月10日	5月7日	6月5日	7月3日	8月2日	9月12日	10月10日	11月13日	12月4日	平成31年 1月8日	2月13日	3月12日	最高	最低	平均
天候前日		晴	曇のち雨	晴	晴	晴	雨	晴	晴一時雨	曇のち雨	晴	晴	雨のち晴			
天候当日		晴	雨	晴	晴	晴	曇時々雨	曇	曇時々晴	曇	晴	晴	晴			
気温	℃	20.5	17.5	28.0	31.0	36.5	23.0	27.0	19.0	21.0	12.5	11.5	11.5	36.5	11.5	21.6
水温	℃	14.9	15.2	21.9	24.7	28.4	19.5	20.1	14.9	12.6	5.4	8.0	10.6	28.4	5.4	16.4
一般細菌	個/ml	45	1,900	150	680	720	800	560	260	350	200	58	580	1,900	45	530
大腸菌(MPN)	MPN/dl	8.6	310	26	48	2.0	100	32	61	47	18	3.1	96	310	2.0	63
カドミウム及びその化合物	mg/l															
水銀及びその化合物	mg/l															
セレン及びその化合物	mg/l															
鉛及びその化合物	mg/l															
ヒ素及びその化合物	mg/l															
六価クロム化合物	mg/l															
亜硝酸態窒素	mg/l															
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l															
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.35	0.30	0.38	0.37	0.38	0.41	0.51	0.45	0.52	0.60	0.62	0.44	0.62	0.30	0.44
フッ素及びその化合物	mg/l															
ホウ素及びその化合物	mg/l															
四塩化炭素	mg/l															
1,4-ジオキサン	mg/l															
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l															
ジクロロメタン	mg/l															
テトラクロロエチレン	mg/l															
トリクロロエチレン	mg/l															
ベンゼン	mg/l															
亜鉛及びその化合物	mg/l															
アルミニウム及びその化合物	mg/l															
鉄及びその化合物	mg/l	0.03	0.50	0.06	0.08	0.07	0.15	0.06	0.04	0.20	0.02	0.07	0.21	0.50	0.02	0.12
溶存鉄	mg/l															
銅及びその化合物	mg/l															
ナトリウム及びその化合物	mg/l															
マンガン及びその化合物	mg/l	0.003	0.019	0.005	0.008	0.012	0.016	0.005	0.005	0.022	0.003	0.005	0.008	0.022	0.003	0.009
溶存マンガン	mg/l															
塩化物イオン	mg/l	3.1	2.3	3.3	2.8	3.5	2.6	3.6	3.4	3.4	3.6	4.2	3.6	4.2	2.3	3.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	22.2	17.4	24.4	24.3	26.5	16.6	23.4	26.3	27.7	28.0	29.0	22.2	29.0	16.6	24.0
蒸発残留物	mg/l															
陰イオン界面活性剤	mg/l															
ジェオスミン(別名)	mg/l															
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l															
非イオン界面活性剤	mg/l															
フェノール類	mg/l															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.8	1.6	0.8	1.0	1.0	1.0	0.8	0.9	0.7	0.6	0.8	2.1	2.1	0.6	1.0
pH値		7.7	7.4	7.9	7.7	7.7	7.4	7.7	7.6	7.7	7.6	7.7	7.6	7.9	7.4	7.6
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	2.8	8.8	3.0	5.4	3.5	4.3	2.5	2.8	2.1	1.3	2.0	7.7	8.8	1.3	3.9
濁度	度	0.5	8.3	0.8	1.3	1.1	2.0	0.8	0.4	0.5	0.4	0.7	5.1	8.3	0.4	1.8
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
電気伝導度	mS/m	6.6	5.3	7.4	7.3	8.0	5.3	7.4	8.1	8.4	8.4	8.8	6.9	8.8	5.3	7.3
総アルカリ度	mg/l	20.5	16.0	24.0	23.0	26.0	15.5	22.0	26.5	27.0	27.0	27.5	20.5	27.5	15.5	23.0
アンモニア態窒素	mg/l	＜0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	＜0.01	＜0.01	＜0.01	0.02	0.02	0.02	＜0.01	0.02	＜0.01	0.01
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl															
透明度	m															
溶存酸素	mg/l	10.7	10.2	9.3	8.7	8.0	9.4	8.8	9.5	10.3	11.6	11.9	10.6	11.9	8.0	9.9
酸素飽和百分率	%	109	105	109	107	104	105	100	97	100	95	104	98	109	95	103
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	個/ml															

森岡取水場

		平成30年 4月9日	5月8日	6月4日	7月2日	8月1日	9月11日	10月9日	11月12日	12月3日	平成31年 1月7日	2月12日	3月11日	最高	最低	平均
天候前日		晴	雨	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	曇	曇	雨			
天候当日		晴	曇のち雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴	晴	雨のち晴			
気温	℃	18.0	16.5	27.5	31.5	35.0	23.5	29.0	20.0	19.0	11.5	11.0	18.0	35.0	11.0	21.7
水温	℃	12.8	15.2	21.9	25.7	28.3	20.8	20.5	16.4	12.4	4.8	7.0	11.6	28.3	4.8	16.5
一般細菌	個/ml	280	300	340	1,300	1,200	2,600	2,300	350	68	50	32	700	2,600	32	790
大腸菌(MPN)	MPN/dl	34	210	8.4	14	9.7	200	98	34	26	4.1	0.0	190	210	0.0	69
カドミウム及びその化合物	mg/l				< 0.0003					< 0.0003				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005					< 0.00005				< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l				< 0.004					< 0.004				< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.28	0.27	0.37	0.36	0.39	0.39	0.43	0.41	0.48	0.58	0.60	0.42	0.60	0.27	0.42
フッ素及びその化合物	mg/l				< 0.05					< 0.05				< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l				< 0.1					< 0.1				< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002					< 0.0002				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l				0.07					0.02				0.07	0.02	0.05
鉄及びその化合物	mg/l	0.09	0.22	0.06	0.08	0.07	0.30	0.13	0.07	0.03	< 0.01	0.03	0.14	0.30	< 0.01	0.10
溶存鉄	mg/l															
銅及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l				3.9					4.8				4.8	3.9	4.4
マンガン及びその化合物	mg/l	0.007	0.010	0.004	0.006	0.008	0.016	0.008	0.005	0.002	0.001	0.003	0.007	0.016	0.001	0.006
溶存マンガン	mg/l															
塩化物イオン	mg/l	3.1	2.1	3.1	2.8	3.1	2.8	3.2	3.3	3.5	3.6	4.2	3.8	4.2	2.1	3.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	20.2	14.7	24.6	25.4	26.5	16.3	21.6	25.5	27.4	28.0	28.2	27.5	28.2	14.7	23.8
蒸発残留物	mg/l				52					58				58	52	55
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02					< 0.02				< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l				0.000001					< 0.000001				0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l				< 0.000001					< 0.000001				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005					< 0.0005				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.3	1.6	0.9	1.2	1.2	1.7	1.1	1.1	0.7	0.5	0.8	1.3	1.7	0.5	1.1
pH値		8.6	7.6	9.0	8.8	8.9	7.9	7.8	8.5	8.3	7.9	8.1	7.9	9.0	7.6	8.3
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	6.6	8.4	3.6	6.3	5.5	7.2	4.1	5.2	2.9	1.7	2.6	3.9	8.4	1.7	4.8
濁度	度	1.8	3.7	1.0	1.6	1.4	4.5	1.6	0.9	0.5	0.9	0.7	3.1	4.5	0.5	1.8
アンチモン及びその化合物	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/l				< 0.0001		< 0.0001							< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ニッケル及びその化合物	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
1,2-ジクロロエタン	mg/l				< 0.0004		< 0.0004							< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
トルエン	mg/l				< 0.02		< 0.02							< 0.02	< 0.02	< 0.02
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l				< 0.008		< 0.008							< 0.008	< 0.008	< 0.008
農薬類					0.00		0.00							0.00	0.00	0.00
遊離炭酸	mg/l				< 0.5		< 0.5							< 0.5	< 0.5	< 0.5
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l				< 0.002		< 0.002							< 0.002	< 0.002	< 0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l				5.4		6.5							6.5	5.4	6.0
腐食性(ランゲリア指数)					-0.3		-1.7							-0.3	-1.7	-1.0
1,1-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
電気伝導度	mS/m	6.5	5.0	7.5	7.3	8.0	5.2	6.7	7.7	8.4	8.5	8.8	8.5	8.8	5.0	7.3
総アルカリ度	mg/l	18.0	13.0	23.5	24.0	26.0	14.5	21.0	26.0	27.0	27.0	26.0	25.5	27.0	13.0	22.6
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	0.01	0.01	< 0.01	< 0.01
紫外線(UV)吸光度					0.038					0.017				0.038	0.017	0.028
嫌気性芽胞菌	MPN/dl															
透明度	m															
溶存酸素	mg/l	11.8	10.5	10.8	9.7	9.4	9.5	9.0	10.8	11.5	12.0	12.9	11.2	12.9	9.0	10.8
酸素飽和百分率	%	115	108	126	121	122	109	103	114	111	96	110	106	126	96	112
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	個/ml															

三ツロ池取水塔

		平成30年 4月9日	5月8日	6月4日	7月2日	8月1日	9月11日	10月9日	11月12日	12月3日	平成31年 1月7日	2月12日	3月11日	最高	最低	平均
天候前日		晴	雨	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	曇	曇	雨			
天候当日		晴	曇のち雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴	晴	雨のち晴			
気温	℃	17.5	16.0	26.0	29.5	33.5	24.0	25.5	20.0	19.0	7.5	9.5	14.0	33.5	7.5	20.2
水温	℃	15.9	17.0	25.1	29.3	29.6	23.9	25.3	18.2	15.8	6.3	7.3	12.0	29.6	6.3	18.8
一般細菌	個/ml	42	140	340	180	1,100	3,900	400	480	1,400	130	140	3,000	3,900	42	940
大腸菌(MPN)	MPN/dl	1.0	12	3.1	1.0	0.0	9.6	0.0	8.5	0.0	1.0	0.0	11	12	0.0	3.9
カドミウム及びその化合物	mg/l				< 0.0003					< 0.0003				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005					< 0.00005				< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l				< 0.004					0.011				0.011	< 0.004	0.006
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.30	0.49	0.16	0.12	0.27	0.38	0.47	0.24	0.30	0.22	0.08	0.27	0.49	0.08	0.28
フッ素及びその化合物	mg/l				< 0.05					0.05				0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l				< 0.1					< 0.1				< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002					< 0.0002				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l				0.03					0.03				0.03	0.03	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	0.14	0.12	0.08	0.06	0.09	0.10	0.06	0.15	0.04	0.04	0.16	0.22	0.22	0.04	0.11
溶存鉄	mg/l															
銅及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l				3.8					5.1				5.1	3.8	4.5
マンガン及びその化合物	mg/l	0.026	0.021	0.011	0.008	0.010	0.010	0.005	0.021	0.005	0.009	0.042	0.010	0.042	0.005	0.015
溶存マンガン	mg/l															
塩化物イオン	mg/l	5.8	5.2	3.1	3.1	3.6	4.7	7.8	6.4	6.1	6.0	6.0	5.4	7.8	3.1	5.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	27.7	22.4	18.3	19.4	28.6	21.0	23.6	25.7	25.8	25.4	26.0	22.4	28.6	18.3	23.9
蒸発残留物	mg/l				44					56				56	44	50
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02					< 0.02				< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000007	0.000002	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000003	0.000007	0.000015	0.000006	0.000015	< 0.000001	0.000004
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005					< 0.0005				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.3	1.2	1.6	1.3	1.8	1.6	1.9	1.5	1.6	1.6	1.9	1.9	1.9	1.2	1.6
pH値		7.8	7.3	8.3	9.2	9.3	7.2	9.3	9.5	7.3	7.8	7.7	7.4	9.5	7.2	8.2
臭気		カビ臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	厨芥臭	藻臭	藻臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	藻臭			
臭気強度(TON)		1								1	2	10				
色度	度	3.7	4.6	5.2	5.0	6.7	6.6	5.9	6.5	6.3	4.4	4.2	5.5	6.7	3.7	5.4
濁度	度	1.6	2.3	2.7	1.5	1.9	1.6	1.1	0.9	0.8	3.2	3.8	9.6	9.6	0.8	2.6
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
電気伝導度	mS/m	8.3	6.9	3.5	6.2	8.5	6.7	8.0	8.3	8.3	8.2	8.5	8.2	8.5	3.5	7.5
総アルカリ度	mg/l	25.0	18.5	17.0	18.5	26.5	19.0	19.0	23.5	24.0	22.5	24.5	20.5	26.5	17.0	21.5
アンモニア態窒素	mg/l	0.02	0.02	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.04	< 0.01	0.01	0.10	< 0.01	0.02	0.18	0.18	< 0.01	0.03
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl															
透明度	m	2.8	2.2	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	2.8	2.2	2.5
溶存酸素	mg/l	9.9	9.2	9.9	10.1	9.9	7.4	10.3	12.3	9.2	11.3	11.9	10.1	12.3	7.4	10.1
酸素飽和百分率	%	103	98	122	133	131	90	128	134	96	94	102	97	134	90	111
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l	0.55	0.69	0.40	0.25	0.46	0.63	0.69	0.48	0.70	0.49	0.49	0.94	0.94	0.25	0.56
全窒素(溶存態)	mg/l	0.46	0.63	0.30	0.25	0.45	0.59	0.66	0.44	0.69	0.41	0.33	0.68	0.69	0.25	0.49
リン酸イオン	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.06	< 0.01	< 0.01	0.01	0.06	< 0.01	< 0.01
全リン	mg/l	0.014	0.016	0.014	0.010	0.012	0.012	0.014	0.011	0.027	0.015	0.027	0.040	0.040	0.010	0.018
全リン(溶存態)	mg/l	0.007	0.007	0.010	0.009	0.011	0.009	0.009	0.007	0.026	0.012	0.015	0.013	0.026	0.007	0.011
溶性ケイ酸	mg/l	7.3	9.9	9.9	10.8	9.6	10.0	8.8	5.7	9.7	8.8	8.2	11.0	11.0	5.7	9.1
クロロフィルa	μg/l	6.3	5.9	4.7	5.2	5.3	4.2	4.4	3.3	3.0	16.5	19.5	21.6	21.6	3.0	8.3
生物総数	個/ml	629	292	49	83	134	101	292	355	79	884	1,807	6,780	6,780	49	957

※透明度が水深以上となったため欠測

豊橋浄水場

		平成30年 4月9日	5月8日	6月4日	7月2日	8月1日	9月11日	10月9日	11月12日	12月3日	平成31年 1月7日	2月12日	3月11日	最高	最低	平均
天候前日		晴	雨	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	曇	曇	雨			
天候当日		晴	曇のち雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴	晴	雨のち晴			
気温	℃	17.5	16.0	26.0	29.5	33.5	24.0	27.5	21.0	18.5	9.5	10.0	15.0	33.5	9.5	20.7
水温	℃	12.7	15.0	22.9	24.4	27.3	21.4	21.1	16.2	11.6	5.1	6.3	11.5	27.3	5.1	16.3
一般細菌	個/ml	170	260	310	840	610	3,800	1,800	430	59	72	54	320	3,800	54	730
大腸菌(MPN)	MPN/dl	18	120	7.5	21	18	120	120	29	7.5	14	0.0	23	120	0.0	42
カドミウム及びその化合物	mg/l											< 0.0003				< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
六価クロム化合物	mg/l											< 0.005				< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l											0.006				0.006
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l											< 0.001				< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.31	0.27	0.35	0.35	0.40	0.41	0.46	0.44	0.50	0.56	0.61	0.40	0.61	0.27	0.42
フッ素及びその化合物	mg/l											< 0.05				< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l											< 0.1				< 0.1
四塩化炭素	mg/l											< 0.0002				< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l											< 0.005				< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ジクロロメタン	mg/l											< 0.001				< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ベンゼン	mg/l											< 0.001				< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l											0.03				0.03
鉄及びその化合物	mg/l	0.08	0.25	0.12	0.12	0.09	0.37	0.25	0.08	0.05	< 0.01	0.06	0.07	0.37	< 0.01	0.13
溶存鉄	mg/l	0.04	0.09	0.03	0.03	0.03	0.10	0.03	0.02	0.01	< 0.01	0.02	0.02	0.10	< 0.01	0.04
銅及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l											4.9				4.9
マンガン及びその化合物	mg/l	0.006	0.011	0.008	0.009	0.010	0.023	0.012	0.005	0.003	< 0.001	0.007	0.006	0.023	< 0.001	0.008
溶存マンガン	mg/l	0.003	0.005	0.003	0.003	0.004	0.006	0.004	0.003	0.002	< 0.001	0.005	0.003	0.006	< 0.001	0.003
塩化物イオン	mg/l	3.3	2.1	3.0	2.7	3.1	2.9	3.3	3.5	3.5	3.8	4.3	4.1	4.3	2.1	3.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	20.9	15.0	23.7	24.9	26.1	16.8	22.0	25.6	27.8	28.0	28.6	28.5	28.6	15.0	24.0
蒸発残留物	mg/l	49	37	60	51	61	50	55	58	58	57	58	52	61	37	54
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l											< 0.005				< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.5	2.0	1.0	1.3	1.2	1.9	1.3	1.2	0.8	0.8	0.8	1.1	2.0	0.8	1.2
pH値		7.5	7.4	8.0	8.1	7.9	7.3	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	8.1	7.3	7.7
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	厨芥臭	藻臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	6.7	11	3.8	6.0	5.5	10	4.0	4.6	2.7	2.1	2.7	3.5	11	2.1	5.2
濁度	度	1.7	4.3	1.3	1.9	1.5	7.0	2.7	0.9	0.6	1.0	0.8	1.4	7.0	0.6	2.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	6.2	9.0	3.4	5.5	5.7	8.8	5.0	5.4	1.9	2.5	3.5	4.8	9.0	1.9	5.1
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
電気伝導度	mS/m	6.6	4.5	7.0	7.4	7.9	5.4	8.1	7.9	8.4	8.6	8.9	8.8	8.9	4.5	7.5
総アルカリ度	mg/l	18.5	13.5	22.5	23.0	25.0	15.0	21.5	25.5	27.5	27.0	26.5	27.5	27.5	13.5	22.8
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	0.01	0.01	< 0.01	0.02	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	0.03	0.02	0.03	< 0.01	< 0.01
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	MPN/dl	13	5.5	3.5	16	5.0	25	24	12	22	8.0	7.0	16	25	3.5	13
透明度	m															
溶存酸素	mg/l															
酸素飽和百分率	%															
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	個/ml															

２　浄水毎月検査

(1)浄水採水地点及び給水経路

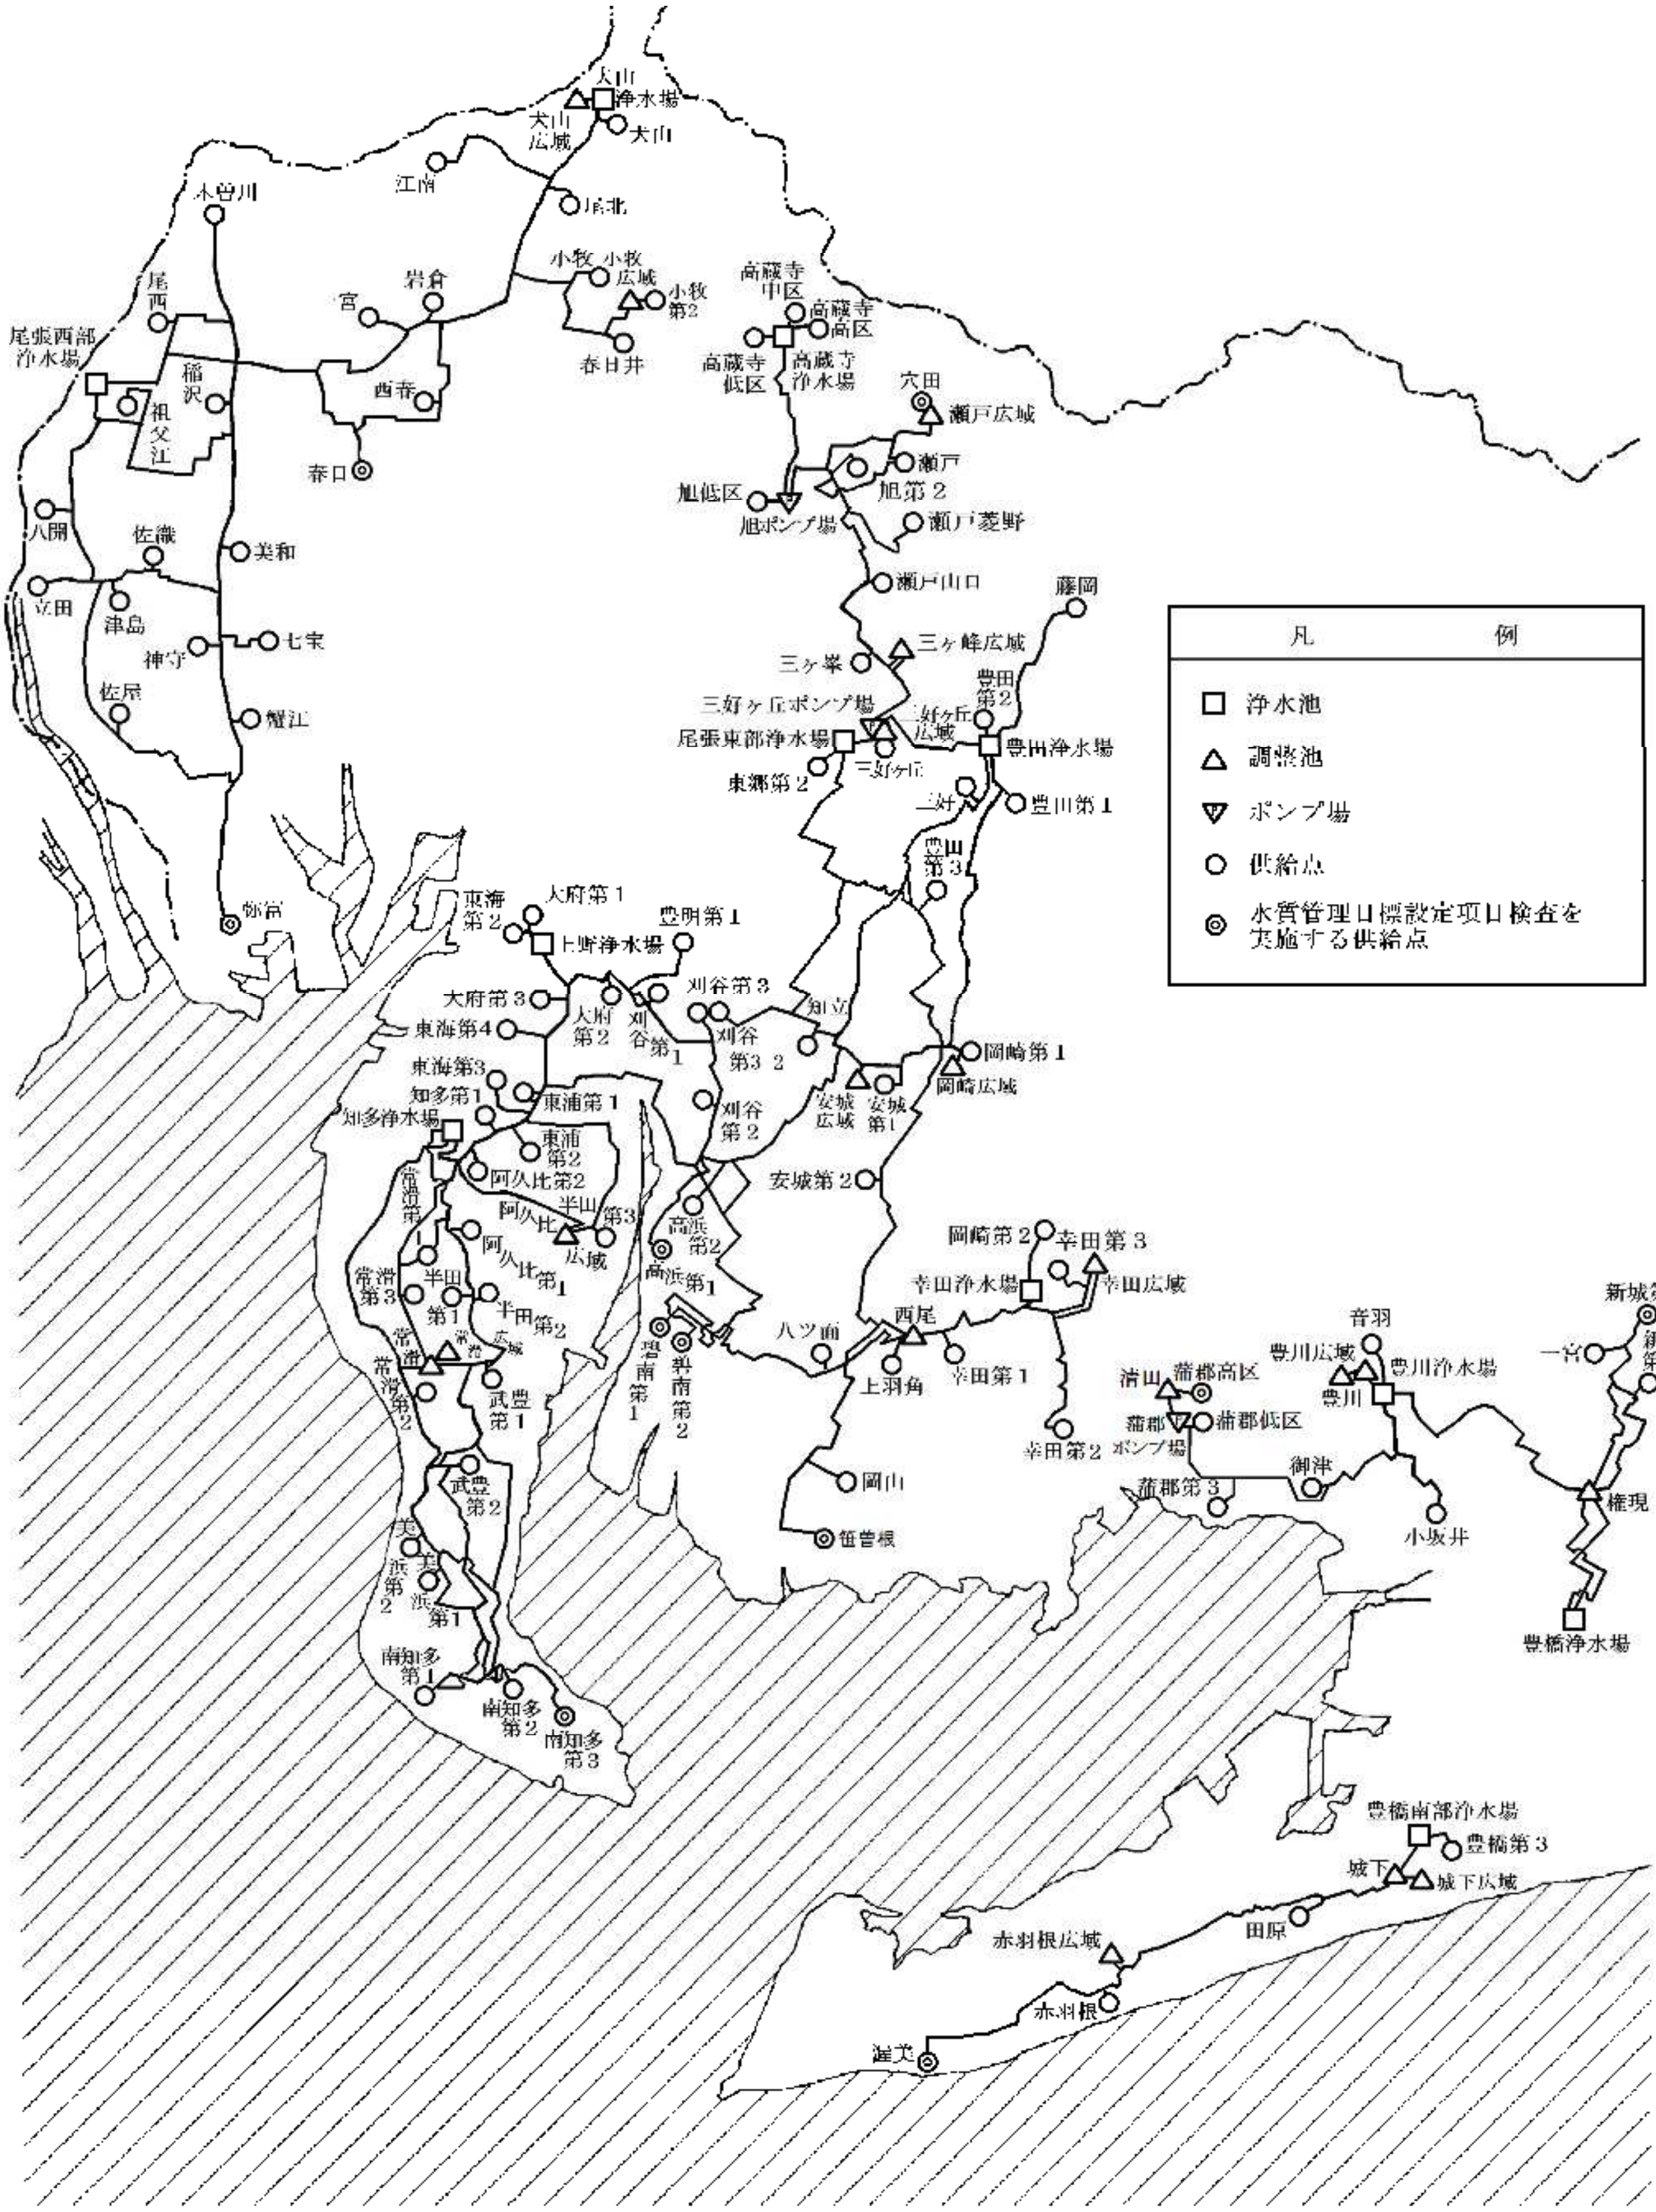

（2）愛知用水水道事務所尾張旭出張所

高蔵寺浄水場浄水

		平成30年 4月10日	5月15日	6月12日	7月10日	8月7日	9月5日	10月3日	11月6日	12月10日	平成31年 1月15日	2月6日	3月4日	最高	最低	平均
水温	℃	13.4	16.4	19.9	20.9	27.4	23.6	20.0	15.9	11.4	5.0	6.8	9.1	27.4	5.0	15.8
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.21	0.26	0.20	0.20	0.14	0.26	0.24	0.18	0.25	0.31	0.27	0.30	0.31	0.14	0.24
フッ素及びその化合物	mg/l	0.10	0.08	0.09	<0.05	0.10	0.08	0.07	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	<0.05	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/l	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/l	0.04	0.04	0.06	0.07	0.09	0.08	0.08	0.06	0.05	0.03	0.05	0.04	0.09	0.03	0.06
クロロ酢酸	mg/l	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/l	0.005	0.007	0.005	0.003	0.005	0.010	0.004	0.005	0.002	0.001	0.002	0.003	0.010	0.001	0.004
ジクロロ酢酸	mg/l	0.007	0.009	0.003	<0.002	0.008	0.006	<0.002	<0.002	0.002	0.002	<0.002	0.004	0.009	<0.002	0.003
ジブロモクロロメタン	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.007	0.008	0.007	0.004	0.007	0.013	0.005	0.007	0.004	0.004	0.005	0.005	0.013	0.004	0.006
トリクロロ酢酸	mg/l	0.004	0.004	<0.002	<0.002	0.003	0.004	0.002	0.003	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	0.004	<0.002	<0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	0.002
ブロモホルム	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	6.0	4.9	5.5	6.5	5.0	5.3	6.1	6.3	7.4	7.6	7.9	7.9	7.9	4.9	6.4
マンガン及びその化合物	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	mg/l	5.4	5.0	5.5	8.0	5.6	6.2	7.2	5.8	7.2	7.2	7.5	7.6	8.0	5.0	6.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	19.8	15.0	21.7	11.8	22.4	16.5	13.7	22.1	24.7	23.9	25.5	24.2	25.5	11.8	20.1
蒸発残留物	mg/l	52	38	54	37	49	46	45	54	67	61	61	62	67	37	52
陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	0.000002	0.000003	<0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/l	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4
pH値		7.5	7.4	7.2	7.1	7.1	7.1	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.1	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l			<0.001		<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
ウラン及びその化合物	mg/l			<0.0001		<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
ニッケル及びその化合物	mg/l			<0.001		<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
1,2-ジクロロエタン	mg/l			<0.0004		<0.0004								<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg/l			<0.02		<0.02								<0.02	<0.02	<0.02
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l			<0.008		<0.008								<0.008	<0.008	<0.008
ジクロロアセトニトリル	mg/l			0.001		<0.001								0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	mg/l			0.002		0.002								0.002	0.002	0.002
農薬類				0.00		0.00								0.00	0.00	0.00
残留塩素	mg/l	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l			2.0		2.0								2.0	2.0	2.0
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			<0.001		<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l			<0.002		<0.002								<0.002	<0.002	<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l			1.1		1.4								1.4	1.1	1.3
腐食性(ランゲリア指数)				−2.2		−2.2								−2.2	−2.2	−2.2
従属栄養細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			<0.001		<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
総アルカリ度	mg/l	16.0	12.5	16.0	8.5	16.5	11.5	12.0	18.0	20.5	21.0	20.5	19.0	21.0	8.5	16.0

高蔵寺高区供給点

		平成30年 4月10日	5月7日	6月4日	7月2日	8月1日	9月11日	10月10日	11月5日	12月3日	平成31年 1月7日	2月12日	3月11日	最高	最低	平均
水温	℃	12.1	14.1	18.2	20.8	24.5	20.3	18.3	14.3	10.5	5.3	4.8	8.6	24.5	4.8	14.3
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l												< 0.00005			< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.20			0.22			0.21			0.29	0.29	0.20	0.23
フッ素及びその化合物	mg/l			0.10			0.06			0.11			0.11	0.11	0.06	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.05			0.07			0.04			0.03	0.07	0.03	0.05
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.005			0.003			0.001			0.002	0.005	0.001	0.003
ジクロロ酢酸	mg/l			0.005			< 0.002			< 0.002			0.003	0.005	< 0.002	0.002
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			0.001			< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.007			0.004			0.004			0.004	0.007	0.004	0.005
トリクロロ酢酸	mg/l			0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	0.002	< 0.002	< 0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.002			0.001			0.002			0.002	0.002	0.001	0.002
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.03			0.02			0.02			0.01	0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.4			5.3			7.7			7.8	7.8	5.3	6.6
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.4	4.9	5.3	7.3	5.4	6.3	4.3	5.9	7.3	7.1	8.7	7.6	8.7	4.3	6.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			21.1			12.9			26.1			25.4	26.1	12.9	21.4
蒸発残留物	mg/l			50			42			55			67	67	42	54
陰イオン界面活性剤	mg/l												< 0.02			< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000003	0.000003	0.000002	< 0.000001	0.000003	0.000003	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l												< 0.0005			< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5
pH値		7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.1	7.3	7.3	7.3	7.5	7.5	7.3	7.5	7.1	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

高蔵寺中区供給点

		平成30年 4月10日	5月7日	6月4日	7月2日	8月1日	9月11日	10月10日	11月5日	12月3日	平成31年 1月7日	2月12日	3月11日	最高	最低	平均
水温	℃	12.1	14.1	18.4	20.4	24.6	19.7	18.4	14.1	10.3	5.2	5.0	8.6	24.6	5.0	14.2
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l			< 0.00005												< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.20			0.23			0.21			0.29	0.29	0.20	0.23
フッ素及びその化合物	mg/l			0.10			0.06			0.11			0.10	0.11	0.06	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.05			0.06			0.05			0.03	0.06	0.03	0.05
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.005			0.003			0.001			0.002	0.005	0.001	0.003
ジクロロ酢酸	mg/l			0.005			< 0.002			< 0.002			0.003	0.005	< 0.002	0.002
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			0.001			< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.007			0.004			0.004			0.004	0.007	0.004	0.005
トリクロロ酢酸	mg/l			0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	0.002	< 0.002	< 0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.002			0.001			0.002			0.002	0.002	0.001	0.002
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.03			0.02			0.02			0.01	0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.4			5.2			7.7			7.8	7.8	5.2	6.5
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.4	4.9	5.3	8.8	5.5	6.2	4.4	5.9	7.2	7.1	8.7	7.6	8.8	4.4	6.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			21.4			13.1			26.4			25.4	26.4	13.1	21.6
蒸発残留物	mg/l			47			39			55			67	67	39	52
陰イオン界面活性剤	mg/l			< 0.02												< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l			< 0.0005												< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.5
pH値		7.4	7.4	7.3	7.2	7.1	7.1	7.3	7.3	7.3	7.5	7.3	7.3	7.5	7.1	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

高蔵寺低区供給点

		平成30年 4月10日	5月7日	6月4日	7月2日	8月1日	9月11日	10月10日	11月5日	12月3日	平成31年 1月7日	2月12日	3月11日	最高	最低	平均
水温	℃	11.9	14.0	18.0	20.0	24.6	20.0	18.1	14.2	10.3	5.3	5.1	8.5	21.8	3.5	12.9
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l						< 0.00005									< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.20			0.21			0.21			0.28	0.27	0.24	0.26
フッ素及びその化合物	mg/l			0.10			0.06			0.11			0.11	0.10	0.07	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.05			0.06			0.05			0.03	0.08	0.03	0.06
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.007			0.004			0.002			0.004	0.010	0.002	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l			0.006			0.002			< 0.002			0.004	0.007	0.002	0.005
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			0.002			0.001	0.003	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.010			0.005			0.007			0.008	0.012	0.004	0.010
トリクロロ酢酸	mg/l			0.003			< 0.002			< 0.002			0.002	0.006	< 0.002	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.003			0.001			0.003			0.003	0.002	< 0.001	0.002
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.03			0.02			0.02			0.02	0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.3			5.2			7.7			7.7	7.4	4.9	5.7
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.5	5.0	5.3	8.8	5.5	6.2	4.5	5.9	7.2	6.7	8.9	7.6	8.4	4.6	6.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			21.3			12.9			26.3			25.2	24.4	15.4	19.2
蒸発残留物	mg/l			48			41			54			65	54	28	42
陰イオン界面活性剤	mg/l						< 0.02									< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000002
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l						< 0.0005									< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	< 0.3	0.5
pH値		7.4	7.4	7.3	7.2	7.1	7.1	7.3	7.4	7.3	7.5	7.4	7.3	7.4	7.2	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

旭低区供給点

		平成30年 4月10日	5月7日	6月4日	7月2日	8月1日	9月11日	10月10日	11月5日	12月3日	平成31年 1月7日	2月12日	3月11日	最高	最低	平均
水温	℃	12.0	14.1	18.3	20.3	24.7	20.6	18.3	14.4	10.5	5.7	5.1	8.8	24.7	5.1	14.4
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l							< 0.00005								< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.20			0.25			0.24			0.26			0.26	0.20	0.24
フッ素及びその化合物	mg/l	0.09			0.06			0.09			0.10			0.10	0.06	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.04			0.06			0.08			0.03			0.08	0.03	0.05
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.006			0.004			0.007			0.002			0.007	0.002	0.005
ジクロロ酢酸	mg/l	0.006			0.003			0.003			0.003			0.006	0.003	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.002			0.002	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.009			0.006			0.010			0.007			0.010	0.006	0.008
トリクロロ酢酸	mg/l	0.004			< 0.002			0.002			< 0.002			0.004	< 0.002	< 0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.003			0.002			0.003			0.003			0.003	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02			0.02			0.02			0.01			0.02	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	6.0			6.9			4.6			7.3			7.3	4.6	6.2
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.7	5.2	5.5	8.0	5.7	6.8	4.5	6.1	7.5	6.9	8.9	7.7	8.9	4.5	6.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	19.8			15.9			17.3			23.4			23.4	15.9	19.1
蒸発残留物	mg/l	50			41			50			52			52	41	48
陰イオン界面活性剤	mg/l							< 0.02								< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000003	0.000002	< 0.000001	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l							< 0.0005								< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.5
pH値		7.4	7.3	7.4	7.2	7.1	7.1	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.1	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

旭第2供給点

		平成30年 4月10日	5月7日	6月4日	7月2日	8月1日	9月11日	10月10日	11月5日	12月3日	平成31年 1月7日	2月12日	3月11日	最高	最低	平均
水温	℃	12.4	15.0	19.0	21.2	25.8	21.4	19.1	14.7	11.1	6.0	5.6	8.9	25.8	5.6	15.0
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l										< 0.00005					< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.21			0.25			0.24			0.26			0.26	0.21	0.24
フッ素及びその化合物	mg/l	0.09			0.06			0.09			0.10			0.10	0.06	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.04			0.06			0.09			0.03			0.09	0.03	0.06
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.005			0.004			0.007			0.002			0.007	0.002	0.005
ジクロロ酢酸	mg/l	0.006			0.003			0.002			0.003			0.006	0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.002			0.002	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.008			0.006			0.010			0.007			0.010	0.006	0.008
トリクロロ酢酸	mg/l	0.004			< 0.002			0.002			< 0.002			0.004	< 0.002	< 0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.003			0.002			0.003			0.003			0.003	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02			0.02			0.02			0.01			0.02	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	6.0			7.0			4.5			7.3			7.3	4.5	6.2
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.7	5.2	5.5	8.2	5.7	6.7	4.5	6.1	7.5	6.8	8.9	7.7	8.9	4.5	6.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	20.0			15.7			17.4			23.5			23.5	15.7	19.2
蒸発残留物	mg/l	49			43			46			49			49	43	47
陰イオン界面活性剤	mg/l										< 0.02					< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000001
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l										< 0.0005					< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.5
pH値		7.4	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.2	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.1	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

穴田供給点

		平成30年 4月10日	5月7日	6月4日	7月2日	8月1日	9月11日	10月10日	11月5日	12月3日	平成31年 1月7日	2月12日	3月11日	最高	最低	平均
水温	℃	12.2	14.5	18.7	20.4	25.3	21.2	18.4	15.2	11.3	6.4	5.7	8.8	25.3	5.7	14.8
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005														< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.21			0.21			0.24			0.26			0.26	0.21	0.23
フッ素及びその化合物	mg/l	0.09			0.08			0.08			0.10			0.10	0.08	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.03			0.07			0.11			0.03			0.11	0.03	0.06
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.007			0.010			0.008			0.003			0.010	0.003	0.007
ジクロロ酢酸	mg/l	0.007			0.003			0.002			0.004			0.007	0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001			0.001			0.001			0.002			0.002	0.001	0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.012			0.015			0.012			0.008			0.015	0.008	0.012
トリクロロ酢酸	mg/l	0.005			0.005			0.003			0.002			0.005	0.002	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.004			0.004			0.003			0.003			0.004	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02			0.02			0.02			0.01			0.02	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	6.1			7.7			4.6			7.2			7.7	4.6	6.4
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.8	5.3	5.5	8.8	5.8	7.2	4.9	6.3	7.5	6.8	9.1	7.9	9.1	4.9	6.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	20.5			16.1			17.0			23.1			23.1	16.1	19.2
蒸発残留物	mg/l	50			44			47			49			50	44	48
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02														< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000003	0.000002	< 0.000001	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000001
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005														< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.5
pH値		7.4	7.3	7.4	7.3	7.1	7.1	7.2	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.1	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l			0.002		0.001								0.002	0.001	0.002
抱水クロラール	mg/l			0.004		0.003								0.004	0.003	0.004
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml			2		0								2	0	1
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

瀬戸供給点

		平成30年 4月10日	5月7日	6月4日	7月2日	8月1日	9月11日	10月10日	11月5日	12月3日	平成31年 1月7日	2月12日	3月11日	最高	最低	平均
水温	℃	12.5	15.0	18.9	20.5	25.0	20.6	19.2	15.7	12.2	7.5	5.3	9.2	25.0	5.3	15.1
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005											< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.22			0.20			0.25			0.25			0.25	0.20	0.23
フッ素及びその化合物	mg/l	0.09			0.06			0.07			0.09			0.09	0.06	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.03			0.03			0.06			0.03			0.06	0.03	0.04
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.007			0.008			0.009			0.004			0.009	0.004	0.007
ジクロロ酢酸	mg/l	0.008			0.003			0.007			0.004			0.008	0.003	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001			< 0.001			< 0.001			0.002			0.002	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.011			0.011			0.011			0.009			0.011	0.009	0.011
トリクロロ酢酸	mg/l	0.006			0.005			0.005			0.003			0.006	0.003	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.003			0.003			0.002			0.003			0.003	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01			0.02			0.02			< 0.01			0.02	< 0.01	0.01
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.0			7.6			4.4			6.1			7.6	4.4	5.8
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.7	5.2	5.7	9.3	5.4	6.6	5.0	5.9	6.7	6.4	8.7	7.4	9.3	5.0	6.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	20.5			13.8			16.7			22.0			22.0	13.8	18.3
蒸発残留物	mg/l	48			43			50			50			50	43	48
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02											< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000001
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005											< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	< 0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	< 0.3	0.4
pH値		7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.1	7.2
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

尾張東部浄水場浄水

		平成30年 4月16日	5月14日	6月4日	7月10日	8月2日	9月3日	10月10日	11月5日	12月3日	平成31年 1月16日	2月5日	3月11日	最高	最低	平均
水温	℃	12.0	14.8	18.6	19.1	24.9	23.1	18.9	15.9	11.0	5.6	6.0	9.1	24.9	5.6	14.9
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.25	0.23	0.18	0.24	0.17	0.23	0.22	0.17	0.20	0.30	0.28	0.28	0.30	0.17	0.23
フッ素及びその化合物	mg/l	0.08	0.07	0.10	< 0.05	0.09	0.09	0.08	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	0.11	< 0.05	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.03	0.03	0.02	0.03	0.04	0.06	0.06	0.06	0.04	0.03	0.07	0.04	0.07	0.02	0.04
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.007	0.007	0.007	0.002	0.008	0.008	0.006	0.006	0.002	0.002	0.001	0.003	0.008	0.001	0.005
ジクロロ酢酸	mg/l	0.012	0.009	0.007	< 0.002	0.008	0.007	0.005	0.005	0.002	0.002	< 0.002	0.003	0.012	< 0.002	0.005
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.002	0.002	0.002	< 0.001	0.002	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.009	0.009	0.010	0.003	0.011	0.011	0.008	0.008	0.007	0.006	0.005	0.005	0.011	0.003	0.008
トリクロロ酢酸	mg/l	0.008	0.005	0.004	< 0.002	0.004	0.003	0.002	0.003	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.008	< 0.002	0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002	0.002	0.003	0.001	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	0.002
ブロモホルム	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	< 0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	< 0.01	< 0.01	0.03	< 0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	4.4	3.9	4.8	5.9	4.4	5.3	3.6	5.5	7.1	6.9	7.5	6.8	7.5	3.6	5.5
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.1	4.6	5.9	7.4	5.3	5.8	4.4	6.3	7.4	7.0	8.0	7.6	8.0	4.4	6.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	16.9	14.6	21.8	13.3	21.3	18.5	17.5	22.3	26.4	24.5	26.1	24.3	26.4	13.3	20.6
蒸発残留物	mg/l	37	36	51	38	51	51	42	55	67	60	62	56	67	36	51
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.4	0.5	< 0.3	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	< 0.3	0.4
pH値		7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.1	7.3	7.1	7.2
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/l			< 0.0001		< 0.0001								< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ニッケル及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004		< 0.0004								< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
トルエン	mg/l			< 0.02		< 0.02								< 0.02	< 0.02	< 0.02
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l			< 0.008		< 0.008								< 0.008	< 0.008	< 0.008
ジクロロアセトニトリル	mg/l			0.001		< 0.001								0.001	< 0.001	< 0.001
抱水クロラール	mg/l			0.003		0.002								0.003	0.002	0.003
農薬類				0.00		0.00								0.00	0.00	0.00
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6
遊離炭酸	mg/l			1.5		1.5								1.5	1.5	1.5
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l			< 0.002		< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l			1.4		1.4								1.4	1.4	1.4
腐食性(ランゲリア指数)				−2.2		−2.3								−2.2	−2.3	−2.3
従属栄養細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
総アルカリ度	mg/l	11.5	11.0	15.5	9.0	15.0	14.5	13.5	16.5	20.5	21.0	20.0	17.0	21.0	9.0	15.4

東郷第2供給点

		平成30年 4月9日	5月8日	6月5日	7月3日	8月2日	9月12日	10月9日	11月6日	12月4日	平成31年 1月8日	2月13日	3月12日	最高	最低	平均
水温	℃	11.7	14.0	18.6	20.6	25.4	20.0	18.0	14.4	10.6	5.5	5.1	8.5	25.4	5.1	14.4
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l		＜0.0003			＜0.0003			＜0.0003			＜0.0003		＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003
水銀及びその化合物	mg/l								＜0.00005							＜0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001		＜0.001	＜0.001	＜0.001
鉛及びその化合物	mg/l		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001		＜0.001	＜0.001	＜0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001		＜0.001	＜0.001	＜0.001
六価クロム化合物	mg/l		＜0.005			＜0.005			＜0.005			＜0.005		＜0.005	＜0.005	＜0.005
亜硝酸態窒素	mg/l		＜0.004			＜0.004			＜0.004			＜0.004		＜0.004	＜0.004	＜0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001		＜0.001	＜0.001	＜0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.22			0.17			0.18			0.30		0.30	0.17	0.22
フッ素及びその化合物	mg/l		0.07			0.09			0.10			0.10		0.10	0.07	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l		＜0.1			＜0.1			＜0.1			＜0.1		＜0.1	＜0.1	＜0.1
四塩化炭素	mg/l		＜0.0002			＜0.0002			＜0.0002			＜0.0002		＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l		＜0.005			＜0.005			＜0.005			＜0.005		＜0.005	＜0.005	＜0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001		＜0.001	＜0.001	＜0.001
ジクロロメタン	mg/l		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001		＜0.001	＜0.001	＜0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001		＜0.001	＜0.001	＜0.001
トリクロロエチレン	mg/l		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001		＜0.001	＜0.001	＜0.001
ベンゼン	mg/l		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001		＜0.001	＜0.001	＜0.001
塩素酸	mg/l		0.02			0.04			0.06			0.04		0.06	0.02	0.04
クロロ酢酸	mg/l		＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002		＜0.002	＜0.002	＜0.002
クロロホルム	mg/l		0.009			0.008			0.006			0.002		0.009	0.002	0.006
ジクロロ酢酸	mg/l		0.009			0.008			0.005			0.002		0.009	0.002	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l		＜0.001			＜0.001			＜0.001			0.002		0.002	＜0.001	＜0.001
臭素酸	mg/l		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001		＜0.001	＜0.001	＜0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.011			0.011			0.008			0.007		0.011	0.007	0.009
トリクロロ酢酸	mg/l		0.007			0.004			0.004			＜0.002		0.007	＜0.002	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.002			0.003			0.002			0.003		0.003	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001		＜0.001	＜0.001	＜0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		＜0.008			＜0.008			＜0.008			＜0.008		＜0.008	＜0.008	＜0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01		＜0.01	＜0.01	＜0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.01			0.03			0.02			＜0.01		0.03	＜0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01
銅及びその化合物	mg/l		＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01		＜0.01	＜0.01	＜0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		4.2			4.4			5.3			6.9		6.9	4.2	5.2
マンガン及びその化合物	mg/l	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
塩化物イオン	mg/l	5.8	4.7	6.0	6.4	5.3	7.1	4.7	5.8	7.4	7.0	8.5	7.8	8.5	4.7	6.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		13.6			21.4			22.1			24.0		24.0	13.6	20.3
蒸発残留物	mg/l		48			47			52			57		57	47	51
陰イオン界面活性剤	mg/l								＜0.02							＜0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	＜0.000001	0.000001	＜0.000001	0.000002	＜0.000001	0.000001	0.000002	0.000003	0.000002	0.000003	0.000002	0.000003	＜0.000001	0.000001
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		＜0.005			＜0.005			＜0.005			＜0.005		＜0.005	＜0.005	＜0.005
フェノール類	mg/l								＜0.0005							＜0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
pH値		7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.1	7.3	7.1	7.2
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5
濁度	度	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.7	0.4	0.6
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

三好ヶ丘供給点

		平成30年 4月9日	5月8日	6月5日	7月3日	8月2日	9月12日	10月9日	11月6日	12月4日	平成31年 1月8日	2月13日	3月12日	最高	最低	平均
水温	℃	12.1	15.0	19.1	20.8	25.2	20.2	18.3	15.0	10.9	6.1	5.3	8.8	25.2	5.3	14.7
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.23			0.17			0.18			0.29		0.29	0.17	0.22
フッ素及びその化合物	mg/l		0.06			0.09			0.10			0.10		0.10	0.06	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.03			0.04			0.06			0.04		0.06	0.03	0.04
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.010			0.008			0.007			0.002		0.010	0.002	0.007
ジクロロ酢酸	mg/l		0.010			0.008			0.006			0.002		0.010	0.002	0.007
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.002		0.002	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.012			0.011			0.009			0.007		0.012	0.007	0.010
トリクロロ酢酸	mg/l		0.007			0.004			0.004			< 0.002		0.007	< 0.002	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.002			0.003			0.002			0.003		0.003	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.01			0.03			0.02			< 0.01		0.03	< 0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		4.5			4.4			5.2			6.9		6.9	4.4	5.3
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.8	5.1	6.0	6.5	5.3	7.2	4.9	5.9	7.1	6.4	8.5	7.5	8.5	4.9	6.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		13.9			21.1			21.8			24.2		24.2	13.9	20.3
蒸発残留物	mg/l		46			48			49			57		57	46	50
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000003	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000001
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.6	0.4	0.6	0.4	0.5
pH値		7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.1	7.3	7.1	7.2
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.5	0.5	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.7	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

三ヶ峯供給点

		平成30年 4月9日	5月8日	6月5日	7月3日	8月2日	9月12日	10月9日	11月6日	12月4日	平成31年 1月8日	2月13日	3月12日	最高	最低	平均
水温	℃	12.1	14.7	18.7	20.8	25.3	20.3	18.0	14.7	10.9	5.9	5.1	8.7	25.3	5.1	14.6
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l		< 0.00005													< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.21			0.17			0.18			0.29		0.29	0.17	0.21
フッ素及びその化合物	mg/l		0.06			0.09			0.10			0.10		0.10	0.06	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.03			0.04			0.06			0.04		0.06	0.03	0.04
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.011			0.010			0.007			0.001		0.011	0.001	0.007
ジクロロ酢酸	mg/l		0.012			0.010			0.006			< 0.002		0.012	< 0.002	0.007
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			0.001			< 0.001			0.003		0.003	< 0.001	0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.013			0.015			0.010			0.007		0.015	0.007	0.011
トリクロロ酢酸	mg/l		0.009			0.005			0.004			< 0.002		0.009	< 0.002	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.002			0.004			0.003			0.003		0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.01			0.03			0.02			< 0.01		0.03	< 0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		4.2			4.4			5.3			7.0		7.0	4.2	5.2
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.7	4.9	6.0	7.0	5.4	7.4	5.0	6.0	7.3	6.9	8.8	7.7	8.8	4.9	6.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		13.6			21.3			21.9			24.8		24.8	13.6	20.4
蒸発残留物	mg/l		45			48			57			57		57	45	52
陰イオン界面活性剤	mg/l		< 0.02													< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000001
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l		< 0.0005													< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
pH値		7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.1	7.3	7.1	7.2
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

瀬戸山口供給点

		平成30年 4月9日	5月8日	6月5日	7月3日	8月2日	9月12日	10月9日	11月6日	12月4日	平成31年 1月8日	2月13日	3月12日	最高	最低	平均
水温	℃	12.1	15.0	18.9	21.1	25.3	21.0	18.6	15.1	11.4	6.6	5.6	9.1	25.3	5.6	15.0
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l					< 0.00005										< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.21			0.18			0.18			0.29		0.29	0.18	0.22
フッ素及びその化合物	mg/l		0.06			0.09			0.10			0.09		0.10	0.06	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.03			0.05			0.06			0.05		0.06	0.03	0.05
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.012			0.011			0.008			0.001		0.012	0.001	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l		0.012			0.009			0.005			< 0.002		0.012	< 0.002	0.007
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			0.001			< 0.001			0.003		0.003	< 0.001	0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.014			0.016			0.011			0.007		0.016	0.007	0.012
トリクロロ酢酸	mg/l		0.009			0.005			0.005			< 0.002		0.009	< 0.002	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.002			0.004			0.003			0.002		0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.001		0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.01			0.02			0.02			< 0.01		0.02	< 0.01	0.01
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		4.2			4.4			5.4			7.1		7.1	4.2	5.3
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.7	4.9	6.0	7.1	5.4	7.3	5.0	6.1	7.2	6.9	8.9	7.7	8.9	4.9	6.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		13.7			21.1			21.8			25.2		25.2	13.7	20.5
蒸発残留物	mg/l		50			47			52			58		58	47	52
陰イオン界面活性剤	mg/l					< 0.02										< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000001
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l					< 0.0005										< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.5
pH値		7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.1	7.2
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

瀬戸菱野供給点

		平成30年 4月9日	5月8日	6月5日	7月3日	8月2日	9月12日	10月9日	11月6日	12月4日	平成31年 1月8日	2月13日	3月12日	最高	最低	平均
水温	℃	12.2	15.4	18.8	20.8	24.6	21.5	19.0	15.5	12.0	7.2	5.8	9.2	24.6	5.8	15.2
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l					< 0.00005										< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.20			0.19			0.17			0.28		0.28	0.17	0.21
フッ素及びその化合物	mg/l		0.07			0.08			0.09			0.09		0.09	0.07	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.03			0.05			0.06			0.04		0.06	0.03	0.05
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.015			0.014			0.008			0.001		0.015	0.001	0.010
ジクロロ酢酸	mg/l		0.016			0.007			0.003			< 0.002		0.016	< 0.002	0.007
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			0.001			< 0.001			0.003		0.003	< 0.001	0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.017			0.019			0.011			0.006		0.019	0.006	0.013
トリクロロ酢酸	mg/l		0.013			0.007			0.005			< 0.002		0.013	< 0.002	0.006
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.002			0.004			0.003			0.002		0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.02			0.03			0.02			< 0.01		0.03	< 0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		4.2			4.5			5.4			7.2		7.2	4.2	5.3
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.9	4.9	5.9	8.4	5.4	7.4	5.3	6.1	7.4	6.6	8.7	7.3	8.7	4.9	6.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		13.6			20.5			21.6			25.4		25.4	13.6	20.3
蒸発残留物	mg/l		45			48			51			59		59	45	51
陰イオン界面活性剤	mg/l					< 0.02										< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000001
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l					< 0.0005										< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
pH値		7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.1	7.2
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

(3) 愛知用水水道事務所

上野浄水場浄水

		平成30年 4月17日	5月15日	6月12日	7月9日	8月7日	9月5日	10月9日	11月12日	12月10日	平成31年 1月15日	2月12日	3月11日	最高	最低	平均
水温	℃	13.7	17.9	21.9	23.0	27.2	24.5	20.5	15.2	10.3	6.3	5.9	9.4	27.2	5.9	16.3
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.17	0.18	0.16	0.20	0.14	0.25	0.21	0.14	0.15	0.23	0.25	0.24	0.25	0.14	0.19
フッ素及びその化合物	mg/l	0.07	0.07	0.09	0.07	0.09	0.08	0.06	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.06	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.04	0.05	0.07	0.08	0.10	0.12	0.08	0.05	0.04	0.02	0.03	0.02	0.12	0.02	0.06
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.006	0.009	0.007	0.005	0.008	0.009	0.008	0.005	0.003	0.002	0.002	0.003	0.009	0.002	0.006
ジクロロ酢酸	mg/l	0.006	0.009	0.005	0.003	0.007	0.008	0.006	0.004	0.003	0.004	0.002	0.003	0.009	0.002	0.005
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.008	0.011	0.010	0.008	0.011	0.012	0.010	0.007	0.005	0.005	0.005	0.005	0.012	0.005	0.008
トリクロロ酢酸	mg/l	0.003	0.005	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.002	0.003	< 0.002	0.002	0.005	< 0.002	0.003
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002
ブロモホルム	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.0	4.5	5.1	5.0	5.0	5.2	4.7	5.5	6.6	6.2	7.2	7.1	7.2	4.5	5.6
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.2	4.7	5.4	5.6	6.2	6.0	5.1	5.5	6.7	6.3	7.4	7.5	7.5	4.7	6.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	18.6	15.0	20.7	16.0	21.3	16.8	15.3	19.7	22.3	20.2	23.1	22.5	23.1	15.0	19.3
蒸発残留物	mg/l	41	37	49	41	48	46	42	51	56	50	58	54	58	37	48
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000003	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000002
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	0.7	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.7	0.4	0.5
pH値		7.4	7.4	7.2	7.2	7.1	7.1	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.1	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/l			< 0.0001		< 0.0001								< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ニッケル及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
1,2−ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004		< 0.0004								< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
トルエン	mg/l			< 0.02		< 0.02								< 0.02	< 0.02	< 0.02
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l			< 0.008		< 0.008								< 0.008	< 0.008	< 0.008
ジクロロアセトニトリル	mg/l			0.002		< 0.001								0.002	< 0.001	0.001
抱水クロラール	mg/l			0.003		0.002								0.003	0.002	0.003
農薬類				0.00		0.00								0.00	0.00	0.00
残留塩素	mg/l	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l			1.5		2.0								2.0	1.5	1.8
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l			< 0.002		< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l			1.2		1.8								1.8	1.2	1.5
腐食性(ランゲリア指数)				−2.2		−2.2								−2.2	−2.2	−2.2
従属栄養細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
1,1−ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
総アルカリ度	mg/l	14.0	12.5	16.5	12.5	15.5	13.0	13.5	17.5	19.5	18.0	20.0	18.5	20.0	12.5	15.9

大府第1供給点

		平成30年 4月18日	5月14日	6月13日	7月10日	8月6日	9月6日	10月11日	11月13日	12月12日	平成31年 1月17日	2月13日	3月13日	最高	最低	平均
水温	℃	13.0	16.0	20.5	22.7	26.3	24.6	19.8	15.1	10.5	5.9	5.5	9.1	26.3	5.5	15.8
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l								< 0.00005							< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.18			0.15			0.15			0.25		0.25	0.15	0.18
フッ素及びその化合物	mg/l		0.07			0.08			0.08			0.08		0.08	0.07	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.05			0.11			0.05			0.03		0.11	0.03	0.06
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.007			0.009			0.005			0.002		0.009	0.002	0.006
ジクロロ酢酸	mg/l		0.009			0.009			0.004			< 0.002		0.009	< 0.002	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.002		0.002	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.009			0.012			0.007			0.006		0.012	0.006	0.009
トリクロロ酢酸	mg/l		0.005			0.003			0.003			< 0.002		0.005	< 0.002	0.003
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.002			0.003			0.002			0.002		0.003	0.002	0.002
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.03			0.03			0.03			0.02		0.03	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		4.5			5.0			5.6			7.2		7.2	4.5	5.6
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.0	4.7	5.4	5.7	6.2	5.7	4.9	5.6	7.0	6.2	7.6	7.3	7.6	4.7	5.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		14.7			20.5			20.0			24.0		24.0	14.7	19.8
蒸発残留物	mg/l		37			47			50			56		56	37	48
陰イオン界面活性剤	mg/l								< 0.02							< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l								< 0.0005							< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6
pH値		7.4	7.4	7.3	7.2	7.1	7.1	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.1	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

大府第2供給点

		平成30年 4月18日	5月14日	6月13日	7月10日	8月6日	9月6日	10月11日	11月13日	12月12日	平成31年 1月17日	2月13日	3月13日	最高	最低	平均
水温	℃	13.2	16.3	20.7	23.1	27.7	24.9	19.8	15.0	10.4	6.0	5.7	9.2	27.7	5.7	16.0
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.18			0.15			0.14			0.25		0.25	0.14	0.18
フッ素及びその化合物	mg/l		0.07			0.08			0.08			0.08		0.08	0.07	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.05			0.10			0.05			0.02		0.10	0.02	0.06
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.008			0.010			0.006			0.002		0.010	0.002	0.007
ジクロロ酢酸	mg/l		0.009			0.009			0.003			< 0.002		0.009	< 0.002	0.005
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.002		0.002	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.010			0.013			0.008			0.006		0.013	0.006	0.009
トリクロロ酢酸	mg/l		0.005			0.003			0.003			< 0.002		0.005	< 0.002	0.003
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.002			0.003			0.002			0.002		0.003	0.002	0.002
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.03			0.03			0.03			0.02		0.03	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		4.4			5.0			5.5			7.1		7.1	4.4	5.5
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.0	4.6	5.4	5.7	6.1	5.7	4.9	5.6	6.9	6.2	7.5	7.3	7.5	4.6	5.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		14.8			20.6			20.1			23.9		23.9	14.8	19.9
蒸発残留物	mg/l		39			49			50			58		58	39	49
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000001	0.000003	< 0.000001	0.000003	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6
pH値		7.4	7.4	7.3	7.2	7.1	7.1	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.1	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

大府第3供給点

		平成30年 4月18日	5月14日	6月13日	7月10日	8月6日	9月6日	10月11日	11月13日	12月12日	平成31年 1月17日	2月13日	3月13日	最高	最低	平均
水温	℃	13.0	16.0	20.5	22.8	27.2	24.7	19.8	14.8	10.3	5.8	5.5	9.1	27.2	5.5	15.8
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.18			0.14			0.14			0.25		0.25	0.14	0.18
フッ素及びその化合物	mg/l		0.07			0.08			0.08			0.08		0.08	0.07	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.05			0.09			0.05			0.02		0.09	0.02	0.05
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.008			0.009			0.006			0.002		0.009	0.002	0.006
ジクロロ酢酸	mg/l		0.009			0.009			0.003			0.002		0.009	0.002	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.001		0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.010			0.012			0.008			0.005		0.012	0.005	0.009
トリクロロ酢酸	mg/l		0.005			0.003			0.003			< 0.002		0.005	< 0.002	0.003
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.002			0.003			0.002			0.002		0.003	0.002	0.002
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.03			0.03			0.03			0.02		0.03	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		4.4			4.9			5.5			7.1		7.1	4.4	5.5
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.0	4.6	5.3	5.7	6.1	5.6	4.9	5.6	6.9	6.2	7.5	7.3	7.5	4.6	5.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		14.8			20.7			20.1			24.0		24.0	14.8	19.9
蒸発残留物	mg/l		37			49			48			57		57	37	48
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000003	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000002
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6
pH値		7.4	7.4	7.3	7.2	7.1	7.1	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.1	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

東海第2供給点

		平成30年 4月18日	5月14日	6月13日	7月10日	8月6日	9月6日	10月11日	11月13日	12月12日	平成31年 1月17日	2月13日	3月13日	最高	最低	平均
水温	℃	13.0	16.0	20.5	22.8	27.4	24.6	19.8	14.8	10.2	5.8	5.5	9.1	27.4	5.5	15.8
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l								< 0.00005							< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.18			0.15			0.15			0.25		0.25	0.15	0.18
フッ素及びその化合物	mg/l		0.07			0.09			0.08			0.08		0.09	0.07	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
シスー1,2−ジクロロエチレン及びトランスー1,2−ジクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.05			0.10			0.06			0.02		0.10	0.02	0.06
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.008			0.009			0.006			0.002		0.009	0.002	0.006
ジクロロ酢酸	mg/l		0.009			0.009			0.004			0.002		0.009	0.002	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.001		0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.010			0.012			0.008			0.005		0.012	0.005	0.009
トリクロロ酢酸	mg/l		0.005			0.003			0.003			< 0.002		0.005	< 0.002	0.003
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.002			0.003			0.002			0.002		0.003	0.002	0.002
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.03			0.03			0.03			0.02		0.03	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		4.5			5.0			5.5			7.2		7.2	4.5	5.6
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.0	4.6	5.4	5.7	6.1	5.7	4.9	5.5	6.9	6.2	7.5	7.3	7.5	4.6	5.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		14.8			20.8			20.2			24.4		24.4	14.8	20.1
蒸発残留物	mg/l		39			49			50			57		57	39	49
陰イオン界面活性剤	mg/l								< 0.02							< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000003	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000002
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l								< 0.0005							< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6
pH値		7.4	7.4	7.3	7.2	7.1	7.1	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.1	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

刈谷第1供給点

		平成30年 4月	5月	6月	7月10日	8月6日	9月6日	10月11日	11月13日	12月12日	平成31年 1月17日	2月13日	3月13日	最高	最低	平均
水温	℃				23.0	27.4	24.8	19.9	14.9	10.3	5.9	5.6	9.1	27.4	5.6	15.7
一般細菌	個/ml				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌					(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l				< 0.0003	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005											< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l				< 0.001	< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l				< 0.001	< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l				< 0.001	< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l				< 0.005	< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l				< 0.004	< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l				< 0.001	< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l				0.19	0.15			0.14			0.25		0.25	0.14	0.18
フッ素及びその化合物	mg/l				0.06	0.08			0.08			0.08		0.08	0.06	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l				< 0.1	< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l				< 0.005	< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l				< 0.001	< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l				< 0.001	< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.001	< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001	< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l				< 0.001	< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l				0.08	0.10			0.06			0.03		0.10	0.03	0.07
クロロ酢酸	mg/l				< 0.002	< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l				0.005	0.010			0.006			0.002		0.010	0.002	0.006
ジクロロ酢酸	mg/l				0.003	0.009			0.002			< 0.002		0.009	< 0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l				< 0.001	< 0.001			< 0.001			0.002		0.002	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l				< 0.001	< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l				0.007	0.013			0.008			0.006		0.013	0.006	0.009
トリクロロ酢酸	mg/l				0.002	0.003			0.003			< 0.002		0.003	< 0.002	0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l				0.002	0.003			0.002			0.002		0.003	0.002	0.002
ブロモホルム	mg/l				< 0.001	< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l				< 0.008	< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l				< 0.01	< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l				0.02	0.03			0.03			0.02		0.03	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/l				< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	※	※	※	< 0.01	< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l				4.9	5.0			5.5			7.1		7.1	4.9	5.6
マンガン及びその化合物	mg/l				< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l				5.7	6.1	5.7	4.9	5.6	6.9	6.2	7.5	7.3	7.5	4.9	6.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l				16.1	20.8			20.2			24.0		24.0	16.1	20.3
蒸発残留物	mg/l				45	46			50			58		58	45	50
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02											< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l				< 0.000001	0.000003	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000001
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l				< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l				< 0.005	< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005											< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l				0.5	0.5	0.7	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5
pH値					7.2	7.1	7.1	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.1	7.3
味					異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気					異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度				< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度				< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l				0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

※給水停止のため欠測

豊明第1供給点

		平成30年 4月18日	5月14日	6月13日	7月10日	8月6日	9月6日	10月11日	11月13日	12月12日	平成31年 1月17日	2月13日	3月13日	最高	最低	平均
水温	℃	13.5	16.4	20.8	23.2	27.3	25.2	20.1	15.3	10.8	6.6	6.0	9.4	27.3	6.0	16.2
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l		< 0.00005													< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.18			0.15			0.14			0.25		0.25	0.14	0.18
フッ素及びその化合物	mg/l		0.07			0.08			0.08			0.09		0.09	0.07	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.04			0.10			0.05			0.02		0.10	0.02	0.05
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.008			0.011			0.006			0.002		0.011	0.002	0.007
ジクロロ酢酸	mg/l		0.009			0.008			< 0.002			0.002		0.009	< 0.002	0.005
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.002		0.002	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.010			0.015			0.008			0.006		0.015	0.006	0.010
トリクロロ酢酸	mg/l		0.006			0.004			0.003			< 0.002		0.006	< 0.002	0.003
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.002			0.004			0.002			0.002		0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.03			0.03			0.03			0.02		0.03	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		4.4			4.9			5.5			7.1		7.1	4.4	5.5
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.1	4.6	5.4	5.7	6.1	5.7	4.9	5.6	6.9	6.2	7.5	7.3	7.5	4.6	5.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		14.7			20.8			20.2			23.9		23.9	14.7	19.9
蒸発残留物	mg/l		38			46			52			60		60	38	49
陰イオン界面活性剤	mg/l		< 0.02													< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000003	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000002
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l		< 0.0005													< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5
pH値		7.4	7.4	7.3	7.2	7.1	7.1	7.3	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.1	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

東海第4供給点

		平成30年 4月18日	5月14日	6月13日	7月10日	8月6日	9月6日	10月11日	11月13日	12月12日	平成31年 1月17日	2月13日	3月13日	最高	最低	平均
水温	℃	13.0	16.0	20.6	22.8	27.0	24.8	19.8	15.0	10.4	6.0	5.6	9.2	27.0	5.6	15.9
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l					< 0.00005										< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.17			0.14			0.14			0.24		0.24	0.14	0.17
フッ素及びその化合物	mg/l		0.07			0.08			0.08			0.08		0.08	0.07	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.04			0.09			0.05			0.02		0.09	0.02	0.05
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.008			0.010			0.006			0.002		0.010	0.002	0.007
ジクロロ酢酸	mg/l		0.009			0.009			0.003			< 0.002		0.009	< 0.002	0.005
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.001		0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.010			0.013			0.008			0.005		0.013	0.005	0.009
トリクロロ酢酸	mg/l		0.005			0.004			0.003			< 0.002		0.005	< 0.002	0.003
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.002			0.003			0.002			0.002		0.003	0.002	0.002
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.03			0.03			0.03			0.02		0.03	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		4.3			4.7			5.5			7.1		7.1	4.3	5.4
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.0	4.6	5.3	5.6	6.1	5.6	4.9	5.5	7.0	6.2	7.5	7.3	7.5	4.6	5.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		15.1			20.9			20.2			24.0		24.0	15.1	20.1
蒸発残留物	mg/l		37			44			47			58		58	37	47
陰イオン界面活性剤	mg/l					< 0.02										< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000004	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000004	< 0.000001	0.000002
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l					< 0.0005										< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5
pH値		7.4	7.4	7.3	7.2	7.1	7.1	7.3	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.1	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

知多浄水場浄水

		平成30年 4月17日	5月15日	6月12日	7月9日	8月7日	9月5日	10月9日	11月12日	12月10日	平成31年 1月15日	2月12日	3月11日	最高	最低	平均
水温	℃	13.4	17.9	23.6	22.0	30.8	25.4	21.4	17.5	12.3	8.0	8.2	11.8	30.8	8.0	17.7
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.45	0.56	0.76	0.38	0.34	0.71	0.68	0.58	0.93	1.1	0.82	0.85	1.1	0.34	0.68
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05	< 0.05	0.06	< 0.05	0.06	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.05	< 0.05	< 0.05	0.06	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.04	0.07	0.14	0.14	0.09	0.10	0.09	0.08	0.06	0.04	0.03	0.04	0.14	0.03	0.08
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.008	0.009	0.011	0.009	0.011	0.013	0.004	0.008	0.004	0.002	0.003	0.003	0.013	0.002	0.007
ジクロロ酢酸	mg/l	0.009	0.009	0.008	0.011	0.008	0.010	0.003	0.005	0.003	0.002	0.003	0.003	0.011	0.002	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	0.002	< 0.001	0.001	0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	0.001	0.002	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.010	0.012	0.017	0.010	0.019	0.018	0.008	0.013	0.006	0.005	0.005	0.007	0.019	0.005	0.011
トリクロロ酢酸	mg/l	0.007	0.007	0.006	0.005	0.003	0.007	< 0.002	0.004	0.004	0.002	0.002	0.003	0.007	< 0.002	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002	0.003	0.005	0.001	0.006	0.005	0.003	0.004	0.002	0.002	0.002	0.003	0.006	0.001	0.003
ブロモホルム	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02	0.03	0.04	0.03	0.11	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.02	0.11	0.01	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.0	6.1	9.3	10	9.5	6.5	5.8	7.2	8.8	8.2	9.5	9.6	10	5.0	8.0
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.7	6.4	11	14	11	7.7	6.6	7.8	9.7	10	13	11	14	5.7	9.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	21.0	24.3	40.8	17.3	42.9	29.1	33.5	34.9	38.7	41.1	36.0	38.5	42.9	17.3	33.2
蒸発残留物	mg/l	42	49	86	49	79	65	62	69	80	78	77	75	86	42	68
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	0.000003	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.6	0.6	0.3	0.6	0.7	0.4	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.3	0.6
pH値		7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/l			< 0.0001		< 0.0001								< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ニッケル及びその化合物	mg/l			0.001		< 0.001								0.001	< 0.001	< 0.001
1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004		< 0.0004								< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
トルエン	mg/l			< 0.02		< 0.02								< 0.02	< 0.02	< 0.02
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l			< 0.008		< 0.008								< 0.008	< 0.008	< 0.008
ジクロロアセトニトリル	mg/l			0.002		0.001								0.002	0.001	0.002
抱水クロラール	mg/l			0.005		0.003								0.005	0.003	0.004
農薬類				0.00		0.00								0.00	0.00	0.00
残留塩素	mg/l	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.6	0.7
遊離炭酸	mg/l			3.0		3.0								3.0	3.0	3.0
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l			< 0.002		< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l			1.2		2.0								2.0	1.2	1.6
腐食性(ランゲリア指数)				−1.6		−1.3								−1.3	−1.6	−1.5
従属栄養細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
総アルカリ度	mg/l	16.0	21.0	32.5	14.5	37.5	21.5	27.0	29.5	32.0	34.5	28.0	31.5	37.5	14.5	27.1

阿久比第2供給点

		平成30年 4月16日	5月15日	6月12日	7月11日	8月8日	9月5日	10月10日	11月14日	12月10日	平成31年 1月16日	2月14日	3月12日	最高	最低	平均
水温	℃	14.2	17.5	23.2	21.5	30.3	25.6	21.1	16.5	11.8	7.3	7.3	11.7	30.3	7.3	17.3
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l									< 0.00005						< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.79			0.68			1.0			0.86	1.0	0.68	0.83
フッ素及びその化合物	mg/l			0.06			< 0.05			< 0.05			< 0.05	0.06	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.11			0.08			0.07			0.04	0.11	0.04	0.08
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.009			0.013			0.003			0.004	0.013	0.003	0.007
ジクロロ酢酸	mg/l			0.006			0.009			0.003			0.003	0.009	0.003	0.005
ジブロモクロロメタン	mg/l			0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.014			0.017			0.005			0.007	0.017	0.005	0.011
トリクロロ酢酸	mg/l			0.005			0.007			0.003			0.003	0.007	0.003	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.004			0.004			0.002			0.003	0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.04			0.04			0.02			0.02	0.04	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			9.3			6.3			9.5			9.1	9.5	6.3	8.6
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	8.2	7.4	10	9.2	12	7.3	5.9	7.9	10	10	12	11	12	5.9	9.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			41.3			29.5			42.5			38.1	42.5	29.5	37.9
蒸発残留物	mg/l			77			63			81			79	81	63	75
陰イオン界面活性剤	mg/l									< 0.02						< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000003	0.000003	0.000002	0.000002	0.000004	0.000004	< 0.000001	0.000002
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l									< 0.0005						< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.5	0.7	< 0.3	0.6	0.7	0.4	0.7	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7	< 0.3	0.5
pH値		7.3	7.3	7.1	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.1	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

知多第1供給点

		平成30年 4月16日	5月15日	6月12日	7月11日	8月8日	9月5日	10月10日	11月14日	12月10日	平成31年 1月16日	2月14日	3月12日	最高	最低	平均
水温	℃	14.3	17.9	23.6	21.7	30.5	25.6	20.9	16.6	11.7	7.3	7.4	11.4	30.5	7.3	17.4
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l						< 0.00005									< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.77			0.68			0.96			0.85	0.96	0.68	0.82
フッ素及びその化合物	mg/l			0.06			< 0.05			< 0.05			< 0.05	0.06	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.12			0.09			0.07			0.04	0.12	0.04	0.08
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.010			0.013			0.004			0.004	0.013	0.004	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l			0.007			0.009			0.003			0.003	0.009	0.003	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l			0.001			< 0.001			< 0.001			0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.016			0.017			0.006			0.008	0.017	0.006	0.012
トリクロロ酢酸	mg/l			0.006			0.007			0.004			0.003	0.007	0.003	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.005			0.004			0.002			0.003	0.005	0.002	0.004
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.04			0.04			0.02			0.02	0.04	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			9.4			6.4			9.0			9.1	9.4	6.4	8.5
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	9.2	7.1	11	9.2	12	7.5	5.7	7.9	9.9	10	12	11	12	5.7	9.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			40.8			29.2			40.9			38.3	40.9	29.2	37.3
蒸発残留物	mg/l			82			71			80			79	82	71	78
陰イオン界面活性剤	mg/l						< 0.02									< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000003	0.000003	0.000002	0.000002	0.000003	0.000003	< 0.000001	0.000002
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l						< 0.0005									< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.6	0.7	< 0.3	0.6	0.7	0.4	0.7	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7	< 0.3	0.5
pH値		7.3	7.4	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.4	7.4	7.2	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

東浦第2供給点

		平成30年 4月16日	5月15日	6月12日	7月11日	8月8日	9月5日	10月10日	11月14日	12月10日	平成31年 1月16日	2月14日	3月12日	最高	最低	平均
水温	℃	14.4	17.8	23.1	21.3	30.3	25.9	21.1	16.7	12.0	7.4	7.5	11.3	30.3	7.4	17.4
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l												< 0.00005			< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.78			0.68			1.0			0.86	1.0	0.68	0.83
フッ素及びその化合物	mg/l			0.06			< 0.05			< 0.05			< 0.05	0.06	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.11			0.08			0.07			0.04	0.11	0.04	0.08
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.010			0.013			0.004			0.004	0.013	0.004	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l			0.006			0.009			0.003			0.003	0.009	0.003	0.005
ジブロモクロロメタン	mg/l			0.001			< 0.001			< 0.001			0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.016			0.018			0.007			0.008	0.018	0.007	0.012
トリクロロ酢酸	mg/l			0.006			0.007			0.004			0.003	0.007	0.003	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.005			0.005			0.003			0.003	0.005	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.04			0.04			0.02			0.02	0.04	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			9.3			6.3			9.6			9.1	9.6	6.3	8.6
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	8.2	7.5	10	9.2	12	7.3	5.9	7.9	10	10	12	11	12	5.9	9.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			41.2			29.5			42.6			38.6	42.6	29.5	38.0
蒸発残留物	mg/l			85			72			84			75	85	72	79
陰イオン界面活性剤	mg/l												< 0.02			< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000003	0.000003	0.000002	0.000002	0.000003	0.000003	< 0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l												< 0.0005			< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.5	0.7	< 0.3	0.6	0.7	0.4	0.7	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7	< 0.3	0.5
pH値		7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.2	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

阿久比第1供給点

		平成30年									平成31年			最高	最低	平均
		4月16日	5月15日	6月12日	7月11日	8月8日	9月5日	10月10日	11月14日	12月10日	1月16日	2月14日	3月12日			
水温	℃	14.2	17.5	23.3	20.9	30.2	25.9	21.2	16.7	12.3	7.6	7.5	11.2	30.2	7.5	17.4
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l												< 0.00005			< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.79			0.68			1.0			0.86	1.0	0.68	0.83
フッ素及びその化合物	mg/l			0.06			< 0.05			< 0.05			< 0.05	0.06	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.10			0.08			0.07			0.04	0.10	0.04	0.07
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.010			0.014			0.004			0.004	0.014	0.004	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l			0.006			0.009			0.003			0.003	0.009	0.003	0.005
ジブロモクロロメタン	mg/l			0.001			< 0.001			0.001			0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.016			0.019			0.008			0.008	0.019	0.008	0.013
トリクロロ酢酸	mg/l			0.006			0.007			0.003			0.003	0.007	0.003	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.005			0.005			0.003			0.003	0.005	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.03			0.04			0.02			0.02	0.04	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			9.3			6.2			10			9.2	10	6.2	8.7
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	7.7	7.9	10	9.2	12	7.2	6.1	7.8	11	10	12	11	12	6.1	9.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			41.6			29.1			44.5			38.8	44.5	29.1	38.5
蒸発残留物	mg/l			80			65			86			80	86	65	78
陰イオン界面活性剤	mg/l												< 0.02			< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	0.000002	0.000002	0.000003	0.000003	< 0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l												< 0.0005			< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.6	0.7	< 0.3	0.6	0.7	0.4	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	< 0.3	0.5
pH値		7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

常滑第1供給点

		平成30年 4月16日	5月15日	6月12日	7月11日	8月8日	9月5日	10月10日	11月14日	12月10日	平成31年 1月16日	2月14日	3月12日	最高	最低	平均
水温	℃	14.2	17.6	23.2	21.0	30.2	25.8	21.1	16.5	12.1	7.2	7.4	11.2	30.2	7.2	17.3
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l			< 0.00005												< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.79			0.68			1.0			0.86	1.0	0.68	0.83
フッ素及びその化合物	mg/l			0.06			< 0.05			< 0.05			< 0.05	0.06	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
シスー1,2−ジクロロエチレン及びトランスー1,2−ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.11			0.08			0.07			0.04	0.11	0.04	0.08
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.010			0.014			0.004			0.004	0.014	0.004	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l			0.007			0.009			0.003			0.003	0.009	0.003	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l			0.001			< 0.001			< 0.001			0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.016			0.019			0.007			0.008	0.019	0.007	0.013
トリクロロ酢酸	mg/l			0.006			0.008			0.003			0.003	0.008	0.003	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.005			0.005			0.003			0.003	0.005	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.04			0.04			0.02			0.02	0.04	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			9.5			6.1			10			9.1	10	6.1	8.7
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	7.8	7.6	11	9.2	12	7.1	6.0	7.9	11	10	12	11	12	6.0	9.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			40.3			29.5			44.2			38.7	44.2	29.5	38.2
蒸発残留物	mg/l			81			70			85			77	85	70	78
陰イオン界面活性剤	mg/l			< 0.02												< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000002	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000003	0.000003	0.000002	0.000002	0.000004	0.000004	< 0.000001	0.000002
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l			< 0.0005												< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.5	0.7	< 0.3	0.6	0.7	0.4	0.7	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7	< 0.3	0.5
pH値		7.3	7.3	7.1	7.2	7.3	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.1	7.2
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

半田第1供給点

		平成30年 4月16日	5月15日	6月12日	7月11日	8月8日	9月5日	10月10日	11月14日	12月10日	平成31年 1月16日	2月14日	3月12日	最高	最低	平均
水温	℃	14.3	17.4	22.9	20.6	29.8	26.0	21.2	16.9	12.4	7.8	7.8	11.2	29.8	7.8	17.4
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l			< 0.00005												< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.76			0.64			1.0			0.87	1.0	0.64	0.82
フッ素及びその化合物	mg/l			0.06			< 0.05			< 0.05			< 0.05	0.06	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.10			0.08			0.06			0.04	0.10	0.04	0.07
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.013			0.016			0.004			0.004	0.016	0.004	0.009
ジクロロ酢酸	mg/l			0.005			0.009			0.003			0.003	0.009	0.003	0.005
ジブロモクロロメタン	mg/l			0.002			0.001			0.001			0.001	0.002	0.001	0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.021			0.023			0.008			0.008	0.023	0.008	0.015
トリクロロ酢酸	mg/l			0.007			0.008			0.004			0.003	0.008	0.003	0.006
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.006			0.006			0.003			0.003	0.006	0.003	0.005
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.04			0.05			0.02			0.02	0.05	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			9.3			6.0			10			9.3	10	6.0	8.7
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	7.7	8.9	10	9.3	12	7.3	6.2	7.7	11	10	12	11	12	6.2	9.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			40.2			30.2			44.6			39.0	44.6	30.2	38.5
蒸発残留物	mg/l			79			69			86			78	86	69	78
陰イオン界面活性剤	mg/l			< 0.02												< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000003	0.000003	0.000002	0.000002	0.000003	0.000003	< 0.000001	0.000002
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l			< 0.0005												< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.6	0.8	< 0.3	0.7	0.7	0.4	0.7	0.5	0.5	0.5	0.6	0.8	< 0.3	0.5
pH値		7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.2	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

半田第3供給点

		平成30年 4月16日	5月15日	6月12日	7月11日	8月8日	9月5日	10月10日	11月14日	12月10日	平成31年 1月16日	2月14日	3月12日	最高	最低	平均
水温	℃	14.4	17.7	23.7	21.0	30.4	26.3	21.1	16.8	12.1	7.5	7.6	11.3	30.4	7.5	17.5
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l			< 0.00005												< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.75			0.64			1.0			0.86	1.0	0.64	0.81
フッ素及びその化合物	mg/l			0.06			< 0.05			< 0.05			< 0.05	0.06	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.10			0.08			0.07			0.04	0.10	0.04	0.07
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.014			0.014			0.004			0.005	0.014	0.004	0.009
ジクロロ酢酸	mg/l			0.009			0.009			0.003			0.004	0.009	0.003	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l			0.002			0.001			0.001			0.001	0.002	0.001	0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.022			0.021			0.008			0.009	0.022	0.008	0.015
トリクロロ酢酸	mg/l			0.008			0.008			0.004			0.003	0.008	0.003	0.006
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.006			0.006			0.003			0.003	0.006	0.003	0.005
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.04			0.04			0.02			0.02	0.04	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			9.3			6.5			10			9.3	10	6.5	8.8
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	7.8	7.7	10	10	11	7.7	6.3	7.7	11	10	12	11	12	6.3	9.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			40.0			31.6			44.8			38.8	44.8	31.6	38.8
蒸発残留物	mg/l			80			72			85			79	85	72	79
陰イオン界面活性剤	mg/l			< 0.02												< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000003	0.000003	0.000002	0.000002	0.000003	0.000003	< 0.000001	0.000002
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l			< 0.0005												< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.5	0.7	< 0.3	0.6	0.7	0.4	0.7	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	< 0.3	0.5
pH値		7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.2	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

阿久比第3供給点

		平成30年 4月16日	5月15日	6月12日	7月11日	8月8日	9月5日	10月10日	11月14日	12月10日	平成31年 1月16日	2月14日	3月12日	最高	最低	平均
水温	℃	14.5	18.0	23.7	21.1	30.4	26.3	21.3	16.7	12.1	7.6	7.6	11.8	30.4	7.6	17.6
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l									< 0.00005						< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.74			0.64			1.0			0.86	1.0	0.64	0.81
フッ素及びその化合物	mg/l			0.06			0.05			< 0.05			< 0.05	0.06	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.10			0.08			0.07			0.04	0.10	0.04	0.07
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.014			0.015			0.004			0.005	0.015	0.004	0.010
ジクロロ酢酸	mg/l			0.008			0.009			0.003			0.004	0.009	0.003	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l			0.002			0.002			0.001			0.001	0.002	0.001	0.002
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.023			0.023			0.008			0.010	0.023	0.008	0.016
トリクロロ酢酸	mg/l			0.009			0.007			0.004			0.003	0.009	0.003	0.006
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.007			0.006			0.003			0.004	0.007	0.003	0.005
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.04			0.04			0.02			0.02	0.04	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			9.3			6.5			10			9.4	10	6.5	8.8
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	7.8	7.7	10	10	11	7.8	6.4	7.7	11	10	12	11	12	6.4	9.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			40.0			31.7			44.6			39.0	44.6	31.7	38.8
蒸発残留物	mg/l			81			72			87			77	87	72	79
陰イオン界面活性剤	mg/l									< 0.02						< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000003	0.000003	0.000002	0.000002	0.000003	0.000003	< 0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l									< 0.0005						< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.5	0.7	< 0.3	0.6	0.6	0.4	0.7	0.5	0.4	0.5	0.6	0.7	< 0.3	0.5
pH値		7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

東浦第1供給点

		平成30年 4月16日	5月15日	6月12日	7月11日	8月8日	9月5日	10月10日	11月14日	12月10日	平成31年 1月16日	2月14日	3月12日	最高	最低	平均
水温	℃	14.4	17.7	22.9	20.9	30.0	26.5	20.8	17.2	12.8	8.0	8.1	11.5	30.0	8.0	17.6
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l						< 0.00005									< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.69			0.64			0.99			0.86	0.99	0.64	0.80
フッ素及びその化合物	mg/l			0.06			< 0.05			< 0.05			0.05	0.06	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.10			0.08			0.07			0.04	0.10	0.04	0.07
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.017			0.012			0.005			0.006	0.017	0.005	0.010
ジクロロ酢酸	mg/l			0.006			0.006			0.004			0.004	0.006	0.004	0.005
ジブロモクロロメタン	mg/l			0.002			0.002			0.001			0.002	0.002	0.001	0.002
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.026			0.020			0.010			0.012	0.026	0.010	0.017
トリクロロ酢酸	mg/l			0.010			0.006			0.004			0.004	0.010	0.004	0.006
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.007			0.006			0.004			0.004	0.007	0.004	0.005
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.04			0.04			0.02			0.02	0.04	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			9.1			7.3			10			9.5	10	7.3	9.0
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	7.8	6.2	11	12	11	8.4	6.6	7.6	11	10	13	11	13	6.2	9.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			40.0			34.5			44.6			39.3	44.6	34.5	39.6
蒸発残留物	mg/l			84			69			85			76	85	69	79
陰イオン界面活性剤	mg/l						< 0.02									< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000003	0.000003	0.000002	0.000002	0.000003	0.000003	< 0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l						< 0.0005									< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.5	0.8	< 0.3	0.6	0.5	0.4	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.8	< 0.3	0.5
pH値		7.3	7.3	7.2	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.5	7.5	7.2	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.3	0.4	0.6	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

東海第3供給点

		平成30年 4月18日	5月14日	6月13日	7月10日	8月6日	9月6日	10月11日	11月13日	12月12日	平成31年 1月17日	2月13日	3月13日	最高	最低	平均
水温	℃	13.9	17.1	22.4	21.3	28.9	26.0	21.2	17.0	12.3	7.9	8.0	11.3	28.9	7.9	17.3
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l					< 0.00005										< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.39			0.33			0.55			0.73		0.73	0.33	0.50
フッ素及びその化合物	mg/l		0.06			0.06			< 0.05			< 0.05		0.06	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.05			0.12			0.08			0.03		0.12	0.03	0.07
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.012			0.019			0.009			0.004		0.019	0.004	0.011
ジクロロ酢酸	mg/l		0.009			0.008			0.003			0.004		0.009	0.003	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			0.002			0.001			0.001		0.002	< 0.001	0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.015			0.028			0.015			0.007		0.028	0.007	0.016
トリクロロ酢酸	mg/l		0.009			0.007			0.005			0.003		0.009	0.003	0.006
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.003			0.007			0.005			0.002		0.007	0.002	0.004
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.03			0.09			0.03			0.01		0.09	0.01	0.04
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		5.1			8.4			7.0			9.0		9.0	5.1	7.4
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	6.7	5.5	9.5	11	10	7.4	5.9	7.8	9.5	9.5	12	11	12	5.5	8.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		22.1			37.6			33.3			34.8		37.6	22.1	32.0
蒸発残留物	mg/l		49			70			63			73		73	49	64
陰イオン界面活性剤	mg/l					< 0.02										< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000003	0.000003	0.000002	0.000002	0.000003	0.000003	< 0.000001	0.000002
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l					< 0.0005										< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.6	0.5	0.4	0.7	0.7	0.4	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7	0.4	0.6
pH値		7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.4	7.4	7.2	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

武豊第1供給点

		平成30年 4月17日	5月16日	6月11日	7月9日	8月7日	9月3日	10月9日	11月12日	12月11日	平成31年 1月15日	2月12日	3月11日	最高	最低	平均
水温	℃	14.7	17.7	22.9	20.5	29.8	26.4	20.5	17.2	12.4	7.7	8.1	11.2	29.8	7.7	17.4
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l							< 0.00005								< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.58			0.35			0.63			1.1			1.1	0.35	0.67
フッ素及びその化合物	mg/l	0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05			0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.05			0.12			0.09			0.04			0.12	0.04	0.08
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.008			0.010			0.005			0.003			0.010	0.003	0.007
ジクロロ酢酸	mg/l	0.008			0.009			0.003			0.003			0.009	0.003	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001			< 0.001			0.002			0.001			0.002	< 0.001	0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.013			0.012			0.011			0.006			0.013	0.006	0.011
トリクロロ酢酸	mg/l	0.007			0.006			0.003			0.003			0.007	0.003	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.004			0.002			0.004			0.002			0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02			0.03			0.03			0.01			0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	0.03	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.03	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	8.0			9.5			5.6			7.9			9.5	5.6	7.8
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	8.7	6.8	11	12	11	7.8	6.6	9.0	9.8	10	13	11	13	6.6	9.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	30.8			18.6			31.6			41.7			41.7	18.6	30.7
蒸発残留物	mg/l	66			62			67			74			74	62	67
陰イオン界面活性剤	mg/l							< 0.02								< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	0.000003	0.000003	0.000002	0.000002	0.000003	0.000003	< 0.000001	0.000002
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l							< 0.0005								< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.6	0.8	0.4	0.6	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	0.7	0.8	0.4	0.5
pH値		7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.2	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.4	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.7	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

半田第2供給点

		平成30年 4月17日	5月16日	6月11日	7月9日	8月7日	9月3日	10月9日	11月12日	12月11日	平成31年 1月15日	2月12日	3月11日	最高	最低	平均
水温	℃	14.7	18.0	23.1	20.9	29.8	26.6	20.7	17.3	12.4	7.8	8.3	11.3	29.8	7.8	17.6
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l							< 0.00005								< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.57			0.35			0.63			1.1			1.1	0.35	0.66
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.05			0.11			0.08			0.04			0.11	0.04	0.07
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.008			0.010			0.006			0.003			0.010	0.003	0.007
ジクロロ酢酸	mg/l	0.007			0.008			0.003			0.003			0.008	0.003	0.005
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001			< 0.001			0.002			0.002			0.002	< 0.001	0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.013			0.012			0.012			0.008			0.013	0.008	0.011
トリクロロ酢酸	mg/l	0.007			0.006			0.003			0.003			0.007	0.003	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.004			0.002			0.004			0.003			0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02			0.03			0.03			0.01			0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	7.7			9.4			5.6			7.9			9.4	5.6	7.7
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	8.6	7.0	11	12	11	7.7	6.5	9.0	9.9	10	13	11	13	6.5	9.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	31.5			18.5			31.6			41.9			41.9	18.5	30.9
蒸発残留物	mg/l	68			59			63			76			76	59	67
陰イオン界面活性剤	mg/l							< 0.02								< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000003	< 0.000001	0.000001	0.000003	0.000003	0.000002	0.000002	0.000003	0.000003	< 0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l							< 0.0005								< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.5	0.7	0.3	0.6	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.7	0.7	0.3	0.5
pH値		7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.4	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.7	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

常滑第2供給点

		平成30年 4月17日	5月16日	6月11日	7月9日	8月7日	9月3日	10月9日	11月12日	12月11日	平成31年 1月15日	2月12日	3月11日	最高	最低	平均
水温	℃	14.4	17.6	22.9	20.6	29.6	26.4	20.4	17.2	12.5	7.7	8.3	11.2	29.6	7.7	17.4
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005											< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.57			0.35			0.63			1.1			1.1	0.35	0.66
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
シスー1,2−ジクロロエチレン及びトランスー1,2−ジクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.04			0.11			0.09			0.04			0.11	0.04	0.07
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.009			0.011			0.006			0.003			0.011	0.003	0.007
ジクロロ酢酸	mg/l	0.007			0.009			0.003			0.003			0.009	0.003	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001			< 0.001			0.002			0.001			0.002	< 0.001	0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.015			0.013			0.012			0.006			0.015	0.006	0.012
トリクロロ酢酸	mg/l	0.007			0.006			0.003			0.003			0.007	0.003	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.005			0.002			0.004			0.002			0.005	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02			0.03			0.03			0.01			0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	7.9			9.4			5.6			7.9			9.4	5.6	7.7
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	8.6	7.1	11	12	11	7.7	6.6	9.0	9.9	10	13	11	13	6.6	9.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	31.3			18.6			31.6			41.8			41.8	18.6	30.8
蒸発残留物	mg/l	66			63			65			78			78	63	68
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02											< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000001	0.000003	0.000003	0.000002	0.000002	0.000003	0.000003	< 0.000001	0.000002
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005											< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.5	0.7	0.4	0.6	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7	0.4	0.5
pH値		7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.2	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.7	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

常滑第3供給点

		平成30年 4月16日	5月15日	6月12日	7月11日	8月8日	9月5日	10月10日	11月14日	12月10日	平成31年 1月16日	2月14日	3月12日	最高	最低	平均
水温	℃	14.2	17.6	23.2	20.5	30.2	26.0	21.2	16.7	12.3	7.5	7.6	11.6	30.2	7.5	17.4
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l									< 0.00005						< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.78			0.66			1.0			0.86	1.0	0.66	0.83
フッ素及びその化合物	mg/l			0.06			< 0.05			< 0.05			0.06	0.06	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.11			0.08			0.07			0.04	0.11	0.04	0.08
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.011			0.015			0.004			0.004	0.015	0.004	0.009
ジクロロ酢酸	mg/l			0.007			0.010			0.003			0.003	0.010	0.003	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l			0.002			0.001			0.001			0.001	0.002	0.001	0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.019			0.021			0.008			0.008	0.021	0.008	0.014
トリクロロ酢酸	mg/l			0.006			0.008			0.003			0.003	0.008	0.003	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.006			0.005			0.003			0.003	0.006	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.04			0.04			0.02			0.02	0.04	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			9.4			5.9			10			9.2	10	5.9	8.6
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	7.7	8.1	11	9.1	11	7.1	6.1	7.8	11	10	12	11	12	6.1	9.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			40.5			29.7			44.6			38.8	44.6	29.7	38.4
蒸発残留物	mg/l			83			69			87			77	87	69	79
陰イオン界面活性剤	mg/l									< 0.02						< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000002	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000003	0.000003	0.000002	0.000002	0.000003	0.000003	< 0.000001	0.000002
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l									< 0.0005						< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.6	0.8	< 0.3	0.6	0.7	0.4	0.7	0.6	0.5	0.5	0.6	0.8	< 0.3	0.5
pH値		7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.1	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

武豊第2供給点

		平成30年 4月17日	5月16日	6月11日	7月9日	8月7日	9月3日	10月9日	11月12日	12月11日	平成31年 1月15日	2月12日	3月11日	最高	最低	平均
水温	℃	14.3	17.6	22.9	20.8	29.3	26.4	20.5	17.3	12.7	7.9	8.5	11.3	29.3	7.9	17.5
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l							< 0.00005								< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.56			0.35			0.63			1.1			1.1	0.35	0.66
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.04			0.10			0.08			0.04			0.10	0.04	0.07
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.009			0.010			0.006			0.003			0.010	0.003	0.007
ジクロロ酢酸	mg/l	0.007			0.008			0.003			0.003			0.008	0.003	0.005
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001			< 0.001			0.002			0.001			0.002	< 0.001	0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.015			0.012			0.012			0.006			0.015	0.006	0.011
トリクロロ酢酸	mg/l	0.006			0.006			0.003			0.003			0.006	0.003	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.005			0.002			0.004			0.002			0.005	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02			0.03			0.03			0.01			0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	7.6			9.2			5.6			7.9			9.2	5.6	7.6
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	8.6	7.3	11	12	11	7.6	6.5	9.0	10	10	13	11	13	6.5	9.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	31.7			18.6			31.4			41.8			41.8	18.6	30.9
蒸発残留物	mg/l	68			62			69			76			76	62	69
陰イオン界面活性剤	mg/l							< 0.02								< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000003	< 0.000001	0.000001	0.000003	0.000003	0.000002	0.000002	0.000003	0.000003	< 0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000002	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l							< 0.0005								< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.5	0.7	0.4	0.6	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7	0.4	0.5
pH値		7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.2	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.4	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.7	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

美浜第1供給点

		平成30年 4月17日	5月16日	6月11日	7月9日	8月7日	9月3日	10月9日	11月12日	12月11日	平成31年 1月15日	2月12日	3月11日	最高	最低	平均
水温	℃	14.5	17.6	22.4	21.7	28.8	26.7	21.0	17.7	13.3	8.5	9.1	11.4	28.8	8.5	17.7
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l										< 0.00005					< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.56			0.38			0.61			1.1			1.1	0.38	0.66
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.04			0.09			0.07			0.04			0.09	0.04	0.06
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.008			0.010			0.006			0.003			0.010	0.003	0.007
ジクロロ酢酸	mg/l	0.006			0.005			0.003			0.003			0.006	0.003	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001			< 0.001			0.002			0.002			0.002	< 0.001	0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.013			0.012			0.012			0.008			0.013	0.008	0.011
トリクロロ酢酸	mg/l	0.005			0.006			0.003			0.003			0.006	0.003	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.004			0.002			0.004			0.003			0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02			0.03			0.03			0.01			0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	6.7			8.3			5.4			7.9			8.3	5.4	7.1
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	7.8	8.1	11	11	11	7.4	6.3	9.3	11	10	12	11	12	6.3	9.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	32.6			19.2			31.0			42.1			42.1	19.2	31.2
蒸発残留物	mg/l	66			63			67			73			73	63	67
陰イオン界面活性剤	mg/l										< 0.02					< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000003	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000003	0.000002	0.000002	0.000003	0.000003	< 0.000001	0.000002
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l										< 0.0005					< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.5	0.7	0.4	0.6	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.4	0.5
pH値		7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.2	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.3	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6	0.3	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

美浜第2供給点

		平成30年 4月17日	5月16日	6月11日	7月9日	8月7日	9月3日	10月9日	11月12日	12月11日	平成31年 1月15日	2月12日	3月11日	最高	最低	平均
水温	℃	14.6	17.9	22.7	21.4	29.0	26.7	20.9	17.8	13.1	8.3	9.0	11.4	29.0	8.3	17.7
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l										< 0.00005					< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.55			0.37			0.61			1.1			1.1	0.37	0.66
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.04			0.09			0.07			0.04			0.09	0.04	0.06
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.008			0.010			0.006			0.003			0.010	0.003	0.007
ジクロロ酢酸	mg/l	0.006			0.007			0.003			0.003			0.007	0.003	0.005
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001			< 0.001			0.002			0.001			0.002	< 0.001	0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.013			0.012			0.012			0.007			0.013	0.007	0.011
トリクロロ酢酸	mg/l	0.005			0.006			0.003			0.003			0.006	0.003	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.004			0.002			0.004			0.003			0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02			0.03			0.03			0.01			0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	6.7			8.8			5.4			7.9			8.8	5.4	7.2
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	7.8	8.0	11	11	11	7.5	6.3	9.1	11	10	12	11	12	6.3	9.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	33.1			18.9			31.3			42.3			42.3	18.9	31.4
蒸発残留物	mg/l	66			62			69			79			79	62	69
陰イオン界面活性剤	mg/l										< 0.02					< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000002	0.000001	< 0.000001	0.000003	< 0.000001	0.000001	0.000003	0.000003	0.000002	0.000002	0.000003	0.000003	< 0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l										< 0.0005					< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.5	0.7	0.4	0.6	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.4	0.5
pH値		7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.2	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.4	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.7	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

南知多第1供給点

		平成30年 4月17日	5月16日	6月11日	7月9日	8月7日	9月3日	10月9日	11月12日	12月11日	平成31年 1月15日	2月12日	3月11日	最高	最低	平均
水温	℃	14.6	17.8	21.3	23.0	28.2	26.8	21.7	18.4	14.6	10.0	9.8	11.6	28.2	9.8	18.2
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005														< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.56			0.39			0.60			1.1			1.1	0.39	0.66
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.04			0.09			0.08			0.04			0.09	0.04	0.06
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.009			0.014			0.007			0.004			0.014	0.004	0.009
ジクロロ酢酸	mg/l	0.006			0.005			0.002			0.003			0.006	0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001			< 0.001			0.002			0.002			0.002	< 0.001	0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.015			0.017			0.013			0.009			0.017	0.009	0.014
トリクロロ酢酸	mg/l	0.006			0.008			0.003			0.003			0.008	0.003	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.005			0.003			0.004			0.003			0.005	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02			0.03			0.02			0.01			0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	6.6			7.8			5.3			7.9			7.9	5.3	6.9
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	7.9	6.6	10	10	9.7	7.5	6.3	9.5	11	10	12	11	12	6.3	9.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	33.0			20.0			30.9			42.1			42.1	20.0	31.5
蒸発残留物	mg/l	65			63			69			72			72	63	67
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02														< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000003	0.000002	0.000002	0.000003	0.000003	< 0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005														< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5	0.4	0.3	0.6	0.6	0.4	0.6	0.6	0.7	0.3	0.5
pH値		7.4	7.4	7.5	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

南知多第2供給点

		平成30年 4月17日	5月16日	6月11日	7月9日	8月7日	9月3日	10月9日	11月12日	12月11日	平成31年 1月15日	2月12日	3月11日	最高	最低	平均
水温	℃	14.6	17.6	21.5	22.7	28.4	26.6	21.4	18.1	14.3	9.4	9.6	11.5	28.4	9.4	18.0
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005														< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.56			0.39			0.60			1.1			1.1	0.39	0.66
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.04			0.09			0.08			0.04			0.09	0.04	0.06
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.008			0.014			0.007			0.003			0.014	0.003	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l	0.006			0.006			0.002			0.003			0.006	0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001			< 0.001			0.002			0.002			0.002	< 0.001	0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.014			0.017			0.014			0.008			0.017	0.008	0.013
トリクロロ酢酸	mg/l	0.006			0.007			0.003			0.003			0.007	0.003	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.005			0.003			0.005			0.003			0.005	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02			0.03			0.02			0.02			0.03	0.02	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	6.7			8.1			5.3			7.9			8.1	5.3	7.0
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	7.8	6.8	10	11	9.1	7.5	6.3	9.5	11	10	12	11	12	6.3	9.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	32.9			19.6			30.6			42.0			42.0	19.6	31.3
蒸発残留物	mg/l	67			60			73			76			76	60	69
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02														< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000003	0.000002	0.000002	0.000003	0.000003	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005														< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.4	0.5
pH値		7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.2	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

南知多第3供給点

		平成30年 4月17日	5月16日	6月11日	7月9日	8月7日	9月3日	10月9日	11月12日	12月11日	平成31年 1月15日	2月12日	3月11日	最高	最低	平均
水温	℃	15.2	18.0	21.6	22.9	28.5	27.4	21.9	18.3	14.4	9.5	9.7	11.7	28.5	9.5	18.3
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005											< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.56			0.39			0.60			1.1			1.1	0.39	0.66
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.04			0.09			0.08			0.04			0.09	0.04	0.06
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.009			0.013			0.007			0.003			0.013	0.003	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l	0.006			0.005			< 0.002			0.003			0.006	< 0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001			< 0.001			0.002			0.002			0.002	< 0.001	0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.015			0.016			0.014			0.008			0.016	0.008	0.013
トリクロロ酢酸	mg/l	0.005			0.008			0.004			0.003			0.008	0.003	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.005			0.003			0.005			0.003			0.005	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02			0.03			0.03			0.01			0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	6.7			8.0			5.3			8.0			8.0	5.3	7.0
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	7.8	6.7	11	10	9.5	7.5	6.3	9.5	11	10	12	11	12	6.3	9.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	32.9			19.6			30.6			41.8			41.8	19.6	31.2
蒸発残留物	mg/l	67			64			72			73			73	64	69
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02											< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000003	0.000003	0.000002	0.000002	0.000003	0.000003	< 0.000001	0.000001
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005											< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.5	0.7	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.3	0.5
pH値		7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.2	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l			0.002		0.002								0.002	0.002	0.002
抱水クロラール	mg/l			0.006		0.006								0.006	0.006	0.006
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml			11		2								11	2	7
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

(4) 尾張水道事務所

犬山浄水場浄水

		平成30年 4月10日	5月15日	6月12日	7月10日	8月7日	9月5日	10月3日	11月6日	12月10日	平成31年 1月15日	2月6日	3月4日	最高	最低	平均
水温	℃	12.3	16.0	21.5	19.9	27.1	22.7	19.3	15.8	10.8	5.7	7.1	9.1	27.1	5.7	15.6
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.20	0.23	0.18	0.21	0.14	0.25	0.23	0.17	0.25	0.28	0.26	0.25	0.28	0.14	0.22
フッ素及びその化合物	mg/l	0.08	0.06	0.09	< 0.05	0.09	0.07	0.06	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	< 0.05	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.08	0.04	0.06	0.04	0.07	0.04	0.03	0.05	0.04	0.04	0.09	0.05	0.09	0.03	0.05
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.008	0.012	0.011	0.001	0.015	0.007	0.002	0.009	0.004	0.003	0.002	0.004	0.015	0.001	0.007
ジクロロ酢酸	mg/l	0.010	0.014	0.008	< 0.002	0.013	0.005	< 0.002	0.004	0.005	0.005	0.004	0.005	0.014	< 0.002	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.010	0.014	0.015	0.002	0.021	0.010	0.004	0.012	0.007	0.006	0.004	0.006	0.021	0.002	0.009
トリクロロ酢酸	mg/l	0.007	0.008	0.005	< 0.002	0.005	0.002	< 0.002	0.005	0.004	0.003	0.002	0.003	0.008	< 0.002	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002	0.002	0.004	0.001	0.005	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.005	0.001	0.003
ブロモホルム	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02	0.03	0.04	0.03	0.05	0.03	0.04	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.05	0.01	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	6.2	4.7	7.2	6.1	7.9	8.0	6.2	8.2	9.4	9.4	9.8	8.7	9.8	4.7	7.7
マンガン及びその化合物	mg/l	0.001	0.001	< 0.001	0.002	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.002	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.4	4.7	5.8	7.1	6.6	9.7	6.4	6.6	7.6	8.3	8.3	7.6	9.7	4.7	7.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	16.8	12.5	20.8	12.1	21.8	14.7	12.9	21.6	25.1	25.1	24.8	22.7	25.1	12.1	19.2
蒸発残留物	mg/l	52	38	59	35	57	51	45	59	69	64	69	66	69	35	55
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000001
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.6	0.7	< 0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	< 0.3	0.6
pH値		7.4	7.4	7.5	7.4	7.3	7.2	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.5	7.2	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/l			< 0.0001		< 0.0001								< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ニッケル及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
1,2−ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004		< 0.0004								< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
トルエン	mg/l			< 0.02		< 0.02								< 0.02	< 0.02	< 0.02
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l			< 0.008		< 0.008								< 0.008	< 0.008	< 0.008
ジクロロアセトニトリル	mg/l			0.002		0.001								0.002	0.001	0.002
抱水クロラール	mg/l			0.005		0.004								0.005	0.004	0.005
農薬類				0.00		0.00								0.00	0.00	0.00
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5
遊離炭酸	mg/l			1.0		1.5								1.5	1.0	1.3
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l			< 0.002		< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l			1.4		2.7								2.7	1.4	2.1
腐食性(ランゲリア指数)				−1.9		−1.9								−1.9	−1.9	−1.9
従属栄養細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,1−ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
総アルカリ度	mg/l	14.5	11.0	17.0	10.0	18.5	12.5	12.0	18.0	21.5	20.5	21.0	19.0	21.5	10.0	16.3

犬山供給点

		平成30年 4月10日	5月15日	6月12日	7月10日	8月7日	9月5日	10月3日	11月6日	12月10日	平成31年 1月15日	2月6日	3月4日	最高	最低	平均
水温	℃	11.7	16.3	22.4	19.6	26.9	23.2	18.0	15.2	9.7	5.0	5.2	8.4	26.9	5.0	15.1
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.23			0.14			0.17			0.26		0.26	0.14	0.20
フッ素及びその化合物	mg/l		0.06			0.09			0.09			0.10		0.10	0.06	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
シスー1,2−ジクロロエチレン及びトランスー1,2−ジクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.04			0.07			0.05			0.09		0.09	0.04	0.06
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.012			0.015			0.009			0.002		0.015	0.002	0.010
ジクロロ酢酸	mg/l		0.013			0.014			0.007			0.004		0.014	0.004	0.010
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			0.001			< 0.001			< 0.001		0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.014			0.021			0.012			0.004		0.021	0.004	0.013
トリクロロ酢酸	mg/l		0.008			0.005			0.005			0.002		0.008	0.002	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.002			0.005			0.003			0.002		0.005	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.03			0.05			0.03			0.01		0.05	0.01	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		4.7			7.9			8.2			9.7		9.7	4.7	7.6
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	0.001	< 0.001	0.002	< 0.001	0.002	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.002	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.4	4.7	5.9	7.2	6.7	9.1	6.5	6.6	7.5	8.3	8.3	7.6	9.1	4.7	7.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		12.6			22.1			21.6			25.4		25.4	12.6	20.4
蒸発残留物	mg/l		40			58			50			66		66	40	54
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000001
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.6	0.8	< 0.3	0.8	0.4	< 0.3	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	< 0.3	0.6
pH値		7.4	7.5	7.6	7.4	7.3	7.3	7.5	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.6	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.4	0.5	0.5	0.7	0.6	0.3	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.7	0.3	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

尾北供給点

		平成30年 4月10日	5月15日	6月12日	7月10日	8月7日	9月5日	10月3日	11月6日	12月10日	平成31年 1月15日	2月6日	3月4日	最高	最低	平均
水温	℃	11.8	15.6	20.7	19.2	27.3	22.6	18.0	15.2	10.0	5.3	5.4	8.5	27.3	5.3	15.0
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.23			0.13			0.17			0.26		0.26	0.13	0.20
フッ素及びその化合物	mg/l		0.06			0.10			0.09			0.10		0.10	0.06	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.03			0.06			0.06			0.10		0.10	0.03	0.06
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.012			0.017			0.010			0.003		0.017	0.003	0.011
ジクロロ酢酸	mg/l		0.012			0.013			0.007			0.004		0.013	0.004	0.009
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			0.001			< 0.001			< 0.001		0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.014			0.023			0.013			0.005		0.023	0.005	0.014
トリクロロ酢酸	mg/l		0.007			0.006			0.006			0.002		0.007	0.002	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.002			0.005			0.003			0.002		0.005	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.03			0.05			0.03			0.01		0.05	0.01	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		4.6			7.8			8.2			9.5		9.5	4.6	7.5
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.5	4.7	5.6	7.5	6.5	6.7	6.9	6.7	7.4	8.3	8.2	7.9	8.3	4.7	6.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		13.1			21.9			21.7			25.6		25.6	13.1	20.6
蒸発残留物	mg/l		37			56			49			68		68	37	53
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.7	0.6	0.7	< 0.3	0.8	0.6	< 0.3	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.8	< 0.3	0.6
pH値		7.5	7.5	7.6	7.4	7.3	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4	7.3	7.4	7.6	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

江南供給点

		平成30年 4月10日	5月15日	6月12日	7月10日	8月7日	9月5日	10月3日	11月6日	12月10日	平成31年 1月15日	2月6日	3月4日	最高	最低	平均
水温	℃	12.3	15.7	21.1	19.5	27.3	23.4	18.5	16.5	10.1	5.3	5.6	8.4	27.3	5.3	15.3
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l		< 0.00005													< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.23			0.13			0.17			0.26		0.26	0.13	0.20
フッ素及びその化合物	mg/l		0.06			0.10			0.09			0.10		0.10	0.06	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.04			0.05			0.05			0.11		0.11	0.04	0.06
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.012			0.018			0.010			0.003		0.018	0.003	0.011
ジクロロ酢酸	mg/l		0.012			0.006			0.003			0.004		0.012	0.003	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			0.001			< 0.001			0.001		0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.014			0.024			0.013			0.006		0.024	0.006	0.014
トリクロロ酢酸	mg/l		0.008			0.007			0.006			0.002		0.008	0.002	0.006
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.002			0.005			0.003			0.002		0.005	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.03			0.05			0.03			0.01		0.05	0.01	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		4.6			7.7			8.2			9.3		9.3	4.6	7.5
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.6	4.8	5.7	7.6	6.6	6.6	7.1	6.7	7.5	8.2	8.2	8.0	8.2	4.8	6.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		13.4			21.8			21.6			25.7		25.7	13.4	20.6
蒸発残留物	mg/l		39			61			49			65		65	39	54
陰イオン界面活性剤	mg/l		< 0.02													< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000002
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l		< 0.0005													< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.6	0.7	< 0.3	0.8	0.6	< 0.3	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.8	< 0.3	0.6
pH値		7.4	7.5	7.6	7.4	7.3	7.3	7.5	7.5	7.3	7.5	7.3	7.4	7.6	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

小牧供給点

		平成30年 4月10日	5月15日	6月12日	7月10日	8月7日	9月5日	10月3日	11月6日	12月10日	平成31年 1月15日	2月6日	3月4日	最高	最低	平均
水温	℃	12.1	15.2	21.4	18.9	27.7	23.0	18.1	15.0	9.9	5.7	5.5	8.4	27.7	5.5	15.1
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l					< 0.00005										< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.23			0.13			0.17			0.26		0.26	0.13	0.20
フッ素及びその化合物	mg/l		0.06			0.10			0.10			0.10		0.10	0.06	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.04			0.06			0.05			0.11		0.11	0.04	0.07
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.012			0.017			0.010			0.003		0.017	0.003	0.011
ジクロロ酢酸	mg/l		0.012			0.015			0.008			0.004		0.015	0.004	0.010
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			0.001			< 0.001			0.001		0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.014			0.023			0.013			0.006		0.023	0.006	0.014
トリクロロ酢酸	mg/l		0.007			0.007			0.006			0.002		0.007	0.002	0.006
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.002			0.005			0.003			0.002		0.005	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.03			0.05			0.03			0.01		0.05	0.01	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		4.6			7.8			8.2			9.3		9.3	4.6	7.5
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.6	4.8	5.7	7.8	6.5	6.5	7.1	6.7	7.4	8.2	8.2	8.0	8.2	4.8	6.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		13.4			21.7			21.7			25.5		25.5	13.4	20.6
蒸発残留物	mg/l		39			62			54			64		64	39	55
陰イオン界面活性剤	mg/l					< 0.02										< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l					< 0.0005										< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.6	0.7	< 0.3	0.8	0.6	0.3	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.8	< 0.3	0.6
pH値		7.5	7.5	7.5	7.3	7.3	7.3	7.4	7.5	7.3	7.4	7.3	7.4	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

小牧第2供給点

		平成30年 4月10日	5月15日	6月12日	7月10日	8月7日	9月5日	10月3日	11月6日	12月10日	平成31年 1月15日	2月6日	3月4日	最高	最低	平均
水温	℃	12.2	15.6	20.8	19.5	27.1	22.5	18.5	15.2	10.3	5.5	5.6	8.2	27.1	5.5	15.1
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l					< 0.00005										< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.23			0.14			0.17			0.26		0.26	0.14	0.20
フッ素及びその化合物	mg/l		0.07			0.10			0.09			0.10		0.10	0.07	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.04			0.07			0.05			0.11		0.11	0.04	0.07
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.012			0.025			0.012			0.003		0.025	0.003	0.013
ジクロロ酢酸	mg/l		0.012			0.016			0.008			0.004		0.016	0.004	0.010
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			0.001			< 0.001			0.001		0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.014			0.032			0.016			0.006		0.032	0.006	0.017
トリクロロ酢酸	mg/l		0.008			0.009			0.008			0.003		0.009	0.003	0.007
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.002			0.006			0.004			0.002		0.006	0.002	0.004
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.02			0.05			0.03			0.01		0.05	0.01	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		4.9			7.8			8.2			9.1		9.1	4.9	7.5
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.7	4.9	6.0	9.4	6.6	6.2	7.1	6.7	7.7	8.1	8.1	7.9	9.4	4.9	7.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		14.9			21.9			21.5			25.2		25.2	14.9	20.9
蒸発残留物	mg/l		41			60			48			65		65	41	54
陰イオン界面活性剤	mg/l					< 0.02										< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000001
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l					< 0.0005										< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.5	0.7	< 0.3	0.8	0.7	0.4	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.8	< 0.3	0.6
pH値		7.5	7.4	7.3	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.5	7.2	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

春日井(桃山)供給点

		平成30年 4月10日	5月15日	6月12日	7月10日	8月7日	9月5日	10月3日	11月6日	12月10日	平成31年 1月15日	2月6日	3月4日	最高	最低	平均
水温	℃	11.9	14.7	20.1	18.5	26.6	22.3	18.0	15.1	10.5	5.4	5.6	8.3	26.6	5.4	14.8
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l		< 0.00005													< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.23			0.13			0.17			0.26		0.26	0.13	0.20
フッ素及びその化合物	mg/l		0.06			0.10			0.10			0.11		0.11	0.06	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.04			0.06			0.05			0.11		0.11	0.04	0.07
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.012			0.018			0.010			0.003		0.018	0.003	0.011
ジクロロ酢酸	mg/l		0.012			0.015			0.008			0.004		0.015	0.004	0.010
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			0.001			< 0.001			0.001		0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.014			0.024			0.013			0.006		0.024	0.006	0.014
トリクロロ酢酸	mg/l		0.007			0.007			0.007			0.002		0.007	0.002	0.006
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.002			0.005			0.003			0.002		0.005	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.03			0.06			0.03			0.01		0.06	0.01	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		4.6			7.8			8.2			9.3		9.3	4.6	7.5
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.6	4.8	5.7	7.9	6.5	6.4	7.2	6.7	7.5	8.2	8.1	7.9	8.2	4.8	6.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		13.6			21.7			21.6			25.4		25.4	13.6	20.6
蒸発残留物	mg/l		40			62			51			67		67	40	55
陰イオン界面活性剤	mg/l		< 0.02													< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000002
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l		< 0.0005													< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.6	0.7	< 0.3	0.8	0.6	< 0.3	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.8	< 0.3	0.6
pH値		7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.5	7.2	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

岩倉供給点

		平成30年 4月10日	5月15日	6月12日	7月10日	8月7日	9月5日	10月3日	11月6日	12月10日	平成31年 1月15日	2月6日	3月4日	最高	最低	平均
水温	℃	12.3	15.9	20.7	19.7	27.5	23.1	18.7	15.2	10.1	5.7	6.0	8.6	27.5	5.7	15.3
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l								< 0.00005							< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.23			0.13			0.17			0.26		0.26	0.13	0.20
フッ素及びその化合物	mg/l		0.07			0.10			0.10			0.10		0.10	0.07	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.03			0.07			0.05			0.11		0.11	0.03	0.07
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.012			0.019			0.010			0.003		0.019	0.003	0.011
ジクロロ酢酸	mg/l		0.012			0.016			0.007			0.004		0.016	0.004	0.010
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.001		0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.014			0.024			0.013			0.006		0.024	0.006	0.014
トリクロロ酢酸	mg/l		0.007			0.007			0.006			0.002		0.007	0.002	0.006
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.002			0.005			0.003			0.002		0.005	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.03			0.06			0.03			0.01		0.06	0.01	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		4.7			7.8			8.4			9.2		9.2	4.7	7.5
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.6	4.9	5.7	8.2	6.6	6.4	7.3	6.7	7.5	8.1	8.1	7.9	8.2	4.9	6.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		13.9			21.7			21.4			25.2		25.2	13.9	20.6
蒸発残留物	mg/l		39			62			53			68		68	39	56
陰イオン界面活性剤	mg/l								< 0.02							< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l								< 0.0005							< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.7	0.6	0.7	< 0.3	0.8	0.7	0.3	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.8	< 0.3	0.6
pH値		7.4	7.5	7.6	7.4	7.3	7.3	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.6	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

一宮（尾張）供給点

		平成30年 4月11日	5月16日	6月11日	7月11日	8月8日	9月3日	10月4日	11月5日	12月11日	平成31年 1月17日	2月5日	3月5日	最高	最低	平均
水温	℃	12.2	15.6	20.4	19.6	27.0	23.6	18.4	15.2	10.2	5.6	6.0	8.6	27.0	5.6	15.2
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l			＜0.0003			＜0.0003			＜0.0003			＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003
水銀及びその化合物	mg/l			＜0.00005												＜0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
鉛及びその化合物	mg/l			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
六価クロム化合物	mg/l			＜0.005			＜0.005			＜0.005			＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005
亜硝酸態窒素	mg/l			＜0.004			＜0.004			＜0.004			＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.18			0.26			0.26			0.27	0.27	0.18	0.24
フッ素及びその化合物	mg/l			0.09			0.08			0.11			0.10	0.11	0.08	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/l			＜0.1			＜0.1			＜0.1			＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
四塩化炭素	mg/l			＜0.0002			＜0.0002			＜0.0002			＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			＜0.005			＜0.005			＜0.005			＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
ジクロロメタン	mg/l			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
トリクロロエチレン	mg/l			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
ベンゼン	mg/l			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
塩素酸	mg/l			0.04			0.05			0.03			0.06	0.06	0.03	0.05
クロロ酢酸	mg/l			＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002
クロロホルム	mg/l			0.012			0.016			0.006			0.004	0.016	0.004	0.010
ジクロロ酢酸	mg/l			0.012			0.012			0.006			0.005	0.012	0.005	0.009
ジブロモクロロメタン	mg/l			＜0.001			＜0.001			＜0.001			0.001	0.001	＜0.001	＜0.001
臭素酸	mg/l			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.016			0.020			0.009			0.008	0.020	0.008	0.013
トリクロロ酢酸	mg/l			0.006			0.009			0.005			0.003	0.009	0.003	0.006
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.004			0.004			0.003			0.003	0.004	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			＜0.008			＜0.008			＜0.008			＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.04			0.04			0.02			0.01	0.04	0.01	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01
銅及びその化合物	mg/l			＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			7.1			5.8			9.2			8.9	9.2	5.8	7.8
マンガン及びその化合物	mg/l	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
塩化物イオン	mg/l	5.3	4.8	6.1	6.6	6.6	5.7	5.9	6.7	7.4	7.5	8.7	7.8	8.7	4.8	6.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			21.2			17.4			24.9			24.2	24.9	17.4	21.9
蒸発残留物	mg/l			52			47			67			66	67	47	58
陰イオン界面活性剤	mg/l			＜0.02												＜0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000001	0.000003	＜0.000001	＜0.000001	0.000001	＜0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000003	＜0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			＜0.005			＜0.005			＜0.005			＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005
フェノール類	mg/l			＜0.0005												＜0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.7	0.6	0.7	＜0.3	0.8	0.7	＜0.3	0.8	0.7	0.6	0.7	0.6	0.8	＜0.3	0.6
pH値		7.4	7.4	7.5	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5
濁度	度	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

西春供給点

		平成30年 4月10日	5月15日	6月12日	7月10日	8月7日	9月5日	10月3日	11月6日	12月10日	平成31年 1月15日	2月6日	3月4日	最高	最低	平均
水温	℃	12.2	15.5	20.6	19.8	27.1	23.0	19.1	15.8	10.9	5.9	6.0	8.6	27.1	5.9	15.4
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l								< 0.00005							< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.23			0.13			0.17			0.26		0.26	0.13	0.20
フッ素及びその化合物	mg/l		0.07			0.10			0.09			0.10		0.10	0.07	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.03			0.06			0.05			0.11		0.11	0.03	0.06
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.012			0.020			0.011			0.003		0.020	0.003	0.012
ジクロロ酢酸	mg/l		0.012			0.008			0.004			0.004		0.012	0.004	0.007
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			0.001			< 0.001			0.001		0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.014			0.026			0.015			0.007		0.026	0.007	0.016
トリクロロ酢酸	mg/l		0.008			0.008			0.008			0.003		0.008	0.003	0.007
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.002			0.005			0.004			0.003		0.005	0.002	0.004
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.02			0.05			0.03			0.01		0.05	0.01	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		4.8			7.8			8.1			9.1		9.1	4.8	7.5
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.7	4.9	5.8	8.7	6.4	6.4	7.6	6.7	7.6	8.1	8.1	7.8	8.7	4.9	7.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		14.3			21.4			21.5			25.3		25.3	14.3	20.6
蒸発残留物	mg/l		43			63			55			68		68	43	57
陰イオン界面活性剤	mg/l								< 0.02							< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l								< 0.0005							< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.6	0.7	< 0.3	0.8	0.6	0.3	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.8	< 0.3	0.6
pH値		7.5	7.4	7.5	7.4	7.3	7.3	7.4	7.5	7.3	7.4	7.3	7.4	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

春日供給点

		平成30年 4月11日	5月16日	6月11日	7月11日	8月8日	9月3日	10月4日	11月5日	12月11日	平成31年 1月17日	2月5日	3月5日	最高	最低	平均
水温	℃	12.8	15.9	20.8	19.8	27.0	24.3	19.0	16.5	11.5	6.8	6.7	9.0	27.0	6.7	15.8
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l			< 0.00005												< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.18			0.23			0.25			0.26	0.26	0.18	0.23
フッ素及びその化合物	mg/l			0.09			0.08			0.12			0.10	0.12	0.08	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.05			0.06			0.03			0.05	0.06	0.03	0.05
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.014			0.019			0.007			0.006	0.019	0.006	0.012
ジクロロ酢酸	mg/l			0.011			0.007			0.003			0.006	0.011	0.003	0.007
ジブロモクロロメタン	mg/l			0.001			< 0.001			0.001			0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.019			0.024			0.012			0.010	0.024	0.010	0.016
トリクロロ酢酸	mg/l			0.008			0.009			0.006			0.004	0.009	0.004	0.007
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.004			0.005			0.004			0.003	0.005	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.04			0.03			0.02			0.01	0.04	0.01	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			6.9			5.9			9.3			8.8	9.3	5.9	7.7
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.5	4.7	6.2	7.0	6.9	5.8	7.0	7.0	7.4	7.9	8.9	7.9	8.9	4.7	6.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			21.6			18.0			25.6			24.3	25.6	18.0	22.4
蒸発残留物	mg/l			52			47			68			68	68	47	59
陰イオン界面活性剤	mg/l			< 0.02												< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000001
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l			< 0.0005												< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.7	0.6	0.7	< 0.3	0.7	0.6	< 0.3	0.7	0.7	0.6	0.8	0.6	0.8	< 0.3	0.6
pH値		7.4	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l			0.002		0.002								0.002	0.002	0.002
抱水クロラール	mg/l			0.005		0.006								0.006	0.005	0.006
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml			0		0								0	0	0
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

尾張西部浄水場浄水

		平成30年 4月9日	5月14日	6月11日	7月9日	8月6日	9月3日	10月2日	11月5日	12月11日	平成31年 1月16日	2月5日	3月5日	最高	最低	平均
水温	℃	12.3	14.8	21.4	18.7	29.5	24.1	18.3	15.1	9.8	6.0	7.1	9.1	29.5	6.0	15.5
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.21	0.24	0.23	0.22	0.11	0.27	0.23	0.17	0.30	0.34	0.34	0.30	0.34	0.11	0.25
フッ素及びその化合物	mg/l	0.09	0.07	0.09	< 0.05	0.09	0.08	0.06	0.09	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	< 0.05	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.04	0.04	0.06	0.07	0.11	0.08	0.07	0.08	0.05	0.05	0.12	0.05	0.12	0.04	0.07
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.005	0.008	0.009	0.001	0.016	0.010	0.005	0.007	0.004	0.003	0.003	0.005	0.016	0.001	0.006
ジクロロ酢酸	mg/l	0.007	0.009	0.008	< 0.002	0.010	0.006	0.003	0.006	0.004	0.004	0.004	0.005	0.010	< 0.002	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	0.002	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.002	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.007	0.010	0.014	0.002	0.024	0.014	0.007	0.010	0.007	0.005	0.005	0.008	0.024	0.002	0.009
トリクロロ酢酸	mg/l	0.004	0.006	0.005	< 0.002	0.006	0.005	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.006	< 0.002	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002	0.002	0.004	0.001	0.006	0.004	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.006	0.001	0.003
ブロモホルム	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01	0.02	0.03	0.04	0.06	0.04	0.02	0.02	0.01	0.01	< 0.01	0.01	0.06	< 0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	6.2	5.8	7.0	11	8.8	6.5	6.7	8.4	9.8	10	11	9.2	11	5.8	8.4
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.002	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.002	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.8	5.2	6.1	13	8.0	5.9	7.2	7.7	8.5	9.1	9.9	8.1	13	5.2	7.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	19.1	14.9	22.6	10.7	23.4	17.9	11.7	22.5	26.1	24.5	26.4	23.6	26.4	10.7	20.3
蒸発残留物	mg/l	52	38	60	46	60	52	43	58	72	68	68	66	72	38	57
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000001	0.000003	< 0.000001	0.000002	0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.4	0.7	< 0.3	0.7	0.6	0.4	0.6	0.6	0.6	0.8	0.6	0.8	< 0.3	0.5
pH値		7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/l			< 0.0001		< 0.0001								< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ニッケル及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004		< 0.0004								< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
トルエン	mg/l			< 0.02		< 0.02								< 0.02	< 0.02	< 0.02
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l			< 0.008		< 0.008								< 0.008	< 0.008	< 0.008
ジクロロアセトニトリル	mg/l			0.002		0.001								0.002	0.001	0.002
抱水クロラール	mg/l			0.003		0.005								0.005	0.003	0.004
農薬類				0.00		0.00								0.00	0.00	0.00
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.8	0.4	0.6
遊離炭酸	mg/l			2.0		1.0								2.0	1.0	1.5
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l			< 0.002		< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l			1.2		2.5								2.5	1.2	1.9
腐食性(ランゲリア指数)				−1.9		−1.6								−1.6	−1.9	−1.8
従属栄養細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
総アルカリ度	mg/l	15.5	13.5	19.0	11.0	19.5	15.0	11.5	19.0	21.0	21.0	21.0	20.5	21.0	11.0	17.3

尾西供給点

		平成30年 4月11日	5月16日	6月11日	7月11日	8月8日	9月3日	10月4日	11月5日	12月11日	平成31年 1月17日	2月5日	3月5日	最高	最低	平均
水温	℃	13.0	15.5	21.9	20.6	29.5	24.6	18.8	16.2	10.5	6.5	7.0	9.2	29.5	6.5	16.1
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l												< 0.00005			< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.25			0.25			0.27			0.29	0.29	0.25	0.27
フッ素及びその化合物	mg/l			0.08			0.08			0.11			0.10	0.11	0.08	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.06			0.07			0.04			0.04	0.07	0.04	0.05
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.012			0.009			0.006			0.006	0.012	0.006	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l			0.010			0.006			0.003			0.006	0.010	0.003	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l			0.001			0.001			0.001			0.001	0.001	0.001	0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.018			0.014			0.011			0.011	0.018	0.011	0.014
トリクロロ酢酸	mg/l			0.007			0.005			0.005			0.004	0.007	0.004	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.005			0.004			0.004			0.004	0.005	0.004	0.004
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.03			0.03			0.02			0.01	0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			7.0			6.7			9.6			9.1	9.6	6.7	8.1
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.9	5.3	6.2	8.2	7.8	6.1	5.6	7.3	8.0	8.6	9.5	8.0	9.5	5.3	7.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			21.4			18.3			25.9			24.3	25.9	18.3	22.5
蒸発残留物	mg/l			53			55			73			66	73	53	62
陰イオン界面活性剤	mg/l												< 0.02			< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000001	0.000003	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000001
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l												< 0.0005			< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.7	0.7	0.7	< 0.3	0.7	0.6	0.4	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	< 0.3	0.6
pH値		7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.5	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

木曽川供給点

		平成30年 4月11日	5月16日	6月11日	7月11日	8月8日	9月3日	10月4日	11月5日	12月11日	平成31年 1月17日	2月5日	3月5日	最高	最低	平均
水温	℃	12.8	15.9	21.8	20.3	29.2	24.6	18.9	15.9	10.6	6.5	6.7	9.1	29.2	6.5	16.0
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l												< 0.00005			< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.25			0.25			0.28			0.29	0.29	0.25	0.27
フッ素及びその化合物	mg/l			0.09			0.08			0.11			0.10	0.11	0.08	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.06			0.08			0.04			0.04	0.08	0.04	0.06
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.014			0.010			0.006			0.006	0.014	0.006	0.009
ジクロロ酢酸	mg/l			0.005			0.007			0.003			0.006	0.007	0.003	0.005
ジブロモクロロメタン	mg/l			0.001			0.001			0.001			0.001	0.001	0.001	0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.020			0.016			0.011			0.011	0.020	0.011	0.015
トリクロロ酢酸	mg/l			0.007			0.006			0.005			0.004	0.007	0.004	0.006
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.005			0.005			0.004			0.004	0.005	0.004	0.005
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.03			0.03			0.02			0.01	0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			7.0			6.9			9.6			9.1	9.6	6.9	8.2
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	6.0	5.4	6.3	8.7	7.8	6.3	5.9	7.5	8.1	8.6	9.5	8.0	9.5	5.4	7.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			21.5			18.4			26.1			24.5	26.1	18.4	22.6
蒸発残留物	mg/l			54			52			71			66	71	52	61
陰イオン界面活性剤	mg/l												< 0.02			< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000001
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l												< 0.0005			< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.7	0.7	< 0.3	0.7	0.7	0.4	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	< 0.3	0.6
pH値		7.4	7.5	7.5	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

祖父江供給点

		平成30年 4月11日	5月16日	6月11日	7月11日	8月8日	9月3日	10月4日	11月5日	12月11日	平成31年 1月17日	2月5日	3月5日	最高	最低	平均
水温	℃	13.3	17.8	22.2	20.3	29.4	25.4	19.0	15.7	9.1	6.1	7.2	9.1	29.4	6.1	16.2
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l						< 0.00005									< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.23			0.26			0.30			0.29	0.30	0.23	0.27
フッ素及びその化合物	mg/l			0.09			0.08			0.11			0.10	0.11	0.08	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.05			0.07			0.04			0.04	0.07	0.04	0.05
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.010			0.011			0.004			0.005	0.011	0.004	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l			0.009			0.007			0.004			0.005	0.009	0.004	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l			0.001			0.001			< 0.001			< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.015			0.016			0.007			0.008	0.016	0.007	0.012
トリクロロ酢酸	mg/l			0.006			0.006			0.003			0.003	0.006	0.003	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.004			0.004			0.003			0.003	0.004	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.03			0.04			0.01			0.01	0.04	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			7.0			6.5			9.7			9.1	9.7	6.5	8.1
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.8	5.1	6.1	8.2	7.7	5.8	5.4	7.6	8.5	9.3	9.8	8.1	9.8	5.1	7.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			23.0			17.9			26.8			24.4	26.8	17.9	23.0
蒸発残留物	mg/l			53			52			74			67	74	52	62
陰イオン界面活性剤	mg/l						< 0.02									< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000001	0.000003	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000001
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l						< 0.0005									< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.7	0.8	0.7	< 0.3	0.8	0.6	0.4	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.8	< 0.3	0.6
pH値		7.4	7.5	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4	7.6	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.7	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

稲沢供給点

		平成30年 4月9日	5月14日	6月13日	7月9日	8月6日	9月6日	10月2日	11月7日	12月12日	平成31年 1月16日	2月4日	3月6日	最高	最低	平均
水温	℃	12.0	15.7	21.7	19.8	29.5	23.3	19.1	16.1	9.1	5.9	6.2	9.2	29.5	5.9	15.6
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l										< 0.00005					< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.22			0.23			0.23			0.34			0.34	0.22	0.26
フッ素及びその化合物	mg/l	0.09			< 0.05			0.07			0.11			0.11	< 0.05	0.07
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.04			0.07			0.08			0.05			0.08	0.04	0.06
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.007			0.002			0.007			0.004			0.007	0.002	0.005
ジクロロ酢酸	mg/l	0.008			< 0.002			0.004			0.005			0.008	< 0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.001			0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.010			0.004			0.010			0.007			0.010	0.004	0.008
トリクロロ酢酸	mg/l	0.006			< 0.002			0.004			0.003			0.006	< 0.002	0.003
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.003			0.002			0.003			0.002			0.003	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01			0.04			0.02			0.01			0.04	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	6.1			8.5			5.6			10			10	5.6	7.6
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.002	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.002	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.9	4.8	6.4	10	7.6	11	5.4	7.5	8.3	9.2	10	8.3	11	4.8	7.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	19.3			11.2			14.2			24.9			24.9	11.2	17.4
蒸発残留物	mg/l	48			48			43			69			69	43	52
陰イオン界面活性剤	mg/l										< 0.02					< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000001
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l										< 0.0005					< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.5	0.7	< 0.3	0.8	0.5	0.4	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.8	< 0.3	0.6
pH値		7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.3	7.4	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.3	0.4	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.3	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

美和供給点

		平成30年 4月9日	5月14日	6月13日	7月9日	8月6日	9月6日	10月2日	11月7日	12月12日	平成31年 1月16日	2月4日	3月6日	最高	最低	平均
水温	℃	12.1	15.5	21.8	20.1	29.7	23.5	19.2	16.2	9.4	6.1	6.5	9.4	29.7	6.1	15.8
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l										< 0.00005					< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.22			0.22			0.23			0.34			0.34	0.22	0.25
フッ素及びその化合物	mg/l	0.09			< 0.05			0.07			0.11			0.11	< 0.05	0.07
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.04			0.06			0.07			0.05			0.07	0.04	0.06
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.008			0.002			0.006			0.004			0.008	0.002	0.005
ジクロロ酢酸	mg/l	0.007			< 0.002			0.003			0.005			0.007	< 0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.001			0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.011			0.003			0.008			0.007			0.011	0.003	0.007
トリクロロ酢酸	mg/l	0.006			< 0.002			0.004			0.003			0.006	< 0.002	0.003
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.003			0.001			0.002			0.002			0.003	0.001	0.002
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01			0.04			0.02			0.01			0.04	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	6.2			9.4			5.8			10			10	5.8	7.9
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.9	4.8	6.3	12	7.8	11	5.7	7.5	8.4	9.2	10	8.2	12	4.8	8.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	19.4			10.6			13.8			25.1			25.1	10.6	17.2
蒸発残留物	mg/l	46			47			40			67			67	40	50
陰イオン界面活性剤	mg/l										< 0.02					< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000001
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l										< 0.0005					< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.5	0.7	< 0.3	0.8	0.5	0.4	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.8	< 0.3	0.6
pH値		7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.6	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

七宝供給点

		平成30年 4月11日	5月16日	6月11日	7月11日	8月8日	9月3日	10月4日	11月5日	12月11日	平成31年 1月17日	2月5日	3月5日	最高	最低	平均
水温	℃	12.8	16.3	22.0	20.0	29.6	24.0	18.8	15.8	10.0	6.4	7.3	9.4	29.6	6.4	16.0
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l						< 0.00005									< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.25			0.25			0.30			0.30	0.30	0.25	0.28
フッ素及びその化合物	mg/l			0.09			0.08			0.11			0.10	0.11	0.08	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.06			0.08			0.04			0.04	0.08	0.04	0.06
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.015			0.012			0.005			0.006	0.015	0.005	0.010
ジクロロ酢酸	mg/l			0.006			0.007			0.003			0.005	0.007	0.003	0.005
ジブロモクロロメタン	mg/l			0.001			0.001			0.001			0.001	0.001	0.001	0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.021			0.018			0.009			0.011	0.021	0.009	0.015
トリクロロ酢酸	mg/l			0.007			0.006			0.004			0.004	0.007	0.004	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.005			0.005			0.003			0.004	0.005	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.03			0.03			0.01			0.01	0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			7.0			6.8			9.6			9.2	9.6	6.8	8.2
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	6.0	5.3	6.2	8.6	7.8	6.2	6.1	7.7	8.4	9.1	9.9	8.0	9.9	5.3	7.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			21.5			18.2			26.5			24.4	26.5	18.2	22.7
蒸発残留物	mg/l			50			55			74			69	74	50	62
陰イオン界面活性剤	mg/l						< 0.02									< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l						< 0.0005									< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.7	0.7	0.7	< 0.3	0.7	0.6	0.4	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	< 0.3	0.6
pH値		7.4	7.4	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.6	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

神守供給点

		平成30年 4月9日	5月14日	6月13日	7月9日	8月6日	9月6日	10月2日	11月7日	12月12日	平成31年 1月16日	2月4日	3月6日	最高	最低	平均
水温	℃	12.4	15.9	21.6	20.0	29.4	24.0	19.6	16.5	10.0	6.5	6.8	9.5	29.4	6.5	16.0
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005														< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.22			0.22			0.23			0.34			0.34	0.22	0.25
フッ素及びその化合物	mg/l	0.09			< 0.05			0.07			0.11			0.11	< 0.05	0.07
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.04			0.06			0.07			0.05			0.07	0.04	0.06
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.008			0.003			0.009			0.004			0.009	0.003	0.006
ジクロロ酢酸	mg/l	0.008			< 0.002			0.003			0.005			0.008	< 0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.001			0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.011			0.005			0.012			0.007			0.012	0.005	0.009
トリクロロ酢酸	mg/l	0.006			< 0.002			0.005			0.004			0.006	< 0.002	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.003			0.002			0.003			0.002			0.003	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01			0.04			0.03			0.01			0.04	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	6.2			8.7			5.4			10			10	5.4	7.6
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.9	4.8	6.3	10	7.6	9.9	5.3	7.6	8.4	9.2	10	8.2	10	4.8	7.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	19.3			10.9			14.3			24.9			24.9	10.9	17.4
蒸発残留物	mg/l	47			48			41			66			66	41	51
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02														< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000001
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005														< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.5	0.7	< 0.3	0.8	0.5	0.4	0.7	0.6	0.6	0.8	0.6	0.8	< 0.3	0.6
pH値		7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.3	0.4	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

蟹江供給点

		平成30年 4月9日	5月14日	6月13日	7月9日	8月6日	9月6日	10月2日	11月7日	12月12日	平成31年 1月16日	2月4日	3月6日	最高	最低	平均
水温	℃	12.3	15.8	21.6	20.1	29.4	23.7	19.3	16.3	9.8	6.5	6.9	9.5	29.4	6.5	15.9
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005														< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.22			0.22			0.23			0.34			0.34	0.22	0.25
フッ素及びその化合物	mg/l	0.09			< 0.05			0.07			0.11			0.11	< 0.05	0.07
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.04			0.06			0.07			0.06			0.07	0.04	0.06
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.008			0.003			0.008			0.005			0.008	0.003	0.006
ジクロロ酢酸	mg/l	0.008			< 0.002			0.003			0.005			0.008	< 0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.001			0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.011			0.005			0.011			0.009			0.011	0.005	0.009
トリクロロ酢酸	mg/l	0.006			< 0.002			0.005			0.004			0.006	< 0.002	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.003			0.002			0.003			0.003			0.003	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01			0.04			0.02			0.01			0.04	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	6.2			8.6			5.5			10			10	5.5	7.6
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.9	4.8	6.4	10	7.6	10	5.4	7.6	8.5	9.2	10	8.3	10	4.8	7.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	19.4			10.8			14.4			24.9			24.9	10.8	17.4
蒸発残留物	mg/l	46			47			43			67			67	43	51
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02														< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005														< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.5	0.7	0.4	0.9	0.5	0.5	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.9	0.4	0.6
pH値		7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

佐織供給点

		平成30年 4月11日	5月16日	6月11日	7月11日	8月8日	9月3日	10月4日	11月5日	12月11日	平成31年 1月17日	2月5日	3月5日	最高	最低	平均
水温	℃	12.9	16.4	22.0	20.3	29.7	24.7	19.1	16.2	10.4	6.5	7.4	9.8	29.7	6.5	16.3
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l									< 0.00005						< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.24			0.24			0.30			0.30	0.30	0.24	0.27
フッ素及びその化合物	mg/l			0.09			0.08			0.11			0.10	0.11	0.08	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.06			0.08			0.05			0.04	0.08	0.04	0.06
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.016			0.013			0.005			0.006	0.016	0.005	0.010
ジクロロ酢酸	mg/l			0.007			0.006			0.004			0.006	0.007	0.004	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l			0.001			0.001			0.001			0.001	0.001	0.001	0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.022			0.019			0.010			0.011	0.022	0.010	0.016
トリクロロ酢酸	mg/l			0.008			0.005			0.004			0.004	0.008	0.004	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.005			0.005			0.004			0.004	0.005	0.004	0.005
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.03			0.03			0.01			0.01	0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			7.0			6.8			9.7			9.2	9.7	6.8	8.2
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.9	5.3	6.3	8.7	7.8	6.3	6.3	7.8	8.4	9.1	10	8.1	10	5.3	7.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			21.4			18.2			26.6			24.5	26.6	18.2	22.7
蒸発残留物	mg/l			52			51			74			68	74	51	61
陰イオン界面活性剤	mg/l									< 0.02						< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000002	0.000003	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000001
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l									< 0.0005						< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.7	0.7	< 0.3	0.7	0.6	0.3	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	< 0.3	0.6
pH値		7.4	7.5	7.6	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.3	7.4	7.6	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.3	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.6	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

津島供給点

		平成30年 4月11日	5月16日	6月11日	7月11日	8月8日	9月3日	10月4日	11月5日	12月11日	平成31年 1月17日	2月5日	3月5日	最高	最低	平均
水温	℃	13.3	16.8	21.9	20.3	29.6	25.3	19.1	16.1	10.0	6.4	7.4	9.8	29.6	6.4	16.3
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l									< 0.00005						< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.24			0.25			0.30			0.30	0.30	0.24	0.27
フッ素及びその化合物	mg/l			0.09			0.08			0.11			0.11	0.11	0.08	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.06			0.08			0.04			0.04	0.08	0.04	0.06
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.015			0.013			0.005			0.006	0.015	0.005	0.010
ジクロロ酢酸	mg/l			0.007			0.007			0.004			0.005	0.007	0.004	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l			0.001			0.001			0.001			0.001	0.001	0.001	0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.021			0.019			0.009			0.011	0.021	0.009	0.015
トリクロロ酢酸	mg/l			0.007			0.005			0.004			0.004	0.007	0.004	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.005			0.005			0.003			0.004	0.005	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.03			0.04			0.01			0.01	0.04	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			7.0			6.7			9.7			9.1	9.7	6.7	8.1
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	6.0	5.3	6.2	8.8	7.8	6.1	5.8	7.7	8.5	9.3	9.9	8.1	9.9	5.3	7.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			20.8			18.2			26.7			24.4	26.7	18.2	22.5
蒸発残留物	mg/l			51			53			73			69	73	51	62
陰イオン界面活性剤	mg/l									< 0.02						< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000003	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000001
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l									< 0.0005						< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.8	0.7	< 0.3	0.7	0.6	0.4	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.8	< 0.3	0.6
pH値		7.4	7.5	7.6	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.5	7.4	7.3	7.4	7.6	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.3	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.6	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

八開供給点

		平成30年 4月9日	5月14日	6月13日	7月9日	8月6日	9月6日	10月2日	11月7日	12月12日	平成31年 1月16日	2月4日	3月6日	最高	最低	平均
水温	℃	12.1	15.5	22.4	19.6	30.5	23.0	19.4	16.7	9.4	6.0	6.4	9.7	30.5	6.0	15.9
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	＜0.0003			＜0.0003			＜0.0003			＜0.0003			＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				＜0.00005											＜0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	＜0.001	＜0.001
鉛及びその化合物	mg/l	＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	＜0.001	＜0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	＜0.001	＜0.001
六価クロム化合物	mg/l	＜0.005			＜0.005			＜0.005			＜0.005			＜0.005	＜0.005	＜0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	＜0.004			＜0.004			＜0.004			＜0.004			＜0.004	＜0.004	＜0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	＜0.001	＜0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.21			0.21			0.23			0.34			0.34	0.21	0.25
フッ素及びその化合物	mg/l	0.09			＜0.05			0.06			0.11			0.11	＜0.05	0.07
ホウ素及びその化合物	mg/l	＜0.1			＜0.1			＜0.1			＜0.1			＜0.1	＜0.1	＜0.1
四塩化炭素	mg/l	＜0.0002			＜0.0002			＜0.0002			＜0.0002			＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	＜0.005			＜0.005			＜0.005			＜0.005			＜0.005	＜0.005	＜0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	＜0.001	＜0.001
ジクロロメタン	mg/l	＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	＜0.001	＜0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	＜0.001	＜0.001
トリクロロエチレン	mg/l	＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	＜0.001	＜0.001
ベンゼン	mg/l	＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	＜0.001	＜0.001
塩素酸	mg/l	0.04			0.05			0.07			0.05			0.07	0.04	0.05
クロロ酢酸	mg/l	＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002	＜0.002	＜0.002
クロロホルム	mg/l	0.006			0.001			0.005			0.004			0.006	0.001	0.004
ジクロロ酢酸	mg/l	0.007			＜0.002			0.003			0.004			0.007	＜0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l	＜0.001			＜0.001			＜0.001			0.001			0.001	＜0.001	＜0.001
臭素酸	mg/l	＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	＜0.001	＜0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.008			0.002			0.007			0.007			0.008	0.002	0.006
トリクロロ酢酸	mg/l	0.005			＜0.002			0.003			0.003			0.005	＜0.002	0.003
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002			0.001			0.002			0.002			0.002	0.001	0.002
ブロモホルム	mg/l	＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001	＜0.001	＜0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	＜0.008			＜0.008			＜0.008			＜0.008			＜0.008	＜0.008	＜0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01	＜0.01	＜0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01			0.04			0.03			0.01			0.04	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01
銅及びその化合物	mg/l	＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01	＜0.01	＜0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	6.2			12			6.4			10			12	6.2	8.7
マンガン及びその化合物	mg/l	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
塩化物イオン	mg/l	5.7	5.0	6.2	14	8.1	13	6.8	7.3	8.4	9.2	10	8.1	14	5.0	8.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	19.3			9.5			12.2			25.3			25.3	9.5	16.6
蒸発残留物	mg/l	48			51			41			67			67	41	52
陰イオン界面活性剤	mg/l				＜0.02											＜0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000001	0.000002	＜0.000001	0.000002	＜0.000001	＜0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	＜0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	＜0.005			＜0.005			＜0.005			＜0.005			＜0.005	＜0.005	＜0.005
フェノール類	mg/l				＜0.0005											＜0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.5	0.7	＜0.3	0.8	0.4	0.4	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	＜0.3	0.6
pH値		7.4	7.5	7.6	7.5	7.5	7.3	7.4	7.5	7.4	7.5	7.3	7.4	7.6	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5
濁度	度	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.7	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

立田供給点

		平成30年 4月9日	5月14日	6月13日	7月9日	8月6日	9月6日	10月2日	11月7日	12月12日	平成31年 1月16日	2月4日	3月6日	最高	最低	平均
水温	℃	12.4	16.3	22.5	20.5	30.3	23.1	19.5	16.6	9.8	6.3	6.8	9.7	30.3	6.3	16.2
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005											< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.22			0.21			0.24			0.34			0.34	0.21	0.25
フッ素及びその化合物	mg/l	0.09			< 0.05			0.06			0.11			0.11	< 0.05	0.07
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.04			0.05			0.07			0.05			0.07	0.04	0.05
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.006			0.002			0.005			0.004			0.006	0.002	0.004
ジクロロ酢酸	mg/l	0.006			< 0.002			0.004			0.004			0.006	< 0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.001			0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.008			0.003			0.007			0.007			0.008	0.003	0.006
トリクロロ酢酸	mg/l	0.005			< 0.002			0.003			0.003			0.005	< 0.002	0.003
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002			0.001			0.002			0.002			0.002	0.001	0.002
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01			0.04			0.03			0.01			0.04	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	6.2			12			6.2			10			12	6.2	8.6
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.7	4.9	6.2	14	8.1	13	6.4	7.4	8.4	9.2	10	8.2	14	4.9	8.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	19.4			9.4			12.3			25.4			25.4	9.4	16.6
蒸発残留物	mg/l	47			52			41			64			64	41	51
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02											< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000001
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005											< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.5	0.7	< 0.3	0.8	0.4	0.4	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.8	< 0.3	0.5
pH値		7.4	7.5	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4	7.6	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

佐屋供給点

		平成30年 4月9日	5月14日	6月13日	7月9日	8月6日	9月6日	10月2日	11月7日	12月12日	平成31年 1月16日	2月4日	3月6日	最高	最低	平均
水温	℃	12.3	15.8	21.9	19.8	29.5	23.5	19.7	16.6	10.1	6.8	7.1	9.6	29.5	6.8	16.1
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l							< 0.00005								< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.22			0.22			0.23			0.34			0.34	0.22	0.25
フッ素及びその化合物	mg/l	0.09			< 0.05			0.07			0.11			0.11	< 0.05	0.07
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.04			0.06			0.07			0.06			0.07	0.04	0.06
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.007			0.002			0.009			0.004			0.009	0.002	0.006
ジクロロ酢酸	mg/l	0.008			< 0.002			0.005			0.005			0.008	< 0.002	0.005
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.001			0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.010			0.004			0.012			0.007			0.012	0.004	0.008
トリクロロ酢酸	mg/l	0.006			< 0.002			0.004			0.004			0.006	< 0.002	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.003			0.002			0.003			0.002			0.003	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01			0.04			0.02			0.01			0.04	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	6.1			9.3			5.8			10			10	5.8	7.8
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.9	4.8	6.4	11	7.8	11	5.8	7.6	8.4	9.2	10	8.3	11	4.8	8.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	19.4			11.1			13.9			25.0			25.0	11.1	17.4
蒸発残留物	mg/l	51			47			41			64			64	41	51
陰イオン界面活性剤	mg/l							< 0.02								< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	0.000003	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000001
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l							< 0.0005								< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.5	0.7	< 0.3	0.8	0.5	0.4	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.8	< 0.3	0.6
pH値		7.4	7.5	7.6	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4	7.6	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

弥富供給点

		平成30年 4月9日	5月14日	6月13日	7月9日	8月6日	9月6日	10月2日	11月7日	12月12日	平成31年 1月16日	2月4日	3月6日	最高	最低	平均
水温	℃	12.6	16.1	21.6	20.7	28.9	24.6	20.1	16.6	11.2	7.4	7.5	9.8	28.9	7.4	16.4
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/l							<0.00005								<0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.23			0.23			0.23			0.34			0.34	0.23	0.26
フッ素及びその化合物	mg/l	0.08			<0.05			0.07			0.11			0.11	<0.05	0.07
ホウ素及びその化合物	mg/l	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/l	0.04			0.06			0.07			0.06			0.07	0.04	0.06
クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/l	0.009			0.005			0.007			0.006			0.009	0.005	0.007
ジクロロ酢酸	mg/l	0.008			0.002			0.003			0.004			0.008	0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			0.001			0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.012			0.007			0.010			0.010			0.012	0.007	0.010
トリクロロ酢酸	mg/l	0.007			0.003			0.005			0.004			0.007	0.003	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.003			0.002			0.003			0.003			0.003	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01			0.03			0.02			<0.01			0.03	<0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	6.5			8.6			5.2			11			11	5.2	7.8
マンガン及びその化合物	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	mg/l	6.0	5.0	6.4	9.9	7.8	7.2	4.9	7.7	8.7	9.1	9.9	8.1	9.9	4.9	7.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	19.3			10.4			15.7			24.5			24.5	10.4	17.5
蒸発残留物	mg/l	50			48			42			69			69	42	52
陰イオン界面活性剤	mg/l							<0.02								<0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000001	0.000002	<0.000001	0.000002	0.000001	<0.000001	0.000003	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	<0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/l							<0.0005								<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.5	0.7	0.4	0.8	0.6	0.4	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.8	0.4	0.6
pH値		7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l			0.002		0.002								0.002	0.002	0.002
抱水クロラール	mg/l			0.005		0.007								0.007	0.005	0.006
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.3	0.3	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.6	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml			1		0								1	0	1
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

（5）西三河水道事務所

豊田浄水場浄水

		平成30年 4月16日	5月8日	6月5日	7月2日	8月1日	9月12日	10月3日	11月6日	12月4日	平成31年 1月7日	2月6日	3月4日	最高	最低	平均
水温	℃	12.9	15.9	19.9	22.9	24.8	21.3	18.9	15.1	12.5	5.9	6.2	7.5	24.8	5.9	15.3
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.25	0.24	0.20	0.17	0.20	0.28	0.30	0.19	0.22	0.25	0.26	0.25	0.30	0.17	0.23
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05	< 0.05	0.06	0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.05	0.05	< 0.05	< 0.05	0.06	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.05	0.05	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.05	0.02	0.04
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.007	0.008	0.009	0.010	0.007	0.010	0.006	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.010	0.003	0.006
ジクロロ酢酸	mg/l	0.010	0.009	0.009	0.012	0.004	0.009	0.007	0.004	0.003	0.004	0.005	0.003	0.012	0.003	0.007
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.008	0.009	0.012	0.012	0.010	0.012	0.007	0.007	0.006	0.003	0.004	0.004	0.012	0.003	0.008
トリクロロ酢酸	mg/l	0.006	0.005	0.006	0.006	0.003	0.005	0.003	0.003	< 0.002	0.003	0.004	0.002	0.006	< 0.002	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001	0.001	0.003	0.002	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	< 0.001	0.001	0.001	0.003	< 0.001	0.002
ブロモホルム	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	0.01
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	6.1	5.2	4.5	4.5	4.7	5.6	6.8	4.7	5.0	4.8	5.1	5.3	6.8	4.5	5.2
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	7.1	6.3	4.6	4.5	5.1	6.4	8.3	4.3	4.4	4.4	5.4	5.8	8.3	4.3	5.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	14.7	13.7	16.0	15.8	16.6	11.7	10.9	15.2	16.7	15.7	16.8	16.5	16.8	10.9	15.0
蒸発残留物	mg/l	42	35	46	42	46	37	44	45	47	42	41	46	47	35	43
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000002	0.000002	0.000004	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000004	< 0.000001	0.000001
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.6	0.3	0.4
pH値		7.4	7.2	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/l			< 0.0001		< 0.0001								< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ニッケル及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
1,2−ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004		< 0.0004								< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
トルエン	mg/l			< 0.02		< 0.02								< 0.02	< 0.02	< 0.02
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l			< 0.008		< 0.008								< 0.008	< 0.008	< 0.008
ジクロロアセトニトリル	mg/l			0.002		< 0.001								0.002	< 0.001	0.001
抱水クロラール	mg/l			0.004		< 0.002								0.004	< 0.002	0.002
農薬類				0.00		0.00								0.00	0.00	0.00
残留塩素	mg/l	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	0.6
遊離炭酸	mg/l			1.5		2.0								2.0	1.5	1.8
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l			< 0.002		< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l			1.0		1.8								1.8	1.0	1.4
腐食性(ランゲリア指数)				−2.1		−2.1								−2.1	−2.1	−2.1
従属栄養細菌	個/ml	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1
1,1−ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
総アルカリ度	mg/l	13.0	12.0	15.5	15.5	16.0	12.0	10.5	16.0	18.5	17.5	18.0	17.0	18.5	10.5	15.1

藤岡供給点

		平成30年 4月18日	5月7日	6月6日	7月3日	8月6日	9月11日	10月4日	11月5日	12月5日	平成31年 1月8日	2月5日	3月5日	最高	最低	平均
水温	℃	12.8	15.1	19.2	22.1	26.5	22.3	19.3	15.1	12.3	6.5	6.1	7.5	26.5	6.1	15.4
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.23			0.18			0.19			0.29		0.29	0.18	0.22
フッ素及びその化合物	mg/l		< 0.05			< 0.05			< 0.05			0.05		0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.03			0.04			0.04			0.03		0.04	0.03	0.04
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.008			0.012			0.007			0.004		0.012	0.004	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l		0.009			0.006			0.005			0.005		0.009	0.005	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.010			0.015			0.009			0.006		0.015	0.006	0.010
トリクロロ酢酸	mg/l		0.006			0.005			0.004			0.003		0.006	0.003	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.002			0.003			0.002			0.002		0.003	0.002	0.002
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.01			0.03			0.01			< 0.01		0.03	< 0.01	0.01
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		4.8			4.9			4.7			5.3		5.3	4.7	4.9
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.3	5.3	6.0	4.4	4.8	7.0	6.8	4.4	4.6	4.7	6.2	5.6	7.0	4.4	5.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		14.2			16.2			15.2			17.9		17.9	14.2	15.9
蒸発残留物	mg/l		40			46			44			46		46	40	44
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
pH値		7.3	7.3	7.2	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

豊田第1供給点

		平成30年 4月18日	5月7日	6月6日	7月3日	8月6日	9月11日	10月4日	11月5日	12月5日	平成31年 1月8日	2月5日	3月5日	最高	最低	平均
水温	℃	11.8	14.6	18.2	21.7	25.0	20.4	17.9	14.1	11.7	5.6	5.4	6.7	25.0	5.4	14.4
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.23			0.18			0.19			0.28		0.28	0.18	0.22
フッ素及びその化合物	mg/l		< 0.05			0.05			< 0.05			< 0.05		0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.03			0.04			0.04			0.03		0.04	0.03	0.04
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.006			0.009			0.006			0.003		0.009	0.003	0.006
ジクロロ酢酸	mg/l		0.008			0.006			0.005			0.004		0.008	0.004	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.007			0.012			0.008			0.004		0.012	0.004	0.008
トリクロロ酢酸	mg/l		0.005			0.004			0.003			0.003		0.005	0.003	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.001			0.003			0.002			0.001		0.003	0.001	0.002
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.01			0.03			0.01			< 0.01		0.03	< 0.01	0.01
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		4.8			4.8			4.7			5.2		5.2	4.7	4.9
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.3	5.2	4.6	4.4	4.8	6.7	6.4	4.4	4.5	4.7	6.2	5.6	6.7	4.4	5.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		14.3			16.3			15.1			17.7		17.7	14.3	15.9
蒸発残留物	mg/l		40			46			44			44		46	40	44
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.6	0.3	0.4
pH値		7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

豊田第2供給点

		平成30年 4月18日	5月7日	6月6日	7月3日	8月6日	9月11日	10月4日	11月5日	12月5日	平成31年 1月8日	2月5日	3月5日	最高	最低	平均
水温	℃	11.9	14.6	18.2	21.6	24.8	20.5	17.9	13.7	11.6	5.7	5.3	6.7	24.8	5.3	14.4
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l		< 0.00005													< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.23			0.18			0.19			0.29		0.29	0.18	0.22
フッ素及びその化合物	mg/l		< 0.05			< 0.05			< 0.05			0.05		0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.03			0.04			0.04			0.03		0.04	0.03	0.04
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.007			0.008			0.006			0.003		0.008	0.003	0.006
ジクロロ酢酸	mg/l		0.008			0.008			0.005			0.004		0.008	0.004	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.008			0.011			0.008			0.005		0.011	0.005	0.008
トリクロロ酢酸	mg/l		0.005			0.005			0.003			0.003		0.005	0.003	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.001			0.003			0.002			0.002		0.003	0.001	0.002
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.01			0.03			0.01			< 0.01		0.03	< 0.01	0.01
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		4.8			4.8			4.7			5.2		5.2	4.7	4.9
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.3	5.2	4.6	4.3	4.8	6.7	6.6	4.4	4.5	4.7	6.2	5.6	6.7	4.3	5.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		14.3			16.3			15.1			17.7		17.7	14.3	15.9
蒸発残留物	mg/l		39			50			44			47		50	39	45
陰イオン界面活性剤	mg/l		< 0.02													< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l		< 0.0005													< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
pH値		7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

三好供給点

		平成30年 4月18日	5月7日	6月6日	7月3日	8月6日	9月11日	10月4日	11月5日	12月5日	平成31年 1月8日	2月5日	3月5日	最高	最低	平均
水温	℃	12.2	14.9	18.5	21.9	25.2	21.0	18.3	14.5	11.9	5.9	5.8	6.9	25.2	5.8	14.8
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l					< 0.00005										< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.23			0.18			0.19			0.29		0.29	0.18	0.22
フッ素及びその化合物	mg/l		< 0.05			< 0.05			< 0.05			0.05		0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.03			0.03			0.04			0.03		0.04	0.03	0.03
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.007			0.010			0.006			0.004		0.010	0.004	0.007
ジクロロ酢酸	mg/l		0.008			0.005			0.004			0.004		0.008	0.004	0.005
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.008			0.013			0.008			0.006		0.013	0.006	0.009
トリクロロ酢酸	mg/l		0.005			0.004			0.003			0.003		0.005	0.003	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.001			0.003			0.002			0.002		0.003	0.001	0.002
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.01			0.03			0.01			< 0.01		0.03	< 0.01	0.01
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		4.8			4.8			4.7			5.3		5.3	4.7	4.9
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.3	5.2	4.7	4.3	4.8	6.7	6.5	4.4	4.5	4.7	6.2	5.6	6.7	4.3	5.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		14.3			16.3			15.0			17.8		17.8	14.3	15.9
蒸発残留物	mg/l		42			51			44			45		51	42	46
陰イオン界面活性剤	mg/l					< 0.02										< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l					< 0.0005										< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.4	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.6	0.3	0.4
pH値		7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

岡崎第1供給点

		平成30年 4月18日	5月7日	6月6日	7月3日	8月6日	9月11日	10月4日	11月5日	12月5日	平成31年 1月8日	2月5日	3月5日	最高	最低	平均
水温	℃	12.1	14.8	18.4	21.5	25.2	21.6	19.0	14.3	11.5	6.4	5.0	6.7	25.2	5.0	14.7
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l		＜0.0003			＜0.0003			＜0.0003			＜0.0003		＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003
水銀及びその化合物	mg/l					＜0.00005										＜0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001		＜0.001	＜0.001	＜0.001
鉛及びその化合物	mg/l		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001		＜0.001	＜0.001	＜0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001		＜0.001	＜0.001	＜0.001
六価クロム化合物	mg/l		＜0.005			＜0.005			＜0.005			＜0.005		＜0.005	＜0.005	＜0.005
亜硝酸態窒素	mg/l		＜0.004			＜0.004			＜0.004			＜0.004		＜0.004	＜0.004	＜0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001		＜0.001	＜0.001	＜0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.24			0.19			0.19			0.27		0.27	0.19	0.22
フッ素及びその化合物	mg/l		＜0.05			＜0.05			＜0.05			＜0.05		＜0.05	＜0.05	＜0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l		＜0.1			＜0.1			＜0.1			＜0.1		＜0.1	＜0.1	＜0.1
四塩化炭素	mg/l		＜0.0002			＜0.0002			＜0.0002			＜0.0002		＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l		＜0.005			＜0.005			＜0.005			＜0.005		＜0.005	＜0.005	＜0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001		＜0.001	＜0.001	＜0.001
ジクロロメタン	mg/l		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001		＜0.001	＜0.001	＜0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001		＜0.001	＜0.001	＜0.001
トリクロロエチレン	mg/l		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001		＜0.001	＜0.001	＜0.001
ベンゼン	mg/l		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001		＜0.001	＜0.001	＜0.001
塩素酸	mg/l		0.03			0.04			0.04			0.03		0.04	0.03	0.04
クロロ酢酸	mg/l		＜0.002			＜0.002			＜0.002			＜0.002		＜0.002	＜0.002	＜0.002
クロロホルム	mg/l		0.012			0.015			0.009			0.004		0.015	0.004	0.010
ジクロロ酢酸	mg/l		0.012			0.007			0.006			0.004		0.012	0.004	0.007
ジブロモクロロメタン	mg/l		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001		＜0.001	＜0.001	＜0.001
臭素酸	mg/l		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001		＜0.001	＜0.001	＜0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.014			0.019			0.012			0.006		0.019	0.006	0.013
トリクロロ酢酸	mg/l		0.010			0.006			0.006			0.003		0.010	0.003	0.006
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.002			0.004			0.003			0.002		0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l		＜0.001			＜0.001			＜0.001			＜0.001		＜0.001	＜0.001	＜0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		＜0.008			＜0.008			＜0.008			＜0.008		＜0.008	＜0.008	＜0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01		＜0.01	＜0.01	＜0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.01			0.03			0.01			＜0.01		0.03	＜0.01	0.01
鉄及びその化合物	mg/l	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01
銅及びその化合物	mg/l		＜0.01			＜0.01			＜0.01			＜0.01		＜0.01	＜0.01	＜0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		5.0			4.8			4.7			5.1		5.1	4.7	4.9
マンガン及びその化合物	mg/l	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
塩化物イオン	mg/l	6.0	5.5	4.7	4.6	5.0	7.9	7.5	4.4	4.3	4.5	5.5	5.8	7.9	4.3	5.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		13.9			16.2			15.1			17.3		17.3	13.9	15.6
蒸発残留物	mg/l		39			49			47			48		49	39	46
陰イオン界面活性剤	mg/l					＜0.02										＜0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	＜0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	0.000002	＜0.000001	＜0.000001
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		＜0.005			＜0.005			＜0.005			＜0.005		＜0.005	＜0.005	＜0.005
フェノール類	mg/l					＜0.0005										＜0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4
pH値		7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5
濁度	度	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

安城第1供給点

		平成30年 4月18日	5月7日	6月6日	7月3日	8月6日	9月11日	10月4日	11月5日	12月5日	平成31年 1月8日	2月5日	3月5日	最高	最低	平均
水温	℃	12.0	15.2	18.5	21.8	25.1	21.1	18.6	14.3	11.9	6.1	5.3	6.7	25.1	5.3	14.7
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l								< 0.00005							< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.24			0.19			0.19			0.28		0.28	0.19	0.23
フッ素及びその化合物	mg/l		< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05		< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.03			0.05			0.04			0.02		0.05	0.02	0.04
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.008			0.013			0.007			0.004		0.013	0.004	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l		0.010			0.009			0.006			0.004		0.010	0.004	0.007
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.010			0.017			0.009			0.006		0.017	0.006	0.011
トリクロロ酢酸	mg/l		0.007			0.006			0.004			0.003		0.007	0.003	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.002			0.004			0.002			0.002		0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.01			0.03			0.01			< 0.01		0.03	< 0.01	0.01
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		4.9			4.9			4.7			5.2		5.2	4.7	4.9
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.5	5.4	4.7	4.4	4.8	6.7	7.8	4.3	4.5	4.6	5.8	5.7	7.8	4.3	5.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		14.3			16.1			15.1			17.5		17.5	14.3	15.8
蒸発残留物	mg/l		38			52			45			49		52	38	46
陰イオン界面活性剤	mg/l								< 0.02							< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l								< 0.0005							< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
pH値		7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

知立供給点

		平成30年 4月18日	5月7日	6月6日	7月3日	8月6日	9月11日	10月4日	11月5日	12月5日	平成31年 1月8日	2月5日	3月5日	最高	最低	平均
水温	℃	12.1	14.9	18.4	21.7	25.2	21.2	18.8	14.5	12.0	6.3	5.1	7.7	25.2	5.1	14.8
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l								< 0.00005							< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.24			0.18			0.19			0.28		0.28	0.18	0.22
フッ素及びその化合物	mg/l		< 0.05			< 0.05			< 0.05			0.10		0.10	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.03			0.04			0.04			0.07		0.07	0.03	0.05
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.008			0.011			0.006			0.002		0.011	0.002	0.007
ジクロロ酢酸	mg/l		0.009			0.007			0.005			0.002		0.009	0.002	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.003		0.003	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.010			0.014			0.008			0.008		0.014	0.008	0.010
トリクロロ酢酸	mg/l		0.006			0.005			0.003			< 0.002		0.006	< 0.002	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.002			0.003			0.002			0.003		0.003	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.01			0.03			0.01			< 0.01		0.03	< 0.01	0.01
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		4.8			4.9			4.8			7.3		7.3	4.8	5.5
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.4	5.2	4.6	4.3	4.8	6.6	7.1	4.3	4.5	4.7	8.0	7.6	8.0	4.3	5.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		14.3			16.3			14.9			27.1		27.1	14.3	18.2
蒸発残留物	mg/l		38			51			46			69		69	38	51
陰イオン界面活性剤	mg/l								< 0.02							< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l								< 0.0005							< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4
pH値		7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.1	7.1	7.4	7.1	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

碧南第2供給点

		平成30年 4月16日	5月8日	6月4日	7月2日	8月1日	9月13日	10月3日	11月7日	12月3日	平成31年 1月7日	2月6日	3月6日	最高	最低	平均
水温	℃	12.7	15.3	18.0	21.4	24.8	22.1	20.2	15.6	12.4	7.3	6.6	8.2	24.8	6.6	15.4
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005											< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.18			0.18			0.27			0.25			0.27	0.18	0.22
フッ素及びその化合物	mg/l	0.05			0.05			< 0.05			< 0.05			0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.03			0.05			0.07			0.02			0.07	0.02	0.04
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.008			0.018			0.012			0.005			0.018	0.005	0.011
ジクロロ酢酸	mg/l	0.009			0.007			0.005			0.005			0.009	0.005	0.007
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.010			0.022			0.014			0.007			0.022	0.007	0.013
トリクロロ酢酸	mg/l	0.007			0.010			0.007			0.004			0.010	0.004	0.007
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002			0.004			0.002			0.002			0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01			0.02			0.02			< 0.01			0.02	< 0.01	0.01
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.1			4.7			6.6			4.8			6.6	4.7	5.3
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.7	5.2	4.7	4.9	5.1	6.6	8.1	4.3	4.3	4.4	6.1	5.6	8.1	4.3	5.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	16.6			16.3			11.2			16.5			16.6	11.2	15.2
蒸発残留物	mg/l	42			46			39			41			46	39	42
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02											< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005											< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
pH値		7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l			0.002		0.002								0.002	0.002	0.002
抱水クロラール	mg/l			0.006		0.006								0.006	0.006	0.006
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml			0		0								0	0	0
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

豊田第3供給点

		平成30年 4月18日	5月7日	6月6日	7月3日	8月6日	9月11日	10月4日	11月5日	12月5日	平成31年 1月8日	2月5日	3月5日	最高	最低	平均
水温	℃	11.4	14.3	18.1	20.5	26.0	20.6	18.4	14.6	10.8	6.0	5.0	7.7	26.0	5.0	14.5
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l		< 0.00005													< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.19			0.14			0.17			0.28		0.28	0.14	0.20
フッ素及びその化合物	mg/l		0.08			0.10			0.10			0.11		0.11	0.08	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.03			0.04			0.05			0.06		0.06	0.03	0.05
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.013			0.011			0.007			0.001		0.013	0.001	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l		0.015			0.010			0.005			< 0.002		0.015	< 0.002	0.008
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			0.001			< 0.001			0.002		0.002	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.015			0.016			0.010			0.005		0.016	0.005	0.012
トリクロロ酢酸	mg/l		0.011			0.004			0.004			< 0.002		0.011	< 0.002	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.002			0.004			0.003			0.002		0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.02			0.04			0.02			0.01		0.04	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		4.2			5.0			5.5			7.3		7.3	4.2	5.5
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.9	4.8	6.0	6.9	6.0	7.2	9.8	6.2	7.3	7.0	7.9	7.7	9.8	4.8	6.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		13.3			22.6			22.0			26.8		26.8	13.3	21.2
蒸発残留物	mg/l		33			56			57			66		66	33	53
陰イオン界面活性剤	mg/l		< 0.02													< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000001
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l		< 0.0005													< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5
pH値		7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.1	7.3	7.1	7.2
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

安城第2供給点

		平成30年 4月17日	5月9日	6月5日	7月4日	8月2日	9月12日	10月2日	11月6日	12月4日	平成31年 1月9日	2月4日	3月4日	最高	最低	平均
水温	℃	11.5	14.1	18.6	20.6	25.1	20.9	19.5	14.8	11.3	6.4	5.1	7.8	25.1	5.1	14.6
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l									< 0.00005						< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.19			0.22			0.21			0.28	0.28	0.19	0.23
フッ素及びその化合物	mg/l			0.10			0.06			0.11			0.10	0.11	0.06	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.03			0.06			0.05			0.04	0.06	0.03	0.05
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.012			0.006			0.004			0.004	0.012	0.004	0.007
ジクロロ酢酸	mg/l			0.010			0.007			0.003			0.005	0.010	0.003	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l			0.001			< 0.001			0.003			0.001	0.003	< 0.001	0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.018			0.008			0.012			0.008	0.018	0.008	0.012
トリクロロ酢酸	mg/l			0.006			0.004			< 0.002			0.003	0.006	< 0.002	0.003
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.005			0.002			0.005			0.003	0.005	0.002	0.004
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.03			0.01			< 0.01	0.03	< 0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			4.9			6.0			7.1			6.5	7.1	4.9	6.1
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.3	4.8	6.0	6.3	5.6	7.2	5.1	6.3	7.5	7.6	8.0	7.5	8.0	4.8	6.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			21.4			13.1			26.4			24.0	26.4	13.1	21.2
蒸発残留物	mg/l			55			45			65			62	65	45	57
陰イオン界面活性剤	mg/l									< 0.02						< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000001
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l									< 0.0005						< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5
pH値		7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.3	7.1	7.2
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.5	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

知立第2供給点

		平成30年 4月16日	5月8日	6月4日	7月2日	8月1日	9月13日	10月3日	11月7日	12月3日	平成31年 1月7日	2月6日	3月6日	最高	最低	平均
水温	℃	10.9	14.3	18.2	20.2	24.4	20.6	19.2	15.1	11.8	7.0	5.6	8.3	24.4	5.6	14.6
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l										< 0.00005					< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.23			0.19			0.21			0.25			0.25	0.19	0.22
フッ素及びその化合物	mg/l	0.08			0.06			0.09			0.10			0.10	0.06	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.03			0.02			0.06			0.04			0.06	0.02	0.04
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.008			0.007			0.013			0.004			0.013	0.004	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l	0.009			0.005			0.009			0.005			0.009	0.005	0.007
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.002			0.002	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.011			0.010			0.016			0.010			0.016	0.010	0.012
トリクロロ酢酸	mg/l	0.007			0.004			0.008			0.003			0.008	0.003	0.006
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.003			0.003			0.003			0.004			0.004	0.003	0.003
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01			0.02			0.03			< 0.01			0.03	< 0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	4.7			7.4			4.1			6.4			7.4	4.1	5.7
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.2	4.9	5.5	9.1	5.4	7.3	4.9	5.9	7.3	6.7	7.9	7.8	9.1	4.9	6.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	20.5			14.5			16.9			22.9			22.9	14.5	18.7
蒸発残留物	mg/l	45			50			40			57			57	40	48
陰イオン界面活性剤	mg/l										< 0.02					< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000003	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l										< 0.0005					< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5
pH値		7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.3	7.1	7.2
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

刈谷第3-2供給点

		平成30年 4月16日	5月8日	6月4日	7月2日	8月1日	9月13日	10月3日	11月7日	12月3日	平成31年 1月7日	2月6日	3月6日	最高	最低	平均
水温	℃	11.2	14.4	18.0	20.1	24.3	20.5	19.2	15.2	12.0	7.2	5.7	8.4	24.3	5.7	14.7
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l							< 0.00005								< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.22			0.18			0.22			0.26			0.26	0.18	0.22
フッ素及びその化合物	mg/l	0.08			0.07			0.09			0.10			0.10	0.07	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.03			0.02			0.06			0.04			0.06	0.02	0.04
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.008			0.008			0.013			0.004			0.013	0.004	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l	0.010			0.006			0.010			0.005			0.010	0.005	0.008
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.002			0.002	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.011			0.011			0.016			0.010			0.016	0.010	0.012
トリクロロ酢酸	mg/l	0.008			0.004			0.008			0.003			0.008	0.003	0.006
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.003			0.003			0.003			0.004			0.004	0.003	0.003
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01			0.02			0.03			< 0.01			0.03	< 0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	4.7			7.0			4.1			6.4			7.0	4.1	5.6
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.2	4.9	5.5	8.6	5.4	7.4	4.9	5.9	7.4	6.8	8.0	7.7	8.6	4.9	6.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	20.5			15.4			16.9			23.1			23.1	15.4	19.0
蒸発残留物	mg/l	44			50			41			55			55	41	48
陰イオン界面活性剤	mg/l							< 0.02								< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l							< 0.0005								< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5
pH値		7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.3	7.1	7.2
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

岡山供給点

		平成30年 4月17日	5月9日	6月5日	7月4日	8月2日	9月12日	10月2日	11月6日	12月4日	平成31年 1月9日	2月4日	3月4日	最高	最低	平均
水温	℃	12.1	14.8	18.9	20.9	24.8	21.7	19.6	15.4	12.4	7.4	6.0	8.1	24.8	6.0	15.2
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l									< 0.00005						< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.17			0.18			0.19			0.27	0.27	0.17	0.20
フッ素及びその化合物	mg/l			0.11			0.07			0.11			0.10	0.11	0.07	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.03			0.05			0.05			0.04	0.05	0.03	0.04
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.012			0.008			0.005			0.004	0.012	0.004	0.007
ジクロロ酢酸	mg/l			0.009			0.003			< 0.002			0.005	0.009	< 0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l			0.001			< 0.001			0.004			0.001	0.004	< 0.001	0.002
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.018			0.010			0.014			0.008	0.018	0.008	0.013
トリクロロ酢酸	mg/l			0.006			0.004			0.002			0.003	0.006	0.002	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.005			0.002			0.005			0.003	0.005	0.002	0.004
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.03			0.02			< 0.01	0.03	< 0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			4.8			5.9			7.1			6.6	7.1	4.8	6.1
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.2	4.9	5.8	6.9	5.4	7.1	5.0	6.5	7.4	7.3	8.1	7.6	8.1	4.9	6.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			21.6			12.3			26.3			24.3	26.3	12.3	21.1
蒸発残留物	mg/l			52			45			64			63	64	45	56
陰イオン界面活性剤	mg/l									< 0.02						< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000003	0.000002	0.000002	0.000003	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000001
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l									< 0.0005						< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.5	0.6	0.4	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5
pH値		7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.1	7.2
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

笹曽根供給点

		平成30年 4月17日	5月9日	6月5日	7月4日	8月2日	9月12日	10月2日	11月6日	12月4日	平成31年 1月9日	2月4日	3月4日	最高	最低	平均
水温	℃	12.3	15.2	18.7	21.3	25.3	22.8	20.4	16.0	13.2	8.3	6.6	8.5	25.3	6.6	15.7
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l									< 0.00005						< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.18			0.18			0.20			0.27	0.27	0.18	0.21
フッ素及びその化合物	mg/l			0.11			0.06			0.11			0.10	0.11	0.06	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
シスー1,2-ジクロロエチレン及びトランスー1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.03			0.05			0.05			0.05	0.05	0.03	0.05
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.012			0.009			0.005			0.004	0.012	0.004	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l			0.010			0.006			< 0.002			0.005	0.010	< 0.002	0.005
ジブロモクロロメタン	mg/l			0.001			< 0.001			0.004			0.001	0.004	< 0.001	0.002
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.018			0.012			0.014			0.008	0.018	0.008	0.013
トリクロロ酢酸	mg/l			0.006			0.006			0.002			0.003	0.006	0.002	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.005			0.003			0.005			0.003	0.005	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.03			0.02			< 0.01	0.03	< 0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			4.8			5.9			7.0			6.6	7.0	4.8	6.1
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.2	5.0	5.6	7.1	5.4	7.1	5.0	6.4	7.4	7.3	8.1	7.7	8.1	5.0	6.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			21.5			12.3			26.3			24.5	26.3	12.3	21.2
蒸発残留物	mg/l			52			45			63			64	64	45	56
陰イオン界面活性剤	mg/l									< 0.02						< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000003	0.000003	0.000003	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l									< 0.0005						< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5
pH値		7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.1	7.3	7.1	7.2
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l			0.002		0.001								0.002	0.001	0.002
抱水クロラール	mg/l			0.005		0.003								0.005	0.003	0.004
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml			0		0								0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

高浜第1供給点

		平成30年 4月16日	5月8日	6月4日	7月2日	8月1日	9月13日	10月3日	11月7日	12月3日	平成31年 1月7日	2月6日	3月6日	最高	最低	平均
水温	℃	13.4	16.3	19.7	23.1	26.5	23.4	21.1	16.5	12.7	7.3	6.7	8.7	26.5	6.7	16.3
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005														< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.17			0.16			0.20			0.22			0.22	0.16	0.19
フッ素及びその化合物	mg/l	0.07			0.09			0.07			0.09			0.09	0.07	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.04			0.06			0.07			0.02			0.07	0.02	0.05
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.007			0.009			0.011			0.004			0.011	0.004	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l	0.008			0.002			0.002			0.003			0.008	0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.009			0.013			0.014			0.006			0.014	0.006	0.011
トリクロロ酢酸	mg/l	0.005			0.005			0.006			0.003			0.006	0.003	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002			0.004			0.003			0.002			0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			0.01			< 0.01			< 0.01			0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.03			0.03			0.03			0.02			0.03	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.2			5.0			4.6			6.3			6.3	4.6	5.3
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.2	4.5	5.2	5.9	5.8	5.4	5.1	5.5	6.7	6.4	7.3	7.5	7.5	4.5	5.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	19.1			19.4			15.5			21.6			21.6	15.5	18.9
蒸発残留物	mg/l	42			53			41			52			53	41	47
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02														< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000002	0.000002	0.000003	0.000003	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000002
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005														< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5
pH値		7.4	7.4	7.4	7.2	7.1	7.2	7.3	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.1	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l			0.002		0.001								0.002	0.001	0.002
抱水クロラール	mg/l			0.004		0.003								0.004	0.003	0.004
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml			0		0								0	0	0
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

高浜第2供給点

		平成30年 4月16日	5月8日	6月4日	7月2日	8月1日	9月13日	10月3日	11月7日	12月3日	平成31年 1月7日	2月6日	3月6日	最高	最低	平均
水温	℃	13.8	16.1	19.6	23.0	26.5	23.2	21.1	16.3	12.4	7.1	6.5	8.7	26.5	6.5	16.2
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005														< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.17			0.16			0.20			0.22			0.22	0.16	0.19
フッ素及びその化合物	mg/l	0.07			0.09			0.07			0.09			0.09	0.07	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.04			0.06			0.07			0.02			0.07	0.02	0.05
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.008			0.009			0.011			0.004			0.011	0.004	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l	0.008			0.003			0.003			0.003			0.008	0.003	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			0.001			< 0.001			< 0.001			0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.011			0.014			0.014			0.006			0.014	0.006	0.011
トリクロロ酢酸	mg/l	0.005			0.005			0.006			0.004			0.006	0.004	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.003			0.004			0.003			0.002			0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.03			0.03			0.03			0.02			0.03	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.2			5.0			4.6			6.3			6.3	4.6	5.3
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.3	4.5	5.2	5.9	5.8	5.4	5.1	5.5	6.7	6.4	7.3	7.5	7.5	4.5	5.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	19.1			19.4			15.4			21.6			21.6	15.4	18.9
蒸発残留物	mg/l	43			51			41			52			52	41	47
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02														< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005														< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5
pH値		7.4	7.4	7.4	7.2	7.1	7.2	7.3	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.1	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

刈谷第2供給点

		平成30年 4月16日	5月8日	6月4日	7月2日	8月1日	9月13日	10月3日	11月7日	12月3日	平成31年 1月7日	2月6日	3月6日	最高	最低	平均
水温	℃	13.3	16.1	19.8	23.2	26.5	23.0	21.0	16.1	12.4	6.8	6.4	8.8	26.5	6.4	16.1
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l										< 0.00005					< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.17			0.16			0.20			0.22			0.22	0.16	0.19
フッ素及びその化合物	mg/l	0.07			0.08			0.07			0.08			0.08	0.07	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.04			0.06			0.07			0.02			0.07	0.02	0.05
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.007			0.007			0.011			0.004			0.011	0.004	0.007
ジクロロ酢酸	mg/l	0.007			0.002			0.004			0.004			0.007	0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.009			0.010			0.014			0.006			0.014	0.006	0.010
トリクロロ酢酸	mg/l	0.004			0.003			0.005			0.003			0.005	0.003	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002			0.003			0.003			0.002			0.003	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.03			0.03			0.03			0.02			0.03	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.1			5.1			4.5			6.2			6.2	4.5	5.2
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.2	4.5	5.1	6.1	5.8	5.4	5.0	5.5	6.7	6.4	7.2	7.4	7.4	4.5	5.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	19.2			19.1			15.5			21.6			21.6	15.5	18.9
蒸発残留物	mg/l	44			55			41			51			55	41	48
陰イオン界面活性剤	mg/l										< 0.02					< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000003	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000002
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l										< 0.0005					< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5
pH値		7.4	7.3	7.3	7.1	7.1	7.2	7.3	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.5	7.1	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

刈谷第3供給点

		平成30年 4月16日	5月8日	6月4日	7月2日	8月1日	9月13日	10月3日	11月7日	12月3日	平成31年 1月7日	2月6日	3月6日	最高	最低	平均
水温	℃	13.3	16.3	19.9	23.4	26.9	22.9	21.1	16.1	12.4	6.7	6.7	9.1	26.9	6.7	16.2
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l							< 0.00005								< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.17			0.16			0.19			0.22			0.22	0.16	0.19
フッ素及びその化合物	mg/l	0.07			0.08			0.07			0.09			0.09	0.07	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.04			0.05			0.06			0.02			0.06	0.02	0.04
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.007			0.006			0.010			0.004			0.010	0.004	0.007
ジクロロ酢酸	mg/l	0.007			< 0.002			0.004			0.004			0.007	< 0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.009			0.009			0.012			0.006			0.012	0.006	0.009
トリクロロ酢酸	mg/l	0.004			0.003			0.005			0.003			0.005	0.003	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002			0.003			0.002			0.002			0.003	0.002	0.002
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.03			0.03			0.03			0.02			0.03	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.1			5.1			4.4			6.2			6.2	4.4	5.2
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.2	4.5	5.0	6.2	5.7	5.4	5.0	5.6	6.7	6.4	7.3	7.4	7.4	4.5	5.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	19.2			19.0			15.5			21.7			21.7	15.5	18.9
蒸発残留物	mg/l	44			55			41			53			55	41	48
陰イオン界面活性剤	mg/l							< 0.02								< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000002
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l							< 0.0005								< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5
pH値		7.4	7.3	7.3	7.1	7.1	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.1	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

幸田浄水場浄水

		平成30年 4月16日	5月8日	6月5日	7月2日	8月1日	9月12日	10月3日	11月6日	12月4日	平成31年 1月7日	2月6日	3月4日	最高	最低	平均
水温	℃	14.4	16.2	21.6	25.0	26.6	22.0	20.4	14.4	11.6	6.5	6.9	9.8	26.6	6.5	16.3
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.31	0.29	0.27	0.30	0.29	0.38	0.45	0.29	0.32	0.42	0.44	0.42	0.45	0.27	0.35
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.06	0.07	0.06	0.06	0.13	0.06	0.06	0.07	0.02	0.03	0.03	0.04	0.13	0.02	0.06
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.007	0.012	0.014	0.009	0.013	0.008	0.007	0.006	0.005	0.003	0.005	0.007	0.014	0.003	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l	0.011	0.014	0.012	0.011	0.010	0.006	0.005	0.005	0.004	0.005	0.003	0.009	0.014	0.003	0.008
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.009	0.014	0.018	0.013	0.019	0.011	0.010	0.009	0.007	0.005	0.007	0.009	0.019	0.005	0.011
トリクロロ酢酸	mg/l	0.006	0.009	0.007	0.006	0.007	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.005	0.009	0.002	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002	0.002	0.004	0.004	0.005	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.005	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02	0.01	0.02	0.03	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.04	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	7.3	6.8	6.0	6.1	7.9	6.9	6.5	6.3	6.6	6.3	7.9	7.1	7.9	6.0	6.8
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	8.4	8.0	6.4	6.5	9.2	8.5	7.7	6.2	7.2	6.5	9.8	7.8	9.8	6.2	7.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	20.4	15.2	17.2	17.7	19.5	14.9	12.9	18.1	19.5	19.0	20.4	18.5	20.4	12.9	17.8
蒸発残留物	mg/l	50	41	51	49	59	46	51	52	56	53	54	54	59	41	51
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000001
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.8	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.5	0.5	0.5	0.6	0.9	0.9	0.5	0.7
pH値		7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/l			< 0.0001		< 0.0001								< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ニッケル及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
1,2−ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004		< 0.0004								< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
トルエン	mg/l			< 0.02		< 0.02								< 0.02	< 0.02	< 0.02
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l			< 0.008		< 0.008								< 0.008	< 0.008	< 0.008
ジクロロアセトニトリル	mg/l			0.002		0.001								0.002	0.001	0.002
抱水クロラール	mg/l			0.006		0.005								0.006	0.005	0.006
農薬類				0.00		0.00								0.00	0.00	0.00
残留塩素	mg/l	0.6	0.5	0.6	0.6	0.8	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.8	0.4	0.6
遊離炭酸	mg/l			1.5		1.5								1.5	1.5	1.5
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l			< 0.002		< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l			1.3		2.0								2.0	1.3	1.7
腐食性(ランゲリア指数)				−2.0		−1.8								−1.8	−2.0	−1.9
従属栄養細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,1−ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
総アルカリ度	mg/l	14.0	13.0	16.5	16.5	19.0	12.5	11.0	17.5	18.5	19.0	19.5	18.5	19.5	11.0	16.3

岡崎第2供給点

		平成30年 4月17日	5月9日	6月5日	7月4日	8月2日	9月12日	10月2日	11月6日	12月4日	平成31年 1月9日	2月4日	3月4日	最高	最低	平均
水温	℃	13.2	15.4	20.7	23.7	26.6	22.2	20.1	13.9	11.1	5.1	4.8	9.4	26.6	4.8	15.5
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l												< 0.00005			< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.27			0.37			0.32			0.41	0.41	0.27	0.34
フッ素及びその化合物	mg/l			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.06			0.06			0.02			0.03	0.06	0.02	0.04
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.016			0.012			0.004			0.007	0.016	0.004	0.010
ジクロロ酢酸	mg/l			0.014			0.010			0.004			0.009	0.014	0.004	0.009
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.021			0.016			0.006			0.009	0.021	0.006	0.013
トリクロロ酢酸	mg/l			0.009			0.007			0.002			0.005	0.009	0.002	0.006
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.005			0.004			0.002			0.002	0.005	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.03			0.02			0.01	0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			6.2			7.2			6.6			7.1	7.2	6.2	6.8
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	9.0	7.6	6.4	6.6	7.7	8.8	8.5	6.2	7.2	7.2	8.4	7.9	9.0	6.2	7.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			17.2			15.2			19.4			18.9	19.4	15.2	17.7
蒸発残留物	mg/l			54			58			54			59	59	54	56
陰イオン界面活性剤	mg/l												< 0.02			< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l												< 0.0005			< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	0.9	0.7	0.5	0.5	0.4	0.7	0.9	0.9	0.4	0.7
pH値		7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.7	0.4	0.6
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

幸田第1供給点

		平成30年 4月17日	5月9日	6月5日	7月4日	8月2日	9月12日	10月2日	11月6日	12月4日	平成31年 1月9日	2月4日	3月4日	最高	最低	平均
水温	℃	13.4	15.4	19.9	23.7	25.9	22.1	19.6	13.9	10.7	5.2	5.0	9.3	25.9	5.0	15.3
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l			< 0.00005												< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.28			0.37			0.32			0.41	0.41	0.28	0.35
フッ素及びその化合物	mg/l			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.05			0.06			0.02			0.03	0.06	0.02	0.04
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.015			0.011			0.004			0.008	0.015	0.004	0.010
ジクロロ酢酸	mg/l			0.012			0.011			0.004			0.009	0.012	0.004	0.009
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.019			0.014			0.006			0.010	0.019	0.006	0.012
トリクロロ酢酸	mg/l			0.009			0.007			0.002			0.005	0.009	0.002	0.006
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.004			0.003			0.002			0.002	0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.03			0.02			0.01	0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			6.1			7.1			6.6			7.1	7.1	6.1	6.7
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	9.3	7.6	6.3	6.6	7.6	8.8	7.1	6.2	7.2	7.3	8.6	8.1	9.3	6.2	7.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			17.0			15.1			19.8			18.6	19.8	15.1	17.6
蒸発残留物	mg/l			52			57			57			57	57	52	56
陰イオン界面活性剤	mg/l			< 0.02												< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000002	0.000003	0.000001	0.000002	0.000003	0.000001	0.000003	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000003	< 0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l			< 0.0005												< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.9	0.8	0.6	0.6	0.6	0.9	0.7	0.5	0.5	0.4	0.7	0.9	0.9	0.4	0.7
pH値		7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.4	0.6	0.5	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.8	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

幸田第2供給点

		平成30年 4月17日	5月9日	6月5日	7月4日	8月2日	9月12日	10月2日	11月6日	12月4日	平成31年 1月9日	2月4日	3月4日	最高	最低	平均
水温	℃	13.7	16.1	19.8	23.7	26.2	23.6	20.6	14.7	12.1	6.6	6.0	9.4	26.2	6.0	16.0
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l			< 0.00005												< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.30			0.36			0.33			0.41	0.41	0.30	0.35
フッ素及びその化合物	mg/l			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.06			0.06			0.03			0.03	0.06	0.03	0.05
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.024			0.019			0.008			0.009	0.024	0.008	0.015
ジクロロ酢酸	mg/l			0.008			0.008			0.004			0.009	0.009	0.004	0.007
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			0.001			< 0.001			< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.030			0.026			0.011			0.012	0.030	0.011	0.020
トリクロロ酢酸	mg/l			0.015			0.012			0.006			0.006	0.015	0.006	0.010
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.006			0.006			0.003			0.003	0.006	0.003	0.005
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.03			0.02			0.01	0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			6.3			6.3			6.1			7.4	7.4	6.1	6.5
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	7.9	7.4	6.9	6.7	9.0	7.9	7.1	6.3	6.2	7.2	12	8.9	12	6.2	7.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			17.6			14.9			19.2			19.9	19.9	14.9	17.9
蒸発残留物	mg/l			54			57			54			58	58	54	56
陰イオン界面活性剤	mg/l			< 0.02												< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000002	0.000003	0.000002	0.000003	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l			< 0.0005												< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.7	0.7	0.7	0.6	0.9	0.8	0.7	0.5	0.5	0.5	0.7	0.8	0.9	0.5	0.7
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

幸田第3供給点

		平成30年 4月17日	5月9日	6月5日	7月4日	8月2日	9月12日	10月2日	11月6日	12月4日	平成31年 1月9日	2月4日	3月4日	最高	最低	平均
水温	℃	13.7	15.8	19.9	24.3	26.5	22.9	19.9	14.1	11.1	5.6	5.3	9.2	26.5	5.3	15.7
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l												< 0.00005			< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.29			0.36			0.32			0.41	0.41	0.29	0.35
フッ素及びその化合物	mg/l			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.05			0.06			0.03			0.03	0.06	0.03	0.04
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.020			0.016			0.007			0.009	0.020	0.007	0.013
ジクロロ酢酸	mg/l			0.015			0.009			0.005			0.009	0.015	0.005	0.010
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.025			0.021			0.010			0.011	0.025	0.010	0.017
トリクロロ酢酸	mg/l			0.012			0.010			0.004			0.006	0.012	0.004	0.008
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.005			0.005			0.003			0.002	0.005	0.002	0.004
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.03			0.02			0.01	0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			6.2			6.6			6.2			7.3	7.3	6.2	6.6
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	8.6	7.7	6.6	6.7	8.5	8.3	6.9	6.2	6.6	7.5	10	8.6	10	6.2	7.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			17.7			15.3			19.5			19.1	19.5	15.3	17.9
蒸発残留物	mg/l			54			61			56			58	61	54	57
陰イオン界面活性剤	mg/l												< 0.02			< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000002	0.000003	0.000001	0.000003	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000002
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l												< 0.0005			< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.8	0.8	0.7	0.6	0.8	0.9	0.7	0.5	0.5	0.5	0.7	0.8	0.9	0.5	0.7
pH値		7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

上羽角供給点

		平成30年 4月17日	5月9日	6月5日	7月4日	8月2日	9月12日	10月2日	11月6日	12月4日	平成31年 1月9日	2月4日	3月4日	最高	最低	平均
水温	℃	13.3	15.3	19.5	23.5	25.8	22.3	19.5	14.1	11.1	5.6	5.4	8.8	25.8	5.4	15.4
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l						< 0.00005									< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.27			0.34			0.30			0.37	0.37	0.27	0.32
フッ素及びその化合物	mg/l			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.05			0.06			0.03			0.03	0.06	0.03	0.04
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.015			0.012			0.005			0.007	0.015	0.005	0.010
ジクロロ酢酸	mg/l			0.012			0.007			0.004			0.009	0.012	0.004	0.008
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			0.001			< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.019			0.016			0.009			0.009	0.019	0.009	0.013
トリクロロ酢酸	mg/l			0.009			0.007			0.003			0.005	0.009	0.003	0.006
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.004			0.004			0.003			0.002	0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.03			0.02			0.01	0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.8			6.8			6.5			7.1	7.1	5.8	6.6
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	8.6	7.4	6.2	6.8	7.5	8.5	6.4	6.2	7.1	7.6	9.2	8.3	9.2	6.2	7.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			18.0			15.2			20.5			20.2	20.5	15.2	18.5
蒸発残留物	mg/l			54			61			55			60	61	54	58
陰イオン界面活性剤	mg/l						< 0.02									< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000002	0.000003	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l						< 0.0005									< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.8	0.8	0.6	0.6	0.7	0.9	0.7	0.5	0.5	0.4	0.7	0.8	0.9	0.4	0.7
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

八ツ面供給点

		平成30年 4月17日	5月9日	6月5日	7月4日	8月2日	9月12日	10月2日	11月6日	12月4日	平成31年 1月9日	2月4日	3月4日	最高	最低	平均
水温	℃	13.4	15.5	19.8	23.8	25.9	22.6	19.8	14.2	11.4	5.8	6.0	8.7	25.9	5.8	15.6
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l						< 0.00005									< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.27			0.34			0.31			0.36	0.36	0.27	0.32
フッ素及びその化合物	mg/l			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.05			0.05			0.02			0.03	0.05	0.02	0.04
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.017			0.013			0.005			0.007	0.017	0.005	0.011
ジクロロ酢酸	mg/l			0.013			0.011			0.004			0.008	0.013	0.004	0.009
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.022			0.017			0.008			0.009	0.022	0.008	0.014
トリクロロ酢酸	mg/l			0.010			0.008			0.003			0.005	0.010	0.003	0.007
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.005			0.004			0.003			0.002	0.005	0.002	0.004
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.03			0.02			0.01	0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.9			6.7			6.3			7.1	7.1	5.9	6.5
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	8.6	7.7	6.3	6.9	7.4	8.3	6.5	6.2	6.6	7.8	9.5	8.3	9.5	6.2	7.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			18.5			15.4			20.2			20.6	20.6	15.4	18.7
蒸発残留物	mg/l			54			58			55			62	62	54	57
陰イオン界面活性剤	mg/l						< 0.02									< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000002	0.000003	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000002
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l						< 0.0005									< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	0.9	0.7	0.5	0.5	0.4	0.7	0.7	0.9	0.4	0.7
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

碧南第1供給点

		平成30年 4月16日	5月8日	6月4日	7月2日	8月1日	9月13日	10月3日	11月7日	12月3日	平成31年 1月7日	2月6日	3月6日	最高	最低	平均
水温	℃	13.7	15.9	19.4	23.2	25.7	23.0	20.8	15.4	12.0	6.2	6.3	9.5	25.7	6.2	15.9
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005											< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.30			0.29			0.34			0.41			0.41	0.29	0.34
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.04			0.06			0.05			0.02			0.06	0.02	0.04
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.014			0.016			0.015			0.005			0.016	0.005	0.013
ジクロロ酢酸	mg/l	0.014			0.006			0.005			0.006			0.014	0.005	0.008
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			0.001			< 0.001			< 0.001			0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.017			0.023			0.020			0.008			0.023	0.008	0.017
トリクロロ酢酸	mg/l	0.011			0.009			0.009			0.004			0.011	0.004	0.008
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.003			0.006			0.005			0.003			0.006	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02			0.03			0.02			0.01			0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	6.0			6.1			6.9			6.2			6.9	6.0	6.3
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	6.7	6.2	7.2	6.7	8.0	8.6	9.1	6.3	6.5	6.4	7.7	7.2	9.1	6.2	7.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	19.6			18.6			16.0			20.0			20.0	16.0	18.6
蒸発残留物	mg/l	50			58			50			53			58	50	53
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02											< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000001
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005											< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.7	0.6	0.7	0.6	0.8	0.8	0.8	0.5	0.6	0.5	0.5	0.7	0.8	0.5	0.7
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l			0.002		0.001								0.002	0.001	0.002
抱水クロラール	mg/l			0.008		0.004								0.008	0.004	0.006
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml			0		0								0	0	0
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

（6）東三河水道事務所

豊橋浄水場浄水

		平成30年 4月9日	5月8日	6月4日	7月2日	8月1日	9月11日	10月9日	11月12日	12月3日	平成31年 1月7日	2月12日	3月11日	最高	最低	平均
水温	℃	14.3	16.4	21.9	25.3	27.4	22.4	22.3	16.4	11.8	6.2	7.9	12.2	27.4	6.2	17.0
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.30	0.35	0.37	0.33	0.44	0.42	0.44	0.45	0.50	0.57	0.60	0.38	0.60	0.30	0.43
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.03	0.03	0.06	0.06	0.08	0.08	0.06	0.02	0.03	0.03	0.02	0.04	0.08	0.02	0.05
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.006	0.004	0.007	0.008	0.009	0.006	0.006	0.004	0.002	< 0.001	0.002	0.003	0.009	< 0.001	0.005
ジクロロ酢酸	mg/l	0.006	0.003	0.005	0.008	0.006	0.004	0.004	0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.002	0.008	< 0.002	0.003
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.008	0.006	0.010	0.011	0.014	0.008	0.011	0.006	0.003	< 0.001	0.003	0.005	0.014	< 0.001	0.007
トリクロロ酢酸	mg/l	0.005	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.005	< 0.002	0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.002	0.004	0.002	0.001	< 0.001	0.001	0.002	0.004	< 0.001	0.002
ブロモホルム	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.7	5.0	6.3	6.1	6.7	5.0	5.9	6.0	5.9	6.0	6.4	6.4	6.7	5.0	6.0
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	7.5	6.5	3.6	3.6	8.6	6.4	7.3	7.2	7.2	7.4	7.8	7.8	8.6	3.6	6.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	21.2	20.2	25.0	24.1	27.4	18.3	22.9	26.4	28.7	28.6	28.7	28.4	28.7	18.3	25.0
蒸発残留物	mg/l	52	40	60	55	62	43	54	60	63	59	59	52	63	40	55
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.7	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.3	0.5	0.5	0.7	0.3	0.5
pH値		7.6	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.4	7.5
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/l			< 0.0001		< 0.0001								< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ニッケル及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
1,2−ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004		< 0.0004								< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
トルエン	mg/l			< 0.02		< 0.02								< 0.02	< 0.02	< 0.02
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l			< 0.008		< 0.008								< 0.008	< 0.008	< 0.008
ジクロロアセトニトリル	mg/l			0.001		< 0.001								0.001	< 0.001	< 0.001
抱水クロラール	mg/l			0.003		0.003								0.003	0.003	0.003
農薬類				0.00		0.00								0.00	0.00	0.00
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l			1.5		2.0								2.0	1.5	1.8
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l			< 0.002		< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l			1.1		1.6								1.6	1.1	1.4
腐食性(ランゲリア指数)				−1.8		−1.7								−1.7	−1.8	−1.8
従属栄養細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,1−ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
総アルカリ度	mg/l	16.0	15.0	21.0	19.5	22.0	15.5	19.5	24.0	25.5	24.5	25.0	26.0	26.0	15.0	21.1

権現調整池

		平成30年 4月9日	5月8日	6月4日	7月2日	8月1日	9月11日	10月9日	11月12日	12月3日	平成31年 1月7日	2月12日	3月11日	最高	最低	平均
水温	℃	14.3	17.7	20.2	24.3	26.8	22.7	21.9	16.0	13.2	7.7	6.7	10.9	26.8	6.7	16.9
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.34			0.46			0.43			0.60		0.60	0.34	0.46
フッ素及びその化合物	mg/l		< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05		< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
シスー1,2ージクロロエチレン及びトランスー1,2ージクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.03			0.06			0.04			0.02		0.06	0.02	0.04
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.008			0.017			0.006			0.003		0.017	0.003	0.009
ジクロロ酢酸	mg/l		< 0.002			0.007			0.002			0.003		0.007	< 0.002	0.003
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.011			0.022			0.009			0.005		0.022	0.005	0.012
トリクロロ酢酸	mg/l		0.004			0.008			0.004			0.002		0.008	0.002	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.003			0.005			0.003			0.002		0.005	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.01			0.03			0.02			0.01		0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		5.6			6.2			5.8			6.2		6.2	5.6	6.0
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	7.1	6.7	4.1	4.7	8.6	5.9	7.6	7.1	8.5	8.0	7.9	8.0	8.6	4.1	7.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		20.6			27.4			26.2			28.9		28.9	20.6	25.8
蒸発残留物	mg/l		50			61			57			62		62	50	58
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.7	0.4	0.6	0.6	0.8	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.8	0.4	0.5
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.3	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

一宮（三河）供給点

		平成30年 4月9日	5月8日	6月4日	7月2日	8月1日	9月11日	10月9日	11月12日	12月3日	平成31年 1月7日	2月12日	3月11日	最高	最低	平均
水温	℃	14.4	17.7	19.8	24.0	26.8	23.7	22.1	16.7	13.8	8.2	7.5	11.3	26.8	7.5	17.2
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l		< 0.00005													< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.38			0.46			0.43			0.60		0.60	0.38	0.47
フッ素及びその化合物	mg/l		< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05		< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.03			0.06			0.04			< 0.02		0.06	< 0.02	0.03
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.006			0.015			0.006			0.003		0.015	0.003	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l		0.003			0.002			< 0.002			0.002		0.003	< 0.002	< 0.002
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.009			0.020			0.009			0.005		0.020	0.005	0.011
トリクロロ酢酸	mg/l		0.005			0.007			0.003			0.002		0.007	0.002	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.003			0.005			0.003			0.002		0.005	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.01			0.03			0.02			0.01		0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		5.3			6.0			5.8			6.2		6.2	5.3	5.8
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	7.2	6.4	3.7	6.8	9.0	6.0	7.5	7.1	8.0	7.6	7.7	8.0	9.0	3.7	7.1
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/l		21.4			27.6			26.4			28.9		28.9	21.4	26.1
蒸発残留物	mg/l		52			61			57			61		61	52	58
陰イオン界面活性剤	mg/l		< 0.02													< 0.02
ジェオスミン（別名）	mg/l	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール（別名）	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l		< 0.0005													< 0.0005
有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	0.8	0.4	0.6	0.7	0.7	0.5	0.5	0.4	0.4	< 0.3	0.5	0.7	0.8	< 0.3	0.5
pH値		7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/l															
腐食性（ランゲリア指数）																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

新城第1供給点

		平成30年 4月9日	5月8日	6月4日	7月2日	8月1日	9月11日	10月9日	11月12日	12月3日	平成31年 1月7日	2月12日	3月11日	最高	最低	平均
水温	℃	14.7	17.7	20.0	23.9	26.8	23.8	22.2	16.9	13.8	8.6	7.6	11.3	26.8	7.6	17.3
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l					< 0.00005										< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.37			0.46			0.43			0.60		0.60	0.37	0.47
フッ素及びその化合物	mg/l		< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05		< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.02			0.07			0.04			< 0.02		0.07	< 0.02	0.03
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.007			0.016			0.006			0.004		0.016	0.004	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l		< 0.002			0.002			< 0.002			0.003		0.003	< 0.002	< 0.002
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.010			0.021			0.009			0.006		0.021	0.006	0.012
トリクロロ酢酸	mg/l		0.004			0.008			0.004			0.002		0.008	0.002	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.003			0.005			0.003			0.002		0.005	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.01			0.03			0.02			0.01		0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		5.3			6.0			5.8			6.2		6.2	5.3	5.8
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	7.0	6.4	3.9	6.0	8.7	6.0	7.5	7.2	8.0	7.6	7.8	8.0	8.7	3.9	7.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		21.4			27.5			26.6			29.0		29.0	21.4	26.1
蒸発残留物	mg/l		50			63			57			64		64	50	59
陰イオン界面活性剤	mg/l					< 0.02										< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l					< 0.0005										< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.7	0.4	0.6	0.6	0.8	0.4	0.5	0.4	0.4	< 0.3	0.5	0.6	0.8	< 0.3	0.5
pH値		7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l			0.002		0.001								0.002	0.001	0.002
抱水クロラール	mg/l			0.005		0.004								0.005	0.004	0.005
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml			4		3								4	3	4
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

新城第2供給点

		平成30年 4月9日	5月8日	6月4日	7月2日	8月1日	9月11日	10月9日	11月12日	12月3日	平成31年 1月7日	2月12日	3月11日	最高	最低	平均
水温	℃	14.9	18.0	21.4	23.8	26.9	24.4	22.5	17.0	13.9	9.0	7.9	11.2	26.9	7.9	17.6
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l								< 0.00005							< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.42			0.46			0.43			0.61		0.61	0.42	0.48
フッ素及びその化合物	mg/l		< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05		< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.03			0.06			0.04			0.02		0.06	0.02	0.04
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.004			0.018			0.007			0.004		0.018	0.004	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l		< 0.002			0.003			< 0.002			0.003		0.003	< 0.002	< 0.002
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.006			0.023			0.010			0.006		0.023	0.006	0.011
トリクロロ酢酸	mg/l		0.002			0.009			0.004			0.002		0.009	0.002	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.002			0.005			0.003			0.002		0.005	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.01			0.03			0.02			0.01		0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		5.1			6.2			5.9			6.2		6.2	5.1	5.9
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	6.8	6.1	4.7	4.8	8.5	6.0	7.6	7.3	8.1	7.6	7.8	7.9	8.5	4.7	6.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		22.5			27.8			26.9			29.2		29.2	22.5	26.6
蒸発残留物	mg/l		53			62			57			63		63	53	59
陰イオン界面活性剤	mg/l								< 0.02							< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l								< 0.0005							< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.7	0.5	0.6	0.5	0.8	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.6	0.8	0.3	0.5
pH値		7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

豊川浄水場浄水

		平成30年 4月10日	5月7日	6月5日	7月3日	8月2日	9月12日	10月10日	11月13日	12月4日	平成31年 1月8日	2月13日	3月12日	最高	最低	平均
水温	℃	15.5	17.8	20.4	22.4	25.8	23.0	22.4	17.1	14.5	7.9	8.3	11.5	25.8	7.9	17.2
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.12	0.19	0.18	0.18	0.33	0.25	0.29	0.23	0.21	0.24	0.26	0.23	0.33	0.12	0.23
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.04	0.04	0.05	0.04	0.07	0.09	0.04	0.03	< 0.02	0.02	< 0.02	0.03	0.09	< 0.02	0.04
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.005	0.006	0.011	0.009	0.014	0.010	0.007	0.006	0.005	0.007	0.004	0.008	0.014	0.004	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l	0.006	0.005	0.006	0.007	0.006	0.005	0.004	0.003	0.003	0.008	0.004	0.008	0.008	0.003	0.005
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.007	0.008	0.014	0.012	0.018	0.013	0.010	0.009	0.007	0.009	0.006	0.011	0.018	0.006	0.010
トリクロロ酢酸	mg/l	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.002	0.005	0.003	0.005	0.005	0.002	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	0.03	< 0.01	0.01
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	6.6	6.8	6.3	6.4	5.9	6.1	6.7	6.9	6.6	6.6	6.7	6.2	6.9	5.9	6.5
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	8.5	7.7	6.9	6.9	7.1	7.0	8.0	8.9	8.7	9.1	9.0	7.9	9.1	6.9	8.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	20.3	18.8	18.1	19.4	29.3	16.3	19.8	23.2	22.1	20.7	19.5	19.6	29.3	16.3	20.6
蒸発残留物	mg/l	52	43	46	45	63	43	52	55	54	50	48	42	63	42	49
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.5	0.7
pH値		7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/l			< 0.0001		< 0.0001								< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ニッケル及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
1,2−ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004		< 0.0004								< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
トルエン	mg/l			< 0.02		< 0.02								< 0.02	< 0.02	< 0.02
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l			< 0.008		< 0.008								< 0.008	< 0.008	< 0.008
ジクロロアセトニトリル	mg/l			0.002		0.001								0.002	0.001	0.002
抱水クロラール	mg/l			0.003		0.003								0.003	0.003	0.003
農薬類				0.00		0.00								0.00	0.00	0.00
残留塩素	mg/l	0.5	0.4	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.4	0.6
遊離炭酸	mg/l			1.5		1.5								1.5	1.5	1.5
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l			< 0.002		< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l			1.2		1.6								1.6	1.2	1.4
腐食性(ランゲリア指数)				−2.0		−1.5								−1.5	−2.0	−1.8
従属栄養細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,1−ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
総アルカリ度	mg/l	16.0	16.0	15.0	16.5	24.0	14.5	17.0	19.5	18.0	18.0	17.5	17.0	24.0	14.5	17.4

音羽供給点

		平成30年 4月10日	5月7日	6月5日	7月3日	8月2日	9月12日	10月10日	11月13日	12月4日	平成31年 1月8日	2月13日	3月12日	最高	最低	平均
水温	℃	14.4	18.4	19.1	22.7	25.5	22.4	21.4	16.1	13.7	7.2	7.3	10.7	25.5	7.2	16.6
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l										< 0.00005					< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.12			0.18			0.29			0.24			0.29	0.12	0.21
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.03			0.04			0.05			0.02			0.05	0.02	0.04
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.005			0.009			0.008			0.007			0.009	0.005	0.007
ジクロロ酢酸	mg/l	0.006			0.007			0.004			0.008			0.008	0.004	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.007			0.012			0.011			0.009			0.012	0.007	0.010
トリクロロ酢酸	mg/l	0.004			0.004			0.003			0.005			0.005	0.003	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002			0.003			0.003			0.002			0.003	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01			0.02			0.02			< 0.01			0.02	< 0.01	0.01
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	6.5			6.4			6.7			6.5			6.7	6.4	6.5
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	8.5	7.4	7.0	6.9	7.1	7.0	8.1	9.1	8.7	8.9	9.0	7.9	9.1	6.9	8.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	20.4			19.6			19.9			21.4			21.4	19.6	20.3
蒸発残留物	mg/l	52			47			56			47			56	47	51
陰イオン界面活性剤	mg/l										< 0.02					< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l										< 0.0005					< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.5	0.6
pH値		7.4	7.5	7.5	7.3	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.3	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.4	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

小坂井供給点

		平成30年 4月10日	5月7日	6月5日	7月3日	8月2日	9月12日	10月10日	11月13日	12月4日	平成31年 1月8日	2月13日	3月12日	最高	最低	平均
水温	℃	15.0	18.6	19.3	22.8	25.8	23.3	21.8	16.6	13.6	7.8	7.7	11.2	25.8	7.7	17.0
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005														< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.11			0.18			0.29			0.24			0.29	0.11	0.21
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.03			0.04			0.04			< 0.02			0.04	< 0.02	0.03
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.007			0.012			0.012			0.011			0.012	0.007	0.011
ジクロロ酢酸	mg/l	0.006			0.003			0.003			0.005			0.006	0.003	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.010			0.015			0.016			0.014			0.016	0.010	0.014
トリクロロ酢酸	mg/l	0.005			0.006			0.006			0.006			0.006	0.005	0.006
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.003			0.003			0.004			0.003			0.004	0.003	0.003
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01			0.02			0.02			< 0.01			0.02	< 0.01	0.01
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	6.5			6.3			6.8			6.5			6.8	6.3	6.5
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	8.5	7.8	7.0	6.7	7.1	7.1	8.0	9.0	9.1	8.9	9.2	8.0	9.2	6.7	8.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	21.3			19.6			19.7			21.7			21.7	19.6	20.6
蒸発残留物	mg/l	55			50			57			46			57	46	52
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02														< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005														< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.5	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.5	0.6
pH値		7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

御津供給点

		平成30年 4月10日	5月7日	6月5日	7月3日	8月2日	9月12日	10月10日	11月13日	12月4日	平成31年 1月8日	2月13日	3月12日	最高	最低	平均
水温	℃	14.8	18.3	18.7	22.6	25.3	23.1	21.6	16.4	13.5	7.7	7.7	11.1	25.3	7.7	16.7
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005											< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.11			0.19			0.30			0.24			0.30	0.11	0.21
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.03			0.04			0.04			< 0.02			0.04	< 0.02	0.03
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.008			0.013			0.013			0.012			0.013	0.008	0.012
ジクロロ酢酸	mg/l	0.007			0.008			0.005			0.008			0.008	0.005	0.007
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.011			0.017			0.018			0.015			0.018	0.011	0.015
トリクロロ酢酸	mg/l	0.006			0.007			0.006			0.007			0.007	0.006	0.007
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.003			0.004			0.005			0.003			0.005	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01			0.02			0.02			< 0.01			0.02	< 0.01	0.01
鉄及びその化合物	mg/l	0.02	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	6.4			6.6			6.8			6.5			6.8	6.4	6.6
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	8.4	7.9	6.9	7.1	7.0	7.0	8.0	9.0	9.2	9.0	9.1	8.0	9.2	6.9	8.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	21.2			18.7			19.7			21.5			21.5	18.7	20.3
蒸発残留物	mg/l	52			46			58			47			58	46	51
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02											< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005											< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.5	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8	0.5	0.6
pH値		7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

蒲郡第3供給点

		平成30年 4月10日	5月7日	6月5日	7月3日	8月2日	9月12日	10月10日	11月13日	12月4日	平成31年 1月8日	2月13日	3月12日	最高	最低	平均
水温	℃	15.7	17.4	19.9	25.2	24.7	23.7	22.1	17.6	13.1	7.6	7.6	10.9	25.2	7.6	17.1
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l							< 0.00005								< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.11			0.18			0.30			0.24			0.30	0.11	0.21
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.03			0.05			0.04			< 0.02			0.05	< 0.02	0.03
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.009			0.014			0.013			0.012			0.014	0.009	0.012
ジクロロ酢酸	mg/l	0.007			0.007			0.004			0.007			0.007	0.004	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.012			0.018			0.018			0.015			0.018	0.012	0.016
トリクロロ酢酸	mg/l	0.007			0.007			0.007			0.007			0.007	0.007	0.007
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.003			0.004			0.005			0.003			0.005	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01			0.02			0.02			< 0.01			0.02	< 0.01	0.01
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	6.4			6.4			6.9			6.5			6.9	6.4	6.6
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	8.5	8.0	7.0	6.8	7.0	7.0	8.0	9.0	9.3	8.9	9.1	8.0	9.3	6.8	8.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	21.3			19.3			19.6			21.6			21.6	19.3	20.5
蒸発残留物	mg/l	51			49			63			49			63	49	53
陰イオン界面活性剤	mg/l							< 0.02								< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000003	0.000003	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000003	< 0.000001	< 0.000001
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l							< 0.0005								< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	0.5	0.6
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

蒲郡高区供給点

		平成30年 4月10日	5月7日	6月5日	7月3日	8月2日	9月12日	10月10日	11月13日	12月4日	平成31年 1月8日	2月13日	3月12日	最高	最低	平均
水温	℃	15.4	17.3	19.8	26.0	24.5	23.9	22.1	17.8	13.3	8.0	8.0	10.9	26.0	8.0	17.3
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	<0.00005														<0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.11			0.19			0.31			0.24			0.31	0.11	0.21
フッ素及びその化合物	mg/l	<0.05			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/l	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/l	0.03			0.06			0.04			<0.02			0.06	<0.02	0.03
クロロ酢酸	mg/l	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/l	0.009			0.014			0.014			0.013			0.014	0.009	0.013
ジクロロ酢酸	mg/l	0.007			0.005			0.003			0.007			0.007	0.003	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l	<0.001			<0.001			0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.013			0.018			0.020			0.016			0.020	0.013	0.017
トリクロロ酢酸	mg/l	0.007			0.008			0.007			0.008			0.008	0.007	0.008
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.004			0.004			0.005			0.003			0.005	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02			0.02			0.02			<0.01			0.02	<0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	mg/l	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	6.4			6.3			6.9			6.5			6.9	6.3	6.5
マンガン及びその化合物	mg/l	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	mg/l	8.4	7.8	7.0	6.8	6.8	7.2	8.1	8.9	9.3	8.8	9.1	8.1	9.3	6.8	8.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	21.8			19.5			19.6			21.7			21.8	19.5	20.7
蒸発残留物	mg/l	51			55			64			48			64	48	55
陰イオン界面活性剤	mg/l	<0.02														<0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000003	0.000003	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000003	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/l	<0.0005														<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	0.5	0.6
pH値		7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l			0.002		0.001								0.002	0.001	0.002
抱水クロラール	mg/l			0.004		0.004								0.004	0.004	0.004
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml			0		0								0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

蒲郡低区供給点

		平成30年 4月10日	5月7日	6月5日	7月3日	8月2日	9月12日	10月10日	11月13日	12月4日	平成31年 1月8日	2月13日	3月12日	最高	最低	平均
水温	℃	15.3	17.3	19.8	25.4	24.6	23.8	22.1	17.7	13.4	7.9	7.9	10.9	25.4	7.9	17.2
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l										< 0.00005					< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.11			0.18			0.30			0.24			0.30	0.11	0.21
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.03			0.06			0.05			0.02			0.06	0.02	0.04
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.010			0.015			0.014			0.013			0.015	0.010	0.013
ジクロロ酢酸	mg/l	0.007			0.006			0.003			0.007			0.007	0.003	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			0.001			< 0.001			0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.014			0.019			0.020			0.017			0.020	0.014	0.018
トリクロロ酢酸	mg/l	0.007			0.008			0.007			0.008			0.008	0.007	0.008
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.004			0.004			0.005			0.004			0.005	0.004	0.004
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01			0.02			0.02			< 0.01			0.02	< 0.01	0.01
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	6.4			6.4			6.9			6.5			6.9	6.4	6.6
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	8.4	7.9	7.0	6.8	6.9	7.1	8.1	9.0	9.3	8.9	9.1	8.1	9.3	6.8	8.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	21.6			19.5			19.7			21.7			21.7	19.5	20.6
蒸発残留物	mg/l	52			54			65			46			65	46	54
陰イオン界面活性剤	mg/l										< 0.02					< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l										< 0.0005					< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	0.5	0.6
pH値		7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

豊橋南部浄水場浄水

		平成30年 4月9日	5月8日	6月4日	7月2日	8月7日	9月11日	10月9日	11月12日	12月3日	平成31年 1月7日	2月12日	3月11日	最高	最低	平均
水温	℃	12.6	15.3	18.8	22.0	25.0	23.6	22.6	17.8	14.6	8.7	7.2	10.4	25.0	7.2	16.6
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.17	0.18	0.14	0.13	0.10	0.24	0.25	0.13	0.12	0.08	0.12	0.11	0.25	0.08	0.15
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.04	0.06	0.04	0.07	0.10	0.08	0.05	0.08	0.02	0.04	0.03	0.04	0.10	0.02	0.05
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.004	0.007	0.008	0.008	0.011	0.008	0.008	0.004	0.004	0.002	0.003	0.004	0.011	0.002	0.006
ジクロロ酢酸	mg/l	0.004	0.007	0.006	0.007	0.004	0.004	0.003	< 0.002	< 0.002	0.003	0.002	0.003	0.007	< 0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.006	0.009	0.011	0.010	0.014	0.011	0.011	0.006	0.006	0.003	0.005	0.006	0.014	0.003	0.008
トリクロロ酢酸	mg/l	0.004	0.005	0.005	0.004	0.005	0.003	0.003	0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.003	0.005	< 0.002	0.003
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.001	0.002
ブロモホルム	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01	< 0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	< 0.01	0.01	0.02	< 0.01	0.01
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.8	5.8	5.5	5.5	5.4	5.6	5.9	6.2	6.0	5.9	6.3	6.1	6.3	5.4	5.8
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.4	4.0	3.6	3.4	3.3	6.4	4.3	4.9	4.8	5.1	5.3	5.2	6.4	3.3	4.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	21.4	20.4	19.1	18.6	18.7	17.4	19.9	21.5	20.2	19.6	19.9	19.1	21.5	17.4	19.7
蒸発残留物	mg/l	50	41	46	43	40	41	50	51	48	40	44	39	51	39	44
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.7	0.5	0.7	0.6	0.7	0.7	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	0.5	0.7
pH値		7.4	7.4	7.5	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/l			< 0.0001		< 0.0001								< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ニッケル及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004		< 0.0004								< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
トルエン	mg/l			< 0.02		< 0.02								< 0.02	< 0.02	< 0.02
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l			< 0.008		< 0.008								< 0.008	< 0.008	< 0.008
ジクロロアセトニトリル	mg/l			0.002		0.001								0.002	0.001	0.002
抱水クロラール	mg/l			0.004		0.002								0.004	0.002	0.003
農薬類				0.00		0.00								0.00	0.00	0.00
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6
遊離炭酸	mg/l			1.5		1.0								1.5	1.0	1.3
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l			< 0.002		< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l			1.2		1.8								1.8	1.2	1.5
腐食性(ランゲリア指数)				−2.0		−2.2								−2.0	−2.2	−2.1
従属栄養細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
総アルカリ度	mg/l	14.5	16.0	15.0	14.5	14.5	14.5	14.5	17.0	16.0	15.5	16.0	16.0	17.0	14.5	15.3

豊橋第3供給点

		平成30年 4月9日	5月8日	6月4日	7月2日	8月1日	9月11日	10月9日	11月12日	12月3日	平成31年 1月7日	2月12日	3月11日	最高	最低	平均
水温	℃	12.1	14.6	19.6	23.1	23.6	24.2	21.9	18.1	13.7	7.5	6.4	9.9	24.2	6.4	16.2
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l												< 0.00005			< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.14			0.23			0.12			0.11	0.23	0.11	0.15
フッ素及びその化合物	mg/l			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.03			0.07			0.03			0.03	0.07	0.03	0.04
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.008			0.008			0.004			0.005	0.008	0.004	0.006
ジクロロ酢酸	mg/l			0.005			0.004			< 0.002			0.003	0.005	< 0.002	0.003
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.010			0.011			0.006			0.007	0.011	0.006	0.009
トリクロロ酢酸	mg/l			0.004			0.003			< 0.002			0.003	0.004	< 0.002	0.003
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.002			0.003			0.002			0.002	0.003	0.002	0.002
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.02			0.01			0.01	0.02	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.4			5.4			5.8			6.1	6.1	5.4	5.7
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.7	4.0	3.5	3.4	5.9	5.9	4.3	4.9	4.8	5.1	5.4	5.2	5.9	3.4	4.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			19.3			17.6			20.2			19.8	20.2	17.6	19.2
蒸発残留物	mg/l			38			46			43			37	46	37	41
陰イオン界面活性剤	mg/l												< 0.02			< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l												< 0.0005			< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.8	0.7	0.8	0.7	0.6	0.6	0.8	0.5	0.6	0.6	0.6	0.9	0.9	0.5	0.7
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

田原供給点

		平成30年 4月9日	5月8日	6月4日	7月2日	8月1日	9月11日	10月9日	11月12日	12月3日	平成31年 1月7日	2月12日	3月11日	最高	最低	平均
水温	℃	12.1	14.6	19.3	23.7	23.8	24.9	22.2	18.2	14.1	8.1	6.7	10.0	24.9	6.7	16.5
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l			< 0.00005												< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.15			0.21			0.12			0.11	0.21	0.11	0.15
フッ素及びその化合物	mg/l			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.04			0.07			0.03			0.03	0.07	0.03	0.04
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.012			0.012			0.006			0.006	0.012	0.006	0.009
ジクロロ酢酸	mg/l			0.006			0.004			< 0.002			0.004	0.006	< 0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.016			0.016			0.009			0.009	0.016	0.009	0.013
トリクロロ酢酸	mg/l			0.007			0.006			0.003			0.004	0.007	0.003	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.004			0.004			0.003			0.003	0.004	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.02			0.01			0.01	0.02	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.6			5.5			6.0			6.1	6.1	5.5	5.8
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.6	4.2	3.7	3.6	5.0	3.9	4.4	4.9	4.9	5.1	5.4	5.2	5.4	3.6	4.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			18.8			18.1			20.1			20.0	20.1	18.1	19.3
蒸発残留物	mg/l			40			44			45			40	45	40	42
陰イオン界面活性剤	mg/l			< 0.02												< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l			< 0.0005												< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	0.5	0.7
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

赤羽根供給点

		平成30年 4月9日	5月8日	6月4日	7月2日	8月1日	9月11日	10月9日	11月12日	12月3日	平成31年 1月7日	2月12日	3月11日	最高	最低	平均
水温	℃	13.0	15.2	19.3	23.0	23.9	25.5	22.5	18.6	14.7	9.2	7.4	10.3	25.5	7.4	16.9
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)	(–)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l						< 0.00005									< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.14			0.22			0.12			0.10	0.22	0.10	0.15
フッ素及びその化合物	mg/l			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.03			0.07			0.02			0.03	0.07	0.02	0.04
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.014			0.015			0.008			0.008	0.015	0.008	0.011
ジクロロ酢酸	mg/l			0.003			0.003			< 0.002			0.004	0.004	< 0.002	0.003
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.018			0.019			0.011			0.011	0.019	0.011	0.015
トリクロロ酢酸	mg/l			0.008			0.007			0.004			0.004	0.008	0.004	0.006
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.004			0.004			0.003			0.003	0.004	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.02			0.01			0.01	0.02	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.5			5.7			6.0			6.1	6.1	5.5	5.8
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.9	4.2	3.7	3.5	6.4	3.7	4.4	4.9	4.9	5.1	5.4	5.2	6.4	3.5	4.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			19.0			18.5			20.5			20.4	20.5	18.5	19.6
蒸発残留物	mg/l			40			46			47			38	47	38	43
陰イオン界面活性剤	mg/l						< 0.02									< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000002	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l						< 0.0005									< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.8	0.7	0.7	0.6	0.8	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	0.5	0.7
pH値		7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

渥美供給点

		平成30年 4月9日	5月8日	6月4日	7月2日	8月1日	9月11日	10月9日	11月12日	12月3日	平成31年 1月7日	2月12日	3月11日	最高	最低	平均
水温	℃	13.9	15.9	19.4	23.1	24.1	25.8	22.7	19.0	15.5	10.2	8.3	10.9	25.8	8.3	17.4
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l									< 0.00005						< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.14			0.22			0.12			0.11	0.22	0.11	0.15
フッ素及びその化合物	mg/l			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4−ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.04			0.08			0.03			0.04	0.08	0.03	0.05
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.016			0.018			0.009			0.009	0.018	0.009	0.013
ジクロロ酢酸	mg/l			< 0.002			0.003			< 0.002			0.003	0.003	< 0.002	< 0.002
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.021			0.023			0.013			0.013	0.023	0.013	0.018
トリクロロ酢酸	mg/l			0.009			0.007			0.004			0.005	0.009	0.004	0.006
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.005			0.005			0.004			0.004	0.005	0.004	0.005
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.02			0.01			0.01	0.02	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.5			5.8			6.1			6.1	6.1	5.5	5.9
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.7	4.3	3.8	3.6	6.4	3.8	4.5	5.0	5.0	5.1	5.4	5.3	6.4	3.6	4.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			19.3			18.7			20.9			20.7	20.9	18.7	19.9
蒸発残留物	mg/l			38			46			49			41	49	38	44
陰イオン界面活性剤	mg/l									< 0.02						< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2−メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l									< 0.0005						< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	0.5	0.7
pH値		7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2−ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2−エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l			0.002		0.001								0.002	0.001	0.002
抱水クロラール	mg/l			0.006		0.003								0.006	0.003	0.005
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1−トリクロロエタン	mg/l															
メチル−t−ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml			0		0								0	0	0
1,1−ジクロロエチレン	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

３　工業用水毎月検査

(1)工業用水精密検査

		尾張東部 浄水場(東郷)配水	上野 浄水場配水	知多 浄水場配水	尾張西部 浄水場配水	安城 浄水場配水	豊橋南部 浄水場配水	蒲郡 浄水場(工水)配水
採水日		11月7日	11月12日	11月12日	11月5日	11月7日	11月12日	11月13日
天候前日		雨のち晴	晴	晴	曇一時雨	雨のち晴	晴	晴一時雨
天候当日		晴	晴	晴	曇一時雨	晴	晴	曇時々晴
気温	℃	21.0	17.0	19.0	22.5	21.0	18.0	16.5
水温	℃	15.4	15.4	16.5	15.8	16.5	19.0	17.2
一般細菌	個/ml	110	140	640	1,500	230	17	34
大腸菌(MPN)	MPN/dl	2.0	5.2	3.1	5.2	23	0.0	1.0
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.15	0.15	0.14	0.17	0.32	0.17	0.61
フッ素及びその化合物	mg/l	0.10	0.09	0.09	0.10	< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.62	0.46	0.11	0.20	0.23	0.11	0.26
鉄及びその化合物	mg/l	0.14	0.13	0.13	0.01	0.02	< 0.01	0.01
溶存鉄	mg/l	0.02	0.01	0.04	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	4.4	4.3	3.8	7.6	5.6	4.5	5.6
マンガン及びその化合物	mg/l	0.015	0.011	0.012	0.006	0.007	0.002	0.007
溶存マンガン	mg/l	0.007	0.002	0.001	0.006	0.006	0.002	0.007
塩化物イオン	mg/l	3.8	2.9	2.6	7.3	3.4	4.5	7.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	19.1	19.0	17.7	26.3	19.2	20.3	26.4
蒸発残留物	mg/l	51	51	49	64	50	46	62
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000003	0.000007	0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.7	0.8	0.8	0.9	0.8	0.7	0.7
pH値		7.4	7.3	7.4	7.3	7.1	7.1	7.2
臭気		厨芥臭	藻臭	藻臭	木材臭	厨芥臭	厨芥臭	藻臭
臭気強度(TON)								
色度	度	1.7	1.7	2.9	1.0	0.9	0.9	0.9
濁度	度	2.9	2.3	3.1	0.3	0.7	0.2	0.2
電気伝導度	mS/m	6.9	6.5	6.2	10.0	7.3	7.1	9.0
総アルカリ度	mg/l	17.0	17.0	17.5	18.5	15.5	14.0	19.5

(2)工業用水毎月検査

尾張東部浄水場(東郷)配水

		平成30年 4月16日	5月14日	6月4日	7月11日	8月2日	9月3日	10月10日	11月7日	12月3日	平成31年 1月16日	2月5日	3月12日	最高	最低	平均
気温	℃	18.0	23.0	27.0	31.0	37.0	27.5	25.0	21.0	12.5	9.5	13.0	16.0	37.0	9.5	21.7
水温	℃	13.1	16.0	18.9	22.2	26.4	25.0	20.2	15.4	11.8	5.7	6.4	9.7	26.4	5.7	15.9
鉄及びその化合物	mg/l	0.12	0.11	0.07	0.19	0.09	0.25	0.12	0.14	0.08	0.09	0.10	0.09	0.25	0.07	0.12
溶存鉄	mg/l	0.03	0.03	0.03	＜0.01	0.02	0.02	＜0.01	0.02	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	0.03	＜0.01	0.01
マンガン及びその化合物	mg/l	0.020	0.020	0.019	0.021	0.023	0.025	0.023	0.015	0.010	0.012	0.015	0.014	0.025	0.010	0.018
溶存マンガン	mg/l	0.005	0.009	0.009	0.012	0.012	0.015	0.013	0.007	0.005	0.002	0.004	0.003	0.015	0.002	0.008
塩化物イオン	mg/l	2.8	2.0	2.5	3.0	2.9	3.2	2.7	3.8	5.1	4.3	5.3	5.0	5.3	2.0	3.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	16.2	13.5	17.1	13.8	18.6	15.5	14.2	19.1	22.6	20.2	22.8	22.3	22.8	13.5	18.0
蒸発残留物	mg/l	39	34	43	43	53	53	43	51	62	53	58	53	62	34	49
pH値		7.5	7.3	7.4	7.1	7.3	7.2	7.3	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.1	7.4
濁度	度	3.8	3.0	1.2	5.4	2.2	6.7	3.1	2.9	1.9	2.4	2.7	2.5	6.7	1.2	3.2
電気伝導度	mS/m	5.5	4.4	5.5	4.9	6.2	5.7	4.8	6.9	8.3	7.3	8.1	8.1	8.3	4.4	6.3
総アルカリ度	mg/l	14.5	12.5	16.0	11.5	16.5	13.0	12.5	17.0	19.5	18.5	19.5	21.5	21.5	11.5	16.0

上野浄水場配水

		平成30年 4月17日	5月15日	6月12日	7月9日	8月7日	9月5日	10月9日	11月12日	12月10日	平成31年 1月15日	2月12日	3月11日	最高	最低	平均
気温	℃	17.5	25.0	27.5	30.0	28.5	31.0	25.5	17.0	7.0	9.0	7.0	12.0	31.0	7.0	19.8
水温	℃	13.8	17.8	21.5	23.5	27.3	24.8	20.4	15.4	10.7	6.1	6.1	9.7	27.3	6.1	16.4
鉄及びその化合物	mg/l	0.09	0.10	0.08	0.07	0.10	0.03	0.03	0.13	0.09	0.07	0.07	0.08	0.13	0.03	0.08
溶存鉄	mg/l	0.02	0.03	0.02	＜0.01	0.02	＜0.01	＜0.01	0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	0.02	0.03	＜0.01	0.01
マンガン及びその化合物	mg/l	0.017	0.019	0.020	0.018	0.023	0.007	0.005	0.011	0.011	0.009	0.011	0.019	0.023	0.005	0.014
溶存マンガン	mg/l	0.008	0.011	0.006	0.007	0.002	0.004	0.004	0.002	0.003	0.002	0.004	0.010	0.011	0.002	0.005
塩化物イオン	mg/l	2.7	1.9	2.6	2.1	2.7	2.6	1.7	2.9	3.8	3.6	4.6	4.6	4.6	1.7	3.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	16.1	13.8	18.8	14.9	19.8	15.9	14.4	19.0	22.5	20.2	23.1	22.3	23.1	13.8	18.4
蒸発残留物	mg/l	42	34	49	39	49	48	40	51	57	51	58	58	58	34	48
pH値		7.3	7.2	7.3	7.0	7.2	7.0	7.1	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.0	7.3
濁度	度	2.1	2.0	1.2	1.6	1.9	0.8	0.8	2.3	2.5	1.8	1.8	2.4	2.5	0.8	1.8
電気伝導度	mS/m	5.7	4.9	6.3	5.5	6.5	6.4	5.3	6.5	8.1	7.4	8.5	8.1	8.5	4.9	6.6
総アルカリ度	mg/l	14.0	12.0	16.0	10.0	17.0	11.0	12.0	17.0	19.0	18.5	19.5	19.0	19.5	10.0	15.4

知多浄水場配水

		平成30年 4月17日	5月15日	6月12日	7月9日	8月7日	9月5日	10月9日	11月12日	12月10日	平成31年 1月15日	2月12日	3月11日	最高	最低	平均
気温	℃	14.5	27.0	27.0	33.0	31.5	34.0	26.5	19.0	9.0	9.0	8.0	15.5	34.0	8.0	21.2
水温	℃	14.7	17.9	21.8	24.8	28.8	26.5	22.0	16.5	10.7	7.3	6.3	9.7	28.8	6.3	17.3
鉄及びその化合物	mg/l	0.08	0.13	0.13	0.20	0.15	0.23	0.20	0.13	0.02	0.09	0.09	0.09	0.23	0.02	0.13
溶存鉄	mg/l	0.01	0.02	0.04	0.06	0.04	0.10	0.07	0.04	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	0.10	＜0.01	0.03
マンガン及びその化合物	mg/l	0.026	0.025	0.027	0.036	0.044	0.022	0.018	0.012	0.005	0.019	0.030	0.015	0.044	0.005	0.023
溶存マンガン	mg/l	0.011	0.003	0.003	0.004	0.003	0.005	0.003	0.001	0.003	0.010	0.024	0.007	0.024	0.001	0.006
塩化物イオン	mg/l	3.5	2.2	2.4	2.8	2.3	3.2	1.8	2.6	6.4	4.4	5.9	5.3	6.4	1.8	3.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	17.2	14.7	17.4	18.0	18.5	16.7	14.5	17.7	22.6	21.6	23.3	23.1	23.3	14.5	18.8
蒸発残留物	mg/l	43	37	45	47	46	55	41	49	58	55	61	55	61	37	49
pH値		7.3	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	7.1	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.0	7.2
濁度	度	3.1	3.4	3.5	4.7	3.8	5.6	5.7	3.1	0.6	2.3	2.3	2.3	5.7	0.6	3.4
電気伝導度	mS/m	6.1	5.0	5.8	6.0	6.0	5.8	6.3	6.2	8.3	7.6	8.6	8.6	8.6	5.0	6.7
総アルカリ度	mg/l	15.0	12.0	16.0	16.0	16.5	15.5	13.5	17.5	18.5	20.0	20.0	19.5	20.0	12.0	16.7

尾張西部浄水場配水

		平成30年 4月9日	5月14日	6月11日	7月9日	8月6日	9月3日	10月2日	11月5日	12月11日	平成31年 1月16日	2月5日	3月5日	最高	最低	平均
気温	℃	14.5	22.0	27.5	30.5	37.0	31.0	24.5	22.5	9.0	9.0	13.5	16.0	37.0	9.0	21.4
水温	℃	12.0	15.7	22.1	19.8	29.4	24.4	18.9	15.8	9.4	9.2	7.5	9.5	29.4	7.5	16.1
鉄及びその化合物	mg/l	0.02	0.02	0.01	0.02	＜0.01	0.01	0.03	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.03	＜0.01	0.02
溶存鉄	mg/l	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01
マンガン及びその化合物	mg/l	0.022	0.014	0.014	0.020	0.015	0.009	0.023	0.006	0.025	0.021	0.022	0.028	0.028	0.006	0.018
溶存マンガン	mg/l	0.021	0.014	0.014	0.019	0.013	0.008	0.022	0.006	0.024	0.021	0.021	0.026	0.026	0.006	0.017
塩化物イオン	mg/l	5.4	4.5	5.3	12	6.7	5.5	6.1	7.3	8.4	9.1	10	8.0	12	4.5	7.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	23.4	19.0	24.1	10.8	24.5	21.6	13.7	26.3	31.9	28.1	34.0	31.8	34.0	10.8	24.1
蒸発残留物	mg/l	57	45	59	43	61	61	45	64	80	73	82	79	82	43	62
pH値		7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3	7.4	7.2	7.3
濁度	度	0.4	0.4	0.3	0.7	0.3	0.5	0.9	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.9	0.3	0.5
電気伝導度	mS/m	8.2	6.8	8.7	9.2	9.7	8.1	6.3	10.0	12.1	11.8	13.5	11.8	13.5	6.3	9.7
総アルカリ度	mg/l	17.0	13.5	17.5	10.0	19.0	16.0	10.5	18.5	21.5	19.5	21.5	20.5	21.5	10.0	17.1

安城浄水場配水

		平成30年 4月16日	5月14日	6月4日	7月11日	8月2日	9月3日	10月10日	11月7日	12月3日	平成31年 1月8日	2月5日	3月12日	最高	最低	平均
気温	℃	20.0	26.0	27.5	33.5	39.0	29.5	23.5	21.0	17.0	13.0	13.0	13.0	39.0	13.0	23.0
水温	℃	14.4	16.5	20.8	22.0	28.0	24.9	19.7	16.5	11.9	6.6	7.2	10.9	28.0	6.6	16.6
鉄及びその化合物	mg/l	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.05	0.04	0.02	0.05	0.01	0.02
溶存鉄	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物	mg/l	0.015	0.018	0.011	0.008	0.018	0.010	0.006	0.007	0.012	0.013	0.016	0.013	0.018	0.006	0.012
溶存マンガン	mg/l	0.014	0.017	0.009	0.008	0.015	0.009	0.005	0.006	0.012	0.012	0.013	0.012	0.017	0.005	0.011
塩化物イオン	mg/l	4.3	2.3	3.1	2.2	3.2	2.8	2.4	3.4	4.6	4.2	6.1	5.1	6.1	2.2	3.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	20.2	15.2	18.7	14.6	18.5	15.8	15.0	19.2	22.3	22.5	24.0	23.3	24.0	14.6	19.1
蒸発残留物	mg/l	52	47	53	45	55	50	50	50	62	59	60	53	62	45	53
pH値		7.1	7.0	7.1	6.9	7.1	6.9	7.0	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	6.9	7.1
濁度	度	0.7	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.6	0.7	0.5	0.9	0.9	0.7	0.9	0.3	0.6
電気伝導度	mS/m	7.9	6.5	6.6	6.6	6.8	6.1	6.1	7.3	8.4	8.1	9.2	9.1	9.2	6.1	7.4
総アルカリ度	mg/l	15.0	12.0	15.0	11.5	15.5	11.5	12.5	15.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	11.5	15.5

豊橋南部浄水場配水

		平成30年 4月9日	5月8日	6月4日	7月2日	8月7日	9月11日	10月9日	11月12日	12月3日	平成31年 1月7日	2月12日	3月11日	最高	最低	平均
気温	℃	14.5	17.0	25.0	28.5	29.0	24.5	25.0	18.0	17.5	7.5	8.5	13.5	29.0	7.5	19.0
水温	℃	13.8	17.3	20.9	23.8	26.7	25.9	23.9	19.0	16.2	10.3	9.3	11.8	26.7	9.3	18.2
鉄及びその化合物	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
溶存鉄	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物	mg/l	0.002	0.003	0.002	0.005	0.002	0.008	0.004	0.002	0.001	<0.001	0.001	0.001	0.008	<0.001	0.003
溶存マンガン	mg/l	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.007	0.003	0.002	0.001	<0.001	0.001	0.001	0.007	<0.001	0.002
塩化物イオン	mg/l	4.2	3.6	3.2	3.0	2.9	3.3	3.9	4.5	4.5	4.8	5.0	4.8	5.0	2.9	4.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	21.1	19.0	17.8	17.7	17.9	17.8	18.9	20.3	19.3	19.5	19.8	19.2	21.1	17.7	19.0
蒸発残留物	mg/l	47	36	40	40	38	44	44	46	46	42	42	39	47	36	42
pH値		7.1	7.0	7.2	7.1	7.1	6.9	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	6.9	7.1
濁度	度	0.2	0.1	0.1	0.6	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.5	0.2	0.2	0.6	0.1	0.2
電気伝導度	mS/m	7.0	6.3	6.1	5.9	5.7	6.2	6.5	7.1	6.7	6.9	7.0	6.7	7.1	5.7	6.5
総アルカリ度	mg/l	14.5	13.0	13.0	13.0	13.0	10.5	11.5	14.0	14.0	13.5	15.0	14.5	15.0	10.5	13.3

蒲郡浄水場(工水)配水

		平成30年 4月10日	5月7日	6月5日	7月3日	8月2日	9月12日	10月10日	11月13日	12月4日	平成31年 1月8日	2月13日	3月12日	最高	最低	平均
気温	℃	19.0	19.0	26.0	28.0	33.0	23.0	25.0	16.5	17.0	8.5	8.0	11.0	33.0	8.0	19.5
水温	℃	14.6	18.1	20.9	23.3	27.0	22.8	22.8	17.2	15.6	9.3	8.6	12.2	27.0	8.6	17.7
鉄及びその化合物	mg/l	<0.01	<0.01	0.02	0.02	0.02	0.05	0.07	0.01	0.02	0.01	0.03	0.02	0.07	<0.01	0.02
溶存鉄	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物	mg/l	0.004	0.006	0.005	0.006	0.010	0.037	0.012	0.007	0.003	0.003	0.012	0.008	0.037	0.003	0.009
溶存マンガン	mg/l	0.004	0.005	0.005	0.004	0.007	0.031	0.005	0.007	0.003	0.003	0.011	0.007	0.031	0.003	0.008
塩化物イオン	mg/l	7.3	9.8	5.6	5.5	5.6	7.1	7.4	7.9	8.2	8.3	8.2	7.6	9.8	5.5	7.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	25.9	41.0	22.5	23.1	30.2	28.0	26.5	26.4	26.0	25.2	24.0	24.6	41.0	22.5	27.0
蒸発残留物	mg/l	61	77	60	51	67	67	67	62	62	58	59	50	77	50	62
pH値		7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.1	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.1	7.2
濁度	度	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.8	1.0	0.2	0.2	0.2	0.7	0.4	1.0	0.2	0.4
電気伝導度	mS/m	8.5	11.9	7.6	7.6	9.0	9.6	9.5	9.0	8.8	8.6	8.6	8.5	11.9	7.6	8.9
総アルカリ度	mg/l	17.5	22.5	16.5	17.0	23.0	19.5	18.5	19.5	18.5	18.0	18.0	18.5	23.0	16.5	18.9

4 貯水池試験

(1)貯水池等における水処理障害生物等の発生状況

		H16以前		H17		H18		H19		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29		H30		備　考
		種	障害	種	障害	種	障害	種	障害	種	障害	種	障害	種	障害	種	障害	種	障害	種	障害	種	障害	種	障害	種	障害	種	障害	種	障害	
木曽川水系	味噌川ダム																															
	牧尾ダム	Uro Per	臭気 赤潮																													
	岩屋ダム																															
	阿木川ダム	Per Fra Ast Ana	赤潮 水華 水華 臭気																													H18より曝気設備を9基設置
	愛知池	Per Pho Aul Ast	赤潮 臭気 ろ過 ろ過			Aul	ろ過	Ast Ana Aul	ろ過 臭気 ろ過	Ast Ana Aul	ろ過 臭気 ろ過	Ast Pho	ろ過 臭気	Uro Ana Per	臭気 臭気 臭気	Ast Ana	ろ過 臭気	Ast Ana	ろ過 臭気	Uro	臭気	Ast Uro Per	ろ過 臭気 赤潮	Uro	臭気	Ast Uro Ana	ろ過 臭気 臭気	Ast Per	ろ過 赤潮	Uro Ana	臭気 臭気	
	佐布里池	Uro Pho Ast	臭気 臭気 ろ過			Pho Ana Uro	臭気 臭気 臭気	Ast Pho Uro	ろ過 臭気 臭気	Aul Mic	ろ過 水華			Ast	ろ過	Ast Uro	ろ過 臭気	Ast Pho	ろ過 臭気	Uro	臭気	Ast	ろ過	Ast Uro	ろ過 臭気	Uro Ast	臭気 ろ過	Ast Uro	ろ過 臭気	Ast Uro	ろ過 臭気	
	入鹿池					Pho	臭気	Pho	臭気	放	臭気	放 Ana Mic Pho	臭気 臭気 水華 臭気	放 Uro Ana	臭気 臭気 臭気	Uro Syn 放	臭気 臭気 臭気	Ana 放	臭気 臭気	Ana 放	臭気 臭気	Ana Pho	臭気 臭気	Ana 放 Uro	臭気 臭気 臭気	Uro Ana	臭気 臭気	Uro Pho Ana	臭気 臭気 臭気	Uro Pho Ana 放	臭気 臭気 臭気 臭気	
矢作川水系	矢作ダム	Per Uro Ast	赤潮 臭気 臭気											Ast	ろ過	Ast	ろ過					Ast Uro	ろ過 臭気					Uro	臭気	Fra Ast	ろ過 ろ過	
	羽布ダム	Syn Pho Ana Ast	ろ過 臭気 臭気 臭気					Ana	臭気			Ana	臭気	Ast Ana Aph	ろ過 臭気 水華			Ana	臭気	Ana Osc	臭気 臭気	Ast Ana	ろ過 臭気					Ana	臭気			S63より空気揚水筒設置
豊川水系	宇連ダム	Uro	臭気									Uro	臭気	Uro	臭気	Uro	臭気			Uro	臭気	Uro	臭気	Uro	臭気	Uro	臭気	Uro	臭気			
	大島ダム																															
	駒場池	Uro Per Ospl Pho	臭気 赤潮 臭気 臭気	Uro Ospl	臭気 臭気	Uro	臭気	Uro	臭気	Uro	臭気	Uro	臭気	Uro Per	臭気 赤潮	Uro	臭気	Uro Per	臭気 赤潮	Uro	臭気	Uro Ast	臭気 ろ過	Uro	臭気	Uro	臭気	Uro Osc	臭気 臭気	Uro	臭気	
	三ツ口池	Uro Pho	臭気 臭気			Uro	臭気					Uro	臭気	Uro	臭気	Uro Osc	臭気 臭気	Uro Osc	臭気 臭気	Uro	臭気	Uro Osc	臭気 臭気	Uro	臭気	Uro Osc	臭気 臭気	Uro	臭気	Uro Pho	臭気 臭気	
	万場調整池	Xan Uro Ana Cos Pho	緑変 臭気 臭気 通過 臭気			Ana	臭気	Ana	臭気	Ana Sta	臭気 ろ過	Uro Ana	臭気 臭気	Uro Fra	臭気 ろ過	Uro	臭気	Aul	ろ過	Sta	ろ過	Ana	臭気	Sta	ろ過	Clo	ろ過			Ana Cos Fra	臭気 通過 ろ過	

注：水処理障害生物種等の略号は以下のとおり。また、下線は下流浄水場にて処理を実施したものを示す。

Ana: *Anabaena spiroides, A.*sp.　Cos: *Cosmarium* sp.　Ospl: *Oscillatoria splendida*　Sye: *Synedra acus*　Clo: *Closterium aciculare*　Sta: *Staurastrum* sp.

Ast: *Asterionella formosa*　Fra: *Fragilaria crotonensis*　Per: *Peridinium* sp.　Syn: *Synura* sp.　Osc: *Oscillatoria* sp.(付着性含)　Xan: *Xantidium concinum*

Aul: *Aulacoseira granulata*　Mic: *Microcystis* sp.　Pho: *Phormidium tenue*　Uro: *Uroglena americana*　放: 放線菌

(2)貯水池水質概況

平成30年度木曽川水系

	味噌川ダム・牧尾ダム・岩屋ダム	阿木川ダム	入鹿池	愛知池	佐布里池
4月			(4月10日採水：貯水量1,524万m3、貯水率100%) 表層の臭気は藻臭であったが、ネットサンプルで生ぐさ臭原因種である黄金藻類の*Uroglena americana*がわずかに確認された。	(4月16日採水：貯水量820万m3、貯水率91%) 特に問題となる項目はなかった。	(4月17日採水：貯水量367万m3、貯水率73%) 表層でろ過閉塞原因種である珪藻類の*Asterionella formosa*が7,120細胞/ml計数された。また、表層で生ぐさ臭50度が感じられ、生ぐさ臭原因種である黄金藻類の*Uroglena americana*が7群体/ml確認された。
5月		(5月16日採水：貯水量3,210万m3、貯水率73%) 特に問題となる項目はなかった。		(5月14日採水：貯水量815万m3、貯水率91%) 表層で生ぐさ臭5度が感じられ、原因種である黄金藻類の*Uroglena americana*が5群体/ml計数された。	(5月15日採水：貯水量408万m3、貯水率82%) 表層の臭気は藻臭であったが、ネットサンプルで*U. americana*がわずかに確認された。
6月				(6月4日採水：貯水量809万m3、貯水率90%) 表層の臭気は藻臭であったが、ネットサンプルで生ぐさ臭原因種の*U. americana*が確認された。	(6月12日採水：貯水量397万m3、貯水率79%) 特に問題となる項目はなかった。
7月		(7月10日採水：貯水量2,750万m3、貯水率62%) 特に問題となる項目はなかった。		(7月9日採水：貯水量772万m3、貯水率86%) 6月下旬から藍藻類の*Anabaena* spp.によるカビ臭が発生しており、7月2日にジェオスミン22ng/Lとピークになり、定期採水ではジェオスミン4ng/Lに減少した。7月17日の臨時採水では表層の*Anabaena* spp.はみられなくなり、ジェオスミンも2ng/Lとなり終息した。定期採水時、表層のpH値が9.3であったが、特に問題はなかった。	(7月9日採水：貯水量407万m3、貯水率81%) 特に問題となる項目はなかった。
8月	味噌川ダム(8月6日採水：貯水量4,147万m3、貯水率75%) 特に問題となる項目はなかった。 牧尾ダム(8月6日採水：貯水量4,890万m3、貯水率72%) 特に問題となる項目はなかった。		(8月7日採水：貯水量1,169万m3、貯水率77%) カビ臭が表層で1度、中層で5度感じられ、2-MIBが表層で3ng/L、中層で15ng/L検出された。原因となる藻類は確認されなかった。	(8月7日採水：貯水量748万m3、貯水率83%) カビ臭物質の2-MIBが表層で4ng/L、底層で2ng/L検出されたが、臭気は藻臭であった。8月13日の臨時採水では、表層でカビ臭1度が感じられ、2-MIBが3ng/Lであった。8月20日には、臭気は藻臭で、2-MIBは1ng/Lに減少していた。なお、いずれの採水においても、原因となる藻類は確認されなかった。	(8月7日採水：貯水量391万m3、貯水率78%) 表層のpH値が9.3であったが、特に問題はなかった。
9月			(9月10日採水：貯水量601万m3、貯水率40%) 表層および中層でカビ臭、底層で腐敗臭が感じられ、カビ臭物質の2-MIBが表層で10ng/L、底層で32ng/L検出された。カビ臭物質は底層側ほど高濃度であるため、放線菌由来と思われる。また、表層では藍藻類の*Phormidium* sp.が7糸状体/ml計数された。	(9月3日採水：貯水量771万m3、貯水率86%) 特に問題となる項目はなかった。	(9月5日採水：貯水量414万m3、貯水率83%) 特に問題となる項目はなかった。
10月	岩屋ダム(10月4日採水：貯水量8,744万m3、貯水率58%) 特に問題となる項目はなかった。			(10月10日採水：貯水量793万m3、貯水率88%) 表層のpH値が8.9であったが、特に問題はなかった。	(10月9日採水：貯水量410万m3、貯水率82%) 特に問題となる項目はなかった。
11月		(11月7日採水：貯水量2,850万m3、貯水率65%) 特に問題となる項目はなかった。	(11月6日採水：貯水量919万m3、貯水率61%) 全層でカビ臭が感じられ、カビ臭物質のジェオスミンが検出された。カビ臭原因種と見られる*Anabaena* spp.が全層で確認されており、表層では39糸状体/mlが計数された。	(11月5日採水：貯水量791万m3、貯水率88%) 特に問題となる項目はなかった。	(11月12日採水：貯水量382万m3、貯水率76%) 特に問題となる項目はなかった。
12月				(12月3日採水：貯水量819万m3、貯水率91%) 特に問題となる項目はなかった。	(12月10日採水：貯水量406万m3、貯水率81%) 特に問題となる項目はなかった。
1月				(1月16日採水：貯水量765万m3、貯水率85%) ネットサンプルで*U. americana*がみられたが、臭気は藻臭で問題はなかった。	
2月				(2月5日採水：貯水量785万m3、貯水率87%) ネットサンプルで*U. americana*がみられたが、臭気は藻臭で問題はなかった。	
3月		(3月5日採水：貯水量2,027万m3、貯水率46%) 特に問題となる項目はなかった。		(3月11日採水：貯水量782万m3、貯水率87%) ネットサンプルで*U. americana*がみられたが、臭気は藻臭で問題はなかった。	

平成30年度矢作川水系

	矢作ダム	羽布ダム
4月	(4月16日採水：貯水量5,030万m3、貯水率77%) 特に問題となる項目はなかった。	
5月		(5月9日採水：貯水量1,788万m3、貯水率97%) 特に問題となる項目はなかった。
6月	(6月5日採水：貯水量4,190万m3、貯水率84%) 表層でろ過閉塞原因種である珪藻類の*Fragilaria crotonensis*が1,687細胞/ml、*Asterionella formosa*が5,985細胞/mlに計数された。	
7月		(7月4日採水：貯水量1,712万m3、貯水率93%) 表層でpH値が8.9であったが、特に問題はなかった。
8月		
9月		
10月	(10月3日採水：貯水量3,100万m3、貯水率62%) 特に問題となる項目はなかった。	
11月		(11月5日採水：貯水量1,236万m3、貯水率67%) 特に問題となる項目はなかった。
12月		
1月	(1月7日採水：貯水量2,300万m3、貯水率35%) 特に問題となる項目はなかった。	
2月		(2月6日採水：貯水量973万m3、貯水率53%) 特に問題となる項目はなかった。
3月		

平成30年度豊川水系

	宇連ダム	大島ダム	駒場池	三ツ口池	万場調整池
4月	(4月17日採水：貯水量2,824万m3、貯水率99%) 特に問題となる項目はなかった。	(4月17日採水：貯水量1,130万m3、貯水率100%) 特に問題となる項目はなかった。	(4月10日採水：貯水量66万m3、貯水率83%) 生ぐさ臭が表層で100度、底層で50度感じられ、生ぐさ臭原因種である黄金藻類の*Uroglena americana*がそれぞれ58群体/ml、14群体/ml計数された。	(4月9日採水：貯水量20万m3、貯水率100%) 表層でカビ臭1度が感じられ、カビ臭物質のジェオスミンが7ng/L検出されたが、表層およびネットサンプルに原因となる生物は見られなかった。	(4月9日採水：貯水量478万m3、貯水率96%) 特に問題となる項目はなかった。
5月			(5月15日採水：貯水量63万m3、貯水率79%) 生ぐさ臭が表層で10度、底層で1度感じられ、*U. americana*がそれぞれ10群体/ml、1群体/ml計数された。	(5月8日採水：貯水量20万m3、貯水率100%) 特に問題となる項目はなかった。	(5月8日採水：貯水量496万m3、貯水率99%) 特に問題となる項目はなかった。
6月			(6月5日採水：貯水量60万m3、貯水率75%) 表層で生ぐさ臭5度が感じられ、*U. americana*が7群体/ml確認された。6月15日時点で駒場池表層及び取水ゲート付近には*U. americana*が見られず、臭気もともに藻臭であった。	(6月4日採水：貯水量17万m3、貯水率87%) 表層の臭気は藻臭であったが、ネットサンプルで生ぐさ臭原因種である黄金藻類の*Uroglena americana*が確認された。	(6月4日採水：貯水量446万m3、貯水率89%) 特に問題となる項目はなかった。
7月	(7月4日採水：貯水量2,474万m3、貯水率87%) 特に問題となる項目はなかった。	(7月4日採水：貯水量1,115万m3、貯水率99%) 表層のpH値が9.3であったが、特に問題はなかった。	(7月3日採水：貯水量65万m3、貯水率81%) 特に問題となる項目はなかった。	(7月2日採水：貯水量17万m3、貯水率83%) 表層のpH値が9.2であったが、特に問題はなかった。	(7月2日採水：貯水量471万m3、貯水率94%) 表層のpH値が9.5であったが、特に問題はなかった。
8月			(8月2日採水：貯水量66万m3、貯水率83%) 表層のpH値が8.7であったが、特に問題はなかった。	(8月1日採水：貯水量19万m3、貯水率96%) 表層のpH値が9.3であったが、特に問題はなかった。	(8月1日採水：貯水量492万m3、貯水率98%) 漏出障害を起こす可能性がある緑藻類の*Cosmarium* sp.が3,500細胞/ml表層で計数された。また、表層のpH値が9.6であったが、特に問題はなかった。
9月			(9月12日採水：貯水量68万m3、貯水率85%) 表層でカビ臭1度が感じられ、カビ臭原因物質のジェオスミンが4ng/L検出されたが、表層およびネットサンプルに原因となる生物は見られなかった。	(9月11日採水：貯水量20万m3、貯水率98%) 特に問題となる項目はなかった。	(9月11日採水：貯水量488万m3、貯水率98%) 表層のpH値が8.7であったが、特に問題はなかった。
10月	(10月2日採水：貯水量2,798万m3、貯水率98%) 特に問題となる項目はなかった。	(10月2日採水：貯水量1,130万m3、貯水率100%) 特に問題となる項目はなかった。	(10月10日採水：貯水量33万m3、貯水率41%) 表層でジェオスミンが3ng/L検出されたが、表層およびネットサンプル中に原因となる生物は見られなかった。	(10月9日採水：貯水量20万m3、貯水率100%) 表層で2-MIBが2ng/L検出され、藍藻類の*Phormidium tenue*が10糸状体/ml計数された。また、表層のpH値が9.3であったが、特に問題はなかった。	(10月9日採水：貯水量476万m3、貯水率95%) 表層のpH値が8.9であったが、特に問題はなかった。
11月			(11月13日採水：貯水量30万m3、貯水率37%) 表層で生ぐさ臭が感じられ、ネットサンプルで*U. americana*が確認された。	(11月12日採水：貯水量14万m3、貯水率69%) 表層のpH値が9.5であったが、特に問題はなかった。	(11月12日採水：貯水量479万m3、貯水率96%) 全層でカビ臭物質のジェオスミンが検出された。カビ臭原因種と見られる藍藻類の*Anabaena* sp.が全層で確認され、表層で21糸状体/mlが計数された。 21日の臭気・問題生物の採水では表層および中層でカビ臭が感じられた。プランクトンの生息数に大きな変化は見られなかったが、中層以下ではジェオスミン濃度が高かった。
12月			(12月4日採水：貯水量27万m3、貯水率34%) ネットサンプルで*U. americana*が確認されたが、臭気は藻臭であり問題なかった。	(12月3日採水：貯水量12万m3、貯水率62%) 表層でカビ臭1度が感じられ、ジェオスミンが3ng/L検出されたが、原因となる藻類は確認されなかった。	(12月3日採水：貯水量432万m3、貯水率86%) 表層でカビ臭5度が感じられ、カビ臭物質のジェオスミンが18ng/L検出された。カビ臭の原因生物と思われる*Anabaena* sp.は表層および中層で1糸状体/ml、底層で2糸状体/ml計数された。
1月	(1月8日採水：貯水量1,909万m3、貯水率67%) 特に問題となる項目はなかった。	(1月8日採水：貯水量992万m3、貯水率88%) 特に問題となる項目はなかった。	(1月8日採水：貯水量31万m3、貯水率39%) 表層で生ぐさ臭1度が感じられ、*U. americana*が1群体/ml計数された。	(1月7日採水：貯水量18万m3、貯水率92%) 表層でカビ臭2度が感じられ、カビ臭物質のジェオスミンが7ng/L検出されたが、原因となる藻類はみられなかった。	(1月7日採水：貯水量376万m3、貯水率75%) 表層でカビ臭1度が感じられ、カビ臭物質のジェオスミンが7ng/L検出された。原因生物の*Anabaena* sp.は表層で1糸状体/ml計数された。また、珪藻類の*Fragilaria crotonensis*が6,100細胞/ml計数された。
2月			(2月13日採水：貯水量35万m3、貯水率43%) ネットサンプルで*U. americana*がわずかにみられたが、臭気は藻臭で問題はなかった。	(2月12日採水：貯水量13万m3、貯水率67%) 表層でカビ臭10度が感じられ、カビ臭物質のジェオスミンが15ng/L検出されたが、原因となる藻類はみられなかった。	(2月12日採水：貯水量320万m3、貯水率64%) 表層でカビ臭1度が感じられ、カビ臭物質のジェオスミンが5ng/L検出された。ネットサンプル中にカビ臭原因種の*Anabaena* sp.がわずかに見られたが、表層のサンプルでは計数されなかった。
3月			(3月12日採水：貯水量60万m3、貯水率75%) 表層で生ぐさ臭1度が感じられ、*U. americana*が10群体/ml計数された。	(3月11日採水：貯水量8万m3、貯水率38%) 表層でカビ臭物質のジェオスミンが6ng/L検出されたが、臭気は藻臭で原因となる藻類もみられなかった。	(3月11日採水：貯水量255万m3、貯水率51%) 特に問題となる項目はなかった。

(3)貯水池

味噌川ダム

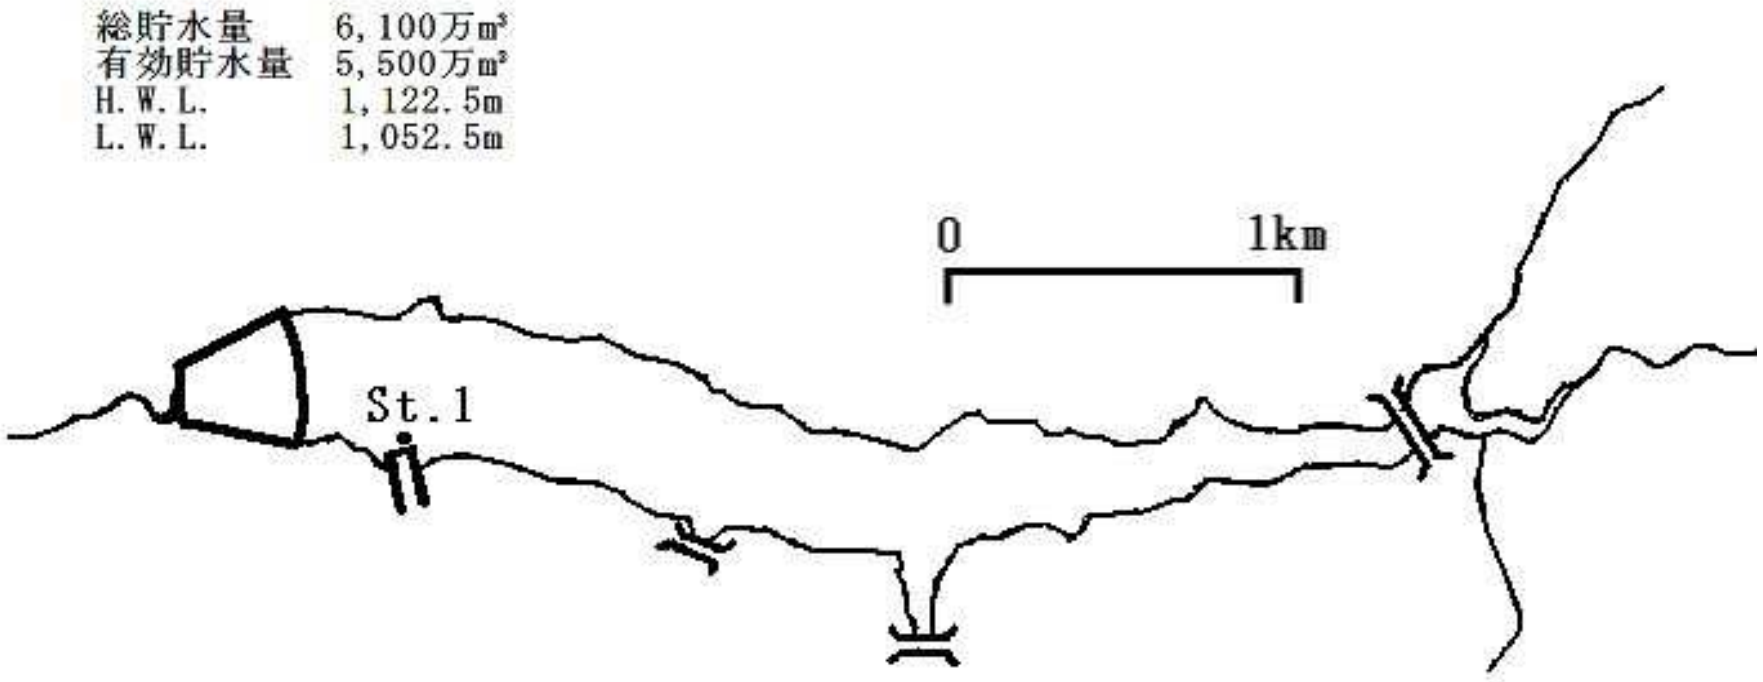

		St.1表層 平成30年 8月6日
貯水率	%	75
採水水深	m	
天候前日		晴
天候当日		晴一時雨
気温	℃	30.0
水温	℃	25.4
一般細菌	個/ml	
大腸菌(MPN)	MPN/dl	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	0.03
マンガン及びその化合物	mg/l	0.006
ジェオスミン(別名)	mg/l	
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6
pH値		8.1
臭気		藻臭
臭気強度(TON)		
色度	度	1.3
濁度	度	1.2
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	
電気伝導度	mS/m	5.6
総アルカリ度	mg/l	21.5
アンモニア態窒素	mg/l	＜ 0.01
透明度	m	
溶存酸素	mg/l	8.0
酸素飽和百分率	%	99
全窒素	mg/l	0.12
全窒素(溶存態)	mg/l	0.10
リン酸イオン	mg/l	＜ 0.01
全リン	mg/l	0.005
全リン(溶存態)	mg/l	0.004
溶性ケイ酸	mg/l	8.6
クロロフィルa	μg/l	1.4
生物総数	個/ml	107

	St.1表層 平成30年 8月6日
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)	
Melosira sp.	3
Cyclotella spp.	76.5
Rhizosolenia longiseta	10
Achnanthes spp.	1
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)	
Tetrasporales sp.	1.5
Kirchneriella sp.*	15
TOTAL NUMBERS(/ml)	107

*は群体数または糸状体数
増殖により障害の原因となる種
(●:カビ臭 ▲:生ぐさ臭 ■:ろ過閉塞)

牧尾ダム

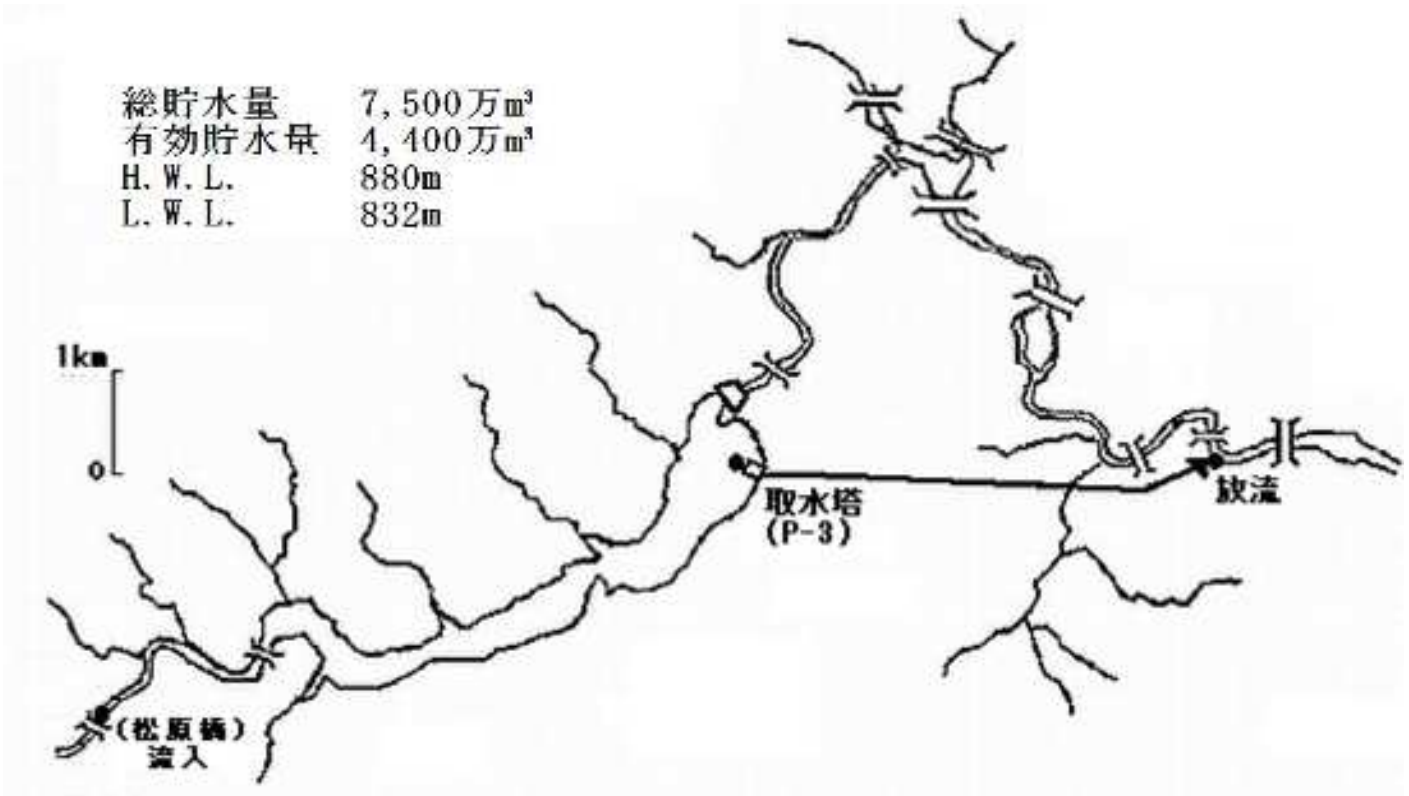

		P-3表層 平成30年 8月6日
貯水率	%	72
採水水深	m	
天候前日		晴
天候当日		晴一時雨
気温	℃	25.0
水温	℃	27.8
一般細菌	個/ml	
大腸菌(MPN)	MPN/dl	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	＜0.02
鉄及びその化合物	mg/l	0.10
マンガン及びその化合物	mg/l	0.012
ジェオスミン(別名)	mg/l	
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.0
pH値		7.8
臭気		藻臭
臭気強度(TON)		
色度	度	2.1
濁度	度	2.4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	
電気伝導度	mS/m	6.3
総アルカリ度	mg/l	11.5
アンモニア態窒素	mg/l	＜0.01
透明度	m	
溶存酸素	mg/l	7.7
酸素飽和百分率	%	99
全窒素	mg/l	0.13
全窒素(溶存態)	mg/l	0.06
リン酸イオン	mg/l	＜0.01
全リン	mg/l	0.009
全リン(溶存態)	mg/l	0.003
溶性ケイ酸	mg/l	13.9
クロロフィルa	μg/l	1.5
生物総数	個/ml	586

	P-3表層 平成30年 8月6日
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)	
Cyclotella spp.	1
Synedra acus ■	4
S. spp.	12
Achnanthes spp.	3
Navicula spp.	2
Cymbella sp.	1
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)	
Chodatella sp.	9
others	67
CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類)	
Dinobryon divergens	431
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)	
Peridinium sp.	56
TOTAL NUMBERS(/ml)	586

*は群体数または糸状体数
増殖により障害の原因となる種
(●:カビ臭 ▲:生ぐさ臭 ■:ろ過閉塞)

阿木川ダム

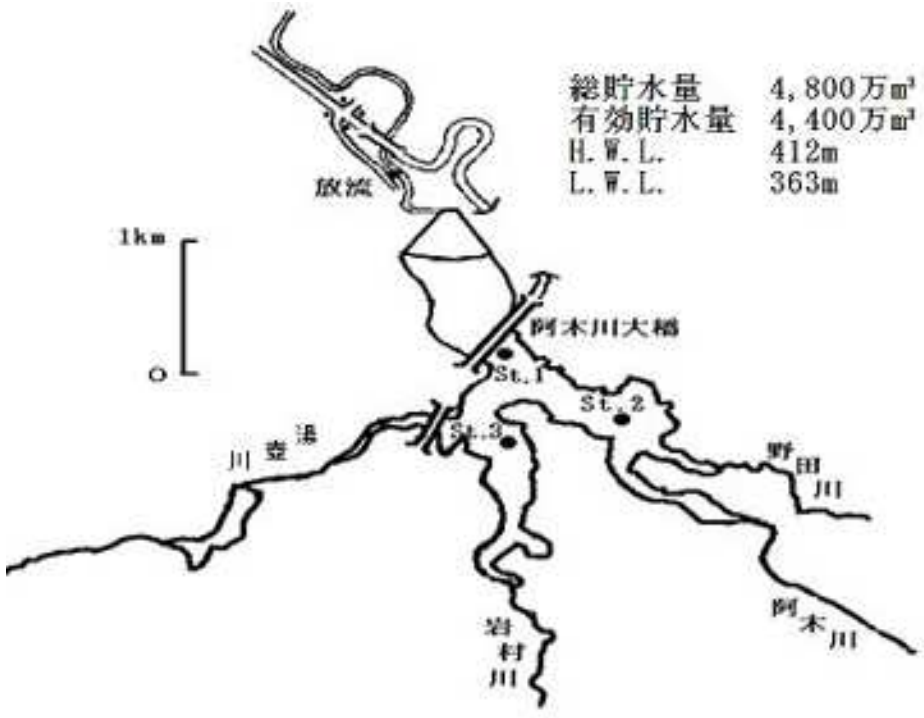

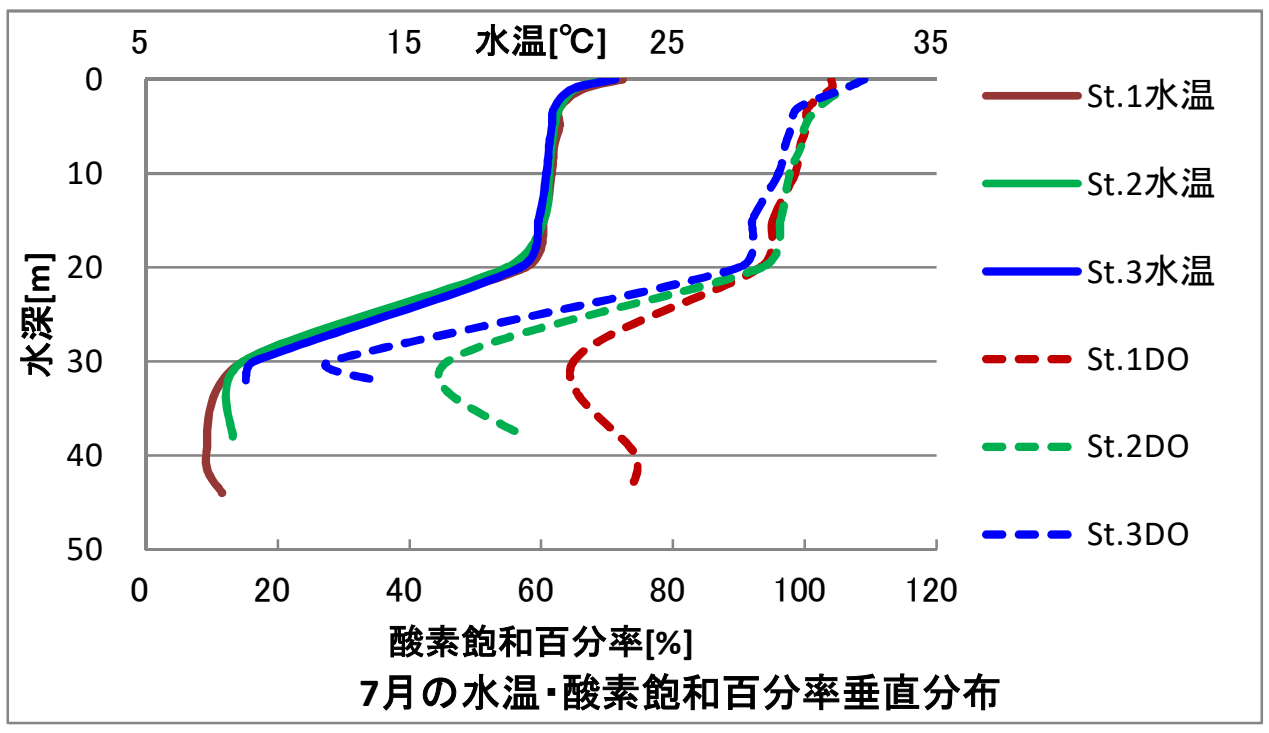

		St.1表層				St.1中層	St.1底層	St.2表層	St.2底層
		平成30年 5月16日	7月10日	11月7日	平成31年 3月5日	平成30年 7月10日			
貯水率	%	73	62	65	46				
採水水深	m					20	44		38
天候前日		晴	曇	雨	雨のち晴	曇	曇	曇	曇
天候当日		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	26.0	30.0	17.0	9.5	30.0	30.0	30.0	30.0
水温	℃	20.4	22.1	17.8	8.7	19.4	7.9	22.4	8.3
一般細菌	個/ml								
大腸菌(MPN)	MPN/dl								
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.27	0.33	0.33	0.38	0.31	0.51	0.33	0.49
鉄及びその化合物	mg/l	0.24	0.14	0.08	0.10	0.19	0.21	0.14	0.16
マンガン及びその化合物	mg/l	0.015	0.007	0.008	0.025	0.011	0.080	0.008	0.043
ジェオスミン(別名)	mg/l								
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.6	1.6	1.6	1.3	1.4	1.3	1.8	1.2
pH値		7.5	7.2	7.4	7.4	7.1	6.8	7.2	6.8
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭
臭気強度(TON)									
色度	度	10	7.4	4.3	2.0	7.2	4.4	7.3	4.0
濁度	度	5.1	2.9	1.1	2.6	3.8	2.4	3.0	2.1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l								
電気伝導度	mS/m	4.5	4.6	5.0	5.9	4.3	5.8	4.5	5.6
総アルカリ度	mg/l	11.5	12.5	13.5	17.0	11.5	15.5	12.5	16.0
アンモニア態窒素	mg/l	0.02	0.01	0.01	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01
透明度	m								
溶存酸素	mg/l	10.0	8.9	8.8	10.3	8.3	8.4	9.1	6.5
酸素飽和百分率	%	114	104	95	91	93	73	107	57
全窒素	mg/l	0.65	0.61	0.53	0.65	0.60	0.75	0.59	0.68
全窒素(溶存態)	mg/l	0.55	0.52	0.44	0.56	0.48	0.65	0.46	0.59
リン酸イオン	mg/l	0.02	0.03	＜0.01	＜0.01	0.04	0.01	0.03	0.01
全リン	mg/l	0.030	0.028	0.014	0.016	0.028	0.016	0.026	0.015
全リン(溶存態)	mg/l	0.020	0.019	0.005	0.008	0.022	0.008	0.019	0.008
溶性ケイ酸	mg/l	11.0	11.1	9.8	12.1	11.4	11.2	11.1	11.1
クロロフィルa	μg/l	4.1	4.3	9.3	3.5	1.6	1.1	3.2	3.7
生物総数	個/ml	225	60	183	639				

		St.3表層	St.3底層	放流			
		平成30年 7月10日		平成30年 5月16日	7月10日	11月7日	平成31年 3月5日
採水水深	m		32				
天候前日		曇	曇	晴	曇	雨	雨のち晴
天候当日		晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	30.0	30.0	26.0	28.5	16.5	8.5
水温	℃	22.8	8.8	14.7	20.2	17.3	7.5
一般細菌	個/ml						
大腸菌(MPN)	MPN/dl						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.37	0.42	0.39	0.35	0.33	0.38
鉄及びその化合物	mg/l	0.15	0.51	0.26	0.19	0.07	0.15
マンガン及びその化合物	mg/l	0.008	0.28	0.016	0.014	0.020	0.066
ジェオスミン(別名)	mg/l						
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.7	1.2	1.5	1.5	1.4	1.1
pH値		7.3	6.8	7.4	7.4	7.5	7.4
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭
臭気強度(TON)							
色度	度	8.3	8.8	9.8	7.4	4.4	2.3
濁度	度	2.9	4.3	5.5	4.0	1.4	3.1
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l						
電気伝導度	mS/m	4.7	6.3	4.9	4.7	5.2	5.9
総アルカリ度	mg/l	12.5	18.5	12.5	14.0	14.0	16.5
アンモニア態窒素	mg/l	0.02	0.12	0.03	0.02	0.02	0.05
透明度	m						
溶存酸素	mg/l	9.0	3.7	9.8	9.2	9.3	11.3
酸素飽和百分率	%	107	33	100	104	100	97
全窒素	mg/l	0.65	0.94	0.75	0.61	0.48	0.63
全窒素(溶存態)	mg/l	0.56	0.80	0.63	0.54	0.44	0.55
リン酸イオン	mg/l	0.05	0.03	0.04	0.04	＜0.01	＜0.01
全リン	mg/l	0.033	0.034	0.034	0.031	0.012	0.014
全リン(溶存態)	mg/l	0.027	0.015	0.024	0.020	0.006	0.006
溶性ケイ酸	mg/l	11.0	11.2	10.8	11.4	9.9	12.4
クロロフィルa	μg/l	4.4	2.2	3.5	2.0	5.1	0.9
生物総数	個/ml						

阿木川ダム

	St.1表層			
	平成30年 5月16日	7月10日	11月7日	平成31年 3月5日
CYANOPHYCEAE(藍藻類)				
Aphanizomenon sp.*				11
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)				
Aulacoseira granulata(M.gra) ■	2	18	78	
A. granu. var. ang. f. spiralis(M.gra.v.)		5		
A. distans(M.dis)			20	2
Cyclotella spp.	6	9	58	5
Stephanodiscus sp.	0.5			
Attheya zachariasi			1	
Rhizosolenia longiseta				2
Asterionella formosa ■	37	6		602
Achnanthes spp.	0.5			
Navicula spp.	3	3		
Amphora ovalis			2	
Cymbella sp.				1
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)				
Chlamydomonas sp.		1		
Volvox sp.*		1		
Tetrasporales sp.			1	
Ankistrodesmus falcatus			3	8
Scenedesmus sp.*				1
Staurastrum sp.		2.5		
others	4		2	2
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)				
Cryptomonas spp.	60	2	18	2
CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類)				
Mallomonas sp.		1		1
Synura sp.*				2
EUGLENOPHYCEAE(ユーグレナ藻類)				
Trachelomonas sp.	1	1		
others	0.5			
FLAGELLATA(鞭毛藻類)				
monas group	110	10		
TOTAL NUMBERS(/ml)	224.5	59.5	183	639

*は群体数または糸状体数
増殖により障害の原因となる種
(●:カビ臭　▲:生ぐさ臭　■:ろ過閉塞)

入鹿池

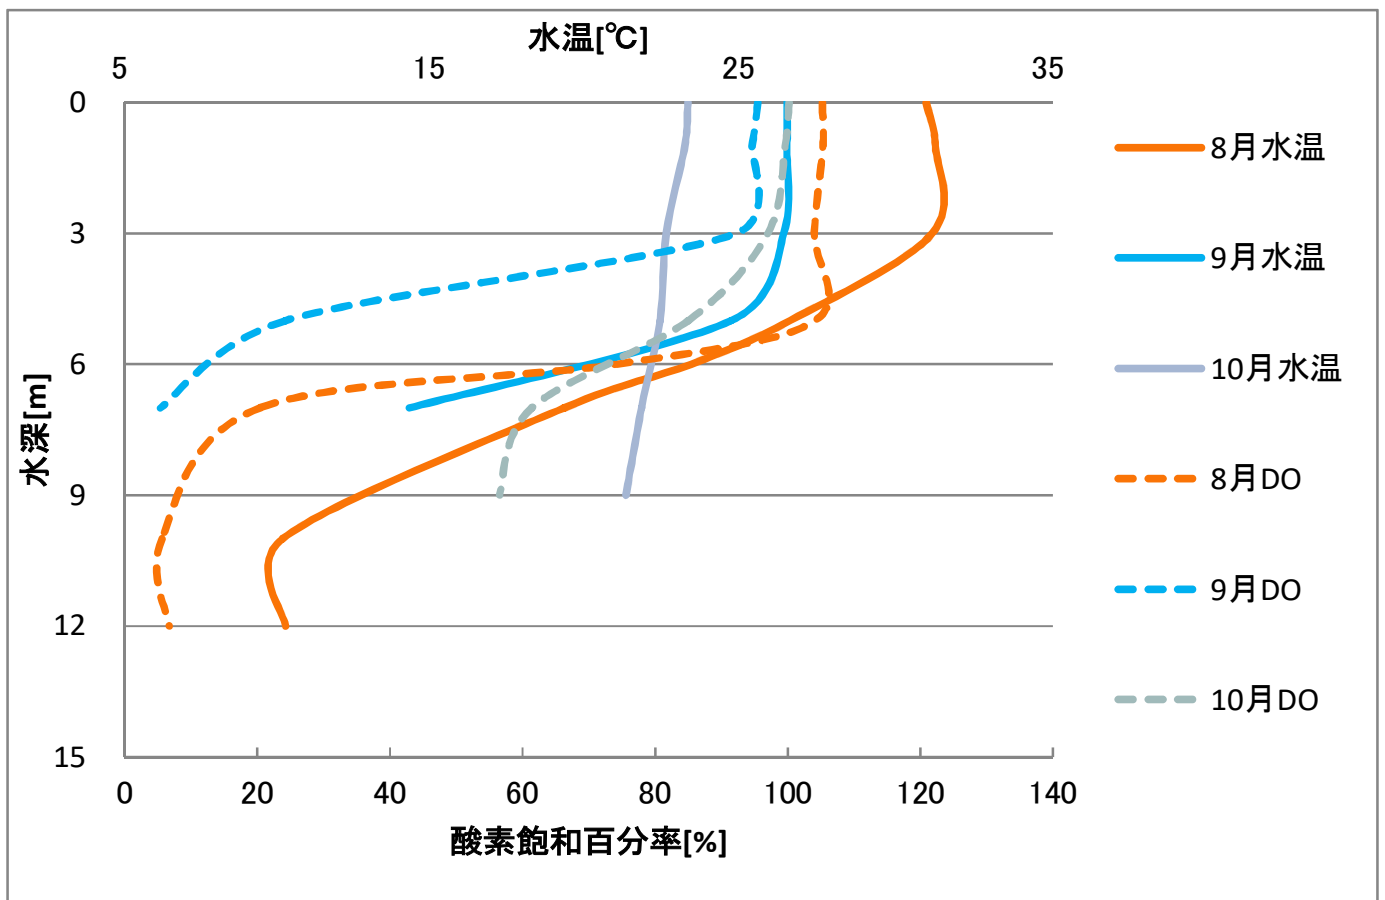

夏季の水温･酸素飽和百分率垂直分布

		取水塔表層				取水塔底層
		平成30年 4月10日	8月7日	9月10日	11月6日	9月10日
貯水率	%	100	77	40	61	
採水水深	m					7
天候前日		晴	晴	晴	曇	晴
天候当日		晴	雨のち晴	雨	雨	雨
気温	℃	17.0	34.0	23.0	18.0	23.0
水温	℃	16.3	30.9	26.4	18.0	14.2
一般細菌	個/ml					
大腸菌(MPN)	MPN/dl					
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	＜0.02	＜0.02	＜0.02	0.07	＜0.02
鉄及びその化合物	mg/l	0.05	0.04	0.12	0.09	0.79
マンガン及びその化合物	mg/l	0.019	0.012	0.029	0.061	0.87
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000002	0.000006	0.000039	0.000015
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	＜0.000001	0.000003	0.000010	0.000002	0.000032
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.8	1.8	1.7	2.0	1.7
pH値		8.7	7.7	7.3	7.3	6.8
臭気		藻臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	腐敗臭
臭気強度(TON)			1	10	10	20
色度	度	3.0	2.5	4.0	3.1	9.3
濁度	度	3.8	1.1	3.0	3.9	11
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l					
電気伝導度	mS/m	9.9	8.4	10.1	11.7	10.9
総アルカリ度	mg/l	11.5	13.5	13.5	13.0	19.0
アンモニア態窒素	mg/l	＜0.01	＜0.01	＜0.01	0.08	0.10
透明度	m	2.5	4.5	1.6	1.9	
溶存酸素	mg/l	11.0	8.2	7.6	8.8	0.6
酸素飽和百分率	%	116	110	96	96	6
全窒素	mg/l	0.24	0.18	0.26	0.45	0.71
全窒素(溶存態)	mg/l	0.16	0.16	0.16	0.32	0.51
リン酸イオン	mg/l	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01
全リン	mg/l	0.010	0.010	0.017	0.021	0.038
全リン(溶存態)	mg/l	0.005	0.008	0.010	0.009	0.013
溶性ケイ酸	mg/l	4.2	6.3	6.2	6.0	7.3
クロロフィルa	μg/l	10.7	1.7	13.5	21.1	15.8
生物総数	個/ml	1,359	161	301	2,366	

入鹿池

	取水塔表層			
	平成30年 4月10日	8月7日	9月10日	11月6日
CYANOPHYCEAE(藍藻類)				
Phormidium sp.*			7	
Anabaena sp.*				8
Aphanizomenon sp.*			4	1
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)				
Aulacoseira granulata(M.gra) ■			35	1,006
A. granu. var. ang. f. spiralis(M.gra.v.)				192
A. distans(M.dis)	1		5	32
Melosira varians			21	
M. sp.				4
Cyclotella spp.	12	15	96	94
Attheya zachariasi		7		216
Rhizosolenia longiseta			6	82
Asterionella formosa ■	1,304		3	612
Synedra ulna	1			
S. acus ■	2	2		
S. spp.	1			
Achnanthes spp.			45	2
Navicula spp.				2
Nitzschia acicularis	1	1		
N. sp.			4	
others		1		
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)				
Eudorina elegans*		97	1	
Elakatothrix gelatinosa*		3		
Sphaerocystis schroeteri*		8		2
Tetrasporales sp.			16	
Pediastrum sp.*				6
Selenastrum sp.*		16		
Kirchneriella sp.*				10
Ankistrodesmus falcatus		6		
Scenedesmus quadricauda*				4
S. spp.*				14
Closterium sp.			5	
Cosmarium sp.			21	
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)				
Cryptomonas spp.		3		29
CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類)				
Mallomonas sp.			7	
Dinobryon divergens	20			50
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)				
Peridinium sp.	17	2	8	
EUGLENOPHYCEAE(ユーグレナ藻類)				
Phacus sp.			2	
Trachelomonas sp.			15	
TOTAL NUMBERS(/ml)	1,359	161	301	2,366

*は群体数または糸状体数
増殖により障害の原因となる種
(●:カビ臭 ▲:生ぐさ臭 ■:ろ過閉塞)

	取水塔表層(ネットサンプル)			
	平成30年 4月10日	8月7日	9月10日	11月6日
CYANOPHYCEAE(藍藻類)				
Microcystis aeruginosa		rrr		rrr
Anabaena spp.				rr
Aphanizomenon sp.				rrr
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)				
Aulacoseira granulata(M.gra) ■	rrr	rrr	+	
A. granu. var. ang. f. spiralis(M.gra.v.)	rrr		r	c
A. italica(M.ita) ■				+
A. distans(M.dis)	rrr	rrr		
Melosira varians			rr	rr
M. sp.				rr
Cyclotella spp.	r			rrr
Attheya zachariasi			rrr	r
Rhizosolenia longiseta				r
Diatoma elongatum				rrr
Fragilaria crotonensis ■				rr
F. sp.		rrr		
Asterionella formosa ■	cc			+
Synedra ulna	rrr			
S. spp.		rrr		
Achnanthes spp.				rrr
Diploneis ovalis		rrr		
Pinnularia sp.				rrr
Navicula spp.				rrr
Nitzschia spp.				rrr
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)				
Pandorina morum			r	
Eudorina elegans			rr	rrr
Volvox sp.	rrr	rrr	rrr	
Sphaerocystis schroeteri		rrr		rrr
Tetrasporales sp.			rr	
Pediastrum duplex			rrr	
Dictyosphaerium pulchellum			rrr	
Coelastrum sp.		rrr		
Staurastrum sp.	rrr	rrr	+	
CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類)				
Mallomonas sp.			r	
Uroglena americana ▲	rrr	rrr		
Synura sp.			r	
Dinobryon divergens	rrr			+
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)				
Glenodinium sp.	rrr			
Peridinium sp.	r	rr	rr	rrr
Ceratium hirundinella		r		rrr
others			rrr	
EUGLENOPHYCEAE(ユーグレナ藻類)				
Euglena spp.			rrr	
Lepocinclis sp.			rrr	
others			rrr	
RHIZOPODA(根足虫類)				
Difflugia corona		cc	rr	
CILIATA(繊毛虫類)				
Ciliata sp.			rrr	
Carchesium sp.		rrr		
ROTATORIA(輪虫類)				
Pompholyx complanata	rrr			
Hexathra mira			rrr	
Polyarthra vulgaris	rrr		rrr	rrr
Keratella cochlearis var. tecta f. micracantha			rrr	
CRUSTACEA(甲殻類)				
Cyclopidae sp.		rrr		
Diaphanosoma brachyurum		rrr		
Ceriodaphnia sp.		rrr		
Bosmina sp.				rrr
LARVA(幼生)				
Nauplius larva		rrr		rrr

cc:非常に多い c:多い +:普通 r:少ない rr:非常に少ない rrr:稀れ
増殖により障害の原因となる種
(●:カビ臭 ▲:生ぐさ臭 ■:ろ過閉塞)

愛知池

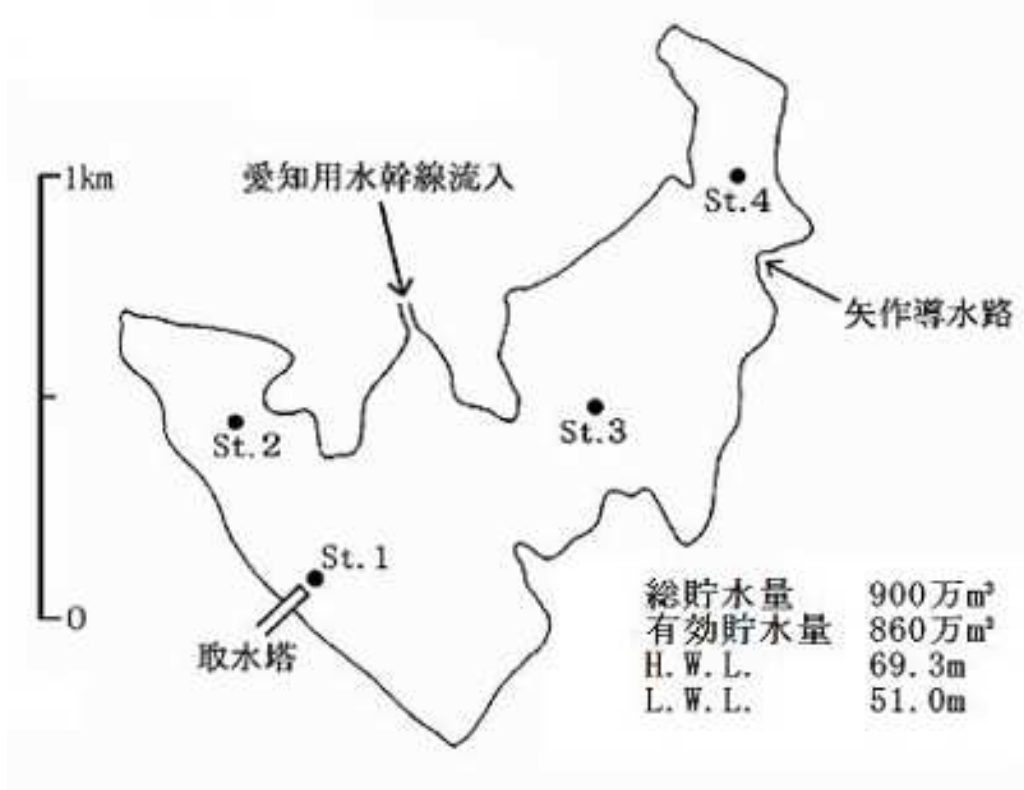

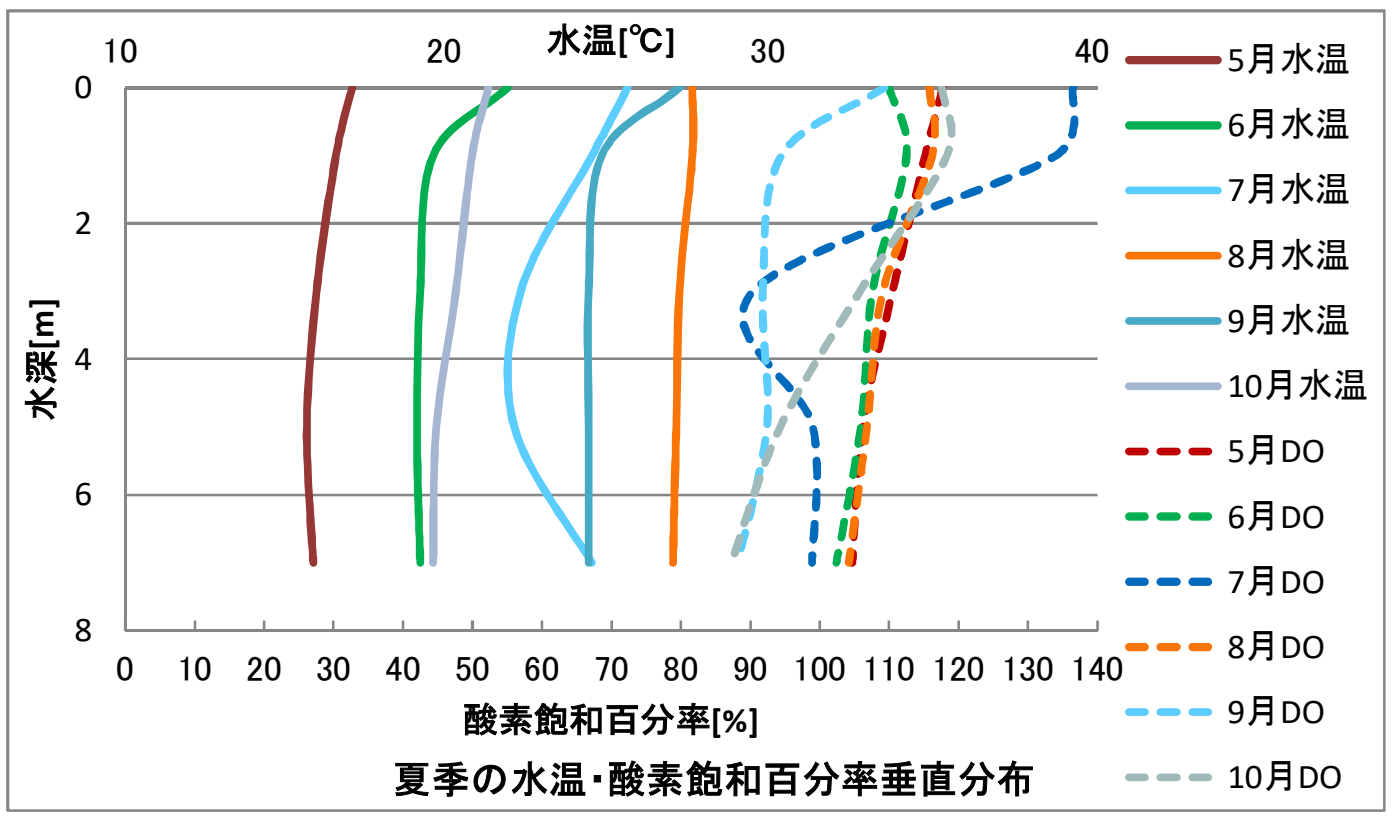

		St.1表層											
		平成30年 4月16日	5月14日	6月4日	7月9日	8月7日	9月3日	10月10日	11月5日	12月3日	平成31年 1月16日	2月5日	3月11日
貯水率	%	91	91	90	86	83	86	88	88	91	85	87	87
採水水深	m												
天候前日		雨のち晴	雨	晴	雨のち晴	晴	雨	晴	曇一時雨	晴	晴のち雨	晴	雨
天候当日		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇一時雨	雨	晴	晴	雨のち晴
気温	℃	17.0	24.0	27.0	31.5	29.5	30.5	25.0	20.0	13.5	9.5	11.0	14.0
水温	℃	13.6	17.0	21.8	25.5	27.5	27.1	21.2	16.3	11.8	6.2	7.4	9.2
一般細菌	個/ml	14	16	400	110	230	94	110	34	24	62	28	45
大腸菌(MPN)	MPN/dl	1.0	2.0	0.0	110	1.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.14	0.09	0.13	0.06	0.11	0.17	0.14	0.13	0.12	0.23	0.24	0.23
鉄及びその化合物	mg/l	0.08	0.08	0.06	0.10	0.08	0.23	0.14	0.13	0.08	0.08	0.10	0.10
マンガン及びその化合物	mg/l	0.013	0.010	0.009	0.009	0.015	0.011	0.008	0.014	0.009	0.010	0.015	0.016
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000001	0.000001	0.000004	0.000002	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000004	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.0	1.3	1.0	1.8	1.3	1.6	1.3	1.2	2.6	0.8	0.8	1.2
pH値		7.6	8.7	7.8	9.3	8.1	7.6	8.9	7.8	8.5	7.6	7.6	7.7
臭気		藻臭	生ぐさ臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	厨芥臭	厨芥臭	藻臭	藻臭	藻臭
臭気強度(TON)			5										
色度	度	2.6	4.2	2.3	4.8	2.5	6.8	4.6	2.7	2.4	1.8	1.4	1.6
濁度	度	3.0	5.2	1.3	3.7	1.9	5.4	4.2	2.5	2.2	1.8	2.4	2.5
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l												
電気伝導度	mS/m	5.4	4.4	5.5	5.7	6.4	5.4	4.7	7.5	7.6	7.2	8.1	8.2
総アルカリ度	mg/l	14.5	12.5	16.0	15.0	18.5	14.0	14.0	18.0	21.0	20.0	21.0	19.0
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01
透明度	m	2.9	2.6	3.0	1.5	2.5	1.5	2.0	2.5	2.0	4.0	3.5	3.5
溶存酸素	mg/l	10.6	11.2	9.6	11.1	9.0	8.7	10.4	10.2	11.5	12.0	12.0	11.6
酸素飽和百分率	%	105	120	112	138	115	111	120	107	110	100	103	104
全窒素	mg/l	0.47	0.35	0.30	0.34	0.29	0.43	0.36	0.27	0.33	0.36	0.42	0.38
全窒素(溶存態)	mg/l	0.42	0.23	0.24	0.18	0.21	0.32	0.26	0.22	0.22	0.33	0.39	0.32
リン酸イオン	mg/l	0.05	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
全リン	mg/l	0.023	0.021	0.010	0.020	0.016	0.019	0.018	0.013	0.029	0.012	0.012	0.013
全リン(溶存態)	mg/l	0.018	0.011	0.006	0.009	0.007	0.009	0.008	0.005	0.006	0.006	0.005	0.006
溶性ケイ酸	mg/l	7.8	9.5	10.6	10.7	12.0	11.1	11.5	11.4	13.3	13.0	13.6	14.8
クロロフィルa	μg/l	5.9	18.3	2.5	13.4	10.6	4.2	7.2	13.5	32.5	5.0	4.7	6.9
生物総数	個/ml	3,500	405	183	484	147	104	155	213	346	211	1,242	1,507

		愛知用水流入			矢作導水流入			St.1底層		St.2表層	St.3表層	St.4表層
		平成30年 5月14日	7月9日	9月3日	平成30年 5月14日	7月9日	9月3日	平成30年 5月14日	8月7日	平成30年 7月9日		
採水水深	m							7	7			
天候前日		雨	雨のち晴	雨	雨	雨のち晴	雨	雨	晴	雨のち晴	雨のち晴	雨のち晴
天候当日		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	22.0	31.5	28.5	22.0	30.0	28.5	24.0	29.5	31.5	31.5	31.5
水温	℃	13.8	19.1	23.3	14.9	20.0	23.0	15.8	26.9	27.2	25.8	26.2
一般細菌	個/ml											
大腸菌(MPN)	MPN/dl											
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.24	0.25	0.26	0.27	0.24	0.27	0.15	0.11	0.03	0.07	0.07
鉄及びその化合物	mg/l	0.30	2.5	0.43	1.4	0.53	0.26	0.13	0.13	0.08	0.13	0.16
マンガン及びその化合物	mg/l	0.026	0.072	0.023	0.063	0.031	0.028	0.014	0.024	0.009	0.010	0.016
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000003	0.000003	0.000003
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.1	2.1	1.0	1.8	1.4	1.3	1.1	1.0	2.8	2.2	5.1
pH値		7.4	7.2	7.5	7.4	7.3	7.2	7.8	7.7	9.1	9.0	9.4
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	厨芥臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭
臭気強度(TON)												
色度	度	3.1	6.8	4.4	8.7	8.8	5.6	3.9	2.3	5.0	5.9	8.2
濁度	度	5.2	71	7.4	19	15	4.6	4.3	2.4	4.3	4.2	5.4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l											
電気伝導度	mS/m	4.5	3.7	6.3	3.9	3.6	5.1	4.4	6.5	5.8	5.5	5.6
総アルカリ度	mg/l	12.0	9.0	15.0	12.5	11.5	15.5	12.5	18.5	14.5	15.0	15.0
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
透明度	m									1.3	1.3	0.8
溶存酸素	mg/l	10.4	9.4	8.6	9.9	9.1	8.1	10.2	8.2	11.2	11.6	12.8
酸素飽和百分率	%	104	105	103	101	103	97	106	104	143	145	161
全窒素	mg/l	0.47	1.2	0.51	0.84	0.60	0.54	0.41	0.29	0.43	0.42	0.83
全窒素(溶存態)	mg/l	0.33	0.42	0.38	0.45	0.40	0.40	0.26	0.21	0.19	0.21	0.29
リン酸イオン	mg/l	0.01	0.01	0.01	0.12	0.04	0.02	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
全リン	mg/l	0.024	0.11	0.020	0.098	0.050	0.024	0.020	0.014	0.026	0.025	0.088
全リン(溶存態)	mg/l	0.008	0.011	0.008	0.045	0.020	0.012	0.007	0.006	0.011	0.011	0.019
溶性ケイ酸	mg/l	9.9	9.0	11.8	10.9	10.5	12.6	9.6	12.1	10.8	10.7	10.8
クロロフィルa	μg/l	5.2	2.9	0.8	2.2	0.9	2.2	8.8	5.1	35.4	22.3	110
生物総数	個/ml											

愛知池

	St.1表層											
	平成30年 4月16日	5月14日	6月4日	7月9日	8月7日	9月3日	10月10日	11月5日	12月3日	平成31年 1月16日	2月5日	3月11日
CYANOPHYCEAE(藍藻類)												
Merismopedia sp.*				3			2					
Microcystis aeruginosa*						4						
M. viridis*				1		1						
M. wesenbergii*					1							
Aphanocapsa sp.*			6	5		3		1				
Phormidium sp.*									1	4	3	
P. spp.*		2										
Anabaena sp.*			1		3	6						
A. spp.*				130								
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)												
Aulacoseira granulata(M.gra) ■	15					12	8	29	28	4		
A. granu. var. ang. f. spiralis(M.gra.v.)									5			
A. italica(M.ita) ■							3	5				
A. distans(M.dis)		4						5	7	4		
Melosira varians	12						1		1	19	7	13
M. sp.	3	3	2	7								6
M. spp.					11				12			
Cyclotella spp.	14	14	9	133	14	2	10	34	7	18	123	159
Attheya zachariasi				4		1	8	10				
Rhizosolenia longiseta					2		2	2		8	8	2
Tabellaria fenestrata	2											
Meridion circulare									1			
Fragilaria crotonensis ■		6		2	19							
F. sp.	2		7					1				12
F. spp.				4	9							
Asterionella formosa ■	3,340	18	81	5	4		16	15	2	84	1,030	910
Synedra acus ■	1			5	2	1			2	7	14	252
Achnanthes spp.	3	1	7	6			4	10	4			6
Cocconeis placentula		1						1				
Pinnularia sp.		2		3								
Navicula spp.	1	2	1	1	1	1	8	4			5	8
Gomphonema spp.			1									
Cymbella ventricosa				2								
C. sp.		1	1							2	2	4
C. spp.	6							4				
Nitzschia acicularis				2	1		1	2			2	16
N. sp.		1	1	2	1							
N. spp.												7
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)												
Chlamydomonas sp.			1			1	10		4			
Pandorina morum*				3								
Eudorina elegans*		1		2		2	4					
Elakatothrix gelatinosa*	1			2	5						1	
Sphaerocystis schroeteri*		5		6	2							
Tetrasporales sp.	43	29	3	15	15	11	11	2	14	13	11	17
Pediastrum sp.*				1								
Golenkinia radiata											4	
Micractinium pussillum*				2						16	4	
Dictyosphaerium pulchellum*			2	5				1				4
Chodatella sp.										1		
Oocystis sp.*				3						1		
Selenastrum sp.*					1		1					
Ankistrodesmus falcatus	19	199	34	76			6	10	5	6	6	5
Schroederia setigera		1										
Actinastrum hantzschii*					1							
Scenedesmus quadricauda*			1	2		1						
S. spinosus*		1		5								
S. sp.*											1	2
S. spp.*				5	2		2					
Mougeotia sp.*			1									
Closterium sp.												1
Staurastrum sp.					1							
others					11				1			
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)												
Cryptomonas spp.	32	84	6	10	4	20	12	2		12	20	46
CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類)												
Mallomonas sp.			1	1		2				2		4
Uroglena americana* ▲		5										
Synura sp.*			1									
Dinobryon divergens	1		6									30
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)												
Gymnodinium sp.		1										
Peridinium sp.	4	18	9	31	37	34	46	64	213	10	1	3
Ceratium hirundinella	1	6	1			2						
EUGLENOPHYCEAE(ユーグレナ藻類)												
Trachelomonas sp.								11	3			
FLAGELLATA(鞭毛藻類)												
monas group									36			
TOTAL NUMBERS(/ml)	3,500	405	183	484	147	104	155	213	346	211	1,242	1,507

*は群体数または糸状体数
増殖により障害の原因となる種
(●:カビ臭　▲:生ぐさ臭　■:ろ過閉塞)

愛知池

	St.1表層（ネットサンプル）											
	平成30年 4月16日	5月14日	6月4日	7月9日	8月7日	9月3日	10月10日	11月5日	12月3日	平成31年 1月16日	2月5日	3月11日
CYANOPHYCEAE(藍藻類)												
Microcystis aeruginosa			rrr	rrr	rrr	rrr	rrr					rrr
M. viridis		rrr		rr	rrr	rrr	rrr					
Aphanocapsa sp.				rrr								
Oscillatoria sp.					rrr				rrr			rrr
Phormidium sp.					rrr		rrr					
Anabaena sp.						rr						
A. spp.				c	rr		rrr		rrr			
Aphanizomenon sp.						rrr	rrr		rrr	rrr		
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)												
Aulacoseira granulata(M.gra) ■	r	r	rr	+	+	cc	c	+	r	rrr		
A. granu. var. ang. f. spiralis(M.gra.v.)	rrr					rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr
Melosira varians	r	r	rrr	rrr				rr	rr	+	r	r
M. sp.			rrr		rrr		rrr					rrr
M. spp.				rrr		rrr		rr	r	rr		
Cyclotella spp.	rrr			rrr							rrr	
Attheya zachariasi	rrr			rrr	rrr	rrr	rr	rrr	rrr		rrr	
Rhizosolenia longiseta					rrr	rrr	rrr		rrr	rr	rrr	rrr
Tabellaria fenestrata	rrr											rrr
Diatoma vulgare	rrr									rrr		
Fragilaria crotonensis ■	rrr	rrr	r	r	c	r			rrr	rrr	rrr	rr
F. sp.		rrr	rrr			rrr		rrr		rrr	rrr	
F. spp.												rr
Asterionella formosa ■	cc	r	cc	r		rrr	rr	rr	rr	cc	cc	cc
Synedra ulna				rrr						rrr	rrr	
S. acus ■		rrr				rrr		rrr	rrr	rrr	rrr	rr
S. sp.				rrr								
Rhoicosphenia curvata			rrr									
Gyrosigma sp.								rrr				
Pinnularia sp.	rrr											
Navicula spp.			rrr									
Cymbella ventricosa	rrr		rrr		rrr							rrr
C. sp.						rrr						
Nitzschia acicularis										rrr	rrr	rrr
N. spp.					rrr							
Surirella sp.	rrr		rrr		rrr	rrr	rrr	rrr		rrr	rrr	rrr
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)												
Pandorina morum	rrr											
Eudorina elegans	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr		
Volvox sp.				rrr		rrr	rrr	rrr				
Elakatothrix gelatinosa						rrr						
Sphaerocystis schroeteri		rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr			rrr		
Tetrasporales sp.	rrr							rrr		rrr		rrr
Pediastrum duplex				rrr			rrr		rrr			
P. sp.					rrr	rrr		rrr				
Golenkinia radiata											rrr	rrr
Micractinium pussillum	rrr									rrr	rrr	
Dictyosphaerium pulchellum	rrr		rrr				rrr	rrr		rrr	rrr	rrr
Oocystis sp.					rrr							
Kirchneriella sp.						rrr		rrr				
Ankistrodesmus falcatus		rrr										
Closteriopsis longissima										rrr		
Scenedesmus quadricauda			rrr									
Mougeotia sp.		rrr	rrr				rrr	rrr		rrr	rrr	
Closterium aciculare					rrr							
C. sp.		rrr						rrr	rrr			
Staurastrum sp.	rrr	rrr		rr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	
others				rrr	rrr			rrr	rrr			rrr
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)												
Cryptomonas spp.		rrr	rrr							rrr	rrr	rrr
CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類)												
Mallomonas sp.		rrr	rrr			rrr	rr			rrr	rrr	rrr
Uroglena americana ▲		rrr	rrr							rrr	rrr	rrr
Synura sp.										rrr	rrr	rrr
Dinobryon divergens		rrr	rrr					rrr	rrr	r		rr
D. sp.											r	rrr
others			rrr									
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)												
Peridinium sp.	rr	c	rr	rrr	+	r	c	cc	cc	rr	rrr	rrr
Ceratium hirundinella	rrr	r	rrr	rrr	rrr	rrr		rrr				rrr
RHIZOPODA(根足虫類)												
Arcella sp.	rrr											
Centropyxis acureata					rrr	rrr						
Heliozoa sp.		rrr	rrr			rrr						rrr
CILIATA(繊毛虫類)												
Ciliata sp.	rrr			rrr		rrr			rrr	rrr	rrr	rrr
Lionotus sp.		rrr								rrr		rrr
Tintinnidium sp.	rrr	rrr	rrr				rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr
Tintinnopsis cratera			rrr			rrr		rrr			rrr	rrr
Vorticella sp.	rrr					rrr						
Carchesium sp.												rrr
Epistylis sp.			rrr			rrr					rrr	
NEMATODA(線虫類)												
Nematoda sp.	rrr											
ROTATORIA(輪虫類)												
Philodina sp.									rrr			
Collotheca sp.					rrr							
Conochilus sp.									rrr			rrr
Conochiloides sp.						rrr						
Pompholyx complanata		rrr										
Filinia longiseta				rrr								
Hexathra mira					rrr	rrr	rrr					
Synchaeta sp.		rrr	rrr							rrr	rrr	rrr
Polyarthra vulgaris	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr
Ploesoma truncatum		rrr			rrr			rrr				
P. hudosoni				rrr			rrr	rrr	rrr			
Trichocerca longiseta	rrr	rrr	rrr						rrr			
Asplanchna sp.		rrr						rrr				rrr
Keratella cochlearis var. tecta			rrr									
K. cochlearis var. tecta f. micracantha	rrr		rrr			rrr						
K. cochlearis var. macracantha				rrr		rrr						
Kellicotia longispina	rrr	rrr	rrr		rrr							
CRUSTACEA(甲殻類)												
Copepodite stage of Calanoida				rrr	rrr							
C. of Cyclopidae						rrr						
Diaphanosoma brachyurum	rrr					rrr	rrr	rrr				
Daphnia pulex		rrr		rrr								
Ceriodaphnia sp.						rrr						
Bosmina longirostris		rrr						rrr	rrr			

cc:非常に多い c:多い +:普通 r:少ない rr:非常に少ない rrr:稀れ
増殖により障害の原因となる種
(●:カビ臭　▲:生ぐさ臭　■:ろ過閉塞)

佐布里池

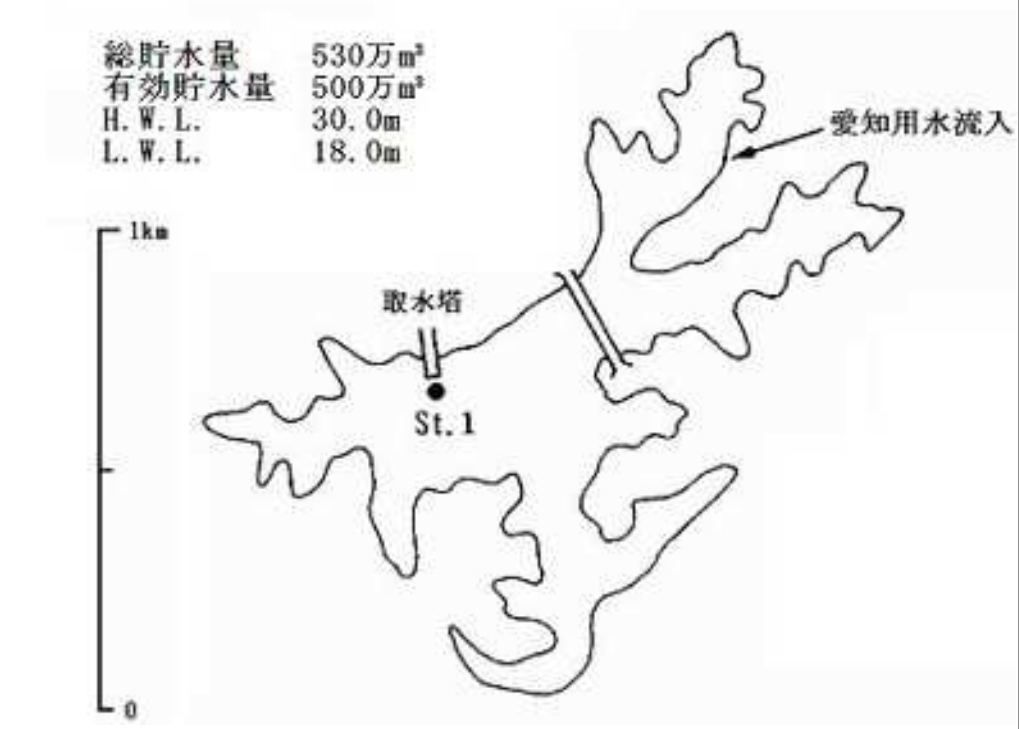

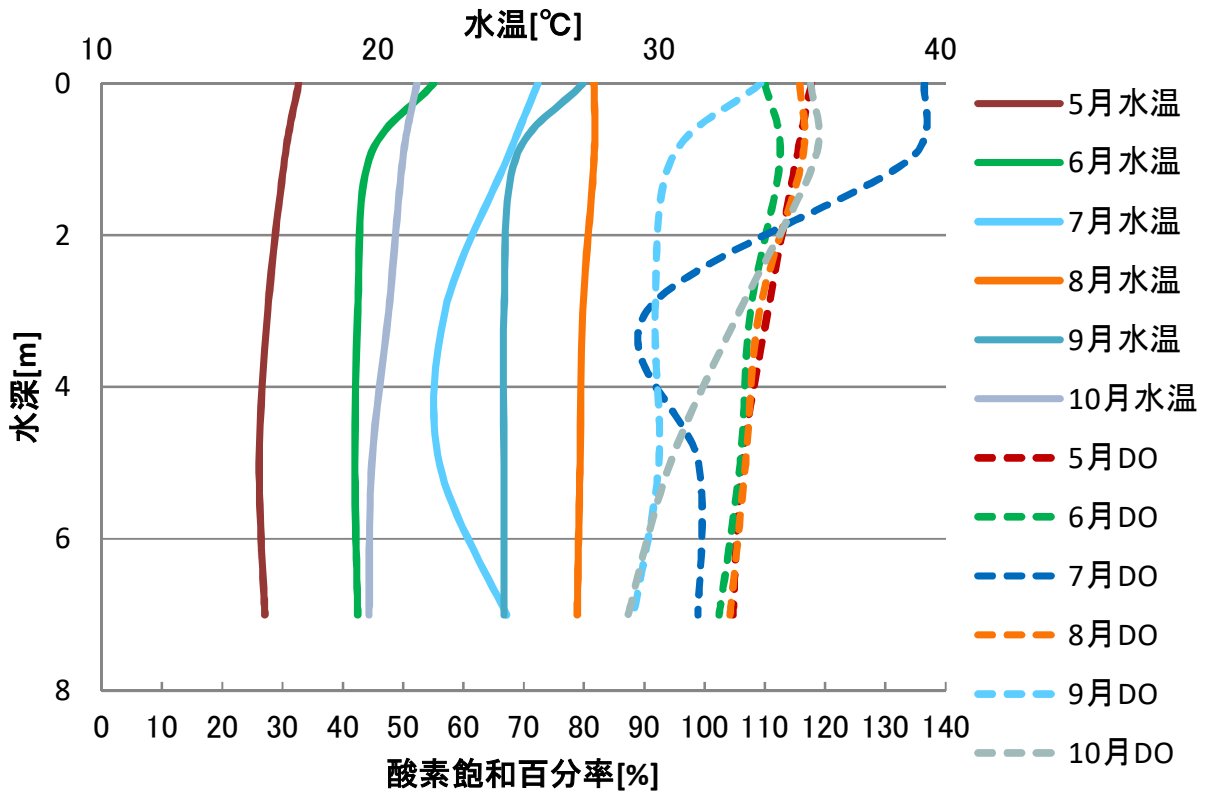

夏季の水温・酸素飽和百分率垂直分布

		St.1表層											
		平成30年 4月17日	5月15日	6月12日	7月9日	8月7日	9月5日	10月9日	11月12日	12月10日	平成31年 1月	2月	3月
貯水率	%	73	82	79	81	78	83	82	76	81			
採水水深	m												
天候前日		晴	曇	曇時々雨	晴	晴	雨	晴	晴	晴			
天候当日		曇のち雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴			
気温	℃	14.5	25.5	26.5	30.0	29.5	31.5	26.5	18.5	9.0			
水温	℃	15.0	21.5	22.9	28.0	30.8	28.0	23.0	17.7	10.7			
一般細菌	個/ml	12	12	380	74	32	160	96	44	40			
大腸菌(MPN)	MPN/dl	1.0	1.0	0.0	2.0	2.0	120	4.1	16	14			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.10	0.13	0.13	0.08	＜0.02	0.18	0.13	0.10	0.10			
鉄及びその化合物	mg/l	0.07	0.05	0.06	0.08	0.06	0.24	0.09	0.09	0.15			
マンガン及びその化合物	mg/l	0.012	0.008	0.010	0.010	0.007	0.018	0.007	0.008	0.014			
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	＜0.000001	0.000001	0.000002	0.000002			
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	0.000002	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.3	1.2	0.9	1.6	1.7	1.4	1.3	1.2	1.1			
pH値		7.8	7.7	7.8	7.8	9.3	7.3	8.1	7.7	8.0			
臭気		生ぐさ臭	藻臭	厨芥臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭			
臭気強度(TON)		50											
色度	度	2.4	3.3	2.6	4.5	3.1	7.5	4.0	2.8	2.2	※	※	※
濁度	度	4.2	2.2	2.2	3.0	3.4	6.4	3.1	2.1	3.7			
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l												
電気伝導度	mS/m	6.2	5.0	5.8	6.1	6.0	5.7	4.8	5.8	7.6			
総アルカリ度	mg/l	15.5	13.5	16.0	16.5	16.5	15.0	14.0	17.5	20.5			
アンモニア態窒素	mg/l	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01			
透明度	m	1.5	5.0	3.0	2.0	3.2	1.0	2.1	2.0	2.0			
溶存酸素	mg/l	10.7	10.0	9.5	8.8	10.0	7.2	9.2	9.8	11.2			
酸素飽和百分率	%	110	116	113	114	134	93	110	106	104			
全窒素	mg/l	0.51	0.32	0.29	0.24	0.17	0.47	0.31	0.27	0.25			
全窒素(溶存態)	mg/l	0.41	0.24	0.26	0.21	0.11	0.38	0.27	0.20	0.19			
リン酸イオン	mg/l	0.05	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	0.01	0.01	＜0.01			
全リン	mg/l	0.027	0.013	0.010	0.012	0.011	0.018	0.023	0.012	0.031			
全リン(溶存態)	mg/l	0.019	0.007	0.007	0.009	0.008	0.010	0.013	0.006	0.007			
溶性ケイ酸	mg/l	6.8	8.4	10.1	10.2	11.3	11.1	10.5	11.4	12.4			
クロロフィルa	μg/l	11.1	3.9	1.6	5.1	3.8	2.4	3.2	7.4	22.6			
生物総数	個/ml	7,240	115	731	82	948	251	155	90	271			

※耐震工事による落水のため欠測

佐布里池

	St.1表層								
	平成30年4月17日	5月15日	6月12日	7月9日	8月7日	9月5日	10月9日	11月12日	12月10日
CYANOPHYCEAE(藍藻類)									
Chroococcus sp.*			109						
Aphanothece sp.*			42						
Dactylococcopsis sp.			10						
Merismopedia sp.*							1		
Microcystis aeruginosa*				1		3			
M. wesenbergii*			5						
Aphanocapsa sp.*				2		5	7		
Anabaena macrospora* ●				15					
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)									
Aulacoseira granulata(M.gra) ■	30		1			1	45	3	
A. italica(M.ita) ■	3		1						
A. distans(M.dis)	5								
Cyclotella spp.	55	16	25	3	25	12			
Stephanodiscus sp.		1							
Attheya zachariasi		1							2
Rhizosolenia longiseta						3	1		2
Tabellaria fenestrata	3								
Fragilaria crotonensis ■		1					1		3
F. spp.		2	1						
Asterionella formosa ■	7,120		28				4	11	
Synedra ulna	3	1							
S. acus ■									5
S. spp.					7	2			
Pinnularia sp.		1			9				
Cymbella ventricosa		1							
C. sp.				1					
Nitzschia actinastroides				1					
N. acicularis		1			6				1
N. sp.							3		
others					1				
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)									
Pandorina morum*			8						
Eudorina elegans*		10	285			2			
Elakatothrix gelatinosa*				1	2				
Sphaerocystis schroeteri*			88						
Tetrasporales sp.	7			29	54	22		4	
Pediastrum duplex*							1		
Golenkinia radiata			114				1		
Micractinium pussillum*	1	28	12	2	4				
Dictyosphaerium pulchellum*		24							
Coelastrum sp.*						8	14		
Oocystis sp.*				2	804	151	10		
Selenastrum sp.*					10				
Ankistrodesmus falcatus	4	4		1			6	1	
Scenedesmus spp.*			1	4	24		31		
Staurastrum sp.							2		
S. spp.						10			
others				15					
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)									
Cryptomonas spp.				5			7	8	70
CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類)									
Mallomonas sp.							2		
Uroglena americana* ▲	7								
Dinobryon divergens								30	
D. sp.		13							
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)									
Gymnodinium sp.			1						
Peridinium sp.	2	8		1		32	1	33	172
Ceratium hirundinella		3							
FLAGELLATA(鞭毛藻類)									
monas group					2		18		16
TOTAL NUMBERS(/ml)	7,240	115	731	82	948	251	155	90	271

*は群体数または糸状体数
増殖により障害の原因となる種
(●:カビ臭　▲:生ぐさ臭　■:ろ過閉塞)

佐布里池

	St.1表層（ネットサンプル）								
	平成30年 4月17日	5月15日	6月12日	7月9日	8月7日	9月5日	10月9日	11月12日	12月10日
CYANOPHYCEAE(藍藻類)									
Microcystis aeruginosa				rrr	rrr	rr	rrr		
M. viridis									rrr
M. wesenbergii			rrr		rrr				rrr
Oscillatoria sp.	rrr				rrr				
Anabaena macrospora ●				r					
A. spiroides ●				rr					
A. sp.								rrr	
A. spp.					r				rrr
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)									
Aulacoseira granulata(M.gra) ■	rrr	rrr		rrr	rrr	rr	c	c	r
A. granu. var. ang. f. spiralis(M.gra.v.)				rrr			rrr	rrr	rr
A. italica(M.ita) ■	rr	rr	rrr	r		rrr			
A. distans(M.dis)	rrr								
Melosira varians	rrr	rrr		rrr			rrr		
M. spp.	rr								+
Cyclotella spp.	rr	r	rrr						
Attheya zachariasi	rrr							rrr	rrr
Rhizosolenia longiseta	rrr							rrr	rrr
Tabellaria fenestrata	rrr								
Fragilaria crotonensis ■	rrr				rrr		rr		r
F. sp.	rrr								
Asterionella formosa ■	cc	c	c	r			c	rr	rr
Synedra ulna	rrr	rrr							
Diploneis ovalis	rrr								
Pinnularia sp.					rrr				
Cymbella ventricosa									rrr
Nitzschia acicularis	rrr						rrr		rrr
N. sp.						rrr			
N. spp.	rrr		rr						
Surirella sp.									rrr
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)									
Eudorina elegans	rrr			rrr	rrr	rrr	rrr		rrr
Volvox sp.	rrr				rrr		rrr		rrr
Sphaerocystis schroeteri	rrr					rrr			rrr
Tetrasporales sp.	rrr			rrr					
Pediastrum duplex				rrr	rrr	rrr	rr		
P. simplex						rrr			
P. sp.	rrr			rrr				rrr	rrr
Golenkinia radiata							rrr		
Micractinium pussillum		rrr	rr						
Dictyosphaerium pulchellum		rrr	rr	rrr	rrr		rrr	rrr	rrr
Coelastrum sp.				rrr	rrr	rrr	rrr		
Ankistrodesmus falcatus	rrr		rrr		rrr				
Closteriopsis longissima				rrr					rrr
Scenedesmus spinosus	rrr								
S. spp.	rrr								
Mougeotia sp.									rrr
Closterium aciculare							rrr		
C. sp.						rrr			
Staurastrum sp.	rrr			rrr		rrr			rrr
S. spp.					rrr				
Spondylosium sp.					rrr				
others				rrr					rrr
CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類)									
Mallomonas sp.		rrr					rrr	rr	rrr
Uroglena americana ▲		rrr							
Dinobryon divergens								+	rr
D. bavaricum									rrr
D. sp.	rrr								
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)									
Glenodinium sp.	rrr								
Peridinium sp.	rr	cc		c	cc	cc	r	cc	cc
Ceratium hirundinella	rr	r	r	rrr		c	rr	rrr	
others	rrr								
EUGLENOPHYCEAE(ユーグレナ藻類)									
Lepocinclis sp.			rr						
RHIZOPODA(根足虫類)									
Difflugia corona			rrr			rrr	rrr		
CILIATA(繊毛虫類)									
Ciliata sp.							rrr		rrr
Didinium sp.			rrr						
Lionotus sp.									rrr
Strombilidium sp.							rrr		
Tintinnidium sp.							rrr		rrr
Tintinnopsis cratera		rrr							
Epistylis sp.					rrr				
ROTATORIA(輪虫類)									
Collotheca sp.									rrr
Pompholyx complanata	rrr	rrr		rrr					
Hexathra mira		rrr	rrr						
Synchaeta sp.	rrr								
Polyarthra vulgaris	rrr						rrr	rrr	rrr
Ploesoma truncatum				rrr					
P. hudosoni				rrr					
Lecane luna			rrr						
Colurella sp.	rrr								
Keratella cochlearis var. macracantha					rr	rrr	rrr		
Kellicotia longispina			rrr						
Notholca sp.		rrr							
CRUSTACEA(甲殻類)									
Copepodite stage of Calanoida							rrr		
Mesocyclops leuckarti							rrr		
Cyclops vicinus					rrr				
Copepodite stage of Cyclopidae				rrr		rrr			
Diaphanosoma brachyurum		rrr		rrr		rrr	rrr	rrr	
Daphnia pulex			c						
D. longispina		rrr							
Ceriodaphnia sp.								rrr	
Leptodora kindtii	rrr								
LARVA(幼生)									
Nauplius larva	rrr	rrr	r	rrr		rrr	rrr	rrr	

cc:非常に多い c:多い +:普通 r:少ない rr:非常に少ない rrr:稀れ
増殖により障害の原因となる種
（●:カビ臭　▲:生ぐさ臭　■:ろ過閉塞）

岩屋ダム

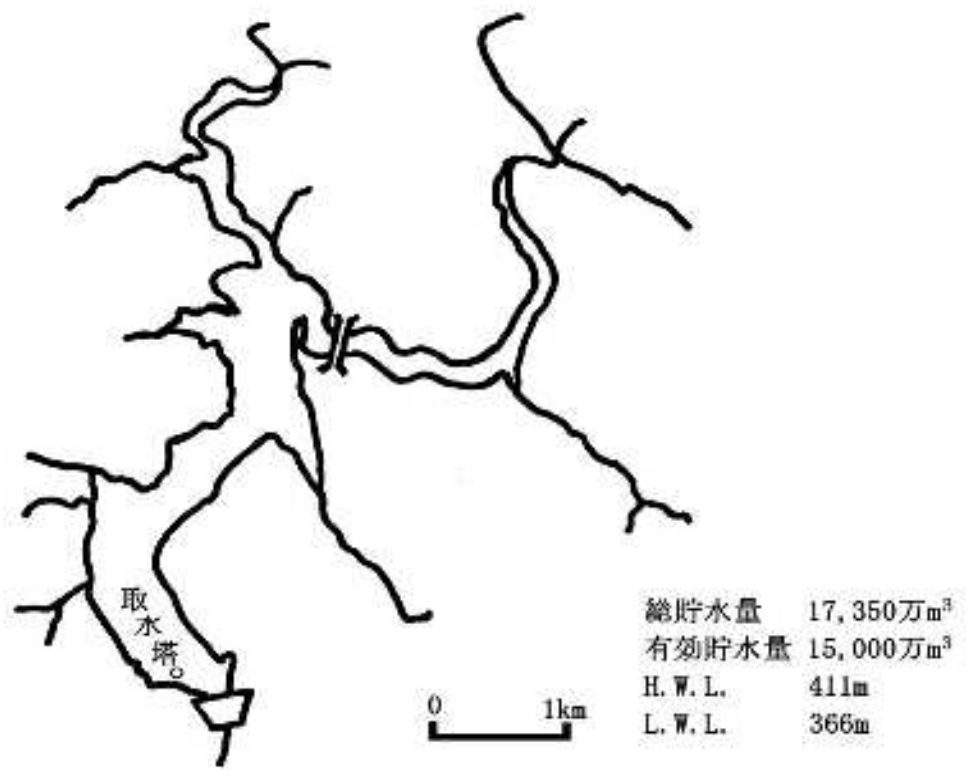

		表層 平成30年 10月4日
貯水率	%	58
採水水深	m	
天候前日		晴
天候当日		曇時々雨
気温	℃	20.0
水温	℃	19.2
一般細菌	個/ml	
大腸菌(MPN)	MPN/dl	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.06
鉄及びその化合物	mg/l	0.13
マンガン及びその化合物	mg/l	0.005
ジェオスミン(別名)	mg/l	
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.9
pH値		7.7
臭気		藻臭
臭気強度(TON)		
色度	度	6.1
濁度	度	4.9
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	
電気伝導度	mS/m	3.5
総アルカリ度	mg/l	13.0
アンモニア態窒素	mg/l	＜0.01
透明度	m	
溶存酸素	mg/l	9.3
酸素飽和百分率	%	104
全窒素	mg/l	0.34
全窒素(溶存態)	mg/l	0.24
リン酸イオン	mg/l	0.02
全リン	mg/l	0.016
全リン(溶存態)	mg/l	0.013
溶性ケイ酸	mg/l	9.7
クロロフィルa	μg/l	3.9
生物総数	個/ml	180

	表層 平成30年 10月4日
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)	
Cyclotella spp.	8
Rhizosolenia longiseta	122
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)	
Chlamydomonas sp.	7
Eudorina elegans*	1
Tetrasporales sp.	2
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)	
Cryptomonas spp.	10
CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類)	
Dinobryon divergens	26
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)	
Peridinium sp.	4
TOTAL NUMBERS(/ml)	180

*は群体数または糸状体数
増殖により障害の原因となる種
(●:カビ臭　▲:生ぐさ臭　■:ろ過閉塞)

矢作ダム

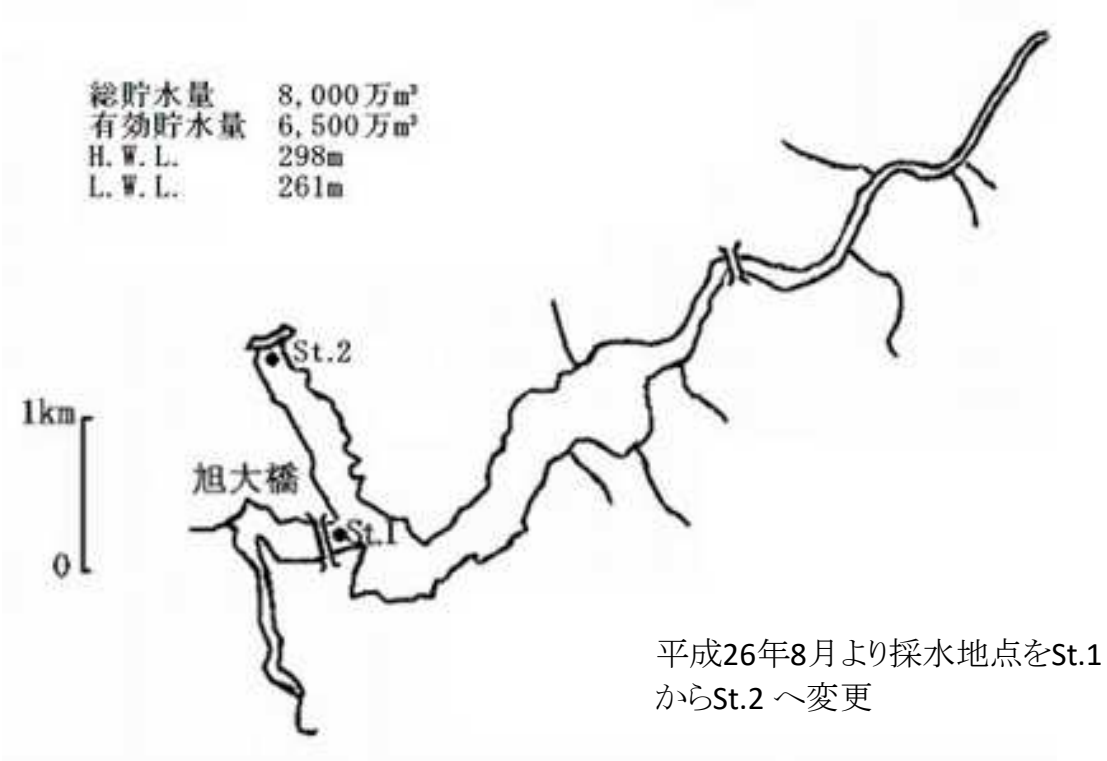

		St.2表層			
		平成30年 4月16日	6月5日	10月3日	平成31年 1月7日
貯水率	%	77	84	62	35
採水水深	m				
天候前日		雨のち晴	晴	晴	晴
天候当日		晴	晴	晴	晴
気温	℃	17.0	27.0	26.5	7.0
水温	℃	13.7	21.3	22.2	7.6
一般細菌	個/ml				
大腸菌(MPN)	MPN/dl				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.12	0.06	0.22	0.17
鉄及びその化合物	mg/l	0.05	0.06	1.3	0.02
マンガン及びその化合物	mg/l	0.008	0.012	0.065	0.012
ジェオスミン(別名)	mg/l				
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.9	1.1	2.1	1.0
pH値		7.6	8.5	7.2	7.6
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭
臭気強度(TON)					
色度	度	3.0	2.9	23	2.4
濁度	度	1.5	3.1	46	1.4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l				
電気伝導度	mS/m	4.0	4.0	2.7	4.5
総アルカリ度	mg/l	12.5	13.5	9.0	15.0
アンモニア態窒素	mg/l	＜0.01	＜0.01	0.02	0.01
透明度	m				
溶存酸素	mg/l	10.4	9.7	8.4	9.6
酸素飽和百分率	%	104	112	99	83
全窒素	mg/l	0.25	0.24	1.2	0.29
全窒素(溶存態)	mg/l	0.19	0.17	0.62	0.28
リン酸イオン	mg/l	0.01	＜0.01	0.04	＜0.01
全リン	mg/l	0.011	0.011	0.11	0.007
全リン(溶存態)	mg/l	0.006	0.006	0.027	0.005
溶性ケイ酸	mg/l	11.2	9.6	7.8	12.8
クロロフィルa	μg/l	3.3	6.6	3.1	1.7
生物総数	個/ml	321	7,785	28	81

	St.2表層			
	平成30年 4月16日	6月5日	10月3日	平成31年 1月7日
CYANOPHYCEAE(藍藻類)				
Oscillatoria sp.*	1			
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)				
Melosira varians			2	
Cyclotella spp.	10	18	1	1
Attheya zachariasi		8		
Tabellaria fenestrata	2			
Fragilaria crotonensis ■		1,687		55
Asterionella formosa ■	181	5,985	8	10
Synedra acus ■		1		
Achnanthes spp.	14	2		
Navicula spp.		1	1	
Cymbella sp.	1	1		1
Nitzschia acicularis	2			
N. sp.		1		
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)				
Elakatothrix gelatinosa*	1			
Tetrasporales sp.	48	18	2	
Ankistrodesmus falcatus	12			1
Schroederia setigera		47		2
Actinastrum hantzschii*	1			
Staurastrum sp.		2		
others	12			10
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)				
Cryptomonas spp.	34	8	2	
CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類)				
Mallomonas sp.		5	12	2
Dinobryon divergens				1
D. sertularia	2			
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)				
Peridinium sp.		1		
TOTAL NUMBERS(/ml)	321	7,785	28	81

*は群体数または糸状体数
増殖により障害の原因となる種
(●:カビ臭 ▲:生ぐさ臭 ■:ろ過閉塞)

羽布ダム

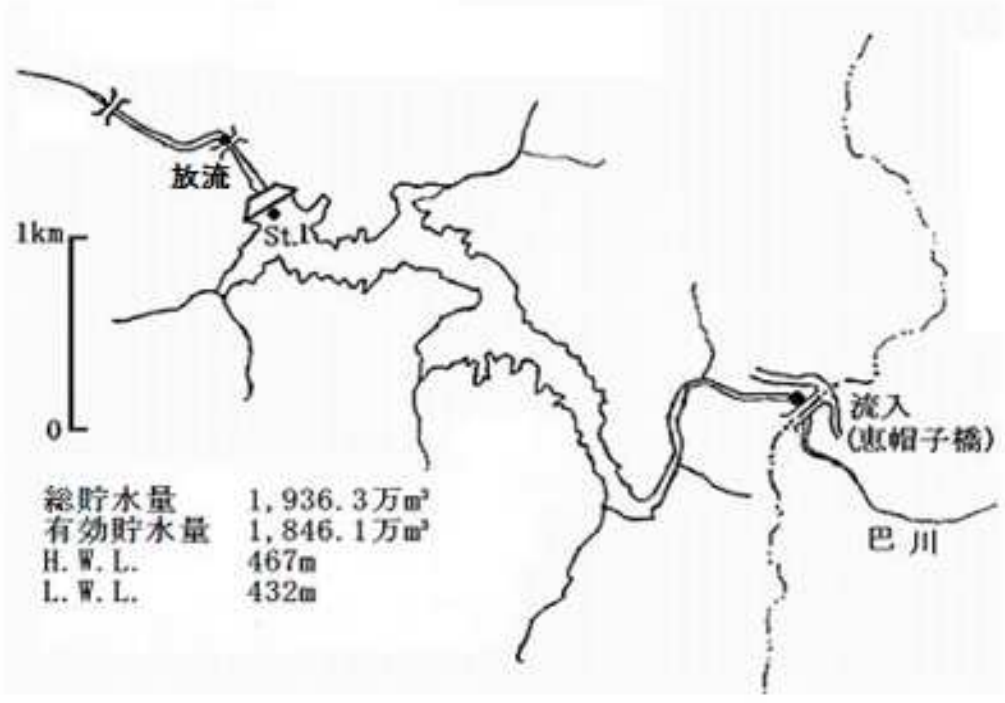

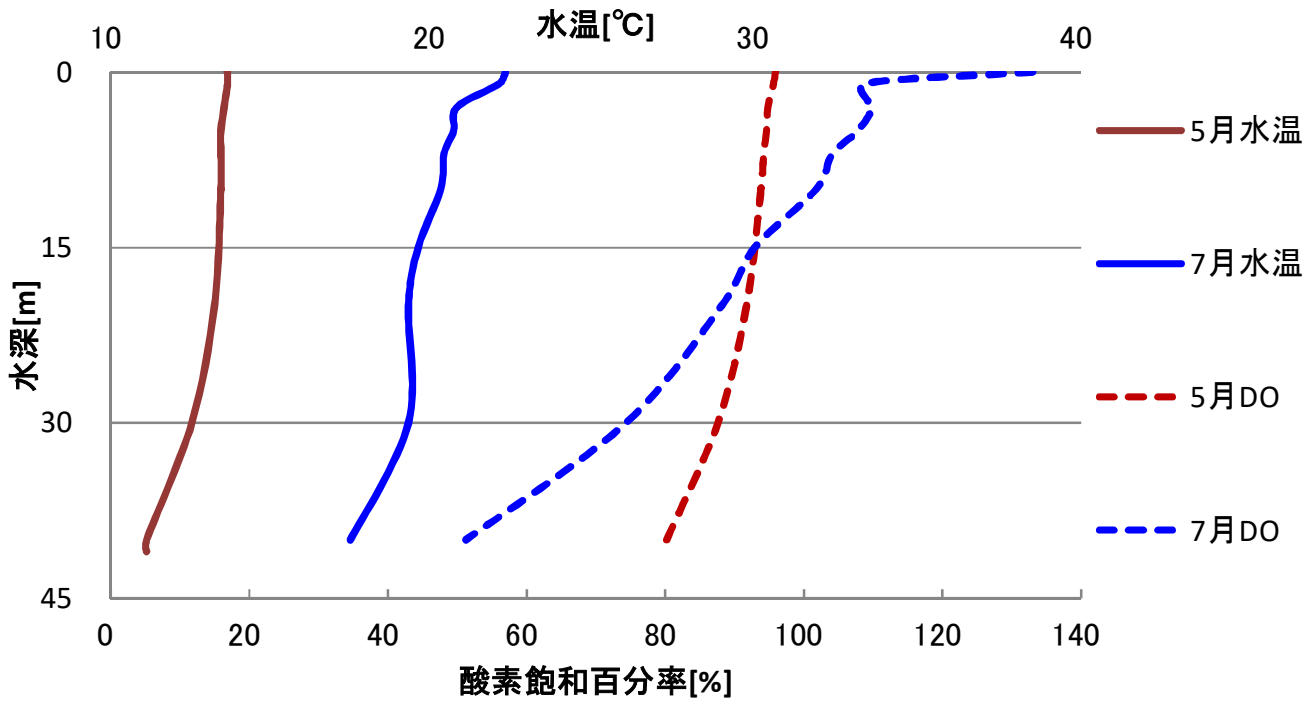

夏季の水温･酸素飽和百分率垂直分布

		流入				St.1表層				放流			
		平成30年 5月9日	7月4日	11月5日	平成31年 2月4日	平成30年 5月9日	7月4日	11月5日	平成31年 2月4日	平成30年 5月9日	7月4日	11月5日	平成31年 2月4日
貯水率	%					97	93	67	53				
採水水深	m												
天候前日		曇のち雨	晴	曇時々雨	晴のち雨	曇のち雨	晴	曇時々雨	晴のち雨	曇のち雨	晴	曇時々雨	晴のち雨
天候当日		曇時々雨	雨	晴のち曇	晴	曇時々雨	雨	晴のち曇	晴	曇時々雨	雨	晴のち曇	晴
気温	℃	13.0	22.5	18.5	11.0	16.0	23.5	19.0	10.5	16.0	22.5	20.0	11.5
水温	℃	13.2	20.0	14.1	7.9	13.6	23.5	16.7	5.5	13.7	20.1	16.7	6.2
一般細菌	個/ml												
大腸菌(MPN)	MPN/dl												
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.29	0.33	0.32	0.44	0.19	0.16	0.24	0.28	0.20	0.21	0.26	0.28
鉄及びその化合物	mg/l	0.24	0.45	0.08	0.18	0.10	0.08	0.09	0.11	0.15	0.12	0.11	0.12
マンガン及びその化合物	mg/l	0.026	0.052	0.009	0.017	0.019	0.030	0.032	0.033	0.031	0.050	0.042	0.035
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	2.2	2.4	0.8	2.0	1.8	1.8	1.3	1.1	1.5	1.5	1.2	1.3
pH値		7.3	7.4	7.9	7.6	7.0	8.9	7.5	7.4	7.4	7.3	7.6	7.5
臭気		厨芥臭	藻臭	藻臭	厨芥臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭
臭気強度(TON)													
色度	度	9.5	12	3.7	8.0	7.3	9.0	4.6	3.3	7.2	6.1	4.8	3.3
濁度	度	3.2	5.6	0.5	3.1	2.0	4.4	1.4	2.9	3.4	1.9	1.6	2.9
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l												
電気伝導度	mS/m	3.6	4.8	4.4	5.9	3.6	3.8	4.1	4.3	3.7	4.4	3.8	4.4
総アルカリ度	mg/l	9.0	12.5	12.5	12.5	10.0	10.5	9.5	11.5	10.0	11.5	9.5	12.0
アンモニア態窒素	mg/l	0.04	0.02	< 0.01	0.05	0.09	0.02	0.04	0.02	0.09	0.04	0.03	0.02
透明度	m												
溶存酸素	mg/l	10.0	8.7	10.1	11.5	9.4	10.4	8.9	11.1	10.3	8.9	9.6	11.9
酸素飽和百分率	%	99	98	101	100	93	125	94	91	103	101	102	99
全窒素	mg/l	0.55	0.78	0.41	0.71	0.49	0.83	0.40	0.46	0.51	0.47	0.44	0.44
全窒素(溶存態)	mg/l	0.48	0.56	0.41	0.65	0.44	0.46	0.39	0.41	0.43	0.38	0.41	0.42
リン酸イオン	mg/l	0.10	0.07	< 0.01	0.02	0.05	0.01	0.01	< 0.01	0.05	0.01	0.01	< 0.01
全リン	mg/l	0.054	0.062	0.009	0.017	0.032	0.065	0.012	0.012	0.033	0.018	0.014	0.013
全リン(溶存態)	mg/l	0.038	0.030	0.006	0.015	0.025	0.029	0.006	0.004	0.022	0.012	0.007	0.005
溶性ケイ酸	mg/l	7.2	9.3	11.5	10.0	6.8	7.5	9.2	10.0	6.9	7.9	9.3	10.5
クロロフィルa	μg/l	1.9	5.2	3.8	3.4	3.1	12.7	5.6	6.2	1.8	9.3	4.1	5.4
生物総数	個/ml					88	348	165	528				

羽布ダム

	St.1表層			
	平成30年 5月9日	7月4日	11月5日	平成31年 2月4日
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)				
Aulacoseira granulata(M.gra) ■		205	44	190
A. granu. var. ang. f. spiralis(M.gra.v.)			20	30
A. italica(M.ita) ■		21		
A. distans(M.dis)	2.5			16
Melosira spp.	1			
Cyclotella spp.	7	1	14	25
Attheya zachariasi			5	
Rhizosolenia longiseta			1	
Meridion circulare			3	
Diatoma sp.	2			
Fragilaria sp.	1			
Asterionella formosa ■	19.5	44	32	250
Synedra sp.			2	
Cocconeis placentula				1
Pinnularia sp.			2	
Navicula spp.	4		2	2
Amphora ovalis		2		
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)				
Volvox sp.*		9		
Sphaerocystis schroeteri*	8	1	3	1
Tetrasporales sp.			2	
Pediastrum sp.*				1
Dictyosphaerium pulchellum*		1		
Oocystis sp.*		2		
Ankistrodesmus falcatus				5
Scenedesmus longispina*			2	4
others	3		1	3
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)				
Cryptomonas spp.	40	18		
CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類)				
Mallomonas sp.			4	
others			1	
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)				
Peridinium sp.		1	2	
Ceratium hirundinella		3		
FLAGELLATA(鞭毛藻類)				
monas group		40	25	
TOTAL NUMBERS(/ml)	88	348	165	528

*は群体数または糸状体数
増殖により障害の原因となる種
(●:カビ臭　▲:生ぐさ臭　■:ろ過閉塞)

宇連ダム

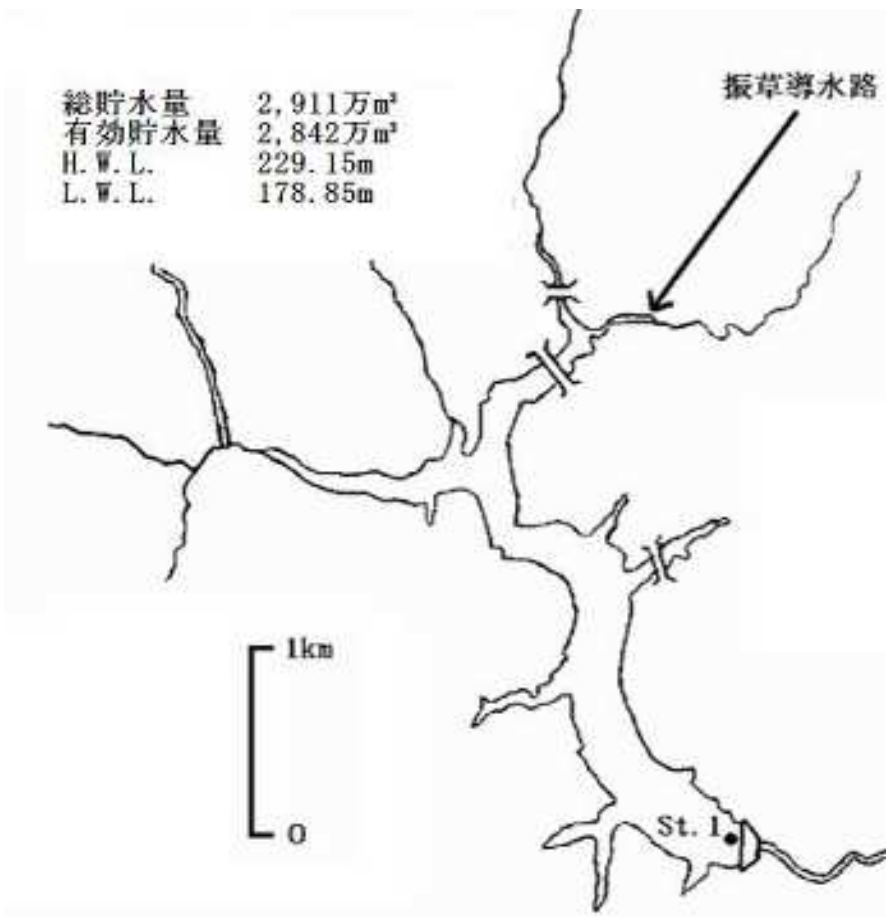

		St.1表層			
		平成30年 4月17日	7月4日	10月2日	平成31年 1月8日
貯水率	%	99	87	98	67
採水水深	m				
天候前日		晴	曇	晴	晴
天候当日		曇	曇時々雨	晴	晴
気温	℃	17.5	26.5	25.5	8.5
水温	℃	14.4	26.4	21.3	9.9
一般細菌	個/ml				
大腸菌(MPN)	MPN/dl				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.16	＜0.02	0.18	0.18
鉄及びその化合物	mg/l	0.02	0.04	0.04	0.11
マンガン及びその化合物	mg/l	0.002	0.008	0.007	0.053
ジェオスミン(別名)	mg/l				
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	2.0	2.5	2.2	1.6
pH値		7.4	7.5	7.2	7.1
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭
臭気強度(TON)					
色度	度	6.6	8.6	9.1	4.7
濁度	度	1.0	0.8	2.2	1.0
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l				
電気伝導度	mS/m	3.5	2.8	5.3	4.0
総アルカリ度	mg/l	9.0	7.5	9.0	11.0
アンモニア態窒素	mg/l	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01
透明度	m				
溶存酸素	mg/l	10.1	8.4	8.2	8.8
酸素飽和百分率	%	102	106	95	80
全窒素	mg/l	0.29	0.19	0.35	0.33
全窒素(溶存態)	mg/l	0.27	0.11	0.30	0.32
リン酸イオン	mg/l	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01
全リン	mg/l	0.006	0.005	0.009	0.004
全リン(溶存態)	mg/l	0.005	0.003	0.005	0.003
溶性ケイ酸	mg/l	7.8	7.5	9.6	9.7
クロロフィルa	μg/l	3.1	2.1	1.8	1.5
生物総数	個/ml	630	76	15	40

	St.1表層			
	平成30年 4月17日	7月4日	10月2日	平成31年 1月8日
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)				
Cyclotella spp.	20			1.5
Rhizosolenia longiseta	382			10
Fragilaria sp.				1
Achnanthes spp.				1
Navicula spp.		0.5		
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)				
Elakatothrix gelatinosa*	6			
Sphaerocystis schroeteri*		1		
Tetrasporales sp.	4	6		2.5
Dictyosphaerium pulchellum*		14		
Oocystis sp.*		1		
Selenastrum sp.*		2		
Ankistrodesmus falcatus	3	27		
Staurastrum spp.		2.5		
others		0.5		10.5
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)				
Cryptomonas spp.	10	8	6	12
CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類)				
Mallomonas sp.	22		1	1.5
Dinobryon divergens	6	4	2.5	
D. sertularia	176			
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)				
Peridinium sp.	1	8.5	2.5	
Ceratium hirundinella		0.5		
EUGLENOPHYCEAE(ユーグレナ藻類)				
Trachelomonas sp.			3	
TOTAL NUMBERS(/ml)	630	75.5	15	40

*は群体数または糸状体数
増殖により障害の原因となる種
(●:カビ臭 ▲:生ぐさ臭 ■:ろ過閉塞)

大島ダム

		St.1表層			
		平成30年 4月17日	7月4日	10月2日	平成31年 1月8日
貯水率	%	100	99	100	88
採水水深	m				
天候前日		晴	曇	晴	晴
天候当日		曇	曇時々雨	晴	晴
気温	℃	17.5	26.5	25.5	9.0
水温	℃	14.3	25.5	21.3	7.4
一般細菌	個/ml				
大腸菌(MPN)	MPN/dl				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.04	＜0.02	0.16	0.11
鉄及びその化合物	mg/l	0.14	0.01	0.83	0.06
マンガン及びその化合物	mg/l	0.011	0.002	0.040	0.050
ジェオスミン(別名)	mg/l				
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.5	1.5	2.6	1.3
pH値		7.6	9.3	7.3	7.3
臭気		藻臭	厨芥臭	厨芥臭	藻臭
臭気強度(TON)					
色度	度	4.7	3.1	16	2.1
濁度	度	4.9	0.7	35	1.6
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l				
電気伝導度	mS/m	4.6	5.1	5.0	6.7
総アルカリ度	mg/l	15.0	18.0	14.5	23.5
アンモニア態窒素	mg/l	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01
透明度	m				
溶存酸素	mg/l	10.5	9.0	8.5	8.9
酸素飽和百分率	%	106	112	98	76
全窒素	mg/l	0.24	0.24	1.0	0.27
全窒素(溶存態)	mg/l	0.14	0.07	0.43	0.23
リン酸イオン	mg/l	＜0.01	＜0.01	0.02	＜0.01
全リン	mg/l	0.016	0.014	0.094	0.007
全リン(溶存態)	mg/l	0.006	0.003	0.015	0.004
溶性ケイ酸	mg/l	5.9	8.0	8.5	8.4
クロロフィルa	μg/l	4.0	17.7	17.4	3.7
生物総数	個/ml	1,277	328	60	199

	St.1表層			
	平成30年 4月17日	7月4日	10月2日	平成31年 1月8日
CYANOPHYCEAE(藍藻類)				
Oscillatoria sp.*	1			
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)				
Aulacoseira granulata(M.gra) ■			4	
Cyclotella spp.	17	7		16
Fragilaria crotonensis ■			7	
F. sp.				0.5
Asterionella formosa ■	1,250			8
Synedra ulna	3			
Achnanthes spp.		15		
Nitzschia palea	1			
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)				
Tetrasporales sp.		85		
Micractinium pussillum*	2			
Oocystis sp.*		30		
Ankistrodesmus falcatus		4		0.5
Scenedesmus spp.*				132
Staurastrum sp.		9		5
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)				
Cryptomonas spp.			1	4
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)				
Glenodinium sp.	2			
Peridinium sp.	1	160	12	33
Ceratium hirundinella		6		
FLAGELLATA(鞭毛藻類)				
monas group		12	36	
TOTAL NUMBERS(/ml)	1,277	328	60	199

*は群体数または糸状体数
増殖により障害の原因となる種
(●:カビ臭　▲:生ぐさ臭　■:ろ過閉塞)

駒場池

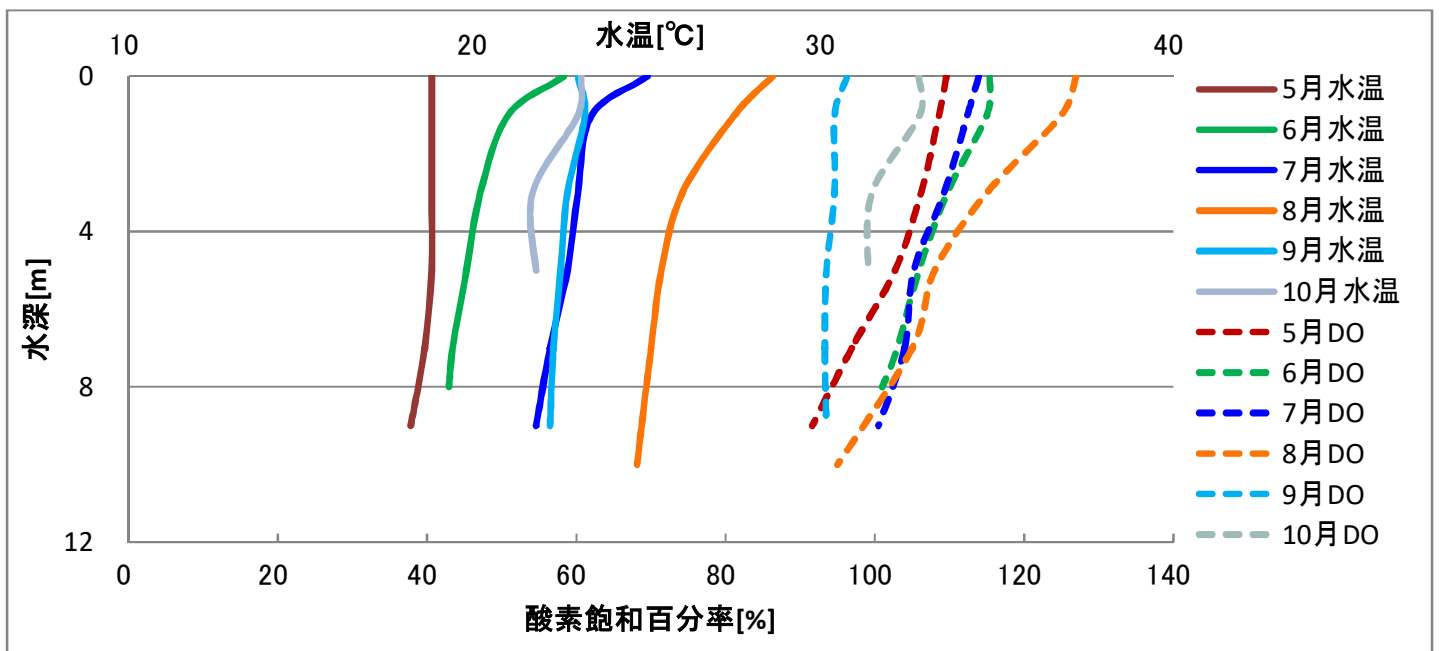

夏季の水温･酸素飽和百分率垂直分布

		St.1表層											
		平成30年 4月10日	5月7日	6月5日	7月3日	8月2日	9月12日	10月10日	11月13日	12月4日	平成31年 1月8日	2月13日	3月12日
貯水率	%	83	79	75	81	83	85	41	37	34	39	43	75
採水水深	m												
天候前日		晴	曇のち雨	晴	晴	晴	雨	晴	晴一時雨	曇のち雨	晴	晴	雨のち晴
天候当日		晴	雨	晴	晴	晴	曇時々雨	曇	曇時々晴	曇	晴	晴	晴
気温	℃	17.5	17.5	28.5	29.5	34.0	25.0	26.0	17.5	20.0	10.0	9.0	13.5
水温	℃	17.9	18.7	22.5	24.9	28.5	22.9	23.0	16.2	14.7	7.1	8.2	11.3
一般細菌	個/ml	24	61	36	170	170	290	160	67	48	20	27	200
大腸菌(MPN)	MPN/dl	1.0	2.0	1.0	5.2	2.0	4.1	0.0	7.4	3.1	11	1.0	2.1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.10	0.14	0.12	0.15	0.30	0.22	0.26	0.21	0.20	0.24	0.25	0.22
鉄及びその化合物	mg/l	0.07	0.08	0.06	0.05	0.11	0.02	0.10	0.09	0.08	0.08	0.09	0.11
マンガン及びその化合物	mg/l	0.010	0.008	0.007	0.005	0.009	0.002	0.010	0.009	0.008	0.007	0.008	0.012
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000002	0.000002	＜0.000001	0.000001	0.000004	0.000003	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.5	1.4	1.6	1.4	1.9	1.6	1.6	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3
pH値		7.8	7.6	8.1	8.1	8.7	7.3	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5
臭気		生ぐさ臭	生ぐさ臭	生ぐさ臭	藻臭	藻臭	カビ臭	藻臭	生ぐさ臭	藻臭	生ぐさ臭	藻臭	生ぐさ臭
臭気強度(TON)		100	10	5			1		2		1		1
色度	度	4.0	4.5	5.8	4.1	5.3	6.2	5.3	4.4	4.4	3.6	4.0	3.3
濁度	度	2.2	3.2	1.4	1.3	2.9	2.0	1.9	1.1	1.1	1.3	1.5	2.6
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l												
電気伝導度	mS/m	6.4	5.4	4.9	5.6	8.3	5.2	6.1	7.3	6.9	7.0	6.7	7.1
総アルカリ度	mg/l	18.5	15.0	15.0	17.5	26.5	14.5	17.0	20.5	18.5	18.0	17.0	17.5
アンモニア態窒素	mg/l	0.02	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01
透明度	m	2.5	2.0	4.0	2.9	2.0	2.7	2.2	2.5	3.8	3.3	4.0	2.5
溶存酸素	mg/l	10.1	10.0	10.0	9.5	9.8	8.2	9.1	9.6	10.2	11.0	11.7	10.8
酸素飽和百分率	%	110	110	118	117	127	98	109	101	104	94	103	102
全窒素	mg/l	0.31	0.37	0.29	0.27	0.52	0.41	0.46	0.36	0.32	0.41	0.40	0.39
全窒素(溶存態)	mg/l	0.26	0.27	0.23	0.26	0.42	0.34	0.39	0.32	0.31	0.34	0.36	0.32
リン酸イオン	mg/l	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01
全リン	mg/l	0.010	0.013	0.008	0.009	0.015	0.010	0.012	0.008	0.007	0.008	0.007	0.013
全リン(溶存態)	mg/l	0.006	0.008	0.006	0.007	0.008	0.006	0.006	0.004	0.004	0.003	0.004	0.005
溶性ケイ酸	mg/l	9.2	9.4	9.9	11.3	10.9	11.4	11.9	10.3	10.0	10.3	11.2	11.6
クロロフィルa	μg/l	7.7	10.9	3.5	3.6	9.2	3.8	3.5	4.4	2.8	2.7	1.5	2.9
生物総数	個/ml	354	284	38	61	103	156	38	153	104	44	193	94

		流入			
		平成30年 6月5日	7月3日	8月2日	9月12日
採水水深	m				
天候前日		晴	晴	晴	雨
天候当日		晴	晴	晴	曇時々雨
気温	℃	25.0	29.5	34.0	26.0
水温	℃	19.9	23.5	25.5	20.4
一般細菌	個/ml				
大腸菌(MPN)	MPN/dl				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.14	0.15	0.10	0.22
鉄及びその化合物	mg/l	0.06	0.05	0.10	0.07
マンガン及びその化合物	mg/l	0.007	0.006	0.008	0.007
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000001	＜0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	＜0.000001	0.000001	0.000001	＜0.000001
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.4	1.1	1.5	1.3
pH値		7.7	8.5	8.2	7.6
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭
臭気強度(TON)					
色度	度	6.8	5.4	6.2	5.0
濁度	度	1.2	1.1	1.9	1.0
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l				
電気伝導度	mS/m	4.6	5.7	5.4	4.8
総アルカリ度	mg/l	13.5	17.5	17.5	14.0
アンモニア態窒素	mg/l	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01
透明度	m				
溶存酸素	mg/l	9.5	9.4	9.1	9.4
酸素飽和百分率	%	107	113	113	107
全窒素	mg/l	0.30	0.32	0.23	0.35
全窒素(溶存態)	mg/l	0.26	0.29	0.20	0.31
リン酸イオン	mg/l	＜0.01	0.01	0.01	＜0.01
全リン	mg/l	0.010	0.012	0.011	0.009
全リン(溶存態)	mg/l	0.006	0.011	0.007	0.005
溶性ケイ酸	mg/l	8.5	12.0	9.4	11.9
クロロフィルa	μg/l	1.4	3.3	2.4	2.5
生物総数	個/ml				

駒場池

	St.1表層											
	平成30年 4月10日	5月7日	6月5日	7月3日	8月2日	9月12日	10月10日	11月13日	12月4日	平成31年 1月8日	2月13日	3月12日
CYANOPHYCEAE(藍藻類)												
Dactylococcopsis sp.				2								
Microcystis aeruginosa*						7						
M. wesenbergii*			2									
Oscillatoria sp.*		3				2			1	1		0.5
Phormidium tenue* ●		1										
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)												
Aulacoseira granulata(M.gra) ■							3	2				
A. granu. var. ang. f. spiralis(M.gra.v.)				6						10		
A. italica(M.ita) ■												1
Cyclotella spp.	28		3	1	2							
Stephanodiscus sp.		38										
Attheya zachariasi						1		2				
Rhizosolenia longiseta		3						22				
Tabellaria fenestrata		10										
Fragilaria crotonensis ■					3	11			2			
F. sp.				5			1					
F. spp.			2									58
Asterionella formosa ■	233	129				10	6		16	10	22	16
Synedra ulna	1		0.5	6								
S. acus ■	1		1		1			1			3	
S. spp.												7
Diploneis ovalis		1		1								
Navicula spp.										2		0.5
Cymbella ventricosa				3					1			
Nitzschia acicularis	1	3										
N. sp.	1											
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)												
Eudorina elegans*		12	6									
Elakatothrix gelatinosa*		4										
Tetrasporales sp.	4											
Micractinium pussillum*		2										
Dictyosphaerium pulchellum*	1											
Coelastrum sp.*				1								
Ankistrodesmus falcatus	1	4									1	1
Scenedesmus spinosus*	1											
S. sp.*	1											
S. spp.*			4									
Staurastrum sp.	2		0.5									
XANTHOPHYCEAE(黄緑藻類)												
Centritractus belenophorus		7										
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)												
Cryptomonas spp.		42		8	12	1	4	26	25		12	
CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類)												
Mallomonas sp.		7										
Uroglena americana* ▲	58	10	7							1		10
Dinobryon divergens	20	1					8	60	3			
D. sp.										18		
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)												
Peridinium sp.		6	12	15	85	45	6	2				
Ceratium hirundinella	1	1										
others										2		
EUGLENOPHYCEAE(ユーグレナ藻類)												
Phacus sp.				1								
FLAGELLATA(鞭毛藻類)												
monas group				12		79	10	38	56		155	
TOTAL NUMBERS(/ml)	354	284	38	61	103	156	38	153	104	44	193	94

*は群体数または糸状体数
増殖により障害の原因となる種
(●:カビ臭　▲:生ぐさ臭　■:ろ過閉塞)

駒場池

	St.1表層（ネットサンプル）											
	平成30年 4月10日	5月7日	6月5日	7月3日	8月2日	9月12日	10月10日	11月13日	12月4日	平成31年 1月8日	2月13日	3月12日
CYANOPHYCEAE(藍藻類)												
Merismopedia sp.					rrr							
Microcystis aeruginosa						rrr						
M. wesenbergii			rrr									
Oscillatoria sp.	rrr	rrr	rrr	rrr					rrr		rrr	rrr
Phormidium tenue ●	rrr											
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)												
Aulacoseira granulata(M.gra) ■			rrr	rrr	rrr	rrr		c				rrr
A. granu. var. ang. f. spiralis(M.gra.v.)			rrr		rrr	rrr	rr	rrr	rrr		rrr	
A. italica(M.ita) ■	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr		rrr	r	
A. distans(M.dis)				rrr	rr	rrr					rrr	rrr
Melosira varians	rrr	rrr		rrr					rrr		rrr	rr
M. sp.										rrr		
Cyclotella spp.	rr	r										
Attheya zachariasi						rrr	rrr					
Tabellaria fenestrata		rrr										
Diatoma vulgare		rrr		rrr								
Fragilaria crotonensis ■	rrr		rrr	rrr	rrr	rr		+	r	rrr	rr	
F. sp.	rrr			rrr			rr			+		
F. spp.			rrr		rrr							c
Asterionella formosa ■	cc	cc	+		rr	r		rr	c	c	c	+
Synedra ulna									rr		rrr	
S. acus ■	rrr	rrr			rrr	rrr			rrr	rrr	cc	
S. sp.								rrr				
S. spp.												r
Cocconeis placentula			rrr									
Navicula spp.	rrr							rrr		rrr	rr	rrr
Gomphonema spp.								rrr				
Amphora ovalis	rrr											
Cymbella ventricosa	rrr			rrr	rrr				rrr		rrr	
Nitzschia actinastroides	rrr											
N. acicularis			rrr							rrr		
N. spp.		rrr										rrr
Surirella sp.									rrr	rrr		
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)												
Eudorina elegans					rrr							
Volvox sp.												rr
Elakatothrix gelatinosa								rrr				
Sphaerocystis schroeteri				rrr		rrr						
Tetrasporales sp.			rrr		rrr	rrr					rrr	rrr
Pediastrum duplex				rrr	rrr				rrr			
P. sp.					rrr	rrr						
Micractinium pussillum			rrr									
Dictyosphaerium pulchellum			rrr			rrr						
Coelastrum sp.				rrr		rrr						
Chodatella sp.			rrr									
Scenedesmus quadricauda						rrr						
S. spp.		rrr										
Spirogyra sp.								rrr		rrr		
Closterium sp.			rrr									
Micrasterias mahabuleschwarenis		rrr										
Cosmarium sp.		rrr		rrr						rrr		
Staurastrum sp.					rrr					rrr		
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)												
Cryptomonas spp.							rr			rrr		
CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類)												
Mallomonas sp.						rrr						
Uroglena americana ▲	rr	rr	r	rrr			rrr	rrr	rrr	rr	rrr	rr
Dinobryon divergens	rrr	rrr	rrr	rrr		rrr	c	c	c	rr	rr	c
D. bavaricum	rrr	rrr										
D. sertularia	rrr											
D. sp.		rrr								c		
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)												
Gymnodinium sp.			c									
Peridinium sp.		rr		cc	cc	cc	cc	+	+			
Ceratium hirundinella		rr	c	r	rr	c	rr					
FLAGELLATA(鞭毛藻類)												
monas group				rrr								
RHIZOPODA(根足虫類)												
Centropyxis acureata						rrr						
Heliozoa sp.						rrr						
CILIATA(繊毛虫類)												
Ciliata sp.	rrr					rrr						rrr
Lionotus sp.						rrr				rrr		
Tintinnidium sp.		rrr					rrr			rrr		
Tintinnopsis cratera						rrr						
ROTATORIA(輪虫類)												
Hexathra mira		rrr	rrr			rrr						
Synchaeta sp.									rrr			
Polyarthra vulgaris		rr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr
Trichocerca cylindrica						rrr						
Asplanchna sp.			rrr					rrr				
Colurella sp.		rrr										
Keratella cochlearis var. tecta f. micracantha		rrr			rrr							
K. cochlearis var. macracantha			rrr			rr						
CRUSTACEA(甲殻類)												
Diaphanosoma brachyurum			rrr									
Daphnia longispina			rrr									
Bosmina longirostris				rrr								
B. sp.					rrr		rrr					
Chydorus sp.	rrr		rr		rrr	rrr						
LARVA(幼生)												
Nauplius larva	rrr	rrr	rrr	rrr		rrr	rrr			rrr		rrr

cc:非常に多い c:多い +:普通 r:少ない rr:非常に少ない rrr:稀れ

増殖により障害の原因となる種

（●：カビ臭　▲：生ぐさ臭　■：ろ過閉塞）

三ツ口池

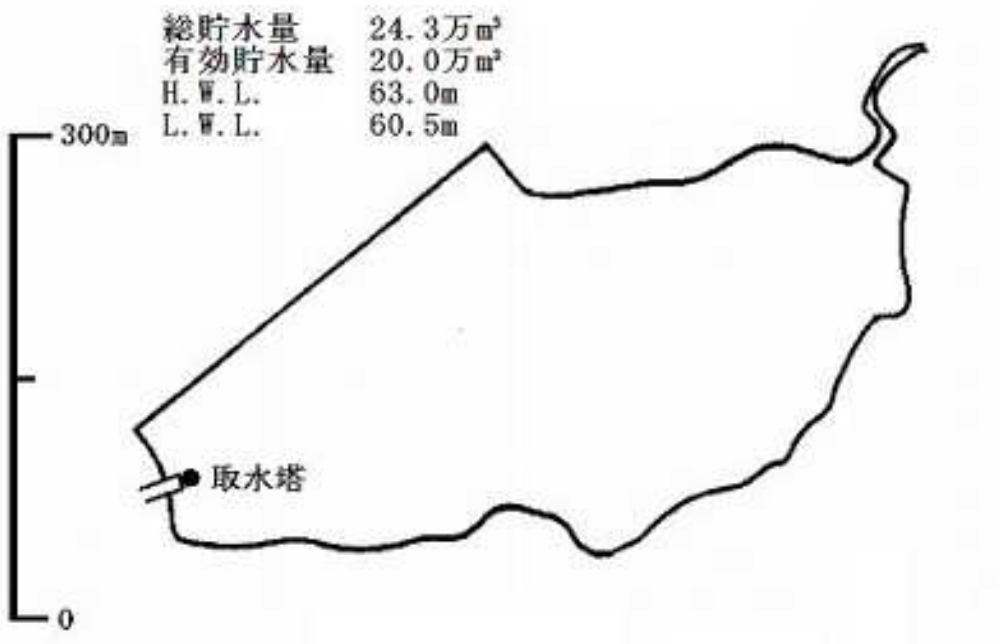

		取水塔表層											
		平成30年 4月9日	5月8日	6月4日	7月2日	8月1日	9月11日	10月9日	11月12日	12月3日	平成31年 1月7日	2月12日	3月11日
貯水率	%	100	100	87	83	96	98	100	69	62	92	67	38
採水水深	m												
天候前日		晴	雨	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	曇	曇	雨
天候当日		晴	曇のち雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴	晴	雨のち晴
気温	℃	17.5	16.0	26.0	29.5	33.5	24.0	25.5	20.0	19.0	7.5	9.5	14.0
水温	℃	15.9	17.0	25.1	29.3	29.6	23.9	25.3	18.2	15.8	6.3	7.3	12.0
一般細菌	個/ml	42	140	340	180	1,100	3,900	400	480	1,400	130	140	3,000
大腸菌(MPN)	MPN/dl	1.0	12	3.1	1.0	0.0	9.6	0.0	8.5	0.0	1.0	0.0	11
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.30	0.49	0.16	0.12	0.27	0.38	0.47	0.24	0.30	0.22	0.08	0.27
鉄及びその化合物	mg/l	0.14	0.12	0.08	0.06	0.09	0.10	0.06	0.15	0.04	0.04	0.16	0.22
マンガン及びその化合物	mg/l	0.026	0.021	0.011	0.008	0.010	0.010	0.005	0.021	0.005	0.009	0.042	0.010
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000007	0.000002	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000003	0.000007	0.000015	0.000006
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.3	1.2	1.6	1.3	1.8	1.6	1.9	1.5	1.6	1.6	1.9	1.9
pH値		7.8	7.3	8.3	9.2	9.3	7.2	9.3	9.5	7.3	7.8	7.7	7.4
臭気		カビ臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	厨芥臭	藻臭	藻臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	藻臭
臭気強度(TON)		1								1	2	10	
色度	度	3.7	4.6	5.2	5.0	6.7	6.6	5.9	6.5	6.3	4.4	4.2	5.5
濁度	度	1.6	2.3	2.7	1.5	1.9	1.6	1.1	0.9	0.8	3.2	3.8	9.6
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l												
電気伝導度	mS/m	8.3	6.9	3.5	6.2	8.5	6.7	8.0	8.3	8.3	8.2	8.5	8.2
総アルカリ度	mg/l	25.0	18.5	17.0	18.5	26.5	19.0	19.0	23.5	24.0	22.5	24.5	20.5
アンモニア態窒素	mg/l	0.02	0.02	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.04	< 0.01	0.01	0.10	< 0.01	0.02	0.18
透明度	m	2.8	2.2	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
溶存酸素	mg/l	9.9	9.2	9.9	10.1	9.9	7.4	10.3	12.3	9.2	11.3	11.9	10.1
酸素飽和百分率	%	103	98	122	133	131	90	128	134	96	94	102	97
全窒素	mg/l	0.55	0.69	0.40	0.25	0.46	0.63	0.69	0.48	0.70	0.49	0.49	0.94
全窒素(溶存態)	mg/l	0.46	0.63	0.30	0.25	0.45	0.59	0.66	0.44	0.69	0.41	0.33	0.68
リン酸イオン	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.06	< 0.01	< 0.01	0.01
全リン	mg/l	0.014	0.016	0.014	0.010	0.012	0.012	0.014	0.011	0.027	0.015	0.027	0.040
全リン(溶存態)	mg/l	0.007	0.007	0.010	0.009	0.011	0.009	0.009	0.007	0.026	0.012	0.015	0.013
溶性ケイ酸	mg/l	7.3	9.9	9.9	10.8	9.6	10.0	8.8	5.7	9.7	8.8	8.2	11.0
クロロフィルa	μg/l	6.3	5.9	4.7	5.2	5.3	4.2	4.4	3.3	3.0	16.5	19.5	21.6
生物総数	個/ml	629	292	49	83	134	101	292	355	79	884	1,807	6,780

※透明度が水深以上であったため欠測

三ツ口池

	取水塔表層											
	平成30年 4月9日	5月8日	6月4日	7月2日	8月1日	9月11日	10月9日	11月12日	12月3日	平成31年 1月7日	2月12日	3月11日
CYANOPHYCEAE(藍藻類)												
Microcystis aeruginosa*	1					2						
Aphanocapsa sp.*								2				
Oscillatoria sp.*					1							
O. spp.*								6				
Phormidium tenue* ●							10					
P. sp.*		2							1			8
P. spp.*								6			5	
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)												
Melosira sp.	4									2		
Cyclotella spp.	98	57	5		8	2	15	3	2		4	35
Atthea zachariasi							3					
Meridion circulare									1			10
Fragilaria crotonensis ■	2	14			1	12		68	11		6	12
F. sp.		4		15		3						
F. spp.			11		8		59	182		115	621	315
Asterionella formosa ■	29	17		3		1				8	20	9
Synedra ulna										1		
S. acus ■	1				1	1		1			56	21
S. sp.					3			1				
S. spp.	4										10	
Achnanthes spp.	2	3	2		6		36	26	7		3	15
Cocconeis placentula		1					5	14	15			
Gyrosigma sp.									1			1
Navicula spp.	7	4	3	8		3	2	31	3		31	62
Gomphonema spp.								2				
Cymbella ventricosa			1					1				
C. sp.					2	1						
C. spp.	5	2						5			6	14
Nitzschia acicularis	5	1			1						65	6,000
N. sp.		1		1		1						
N. spp.												19
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)												
Chlamydomonas sp.	4			1			9					
Pandorina morum*						1						
Eudorina elegans*				1								
Volvox sp.*										1		
Elakatothrix gelatinosa*		1										
Sphaerocystis schroeteri*					2							8
Tetrasporales sp.	12	5	2	1	10	8	23	3	1	1		57
Pediastrum sp.*	2	1					1					1
Micractinium pussillum*							14					
Dictyosphaerium pulchellum*		1										
Chodatella sp.		5										
Oocystis sp.*		2		1								
Selenastrum sp.*		1										
Kirchneriella sp.*						2	1					
Ankistrodesmus falcatus	7	4	1		3	1	4					19
Schroederia setigera	7										5	10
Actinastrum hantzschii*	3				1							
Scenedesmus quadricauda*											2	8
S. spinosus*		1										
S. acuminatus*			1									3
S. sp.*	5		1	1	2	5		1				
S. spp.*							6					5
Ulothrix sp.*						2						
Staurastrum spp.				8	2	2						
others			2		1	1			1	3		
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)												
Cryptomonas spp.	130	50	20	40	65	45	24	2	21	500	560	90
CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類)												
Mallomonas sp.	3	115				8	80		1	5	10	21
Dinobryon divergens	295											6
D. sp.										98	218	
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)												
Peridinium sp.	3			2	1	2		1			5	1
Ceratium hirundinella					16							
EUGLENOPHYCEAE(ユーグレナ藻類)												
Trachelomonas sp.		2		1								
FLAGELLATA(鞭毛藻類)												
monas group									16	150	180	30
TOTAL NUMBERS(/ml)	629	292	49	83	134	101	292	355	79	884	1,807	6,780

*は群体数または糸状体数
増殖により障害の原因となる種
(●:カビ臭 ▲:生ぐさ臭 ■:ろ過閉塞)

三ツ口池

	取水塔表層（ネットサンプル）											
	平成30年 4月9日	5月8日	6月4日	7月2日	8月1日	9月11日	10月9日	11月12日	12月3日	平成31年 1月7日	2月12日	3月11日
CYANOPHYCEAE(藍藻類)												
Microcystis aeruginosa			rrr			rrr	rrr					
M. wesenbergii			rrr				rrr	rrr				
Aphanocapsa sp.	rrr	rrr										
Oscillatoria sp.					rrr		rrr	rrr		rrr	rrr	rrr
Phormidium tenue ●							rrr					
P. sp.		rrr				rrr						
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)												
Aulacoseira granulata(M.gra) ■						rrr	rr		rrr			
A. granu. var. ang. f. spiralis(M.gra.v.)					rrr		rrr					rrr
A. italica(M.ita) ■							rrr					
Melosira varians										rrr	rrr	rrr
M. spp.							rrr		r			
Cyclotella spp.	rrr									rrr	rrr	rrr
Attheya zachariasi						rrr	rrr					
Meridion circulare											rrr	
Fragilaria crotonensis ■	rrr	+		c	rr	cc	cc	c	cc	rrr	rr	rr
F. sp.	+	rrr		r	c		rrr		r	c		
F. spp.			r			c		c			cc	r
Asterionella formosa ■	c	c	rrr	rrr		rrr	rrr			rr	rr	rrr
Synedra ulna				rrr						rrr	rrr	rrr
S. acus ■					rr	rrr	rrr		rrr	rrr	rrr	rrr
S. sp.								rrr				
Gyrosigma sp.				rrr						rrr	rrr	rrr
Pinnularia sp.												rrr
Navicula spp.	+	r	+	r	rrr	rrr		rrr		rrr	rrr	rrr
Cymbella ventricosa									rrr		rrr	
C. sp.	rrr					rrr		rrr		rrr		rrr
Nitzschia acicularis	rrr				rrr		rrr			rrr	rr	cc
N. sp.								rrr				
Surirella sp.				rrr							rrr	rrr
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)												
Pandorina morum						rrr	rrr					
Eudorina elegans		rrr		rrr	rrr		rrr	rrr			rrr	
Volvox sp.				rrr	rrr	rrr		rrr		rrr		
Elakatothrix gelatinosa		rrr										
Sphaerocystis schroeteri		rrr	rrr	rrr								rrr
Tetrasporales sp.											rrr	rrr
Pediastrum sp.	rrr				rrr						rrr	rrr
Actinastrum hantzschii						rrr						
Scenedesmus quadricauda												rrr
S. sp.	rrr											
Spirogyra sp.				rrr	rrr							
Closterium sp.			rrr					rrr				rrr
Cosmarium sp.	rrr					rrr	rrr					
Staurastrum sp.		rrr	+						rrr			
S. spp.	rrr			+	r	rr	r	rr		rrr	rrr	rrr
Spondylosium sp.				r	rrr	rrr	rrr	r				
others			rr			rrr		rrr				
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)												
Cryptomonas spp.		rrr				rrr				rr	rrr	rrr
CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類)												
Mallomonas sp.		+				rrr	rrr	rrr	r	rr	rr	rr
Uroglena americana ▲			+									
Synura sp.						rrr			rrr	rr	rrr	rrr
Dinobryon divergens	+	rrr						rr	rr		rrr	r
D. sertularia							rrr					
D. sp.								rrr		c	r	
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)												
Peridinium sp.	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	r	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr
Ceratium hirundinella		rrr	rrr	rrr	c	rrr	rrr				rrr	
RHIZOPODA(根足虫類)												
Difflugia corona									rrr			
D. sp.	rrr											
Arcella sp.					rrr							
Centropyxis acureata				rrr								
Heliozoa sp.						rrr	rrr				rrr	
CILIATA(繊毛虫類)												
Ciliata sp.					rrr	rrr		rrr	rrr	rrr		
Lionotus sp.		rrr										
Tintinnidium sp.										rrr		
NEMATODA(線虫類)												
Nematoda sp.						rrr						
ROTATORIA(輪虫類)												
Philodina sp.			rrr									
Conochilus sp.	rrr			rrr								
Pompholyx complanata							rrr					
Synchaeta sp.			rr	rrr		rrr	rrr		rrr	rrr		
Polyarthra vulgaris	rrr	rrr	rrr	rrr		rrr	rrr	rrr	rrr	rrr		rrr
Trichocerca longiseta							rrr					rrr
T. cylindrica								rrr				
Asplanchna sp.	rrr	rrr		rrr						rrr	rrr	rrr
Trichotria tetractis						rrr						
Colurella sp.						rrr						
Keratella cochlearis var. tecta							rrr					
K. cochlearis var. tecta f. micracantha	rrr	rrr				rrr					rrr	
K. cochlearis var. macracantha		rrr		rrr	rrr		rrr					
Kellicotia longispina			rrr			rrr					rrr	
CRUSTACEA(甲殻類)												
Copepodite stage of Calanoida								rrr				
C. of Cyclopidae	rrr					rrr					rrr	rrr
Diaphanosoma brachyurum		rrr		rrr		rrr	rrr					
Daphnia pulex		rrr		rrr					rrr			
Ceriodaphnia sp.			rrr									
Bosmina longirostris									rrr		rrr	
Chydorus sp.								rrr			rrr	
LARVA(幼生)												
Nauplius larva	rrr				rrr	rrr		rrr	rrr	rrr	rrr	rrr

cc:非常に多い c:多い +:普通 r:少ない rr:非常に少ない rrr:稀れ

増殖により障害の原因となる種
(●:カビ臭　▲:生ぐさ臭　■:ろ過閉塞)

万場調整池

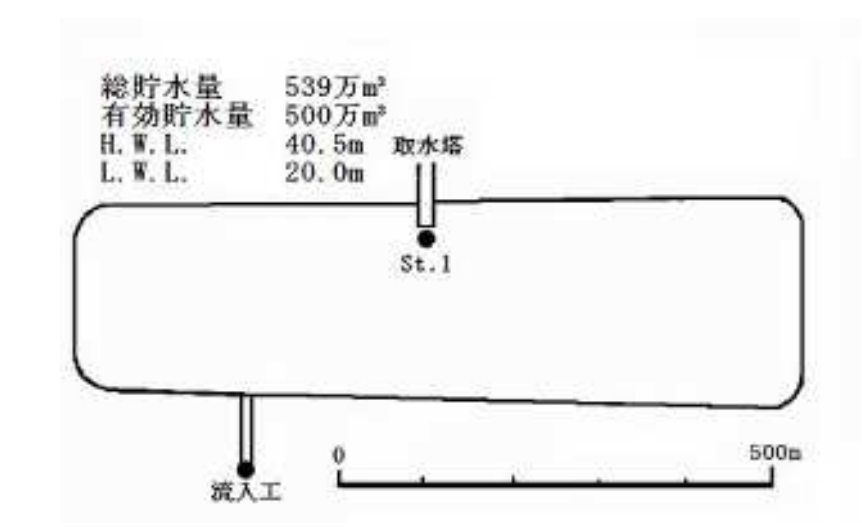

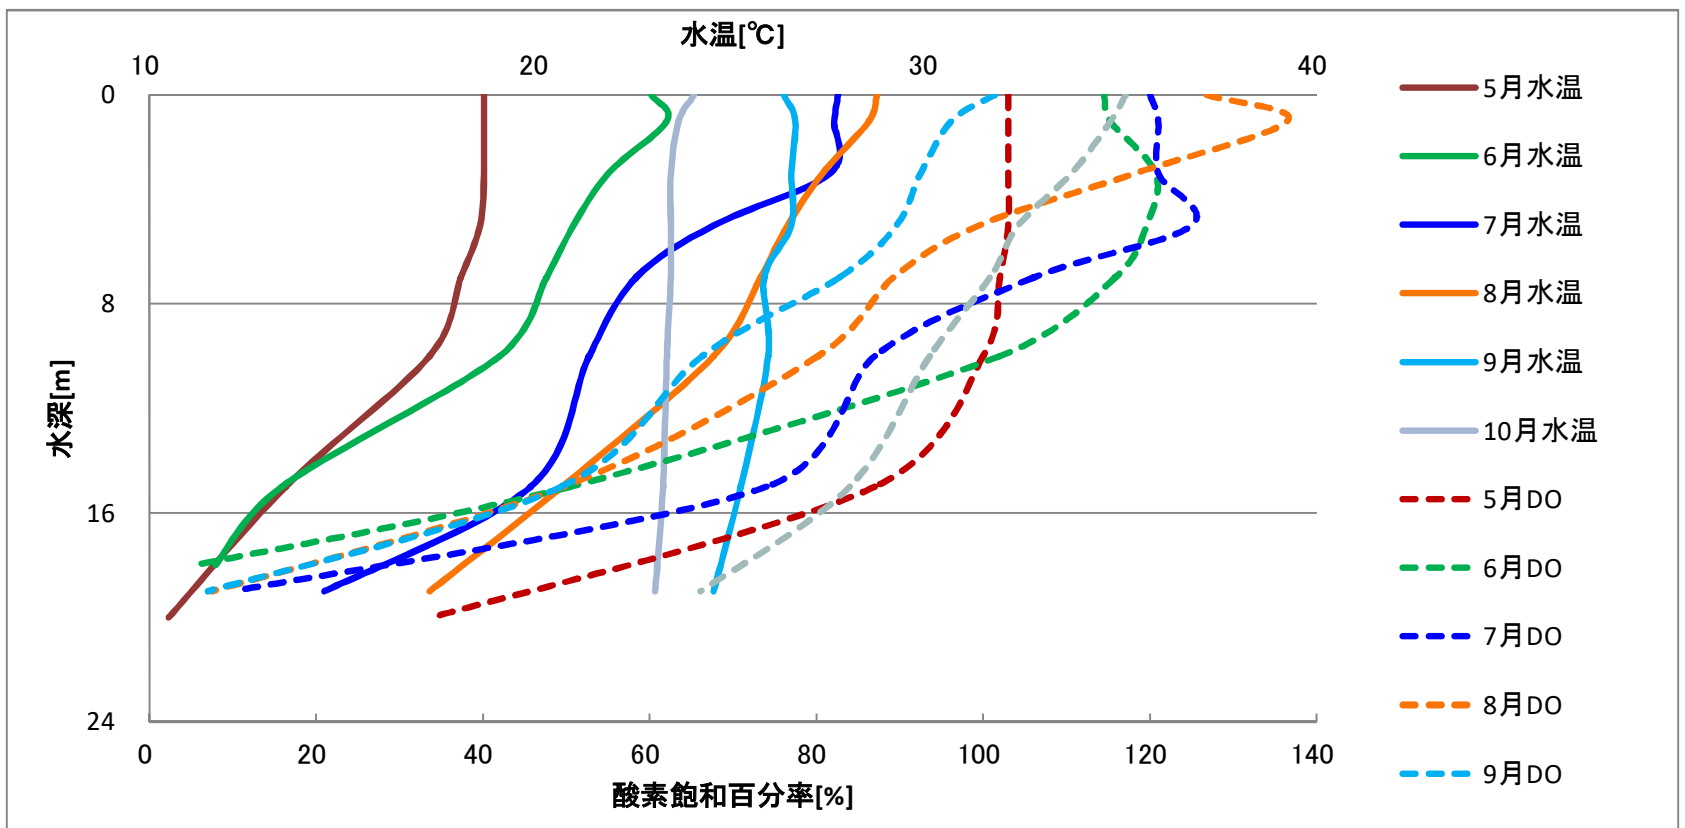

夏季の水温･酸素飽和百分率垂直分布

		St.1表層											
		平成30年 4月9日	5月8日	6月4日	7月2日	8月1日	9月11日	10月9日	11月12日	12月3日	平成31年 1月7日	2月12日	3月11日
貯水率	%	96	99	89	94	98	98	95	96	86	75	64	51
採水水深	m												
天候前日		晴	雨	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	曇	曇	雨
天候当日		晴	曇のち雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴	晴	雨のち晴
気温	℃	13.0	18.0	24.0	28.0	29.5	24.5	24.0	17.5	17.0	6.5	8.0	13.5
水温	℃	13.4	18.6	22.9	27.7	28.7	26.3	24.0	18.4	15.2	8.6	6.3	10.5
一般細菌	個/ml	18	170	20	16	20	420	160	100	52	60	7	8
大腸菌(MPN)	MPN/dl	10	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	3.0	2.0	1.0	2.0	2.0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.15	0.11	0.03	< 0.02	< 0.02	0.03	0.07	0.06	0.07	< 0.02	< 0.02	< 0.02
鉄及びその化合物	mg/l	0.02	0.01	< 0.01	0.01	0.03	0.15	0.03	0.04	0.02	0.01	0.05	0.05
マンガン及びその化合物	mg/l	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	0.009	0.003	0.004	0.002	< 0.001	0.005	0.006
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000007	0.000018	0.000007	0.000005	0.000003
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.7	1.3	1.5	1.8	2.8	2.3	2.9	1.6	2.0	2.4	2.3	1.8
pH値		8.0	7.7	9.1	9.5	9.6	8.7	8.9	7.6	8.1	8.0	7.6	7.6
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	青草臭	腐敗臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	藻臭
臭気強度(TON)									1	5	1	1	
色度	度	3.1	2.6	1.9	2.6	3.2	4.0	4.2	3.5	3.2	3.5	3.3	2.8
濁度	度	2.8	0.7	0.8	2.0	5.5	1.8	1.8	1.6	1.8	3.8	2.2	1.9
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l												
電気伝導度	mS/m	6.4	5.9	7.2	5.7	6.9	6.3	5.8	6.2	7.3	6.4	6.6	6.6
総アルカリ度	mg/l	18.0	16.5	17.0	16.5	18.5	16.5	17.0	17.5	17.5	18.0	19.0	18.5
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.04	0.03	0.01	0.04	0.06
透明度	m	3.9	5.2	4.0	4.0	1.9	3.0	2.3	2.5	2.8	2.5	3.0	3.0
溶存酸素	mg/l	10.8	9.6	9.7	9.5	9.6	8.1	9.9	8.9	10.3	10.9	11.9	11.3
酸素飽和百分率	%	107	106	115	122	125	102	120	98	106	96	99	105
全窒素	mg/l	0.33	0.24	0.17	0.15	0.24	0.26	0.46	0.35	0.26	0.24	0.28	0.28
全窒素(溶存態)	mg/l	0.27	0.23	0.15	0.11	0.17	0.17	0.23	0.24	0.24	0.18	0.22	0.19
リン酸イオン	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
全リン	mg/l	0.009	0.006	0.005	0.009	0.013	0.011	0.032	0.018	0.020	0.020	0.018	0.016
全リン(溶存態)	mg/l	0.005	0.004	0.004	0.008	0.008	0.008	0.009	0.009	0.007	0.007	0.007	0.008
溶性ケイ酸	mg/l	5.1	5.9	5.3	6.3	7.6	8.7	8.3	6.5	4.9	0.4	0.7	0.4
クロロフィルa	μg/l	6.3	3.2	3.5	7.8	28.1	12.1	41.3	11.2	16.9	31.2	10.8	7.4
生物総数	個/ml	3,741	227	437	200	3,790	65	1,457	781	1,273	6,245	2,344	1,697

		St.1中層						St.1底層					
		平成30年 5月8日	6月4日	7月2日	8月1日	9月11日	10月9日	平成30年 5月8日	6月4日	7月2日	8月1日	9月11日	10月9日
採水水深	m	10	10	10	10	10	10	20	18	19	19	19	19
天候前日		雨	晴	晴	晴	雨	晴	雨	晴	晴	晴	雨	晴
天候当日		曇のち雨	晴	晴	晴	曇	晴	曇のち雨	晴	晴	晴	曇	晴
気温	℃	18.0	24.0	28.0	29.5	24.5	24.0	18.0	24.0	28.0	29.5	24.5	24.0
水温	℃	17.2	19.0	21.3	25.1	25.9	23.3	10.5	11.7	14.5	17.2	24.5	23.0
一般細菌	個/ml												
大腸菌(MPN)	MPN/dl												
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.12	0.06	0.04	0.03	0.06	0.10	0.12	0.10	< 0.02	< 0.02	0.21	0.12
鉄及びその化合物	mg/l	0.02	0.02	0.02	0.04	0.02	0.03	0.15	0.16	0.45	0.34	0.09	0.07
マンガン及びその化合物	mg/l	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.059	0.042	0.10	0.070	0.013	0.010
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000004	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.4	1.4	1.9	2.2	2.0	1.8	1.3	1.6	1.6	1.4	1.6	1.8
pH値		7.7	8.5	7.9	7.1	7.3	8.0	6.9	6.9	6.7	6.6	6.9	7.5
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	厨芥臭	藻臭	藻臭	腐敗臭	腐敗臭	藻臭	腐敗臭
臭気強度(TON)										5	1		5
色度	度	3.2	2.9	3.8	3.8	3.9	3.8	3.9	3.6	6.8	5.2	4.4	4.1
濁度	度	0.8	1.6	1.1	4.3	1.3	1.2	1.8	1.9	5.8	3.6	1.6	1.9
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l												
電気伝導度	mS/m	5.9	5.8	5.7	6.1	5.6	5.8	6.5	6.8	6.8	7.2	5.6	5.8
総アルカリ度	mg/l	17.0	16.5	16.0	18.5	16.5	16.5	19.5	18.5	19.0	18.0	16.5	16.5
アンモニア態窒素	mg/l	0.03	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	0.01	0.30	0.21	0.35	0.22	0.05	0.08
透明度	m												
溶存酸素	mg/l	9.6	9.5	7.7	6.9	5.4	8.0	3.8	0.6	1.1	0.7	0.6	5.7
酸素飽和百分率	%	103	105	89	85	67	96	35	6	11	8	7	68
全窒素	mg/l	0.28	0.22	0.28	0.22	0.26	0.28	0.66	0.54	0.84	0.50	0.45	0.38
全窒素(溶存態)	mg/l	0.26	0.17	0.24	0.16	0.20	0.22	0.60	0.48	0.62	0.42	0.39	0.34
リン酸イオン	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01
全リン	mg/l	0.008	0.007	0.010	0.013	0.011	0.014	0.017	0.010	0.036	0.018	0.013	0.019
全リン(溶存態)	mg/l	0.005	0.004	0.010	0.007	0.008	0.007	0.009	0.007	0.011	0.009	0.007	0.009
溶性ケイ酸	mg/l	6.2	6.0	6.7	7.9	8.8	8.5	5.4	5.5	6.2	7.3	9.4	9.4
クロロフィルa	μg/l	1.6	5.2	7.4	11.5	7.8	12.2	3.0	6.3	3.9	2.6	2.8	8.2
生物総数	個/ml												

万場調整池

	St.1表層											
	平成30年 4月9日	5月8日	6月4日	7月2日	8月1日	9月11日	10月9日	11月12日	12月3日	平成31年 1月7日	2月12日	3月11日
CYANOPHYCEAE(藍藻類)												
Chroococcus sp.*				1	50							
Aphanothece sp.*			120	21								
Microcystis aeruginosa*						11	23	28		1	1	
M. wesenbergii*					2	2	15	3				
Phormidium sp.*			1					450			1	
P. spp.*							630					
Anabaena sp.*					8	9	22	21	1	1		
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)												
Aulacoseira granulata(M.gra) ■	23						130	90		54	65	
A. granu. var. ang. f. spiralis(M.gra.v.)									258	3		210
A. distans(M.dis)							12		24	8		
Melosira varians	8								28	12	20	
Cyclotella spp.	78	5	2	3	19	4	24	48	34	48	17	54
Rhizosolenia longiseta							2					
Fragilaria crotonensis ■	50	7	200	25		8	280	38	800	6,100	2,200	1,300
F. sp.							105					
Asterionella formosa ■	3,000	160	8	20		3		4				8
Synedra ulna					4							2
S. acus ■					2							
S. sp.					56			9				
S. spp.						5						
Achnanthes spp.		1		2	59		4					12
Cocconeis placentula	1											
Navicula spp.	10		2	3			2	10	18		5	
Cymbella sp.											3	
C. spp.	17											
Nitzschia palea							3					
N. sp.	13			8				6		10		4
N. spp.									20			
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)												
Chlamydomonas sp.											1	
Eudorina elegans*						3		1	1			
Sphaerocystis schroeteri*		22	1		10							
Tetrasporales sp.		24									5	
Coelastrum sp.*						4						
Oocystis sp.*				1							4	
Ankistrodesmus falcatus		1		6								
Scenedesmus longispina*					3	2						
S. sp.*	2			3							2	
S. spp.*		1										
Ulothrix sp.*			1						1			
Mougeotia sp.*			1								1	
Cosmarium sp.					3,500							
Staurastrum sp.	2				12	7		6	5	2	1	3
S. spp.							5					
Spondylosium sp.												3
others									78			91
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)												
Cryptomonas spp.	250						65					
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)												
Gymnodinium sp.	4			7								
Peridinium sp.	3	1	35	90	65	7	135		5	6	2	
Ceratium hirundinella		6	1									
FLAGELLATA(鞭毛藻類)												
monas group	280		65	10				67			16	10
TOTAL NUMBERS(/ml)	3,741	227	437	200	3,790	65	1,457	781	1,273	6,245	2,344	1,697

*は群体数または糸状体数
増殖により障害の原因となる種
(●:カビ臭 ▲:生ぐさ臭 ■:ろ過閉塞)

万場調整池

	St.1表層（ネットサンプル）											
	平成30年 4月9日	5月8日	6月4日	7月2日	8月1日	9月11日	10月9日	11月12日	12月3日	平成31年 1月7日	2月12日	3月11日
CYANOPHYCEAE(藍藻類)												
Aphanothece sp.			rrr									
Microcystis aeruginosa				rrr	rrr	r	rr	r	r	rr		
M. wesenbergii			rrr			+	rr	r	rr	rr		
M. sp.			rrr					r			rrr	rrr
Aphanocapsa sp.			rrr		rrr	rr		rr				
Phormidium sp.			rrr			rrr	rr	rr		rrr	rrr	
Anabaena spiroides ●				rrr								
A. sp.			rrr		rr						rrr	rrr
A. spp.						c	r	c	r	rr		
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)												
Aulacoseira granulata(M.gra) ■	rr	rr	rr				c	+	c	+	+	
A. granu. var. ang. f. spiralis(M.gra.v.)							r		rrr		rr	+
A. italica(M.ita) ■	r				rr							r
A. distans(M.dis)									rrr		rrr	rr
Melosira varians			rrr				r		c			
M. sp.	rr									rrr		
Cyclotella spp.	rrr								rrr			
Attheya zachariasi									rrr			
Rhizosolenia longiseta							rrr		rrr			
Fragilaria crotonensis ■	r	rr	cc	c		rr	+	rr	cc	cc	cc	cc
F. sp.	rr	rr							rrr		r	
Asterionella formosa ■	cc	cc	rr				+	rrr			r	rr
Synedra sp.					r				rrr			
Achnanthes spp.	rrr											
Caloneis sp.		rrr										
Pinnularia sp.										rrr	rrr	
Navicula spp.	rrr		rrr									
Cymbella sp.			rrr						rrr	rrr		
Nitzschia sp.	rrr									rrr		
N. spp.									rrr			
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)												
Eudorina elegans			rrr	rrr	rrr	rr	rrr					
Sphaerocystis schroeteri		rrr	rrr		rrr	rrr						
Tetrasporales sp.		rrr				rrr						
Pediastrum duplex									rrr			
P. simplex					rrr							
Micractinium pussillum									rrr			
Scenedesmus sp.							rr					
S. spp.			rrr									
Ulothrix sp.			rrr									
Spirogyra sp.									rrr		rrr	rr
Mougeotia sp.										rrr	rrr	
Closterium sp.			rrr									
Cosmarium sp.										rrr	rrr	
Staurastrum sp.			rrr					rrr		rr	rr	rrr
S. spp.				rr	rrr	rr	rr		rrr			
Spondylosium sp.										rrr		
others		rrr	rrr									
CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類)												
Mallomonas sp.		rrr				rr			rrr			
Dinobryon divergens		rrr										
D. sertularia		rrr										
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)												
Peridinium sp.	rrr	rr	+	c	c	+	r	+	rrr	r	rrr	rr
Ceratium hirundinella	rrr	rr	r			rrr			rrr			
FLAGELLATA(鞭毛藻類)												
monas group	rrr										rrr	
RHIZOPODA(根足虫類)												
Heliozoa sp.			rrr									
CILIATA(繊毛虫類)												
Ciliata sp.			rrr									rrr
Strombilidium sp.							rrr					
Tintinnidium sp.											rrr	
Vorticella sp.				rrr		rrr						
ROTATORIA(輪虫類)												
Rotaria sp.		rrr										
Synchaeta sp.												rrr
Polyarthra vulgaris		rrr	rrr	rrr					rrr			rrr
Trichocerca longiseta	rrr											rrr
Asplanchna sp.									rrr	rrr		
Keratella cochlearis var. tecta									rrr			
K. cochlearis var. tecta f. micracantha					rrr	rrr						
CRUSTACEA(甲殻類)												
Eodiaptomus japonicus				rrr			rrr					
Cyclops vicinus						rrr						
Cyclopidae sp.	rrr											
Daphnia pulex		rrr						rrr				
Bosmina longirostris											rrr	
B. sp.	rrr									rrr		
LARVA(幼生)												
Nauplius larva				rrr		rrr	rrr	rrr				rrr

cc:非常に多い c:多い +:普通 r:少ない rr:非常に少ない rrr:稀れ

増殖により障害の原因となる種
（●:カビ臭　▲:生ぐさ臭　■:ろ過閉塞）

５　農薬類試験

原水

		兼山取水口		長良川取水口		岩倉取水口		細川頭首工		大野頭首工		森岡取水場	
		平成30年 7月3日	9月5日	平成30年 7月3日	9月3日	平成30年 7月2日	9月12日	平成30年 7月2日	9月12日	平成30年 7月3日	9月12日	平成30年 7月2日	9月11日
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
2,2-DPA(ダラポン)	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
2,4-D(2,4-PA)	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
EPN	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
MCPA	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
アシュラム	mg/l	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009
アセフェート	mg/l	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008
アトラジン	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
アニロホス	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
アミトラズ	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
アラクロール	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
イソキサチオン	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
イソフェンホス	mg/l	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003
イソプロカルブ(MIPC)	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
イソプロチオラン(IPT)	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
イプロベンホス(IBP)	mg/l	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009
イミノクタジン	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
インダノファン	mg/l	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009
エスプロカルブ	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
エディフェンホス(エジフェンホス、EDDP)	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
エトフェンプロックス	mg/l	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008
エトリジアゾール(エクロメゾール)	mg/l	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004
エンドスルファン(ベンゾエピン)	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
オキサジクロメホン	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
オキシン銅(有機銅)	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
オリサストロビン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
カズサホス	mg/l	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006
カフェンストロール	mg/l	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008
カルタップ	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
カルバリル(NAC)	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
カルプロパミド	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
カルボフラン	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
キノクラミン(ACN)	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
キャプタン	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
クミルロン	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
グリホサート	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
グルホシネート	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
クロメプロップ	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
クロルニトロフェン(CNP)	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
クロルピリホス	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
クロロタロニル(TPN)	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
シアナジン	mg/l	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001
シアノホス(CYAP)	mg/l	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003
ジウロン(DCMU)	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ジクロベニル(DBN)	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
ジクロルボス(DDVP)	mg/l	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008
ジクワット	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジスルホトン(エチルチオメトン)	mg/l	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004
ジチオカルバメート系農薬	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
ジチオピル	mg/l	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009
シハロホップブチル	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
シマジン(CAT)	mg/l	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003
ジメタメトリン	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ジメトエート	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
シメトリン	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
ダイアジノン	mg/l	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003
ダイムロン	mg/l	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
ダゾメット、メタム(カーバム)、及びメチルイソチオシアネート	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
チアジニル	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001

原水

		兼山取水口		長良川取水口		岩倉取水口		細川頭首工		大野頭首工		森岡取水場	
		平成30年 7月3日	9月5日	平成30年 7月3日	9月3日	平成30年 7月2日	9月12日	平成30年 7月2日	9月12日	平成30年 7月3日	9月12日	平成30年 7月2日	9月11日
チウラム	mg/l	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.0008
チオジカルブ	mg/l	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.0008	＜ 0.0008
チオファネートメチル	mg/l	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003
チオベンカルブ	mg/l	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002
テフリルトリオン	mg/l	＜ 0.00002	＜ 0.00002	＜ 0.00002	＜ 0.00002	＜ 0.00002	＜ 0.00002	＜ 0.00002	＜ 0.00002	＜ 0.00002	＜ 0.00002	＜ 0.00002	＜ 0.00002
テルブカルブ(MBPMC)	mg/l	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002
トリクロピル	mg/l	＜ 0.00006	＜ 0.00006	＜ 0.00006	＜ 0.00006	＜ 0.00006	＜ 0.00006	＜ 0.00006	＜ 0.00006	＜ 0.00006	＜ 0.00006	＜ 0.00006	＜ 0.00006
トリクロルホン(DEP)	mg/l	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002
トリシクラゾール	mg/l	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
トリフルラリン	mg/l	＜ 0.0006	＜ 0.0006	＜ 0.0006	＜ 0.0006	＜ 0.0006	＜ 0.0006	＜ 0.0006	＜ 0.0006	＜ 0.0006	＜ 0.0006	＜ 0.0006	＜ 0.0006
ナプロパミド	mg/l	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003
パラコート	mg/l	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005
ピペロホス	mg/l	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005
ピラクロニル	mg/l	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001
ピラゾキシフェン	mg/l	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/l	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002
ピリダフェンチオン	mg/l	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005
ピリブチカルブ	mg/l	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002
ピロキロン	mg/l	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005
フィプロニル	mg/l	＜ 0.000005	＜ 0.000005	＜ 0.000005	＜ 0.000005	＜ 0.000005	＜ 0.000005	＜ 0.000005	＜ 0.000005	＜ 0.000005	＜ 0.000005	＜ 0.000005	＜ 0.000005
フェニトロチオン(MEP)	mg/l	＜ 0.00003	＜ 0.00003	＜ 0.00003	＜ 0.00003	＜ 0.00003	＜ 0.00003	＜ 0.00003	＜ 0.00003	＜ 0.00003	＜ 0.00003	＜ 0.00003	＜ 0.00003
フェノブカルブ(BPMC)	mg/l	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003
フェリムゾン	mg/l	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005
フェンチオン(MPP)	mg/l	＜ 0.00006	＜ 0.00006	＜ 0.00006	＜ 0.00006	＜ 0.00006	＜ 0.00006	＜ 0.00006	＜ 0.00006	＜ 0.00006	＜ 0.00006	＜ 0.00006	＜ 0.00006
フェントエート(PAP)	mg/l	＜ 0.00007	＜ 0.00007	＜ 0.00007	＜ 0.00007	＜ 0.00007	＜ 0.00007	＜ 0.00007	＜ 0.00007	＜ 0.00007	＜ 0.00007	＜ 0.00007	＜ 0.00007
フェントラザミド	mg/l	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001
フサライド	mg/l	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
ブタクロール	mg/l	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003
ブタミホス	mg/l	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002
ブプロフェジン	mg/l	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002
フルアジナム	mg/l	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003
プレチラクロール	mg/l	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005
プロシミドン	mg/l	＜ 0.0009	＜ 0.0009	＜ 0.0009	＜ 0.0009	＜ 0.0009	＜ 0.0009	＜ 0.0009	＜ 0.0009	＜ 0.0009	＜ 0.0009	＜ 0.0009	＜ 0.0009
プロチオホス	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
プロピコナゾール	mg/l	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005
プロピザミド	mg/l	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005
プロベナゾール	mg/l	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005
ブロモブチド	mg/l	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
ベノミル	mg/l	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002
ペンシクロン	mg/l	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
ベンゾビシクロン	mg/l	＜ 0.0009	＜ 0.0009	＜ 0.0009	＜ 0.0009	＜ 0.0009	＜ 0.0009	＜ 0.0009	＜ 0.0009	＜ 0.0009	＜ 0.0009	＜ 0.0009	＜ 0.0009
ベンゾフェナップ	mg/l	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005
ベンタゾン	mg/l	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002
ペンディメタリン	mg/l	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003	＜ 0.003
ベンフラカルブ	mg/l	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/l	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001	＜ 0.0001
ペンフレセート	mg/l	＜ 0.0007	＜ 0.0007	＜ 0.0007	＜ 0.0007	＜ 0.0007	＜ 0.0007	＜ 0.0007	＜ 0.0007	＜ 0.0007	＜ 0.0007	＜ 0.0007	＜ 0.0007
ホスチアゼート	mg/l	＜ 0.00003	＜ 0.00003	＜ 0.00003	＜ 0.00003	＜ 0.00003	＜ 0.00003	＜ 0.00003	＜ 0.00003	＜ 0.00003	＜ 0.00003	＜ 0.00003	＜ 0.00003
マラチオン(マラソン)	mg/l	＜ 0.007	＜ 0.007	＜ 0.007	＜ 0.007	＜ 0.007	＜ 0.007	＜ 0.007	＜ 0.007	＜ 0.007	＜ 0.007	＜ 0.007	＜ 0.007
メコプロップ(MCPP)	mg/l	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005
メソミル	mg/l	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003
メタラキシル	mg/l	＜ 0.0006	＜ 0.0006	＜ 0.0006	＜ 0.0006	＜ 0.0006	＜ 0.0006	＜ 0.0006	＜ 0.0006	＜ 0.0006	＜ 0.0006	＜ 0.0006	＜ 0.0006
メチダチオン(DMTP)	mg/l	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004	＜ 0.00004
メチルダイムロン	mg/l	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003
メトミノストロビン	mg/l	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004	＜ 0.0004
メトリブジン	mg/l	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003
メフェナセット	mg/l	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002
メプロニル	mg/l	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
モリネート	mg/l	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005

浄水

		高蔵寺浄水場浄水		尾張東部浄水場浄水		上野浄水場浄水		知多浄水場浄水		犬山浄水場浄水		尾張西部浄水場浄水	
		平成30年 6月12日	8月7日	平成30年 6月4日	8月2日	平成30年 6月12日	8月7日	平成30年 6月12日	8月7日	平成30年 6月12日	8月7日	平成30年 6月11日	8月6日
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
2,2-DPA(ダラポン)	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
2,4-D(2,4-PA)	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
EPN	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
MCPA	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
アシュラム	mg/l	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009
アセフェート	mg/l	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008
アトラジン	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
アニロホス	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
アミトラズ	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
アラクロール	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
イソキサチオン	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
イソフェンホス	mg/l	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003
イソプロカルブ(MIPC)	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
イソプロチオラン(IPT)	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
イプロベンホス(IBP)	mg/l	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009
イミノクタジン	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
インダノファン	mg/l	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009
エスプロカルブ	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
エディフェンホス(エジフェンホス、EDDP)	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
エトフェンプロックス	mg/l	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008
エトリジアゾール(エクロメゾール)	mg/l	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004
エンドスルファン(ベンゾエピン)	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
オキサジクロメホン	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
オキシン銅(有機銅)	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
オリサストロビン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
カズサホス	mg/l	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006
カフェンストロール	mg/l	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008
カルタップ	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
カルバリル(NAC)	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
カルプロパミド	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
カルボフラン	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
キノクラミン(ACN)	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
キャプタン	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
クミルロン	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
グリホサート	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
グルホシネート	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
クロメプロップ	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
クロルニトロフェン(CNP)	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
クロルピリホス	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
クロロタロニル(TPN)	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
シアナジン	mg/l	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001
シアノホス(CYAP)	mg/l	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003
ジウロン(DCMU)	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ジクロベニル(DBN)	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
ジクロルボス(DDVP)	mg/l	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008
ジクワット	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジスルホトン(エチルチオメトン)	mg/l	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004
ジチオカルバメート系農薬	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
ジチオピル	mg/l	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009
シハロホップブチル	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
シマジン(CAT)	mg/l	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003
ジメタメトリン	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ジメトエート	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
シメトリン	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
ダイアジノン	mg/l	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003
ダイムロン	mg/l	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
ダゾメット、メタム(カーバム)、及びメチルイソチオシアネート	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
チアジニル	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001

浄水

		高蔵寺浄水場浄水		尾張東部浄水場浄水		上野浄水場浄水		知多浄水場浄水		犬山浄水場浄水		尾張西部浄水場浄水	
		平成30年 6月12日	8月7日	平成30年 6月4日	8月2日	平成30年 6月12日	8月7日	平成30年 6月12日	8月7日	平成30年 6月12日	8月7日	平成30年 6月11日	8月6日
チウラム	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0003	< 0.0004	< 0.0005	< 0.0006	< 0.0007	< 0.0008	< 0.0009	< 0.0010	< 0.0011	< 0.0012
チオジカルブ	mg/l	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008
チオファネートメチル	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
チオベンカルブ	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
テフリルトリオン	mg/l	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002
テルブカルブ(MBPMC)	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
トリクロピル	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
トリクロルホン(DEP)	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
トリシクラゾール	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリフルラリン	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
ナプロパミド	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
パラコート	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
ピペロホス	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
ピラクロニル	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ピラゾキシフェン	mg/l	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ピリダフェンチオン	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
ピリブチカルブ	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ピロキロン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
フィプロニル	mg/l	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005
フェニトロチオン(MEP)	mg/l	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003
フェノブカルブ(BPMC)	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
フェリムゾン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
フェンチオン(MPP)	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
フェントエート(PAP)	mg/l	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007
フェントラザミド	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
フサライド	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ブタクロール	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
ブタミホス	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ブプロフェジン	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
フルアジナム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
プレチラクロール	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
プロシミドン	mg/l	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009
プロチオホス	mg/l	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
プロピコナゾール	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
プロピザミド	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
プロベナゾール	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ブロモブチド	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベノミル	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ペンシクロン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゾビシクロン	mg/l	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009
ベンゾフェナップ	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
ベンタゾン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ペンディメタリン	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
ベンフラカルブ	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ベンフレセート	mg/l	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007
ホスチアゼート	mg/l	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003
マラチオン(マラソン)	mg/l	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007
メコプロップ(MCPP)	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
メソミル	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
メタラキシル	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
メチダチオン(DMTP)	mg/l	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004
メチルダイムロン	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
メトミノストロビン	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
メトリブジン	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
メフェナセット	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
メプロニル	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
モリネート	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005

浄水

		豊田浄水場浄水		幸田浄水場浄水		豊橋浄水場浄水		豊川浄水場浄水		豊橋南部浄水場浄水	
		平成30年 6月5日	8月1日	平成30年 6月5日	8月1日	平成30年 6月4日	8月1日	平成30年 6月5日	8月2日	平成30年 6月4日	8月7日
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
2,2-DPA(ダラポン)	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
2,4-D(2,4-PA)	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
EPN	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
MCPA	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
アシュラム	mg/l	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009
アセフェート	mg/l	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008
アトラジン	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
アニロホス	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
アミトラズ	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
アラクロール	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
イソキサチオン	mg/l	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008
イソフェンホス	mg/l	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003
イソプロカルブ(MIPC)	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
イソプロチオラン(IPT)	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
イプロベンホス(IBP)	mg/l	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009
イミノクタジン	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
インダノファン	mg/l	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009
エスプロカルブ	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
エディフェンホス(エジフェンホス、EDDP)	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
エトフェンプロックス	mg/l	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008
エトリジアゾール(エクロメゾール)	mg/l	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004
エンドスルファン(ベンゾエピン)	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
オキサジクロメホン	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
オキシン銅(有機銅)	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
オリサストロビン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
カズサホス	mg/l	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006
カフェンストロール	mg/l	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008
カルタップ	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
カルバリル(NAC)	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
カルプロパミド	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
カルボフラン	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
キノクラミン(ACN)	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
キャプタン	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
クミルロン	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
グリホサート	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
グルホシネート	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
クロメプロップ	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
クロルニトロフェン(CNP)	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
クロルピリホス	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
クロロタロニル(TPN)	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
シアナジン	mg/l	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004
シアノホス(CYAP)	mg/l	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003
ジウロン(DCMU)	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ジクロベニル(DBN)	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
ジクロルボス(DDVP)	mg/l	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008
ジクワット	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジスルホトン(エチルチオメトン)	mg/l	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004
ジチオカルバメート系農薬	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
ジチオピル	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
シハロホップブチル	mg/l	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009
シマジン(CAT)	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
ジメタメトリン	mg/l	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003
ジメトエート	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
シメトリン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ダイアジノン	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
ダイムロン	mg/l	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003
ダゾメット、メタム(カーバム)、及びメチルイソチオシアネート	mg/l	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003
チアジニル	mg/l	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008

浄水

		豊田浄水場浄水		幸田浄水場浄水		豊橋浄水場浄水		豊川浄水場浄水		豊橋南部浄水場浄水	
		平成30年 6月5日	8月1日	平成30年 6月5日	8月1日	平成30年 6月4日	8月1日	平成30年 6月5日	8月2日	平成30年 6月4日	8月7日
チウラム	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
チオジカルブ	mg/l	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008
チオファネートメチル	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
チオベンカルブ	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
テフリルトリオン	mg/l	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002
テルブカルブ(MBPMC)	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
トリクロピル	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
トリクロルホン(DEP)	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
トリシクラゾール	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリフルラリン	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
ナプロパミド	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
パラコート	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
ピペロホス	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
ピラクロニル	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ピラゾキシフェン	mg/l	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ピリダフェンチオン	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
ピリブチカルブ	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ピロキロン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
フィプロニル	mg/l	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005
フェニトロチオン(MEP)	mg/l	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003
フェノブカルブ(BPMC)	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
フェリムゾン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
フェンチオン(MPP)	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
フェントエート(PAP)	mg/l	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007
フェントラザミド	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
フサライド	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ブタクロール	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
ブタミホス	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ブプロフェジン	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
フルアジナム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
プレチラクロール	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
プロシミドン	mg/l	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009
プロチオホス	mg/l	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
プロピコナゾール	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
プロピザミド	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
プロベナゾール	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ブロモブチド	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベノミル	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ペンシクロン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゾビシクロン	mg/l	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009
ベンゾフェナップ	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
ベンタゾン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ペンディメタリン	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
ベンフラカルブ	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ベンフレセート	mg/l	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007
ホスチアゼート	mg/l	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003
マラチオン(マラソン)	mg/l	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007
メコプロップ(MCPP)	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
メソミル	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
メタラキシル	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
メチダチオン(DMTP)	mg/l	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004
メチルダイムロン	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
メトミノストロビン	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
メトリブジン	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
メフェナセット	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
メプロニル	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
モリネート	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005

６　浄水場毎日検査

(1)水道用水毎日検査

(2)工業用水毎日検査

(1)水道用水毎日検査

高蔵寺浄水場

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温	(℃)	最大	23.8	27.9	29.7	35.9	35.5	29.5	26.5	20.4	17.7	8.3	14.3	17.1	35.9
		最小	8.2	16.4	18.3	23.7	27.2	18.0	15.8	11.4	1.0	0.8	3.2	6.7	0.8
		平均	18.3	21.6	24.6	30.8	31.6	24.6	20.8	15.9	9.1	6.0	8.4	11.6	18.6
原水水温	(℃)	最大	14.5	18.3	21.0	25.3	26.8	23.5	19.2	15.0	11.8	7.1	8.0	10.7	26.8
		最小	10.4	13.5	17.8	18.3	21.8	18.1	15.2	11.3	7.0	5.0	5.2	7.9	5.0
		平均	12.7	15.8	19.7	22.4	24.7	20.1	17.3	13.7	9.3	5.9	6.5	9.4	14.8
濁度(度)	原水	最大	83	30	317	235	905	391	92	2.9	5.2	2.6	3.8	4.1	905
		最小	3.0	4.0	2.6	5.9	2.4	3.3	1.8	1.9	1.5	1.1	1.9	2.1	1.1
		平均	11	8.5	15	33	72	33	9.6	2.4	2.5	1.7	2.5	2.9	16
	浄水	最大	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最小	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
色度(度)	原水	最大	35	17	41	80	291	149	33	5.0	7.0	3.0	4.0	5.0	291
		最小	3.0	4.0	4.0	5.0	4.0	4.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0
		平均	6.9	6.5	6.2	14	28	15	5.5	3.6	3.6	2.3	3.1	3.4	8.2
	浄水	最大	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
		最小	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
		平均	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
pH値	原水	最大	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4
		最小	6.9	7.0	6.7	6.7	6.7	7.0	7.1	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	6.7
		平均	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2
	浄水	最大	7.4	7.4	7.3	7.2	7.1	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4
		最小	7.2	7.2	7.1	7.0	7.0	7.0	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.0
		平均	7.3	7.3	7.2	7.1	7.0	7.1	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2
ｱﾙｶﾘ度(mg/l)	原水	最大	17.5	17.0	18.5	17.5	19.0	16.0	21.5	23.5	22.5	22.0	21.5	20.5	23.5
		最小	8.0	10.0	8.5	7.5	9.0	10.0	11.5	19.5	18.0	18.0	18.0	17.0	7.5
		平均	13.2	13.3	17.1	13.6	15.6	13.2	17.2	21.3	20.2	20.3	20.0	18.8	17.0
	浄水	最大	17.0	17.0	17.5	16.0	17.5	14.5	20.5	22.5	21.5	21.0	20.5	20.0	22.5
		最小	9.5	10.5	14.0	9.0	9.5	10.5	12.0	19.0	17.5	17.5	17.0	16.5	9.0
		平均	13.4	13.2	16.6	13.1	14.5	12.6	16.4	20.8	19.5	19.5	19.4	18.4	16.5
$KMnO_4$消費量(mg/l)	原水	最大	26	10	17	39	133	51	13	4.3	5.7	3.4	4.5	3.6	133
		最小	2.6	3.6	2.9	3.6	3.2	2.9	2.5	3.0	2.8	2.3	2.3	2.3	2.3
		平均	5.7	5.2	4.2	8.6	13	8.0	4.0	3.6	3.4	2.9	3.2	3.0	5.4
	浄水	最大	1.6	1.4	1.4	1.2	1.5	1.5	1.4	1.7	1.7	1.5	1.6	1.4	1.7
		最小	0.6	0.8	0.6	0.8	0.6	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	0.8	0.6
		平均	1.1	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.3	1.2	1.1	1.3	1.1	1.1
残留塩素(mg/l)	浄水	最大	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6
		最小	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		平均	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4

尾張東部浄水場

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温	(℃)	最大	26.3	28.5	29.3	35.8	34.7	29.4	26.0	19.6	17.3	7.8	13.3	16.4	35.8
		最小	8.8	13.0	18.9	23.5	24.0	17.4	15.0	9.8	0.8	0.4	2.2	7.0	0.4
		平均	17.9	20.9	24.1	30.3	30.8	23.8	20.1	14.7	8.4	5.4	7.5	10.8	17.9
原水水温	(℃)	最大	14.5	18.5	21.0	25.0	26.0	23.5	19.0	15.0	11.5	7.0	7.0	10.0	26.0
		最小	10.0	13.5	18.0	19.0	22.0	19.0	15.0	11.5	7.0	5.5	5.0	7.0	5.0
		平均	12.4	15.4	19.6	22.0	24.3	20.4	17.3	13.8	9.4	5.9	6.0	8.7	14.6
濁度(度)	原水	最大	96	24	77	160	848	427	110	3.3	5.3	2.9	3.4	3.4	848
		最小	3.0	3.8	1.9	4.8	1.8	2.7	1.9	1.8	1.6	1.1	1.9	2.0	1.1
		平均	11	8.8	6.4	35	85	36	8.8	2.4	2.8	1.9	2.5	2.5	17
	浄水	最大	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最小	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
色度(度)	原水	最大	34	14	26	63	350	193	60	4.1	6.4	2.9	4.0	3.9	350
		最小	2.9	3.1	3.0	3.7	3.3	3.8	2.7	2.3	2.1	1.7	2.2	2.4	1.7
		平均	6.8	6.2	5.3	15	37	17	6.1	3.3	3.5	2.3	2.8	3.0	9.0
	浄水	最大	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.9
		最小	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
		平均	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
pH値	原水	最大	7.5	7.7	7.8	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.4	7.8
		最小	7.0	7.2	7.2	7.0	6.8	6.9	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	6.8
		平均	7.3	7.4	7.5	7.3	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4
	浄水	最大	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3
		最小	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
		平均	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2
ｱﾙｶﾘ度(mg/l)	原水	最大	27.5	17.0	18.5	17.5	19.0	16.0	20.5	23.5	22.5	22.0	21.5	20.5	23.5
		最小	7.5	9.5	12.5	7.5	8.0	9.5	11.0	18.5	18.5	18.0	17.5	17.0	7.5
		平均	13.5	13.4	17.3	13.4	15.2	13.1	16.8	20.7	20.5	20.3	20.2	18.9	16.9
	浄水	最大	15.5	15.0	16.5	15.5	17.0	15.0	18.5	21.0	20.5	20.0	19.5	18.5	21.0
		最小	9.0	9.5	12.0	8.5	9.0	9.5	12.0	16.5	16.0	16.0	15.0	15.0	8.5
		平均	12.1	12.0	15.2	12.5	14.2	12.4	15.1	18.6	18.3	18.2	17.9	16.8	15.3
$KMnO_4$消費量(mg/l)	原水	最大	27	10	14	26	198	31	11	4.8	5.4	3.2	3.7	4.0	198
		最小	2.0	3.2	2.6	2.8	2.6	2.7	2.0	2.8	2.3	1.8	2.1	2.3	1.8
		平均	5.2	5.1	4.4	8.0	18	6.9	3.3	3.5	3.5	2.7	2.8	2.9	5.5
	浄水	最大	1.2	1.4	1.6	1.5	1.5	1.5	1.9	2.0	1.5	1.5	1.4	1.6	2.0
		最小	0.5	0.3	0.6	0.6	0.6	0.8	0.3	0.6	0.8	0.6	0.6	0.8	0.3
		平均	0.8	0.9	1.1	0.9	1.0	1.0	0.9	1.3	1.1	1.0	0.9	1.1	1.0
残留塩素(mg/l)	浄水	最大	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.8
		最小	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4
		平均	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6

上野浄水場

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温	(℃)	最大	23.5	29.0	29.0	35.0	33.5	29.5	25.5	19.5	17.5	8.0	13.0	15.5	35.0
		最小	10.0	16.0	18.5	24.0	26.0	18.0	14.5	10.0	3.0	2.5	3.5	7.5	2.5
		平均	17.9	21.3	24.3	30.4	30.7	24.4	20.2	14.9	8.9	6.0	7.7	10.9	18.1
原水水温	(℃)	最大	16.5	19.0	22.5	27.0	28.0	25.5	21.5	16.5	12.5	7.5	8.0	11.0	28.0
		最小	11.5	16.0	19.0	23.0	25.0	20.5	16.5	12.5	7.0	5.4	5.5	8.0	5.4
		平均	13.6	17.2	20.9	24.4	26.7	22.8	19.2	14.6	10.1	6.3	6.4	9.4	16.0
濁度(度)	原水	最大	27	8.8	6.9	52	255	79	25	7.0	4.3	2.8	3.0	3.8	255
		最小	3.9	3.4	2.3	4.6	4.2	5.0	5.2	2.8	2.1	1.8	2.0	2.3	1.8
		平均	6.5	5.1	4.0	16	42	21	9.3	4.2	2.9	2.2	2.5	3.1	10
	浄水	最大	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最小	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
色度(度)	原水	最大	9.5	4.5	3.8	9.7	29	12	5.7	4.7	3.3	2.2	1.7	2.3	29
		最小	0.6	2.3	2.0	2.6	2.7	2.4	2.0	2.3	2.0	1.2	1.2	1.3	0.6
		平均	2.7	3.3	2.9	5.1	9.7	5.4	3.6	3.2	2.6	1.8	1.4	1.7	3.6
	浄水	最大	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
		最小	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
		平均	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
pH値	原水	最大	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.6	7.6	7.9	7.6	7.6	7.6	7.9
		最小	7.2	7.2	7.3	7.1	7.1	7.0	7.2	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.0
		平均	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3	7.2	7.4	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4
	浄水	最大	7.5	7.5	7.3	7.2	7.1	7.2	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5
		最小	7.4	7.3	7.1	7.0	7.0	7.1	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.0
		平均	7.4	7.3	7.2	7.1	7.0	7.1	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3
ｱﾙｶﾘ度(mg/l)	原水	最大	15.0	14.5	18.0	17.0	18.0	14.0	16.5	20.0	20.5	19.0	19.5	19.0	20.5
		最小	12.5	12.0	15.5	12.0	12.5	12.0	13.0	17.0	18.5	17.5	17.5	17.0	12.0
		平均	13.8	13.0	17.0	14.4	16.2	12.9	14.8	18.2	19.4	18.3	18.6	18.3	16.2
	浄水	最大	15.0	15.0	17.0	15.5	16.5	13.5	16.0	20.0	19.5	18.5	19.0	18.5	20.0
		最小	13.0	12.0	15.0	11.5	12.0	11.5	13.0	16.0	18.0	17.0	17.5	17.0	11.5
		平均	13.9	13.1	16.3	13.4	14.5	12.5	14.2	17.8	18.6	17.9	18.2	17.8	15.7
$KMnO_4$消費量(mg/l)	原水	最大	9.3	5.3	4.5	8.0	39	12	6.2	5.1	5.3	4.1	3.2	3.2	39
		最小	3.5	3.3	3.2	3.5	3.3	3.5	3.5	2.7	2.8	2.6	2.4	2.5	2.4
		平均	4.4	4.3	3.9	5.2	9.3	6.2	4.4	3.7	3.8	3.2	2.7	2.8	4.5
	浄水	最大	1.3	1.4	1.4	1.1	1.3	1.6	1.6	1.3	1.3	1.3	1.1	1.1	1.6
		最小	0.8	0.5	0.8	0.6	0.8	0.6	0.8	0.6	0.8	0.8	0.8	0.6	0.5
		平均	1.1	1.0	1.1	0.9	1.0	1.1	1.1	0.9	1.0	1.0	1.0	0.8	1.0
残留塩素(mg/l)	浄水	最大	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6
		最小	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
		平均	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5

知多浄水場

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温	(℃)	最大	26.0	29.0	30.0	35.0	35.0	31.0	26.0	20.0	17.0	7.0	14.0	16.0	35.0
		最小	10.0	14.0	18.0	24.0	26.0	17.0	15.0	10.0	3.0	0.0	2.0	7.0	0.0
		平均	18.4	21.2	24.7	30.8	31.9	24.6	20.4	14.5	8.4	4.9	7.4	11.4	18.2
原水水温	(℃)	最大	19.5	23.0	26.0	31.5	32.0	27.0	22.0	18.0	14.0	8.5	11.0	13.0	32.0
		最小	13.0	17.0	21.5	21.0	24.0	20.5	18.0	13.5	8.5	7.0	7.0	2.4	2.4
		平均	16.1	19.5	24.3	26.1	29.0	22.8	19.9	16.0	11.0	7.7	8.6	11.5	17.7
濁度(度)	原水	最大	49	13	11	350	55	127	119	8.6	6.9	4.7	7.3	10	350
		最小	3.1	2.8	3.8	5.4	6.8	4.0	2.5	3.5	2.4	2.0	2.7	2.9	2.0
		平均	8.3	6.4	6.9	52	15	27	10	5.0	4.5	3.5	4.4	6.2	12
	浄水	最大	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最小	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
色度(度)	原水	最大	29	12	10	150	25	59	33	7.2	5.9	4.5	6.0	8.0	150
		最小	1.8	3.2	4.1	5.7	5.2	3.3	3.1	3.6	2.7	2.5	2.5	3.5	1.8
		平均	6.5	5.9	7.6	27	10	13	5.5	4.9	4.2	3.3	3.8	5.3	8.1
	浄水	最大	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
		最小	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
		平均	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
pH値	原水	最大	7.7	8.1	7.9	8.6	8.5	7.5	8.2	7.7	7.5	7.7	7.8	7.5	8.6
		最小	6.9	7.0	6.8	6.8	6.9	6.9	7.1	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	6.8
		平均	7.2	7.2	7.4	7.5	7.6	7.1	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4
	浄水	最大	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.2	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.2	7.4
		最小	7.0	7.0	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0
		平均	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2
ｱﾙｶﾘ度(mg/l)	原水	最大	27.5	31.0	35.5	38.5	41.5	32.0	36.5	39.0	40.5	40.0	40.0	36.0	41.5
		最小	14.0	14.0	23.0	13.0	17.0	17.0	15.5	28.0	31.0	33.0	29.0	26.5	13.0
		平均	23.2	23.5	31.1	26.3	32.7	24.1	30.3	34.4	34.8	36.7	34.9	31.9	30.3
	浄水	最大	30.5	30.5	34.5	36.5	40.0	30.5	35.0	36.0	39.5	38.5	38.0	34.0	40.0
		最小	15.0	19.0	26.0	15.5	18.0	17.5	18.5	26.0	28.5	30.0	27.5	25.0	15.0
		平均	23.1	23.9	30.3	26.4	31.4	23.9	28.2	32.1	32.4	34.4	32.7	30.1	29.1
$KMnO_4$消費量(mg/l)	原水	最大	11	6.3	7.8	21	8.5	13	10	5.4	4.4	4.7	4.7	4.7	21
		最小	2.5	2.2	3.5	0.3	3.7	2.5	2.2	2.2	2.5	2.2	2.5	2.2	0.3
		平均	4.1	3.9	5.1	7.3	5.9	4.9	3.1	3.5	3.2	3.2	3.4	3.6	4.3
	浄水	最大	1.9	2.2	2.2	1.6	1.6	1.6	1.3	1.9	1.9	1.6	1.3	1.9	2.2
		最小	0.6	0.3	0.6	0.3	0.3	0.3	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.3	0.0
		平均	1.1	0.9	1.2	0.8	0.9	0.8	0.8	1.0	1.1	1.1	1.0	1.1	1.0
残留塩素(mg/l)	浄水	最大	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.8
		最小	0.5	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5
		平均	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7

犬山浄水場

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温	(℃)	最大	22.8	27.5	29.0	34.9	34.0	28.9	27.5	19.7	16.4	7.6	13.0	15.8	34.9
		最小	7.9	15.9	18.2	23.8	26.1	17.9	14.7	9.0	0.4	−0.2	4.1	6.0	−0.2
		平均	17.5	21.0	24.1	30.3	30.9	24.1	20.0	14.8	8.5	5.2	7.7	10.9	17.9
原水水温	(℃)	最大	14.4	18.2	21.4	25.0	26.4	23.3	19.0	14.7	11.2	6.3	7.4	9.6	26.4
		最小	9.7	13.5	17.4	18.2	22.0	17.5	14.7	10.9	6.1	4.3	4.7	7.3	4.3
		平均	11.8	15.3	19.7	21.6	24.5	19.8	16.8	13.3	8.7	5.2	5.8	8.3	14.2
濁度(度)	原水	最大	86	19	622	596	550	427	86	2.2	3.5	2.1	2.9	9.8	622
		最小	2.3	2.3	1.6	8.7	3.5	4.8	1.4	1.4	1.3	1.0	1.8	1.4	1.0
		平均	9.9	5.3	32	67	57	35	10	1.7	2.0	1.5	2.1	2.3	19
	浄水	最大	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最小	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
色度(度)	原水	最大	82	12	124	258	268	204	60	4.3	5.9	2.7	3.0	7.2	268
		最小	3.1	3.2	3.0	6.2	4.6	4.0	2.7	2.5	2.2	1.6	2.0	2.4	1.6
		平均	8.0	5.0	12	30	28	18	7.0	3.1	3.3	2.1	2.4	2.9	10.2
	浄水	最大	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
		最小	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
		平均	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
pH値	原水	最大	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4
		最小	7.0	7.2	6.6	6.2	6.8	6.8	7.1	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	6.2
		平均	7.2	7.2	7.2	7.0	7.1	7.2	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.2	7.2
	浄水	最大	7.3	7.4	7.4	7.3	7.2	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4
		最小	7.2	7.2	7.3	7.1	7.0	7.1	7.2	7.3	7.2	7.2	7.1	7.2	7.0
		平均	7.2	7.3	7.3	7.2	7.1	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3
ｱﾙｶﾘ度(mg/l)	原水	最大	15.5	15.5	17.5	16.0	18.0	14.0	17.0	19.0	18.5	17.5	18.0	17.0	19.0
		最小	6.5	9.0	6.5	5.0	8.0	8.0	7.5	15.5	15.0	15.5	16.0	15.0	5.0
		平均	12.3	12.2	15.6	12.0	14.4	10.8	13.7	17.4	17.0	16.7	16.7	16.1	14.6
	浄水	最大	15.5	15.5	17.5	16.0	18.0	14.0	16.5	19.0	18.5	17.5	17.5	17.0	19.0
		最小	8.0	9.0	9.5	8.5	8.5	9.0	9.0	15.5	15.5	15.0	15.5	14.5	8.0
		平均	12.7	12.4	15.9	12.2	14.3	11.1	13.8	17.3	17.0	16.4	16.4	15.7	14.6
$KMnO_4$消費量(mg/l)	原水	最大	26	9.1	53	43	36	38	27	4.5	5.1	4.1	4.4	5.6	53
		最小	2.8	2.8	3.1	3.7	3.8	3.8	3.2	3.2	2.9	2.8	2.8	3.1	2.8
		平均	5.0	4.3	6.5	9.7	8.4	7.1	4.7	3.9	4.1	3.5	3.4	3.5	5.3
	浄水	最大	1.6	1.6	1.9	1.6	1.9	1.6	1.9	2.2	2.2	1.6	1.9	1.9	2.2
		最小	0.6	0.6	0.9	0.3	0.6	0.6	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.6	0.3
		平均	1.1	1.1	1.4	0.7	1.1	1.2	1.3	1.6	1.6	1.4	1.3	1.3	1.3
残留塩素(mg/l)	浄水	最大	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7
		最小	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
		平均	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

尾張西部浄水場

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温	(℃)	最大	24.5	26.3	28.8	35.6	34.0	29.9	25.9	19.4	14.8	7.5	12.7	15.9	35.6
		最小	7.8	16.0	19.6	23.2	24.7	18.6	15.0	7.9	−0.1	−0.8	1.8	4.0	−0.8
		平均	17.9	20.6	24.5	30.1	30.8	24.4	20.1	14.6	8.0	5.0	7.5	10.3	17.8
原水水温	(℃)	最大	17.3	21.1	25.5	28.3	30.4	25.8	20.0	16.6	13.0	7.6	9.4	12.2	30.4
		最小	11.0	14.1	18.4	18.8	23.6	19.0	16.1	12.7	6.3	5.8	5.8	8.0	5.8
		平均	13.2	16.7	22.2	23.8	27.3	21.1	18.1	14.8	9.8	6.6	7.4	10.1	15.9
濁度(度)	原水	最大	47	18	288	130	328	132	89	3.7	3.4	3.4	3.2	3.4	328
		最小	1.9	2.0	2.1	8.3	6.2	4.7	1.3	1.5	1.1	1.0	1.3	1.2	1.0
		平均	6.8	5.8	14	42	40	28	9.4	2.1	2.0	1.5	1.8	1.8	13
	浄水	最大	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最小	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
色度(度)	原水	最大	25	9.4	95	68	153	88	36	4.8	5.1	4.5	3.5	3.7	153
		最小	2.9	3.6	3.7	5.4	5.0	4.9	3.0	2.5	2.6	1.8	2.0	2.0	1.8
		平均	5.3	5.3	7.9	18	21	15	6.4	3.2	3.6	2.7	2.6	2.7	7.7
	浄水	最大	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5
		最小	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
		平均	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
pH値	原水	最大	7.7	7.6	7.7	7.2	7.3	7.2	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.3	7.7
		最小	6.9	7.0	6.7	6.6	6.7	6.8	7.0	7.2	7.2	7.4	7.0	7.1	6.6
		平均	7.3	7.2	7.2	6.9	7.0	7.1	7.3	7.4	7.3	7.5	7.3	7.2	7.2
	浄水	最大	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5
		最小	7.3	7.3	7.3	7.0	7.2	7.0	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.0
		平均	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
ｱﾙｶﾘ度(mg/l)	原水	最大	27.5	19.5	22.5	19.5	22.0	18.5	22.0	25.0	25.5	24.0	24.0	23.0	25.5
		最小	9.5	12.5	9.0	8.5	11.5	11.0	11.5	20.5	20.5	21.0	21.0	19.5	8.5
		平均	15.1	15.4	20.0	15.0	17.8	14.6	18.1	22.6	22.5	22.4	22.7	21.2	19.0
	浄水	最大	17.5	18.5	22.0	20.0	22.0	17.0	20.5	24.0	24.0	23.0	23.0	22.0	24.0
		最小	11.0	12.5	16.5	10.5	13.5	12.5	13.0	19.5	19.0	18.5	20.0	18.0	10.5
		平均	14.9	15.4	20.0	15.9	18.4	15.0	17.3	21.5	21.2	21.1	21.4	20.1	18.5
$KMnO_4$消費量(mg/l)	原水	最大	16	8.2	27	24	22	30	12	6.1	6.4	5.1	5.4	4.9	30
		最小	2.5	3.5	2.8	3.5	3.5	3.6	3.2	3.5	3.2	3.0	2.8	2.3	2.3
		平均	4.9	5.0	5.3	8.5	7.5	7.2	4.5	4.9	4.6	4.1	4.3	3.5	5.4
	浄水	最大	2.7	2.7	2.2	1.7	2.2	2.1	2.4	2.9	2.2	2.2	2.5	2.2	2.9
		最小	0.9	1.3	1.1	0.8	0.9	0.5	0.5	1.1	1.0	0.6	0.6	0.5	0.5
		平均	1.8	1.7	1.8	1.2	1.5	1.3	1.1	1.9	1.7	1.3	1.5	1.3	1.5
残留塩素(mg/l)	浄水	最大	0.5	0.6	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.8
		最小	0.4	0.4	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4
		平均	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6

豊田浄水場

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温	(℃)	最大	23.3	29.0	29.5	33.6	34.0	30.4	25.5	20.5	17.0	7.2	13.8	16.5	34.0
		最小	8.5	15.4	17.0	24.0	26.0	17.8	14.9	9.5	0.1	0.2	1.8	6.4	0.1
		平均	17.5	20.5	23.1	30.1	30.6	24.0	20.0	14.2	8.0	4.9	7.3	10.5	17.6
原水水温	(℃)	最大	14.5	16.8	20.0	24.0	25.0	22.7	18.5	14.3	11.5	6.0	6.8	8.4	25.0
		最小	9.0	13.4	16.0	15.0	22.2	17.4	14.0	10.5	1.5	4.5	4.2	6.0	1.5
		平均	11.8	14.9	18.3	21.5	23.5	19.9	16.3	12.7	8.8	5.2	5.1	7.0	13.8
濁度 (度)	原水	最大	14	23	20	110	31	76	55	4.3	7.8	2.9	2.5	3.9	110
		最小	1.5	2.2	2.1	1.7	1.9	2.0	2.7	2.0	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3
		平均	4.2	5.1	3.7	8.0	4.0	13	10	3.0	2.5	1.8	1.8	1.8	4.9
	浄水	最大	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最小	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
色度 (度)	原水	最大	11	17	12	56	25	37	46	4.8	5.8	3.7	4.3	5.7	56
		最小	2.9	3.2	3.6	3.8	4.8	4.5	4.1	3.2	3.0	2.2	2.7	1.4	1.4
		平均	4.9	5.5	5.2	7.3	7.0	10	7.8	4.2	3.7	3.0	3.3	3.0	5.4
	浄水	最大	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5
		最小	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
		平均	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
pH値	原水	最大	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5
		最小	7.2	7.2	7.3	7.1	7.1	7.0	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.0
		平均	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3
	浄水	最大	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5
		最小	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
		平均	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
ｱﾙｶﾘ度 (mg/l)	原水	最大	17.5	18.0	20.0	19.5	21.0	17.5	18.0	20.0	20.5	20.0	19.5	20.0	21.0
		最小	13.5	13.0	16.0	11.0	15.0	10.0	12.5	16.5	18.5	18.0	18.5	18.0	10.0
		平均	15.3	15.3	18.0	16.5	18.5	15.1	16.3	18.7	19.2	19.0	19.0	18.9	17.5
	浄水	最大	16.0	16.5	18.5	17.5	20.0	16.5	17.0	19.0	19.5	19.5	18.5	19.0	20.0
		最小	13.0	13.0	15.0	12.0	13.0	10.5	12.0	16.5	16.5	17.0	17.0	16.0	10.5
		平均	14.3	14.4	16.8	15.4	17.5	14.5	15.5	17.8	18.5	18.0	17.8	17.5	16.5
$KMnO_4$ 消費量 (mg/l)	原水	最大	12	11	11	31	24	23	16	4.4	5.6	3.8	3.8	5.0	31
		最小	2.6	3.1	3.9	2.5	3.2	4.1	2.2	2.5	2.2	1.4	1.6	1.9	1.4
		平均	4.5	5.1	5.4	5.8	5.8	7.1	4.6	3.4	3.2	2.6	2.7	3.1	4.4
	浄水	最大	1.4	1.9	1.9	2.0	2.3	2.0	2.2	1.6	1.6	1.6	1.2	1.2	2.3
		最小	0.4	0.5	0.8	0.4	0.3	0.6	0.4	0.6	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3
		平均	0.8	1.2	1.3	1.0	1.0	1.3	0.9	1.0	0.8	0.7	0.8	0.8	1.0
残留塩素 (mg/l)	浄水	最大	0.7	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8
		最小	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		平均	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6

幸田浄水場

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温	(℃)	最大	24.2	29.5	29.1	34.7	35.4	29.6	27.4	21.6	18.9	10.5	14.5	18.2	35.4
		最小	9.8	17.4	18.5	25.1	26.6	18.2	16.1	11.0	2.4	1.7	3.4	8.1	1.7
		平均	18.8	21.8	25.0	30.7	31.3	25.2	21.0	15.7	9.7	6.7	8.6	11.8	18.9
原水水温	(℃)	最大	17.5	20.0	24.5	28.0	28.0	26.0	21.5	16.5	14.0	6.5	10.0	11.5	28.0
		最小	11.5	15.5	18.5	21.5	24.5	20.0	15.0	10.0	5.5	5.0	5.0	8.5	5.0
		平均	14.5	17.7	21.0	25.3	26.7	22.4	18.2	13.6	9.5	5.7	6.9	10.1	16.0
濁度 (度)	原水	最大	41	28	32	42	29	42	83	6.9	6.9	7.0	4.4	15	83
		最小	1.4	4.0	3.5	1.9	1.8	2.9	1.1	0.7	0.7	0.6	0.8	0.9	0.6
		平均	8.3	9.2	9.0	8.0	7.4	9.3	5.6	1.8	1.9	1.3	1.7	2.5	5.5
	浄水	最大	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最小	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
色度 (度)	原水	最大	43	30	31	37	38	45	59	11	9.2	6.2	6.8	18	59
		最小	4.0	6.2	6.6	5.3	5.8	6.3	3.6	3.4	2.8	1.3	2.8	3.3	1.3
		平均	9.9	11	12	11.2	11.1	12.0	7.4	4.6	4.5	3.1	4.0	5.3	8.0
	浄水	最大	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
		最小	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
		平均	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
pH値	原水	最大	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
		最小	7.2	7.3	7.3	7.1	7.2	7.1	7.1	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.1
		平均	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4
	浄水	最大	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5
		最小	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.1	7.3	7.4	7.4	7.4	7.1
		平均	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
ｱﾙｶﾘ度 (mg/l)	原水	最大	27.5	19.0	19.0	19.5	21.0	19.0	18.5	21.0	21.0	21.0	21.5	21.5	21.5
		最小	10.0	13.0	15.0	12.5	11.5	10.5	9.5	17.5	18.0	19.0	19.0	15.5	9.5
		平均	17.2	16.1	17.8	17.5	18.3	15.8	16.5	19.5	20.3	20.3	20.3	20.4	18.3
	浄水	最大	18.5	18.0	19.0	18.5	19.0	17.5	17.5	19.5	20.0	19.5	20.0	20.0	20.0
		最小	12.0	12.5	13.0	11.5	11.0	9.5	11.0	15.5	17.0	17.5	18.5	16.5	9.5
		平均	16.4	15.1	16.6	16.3	16.8	14.9	15.5	17.7	18.9	19.0	19.0	19.1	17.1
$KMnO_4$ 消費量 (mg/l)	原水	最大	23	16	16	22	23	23	25	8.2	8.1	6.9	4.8	13	25
		最小	3.2	5.7	5.8	4.9	5.4	5.4	3.1	2.6	2.5	2.0	2.0	2.7	2.0
		平均	7.3	8.2	8.9	8.9	8.9	9.5	5.1	3.8	4.1	2.8	3.1	4.1	6.2
	浄水	最大	1.7	1.9	1.8	1.9	1.9	1.9	1.4	1.5	1.9	1.2	1.6	1.9	1.9
		最小	0.6	0.6	0.6	0.8	0.6	0.6	0.8	0.6	0.8	0.5	0.6	0.6	0.5
		平均	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.4	1.1	1.0	1.2	0.9	1.0	1.0	1.1
残留塩素 (mg/l)	浄水	最大	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	0.9	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.9
		最小	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
		平均	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.6

豊橋浄水場

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温	(℃)	最大	24.0	28.0	29.5	35.0	34.0	29.0	27.0	22.0	18.5	10.0	15.0	18.0	35.0
		最小	11.0	15.5	19.0	24.5	26.0	19.0	16.0	11.0	3.5	3.5	3.5	7.0	3.5
		平均	18.9	21.4	24.2	30.0	30.6	25.3	21.2	16.0	10.0	7.1	8.8	11.9	18.8
原水水温	(℃)	最大	18.0	20.5	24.5	28.5	29.5	26.0	22.5	17.0	14.0	6.5	10.5	12.5	29.5
		最小	12.5	14.5	18.5	20.5	24.0	19.0	15.0	10.5	5.5	4.5	4.5	8.5	4.5
		平均	15.3	17.7	21.2	25.1	26.9	21.9	18.6	13.9	9.3	5.4	7.4	10.6	16.1
濁度 (度)	原水	最大	15	22	10	9.2	12	25	250	3.2	2.0	0.8	3.1	3.0	250
		最小	1.6	1.6	1.3	1.1	1.4	2.3	1.5	0.7	0.5	0.4	0.7	1.0	0.4
		平均	3.4	3.8	2.4	3.0	3.0	4.7	12	1.3	0.9	0.6	1.3	1.5	3.2
	浄水	最大	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最小	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
色度 (度)	原水	最大	13	24	22	13	18	25	220	6.4	4.5	1.8	4.7	8.5	220
		最小	3.5	3.6	4.4	3.8	4.4	4.0	2.9	2.3	1.7	1.3	1.8	2.5	1.3
		平均	5.4	6.1	6.6	6.2	7.0	7.0	12	3.4	3.0	1.6	2.7	3.8	5.4
	浄水	最大	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
		最小	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
		平均	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
pH値	原水	最大	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	7.7	7.7
		最小	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.1
		平均	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4
	浄水	最大	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5
		最小	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3
		平均	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
ｱﾙｶﾘ度 (mg/l)	原水	最大	24.5	24.0	24.0	25.5	27.0	24.0	30.0	27.0	28.0	27.5	27.5	27.0	30.0
		最小	10.0	12.0	16.0	11.0	13.0	12.0	17.5	23.0	23.5	25.0	22.5	19.5	10.0
		平均	19.0	18.6	22.1	20.6	23.4	19.1	22.5	25.6	25.6	26.1	26.0	24.6	22.8
	浄水	最大	22.0	21.0	22.0	22.0	23.0	21.5	23.5	26.0	25.0	25.5	26.0	26.0	26.0
		最小	11.0	12.0	16.0	11.0	12.0	12.5	17.0	20.0	21.0	22.5	22.0	19.0	11.0
		平均	17.7	17.3	22.0	18.4	20.4	18.0	20.4	23.2	23.3	23.8	24.2	22.7	21.0
$KMnO_4$ 消費量 (mg/l)	原水	最大	11	13	15	12	10	14	32	5.9	5.3	3.7	4.0	9.0	32
		最小	2.8	2.2	3.4	3.4	3.8	4.1	3.1	2.7	2.2	1.2	2.2	2.8	1.2
		平均	4.4	3.8	5.1	5.3	5.6	5.8	5.2	3.6	3.7	2.3	2.7	4.5	4.3
	浄水	最大	1.8	1.2	1.9	1.9	1.6	1.2	1.9	1.6	1.5	0.9	1.2	2.2	2.2
		最小	0.3	0.3	0.3	0.9	0.6	0.9	0.6	0.6	0.6	0.3	0.6	0.6	0.3
		平均	0.8	0.5	0.9	1.1	1.0	1.1	1.0	0.9	1.2	0.6	0.8	1.2	0.9
残留塩素 (mg/l)	浄水	最大	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6
		最小	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		平均	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5

豊橋南部浄水場

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温	(℃)	最大	22.7	25.2	27.6	32.6	33.4	29.2	26.4	19.9	18.3	8.5	13.0	16.6	33.4
		最小	8.9	15.7	18.3	24.7	25.2	18.8	16.3	11.1	3.7	4.3	3.7	7.2	3.7
		平均	17.5	20.6	23.5	29.1	29.9	24.7	20.4	15.3	9.7	6.5	8.1	11.3	18.1
原水水温	(℃)	最大	15.5	18.0	21.1	23.6	25.5	25.0	22.5	18.3	15.0	9.3	8.7	11.5	25.5
		最小	11.8	14.5	17.5	21.0	23.7	22.0	18.5	14.5	9.5	6.9	6.5	8.7	6.5
		平均	13.2	16.1	19.7	22.2	24.5	23.7	20.8	16.6	12.3	8.0	7.4	10.1	16.2
濁度 (度)	原水	最大	8.3	1.8	3.6	9.0	3.4	28	8.7	1.7	3.2	3.2	2.0	1.9	28
		最小	1.1	0.7	1.0	1.0	0.6	0.6	1.3	0.8	1.3	1.4	1.1	0.8	0.6
		平均	2.1	1.2	1.6	2.5	1.5	2.4	2.4	1.2	1.9	1.9	1.4	1.3	1.8
	浄水	最大	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最小	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
色度 (度)	原水	最大	11	5.8	9.3	14	7.2	24	6.8	4.6	4.4	4.0	3.8	4.4	24
		最小	3.3	3.3	3.9	4.0	3.7	3.6	3.7	3.5	3.4	3.2	3.0	2.9	2.9
		平均	4.6	4.1	5.2	5.9	4.8	5.4	4.6	3.9	4.0	3.6	3.3	3.3	4.4
	浄水	最大	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
		最小	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
		平均	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
pH値	原水	最大	7.5	7.3	7.4	7.3	7.5	7.4	8.0	7.7	7.8	7.7	7.6	7.5	8.0
		最小	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.0	7.2	7.4	7.5	7.6	7.4	7.4	7.0
		平均	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4
	浄水	最大	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
		最小	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3
		平均	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
ｱﾙｶﾘ度 (mg/l)	原水	最大	27.5	19.0	20.5	26.5	23.0	18.5	20.0	20.5	19.0	19.0	19.0	20.0	26.5
		最小	15.5	15.0	14.0	15.0	14.0	15.0	15.5	17.5	17.0	17.0	17.0	17.0	14.0
		平均	17.8	17.2	17.4	17.9	17.5	16.9	17.9	18.7	17.8	18.0	17.9	17.9	17.7
	浄水	最大	19.0	18.0	19.0	24.0	23.5	17.0	18.0	18.5	17.0	17.5	18.0	18.5	24.0
		最小	15.0	14.5	14.0	14.0	13.5	14.0	14.0	16.0	14.0	15.0	15.5	16.0	13.5
		平均	16.7	16.4	16.0	16.8	16.3	15.9	15.8	17.1	15.9	16.3	16.6	16.8	16.4
$KMnO_4$ 消費量 (mg/l)	原水	最大	7.4	7.7	9.9	11	8.7	7.1	8.2	5.6	6.5	7.0	6.1	6.1	11
		最小	4.1	3.4	4.0	4.0	4.4	3.5	3.7	4.1	4.6	4.6	4.6	4.0	3.4
		平均	5.1	4.6	5.6	5.7	5.9	5.0	4.9	4.9	5.4	5.2	5.1	5.0	5.2
	浄水	最大	1.9	1.6	1.6	1.6	1.5	1.4	1.6	1.2	1.3	1.3	1.5	1.5	1.9
		最小	0.6	0.3	0.3	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.9	0.9	0.3
		平均	1.2	1.1	1.0	1.0	1.2	1.0	0.9	1.0	1.1	1.0	1.1	1.3	1.1
残留塩素 (mg/l)	浄水	最大	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6
		最小	0.4	0.4	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4
		平均	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

豊川浄水場

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温	(℃)	最大	26.0	30.4	30.0	35.0	35.5	30.2	26.8	20.3	18.8	9.3	15.1	18.4	35.5
		最小	10.6	16.1	18.6	24.5	26.8	18.8	15.6	10.8	3.0	4.5	3.8	8.3	3.0
		平均	19.6	22.2	25.1	31.2	31.7	25.4	20.7	15.5	9.7	6.7	9.0	12.6	19.1
原水水温	(℃)	最大	19.0	20.5	22.5	26.5	29.0	25.4	23.5	17.5	14.5	8.5	10.5	13.1	29.0
		最小	15.0	18.2	20.0	22.8	23.7	21.5	17.4	11.0	8.8	7.2	7.0	10.0	7.0
		平均	16.6	19.3	20.8	24.6	25.2	23.3	20.5	15.7	11.7	7.9	8.5	11.6	17.1
濁度（度）	原水	最大	5.7	3.4	2.1	3.6	7.0	2.6	7.7	1.9	2.5	1.8	1.9	2.9	7.7
		最小	0.8	1.3	1.0	0.9	1.1	1.0	0.8	0.8	0.9	1.0	1.1	1.1	0.8
		平均	2.3	2.3	1.5	1.7	2.2	1.6	2.3	1.4	1.5	1.4	1.4	1.8	1.8
	浄水	最大	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最小	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
色度（度）	原水	最大	8.8	7.5	9.2	8.7	9.8	7.2	12	5.8	5.7	5.2	4.7	4.9	12
		最小	4.2	4.4	4.9	4.5	4.8	4.7	3.8	4.3	4.2	3.9	3.7	3.1	3.1
		平均	5.4	5.8	6.7	6.8	7.5	6.0	6.0	5.0	4.9	4.2	4.2	4.1	5.6
	浄水	最大	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
		最小	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
		平均	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
pH値	原水	最大	7.5	7.3	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5
		最小	7.1	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.2	7.2	7.3	7.2	7.0
		平均	7.3	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3
	浄水	最大	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6
		最小	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3
		平均	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
ｱﾙｶﾘ度（mg/l）	原水	最大	19.0	16.5	17.5	26.5	27.0	18.0	20.0	20.5	20.0	19.0	17.0	19.0	27.0
		最小	15.5	12.5	14.0	14.0	11.5	13.0	14.5	17.0	16.5	16.0	15.0	15.0	11.5
		平均	17.2	15.2	15.9	17.5	15.9	16.1	17.6	19.3	17.9	17.3	16.0	17.2	16.9
	浄水	最大	19.0	17.5	18.0	26.5	26.5	18.5	20.0	20.5	19.5	18.5	17.5	18.5	26.5
		最小	16.0	15.0	15.0	14.5	12.0	14.5	16.0	18.5	16.0	16.0	15.0	16.0	12.0
		平均	17.6	16.4	16.6	17.9	16.6	16.7	18.3	19.4	17.5	17.2	16.2	17.2	17.3
$KMnO_4$消費量（mg/l）	原水	最大	6.0	5.8	7.8	7.2	7.9	5.4	5.7	5.2	6.5	5.3	5.1	5.9	7.9
		最小	3.0	3.3	4.8	4.2	3.6	3.5	2.0	2.3	3.5	2.1	2.7	3.5	2.0
		平均	4.3	4.3	5.8	5.7	6.1	4.1	3.6	4.0	4.6	3.8	4.0	4.7	4.6
	浄水	最大	1.2	1.2	1.5	1.5	1.5	1.2	1.2	1.8	1.7	1.4	1.5	1.7	1.8
		最小	0.3	0.6	0.6	0.9	0.2	0.2	0.3	0.2	0.5	0.5	0.3	0.5	0.2
		平均	0.8	0.8	1.2	1.2	1.0	0.7	0.7	1.0	1.2	0.9	1.0	1.0	1.0
残留塩素（mg/l）	浄水	最大	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7
		最小	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		平均	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6

(2)工業用水毎日検査

尾張東部浄水場(東郷)

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温	(℃)	最大	24.0	27.0	28.0	35.0	35.0	32.0	29.0	22.0	19.0	9.0	16.0	18.0	35.0
		最小	8.0	13.0	17.0	20.5	24.0	15.0	16.0	11.0	3.0	1.0	2.0	6.5	1.0
		平均	17.5	19.4	23.0	29.3	30.6	23.3	22.3	16.1	10.6	6.8	9.7	12.6	18.4
原水水温	(℃)	最大	16.1	18.5	21.7	26.3	27.4	25.1	20.7	16.1	12.0	7.9	8.0	10.7	27.4
		最小	10.4	15.4	18.5	22.1	24.9	20.3	16.3	12.2	7.2	5.3	5.2	7.4	5.2
		平均	12.9	16.6	20.3	23.9	26.2	22.8	18.9	14.3	9.9	6.1	6.0	8.9	15.6
濁度	原水	最大	11	7.0	11	34	169	21	11	9.0	3.0	3.0	2.0	2.0	169
(度)		最小	2.0	3.0	2.0	4.0	3.3	4.0	3.0	3.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
		平均	3.0	4.0	3.0	11	35	11	7.0	4.0	2.0	1.0	1.0	1.0	6.9
	配水	最大	5.0	3.0	4.0	7.0	7.2	9.0	4.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	9.0
		最小	1.0	1.0	1.0	2.0	1.5	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
		平均	2.0	1.0	1.0	4.0	3.0	3.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.8
pH値	原水	最大	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7
		最小	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.2	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.0
		平均	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.4
	配水	最大	7.4	7.4	7.5	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5
		最小	7.0	7.1	7.2	7.0	6.8	6.9	7.1	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	6.8
		平均	7.3	7.3	7.3	7.1	7.1	7.1	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3
ｱﾙｶﾘ度	原水	最大	15.5	15.5	18.5	17.0	18.5	14.5	18.0	21.0	21.5	21.0	20.5	20.5	21.5
(mg/l)		最小	12.5	12.0	15.5	12.5	13.0	11.0	13.0	17.5	19.5	19.0	19.5	18.0	11.0
		平均	14.1	13.2	17.3	14.5	16.5	13.1	15.5	19.3	20.4	19.9	20.0	19.1	16.9
	配水	最大	15.0	15.0	18.0	17.0	18.5	13.5	17.0	20.0	20.5	20.0	20.0	19.5	20.5
		最小	11.5	11.0	15.5	11.0	11.0	10.5	11.5	16.0	18.5	18.0	18.5	17.0	10.5
		平均	13.7	12.8	16.8	13.7	15.3	12.1	14.3	18.0	19.4	19.0	19.2	18.2	16.0

上野浄水場

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温	(℃)	最大	23.5	29.0	29.0	35.0	33.5	29.5	25.5	19.5	17.5	8.0	13.0	15.5	35.0
		最小	10.0	16.0	18.5	24.0	26.0	18.0	14.5	10.0	3.0	2.5	3.5	7.5	2.5
		平均	17.9	21.3	24.3	30.4	30.7	24.4	20.2	14.9	8.9	6.0	7.7	10.9	18.1
原水水温	(℃)	最大	16.5	19.0	22.5	27.0	28.0	25.5	21.5	16.5	12.5	7.5	8.0	11.0	28.0
		最小	11.5	16.0	19.0	23.0	25.0	20.5	16.5	12.5	7.0	5.4	5.5	8.0	5.4
		平均	13.6	17.2	20.9	24.4	26.7	22.8	19.2	14.6	10.1	6.3	6.4	9.4	16.0
濁度	原水	最大	27	8.8	6.9	52	255	79	25	7.0	4.3	2.8	3.0	3.8	255
(度)		最小	3.9	3.4	2.3	4.6	4.2	5.0	5.2	2.8	2.1	1.8	2.0	2.3	1.8
		平均	6.5	5.1	4.0	16	42	21	9.3	4.2	2.9	2.2	2.5	3.1	9.9
	配水	最大	3.2	3.7	1.7	4.8	8.4	3.6	5.8	3.1	2.9	2.1	3.1	2.5	8.4
		最小	0.6	0.7	0.8	0.7	0.9	0.6	0.8	1.9	1.8	1.1	1.7	1.7	0.6
		平均	2.2	2.1	1.2	1.8	2.4	1.1	2.8	2.4	2.2	1.8	2.1	2.0	2.0
pH値	原水	最大	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.6	7.6	7.9	7.6	7.6	7.6	7.9
		最小	7.2	7.2	7.3	7.1	7.1	7.0	7.2	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.0
		平均	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3	7.2	7.4	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4
	配水	最大	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.1	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
		最小	7.0	7.0	7.2	6.8	6.8	6.9	6.9	7.1	7.3	7.3	7.3	7.3	6.8
		平均	7.2	7.2	7.2	7.0	7.1	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.4	7.3	7.2
ｱﾙｶﾘ度	原水	最大	15.0	14.5	18.0	17.0	18.0	14.0	16.5	20.0	20.5	19.0	19.5	19.0	20.5
(mg/l)		最小	12.5	12.0	15.5	12.0	12.5	12.0	13.0	17.0	18.5	17.5	17.5	17.0	12.0
		平均	13.8	13.0	17.0	14.4	16.2	12.9	14.8	18.2	19.4	18.3	18.6	18.3	16.2
	配水	最大	14.0	14.0	17.0	16.0	17.5	12.0	14.5	19.0	19.0	18.5	18.5	18.0	19.0
		最小	10.0	10.5	15.0	9.0	9.5	10.0	10.0	15.0	17.0	16.5	17.5	16.5	9.0
		平均	12.7	12.0	16.2	12.1	14.2	10.8	12.7	16.7	18.0	17.6	17.9	17.4	14.9

知多浄水場

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温	(℃)	最大	26.0	29.0	30.0	35.0	35.0	31.0	26.0	20.0	17.0	7.0	14.0	16.0	35.0
		最小	10.0	14.0	18.0	24.0	26.0	17.0	15.0	10.0	3.0	0.0	2.0	7.0	0.0
		平均	18.4	21.2	24.7	30.8	31.9	24.6	20.4	14.5	8.4	5.2	7.4	11.4	18.2
原水水温	(℃)	最大	17.5	20.5	24.0	28.0	29.0	27.0	22.5	17.5	13.0	8.0	8.0	11.0	29.0
		最小	11.9	17.0	20.5	24.0	26.0	22.0	18.0	13.0	8.0	6.0	5.5	8.0	5.5
		平均	14.2	18.4	21.9	25.7	28.1	24.6	20.4	15.7	10.5	6.8	6.7	9.7	16.9
濁度	原水	最大	7.4	6.5	4.6	7.1	46	13	127	5.4	5.9	29	18	3.7	127
(度)		最小	2.9	2.8	1.9	3.5	3.9	5.1	1.8	2.8	1.8	1.5	2.1	2.0	1.5
		平均	5.2	4.2	3.5	5.0	13	7.7	9.6	3.8	3.2	4.3	3.3	2.9	5.5
	配水	最大	7.3	6.4	4.5	6.5	9.6	8.5	8.9	4.8	2.3	3.3	3.3	2.8	9.6
		27.5	1.4	1.8	1.3	2.6	0.9	0.9	0.3	0.7	0.6	0.6	0.9	0.9	0.3
		平均	3.6	4.1	3.6	4.9	3.6	4.0	4.5	2.8	1.2	1.3	1.7	2.0	3.1
pH値	原水	最大	7.6	7.2	7.1	7.1	7.5	7.1	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.5	7.8
		最小	7.1	7.0	7.0	6.8	7.0	6.9	7.1	7.3	7.5	7.3	7.3	7.3	6.8
		平均	7.3	7.1	7.1	6.9	7.2	7.0	7.2	7.5	7.7	7.5	7.5	7.4	7.3
	配水	最大	7.5	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5
		最小	7.1	7.0	7.0	6.7	6.8	6.9	7.1	7.3	7.0	7.2	7.1	7.2	6.7
		平均	7.3	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2
ｱﾙｶﾘ度	原水	最大	17.0	15.5	19.0	17.5	19.0	17.0	18.0	20.0	22.0	22.0	21.5	21.0	22.0
(mg/l)		最小	14.5	13.5	14.5	12.5	15.5	13.0	13.5	15.0	19.0	18.5	18.5	18.0	12.5
		平均	15.5	14.3	16.7	15.8	17.3	14.5	14.8	17.9	19.9	19.9	20.1	19.6	17.2
	配水	最大	18.0	16.5	23.0	19.0	23.5	15.0	20.0	21.5	20.0	20.0	20.0	20.5	23.5
		最小	14.5	13.0	14.5	14.0	12.0	13.0	13.5	15.0	17.5	18.0	18.0	18.0	12.0
		平均	15.5	14.5	17.2	15.9	16.3	13.9	14.8	17.6	18.7	18.8	19.1	19.0	16.8

尾張西部浄水場

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温	(℃)	最大	24.5	26.3	28.8	35.6	34.0	29.9	25.9	19.4	14.8	7.5	12.7	15.9	35.6
		最小	7.8	16.0	19.6	23.2	24.7	18.6	15.0	7.9	-0.1	-0.8	1.8	4.0	-0.8
		平均	17.9	20.6	24.5	30.1	30.8	24.4	20.1	14.6	8.0	5.0	7.5	10.3	17.8
原水水温	(℃)	最大	16.0	20.7	24.5	28.5	30.0	26.1	19.4	16.6	12.8	7.0	9.4	11.9	30.0
		最小	11.0	14.6	12.5	18.5	24.2	19.0	15.6	12.0	7.1	5.3	5.9	8.8	5.3
		平均	13.2	17.0	21.6	23.8	27.4	21.0	17.9	14.3	9.7	6.2	7.2	10.2	15.8
濁度	原水	最大	48	19	330	164	186	125	80	5.3	6.9	9.2	2.3	2.0	330
(度)		最小	2.0	2.0	1.3	9.0	2.2	3.7	0.9	1.4	1.0	0.9	0.8	0.6	0.6
		平均	7.2	5.8	14	45	30	24	7.7	2.2	2.2	1.6	1.4	1.3	11
	配水	最大	0.8	0.4	0.5	0.5	0.7	0.8	0.7	0.3	0.3	0.2	0.5	0.5	0.8
		最小	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
		平均	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.5	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3
pH値	原水	最大	7.5	7.6	7.6	7.2	7.2	7.3	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.2	7.7
		最小	6.6	6.9	6.5	6.5	6.7	6.8	6.9	7.3	7.2	7.3	7.2	7.0	6.5
		平均	7.1	7.2	7.2	6.8	7.0	7.1	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2
	配水	最大	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.4
		最小	7.0	7.2	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.2	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0
		平均	7.2	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2
ｱﾙｶﾘ度	原水	最大	20.5	22.0	26.0	21.0	24.5	19.5	24.5	27.0	28.0	25.5	26.0	26.0	28.0
(mg/l)		最小	9.5	14.0	15.0	8.5	12.5	12.0	12.5	21.0	21.5	21.0	22.5	20.0	8.5
		平均	17.0	17.0	21.6	16.0	18.8	16.0	20.1	25.2	24.3	23.6	24.3	22.9	20.6
	配水	最大	18.0	17.0	21.0	17.0	20.5	17.5	20.0	24.0	23.0	22.0	24.0	22.5	24.0
		最小	10.0	12.0	13.0	10.0	12.0	11.0	12.0	16.0	17.0	17.0	18.0	17.0	10.0
		平均	14.3	14.1	18.1	13.9	16.3	14.4	16.3	20.0	20.2	19.1	19.9	18.7	17.1

安城浄水場

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温	(℃)	最大	24.4	31.2	30.8	36.3	37.1	29.6	27.5	21.1	18.2	9.7	15.4	18.0	37.1
		最小	11.5	17.3	18.7	24.2	26.8	18.1	17.0	11.5	3.1	2.1	3.4	8.0	2.1
		平均	19.2	22.3	25.5	31.3	32.0	25.1	21.7	16.2	9.8	6.9	9.2	12.5	19.3
原水水温	(℃)	最大	16.8	19.7	23.8	28.2	28.7	25.2	20.3	16.0	13.0	6.8	9.6	12.3	28.7
		最小	12.3	14.8	17.0	18.3	24.0	19.2	15.0	11.8	6.8	5.0	5.3	9.1	5.0
		平均	14.1	16.7	20.7	24.6	27.0	21.8	17.8	13.9	9.8	6.0	7.0	10.5	15.8
濁度	原水	最大	60	70	19	52	23	80	48	18	5.0	3.0	4.0	18	80
(度)		最小	3.0	3.0	3.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0
		平均	8.0	11	7.0	9.0	4.0	14	9.0	2.0	2.0	2.0	3.0	4.0	6.3
	配水	最大	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
		最小	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
		平均	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
pH値	原水	最大	7.4	7.4	7.5	7.4	7.3	7.3	7.5	8.1	8.4	7.7	7.7	7.5	8.4
		最小	7.1	7.1	7.1	7.1	6.9	6.8	7.1	7.3	7.3	7.4	7.3	7.2	6.8
		平均	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4
	配水	最大	7.1	7.1	6.9	7.0	7.0	6.9	7.0	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2
		最小	6.9	6.8	6.8	6.7	6.6	6.6	6.8	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	6.6
		平均	7.0	6.9	6.9	6.8	6.9	6.8	6.9	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0
ｱﾙｶﾘ度	原水	最大	26.0	21.5	24.5	23.0	24.5	21.0	23.0	26.5	27.5	27.0	27.0	26.5	27.5
(mg/l)		最小	15.0	15.5	19.0	14.0	18.0	11.0	14.0	21.0	23.0	24.0	25.0	25.0	11.0
		平均	20.6	18.2	22.1	20.1	22.1	17.4	19.6	24.7	25.2	25.4	25.7	25.6	22.2
	配水	最大	20.0	18.0	21.0	18.0	19.5	17.0	18.5	22.0	22.5	22.0	22.0	22.5	22.5
		最小	14.0	13.0	15.0	12.0	12.5	10.5	12.0	18.0	19.0	20.0	21.0	20.5	10.5
		平均	16.5	14.8	17.4	15.7	17.2	13.7	15.9	19.8	20.7	21.4	21.3	21.6	18.0

豊橋南部浄水場

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温	(℃)	最大	22.7	25.2	27.6	32.6	33.4	29.2	26.4	19.9	18.3	8.5	13.0	16.6	33.4
		最小	8.9	15.7	18.3	24.7	25.2	18.8	16.3	11.1	3.7	4.3	3.7	7.2	3.7
		平均	17.5	20.6	23.5	29.1	29.9	24.7	20.4	15.3	9.7	6.5	8.1	11.3	18.1
原水水温	(℃)	最大	15.5	18.0	21.1	23.6	25.5	25.0	22.5	18.3	15.0	9.3	8.7	11.5	25.5
		最小	11.8	14.5	17.5	21.0	23.7	22.0	18.5	14.5	9.5	6.9	6.5	8.7	6.5
		平均	13.2	16.1	19.7	22.2	24.5	23.7	20.8	16.6	12.3	8.0	7.4	10.1	16.2
濁度	原水	最大	8.3	1.8	3.6	9.0	3.4	28	8.7	1.7	3.2	3.2	2.0	1.9	28
(度)		最小	1.1	0.7	1.0	1.0	0.6	0.6	1.3	0.8	1.3	1.4	1.1	0.8	0.6
		平均	2.1	1.2	1.6	2.5	1.5	2.4	2.4	1.2	1.9	1.9	1.4	1.3	1.8
	配水	最大	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.4
		27.5	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		平均	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
pH値	原水	最大	7.5	7.3	7.4	7.3	7.5	7.4	8.0	7.7	7.8	7.7	7.6	7.5	8.0
		最小	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.0	7.2	7.4	7.5	7.6	7.4	7.4	7.0
		平均	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4
	配水	最大	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
		最小	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	6.8
		平均	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1
ｱﾙｶﾘ度	原水	最大	20.5	19.0	20.5	26.5	23.0	18.5	20.0	20.5	19.0	19.0	19.0	20.0	26.5
(mg/l)		最小	15.5	15.0	14.0	15.0	14.0	15.0	15.5	17.5	17.0	17.0	17.0	17.0	14.0
		平均	17.8	17.2	17.4	17.9	17.5	16.9	17.9	18.7	17.8	18.0	17.9	17.9	17.7
	配水	最大	17.0	15.5	15.5	19.0	19.0	14.0	15.0	15.5	15.5	16.0	16.0	16.0	19.0
		最小	12.0	12.0	11.0	10.5	11.0	11.0	10.0	12.5	13.5	12.5	13.0	14.0	10.0
		平均	14.0	13.5	13.3	13.9	13.3	12.7	13.0	14.1	14.2	14.5	14.8	14.8	13.8

蒲郡浄水場(工水)

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温	(℃)	最大	23.0	27.0	27.5	33.0	32.5	28.0	26.5	20.5	18.0	10.0	14.0	17.0	33.0
		最小	11.5	17.0	21.0	25.0	25.0	20.0	17.5	13.0	5.0	5.5	5.0	9.0	5.0
		平均	18.1	21.1	24.0	29.2	30.0	24.9	21.2	16.4	10.9	8.1	9.6	12.4	18.8
原水水温	(℃)	最大	19.5	18.0	20.0	25.0	25.5	24.0	21.8	17.2	14.5	10.7	10.2	12.0	25.5
		最小	12.3	14.0	17.2	19.1	22.7	20.6	17.2	13.9	10.2	7.4	7.4	9.7	7.4
		平均	14.3	16.1	18.9	22.4	23.8	22.2	19.5	15.6	12.1	8.7	8.5	10.8	16.1
濁度(度)	原水	最大	8.0	9.5	2.5	1.9	2.7	1.9	1.8	2.1	0.7	1.0	5.2	3.6	9.5
		最小	0.3	0.4	0.5	0.4	0.7	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.5	0.2
		平均	1.2	1.3	1.1	1.0	1.3	1.0	0.9	0.5	0.4	0.4	1.1	1.1	0.9
	配水	最大	0.2	0.2	0.4	0.5	0.8	0.7	0.5	0.1	0.2	0.3	0.4	0.2	0.8
		最小	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
		平均	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2
pH値	原水	最大	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5
		最小	7.2	7.1	7.1	7.0	7.1	6.9	7.1	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	6.9
		平均	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3
	配水	最大	7.3	7.4	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.2	7.3	7.4
		最小	7.1	7.0	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.2	7.0
		平均	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2
ｱﾙｶﾘ度(mg/l)	原水	最大	27.0	29.0	23.0	27.0	27.0	24.0	26.0	24.0	25.0	23.0	21.0	23.0	29.0
		最小	19.0	19.0	18.0	17.0	16.0	18.0	19.0	19.0	19.0	18.0	18.0	19.0	16.0
		平均	21.3	22.8	19.8	20.8	19.2	20.4	22.1	23.0	21.3	20.4	19.8	20.4	20.9
	配水	最大	22.0	24.0	21.0	25.0	25.0	22.0	22.5	23.0	21.0	20.0	19.0	20.0	25.0
		最小	18.0	17.0	17.0	15.0	14.0	16.0	18.0	18.0	15.0	16.0	17.0	17.0	14.0
		平均	19.1	20.1	17.7	18.6	17.3	19.1	20.3	20.6	18.5	17.7	17.8	18.2	18.8

7 浄水場原水濁度分布

区分	浄水場名	濁度（度）								最高濁度※（度）
		0～5	6～15	16～30	31～50	51～100	101～200	201～300	301～	
水道用水	高蔵寺浄水場	252	59	24	9	13	2	2	4	1,135
	尾張東部浄水場	252	62	23	9	8	7		4	1,198
	上野浄水場	183	124	30	14	7	5	2		255
	知多浄水場	142	190	9	10	4	9		1	366
	犬山浄水場	251	50	21	19	13	3	3	5	1,133
	尾張西部浄水場	244	59	27	13	13	7	1	1	571
	豊田浄水場	312	34	9	5	4	1			161
	幸田浄水場	245	98	17	4	1				144
	豊橋浄水場	333	27	4				1		330
	豊橋南部浄水場	355	9	1						18
	豊川浄水場	363	2							189
工業用水	尾張東部(東郷)浄水場	256	84	13	5	2	5			169
	上野浄水場	183	124	30	14	7	5	2		255
	知多浄水場	255	95	10	4				1	368
	尾張西部浄水場	257	56	21	11	10	9		1	518
	安城浄水場	270	65	20	4	6				165
	豊橋南部浄水場	355	9	1						25
	蒲郡浄水場(工水)	362	3							189

単位:日

※ 最高濁度は定時測定及び計器の連続自動測定データ等から抽出。

Ⅲ　各 種 試 験

1 ダイオキシン類試験

原水			浄水		
地点名	採水日	毒性等量 (pg-TEQ/L)	地点名	採水日	毒性等量 (pg-TEQ/L)
兼山愛知用水取水口	平成30年11月20日	0.0087	尾張東部浄水場	平成30年11月21日	0.0008
犬山共同取水口	平成30年11月20日	0.0075	知多浄水場	平成30年11月27日	0.0019
尾西取水口	平成30年11月21日	0.0065	尾張西部浄水場	平成30年11月24日	0.0012
長良川取水口	平成30年11月27日	0.040	幸田浄水場	平成30年11月29日	0.0041
岩倉取水口	平成30年11月28日	0.010	豊橋浄水場	平成30年12月19日	0.0016
細川頭首工	平成30年11月29日	0.073			
大野頭首工	平成30年12月20日	0.0011			
森岡取水場	平成30年12月19日	0.021			

毒性等量の算出は、毒性等価係数にはTEF(WHO/IPCS 2005)を用い、定量下限値未満の数値の取り扱いは、定量下限値未満で検出下限値以上の数値についてはそのままの値を用い、検出下限値未満の数値については検出下限値の1/2を用いた。

【目標値】ダイオキシン類:1pg-TEQ/L（浄水）

（固相抽出-GC-MS法）

2 原虫試験

（単位:個/10L）

浄水場名	採水日	原水		浄水	
		クリプトスポリジウム	ジアルジア	クリプトスポリジウム	ジアルジア
高蔵寺浄水場	平成30年5月14日	0	0	0	0
	平成30年11月19日	0	0	0	0
尾張東部浄水場	平成30年5月15日	0	0	0	0
	平成30年11月19日	0	0	0	0
上野浄水場	平成30年6月12日	0	0	0	0
	平成30年12月17日	0	0	0	0
知多浄水場	平成30年6月12日	0	0	0	0
	平成30年12月17日	0	0	0	0
犬山浄水場	平成30年8月7日	0	0	0	0
	平成31年1月21日	0	0	0	0
尾張西部浄水場	平成30年8月6日	0	0	0	0
	平成31年1月21日	0	0	0	0
豊田浄水場	平成30年7月23日	0	0	0	0
	平成31年2月18日	0	0	0	0
幸田浄水場	平成30年7月23日	0	0	0	0
	平成31年2月18日	0	0	0	0
豊橋浄水場	平成30年9月18日	0	0	0	0
	平成31年3月18日	0	0	0	0
豊橋南部浄水場	平成30年4月23日	0	0	0	0
	平成30年10月15日	0	0	0	0
豊川浄水場	平成30年9月18日	0	0	0	0
	平成31年3月18日	0	0	0	0

3 放射性物質検査

(1)浄水場浄水 (単位:Bq/kg)

		平成30年6月	平成30年9月	平成30年12月	平成31年3月
高蔵寺浄水場	採水日	12 日	5 日	10 日	4 日
	セシウム-134	不検出(0.7)	不検出(0.7)	不検出(0.5)	不検出(0.5)
	セシウム-137	不検出(0.6)	不検出(0.6)	不検出(0.6)	不検出(0.8)
尾張東部浄水場	採水日	4 日	3 日	3 日	11 日
	セシウム-134	不検出(0.6)	不検出(0.6)	不検出(0.6)	不検出(0.5)
	セシウム-137	不検出(0.6)	不検出(0.7)	不検出(0.4)	不検出(0.6)
上野浄水場	採水日	12 日	5 日	10 日	11 日
	セシウム-134	不検出(0.8)	不検出(0.6)	不検出(0.7)	不検出(0.6)
	セシウム-137	不検出(0.7)	不検出(0.6)	不検出(0.6)	不検出(0.6)
知多浄水場	採水日	12 日	5 日	10 日	11 日
	セシウム-134	不検出(0.6)	不検出(0.6)	不検出(0.6)	不検出(0.6)
	セシウム-137	不検出(0.6)	不検出(0.6)	不検出(0.5)	不検出(0.6)
犬山浄水場	採水日	12 日	5 日	10 日	4 日
	セシウム-134	不検出(0.7)	不検出(0.7)	不検出(0.7)	不検出(0.6)
	セシウム-137	不検出(0.6)	不検出(0.6)	不検出(0.7)	不検出(0.6)
尾張西部浄水場	採水日	11 日	3 日	11 日	5 日
	セシウム-134	不検出(0.5)	不検出(0.6)	不検出(0.7)	不検出(0.7)
	セシウム-137	不検出(0.6)	不検出(0.6)	不検出(0.5)	不検出(0.5)
豊田浄水場	採水日	5 日	12 日	4 日	4 日
	セシウム-134	不検出(0.6)	不検出(0.6)	不検出(0.5)	不検出(0.6)
	セシウム-137	不検出(0.8)	不検出(0.5)	不検出(0.6)	不検出(0.8)
幸田浄水場	採水日	5 日	12 日	4 日	4 日
	セシウム-134	不検出(0.7)	不検出(0.6)	不検出(0.7)	不検出(0.5)
	セシウム-137	不検出(0.6)	不検出(0.7)	不検出(0.5)	不検出(0.6)
豊橋浄水場	採水日	4 日	11 日	3 日	11 日
	セシウム-134	不検出(0.6)	不検出(0.6)	不検出(0.7)	不検出(0.6)
	セシウム-137	不検出(0.6)	不検出(0.7)	不検出(0.6)	不検出(0.7)
豊川浄水場	採水日	5 日	12 日	4 日	12 日
	セシウム-134	不検出(0.4)	不検出(0.6)	不検出(0.6)	不検出(0.6)
	セシウム-137	不検出(0.7)	不検出(0.8)	不検出(0.7)	不検出(0.7)
豊橋南部浄水場	採水日	4 日	11 日	3 日	11 日
	セシウム-134	不検出(0.7)	不検出(0.6)	不検出(0.7)	不検出(0.6)
	セシウム-137	不検出(0.6)	不検出(0.7)	不検出(0.8)	不検出(0.7)

注)「不検出」とは、検体の放射能濃度が検出限界値未満であることを意味し、括弧内の数値はその測定における検出限界値を示す。

放射能測定の特性として、同じ機器・条件で測定しても、検出限界値は変動する。

【水道水中の放射性物質に係る管理目標値】(平成24年4月施行)

・セシウム-134及びセシウム-137の合計: 10Bq/kg以下

(2)原水

(単位:Bq/kg)

		平成30年6月	平成30年9月	平成30年12月	平成31年3月
兼山取水口	採水日	12 日	5 日	10 日	4 日
	セシウム-134	不検出(0.7)	不検出(0.6)	不検出(0.7)	不検出(0.6)
	セシウム-137	不検出(0.6)	不検出(0.7)	不検出(0.6)	不検出(0.6)
長良川取水口	採水日	11 日	3 日	11 日	5 日
	セシウム-134	不検出(0.6)	不検出(0.7)	不検出(0.7)	不検出(0.6)
	セシウム-137	不検出(0.6)	不検出(0.7)	不検出(0.6)	不検出(0.7)
岩倉取水口	採水日	5 日	12 日	4 日	4 日
	セシウム-134	不検出(0.6)	不検出(0.6)	不検出(0.7)	不検出(0.6)
	セシウム-137	不検出(0.7)	不検出(0.5)	不検出(0.8)	不検出(0.6)
大野頭首工	採水日	5 日	12 日	4 日	12 日
	セシウム-134	不検出(0.7)	不検出(0.6)	不検出(0.7)	不検出(0.7)
	セシウム-137	不検出(0.7)	不検出(0.7)	不検出(0.8)	不検出(0.5)

注)「不検出」とは、検体の放射能濃度が検出限界値未満であることを意味し、括弧内の数値はその測定における検出限界値を示す。
放射能測定の特性として、同じ機器・条件で測定しても、検出限界値は変動する。

(3)浄水場発生土

浄水場名	試料の種類	試料採取日	セシウム-134及びセシウム-137(Bq/kg)
高蔵寺浄水場	脱水	平成30年11月6日	<10
尾張東部浄水場	脱水	平成30年11月4日	<10
上野浄水場	脱水	平成30年11月9日	<10
知多浄水場	脱水	平成30年11月12日	<10
犬山浄水場	脱水	平成30年11月5日	<10
尾張西部浄水場	脱水	平成30年11月5日	<10
豊田浄水場	脱水	平成30年11月6日	<10
幸田浄水場	脱水	平成30年11月6日	<10
安城浄水場	脱水	平成30年11月5日	<10
豊橋浄水場	脱水	平成30年11月12日	<10
豊橋南部浄水場	天日乾燥	平成30年10月31日	<10
豊川浄水場	脱水	平成30年11月13日	<10
蒲郡浄水場(工水)	天日乾燥	平成30年11月6日	<10

【放射性物質が検出された浄水発生土の園芸用土又はグラウンド土への有効利用に関する考え方について】
(平成25年3月通知)

・セシウム-134及びセシウム-137の合計: 400Bq/kg以下

4 水処理薬品検査

(1)水処理薬品の品質基準に係る検査

液体硫酸アルミニウム

採取浄水場		安城	安城	品質基準
採取年月日		平成30年5月31日	平成30年10月31日	
外観		無色透明	無色透明	無色～黄味がかった薄い褐色の透明な液体
酸化アルミニウム	%	8.2	8.1	8.0～8.2
pH値		3.5	3.6	3.0以上
凝集性能(濁度)	度	0.8	0.8	1以下

ポリ塩化アルミニウム

採取浄水場		尾張西部	豊田	尾張西部	品質基準
採取年月日		平成30年6月1日	平成30年7月9日	平成30年10月10日	
外観		無色透明	無色透明	無色透明	無色～黄味がかった薄い褐色の透明な液体
比重(20℃)		1.22	1.28	1.22	1.19以上
酸化アルミニウム	%	10.4	10.0	10.9	10.0～11.0
塩基度	%	53	49	50	45～65
pH値(10g/l溶液)		4.1	4.2	4.4	3.5～5.0
硫酸イオン	%	2.8	2.9	2.6	2.1～3.5
凝集性能(濁度)	度	0.4	0.6	0.7	1以下

液体苛性ソーダ

採取浄水場		尾張東部	尾張東部	品質基準
採取年月日		平成30年5月14日	平成30年10月31日	
外観		無色透明	無色透明	無色又はわずかに着色した透明な液体
水酸化ナトリウム	%	25.3	24.9	25.0±1
塩化ナトリウム	%	＜0.08	0.1	0.8以下

次亜塩素酸ナトリウム

採取浄水場		尾張東部	尾張東部	品質基準
採取年月日		平成30年6月8日	平成30年10月30日	
外観		淡黄色透明	淡黄色透明	淡黄色の透明な液体
有効塩素	%	13.0	13.6	12以上
塩素酸	mg/kg	1741	1990	4,000以下
臭素酸	mg/kg	＜5	＜5	50以下
比重(20℃)		1.13	1.14	1.16以下
遊離アルカリ	%	0.2	0.2	2以下
塩化ナトリウム	%	2.1	3.0	4.0以下

粉末活性炭(50%ウエット)

採取浄水場		豊橋南部	豊田	品質基準
採取日		平成30年6月19日	平成30年10月12日	
pH値		10.2	10.5	4～11
電気伝導率	μS/cm	254	305	900以下
塩化物	%	＜0.05	＜0.05	0.5以下
フェノール価		11	23	25以下
ABS価		38	40	50以下
メチレンブルー脱色力	ml/g	170	190	150以上
乾燥減量	%	45.5	48.7	45～50
ふるい(75μ)残分	%	＜1	4.4	10以下

粉末活性炭(ドライ)

採取浄水場		豊川	豊川	品質基準
採取年月日		平成30年4月17日	平成30年12月20日	
pH値		9.0	10.3	4～11
電気伝導率	μS/cm	210	260	900以下
塩化物	%	＜0.5	＜0.5	0.5以下
フェノール価		24	23	25以下
ABS価		36	38	50以下
メチレンブルー脱色力	ml/g	190	190	150以上
乾燥減量	%	2.5	3.0	5以下
ふるい(75μ)残分	%	＜1	＜1	10以下

(2)水処理薬品の水道施設の技術的基準を定める省令に係る検査

水処理薬品		液体硫酸アルミニウム		ポリ塩化アルミニウム			液体苛性ソーダ		評価基準値 下記の数値 以下であること
設定最大注入率	mg/l	100(Al2O3:8%換算)		200(Al2O3:10%換算)			100(45%換算)		
採取浄水場		安城	安城	尾張西部	豊田	尾張西部	尾張東部	尾張東部	
採取年月日		平成30年5月31日	平成30年10月31日	平成30年6月1日	平成30年7月9日	平成30年10月10日	平成30年5月14日	平成30年10月31日	
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	0.0003
六価クロム化合物	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.000005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.005
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.0001	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0005	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	0.001
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	1.0
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.005
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.002
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0.004
ジクロロメタン	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.002
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	0.001
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0.0006
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	0.001
塩素酸	mg/l	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	0.4
臭素酸	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.005
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.003	< 0.003	0.005	0.004	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.03
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	0.0008	0.0009	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.005
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.005
フェノール類	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	<0.03	< 0.03	<0.03	0.06	< 0.03	0.03	< 0.03	0.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
色度	度	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.5
アンチモン及びその化合物	mg/l	< 0.00015	< 0.00015	< 0.00015	< 0.00015	< 0.00015	< 0.00015	< 0.00015	0.002
ウラン及びその化合物	mg/l	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	0.0004
銀及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01
バリウム及びその化合物	mg/l	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	0.07
モリブデン及びその化合物	mg/l	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	0.007

水処理薬品		次亜塩素酸ナトリウム		粉末活性炭(50%ウエット)		粉末活性炭(ドライ)		評価基準値 下記の数値以下で あること
設定最大注入率	mg/l	100(有効塩素:10%換算)		100(水分:50%換算)		100(水分:5%換算)		
採取浄水場		尾張東部	尾張東部	豊橋南部	豊田	豊川	豊川	
採取年月日		平成30年6月8日	平成30年10月30日	平成30年6月19日	平成30年10月12日	平成30年4月17日	平成30年12月20日	
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.005
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.0001	<0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	1.0
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.005
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.002
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0.004
ジクロロメタン	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.002
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	0.001
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0.0006
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	0.001
塩素酸	mg/l	0.17	0.18	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	0.4
臭素酸	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.005
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.03
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.005
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.005
フェノール類	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.03	< 0.03	−	−	−	−	0.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
色度	度	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.5
アンチモン及びその化合物	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.002
ウラン及びその化合物	mg/l	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	0.0004
銀及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01
バリウム及びその化合物	mg/l	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	0.07
モリブデン及びその化合物	mg/l	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	0.007

Ⅳ　附

1　愛知県企業庁の組織及び水質管理業務の概要

（令和元年度）

（1）組織

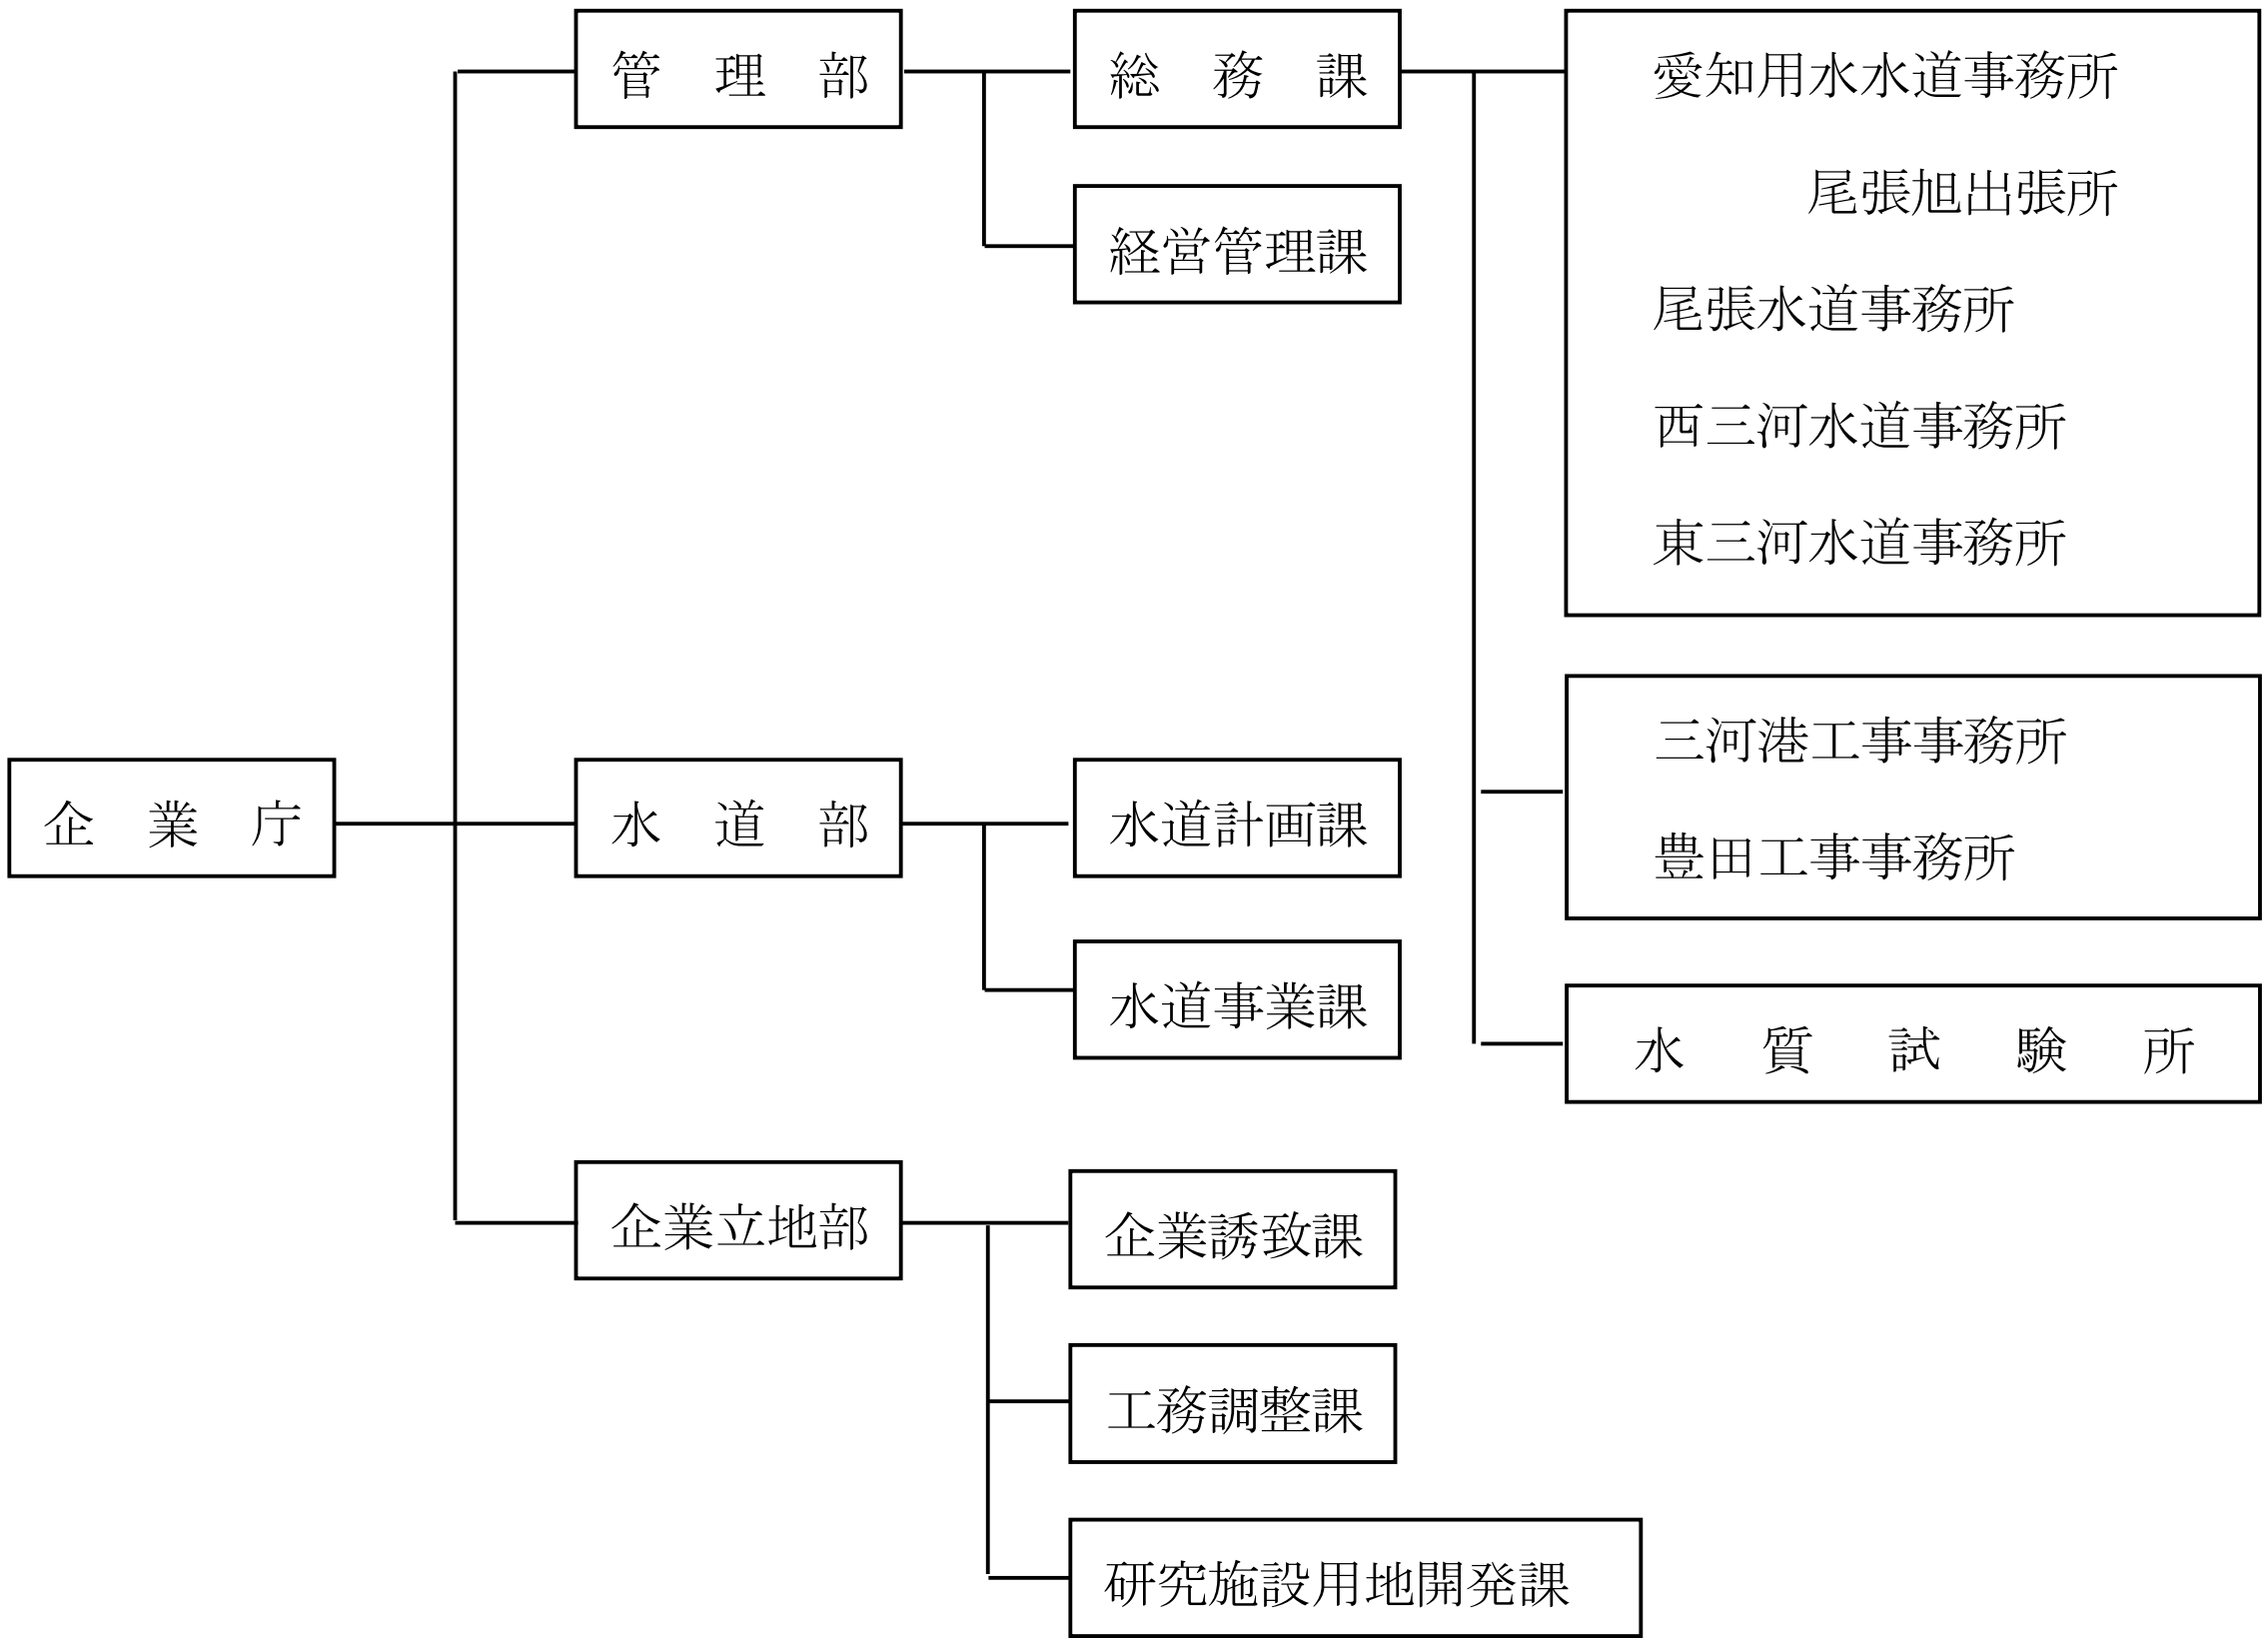

（2）水質管理業務

水質試験所

水源の水質管理

水道 GLP

水質基準項目、水質管理目標設定項目の水質検査

水質に係る調査試験

水質に係る指導及び調整

水道事務所

水源の水質管理

浄水の水質管理

浄水場の水質毎日検査

供給点の水質毎月検査

浄水処理の水質に係る指導

２ 浄水場の概要

(平成 31 年 4 月 1 日現在)

水道事務所名	浄水場名	水道用水 施設能力[㎥/日]	工業用水 施設能力[㎥/日]	水源 水系
愛知用水水道事務所	高蔵寺浄水場	94,300		木曽川
	尾張東部浄水場	220,300		
	尾張東部浄水場(東郷)		200,000	木曽川 矢作川
	上野浄水場	164,100	172,800	
	知多浄水場	206,300	472,800	
尾張水道事務所	犬山浄水場	344,300		木曽川
	尾張西部浄水場	169,000	150,000	
西三河水道事務所	豊田浄水場	231,000		矢作川
	幸田浄水場	89,000		
	安城浄水場		300,000	
東三河水道事務所	豊橋浄水場	104,900		豊川
	豊川浄水場	86,000		
	蒲郡浄水場(工水)		44,000	
	豊橋南部浄水場	76,500	74,000	
	計	1,785,700	1,413,600	

平成30年度

水質年報(第51集)

令和元年　12月　発行

編集　愛知県水質試験所

〒470－0151

愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字北木戸西４８－２６５

電　話　0561-38-8677

ＦＡＸ　0561-38-8679

http://www.pref.aichi.jp/suishitsushiken/

E-mail　suishitsushiken@pref.aichi.lg.jp