令 和 6 年 度

水　　質　　年　　報

第 5 7 集

愛 知 県 企 業 庁

まえがき

1　この「水質年報」は令和6年4月から令和7年3月までの1年間に、水質試験所及び各水道事務所が行った水質検査・試験の成績を集録した。

なお、ダイオキシン類は委託により試験を実施した。

2　検査方法等

(1)　検査方法及び結果の表記方法等は、別表のとおりとした。

(2)　平均値は算術平均を採用した。

(3)　浄水場毎日検査の数値は浄水場が定点で定時に測定した結果であり、値の表記は浄水場の表記どおりとした。

別表

水質基準項目（51項目）

健康に関連する項目（31項目）

	項目名	基準値	報告下限値	有効桁数	検査方法等	備考
1	一般細菌	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること		2	標準寒天培地法	微生物
2	大腸菌	検出されないこと		2	特定酵素基質培地法	
3	カドミウム及びその化合物	カドミウムの量に関して、0.003mg/l以下	0.0003mg/l	2	ICP-MS法	無機物質 重金属
4	水銀及びその化合物	水銀の量に関して、0.0005mg/l以下	0.00005mg/l	2	還元気化－原子吸光光度法	
5	セレン及びその化合物	セレンの量に関して、0.01mg/l以下	0.001mg/l	2	ICP-MS法	
6	鉛及びその化合物	鉛の量に関して、0.01mg/l以下	0.001mg/l	2	ICP-MS法	
7	ヒ素及びその化合物	ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下	0.001mg/l	2	ICP-MS法	
8	六価クロム化合物	六価クロムの量に関して、0.02mg/l以下	0.002mg/l	2	ICP-MS法	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004mg/l	2	イオンクロマトグラフ法	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	シアンの量に関して、0.01mg/l以下	0.001mg/l	2	IC-PC法	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.02mg/l	2	イオンクロマトグラフ法	
12	フッ素及びその化合物	フッ素の量に関して、0.8mg/l以下	0.05mg/l	2	イオンクロマトグラフ法	
13	ホウ素及びその化合物	ホウ素の量に関して、1.0mg/l以下	0.1mg/l	2	ICP-MS法	
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	0.0002mg/l	2	PT-GC-MS法	一般有機 化学物質
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005mg/l	2	PT-GC-MS法	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	0.001mg/l	2	PT-GC-MS法	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	0.001mg/l	2	PT-GC-MS法	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.001mg/l	2	PT-GC-MS法	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.001mg/l	2	PT-GC-MS法	
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	0.001mg/l	2	PT-GC-MS法	
21	塩素酸	0.6mg/l以下	0.02mg/l	2	イオンクロマトグラフ法	消毒副 生成物
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002mg/l	2	LC-MS法	
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.001mg/l	2	PT-GC-MS法	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002mg/l	2	LC-MS法	
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001mg/l	2	PT-GC-MS法	
26	臭素酸	0.01mg/l以下	0.001mg/l	2	IC-PC法	
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.001mg/l	2	PT-GC-MS法	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002mg/l	2	LC-MS法	
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001mg/l	2	PT-GC-MS法	
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001mg/l	2	PT-GC-MS法	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008mg/l	2	誘導体化-HPLC法	

水道水が有すべき性状に関連する項目（20項目）

	項目名	基準値	報告下限値	有効桁数	検査方法等	備考
32	亜鉛及びその化合物	亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下	0.01mg/l	2	ICP-MS法	色
33	アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下	0.01mg/l	2	ICP-MS法	
34	鉄及びその化合物	鉄の量に関して、0.3mg/l以下	0.01mg/l	2	ICP-MS法	
35	銅及びその化合物	銅の量に関して、1.0mg/l以下	0.01mg/l	2	ICP-MS法	
36	ナトリウム及びその化合物	ナトリウムの量に関して、200mg/l以下	0.5mg/l	2	イオンクロマトグラフ法	味
37	マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して、0.05mg/l以下	0.001mg/l	2	ICP-MS法	色
38	塩化物イオン	200mg/l以下	0.2mg/l	2	イオンクロマトグラフ法	味
39	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	0.5mg/l	3	イオンクロマトグラフ法	
40	蒸発残留物	500mg/l以下	1mg/l	3	重量法	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	0.02mg/l	2	固相抽出－HPLC法	発泡
42	ジェオスミン(別名)	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l	2	SPME-GC-MS法	におい
43	2-メチルイソボルネオール(別名)	0.00001mg/l以下	0.000001mg/l	2	SPME-GC-MS法	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005mg/l	2	固相抽出－吸光光度法	発泡
45	フェノール類	フェノールの量に換算して0.005mg/l以下	0.0005mg/l	2	固相抽出-LC-MS法	におい
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3mg/l	2	全有機炭素計測定法	味
47	pH値	5.8以上8.6以下		3	ガラス電極法	基礎的 性状
48	味	異常でないこと			官能法	
49	臭気	異常でないこと			官能法	
50	色度	5度以下	0.5度	2	透過光測定法	
51	濁度	2度以下	0.1度	2	積分球式光電光度法	

水質管理目標設定項目(27項目)

	項目名	目標値	報告下限値	有効桁数	検査方法等	備考
1	アンチモン及びその化合物	アンチモンの量に関して、0.02mg/l以下	0.001mg/l	2	ICP-MS法	無機物質 重金属
2	ウラン及びその化合物	ウランの量に関して、0.002mg/l以下(暫定)	0.0001mg/l	2	ICP-MS法	
3	ニッケル及びその化合物	ニッケルの量に関して、0.02mg/l以下	0.001mg/l	2	ICP-MS法	
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	0.0004mg/l	2	PT-GC-MS法	一般有機 化学物質
8	トルエン	0.4mg/l以下	0.02mg/l	2	PT-GC-MS法	
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下	0.008mg/l	2	溶媒抽出-GC-MS法	
10	亜塩素酸※	0.6mg/l以下				二酸化塩素 使用時に検査
12	二酸化塩素※	0.6mg/l以下				
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)	0.001mg/l	2	溶媒抽出-GC-MS法	消毒副 生成物
14	抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)	0.002mg/l	2	溶媒抽出-GC-MS法	
15	農薬類	検出値と目標値の比の和として、1以下		2	次ページのとおり	農薬
16	残留塩素	1mg/l以下	0.1mg/l	2	携帯型残留塩素計測定法	におい
17	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下	0.5mg/l	3	イオンクロマトグラフ法	味
18	マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して、0.01mg/l以下	0.001mg/l	2	ICP-MS法	色
19	遊離炭酸	20mg/l以下	0.5mg/l	2	滴定法	味
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	0.001mg/l	2	PT-GC-MS法	一般有機 化学物質
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/l以下	0.002mg/l	2	PT-GC-MS法	
22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	3mg/l以下	0.2mg/l	2	滴定法(酸性法)	味
23	臭気強度(TON)	3以下		1	官能法	におい
24	蒸発残留物	30mg/l以上200mg/l以下	1mg/l	3	重量法	味
25	濁度	1度以下	0.1度	2	積分球式光電光度法	濁り
26	pH値	7.5程度		3	ガラス電極法	腐食
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける		2	計算法	
28	従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2000以下であること(暫定)		2	R2A寒天培地法	微生物
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下	0.001mg/l	2	PT-GC-MS法	一般有機 化学物質
30	アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して、0.1mg/l以下	0.01mg/l	2	ICP-MS法	色
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として0.00005mg/l以下(暫定)	0.000004mg/l	2	固相抽出-LC-MS法	一般有機 化学物質

※二酸化塩素不使用のため非実施

その他の項目 (21項目)

	項目名	報告下限値	有効桁数	検査方法等
1	気温		3	サーミスタ温度計
2	水温		3	サーミスタ温度計
3	電気伝導度	0.1mS/m	3	電極法
4	総アルカリ度	0.5mg/l	3	滴定法(MR混合指示薬法)
5	アンモニア態窒素	0.01mg/l	2	イオンクロマトグラフ法
6	紫外線吸光度(E260)	0.001/cm	3	紫外線吸光光度法
7	溶存鉄	0.01mg/l	2	ICP-MS法
8	溶存マンガン	0.001mg/l	2	ICP-MS法
9	嫌気性芽胞菌		2	ハンドフォード改良寒天培地法
10	透明度	0.1m	2	セッキー板
11	溶存酸素	0.1mg/l	3	溶存酸素計法
12	酸素飽和百分率	1%	3	溶存酸素計法
13	全窒素	0.01mg/l	2	連続流れ分析法
14	全窒素(溶存態)	0.01mg/l	2	連続流れ分析法
15	リン酸イオン	0.01mg/l	2	連続流れ分析法
16	全リン	0.001mg/l	2	連続流れ分析法
17	全リン(溶存態)	0.001mg/l	2	連続流れ分析法
18	溶性ケイ酸	0.1mg/l	3	連続流れ分析法
19	クロロフィルａ	0.1μg/l	3	アセトン抽出による吸光光度法
20	生物総数			メンブレンフィルター法
21	放射性物質(セシウム-134、セシウム-137)		2	ゲルマニウム半導体検出器 によるガンマ線スペクトロメトリー

水質管理目標設定項目（目 15）における対象農薬類（115項目）

番号	検査項目 （農薬名）	目標値 （mg/ｌ）	報告下限値 （mg/ｌ）	有効 桁数	検査方法等	用途
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	0.0005	2	PT-GC-MS法	殺虫剤
2	2,2-DPA（ダラポン）	0.08	0.0008	2	LC-MS法	除草剤
3	2,4-D（2,4-PA）	0.02	0.0002	2	LC-MS法	除草剤
4	EPN	0.004	0.00005	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤
5	MCPA	0.005	0.0003	2	LC-MS法	除草剤
6	アシュラム	0.9	0.009	2	LC-MS法	除草剤
7	アセフェート	0.006	0.00006	2	LC-MS法	殺虫剤・殺菌剤
8	アトラジン	0.01	0.0001	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
9	アニロホス	0.003	0.00005	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
10	アミトラズ	0.006	0.0003	2	LC-MS法	殺虫剤
11	アラクロール	0.03	0.0003	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
12	イソキサチオン	0.005	0.00005	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤
13	イソフェンホス	0.001	0.00003	2	固相抽出-GC-MS法	殺菌剤
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01	0.0001	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3	0.003	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤・殺菌剤・植物成長調整剤
16	イプフェンカルバゾン	0.002	0.0002	2	LC-MS法	除草剤
17	イプロベンホス(IBP)	0.09	0.0009	2	固相抽出-GC-MS法	殺菌剤
18	イミノクタジン	0.006	0.00006	2	LC-MS法	殺虫剤・殺菌剤
19	インダノファン	0.009	0.00009	2	LC-MS法	除草剤
20	エスプロカルブ	0.03	0.0003	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
21	エトフェンプロックス	0.08	0.0008	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤・殺菌剤
22	エンドスルファン（ベンゾエピン）	0.01	0.0001	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤
23	オキサジクロメホン	0.02	0.0002	2	LC-MS法	除草剤
24	オキシン銅（有機銅）	0.03	0.0003	2	LC-MS法	殺虫剤・殺菌剤
25	オリサストロビン	0.1	0.001	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤・殺菌剤
26	カズサホス	0.0006	0.000006	2	LC-MS法	殺虫剤
27	カフェンストロール	0.008	0.00008	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤・除草剤
28	カルタップ	0.08	0.001	2	LC-MS法	殺虫剤・殺菌剤・除草剤
29	カルバリル(NAC)	0.02	0.0002	2	LC-MS法	殺虫剤
30	カルボフラン	0.0003	0.000003	2	LC-MS法	代謝物
31	キノクラミン（ACN）	0.005	0.00005	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
32	キャプタン	0.3	0.003	2	固相抽出-GC-MS法	殺菌剤
33	クミルロン	0.03	0.0003	2	LC-MS法	除草剤
34	グリホサート	2	0.02	2	誘導体化-LC-MS法	除草剤
35	グルホシネート	0.02	0.0002	2	誘導体化-LC-MS法	除草剤・植物成長調整剤
36	クロメプロップ	0.02	0.0002	2	LC-MS法	除草剤
37	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001	0.0001	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
38	クロルピリホス	0.003	0.00005	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤
39	クロロタロニル(TPN)	0.05	0.0005	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤・殺菌剤
40	シアナジン	0.001	0.00001	2	LC-MS法	除草剤
41	シアノホス（CYAP）	0.003	0.00003	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤
42	ジウロン(DCMU)	0.02	0.0002	2	LC-MS法	除草剤
43	ジクロベニル(DBN)	0.03	0.0003	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
44	ジクロルボス(DDVP)	0.008	0.00008	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤
45	ジクワット	0.01	0.0001	2	LC-MS法	除草剤
46	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.004	0.00004	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005	0.00005	2	HS-GC-MS法	殺虫剤・殺菌剤
48	ジチオピル	0.009	0.00009	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
49	シハロホップブチル	0.006	0.00006	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
50	シマジン(CAT)	0.003	0.00003	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
51	ジメタメトリン	0.02	0.0002	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
52	ジメトエート	0.05	0.0005	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤
53	シメトリン	0.03	0.0003	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
54	ダイアジノン	0.003	0.00003	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤・殺菌剤
55	ダイムロン	0.8	0.008	2	LC-MS法	殺虫剤・殺菌剤・除草剤
56	ダゾメット、メタム(カーバム)、及びメチルイソチオシアネート	0.01	0.0001	2	PT-GC-MS法	殺菌剤
57	チアジニル	0.1	0.001	2	LC-MS法	殺虫剤・殺菌剤
58	チウラム	0.02	0.0002	2	LC-MS法	殺虫剤・殺菌剤

番号	農薬名	目標値 (mg/l)	報告下限値 (mg/l)	有効 桁数	検査方法等	用途
59	チオジカルブ	0.08	0.0008	2	LC-MS法	殺虫剤
60	チオファネートメチル	0.3	0.003	2	LC-MS法	殺虫剤・殺菌剤
61	チオベンカルブ	0.02	0.0002	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
62	テフリルトリオン	0.002	0.00002	2	LC-MS法	除草剤
63	テルブカルブ(MBPMC)	0.02	0.0002	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
64	トリクロピル	0.006	0.00006	2	LC-MS法	除草剤
65	トリクロルホン(DEP)	0.005	0.00005	2	LC-MS法	殺虫剤
66	トリシクラゾール	0.1	0.001	2	LC-MS法	殺虫剤・殺菌剤・植物成長調整剤
67	トリフルラリン	0.06	0.0006	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
68	ナプロパミド	0.03	0.0003	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
69	パラコート	0.01	0.0001	2	LC-MS法	除草剤
70	ピペロホス	0.0009	0.00005	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
71	ピラクロニル	0.01	0.0001	2	LC-MS法	除草剤
72	ピラゾキシフェン	0.004	0.00004	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02	0.0002	2	LC-MS法	除草剤
74	ピリダフェンチオン	0.002	0.00005	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤
75	ピリブチカルブ	0.02	0.0002	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
76	ピロキロン	0.05	0.0005	2	固相抽出-GC-MS法	殺菌剤
77	フィプロニル	0.0005	0.000005	2	LC-MS法	殺虫剤・殺菌剤
78	フェニトロチオン(MEP)	0.01	0.0001	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤
79	フェノブカルブ(BPMC)	0.03	0.0003	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤・殺菌剤
80	フェリムゾン	0.05	0.0005	2	LC-MS法	殺虫剤・殺菌剤
81	フェンチオン(MPP)	0.006	0.00006	2	LC-MS法	殺虫剤
82	フェントエート (PAP)	0.007	0.00007	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤・殺菌剤
83	フェントラザミド	0.01	0.0001	2	LC-MS法	除草剤
84	フサライド	0.1	0.001	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤・殺菌剤
85	ブタクロール	0.03	0.0003	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
86	ブタミホス	0.02	0.0002	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
87	ブプロフェジン	0.02	0.0002	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤・殺菌剤
88	フルアジナム	0.03	0.0003	2	LC-MS法	殺菌剤
89	プレチラクロール	0.05	0.0005	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
90	プロシミドン	0.09	0.0009	2	固相抽出-GC-MS法	殺菌剤
91	プロチオホス	0.007	0.00007	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤
92	プロピコナゾール	0.05	0.0005	2	固相抽出-GC-MS法	殺菌剤
93	プロピザミド	0.05	0.0005	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
94	プロベナゾール	0.03	0.0003	2	LC-MS法	殺虫剤・殺菌剤
95	ブロモブチド	0.1	0.001	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤・殺菌剤
96	ベノミル	0.02	0.0002	2	LC-MS法	殺菌剤
97	ペンシクロン	0.1	0.001	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤・殺菌剤
98	ベンゾビシクロン	0.09	0.0009	2	LC-MS法	除草剤
99	ベンゾフェナップ	0.005	0.00005	2	LC-MS法	除草剤
100	ベンタゾン	0.2	0.002	2	LC-MS法	除草剤
101	ペンディメタリン	0.3	0.003	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤・植物成長調整剤
102	ベンフラカルブ	0.02	0.0002	2	LC-MS法	殺虫剤・殺菌剤
103	ベンフルラリン (ベスロジン)	0.01	0.0001	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
104	ベンフレセート	0.07	0.0007	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
105	ホスチアゼート	0.005	0.00005	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤
106	マラチオン (マラソン)	0.7	0.007	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤
107	メコプロップ(MCPP)	0.05	0.0005	2	LC-MS法	除草剤
108	メソミル	0.03	0.0003	2	LC-MS法	除草剤
109	メタラキシル	0.2	0.002	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤・殺菌剤
110	メチダチオン(DMTP)	0.004	0.00004	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤
111	メトミノストロビン	0.04	0.0004	2	LC-MS法	殺虫剤・殺菌剤
112	メトリブジン	0.03	0.0003	2	LC-MS法	除草剤
113	メフェナセット	0.02	0.0002	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤
114	メプロニル	0.1	0.001	2	固相抽出-GC-MS法	殺虫剤・殺菌剤
115	モリネート	0.005	0.00005	2	固相抽出-GC-MS法	除草剤

目 次

Ⅰ 水 質 概 要

1 水質管理 1

2 令和6年度の水質概況 2

Ⅱ 定 期 試 験

1 原水毎月試験 5

2 浄水毎月検査 43

3 工業用水毎月試験 158

4 貯水池試験 164

5 農薬類試験 202

6 浄水場毎日検査 209

7 浄水場原水濁度分布 219

Ⅲ 各 種 試 験

1 ダイオキシン類試験 221

2 原虫試験 221

3 放射性物質検査 222

4 水処理薬品検査 224

5 有機フッ素化合物（PFAS）試験 226

Ⅳ 附

1 愛知県企業庁の組織及び水質管理業務の概要 229

2 浄水場の概要 230

Ⅰ 水 質 概 要

1 水質管理

愛知県企業庁は木曽川(木曽川・長良川)、矢作川及び豊川の 3 水系を水源とし、名古屋市とその周辺の一部及び三河山間部を除く愛知県内全域を給水対象に、水道用水供給事業(給水対象:42 団体※)及び工業用水道事業(給水対象:374 事業所※)を実施している。

愛知県企業庁では安全で質の高い水道用水の供給を目指して、水質試験所を中心に 4 水道事務所と一体的に水源から供給点までの水質管理を行っている。

水道用水については、毎年度受水団体の意見等を踏まえて「水質検査計画」を策定し、これに基づき原水及び浄水の水質検査を行っている。工業用水については別に計画を定め、水質試験を行っている。

また、水道水質検査優良試験所規範(水道 GLP)認定（平成 20 年 1 月認定、令和 6 年 7 月更新）を取得し、検査結果の信頼性の確保と検査技術の向上を図っている。

（※令和 7 年 9 月 1 日現在）

JWWA
GLP ACCREDITATION
JWWA-GLP 033
水道GLP認定

２ 令和６年度の水質概況

令和 6 年度は全体としては降雨に恵まれ、原水水源の水量を確保できたため、節水となる水系はなかった。また、ダムや貯水池での藻類の増殖や降雨による原水の臭気異常等が発生したため、活性炭処理を行った浄水場があった。

（１）浄水

浄水場浄水池・供給点の全地点について、省令で定める水質基準に適合していた。

（２）工業用水

全地点について、愛知県工業用水道給水規程に定める水質基準に適合していた。

（３）原水及び浄水場原水

１）木曽川(木曽川・長良川)水系

入鹿池は、入鹿池高度利用計画に基づき冬期灌漑用水利用として 10 月から 4 月まで利用されているが、この時期にはフォルミジウムやアナベナ、放線菌によるカビ臭が発生する。今年度もフォルミジウム、アナベナ、放線菌による 2-MIB とジェオスミンが検出された。

愛知池は、春期にウログレナやアステリオネラが増殖しやすく、平成 30 年度以降は冬期にもウログレナがみられるようになった。今年度は例年のウログレナ、アステリオネラの増殖に加えて、秋期にオーラコセイラが増殖した。本種の増殖は平成 20 年度以来である。また、フォルミジウムによる 2-MIB の検出もあった。

佐布里池は、春期にアステリオネラが増殖しやすく、近年は春期と冬期にウログレナがみられるようになった。今年度も例年どおりアステリオネラやウログレナの増殖が確認された。

２）矢作川水系

矢作ダムは、例年春期にウログレナの増殖があり、今年度も５月までウログレナが確認され、豊田浄水場原水で生ぐさ臭が感じられた。

羽布ダムでは、春期にアステリオネラ、夏期にアナベナが増殖している。今年度は夏期にアナベナの増殖により高濃度のジェオスミンが検出され、幸田浄水場原水でもジェオスミンが検出された。なお、アステリオネラの目立った増殖は確認されなかった。

３）豊川水系

駒場池では、ほぼ 1 年中ウログレナがみられている。今年度も１年を通してウログレ

ナが確認され、中でも 4 月と 10 月は生ぐさ臭が強かった。豊川浄水場原水でも生ぐさ臭が感じられた時期があった。また、春期に流入で、豊川用水西部幹線水路の付着性藍藻類が原因と思われるジェオスミンが検出された。過去に流入で生ぐさ臭が感じられたことはあったが、ジェオスミンの検出はまれな事例である。

三ツ口池は冬期にウログレナが増殖することが多く、今年度も同様であり、特に 1 月に生ぐさ臭が強かった。

万場調整池は、近年春期にウログレナ、夏期にアナベナが増殖することが多いが、今年度は 7 月にウログレナが確認された。また、9 月からフォルミジウムとアナベナによるカビ臭の発生があり、10 月には 2-MIB とジェオスミンが共に 100ng/l を超えた。豊橋南部浄水場原水でも高濃度のカビ臭物質が検出され、12 月まで継続した。フォルミジウムとアナベナが同時に増殖し問題になった事例はこれまでに無い。

その他の貯水池については、特に問題となる項目はなかった。

Ⅱ 定 期 試 験

1 原水毎月試験

(1)原水採水地点図 6

(2)木曽川(木曽川・長良川)水系

兼山取水口 7
高蔵寺浄水場 8
愛知池取水塔 9
尾張東部浄水場 10
尾張東部浄水場(東郷) 11
上野浄水場 12
佐布里池取水塔 13
知多浄水場(工水) 14
飛騨川古井地点 15
犬山共同取水口 16
犬山浄水場 17
尾西取水口 18
尾張西部浄水場 19
木曽川大堰 20
尾張西部浄水場(工水) 21
長良川南濃大橋地点 22
長良川取水口 23
知多浄水場 25

(3)矢作川水系

明智川 26
岩倉取水口 27
豊田浄水場 28
明治用水頭首工 29
安城浄水場 30
細川頭首工 31
幸田浄水場 32

(4)豊川水系

大野頭首工 33
万場調整池取水塔 34
豊橋南部浄水場 35
駒場池取水塔 36
豊川浄水場 37
蒲郡浄水場(工水) 38
牟呂松原頭首工 39
森岡取水場 40
三ツ口池取水塔 41
豊橋浄水場 42

(1)原水採水地点図

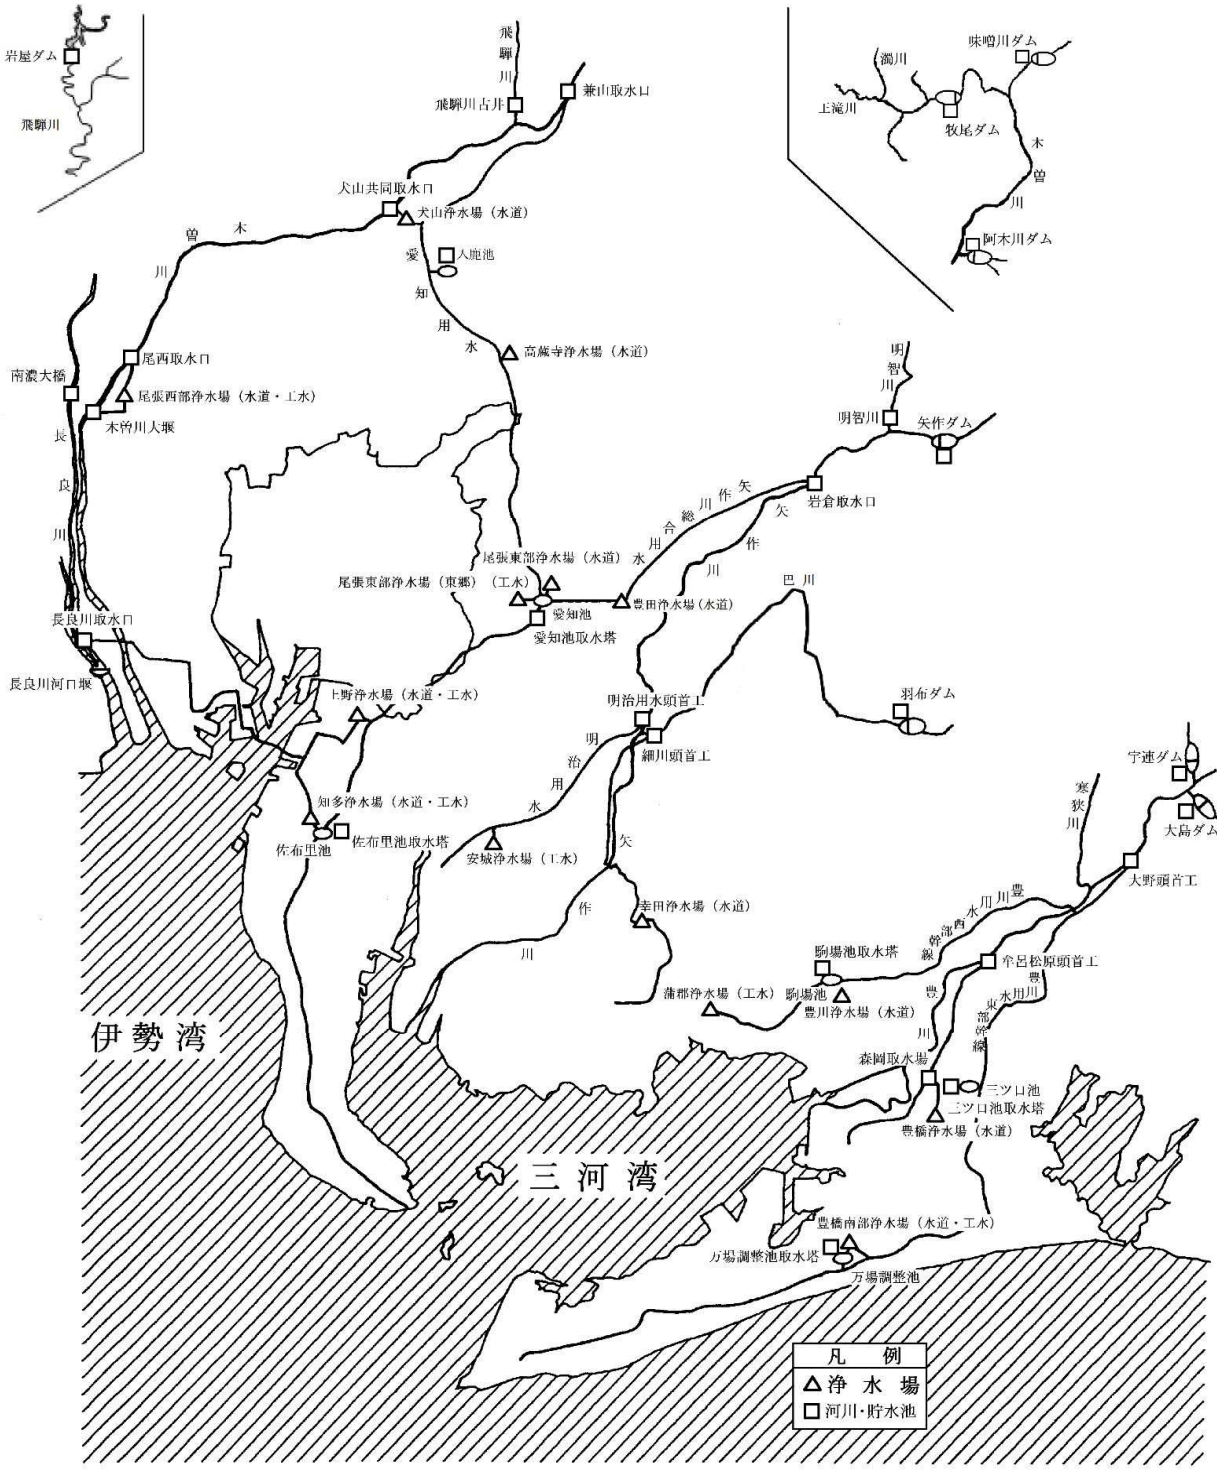
岩屋ダム
飛騨川
飛騨川
飛騨川古井
兼山取水口
犬山共同取水口
犬山浄水場（水道）
曽木川
愛知用水
入鹿池
高蔵寺浄水場（水道）
尾西取水口
南濃大橋
尾張西部浄水場（水道・工水）
木曽川大堰
長良川
長良川取水口
長良川河口堰
上野浄水場（水道・工水）
知多浄水場（水道・工水）
佐布里池
佐布里池取水塔
安城浄水場（工水）
明治用水頭首工
細川頭首工
矢作川
幸田浄水場（水道）
尾張東部浄水場（東郷）（工水）
尾張東部浄水場（水道）
愛知池
愛知池取水塔
豊田浄水場（水道）
矢作川合流用水
岩倉取水口
明智川
矢作ダム
巴川
羽布ダム
味噌川ダム
渕川
上滝川
牧尾ダム
木曽川
阿木川ダム
宇連ダム
寒狭川
大島ダム
大野頭首工
豊川用水幹線
牟呂松原頭首工
豊川用水東部幹線
駒場池取水塔
駒場池
豊川浄水場（水道）
蒲郡浄水場（工水）
森岡取水場
三ツ口池
二ツ口池取水塔
豊橋浄水場（水道）
豊橋南部浄水場（水道・工水）
万場調整池取水塔
万場調整池
伊勢湾
三河湾
凡例
浄水場
河川・貯水池

(2)木曽川(木曽川・長良川水系)

兼山取水口

		令和6年 4月9日	5月7日	6月3日	7月2日	8月5日	9月9日	10月7日	11月11日	12月2日	令和7年 1月7日	2月3日	3月10日	最高	最低	平均
天候前日		晴のち雨	曇のち雨	雨	雨	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴一時雨	晴			
天候当日		雨のち晴	雨	晴	曇	晴	晴	曇時々雨	曇のち晴	晴	晴	晴	晴			
気温	℃	14.4	18.8	22.8	27.2	33.7	34.2	25.9	25.1	13.3	7.4	9.3	14.5	34.2	7.4	20.6
水温	℃	11.7	16.1	17.3	20.3	26.4	25.1	20.6	13.0	10.4	7.3	5.6	7.4	26.4	5.6	15.1
一般細菌	個/ml	500	280	1000	1200	3400	84	500	160	640	44	21	25	3400	21	660
大腸菌(MPN)	/100ml	310	71	36	160	77	4.1	81	26	210	19	15	4.1	310	4.1	84
カドミウム及びその化合物	mg/l				< 0.0003					< 0.0003				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005					< 0.00005				< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l				0.005					< 0.001				0.005	< 0.001	0.002
ヒ素及びその化合物	mg/l				0.002					< 0.001				0.002	< 0.001	0.001
六価クロム化合物	mg/l				< 0.002					< 0.002				< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l				< 0.004					< 0.004				< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.24	0.18	0.23	0.20	0.13	0.18	0.23	0.25	0.18	0.22	0.18	0.31	0.31	0.13	0.21
フッ素及びその化合物	mg/l				0.07					0.09				0.09	0.07	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l				< 0.1					< 0.1				< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002					< 0.0002				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l				2.0					0.15				2.0	0.15	1.1
鉄及びその化合物	mg/l	4.3	0.22	0.23	2.4	0.11	0.13	0.19	0.11	0.14	0.10	0.11	0.25	4.3	0.10	0.69
溶存鉄	mg/l															
銅及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l				1.7					2.4				2.4	1.7	2.0
マンガン及びその化合物	mg/l	0.20	0.024	0.016	0.076	0.018	0.020	0.017	0.017	0.014	0.013	0.015	0.024	0.20	0.013	0.038
溶存マンガン	mg/l															
塩化物イオン	mg/l	1.7	2.5	1.6	1.0	2.2	2.1	2.0	2.0	2.4	4.0	3.9	3.2	4.0	1.0	2.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	16.0	17.6	14.4	10.2	18.3	17.1	14.3	17.4	10.9	20.9	21.6	16.8	21.6	10.2	16.3
蒸発残留物	mg/l				124					49				124	49	86
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02					< 0.02				< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005					< 0.0005				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	2.5	1.4	0.8	2.0	1.1	0.9	1.2	0.7	1.1	0.6	1.0	0.8	2.5	0.6	1.2
pH値		7.3	7.4	7.5	7.2	7.5	7.3	7.4	7.4	7.1	7.5	7.9	7.6	7.9	7.1	7.4
臭気		土臭	藻臭	藻臭	厨芥臭	厨芥臭	藻臭	厨芥臭	藻臭	厨芥臭	木材臭	木材臭	木材臭			
臭気強度(TON)		1														
色度	度	3.5	3.2	2.6	14	3.3	2.9	4.9	2.3	4.1	1.8	1.4	2.7	14	1.4	3.9
濁度	度	44	3.9	4.8	58	2.6	2.2	4.4	2.0	3.5	1.9	2.0	4.6	58	1.9	11
アンチモン及びその化合物	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/l				0.0002		< 0.0001							0.0002	< 0.0001	0.0001
ニッケル及びその化合物	mg/l				0.002		0.007							0.007	0.002	0.004
1,2-ジクロロエタン	mg/l				< 0.0004		< 0.0004							< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
トルエン	mg/l				< 0.02		< 0.02							< 0.02	< 0.02	< 0.02
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l				< 0.008		< 0.008							< 0.008	< 0.008	< 0.008
農薬類					0.00		0.00							0.00	0.00	0.00
遊離炭酸	mg/l				1.0		< 0.5							1.0	< 0.5	0.5
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l				< 0.002		< 0.002							< 0.002	< 0.002	< 0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l				11		3.6							11	3.6	7.3
腐食性(ランゲリア指数)					-2.8		-2.1							-2.1	-2.8	-2.5
1,1-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l		< 0.000004			< 0.000004			< 0.000004			< 0.000004		< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004
電気伝導度	mS/m	4.9	5.7	4.7	3.3	5.8	5.6	5.0	5.5	6.4	7.2	7.6	5.9	7.6	3.3	5.6
総アルカリ度	mg/l	14.0	16.0	13.5	9.5	19.5	18.0	13.0	17.5	18.0	21.0	20.5	15.0	21.0	9.5	16.3
アンモニア態窒素	mg/l	0.02	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	0.02	0.02	< 0.01	< 0.01
紫外線(UV)吸光度					0.044					0.016				0.044	0.016	0.030
嫌気性芽胞菌	個/100ml															
透明度	m															
溶存酸素	mg/l	11.7	9.7	10.1	10.6	8.7	8.2	8.9	10.0	10.4	11.7	12.0	11.3	12.0	8.2	10.3
酸素飽和百分率	%	110	99	108	117	110	100	102	99	95	98	97	99	117	95	103
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	/ml															

2月のPFOS及びPFOA検体の採水日は2月19日

高蔵寺浄水場原水

		令和6年 4月9日	5月7日	6月3日	7月2日	8月5日	9月9日	10月7日	11月11日	12月2日	令和7年 1月7日	2月3日	3月10日	最高	最低	平均
天候前日		晴のち雨	曇のち雨	雨	雨	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴一時雨	晴			
天候当日		雨のち晴	雨	晴	曇	晴	晴	曇時々雨	曇のち晴	晴	晴	晴	晴			
気温	℃	13.3	19.3	23.3	27.1	34.4	30.9	24.4	21.7	15.0	6.9	8.9	12.1	34.4	6.9	19.8
水温	℃	11.9	16.9	17.2	18.6	24.6	24.5	20.7	15.3	10.9	7.8	6.6	7.1	24.6	6.6	15.2
一般細菌	個/ml	150	37	340	760	320	140	530	130	550	220	420	150	760	37	310
大腸菌(MPN)	/100ml	11	<1	20	130	40	5.2	70	15	80	13	5.2	4.1	130	<1	33
カドミウム及びその化合物	mg/l											< 0.0003				< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
六価クロム化合物	mg/l											< 0.002				< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l											< 0.004				< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l											< 0.001				< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.26	0.18	0.26	0.17	0.14	0.20	0.25	0.26	0.22	0.22	0.19	0.34	0.34	0.14	0.22
フッ素及びその化合物	mg/l											0.12				0.12
ホウ素及びその化合物	mg/l											< 0.1				< 0.1
四塩化炭素	mg/l											< 0.0002				< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l											< 0.005				< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l											< 0.001				< 0.001
ジクロロメタン	mg/l											< 0.001				< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ベンゼン	mg/l											< 0.001				< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l											0.08				0.08
鉄及びその化合物	mg/l	0.17	0.27	0.46	1.9	0.22	0.17	0.33	0.14	0.12	0.07	0.10	0.31	1.9	0.07	0.36
溶存鉄	mg/l	0.03	0.04	0.04	0.18	0.03	0.04	< 0.01	0.03	0.02	0.02	0.02	0.04	0.18	< 0.01	0.04
銅及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l											5.7				5.7
マンガン及びその化合物	mg/l	0.019	0.025	0.026	0.064	0.022	0.015	0.018	0.012	0.010	0.008	0.014	0.022	0.064	0.008	0.021
溶存マンガン	mg/l	0.006	0.003	0.003	0.012	0.003	0.002	0.007	0.002	0.002	0.003	0.003	0.008	0.012	0.002	0.004
塩化物イオン	mg/l	1.8	2.5	1.4	1.1	2.1	2.1	1.8	1.9	3.3	4.2	4.1	3.2	4.2	1.1	2.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	16.3	17.6	13.9	10.6	17.9	16.9	13.1	17.3	20.0	22.0	21.8	16.9	22.0	10.6	17.0
蒸発残留物	mg/l	48	41	49	88	54	52	47	45	56	52	53	49	88	41	53
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l											< 0.005				< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.8	0.9	1.0	2.3	0.9	0.9	1.5	0.7	0.8	0.7	0.8	0.9	2.3	0.7	1.0
pH値		7.3	7.4	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.2	7.3
臭気		厨芥臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	厨芥臭	木材臭	木材臭	木材臭	木材臭	木材臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	3.0	2.4	4.3	14	3.2	2.9	7.2	2.6	2.9	1.7	1.4	3.1	14	1.4	4.1
濁度	度	4.3	4.9	7.8	55	4.3	3.3	8.2	2.8	2.7	1.5	1.8	4.8	55	1.5	8.4
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	3.5	4.0	5.0	13	4.2	3.7	6.2	3.6	3.6	2.6	2.9	4.0	13	2.6	4.7
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004
電気伝導度	mS/m	5.0	5.8	4.5	3.6	5.9	5.7	4.6	5.6	7.4	8.0	7.8	6.1	8.0	3.6	5.8
総アルカリ度	mg/l	13.0	17.0	13.0	9.5	18.5	17.5	13.0	19.0	21.5	21.5	22.0	15.5	22.0	9.5	16.8
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	0.01	< 0.01	< 0.01
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	個/100ml	3	6	8	13	4	0	3	2	2	2	2	2	13	0	4
透明度	m															
溶存酸素	mg/l															
酸素飽和百分率	%															
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	/ml															

愛知池取水塔

		令和6年 4月15日	5月7日	6月3日	7月3日	8月5日	9月9日	10月7日	11月6日	12月2日	令和7年 1月7日	2月3日	3月3日	最高	最低	平均
天候前日		晴	曇	雨	曇	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴一時雨	晴			
天候当日		晴	雨のち晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	雨			
気温	℃	20.0	19.0	22.4	27.0	31.9	30.2	23.7	20.6	13.0	9.7	9.8	9.8	31.9	9.7	19.8
水温	℃	16.8	18.1	19.7	26.0	28.0	27.2	24.0	19.2	13.4	7.6	7.5	7.7	28.0	7.5	17.9
一般細菌	個/ml	20	42	44	86	200	100	100	31	30	20	20	18	200	18	59
大腸菌(MPN)	/100ml	1.0	<1	3.1	4.1	1.0	2.0	6.3	6.3	11	3.1	<1	<1	11	<1	3.2
カドミウム及びその化合物	mg/l				< 0.0003					< 0.0003				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005					< 0.00005				< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l				< 0.002					< 0.002				< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l				< 0.004					< 0.004				< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.09	0.07	0.14	0.12	0.14	0.14	0.13	0.13	0.15	0.18	0.17	0.23	0.23	0.07	0.14
フッ素及びその化合物	mg/l				0.08					0.08				0.08	0.08	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l				< 0.1					< 0.1				< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002					< 0.0002				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l				0.02					< 0.01				0.02	< 0.01	0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l				0.12					0.05				0.12	0.05	0.08
鉄及びその化合物	mg/l	0.13	0.08	0.16	0.12	0.05	0.06	0.06	0.08	0.09	0.07	0.08	0.08	0.16	0.05	0.09
溶存鉄	mg/l															
銅及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l				2.7					2.3				2.7	2.3	2.5
マンガン及びその化合物	mg/l	0.009	0.010	0.010	0.007	0.006	0.005	0.005	0.007	0.010	0.008	0.010	0.011	0.011	0.005	0.008
溶存マンガン	mg/l															
塩化物イオン	mg/l	1.9	2.3	1.9	1.7	1.4	1.7	2.1	2.1	2.0	3.3	3.8	4.7	4.7	1.4	2.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	13.3	16.1	14.8	13.8	14.5	15.0	15.9	16.3	10.5	20.6	20.7	21.5	21.5	10.5	16.1
蒸発残留物	mg/l				43					45				45	43	44
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02					< 0.02				< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000003	0.000003	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000003	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005					< 0.0005				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.2	1.2	1.1	1.4	1.2	1.5	1.3	1.1	1.3	0.7	0.9	0.9	1.5	0.7	1.2
pH値		8.7	8.2	7.5	7.6	8.0	8.6	8.0	7.8	7.5	7.6	7.6	7.8	8.7	7.5	7.9
臭気		生ぐさ臭	生ぐさ臭	生ぐさ臭	藻臭	厨芥臭	藻臭	厨芥臭	厨芥臭	生ぐさ臭	厨芥臭	厨芥臭	生ぐさ臭			
臭気強度(TON)		5	100	2						2			1			
色度	度	3.6	2.6	3.7	4.7	4.2	4.7	4.1	3.6	2.5	2.1	1.7	1.8	4.7	1.7	3.3
濁度	度	8.6	3.6	5.8	3.0	1.7	2.2	2.3	2.3	2.2	1.5	2.8	2.2	8.6	1.5	3.2
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
電気伝導度	mS/m	4.5	6.9	4.9	4.5	5.7	5.0	5.6	5.4	6.2	7.2	7.6	8.0	8.0	4.5	6.0
総アルカリ度	mg/l	13.5	16.0	14.5	14.5	18.0	18.0	18.0	18.0	18.5	21.0	21.0	20.5	21.0	13.5	17.6
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	個/100ml															
透明度	m	1.0	2.0	1.4	1.5	3.5	2.8	2.6	2.5	3.5	3.6	2.7	2.5	3.6	1.0	2.5
溶存酸素	mg/l	11.2	10.0	9.4	9.9	8.9	9.7	9.5	10.1	10.7	12.1	12.7	12.6	12.7	8.9	10.6
酸素飽和百分率	%	117	107	105	119	115	122	114	108	103	100	105	105	122	100	110
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l	0.32	0.29	0.35	0.21	0.23	0.31	0.29	0.26	0.32	0.26	0.28	0.30	0.35	0.21	0.28
全窒素(溶存態)	mg/l	0.15	0.13	0.24	0.17	0.17	0.24	0.23	0.21	0.20	0.22	0.24	0.27	0.27	0.13	0.21
リン酸イオン	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01
全リン	mg/l	0.045	0.016	0.013	0.009	0.010	0.015	0.012	0.013	0.011	0.007	0.011	0.009	0.045	0.007	0.014
全リン(溶存態)	mg/l	0.006	0.005	0.008	0.006	0.007	0.002	0.007	0.006	0.001	0.007	0.007	0.005	0.008	0.001	0.006
溶性ケイ酸	mg/l	7.3	9.5	9.7	9.3	11.9	9.1	9.0	10.3	12.3	12.5	12.2	12.5	12.5	7.3	10.5
クロロフィルa	μg/l	17.5	14.1	5.1	4.4	4.4	5.9	8.8	9.6	8.6	4.3	5.4	4.6	17.5	4.3	7.7
生物総数	/ml	12,159	1,756	1,710	552	149	181	546	1,289	623	489	4,390	2,990	12,159	149	2236

尾張東部浄水場原水

		令和6年 4月16日	5月8日	6月3日	7月9日	8月5日	9月10日	10月7日	11月11日	12月2日	令和7年 1月15日	2月3日	3月3日	最高	最低	平均
天候前日		晴	雨	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴一時雨	晴			
天候当日		曇一時雨	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	雨			
気温	℃	17.3	20.7	22.1	30.5	33.4	34.6	23.9	17.3	12.2	9.8	8.3	8.7	34.6	8.3	19.9
水温	℃	13.6	16.9	16.9	21.2	24.4	24.4	21.4	15.3	10.8	6.4	7.2	8.3	24.4	6.4	15.6
一般細菌	個/ml	290	160	400	480	190	140	540	340	320	200	140	100	540	100	280
大腸菌(MPN)	/100ml	4.1	9.8	44	7.4	13	6.3	62	15	40	<1	2.0	<1	62	<1	17.0
カドミウム及びその化合物	mg/l											< 0.0003				< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
六価クロム化合物	mg/l											< 0.002				< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l											< 0.004				< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l											< 0.001				< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.26	0.16	0.25	0.22	0.13	0.16	0.23	0.26	0.20	0.24	0.19	0.27	0.27	0.13	0.21
フッ素及びその化合物	mg/l											0.12				0.12
ホウ素及びその化合物	mg/l											< 0.1				< 0.1
四塩化炭素	mg/l											< 0.0002				< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l											< 0.005				< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l											< 0.001				< 0.001
ジクロロメタン	mg/l											< 0.001				< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ベンゼン	mg/l											< 0.001				< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l											0.08				0.08
鉄及びその化合物	mg/l	0.44	0.30	0.53	0.30	0.19	0.08	0.18	0.13	0.11	0.10	0.09	0.12	0.53	0.08	0.21
溶存鉄	mg/l	0.05	0.05	0.06	0.04	0.03	0.04	0.05	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03	0.06	0.02	0.04
銅及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l											5.8				5.8
マンガン及びその化合物	mg/l	0.030	0.025	0.029	0.016	0.022	0.005	0.010	0.010	0.010	0.010	0.012	0.014	0.030	0.005	0.016
溶存マンガン	mg/l	0.007	0.005	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	0.006	0.007	0.001	0.003
塩化物イオン	mg/l	2.2	2.5	1.5	1.6	2.2	2.1	1.8	1.9	3.3	5.2	4.1	5.0	5.2	1.5	2.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	15.9	17.2	13.7	14.8	17.9	17.1	12.9	17.0	20.5	23.0	21.9	24.7	24.7	12.9	18.0
蒸発残留物	mg/l	55	42	54	44	54	51	42	46	55	59	49	62	62	42	51
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l											< 0.005				< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.8	1.1	1.1	0.8	0.9	0.8	1.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1.7	0.8	0.9
pH値		7.6	7.6	7.4	7.4	7.5	7.7	7.3	7.3	7.4	7.6	7.4	7.4	7.7	7.3	7.5
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	厨芥臭	藻臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	木材臭	木材臭	木材臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	3.6	3.1	5.3	3.2	3.2	2.6	8.6	2.6	2.7	2.5	1.5	1.9	8.6	1.5	3.4
濁度	度	12	5.9	11	5.9	3.8	1.4	6.4	2.9	2.4	2.0	1.9	2.1	12	1.4	4.8
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	4.1	4.2	5.5	3.5	3.6	2.7	5.8	3.2	3.2	2.8	3.0	2.5	5.8	2.5	3.7
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004
電気伝導度	mS/m	5.6	5.6	4.4	4.7	5.8	5.6	4.4	5.4	7.6	8.3	7.8	8.9	8.9	4.4	6.2
総アルカリ度	mg/l	13.0	16.0	13.5	14.5	19.0	17.5	13.5	18.0	21.5	21.5	21.0	22.5	22.5	13.0	17.6
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	0.01	< 0.01	< 0.01
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	個/100ml	5	3	7	3	0	0	2	2	5	2	1	4	7	0	3
透明度	m															
溶存酸素	mg/l															
酸素飽和百分率	%															
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	/ml															

尾張東部浄水場(東郷)原水

		令和6年 4月17日	5月9日	6月5日	7月10日	8月14日	9月10日	10月9日	11月11日	12月3日	令和7年 1月9日	2月12日	3月5日	最高	最低	平均
天候前日		晴のち雨	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	雨			
天候当日		晴	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇時々雨			
気温	℃	20.6	16.0	25.0	28.0	32.8	32.8	17.0	21.5	12.5	8.0	4.0	7.9	32.8	4.0	18.8
水温	℃	14.5	17.3	18.4	22.4	26.8	24.9	22.6	16.4	11.9	6.5	6.0	6.9	26.8	6.0	16.2
一般細菌	個/ml											18				18
大腸菌(MPN)	/100ml											<1				<1
カドミウム及びその化合物	mg/l											< 0.0003				< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
六価クロム化合物	mg/l											< 0.002				< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l											< 0.004				< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l											< 0.001				< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l											0.18				0.18
フッ素及びその化合物	mg/l											0.10				0.10
ホウ素及びその化合物	mg/l											< 0.1				< 0.1
四塩化炭素	mg/l											< 0.0002				< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l											< 0.005				< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l											< 0.001				< 0.001
ジクロロメタン	mg/l											< 0.001				< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ベンゼン	mg/l											< 0.001				< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l											0.13				0.13
鉄及びその化合物	mg/l	0.20	0.20	0.23	0.21	0.18	0.19	0.23	0.18	0.15	0.08	0.10	0.09	0.23	0.08	0.17
溶存鉄	mg/l	0.03	0.02	0.05	0.04	0.04	0.06	0.05	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.06	0.02	0.03
銅及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l											5.5				5.5
マンガン及びその化合物	mg/l	0.014	0.028	0.023	0.024	0.025	0.022	0.016	0.013	0.014	0.009	0.013	0.012	0.028	0.009	0.018
溶存マンガン	mg/l	0.001	0.005	0.006	0.011	0.005	0.004	0.004	0.001	0.002	0.002	< 0.001	0.002	0.011	< 0.001	0.004
塩化物イオン	mg/l	1.9	2.4	1.7	1.5	2.1	1.8	2.0	1.8	2.6	3.5	4.0	4.7	4.7	1.5	2.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	13.9	16.7	14.2	13.4	17.1	15.2	15.3	15.7	18.0	20.4	21.0	21.7	21.7	13.4	16.9
蒸発残留物	mg/l	45	46	43	36	48	55	46	47	50	50	59	56	59	36	48
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l											0.000002				0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l											< 0.000001				< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l											< 0.005				< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l											0.8				0.8
pH値		7.4	7.5	7.3	7.2	7.3	7.4	7.3	7.4	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.2	7.4
臭気												生ぐさ臭				
臭気強度(TON)												1				
色度	度											1.4				1.4
濁度	度	9.5	5.4	6.0	4.9	3.6	6.6	6.5	4.6	3.2	1.8	3.4	2.1	9.5	1.8	4.8
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
電気伝導度	mS/m	4.7	5.5	4.7	4.4	5.6	5.0	5.2	5.1	6.3	7.2	7.5	8.0	8.0	4.4	5.8
総アルカリ度	mg/l	13.0	16.0	13.5	14.0	18.5	16.5	17.0	17.5	20.0	22.0	23.5	21.0	23.5	13.0	17.7
アンモニア態窒素	mg/l											< 0.01				< 0.01
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	個/100ml															
透明度	m															
溶存酸素	mg/l															
酸素飽和百分率	%															
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	/ml															

上野浄水場原水

		令和6年 4月15日	5月7日	6月3日	7月9日	8月5日	9月9日	10月7日	11月11日	12月2日	令和7年 1月7日	2月3日	3月3日	最高	最低	平均
天候前日		晴	曇	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴一時雨	晴			
天候当日		晴	雨	晴	曇	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	雨			
気温	℃	22.1	21.0	23.6	32.2	34.6	32.4	27.4	22.6	13.5	8.9	10.5	8.7	34.6	8.7	21.5
水温	℃	13.9	17.7	19.4	22.7	26.3	25.3	23.5	17.5	12.3	7.1	7.2	7.9	26.3	7.1	16.7
一般細菌	個/ml	38	43	280	120	130	260	210	76	38	15	24	24	280	15	110
大腸菌(MPN)	/100ml	6.3	7.5	4.1	3.0	5.2	4.1	1.0	7.5	8.6	1.0	<1	1.0	8.6	<1	4.1
カドミウム及びその化合物	mg/l											< 0.0003				< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
六価クロム化合物	mg/l											< 0.002				< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l											< 0.004				< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l											< 0.001				< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.19	0.12	0.21	0.17	0.14	0.20	0.22	0.21	0.20	0.17	0.18	0.23	0.23	0.12	0.19
フッ素及びその化合物	mg/l											0.10				0.10
ホウ素及びその化合物	mg/l											< 0.1				< 0.1
四塩化炭素	mg/l											< 0.0002				< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l											< 0.005				< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l											< 0.001				< 0.001
ジクロロメタン	mg/l											< 0.001				< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ベンゼン	mg/l											< 0.001				< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l											0.06				0.06
鉄及びその化合物	mg/l	0.26	0.12	0.42	0.21	0.11	0.13	0.12	0.16	0.09	0.06	0.09	0.07	0.42	0.06	0.15
溶存鉄	mg/l	0.05	0.01	0.06	0.06	0.04	0.03	0.04	0.04	0.03	0.02	0.02	0.02	0.06	0.01	0.04
銅及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l											5.3				5.3
マンガン及びその化合物	mg/l	0.016	0.017	0.030	0.018	0.015	0.014	0.011	0.011	0.008	0.006	0.011	0.009	0.030	0.006	0.014
溶存マンガン	mg/l	0.002	0.001	0.004	0.003	0.003	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.004	0.001	0.002
塩化物イオン	mg/l	1.9	2.2	1.7	1.4	1.9	1.7	2.1	1.8	2.7	3.3	3.8	4.7	4.7	1.4	2.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	13.8	16.4	14.2	13.2	16.3	15.1	16.2	15.5	19.2	20.4	20.7	21.4	21.4	13.2	16.9
蒸発残留物	mg/l	44	40	47	34	44	48	44	45	47	48	48	54	54	34	45
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000003	0.000005	0.000003	0.000004	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000005	0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l											< 0.005				< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.2	1.5	1.0	1.0	0.9	1.3	1.2	1.0	0.8	0.7	0.9	0.8	1.5	0.7	1.0
pH値		7.4	7.6	7.3	7.4	7.4	7.6	7.5	7.4	7.5	7.4	7.6	7.4	7.6	7.3	7.5
臭気		藻臭	生ぐさ臭	藻臭	藻臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	生ぐさ臭	生ぐさ臭			
臭気強度(TON)			2									1	1			
色度	度	5.1	2.4	5.1	5.2	4.0	4.5	4.6	4.1	2.7	1.9	1.6	1.8	5.2	1.6	3.6
濁度	度	13	4.2	16	7.1	3.1	5.6	4.5	4.8	2.5	1.5	3.8	2.2	16	1.5	5.7
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	4.9	3.6	4.3	4.5	3.2	5.0	3.8	4.2	3.3	2.8	3.0	3.0	5.0	2.8	3.8
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004
電気伝導度	mS/m	4.6	5.5	4.7	4.3	5.4	5.7	5.4	5.1	6.3	7.1	7.2	7.8	7.8	4.3	5.8
総アルカリ度	mg/l	13.5	15.5	13.0	13.0	18.0	19.5	18.5	17.0	19.5	21.0	21.0	20.5	21.0	13.0	17.5
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	個/100ml	2	2	2	0	0	4	0	0	0	0	2	1	4	0	1
透明度	m															
溶存酸素	mg/l															
酸素飽和百分率	%															
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	/ml															

佐布里池取水塔

		令和6年 4月15日	5月7日	6月3日	7月9日	8月5日	9月9日	10月7日	11月11日	12月2日	令和7年 1月7日	2月3日	3月3日	最高	最低	平均
天候前日		晴	曇	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴一時雨	晴			
天候当日		晴	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	雨			
気温	℃	20.9	21.0	23.6	32.0	34.2	31.5	28.4	22.6	15.2	9.1	13.1	10.4	34.2	9.1	21.8
水温	℃	18.4	20.9	22.5	29.7	31.7	30.4	26.2	欠測	16.0	7.7	9.0	8.7	31.7	7.7	20.1
一般細菌	個/ml	13	780	400	48	50	84	67	83	13	11	12	11	780	11	130
大腸菌(MPN)	/100ml	<1	8.4	<1	4.1	1.0	<1	29	7.3	4.1	2.0	<1	<1	29	<1	4.7
カドミウム及びその化合物	mg/l															
水銀及びその化合物	mg/l															
セレン及びその化合物	mg/l															
鉛及びその化合物	mg/l															
ヒ素及びその化合物	mg/l															
六価クロム化合物	mg/l															
亜硝酸態窒素	mg/l															
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l															
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.06	0.06	0.04	< 0.02	0.14	0.07	0.09	0.12	0.12	0.15	0.12	0.12	0.15	< 0.02	0.09
フッ素及びその化合物	mg/l															
ホウ素及びその化合物	mg/l															
四塩化炭素	mg/l															
1,4-ジオキサン	mg/l															
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l															
ジクロロメタン	mg/l															
テトラクロロエチレン	mg/l															
トリクロロエチレン	mg/l															
ベンゼン	mg/l															
亜鉛及びその化合物	mg/l															
アルミニウム及びその化合物	mg/l															
鉄及びその化合物	mg/l	0.07	0.09	0.09	0.10	0.09	0.11	0.09	0.09	0.07	0.07	0.07	0.06	0.11	0.06	0.08
溶存鉄	mg/l															
銅及びその化合物	mg/l															
ナトリウム及びその化合物	mg/l															
マンガン及びその化合物	mg/l	0.008	0.007	0.006	0.010	0.005	0.006	0.005	0.007	0.006	0.006	0.008	0.007	0.010	0.005	0.007
溶存マンガン	mg/l															
塩化物イオン	mg/l	2.7	2.3	2.1	1.9	2.5	2.2	2.0	2.1	1.8	3.1	3.7	4.1	4.1	1.8	2.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	16.4	15.7	15.3	15.0	17.2	17.3	16.2	16.2	10.0	20.2	20.3	20.0	20.3	10.0	16.6
蒸発残留物	mg/l															
陰イオン界面活性剤	mg/l															
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000003	0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l															
フェノール類	mg/l															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.5	1.9	1.3	1.6	1.6	1.7	1.5	1.1	1.0	0.8	0.9	1.1	1.9	0.8	1.3
pH値		8.8	7.8	8.8	8.5	8.6	8.2	7.9	7.6	7.6	7.3	7.7	7.9	8.8	7.3	8.1
臭気		生ぐさ臭	生ぐさ臭	藻臭	藻臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	藻臭	生ぐさ臭	生ぐさ臭	厨芥臭	生ぐさ臭			
臭気強度(TON)		100	5							1	2		1			
色度	度	3.0	2.9	3.4	4.2	3.6	4.5	3.9	3.4	2.8	2.2	1.5	1.6	4.5	1.5	3.1
濁度	度	4.8	2.7	2.5	3.2	3.4	3.1	2.9	2.8	1.7	1.8	3.8	2.8	4.8	1.7	3.0
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
電気伝導度	mS/m	5.6	5.4	5.2	5.0	4.9	5.8	5.3	5.4	5.8	7.0	7.1	7.7	7.7	4.9	5.8
総アルカリ度	mg/l	15.5	15.0	15.0	16.0	16.0	18.0	19.0	18.0	18.0	21.5	21.0	21.0	21.5	15.0	17.8
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	個/100ml															
透明度	m	1.5	2.5	2.2	1.9	2.5	2.3	2.4	2.2	3.0	3.5	2.6	3.0	3.5	1.5	2.5
溶存酸素	mg/l	11.3	9.5	10.3	10.8	9.3	9.1	8.9	9.2	10.1	11.4	12.4	12.6	12.6	8.9	10.4
酸素飽和百分率	%	122	106	121	142	128	121	110	100	105	97	107	109	142	97	114
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l	0.28	0.21	0.18	0.13	0.16	0.21	0.24	0.25	0.29	0.25	0.25	0.22	0.29	0.13	0.22
全窒素(溶存態)	mg/l	0.13	0.11	0.13	0.05	0.09	0.19	0.17	0.20	0.19	0.21	0.19	0.17	0.21	0.05	0.15
リン酸イオン	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
全リン	mg/l	0.043	0.010	0.008	0.011	0.010	0.012	0.010	0.013	0.008	0.008	0.009	0.009	0.043	0.008	0.013
全リン(溶存態)	mg/l	0.005	0.005	0.002	0.005	0.005	0.009	0.007	0.006	< 0.001	0.006	0.005	0.005	0.009	< 0.001	0.005
溶性ケイ酸	mg/l	6.9	5.6	8.8	9.3	10.6	9.9	8.3	9.4	10.6	11.7	11.1	11.2	11.7	5.6	9.4
クロロフィルa	μg/l	12.1	5.2	7.1	4.8	1.7	1.8	6.4	6.3	2.6	6.6	5.8	6.0	12.1	1.7	5.5
生物総数	/ml	5,236	2,948	1,034	160	4,323	1,869	311	473	107.5	413	7,459	3,986	7,459	107.5	2360.0

知多浄水場(工水)原水

		令和6年 4月15日	5月7日	6月3日	7月9日	8月5日	9月9日	10月7日	11月11日	12月2日	令和7年 1月7日	2月3日	3月3日	最高	最低	平均
天候前日		晴	曇	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴一時雨	晴			
天候当日		晴	雨	晴	曇	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	雨			
気温	℃	22.0	22.0	24.0	32.6	34.0	33.0	28.5	23.5	15.5	9.5	12.9	8.3	34.0	8.3	22.2
水温	℃	14.2	18.2	20.4	23.9	28.1	27.4	25.2	17.8	13.3	7.6	7.1	8.1	28.1	7.1	17.6
一般細菌	個/ml											20				20
大腸菌(MPN)	/100ml											<1				<1
カドミウム及びその化合物	mg/l											< 0.0003				< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
六価クロム化合物	mg/l											< 0.002				< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l											< 0.004				< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l											< 0.001				< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l											0.15				0.15
フッ素及びその化合物	mg/l											0.10				0.10
ホウ素及びその化合物	mg/l											< 0.1				< 0.1
四塩化炭素	mg/l											< 0.0002				< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l											< 0.005				< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l											< 0.001				< 0.001
ジクロロメタン	mg/l											< 0.001				< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ベンゼン	mg/l											< 0.001				< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l											0.05				0.05
鉄及びその化合物	mg/l	0.12	0.22	0.25	0.23	0.18	0.16	0.11	0.13	0.11	0.07	0.08	0.06	0.25	0.06	0.14
溶存鉄	mg/l	0.03	0.05	0.09	0.06	0.07	0.07	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.09	0.02	0.04
銅及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l											5.3				5.3
マンガン及びその化合物	mg/l	0.018	0.035	0.026	0.025	0.026	0.020	0.010	0.011	0.009	0.006	0.008	0.008	0.035	0.006	0.017
溶存マンガン	mg/l	0.003	0.007	0.005	0.008	0.004	0.003	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.008	< 0.001	0.003
塩化物イオン	mg/l	2.6	2.2	2.0	1.8	1.6	2.0	2.0	2.0	2.2	3.1	3.8	4.4	4.4	1.6	2.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	16.5	16.3	15.1	15.0	14.8	16.8	16.3	16.0	15.9	20.4	20.7	20.3	20.7	14.8	17.0
蒸発残留物	mg/l	42	33	40	39	38	49	44	47	44	46	50	53	53	33	44
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l											0.000001				0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l											< 0.000001				< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l											< 0.005				< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l											0.9				0.9
pH値		7.4	7.4	7.3	7.0	7.0	7.1	7.3	7.4	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.0	7.4
臭気												厨芥臭				
臭気強度(TON)																
色度	度											1.6				1.6
濁度	度	5.2	5.8	5.9	4.3	3.0	3.8	3.3	3.6	3.0	1.8	3.5	2.7	5.9	1.8	3.8
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
電気伝導度	mS/m	5.5	5.4	5.0	4.9	4.9	5.6	5.4	5.2	5.9	7.2	7.2	7.7	7.7	4.9	5.8
総アルカリ度	mg/l	15.0	15.5	14.5	15.0	16.0	18.0	18.5	17.5	18.0	20.5	21.0	20.5	21.0	14.5	17.5
アンモニア態窒素	mg/l											< 0.01				< 0.01
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	個/100ml															
透明度	m															
溶存酸素	mg/l															
酸素飽和百分率	%															
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	/ml															

飛騨川古井地点

		令和6年 4月9日	5月7日	6月3日	7月2日	8月5日	9月9日	10月7日	11月11日	12月2日	令和7年 1月7日	2月3日	3月10日	最高	最低	平均
天候前日		晴のち雪	曇のち雨	雨	雨	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴一時雨	晴			
天候当日		雨のち晴	雨	晴	曇	晴	晴	曇時々雨	曇のち晴	晴	晴	晴	晴			
気温	℃	16.0	21.5	26.5	27.7	34.0	33.5	26.5	23.7	12.5	9.2	11.3	16.2	34.0	9.2	21.6
水温	℃	12.2	17.3	16.5	17.3	25.6	24.5	20.3	13.7	11.2	7.6	6.6	8.3	25.6	6.6	15.1
一般細菌	個/ml	350	350	520	540	4000	97	310	110	360	79	30	8	4000	8	560
大腸菌(MPN)	/100ml	280	160	54	100	110	5.1	96	12	14	43	4.1	3.1	280	3.1	73
カドミウム及びその化合物	mg/l															
水銀及びその化合物	mg/l															
セレン及びその化合物	mg/l															
鉛及びその化合物	mg/l															
ヒ素及びその化合物	mg/l															
六価クロム化合物	mg/l															
亜硝酸態窒素	mg/l															
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l															
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.18	0.10	0.21	0.18	0.09	0.16	0.26	0.20	0.14	0.17	0.17	0.26	0.26	0.09	0.18
フッ素及びその化合物	mg/l															
ホウ素及びその化合物	mg/l															
四塩化炭素	mg/l															
1,4-ジオキサン	mg/l															
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l															
ジクロロメタン	mg/l															
テトラクロロエチレン	mg/l															
トリクロロエチレン	mg/l															
ベンゼン	mg/l															
亜鉛及びその化合物	mg/l															
アルミニウム及びその化合物	mg/l															
鉄及びその化合物	mg/l	0.85	0.15	0.17	1.4	0.10	0.04	0.05	0.04	0.04	0.18	0.03	0.02	1.4	0.02	0.26
溶存鉄	mg/l															
銅及びその化合物	mg/l															
ナトリウム及びその化合物	mg/l															
マンガン及びその化合物	mg/l	0.081	0.021	0.013	0.054	0.015	0.012	0.008	0.008	0.009	0.031	0.009	0.005	0.081	0.005	0.022
溶存マンガン	mg/l															
塩化物イオン	mg/l	1.2	1.7	1.2	0.9	1.8	1.3	1.1	1.2	1.3	2.7	2.7	2.3	2.7	0.9	1.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	10.7	14.6	12.1	9.7	16.1	14.7	11.4	14.1	8.5	18.2	17.6	11.8	18.2	8.5	13.3
蒸発残留物	mg/l															
陰イオン界面活性剤	mg/l															
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l															
フェノール類	mg/l															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.9	0.9	0.8	1.3	0.9	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	1.9	0.6	0.9
pH値		7.4	7.5	7.6	7.4	7.6	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.9	7.6	7.9	7.4	7.5
臭気		土臭	厨芥臭	藻臭	厨芥臭	厨芥臭	藻臭	厨芥臭	藻臭	厨芥臭	藻臭	藻臭	木材臭			
臭気強度(TON)		1														
色度	度	5.1	3.1	4.1	3.9	3.8	2.2	2.9	1.9	2.4	2.1	0.9	2.0	5.1	0.9	2.9
濁度	度	18	3.1	7.5	43	2.7	1.6	1.3	1.4	1.2	2.9	1.1	0.8	43	0.8	7.0
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
電気伝導度	mS/m	3.3	4.7	4.2	3.2	4.6	4.6	3.7	4.9	4.6	6.2	5.9	4.2	6.2	3.2	4.5
総アルカリ度	mg/l	10.0	15.5	12.5	10.5	16.5	17.0	15.5	17.5	17.0	20.5	19.0	12.0	20.5	10.0	15.3
アンモニア態窒素	mg/l	0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	個/100ml															
透明度	m															
溶存酸素	mg/l	11.4	9.5	10.0	9.4	8.7	8.5	9.1	10.5	10.6	11.7	11.9	11.4	11.9	8.5	10.2
酸素飽和百分率	%	108	100	104	104	110	106	104	105	98	99	99	100	110	98	103
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	/ml															

犬山共同取水口

		令和6年 4月9日	5月7日	6月3日	7月2日	8月5日	9月9日	10月7日	11月11日	12月2日	令和7年 1月7日	2月3日	3月10日	最高	最低	平均
天候前日		雨のち晴	曇のち雨	雨	雨	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴一時雨	晴			
天候当日		雨のち晴	雨	晴	曇	晴	晴	曇時々雨	曇のち晴	晴	晴	晴	晴			
気温	℃	18.7	21.0	25.4	24.6	34.2	32.2	25.6	25.7	13.5	8.2	9.4	15.9	34.2	8.2	21.2
水温	℃	12.1	17.1	17.9	16.9	26.0	25.1	20.8	14.0	10.2	6.8	6.3	7.8	26.0	6.3	15.1
一般細菌	個/ml	520	870	3200	1100	3000	820	940	1100	2300	960	2100	610	3200	520	1500
大腸菌(MPN)	/100ml	150	190	12	130	71	20	99	14	22	25	9.4	3.1	190	3.1	62
カドミウム及びその化合物	mg/l				< 0.0003					< 0.0003				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005					< 0.00005				< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l				0.003					< 0.001				0.003	< 0.001	0.002
ヒ素及びその化合物	mg/l				0.001					< 0.001				0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l				< 0.002					< 0.002				< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l				< 0.004					< 0.004				< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.22	0.18	0.23	0.20	0.03	0.19	0.26	0.23	0.18	0.19	0.19	0.33	0.33	0.03	0.20
フッ素及びその化合物	mg/l				0.06					0.09				0.09	0.06	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l				< 0.1					< 0.1				< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002					< 0.0002				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l				0.01					< 0.01				0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l				1.8					0.07				1.8	0.07	0.94
鉄及びその化合物	mg/l	2.7	0.21	0.23	2.0	0.10	0.09	0.16	0.08	0.06	0.15	0.07	0.15	2.7	0.06	0.50
溶存鉄	mg/l															
銅及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l				2.1					3.7				3.7	2.1	2.9
マンガン及びその化合物	mg/l	0.14	0.025	0.014	0.073	0.014	0.012	0.014	0.012	0.010	0.023	0.013	0.015	0.14	0.010	0.030
溶存マンガン	mg/l															
塩化物イオン	mg/l	1.7	2.7	1.6	1.1	1.6	2.4	2.1	2.2	2.9	4.0	5.0	3.7	5.0	1.1	2.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	14.6	17.8	13.9	10.3	14.5	17.4	13.5	16.7	11.2	20.5	22.7	17.0	22.7	10.3	15.8
蒸発残留物	mg/l				123					53				123	53	88
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02					< 0.02				< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005					< 0.0005				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	2.2	1.4	0.9	1.7	1.2	1.1	1.3	0.8	1.1	0.8	1.2	1.0	2.2	0.8	1.2
pH値		7.4	7.5	7.6	7.4	7.7	7.7	7.5	7.5	7.6	7.6	7.8	7.6	7.8	7.4	7.6
臭気		厨芥臭	木材臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	木材臭	木材臭	木材臭	木材臭	木材臭	木材臭	木材臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	4.8	3.6	3.7	11	3.9	3.2	4.8	2.3	3.0	2.2	1.7	2.6	11	1.7	3.9
濁度	度	28	3.9	6.5	58	2.7	1.9	4.2	1.6	1.4	2.6	1.6	3.0	58	1.4	9.6
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
電気伝導度	mS/m	4.4	6.3	4.8	3.4	6.2	6.6	5.1	6.3	7.7	7.8	9.6	6.7	9.6	3.4	6.2
総アルカリ度	mg/l	13.0	16.5	13.5	10.5	18.5	19.0	16.0	18.0	20.0	21.0	22.0	15.5	22.0	10.5	17.0
アンモニア態窒素	mg/l	0.01	0.02	0.01	0.01	< 0.01	0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	0.01	0.02	< 0.01	< 0.01
紫外線(UV)吸光度					0.034					0.016				0.034	0.016	0.025
嫌気性芽胞菌	個/100ml															
透明度	m															
溶存酸素	mg/l	11.4	9.6	9.5	10.2	8.4	8.3	9.0	10.4	11.2	12.2	12.0	11.7	12.2	8.3	10.3
酸素飽和百分率	%	109	101	106	103	108	106	104	103	102	101	98	103	109	98	104
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	/ml															

犬山浄水場原水

		令和6年 4月9日	5月7日	6月3日	7月2日	8月5日	9月9日	10月7日	11月11日	12月2日	令和7年 1月7日	2月3日	3月10日	最高	最低	平均
天候前日		晴のち雨	曇のち雨	雨	雨	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴一時雨	晴			
天候当日		雨のち晴	雨	晴	曇	晴	晴	曇時々雨	曇のち晴	晴	晴	晴	晴			
気温	℃	17.6	21.7	25.3	28.3	37.0	34.4	27.0	24.5	16.7	8.0	10.6	14.9	37.0	8.0	22.2
水温	℃	12.7	17.0	17.6	18.4	24.2	24.8	20.8	14.0	11.2	8.1	7.1	7.6	24.8	7.1	15.3
一般細菌	個/ml	420	540	990	1100	1100	610	360	700	2200	1200	1500	350	2200	350	920
大腸菌(MPN)	/100ml	98	72	16	96	28	12	71	15	18	16	2.0	1.0	98	1.0	37
カドミウム及びその化合物	mg/l											< 0.0003				< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
六価クロム化合物	mg/l											< 0.002				< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l											< 0.004				< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l											< 0.001				< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.24	0.21	0.25	0.21	0.16	0.21	0.28	0.24	0.22	0.21	0.20	0.33	0.33	0.16	0.23
フッ素及びその化合物	mg/l											0.13				0.13
ホウ素及びその化合物	mg/l											< 0.1				< 0.1
四塩化炭素	mg/l											< 0.0002				< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l											< 0.005				< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l											< 0.001				< 0.001
ジクロロメタン	mg/l											< 0.001				< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ベンゼン	mg/l											< 0.001				< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l											0.07				0.07
鉄及びその化合物	mg/l	1.5	0.25	0.27	2.6	0.12	0.10	0.18	0.08	0.10	0.15	0.06	0.15	2.6	0.06	0.46
溶存鉄	mg/l	0.06	0.05	0.04	0.03	0.02	0.04	0.03	0.02	0.02	0.03	0.01	0.03	0.06	0.01	0.03
銅及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l											8.8				8.8
マンガン及びその化合物	mg/l	0.076	0.032	0.019	0.091	0.015	0.013	0.015	0.008	0.007	0.019	0.011	0.012	0.091	0.007	0.026
溶存マンガン	mg/l	0.006	0.003	0.002	0.004	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.006	0.004	0.006	0.006	0.001	0.003
塩化物イオン	mg/l	1.6	2.8	1.6	1.1	2.4	2.4	2.1	2.2	3.4	4.1	5.0	3.5	5.0	1.1	2.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	14.7	17.6	13.9	10.2	17.0	17.7	13.3	16.6	19.6	20.9	22.7	16.1	22.7	10.2	16.7
蒸発残留物	mg/l	97	51	44	140	49	56	44	50	54	53	60	53	140	44	63
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l											< 0.005				< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.6	1.7	0.9	2.0	1.1	1.0	1.3	0.7	1.1	0.8	1.1	1.0	2.0	0.7	1.2
pH値		7.4	7.3	7.4	7.2	7.4	7.4	7.3	7.3	7.5	7.5	7.6	7.4	7.6	7.2	7.4
臭気		土臭	木材臭	厨芥臭	木材臭	厨芥臭	藻臭	木材臭	木材臭	木材臭	木材臭	木材臭	木材臭			
臭気強度(TON)		1														
色度	度	4.4	4.4	3.8	4.7	3.5	3.1	5.0	2.5	2.9	2.2	1.8	2.8	5.0	1.8	3.4
濁度	度	18	5.3	6.6	60	2.7	2.2	5.4	1.6	1.2	2.6	1.5	2.6	60	1.2	9.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	13	5.3	4.3	11	3.9	3.6	4.6	4.1	4.4	3.5	3.8	4.1	13	3.5	5.5
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004
電気伝導度	mS/m	4.8	6.4	4.8	3.4	6.1	6.8	5.1	6.1	7.3	7.7	9.4	6.7	9.4	3.4	6.2
総アルカリ度	mg/l	13.0	16.0	13.5	10.0	18.0	18.5	13.5	19.0	19.5	21.0	22.5	15.0	22.5	10.0	16.6
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	個/100ml	32	15	4	5	6	3	2	0	0	4	1	1	32	0	6
透明度	m															
溶存酸素	mg/l															
酸素飽和百分率	%															
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	/ml															

尾西取水口

		令和6年 4月8日	5月8日	6月4日	7月1日	8月6日	9月10日	10月8日	11月12日	12月3日	令和7年 1月8日	2月4日	3月11日	最高	最低	平均
天候前日		晴	雨	晴	雨	晴	晴	雨	晴	晴	晴	曇	晴			
天候当日		曇のち雨	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	雨			
気温	℃	19.2	18.8	25.8	21.9	35.1	31.5	23.2	23.2	13.4	5.8	5.7	10.2	35.1	5.7	19.5
水温	℃	13.0	17.4	18.2	18.5	27.8	26.8	21.1	15.3	11.5	5.6	7.0	8.4	27.8	5.6	15.9
一般細菌	個/ml	1100	1300	560	1600	830	180	2200	240	160	160	40	340	2200	40	730
大腸菌(MPN)	/100ml	8.0	46	5.2	300	14	1.0	130	5.2	5.2	16	<1	2.0	300	<1	44
カドミウム及びその化合物	mg/l				< 0.0003					< 0.0003				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005					< 0.00005				< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l				0.002					< 0.001				0.002	< 0.001	0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l				0.001					< 0.001				0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l				< 0.002					< 0.002				< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l				< 0.004					< 0.004				< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.27	0.22	0.26	0.20	0.17	0.20	0.30	0.27	0.24	0.30	0.28	0.38	0.38	0.17	0.26
フッ素及びその化合物	mg/l				0.09					0.11				0.11	0.09	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/l				< 0.1					< 0.1				< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002					< 0.0002				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l				0.94					0.07				0.94	0.07	0.50
鉄及びその化合物	mg/l	0.03	0.17	0.23	0.95	0.09	0.09	0.20	0.09	0.11	0.11	0.17	0.16	0.95	0.03	0.20
溶存鉄	mg/l															
銅及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l				2.4					6.5				6.5	2.4	4.4
マンガン及びその化合物	mg/l	0.002	0.016	0.024	0.045	0.012	0.014	0.017	0.012	0.013	0.013	0.018	0.017	0.045	0.002	0.017
溶存マンガン	mg/l															
塩化物イオン	mg/l	2.1	3.1	1.9	1.3	2.7	2.5	2.2	2.5	3.7	5.3	5.7	4.1	5.7	1.3	3.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	15.0	18.4	14.8	11.6	18.0	18.0	14.3	17.5	19.6	23.3	24.2	17.7	24.2	11.6	17.7
蒸発残留物	mg/l				83					56				83	56	70
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02					< 0.02				< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005					< 0.0005				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.0	1.4	1.0	1.6	1.2	1.0	1.3	0.8	1.2	1.1	1.2	1.2	1.6	0.8	1.2
pH値		7.3	7.6	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.3	7.6
臭気		木材臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	木材臭	厨芥臭	木材臭	木材臭	木材臭	木材臭	木材臭	木材臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	4.0	3.5	3.5	3.9	3.4	2.9	5.4	2.5	3.5	2.9	2.2	3.6	5.4	2.2	3.4
濁度	度	4.2	3.3	6.0	16	2.4	2.4	5.1	1.5	1.6	2.1	3.2	2.9	16	1.5	4.2
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
電気伝導度	mS/m	5.0	6.8	5.4	3.8	6.6	6.5	5.4	6.4	8.0	9.2	10.4	7.3	10.4	3.8	6.7
総アルカリ度	mg/l	13.5	16.5	14.0	12.0	18.0	19.5	15.0	18.5	20.5	23.0	22.5	16.0	23.0	12.0	17.4
アンモニア態窒素	mg/l	0.02	< 0.01	0.02	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	0.02	0.01	0.09	0.06	0.09	< 0.01	0.02
紫外線(UV)吸光度					0.018					0.028				0.028	0.018	0.023
嫌気性芽胞菌	個/100ml															
透明度	m															
溶存酸素	mg/l	10.4	9.4	9.3	9.5	7.8	8.4	8.6	9.8	11.0	12.4	11.2	11.5	12.4	7.8	9.9
酸素飽和百分率	%	101	99	101	103	101	106	97	101	102	99	94	100	106	94	100
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	/ml															

尾張西部浄水場原水

		令和6年 4月8日	5月8日	6月4日	7月1日	8月6日	9月10日	10月8日	11月12日	12月3日	令和7年 1月8日	2月4日	3月11日	最高	最低	平均
天候前日		晴	雨	晴	雨	晴	晴	雨	晴	晴	晴	曇	晴			
天候当日		曇のち雨	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	雨			
気温	℃	19.8	20.5	25.9	24.7	35.4	31.4	24.2	24.6	18.8	8.2	7.5	11.6	35.4	7.5	21.1
水温	℃	13.7	18.7	18.3	20.1	28.4	26.6	21.5	15.2	11.5	6.1	7.5	8.9	28.4	6.1	16.4
一般細菌	個/ml	360	440	220	200	260	88	1100	150	110	150	26	190	1100	26	280
大腸菌(MPN)	/100ml	2.0	22	11	33	1.0	<1	62	6.3	5.2	11	<1	1.0	62	<1	13
カドミウム及びその化合物	mg/l											< 0.0003				< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
六価クロム化合物	mg/l											< 0.002				< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l											< 0.004				< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l											< 0.001				< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.28	0.25	0.28	0.22	0.19	0.23	0.32	0.29	0.25	0.32	0.28	0.39	0.39	0.19	0.28
フッ素及びその化合物	mg/l											0.12				0.12
ホウ素及びその化合物	mg/l											< 0.1				< 0.1
四塩化炭素	mg/l											< 0.0002				< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l											< 0.005				< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l											< 0.001				< 0.001
ジクロロメタン	mg/l											< 0.001				< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ベンゼン	mg/l											< 0.001				< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l											0.29				0.29
鉄及びその化合物	mg/l	0.24	0.16	0.29	0.43	0.13	0.11	0.17	0.15	0.09	0.11	0.12	0.14	0.43	0.09	0.18
溶存鉄	mg/l	0.05	0.06	0.06	0.06	0.02	0.03	0.05	0.03	0.04	0.04	0.02	0.03	0.06	0.02	0.04
銅及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l											9.6				9.6
マンガン及びその化合物	mg/l	0.047	0.015	0.021	0.047	0.035	0.013	0.015	0.011	0.008	0.010	0.018	0.023	0.047	0.008	0.022
溶存マンガン	mg/l	0.012	0.003	0.006	0.007	0.003	0.001	0.002	0.003	0.003	0.005	0.006	0.008	0.012	0.001	0.005
塩化物イオン	mg/l	2.4	3.2	1.9	2.5	3.1	2.5	2.2	2.5	3.7	5.4	6.0	4.1	6.0	1.9	3.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	15.3	18.4	14.7	12.3	18.1	18.1	14.3	17.4	19.5	23.3	24.4	17.5	24.4	12.3	17.8
蒸発残留物	mg/l	51	54	49	49	55	53	47	52	56	61	66	57	66	47	54
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l											< 0.005				< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.0	1.2	0.9	1.1	1.1	1.0	1.2	0.7	1.0	1.0	1.1	1.0	1.2	0.7	1.0
pH値		7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.3	7.4
臭気		木材臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	木材臭	厨芥臭	木材臭	木材臭	木材臭	木材臭	木材臭	木材臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	3.2	4.0	4.4	4.0	2.5	2.7	5.4	2.6	3.4	2.9	1.7	2.6	5.4	1.7	3.3
濁度	度	6.2	3.4	8.3	12	3.7	2.8	5.3	3.3	1.6	1.9	2.3	3.1	12	1.6	4.5
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	4.2	4.5	3.9	3.3	4.1	3.3	4.3	3.9	3.7	3.3	4.8	4.5	4.8	3.3	4.0
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004
電気伝導度	mS/m	5.2	6.8	5.1	4.5	6.7	6.5	5.3	6.4	7.9	9.3	10.4	7.2	10.4	4.5	6.8
総アルカリ度	mg/l	13.5	17.0	14.0	12.5	18.5	20.0	14.0	19.0	21.0	23.0	22.5	16.0	23.0	12.5	17.6
アンモニア態窒素	mg/l	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	個/100ml	1	1	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1
透明度	m															
溶存酸素	mg/l															
酸素飽和百分率	%															
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	/ml															

木曽川大堰

		令和6年 4月8日	5月8日	6月4日	7月1日	8月6日	9月10日	10月8日	11月12日	12月3日	令和7年 1月8日	2月4日	3月11日	最高	最低	平均
天候前日		晴	雨	晴	雨	晴	晴	雨	晴	晴	晴	曇	晴			
天候当日		曇のち雨	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	雨			
気温	℃	19.2	18.5	24.5	23.7	33.3	32.5	23.4	20.3	14.0	5.7	4.4	10.2	33.3	4.4	19.1
水温	℃	13.3	17.7	18.1	18.6	27.9	27.3	21.3	15.2	11.8	6.1	7.1	8.8	27.9	6.1	16.1
一般細菌	個/ml	960	7000	480	5200	950	6600	4800	2000	1100	170	59	1300	7000	59	2600
大腸菌(MPN)	/100ml	2.0	41	8.4	150	3.1	5.2	68	4.1	5.1	4.1	2.0	<1	150	<1	24
カドミウム及びその化合物	mg/l															
水銀及びその化合物	mg/l															
セレン及びその化合物	mg/l															
鉛及びその化合物	mg/l															
ヒ素及びその化合物	mg/l															
六価クロム化合物	mg/l															
亜硝酸態窒素	mg/l															
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l															
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.26	0.22	0.26	0.20	0.15	0.18	0.29	0.27	0.25	0.30	0.26	0.39	0.39	0.15	0.25
フッ素及びその化合物	mg/l															
ホウ素及びその化合物	mg/l															
四塩化炭素	mg/l															
1,4-ジオキサン	mg/l															
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l															
ジクロロメタン	mg/l															
テトラクロロエチレン	mg/l															
トリクロロエチレン	mg/l															
ベンゼン	mg/l															
亜鉛及びその化合物	mg/l															
アルミニウム及びその化合物	mg/l															
鉄及びその化合物	mg/l	0.33	0.16	0.24	3.2	0.09	0.10	0.18	0.12	0.09	0.10	0.12	0.13	3.2	0.09	0.40
溶存鉄	mg/l															
銅及びその化合物	mg/l															
ナトリウム及びその化合物	mg/l															
マンガン及びその化合物	mg/l	0.027	0.015	0.019	0.094	0.012	0.012	0.018	0.015	0.010	0.012	0.013	0.015	0.094	0.010	0.022
溶存マンガン	mg/l															
塩化物イオン	mg/l	2.1	3.4	1.9	1.5	2.9	2.6	2.4	2.5	4.1	5.5	6.0	4.6	6.0	1.5	3.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	19.6	23.6	15.2	15.4	19.8	21.6	21.5	23.2	24.7	25.3	29.9	23.4	29.9	15.2	21.9
蒸発残留物	mg/l															
陰イオン界面活性剤	mg/l															
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000004	0.000002	0.000004	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l															
フェノール類	mg/l															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.3	1.6	1.0	1.7	1.3	1.3	1.8	1.2	1.4	1.1	1.4	1.5	1.8	1.0	1.4
pH値		7.4	7.6	7.5	7.5	7.6	7.7	7.5	7.4	7.7	7.6	7.5	7.7	7.7	7.4	7.6
臭気		木材臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	木材臭	厨芥臭	厨芥臭	木材臭	木材臭	木材臭	木材臭	木材臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	4.2	4.0	3.1	4.4	3.5	3.3	3.3	2.9	3.6	2.6	2.7	3.9	4.4	2.6	3.5
濁度	度	5.7	3.9	5.8	15	2.4	2.7	4.9	2.5	1.7	1.7	1.9	2.7	15	1.7	4.2
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
電気伝導度	mS/m	6.0	8.2	5.2	4.6	7.1	7.4	7.1	7.7	8.9	10.3	11.7	8.6	11.7	4.6	7.7
総アルカリ度	mg/l	14.0	19.5	14.5	13.5	20.5	21.5	17.5	22.5	22.5	23.0	24.5	18.0	24.5	13.5	19.3
アンモニア態窒素	mg/l	0.02	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01	0.02	0.01	0.02	< 0.01	< 0.01
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	個/100ml															
透明度	m															
溶存酸素	mg/l	10.6	9.4	9.3	9.4	8.1	8.3	8.4	9.7	10.9	12.3	11.8	11.6	12.3	8.1	10.0
酸素飽和百分率	%	103	100	99	101	105	107	96	100	103	100	98	101	107	96	101
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	/ml															

尾張西部浄水場(工水)原水

		令和6年 4月8日	5月8日	6月4日	7月1日	8月6日	9月10日	10月8日	11月12日	12月3日	令和7年 1月8日	2月4日	3月11日	最高	最低	平均
天候前日		晴	雨	晴	雨	晴	晴	雨	晴	晴	晴	曇	晴			
天候当日		曇のち雨	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	雨			
気温	℃	19.8	20.5	25.9	24.7	35.4	31.4	24.2	24.6	18.8	8.2	7.5	11.6	35.4	7.5	21.1
水温	℃	14.3	20.7	19.6	21.7	31.3	27.6	22.3	15.9	11.5	6.6	7.2	9.2	31.3	6.6	17.3
一般細菌	個/ml											28				28
大腸菌(MPN)	/100ml											1.0				1.0
カドミウム及びその化合物	mg/l											< 0.0003				< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
六価クロム化合物	mg/l											< 0.002				< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l											< 0.004				< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l											< 0.001				< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l											0.29				0.29
フッ素及びその化合物	mg/l											0.12				0.12
ホウ素及びその化合物	mg/l											< 0.1				< 0.1
四塩化炭素	mg/l											< 0.0002				< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l											< 0.005				< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l											< 0.001				< 0.001
ジクロロメタン	mg/l											< 0.001				< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ベンゼン	mg/l											< 0.001				< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l											0.05				0.05
鉄及びその化合物	mg/l	0.29	0.07	0.24	0.64	0.18	0.05	0.25	0.05	0.06	0.08	0.08	0.11	0.64	0.05	0.18
溶存鉄	mg/l	0.05	0.03	0.05	0.04	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03	0.04	0.04	0.04	0.05	0.02	0.04
銅及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l											9.8				9.8
マンガン及びその化合物	mg/l	0.026	0.004	0.020	0.025	0.019	0.003	0.023	0.002	0.004	0.005	0.006	0.007	0.026	0.002	0.012
溶存マンガン	mg/l	0.005	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.004	0.005	0.001	0.002
塩化物イオン	mg/l	2.2	3.5	1.8	1.4	2.9	2.5	2.4	2.5	3.9	5.6	5.8	4.6	5.8	1.4	3.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	23.8	25.3	15.5	14.6	19.4	18.1	19.2	24.4	26.4	25.9	27.4	23.8	27.4	14.6	22.0
蒸発残留物	mg/l	61	51	51	57	56	56	49	58	65	66	72	56	72	49	58
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l											0.000004				0.000004
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l											< 0.000001				< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l											< 0.005				< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l											1.2				1.2
pH値		7.2	7.4	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.5	7.4	7.4	7.5	7.2	7.3
臭気												木材臭				
臭気強度(TON)																
色度	度											2.2				2.2
濁度	度	7.6	1.2	6.5	14	4.6	2.3	2.8	1.0	0.9	0.9	1.1	1.3	14	0.9	3.7
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
電気伝導度	mS/m	7.0	8.7	5.3	4.5	7.1	6.5	6.8	8.0	9.6	10.4	11.0	8.4	11.0	4.5	7.8
総アルカリ度	mg/l	16.5	20.0	15.0	13.0	20.0	19.5	16.5	21.5	23.5	24.5	23.5	18.0	24.5	13.0	19.3
アンモニア態窒素	mg/l											0.01				0.01
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	個/100ml															
透明度	m															
溶存酸素	mg/l															
酸素飽和百分率	%															
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	/ml															

長良川南濃大橋地点

		令和6年 4月8日	5月8日	6月4日	7月1日	8月6日	9月10日	10月8日	11月12日	12月3日	令和7年 1月8日	2月4日	3月11日	最高	最低	平均
天候前日		晴	雨	晴	雨	晴	晴	雨	晴	晴	晴	曇	晴			
天候当日		曇のち雨	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	雨			
気温	℃	20.1	19.6	24.1	23.8	36.3	31.3	23.1	19.2	13.3	5.1	6.6	11.8	36.3	5.1	19.5
水温	℃	16.5	17.2	19.9	19.4	30.5	27.5	21.0	16.6	12.4	6.7	9.2	10.9	30.5	6.7	17.3
一般細菌	個/ml	620	5100	2800	2700	1200	1200	7200	390	440	1000	210	600	7200	210	2000
大腸菌(MPN)	/100ml	17	610	50	650	11	16	410	62	22	36	11	33	650	11	160
カドミウム及びその化合物	mg/l															
水銀及びその化合物	mg/l															
セレン及びその化合物	mg/l															
鉛及びその化合物	mg/l															
ヒ素及びその化合物	mg/l															
六価クロム化合物	mg/l															
亜硝酸態窒素	mg/l															
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l															
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.54	0.50	0.62	0.27	0.51	0.63	0.63	0.75	0.62	0.58	0.75	0.64	0.75	0.27	0.59
フッ素及びその化合物	mg/l															
ホウ素及びその化合物	mg/l															
四塩化炭素	mg/l															
1,4-ジオキサン	mg/l															
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l															
ジクロロメタン	mg/l															
テトラクロロエチレン	mg/l															
トリクロロエチレン	mg/l															
ベンゼン	mg/l															
亜鉛及びその化合物	mg/l															
アルミニウム及びその化合物	mg/l															
鉄及びその化合物	mg/l	0.16	0.23	0.25	2.1	0.14	0.16	0.15	0.16	0.13	0.12	0.17	0.16	2.1	0.12	0.33
溶存鉄	mg/l															
銅及びその化合物	mg/l															
ナトリウム及びその化合物	mg/l															
マンガン及びその化合物	mg/l	0.022	0.024	0.026	0.096	0.021	0.025	0.015	0.026	0.020	0.020	0.036	0.030	0.096	0.015	0.030
溶存マンガン	mg/l															
塩化物イオン	mg/l	3.8	3.1	4.0	1.2	4.7	4.0	3.3	4.3	5.4	7.1	7.7	5.7	7.7	1.2	4.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	30.0	24.9	30.9	15.4	36.4	36.3	29.7	35.3	32.0	33.0	38.6	32.9	38.6	15.4	31.3
蒸発残留物	mg/l															
陰イオン界面活性剤	mg/l															
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l															
フェノール類	mg/l															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	1.7	0.9	2.2	1.2	0.7	0.8	0.6	0.8	0.9	0.8	0.8	2.2	0.6	1.0
pH値		7.3	7.6	7.4	7.4	7.6	7.4	7.5	7.3	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6	7.3	7.4
臭気		厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	2.1	7.2	4.3	12	3.6	2.8	4.4	2.2	2.6	2.9	1.9	2.4	12	1.9	4.0
濁度	度	1.5	3.8	3.4	41	4.6	1.6	2.1	1.2	0.9	1.7	1.7	1.5	41	0.9	5.4
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
電気伝導度	mS/m	8.5	7.4	9.2	5.0	11.0	10.4	9.2	10.5	10.4	10.7	12.4	9.9	12.4	5.0	9.6
総アルカリ度	mg/l	25.5	22.0	27.0	15.5	35.5	34.0	29.0	34.5	32.0	31.0	36.0	29.5	36.0	15.5	29.3
アンモニア態窒素	mg/l	0.05	0.04	0.05	0.01	< 0.01	0.03	0.02	0.05	0.05	0.06	0.17	0.11	0.17	< 0.01	0.05
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	個/100ml															
透明度	m															
溶存酸素	mg/l	9.2	8.9	8.2	9.0	8.0	7.8	8.0	9.1	10.6	11.3	10.4	10.7	11.3	7.8	9.3
酸素飽和百分率	%	96	94	92	98	108	100	91	95	101	95	93	98	108	91	97
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	/ml															

長良川取水口

		令和6年 4月8日	5月8日	6月4日	7月1日	8月6日	9月10日	10月8日	11月12日	12月3日	令和7年 1月8日	2月4日	3月11日	最高	最低	平均
天候前日		晴	雨	晴	雨	晴	晴	雨	晴	晴	晴	曇	晴			
天候当日		曇のち雨	晴	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	雨			
気温	℃	20.6	18.3	22.9	25.9	31.3	29.4	23.6	16.6	10.5	7.0	4.4	10.6	31.3	4.4	18.4
水温	℃	15.6	19.9	20.6	22.7	31.1	28.1	22.3	15.3	11.8	6.9	7.2	9.8	31.1	6.9	17.6
一般細菌	個/ml	360	330	300	1400	520	180	1000	160	400	230	76	140	1400	76	430
大腸菌(MPN)	/100ml	5.2	11	7.4	140	1.0	5.2	9.7	8.6	6.3	15	3.1	<1	140	<1	18
カドミウム及びその化合物	mg/l				< 0.0003					< 0.0003				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005					< 0.00005				< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l				0.001					< 0.001				0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l				< 0.002					< 0.002				< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l				0.015					0.008				0.015	0.008	0.012
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.46	0.44	0.55	0.49	0.05	0.23	0.52	0.63	0.55	0.67	0.66	0.49	0.67	0.05	0.48
フッ素及びその化合物	mg/l				0.06					0.06				0.06	0.06	0.06
ホウ素及びその化合物	mg/l				< 0.1					< 0.1				< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002					< 0.0002				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l				0.26					0.07				0.26	0.07	0.16
鉄及びその化合物	mg/l	0.23	0.25	0.25	0.46	0.13	0.12	0.14	0.18	0.15	0.71	0.29	0.19	0.71	0.12	0.26
溶存鉄	mg/l															
銅及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l				3.7					4.4				4.4	3.7	4.0
マンガン及びその化合物	mg/l	0.036	0.023	0.031	0.050	0.022	0.030	0.018	0.022	0.012	0.041	0.030	0.031	0.050	0.012	0.029
溶存マンガン	mg/l															
塩化物イオン	mg/l	3.4	4.9	3.4	2.9	4.7	3.8	2.4	3.9	3.9	7.0	6.9	5.0	7.0	2.4	4.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	26.4	36.1	29.5	28.6	34.8	32.6	25.0	33.0	27.3	37.4	38.1	26.9	38.1	25.0	31.3
蒸発残留物	mg/l				74					57				74	57	66
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02					< 0.02				< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005					< 0.0005				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.8	1.3	0.8	1.1	1.5	1.3	1.1	0.6	1.4	1.2	0.9	0.8	1.5	0.6	1.1
pH値		7.3	7.6	7.4	7.2	8.9	8.8	7.5	7.3	7.5	7.5	7.5	7.6	8.9	7.2	7.7
臭気		刺激臭	刺激臭	刺激臭	刺激臭	刺激臭	刺激臭	刺激臭	刺激臭	刺激臭	刺激臭	刺激臭	刺激臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	2.3	3.6	3.2	5.0	4.7	2.5	4.2	2.1	5.6	2.8	1.9	2.4	5.6	1.9	3.4
濁度	度	3.5	6.6	5.0	8.7	4.6	9.9	3.6	2.6	1.8	12	3.7	2.6	12	1.8	5.4
アンチモン及びその化合物	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/l				< 0.0001		< 0.0001							< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ニッケル及びその化合物	mg/l				0.001		< 0.001							0.001	< 0.001	< 0.001
1,2-ジクロロエタン	mg/l				< 0.0004		< 0.0004							< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
トルエン	mg/l				< 0.02		< 0.02							< 0.02	< 0.02	< 0.02
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l				< 0.008		< 0.008							< 0.008	< 0.008	< 0.008
農薬類					0.00		0.00							0.00	0.00	0.00
遊離炭酸	mg/l				0.5		< 0.5							0.5	< 0.5	< 0.5
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l				< 0.002		< 0.002							< 0.002	< 0.002	< 0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l				5.5		6.1							6.1	5.5	5.8
腐食性(ランゲリア指数)					-1.8		0.0							0.0	-1.8	-0.9
1,1-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l		< 0.000004			< 0.000004			< 0.000004			< 0.000004		< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004
電気伝導度	mS/m	7.5	10.6	8.5	8.1	10.6	9.5	7.0	9.7	8.6	11.2	11.8	8.4	11.8	7.0	9.3
総アルカリ度	mg/l	22.0	32.0	26.0	26.5	36.0	33.0	25.5	32.0	28.0	35.5	36.5	25.5	36.5	22.0	29.9
アンモニア態窒素	mg/l	0.04	0.02	0.04	0.05	0.04	< 0.01	0.02	0.04	0.05	0.08	0.08	0.08	0.08	< 0.01	0.04
紫外線(UV)吸光度					0.018					0.033				0.033	0.018	0.026
嫌気性芽胞菌	個/100ml															
透明度	m															
溶存酸素	mg/l	9.5	8.9	8.3	7.8	9.0	10.3	7.8	9.4	10.0	11.9	11.7	11.2	11.9	7.8	9.6
酸素飽和百分率	%	98	100	94	90	121	132	91	96	93	98	98	100	132	90	101
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l	0.70	0.73	0.75	0.74	0.45	0.55	0.72	0.80	0.79	1.0	1.0	0.74	1.0	0.45	0.75
全窒素(溶存態)	mg/l	0.59	0.55	0.68	0.64	0.26	0.35	0.64	0.75	0.76	0.86	0.85	0.66	0.86	0.26	0.63
リン酸イオン	mg/l	0.07	0.08	0.10	0.12	0.04	0.02	0.09	0.09	0.13	0.06	0.16	0.08	0.16	0.02	0.09
全リン	mg/l	0.15	0.063	0.040	0.070	0.056	0.050	0.046	0.045	0.059	0.061	0.072	0.048	0.15	0.040	0.063
全リン(溶存態)	mg/l	0.027	0.033	0.035	0.043	0.026	0.015	0.034	0.033	0.049	0.025	0.058	0.033	0.058	0.015	0.034
溶性ケイ酸	mg/l	10.8	8.4	12.7	10.7	11.5	11.2	10.7	12.2	10.5	9.7	11.1	10.9	12.7	8.4	10.9
クロロフィルa	μg/l	2.4	13.4	2.4	3.3	16.5	75.9	4.9	2.7	2.5	13.1	9.7	2.9	75.9	2.4	12.5
生物総数	/ml	174.5	431	84	205	258.5	3,019	35.5	67.5	63.5	142	206	415	3,019	35.5	425.1

長良川取水口

	令和6年 4月8日	5月8日	6月4日	7月1日	8月6日	9月10日	10月8日	11月12日	12月3日	令和7年 1月8日	2月4日	3月11日
CYANOPHYCEAE(藍藻類)												
Dactylococcopsis sp.		3										
Merismopedia sp.*												15
Microcystis aeruginosa*					1							
M. sp.*					0.5							
Oscillatoria sp.*		1		0.5								
Phormidium sp.*				0.5				0.5				
Aphanizomenon sp.*										3	5	
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)												
Aulacoseira granulata(M.gra) ■						160	3					
A. granu. var. ang. f. spiralis(M.gra.v.)									3			
A. italica(M.ita) ■		23	1		14							
A. distans(M.dis)		8										
Melosira varians	10.5	13	3	11			3.5		1		27	
M. sp.						870				15		
Cyclotella spp.	84	277	32.5	17	25	1,880	1	37			48	32
Stephanodiscus sp.					0.5							
Fragilaria crotonensis ■						20						
F. sp.		4		127.5				1		108	15	13
Asterionella formosa ■	64		7.5				7					270
Synedra ulna	0.5				1.5	8	2	1	6	3	1	
S. acus ■								0.5			20	5
S. sp.			2.5					4				
S. spp.	4.5	10		1	20							
Ceratoneis arcus									4			1
Rhoicosphenia curvata			0.5	0.5				1			4	2
Cocconeis placentula								0.5				
Diploneis ovalis	1			0.5								2
Gyrosigma sp.				1					0.5			
Pinnularia sp.	0.5	8		4.5	3.5			0.5			4	16
Navicula spp.	4	7	7	14			1	8	1		18	8
Gomphonema spp.										6		
Amphora ovalis									1			3
Cymbella ventricosa								0.5				9
C. sp.			1.5	0.5		36		0.5				
C. spp.	2.5			7								
Nitzschia acicularis									12		40	6
N. palea												5
Cymatopleura solea					0.5			0.5				
Surirella sp.										4		
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)												
Chlamydomonas sp.												6
Pandorina morum*				0.5	34							
Eudorina elegans*			2.5		0.5							
Elakatothrix gelatinosa*											15	
Sphaerocystis schroeteri*	0.5	4			1							1
Pediastrum duplex*					40							
P. simplex*					2							
P. sp.*									0.5			
Golenkinia radiata					2.5							
Micractinium pussillum*										1		
Coelastrum sp.*	0.5	2	0.5					0.5				
Chodatella sp.		1	0.5									
Oocystis sp.*									0.5			
Selenastrum sp.*			0.5									
Kirchneriella sp.*				1	0.5							
Ankistrodesmus falcatus						1						
Schroederia setigera			1.5		1							
Actinastrum hantzschii*		1	1	0.5	40.5							
Crucigenia sp.*				0.5								
Scenedesmus longispina*		1			0.5			0.5	1.5			
S. quadricauda*			1		1.5							3
S. acuminatus*					1							
S. sp.*	1.5											
S. spp.*		8	5.5	3	10							
Ulothrix sp.*		1		2					0.5			
Cosmarium sp.											2	
Staurastrum sp.												9
Spondylosium sp.*			2									
CHLOROPHYCEAE others							4		10			
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)												
Cryptomonas spp.		6	4		57	20			18			8
CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類)												
Mallomonas sp.			0.5								3	
Synura sp.*									2			
Dinobryon divergens									2		4	
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)												
Ceratium hirundinella						8						
EUGLENOPHYCEAE(ユーグレナ藻類)												
Euglena spp.	0.5							1				
Phacus sp.							1					
FLAGELLATA(鞭毛藻類)												
monas group		53	9	12				10				
FLAGELLATA others							1					
TOTAL NUMBERS(/ml)	174.5	431	84	205	258.5	3,019	35.5	67.5	63.5	142	206	415

*は群体数または糸状体数
増殖により障害の原因となる種
(●:カビ臭 ▲:生ぐさ臭 ■:ろ過閉塞)

知多浄水場原水

		令和6年 4月15日	5月7日	6月3日	7月9日	8月5日	9月9日	10月7日	11月11日	12月2日	令和7年 1月7日	2月3日	3月12日	最高	最低	平均
天候前日		晴	曇	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴一時雨	雨			
天候当日		晴	雨	晴	曇	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴			
気温	℃	22.0	22.0	24.0	32.6	34.0	33.0	28.5	23.5	15.5	9.5	12.9	13.8	34.0	9.5	22.6
水温	℃	17.7	20.1	19.7	25.8	30.4	27.5	23.3	16.5	12.6	8.3	8.7	10.4	30.4	8.3	18.4
一般細菌	個/ml	120	39	380	320	680	200	520	130	320	90	58	70	680	39	240
大腸菌(MPN)	/100ml	1.0	1.0	4.1	1.0	<1	<1	15	26	9.8	3.1	<1	<1	26	<1	5.1
カドミウム及びその化合物	mg/l											< 0.0003				< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
六価クロム化合物	mg/l											< 0.002				< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l											0.015				0.015
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l											< 0.001				< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.54	0.41	0.59	0.47	0.26	0.49	0.61	0.65	0.57	0.66	0.65	0.61	0.66	0.26	0.54
フッ素及びその化合物	mg/l											0.06				0.06
ホウ素及びその化合物	mg/l											< 0.1				< 0.1
四塩化炭素	mg/l											< 0.0002				< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l											< 0.005				< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l											< 0.001				< 0.001
ジクロロメタン	mg/l											< 0.001				< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ベンゼン	mg/l											< 0.001				< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l											0.04				0.04
鉄及びその化合物	mg/l	0.26	0.17	0.53	0.39	0.23	0.16	0.22	0.20	0.17	0.16	0.16	0.18	0.53	0.16	0.24
溶存鉄	mg/l	0.06	0.02	0.05	0.05	0.03	0.02	0.06	0.04	0.05	0.04	0.06	0.06	0.06	0.02	0.04
銅及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l											7.5				7.5
マンガン及びその化合物	mg/l	0.038	0.027	0.046	0.042	0.046	0.024	0.018	0.017	0.011	0.012	0.016	0.020	0.046	0.011	0.026
溶存マンガン	mg/l	0.002	0.001	0.002	0.001	0.004	< 0.001	0.002	0.001	0.002	0.003	0.008	0.006	0.008	< 0.001	0.003
塩化物イオン	mg/l	3.6	4.7	3.1	3.3	4.3	3.4	2.1	3.6	3.6	7.4	6.9	5.3	7.4	2.1	4.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	26.7	33.3	26.6	28.7	33.5	31.0	21.5	31.6	23.1	36.7	37.3	29.1	37.3	21.5	29.9
蒸発残留物	mg/l	61	56	68	65	73	73	53	68	56	67	70	65	73	53	65
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000002	0.000002	0.000003	0.000003	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l											< 0.005				< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	1.1	1.0	0.9	1.2	0.9	1.4	0.5	1.2	0.8	0.7	0.7	1.4	0.5	0.9
pH値		7.3	7.6	7.2	7.3	8.5	7.6	7.1	7.4	7.3	7.5	7.6	7.4	8.5	7.1	7.5
臭気		腐芥臭	腐芥臭	腐芥臭	腐芥臭	腐芥臭	腐芥臭	腐芥臭	腐芥臭	腐芥臭	腐芥臭	腐芥臭	腐芥臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	2.7	3.2	3.3	3.1	5.4	2.5	7.2	2.4	5.2	2.2	1.8	3.0	7.2	1.8	3.5
濁度	度	5.5	4.2	14	9.2	7.2	5.2	6.7	3.9	3.1	2.9	2.0	4.0	14	2.0	5.7
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	3.0	4.3	5.8	3.9	4.5	3.6	4.7	3.3	4.6	3.3	2.5	3.5	5.8	2.5	3.9
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004
電気伝導度	mS/m	7.8	9.7	7.7	8.3	10.1	8.9	6.2	9.1	8.3	11.3	11.5	8.7	11.5	6.2	9.0
総アルカリ度	mg/l	22.5	31.0	23.0	27.0	34.0	30.5	21.5	31.5	25.5	34.5	35.5	25.0	35.5	21.5	28.5
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	< 0.01	< 0.01
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	個/100ml	8	2	6	6	6	10	4	0	6	6	4	8	10	0	6
透明度	m															
溶存酸素	mg/l															
酸素飽和百分率	%															
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	/ml															

(3)矢作川水系

明智川

		令和6年 4月15日	5月13日	6月10日	7月9日	8月13日	9月3日	10月1日	11月5日	12月9日	令和7年 1月14日	2月12日	3月10日	最高	最低	平均
天候前日		晴	曇一時雨	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴			
天候当日		晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴			
気温	℃	23.0	17.5	26.0	32.8	34.7	33.2	26.0	19.0	9.8	8.7	6.9	16.4	34.7	6.9	21.2
水温	℃	14.5	16.0	19.2	21.3	24.4	23.6	22.1	16.3	7.5	5.4	4.3	8.0	24.4	4.3	15.2
一般細菌	個/ml	60	6800	1400	420	1200	1800	580	240	34	57	46	32	6800	32	1100
大腸菌(MPN)	/100ml	160	1300	170	220	190	340	>2419.6	180	22	20	7.4	4.1	>2419.6	4.1	240
カドミウム及びその化合物	mg/l															
水銀及びその化合物	mg/l															
セレン及びその化合物	mg/l															
鉛及びその化合物	mg/l															
ヒ素及びその化合物	mg/l															
六価クロム化合物	mg/l															
亜硝酸態窒素	mg/l															
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l															
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.35	0.31	0.30	0.27	0.26	0.38	0.36	0.46	0.35	0.41	0.43	0.56	0.56	0.26	0.37
フッ素及びその化合物	mg/l															
ホウ素及びその化合物	mg/l															
四塩化炭素	mg/l															
1,4-ジオキサン	mg/l															
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l															
ジクロロメタン	mg/l															
テトラクロロエチレン	mg/l															
トリクロロエチレン	mg/l															
ベンゼン	mg/l															
亜鉛及びその化合物	mg/l															
アルミニウム及びその化合物	mg/l															
鉄及びその化合物	mg/l	0.06	1.9	0.14	0.10	0.06	0.13	0.08	0.09	0.02	0.02	0.02	0.03	1.9	0.02	0.22
溶存鉄	mg/l															
銅及びその化合物	mg/l															
ナトリウム及びその化合物	mg/l															
マンガン及びその化合物	mg/l	0.003	0.15	0.008	0.005	0.004	0.007	0.005	0.005	0.002	0.001	0.001	0.002	0.15	0.001	0.016
溶存マンガン	mg/l															
塩化物イオン	mg/l	1.9	1.6	1.9	1.8	2.5	1.8	2.3	1.8	2.5	3.2	4.3	3.7	4.3	1.6	2.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	13.7	11.0	13.9	14.2	15.8	14.4	16.5	14.6	15.4	17.0	19.0	18.7	19.0	11.0	15.4
蒸発残留物	mg/l															
陰イオン界面活性剤	mg/l															
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000003	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000003	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l															
フェノール類	mg/l															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.7	3.8	1.2	0.9	0.8	1.3	1.0	1.0	0.6	0.5	0.6	0.7	3.8	0.5	1.1
pH値		7.6	7.5	7.7	7.6	7.7	7.7	7.7	7.5	7.5	7.8	7.7	7.7	7.8	7.5	7.6
臭気		腐芥臭	腐芥臭	藻臭	藻臭	腐芥臭	腐芥臭	腐芥臭	腐芥臭	腐芥臭	腐芥臭	腐芥臭	腐芥臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	2.7	18	5.3	3.8	3.5	5.5	4.0	3.5	2.4	1.8	1.5	2.4	18	1.5	4.5
濁度	度	0.9	19	1.7	1.3	1.0	2.3	1.6	1.2	0.4	0.4	0.6	0.7	19	0.4	2.6
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
電気伝導度	mS/m	5.0	3.9	5.0	5.2	5.7	5.2	5.9	5.2	5.9	6.4	7.4	6.8	7.4	3.9	5.6
総アルカリ度	mg/l	16.0	11.5	15.5	17.5	21.0	18.5	20.5	18.0	19.5	21.0	21.5	19.5	21.5	11.5	18.3
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	0.04	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.07	0.07	< 0.01	0.01
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	個/100ml															
透明度	m															
溶存酸素	mg/l	10.1	9.9	9.2	8.7	8.2	8.2	8.3	9.7	11.9	12.5	13.0	12.3	13.0	8.2	10.2
酸素飽和百分率	%	101	99	100	101	100	99	98	99	99	101	102	105	105	98	100
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	/ml															

岩倉取水口

		令和6年 4月15日	5月13日	6月10日	7月9日	8月13日	9月3日	10月1日	11月5日	12月9日	令和7年 1月14日	2月12日	3月10日	最高	最低	平均
天候前日		晴	曇一時雨	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴			
天候当日		晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴			
気温	℃	21.0	17.2	26.2	34.2	34.2	32.1	27.6	20.2	7.2	4.2	7.0	11.9	34.2	4.2	20.3
水温	℃	14.4	15.6	18.8	22.4	24.4	22.7	22.9	16.9	9.6	5.3	5.1	6.7	24.4	5.1	15.4
一般細菌	個/ml	58	3600	370	280	200	620	1000	310	35	20	16	16	3600	16	540
大腸菌(MPN)	/100ml	38	1100	93	71	43	200	200	170	26	5.2	4.1	7.5	1100	4.1	160
カドミウム及びその化合物	mg/l				< 0.0003					< 0.0003				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005					< 0.00005				< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l				< 0.002					< 0.002				< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l				< 0.004					< 0.004				< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.21	0.20	0.19	0.18	0.21	0.32	0.26	0.33	0.22	0.22	0.21	0.24	0.33	0.18	0.23
フッ素及びその化合物	mg/l				0.05					0.11				0.11	0.05	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l				< 0.1					< 0.1				< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002					< 0.0002				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l				0.08					0.06				0.08	0.06	0.07
鉄及びその化合物	mg/l	0.13	1.4	0.13	0.10	0.09	0.24	0.19	0.36	0.18	0.13	0.15	0.13	1.4	0.09	0.27
溶存鉄	mg/l															
銅及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l				3.1					3.2				3.2	3.1	3.2
マンガン及びその化合物	mg/l	0.010	0.088	0.012	0.010	0.014	0.022	0.018	0.057	0.049	0.022	0.027	0.020	0.088	0.010	0.029
溶存マンガン	mg/l															
塩化物イオン	mg/l	1.8	1.7	1.6	1.5	1.8	1.4	1.8	1.6	1.7	2.4	2.9	3.7	3.7	1.4	2.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	11.7	12.9	12.1	12.7	14.4	11.7	15.9	14.0	14.0	14.9	16.1	15.6	16.1	11.7	13.8
蒸発残留物	mg/l				38					39				39	38	38
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02					< 0.02				< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005					< 0.0005				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.1	2.3	1.1	0.9	0.9	1.6	1.2	1.1	0.8	0.6	0.6	0.7	2.3	0.6	1.1
pH値		7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.7	7.1	7.2	7.7	7.1	7.4
臭気		生ぐさ臭	藻臭	藻臭	厨芥臭	藻臭	藻臭	藻臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	生ぐさ臭	生ぐさ臭			
臭気強度(TON)		1										1	1			
色度	度	4.7	10	4.7	3.8	3.7	7.1	4.8	6.6	3.6	2.1	1.7	2.3	10	1.7	4.6
濁度	度	4.1	20	3.8	2.2	1.1	7.3	3.3	6.5	1.9	2.5	3.2	3.1	20	1.1	4.9
アンチモン及びその化合物	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/l				< 0.0001		< 0.0001							< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ニッケル及びその化合物	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
1,2-ジクロロエタン	mg/l				< 0.0004		< 0.0004							< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
トルエン	mg/l				< 0.02		< 0.02							< 0.02	< 0.02	< 0.02
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l				< 0.008		< 0.008							< 0.008	< 0.008	< 0.008
農薬類					0.00		0.00							0.00	0.00	0.00
遊離炭酸	mg/l				0.5		< 0.5							0.5	< 0.5	< 0.5
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l				< 0.002		< 0.002							< 0.002	< 0.002	< 0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l				4.2		6.8							6.8	4.2	5.5
腐食性(ランゲリア指数)					-2.1		-2.2							-2.1	-2.2	-2.2
1,1-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l		< 0.000004			< 0.000004			< 0.000004			< 0.000004		< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004
電気伝導度	mS/m	4.1	4.4	4.6	4.3	4.8	4.0	5.2	4.8	4.9	5.2	6.0	5.5	6.0	4.0	4.8
総アルカリ度	mg/l	13.0	14.0	14.0	16.0	18.5	15.0	21.0	17.5	18.0	19.0	20.0	18.0	21.0	13.0	17.0
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	0.01	0.01	0.04	0.03	< 0.01	< 0.01	0.01	0.04	< 0.01	0.01
紫外線(UV)吸光度					0.025					0.022				0.025	0.022	0.024
嫌気性芽胞菌	個/100ml															
透明度	m															
溶存酸素	mg/l	10.3	9.8	9.5	8.8	8.4	8.7	8.4	9.9	11.4	12.7	12.4	12.7	12.7	8.4	10.2
酸素飽和百分率	%	103	99	104	105	104	101	99	102	101	102	99	107	107	99	102
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	/ml															

豊田浄水場原水

		令和6年 4月15日	5月14日	6月10日	7月9日	8月13日	9月3日	10月1日	11月5日	12月9日	令和7年 1月14日	2月12日	3月10日	最高	最低	平均
天候前日		晴	雨	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴			
天候当日		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴			
気温	℃	20.5	19.6	23.4	30.5	33.0	28.8	26.8	19.0	7.0	5.7	1.5	9.6	33.0	1.5	18.8
水温	℃	13.5	14.9	17.7	21.5	24.8	22.1	22.7	16.7	9.3	5.7	7.2	6.5	24.8	5.7	15.2
一般細菌	個/ml	66	270	190	230	490	420	670	190	34	34	16	14	670	14	220
大腸菌(MPN)	/100ml	38	46	60	34	50	96	240	140	45	8.5	12	7.4	240	7.4	65
カドミウム及びその化合物	mg/l											< 0.0003				< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
六価クロム化合物	mg/l											< 0.002				< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l											< 0.004				< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l											< 0.001				< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.22	0.22	0.20	0.20	0.22	0.34	0.29	0.36	0.38	0.23	0.22	0.25	0.38	0.20	0.26
フッ素及びその化合物	mg/l											0.07				0.07
ホウ素及びその化合物	mg/l											< 0.1				< 0.1
四塩化炭素	mg/l											< 0.0002				< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l											< 0.005				< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l											< 0.001				< 0.001
ジクロロメタン	mg/l											< 0.001				< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ベンゼン	mg/l											< 0.001				< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l											0.06				0.06
鉄及びその化合物	mg/l	0.17	0.21	0.14	0.11	0.11	0.28	0.20	0.37	0.17	0.13	0.15	0.13	0.37	0.11	0.18
溶存鉄	mg/l	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.06	0.05	0.14	0.07	0.04	0.03	0.04	0.14	0.02	0.05
銅及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l											4.0				4.0
マンガン及びその化合物	mg/l	0.027	0.030	0.016	0.013	0.017	0.029	0.021	0.039	0.035	0.022	0.027	0.022	0.039	0.013	0.025
溶存マンガン	mg/l	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.016	0.015	0.002	0.001	0.002	0.016	0.001	0.004
塩化物イオン	mg/l	1.7	1.8	1.6	1.5	1.7	1.4	1.8	1.6	3.3	2.4	2.9	3.7	3.7	1.4	2.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	12.0	12.5	12.3	13.0	14.8	11.7	16.0	13.7	19.5	15.0	16.2	15.9	19.5	11.7	14.4
蒸発残留物	mg/l	40	42	42	36	46	39	48	45	38	39	46	47	48	36	42
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000003	0.000003	0.000001	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000003	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l											< 0.005				< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.0	1.2	1.2	0.9	0.9	1.6	1.3	1.3	0.8	0.6	0.6	0.8	1.6	0.6	1.0
pH値		7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.2	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.2	7.4
臭気		生ぐさ臭	厨芥臭	藻臭	厨芥臭	藻臭	厨芥臭	厨芥臭	藻臭	厨芥臭	藻臭	生ぐさ臭	厨芥臭			
臭気強度(TON)		1										2				
色度	度	4.4	4.9	4.6	3.7	3.6	7.2	5.3	6.9	3.8	2.3	1.2	2.2	7.2	1.2	4.2
濁度	度	4.4	5.2	4.1	2.4	1.3	9.0	4.6	7.0	2.4	2.6	3.0	3.1	9.0	1.3	4.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	5.1	6.3	5.1	3.6	3.8	7.0	4.8	6.1	3.1	3.0	2.7	3.4	7.0	2.7	4.5
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004
電気伝導度	mS/m	4.2	4.3	4.2	4.4	5.0	3.9	5.2	4.8	4.7	5.1	5.5	5.8	5.8	3.9	4.8
総アルカリ度	mg/l	14.0	13.0	14.5	16.0	19.0	14.5	21.0	17.5	19.5	19.0	19.0	18.5	21.0	13.0	17.1
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	個/100ml	2	6	3	2	0	9	8	0	1	2	1	4	9	0	3
透明度	m															
溶存酸素	mg/l															
酸素飽和百分率	%															
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	/ml															

明治用水頭首工

		令和6年 4月16日	5月14日	6月10日	7月9日	8月13日	9月3日	10月3日	11月5日	12月10日	令和7年 1月15日	2月12日	3月10日	最高	最低	平均
天候前日		晴	雨	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴			
天候当日		曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	曇	晴	晴			
気温	℃	21.2	21.6	26.6	36.7	38.1	31.9	24.6	23.0	10.1	10.0	8.1	14.4	38.1	8.1	22.2
水温	℃	15.9	16.7	20.6	24.5	27.4	23.3	22.9	17.8	9.2	6.1	5.8	9.9	27.4	5.8	16.7
一般細菌	個/ml	130	1100	1900	340	170	3500	540	370	140	120	78	32	3500	32	700
大腸菌(MPN)	/100ml	12	220	140	52	17	160	48	140	32	8.4	5.2	4.1	220	4.1	70
カドミウム及びその化合物	mg/l															
水銀及びその化合物	mg/l															
セレン及びその化合物	mg/l															
鉛及びその化合物	mg/l															
ヒ素及びその化合物	mg/l															
六価クロム化合物	mg/l															
亜硝酸態窒素	mg/l															
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l															
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.30	0.23	0.27	0.22	0.22	0.37	0.25	0.33	0.34	0.40	0.40	0.43	0.43	0.22	0.31
フッ素及びその化合物	mg/l															
ホウ素及びその化合物	mg/l															
四塩化炭素	mg/l															
1,4-ジオキサン	mg/l															
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l															
ジクロロメタン	mg/l															
テトラクロロエチレン	mg/l															
トリクロロエチレン	mg/l															
ベンゼン	mg/l															
亜鉛及びその化合物	mg/l															
アルミニウム及びその化合物	mg/l															
鉄及びその化合物	mg/l	0.18	0.35	0.21	0.17	0.10	0.35	0.12	0.34	0.13	0.12	0.18	0.12	0.35	0.10	0.20
溶存鉄	mg/l															
銅及びその化合物	mg/l															
ナトリウム及びその化合物	mg/l															
マンガン及びその化合物	mg/l	0.035	0.034	0.024	0.021	0.020	0.030	0.017	0.045	0.030	0.026	0.033	0.029	0.045	0.017	0.029
溶存マンガン	mg/l															
塩化物イオン	mg/l	3.0	2.4	2.6	2.7	2.5	2.0	2.7	2.6	3.3	4.7	6.1	6.4	6.4	2.0	3.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	16.3	14.6	16.5	16.2	16.9	15.1	16.9	16.1	19.3	21.1	22.8	22.8	22.8	14.6	17.9
蒸発残留物	mg/l															
陰イオン界面活性剤	mg/l															
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l															
フェノール類	mg/l															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.3	1.8	1.4	1.2	1.1	1.9	1.1	1.2	0.9	0.8	0.8	1.2	1.9	0.8	1.2
pH値		7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.6	7.7	7.6	7.5	7.7	7.4	7.5
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	厨芥臭	藻臭	藻臭	藻臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	4.8	8.1	5.8	4.6	3.9	9.3	4.2	6.5	3.9	2.8	1.9	3.6	9.3	1.9	5.0
濁度	度	4.0	8.3	5.4	3.6	1.6	10	1.7	3.8	1.3	2.1	3.0	2.2	10	1.3	3.9
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
電気伝導度	mS/m	5.7	4.9	5.6	5.6	5.8	5.0	5.8	5.6	6.7	7.8	8.3	9.0	9.0	4.9	6.3
総アルカリ度	mg/l	17.0	15.5	17.5	18.0	22.0	17.0	21.5	20.0	22.5	23.5	24.5	24.0	24.5	15.5	20.2
アンモニア態窒素	mg/l	0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	0.05	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	0.05	< 0.01	< 0.01
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	個/100ml															
透明度	m															
溶存酸素	mg/l	9.7	9.5	9.0	8.3	7.4	8.3	8.0	9.2	11.5	12.2	12.8	12.0	12.8	7.4	9.8
酸素飽和百分率	%	99	101	102	101	95	98	95	98	100	100	105	108	108	95	100
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	/ml															

安城浄水場原水

		令和6年 4月17日	5月9日	6月5日	7月10日	8月14日	9月10日	10月9日	11月6日	12月3日	令和7年 1月9日	2月12日	3月5日	最高	最低	平均
天候前日		晴のち雨	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴	雨			
天候当日		晴	晴	晴	曇	晴	晴	雨のち晴	晴	晴	晴	晴	曇時々雨			
気温	℃	24.8	19.7	28.0	32.4	35.8	32.0	19.3	23.1	17.8	9.1	6.6	9.8	35.8	6.6	21.5
水温	℃	15.9	18.2	18.7	23.8	28.1	26.7	22.1	17.7	11.5	6.2	5.5	8.5	28.1	5.5	16.9
一般細菌	個/ml											46				46
大腸菌(MPN)	/100ml											4.1				4.1
カドミウム及びその化合物	mg/l											< 0.0003				< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
六価クロム化合物	mg/l											< 0.002				< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l											< 0.004				< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l											< 0.001				< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l											0.40				0.40
フッ素及びその化合物	mg/l											0.07				0.07
ホウ素及びその化合物	mg/l											< 0.1				< 0.1
四塩化炭素	mg/l											< 0.0002				< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l											< 0.005				< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l											< 0.001				< 0.001
ジクロロメタン	mg/l											< 0.001				< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ベンゼン	mg/l											< 0.001				< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l											0.06				0.06
鉄及びその化合物	mg/l	0.22	0.59	0.31	0.20	0.11	0.12	0.42	0.32	0.15	0.28	0.13	0.13	0.59	0.11	0.25
溶存鉄	mg/l	0.05	0.05	0.06	0.04	0.04	0.04	0.03	0.14	0.08	0.06	0.04	0.05	0.14	0.03	0.06
銅及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l											6.7				6.7
マンガン及びその化合物	mg/l	0.031	0.096	0.030	0.019	0.019	0.013	0.031	0.027	0.018	0.038	0.020	0.023	0.096	0.013	0.030
溶存マンガン	mg/l	0.005	0.003	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.007	0.010	0.010	0.008	0.010	0.002	0.005
塩化物イオン	mg/l	3.1	3.4	2.4	2.6	2.9	2.4	2.3	2.5	3.3	5.1	6.2	7.1	7.1	2.3	3.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	16.4	17.8	15.9	16.3	17.0	16.7	15.0	16.8	17.0	20.7	23.4	21.3	23.4	15.0	17.9
蒸発残留物	mg/l	52	58	52	49	45	59	54	49	53	58	64	64	64	45	55
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l											0.000001				0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l											< 0.000001				< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l											< 0.005				< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l											0.8				0.8
pH値		7.2	7.4	7.3	7.3	7.5	7.4	7.3	7.3	7.5	7.5	7.5	7.3	7.5	7.2	7.4
臭気												藻臭				
臭気強度(TON)																
色度	度											2.0				2.0
濁度	度	4.3	10	6.2	2.9	1.2	1.6	10	3.9	1.4	4.6	2.9	2.6	10	1.2	4.3
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
電気伝導度	mS/m	5.9	6.2	5.4	5.6	6.0	5.6	5.3	5.8	7.0	7.7	8.6	9.0	9.0	5.3	6.5
総アルカリ度	mg/l	18.0	19.5	16.5	19.0	21.0	19.5	19.0	19.5	23.0	25.5	25.5	23.5	25.5	16.5	20.8
アンモニア態窒素	mg/l											< 0.01				< 0.01
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	個/100ml															
透明度	m															
溶存酸素	mg/l															
酸素飽和百分率	%															
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	/ml															

細川頭首工

		令和6年 4月16日	5月14日	6月10日	7月9日	8月13日	9月3日	10月3日	11月5日	12月10日	令和7年 1月15日	2月12日	3月11日	最高	最低	平均
天候前日		晴	雨	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇			
天候当日		曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	曇	晴	雨			
気温	℃	22.1	21.8	26.2	35.0	35.8	29.8	24.0	21.3	9.3	11.0	8.2	10.6	35.8	8.2	21.3
水温	℃	14.3	17.1	20.3	25.3	28.8	25.5	21.8	17.6	6.4	4.4	4.6	8.9	28.8	4.4	16.3
一般細菌	個/ml	210	1600	2700	860	960	3300	1000	460	140	86	80	130	3300	80	960
大腸菌(MPN)	/100ml	77	410	730	110	100	490	340	330	100	78	67	150	730	67	250
カドミウム及びその化合物	mg/l				< 0.0003					< 0.0003				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005					< 0.00005				< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l				< 0.002					< 0.002				< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l				< 0.004					< 0.004				< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.27	0.29	0.27	0.25	0.21	0.43	0.29	0.39	0.30	0.28	0.26	0.29	0.43	0.21	0.29
フッ素及びその化合物	mg/l				< 0.05					0.06				0.06	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l				< 0.1					< 0.1				< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002					< 0.0002				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l				0.15					0.04				0.15	0.04	0.10
鉄及びその化合物	mg/l	0.18	0.44	0.47	0.22	0.16	0.42	0.20	0.21	0.07	0.07	0.08	0.10	0.47	0.07	0.22
溶存鉄	mg/l															
銅及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l				4.3					4.6				4.6	4.3	4.4
マンガン及びその化合物	mg/l	0.017	0.035	0.026	0.019	0.030	0.034	0.025	0.018	0.010	0.011	0.012	0.014	0.035	0.010	0.021
溶存マンガン	mg/l															
塩化物イオン	mg/l	3.0	2.5	2.7	2.8	3.0	2.4	3.0	2.6	3.2	3.5	3.9	3.8	3.9	2.4	3.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	15.8	14.5	15.3	15.6	16.0	12.6	16.6	14.5	16.9	17.4	18.5	18.3	18.5	12.6	16.0
蒸発残留物	mg/l				51					47				51	47	49
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02					< 0.02				< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005					< 0.0005				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.2	2.2	1.8	1.3	1.3	2.3	1.4	1.2	0.9	0.9	0.8	1.3	2.3	0.8	1.4
pH値		7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.4	7.6	7.5	7.4	7.7	7.6	7.5	7.7	7.4	7.5
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	厨芥臭	藻臭	藻臭	藻臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	4.4	11	8.0	5.7	5.5	9.6	5.7	5.4	3.7	3.2	2.4	4.0	11	2.4	5.7
濁度	度	2.1	8.3	7.1	3.2	1.6	8.4	2.5	3.2	0.7	0.9	0.8	1.4	8.4	0.7	3.4
アンチモン及びその化合物	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/l				< 0.0001		< 0.0001							< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ニッケル及びその化合物	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
1,2-ジクロロエタン	mg/l				< 0.0004		< 0.0004							< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
トルエン	mg/l				< 0.02		< 0.02							< 0.02	< 0.02	< 0.02
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l				< 0.008		< 0.008							< 0.008	< 0.008	< 0.008
農薬類					0.00		0.00							0.00	0.00	0.00
遊離炭酸	mg/l				0.5		0.5							0.5	0.5	0.5
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l				< 0.002		< 0.002							< 0.002	< 0.002	< 0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l				6.3		11							11	6.3	8.6
腐食性(ランゲリア指数)					-1.9		-2.2							-1.9	-2.2	-2.0
1,1-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l		< 0.000004			< 0.000004			< 0.000004			< 0.000004		< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004
電気伝導度	mS/m	5.6	4.9	5.4	5.8	5.7	4.5	5.8	5.2	5.9	6.5	6.5	6.6	6.6	4.5	5.7
総アルカリ度	mg/l	17.0	14.0	17.0	18.5	19.5	14.0	21.0	17.5	19.5	21.0	22.0	21.0	22.0	14.0	18.5
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	0.02	< 0.01	< 0.01
紫外線(UV)吸光度					0.038					0.023				0.038	0.023	0.030
嫌気性芽胞菌	個/100ml															
透明度	m															
溶存酸素	mg/l	10.2	9.5	9.1	8.4	7.7	8.3	8.3	9.6	11.9	11.9	12.5	11.4	12.5	7.7	9.9
酸素飽和百分率	%	101	101	103	102	101	100	96	100	97	94	97	99	103	94	99
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	/ml															

幸田浄水場原水

		令和6年 4月15日	5月14日	6月11日	7月9日	8月13日	9月3日	10月1日	11月5日	12月9日	令和7年 1月14日	2月12日	3月10日	最高	最低	平均
天候前日		晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴			
天候当日		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴			
気温	℃	22.0	24.4	28.0	33.9	35.5	30.8	32.2	20.8	12.4	10.7	7.9	15.2	35.5	7.9	22.8
水温	℃	15.7	16.8	21.0	24.5	28.3	24.3	22.9	18.0	9.5	5.1	4.1	8.2	28.3	4.1	16.5
一般細菌	個/ml	160	1600	350	280	270	960	1400	920	99	89	50	38	1600	38	520
大腸菌(MPN)	/100ml	16	650	91	50	24	110	460	250	43	24	3.1	2.0	650	2.0	140
カドミウム及びその化合物	mg/l											< 0.0003				< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
六価クロム化合物	mg/l											< 0.002				< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l											< 0.004				< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l											< 0.001				< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.30	0.28	0.26	0.26	0.24	0.46	0.38	0.47	0.25	0.31	0.28	0.31	0.47	0.24	0.32
フッ素及びその化合物	mg/l											< 0.05				< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l											< 0.1				< 0.1
四塩化炭素	mg/l											< 0.0002				< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l											< 0.005				< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l											< 0.001				< 0.001
ジクロロメタン	mg/l											< 0.001				< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ベンゼン	mg/l											< 0.001				< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l											0.03				0.03
鉄及びその化合物	mg/l	0.53	0.85	0.54	0.46	0.23	0.40	0.33	0.32	0.14	0.05	0.05	0.10	0.85	0.05	0.33
溶存鉄	mg/l	0.05	0.13	0.08	0.06	0.04	0.08	0.08	0.07	0.04	0.03	0.03	0.04	0.13	0.03	0.06
銅及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l											5.1				5.1
マンガン及びその化合物	mg/l	0.065	0.073	0.052	0.034	0.028	0.038	0.023	0.022	0.010	0.005	0.005	0.008	0.073	0.005	0.030
溶存マンガン	mg/l	0.002	0.006	0.002	0.001	0.004	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	0.006	0.001	0.003
塩化物イオン	mg/l	3.2	2.4	2.7	2.8	3.0	2.3	2.4	2.6	1.8	3.7	4.7	4.0	4.7	1.8	3.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	15.4	12.7	15.2	16.2	16.6	12.2	13.9	15.5	14.2	17.7	19.2	18.5	19.2	12.2	15.6
蒸発残留物	mg/l	59	62	60	53	52	54	50	52	48	46	53	51	62	46	53
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000002	0.000002	0.000003	0.000003	0.000002	0.000005	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000005	< 0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l											< 0.005				< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.4	3.1	1.9	1.4	1.3	2.4	2.6	1.5	0.9	0.7	0.7	1.1	3.1	0.7	1.6
pH値		7.5	7.3	7.4	7.5	7.5	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.3	7.4
臭気		腐芥臭	腐芥臭	腐芥臭	藻臭	藻臭	腐芥臭	腐芥臭	藻臭	腐芥臭	腐芥臭	腐芥臭	腐芥臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	4.3	16	8.0	5.7	5.4	9.2	13	7.7	3.9	3.0	2.1	3.8	16	2.1	6.8
濁度	度	9.4	20	6.5	7.6	3.4	12	11	8.4	2.1	0.7	0.6	1.1	20	0.6	6.9
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	8.4	20	11	7.9	6.5	11	11	8.7	3.9	3.1	1.8	4.5	20	1.8	8.2
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004
電気伝導度	mS/m	5.6	4.4	欠測	5.8	5.9	4.4	4.8	5.5	6.1	6.4	7.0	6.7	7.0	4.4	5.7
総アルカリ度	mg/l	16.0	12.0	16.5	18.5	20.5	13.5	19.5	16.0	19.5	20.5	21.0	21.0	21.0	12.0	17.9
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	個/100ml	25	50	13	24	5	20	7	11	2	1	2	3	50	1	14
透明度	m															
溶存酸素	mg/l															
酸素飽和百分率	%															
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	/ml															

(4)豊川水系

大野頭首工

		令和6年 4月9日	5月14日	6月11日	7月2日	8月14日	9月4日	10月2日	11月6日	12月10日	令和7年 1月15日	2月4日	3月4日	最高	最低	平均
天候前日		雨	雨	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨のち曇	雨			
天候当日		雨のち晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	雪	雨			
気温	℃	15.7	22.5	25.4	29.0	33.5	27.9	29.5	20.9	6.7	6.3	4.0	6.9	33.5	4.0	19.0
水温	℃	13.9	15.7	19.4	21.0	19.2	21.6	22.8	17.6	9.9	7.6	8.1	9.1	22.8	7.6	15.5
一般細菌	個/ml	320	160	310	230	160	320	560	780	88	120	110	560	780	88	310
大腸菌(MPN)	/100ml	1400	86	180	83	50	150	120	220	260	220	160	110	1400	50	250
カドミウム及びその化合物	mg/l				< 0.0003					< 0.0003				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005					< 0.00005				< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l				< 0.002					< 0.002				< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l				< 0.004					< 0.004				< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.13	0.19	0.16	0.15	0.18	0.32	0.24	0.28	0.23	0.25	0.25	0.24	0.32	0.13	0.22
フッ素及びその化合物	mg/l				< 0.05					< 0.05				< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l				< 0.1					< 0.1				< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002					< 0.0002				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l				0.12					0.02				0.12	0.02	0.07
鉄及びその化合物	mg/l	0.81	0.05	0.04	0.08	0.04	0.07	0.05	0.04	0.07	0.07	0.06	0.05	0.81	0.04	0.12
溶存鉄	mg/l															
銅及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l				2.4					4.1				4.1	2.4	3.2
マンガン及びその化合物	mg/l	0.099	0.004	0.005	0.005	0.008	0.007	0.006	0.005	0.014	0.009	0.008	0.007	0.099	0.004	0.015
溶存マンガン	mg/l															
塩化物イオン	mg/l	1.6	2.1	4.1	1.6	1.9	2.3	3.2	2.6	4.2	3.7	3.0	4.3	4.3	1.6	2.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	9.4	13.4	17.5	10.7	12.3	15.7	19.1	16.0	19.4	14.7	14.7	17.4	19.4	9.4	15.0
蒸発残留物	mg/l				43					44				44	43	44
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02					< 0.02				< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000003	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000003	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	0.000002	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000003	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000003	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005					< 0.0005				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	4.4	1.8	1.0	2.5	1.7	1.0	1.1	1.5	1.3	1.4	1.4	1.4	4.4	1.0	1.7
pH値		7.2	7.5	7.5	7.3	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.6	7.6	7.2	7.4
臭気		厨芥臭	厨芥臭	藻臭	厨芥臭	厨芥臭	藻臭	藻臭	厨芥臭	厨芥臭	生ぐさ臭	厨芥臭	厨芥臭			
臭気強度(TON)											1					
色度	度	14	5.0	3.6	12	6.6	3.9	4.0	4.0	4.7	5.1	4.1	4.4	14	3.6	6.0
濁度	度	22	1.1	0.7	1.9	0.9	1.8	1.0	0.8	0.7	0.7	0.9	1.1	22	0.7	2.8
アンチモン及びその化合物	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/l				< 0.0001		< 0.0001							< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ニッケル及びその化合物	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
1,2-ジクロロエタン	mg/l				< 0.0004		< 0.0004							< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
トルエン	mg/l				< 0.02		< 0.02							< 0.02	< 0.02	< 0.02
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l				< 0.008		< 0.008							< 0.008	< 0.008	< 0.008
農薬類					0.00		0.00							0.00	0.00	0.00
遊離炭酸	mg/l				1.0		< 0.5							1.0	< 0.5	0.5
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l				< 0.002		< 0.002							< 0.002	< 0.002	< 0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l				12		4.4							12	4.4	8.2
腐食性(ランゲリア指数)					-2.7		-2.1							-2.1	-2.7	-2.4
1,1-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l		< 0.000004			< 0.000004			< 0.000004			< 0.000004		< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004
電気伝導度	mS/m	2.9	4.2	6.0	3.5	4.0	5.2	6.4	5.2	6.4	5.2	4.9	6.2	6.4	2.9	5.0
総アルカリ度	mg/l	8.0	12.0	17.5	11.0	13.0	16.5	21.5	17.5	19.5	15.5	15.5	16.5	21.5	8.0	15.3
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	0.01	< 0.01	< 0.01
紫外線(UV)吸光度					0.084					0.036				0.084	0.036	0.060
嫌気性芽胞菌	個/100ml															
透明度	m															
溶存酸素	mg/l	10.7	9.4	8.9	9.5	9.0	8.4	8.2	9.2	10.2	11.4	11.5	11.1	11.5	8.2	9.8
酸素飽和百分率	%	104	97	98	108	101	97	98	97	92	98	98	98	108	92	99
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	/ml															

万場調整池取水塔

		令和6年 4月8日	5月13日	6月10日	7月1日	8月13日	9月4日	10月1日	11月5日	12月9日	令和7年 1月14日	2月5日	3月3日	最高	最低	平均
天候前日		晴	曇のち雨	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴			
天候当日		曇	雨	雨	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	雨			
気温	℃	18.4	16.4	22.3	25.3	31.0	28.6	26.7	18.8	11.1	6.2	2.9	9.3	31.0	2.9	18.1
水温	℃	15.4	19.0	23.8	25.1	31.6	28.3	26.5	19.6	13.3	8.4	6.2	7.9	31.6	6.2	18.8
一般細菌	個/ml	6	150	26	30	4	12	83	22	15	8	8	7	150	4	31
大腸菌(MPN)	/100ml	<1	<1	<1	1.0	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	2.0	2.0	<1	0.2
カドミウム及びその化合物	mg/l				< 0.0003					< 0.0003				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005					< 0.00005				< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l				< 0.002					< 0.002				< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l				< 0.004					0.005				0.005	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.16	0.06	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.02	0.05	0.14	0.11	0.13	0.16	0.20	0.20	< 0.02	0.09
フッ素及びその化合物	mg/l				< 0.05					0.06				0.06	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l				< 0.1					< 0.1				< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002					< 0.0002				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l				0.02					0.02				0.02	0.02	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	0.03	0.02	< 0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	< 0.01	0.02
溶存鉄	mg/l															
銅及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l				3.4					3.4				3.4	3.4	3.4
マンガン及びその化合物	mg/l	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.001	0.002
溶存マンガン	mg/l															
塩化物イオン	mg/l	4.0	3.6	3.4	3.1	2.9	2.6	2.6	2.6	2.7	3.1	3.2	3.1	4.0	2.6	3.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	19.1	17.6	16.8	16.0	15.9	14.8	16.0	16.2	16.4	17.5	17.2	16.4	19.1	14.8	16.7
蒸発残留物	mg/l				44					42				44	42	43
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02					< 0.02				< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000003	0.000140	0.000005	0.000004	0.000002	0.000002	0.000002	0.000140	< 0.000001	0.000013
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000160	0.000035	0.000004	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000160	< 0.000001	0.000017
非イオン界面活性剤	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005					< 0.0005				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.6	2.0	2.1	1.8	2.6	1.9	2.4	1.3	1.7	1.6	1.7	1.9	2.6	1.3	1.9
pH値		7.7	8.9	9.7	9.4	9.5	9.0	8.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	9.7	7.6	8.4
臭気		生ぐさ臭	藻臭	厨芥臭	生ぐさ臭	青草臭	藻臭	カビ臭	カビ臭	青草臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭			
臭気強度(TON)		1			2			50	50							
色度	度	3.1	3.2	2.3	2.7	2.7	4.2	3.6	3.3	3.3	3.3	2.8	3.5	4.2	2.3	3.2
濁度	度	1.6	1.1	2.5	1.9	1.7	1.5	1.7	1.2	1.6	1.8	1.7	1.4	2.5	1.1	1.6
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
電気伝導度	mS/m	5.9	5.8	6.7	5.6	5.9	4.9	5.3	5.3	5.4	5.7	7.5	5.7	7.5	4.9	5.8
総アルカリ度	mg/l	16.5	16.0	16.5	16.0	18.0	16.0	18.0	18.5	18.5	17.5	19.0	17.0	19.0	16.0	17.3
アンモニア態窒素	mg/l	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	個/100ml															
透明度	m	3.4	3.2	2.5	2.5	3.5	2.3	3.0	4.1	3.0	3.4	3.0	3.5	4.1	2.3	3.1
溶存酸素	mg/l	10.8	9.7	10.4	9.2	9.0	8.9	8.3	8.8	10.5	11.6	11.7	11.9	11.9	8.3	10.1
酸素飽和百分率	%	110	106	124	113	123	116	106	100	100	99	96	101	124	96	108
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l	0.29	0.25	0.15	0.16	0.20	0.18	0.25	0.31	0.25	0.31	0.35	0.37	0.37	0.15	0.26
全窒素(溶存態)	mg/l	0.24	0.09	0.09	0.07	0.13	0.14	0.16	0.25	0.18	0.23	0.27	0.31	0.31	0.07	0.18
リン酸イオン	mg/l	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01
全リン	mg/l	0.058	0.018	0.016	0.013	0.012	0.015	0.011	0.013	0.012	0.011	0.019	0.012	0.058	0.011	0.018
全リン(溶存態)	mg/l	0.006	0.001	0.011	0.006	0.007	0.008	0.008	0.006	< 0.001	0.005	0.005	0.007	0.011	< 0.001	0.006
溶性ケイ酸	mg/l	6.9	6.7	7.6	6.8	8.2	7.7	8.6	9.1	8.5	8.3	8.6	9.1	9.1	6.7	8.0
クロロフィルa	μg/l	4.9	11.1	22.1	34.0	8.1	6.1	12.0	11.9	16.6	10.5	7.0	6.8	34.0	4.9	12.6
生物総数	/ml	647	277	3,253	357	43	36	509	299	621.5	208	194	193.5	3,253	36	553.2

豊橋南部浄水場原水

		令和6年 4月8日	5月13日	6月10日	7月1日	8月13日	9月4日	10月1日	11月5日	12月9日	令和7年 1月14日	2月5日	3月3日	最高	最低	平均
天候前日		晴	曇のち雨	雨	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴			
天候当日		曇	雨	晴	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	雨			
気温	℃	19.3	16.5	24.5	25.6	32.3	29.1	28.4	19.1	9.8	7.5	3.6	9.4	32.3	3.6	18.8
水温	℃	13.0	15.9	18.5	20.2	23.5	24.0	23.8	19.9	12.6	8.7	7.8	8.0	24.0	7.8	16.3
一般細菌	個/ml	30	640	74	980	490	280	160	200	30	18	20	26	980	18	250
大腸菌(MPN)	/100ml	2.0	29	9.7	14	4.1	23	6.3	36	9.8	6.3	6.3	1.0	36	1.0	12
カドミウム及びその化合物	mg/l											< 0.0003				< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
六価クロム化合物	mg/l											< 0.002				< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l											< 0.004				< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l											< 0.001				< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.18	0.18	0.13	0.15	0.13	0.28	0.21	0.35	0.17	0.20	0.21	0.23	0.35	0.13	0.20
フッ素及びその化合物	mg/l											< 0.05				< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l											< 0.1				< 0.1
四塩化炭素	mg/l											< 0.0002				< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l											< 0.005				< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l											< 0.001				< 0.001
ジクロロメタン	mg/l											< 0.001				< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ベンゼン	mg/l											< 0.001				< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l											0.02				0.02
鉄及びその化合物	mg/l	0.04	0.10	0.07	0.12	0.05	0.11	0.05	0.13	0.04	0.04	0.04	0.05	0.13	0.04	0.07
溶存鉄	mg/l	0.01	0.03	0.02	0.02	0.01	0.03	0.02	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.01	0.02
銅及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l											3.6				3.6
マンガン及びその化合物	mg/l	0.006	0.012	0.010	0.011	0.006	0.008	0.005	0.007	0.003	0.003	0.003	0.004	0.012	0.003	0.006
溶存マンガン	mg/l	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	< 0.001	0.001	0.002	< 0.001	0.001
塩化物イオン	mg/l	3.5	3.6	3.3	2.6	2.6	2.4	2.8	1.9	3.4	3.5	3.2	3.2	3.6	1.9	3.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	18.4	18.6	17.8	14.5	14.8	15.4	17.8	14.1	18.2	16.4	15.9	19.1	19.1	14.1	16.8
蒸発残留物	mg/l	43	46	51	40	45	43	42	37	39	37	37	43	51	37	42
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000008	0.000002	0.000003	0.000002	0.000001	0.000001	0.000008	< 0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000030	0.000006	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000030	< 0.000001	0.000003
非イオン界面活性剤	mg/l											< 0.005				< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.3	1.1	1.0	1.4	1.5	1.4	1.3	1.6	1.4	1.4	1.5	1.6	1.6	1.0	1.4
pH値		7.4	7.3	7.2	7.0	6.9	7.2	7.3	7.2	7.6	7.4	7.3	7.5	7.6	6.9	7.3
臭気		藻臭	藻臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	藻臭	カビ臭	カビ臭	青草臭	藻臭	厨芥臭	厨芥臭			
臭気強度(TON)								5	2							
色度	度	4.3	4.5	2.9	5.2	4.7	5.0	3.9	6.7	4.1	4.3	3.4	3.5	6.7	2.9	4.4
濁度	度	1.2	2.5	1.7	4.7	1.3	2.7	1.3	4.6	1.3	1.0	1.3	1.4	4.7	1.0	2.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	5.6	4.5	4.1	4.9	6.3	5.6	3.5	6.6	5.0	5.6	5.9	5.1	6.6	3.5	5.2
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004
電気伝導度	mS/m	5.6	6.0	5.8	4.7	4.7	4.9	5.7	4.4	5.8	5.5	5.2	5.9	6.0	4.4	5.4
総アルカリ度	mg/l	16.0	17.0	16.5	14.5	16.0	16.0	20.5	15.5	19.0	17.0	16.0	18.5	20.5	14.5	16.9
アンモニア態窒素	mg/l	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	個/100ml	0	0	2	2	0	0	0	2	0	2	0	2	2	0	1
透明度	m															
溶存酸素	mg/l															
酸素飽和百分率	%															
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	/ml															

駒場池取水塔

		令和6年 4月9日	5月14日	6月11日	7月2日	8月14日	9月4日	10月2日	11月6日	12月10日	令和7年 1月15日	2月4日	3月4日	最高	最低	平均
天候前日		雨	雨	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨のち曇	雨			
天候当日		雨のち晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	雪	雨			
気温	℃	18.4	22.5	27.2	27.2	34.1	29.6	31.0	20.2	12.1	8.7	7.6	6.2	34.1	6.2	20.4
水温	℃	16.6	19.9	22.0	25.3	26.8	25.4	25.6	19.3	11.5	7.4	7.5	9.0	26.8	7.4	18.0
一般細菌	個/ml	61	81	28	120	140	250	61	100	21	18	20	24	250	18	77
大腸菌(MPN)	/100ml	58	11	1.0	21	2.0	5.2	1.0	22	6.3	8.6	5.2	2.0	58	1.0	12
カドミウム及びその化合物	mg/l				< 0.0003					< 0.0003				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005					< 0.00005				< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l				< 0.002					< 0.002				< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l				< 0.004					< 0.004				< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.19	0.10	0.12	0.14	0.17	0.38	0.20	0.27	0.23	0.23	0.24	0.22	0.38	0.10	0.21
フッ素及びその化合物	mg/l				< 0.05					< 0.05				< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l				< 0.1					< 0.1				< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002					< 0.0002				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l				0.09					0.05				0.09	0.05	0.07
鉄及びその化合物	mg/l	0.13	0.08	0.05	0.11	0.05	0.11	0.06	0.13	0.09	0.08	0.08	0.13	0.13	0.05	0.09
溶存鉄	mg/l															
銅及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l				3.3					4.4				4.4	3.3	3.8
マンガン及びその化合物	mg/l	0.013	0.008	0.007	0.010	0.007	0.008	0.006	0.010	0.008	0.007	0.007	0.012	0.013	0.006	0.009
溶存マンガン	mg/l															
塩化物イオン	mg/l	3.6	3.1	2.9	2.4	1.9	2.2	2.7	2.7	3.9	3.8	3.5	3.5	3.9	1.9	3.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	18.7	16.7	16.3	14.5	12.9	13.9	17.8	17.0	19.7	17.2	15.6	15.2	19.7	12.9	16.3
蒸発残留物	mg/l				47					45				47	45	46
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02					< 0.02				< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000005	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000005	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005					< 0.0005				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.4	1.5	1.1	1.8	2.0	1.9	1.3	0.6	1.3	1.5	1.4	1.5	2.0	0.6	1.4
pH値		7.5	7.7	8.0	7.5	7.6	7.4	7.6	7.3	7.5	7.6	7.4	7.6	8.0	7.3	7.6
臭気		生ぐさ臭	生ぐさ臭	生ぐさ臭	藻臭	厨芥臭	藻臭	生ぐさ臭	生ぐさ臭	生ぐさ臭	生ぐさ臭	生ぐさ臭	生ぐさ臭			
臭気強度(TON)		50	20	2				2	2	2	5	2	10			
色度	度	4.8	4.8	3.1	6.6	7.0	8.1	4.1	4.8	4.3	4.6	3.8	4.4	8.1	3.1	5.0
濁度	度	4.4	2.3	1.4	2.9	1.4	4.4	1.4	3.4	1.9	1.5	1.5	2.2	4.4	1.4	2.4
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
電気伝導度	mS/m	5.7	6.9	5.4	7.4	4.1	4.5	5.7	5.5	6.4	5.8	5.3	5.5	7.4	4.1	5.7
総アルカリ度	mg/l	15.5	16.0	16.0	15.5	14.0	14.5	19.5	19.5	19.5	17.5	15.5	15.5	19.5	14.0	16.5
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	個/100ml															
透明度	m	1.7	2.7	3.5	2.0	3.6	1.4	3.0	1.5	3.0	2.6	3.2	2.2	3.6	1.4	2.5
溶存酸素	mg/l	10.2	9.3	9.5	9.4	8.4	9.1	8.2	8.5	10.6	11.0	11.8	11.8	11.8	8.2	9.8
酸素飽和百分率	%	106	101	111	111	112	112	104	95	99	98	99	102	112	95	104
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l	0.37	0.34	0.22	0.24	0.32	0.54	0.37	0.44	0.39	0.33	0.36	0.35	0.54	0.22	0.36
全窒素(溶存態)	mg/l	0.26	0.28	0.21	0.17	0.26	0.54	0.30	0.36	0.27	0.29	0.31	0.31	0.54	0.17	0.30
リン酸イオン	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
全リン	mg/l	0.10	0.006	0.007	0.010	0.008	0.017	0.009	0.013	0.009	0.006	0.009	0.009	0.10	0.006	0.017
全リン(溶存態)	mg/l	0.007	< 0.001	0.007	0.005	0.003	0.008	0.006	0.005	< 0.001	0.003	0.003	0.005	0.008	< 0.001	0.004
溶性ケイ酸	mg/l	10.8	9.4	13.0	10.5	9.0	10.4	11.8	11.4	11.9	10.1	10.0	10.0	13.0	9.0	10.7
クロロフィルa	μg/l	7.3	6.8	4.6	7.3	3.8	5.9	2.4	3.5	4.5	3.8	3.3	3.3	7.3	2.4	4.7
生物総数	/ml	844	180	57	194	330.5	56	13.5	37.5	84	54	95.5	80	844	13.5	168.8

豊川浄水場原水

		令和6年 4月9日	5月14日	6月11日	7月2日	8月14日	9月4日	10月2日	11月6日	12月10日	令和7年 1月15日	2月4日	3月4日	最高	最低	平均
天候前日		雨	雨	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨のち曇	雨			
天候当日		雨のち晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	雪	雨			
気温	℃	17.2	24.0	29.8	28.6	37.3	32.1	31.8	21.2	11.9	8.9	8.2	4.9	37.3	4.9	21.3
水温	℃	14.7	18.4	20.8	21.3	24.0	23.6	24.0	19.9	11.5	7.9	8.4	9.3	24.0	7.9	17.0
一般細菌	個/ml	26	130	59	64	150	120	180	78	22	14	14	22	180	14	73
大腸菌(MPN)	/100ml	1.0	7.5	2.0	6.3	1.0	5.2	2.0	16	3.1	4.1	1.0	4.1	16	1.0	4.4
カドミウム及びその化合物	mg/l											< 0.0003				< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
六価クロム化合物	mg/l											< 0.002				< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l											< 0.004				< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l											< 0.001				< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.20	0.14	0.16	0.19	0.20	0.37	0.25	0.31	0.24	0.23	0.25	0.23	0.37	0.14	0.23
フッ素及びその化合物	mg/l											< 0.05				< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l											< 0.1				< 0.1
四塩化炭素	mg/l											< 0.0002				< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l											< 0.005				< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l											< 0.001				< 0.001
ジクロロメタン	mg/l											< 0.001				< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ベンゼン	mg/l											< 0.001				< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l											0.05				0.05
鉄及びその化合物	mg/l	0.08	0.12	0.07	0.09	0.10	0.14	0.07	0.14	0.09	0.08	0.08	0.13	0.14	0.07	0.10
溶存鉄	mg/l	0.02	0.03	0.02	0.02	0.05	0.06	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.06	0.06	0.02	0.04
銅及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l											3.8				3.8
マンガン及びその化合物	mg/l	0.011	0.012	0.009	0.010	0.017	0.015	0.009	0.011	0.007	0.006	0.006	0.009	0.017	0.006	0.010
溶存マンガン	mg/l	0.002	0.002	0.002	0.003	0.007	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003	0.007	0.001	0.003
塩化物イオン	mg/l	3.5	3.1	2.8	2.4	1.9	2.2	2.7	2.6	3.9	3.8	3.5	3.4	3.9	1.9	3.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	18.4	17.0	16.4	14.2	12.8	14.5	17.7	16.6	19.4	17.2	15.7	15.2	19.4	12.8	16.3
蒸発残留物	mg/l	46	53	46	39	44	44	45	42	47	38	36	40	53	36	43
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000005	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000005	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l											< 0.005				< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.1	1.3	0.9	1.4	1.9	1.5	1.2	1.2	1.2	1.4	1.4	1.4	1.9	0.9	1.3
pH値		7.4	7.2	7.4	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.1	7.3
臭気		生ぐさ臭	生ぐさ臭	藻臭	厨芥臭	厨芥臭	藻臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	生ぐさ臭	生ぐさ臭	生ぐさ臭			
臭気強度(TON)		1	2								2	2	1			
色度	度	4.2	5.0	3.7	6.1	7.0	7.4	4.9	5.5	4.6	4.5	3.9	4.8	7.4	3.7	5.1
濁度	度	2.1	3.0	1.8	2.6	1.0	5.5	1.4	3.2	1.8	1.6	1.7	2.5	5.5	1.0	2.4
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	4.9	5.4	4.2	6.5	6.8	5.4	4.0	5.6	4.4	5.2	6.0	5.0	6.8	4.0	5.3
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004
電気伝導度	mS/m	5.6	5.6	5.4	4.6	4.1	4.8	5.7	5.3	6.5	6.6	5.2	5.4	6.6	4.1	5.4
総アルカリ度	mg/l	15.5	16.0	16.0	14.5	13.0	14.5	20.0	18.0	19.5	17.5	15.5	16.0	20.0	13.0	16.3
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	個/100ml	1	0	0	1	1	3	1	3	0	0	1	0	3	0	1
透明度	m															
溶存酸素	mg/l															
酸素飽和百分率	%															
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	/ml															

蒲郡浄水場原水

		令和6年 4月9日	5月14日	6月11日	7月2日	8月14日	9月4日	10月2日	11月6日	12月10日	令和7年 1月15日	2月4日	3月4日	最高	最低	平均
天候前日		雨	雨	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨のち曇	雨			
天候当日		雨のち晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	雪	雨			
気温	℃	18.5	22.0	26.5	27.3	35.5	29.9	30.6	22.2	13.7	10.1	9.0	5.6	35.5	5.6	20.9
水温	℃	14.8	18.8	21.3	21.2	25.1	24.1	23.8	20.0	12.7	9.1	9.4	9.9	25.1	9.1	17.5
一般細菌	個/ml											12				12
大腸菌(MPN)	/100ml											<1				<1
カドミウム及びその化合物	mg/l											< 0.0003				< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
六価クロム化合物	mg/l											< 0.002				< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l											< 0.004				< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l											< 0.001				< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l											0.43				0.43
フッ素及びその化合物	mg/l											< 0.05				< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l											< 0.1				< 0.1
四塩化炭素	mg/l											< 0.0002				< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l											< 0.005				< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l											< 0.001				< 0.001
ジクロロメタン	mg/l											< 0.001				< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ベンゼン	mg/l											< 0.001				< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l											0.03				0.03
鉄及びその化合物	mg/l	0.08	0.11	0.10	0.10	0.12	0.17	0.12	0.12	0.07	0.07	0.06	0.08	0.17	0.06	0.10
溶存鉄	mg/l	0.02	0.03	0.02	0.03	0.06	0.05	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.06	0.02	0.04
銅及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l											4.4				4.4
マンガン及びその化合物	mg/l	0.011	0.019	0.018	0.018	0.019	0.028	0.020	0.014	0.006	0.008	0.007	0.009	0.028	0.006	0.015
溶存マンガン	mg/l	0.002	0.002	0.002	0.002	0.008	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.008	0.001	0.002
塩化物イオン	mg/l	4.1	3.6	3.6	3.3	2.4	2.6	3.1	3.3	4.1	4.2	4.3	3.7	4.3	2.4	3.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	23.1	21.3	19.6	20.8	16.3	18.2	21.3	21.4	21.8	20.4	19.7	17.6	23.1	16.3	20.1
蒸発残留物	mg/l	54	54	55	54	48	52	54	50	52	46	41	45	55	41	50
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l											< 0.000001				< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l											< 0.000001				< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l											< 0.005				< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l											1.3				1.3
pH値		7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.2	7.3
臭気												厨芥臭				
臭気強度(TON)																
色度	度											3.4				3.4
濁度	度	1.4	2.5	2.3	2.3	2.3	5.4	2.5	1.9	0.7	1.0	0.8	1.0	5.4	0.7	2.0
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
電気伝導度	mS/m	7.0	7.0	6.6	6.7	5.3	5.9	6.7	6.8	7.4	6.7	6.5	6.2	7.4	5.3	6.6
総アルカリ度	mg/l	17.5	19.0	17.5	17.5	16.5	16.0	21.5	21.0	21.5	19.5	18.0	17.0	21.5	16.0	18.5
アンモニア態窒素	mg/l											< 0.01				< 0.01
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	個/100ml															
透明度	m															
溶存酸素	mg/l															
酸素飽和百分率	%															
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	/ml															

牟呂松原頭首工

		令和6年 4月9日	5月14日	6月11日	7月2日	8月14日	9月4日	10月2日	11月6日	12月10日	令和7年 1月15日	2月4日	3月4日	最高	最低	平均
天候前日		雨	雨	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨のち曇	雨			
天候当日		雨のち晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	雪	雨			
気温	℃	18.3	22.5	28.0	29.9	34.2	28.4	30.4	22.1	12.3	8.9	5.6	8.2	34.2	5.6	20.7
水温	℃	14.9	16.1	21.1	20.5	28.2	21.7	22.9	16.9	7.3	5.0	5.8	9.1	28.2	5.0	15.8
一般細菌	個/ml	1000	280	630	1000	620	1000	850	380	140	68	100	960	1000	68	590
大腸菌(MPN)	/100ml	2000	150	52	490	18	93	150	130	58	28	26	340	2000	18	300
カドミウム及びその化合物	mg/l															
水銀及びその化合物	mg/l															
セレン及びその化合物	mg/l															
鉛及びその化合物	mg/l															
ヒ素及びその化合物	mg/l															
六価クロム化合物	mg/l															
亜硝酸態窒素	mg/l															
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l															
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.16	0.30	0.41	0.26	0.39	0.60	0.41	0.49	0.42	0.42	0.37	0.39	0.60	0.16	0.38
フッ素及びその化合物	mg/l															
ホウ素及びその化合物	mg/l															
四塩化炭素	mg/l															
1,4-ジオキサン	mg/l															
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l															
ジクロロメタン	mg/l															
テトラクロロエチレン	mg/l															
トリクロロエチレン	mg/l															
ベンゼン	mg/l															
亜鉛及びその化合物	mg/l															
アルミニウム及びその化合物	mg/l															
鉄及びその化合物	mg/l	2.5	0.15	0.07	0.50	0.05	0.18	0.09	0.09	0.03	0.02	0.03	0.11	2.5	0.02	0.32
溶存鉄	mg/l															
銅及びその化合物	mg/l															
ナトリウム及びその化合物	mg/l															
マンガン及びその化合物	mg/l	0.078	0.007	0.005	0.021	0.012	0.008	0.009	0.005	0.004	0.003	0.004	0.008	0.078	0.003	0.014
溶存マンガン	mg/l															
塩化物イオン	mg/l	1.5	2.1	2.8	1.6	2.6	2.3	2.5	2.2	2.7	3.2	3.3	5.2	5.2	1.5	2.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	10.8	15.9	25.2	14.0	25.6	20.1	25.4	20.4	24.5	25.6	26.7	26.0	26.7	10.8	21.7
蒸発残留物	mg/l															
陰イオン界面活性剤	mg/l															
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000003	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000003	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000003	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000003	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l															
フェノール類	mg/l															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	4.6	1.1	0.9	2.5	1.1	0.8	0.9	1.1	0.5	0.6	0.6	1.3	4.6	0.5	1.3
pH値		7.4	7.5	7.6	7.3	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.3	7.5
臭気		木材臭	藻臭	藻臭	藻臭	厨芥臭	厨芥臭	藻臭	厨芥臭	藻臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	12	5.2	3.1	12	4.0	3.3	3.5	2.6	1.8	1.8	1.5	3.9	12	1.5	4.6
濁度	度	53	2.6	1.2	7.4	1.5	3.9	1.4	1.4	0.6	0.5	0.7	2.3	53	0.5	6.4
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
電気伝導度	mS/m	3.2	4.9	7.3	4.3	7.8	6.2	7.4	6.2	7.4	7.8	8.0	8.8	8.8	3.2	6.6
総アルカリ度	mg/l	9.5	15.0	24.0	14.0	26.5	20.5	27.0	21.5	26.0	28.5	28.0	27.0	28.5	9.5	22.3
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.04	0.04	< 0.01	< 0.01
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	個/100ml															
透明度	m															
溶存酸素	mg/l	10.7	9.4	8.9	9.4	7.6	8.6	8.3	9.5	11.6	12.0	12.2	11.0	12.2	7.6	9.9
酸素飽和百分率	%	107	98	101	106	99	99	98	99	98	97	98	96	107	96	100
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	/ml															

森岡取水場

		令和6年 4月8日	5月13日	6月10日	7月1日	8月13日	9月4日	10月1日	11月5日	12月9日	令和7年 1月14日	2月5日	3月3日	最高	最低	平均
天候前日		晴	曇のち雨	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴			
天候当日		曇	雨	雨	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	雨			
気温	℃	21.3	16.0	26.0	27.8	36.2	32.7	33.5	20.9	10.8	9.7	7.5	9.7	36.2	7.5	21.0
水温	℃	17.0	17.5	21.0	20.9	29.5	23.6	25.5	17.2	9.5	5.5	6.4	9.7	29.5	5.5	16.9
一般細菌	個/ml	190	3500	770	850	1300	1100	540	620	62	36	37	47	3500	36	750
大腸菌(MPN)	/100ml	29	2000	74	260	7.4	98	68	240	9.7	11	4.1	6.2	2000	4.1	230
カドミウム及びその化合物	mg/l				< 0.0003					< 0.0003				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005					< 0.00005				< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l				< 0.002					< 0.002				< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l				< 0.004					< 0.004				< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.31	0.35	0.36	0.36	0.38	0.57	0.39	0.45	0.40	0.40	0.36	0.34	0.57	0.31	0.39
フッ素及びその化合物	mg/l				< 0.05					0.16				0.16	< 0.05	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l				< 0.1					< 0.1				< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002					< 0.0002				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l				0.09					0.04				0.09	0.04	0.06
鉄及びその化合物	mg/l	0.07	1.4	0.07	0.11	0.07	0.21	0.15	0.18	0.04	0.03	0.05	0.05	1.4	0.03	0.20
溶存鉄	mg/l															
銅及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l				3.3					4.4				4.4	3.3	3.8
マンガン及びその化合物	mg/l	0.006	0.041	0.005	0.006	0.011	0.010	0.008	0.008	0.004	0.003	0.004	0.006	0.041	0.003	0.009
溶存マンガン	mg/l															
塩化物イオン	mg/l	2.7	2.3	2.7	2.3	2.5	2.3	2.5	2.2	2.8	3.2	3.9	3.5	3.9	2.2	2.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	22.4	26.7	23.9	18.9	24.2	20.5	23.8	19.0	25.0	25.6	26.5	25.5	26.7	18.9	23.5
蒸発残留物	mg/l				48					51				51	48	50
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02					< 0.02				< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005					< 0.0005				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.7	2.9	0.9	0.9	1.4	1.0	1.3	0.8	0.6	0.6	0.8	1.0	2.9	0.6	1.1
pH値		7.6	7.5	8.6	7.6	8.5	7.9	8.0	8.0	7.6	7.7	7.8	7.6	8.6	7.5	7.9
臭気		木材臭	藻臭	厨芥臭	藻臭	厨芥臭	藻臭	藻臭	藻臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	2.7	15	3.5	3.8	6.3	4.2	5.6	3.8	2.1	2.0	1.7	2.6	15	1.7	4.4
濁度	度	1.3	17	1.4	1.8	1.6	6.0	2.6	3.2	0.9	0.7	1.1	1.2	17	0.7	3.2
アンチモン及びその化合物	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/l				< 0.0001		< 0.0001							< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ニッケル及びその化合物	mg/l				< 0.001		0.001							0.001	< 0.001	< 0.001
1,2-ジクロロエタン	mg/l				< 0.0004		< 0.0004							< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
トルエン	mg/l				< 0.02		< 0.02							< 0.02	< 0.02	< 0.02
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l				< 0.008		< 0.008							< 0.008	< 0.008	< 0.008
農薬類					0.00		0.00							0.00	0.00	0.00
遊離炭酸	mg/l				0.5		< 0.5							0.5	< 0.5	< 0.5
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l				< 0.002		< 0.002							< 0.002	< 0.002	< 0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l				5.0		4.3							5.0	4.3	4.6
腐食性(ランゲリア指数)					-1.9		-1.4							-1.4	-1.9	-1.6
1,1-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.001		< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l		< 0.000004			< 0.000004			< 0.000004			< 0.000004		< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004
電気伝導度	mS/m	6.5	7.1	7.0	5.7	7.4	6.2	7.2	5.8	7.3	7.7	8.3	8.0	8.3	5.7	7.0
総アルカリ度	mg/l	20.5	23.5	23.0	18.5	25.5	21.5	25.0	20.0	27.0	27.5	27.5	27.5	27.5	18.5	23.9
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	0.03	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	0.03	< 0.01	< 0.01
紫外線(UV)吸光度					0.021					0.014				0.021	0.014	0.018
嫌気性芽胞菌	個/100ml															
透明度	m															
溶存酸素	mg/l	10.3	8.6	10.0	9.3	8.6	9.2	8.9	10.2	12.1	13.0	12.1	10.9	13.0	8.6	10.3
酸素飽和百分率	%	106	91	116	108	116	111	110	106	106	106	100	96	116	91	106
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	/ml															

三ツ口池取水塔

		令和6年 4月8日	5月13日	6月10日	7月1日	8月13日	9月4日	10月1日	11月5日	12月9日	令和7年 1月14日	2月5日	3月3日	最高	最低	平均
天候前日		晴	曇のち雨	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴			
天候当日		曇	雨	雨	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	雨			
気温	℃	20.5	15.8	24.7	24.5	35.2	29.6	29.7	20.8	9.9	8.5	3.4	9.9	35.2	3.4	19.4
水温	℃	17.8	19.0	23.7	23.5	31.7	28.2	28.3	19.7	10.3	5.8	5.8	10.5	31.7	5.8	18.7
一般細菌	個/ml	46	180	400	350	1200	260	2300	160	61	32	28	39	2300	28	420
大腸菌(MPN)	/100ml	2.0	16	1.0	78	1.0	3.1	<1	6.3	4.1	<1	<1	<1	78	<1	9.3
カドミウム及びその化合物	mg/l				< 0.0003					< 0.0003				< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005					< 0.00005				< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l				< 0.002					< 0.002				< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l				< 0.004					0.005				0.005	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.57	0.39	0.18	0.35	0.10	0.67	0.12	0.52	0.44	0.32	0.25	0.21	0.67	0.10	0.34
フッ素及びその化合物	mg/l				< 0.05					0.08				0.08	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l				< 0.1					< 0.1				< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l				< 0.0002					< 0.0002				< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l				< 0.001					< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l				0.07					0.09				0.09	0.07	0.08
鉄及びその化合物	mg/l	0.05	0.10	0.06	0.09	0.11	0.06	0.07	0.12	0.19	0.11	0.13	0.13	0.19	0.05	0.10
溶存鉄	mg/l															
銅及びその化合物	mg/l				< 0.01					< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l				3.6					5.0				5.0	3.6	4.3
マンガン及びその化合物	mg/l	0.009	0.021	0.014	0.013	0.028	0.015	0.015	0.031	0.053	0.025	0.018	0.022	0.053	0.009	0.022
溶存マンガン	mg/l															
塩化物イオン	mg/l	5.2	4.9	3.6	3.5	2.3	4.9	3.5	4.9	5.7	5.8	5.9	5.3	5.9	2.3	4.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	22.6	23.5	19.6	18.5	15.5	20.7	21.0	21.7	24.4	27.8	28.9	26.5	28.9	15.5	22.6
蒸発残留物	mg/l				46					56				56	46	51
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02					< 0.02				< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000004	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000004	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l				< 0.005					< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005					< 0.0005				< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.3	1.4	1.2	1.8	2.1	1.1	1.7	1.2	1.4	1.7	2.0	1.8	2.1	1.1	1.6
pH値		7.5	7.4	8.0	7.4	8.8	7.7	8.8	7.4	7.3	7.7	7.5	7.7	8.8	7.3	7.8
臭気		生ぐさ臭	藻臭	厨芥臭	藻臭	厨芥臭	厨芥臭	藻臭	生ぐさ臭	生ぐさ臭	生ぐさ臭	生ぐさ臭	厨芥臭			
臭気強度(TON)		2							5	2	50	20				
色度	度	3.8	5.4	3.3	6.6	8.0	4.2	5.0	4.3	3.0	3.9	3.7	4.2	8.0	3.0	4.6
濁度	度	1.9	1.6	3.5	4.2	1.7	2.0	1.5	3.2	5.8	3.8	2.4	1.2	5.8	1.2	2.7
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
電気伝導度	mS/m	6.8	7.2	6.2	5.7	4.9	6.6	6.6	7.1	7.7	8.4	9.3	8.3	9.3	4.9	7.1
総アルカリ度	mg/l	16.5	20.5	19.5	17.0	19.5	20.5	24.0	22.0	25.0	27.5	32.0	26.5	32.0	16.5	22.5
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	0.01	0.01	0.04	0.04	< 0.01	< 0.01
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	個/100ml															
透明度	m	3.0	> 2.0	2.0	1.7	2.0	2.3	2.5	2.0	1.6	2.0	1.5	3.0	3.0	1.5	2.1
溶存酸素	mg/l	10.0	8.7	9.2	8.9	8.8	8.7	8.8	9.0	10.8	12.2	12.0	10.9	12.2	8.7	9.8
酸素飽和百分率	%	107	95	113	108	124	114	112	98	97	101	97	99	124	95	105
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l	0.73	0.61	0.35	0.52	0.30	0.76	0.34	0.70	0.75	0.55	0.51	0.41	0.76	0.30	0.54
全窒素(溶存態)	mg/l	0.68	0.51	0.28	0.46	0.25	0.75	0.28	0.64	0.53	0.46	0.44	0.40	0.75	0.25	0.47
リン酸イオン	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01
全リン	mg/l	0.098	0.012	0.008	0.013	0.013	0.016	0.011	0.014	0.023	0.017	0.008	0.009	0.098	0.008	0.020
全リン(溶存態)	mg/l	0.007	0.007	0.008	0.009	0.009	0.007	0.008	0.008	0.001	0.007	0.006	0.008	0.009	0.001	0.007
溶性ケイ酸	mg/l	10.5	10.0	13.0	10.2	9.3	12.1	9.9	12.2	12.2	11.1	10.2	8.6	13.0	8.6	10.8
クロロフィルa	μg/l	4.2	5.1	6.2	11.1	3.3	5.6	2.8	5.3	13.9	16.9	7.2	2.7	16.9	2.7	7.0
生物総数	/ml	524	421	72	164	197	213.5	100	422	1,344	1,776	663	639	1,776	72	544.6

豊橋浄水場原水

		令和6年 4月8日	5月13日	6月10日	7月1日	8月13日	9月4日	10月1日	11月5日	12月9日	令和7年 1月14日	2月5日	3月3日	最高	最低	平均
天候前日		晴	曇のち雨	雨	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴			
天候当日		曇	雨	晴	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	雨			
気温	℃	20.4	16.4	24.0	26.7	36.0	31.2	30.5	19.9	10.0	10.2	5.6	9.3	36.0	5.6	20.0
水温	℃	16.0	17.6	20.3	21.1	29.1	23.2	23.4	17.8	9.4	5.5	5.4	10.0	29.1	5.4	16.6
一般細菌	個/ml	90	2000	410	360	740	660	550	460	65	38	40	35	2000	35	450
大腸菌(MPN)	/100ml	14	370	55	230	4.1	130	110	150	14	13	2.0	2.0	370	2.0	91
カドミウム及びその化合物	mg/l											< 0.0003				< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l											< 0.001				< 0.001
六価クロム化合物	mg/l											< 0.002				< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l											< 0.004				< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l											< 0.001				< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.33	0.46	0.37	0.36	0.39	0.59	0.39	0.48	0.40	0.42	0.36	0.36	0.59	0.33	0.41
フッ素及びその化合物	mg/l											< 0.05				< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l											< 0.1				< 0.1
四塩化炭素	mg/l											< 0.0002				< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l											< 0.005				< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l											< 0.001				< 0.001
ジクロロメタン	mg/l											< 0.001				< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l											< 0.001				< 0.001
ベンゼン	mg/l											< 0.001				< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l											0.04				0.04
鉄及びその化合物	mg/l	0.07	0.28	0.07	0.12	0.08	0.23	0.20	0.23	0.05	0.03	0.06	0.09	0.28	0.03	0.13
溶存鉄	mg/l	0.02	0.10	0.02	0.02	0.02	0.04	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.10	0.01	0.03
銅及びその化合物	mg/l											< 0.01				< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l											5.2				5.2
マンガン及びその化合物	mg/l	0.007	0.012	0.005	0.009	0.010	0.010	0.011	0.009	0.004	0.003	0.004	0.008	0.012	0.003	0.008
溶存マンガン	mg/l	0.003	0.006	0.003	0.005	0.003	0.005	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.005	0.006	0.002	0.004
塩化物イオン	mg/l	2.7	2.7	2.8	2.3	2.5	2.3	2.5	2.1	3.0	3.3	4.2	3.8	4.2	2.1	2.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	22.8	24.7	24.0	18.7	24.0	20.6	24.1	19.1	25.1	26.2	27.0	27.4	27.4	18.7	23.6
蒸発残留物	mg/l	50	61	56	43	64	55	56	49	50	50	54	56	64	43	54
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l											< 0.005				< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.7	1.4	0.8	0.9	1.4	1.0	1.2	0.9	0.6	0.6	0.7	0.9	1.4	0.6	0.9
pH値		7.5	7.4	7.6	7.4	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.3	7.5	7.6	7.6	7.3	7.5
臭気		藻臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	藻臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	藻臭	厨芥臭			
臭気強度(TON)																
色度	度	2.7	9.4	3.1	3.7	5.2	4.2	4.7	3.9	2.2	2.0	1.7	2.2	9.4	1.7	3.8
濁度	度	1.5	4.7	1.3	1.8	1.6	7.1	3.5	4.6	0.8	0.6	1.1	1.2	7.1	0.6	2.5
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
農薬類																
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	4.0	6.3	3.6	4.4	5.8	5.8	3.9	4.9	1.6	2.7	3.6	3.4	6.3	1.6	4.2
腐食性(ランゲリア指数)																
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004
電気伝導度	mS/m	6.5	7.1	7.2	5.6	7.4	6.2	7.1	5.8	7.4	7.7	8.3	8.3	8.3	5.6	7.0
総アルカリ度	mg/l	20.5	22.5	23.5	18.5	26.0	21.0	26.0	20.5	26.5	27.0	28.0	28.5	28.5	18.5	24.0
アンモニア態窒素	mg/l	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	0.02	< 0.01	< 0.01
紫外線(UV)吸光度																
嫌気性芽胞菌	個/100ml	0	12	2	4	2	9	4	14	1	0	3	2	14	0	4
透明度	m															
溶存酸素	mg/l															
酸素飽和百分率	%															
BOD	mg/l															
全窒素	mg/l															
全窒素(溶存態)	mg/l															
リン酸イオン	mg/l															
全リン	mg/l															
全リン(溶存態)	mg/l															
溶性ケイ酸	mg/l															
クロロフィルa	μg/l															
生物総数	/ml															

2 浄水毎月検査

(1)浄水採水地点及び給水経路 44

(2)愛知用水水道事務所

上野浄水場浄水	45	東浦第２供給点	55	常滑第２供給点	65
大府第２供給点	46	阿久比第１供給点	56	常滑第３供給点	66
大府第３供給点	47	常滑第１供給点	57	武豊第２供給点	67
東海第２供給点	48	半田第１供給点	58	美浜第１供給点	68
刈谷第１供給点	49	半田第３供給点	59	美浜第２供給点	69
豊明第１供給点	50	阿久比第３供給点	60	南知多第１供給点	70
東海第４供給点	51	東浦第１供給点	61	南知多第２供給点	71
知多浄水場浄水	52	東海第３供給点	62	南知多第３供給点	72
阿久比第２供給点	53	武豊第１供給点	63		
知多第１供給点	54	半田第２供給点	64		

(3)愛知用水水道事務所尾張旭出張所

高蔵寺浄水場浄水	73	旭第２供給点	78	三ヶ峯供給点	83
高蔵寺高区供給点	74	穴田供給点	79	瀬戸山口供給点	84
高蔵寺中区供給点	75	尾張東部浄水場浄水	80	瀬戸菱野供給点	85
高蔵寺低区供給点	76	東郷第２供給点	81		
旭低区供給点	77	三好ヶ丘供給点	82		

(4)尾張水道事務所

犬山浄水場浄水	86	西春供給点	95	神守供給点	104
犬山供給点	87	春日供給点	96	蟹江供給点	105
尾北供給点	88	尾張西部浄水場浄水	97	佐織供給点	106
江南供給点	89	尾西供給点	98	津島供給点	107
小牧供給点	90	木曽川供給点	99	八開供給点	108
小牧第２供給点	91	祖父江供給点	100	立田供給点	109
春日井(桃山)供給点	92	稲沢供給点	101	佐屋供給点	110
岩倉供給点	93	美和供給点	102	弥富供給点	111
一宮(尾張)供給点	94	七宝供給点	103		

(5)西三河水道事務所

豊田浄水場浄水	112	豊田第３供給点	121	刈谷第３供給点	130
藤岡供給点	113	安城第２供給点	122	幸田浄水場浄水	131
豊田第１供給点	114	知立第２供給点	123	岡崎第２供給点	132
豊田第２供給点	115	刈谷第３－２供給点	124	幸田第１供給点	133
三好供給点	116	岡山供給点	125	幸田第２供給点	134
岡崎第１供給点	117	笹曽根供給点	126	幸田第３供給点	135
安城第１供給点	118	高浜第１供給点	127	上羽角供給点	136
知立供給点	119	高浜第２供給点	128	八ツ面供給点	137
碧南第２供給点	120	刈谷第２供給点	129	碧南第１供給点	138

(6)東三河水道事務所

豊橋浄水場浄水	139	音羽供給点	146	豊橋第３供給点	153
権現調整池	140	小坂井供給点	147	豊橋第４供給点	154
一宮(三河)供給点	141	御津供給点	148	田原供給点	155
新城第１供給点	142	蒲郡第３供給点	149	赤羽根供給点	156
新城第２供給点	143	蒲郡高区供給点	150	渥美供給点	157
豊橋第１供給点	144	蒲郡低区供給点	151		
豊川浄水場浄水	145	豊橋南部浄水場浄水	152		

(1)浄水採水地点及び給水経路

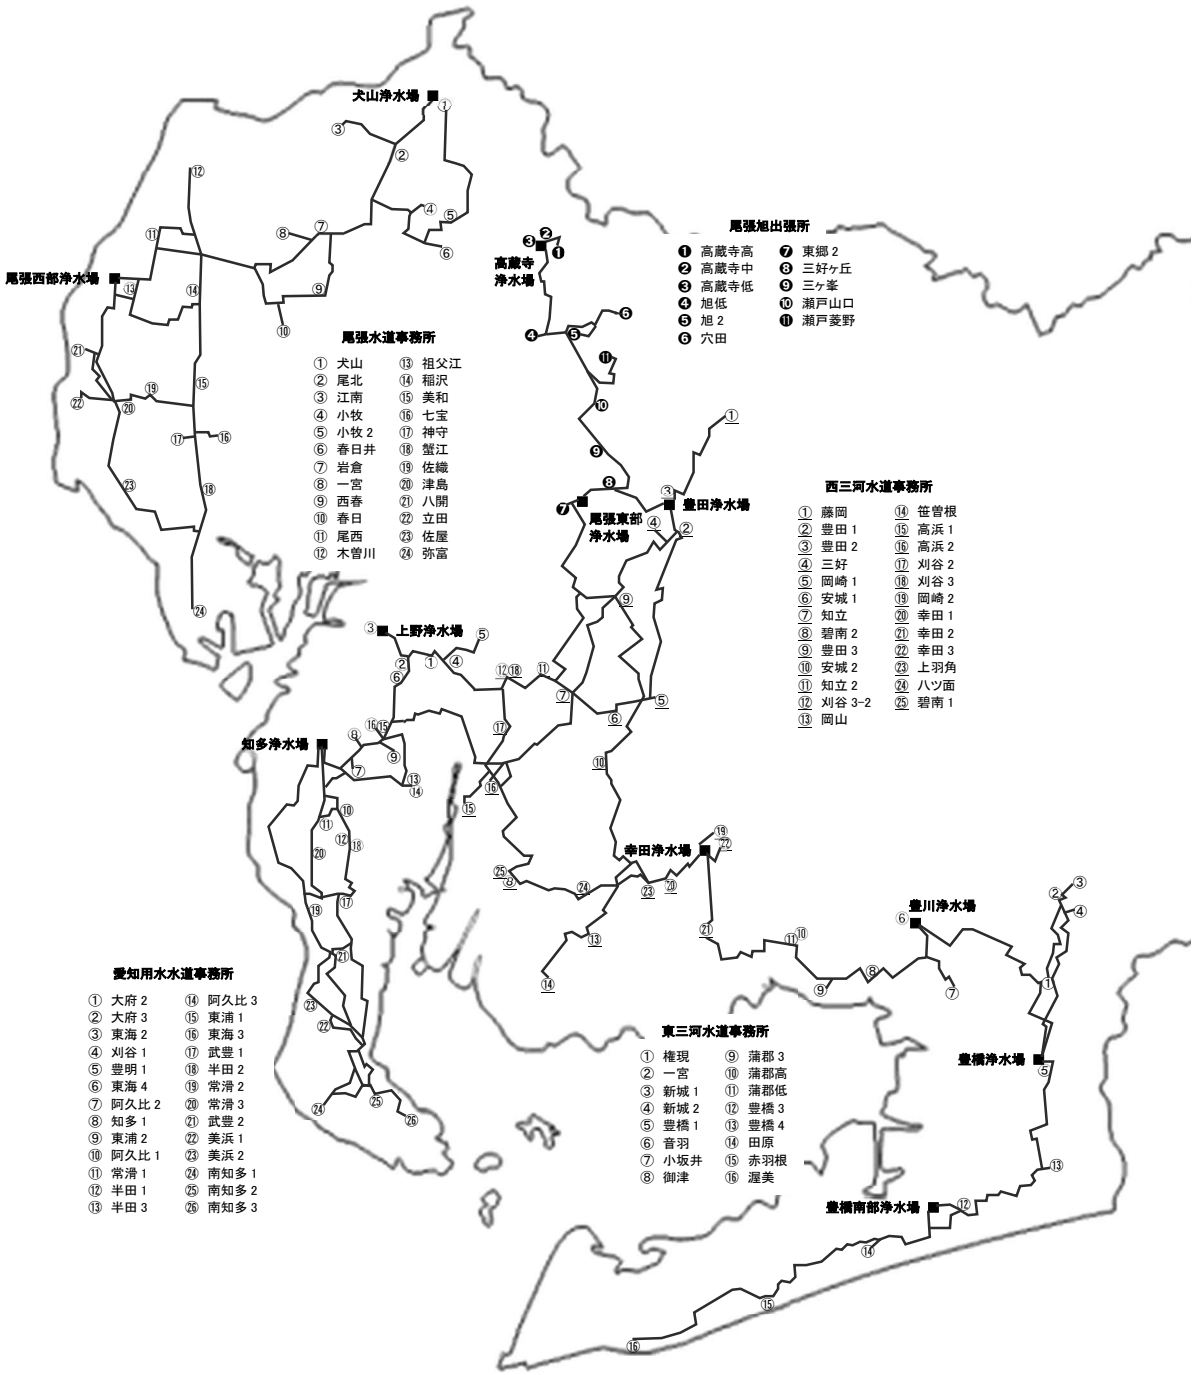

(2)愛知用水水道事務所

上野浄水場浄水

		令和6年 4月15日	5月7日	6月3日	7月9日	8月5日	9月9日	10月7日	11月11日	12月2日	令和7年 1月7日	2月3日	3月3日	最高	最低	平均
水温	℃	14.5	17.6	19.0	22.7	26.4	24.7	23.9	17.3	12.5	7.3	7.6	7.5	26.4	7.3	16.8
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.18	0.11	0.19	0.18	0.13	0.20	0.20	0.21	0.19	0.17	0.17	0.22	0.22	0.11	0.18
フッ素及びその化合物	mg/l	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.07	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.07	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.04	0.04	0.06	0.08	0.08	0.16	0.12	0.08	0.06	0.03	0.03	0.03	0.16	0.03	0.07
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.006	0.002	0.008	0.011	0.006	0.004	0.003	0.007	0.004	0.002	0.002	0.002	0.011	0.002	0.005
ジクロロ酢酸	mg/l	0.006	< 0.002	0.006	0.006	0.003	0.002	< 0.002	0.004	0.002	0.003	0.003	0.003	0.006	< 0.002	0.003
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.007	0.003	0.010	0.013	0.008	0.006	0.005	0.009	0.006	0.003	0.003	0.003	0.013	0.003	0.006
トリクロロ酢酸	mg/l	0.003	< 0.002	0.004	0.006	0.003	0.002	< 0.002	0.005	0.003	0.002	0.002	< 0.002	0.006	< 0.002	0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002
ブロモホルム	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.03	0.01	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	4.7	4.5	4.4	4.2	4.1	3.9	4.6	4.5	5.2	6.2	6.7	6.4	6.7	3.9	5.0
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.8	4.7	4.9	4.8	5.6	5.7	5.6	4.6	5.4	5.8	6.5	7.2	7.2	4.6	5.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	13.4	15.8	14.1	12.9	16.1	15.1	16.3	15.3	18.5	20.3	20.1	20.8	20.8	12.9	16.6
蒸発残留物	mg/l	37	39	37	37	43	43	44	41	47	50	50	54	54	37	44
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000003	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000003	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.7	0.5	0.5	0.7	0.3	0.5
pH値		7.4	7.4	7.2	7.2	7.0	7.1	7.2	7.4	7.4	7.4	7.6	7.3	7.6	7.0	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/l			< 0.0001		< 0.0001								< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ニッケル及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004		< 0.0004								< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
トルエン	mg/l			< 0.02		< 0.02								< 0.02	< 0.02	< 0.02
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l			< 0.008		< 0.008								< 0.008	< 0.008	< 0.008
ジクロロアセトニトリル	mg/l			0.001		< 0.001								0.001	< 0.001	< 0.001
抱水クロラール	mg/l			0.004		< 0.002			0.004			< 0.002		0.004	< 0.002	0.002
農薬類				0.00		0.00								0.00	0.00	0.00
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5
遊離炭酸	mg/l			0.5		< 0.5								0.5	< 0.5	< 0.5
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l			< 0.002		< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l			1.0		1.1								1.1	1.0	1.0
腐食性(ランゲリア指数)				-2.5		-2.5								-2.5	-2.5	-2.5
従属栄養細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004
総アルカリ度	mg/l	13.0	14.5	12.5	12.0	15.5	15.5	15.5	16.5	17.5	20.0	19.5	17.5	20.0	12.0	15.8

大府第2供給点

		令和6年 4月16日	5月8日	6月4日	7月10日	8月6日	9月11日	10月9日	11月12日	12月3日	令和7年 1月8日	2月4日	3月4日	最高	最低	平均
水温	℃	14.1	17.3	18.6	22.2	26.0	25.8	22.4	16.6	12.3	6.4	6.0	6.7	26.0	6.0	16.2
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l					< 0.00005										< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.11			0.13			0.21			0.17		0.21	0.11	0.16
フッ素及びその化合物	mg/l		0.08			0.08			0.07			0.09		0.09	0.07	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.04			0.08			0.08			0.03		0.08	0.03	0.06
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.002			0.006			0.008			0.003		0.008	0.002	0.005
ジクロロ酢酸	mg/l		< 0.002			0.003			0.003			0.003		0.003	< 0.002	0.002
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.004			0.008			0.010			0.004		0.010	0.004	0.006
トリクロロ酢酸	mg/l		< 0.002			0.003			0.004			0.002		0.004	< 0.002	0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.002			0.002			0.002			0.001		0.002	0.001	0.002
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.03			0.03			0.03			0.01		0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		4.6			4.2			4.5			6.4		6.4	4.2	4.9
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.8	4.8	4.6	4.6	5.6	6.1	5.3	4.5	5.0	5.8	6.4	6.9	6.9	4.5	5.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		16.3			16.9			15.1			19.7		19.7	15.1	17.0
蒸発残留物	mg/l		41			42			41			51		51	41	44
陰イオン界面活性剤	mg/l					< 0.02										< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000003	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l					< 0.0005										< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.7	0.5	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6
pH値		7.4	7.4	7.2	7.1	7.0	7.0	7.1	7.3	7.4	7.5	7.4	7.3	7.5	7.0	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

大府第3供給点

		令和6年 4月16日	5月8日	6月4日	7月10日	8月6日	9月11日	10月9日	11月12日	12月3日	令和7年 1月8日	2月4日	3月4日	最高	最低	平均
水温	℃	13.9	17.5	18.4	22.1	26.0	25.4	22.4	16.3	11.9	6.4	5.9	6.6	26.0	5.9	16.1
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l					< 0.00005										< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.11			0.13			0.21			0.17		0.21	0.11	0.16
フッ素及びその化合物	mg/l		0.08			0.08			0.08			0.09		0.09	0.08	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.04			0.08			0.08			0.03		0.08	0.03	0.06
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.002			0.006			0.008			0.003		0.008	0.002	0.005
ジクロロ酢酸	mg/l		< 0.002			0.003			0.004			0.003		0.004	< 0.002	0.002
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.004			0.008			0.010			0.004		0.010	0.004	0.006
トリクロロ酢酸	mg/l		< 0.002			0.004			0.004			0.002		0.004	< 0.002	0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.002			0.002			0.002			0.001		0.002	0.001	0.002
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.03			0.03			0.03			0.02		0.03	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		4.6			4.2			4.4			6.4		6.4	4.2	4.9
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.8	4.8	4.6	4.6	5.6	6.1	5.3	4.5	5.0	5.8	6.4	7.2	7.2	4.5	5.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		16.6			16.2			15.4			20.1		20.1	15.4	17.1
蒸発残留物	mg/l		41			45			41			53		53	41	45
陰イオン界面活性剤	mg/l					< 0.02										< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000003	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l					< 0.0005										< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.7	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6
pH値		7.4	7.4	7.2	7.2	7.0	7.1	7.1	7.4	7.4	7.5	7.5	7.3	7.5	7.0	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

東海第2供給点

		令和6年 4月16日	5月8日	6月4日	7月10日	8月6日	9月11日	10月9日	11月12日	12月3日	令和7年 1月8日	2月4日	3月4日	最高	最低	平均
水温	℃	14.0	17.2	18.6	22.2	25.9	25.5	22.8	16.5	12.0	6.5	6.2	6.7	25.9	6.2	16.2
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l		< 0.00005													< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.11			0.13			0.21			0.18		0.21	0.11	0.16
フッ素及びその化合物	mg/l		0.08			0.08			0.08			0.09		0.09	0.08	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.05			0.09			0.08			0.03		0.09	0.03	0.06
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.002			0.006			0.008			0.003		0.008	0.002	0.005
ジクロロ酢酸	mg/l		< 0.002			0.004			0.004			0.003		0.004	< 0.002	0.003
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.003			0.008			0.010			0.004		0.010	0.003	0.006
トリクロロ酢酸	mg/l		< 0.002			0.003			0.004			0.002		0.004	< 0.002	0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.001			0.002			0.002			0.001		0.002	0.001	0.002
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.03			0.03			0.03			0.02		0.03	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		4.6			4.2			4.5			6.5		6.5	4.2	5.0
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.8	4.8	4.6	4.7	5.5	6.1	5.4	4.5	5.4	5.8	6.5	6.9	6.9	4.5	5.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		16.6			16.2			15.2			20.2		20.2	15.2	17.0
蒸発残留物	mg/l		39			43			38			54		54	38	44
陰イオン界面活性剤	mg/l		< 0.02													< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000003	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000003	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l		< 0.0005													< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.7	0.4	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6	0.7	0.5	0.5	0.6	0.5	0.7	0.4	0.6
pH値		7.4	7.5	7.2	7.1	7.0	7.0	7.0	7.3	7.4	7.4	7.5	7.2	7.5	7.0	7.2
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

刈谷第1供給点

		令和6年 4月16日	5月8日	6月4日	7月10日	8月6日	9月11日	10月9日	11月12日	12月3日	令和7年 1月8日	2月4日	3月4日	最高	最低	平均
水温	℃	14.0	17.3	18.6	22.3	26.0	25.5	22.5	16.4	12.0	6.4	5.9	6.7	26.0	5.9	16.1
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l								< 0.00005							< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.11			0.13			0.21			0.18		0.21	0.11	0.16
フッ素及びその化合物	mg/l		0.08			0.08			0.07			0.09		0.09	0.07	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.04			0.09			0.08			0.03		0.09	0.03	0.06
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.002			0.006			0.009			0.003		0.009	0.002	0.005
ジクロロ酢酸	mg/l		< 0.002			0.003			0.003			0.003		0.003	< 0.002	0.002
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.004			0.008			0.011			0.004		0.011	0.004	0.007
トリクロロ酢酸	mg/l		< 0.002			0.004			0.005			0.002		0.005	< 0.002	0.003
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.002			0.002			0.002			0.001		0.002	0.001	0.002
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.03			0.03			0.03			0.02		0.03	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		4.6			4.2			4.4			6.5		6.5	4.2	4.9
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.8	4.8	4.6	4.7	5.6	6.1	5.4	4.5	5.0	5.8	6.5	6.9	6.9	4.5	5.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		16.3			16.2			15.3			20.3		20.3	15.3	17.0
蒸発残留物	mg/l		38			43			43			52		52	38	44
陰イオン界面活性剤	mg/l								< 0.02							< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000003	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l								< 0.0005							< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.7	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.5	0.7	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6
pH値		7.4	7.5	7.2	7.1	7.0	7.0	7.1	7.3	7.4	7.5	7.5	7.3	7.5	7.0	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

豊明第1供給点

		令和6年 4月16日	5月8日	6月4日	7月10日	8月6日	9月11日	10月9日	11月12日	12月3日	令和7年 1月8日	2月4日	3月4日	最高	最低	平均
水温	℃	14.2	17.6	18.8	22.3	26.2	25.7	22.6	16.7	12.4	6.7	6.3	6.8	26.2	6.3	16.4
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l								< 0.00005							< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.11			0.13			0.21			0.17		0.21	0.11	0.16
フッ素及びその化合物	mg/l		0.08			0.08			0.07			0.09		0.09	0.07	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.04			0.08			0.08			0.03		0.08	0.03	0.06
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.003			0.007			0.009			0.003		0.009	0.003	0.006
ジクロロ酢酸	mg/l		< 0.002			0.003			0.002			0.003		0.003	< 0.002	0.002
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.005			0.009			0.011			0.005		0.011	0.005	0.008
トリクロロ酢酸	mg/l		< 0.002			0.004			0.005			0.002		0.005	< 0.002	0.003
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.002			0.002			0.002			0.002		0.002	0.002	0.002
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.03			0.03			0.03			0.02		0.03	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		4.6			4.2			4.4			6.4		6.4	4.2	4.9
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.8	4.8	4.6	4.6	5.6	6.1	5.4	4.5	5.0	5.9	6.5	6.9	6.9	4.5	5.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		16.6			16.3			15.3			20.1		20.1	15.3	17.1
蒸発残留物	mg/l		42			43			40			53		53	40	44
陰イオン界面活性剤	mg/l								< 0.02							< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000003	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l								< 0.0005							< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.7	0.4	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.4	0.6
pH値		7.4	7.4	7.3	7.1	7.0	7.0	7.1	7.3	7.4	7.6	7.6	7.4	7.6	7.0	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

東海第4供給点

		令和6年 4月16日	5月8日	6月4日	7月10日	8月6日	9月11日	10月9日	11月12日	12月3日	令和7年 1月8日	2月4日	3月4日	最高	最低	平均
水温	℃	14.0	17.4	18.7	22.2	26.1	25.3	22.4	16.4	12.1	6.6	6.1	6.9	26.1	6.1	16.2
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.11			0.13			0.21			0.17		0.21	0.11	0.16
フッ素及びその化合物	mg/l		0.08			0.08			0.07			0.09		0.09	0.07	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.04			0.08			0.08			0.03		0.08	0.03	0.06
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.003			0.006			0.008			0.003		0.008	0.003	0.005
ジクロロ酢酸	mg/l		< 0.002			0.003			0.004			0.003		0.004	< 0.002	0.002
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.005			0.008			0.010			0.004		0.010	0.004	0.007
トリクロロ酢酸	mg/l		< 0.002			0.004			0.004			0.002		0.004	< 0.002	0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.002			0.002			0.002			0.001		0.002	0.001	0.002
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.03			0.03			0.03			0.02		0.03	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		4.6			4.2			4.3			6.4		6.4	4.2	4.9
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.8	4.8	4.6	4.6	5.6	6.1	5.5	4.5	5.4	5.9	6.5	6.9	6.9	4.5	5.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		16.5			16.2			15.4			20.1		20.1	15.4	17.0
蒸発残留物	mg/l		40			46			41			54		54	40	45
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000003	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.7	0.4	0.7	0.5	0.6	0.4	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.4	0.6
pH値		7.4	7.4	7.3	7.1	7.0	7.1	7.2	7.3	7.3	7.5	7.5	7.3	7.5	7.0	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

知多浄水場浄水

		令和6年 4月15日	5月7日	6月3日	7月9日	8月5日	9月9日	10月7日	11月11日	12月2日	令和7年 1月7日	2月3日	3月12日	最高	最低	平均
水温	℃	16.8	20.0	19.4	25.2	30.0	27.1	22.8	16.5	13.2	8.0	8.7	9.8	30.0	8.0	18.1
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.52	0.38	0.58	0.49	0.25	0.55	0.61	0.64	0.68	0.66	0.65	0.60	0.68	0.25	0.55
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05	0.05	< 0.05	< 0.05	0.06	0.05	< 0.05	< 0.05	0.05	< 0.05	0.05	< 0.05	0.06	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.05	0.06	0.07	0.07	0.09	0.04	0.05	0.03	0.06	0.04	0.04	0.04	0.09	0.03	0.05
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.004	0.008	0.002	0.006	0.002	0.002	0.004	0.008	0.002	0.004
ジクロロ酢酸	mg/l	0.003	0.002	0.002	0.003	0.005	0.002	0.008	< 0.002	0.005	0.002	< 0.002	< 0.002	0.008	< 0.002	0.003
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001	0.001	< 0.001	0.001	0.002	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.002	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.006	0.007	0.005	0.008	0.011	0.006	0.010	0.004	0.009	0.004	0.004	0.006	0.011	0.004	0.007
トリクロロ酢酸	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.005	< 0.002	0.005	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.005	< 0.002	< 0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002	0.003	0.002	0.003	0.004	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.002
ブロモホルム	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02	0.04	0.04	0.05	0.07	0.06	0.05	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.07	0.02	0.04
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.8	6.7	6.3	6.4	7.3	6.2	6.6	5.9	7.5	8.0	8.6	6.6	8.6	5.8	6.8
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.7	8.7	6.1	5.9	10	6.5	6.3	6.2	8.2	11	10	8.0	11	5.7	7.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	25.3	32.9	24.8	27.8	32.6	29.9	21.0	30.9	27.6	36.2	36.7	28.2	36.7	21.0	29.5
蒸発残留物	mg/l	54	55	54	60	67	67	53	63	63	68	74	58	74	53	61
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.3	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.3	0.7	0.4	0.5	0.4	0.7	0.3	0.4
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.3	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/l			< 0.0001		< 0.0001								< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ニッケル及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004		< 0.0004								< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
トルエン	mg/l			< 0.02		< 0.02								< 0.02	< 0.02	< 0.02
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l			< 0.008		< 0.008								< 0.008	< 0.008	< 0.008
ジクロロアセトニトリル	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
抱水クロラール	mg/l			< 0.002		0.002			< 0.002			< 0.002		0.002	< 0.002	< 0.002
農薬類				0.00		0.00								0.00	0.00	0.00
残留塩素	mg/l	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6
遊離炭酸	mg/l			1.0		< 0.5								1.0	< 0.5	0.5
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l			< 0.002		< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l			1.0		0.9								1.0	0.9	1.0
腐食性(ランゲリア指数)				-1.8		-1.4								-1.4	-1.8	-1.6
従属栄養細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004
総アルカリ度	mg/l	22.5	29.0	23.5	27.5	29.0	31.0	23.0	29.0	27.5	32.5	33.5	24.0	33.5	22.5	27.7

阿久比第2供給点

		令和6年 4月17日	5月9日	6月3日	7月9日	8月5日	9月9日	10月8日	11月13日	12月2日	令和7年 1月9日	2月6日	3月3日	最高	最低	平均
水温	℃	17.6	19.7	19.0	25.1	29.4	26.4	22.6	16.2	12.6	7.3	7.2	10.0	29.4	7.2	17.8
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l			< 0.00005												< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.58			0.60			0.73			0.69	0.73	0.58	0.65
フッ素及びその化合物	mg/l			< 0.05			0.05			< 0.05			0.05	0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.05			0.03			0.06			0.04	0.06	0.03	0.04
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.003			0.003			0.005			0.002	0.005	0.002	0.003
ジクロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			0.004			< 0.002	0.004	< 0.002	< 0.002
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			0.001			< 0.001			< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.005			0.007			0.007			0.004	0.007	0.004	0.006
トリクロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			0.004			< 0.002	0.004	< 0.002	< 0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.002			0.003			0.002			0.002	0.003	0.002	0.002
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.04			0.05			0.02			0.02	0.05	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			6.2			6.6			7.9			8.7	8.7	6.2	7.4
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	6.3	7.8	6.1	5.8	9.5	6.2	6.0	6.6	8.6	11	10	11	11	5.8	7.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			25.4			29.5			28.1			35.3	35.3	25.4	29.6
蒸発残留物	mg/l			61			69			67			76	76	61	68
陰イオン界面活性剤	mg/l			< 0.02												< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	0.000003	< 0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l			< 0.0005												< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.8	0.5	0.6	0.5	0.8	0.5	0.6
pH値		7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.5	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

知多第1供給点

		令和6年 4月17日	5月9日	6月3日	7月9日	8月5日	9月9日	10月8日	11月13日	12月2日	令和7年 1月9日	2月6日	3月3日	最高	最低	平均
水温	℃	17.4	19.6	18.9	25.1	29.7	26.4	22.3	15.9	12.6	7.3	7.2	9.2	29.7	7.2	17.6
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l												< 0.00005			< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.58			0.57			0.69			0.69	0.69	0.57	0.63
フッ素及びその化合物	mg/l			0.05			0.05			0.05			0.05	0.05	0.05	0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.06			0.04			0.06			0.04	0.06	0.04	0.05
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.003			0.003			0.006			0.002	0.006	0.002	0.004
ジクロロ酢酸	mg/l			0.002			0.002			0.004			< 0.002	0.004	< 0.002	0.002
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			0.002			< 0.001			< 0.001	0.002	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.005			0.008			0.008			0.004	0.008	0.004	0.006
トリクロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			0.004			< 0.002	0.004	< 0.002	< 0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.002			0.003			0.002			0.002	0.003	0.002	0.002
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.04			0.05			0.02			0.02	0.05	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			6.4			6.3			7.6			8.7	8.7	6.3	7.2
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	6.2	7.8	6.4	6.0	9.9	6.3	6.1	6.6	8.3	11	10	11	11	6.0	8.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			25.6			30.0			27.8			36.0	36.0	25.6	29.8
蒸発残留物	mg/l			62			64			64			78	78	62	67
陰イオン界面活性剤	mg/l												< 0.02			< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000003	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l												< 0.0005			< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.8	0.5	0.8	0.5	0.6	0.5	0.8	0.5	0.6
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.6	7.5	7.6	7.6	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.7	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

東浦第2供給点

		令和6年 4月17日	5月9日	6月3日	7月9日	8月5日	9月9日	10月8日	11月13日	12月2日	令和7年 1月9日	2月6日	3月3日	最高	最低	平均
水温	℃	17.5	19.8	19.1	25.2	29.5	26.3	22.4	15.8	12.7	7.3	7.1	9.4	29.5	7.1	17.7
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l						< 0.00005									< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.58			0.60			0.72			0.69	0.72	0.58	0.65
フッ素及びその化合物	mg/l			< 0.05			0.05			0.05			0.05	0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.05			0.03			0.06			0.04	0.06	0.03	0.04
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.003			0.004			0.005			0.002	0.005	0.002	0.004
ジクロロ酢酸	mg/l			0.002			< 0.002			0.004			< 0.002	0.004	< 0.002	< 0.002
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			0.002			< 0.001			< 0.001	0.002	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.005			0.009			0.007			0.004	0.009	0.004	0.006
トリクロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			0.004			< 0.002	0.004	< 0.002	< 0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.002			0.003			0.002			0.002	0.003	0.002	0.002
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.04			0.05			0.02			0.02	0.05	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			6.2			6.5			7.9			8.8	8.8	6.2	7.4
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	6.1	7.8	6.1	5.9	9.5	6.2	6.0	6.6	8.5	11	10	11	11	5.9	7.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			25.5			30.1			28.4			36.0	36.0	25.5	30.0
蒸発残留物	mg/l			56			67			68			72	72	56	66
陰イオン界面活性剤	mg/l						< 0.02									< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000003	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l						< 0.0005									< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.8	0.5	0.8	0.5	0.5	0.5	0.8	0.5	0.6
pH値		7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

阿久比第1供給点

		令和6年 4月17日	5月9日	6月3日	7月9日	8月5日	9月9日	10月8日	11月13日	12月2日	令和7年 1月9日	2月6日	3月3日	最高	最低	平均
水温	℃	17.1	19.7	19.0	25.0	29.2	26.1	22.4	15.9	12.5	7.4	6.9	9.4	29.2	6.9	17.6
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l						< 0.00005									< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.58			0.61			0.74			0.68	0.74	0.58	0.65
フッ素及びその化合物	mg/l			< 0.05			0.05			< 0.05			0.05	0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.05			0.03			0.06			0.03	0.06	0.03	0.04
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.003			0.003			0.005			0.002	0.005	0.002	0.003
ジクロロ酢酸	mg/l			< 0.002			0.002			0.004			< 0.002	0.004	< 0.002	< 0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l			< 0.001			0.001			< 0.001			< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.005			0.007			0.007			0.004	0.007	0.004	0.006
トリクロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			0.004			< 0.002	0.004	< 0.002	< 0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.002			0.003			0.002			0.002	0.003	0.002	0.002
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.04			0.05			0.02			0.02	0.05	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			6.2			6.6			7.9			8.8	8.8	6.2	7.4
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	6.1	7.9	6.1	5.9	9.6	6.2	6.0	6.6	8.6	11	10	11	11	5.9	7.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			25.4			30.0			29.0			36.0	36.0	25.4	30.1
蒸発残留物	mg/l			57			69			68			73	73	57	67
陰イオン界面活性剤	mg/l						< 0.02									< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000003	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l						< 0.0005									< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.7	0.6	0.8	0.5	0.5	0.5	0.8	0.5	0.6
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.7	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

常滑第1供給点

		令和6年 4月17日	5月9日	6月3日	7月9日	8月5日	9月9日	10月8日	11月13日	12月2日	令和7年 1月9日	2月6日	3月3日	最高	最低	平均
水温	℃	17.1	19.7	18.9	24.9	29.2	26.1	22.3	15.8	12.4	7.1	7.0	9.3	29.2	7.0	17.5
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l									< 0.00005						< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.59			0.61			0.74			0.68	0.74	0.59	0.66
フッ素及びその化合物	mg/l			< 0.05			< 0.05			< 0.05			0.05	0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.05			0.03			0.06			0.03	0.06	0.03	0.04
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.003			0.003			0.005			0.003	0.005	0.003	0.004
ジクロロ酢酸	mg/l			< 0.002			0.002			0.004			< 0.002	0.004	< 0.002	< 0.002
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			0.001			< 0.001			< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.005			0.007			0.007			0.005	0.007	0.005	0.006
トリクロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			0.004			< 0.002	0.004	< 0.002	< 0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.002			0.003			0.002			0.002	0.003	0.002	0.002
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.04			0.05			0.02			0.02	0.05	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			6.2			6.6			7.9			8.8	8.8	6.2	7.4
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	6.1	7.9	6.1	5.8	9.6	6.2	6.0	6.6	8.5	11	10	11	11	5.8	7.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			25.7			30.2			29.0			35.9	35.9	25.7	30.2
蒸発残留物	mg/l			62			65			67			70	70	62	66
陰イオン界面活性剤	mg/l									< 0.02						< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000003	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000003	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l									< 0.0005						< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.8	0.5	0.8	0.5	0.5	0.5	0.8	0.5	0.6
pH値		7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

半田第1供給点

		令和6年 4月17日	5月9日	6月3日	7月9日	8月5日	9月9日	10月8日	11月13日	12月2日	令和7年 1月9日	2月6日	3月3日	最高	最低	平均
水温	℃	17.3	19.7	19.1	24.6	28.9	26.1	22.8	16.5	13.2	7.9	7.4	9.4	28.9	7.4	17.7
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l									< 0.00005						< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.58			0.61			0.78			0.68	0.78	0.58	0.66
フッ素及びその化合物	mg/l			< 0.05			0.05			0.05			0.05	0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.05			0.03			0.07			0.04	0.07	0.03	0.05
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.004			0.005			0.006			0.003	0.006	0.003	0.004
ジクロロ酢酸	mg/l			< 0.002			0.003			0.003			< 0.002	0.003	< 0.002	< 0.002
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			0.002			< 0.001			0.001	0.002	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.007			0.011			0.009			0.007	0.011	0.007	0.008
トリクロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			0.004			< 0.002	0.004	< 0.002	< 0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.003			0.004			0.003			0.003	0.004	0.003	0.003
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.04			0.05			0.02			0.02	0.05	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			6.2			6.4			8.1			8.9	8.9	6.2	7.4
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	6.0	8.0	6.0	5.8	10	6.1	6.1	6.6	8.8	11	10	11	11	5.8	8.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			25.6			30.0			30.2			35.9	35.9	25.6	30.4
蒸発残留物	mg/l			58			64			69			75	75	58	66
陰イオン界面活性剤	mg/l									< 0.02						< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000003	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l									< 0.0005						< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.7	0.6	0.5	0.7	0.5	0.8	0.5	0.7	0.5	0.6	0.5	0.8	0.5	0.6
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

半田第3供給点

		令和6年 4月17日	5月9日	6月3日	7月9日	8月5日	9月9日	10月8日	11月13日	12月2日	令和7年 1月9日	2月6日	3月3日	最高	最低	平均
水温	℃	17.4	19.9	19.2	25.1	29.6	26.3	22.7	16.5	12.8	8.0	7.2	9.4	29.6	7.2	17.8
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l									< 0.00005						< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.56			0.61			0.80			0.67	0.80	0.56	0.66
フッ素及びその化合物	mg/l			< 0.05			0.05			0.05			0.05	0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.05			0.03			0.06			0.03	0.06	0.03	0.04
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.004			0.005			0.006			0.003	0.006	0.003	0.004
ジクロロ酢酸	mg/l			0.003			0.003			0.004			0.002	0.004	0.002	0.003
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			0.002			< 0.001			0.001	0.002	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.007			0.011			0.009			0.007	0.011	0.007	0.008
トリクロロ酢酸	mg/l			0.002			0.002			0.004			< 0.002	0.004	< 0.002	0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.003			0.004			0.003			0.003	0.004	0.003	0.003
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.04			0.05			0.02			0.02	0.05	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			6.2			6.4			8.1			9.0	9.0	6.2	7.4
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	6.0	8.2	6.1	5.8	10	6.1	6.2	6.6	8.7	11	10	11	11	5.8	8.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			25.0			29.4			31.2			35.9	35.9	25.0	30.4
蒸発残留物	mg/l			60			67			67			75	75	60	67
陰イオン界面活性剤	mg/l									< 0.02						< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000003	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l									< 0.0005						< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.9	0.5	0.7	0.6	0.5	0.5	0.9	0.4	0.6
pH値		7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.6	7.6	7.6	7.6	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

阿久比第3供給点

		令和6年 4月17日	5月9日	6月3日	7月9日	8月5日	9月9日	10月8日	11月13日	12月2日	令和7年 1月9日	2月6日	3月3日	最高	最低	平均
水温	℃	17.7	19.9	19.6	26.0	30.3	26.4	23.1	16.7	13.3	7.7	7.5	9.5	30.3	7.5	18.1
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l			< 0.00005												< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.55			0.61			0.76			0.67	0.76	0.55	0.65
フッ素及びその化合物	mg/l			< 0.05			0.05			< 0.05			0.05	0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.06			0.03			0.06			0.03	0.06	0.03	0.04
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.004			0.005			0.006			0.003	0.006	0.003	0.004
ジクロロ酢酸	mg/l			0.002			0.003			0.003			0.002	0.003	0.002	0.002
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			0.002			0.001			0.001	0.002	< 0.001	0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.007			0.011			0.010			0.007	0.011	0.007	0.009
トリクロロ酢酸	mg/l			0.002			< 0.002			0.004			< 0.002	0.004	< 0.002	< 0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.003			0.004			0.003			0.003	0.004	0.003	0.003
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.04			0.05			0.02			0.02	0.05	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			6.2			6.4			7.4			9.0	9.0	6.2	7.2
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	6.0	8.3	6.1	5.9	10	6.1	6.3	6.6	8.2	11	10	11	11	5.9	8.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			24.2			29.3			29.4			35.8	35.8	24.2	29.7
蒸発残留物	mg/l			57			64			69			71	71	57	65
陰イオン界面活性剤	mg/l			< 0.02												< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l			< 0.0005												< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.8	0.5	0.7	0.5	0.5	0.5	0.8	0.5	0.6
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.5	7.4	7.2	7.5	7.2	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

東浦第1供給点

		令和6年 4月17日	5月9日	6月3日	7月9日	8月5日	9月9日	10月8日	11月13日	12月2日	令和7年 1月9日	2月6日	3月3日	最高	最低	平均
水温	℃	16.5	19.6	18.7	23.9	28.7	25.7	23.1	16.7	13.4	8.4	8.1	8.9	28.7	8.1	17.6
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l												< 0.00005			< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.53			0.62			0.85			0.67	0.85	0.53	0.67
フッ素及びその化合物	mg/l			< 0.05			< 0.05			0.05			< 0.05	0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.06			0.03			0.06			0.04	0.06	0.03	0.05
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.005			0.007			0.006			0.004	0.007	0.004	0.006
ジクロロ酢酸	mg/l			0.002			0.003			0.003			0.002	0.003	0.002	0.002
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			0.002			0.001			0.001	0.002	< 0.001	0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.008			0.014			0.011			0.008	0.014	0.008	0.010
トリクロロ酢酸	mg/l			0.003			0.002			0.004			< 0.002	0.004	< 0.002	0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.003			0.005			0.004			0.003	0.005	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.04			0.05			0.02			0.02	0.05	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			6.2			6.4			8.2			9.0	9.0	6.2	7.4
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.9	8.6	6.1	5.8	9.7	6.0	6.4	6.4	8.9	10	10	11	11	5.8	7.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			23.5			28.5			34.7			35.7	35.7	23.5	30.6
蒸発残留物	mg/l			56			62			64			70	70	56	63
陰イオン界面活性剤	mg/l												< 0.02			< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000003	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l												< 0.0005			< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.9	0.5	0.7	0.6	0.5	0.5	0.9	0.4	0.6
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.6	7.5	7.4	7.6	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

東海第3供給点

		令和6年 4月16日	5月8日	6月4日	7月10日	8月6日	9月11日	10月9日	11月12日	12月3日	令和7年 1月8日	2月4日	3月4日	最高	最低	平均
水温	℃	15.9	19.9	19.3	24.6	28.4	26.7	22.9	17.2	14.0	8.8	8.9	10.0	28.4	8.8	18.1
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.37			0.28			0.63			0.65		0.65	0.28	0.48
フッ素及びその化合物	mg/l		0.05			0.06			< 0.05			0.05		0.06	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.05			0.07			0.03			0.04		0.07	0.03	0.05
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.006			0.011			0.004			0.004		0.011	0.004	0.006
ジクロロ酢酸	mg/l		< 0.002			0.005			< 0.002			0.003		0.005	< 0.002	0.002
ジブロモクロロメタン	mg/l		0.002			0.003			0.002			0.002		0.003	0.002	0.002
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.012			0.020			0.009			0.009		0.020	0.009	0.012
トリクロロ酢酸	mg/l		0.003			0.004			0.002			0.002		0.004	0.002	0.003
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.004			0.006			0.003			0.003		0.006	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.04			0.07			0.02			0.02		0.07	0.02	0.04
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		6.7			7.0			5.8			8.8		8.8	5.8	7.1
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.8	9.1	6.1	5.9	9.9	6.7	6.2	6.1	8.7	11	10	11	11	5.8	8.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		33.2			32.1			30.4			36.7		36.7	30.4	33.1
蒸発残留物	mg/l		61			66			58			78		78	58	66
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000003	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.6	0.7	0.4	0.5	0.5	0.7	0.5	0.7	0.6	0.5	0.5	0.7	0.4	0.6
pH値		7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.2	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.2	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

武豊第1供給点

		令和6年 4月15日	5月7日	6月5日	7月8日	8月7日	9月10日	10月7日	11月11日	12月4日	令和7年 1月7日	2月3日	3月5日	最高	最低	平均
水温	℃	15.3	19.8	19.5	23.5	29.6	26.3	23.3	16.8	13.1	8.5	8.4	9.7	29.6	8.4	17.8
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005														< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.49			0.51			0.65			0.66			0.66	0.49	0.58
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.05			0.08			0.05			0.04			0.08	0.04	0.06
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.006			0.007			0.014			0.004			0.014	0.004	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l	0.004			0.002			0.009			0.003			0.009	0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001			0.001			< 0.001			< 0.001			0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.010			0.012			0.018			0.007			0.018	0.007	0.012
トリクロロ酢酸	mg/l	0.004			0.003			0.008			0.003			0.008	0.003	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.003			0.004			0.004			0.003			0.004	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.03			0.05			0.04			0.02			0.05	0.02	0.04
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	0.03	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.03	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.8			6.6			6.8			8.1			8.1	5.8	6.8
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.8	9.1	6.5	5.8	10	6.6	6.4	6.0	7.8	11	10	11	11	5.8	8.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	23.6			24.9			21.8			35.3			35.3	21.8	26.4
蒸発残留物	mg/l	55			76			55			72			76	55	64
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02														< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000003	0.000003	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005														< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6	0.5	0.8	0.5	0.8	0.6	0.5	0.5	0.8	0.5	0.6
pH値		7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.6	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

半田第2供給点

		令和6年 4月15日	5月7日	6月5日	7月8日	8月7日	9月10日	10月7日	11月11日	12月4日	令和7年 1月7日	2月3日	3月5日	最高	最低	平均
水温	℃	15.5	20.1	19.6	23.5	29.3	26.4	23.6	17.0	14.3	8.9	8.7	10.4	29.3	8.7	18.1
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005														< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.49			0.51			0.66			0.66			0.66	0.49	0.58
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.05			0.07			0.05			0.04			0.07	0.04	0.05
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.006			0.007			0.016			0.004			0.016	0.004	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l	0.004			< 0.002			0.009			0.003			0.009	< 0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001			0.001			< 0.001			< 0.001			0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.010			0.012			0.020			0.007			0.020	0.007	0.012
トリクロロ酢酸	mg/l	0.004			0.003			0.008			0.003			0.008	0.003	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.003			0.004			0.004			0.003			0.004	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.03			0.05			0.04			0.02			0.05	0.02	0.04
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.8			6.6			6.8			8.1			8.1	5.8	6.8
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.8	9.1	6.6	5.7	10	6.5	6.5	5.9	7.7	11	10	11	11	5.7	8.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	23.0			25.4			22.5			36.2			36.2	22.5	26.8
蒸発残留物	mg/l	50			73			54			75			75	50	63
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02														< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005														< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.8	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.8	0.5	0.6
pH値		7.3	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

常滑第2供給点

		令和6年 4月15日	5月7日	6月5日	7月8日	8月7日	9月10日	10月7日	11月11日	12月4日	令和7年 1月7日	2月3日	3月5日	最高	最低	平均
水温	℃	15.2	19.8	19.4	23.4	29.5	26.1	23.4	16.8	13.1	8.6	8.3	9.6	29.5	8.3	17.8
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l										< 0.00005					< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.49			0.52			0.65			0.66			0.66	0.49	0.58
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.05			0.07			0.05			0.04			0.07	0.04	0.05
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.006			0.007			0.016			0.004			0.016	0.004	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l	0.005			0.002			0.009			0.003			0.009	0.002	0.005
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001			0.001			< 0.001			< 0.001			0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.010			0.012			0.020			0.007			0.020	0.007	0.012
トリクロロ酢酸	mg/l	0.004			0.004			0.008			0.003			0.008	0.003	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.003			0.004			0.004			0.003			0.004	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.03			0.05			0.04			0.02			0.05	0.02	0.04
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.8			6.6			6.8			8.1			8.1	5.8	6.8
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.8	9.3	6.4	6.0	10	6.5	6.5	5.9	7.7	11	10	11	11	5.8	8.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	23.3			25.1			22.5			36.1			36.1	22.5	26.8
蒸発残留物	mg/l	54			75			60			74			75	54	66
陰イオン界面活性剤	mg/l										< 0.02					< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l										< 0.0005					< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.8	0.5	0.8	0.5	0.5	0.5	0.8	0.5	0.6
pH値		7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

常滑第3供給点

		令和6年 4月17日	5月9日	6月3日	7月9日	8月5日	9月9日	10月8日	11月13日	12月2日	令和7年 1月9日	2月6日	3月3日	最高	最低	平均
水温	℃	17.1	19.7	19.1	24.8	29.1	26.1	22.5	16.0	12.8	7.5	7.2	9.5	29.1	7.2	17.6
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l			< 0.00005												< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.58			0.61			0.72			0.68	0.72	0.58	0.65
フッ素及びその化合物	mg/l			< 0.05			< 0.05			< 0.05			0.05	0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.05			0.03			0.06			0.03	0.06	0.03	0.04
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.003			0.004			0.005			0.003	0.005	0.003	0.004
ジクロロ酢酸	mg/l			0.002			0.003			0.004			< 0.002	0.004	< 0.002	0.002
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			0.002			< 0.001			0.001	0.002	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.005			0.009			0.008			0.006	0.009	0.005	0.007
トリクロロ酢酸	mg/l			0.002			< 0.002			0.003			< 0.002	0.003	< 0.002	< 0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.002			0.003			0.003			0.002	0.003	0.002	0.002
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.04			0.05			0.02			0.02	0.05	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			6.2			6.5			7.2			8.9	8.9	6.2	7.2
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	6.1	8.0	6.0	5.9	9.8	6.1	6.0	6.6	8.1	11	10	11	11	5.9	7.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			25.4			30.0			27.1			35.8	35.8	25.4	29.6
蒸発残留物	mg/l			58			65			66			74	74	58	66
陰イオン界面活性剤	mg/l			< 0.02												< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l			< 0.0005												< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.7	0.6	0.5	0.6	0.5	0.8	0.5	0.8	0.5	0.7	0.5	0.8	0.5	0.6
pH値		7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

武豊第2供給点

		令和6年 4月15日	5月7日	6月5日	7月8日	8月7日	9月10日	10月7日	11月11日	12月4日	令和7年 1月7日	2月3日	3月5日	最高	最低	平均
水温	℃	15.2	19.7	19.1	23.1	29.2	26.1	23.6	17.0	13.4	8.7	8.5	9.6	29.2	8.5	17.8
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005														< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.49			0.52			0.66			0.66			0.66	0.49	0.58
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.04			0.06			0.05			0.04			0.06	0.04	0.05
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.006			0.007			0.016			0.004			0.016	0.004	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l	0.005			0.002			0.008			0.003			0.008	0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001			0.001			< 0.001			0.001			0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.010			0.012			0.020			0.008			0.020	0.008	0.012
トリクロロ酢酸	mg/l	0.004			0.003			0.008			0.003			0.008	0.003	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.003			0.004			0.004			0.003			0.004	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.03			0.05			0.04			0.02			0.05	0.02	0.04
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.7			6.5			6.9			8.1			8.1	5.7	6.8
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.7	9.0	6.4	5.7	10	6.3	6.5	5.9	7.8	11	10	10	11	5.7	7.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	23.0			24.9			23.1			35.3			35.3	23.0	26.6
蒸発残留物	mg/l	55			76			56			73			76	55	65
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02														< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000003	0.000003	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005														< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.9	0.5	0.8	0.7	0.5	0.5	0.9	0.5	0.6
pH値		7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

美浜第1供給点

		令和6年 4月15日	5月7日	6月5日	7月8日	8月7日	9月10日	10月7日	11月11日	12月4日	令和7年 1月7日	2月3日	3月5日	最高	最低	平均
水温	℃	15.3	19.1	19.4	22.6	28.4	26.0	25.0	18.2	14.4	9.5	9.3	9.8	28.4	9.3	18.1
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005											< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.45			0.51			0.71			0.66			0.71	0.45	0.58
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05			< 0.05			0.05			< 0.05			0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.05			0.07			0.06			0.04			0.07	0.04	0.06
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.008			0.008			0.013			0.005			0.013	0.005	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l	0.006			< 0.002			0.003			0.003			0.006	< 0.002	0.003
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001			0.001			0.002			0.001			0.002	0.001	0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.012			0.013			0.020			0.009			0.020	0.009	0.014
トリクロロ酢酸	mg/l	0.005			0.004			0.006			0.003			0.006	0.003	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.003			0.004			0.005			0.003			0.005	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.03			0.05			0.05			0.02			0.05	0.02	0.04
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.7			6.4			7.8			8.2			8.2	5.7	7.0
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.7	9.1	6.3	5.7	10	6.2	7.5	6.1	7.9	11	11	11	11	5.7	8.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	21.3			24.8			30.9			36.2			36.2	21.3	28.3
蒸発残留物	mg/l	47			71			70			73			73	47	65
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02											< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000003	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005											< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6	0.5	0.8	0.5	0.8	0.6	0.6	0.5	0.8	0.5	0.6
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

美浜第2供給点

		令和6年 4月15日	5月7日	6月5日	7月8日	8月7日	9月10日	10月7日	11月11日	12月4日	令和7年 1月7日	2月3日	3月5日	最高	最低	平均
水温	℃	15.4	19.5	19.3	23.0	28.8	26.2	24.8	18.1	14.1	9.4	9.2	9.8	28.8	9.2	18.1
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005											< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.48			0.52			0.68			0.66			0.68	0.48	0.58
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05			< 0.05			0.05			< 0.05			0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.05			0.06			0.05			0.04			0.06	0.04	0.05
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.007			0.008			0.015			0.005			0.015	0.005	0.009
ジクロロ酢酸	mg/l	0.005			< 0.002			0.005			0.003			0.005	< 0.002	0.003
ジブロモクロロメタン	mg/l	0.001			0.001			0.001			0.001			0.001	0.001	0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.011			0.013			0.021			0.009			0.021	0.009	0.014
トリクロロ酢酸	mg/l	0.004			0.003			0.007			0.003			0.007	0.003	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.003			0.004			0.005			0.003			0.005	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.03			0.05			0.05			0.02			0.05	0.02	0.04
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.7			6.4			7.3			8.2			8.2	5.7	6.9
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.7	9.2	6.4	5.7	10	6.2	6.9	6.0	7.8	11	11	10	11	5.7	8.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	22.4			24.9			26.5			36.2			36.2	22.4	27.5
蒸発残留物	mg/l	50			75			68			74			75	50	67
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02											< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005											< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.7	0.4	0.7	0.7	0.5	0.5	0.7	0.4	0.6
pH値		7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

南知多第1供給点

		令和6年 4月15日	5月7日	6月5日	7月8日	8月7日	9月10日	10月7日	11月11日	12月4日	令和7年 1月7日	2月3日	3月5日	最高	最低	平均
水温	℃	15.2	18.2	19.6	22.5	27.5	26.3	25.5	19.8	16.1	10.8	10.3	10.1	27.5	10.1	18.5
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l							< 0.00005								< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.43			0.49			0.64			0.65			0.65	0.43	0.55
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05			< 0.05			0.05			< 0.05			0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.05			0.07			0.05			0.04			0.07	0.04	0.05
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.009			0.008			0.010			0.005			0.010	0.005	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			0.001			0.002			0.001			0.002	< 0.001	0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.012			0.013			0.017			0.010			0.017	0.010	0.013
トリクロロ酢酸	mg/l	0.006			0.004			0.005			0.003			0.006	0.003	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.003			0.004			0.005			0.004			0.005	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02			0.04			0.05			0.02			0.05	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.6			6.2			8.0			8.4			8.4	5.6	7.0
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.8	8.7	6.2	5.7	10	6.2	8.1	6.2	8.8	11	11	11	11	5.7	8.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	20.0			24.3			34.6			36.8			36.8	20.0	28.9
蒸発残留物	mg/l	48			69			75			71			75	48	66
陰イオン界面活性剤	mg/l							< 0.02								< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l							< 0.0005								< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.7	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6
pH値		7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

南知多第2供給点

		令和6年 4月15日	5月7日	6月5日	7月8日	8月7日	9月10日	10月7日	11月11日	12月4日	令和7年 1月7日	2月3日	3月5日	最高	最低	平均
水温	℃	15.1	18.4	19.8	22.6	27.6	26.3	25.4	19.3	15.6	10.6	10.2	10.1	27.6	10.1	18.4
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l							< 0.00005								< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.43			0.49			0.70			0.65			0.70	0.43	0.57
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05			< 0.05			0.05			< 0.05			0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.05			0.06			0.05			0.04			0.06	0.04	0.05
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.009			0.009			0.012			0.006			0.012	0.006	0.009
ジクロロ酢酸	mg/l	0.003			< 0.002			0.002			0.002			0.003	< 0.002	< 0.002
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			0.001			0.002			0.002			0.002	< 0.001	0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.012			0.014			0.020			0.013			0.020	0.012	0.015
トリクロロ酢酸	mg/l	0.006			0.005			0.005			0.003			0.006	0.003	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.003			0.004			0.006			0.005			0.006	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.03			0.04			0.05			0.02			0.05	0.02	0.04
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.6			6.1			8.2			8.3			8.3	5.6	7.0
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.7	8.8	6.2	5.6	10	6.1	7.9	6.1	8.7	11	11	11	11	5.6	8.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	20.2			24.1			34.4			36.3			36.3	20.2	28.8
蒸発残留物	mg/l	47			69			71			76			76	47	66
陰イオン界面活性剤	mg/l							< 0.02								< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l							< 0.0005								< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.4	0.7	0.6	0.5	0.5	0.7	0.4	0.6
pH値		7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6	7.5	7.6	7.4	7.5
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

南知多第3供給点

		令和6年 4月15日	5月7日	6月5日	7月8日	8月7日	9月10日	10月7日	11月11日	12月4日	令和7年 1月7日	2月3日	3月5日	最高	最低	平均
水温	℃	14.9	18.2	19.8	22.3	27.5	26.2	25.5	19.6	15.9	10.8	10.2	10.1	27.5	10.1	18.4
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l										< 0.00005					< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.43			0.49			0.65			0.65			0.65	0.43	0.56
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05			< 0.05			0.05			< 0.05			0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.05			0.07			0.05			0.04			0.07	0.04	0.05
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.010			0.009			0.011			0.006			0.011	0.006	0.009
ジクロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			0.002			0.002	< 0.002	< 0.002
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			0.001			0.002			0.002			0.002	< 0.001	0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.013			0.015			0.019			0.012			0.019	0.012	0.015
トリクロロ酢酸	mg/l	0.006			0.004			0.004			0.003			0.006	0.003	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.003			0.005			0.006			0.004			0.006	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02			0.04			0.05			0.02			0.05	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.6			6.2			8.0			8.4			8.4	5.6	7.0
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.8	8.7	6.2	5.7	10	6.1	8.0	6.1	8.4	11	11	11	11	5.7	8.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	20.1			24.0			34.3			36.5			36.5	20.1	28.7
蒸発残留物	mg/l	51			72			74			75			75	51	68
陰イオン界面活性剤	mg/l										< 0.02					< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l										< 0.0005					< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.7	0.6	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6
pH値		7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l			< 0.001		0.001								0.001	< 0.001	< 0.001
抱水クロラール	mg/l			0.003		0.005			0.003			< 0.002		0.005	< 0.002	0.003
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml			0		0								0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

(3)愛知用水水道事務所尾張旭出張所

高蔵寺浄水場浄水

		令和6年 4月9日	5月7日	6月3日	7月2日	8月5日	9月9日	10月7日	11月11日	12月2日	令和7年 1月7日	2月3日	3月10日	最高	最低	平均
水温	℃	13.2	18.1	18.3	20.7	26.0	25.4	22.7	16.6	12.0	8.0	8.0	8.3	26.0	8.0	16.4
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.24	0.17	0.25	0.22	0.14	0.22	0.24	0.27	0.23	0.20	0.19	0.36	0.36	0.14	0.23
フッ素及びその化合物	mg/l	0.08	0.10	0.07	0.07	0.10	0.11	0.09	0.08	0.11	0.10	0.10	0.09	0.11	0.07	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.03	0.04	0.05	0.07	0.10	0.11	0.07	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.11	0.03	0.06
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.006	0.006	0.008	0.006	0.010	0.010	0.009	0.006	0.004	0.003	0.003	0.004	0.010	0.003	0.006
ジクロロ酢酸	mg/l	0.006	0.005	0.006	0.002	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.003	0.003	0.004	0.006	0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.007	0.008	0.009	0.007	0.013	0.013	0.011	0.008	0.006	0.005	0.005	0.005	0.013	0.005	0.008
トリクロロ酢酸	mg/l	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.003	0.004	0.002	0.003
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.001	0.002	0.001	0.001	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.003	0.001	0.002
ブロモホルム	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.0	5.1	4.9	5.5	4.5	4.8	5.5	4.8	6.3	7.1	7.2	6.2	7.2	4.5	5.6
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.7	4.9	5.3	6.1	4.9	5.0	5.8	4.8	6.0	6.5	6.7	6.6	6.7	4.7	5.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	14.1	17.5	12.8	11.2	17.0	15.5	13.9	15.8	21.0	21.6	20.8	16.3	21.6	11.2	16.5
蒸発残留物	mg/l	39	38	40	38	46	46	46	43	59	56	59	53	59	38	47
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000004	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000004	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4	0.4
pH値		7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.2	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/l			< 0.0001		< 0.0001								< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ニッケル及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004		< 0.0004								< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
トルエン	mg/l			< 0.02		< 0.02								< 0.02	< 0.02	< 0.02
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l			< 0.008		< 0.008								< 0.008	< 0.008	< 0.008
ジクロロアセトニトリル	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
抱水クロラール	mg/l			0.002		0.003			0.003			< 0.002		0.003	< 0.002	0.002
農薬類				0.00		0.00								0.00	0.00	0.00
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l			0.5		< 0.5								0.5	< 0.5	< 0.5
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l			< 0.002		< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l			1.1		0.8								1.1	0.8	1.0
腐食性(ランゲリア指数)				-2.4		-2.2								-2.2	-2.4	-2.3
従属栄養細菌	個/ml	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004
総アルカリ度	mg/l	12.5	15.5	12.0	11.0	17.0	16.5	15.0	16.0	20.5	20.5	21.0	15.0	21.0	11.0	16.0

高蔵寺高区供給点

		令和6年 4月8日	5月13日	6月3日	7月1日	8月5日	9月3日	10月7日	11月12日	12月3日	令和7年 1月7日	2月4日	3月4日	最高	最低	平均
水温	℃	11.7	15.8	16.4	18.9	24.3	22.8	20.7	14.2	10.2	6.0	5.4	6.0	24.3	5.4	14.4
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l						< 0.00005									< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.25			0.36			0.23			0.25	0.36	0.23	0.27
フッ素及びその化合物	mg/l			0.08			0.10			0.10			0.11	0.11	0.08	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.06			0.13			0.05			0.03	0.13	0.03	0.07
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.006			0.009			0.003			0.002	0.009	0.002	0.005
ジクロロ酢酸	mg/l			0.006			0.005			0.004			< 0.002	0.006	< 0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.007			0.011			0.004			0.004	0.011	0.004	0.006
トリクロロ酢酸	mg/l			0.004			0.004			< 0.002			< 0.002	0.004	< 0.002	0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.001			0.002			0.001			0.002	0.002	0.001	0.002
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.03			0.03			0.02			0.01	0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			4.8			5.2			6.3			7.4	7.4	4.8	5.9
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.7	5.0	5.0	6.4	4.8	5.8	5.7	4.8	6.1	6.5	6.6	7.2	7.2	4.7	5.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			13.4			14.6			19.9			22.7	22.7	13.4	17.6
蒸発残留物	mg/l			39			44			54			72	72	39	52
陰イオン界面活性剤	mg/l						< 0.02									< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000003	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l						< 0.0005									< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.7	0.6	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.7	0.4	0.5
pH値		7.4	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.4	7.4	7.5	7.4	7.3	7.5	7.2	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

高蔵寺中区供給点

		令和6年 4月8日	5月13日	6月3日	7月1日	8月5日	9月3日	10月7日	11月12日	12月3日	令和7年 1月7日	2月4日	3月4日	最高	最低	平均
水温	℃	11.7	15.8	16.5	19.0	24.4	22.9	20.7	14.2	10.2	5.8	5.2	5.9	24.4	5.2	14.4
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l									< 0.00005						< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.25			0.36			0.23			0.25	0.36	0.23	0.27
フッ素及びその化合物	mg/l			0.08			0.10			0.10			0.11	0.11	0.08	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.06			0.13			0.05			0.03	0.13	0.03	0.07
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.007			0.010			0.003			0.002	0.010	0.002	0.006
ジクロロ酢酸	mg/l			0.006			0.005			0.004			< 0.002	0.006	< 0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.008			0.012			0.004			0.004	0.012	0.004	0.007
トリクロロ酢酸	mg/l			0.003			0.004			< 0.002			< 0.002	0.004	< 0.002	< 0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.001			0.002			0.001			0.002	0.002	0.001	0.002
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.03			0.03			0.02			0.01	0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			4.8			5.2			6.2			7.4	7.4	4.8	5.9
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.7	5.0	5.0	6.4	4.8	5.8	5.8	4.8	6.0	6.5	6.6	7.1	7.1	4.7	5.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			13.3			14.6			20.1			23.1	23.1	13.3	17.8
蒸発残留物	mg/l			40			46			52			71	71	40	52
陰イオン界面活性剤	mg/l									< 0.02						< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000003	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l									< 0.0005						< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.7	0.6	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.7	0.4	0.5
pH値		7.3	7.4	7.3	7.3	7.2	7.1	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.1	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

高蔵寺低区供給点

		令和6年 4月8日	5月13日	6月3日	7月1日	8月5日	9月3日	10月7日	11月12日	12月3日	令和7年 1月7日	2月4日	3月4日	最高	最低	平均
水温	℃	11.3	15.8	16.4	18.5	24.1	22.8	20.9	14.6	10.4	6.1	5.5	6.0	24.1	5.5	14.4
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l												< 0.00005			< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.25			0.34			0.23			0.26	0.34	0.23	0.27
フッ素及びその化合物	mg/l			0.07			0.10			0.11			0.11	0.11	0.07	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.05			0.13			0.04			0.03	0.13	0.03	0.06
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.008			0.014			0.004			0.004	0.014	0.004	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l			0.006			0.006			0.004			0.003	0.006	0.003	0.005
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.009			0.018			0.006			0.007	0.018	0.006	0.010
トリクロロ酢酸	mg/l			0.004			0.006			0.002			0.002	0.006	0.002	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.001			0.004			0.002			0.003	0.004	0.001	0.002
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.03			0.03			0.02			0.01	0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			4.9			5.4			6.4			8.0	8.0	4.9	6.2
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.9	5.1	5.3	6.8	4.9	6.0	5.9	4.9	6.1	6.8	6.7	7.5	7.5	4.9	5.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			13.0			15.0			21.2			24.2	24.2	13.0	18.4
蒸発残留物	mg/l			40			45			55			68	68	40	52
陰イオン界面活性剤	mg/l												< 0.02			< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l												< 0.0005			< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5
pH値		7.4	7.4	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.2	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

旭低区供給点

		令和6年 4月8日	5月13日	6月3日	7月1日	8月5日	9月3日	10月7日	11月12日	12月3日	令和7年 1月7日	2月4日	3月4日	最高	最低	平均
水温	℃	12.0	15.8	16.4	18.5	24.3	23.0	20.8	14.6	10.4	6.2	5.6	6.1	24.3	5.6	14.5
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005														< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.24			0.21			0.24			0.20			0.24	0.20	0.22
フッ素及びその化合物	mg/l	0.07			0.06			0.08			0.10			0.10	0.06	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.03			0.06			0.07			0.03			0.07	0.03	0.05
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.007			0.005			0.008			0.002			0.008	0.002	0.006
ジクロロ酢酸	mg/l	0.007			0.002			0.004			0.003			0.007	0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.001			0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.009			0.007			0.010			0.005			0.010	0.005	0.008
トリクロロ酢酸	mg/l	0.004			0.003			0.003			< 0.002			0.004	< 0.002	0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002			0.002			0.002			0.002			0.002	0.002	0.002
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02			0.03			0.03			0.01			0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.0			5.9			5.5			7.1			7.1	5.0	5.9
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.9	5.2	5.4	7.0	5.1	6.2	6.1	4.9	6.2	6.8	6.8	7.4	7.4	4.9	6.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	13.5			10.4			12.8			21.6			21.6	10.4	14.6
蒸発残留物	mg/l	41			40			45			56			56	40	46
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02														< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000003	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005														< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.7	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.4	0.5
pH値		7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.1	7.2	7.3	7.5	7.4	7.4	7.3	7.5	7.1	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

旭第2供給点

		令和6年 4月8日	5月13日	6月3日	7月1日	8月5日	9月3日	10月7日	11月12日	12月3日	令和7年 1月7日	2月4日	3月4日	最高	最低	平均
水温	℃	12.2	16.1	16.8	19.7	25.3	23.6	21.2	14.6	10.7	6.3	5.7	6.2	25.3	5.7	14.9
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005											< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.24			0.23			0.24			0.20			0.24	0.20	0.23
フッ素及びその化合物	mg/l	0.07			0.08			0.08			0.10			0.10	0.07	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.03			0.06			0.07			0.03			0.07	0.03	0.05
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.007			0.018			0.008			0.002			0.018	0.002	0.009
ジクロロ酢酸	mg/l	0.007			0.007			0.003			0.003			0.007	0.003	0.005
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.001			0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.009			0.020			0.011			0.005			0.020	0.005	0.011
トリクロロ酢酸	mg/l	0.003			0.012			0.004			< 0.002			0.012	< 0.002	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002			0.002			0.003			0.002			0.003	0.002	0.002
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02			0.03			0.03			0.01			0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.1			5.6			5.5			7.1			7.1	5.1	5.8
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.9	5.2	5.2	6.3	4.8	5.2	6.1	4.9	6.3	6.8	6.8	7.4	7.4	4.8	5.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	13.9			11.6			13.0			21.9			21.9	11.6	15.1
蒸発残留物	mg/l	41			43			47			57			57	41	47
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02											< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005											< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.5	0.4	0.6	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5
pH値		7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.2	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

穴田供給点

		令和6年 4月8日	5月13日	6月3日	7月1日	8月5日	9月3日	10月7日	11月12日	12月3日	令和7年 1月7日	2月4日	3月4日	最高	最低	平均
水温	℃	11.5	16.1	16.8	19.2	24.4	22.8	21.3	15.0	10.8	6.5	5.5	6.3	24.4	5.5	14.7
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l							< 0.00005								< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.24			0.22			0.24			0.19			0.24	0.19	0.22
フッ素及びその化合物	mg/l	0.08			0.07			0.09			0.10			0.10	0.07	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.03			0.08			0.07			0.04			0.08	0.03	0.06
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.008			0.009			0.009			0.003			0.009	0.003	0.007
ジクロロ酢酸	mg/l	0.008			0.003			0.004			0.003			0.008	0.003	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.001			0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.010			0.012			0.012			0.007			0.012	0.007	0.010
トリクロロ酢酸	mg/l	0.005			0.005			0.005			0.003			0.005	0.003	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002			0.003			0.003			0.003			0.003	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02			0.02			0.03			0.02			0.03	0.02	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.2			6.0			5.6			7.2			7.2	5.2	6.0
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.1	5.4	5.7	7.1	5.2	6.6	6.3	5.1	6.4	6.7	6.9	7.5	7.5	5.1	6.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	13.7			11.5			14.1			22.0			22.0	11.5	15.3
蒸発残留物	mg/l	42			40			49			57			57	40	47
陰イオン界面活性剤	mg/l							< 0.02								< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000003	0.000002	0.000003	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l							< 0.0005								< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5
pH値		7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.5	7.5	7.4	7.3	7.5	7.2	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l			< 0.001		0.001								0.001	< 0.001	< 0.001
抱水クロラール	mg/l			0.003		0.003			0.003			< 0.002		0.003	< 0.002	0.002
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml			0		1								1	0	0
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

尾張東部浄水場浄水

		令和6年 4月16日	5月8日	6月3日	7月9日	8月5日	9月10日	10月7日	11月11日	12月2日	令和7年 1月15日	2月3日	3月3日	最高	最低	平均
水温	℃	13.2	17.0	16.8	21.2	24.6	24.6	22.1	15.6	11.0	6.1	7.5	8.3	24.6	6.1	15.7
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.26	0.17	0.25	0.22	0.14	0.18	0.24	0.27	0.22	0.23	0.19	0.25	0.27	0.14	0.22
フッ素及びその化合物	mg/l	0.08	0.10	0.07	0.08	0.10	0.11	0.11	0.08	0.12	0.11	0.10	0.12	0.12	0.07	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.04	0.05	0.05	0.04	0.05	0.08	0.11	0.07	0.08	0.06	0.06	0.05	0.11	0.04	0.06
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.005	0.007	0.009	0.003	0.009	0.010	0.008	0.006	0.004	0.002	0.005	0.002	0.010	0.002	0.006
ジクロロ酢酸	mg/l	0.005	0.006	0.007	0.002	0.008	0.006	0.006	0.005	0.003	0.004	0.003	0.003	0.008	0.002	0.005
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.007	0.010	0.011	0.005	0.011	0.014	0.011	0.008	0.006	0.004	0.007	0.004	0.014	0.004	0.008
トリクロロ酢酸	mg/l	0.003	0.004	0.005	< 0.002	0.006	0.004	0.005	0.004	0.004	0.002	0.003	< 0.002	0.006	< 0.002	0.003
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.002
ブロモホルム	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01	0.02	0.02	0.03	0.04	0.04	0.04	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.04	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	4.5	4.5	4.5	4.2	4.3	4.4	5.4	3.9	5.5	6.9	6.3	7.2	7.2	3.9	5.1
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.0	5.2	5.1	4.6	4.7	4.7	6.0	4.2	5.9	7.6	6.5	7.4	7.6	4.2	5.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	14.0	17.1	13.2	14.1	17.4	16.2	16.4	16.1	21.1	21.9	21.4	23.4	23.4	13.2	17.7
蒸発残留物	mg/l	40	38	42	40	45	47	42	42	53	55	54	59	59	38	46
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.4	0.4	< 0.3	0.6	0.7	0.6	0.4	0.4	0.6	0.7	0.5	0.7	< 0.3	0.5
pH値		7.3	7.1	7.3	7.3	7.3	7.2	7.4	7.2	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.1	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/l			< 0.0001		< 0.0001								< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ニッケル及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004		< 0.0004								< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
トルエン	mg/l			< 0.02		< 0.02								< 0.02	< 0.02	< 0.02
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l			< 0.008		< 0.008								< 0.008	< 0.008	< 0.008
ジクロロアセトニトリル	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
抱水クロラール	mg/l			0.003		0.002			0.003			< 0.002		0.003	< 0.002	0.002
農薬類				0.00		0.00								0.00	0.00	0.00
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6
遊離炭酸	mg/l			0.5		< 0.5								0.5	< 0.5	< 0.5
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l			< 0.002		< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l			1.1		1.1								1.1	1.1	1.1
腐食性(ランゲリア指数)				-2.5		-2.1								-2.1	-2.5	-2.3
従属栄養細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004
総アルカリ度	mg/l	10.5	15.0	12.0	13.0	17.0	16.0	15.0	15.5	19.5	20.0	19.0	18.5	20.0	10.5	15.9

東郷第2供給点

		令和6年 4月9日	5月14日	6月4日	7月2日	8月6日	9月4日	10月8日	11月11日	12月4日	令和7年 1月8日	2月3日	3月5日	最高	最低	平均
水温	℃	11.9	15.6	16.7	18.7	24.7	22.5	21.1	14.6	10.5	5.9	5.5	6.0	24.7	5.5	14.5
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l		< 0.00005													< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.18			0.14			0.27			0.19		0.27	0.14	0.20
フッ素及びその化合物	mg/l		0.09			0.10			0.08			0.10		0.10	0.08	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.06			0.05			0.07			0.06		0.07	0.05	0.06
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.008			0.010			0.006			0.003		0.010	0.003	0.007
ジクロロ酢酸	mg/l		0.007			0.008			0.005			0.003		0.008	0.003	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.010			0.013			0.008			0.005		0.013	0.005	0.009
トリクロロ酢酸	mg/l		0.005			0.005			0.004			0.003		0.005	0.003	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.002			0.003			0.002			0.002		0.003	0.002	0.002
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.01			0.04			0.02			0.01		0.04	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		4.2			4.3			3.9			6.3		6.3	3.9	4.7
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.5	5.0	4.7	5.4	4.8	4.7	5.8	4.2	6.2	6.6	6.5	7.1	7.1	4.2	5.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		16.4			17.8			15.8			21.6		21.6	15.8	17.9
蒸発残留物	mg/l		37			42			45			53		53	37	44
陰イオン界面活性剤	mg/l		< 0.02													< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000003	0.000002	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l		< 0.0005													< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.8	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.8	0.4	0.5
pH値		7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.1	7.2
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

三好ヶ丘供給点

		令和6年 4月9日	5月14日	6月4日	7月2日	8月6日	9月4日	10月8日	11月11日	12月4日	令和7年 1月8日	2月3日	3月5日	最高	最低	平均
水温	℃	12.6	16.2	17.0	18.8	24.8	22.7	21.3	14.7	10.8	6.0	5.6	6.1	24.8	5.6	14.7
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l					< 0.00005										< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.18			0.15			0.28			0.19		0.28	0.15	0.20
フッ素及びその化合物	mg/l		0.09			0.09			0.08			0.11		0.11	0.08	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.05			0.05			0.06			0.06		0.06	0.05	0.06
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.009			0.011			0.006			0.003		0.011	0.003	0.007
ジクロロ酢酸	mg/l		0.008			0.008			0.006			0.003		0.008	0.003	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.011			0.014			0.008			0.005		0.014	0.005	0.010
トリクロロ酢酸	mg/l		0.005			0.006			0.005			0.003		0.006	0.003	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.002			0.003			0.002			0.002		0.003	0.002	0.002
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.01			0.04			0.02			0.01		0.04	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		4.3			4.3			4.0			6.4		6.4	4.0	4.8
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.5	5.1	5.0	5.4	4.7	4.8	5.7	4.3	5.9	6.6	6.5	7.0	7.0	4.3	5.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		16.2			17.3			15.8			21.6		21.6	15.8	17.7
蒸発残留物	mg/l		38			41			45			55		55	38	45
陰イオン界面活性剤	mg/l					< 0.02										< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000003	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000003	0.000002	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l					< 0.0005										< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.8	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.8	0.4	0.5
pH値		7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.1	7.2
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

三ヶ峯供給点

		令和6年 4月9日	5月14日	6月4日	7月2日	8月6日	9月4日	10月8日	11月11日	12月4日	令和7年 1月8日	2月3日	3月5日	最高	最低	平均
水温	℃	11.7	16.0	17.0	18.5	24.6	23.0	21.7	15.2	10.4	6.1	5.6	6.2	24.6	5.6	14.7
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l								< 0.00005							< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.18			0.14			0.27			0.19		0.27	0.14	0.20
フッ素及びその化合物	mg/l		0.09			0.10			0.08			0.10		0.10	0.08	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.06			0.06			0.07			0.06		0.07	0.06	0.06
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.009			0.012			0.007			0.004		0.012	0.004	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l		0.008			0.010			0.007			0.004		0.010	0.004	0.007
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.012			0.016			0.009			0.006		0.016	0.006	0.011
トリクロロ酢酸	mg/l		0.006			0.007			0.006			0.003		0.007	0.003	0.006
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.003			0.004			0.002			0.002		0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.02			0.04			0.02			0.01		0.04	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		4.3			4.3			4.0			6.4		6.4	4.0	4.8
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.5	5.2	5.0	5.8	4.7	4.8	5.8	4.3	6.2	6.6	6.6	7.1	7.1	4.3	5.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		16.7			17.3			15.7			21.5		21.5	15.7	17.8
蒸発残留物	mg/l		40			39			45			53		53	39	44
陰イオン界面活性剤	mg/l								< 0.02							< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000003	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000003	0.000002	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l								< 0.0005							< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.8	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.8	0.4	0.5
pH値		7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.1	7.2
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

瀬戸山口供給点

		令和6年 4月9日	5月14日	6月4日	7月2日	8月6日	9月4日	10月8日	11月11日	12月4日	令和7年 1月8日	2月3日	3月5日	最高	最低	平均
水温	℃	12.0	15.9	17.3	18.9	24.8	23.3	21.5	15.4	12.0	6.8	6.4	6.9	24.8	6.4	15.1
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.18			0.14			0.28			0.19		0.28	0.14	0.20
フッ素及びその化合物	mg/l		0.09			0.10			0.08			0.11		0.11	0.08	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.05			0.06			0.07			0.06		0.07	0.05	0.06
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.009			0.013			0.009			0.004		0.013	0.004	0.009
ジクロロ酢酸	mg/l		0.007			0.007			0.005			0.004		0.007	0.004	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.012			0.017			0.011			0.006		0.017	0.006	0.012
トリクロロ酢酸	mg/l		0.005			0.008			0.006			0.004		0.008	0.004	0.006
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.003			0.004			0.002			0.002		0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.02			0.04			0.02			0.01		0.04	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		5.2			4.4			4.1			6.4		6.4	4.1	5.0
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.1	5.2	5.3	6.1	4.8	4.9	6.3	4.5	6.2	6.6	6.5	7.1	7.1	4.5	5.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		16.5			17.2			15.1			21.8		21.8	15.1	17.6
蒸発残留物	mg/l		45			41			45			55		55	41	46
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000003	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000003	0.000002	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.8	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.8	0.4	0.5
pH値		7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.2	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

瀬戸菱野供給点

		令和6年 4月9日	5月14日	6月4日	7月2日	8月6日	9月4日	10月8日	11月11日	12月4日	令和7年 1月8日	2月3日	3月5日	最高	最低	平均
水温	℃	12.3	15.9	16.9	19.2	24.3	23.0	21.3	16.4	12.3	7.3	6.9	7.4	24.3	6.9	15.3
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.18			0.16			0.28			0.19		0.28	0.16	0.20
フッ素及びその化合物	mg/l		0.09			0.09			0.08			0.10		0.10	0.08	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.05			0.06			0.08			0.04		0.08	0.04	0.06
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.009			0.016			0.011			0.004		0.016	0.004	0.010
ジクロロ酢酸	mg/l		0.007			0.005			0.004			0.003		0.007	0.003	0.005
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.001		0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.012			0.020			0.014			0.008		0.020	0.008	0.014
トリクロロ酢酸	mg/l		0.005			0.009			0.009			0.003		0.009	0.003	0.006
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.003			0.004			0.003			0.003		0.004	0.003	0.003
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.02			0.04			0.02			0.02		0.04	0.02	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		5.3			4.5			4.0			7.4		7.4	4.0	5.3
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.1	5.2	5.4	6.6	4.8	5.3	6.4	4.5	6.2	6.6	7.0	7.9	7.9	4.5	5.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		16.6			16.7			14.9			21.5		21.5	14.9	17.4
蒸発残留物	mg/l		46			41			45			60		60	41	48
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000003	0.000002	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.7	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.7	0.4	0.5
pH値		7.4	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.2	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

(4)尾張水道事務所

犬山浄水場浄水

		令和6年 4月9日	5月7日	6月3日	7月2日	8月5日	9月9日	10月7日	11月11日	12月2日	令和7年 1月7日	2月3日	3月10日	最高	最低	平均
水温	℃	12.7	17.1	17.7	19.5	25.5	24.8	21.3	14.2	11.4	7.4	6.9	7.7	25.5	6.9	15.5
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.24	0.14	0.24	0.17	0.17	0.19	0.26	0.24	0.22	0.22	0.19	0.34	0.34	0.14	0.22
フッ素及びその化合物	mg/l	0.07	0.10	0.08	0.05	0.09	0.09	0.07	0.08	0.10	0.10	0.11	0.08	0.11	0.05	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.04	0.05	0.05	0.04	0.11	0.07	0.07	0.07	0.06	0.04	0.04	0.04	0.11	0.04	0.06
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.006	0.006	0.007	0.004	0.010	0.008	0.008	0.006	0.005	0.003	0.004	0.005	0.010	0.003	0.006
ジクロロ酢酸	mg/l	0.005	0.006	0.007	0.003	0.007	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.007	0.003	0.005
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.008	0.008	0.009	0.005	0.013	0.011	0.010	0.008	0.007	0.005	0.006	0.007	0.013	0.005	0.008
トリクロロ酢酸	mg/l	0.003	0.004	0.004	< 0.002	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.003	0.004	0.004	0.005	< 0.002	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002	0.002	0.002	0.001	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	0.002
ブロモホルム	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.2	6.9	5.0	7.0	6.0	5.5	6.1	5.9	7.8	8.1	9.6	7.2	9.6	5.0	6.7
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.5	5.4	4.8	8.5	5.8	5.0	5.8	4.5	6.4	7.3	7.5	6.5	8.5	4.5	6.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	14.2	17.2	13.6	9.5	17.3	16.3	12.2	16.0	18.9	21.6	22.1	16.3	22.1	9.5	16.3
蒸発残留物	mg/l	40	50	37	35	49	50	43	49	55	57	65	52	65	35	48
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000002	0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000003	0.000002	0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000003	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.6	0.5	0.4	0.7	0.5	0.6	0.5	0.6	0.7	0.8	0.7	0.8	0.4	0.6
pH値		7.4	7.4	7.4	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.2	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/l			< 0.0001		< 0.0001								< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ニッケル及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004		< 0.0004								< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
トルエン	mg/l			< 0.02		< 0.02								< 0.02	< 0.02	< 0.02
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l			< 0.008		< 0.008								< 0.008	< 0.008	< 0.008
ジクロロアセトニトリル	mg/l			< 0.001		0.001								0.001	< 0.001	< 0.001
抱水クロラール	mg/l			0.003		0.005			0.003			< 0.002		0.005	< 0.002	0.003
農薬類				0.00		0.00								0.00	0.00	0.00
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l			0.5		0.5								0.5	0.5	0.5
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l			< 0.002		< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l			1.0		1.5								1.5	1.0	1.2
腐食性(ランゲリア指数)				-2.3		-2.2								-2.2	-2.3	-2.3
従属栄養細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004
総アルカリ度	mg/l	12.0	15.5	13.0	9.5	16.5	16.0	12.0	17.5	18.5	21.0	21.5	15.0	21.5	9.5	15.7

犬山供給点

		令和6年 4月9日	5月7日	6月3日	7月2日	8月5日	9月9日	10月7日	11月11日	12月2日	令和7年 1月7日	2月3日	3月10日	最高	最低	平均
水温	℃	12.0	16.8	16.8	18.3	25.4	24.1	20.1	14.0	11.0	6.5	6.3	7.2	25.4	6.3	14.9
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l					< 0.00005										< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.14			0.17			0.24			0.19		0.24	0.14	0.18
フッ素及びその化合物	mg/l		0.10			0.09			0.08			0.11		0.11	0.08	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.05			0.10			0.07			0.04		0.10	0.04	0.06
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.006			0.010			0.005			0.004		0.010	0.004	0.006
ジクロロ酢酸	mg/l		0.004			0.008			0.006			0.005		0.008	0.004	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.008			0.013			0.007			0.006		0.013	0.006	0.008
トリクロロ酢酸	mg/l		0.004			0.005			0.003			0.004		0.005	0.003	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.002			0.003			0.002			0.002		0.003	0.002	0.002
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.03			0.03			0.02			0.02		0.03	0.02	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.04	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.04	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		6.9			6.0			5.9			9.7		9.7	5.9	7.1
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.5	5.4	4.8	8.7	5.7	5.0	5.9	4.6	6.3	7.3	7.4	6.5	8.7	4.5	6.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		17.2			17.5			16.2			21.7		21.7	16.2	18.2
蒸発残留物	mg/l		47			52			54			61		61	47	54
陰イオン界面活性剤	mg/l					< 0.02										< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000002	0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l					< 0.0005										< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.7	0.5	0.4	0.7	0.6	0.6	0.5	0.7	0.6	0.8	0.7	0.8	0.4	0.6
pH値		7.6	7.5	7.5	7.4	7.2	7.3	7.3	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.2	7.5
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

尾北供給点

		令和6年 4月9日	5月7日	6月3日	7月2日	8月5日	9月9日	10月7日	11月11日	12月2日	令和7年 1月7日	2月3日	3月10日	最高	最低	平均
水温	℃	12.1	16.9	16.4	18.7	25.2	24.2	20.5	14.2	11.2	7.1	6.5	7.2	25.2	6.5	15.0
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l					< 0.00005										< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.15			0.13			0.24			0.19		0.24	0.13	0.18
フッ素及びその化合物	mg/l		0.10			0.10			0.08			0.11		0.11	0.08	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.05			0.07			0.07			0.04		0.07	0.04	0.06
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.007			0.010			0.005			0.005		0.010	0.005	0.007
ジクロロ酢酸	mg/l		0.006			0.006			0.005			0.005		0.006	0.005	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.009			0.013			0.007			0.008		0.013	0.007	0.009
トリクロロ酢酸	mg/l		0.004			0.006			0.004			0.004		0.006	0.004	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.002			0.003			0.002			0.003		0.003	0.002	0.002
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.03			0.03			0.02			0.02		0.03	0.02	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		6.9			5.8			5.5			9.6		9.6	5.5	7.0
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.5	5.5	4.7	7.2	5.3	4.9	5.7	4.4	6.3	7.1	7.4	6.5	7.4	4.4	5.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		17.7			16.7			15.7			22.0		22.0	15.7	18.0
蒸発残留物	mg/l		53			52			50			62		62	50	54
陰イオン界面活性剤	mg/l					< 0.02										< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000002	0.000003	0.000002	0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l					< 0.0005										< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.6	0.5	0.4	0.7	0.6	0.7	0.5	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	0.4	0.6
pH値		7.5	7.4	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.3	7.5
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

江南供給点

		令和6年 4月9日	5月7日	6月3日	7月2日	8月5日	9月9日	10月7日	11月11日	12月2日	令和7年 1月7日	2月3日	3月10日	最高	最低	平均
水温	℃	12.6	17.4	16.8	18.9	25.3	24.3	20.4	14.5	11.7	6.8	6.8	7.6	25.3	6.8	15.3
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l								< 0.00005							< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.15			0.13			0.24			0.19		0.24	0.13	0.18
フッ素及びその化合物	mg/l		0.10			0.10			0.08			0.11		0.11	0.08	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.05			0.07			0.07			0.04		0.07	0.04	0.06
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.008			0.010			0.006			0.004		0.010	0.004	0.007
ジクロロ酢酸	mg/l		0.007			0.004			0.003			0.005		0.007	0.003	0.005
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.011			0.013			0.008			0.006		0.013	0.006	0.010
トリクロロ酢酸	mg/l		0.005			0.006			0.004			0.004		0.006	0.004	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.003			0.003			0.002			0.002		0.003	0.002	0.002
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.03			0.03			0.02			0.02		0.03	0.02	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		6.9			5.8			5.5			9.6		9.6	5.5	7.0
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.5	5.5	4.7	6.8	5.4	5.0	5.7	4.4	6.4	7.0	7.4	6.5	7.4	4.4	5.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		17.7			17.0			15.6			22.0		22.0	15.6	18.1
蒸発残留物	mg/l		51			48			49			62		62	48	52
陰イオン界面活性剤	mg/l								< 0.02							< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000002	0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000003	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l								< 0.0005							< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.7	0.5	0.4	0.6	0.6	0.7	0.5	0.7	0.6	0.8	0.7	0.8	0.4	0.6
pH値		7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.3	7.5
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

小牧供給点

		令和6年 4月9日	5月7日	6月3日	7月2日	8月5日	9月9日	10月7日	11月11日	12月2日	令和7年 1月7日	2月3日	3月10日	最高	最低	平均
水温	℃	12.4	17.3	16.9	19.4	24.9	25.1	20.9	14.4	11.2	6.7	6.5	7.4	25.1	6.5	15.3
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.15			0.13			0.24			0.19		0.24	0.13	0.18
フッ素及びその化合物	mg/l		0.10			0.10			0.08			0.11		0.11	0.08	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.05			0.07			0.07			0.05		0.07	0.05	0.06
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.008			0.011			0.005			0.005		0.011	0.005	0.007
ジクロロ酢酸	mg/l		0.007			0.006			0.005			0.004		0.007	0.004	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.011			0.014			0.007			0.008		0.014	0.007	0.010
トリクロロ酢酸	mg/l		0.005			0.006			0.004			0.004		0.006	0.004	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.003			0.003			0.002			0.003		0.003	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.02			0.03			0.02			0.02		0.03	0.02	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		7.0			5.8			5.4			9.7		9.7	5.4	7.0
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.6	5.6	4.7	6.4	5.4	5.0	5.7	4.3	6.3	7.0	7.4	6.6	7.4	4.3	5.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		18.0			16.6			15.5			22.0		22.0	15.5	18.0
蒸発残留物	mg/l		51			49			51			63		63	49	54
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.6	0.5	0.4	0.7	0.6	0.7	0.5	0.7	0.6	0.8	0.8	0.8	0.4	0.6
pH値		7.4	7.4	7.6	7.4	7.2	7.2	7.3	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.2	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

小牧第2供給点

		令和6年 4月9日	5月7日	6月3日	7月2日	8月5日	9月9日	10月7日	11月11日	12月2日	令和7年 1月7日	2月3日	3月10日	最高	最低	平均
水温	℃	12.3	16.8	16.7	19.0	25.0	23.8	21.2	14.7	11.2	6.7	6.4	7.3	25.0	6.4	15.1
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.16			0.13			0.25			0.19		0.25	0.13	0.18
フッ素及びその化合物	mg/l		0.10			0.09			0.08			0.11		0.11	0.08	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.05			0.07			0.06			0.05		0.07	0.05	0.06
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.010			0.013			0.008			0.006		0.013	0.006	0.009
ジクロロ酢酸	mg/l		0.008			0.008			0.007			0.006		0.008	0.006	0.007
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.013			0.017			0.011			0.009		0.017	0.009	0.012
トリクロロ酢酸	mg/l		0.007			0.007			0.006			0.005		0.007	0.005	0.006
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.003			0.004			0.003			0.003		0.004	0.003	0.003
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.02			0.03			0.02			0.02		0.03	0.02	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		6.9			5.5			5.2			10		10	5.2	6.9
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.7	5.6	5.3	6.0	5.3	5.0	5.8	4.3	6.3	7.0	7.5	6.8	7.5	4.3	5.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		17.2			16.7			15.0			22.1		22.1	15.0	17.8
蒸発残留物	mg/l		48			47			48			66		66	47	52
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000002	0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000003	0.000002	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.6	0.5	0.4	0.7	0.6	0.7	0.5	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	0.4	0.6
pH値		7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.3	7.5
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

春日井(桃山)供給点

		令和6年 4月9日	5月7日	6月3日	7月2日	8月5日	9月9日	10月7日	11月11日	12月2日	令和7年 1月7日	2月3日	3月10日	最高	最低	平均
水温	℃	12.3	16.7	16.5	18.2	24.4	23.6	20.7	14.5	11.5	6.9	6.8	7.2	24.4	6.8	14.9
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l								< 0.00005							< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.15			0.13			0.24			0.19		0.24	0.13	0.18
フッ素及びその化合物	mg/l		0.10			0.10			0.08			0.11		0.11	0.08	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.05			0.07			0.07			0.04		0.07	0.04	0.06
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.008			0.011			0.007			0.005		0.011	0.005	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l		0.007			0.008			0.006			0.005		0.008	0.005	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.011			0.014			0.009			0.008		0.014	0.008	0.010
トリクロロ酢酸	mg/l		0.005			0.006			0.005			0.004		0.006	0.004	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.003			0.003			0.002			0.003		0.003	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.02			0.03			0.02			0.02		0.03	0.02	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		7.0			5.8			5.4			9.7		9.7	5.4	7.0
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.6	5.6	4.8	6.1	5.3	5.0	5.7	4.3	6.4	7.0	7.4	6.6	7.4	4.3	5.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		17.9			17.0			15.4			21.8		21.8	15.4	18.0
蒸発残留物	mg/l		46			48			48			63		63	46	51
陰イオン界面活性剤	mg/l								< 0.02							< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000002	0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000003	0.000002	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l								< 0.0005							< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.7	0.5	0.4	0.6	0.6	0.7	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.4	0.6
pH値		7.5	7.4	7.6	7.2	7.2	7.3	7.3	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.2	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

岩倉供給点

		令和6年 4月10日	5月9日	6月4日	7月3日	8月6日	9月10日	10月9日	11月13日	12月3日	令和7年 1月9日	2月4日	3月10日	最高	最低	平均
水温	℃	12.3	16.9	16.9	18.2	25.4	24.4	20.5	14.1	11.3	6.4	6.4	7.6	25.4	6.4	15.0
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l												< 0.00005			< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.24			0.19			0.21			0.33	0.33	0.19	0.24
フッ素及びその化合物	mg/l			0.08			0.10			0.10			0.09	0.10	0.08	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.04			0.06			0.05			0.03	0.06	0.03	0.04
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.008			0.010			0.007			0.006	0.010	0.006	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l			0.007			0.005			0.005			0.006	0.007	0.005	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.011			0.014			0.010			0.009	0.014	0.009	0.011
トリクロロ酢酸	mg/l			0.004			0.005			0.004			0.005	0.005	0.004	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.003			0.004			0.003			0.003	0.004	0.003	0.003
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.03			0.03			0.02			0.01	0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.0			6.0			7.2			7.3	7.3	5.0	6.4
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	6.0	5.2	4.7	7.7	5.8	5.3	5.2	4.8	6.1	7.0	7.4	6.3	7.7	4.7	6.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			13.6			16.5			17.8			16.4	17.8	13.6	16.1
蒸発残留物	mg/l			41			49			54			57	57	41	50
陰イオン界面活性剤	mg/l												< 0.02			< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000002	0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000003	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l												< 0.0005			< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.6	0.5	0.4	0.7	0.6	0.6	0.5	0.7	0.6	0.8	0.6	0.8	0.4	0.6
pH値		7.5	7.6	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.3	7.5
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

一宮(尾張)供給点

		令和6年 4月10日	5月9日	6月4日	7月3日	8月6日	9月10日	10月9日	11月13日	12月3日	令和7年 1月9日	2月4日	3月10日	最高	最低	平均
水温	℃	12.3	17.1	17.1	18.5	25.3	24.5	20.6	14.2	11.5	6.9	6.5	7.9	25.3	6.5	15.2
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l									< 0.00005						< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.24			0.19			0.21			0.33	0.33	0.19	0.24
フッ素及びその化合物	mg/l			0.08			0.10			0.10			0.09	0.10	0.08	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.04			0.06			0.06			0.03	0.06	0.03	0.05
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.009			0.012			0.007			0.006	0.012	0.006	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l			0.008			0.005			0.004			0.006	0.008	0.004	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.012			0.017			0.010			0.009	0.017	0.009	0.012
トリクロロ酢酸	mg/l			0.004			0.005			0.004			0.005	0.005	0.004	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.003			0.005			0.003			0.003	0.005	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.03			0.03			0.02			0.01	0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.0			6.0			7.3			7.4	7.4	5.0	6.4
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.4	5.2	4.7	8.0	5.9	5.2	5.4	4.8	6.1	7.0	7.5	6.4	8.0	4.7	6.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			13.7			16.6			18.1			16.3	18.1	13.7	16.2
蒸発残留物	mg/l			43			49			52			56	56	43	50
陰イオン界面活性剤	mg/l									< 0.02						< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000002	0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000003	0.000003	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l									< 0.0005						< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.6	0.5	0.4	0.7	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6	0.8	0.7	0.8	0.4	0.6
pH値		7.4	7.6	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.3	7.5
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

西春供給点

		令和6年 4月9日	5月7日	6月3日	7月2日	8月5日	9月9日	10月7日	11月11日	12月2日	令和7年 1月7日	2月3日	3月10日	最高	最低	平均
水温	℃	12.0	17.0	17.0	18.9	24.9	24.0	21.4	15.0	11.9	7.3	6.7	7.5	24.9	6.7	15.3
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l		< 0.00005													< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.15			0.13			0.25			0.19		0.25	0.13	0.18
フッ素及びその化合物	mg/l		0.10			0.09			0.08			0.11		0.11	0.08	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.05			0.07			0.07			0.05		0.07	0.05	0.06
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.009			0.010			0.005			0.005		0.010	0.005	0.007
ジクロロ酢酸	mg/l		0.008			0.004			0.003			0.005		0.008	0.003	0.005
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.012			0.013			0.007			0.008		0.013	0.007	0.010
トリクロロ酢酸	mg/l		0.005			0.006			0.005			0.004		0.006	0.004	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.003			0.003			0.002			0.003		0.003	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.02			0.03			0.02			0.02		0.03	0.02	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		7.0			5.8			5.4			9.9		9.9	5.4	7.0
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.6	5.6	4.8	5.4	5.4	5.0	5.8	4.3	6.4	7.0	7.5	6.7	7.5	4.3	5.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		17.6			17.0			15.3			22.0		22.0	15.3	18.0
蒸発残留物	mg/l		53			48			46			62		62	46	52
陰イオン界面活性剤	mg/l		< 0.02													< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000002	0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l		< 0.0005													< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.6	0.5	0.4	0.6	0.6	0.7	0.5	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.4	0.6
pH値		7.4	7.5	7.6	7.4	7.4	7.2	7.3	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.2	7.5
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

春日供給点

		令和6年 4月10日	5月9日	6月4日	7月3日	8月6日	9月10日	10月9日	11月13日	12月3日	令和7年 1月9日	2月4日	3月10日	最高	最低	平均
水温	℃	12.3	17.2	17.6	19.4	25.4	24.6	21.8	16.1	12.3	6.9	7.2	7.9	25.4	6.9	15.7
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l									< 0.00005						< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.24			0.20			0.21			0.33	0.33	0.20	0.24
フッ素及びその化合物	mg/l			0.07			0.09			0.10			0.09	0.10	0.07	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.04			0.07			0.06			0.03	0.07	0.03	0.05
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.010			0.013			0.009			0.008	0.013	0.008	0.010
ジクロロ酢酸	mg/l			0.006			0.003			0.002			0.006	0.006	0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.013			0.018			0.012			0.011	0.018	0.011	0.014
トリクロロ酢酸	mg/l			0.006			0.006			0.006			0.006	0.006	0.006	0.006
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.003			0.005			0.003			0.003	0.005	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.03			0.03			0.02			0.01	0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			4.9			5.6			7.3			7.0	7.3	4.9	6.2
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.6	5.4	4.7	8.5	5.9	5.1	5.7	4.6	6.1	6.8	7.5	6.4	8.5	4.6	5.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			13.4			16.6			18.1			16.2	18.1	13.4	16.1
蒸発残留物	mg/l			41			48			53			58	58	41	50
陰イオン界面活性剤	mg/l									< 0.02						< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000002	0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000003	0.000002	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l									< 0.0005						< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.6	0.5	0.4	0.7	0.6	0.6	0.5	0.7	0.6	0.8	0.7	0.8	0.4	0.6
pH値		7.4	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.4	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.3	7.5
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l			< 0.001		0.002								0.002	< 0.001	0.001
抱水クロラール	mg/l			0.004		0.006			0.003			0.002		0.006	0.002	0.004
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml			6		0								6	0	3
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

尾張西部浄水場浄水

		令和6年 4月8日	5月7日	6月4日	7月1日	8月6日	9月10日	10月8日	11月12日	12月3日	令和7年 1月8日	2月4日	3月11日	最高	最低	平均
水温	℃	12.9	18.0	17.8	19.4	27.6	26.3	21.3	15.6	12.4	6.6	8.0	8.6	27.6	6.6	16.2
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.26	0.20	0.26	0.23	0.16	0.21	0.30	0.28	0.25	0.29	0.28	0.38	0.38	0.16	0.26
フッ素及びその化合物	mg/l	0.07	0.09	0.08	0.06	0.09	0.10	0.07	0.08	0.11	0.10	0.11	0.09	0.11	0.06	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.03	0.06	0.05	0.06	0.09	0.09	0.09	0.07	0.06	0.05	0.06	0.03	0.09	0.03	0.06
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.007	0.006	0.005	0.007	0.011	0.012	0.010	0.005	0.005	0.002	0.003	0.004	0.012	0.002	0.006
ジクロロ酢酸	mg/l	0.007	0.006	0.003	0.004	0.006	0.005	0.005	0.003	0.004	0.002	0.003	0.003	0.007	0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.009	0.009	0.007	0.009	0.015	0.017	0.013	0.007	0.007	0.004	0.005	0.006	0.017	0.004	0.009
トリクロロ酢酸	mg/l	0.004	0.003	0.003	0.004	0.005	0.005	0.005	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.005	0.002	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002	0.003	0.002	0.002	0.004	0.005	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.005	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.04	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.7	6.9	5.7	6.9	6.9	6.0	6.3	5.9	7.6	9.3	10	7.7	10	5.7	7.1
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.6	5.7	5.1	6.8	6.2	4.9	5.4	4.4	6.1	7.7	8.2	6.7	8.2	4.4	6.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	14.1	17.9	14.1	11.3	17.7	16.8	12.9	16.3	19.5	22.8	23.1	17.1	23.1	11.3	17.0
蒸発残留物	mg/l	42	53	40	38	50	50	45	48	55	62	68	54	68	38	50
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000003	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.4	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.4	0.6
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.5	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/l			< 0.0001		< 0.0001								< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ニッケル及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004		< 0.0004								< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
トルエン	mg/l			< 0.02		< 0.02								< 0.02	< 0.02	< 0.02
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l			< 0.008		< 0.008								< 0.008	< 0.008	< 0.008
ジクロロアセトニトリル	mg/l			< 0.001		0.001								0.001	< 0.001	< 0.001
抱水クロラール	mg/l			0.002		0.003			< 0.002			< 0.002		0.003	< 0.002	< 0.002
農薬類				0.00		0.00								0.00	0.00	0.00
残留塩素	mg/l	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.7	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l			< 0.5		< 0.5								< 0.5	< 0.5	< 0.5
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l			< 0.002		< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l			0.9		1.6								1.6	0.9	1.2
腐食性(ランゲリア指数)				-2.2		-1.9								-1.9	-2.2	-2.0
従属栄養細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004
総アルカリ度	mg/l	13.5	16.0	14.5	12.0	18.0	19.0	14.0	19.5	19.5	22.5	21.5	15.5	22.5	12.0	17.1

尾西供給点

		令和6年 4月10日	5月9日	6月4日	7月3日	8月6日	9月10日	10月9日	11月13日	12月3日	令和7年 1月9日	2月4日	3月10日	最高	最低	平均
水温	℃	12.7	17.7	17.4	18.9	26.8	25.1	21.3	15.5	12.0	7.2	7.4	7.9	26.8	7.2	15.8
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l						< 0.00005									< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.26			0.23			0.24			0.37	0.37	0.23	0.28
フッ素及びその化合物	mg/l			0.08			0.10			0.10			0.09	0.10	0.08	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.05			0.09			0.05			0.03	0.09	0.03	0.06
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.008			0.014			0.007			0.006	0.014	0.006	0.009
ジクロロ酢酸	mg/l			0.004			0.005			0.003			0.005	0.005	0.003	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.011			0.019			0.010			0.009	0.019	0.009	0.012
トリクロロ酢酸	mg/l			0.005			0.006			0.005			0.005	0.006	0.005	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.003			0.005			0.003			0.003	0.005	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.03			0.03			0.02			0.01	0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.8			5.9			7.2			7.6	7.6	5.8	6.6
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.2	5.7	5.3	8.4	6.2	5.0	5.8	4.6	6.0	7.6	8.1	6.7	8.4	4.6	6.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			13.8			16.5			18.8			16.9	18.8	13.8	16.5
蒸発残留物	mg/l			43			50			52			57	57	43	50
陰イオン界面活性剤	mg/l						< 0.02									< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l						< 0.0005									< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.5	0.6
pH値		7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.4	7.5
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

木曽川供給点

		令和6年 4月10日	5月9日	6月4日	7月3日	8月6日	9月10日	10月9日	11月13日	12月3日	令和7年 1月9日	2月4日	3月10日	最高	最低	平均
水温	℃	12.6	17.6	17.3	18.7	26.8	25.2	21.4	15.6	12.0	7.2	7.4	7.9	26.8	7.2	15.8
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l						< 0.00005									< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.26			0.23			0.24			0.38	0.38	0.23	0.28
フッ素及びその化合物	mg/l			0.08			0.10			0.10			0.09	0.10	0.08	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.05			0.09			0.05			0.03	0.09	0.03	0.06
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.008			0.014			0.007			0.006	0.014	0.006	0.009
ジクロロ酢酸	mg/l			0.004			0.004			0.002			0.004	0.004	0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.011			0.019			0.010			0.009	0.019	0.009	0.012
トリクロロ酢酸	mg/l			0.004			0.006			0.004			0.004	0.006	0.004	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.003			0.005			0.003			0.003	0.005	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.03			0.03			0.02			0.01	0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.7			5.9			7.1			8.1	8.1	5.7	6.7
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.9	5.7	5.2	8.5	6.0	5.0	5.7	4.6	5.9	7.6	8.1	7.0	8.5	4.6	6.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			13.7			16.5			18.7			17.9	18.7	13.7	16.7
蒸発残留物	mg/l			44			47			52			57	57	44	50
陰イオン界面活性剤	mg/l						< 0.02									< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l						< 0.0005									< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.6	0.5	0.4	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.4	0.6
pH値		7.5	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.4	7.5
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

祖父江供給点

		令和6年 4月8日	5月8日	6月5日	7月1日	8月7日	9月11日	10月8日	11月12日	12月4日	令和7年 1月8日	2月5日	3月12日	最高	最低	平均
水温	℃	12.7	18.3	18.5	19.1	27.3	26.8	21.3	15.4	11.8	6.7	7.1	8.8	27.3	6.7	16.2
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l										< 0.00005					< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.26			0.23			0.30			0.28			0.30	0.23	0.27
フッ素及びその化合物	mg/l	0.07			0.06			0.07			0.10			0.10	0.06	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.03			0.06			0.09			0.05			0.09	0.03	0.06
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.007			0.008			0.011			0.003			0.011	0.003	0.007
ジクロロ酢酸	mg/l	0.007			0.004			0.006			0.002			0.007	0.002	0.005
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.009			0.010			0.014			0.005			0.014	0.005	0.010
トリクロロ酢酸	mg/l	0.004			0.005			0.006			0.002			0.006	0.002	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002			0.002			0.003			0.002			0.003	0.002	0.002
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01			0.03			0.02			0.01			0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.7			6.9			6.2			9.4			9.4	5.7	7.0
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.6	6.0	4.7	6.9	5.9	5.6	5.3	4.4	6.4	7.8	8.4	6.5	8.4	4.4	6.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	13.9			11.1			13.1			23.2			23.2	11.1	15.3
蒸発残留物	mg/l	41			43			44			62			62	41	48
陰イオン界面活性剤	mg/l										< 0.02					< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l										< 0.0005					< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.6	0.5	0.7	0.6	0.6	0.7	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.5	0.6
pH値		7.6	7.5	7.6	7.4	7.4	7.5	7.4	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.4	7.5
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

稲沢供給点

		令和6年 4月10日	5月9日	6月4日	7月3日	8月6日	9月10日	10月9日	11月13日	12月3日	令和7年 1月9日	2月4日	3月10日	最高	最低	平均
水温	℃	12.9	17.7	17.8	18.7	27.4	25.6	21.2	15.4	11.7	6.9	7.2	8.0	27.4	6.9	15.9
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l												< 0.00005			< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.26			0.23			0.24			0.38	0.38	0.23	0.28
フッ素及びその化合物	mg/l			0.08			0.10			0.10			0.09	0.10	0.08	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.05			0.09			0.05			0.03	0.09	0.03	0.06
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.007			0.015			0.006			0.005	0.015	0.005	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l			0.004			0.007			0.003			0.004	0.007	0.003	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.010			0.020			0.009			0.008	0.020	0.008	0.012
トリクロロ酢酸	mg/l			0.004			0.006			0.005			0.004	0.006	0.004	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.003			0.005			0.003			0.003	0.005	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.03			0.04			0.02			0.01	0.04	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.8			6.0			7.1			7.7	7.7	5.8	6.6
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.4	5.6	5.2	8.9	6.0	4.9	5.6	4.6	5.9	7.8	8.2	6.8	8.9	4.6	6.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			13.8			16.6			19.0			17.2	19.0	13.8	16.6
蒸発残留物	mg/l			45			49			54			60	60	45	52
陰イオン界面活性剤	mg/l												< 0.02			< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000002	0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l												< 0.0005			< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.6	0.5	0.4	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.4	0.6
pH値		7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

美和供給点

		令和6年 4月8日	5月8日	6月5日	7月1日	8月7日	9月11日	10月8日	11月12日	12月4日	令和7年 1月8日	2月5日	3月12日	最高	最低	平均
水温	℃	12.5	18.3	17.9	19.4	27.4	26.2	21.7	15.3	11.9	7.2	7.3	8.8	27.4	7.2	16.2
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005											< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.26			0.22			0.30			0.25			0.30	0.22	0.26
フッ素及びその化合物	mg/l	0.07			0.06			0.07			0.11			0.11	0.06	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.04			0.07			0.09			0.05			0.09	0.04	0.06
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.008			0.009			0.015			0.004			0.015	0.004	0.009
ジクロロ酢酸	mg/l	0.007			0.004			0.006			0.003			0.007	0.003	0.005
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.010			0.011			0.018			0.007			0.018	0.007	0.012
トリクロロ酢酸	mg/l	0.005			0.006			0.008			0.003			0.008	0.003	0.006
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002			0.002			0.003			0.003			0.003	0.002	0.002
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01			0.03			0.03			0.01			0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.7			7.3			6.1			9.8			9.8	5.7	7.2
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.7	5.9	4.8	7.8	6.1	5.5	5.4	4.3	6.2	7.7	8.4	7.0	8.4	4.3	6.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	14.3			10.6			12.6			23.6			23.6	10.6	15.3
蒸発残留物	mg/l	41			40			42			64			64	40	47
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02											< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005											< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6	0.7	0.5	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.5	0.6
pH値		7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.4	7.5
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

七宝供給点

		令和6年 4月8日	5月8日	6月5日	7月1日	8月7日	9月11日	10月8日	11月12日	12月4日	令和7年 1月8日	2月5日	3月12日	最高	最低	平均
水温	℃	13.0	18.2	18.1	19.5	28.0	26.3	21.9	15.4	12.3	7.6	7.4	9.0	28.0	7.4	16.4
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005											< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.27			0.22			0.29			0.25			0.29	0.22	0.26
フッ素及びその化合物	mg/l	0.07			0.06			0.07			0.11			0.11	0.06	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.04			0.07			0.09			0.05			0.09	0.04	0.06
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.008			0.011			0.016			0.004			0.016	0.004	0.010
ジクロロ酢酸	mg/l	0.008			0.003			0.005			0.002			0.008	0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.010			0.013			0.020			0.007			0.020	0.007	0.012
トリクロロ酢酸	mg/l	0.005			0.006			0.009			0.003			0.009	0.003	0.006
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002			0.002			0.004			0.003			0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02			0.03			0.03			0.01			0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.7			7.3			6.0			9.8			9.8	5.7	7.2
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.8	5.9	5.0	7.9	6.0	5.5	5.3	4.3	6.2	7.8	8.4	7.0	8.4	4.3	6.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	13.9			10.3			12.5			23.5			23.5	10.3	15.0
蒸発残留物	mg/l	37			44			41			68			68	37	48
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02											< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000003	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005											< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6	0.7	0.5	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.5	0.6
pH値		7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.6	7.4	7.5
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

神守供給点

		令和6年 4月8日	5月8日	6月5日	7月1日	8月7日	9月11日	10月8日	11月12日	12月4日	令和7年 1月8日	2月5日	3月12日	最高	最低	平均
水温	℃	12.3	18.3	18.2	19.5	27.7	26.3	22.0	15.5	12.4	7.5	7.4	8.8	27.7	7.4	16.3
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l							< 0.00005								< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.26			0.22			0.29			0.25			0.29	0.22	0.26
フッ素及びその化合物	mg/l	0.07			0.06			0.07			0.11			0.11	0.06	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.04			0.07			0.09			0.05			0.09	0.04	0.06
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.008			0.010			0.016			0.004			0.016	0.004	0.010
ジクロロ酢酸	mg/l	0.008			0.003			0.005			0.003			0.008	0.003	0.005
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.010			0.012			0.019			0.007			0.019	0.007	0.012
トリクロロ酢酸	mg/l	0.005			0.007			0.009			0.003			0.009	0.003	0.006
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002			0.002			0.003			0.003			0.003	0.002	0.002
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02			0.03			0.03			0.01			0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.7			7.3			6.1			9.8			9.8	5.7	7.2
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.7	5.9	5.0	7.9	6.1	5.5	5.3	4.3	6.2	7.8	8.4	6.9	8.4	4.3	6.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	14.0			10.4			12.5			23.5			23.5	10.4	15.1
蒸発残留物	mg/l	42			44			42			66			66	42	48
陰イオン界面活性剤	mg/l							< 0.02								< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000003	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l							< 0.0005								< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6	0.7	0.5	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.5	0.6
pH値		7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.4	7.5
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

蟹江供給点

		令和6年 4月8日	5月8日	6月5日	7月1日	8月7日	9月11日	10月8日	11月12日	12月4日	令和7年 1月8日	2月5日	3月12日	最高	最低	平均
水温	℃	12.6	18.4	17.9	19.5	27.2	26.2	21.9	15.4	12.6	7.6	7.6	8.6	27.2	7.6	16.3
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l							< 0.00005								< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.27			0.22			0.29			0.25			0.29	0.22	0.26
フッ素及びその化合物	mg/l	0.07			0.06			0.07			0.11			0.11	0.06	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.04			0.07			0.10			0.04			0.10	0.04	0.06
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.008			0.011			0.018			0.004			0.018	0.004	0.010
ジクロロ酢酸	mg/l	0.008			0.004			0.005			0.003			0.008	0.003	0.005
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.001			0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.010			0.013			0.022			0.008			0.022	0.008	0.013
トリクロロ酢酸	mg/l	0.005			0.008			0.009			0.002			0.009	0.002	0.006
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002			0.002			0.004			0.003			0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02			0.03			0.03			0.01			0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.7			7.3			6.0			9.8			9.8	5.7	7.2
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.7	5.9	5.0	8.0	6.1	5.5	5.3	4.3	6.2	7.8	8.4	7.0	8.4	4.3	6.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	14.3			10.3			12.6			23.7			23.7	10.3	15.2
蒸発残留物	mg/l	38			44			42			64			64	38	47
陰イオン界面活性剤	mg/l							< 0.02								< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l							< 0.0005								< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6	0.7	0.5	0.7	0.6	0.8	0.6	0.8	0.5	0.6
pH値		7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.6	7.4	7.5
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

佐織供給点

		令和6年 4月10日	5月9日	6月4日	7月3日	8月6日	9月10日	10月9日	11月13日	12月3日	令和7年 1月9日	2月4日	3月10日	最高	最低	平均
水温	℃	12.8	18.4	17.9	19.5	27.3	25.6	21.7	16.1	12.3	7.5	7.2	8.0	27.3	7.2	16.2
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l			< 0.00005												< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.27			0.24			0.24			0.38	0.38	0.24	0.28
フッ素及びその化合物	mg/l			0.08			0.09			0.10			0.09	0.10	0.08	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.05			0.09			0.06			0.04	0.09	0.04	0.06
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.008			0.016			0.007			0.007	0.016	0.007	0.010
ジクロロ酢酸	mg/l			0.004			0.006			0.003			0.004	0.006	0.003	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.011			0.021			0.010			0.010	0.021	0.010	0.013
トリクロロ酢酸	mg/l			0.005			0.007			0.006			0.005	0.007	0.005	0.006
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.003			0.005			0.003			0.003	0.005	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.03			0.04			0.02			0.01	0.04	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			6.2			6.0			7.0			8.1	8.1	6.0	6.8
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.9	5.8	5.6	8.0	6.1	5.0	5.5	4.5	5.9	7.9	8.4	7.1	8.4	4.5	6.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			14.0			16.5			19.1			17.8	19.1	14.0	16.8
蒸発残留物	mg/l			46			48			54			57	57	46	51
陰イオン界面活性剤	mg/l			< 0.02												< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l			< 0.0005												< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.5	0.6
pH値		7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

津島供給点

		令和6年 4月10日	5月9日	6月4日	7月3日	8月6日	9月10日	10月9日	11月13日	12月3日	令和7年 1月9日	2月4日	3月10日	最高	最低	平均
水温	℃	12.9	18.2	17.9	19.5	27.2	25.6	21.8	15.7	12.1	7.7	7.1	8.0	27.2	7.1	16.1
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l			< 0.00005												< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.27			0.24			0.24			0.38	0.38	0.24	0.28
フッ素及びその化合物	mg/l			0.08			0.09			0.10			0.09	0.10	0.08	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.05			0.09			0.05			0.04	0.09	0.04	0.06
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.008			0.016			0.007			0.007	0.016	0.007	0.010
ジクロロ酢酸	mg/l			0.003			0.005			0.002			0.004	0.005	0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.011			0.021			0.010			0.010	0.021	0.010	0.013
トリクロロ酢酸	mg/l			0.005			0.008			0.003			0.005	0.008	0.003	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.003			0.005			0.003			0.003	0.005	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.03			0.03			0.02			0.01	0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			6.2			6.0			7.0			8.1	8.1	6.0	6.8
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.8	5.8	5.6	7.9	6.1	5.0	5.5	4.5	5.9	7.9	8.4	7.1	8.4	4.5	6.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			13.9			16.5			19.1			17.8	19.1	13.9	16.8
蒸発残留物	mg/l			45			48			54			57	57	45	51
陰イオン界面活性剤	mg/l			< 0.02												< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l			< 0.0005												< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.4	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.4	0.6
pH値		7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.6	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.4	7.5
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

八開供給点

		令和6年 4月8日	5月8日	6月5日	7月1日	8月7日	9月11日	10月8日	11月12日	12月4日	令和7年 1月8日	2月5日	3月12日	最高	最低	平均
水温	℃	13.0	18.1	18.8	19.2	27.4	26.5	21.6	15.5	12.2	7.4	7.3	8.8	27.4	7.3	16.3
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l										< 0.00005					< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.26			0.23			0.30			0.28			0.30	0.23	0.27
フッ素及びその化合物	mg/l	0.07			0.06			0.07			0.10			0.10	0.06	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.04			0.06			0.09			0.05			0.09	0.04	0.06
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.008			0.007			0.012			0.003			0.012	0.003	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l	0.007			0.003			0.006			0.002			0.007	0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.010			0.009			0.015			0.005			0.015	0.005	0.010
トリクロロ酢酸	mg/l	0.005			0.006			0.007			0.002			0.007	0.002	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002			0.002			0.003			0.002			0.003	0.002	0.002
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01			0.03			0.02			0.01			0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.6			7.0			6.2			9.5			9.5	5.6	7.1
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.6	5.8	4.7	7.0	5.9	5.7	5.3	4.5	6.3	7.9	8.5	6.6	8.5	4.5	6.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	13.9			11.3			13.0			23.7			23.7	11.3	15.5
蒸発残留物	mg/l	39			43			44			65			65	39	48
陰イオン界面活性剤	mg/l										< 0.02					< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l										< 0.0005					< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.7	0.5	0.6	0.7	0.6	0.7	0.5	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.5	0.6
pH値		7.6	7.5	7.6	7.4	7.4	7.5	7.4	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.4	7.5
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

立田供給点

		令和6年 4月8日	5月8日	6月5日	7月1日	8月7日	9月11日	10月8日	11月12日	12月4日	令和7年 1月8日	2月5日	3月12日	最高	最低	平均
水温	℃	13.3	18.6	18.6	20.0	27.4	26.8	22.2	15.5	12.2	7.3	7.4	9.0	27.4	7.3	16.5
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l										< 0.00005					< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.26			0.23			0.30			0.27			0.30	0.23	0.26
フッ素及びその化合物	mg/l	0.07			0.06			0.07			0.10			0.10	0.06	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.04			0.06			0.09			0.04			0.09	0.04	0.06
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.008			0.007			0.013			0.003			0.013	0.003	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l	0.005			0.003			0.006			< 0.002			0.006	< 0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.010			0.009			0.016			0.006			0.016	0.006	0.010
トリクロロ酢酸	mg/l	0.005			0.005			0.007			0.002			0.007	0.002	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002			0.002			0.003			0.003			0.003	0.002	0.002
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01			0.03			0.02			0.01			0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.6			7.1			6.1			9.6			9.6	5.6	7.1
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.7	5.8	4.7	7.3	5.9	5.7	5.3	4.4	6.3	7.8	8.5	6.7	8.5	4.4	6.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	14.2			11.2			12.8			23.6			23.6	11.2	15.4
蒸発残留物	mg/l	42			40			43			65			65	40	48
陰イオン界面活性剤	mg/l										< 0.02					< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l										< 0.0005					< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.6
pH値		7.5	7.6	7.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.4	7.5
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

佐屋供給点

		令和6年 4月8日	5月8日	6月5日	7月1日	8月7日	9月11日	10月8日	11月12日	12月4日	令和7年 1月8日	2月5日	3月12日	最高	最低	平均
水温	℃	12.5	18.5	18.3	19.3	27.5	26.2	21.9	15.5	12.4	7.8	7.9	9.0	27.5	7.8	16.4
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005														< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.26			0.22			0.29			0.26			0.29	0.22	0.26
フッ素及びその化合物	mg/l	0.07			0.06			0.07			0.11			0.11	0.06	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.04			0.06			0.09			0.04			0.09	0.04	0.06
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.008			0.010			0.015			0.004			0.015	0.004	0.009
ジクロロ酢酸	mg/l	0.007			0.005			0.006			0.002			0.007	0.002	0.005
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.010			0.012			0.018			0.007			0.018	0.007	0.012
トリクロロ酢酸	mg/l	0.005			0.008			0.009			0.003			0.009	0.003	0.006
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002			0.002			0.003			0.003			0.003	0.002	0.002
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01			0.03			0.03			0.01			0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.6			7.3			6.0			9.7			9.7	5.6	7.2
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.7	5.9	4.8	7.7	5.9	5.6	5.3	4.3	6.2	7.7	8.5	6.9	8.5	4.3	6.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	13.9			10.4			12.7			23.8			23.8	10.4	15.2
蒸発残留物	mg/l	43			41			41			63			63	41	47
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02														< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005														< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6	0.7	0.5	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.5	0.6
pH値		7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

弥富供給点

		令和6年 4月8日	5月8日	6月5日	7月1日	8月7日	9月11日	10月8日	11月12日	12月4日	令和7年 1月8日	2月5日	3月12日	最高	最低	平均
水温	℃	12.6	18.2	18.2	20.1	27.0	25.8	22.7	15.5	13.4	7.7	7.9	8.9	27.0	7.7	16.5
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005														< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.28			0.22			0.29			0.25			0.29	0.22	0.26
フッ素及びその化合物	mg/l	0.07			0.07			0.07			0.11			0.11	0.07	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.04			0.07			0.09			0.05			0.09	0.04	0.06
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.008			0.013			0.017			0.005			0.017	0.005	0.011
ジクロロ酢酸	mg/l	0.007			0.003			0.003			0.002			0.007	0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.001			0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.010			0.015			0.021			0.009			0.021	0.009	0.014
トリクロロ酢酸	mg/l	0.005			0.011			0.010			0.003			0.011	0.003	0.007
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002			0.002			0.004			0.003			0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02			0.03			0.03			0.01			0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.7			6.6			5.8			9.8			9.8	5.7	7.0
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.8	5.8	5.1	7.0	6.3	5.0	5.4	4.2	6.2	7.9	8.3	7.2	8.3	4.2	6.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	14.7			11.0			12.8			23.9			23.9	11.0	15.6
蒸発残留物	mg/l	36			39			41			63			63	36	45
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02														< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000003	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005														< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.7	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.5	0.6
pH値		7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.4	7.5
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l			< 0.001		0.001								0.001	< 0.001	< 0.001
抱水クロラール	mg/l			0.002		0.004			0.004			< 0.002		0.004	< 0.002	0.002
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml			1		4								4	1	2
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

(5)西三河水道事務所

豊田浄水場浄水

		令和6年 4月15日	5月14日	6月10日	7月9日	8月13日	9月3日	10月1日	11月5日	12月9日	令和7年 1月14日	2月12日	3月10日	最高	最低	平均
水温	℃	14.4	16.3	19.2	22.5	24.8	23.6	23.6	17.0	10.5	6.8	7.3	7.1	24.8	6.8	16.1
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.21	0.21	0.19	0.19	0.22	0.33	0.31	0.31	0.24	0.31	0.22	0.24	0.33	0.19	0.25
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.06	< 0.05	0.06	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.05	< 0.05	0.06	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.04	0.03	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05	0.06	0.03	0.03	0.03	0.03	0.06	0.03	0.04
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.009	0.005	0.011	0.008	0.009	0.010	0.011	0.010	0.005	0.003	0.003	0.003	0.011	0.003	0.007
ジクロロ酢酸	mg/l	0.009	0.004	0.011	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.011	0.003	0.005
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.011	0.006	0.013	0.010	0.011	0.012	0.013	0.010	0.007	0.004	0.005	0.004	0.013	0.004	0.009
トリクロロ酢酸	mg/l	0.006	0.003	0.007	0.004	0.004	0.005	0.006	0.006	0.003	0.003	0.002	0.002	0.007	0.002	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	< 0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	< 0.001	0.002
ブロモホルム	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.03	< 0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	4.6	5.0	4.4	4.5	4.9	4.9	5.5	5.2	4.3	6.3	4.8	5.5	6.3	4.3	5.0
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.6	5.6	4.5	4.4	4.3	5.2	5.3	5.1	4.1	6.6	5.3	6.5	6.6	4.1	5.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	11.2	13.5	11.6	12.6	13.4	11.6	15.4	12.8	13.4	17.5	15.4	15.3	17.5	11.2	13.6
蒸発残留物	mg/l	36	41	37	40	47	40	46	42	37	39	45	45	47	36	41
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.7	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.7	0.3	0.5
pH値		7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/l			< 0.0001		< 0.0001								< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ニッケル及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004		< 0.0004								< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
トルエン	mg/l			< 0.02		< 0.02								< 0.02	< 0.02	< 0.02
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l			< 0.008		< 0.008								< 0.008	< 0.008	< 0.008
ジクロロアセトニトリル	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
抱水クロラール	mg/l			0.004		0.002			0.004			< 0.002		0.004	< 0.002	0.002
農薬類				0.00		0.00								0.00	0.00	0.00
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6
遊離炭酸	mg/l			0.5		0.5								0.5	0.5	0.5
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l			< 0.002		< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l			1.3		1.6								1.6	1.3	1.4
腐食性(ランゲリア指数)				-2.4		-2.2								-2.2	-2.4	-2.3
従属栄養細菌	個/ml	0	3	4	0	4	0	0	2	10	0	0	0	10	0	2
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004
総アルカリ度	mg/l	12.0	13.0	13.5	14.0	17.5	13.5	18.5	16.5	16.0	17.0	18.0	16.5	18.5	12.0	15.5

藤岡供給点

		令和6年 4月17日	5月13日	6月4日	7月10日	8月13日	9月10日	10月7日	11月12日	12月4日	令和7年 1月9日	2月12日	3月5日	最高	最低	平均
水温	℃	14.2	16.9	17.8	23.1	25.1	24.7	23.6	16.5	12.2	7.7	6.3	7.4	25.1	6.3	16.3
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l					< 0.00005										< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.18			0.21			0.34			0.22		0.34	0.18	0.24
フッ素及びその化合物	mg/l		0.06			0.06			0.05			0.10		0.10	0.05	0.07
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.03			0.05			0.04			0.06		0.06	0.03	0.04
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.005			0.010			0.007			0.004		0.010	0.004	0.006
ジクロロ酢酸	mg/l		0.003			0.005			0.003			0.004		0.005	0.003	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.001		0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.007			0.013			0.009			0.008		0.013	0.007	0.009
トリクロロ酢酸	mg/l		0.003			0.005			0.004			0.003		0.005	0.003	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.002			0.003			0.002			0.003		0.003	0.002	0.002
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.02			0.03			0.01			< 0.01		0.03	< 0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		4.9			5.0			4.7			6.6		6.6	4.7	5.3
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.0	5.1	5.3	4.3	4.3	4.7	5.0	4.5	4.2	6.5	7.1	7.1	7.1	4.2	5.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		14.0			13.8			14.6			22.2		22.2	13.8	16.2
蒸発残留物	mg/l		42			49			42			60		60	42	48
陰イオン界面活性剤	mg/l					< 0.02										< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l					< 0.0005										< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.7	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.7	0.4	0.5
pH値		7.2	7.3	7.1	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.2	7.5	7.0	7.5	7.0	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

豊田第1供給点

		令和6年 4月18日	5月13日	6月4日	7月10日	8月13日	9月10日	10月7日	11月12日	12月4日	令和7年 1月9日	2月12日	3月5日	最高	最低	平均
水温	℃	15.2	16.4	17.3	22.7	24.5	24.4	22.3	15.7	11.2	5.9	4.5	6.4	24.5	4.5	15.5
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l					< 0.00005										< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.18			0.21			0.34			0.22		0.34	0.18	0.24
フッ素及びその化合物	mg/l		0.06			0.06			0.05			0.06		0.06	0.05	0.06
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.03			0.05			0.05			0.03		0.05	0.03	0.04
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.004			0.009			0.007			0.003		0.009	0.003	0.006
ジクロロ酢酸	mg/l		0.003			0.006			0.006			0.003		0.006	0.003	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.005			0.011			0.009			0.004		0.011	0.004	0.007
トリクロロ酢酸	mg/l		0.002			0.005			0.004			< 0.002		0.005	< 0.002	0.003
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.001			0.002			0.002			0.001		0.002	0.001	0.002
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.02			0.03			0.01			< 0.01		0.03	< 0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		4.9			4.9			4.7			4.8		4.9	4.7	4.8
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.8	5.1	5.1	4.2	4.3	4.7	5.0	4.4	4.2	4.6	5.2	6.0	6.0	4.2	4.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		14.0			13.7			14.5			15.7		15.7	13.7	14.5
蒸発残留物	mg/l		43			45			42			48		48	42	44
陰イオン界面活性剤	mg/l					< 0.02										< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l					< 0.0005										< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5	0.5	0.7	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.7	0.3	0.5
pH値		7.4	7.4	7.1	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.3	7.5	7.1	7.5	7.1	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

豊田第2供給点

		令和6年 4月17日	5月13日	6月4日	7月10日	8月13日	9月10日	10月7日	11月12日	12月4日	令和7年 1月9日	2月12日	3月5日	最高	最低	平均
水温	℃	14.1	16.1	17.3	22.5	24.0	24.5	22.0	15.6	11.3	5.9	4.7	6.2	24.5	4.7	15.4
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l								< 0.00005							< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.18			0.21			0.34			0.22		0.34	0.18	0.24
フッ素及びその化合物	mg/l		0.06			0.06			0.05			0.06		0.06	0.05	0.06
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.03			0.05			0.04			0.03		0.05	0.03	0.04
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.005			0.010			0.007			0.003		0.010	0.003	0.006
ジクロロ酢酸	mg/l		0.003			0.006			0.006			0.003		0.006	0.003	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.006			0.013			0.009			0.004		0.013	0.004	0.008
トリクロロ酢酸	mg/l		0.003			0.005			0.004			< 0.002		0.005	< 0.002	0.003
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.001			0.003			0.002			0.001		0.003	0.001	0.002
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.02			0.03			0.01			< 0.01		0.03	< 0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		4.9			4.9			4.7			4.8		4.9	4.7	4.8
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.7	5.0	5.1	4.2	4.3	4.7	5.0	4.4	4.2	4.6	5.2	5.8	5.8	4.2	4.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		14.0			13.8			14.7			15.6		15.6	13.8	14.5
蒸発残留物	mg/l		43			46			45			47		47	43	45
陰イオン界面活性剤	mg/l								< 0.02							< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000003	0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000001	0.000003	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l								< 0.0005							< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.3	0.5	0.4	0.6	0.5	0.7	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.7	0.3	0.5
pH値		7.3	7.4	7.1	7.2	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.3	7.6	7.1	7.6	7.1	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

三好供給点

		令和6年 4月17日	5月13日	6月4日	7月10日	8月13日	9月10日	10月7日	11月12日	12月4日	令和7年 1月9日	2月12日	3月5日	最高	最低	平均
水温	℃	14.3	16.4	17.5	22.6	24.5	24.4	22.3	16.0	11.5	6.2	4.9	6.6	24.5	4.9	15.6
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.18			0.22			0.34			0.22		0.34	0.18	0.24
フッ素及びその化合物	mg/l		0.06			0.06			0.05			0.06		0.06	0.05	0.06
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.03			0.05			0.04			0.03		0.05	0.03	0.04
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.005			0.010			0.006			0.003		0.010	0.003	0.006
ジクロロ酢酸	mg/l		0.003			0.005			0.004			0.003		0.005	0.003	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.006			0.013			0.008			0.004		0.013	0.004	0.008
トリクロロ酢酸	mg/l		0.003			0.005			0.004			< 0.002		0.005	< 0.002	0.003
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.001			0.003			0.002			0.001		0.003	0.001	0.002
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.02			0.03			0.01			< 0.01		0.03	< 0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		4.9			4.9			4.8			4.8		4.9	4.8	4.8
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.7	5.1	5.2	4.2	4.3	4.7	5.0	4.5	4.4	4.6	5.2	5.8	5.8	4.2	4.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		14.1			13.8			14.6			15.7		15.7	13.8	14.6
蒸発残留物	mg/l		41			46			45			45		46	41	44
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000003	0.000002	0.000002	0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000001	0.000003	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.3	0.5	0.4	0.5	0.5	0.7	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.7	0.3	0.5
pH値		7.3	7.3	7.2	7.3	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.2	7.6	7.1	7.6	7.1	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

岡崎第1供給点

		令和6年 4月17日	5月13日	6月4日	7月10日	8月13日	9月10日	10月7日	11月12日	12月4日	令和7年 1月9日	2月12日	3月5日	最高	最低	平均
水温	℃	14.0	16.6	17.5	22.6	24.6	24.6	22.7	15.3	11.8	6.4	4.7	6.3	24.6	4.7	15.6
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.18			0.21			0.35			0.22		0.35	0.18	0.24
フッ素及びその化合物	mg/l		0.06			0.06			0.05			0.05		0.06	0.05	0.06
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.04			0.06			0.04			0.03		0.06	0.03	0.04
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.007			0.015			0.011			0.004		0.015	0.004	0.009
ジクロロ酢酸	mg/l		0.005			0.006			0.005			0.004		0.006	0.004	0.005
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.009			0.018			0.014			0.006		0.018	0.006	0.012
トリクロロ酢酸	mg/l		0.004			0.008			0.007			0.003		0.008	0.003	0.006
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.002			0.003			0.003			0.002		0.003	0.002	0.002
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.02			0.03			0.01			< 0.01		0.03	< 0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		5.0			4.8			4.8			4.8		5.0	4.8	4.8
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.7	5.2	5.3	4.4	4.4	4.9	5.7	4.7	4.5	4.7	5.4	5.7	5.7	4.4	5.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		14.3			13.9			14.8			15.9		15.9	13.9	14.7
蒸発残留物	mg/l		43			46			45			46		46	43	45
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.7	0.3	0.5
pH値		7.3	7.3	7.0	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.2	7.6	7.2	7.6	7.0	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

安城第1供給点

		令和6年 4月17日	5月13日	6月4日	7月10日	8月13日	9月10日	10月7日	11月12日	12月4日	令和7年 1月9日	2月12日	3月5日	最高	最低	平均
水温	℃	14.4	16.8	17.5	23.0	24.7	25.1	22.6	15.5	11.6	6.4	4.1	6.7	25.1	4.1	15.7
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l		< 0.00005													< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.18			0.21			0.34			0.22		0.34	0.18	0.24
フッ素及びその化合物	mg/l		0.06			0.06			0.05			0.06		0.06	0.05	0.06
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.04			0.05			0.04			0.03		0.05	0.03	0.04
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.006			0.012			0.009			0.003		0.012	0.003	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l		0.004			0.008			0.004			0.003		0.008	0.003	0.005
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.008			0.015			0.012			0.005		0.015	0.005	0.010
トリクロロ酢酸	mg/l		0.003			0.006			0.005			0.002		0.006	0.002	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.002			0.003			0.003			0.002		0.003	0.002	0.002
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.02			0.03			0.01			< 0.01		0.03	< 0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		5.0			4.9			4.8			4.8		5.0	4.8	4.9
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.7	5.1	5.6	4.3	4.4	4.8	5.4	4.6	4.4	4.7	5.3	5.9	5.9	4.3	4.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		14.4			13.8			14.7			15.8		15.8	13.8	14.7
蒸発残留物	mg/l		42			46			46			48		48	42	46
陰イオン界面活性剤	mg/l		< 0.02													< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l		< 0.0005													< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.7	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.7	0.3	0.5
pH値		7.4	7.3	7.1	7.3	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.2	7.7	7.1	7.7	7.1	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

知立供給点

		令和6年 4月17日	5月13日	6月4日	7月10日	8月13日	9月10日	10月7日	11月12日	12月4日	令和7年 1月9日	2月12日	3月5日	最高	最低	平均
水温	℃	14.7	17.0	17.3	22.8	24.7	24.3	22.5	16.0	11.8	6.6	5.1	6.8	24.7	5.1	15.8
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l		< 0.00005													< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.18			0.21			0.34			0.22		0.34	0.18	0.24
フッ素及びその化合物	mg/l		0.06			0.06			0.05			0.05		0.06	0.05	0.06
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.03			0.05			0.05			0.03		0.05	0.03	0.04
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.005			0.011			0.006			0.003		0.011	0.003	0.006
ジクロロ酢酸	mg/l		0.004			0.005			0.003			0.003		0.005	0.003	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.006			0.014			0.008			0.005		0.014	0.005	0.008
トリクロロ酢酸	mg/l		0.003			0.006			0.004			< 0.002		0.006	< 0.002	0.003
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.001			0.003			0.002			0.002		0.003	0.001	0.002
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.02			0.03			0.01			< 0.01		0.03	< 0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		4.9			4.9			4.8			4.8		4.9	4.8	4.8
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.8	5.1	5.6	4.2	4.4	4.7	5.2	4.6	4.4	4.7	5.3	6.0	6.0	4.2	4.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		14.4			14.0			14.8			15.8		15.8	14.0	14.8
蒸発残留物	mg/l		44			48			45			49		49	44	46
陰イオン界面活性剤	mg/l		< 0.02													< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l		< 0.0005													< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.3	0.6	0.4	0.5	0.5	0.7	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	0.7	0.3	0.5
pH値		7.4	7.4	7.0	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.7	7.3	7.7	7.0	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

碧南第2供給点

		令和6年 4月16日	5月15日	6月12日	7月8日	8月6日	9月4日	10月1日	11月11日	12月10日	令和7年 1月7日	2月4日	3月3日	最高	最低	平均
水温	℃	14.0	16.7	19.4	23.5	24.7	24.5	24.1	16.8	11.7	8.1	6.9	7.1	24.7	6.9	16.5
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l										< 0.00005					< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.21			0.21			0.30			0.22			0.30	0.21	0.24
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05			< 0.05			0.06			0.05			0.06	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.04			0.07			0.06			0.02			0.07	0.02	0.05
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.013			0.014			0.019			0.004			0.019	0.004	0.012
ジクロロ酢酸	mg/l	0.010			0.003			0.004			0.003			0.010	0.003	0.005
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.015			0.017			0.023			0.006			0.023	0.006	0.015
トリクロロ酢酸	mg/l	0.009			0.008			0.009			0.003			0.009	0.003	0.007
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002			0.003			0.004			0.002			0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01			0.03			0.03			< 0.01			0.03	< 0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	4.6			4.7			5.6			4.6			5.6	4.6	4.9
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.6	5.5	4.6	4.5	4.4	5.5	5.7	4.7	4.3	4.4	4.9	5.9	5.9	4.3	4.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	11.4			12.3			15.8			14.7			15.8	11.4	13.6
蒸発残留物	mg/l	40			40			47			41			47	40	42
陰イオン界面活性剤	mg/l										< 0.02					< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l										< 0.0005					< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.7	0.3	0.5
pH値		7.4	7.5	7.4	7.2	7.4	7.4	7.3	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.2	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l			0.001		0.001								0.001	0.001	0.001
抱水クロラール	mg/l			0.006		0.004			0.004			< 0.002		0.006	< 0.002	0.004
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml			0			0							0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

豊田第3供給点

		令和6年 4月17日	5月13日	6月4日	7月10日	8月13日	9月10日	10月7日	11月12日	12月4日	令和7年 1月9日	2月12日	3月5日	最高	最低	平均
水温	℃	13.2	16.2	17.4	21.6	25.8	24.5	22.4	15.3	11.1	6.4	5.3	6.4	25.8	5.3	15.5
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l								< 0.00005							< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.18			0.15			0.26			0.22		0.26	0.15	0.20
フッ素及びその化合物	mg/l		0.09			0.10			0.08			0.11		0.11	0.08	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.06			0.08			0.07			0.06		0.08	0.06	0.07
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.009			0.016			0.008			0.003		0.016	0.003	0.009
ジクロロ酢酸	mg/l		0.009			0.013			0.006			0.003		0.013	0.003	0.008
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.011			0.020			0.011			0.005		0.020	0.005	0.012
トリクロロ酢酸	mg/l		0.006			0.009			0.006			0.002		0.009	0.002	0.006
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.002			0.004			0.003			0.002		0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.02			0.04			0.02			0.01		0.04	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		4.5			4.4			4.0			7.1		7.1	4.0	5.0
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.1	5.4	4.9	4.6	4.7	4.6	6.1	4.3	6.2	6.7	7.5	7.1	7.5	4.3	5.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		17.4			17.3			16.5			23.7		23.7	16.5	18.7
蒸発残留物	mg/l		45			47			43			65		65	43	50
陰イオン界面活性剤	mg/l								< 0.02							< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l								< 0.0005							< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.5	0.4	< 0.3	0.6	0.5	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	< 0.3	0.4
pH値		7.2	7.2	7.1	7.3	7.3	7.4	7.5	7.3	7.3	7.1	7.5	7.1	7.5	7.1	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

安城第2供給点

		令和6年 4月15日	5月14日	6月10日	7月9日	8月14日	9月3日	10月2日	11月13日	12月9日	令和7年 1月8日	2月3日	3月10日	最高	最低	平均
水温	℃	12.5	16.3	17.9	20.8	26.2	23.0	22.5	15.5	11.1	7.4	6.2	7.1	26.2	6.2	15.5
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l			< 0.00005												< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.23			0.34			0.22			0.36	0.36	0.22	0.29
フッ素及びその化合物	mg/l			0.09			0.11			0.10			0.09	0.11	0.09	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.07			0.10			0.09			0.08	0.10	0.07	0.08
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.011			0.022			0.008			0.007	0.022	0.007	0.012
ジクロロ酢酸	mg/l			0.010			0.010			0.006			0.007	0.010	0.006	0.008
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.014			0.026			0.011			0.009	0.026	0.009	0.015
トリクロロ酢酸	mg/l			0.008			0.013			0.007			0.006	0.013	0.006	0.008
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.003			0.004			0.003			0.002	0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.03			0.01			< 0.01	0.03	< 0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			4.0			5.0			5.3			5.7	5.7	4.0	5.0
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.6	5.3	4.6	4.8	4.8	5.6	5.7	4.6	5.5	6.7	6.6	6.4	6.7	4.6	5.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			15.7			15.5			19.4			16.8	19.4	15.5	16.8
蒸発残留物	mg/l			42			43			52			51	52	42	47
陰イオン界面活性剤	mg/l			< 0.02												< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l			< 0.0005												< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.5	0.4	< 0.3	0.5	0.6	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5	0.6	0.6	< 0.3	0.4
pH値		7.4	7.4	7.2	7.3	7.4	7.2	7.5	7.4	7.4	7.6	7.4	7.2	7.6	7.2	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

知立第2供給点

		令和6年 4月16日	5月15日	6月12日	7月8日	8月6日	9月4日	10月1日	11月11日	12月10日	令和7年 1月7日	2月4日	3月3日	最高	最低	平均
水温	℃	12.7	16.2	18.5	20.9	24.1	23.4	22.4	16.0	10.8	7.3	6.4	7.3	24.1	6.4	15.5
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005											< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.26			0.22			0.23			0.18			0.26	0.18	0.22
フッ素及びその化合物	mg/l	0.07			0.08			0.09			0.11			0.11	0.07	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.04			0.04			0.08			0.07			0.08	0.04	0.06
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.007			0.005			0.018			0.004			0.018	0.004	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l	0.006			0.003			0.009			0.003			0.009	0.003	0.005
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.009			0.007			0.021			0.006			0.021	0.006	0.011
トリクロロ酢酸	mg/l	0.005			0.003			0.010			0.003			0.010	0.003	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002			0.002			0.003			0.002			0.003	0.002	0.002
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01			0.03			0.03			0.01			0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	4.7			4.3			5.2			6.6			6.6	4.3	5.2
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.2	5.1	4.6	4.6	4.8	5.2	5.7	4.4	5.6	6.6	6.6	7.4	7.4	4.4	5.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	13.8			13.4			16.2			22.4			22.4	13.4	16.4
蒸発残留物	mg/l	37			38			43			55			55	37	43
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02											< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000003	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005											< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.5	0.4	< 0.3	0.5	0.8	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.8	< 0.3	0.5
pH値		7.3	7.3	7.4	7.2	7.2	7.2	7.2	7.4	7.4	7.2	7.4	7.3	7.4	7.2	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

刈谷第3－2供給点

		令和6年 4月16日	5月15日	6月12日	7月8日	8月6日	9月4日	10月1日	11月11日	12月10日	令和7年 1月7日	2月4日	3月3日	最高	最低	平均
水温	℃	12.7	16.2	18.7	20.4	24.6	23.3	22.5	16.0	10.9	7.4	6.5	7.3	24.6	6.5	15.5
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005														< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.26			0.22			0.22			0.18			0.26	0.18	0.22
フッ素及びその化合物	mg/l	0.07			0.07			0.10			0.11			0.11	0.07	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.04			0.04			0.08			0.07			0.08	0.04	0.06
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.008			0.005			0.021			0.004			0.021	0.004	0.010
ジクロロ酢酸	mg/l	0.006			0.003			0.008			0.004			0.008	0.003	0.005
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.011			0.007			0.025			0.006			0.025	0.006	0.012
トリクロロ酢酸	mg/l	0.005			0.003			0.011			0.003			0.011	0.003	0.006
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.003			0.002			0.004			0.002			0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01			0.03			0.03			0.01			0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	4.7			4.2			5.4			6.6			6.6	4.2	5.2
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.2	5.1	4.4	4.7	4.8	5.1	5.9	4.4	5.5	6.6	6.6	7.4	7.4	4.4	5.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	13.5			13.2			15.8			22.4			22.4	13.2	16.2
蒸発残留物	mg/l	39			38			43			55			55	38	44
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02														< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000002	0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000003	0.000002	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005														< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.5	0.5	< 0.3	0.5	0.7	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	< 0.3	0.5
pH値		7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.5	7.4	7.3	7.2	7.3	7.5	7.2	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

岡山供給点

		令和6年 4月15日	5月14日	6月10日	7月9日	8月14日	9月3日	10月2日	11月13日	12月9日	令和7年 1月8日	2月3日	3月10日	最高	最低	平均
水温	℃	12.5	16.6	18.2	21.0	26.2	24.0	23.2	16.3	11.7	7.8	6.7	7.5	26.2	6.7	16.0
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l			< 0.00005												< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.23			0.29			0.21			0.34	0.34	0.21	0.27
フッ素及びその化合物	mg/l			0.09			0.11			0.10			0.10	0.11	0.09	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.06			0.10			0.11			0.07	0.11	0.06	0.08
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.012			0.025			0.009			0.007	0.025	0.007	0.013
ジクロロ酢酸	mg/l			0.008			0.008			0.004			0.007	0.008	0.004	0.007
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.015			0.029			0.012			0.009	0.029	0.009	0.016
トリクロロ酢酸	mg/l			0.009			0.015			0.009			0.007	0.015	0.007	0.010
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.003			0.004			0.003			0.002	0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.03			0.01			< 0.01	0.03	< 0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			3.9			4.7			5.2			5.5	5.5	3.9	4.8
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.9	5.4	4.3	4.7	4.9	5.3	5.7	4.5	5.5	6.6	6.5	6.1	6.6	4.3	5.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			15.4			15.7			19.0			16.7	19.0	15.4	16.7
蒸発残留物	mg/l			40			41			51			51	51	40	46
陰イオン界面活性剤	mg/l			< 0.02												< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l			< 0.0005												< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.5	0.4	< 0.3	0.6	0.6	0.5	0.4	0.6	0.5	0.5	0.8	0.8	< 0.3	0.5
pH値		7.4	7.3	7.2	7.3	7.4	7.1	7.3	7.4	7.4	7.5	7.3	7.2	7.5	7.1	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

笹曽根供給点

		令和6年 4月15日	5月14日	6月10日	7月9日	8月14日	9月3日	10月2日	11月13日	12月9日	令和7年 1月8日	2月3日	3月10日	最高	最低	平均
水温	℃	13.0	17.1	18.6	21.3	26.8	25.4	24.2	17.5	12.7	8.6	7.4	8.2	26.8	7.4	16.7
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l			< 0.00005												< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.23			0.27			0.21			0.29	0.29	0.21	0.25
フッ素及びその化合物	mg/l			0.09			0.11			0.10			0.11	0.11	0.09	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.08			0.12			0.11			0.07	0.12	0.07	0.10
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.015			0.026			0.010			0.006	0.026	0.006	0.014
ジクロロ酢酸	mg/l			0.004			0.006			0.004			0.005	0.006	0.004	0.005
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.018			0.031			0.013			0.009	0.031	0.009	0.018
トリクロロ酢酸	mg/l			0.013			0.017			0.009			0.006	0.017	0.006	0.011
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.003			0.005			0.003			0.003	0.005	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.03			0.01			0.01	0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			4.1			4.2			5.3			6.4	6.4	4.1	5.0
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	6.6	5.4	4.6	5.0	5.1	5.1	6.1	4.5	5.6	6.7	6.8	7.0	7.0	4.5	5.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			14.4			15.1			19.0			20.8	20.8	14.4	17.3
蒸発残留物	mg/l			41			41			47			61	61	41	48
陰イオン界面活性剤	mg/l			< 0.02												< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l			< 0.0005												< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.5	0.4	< 0.3	0.6	0.7	0.6	0.4	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7	< 0.3	0.5
pH値		7.3	7.4	7.2	7.3	7.4	7.2	7.2	7.4	7.6	7.5	7.3	7.1	7.6	7.1	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l			0.001		0.002								0.002	0.001	0.002
抱水クロラール	mg/l			0.006		0.007			0.006			< 0.002		0.007	< 0.002	0.005
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml			0		0								0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

高浜第1供給点

		令和6年 4月16日	5月15日	6月12日	7月8日	8月6日	9月4日	10月1日	11月11日	12月10日	令和7年 1月7日	2月4日	3月3日	最高	最低	平均
水温	℃	14.2	17.9	20.8	23.5	26.9	25.9	24.9	17.9	11.8	7.9	7.0	7.8	26.9	7.0	17.2
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l							< 0.00005								< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.18			0.18			0.19			0.17			0.19	0.17	0.18
フッ素及びその化合物	mg/l	0.07			0.07			0.09			0.09			0.09	0.07	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.04			0.08			0.11			0.03			0.11	0.03	0.06
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.009			0.013			0.006			0.003			0.013	0.003	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l	0.008			0.003			< 0.002			0.003			0.008	< 0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.011			0.015			0.009			0.005			0.015	0.005	0.010
トリクロロ酢酸	mg/l	0.005			0.007			0.003			0.003			0.007	0.003	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002			0.002			0.003			0.002			0.003	0.002	0.002
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.03			0.03			0.03			0.02			0.03	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	4.9			4.4			4.3			6.3			6.3	4.3	5.0
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.9	5.0	4.6	5.2	5.8	5.8	5.4	4.8	5.4	5.9	6.5	7.4	7.4	4.6	5.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	13.7			13.4			16.4			20.5			20.5	13.4	16.0
蒸発残留物	mg/l	41			35			40			51			51	35	42
陰イオン界面活性剤	mg/l							< 0.02								< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000003	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000003	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l							< 0.0005								< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5
pH値		7.4	7.4	7.5	7.1	7.3	7.1	7.2	7.6	7.4	7.3	7.4	7.2	7.6	7.1	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l			0.002		0.001								0.002	0.001	0.002
抱水クロラール	mg/l			0.006		0.003			0.005			< 0.002		0.006	< 0.002	0.004
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml			0			0							0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

高浜第2供給点

		令和6年 4月16日	5月15日	6月12日	7月8日	8月6日	9月4日	10月1日	11月11日	12月10日	令和7年 1月7日	2月4日	3月3日	最高	最低	平均
水温	℃	14.1	17.9	20.9	23.6	27.0	25.9	24.9	18.2	11.5	7.6	6.8	7.8	27.0	6.8	17.2
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l							< 0.00005								< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.18			0.18			0.19			0.17			0.19	0.17	0.18
フッ素及びその化合物	mg/l	0.07			0.07			0.09			0.09			0.09	0.07	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.04			0.08			0.11			0.03			0.11	0.03	0.06
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.009			0.013			0.006			0.003			0.013	0.003	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l	0.007			0.003			< 0.002			0.003			0.007	< 0.002	0.003
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.011			0.015			0.008			0.005			0.015	0.005	0.010
トリクロロ酢酸	mg/l	0.005			0.007			0.003			0.003			0.007	0.003	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002			0.002			0.002			0.002			0.002	0.002	0.002
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.03			0.03			0.03			0.02			0.03	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	4.8			4.4			4.3			6.2			6.2	4.3	4.9
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.8	5.0	4.6	5.2	5.7	5.7	5.4	4.8	5.1	5.9	6.6	7.4	7.4	4.6	5.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	13.8			13.0			16.4			20.7			20.7	13.0	16.0
蒸発残留物	mg/l	37			38			41			50			50	37	42
陰イオン界面活性剤	mg/l							< 0.02								< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000003	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000003	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l							< 0.0005								< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5
pH値		7.4	7.5	7.5	7.2	7.3	7.3	7.3	7.5	7.4	7.3	7.4	7.2	7.5	7.2	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

刈谷第2供給点

		令和6年 4月16日	5月15日	6月12日	7月8日	8月6日	9月4日	10月1日	11月11日	12月10日	令和7年 1月7日	2月4日	3月3日	最高	最低	平均
水温	℃	14.2	18.1	20.9	23.1	26.9	26.2	24.8	17.4	11.3	7.5	6.8	7.6	26.9	6.8	17.1
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005											< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.18			0.18			0.19			0.17			0.19	0.17	0.18
フッ素及びその化合物	mg/l	0.07			0.07			0.09			0.09			0.09	0.07	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.04			0.08			0.10			0.03			0.10	0.03	0.06
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.008			0.011			0.005			0.003			0.011	0.003	0.007
ジクロロ酢酸	mg/l	0.007			0.003			< 0.002			0.003			0.007	< 0.002	0.003
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.010			0.013			0.007			0.004			0.013	0.004	0.008
トリクロロ酢酸	mg/l	0.004			0.006			0.003			0.003			0.006	0.003	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002			0.002			0.002			0.001			0.002	0.001	0.002
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.03			0.03			0.03			0.02			0.03	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	4.6			4.3			4.3			6.1			6.1	4.3	4.8
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.8	4.9	4.5	5.2	5.8	5.8	5.5	4.7	5.5	5.8	6.5	7.3	7.3	4.5	5.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	13.6			13.0			16.5			20.4			20.4	13.0	15.9
蒸発残留物	mg/l	39			38			43			50			50	38	42
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02											< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000003	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000003	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005											< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.4	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5
pH値		7.3	7.4	7.5	7.1	7.3	7.2	7.3	7.5	7.4	7.3	7.4	7.2	7.5	7.1	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

刈谷第3供給点

		令和6年 4月16日	5月15日	6月12日	7月8日	8月6日	9月4日	10月1日	11月11日	12月10日	令和7年 1月7日	2月4日	3月3日	最高	最低	平均
水温	℃	14.2	17.5	21.3	22.7	26.2	25.3	24.3	17.3	11.4	7.6	6.8	7.8	26.2	6.8	16.9
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005														< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.19			0.19			0.20			0.17			0.20	0.17	0.19
フッ素及びその化合物	mg/l	0.07			0.07			0.09			0.10			0.10	0.07	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.04			0.06			0.10			0.04			0.10	0.04	0.06
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.008			0.011			0.012			0.003			0.012	0.003	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l	0.007			0.004			0.004			0.003			0.007	0.003	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.010			0.013			0.015			0.005			0.015	0.005	0.011
トリクロロ酢酸	mg/l	0.005			0.006			0.006			0.003			0.006	0.003	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002			0.002			0.003			0.002			0.003	0.002	0.002
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.03			0.03			0.03			0.02			0.03	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	4.7			4.4			4.7			6.3			6.3	4.4	5.0
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.9	5.0	4.5	5.1	5.4	5.7	5.6	4.7	5.4	6.1	6.6	7.3	7.3	4.5	5.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	13.5			13.1			16.0			20.9			20.9	13.1	15.9
蒸発残留物	mg/l	39			34			41			53			53	34	42
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02														< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000003	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005														< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5
pH値		7.3	7.3	7.3	7.1	7.2	7.1	7.2	7.6	7.4	7.2	7.3	7.2	7.6	7.1	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

幸田浄水場浄水

		令和6年 4月15日	5月14日	6月11日	7月9日	8月13日	9月3日	10月1日	11月5日	12月9日	令和7年 1月14日	2月12日	3月10日	最高	最低	平均
水温	℃	15.4	16.7	19.6	24.4	28.3	24.6	23.1	19.0	9.6	5.7	4.6	8.9	28.3	4.6	16.7
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.30	0.29	0.29	0.29	0.24	0.46	0.37	0.46	0.31	0.31	0.28	0.30	0.46	0.24	0.32
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.05	0.06	0.07	0.09	0.12	0.10	0.16	0.11	0.06	0.03	0.03	0.04	0.16	0.03	0.08
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.008	0.014	0.006	0.009	0.012	0.011	0.009	0.018	0.005	0.003	0.002	0.005	0.018	0.002	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l	0.008	0.016	0.005	0.006	0.007	0.007	0.007	0.015	0.006	0.005	0.003	0.005	0.016	0.003	0.008
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.011	0.016	0.008	0.013	0.018	0.015	0.012	0.018	0.007	0.005	0.003	0.007	0.018	0.003	0.011
トリクロロ酢酸	mg/l	0.005	0.010	0.004	0.005	0.006	0.006	0.005	0.010	0.004	0.004	< 0.002	0.004	0.010	< 0.002	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.003	0.002	0.002	0.004	0.005	0.004	0.003	< 0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.005	< 0.001	0.002
ブロモホルム	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01	0.02	0.02	0.03	0.04	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	7.3	7.5	6.5	6.2	6.3	6.1	7.9	7.9	6.0	6.3	6.4	6.8	7.9	6.0	6.8
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	8.2	9.0	6.9	6.6	7.3	7.1	8.8	9.7	5.9	6.6	7.4	7.5	9.7	5.9	7.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	15.0	14.8	15.5	15.4	15.9	11.8	14.3	13.8	16.3	17.5	19.3	18.0	19.3	11.8	15.6
蒸発残留物	mg/l	50	51	50	50	48	43	48	48	48	49	55	55	55	43	50
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	< 0.000001	0.000003	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000003	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.9	0.7	0.6	0.7	0.8	0.7	0.8	0.5	0.4	0.4	0.6	0.9	0.4	0.6
pH値		7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/l			< 0.0001		< 0.0001								< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ニッケル及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004		< 0.0004								< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
トルエン	mg/l			< 0.02		< 0.02								< 0.02	< 0.02	< 0.02
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l			< 0.008		< 0.008								< 0.008	< 0.008	< 0.008
ジクロロアセトニトリル	mg/l			< 0.001		0.001								0.001	< 0.001	< 0.001
抱水クロラール	mg/l			0.003		0.004			0.007			< 0.002		0.007	< 0.002	0.004
農薬類				0.00		0.00								0.00	0.00	0.00
残留塩素	mg/l	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	0.6	0.7	0.5	0.5	0.4	0.5	0.8	0.4	0.6
遊離炭酸	mg/l			0.5		< 0.5								0.5	< 0.5	< 0.5
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l			< 0.002		< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l			2.1		1.7								2.1	1.7	1.9
腐食性(ランゲリア指数)				-2.1		-1.9								-1.9	-2.1	-2.0
従属栄養細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004
総アルカリ度	mg/l	15.5	14.5	16.5	17.5	17.5	13.0	16.5	15.0	19.0	20.0	21.0	19.5	21.0	13.0	17.1

岡崎第2供給点

		令和6年 4月15日	5月14日	6月10日	7月9日	8月14日	9月3日	10月2日	11月13日	12月9日	令和7年 1月8日	2月3日	3月10日	最高	最低	平均
水温	℃	14.7	17.3	19.7	24.4	28.4	24.2	23.2	15.7	9.6	6.0	5.1	8.0	28.4	5.1	16.4
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l						< 0.00005									< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.27			0.46			0.30			0.30	0.46	0.27	0.33
フッ素及びその化合物	mg/l			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.07			0.08			0.05			0.03	0.08	0.03	0.06
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.007			0.012			0.005			0.005	0.012	0.005	0.007
ジクロロ酢酸	mg/l			0.005			0.007			0.005			0.005	0.007	0.005	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.010			0.016			0.007			0.007	0.016	0.007	0.010
トリクロロ酢酸	mg/l			0.005			0.007			0.003			0.005	0.007	0.003	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.003			0.004			0.002			0.002	0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.04			0.01			0.01	0.04	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			6.3			6.0			5.9			6.8	6.8	5.9	6.2
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	8.2	9.1	6.7	6.6	7.3	6.9	8.1	6.5	5.9	6.3	6.2	7.5	9.1	5.9	7.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			16.0			11.8			16.4			18.1	18.1	11.8	15.6
蒸発残留物	mg/l			50			43			50			57	57	43	50
陰イオン界面活性剤	mg/l						< 0.02									< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l						< 0.0005									< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	1.0	0.7	0.6	0.8	0.8	0.9	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	1.0	0.5	0.7
pH値		7.4	7.4	7.5	7.3	7.5	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.3	7.6	7.3	7.5
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.7	0.4	0.6
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

幸田第1供給点

		令和6年 4月15日	5月14日	6月10日	7月9日	8月14日	9月3日	10月2日	11月13日	12月9日	令和7年 1月8日	2月3日	3月10日	最高	最低	平均
水温	℃	14.5	17.1	19.5	24.1	27.9	24.0	23.1	15.5	9.7	6.4	5.4	8.2	27.9	5.4	16.3
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l									< 0.00005						< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.27			0.46			0.29			0.30	0.46	0.27	0.33
フッ素及びその化合物	mg/l			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.06			0.08			0.04			0.03	0.08	0.03	0.05
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.007			0.012			0.005			0.006	0.012	0.005	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l			0.005			0.007			0.004			0.005	0.007	0.004	0.005
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.010			0.016			0.007			0.008	0.016	0.007	0.010
トリクロロ酢酸	mg/l			0.004			0.006			0.003			0.004	0.006	0.003	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.003			0.004			0.002			0.002	0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.04			0.01			0.01	0.04	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			6.2			5.9			5.6			6.8	6.8	5.6	6.1
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	8.1	9.1	6.6	6.5	7.1	6.9	8.1	6.5	5.6	6.2	6.1	7.5	9.1	5.6	7.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			16.1			11.7			15.7			17.9	17.9	11.7	15.4
蒸発残留物	mg/l			49			42			51			59	59	42	50
陰イオン界面活性剤	mg/l									< 0.02						< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000003	0.000003	0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000003	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l									< 0.0005						< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.8	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	0.5	0.5	0.4	0.4	0.7	0.9	0.4	0.6
pH値		7.4	7.4	7.5	7.3	7.5	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6	7.5	7.3	7.6	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.7	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

幸田第2供給点

		令和6年 4月15日	5月14日	6月10日	7月9日	8月14日	9月3日	10月2日	11月13日	12月9日	令和7年 1月8日	2月3日	3月10日	最高	最低	平均
水温	℃	14.4	17.8	20.1	23.8	28.6	24.7	23.9	16.2	11.4	7.9	6.6	9.0	28.6	6.6	17.0
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l									< 0.00005						< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.28			0.55			0.31			0.34	0.55	0.28	0.37
フッ素及びその化合物	mg/l			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.06			0.08			0.05			0.03	0.08	0.03	0.06
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.011			0.019			0.008			0.010	0.019	0.008	0.012
ジクロロ酢酸	mg/l			0.003			0.004			0.003			0.009	0.009	0.003	0.005
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.015			0.023			0.011			0.013	0.023	0.011	0.016
トリクロロ酢酸	mg/l			0.008			0.010			0.005			0.009	0.010	0.005	0.008
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.004			0.004			0.003			0.003	0.004	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.04			0.01			0.01	0.04	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			6.2			7.9			6.0			7.3	7.9	6.0	6.8
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	7.3	7.3	6.6	6.8	7.6	9.7	9.2	6.4	5.9	6.0	6.2	8.7	9.7	5.9	7.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			15.7			12.5			16.4			17.8	17.8	12.5	15.6
蒸発残留物	mg/l			49			49			48			60	60	48	52
陰イオン界面活性剤	mg/l									< 0.02						< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000003	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000003	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l									< 0.0005						< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.7	0.5	0.5	0.4	0.4	0.8	0.8	0.4	0.6
pH値		7.3	7.4	7.4	7.4	7.6	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6	7.5	7.3	7.6	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l								0.004							0.004
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

幸田第3供給点

		令和6年 4月15日	5月14日	6月10日	7月9日	8月14日	9月3日	10月2日	11月13日	12月9日	令和7年 1月8日	2月3日	3月10日	最高	最低	平均
水温	℃	14.6	17.7	20.2	24.5	28.9	24.4	23.4	15.3	10.2	6.8	5.7	8.5	28.9	5.7	16.7
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l						< 0.00005									< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.27			0.53			0.31			0.33	0.53	0.27	0.36
フッ素及びその化合物	mg/l			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.06			0.08			0.05			0.03	0.08	0.03	0.06
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.010			0.016			0.007			0.008	0.016	0.007	0.010
ジクロロ酢酸	mg/l			0.006			0.008			0.005			0.007	0.008	0.005	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.013			0.020			0.010			0.011	0.020	0.010	0.014
トリクロロ酢酸	mg/l			0.007			0.009			0.005			0.007	0.009	0.005	0.007
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.003			0.004			0.003			0.003	0.004	0.003	0.003
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.04			0.01			0.01	0.04	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			6.1			7.1			5.9			7.1	7.1	5.9	6.6
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	7.4	7.7	6.4	6.5	7.2	8.6	8.6	6.4	5.8	6.0	6.2	8.3	8.6	5.8	7.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			15.9			12.4			16.4			17.9	17.9	12.4	15.6
蒸発残留物	mg/l			50			46			51			61	61	46	52
陰イオン界面活性剤	mg/l						< 0.02									< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000001	0.000001	0.000003	0.000003	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000003	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l						< 0.0005									< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.7	0.6	0.7	0.7	0.8	0.7	0.5	0.5	0.4	0.5	0.9	0.9	0.4	0.6
pH値		7.4	7.4	7.5	7.4	7.6	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.3	7.6	7.3	7.5
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

上羽角供給点

		令和6年 4月15日	5月14日	6月10日	7月9日	8月14日	9月3日	10月2日	11月13日	12月9日	令和7年 1月8日	2月3日	3月10日	最高	最低	平均
水温	℃	14.2	17.1	19.7	22.7	28.1	24.1	23.1	15.7	10.4	6.6	5.5	8.2	28.1	5.5	16.3
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l												< 0.00005			< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.26			0.47			0.27			0.32	0.47	0.26	0.33
フッ素及びその化合物	mg/l			< 0.05			< 0.05			0.05			< 0.05	0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.06			0.08			0.07			0.04	0.08	0.04	0.06
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.009			0.015			0.007			0.007	0.015	0.007	0.010
ジクロロ酢酸	mg/l			0.006			0.006			0.005			0.006	0.006	0.005	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.012			0.019			0.009			0.009	0.019	0.009	0.012
トリクロロ酢酸	mg/l			0.006			0.008			0.006			0.006	0.008	0.006	0.006
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.003			0.004			0.002			0.002	0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.04			0.01			0.01	0.04	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.7			6.0			5.6			6.6	6.6	5.6	6.0
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	7.3	7.5	5.9	5.7	6.8	7.0	7.8	5.8	5.7	6.2	6.3	7.4	7.8	5.7	6.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			15.8			12.5			17.1			17.6	17.6	12.5	15.8
蒸発残留物	mg/l			48			41			50			52	52	41	48
陰イオン界面活性剤	mg/l												< 0.02			< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000001	0.000004	0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000004	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l												< 0.0005			< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.6	0.5	0.5	0.7	0.7	0.8	0.4	0.5	0.4	0.5	0.7	0.8	0.4	0.6
pH値		7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.4	7.1	7.6	7.1	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

八ツ面供給点

		令和6年 4月15日	5月14日	6月10日	7月9日	8月14日	9月3日	10月2日	11月13日	12月9日	令和7年 1月8日	2月3日	3月10日	最高	最低	平均
水温	℃	13.9	17.1	19.3	23.0	28.4	24.4	23.2	15.7	10.8	7.2	5.9	8.4	28.4	5.9	16.4
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l												< 0.00005			< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.26			0.50			0.28			0.32	0.50	0.26	0.34
フッ素及びその化合物	mg/l			0.05			< 0.05			0.05			< 0.05	0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.06			0.08			0.07			0.04	0.08	0.04	0.06
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.010			0.014			0.007			0.007	0.014	0.007	0.010
ジクロロ酢酸	mg/l			0.007			0.007			0.004			0.007	0.007	0.004	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.013			0.018			0.010			0.009	0.018	0.009	0.012
トリクロロ酢酸	mg/l			0.007			0.008			0.006			0.006	0.008	0.006	0.007
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.003			0.004			0.003			0.002	0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.04			0.01			0.01	0.04	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.4			6.4			5.7			6.7	6.7	5.4	6.0
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	6.9	6.7	5.7	5.8	6.8	7.5	7.9	5.8	5.8	6.2	6.4	7.6	7.9	5.7	6.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			15.6			12.8			17.2			17.6	17.6	12.8	15.8
蒸発残留物	mg/l			50			45			47			53	53	45	49
陰イオン界面活性剤	mg/l												< 0.02			< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000003	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000003	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l												< 0.0005			< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.6	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.4	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.4	0.6
pH値		7.3	7.4	7.3	7.4	7.6	7.3	7.3	7.5	7.5	7.6	7.4	7.2	7.6	7.2	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

碧南第1供給点

		令和6年 4月16日	5月15日	6月12日	7月8日	8月6日	9月4日	10月	11月	12月	令和7年 1月7日	2月4日	3月3日	最高	最低	平均
水温	℃	14.4	17.5	20.3	23.0	27.6	25.2				8.2	6.6	7.7	27.6	6.6	16.7
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003						< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l										< 0.00005					< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001						< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001						< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001						< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002			< 0.002						< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004						< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001						< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.29			0.28						0.25			0.29	0.25	0.27
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05			< 0.05						< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1						< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002						< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005						< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001			< 0.001						< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001						< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001						< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001						< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001						< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.05			0.08						0.04			0.08	0.04	0.06
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002						< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.011			0.012						0.005			0.012	0.005	0.009
ジクロロ酢酸	mg/l	0.010			0.004						0.005			0.010	0.004	0.006
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001						< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001						< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.014			0.016						0.007			0.016	0.007	0.012
トリクロロ酢酸	mg/l	0.007			0.007						0.004			0.007	0.004	0.006
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.003			0.004						0.002			0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001						< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008						< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01						< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01			0.03						0.01			0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01						< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	6.7			5.7			※	※	※	6.3			6.7	5.7	6.2
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	7.5	8.0	6.5	6.2	6.6	7.1				6.0	6.3	6.6	8.0	6.0	6.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	14.7			14.5						18.7			18.7	14.5	16.0
蒸発残留物	mg/l	39			40						49			49	39	43
陰イオン界面活性剤	mg/l										< 0.02					< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000002				0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005						< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l										< 0.0005					< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.8	0.6	0.5	0.6	0.8				0.5	0.5	0.5	0.8	0.5	0.6
pH値		7.4	7.5	7.6	7.3	7.4	7.4				7.4	7.4	7.3	7.6	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5				< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1				< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l			0.002		0.001								0.002	0.001	0.002
抱水クロラール	mg/l			0.006		0.006						< 0.002		0.006	< 0.002	0.004
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5				0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml			0			0							0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

※10～12月は給水を停止していたため、浄水水質検査対象外。

(6)東三河水道事務所

豊橋浄水場浄水

		令和6年 4月8日	5月13日	6月10日	7月1日	8月13日	9月4日	10月1日	11月5日	12月9日	令和7年 1月14日	2月5日	3月3日	最高	最低	平均
水温	℃	16.5	18.0	21.0	21.2	29.3	24.1	24.3	19.2	10.3	8.3	6.6	10.4	29.3	6.6	17.4
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.33	0.35	0.36	0.33	0.37	0.58	0.35	0.45	0.37	0.39	0.35	0.33	0.58	0.33	0.38
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.03	0.04	0.06	0.04	0.08	0.09	0.06	0.04	0.03	0.02	0.03	0.03	0.09	0.02	0.05
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.004	0.004	0.005	0.005	0.012	0.006	0.006	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.012	0.002	0.004
ジクロロ酢酸	mg/l	0.002	< 0.002	0.002	< 0.002	0.006	0.003	0.003	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.006	< 0.002	< 0.002
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.006	0.006	0.007	0.007	0.016	0.010	0.009	0.004	0.003	0.002	0.003	0.003	0.016	0.002	0.006
トリクロロ酢酸	mg/l	0.002	0.002	0.003	0.003	0.006	0.002	0.003	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.006	< 0.002	< 0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.003	0.003	< 0.001	0.001	< 0.001	0.001	0.001	0.004	< 0.001	0.002
ブロモホルム	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.4	5.6	6.1	5.2	6.8	5.2	6.6	5.0	6.0	5.6	6.2	6.3	6.8	5.0	5.8
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	6.2	6.5	3.5	5.8	3.5	5.7	3.5	5.4	7.2	6.6	7.1	7.4	7.4	3.5	5.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	21.8	22.9	22.8	17.4	23.2	19.1	23.2	18.3	23.7	24.9	24.9	25.9	25.9	17.4	22.3
蒸発残留物	mg/l	48	51	56	45	63	49	55	44	52	52	52	53	63	44	52
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4	0.5	0.7	0.4	0.4
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/l			< 0.0001		< 0.0001								< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ニッケル及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004		< 0.0004								< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
トルエン	mg/l			< 0.02		< 0.02								< 0.02	< 0.02	< 0.02
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l			< 0.008		< 0.008								< 0.008	< 0.008	< 0.008
ジクロロアセトニトリル	mg/l			< 0.001		0.001								0.001	< 0.001	< 0.001
抱水クロラール	mg/l			0.002		0.004			< 0.002			< 0.002		0.004	< 0.002	< 0.002
農薬類				0.00		0.00								0.00	0.00	0.00
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5
遊離炭酸	mg/l			< 0.5		< 0.5								< 0.5	< 0.5	< 0.5
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l			< 0.002		< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l			1.4		1.8								1.8	1.4	1.6
腐食性(ランゲリア指数)				-1.9		-1.7								-1.7	-1.9	-1.8
従属栄養細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004
総アルカリ度	mg/l	18.0	19.0	21.0	16.5	21.5	19.0	21.5	19.5	23.0	24.0	26.0	25.0	26.0	16.5	21.2

権現調整池

		令和6年 4月9日	5月14日	6月11日	7月1日	8月13日	9月3日	10月2日	11月5日	12月9日	令和7年 1月14日	2月4日	3月4日	最高	最低	平均
水温	℃	14.9	18.2	20.6	21.6	27.4	24.5	24.4	19.1	10.8	6.2	7.3	10.0	27.4	6.2	17.1
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l					< 0.00005										< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.24			0.28			0.46			0.37		0.46	0.24	0.34
フッ素及びその化合物	mg/l		< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05		< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.04			0.08			0.04			0.03		0.08	0.03	0.05
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.009			0.019			0.006			0.003		0.019	0.003	0.009
ジクロロ酢酸	mg/l		0.002			0.004			0.002			< 0.002		0.004	< 0.002	0.002
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.012			0.024			0.006			0.005		0.024	0.005	0.012
トリクロロ酢酸	mg/l		0.005			0.010			0.003			0.002		0.010	0.002	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.003			0.005			< 0.001			0.002		0.005	< 0.001	0.002
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.02			0.02			0.02			0.01		0.02	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		5.6			6.4			4.9			6.0		6.4	4.9	5.7
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	6.6	6.4	5.1	6.2	4.6	7.7	4.8	5.5	6.9	6.8	6.8	6.9	7.7	4.6	6.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		19.7			19.2			17.3			25.0		25.0	17.3	20.3
蒸発残留物	mg/l		52			53			41			55		55	41	50
陰イオン界面活性剤	mg/l					< 0.02										< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l					< 0.0005										< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	0.4	< 0.3	0.4	0.4	0.4	0.6	< 0.3	0.4
pH値		7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

一宮(三河)供給点

		令和6年 4月9日	5月14日	6月11日	7月1日	8月13日	9月3日	10月2日	11月5日	12月9日	令和7年 1月14日	2月4日	3月4日	最高	最低	平均
水温	℃	14.8	18.1	20.6	21.7	27.8	25.0	24.7	20.1	12.0	7.4	8.0	10.0	27.8	7.4	17.5
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l								< 0.00005							< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.33			0.30			0.46			0.37		0.46	0.30	0.36
フッ素及びその化合物	mg/l		< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05		< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.04			0.08			0.03			0.02		0.08	0.02	0.04
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.008			0.019			0.005			0.003		0.019	0.003	0.009
ジクロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.011			0.024			0.005			0.005		0.024	0.005	0.011
トリクロロ酢酸	mg/l		0.005			0.009			0.003			< 0.002		0.009	< 0.002	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.003			0.005			< 0.001			0.002		0.005	< 0.001	0.002
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.02			0.02			0.02			0.01		0.02	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		5.5			6.5			4.9			6.0		6.5	4.9	5.7
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	6.2	6.4	5.6	5.9	4.2	7.7	5.7	5.5	6.9	6.8	6.8	7.3	7.7	4.2	6.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		22.4			20.3			17.3			25.3		25.3	17.3	21.3
蒸発残留物	mg/l		52			55			42			58		58	42	52
陰イオン界面活性剤	mg/l								< 0.02							< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l								< 0.0005							< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.3	0.5
pH値		7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

新城第1供給点

		令和6年 4月9日	5月14日	6月11日	7月1日	8月13日	9月3日	10月2日	11月5日	12月9日	令和7年 1月14日	2月4日	3月4日	最高	最低	平均
水温	℃	14.8	18.2	20.7	21.7	28.0	25.0	24.8	19.8	12.2	7.6	8.0	10.0	28.0	7.6	17.6
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l											< 0.00005				< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.32			0.31			0.47			0.37		0.47	0.31	0.37
フッ素及びその化合物	mg/l		< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05		< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.04			0.08			0.03			0.03		0.08	0.03	0.04
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.008			0.018			0.006			0.003		0.018	0.003	0.009
ジクロロ酢酸	mg/l		< 0.002			0.002			< 0.002			< 0.002		0.002	< 0.002	< 0.002
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.011			0.023			0.006			0.005		0.023	0.005	0.011
トリクロロ酢酸	mg/l		0.005			0.008			0.003			0.002		0.008	0.002	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.003			0.005			< 0.001			0.002		0.005	< 0.001	0.002
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.02			0.03			0.02			0.01		0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		5.5			6.7			4.9			6.1		6.7	4.9	5.8
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	6.3	6.3	3.8	5.8	3.7	7.7	4.4	5.5	6.9	6.8	6.7	6.9	7.7	3.7	5.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		22.2			21.9			17.1			25.2		25.2	17.1	21.6
蒸発残留物	mg/l		50			59			42			56		59	42	52
陰イオン界面活性剤	mg/l											< 0.02				< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l											< 0.0005				< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.3	0.4
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l			< 0.001		0.001								0.001	< 0.001	< 0.001
抱水クロラール	mg/l			0.003		0.005			0.002			< 0.002		0.005	< 0.002	0.002
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml			0		0								0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

新城第2供給点

		令和6年 4月9日	5月14日	6月11日	7月1日	8月13日	9月3日	10月2日	11月5日	12月9日	令和7年 1月14日	2月4日	3月4日	最高	最低	平均
水温	℃	14.6	18.4	20.7	22.0	28.3	25.6	25.0	20.5	12.7	7.6	8.0	10.0	28.3	7.6	17.8
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l		< 0.00005													< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.36			0.30			0.48			0.37		0.48	0.30	0.38
フッ素及びその化合物	mg/l		< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05		< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.04			0.08			0.04			0.02		0.08	0.02	0.04
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.007			0.015			0.005			0.003		0.015	0.003	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l		< 0.002			0.002			< 0.002			0.002		0.002	< 0.002	< 0.002
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.010			0.019			0.005			0.005		0.019	0.005	0.010
トリクロロ酢酸	mg/l		0.004			0.009			0.004			0.002		0.009	0.002	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.003			0.004			< 0.001			0.002		0.004	< 0.001	0.002
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.02			0.03			0.01			0.01		0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		5.6			6.6			4.9			6.1		6.6	4.9	5.8
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	6.4	6.6	3.8	5.5	4.0	7.8	4.4	5.6	6.8	6.8	6.8	7.0	7.8	3.8	6.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		23.3			21.7			17.3			25.4		25.4	17.3	21.9
蒸発残留物	mg/l		53			55			43			55		55	43	52
陰イオン界面活性剤	mg/l		< 0.02													< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l		< 0.0005													< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.5	0.4	< 0.3	0.4	0.4	0.4	0.6	< 0.3	0.4
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

豊橋第1供給点

		令和6年 4月9日	5月14日	6月11日	7月1日	8月13日	9月3日	10月2日	11月5日	12月9日	令和7年 1月14日	2月4日	3月4日	最高	最低	平均
水温	℃	15.6	17.3	20.5	20.6	28.6	23.7	23.7	18.7	10.0	5.8	7.2	10.0	28.6	5.8	16.8
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l					< 0.00005										< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l		0.33			0.34			0.46			0.37		0.46	0.33	0.38
フッ素及びその化合物	mg/l		< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05		< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l		0.04			0.07			0.04			0.02		0.07	0.02	0.04
クロロ酢酸	mg/l		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l		0.006			0.013			0.006			0.003		0.013	0.003	0.007
ジクロロ酢酸	mg/l		0.003			0.006			0.003			< 0.002		0.006	< 0.002	0.003
ジブロモクロロメタン	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l		0.008			0.017			0.006			0.005		0.017	0.005	0.009
トリクロロ酢酸	mg/l		0.003			0.006			0.003			< 0.002		0.006	< 0.002	0.003
ブロモジクロロメタン	mg/l		0.002			0.004			< 0.001			0.002		0.004	< 0.001	0.002
ブロモホルム	mg/l		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l		0.02			0.03			0.02			0.01		0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l		5.2			6.5			4.9			6.0		6.5	4.9	5.6
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	6.3	6.8	3.5	5.6	3.4	7.1	3.2	5.5	6.9	6.8	6.8	7.0	7.1	3.2	5.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		21.7			22.2			17.6			24.8		24.8	17.6	21.6
蒸発残留物	mg/l		52			60			45			56		60	45	53
陰イオン界面活性剤	mg/l					< 0.02										< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l					< 0.0005										< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.4	0.5	0.5	0.4	0.6	0.6	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.3	0.5
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

豊川浄水場浄水

		令和6年 4月9日	5月14日	6月11日	7月2日	8月14日	9月4日	10月2日	11月6日	12月10日	令和7年 1月15日	2月4日	3月4日	最高	最低	平均
水温	℃	14.5	18.9	20.5	21.3	24.6	23.8	24.1	20.1	12.0	8.7	8.7	10.1	24.6	8.7	17.3
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.19	0.13	0.15	0.18	0.19	0.37	0.23	0.30	0.25	0.25	0.25	0.24	0.37	0.13	0.23
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.04	0.06	0.08	0.07	0.12	0.10	0.11	0.07	0.06	0.04	0.04	0.03	0.12	0.03	0.07
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.005	0.007	0.005	0.007	0.014	0.011	0.010	0.007	0.007	0.007	0.006	0.009	0.014	0.005	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l	0.005	0.003	0.004	0.004	0.008	0.007	0.006	0.004	0.004	0.007	0.005	0.007	0.008	0.003	0.005
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.007	0.009	0.007	0.009	0.017	0.014	0.013	0.007	0.010	0.009	0.008	0.012	0.017	0.007	0.010
トリクロロ酢酸	mg/l	0.003	0.002	0.003	0.004	0.006	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.005	0.006	0.002	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	< 0.001	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	< 0.001	0.002
ブロモホルム	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	0.01
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.9	5.8	5.9	6.2	5.8	6.7	6.5	5.8	6.0	5.7	5.5	5.5	6.7	5.5	5.9
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	7.1	6.7	6.9	7.1	6.5	7.2	6.8	6.1	7.4	7.3	6.6	6.7	7.4	6.1	6.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	17.9	17.1	15.8	13.9	12.2	14.1	17.1	16.2	18.9	17.5	15.8	15.3	18.9	12.2	16.0
蒸発残留物	mg/l	46	48	44	41	45	43	45	42	48	43	41	43	48	41	44
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000003	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000003	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.5	0.4	0.6	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.4	0.6
pH値		7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.5	7.4	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/l			< 0.0001		< 0.0001								< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ニッケル及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004		< 0.0004								< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
トルエン	mg/l			< 0.02		< 0.02								< 0.02	< 0.02	< 0.02
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l			< 0.008		< 0.008								< 0.008	< 0.008	< 0.008
ジクロロアセトニトリル	mg/l			< 0.001		0.001								0.001	< 0.001	< 0.001
抱水クロラール	mg/l			0.002		0.004			0.003			< 0.002		0.004	< 0.002	0.002
農薬類				0.00		0.00								0.00	0.00	0.00
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6
遊離炭酸	mg/l			0.5		< 0.5								0.5	< 0.5	< 0.5
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l			< 0.002		< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l			1.2		1.7								1.7	1.2	1.4
腐食性(ランゲリア指数)				-2.2		-2.3								-2.2	-2.3	-2.3
従属栄養細菌	個/ml	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004
総アルカリ度	mg/l	15.5	15.5	15.0	14.0	13.5	15.5	19.0	17.5	19.0	20.0	16.0	16.0	20.0	13.5	16.4

音羽供給点

		令和6年 4月9日	5月14日	6月11日	7月2日	8月14日	9月4日	10月2日	11月6日	12月10日	令和7年 1月15日	2月4日	3月4日	最高	最低	平均
水温	℃	14.0	18.0	20.0	21.1	24.0	23.2	23.9	19.7	11.6	8.0	8.0	9.4	24.0	8.0	16.7
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005											< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.19			0.18			0.23			0.25			0.25	0.18	0.21
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.04			0.07			0.11			0.04			0.11	0.04	0.06
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.005			0.007			0.014			0.006			0.014	0.005	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l	0.005			0.004			0.003			0.005			0.005	0.003	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.007			0.009			0.019			0.008			0.019	0.007	0.011
トリクロロ酢酸	mg/l	0.003			0.004			0.006			0.004			0.006	0.003	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002			0.002			0.005			0.002			0.005	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01			0.01			0.02			< 0.01			0.02	< 0.01	0.01
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.8			6.2			6.6			5.7			6.6	5.7	6.1
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	7.0	6.8	6.9	7.0	6.5	7.4	6.8	6.2	7.4	7.3	6.7	6.7	7.4	6.2	6.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	17.8			14.1			17.4			17.2			17.8	14.1	16.6
蒸発残留物	mg/l	45			46			51			45			51	45	47
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02											< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000003	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000003	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005											< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.5	0.4	0.6	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.4	0.6
pH値		7.4	7.5	7.5	7.3	7.3	7.4	7.5	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

小坂井供給点

		令和6年 4月9日	5月14日	6月11日	7月2日	8月14日	9月4日	10月2日	11月6日	12月10日	令和7年 1月15日	2月4日	3月4日	最高	最低	平均
水温	℃	14.0	18.6	20.5	21.8	25.6	24.2	24.8	20.8	13.8	10.5	10.0	10.0	25.6	10.0	17.9
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l							< 0.00005								< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.20			0.17			0.23			0.24			0.24	0.17	0.21
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.03			0.07			0.10			0.03			0.10	0.03	0.06
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.007			0.014			0.009			0.010			0.014	0.007	0.010
ジクロロ酢酸	mg/l	0.003			0.003			0.006			0.006			0.006	0.003	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.010			0.017			0.012			0.013			0.017	0.010	0.013
トリクロロ酢酸	mg/l	0.004			0.008			0.004			0.006			0.008	0.004	0.006
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.003			0.003			0.003			0.003			0.003	0.003	0.003
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01			0.01			0.02			< 0.01			0.02	< 0.01	0.01
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.7			5.6			6.5			5.5			6.5	5.5	5.8
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	7.0	6.9	6.9	6.6	6.6	7.0	6.8	6.3	7.4	7.0	7.1	6.6	7.4	6.3	6.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	18.3			14.4			18.0			17.6			18.3	14.4	17.1
蒸発残留物	mg/l	47			44			51			50			51	44	48
陰イオン界面活性剤	mg/l							< 0.02								< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000003	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000003	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l							< 0.0005								< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.6	0.4	0.6	0.8	0.7	0.5	0.6	0.5	0.7	0.7	0.8	0.8	0.4	0.6
pH値		7.4	7.4	7.5	7.3	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

御津供給点

		令和6年 4月9日	5月14日	6月11日	7月2日	8月14日	9月4日	10月2日	11月6日	12月10日	令和7年 1月15日	2月4日	3月4日	最高	最低	平均
水温	℃	14.0	18.0	20.0	21.0	24.6	23.4	24.0	20.0	12.5	8.4	8.5	9.2	24.6	8.4	17.0
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l										< 0.00005					< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.19			0.17			0.22			0.24			0.24	0.17	0.20
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.03			0.06			0.10			0.03			0.10	0.03	0.06
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.006			0.011			0.012			0.008			0.012	0.006	0.009
ジクロロ酢酸	mg/l	0.004			0.004			0.004			0.004			0.004	0.004	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.008			0.014			0.016			0.010			0.016	0.008	0.012
トリクロロ酢酸	mg/l	0.004			0.007			0.006			0.004			0.007	0.004	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002			0.003			0.004			0.002			0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01			0.01			0.02			< 0.01			0.02	< 0.01	0.01
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.7			5.6			6.4			5.6			6.4	5.6	5.8
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	6.9	6.7	6.7	6.4	6.4	6.9	6.6	6.2	7.4	7.1	7.0	6.6	7.4	6.2	6.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	17.8			13.8			17.6			17.4			17.8	13.8	16.6
蒸発残留物	mg/l	49			46			50			47			50	46	48
陰イオン界面活性剤	mg/l										< 0.02					< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000003	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000003	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l										< 0.0005					< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.5	0.4	0.6	0.8	0.7	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.4	0.6
pH値		7.4	7.5	7.5	7.3	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

蒲郡第3供給点

		令和6年 4月9日	5月14日	6月11日	7月2日	8月14日	9月4日	10月2日	11月6日	12月10日	令和7年 1月15日	2月4日	3月4日	最高	最低	平均
水温	℃	14.0	18.0	20.0	21.1	24.5	23.5	24.0	20.1	12.7	8.6	8.6	9.1	24.5	8.6	17.0
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005														< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.20			0.17			0.22			0.24			0.24	0.17	0.21
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.03			0.06			0.10			0.04			0.10	0.03	0.06
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.007			0.011			0.015			0.009			0.015	0.007	0.010
ジクロロ酢酸	mg/l	0.003			0.003			0.003			0.006			0.006	0.003	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.010			0.014			0.020			0.012			0.020	0.010	0.014
トリクロロ酢酸	mg/l	0.004			0.008			0.006			0.006			0.008	0.004	0.006
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.003			0.003			0.005			0.003			0.005	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01			0.01			0.02			< 0.01			0.02	< 0.01	0.01
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.7			5.6			6.4			5.6			6.4	5.6	5.8
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	7.0	7.0	6.8	6.6	6.5	7.0	6.7	6.3	7.4	7.0	7.1	6.6	7.4	6.3	6.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	18.0			13.9			17.6			17.4			18.0	13.9	16.7
蒸発残留物	mg/l	47			44			50			48			50	44	47
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02														< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000003	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000003	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005														< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.6	0.8	0.7	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.5	0.6
pH値		7.4	7.5	7.5	7.3	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

蒲郡高区供給点

		令和6年 4月9日	5月14日	6月11日	7月2日	8月14日	9月4日	10月2日	11月6日	12月10日	令和7年 1月15日	2月4日	3月4日	最高	最低	平均
水温	℃	13.9	18.0	20.0	21.2	24.6	23.6	24.0	20.4	13.0	8.9	8.1	9.1	24.6	8.1	17.1
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l							< 0.00005								< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.20			0.17			0.22			0.24			0.24	0.17	0.21
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.03			0.07			0.11			0.03			0.11	0.03	0.06
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.007			0.015			0.015			0.010			0.015	0.007	0.012
ジクロロ酢酸	mg/l	0.003			0.003			0.003			0.005			0.005	0.003	0.004
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.010			0.018			0.020			0.013			0.020	0.010	0.015
トリクロロ酢酸	mg/l	0.005			0.009			0.007			0.006			0.009	0.005	0.007
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.003			0.003			0.005			0.003			0.005	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01			0.01			0.02			< 0.01			0.02	< 0.01	0.01
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.7			5.6			6.4			5.5			6.4	5.5	5.8
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	7.0	7.0	6.8	6.6	6.6	7.1	6.7	6.5	7.3	6.9	7.1	6.6	7.3	6.5	6.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	18.2			14.2			17.6			17.6			18.2	14.2	16.9
蒸発残留物	mg/l	48			44			49			49			49	44	48
陰イオン界面活性剤	mg/l							< 0.02								< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000003	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000003	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l							< 0.0005								< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.6	0.4	0.6	0.8	0.8	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.4	0.6
pH値		7.4	7.5	7.5	7.3	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l			0.001		0.002								0.002	0.001	0.002
抱水クロラール	mg/l			0.002		0.004			0.004			< 0.002		0.004	< 0.002	0.002
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml			0		0								0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

蒲郡低区供給点

		令和6年 4月9日	5月14日	6月11日	7月2日	8月14日	9月4日	10月2日	11月6日	12月10日	令和7年 1月15日	2月4日	3月4日	最高	最低	平均
水温	℃	13.9	18.0	20.0	21.1	24.4	23.5	24.0	20.3	13.0	8.7	8.7	9.1	24.4	8.7	17.1
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l				< 0.00005											< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.20			0.17			0.22			0.24			0.24	0.17	0.21
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.03			0.07			0.11			0.03			0.11	0.03	0.06
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.008			0.015			0.016			0.010			0.016	0.008	0.012
ジクロロ酢酸	mg/l	0.003			0.003			0.003			0.004			0.004	0.003	0.003
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.011			0.018			0.021			0.013			0.021	0.011	0.016
トリクロロ酢酸	mg/l	0.005			0.009			0.007			0.005			0.009	0.005	0.006
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.003			0.003			0.005			0.003			0.005	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01			0.01			0.02			< 0.01			0.02	< 0.01	0.01
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.8			5.6			6.5			5.5			6.5	5.5	5.8
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	7.1	7.0	6.9	6.5	6.6	7.1	6.8	6.4	7.1	6.9	7.0	6.6	7.1	6.4	6.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	18.6			14.1			17.6			17.7			18.6	14.1	17.0
蒸発残留物	mg/l	48			44			51			49			51	44	48
陰イオン界面活性剤	mg/l				< 0.02											< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000003	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000003	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l				< 0.0005											< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.5	0.4	0.7	0.8	0.7	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.4	0.6
pH値		7.4	7.5	7.5	7.3	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

豊橋南部浄水場浄水

		令和6年 4月8日	5月13日	6月10日	7月1日	8月13日	9月4日	10月1日	11月5日	12月9日	令和7年 1月14日	2月5日	3月3日	最高	最低	平均
水温	℃	12.8	15.8	18.7	20.8	24.6	24.7	24.3	20.1	12.9	8.3	7.7	9.0	24.7	7.7	16.6
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.18	0.16	0.13	0.12	0.12	0.29	0.20	0.32	0.16	0.18	0.21	0.22	0.32	0.12	0.19
フッ素及びその化合物	mg/l	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l	0.04	0.05	0.07	0.06	0.11	0.12	0.12	0.09	0.05	0.03	0.04	0.03	0.12	0.03	0.07
クロロ酢酸	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l	0.005	0.004	0.004	0.006	0.007	0.009	0.004	0.003	0.002	0.003	0.004	0.003	0.009	0.002	0.004
ジクロロ酢酸	mg/l	0.004	0.006	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	< 0.002	< 0.002	0.004	0.003	0.003	0.006	< 0.002	0.003
ジブロモクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l	0.007	0.006	0.006	0.008	0.009	0.012	0.006	0.003	0.003	0.004	0.006	0.004	0.012	0.003	0.006
トリクロロ酢酸	mg/l	0.003	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	< 0.002	0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	< 0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.003	< 0.001	0.002
ブロモホルム	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	5.6	5.8	6.1	6.1	6.2	5.1	5.4	4.7	5.1	4.9	4.8	4.8	6.2	4.7	5.4
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.4	7.0	6.6	6.5	6.4	5.5	6.2	6.2	6.7	6.1	5.7	5.9	7.0	4.4	6.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	19.0	18.1	17.3	14.1	14.6	14.7	18.2	16.9	18.0	16.1	15.0	18.2	19.0	14.1	16.7
蒸発残留物	mg/l	42	46	47	40	47	40	43	38	40	37	38	37	47	37	41
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000003	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000003	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.5	0.5	0.7	0.6	0.6	0.3	0.3	0.5	0.7	0.8	0.8	0.8	0.3	0.6
pH値		7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.6	7.5	7.5	7.6	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/l			< 0.0001		< 0.0001								< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ニッケル及びその化合物	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004		< 0.0004								< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
トルエン	mg/l			< 0.02		< 0.02								< 0.02	< 0.02	< 0.02
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l			< 0.008		< 0.008								< 0.008	< 0.008	< 0.008
ジクロロアセトニトリル	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
抱水クロラール	mg/l			< 0.002		0.002			< 0.002			< 0.002		0.002	< 0.002	< 0.002
農薬類				0.00		0.00								0.00	0.00	0.00
残留塩素	mg/l	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6
遊離炭酸	mg/l			0.5		< 0.5								0.5	< 0.5	< 0.5
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l			< 0.002		< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l			1.7		1.3								1.7	1.3	1.5
腐食性(ランゲリア指数)				-2.2		-2.1								-2.1	-2.2	-2.2
従属栄養細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.001		< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004
総アルカリ度	mg/l	14.5	16.0	16.5	15.0	17.0	15.5	18.5	17.0	19.0	16.0	14.5	17.0	19.0	14.5	16.4

豊橋第3供給点

		令和6年 4月8日	5月13日	6月10日	7月1日	8月13日	9月3日	10月1日	11月5日	12月9日	令和7年 1月14日	2月5日	3月3日	最高	最低	平均
水温	℃	12.8	15.7	18.3	20.4	24.2	24.0	24.0	19.6	12.2	7.7	7.4	7.9	24.2	7.4	16.2
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l						< 0.00005									< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.13			0.32			0.16			0.22	0.32	0.13	0.21
フッ素及びその化合物	mg/l			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.06			0.10			0.04			0.03	0.10	0.03	0.06
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.004			0.009			0.002			0.004	0.009	0.002	0.005
ジクロロ酢酸	mg/l			0.003			0.004			< 0.002			0.003	0.004	< 0.002	0.002
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.006			0.011			0.003			0.006	0.011	0.003	0.006
トリクロロ酢酸	mg/l			0.002			0.003			< 0.002			0.003	0.003	< 0.002	0.002
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.002			0.002			0.001			0.002	0.002	0.001	0.002
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.02			0.02			0.01	0.02	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.9			5.0			5.0			4.8	5.9	4.8	5.2
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	4.7	6.8	6.5	6.5	6.5	5.7	6.2	6.3	6.7	6.1	5.8	5.9	6.8	4.7	6.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			17.2			15.0			17.7			18.2	18.2	15.0	17.0
蒸発残留物	mg/l			44			38			41			45	45	38	42
陰イオン界面活性剤	mg/l						< 0.02									< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000003	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000003	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l						< 0.0005									< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.7	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.4	0.3	0.5	0.7	0.8	0.8	0.8	0.3	0.6
pH値		7.4	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

豊橋第4供給点

		令和6年 4月8日	5月13日	6月10日	7月1日	8月13日	9月3日	10月1日	11月5日	12月9日	令和7年 1月14日	2月5日	3月3日	最高	最低	平均
水温	℃	12.6	16.0	19.0	20.7	24.7	24.4	24.9	20.3	13.6	9.0	8.3	8.3	24.9	8.3	16.8
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l												< 0.00005			< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.12			0.33			0.16			0.22	0.33	0.12	0.21
フッ素及びその化合物	mg/l			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.07			0.09			0.04			0.03	0.09	0.03	0.06
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.009			0.013			0.004			0.007	0.013	0.004	0.008
ジクロロ酢酸	mg/l			0.003			0.003			< 0.002			0.004	0.004	< 0.002	0.002
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.012			0.016			0.006			0.010	0.016	0.006	0.011
トリクロロ酢酸	mg/l			0.006			0.005			< 0.002			0.005	0.006	< 0.002	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.003			0.003			0.002			0.003	0.003	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.02			0.02			0.01	0.02	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			6.0			5.5			4.9			4.9	6.0	4.9	5.3
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	7.1	6.8	6.3	6.5	6.5	6.6	6.2	6.4	6.6	6.1	5.7	6.0	7.1	5.7	6.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			17.2			15.2			17.1			18.0	18.0	15.2	16.9
蒸発残留物	mg/l			47			41			41			44	47	41	43
陰イオン界面活性剤	mg/l												< 0.02			< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l												< 0.0005			< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.6	0.5	0.6	0.8	0.5	0.4	< 0.3	0.4	0.7	0.8	0.8	0.8	< 0.3	0.6
pH値		7.4	7.3	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

田原供給点

		令和6年 4月8日	5月13日	6月10日	7月1日	8月13日	9月3日	10月1日	11月5日	12月9日	令和7年 1月14日	2月5日	3月3日	最高	最低	平均
水温	℃	12.7	15.9	18.8	20.6	24.6	24.3	24.4	20.0	12.8	8.0	7.9	8.0	24.6	7.9	16.5
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l									< 0.00005						< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.14			0.31			0.16			0.23	0.31	0.14	0.21
フッ素及びその化合物	mg/l			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.06			0.10			0.04			0.03	0.10	0.03	0.06
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.006			0.007			0.003			0.005	0.007	0.003	0.005
ジクロロ酢酸	mg/l			0.004			0.004			< 0.002			0.003	0.004	< 0.002	0.003
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.008			0.009			0.005			0.007	0.009	0.005	0.007
トリクロロ酢酸	mg/l			0.004			0.005			< 0.002			0.003	0.005	< 0.002	0.003
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.002			0.002			0.002			0.002	0.002	0.002	0.002
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.02			0.02			0.01	0.02	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			5.8			5.5			5.1			4.8	5.8	4.8	5.3
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	5.6	6.6	6.2	6.5	6.5	6.1	6.2	6.4	6.8	6.1	5.8	5.9	6.8	5.6	6.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			17.2			14.4			18.0			18.3	18.3	14.4	17.0
蒸発残留物	mg/l			42			37			43			42	43	37	41
陰イオン界面活性剤	mg/l									< 0.02						< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000004	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000004	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l									< 0.0005						< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.4	0.3	0.5	0.7	0.8	0.8	0.8	0.3	0.6
pH値		7.4	7.3	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.6	0.3	0.5
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

赤羽根供給点

		令和6年 4月8日	5月13日	6月10日	7月1日	8月13日	9月3日	10月1日	11月5日	12月9日	令和7年 1月14日	2月5日	3月3日	最高	最低	平均
水温	℃	12.7	16.1	19.0	21.0	25.0	24.7	24.8	20.3	14.0	9.0	8.7	8.4	25.0	8.4	17.0
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l												< 0.00005			< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.12			0.33			0.16			0.23	0.33	0.12	0.21
フッ素及びその化合物	mg/l			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.07			0.10			0.04			0.03	0.10	0.03	0.06
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.009			0.014			0.004			0.008	0.014	0.004	0.009
ジクロロ酢酸	mg/l			0.002			0.003			< 0.002			0.004	0.004	< 0.002	0.002
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.012			0.018			0.006			0.011	0.018	0.006	0.012
トリクロロ酢酸	mg/l			0.006			0.006			0.002			0.005	0.006	0.002	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.003			0.004			0.002			0.003	0.004	0.002	0.003
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.02			0.02			0.01	0.02	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			6.0			5.6			5.1			4.9	6.0	4.9	5.4
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	7.1	6.8	6.3	6.6	6.5	6.6	6.2	6.4	6.9	6.2	5.8	6.0	7.1	5.8	6.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			17.2			15.2			18.2			18.2	18.2	15.2	17.2
蒸発残留物	mg/l			49			40			43			41	49	40	43
陰イオン界面活性剤	mg/l												< 0.02			< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l												< 0.0005			< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6	0.6	0.5	0.5	0.7	0.5	0.4	< 0.3	0.4	0.7	0.7	0.8	0.8	< 0.3	0.5
pH値		7.5	7.3	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l															
抱水クロラール	mg/l															
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml															
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

渥美供給点

		令和6年 4月8日	5月13日	6月10日	7月1日	8月13日	9月3日	10月1日	11月5日	12月9日	令和7年 1月14日	2月5日	3月3日	最高	最低	平均
水温	℃	13.1	16.7	19.5	21.4	25.6	25.3	25.6	21.0	15.1	10.2	9.5	9.0	25.6	9.0	17.7
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
カドミウム及びその化合物	mg/l			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l			< 0.00005												< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l			0.13			0.36			0.16			0.22	0.36	0.13	0.22
フッ素及びその化合物	mg/l			< 0.05			< 0.05			< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩素酸	mg/l			0.08			0.10			0.04			0.03	0.10	0.03	0.06
クロロ酢酸	mg/l			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
クロロホルム	mg/l			0.012			0.018			0.005			0.009	0.018	0.005	0.011
ジクロロ酢酸	mg/l			< 0.002			0.003			< 0.002			< 0.002	0.003	< 0.002	< 0.002
ジブロモクロロメタン	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
臭素酸	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
総トリハロメタン	mg/l			0.016			0.022			0.008			0.012	0.022	0.008	0.014
トリクロロ酢酸	mg/l			0.006			0.006			0.003			0.005	0.006	0.003	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/l			0.004			0.004			0.003			0.003	0.004	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/l			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホルムアルデヒド	mg/l			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
亜鉛及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l			0.02			0.02			0.02			0.01	0.02	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l			6.0			5.6			4.9			4.9	6.0	4.9	5.4
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
塩化物イオン	mg/l	7.2	7.0	6.4	6.6	6.5	6.7	6.3	6.3	6.6	6.3	5.7	6.0	7.2	5.7	6.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l			17.4			15.6			17.5			18.5	18.5	15.6	17.2
蒸発残留物	mg/l			49			40			43			44	49	40	44
陰イオン界面活性剤	mg/l			< 0.02												< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l			< 0.0005												< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.6	0.5	0.5	0.8	0.5	0.4	0.3	0.5	0.7	0.7	0.8	0.8	0.3	0.6
pH値		7.4	7.3	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度(TON)																
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
アンチモン及びその化合物	mg/l															
ウラン及びその化合物	mg/l															
ニッケル及びその化合物	mg/l															
1,2-ジクロロエタン	mg/l															
トルエン	mg/l															
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l															
ジクロロアセトニトリル	mg/l			0.001		0.001								0.001	0.001	0.001
抱水クロラール	mg/l			0.004		0.005			0.002			< 0.002		0.005	< 0.002	0.003
農薬類																
残留塩素	mg/l	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4
遊離炭酸	mg/l															
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l															
メチル-t-ブチルエーテル	mg/l															
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l															
腐食性(ランゲリア指数)																
従属栄養細菌	個/ml			0		0								0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	mg/l															
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/l															
総アルカリ度	mg/l															

3 工業用水毎月試験

(1)工業用水精密試験 159

(2)工業用水毎月試験

上野浄水場配水 160
知多浄水場配水 160
尾張東部浄水場(東郷)配水 161
尾張西部浄水場配水 161
安城浄水場配水 162
豊橋南部浄水場配水 162
蒲郡浄水場(工水)配水 163

(1)工業用水精密試験

		上野 浄水場配水	知多 浄水場配水	尾張東部 浄水場配水	尾張西部 浄水場配水	安城 浄水場配水	豊橋南部 浄水場配水	蒲郡 浄水場配水
採水日		11月11日	11月11日	11月11日	11月12日	11月6日	11月5日	11月6日
天候前日		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
天候当日		晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴
気温	℃	22.6	23.5	21.5	24.6	23.1	19.1	22.2
水温	℃	17.2	17.9	16.3	16.0	18.0	20.5	21.1
一般細菌	個/ml	17	56	54	36	22	5	60
大腸菌(MPN)	/100ml	<1	5.2	2.0	3.1	5.2	<1	2.0
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.21	0.18	0.22	0.28	0.36	0.33	0.66
フッ素及びその化合物	mg/l	0.07	0.09	0.08	0.08	< 0.05	< 0.05	< 0.05
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ジクロロメタン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.16	0.11	0.51	0.16	0.14	0.13	0.47
鉄及びその化合物	mg/l	0.02	0.09	0.13	0.01	0.02	< 0.01	0.03
溶存鉄	mg/l	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/l	3.2	3.5	3.3	4.9	4.0	3.4	4.8
マンガン及びその化合物	mg/l	0.002	0.008	0.013	0.014	0.009	0.008	0.006
溶存マンガン	mg/l	0.001	0.001	0.007	0.014	0.008	0.008	0.004
塩化物イオン	mg/l	1.9	2.8	2.7	3.7	2.8	3.0	5.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	15.6	16.4	15.7	22.4	16.2	17.2	22.9
蒸発残留物	mg/l	40	42	43	57	42	39	52
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000003	0.000004	0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	0.000004	< 0.000001
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
フェノール類	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.5	0.9	0.9	0.7	0.7	0.6	0.8
pH値		7.1	7.4	7.4	7.3	6.9	7.0	7.2
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	木材臭	藻臭	カビ臭	藻臭
臭気強度(TON)							5	
色度	度	0.7	2.6	1.4	1.0	1.0	0.7	1.1
濁度	度	0.6	2.5	3.4	0.3	0.3	0.2	0.7
電気伝導度	mS/m	5.3	5.6	5.3	7.6	6.0	5.8	7.6
総アルカリ度	mg/l	13.0	17.5	17.5	20.0	14.5	13.0	19.5

(2)工業用水毎月試験

上野浄水場配水

		令和6年 4月15日	5月7日	6月3日	7月9日	8月5日	9月9日	10月7日	11月11日	12月2日	令和7年 1月7日	2月3日	3月3日	最高	最低	平均
気温	℃	22.1	21.0	23.6	32.2	34.6	32.4	27.4	22.6	13.5	8.9	10.5	8.7	34.6	8.7	21.5
水温	℃	14.9	18.1	19.9	24.2	27.6	26.1	23.9	17.2	12.2	7.2	7.3	8.4	27.6	7.2	17.3
鉄及びその化合物	mg/l	0.12	0.06	0.04	0.02	0.10	0.12	0.01	0.02	0.06	0.05	0.05	0.04	0.12	0.01	0.06
溶存鉄	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	0.02	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01
マンガン及びその化合物	mg/l	0.013	0.011	0.011	0.006	0.019	0.016	0.004	0.002	0.005	0.006	0.007	0.006	0.019	0.002	0.009
溶存マンガン	mg/l	0.003	0.003	0.005	0.005	0.003	0.001	0.003	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.005	0.001	0.003
塩化物イオン	mg/l	2.0	2.3	1.8	1.5	1.9	1.8	2.1	1.9	2.2	3.3	3.8	4.7	4.7	1.5	2.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	14.1	16.4	14.4	13.2	16.2	15.1	16.3	15.6	10.8	20.7	20.8	21.4	21.4	10.8	16.2
蒸発残留物	mg/l	45	35	43	35	47	47	42	40	48	51	50	55	55	35	45
pH値		7.3	7.3	7.1	7.0	7.3	7.3	7.1	7.1	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.0	7.3
濁度	度	3.5	1.0	0.9	0.6	2.7	3.8	0.4	0.6	1.3	1.1	1.5	1.2	3.8	0.4	1.6
電気伝導度	mS/m	5.4	6.0	5.8	5.1	5.4	5.0	5.7	5.3	6.4	7.3	7.4	7.8	7.8	5.0	6.0
総アルカリ度	mg/l	12.0	13.5	11.0	10.5	19.0	16.5	14.5	13.0	17.0	19.5	19.5	18.5	19.5	10.5	15.4

知多浄水場配水

		令和6年 4月15日	5月7日	6月3日	7月9日	8月5日	9月9日	10月7日	11月11日	12月2日	令和7年 1月7日	2月3日	3月3日	最高	最低	平均
気温	℃	22.0	22.0	24.0	32.6	34.0	33.0	28.5	23.5	15.5	9.5	12.9	8.3	34.0	8.3	22.2
水温	℃	15.3	18.5	20.5	24.0	27.7	27.3	25.2	17.9	13.5	7.5	7.8	8.7	27.7	7.5	17.8
鉄及びその化合物	mg/l	0.02	0.07	0.20	0.23	0.22	0.14	0.08	0.09	0.05	0.04	0.05	0.03	0.23	0.02	0.10
溶存鉄	mg/l	< 0.01	0.01	0.05	0.08	0.06	0.06	0.03	0.02	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.08	< 0.01	0.03
マンガン及びその化合物	mg/l	0.018	0.019	0.023	0.023	0.032	0.013	0.008	0.008	0.008	0.005	0.006	0.006	0.032	0.005	0.014
溶存マンガン	mg/l	0.015	0.010	0.007	0.008	0.003	0.002	0.002	0.001	0.005	0.003	0.002	0.003	0.015	0.001	0.005
塩化物イオン	mg/l	3.7	3.0	2.4	1.8	1.7	2.1	2.6	2.8	3.2	4.4	4.6	6.0	6.0	1.7	3.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	16.3	16.4	15.4	15.0	14.8	17.0	16.3	16.4	10.2	20.3	20.9	20.6	20.9	10.2	16.6
蒸発残留物	mg/l	41	29	42	38	40	48	42	42	43	47	49	54	54	29	43
pH値		7.3	7.3	7.2	6.9	6.9	7.1	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	6.9	7.3
濁度	度	0.5	1.5	4.4	4.0	4.2	3.3	2.2	2.5	1.2	1.1	2.2	1.2	4.4	0.5	2.4
電気伝導度	mS/m	5.7	5.6	5.2	4.9	4.8	5.6	5.4	5.6	6.2	7.2	7.4	8.0	8.0	4.8	6.0
総アルカリ度	mg/l	13.5	14.5	14.5	15.0	16.5	18.5	18.5	17.5	16.5	20.5	20.0	18.5	20.5	13.5	17.0

尾張東部浄水場(東郷)配水

		令和6年 4月25日	5月9日	6月5日	7月10日	8月14日	9月10日	10月9日	11月11日	12月3日	令和7年 1月9日	2月12日	3月5日	最高	最低	平均
気温	℃	21.0	16.0	25.0	28.0	32.8	32.8	17.0	21.5	12.5	8.0	4.0	7.9	32.8	4.0	18.9
水温	℃	15.4	17.4	18.7	22.1	26.7	25.0	22.6	16.3	12.0	6.8	5.8	7.4	26.7	5.8	16.4
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	0.09	0.09	0.14	0.15	0.17	0.14	0.13	0.11	0.08	0.08	0.07	0.17	< 0.01	0.10
溶存鉄	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	0.03	0.04	0.02	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.04	< 0.01	< 0.01
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.001	0.024	0.021	0.025	0.029	0.020	0.016	0.013	0.011	0.010	0.010	0.012	0.029	< 0.001	0.016
溶存マンガン	mg/l	< 0.001	0.013	0.017	0.019	0.005	0.004	0.008	0.007	0.003	0.002	0.001	0.005	0.019	< 0.001	0.007
塩化物イオン	mg/l	3.4	3.2	2.7	2.3	2.3	2.2	2.8	2.7	3.7	4.4	5.2	5.4	5.4	2.2	3.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	15.7	16.8	14.2	13.3	17.0	15.3	15.7	15.7	18.1	20.5	21.0	20.5	21.0	13.3	17.0
蒸発残留物	mg/l	38	45	43	40	47	54	44	43	51	51	57	58	58	38	48
pH値		7.4	7.4	7.2	7.2	7.3	7.4	7.2	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.2	7.3
濁度	度	0.8	2.6	1.6	2.7	3.1	6.0	4.1	3.4	2.6	2.3	2.8	1.8	6.0	0.8	2.8
電気伝導度	mS/m	5.5	5.7	4.9	4.4	5.7	5.0	5.3	5.3	6.6	7.3	7.8	8.2	8.2	4.4	6.0
総アルカリ度	mg/l	13.5	15.0	13.0	13.0	18.5	17.0	16.0	17.5	18.0	19.5	19.5	19.5	19.5	13.0	16.7

尾張西部浄水場配水

		令和6年 4月8日	5月8日	6月4日	7月1日	8月6日	9月10日	10月8日	11月12日	12月3日	令和7年 1月8日	2月4日	3月11日	最高	最低	平均
気温	℃	19.8	20.5	25.9	24.7	35.4	31.4	24.2	24.6	18.8	7.0	7.5	11.6	35.4	7.0	21.0
水温	℃	13.2	18.8	18.0	20.1	28.3	26.9	22.0	16.0	12.3	7.1	7.6	8.8	28.3	7.1	16.6
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	< 0.01	< 0.01
溶存鉄	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
マンガン及びその化合物	mg/l	0.020	0.020	0.012	0.010	0.014	0.017	0.012	0.014	0.008	0.017	0.013	0.020	0.020	0.008	0.015
溶存マンガン	mg/l	0.014	0.017	0.011	0.009	0.013	0.014	0.012	0.014	0.007	0.016	0.013	0.020	0.020	0.007	0.013
塩化物イオン	mg/l	4.0	4.5	4.5	6.5	4.2	3.6	4.3	3.7	5.6	7.6	8.0	6.4	8.0	3.6	5.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	21.2	21.6	14.4	15.8	21.4	21.0	16.6	22.4	27.3	25.9	29.4	24.2	29.4	14.4	21.8
蒸発残留物	mg/l	48	47	43	45	60	55	47	57	68	68	75	58	75	43	56
pH値		7.2	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.2	7.4	7.2	7.3
濁度	度	0.4	0.7	0.2	0.2	0.6	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.7	0.2	0.4
電気伝導度	mS/m	6.7	8.2	6.1	6.9	7.7	7.3	6.4	7.6	10.1	10.8	12.1	9.4	12.1	6.1	8.3
総アルカリ度	mg/l	13.0	17.5	13.5	13.5	19.5	19.0	15.0	20.0	22.5	22.0	23.5	17.0	23.5	13.0	18.0

安城浄水場配水

		令和6年 4月17日	5月9日	6月5日	7月10日	8月14日	9月10日	10月9日	11月6日	12月3日	令和7年 1月9日	2月12日	3月5日	最高	最低	平均
気温	℃	24.8	19.7	28.0	32.4	35.8	32.0	19.3	23.1	17.8	9.1	6.6	9.8	35.8	6.6	21.5
水温	℃	16.0	17.5	19.0	24.4	27.4	26.2	22.1	18.0	11.9	7.6	5.7	9.0	27.4	5.7	17.1
鉄及びその化合物	mg/l	0.04	0.02	0.02	0.04	0.04	0.02	0.03	0.02	0.03	0.01	0.02	0.03	0.04	0.01	0.03
溶存鉄	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
マンガン及びその化合物	mg/l	0.017	0.007	0.008	0.012	0.014	0.006	0.004	0.009	0.012	0.030	0.019	0.014	0.030	0.004	0.013
溶存マンガン	mg/l	0.014	0.006	0.007	0.010	0.010	0.004	0.003	0.008	0.011	0.029	0.018	0.013	0.029	0.003	0.011
塩化物イオン	mg/l	2.8	3.5	4.5	2.6	2.8	2.6	3.3	2.8	3.8	5.6	6.1	6.8	6.8	2.6	3.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	16.2	17.7	15.5	16.5	17.4	16.8	15.5	16.2	19.1	21.2	23.0	21.6	23.0	15.5	18.1
蒸発残留物	mg/l	49	46	51	46	49	56	46	42	51	55	61	60	61	42	51
pH値		7.1	7.2	7.0	7.0	7.1	7.0	6.9	6.9	7.2	7.3	7.3	7.1	7.3	6.9	7.1
濁度	度	0.7	0.5	0.3	0.8	0.8	0.5	0.8	0.3	0.4	0.3	0.5	0.6	0.8	0.3	0.5
電気伝導度	mS/m	6.0	6.5	5.8	5.7	6.2	6.0	6.2	6.0	7.3	8.5	8.8	9.2	9.2	5.7	6.8
総アルカリ度	mg/l	17.0	14.0	11.5	15.0	18.5	14.5	14.5	14.5	18.0	20.5	21.5	20.5	21.5	11.5	16.7

豊橋南部浄水場配水

		令和6年 4月8日	5月13日	6月10日	7月1日	8月13日	9月4日	10月1日	11月5日	12月9日	令和7年 1月14日	2月5日	3月3日	最高	最低	平均
気温	℃	19.3	16.5	24.5	25.6	32.3	29.1	28.4	19.1	9.8	7.5	3.6	9.4	32.3	3.6	18.8
水温	℃	14.8	17.5	21.8	22.7	28.2	26.9	25.8	20.5	13.0	8.9	8.0	8.8	28.2	8.0	18.1
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
溶存鉄	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
マンガン及びその化合物	mg/l	0.003	0.010	0.011	0.008	0.006	0.003	0.016	0.008	0.004	0.001	0.001	0.003	0.016	0.001	0.006
溶存マンガン	mg/l	0.003	0.010	0.011	0.008	0.006	0.003	0.015	0.008	0.004	0.002	0.001	0.003	0.015	0.001	0.006
塩化物イオン	mg/l	4.3	4.1	4.0	3.4	3.3	2.7	3.2	3.0	3.8	3.7	3.5	3.5	4.3	2.7	3.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	19.5	17.9	17.6	16.1	15.0	15.5	18.2	17.2	18.5	16.8	15.8	18.3	19.5	15.0	17.2
蒸発残留物	mg/l	44	42	49	45	38	39	43	39	42	39	38	40	49	38	42
pH値		7.1	7.2	7.1	7.0	6.9	6.8	7.0	7.0	7.0	7.3	7.1	7.1	7.3	6.8	7.0
濁度	度	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.1	0.2
電気伝導度	mS/m	6.3	6.2	6.2	5.9	5.7	5.4	6.1	5.8	6.2	5.8	5.5	6.2	6.3	5.4	5.9
総アルカリ度	mg/l	12.5	12.5	13.5	11.0	12.0	10.5	16.0	13.0	13.5	14.0	12.0	14.0	16.0	10.5	12.9

蒲郡浄水場(工水)配水

		令和6年 4月9日	5月14日	6月11日	7月2日	8月14日	9月4日	10月2日	11月6日	12月10日	令和7年 1月15日	2月4日	3月4日	最高	最低	平均
気温	℃	18.5	22.0	26.5	27.3	35.5	29.9	30.6	22.2	13.7	10.1	9.0	5.6	35.5	5.6	20.9
水温	℃	15.7	19.5	22.9	21.5	27.1	25.0	25.3	21.1	13.8	10.0	10.3	10.3	27.1	10.0	18.5
鉄及びその化合物	mg/l	0.01	< 0.01	0.01	0.03	0.07	0.10	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	0.10	< 0.01	0.03
溶存鉄	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	0.02	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01
マンガン及びその化合物	mg/l	0.007	0.012	0.013	0.022	0.016	0.013	0.008	0.006	0.003	0.004	0.004	0.004	0.022	0.003	0.009
溶存マンガン	mg/l	0.006	0.012	0.012	0.020	0.013	0.007	0.005	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	0.020	0.003	0.008
塩化物イオン	mg/l	6.6	6.3	5.7	5.2	4.0	4.3	5.0	5.8	6.8	6.2	6.4	5.8	6.8	4.0	5.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	24.6	23.2	21.6	24.4	17.7	20.7	22.3	22.9	24.3	21.0	21.4	18.4	24.6	17.7	21.9
蒸発残留物	mg/l	56	52	56	64	48	55	51	52	57	47	49	44	64	44	53
pH値		7.3	7.2	7.3	7.1	7.2	7.1	7.3	7.2	7.2	7.2	7.4	7.3	7.4	7.1	7.2
濁度	度	1.1	0.3	0.4	0.7	1.2	2.4	0.7	0.7	0.4	0.7	0.4	0.5	2.4	0.3	0.8
電気伝導度	mS/m	7.6	7.6	7.3	7.9	5.9	6.7	7.4	7.6	7.4	7.0	7.2	6.8	7.9	5.9	7.2
総アルカリ度	mg/l	15.5	17.0	28.0	14.5	15.5	15.5	19.5	19.5	19.5	18.0	17.5	15.5	28.0	14.5	18.0

4 貯水池試験

(1)貯水池等における水処理障害生物等の発生状況 165

(2)貯水池水質概況 166

(3)貯水池

味噌川ダム 171
牧尾ダム 172
阿木川ダム 173
入鹿池 175
愛知池 177
佐布里池 181
岩屋ダム 184
矢作ダム 185
羽布ダム 187
宇連ダム 189
大島ダム 190
駒場池 191
三ツ口池 195
万場調整池 198

(1)貯水池等における水処理障害生物等の発生状況

		H21以前		H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29		H30		H31(R1)		R2		R3		R4		R5		R6		備　　考
		種	障害	種	障害	種	障害	種	障害	種	障害	種	障害	種	障害	種	障害	種	障害	種	障害	種	障害	種	障害	種	障害	種	障害	種	障害	種	障害	
木曽川水系	味噌川ダム																																	
	牧尾ダム	Uro Per	臭気 赤潮																															
	岩屋ダム																									Uro	臭気					Uro	臭気	
	阿木川ダム	Per Fra Ast Ana	赤潮 水華 水華 臭気																															H18～曝気設備9基設置
	入鹿池	Pho 放 Ana Mic	臭気 臭気 臭気 水華	放 Uro Ana	臭気 臭気 臭気	Uro Syn 放	臭気 臭気 臭気	Ana 放	臭気 臭気	Ana 放	臭気 臭気	Ana Pho	臭気 臭気	Ana 放 Uro	臭気 臭気 臭気	Uro Ana	臭気 臭気	Uro Pho Ana	臭気 臭気 臭気	Uro Pho Ana 放	臭気 臭気 臭気 臭気	Uro Pho	臭気 臭気	Ana 放	臭気 臭気	Uro Pho	臭気 臭気	Uro Pho	臭気 臭気	Pho Ast 放	臭気 ろ過 臭気	Uro Pho 放	臭気 臭気 臭気	
	愛知池	Per Pho Aul Ana Ast	赤潮 臭気 ろ過 臭気 ろ過	Uro Ana Per	臭気 臭気 臭気	Ast Ana	ろ過 臭気	Ast Ana	ろ過 臭気	Uro	臭気	Ast Uro Per	ろ過 臭気 赤潮	Uro	臭気	Ast Uro Ana	ろ過 臭気 臭気	Ast Per	ろ過 赤潮	Uro Ana	臭気 臭気	Ast Uro Per	ろ過 臭気 赤潮	Ast Uro Per	ろ過 臭気 臭気	Uro	臭気	Ast Uro Pho	ろ過 臭気 臭気	Uro Ana Ast	臭気 臭気 ろ過	Ast Uro Aul Pho	ろ過 臭気 ろ過 臭気	
	佐布里池	Uro Pho Ast Ana Aul Mic	臭気 臭気 ろ過 臭気 ろ過 水華	Ast	ろ過	Ast Uro	ろ過 臭気	Ast Pho	ろ過 臭気	Uro	臭気	Ast	ろ過	Ast Uro	ろ過 臭気	Uro Ast	臭気 ろ過	Ast Uro	ろ過 臭気	Ast Uro	ろ過 臭気					Uro Ospl	臭気 臭気	Uro Pho Ana Osc	臭気 臭気 臭気	Uro Ast	臭気 ろ過	Ast Uro	ろ過 臭気	H31.1～R3.2 落水により欠測
矢作川水系	矢作ダム	Per Uro Ast	赤潮 臭気 臭気	Ast	ろ過	Ast	ろ過					Ast Uro	ろ過 臭気					Uro	臭気	Fra Ast	ろ過 ろ過	Uro	臭気	Uro	臭気			Uro Fra Ast	臭気 ろ過 ろ過	Uro	臭気	Uro	臭気	
	羽布ダム	Sye Pho Ana Ast	ろ過 臭気 臭気 臭気	Ast Ana Aph	ろ過 臭気 水華			Ana	臭気	Ana Osc	臭気 臭気	Ast Ana	ろ過 臭気					Ana	臭気			Ast	ろ過			Ast Pho	ろ過 臭気	Ast Ana	ろ過 臭気			Ana	臭気	S63～空気揚水筒設置
豊川水系	宇連ダム	Uro	臭気	Uro	臭気	Uro	臭気			Uro	臭気	Uro	臭気	Uro	臭気	Uro	臭気	Uro	臭気							Uro	臭気							
	大島ダム																									Per Ana	臭気 臭気							
	駒場池	Uro Per Ospl Pho	臭気 赤潮 臭気 臭気	Uro Per	臭気 赤潮	Uro	臭気	Uro Per	臭気 赤潮	Uro	臭気	Uro Ast	臭気 ろ過	Uro	臭気	Uro	臭気	Uro Osc	臭気 臭気	Uro	臭気	Uro Ospl	臭気 臭気	Uro	臭気	Uro	臭気	Uro	臭気	Uro	臭気	Uro	臭気	Uro	臭気	
	三ツ口池	Uro Pho	臭気 臭気	Uro	臭気	Uro Osc	臭気 臭気	Uro Osc	臭気 臭気	Uro	臭気	Uro Osc	臭気 臭気	Uro	臭気	Uro Osc	臭気 臭気	Uro	臭気	Uro Pho	臭気 臭気	Uro Pho	臭気 臭気	Uro	臭気	Uro	臭気	Uro Osc	臭気 臭気	Uro	臭気	Uro	臭気	
	万場調整池	Xan Uro Ana Cos Pho Sta	緑変 臭気 臭気 通過 臭気 ろ過	Uro Fra	臭気 ろ過	Uro	臭気	Aul	ろ過	Sta	ろ過	Ana	臭気	Sta	ろ過	Clo	ろ過			Ana Cos Fra	臭気 通過 ろ過	Pic Uro Sta Aul Fra	ろ過 臭気 ろ過 ろ過 ろ過	Uro Ana Aul	臭気 臭気 ろ過	Uro Sta Mel	臭気 ろ過 ろ過	Uro Osc Aul	臭気 臭気 ろ過	Ana	臭気	Uro Pho Ana	臭気 臭気 臭気	

注：水処理障害生物種等の略号は以下のとおり。また、下線は下流浄水場にて処理を実施したものを示す。

Ana: *Anabaena spiroides, A*.sp.
Ast: *Asterionella formosa*
Aul: *Aulacoseira granulata*
Cos: *Cosmarium* sp.
Fra: *Fragilaria crotonensis*
Mic: *Microcystis* sp.
Mel: *Melosira* sp.
Ospl *Oscillatoria splendida*
Per: *Peridinium* sp.
Pho: *Phormidium tenue*
Sye: *Synedra acus*
Syn: *Synura* sp.
Uro: *Uroglena americana*
Clo: *Closterium aciculare*
Osc: *Oscillatoria* sp.(付着性含)
Pic: *Picoplankton*
Sta: *Staurastrum* sp.
Xan: *Xantidium concinum*
放: 放線菌

（2）貯水池水質概況

令和6年度木曽川水系

	味噌川ダム	牧尾ダム	岩屋ダム	阿木川ダム	入鹿池	愛知池	佐布里池
4月					4月16日採水:貯水量1530万m3、貯水率101% 表層で生ぐさ臭が1度感じられ、原因種の*Uroglena americana*が2群体/ml計数された。	4月15日採水:貯水量816万m3、貯水率91% 表層でろ過閉塞原因種の*Asterionella formosa*が12,000細胞/ml計数された。また生ぐさ臭が5度感じられ、ネットサンプルで原因種の*Uroglena americana*が確認された。 25日には*A. formosa*は表層で7,600細胞/ml、放流で6,500細胞/mlであった。生ぐさ臭は表層で20度、放流で5度感じられ、*U. americana*が表層で14群体/ml計数された。	4月15日採水:貯水量409万m3、貯水率82% 4日の採水では、表層でろ過閉塞原因種の*Asterionella formosa*が12,000細胞/ml計数された。 15日の定期採水では表層で*A. formosa*が5,200細胞/ml計数された。また表層で生ぐさ臭が100度感じられ、原因種の*Uroglena americana*が29群体/ml計数された。
5月						5月7日採水:貯水量782万m3、貯水率87% 生ぐさ臭が表層で100度、底層及び放流で10度感じられ、原因種の*U. americana*が表層で45群体/ml、底層で8群体/ml、放流で1群体/ml計数された。また、ろ過閉塞原因種の*A. formosa*は1,600細胞/mlまで減少した。 20日には表層で生ぐさ臭が2度感じられ、*U. americana*が8群体/ml計数されたが、放流の臭気は藻臭で、*U. americana*も確認されなかった。	5月7日採水:貯水量390万m3、貯水率78% 表層で生ぐさ臭が5度感じられ、ネットサンプルで原因種の*U. americana*が確認された。また、ろ過閉塞原因種の*A. formosa*は2,900細胞/mlまで減少した。
6月				6月12日採水 貯水量2708万m3 貯水率62% 特に問題となる項目はなかった。		6月3日採水:貯水量499万m3、貯水率55% 表層で生ぐさ臭が2度感じられ、原因種の*U. americana*の断片が3群体/ml計数された。放流は藻臭であった。 17日には表層、放流とも藻臭で、*U. americana*も計数されなかった。	6月3日採水:貯水量399万m3、貯水率80% 表層の臭気は藻臭であったが、ネットサンプルで生ぐさ臭原因種の*U. americana*が確認された。
7月						7月3日採水:貯水量797万m3、貯水率89% 臭気は藻臭であったが、生ぐさ臭原因種の*U. americana*がSt.1表層で3群体/ml、St.2表層で1群体/ml計数された。 16日にも、全地点の表層で*U. americana*が1～3群体/ml計数された。	7月9日採水:貯水量385万m3、貯水率77% 表層の臭気は藻臭であったが、ネットサンプルで生ぐさ臭原因種の*U. americana*が確認された。
8月	8月6日採水 貯水量4274万m3 貯水率78% 特に問題となる項目はなかった。	8月6日採水 貯水量5495万m3 貯水率81% 特に問題となる項目はなかった。				8月5日採水:貯水量752万m3、貯水率84% 特に問題となる項目はなかった。	8月5日採水:貯水量365万m3、貯水率73% 特に問題となる項目はなかった。
9月				9月13日採水 貯水量2540万m3 貯水率58% 特に問題となる項目はなかった。	9月9日採水:貯水量961万m3、貯水率63% 全層でカビ臭が感じられ、2-MIBが表層で25ng/l、中層で60ng/l、底層で140ng/l検出された。原因種と思われる*Phormidium*属が表層で10糸状体/ml、中層で140糸状体/ml、底層で20糸状体/ml計数されたが、わずかではあるがジェオスミンも検出されていることから放線菌も原因と考えられた。	9月9日採水:貯水量713万m3、貯水率79% ろ過閉塞原因種の*Aulacoseira granulata*が表層では33細胞/mlと少なかったが、底層で2,400細胞/ml、放流で2,700細胞/mlと多かった。 24日の採水では表層1,600細胞/ml、放流540細胞/mlであった。	9月9日採水:貯水量384万m3、貯水率77% 特に問題となる項目はなかった。

	味噌川ダム	牧尾ダム	岩屋ダム	阿木川ダム	入鹿池	愛知池	佐布里池
10月			10月2日採水 貯水量6467万m3 貯水率43% 表層で生ぐさ臭が5度感じられ、原因種の*Uroglena americana*が6群体/ml計数された。		10月7日採水:貯水量755万m3、貯水率50% 表層、中層の2-MIBは10月3日をピーク(表:140ng/l、中:160ng/l)としてその後は減少し、原因種と思われる*Phormidium*属も減少した。底層の2-MIBは高濃度の状況が続いた。	10月7日採水:貯水量811万m3、貯水率90% 特に問題となる項目はなかった。	10月7日採水:貯水量402万m3、貯水率80% 特に問題となる項目はなかった。
11月				11月7日採水 貯水量3274万m3 貯水率74% 特に問題となる項目はなかった。	11月13日採水:貯水量960万m3、貯水率63% 臭気は全層カビ臭で、ジェオスミンが表層で2ng/l、中層で4ng/l、底層で8ng/l、2-MIBが表層と中層で15ng/l、底層で35ng/lであった。ジェオスミンの原因種と思われる直鎖状の*Anabaena*属は計数されず、2-MIBの原因種と思われる*Phormidium*属は表層と中層で40糸状体/ml程度、底層で15糸状体/mlであった。	11月6日採水:貯水量801万m3、貯水率89% 表層の臭気は厨芥臭であったが、2-MIBが3ng/l検出され、原因種と思われる*Phormidium*属が5糸状体/ml計数された。	11月11日採水:貯水量392万m3、貯水率78% 特に問題となる項目はなかった。
12月						12月2日採水:貯水量794万m3、貯水率88% 表層で生ぐさ臭が2度感じられ、ネットサンプルで原因種の*U. americana*が確認された。また、先月に引き続き、2-MIBが3ng/l検出され、原因種と思われる*Phormidium*属が6糸状体/ml計数された。	12月2日採水:貯水量425万m3、貯水率85% 表層で生ぐさ臭が1度感じられ、ネットサンプルで原因種の*U. americana*が確認された。
1月						1月7日採水:貯水量810万m3、貯水率90% 表層の臭気は厨芥臭であったが、ネットサンプルで生ぐさ臭原因種の*U. americana*が確認された。	1月7日採水:貯水量413万m3、貯水率83% 表層で生ぐさ臭が2度感じられ、ネットサンプルで原因種の*U. americana*が確認された。
2月					2月5日採水:貯水量1065万m3、貯水率70% 臭気は藻臭であったが、ジェオスミンが8ng/l検出され、原因種の*Anabaena macrospora*が9群体/ml計数された。	2月3日採水:貯水量783万m3、貯水率87% 表層の臭気は厨芥臭であったが、生ぐさ臭原因種の*U. americana*が1群体/ml計数された。	2月3日採水:貯水量395万m3、貯水率79% 表層でろ過閉塞原因種の*A.formosa*が7,400細胞/ml計数された。
3月				3月4日採水 貯水量2617万m3 貯水率59% 特に問題となる項目はなかった。		3月3日採水:貯水量787万m3、貯水率87% 表層で生ぐさ臭が1度感じられ、ネットサンプルで原因種の*U. americana*が確認された。	3月3日採水:貯水量393万m3、貯水率79% 表層で生ぐさ臭が1度感じられ、原因種の*U. americana*が3群体/ml計数された。また、*A. formosa*は3,900細胞/mlに減少した。

令和6年度矢作川水系

	矢作ダム	羽布ダム
4月	4月10日採水:貯水量4840万m3、貯水率74% 表層で生ぐさ臭が10度感じられ、原因種の*Uroglena americana*が4群体/ml計数された。	
5月	5月8日採水:貯水量4650万m3、貯水率72% 表層で生ぐさ臭が50度感じられ、原因種の*U. americana*が8群体/ml計数された。 29日には、表層の生ぐさ臭は1度になり、*U. americana*は計数されなかった。	5月13日採水:貯水量1732万m3、貯水率94% 特に問題となる項目はなかった。
6月	6月12日採水:貯水量4030万m3、貯水率62% 特に問題となる項目はなかった。	
7月		7月10日採水:貯水量1739万m3、貯水率94% 表層でジェオスミンが6ng/l検出され、原因と思われる*Anabaena*属が24糸状体/ml計数された。
8月		16日に表層でジェオスミンが11ng/l検出され、原因種の*Anabaena*属が5糸状体/ml計数された。放流では3ng/lであった。
9月		18日に表層でジェオスミンが161ng/l検出され、原因種の*Anabaena*属が11糸状体/ml計数された。放流では17ng/lであった。 25日には表層のジェオスミンは60ng/lで、*Anabaena*属は10糸状体であった。
10月	10月1日採水:貯水量3300万m3、貯水率51% 特に問題となる項目はなかった。	3日に表層のジェオスミンは30ng/l、*Anabaena*属は7糸状体/mlで、9日にはジェオスミンは3ng/lとなり、*Anabaena*属は計数されなかった。
11月		11月13日採水:貯水量1801万m3、貯水率98% 特に問題となる項目はなかった。
12月		
1月	1月14日採水:貯水量1840万m3、貯水率28% 表層で生ぐさ臭が2度感じられ、原因種の*U. americana*が3群体/ml確認された。	
2月		2月13日採水:貯水量1690万m3、貯水率92% 特に問題となる項目はなかった。
3月		

令和6年度豊川水系

	宇連ダム	大島ダム	駒場池	三ツ口池	万場調整池
4月	4月17日採水 貯水量2746万m3 貯水率97%	4月17日採水 貯水量1130万m3 貯水率100%	4月9日採水:貯水量71万m3、貯水率89%	4月8日採水:貯水量20万m3、貯水率100%	4月8日採水:貯水量500万m3、貯水率100%
	特に問題となる項目はなかった。	特に問題となる項目はなかった。	表層で生ぐさ臭が50度感じられ、原因種の*Uroglena americana*が14群体/ml計数された。 17日には表層で生ぐさ臭が100度感じられ、*U. americana*が68群体/ml計数された。 22日には生ぐさ臭が表層で10度、中層で50度、底層で10度感じられ、*U. americana*は表層ではみられず、中層で19群体/ml、底層で16群体/ml計数された。	表層で生ぐさ臭が2度感じられたが、原因となる藻類は確認されなかった。	表層で生ぐさ臭が1度感じられたが、原因となる藻類は確認されなかった。
5月			5月14日採水:貯水量64万m3、貯水率80%	5月13日採水:貯水量20万m3、貯水率100%	5月13日採水:貯水量500万m3、貯水率100%
			表層で生ぐさ臭が20度感じられ、原因種の*U. americana*が50群体/ml計数された。また、駒場池流入でジェオスミンが18ng/l検出され、表層でも5ng/lであった。上流の水路に生息する付着性の藍藻類によるものと思われた。	臭気は藻臭であったが、ネットサンプルで生ぐさ臭原因種の*Uroglena americana*が確認された。	特に問題となる項目はなかった。
6月			6月11日採水:貯水量63万m3、貯水率79%	6月10日採水:貯水量14万m3、貯水率70%	6月10日採水:貯水量476万m3、貯水率95%
			表層で生ぐさ臭2度が感じられ、ネットサンプルで*U. americana*が確認された。駒場池流入のジェオスミンは1ng/lであった。	臭気は厨芥臭であったが、ネットサンプルで生ぐさ臭原因種の*U. americana*が確認された。	特に問題となる項目はなかった。
7月	7月11日採水 貯水量2700万m3 貯水率95%	7月11日採水 貯水量1130万m3 貯水率100%	7月2日採水:貯水量70万m3、貯水率88%	7月1日採水:貯水量20万m3、貯水率100%	7月1日採水:貯水量500万m3、貯水率100%
	特に問題となる項目はなかった。	特に問題となる項目はなかった。	臭気は藻臭であったが、ネットサンプルで生ぐさ臭原因種の*U. americana*が確認された。	臭気は藻臭であったが、ネットサンプルで生ぐさ臭原因種の*U. americana*が確認された。	表層で生ぐさ臭が2度感じられ、原因種の*Uroglena americana*が3群体/ml計数された。
8月			8月14日採水:貯水量58万m3、貯水率72%	8月13日採水:貯水量13万m3、貯水率63%	8月13日採水:貯水量413万m3、貯水率83%
			表層の臭気は藻臭であったが、生ぐさ臭原因種の*U. americana*がネットサンプルで確認された。	特に問題となる項目はなかった。	特に問題となる項目はなかった。
9月			9月4日採水:貯水量70万m3、貯水率87%	9月4日採水:貯水量20万m3、貯水率100%	9月4日採水:貯水量488万m3、貯水率98%
			臭気は藻臭であったが、ネットサンプルで生ぐさ臭原因種の*U. americana*が確認された。	特に問題となる項目はなかった。	4日の採水時は特に問題がなかったが、24日の採水では、表層でカビ臭が100度、中層で20度感じられた。表層で2-MIBが50ng/l、中層で18ng/l、底層12でng/l検出され、原因種と思われる*Phormidium*属が表層で580糸状体/ml、中層で50糸状体/ml計数された。 また、表層でジェオスミンが70ng/l、中層で16ng/l、底層で28ng/l検出され、原因種と思われる*Anabaena*属が表層で 132群体/mL、中層で31群体/mL計数された。 底層は硫化水素臭100度で夾雑物が多いためプランクトンの計数は出来なかった。

	宇連ダム	大島ダム		三ツ口池	万場調整池
10月	10月9日採水 貯水量2757万m3 貯水率97%	10月9日採水 貯水量1130万m3 貯水率100%	10月2日採水:貯水量68万m3、貯水率85%	10月1日採水:貯水量16万m3、貯水率78%	10月1日採水:貯水量498万m3、貯水率100%
	特に問題となる項目はなかった。	特に問題となる項目はなかった。	表層で生ぐさ臭が2度感じられ、原因種の*U. americana*がネットサンプルで確認された。 15日の採水では表層で生ぐさ臭が100度感じられ、*U. americana*が45群体/ml計数された。	特に問題となる項目はなかった。	表層と中層でカビ臭が50度、底層で20度感じられた。表層で2-MIBが160ng/l、中層で100ng/l、底層で60ng/l検出され、原因種と思われる*Phormidium*属が表層で260糸状体/ml、中層で50糸状体/ml、底層で42糸状体/ml計数された。 また、表層でジェオスミンが140ng/l、中層で70ng/l、底層で35ng/l検出され、原因種と思われる*Anabaena*属が表層で180群体/ml、中層で76群体/ml、底層で37群体/ml計数された。 その後は、表層と中層のカビ臭物質は減少したものの、池全体としては高濃度の状況が続いた。
11月			11月6日採水:貯水量69万m3、貯水率86%	11月5日採水:貯水量20万m3、貯水率100%	11月5日採水:貯水量499万m3、貯水率100%
			表層で生ぐさ臭が2度感じられ、原因種の*U. americana*が8群体/ml確認された。	表層で生ぐさ臭が5度感じられ、原因種の*U. americana*が1群体/ml計数された。	カビ臭が表層で50度、中層と底層で10度感じられた。2-MIBが表層で35ng/l、中層と底層で30ng/l検出され、原因種と思われる*Phormidium*属が表層では計数されず、中層で1糸状体/ml計数された。 また、ジェオスミンが表層と中層で5ng/l、底層で25ng/l検出され、原因種と思われる*Anabaena*属が表層で64群体/ml、中層で52群体/ml、底層で83群体/ml計数された。 19日には2-MIBが表層で6ng/l、中層と底層で5ng/l、ジェオスミンが表層で1ng/l、中層で2ng/l、底層で3ng/lまで減少し、臭気も厨芥臭であった。*Phormidium*属の数に変化はなく、*Anabaena*属が表層で320群体/ml、中層で220 群体/ml、底層で280 群体/ml計数されたが、カビ臭物質を産生しない種が増殖していると思われた。
12月			12月10日採水:貯水量65万m3、貯水率81%	12月9日採水:貯水量19万m3、貯水率94%	12月9日採水:貯水量470万m3、貯水率94%
			表層で生ぐさ臭が2度感じられ、原因種の*U. americana*がネットサンプルで確認された。	表層で生ぐさ臭が2度感じられ、原因種の*U. americana*が10群体/ml計数された。	表層の臭気は青草臭だが、2-MIBが4ng/l検出され、原因種と思われる*Phormidium*属が2糸状体/ml計数された。 また、ジェオスミンが4ng/l検出されたが、原因となる藻類は確認されなかった。
1月	1月16日採水 貯水量1962万m3 貯水率69%	1月16日採水 貯水量972万m3 貯水率86%	1月15日採水:貯水量61万m3、貯水率76%	1月14日採水:貯水量16万m3、貯水率82%	1月14日採水:貯水量419万m3、貯水率84%
	特に問題となる項目はなかった。	特に問題となる項目はなかった。	表層で生ぐさ臭が5度感じられ、原因種の*U. americana*が表層で3群体/ml確認された。	表層で生ぐさ臭が50度感じられ、原因種の*U. americana*が38群体/ml計数された。	特に問題となる項目はなかった。
2月			2月4日採水:貯水量61万m3、貯水率76%	2月5日採水:貯水量17万m3、貯水率83%	2月5日採水:貯水量417万m3、貯水率83%
			表層で生ぐさ臭が2度感じられ、原因種の*U. americana*が3群体/ml計数された。	表層で生ぐさ臭が20度感じられ、原因種の*U. americana*が32群体/ml計数された。	特に問題となる項目はなかった。
3月			3月4日採水:貯水量38万m3、貯水率48%	3月3日採水:貯水量15万m3、貯水率77%	3月3日採水:貯水量376万m3、貯水率75%
			表層で生ぐさ臭が10度感じられ、原因種の*U. americana*が10群体/ml計数された。	臭気は厨芥臭であったが、ネットサンプルで生ぐさ臭原因種の*U. americana*が確認された。	特に問題となる項目はなかった。

(3)貯水池

味噌川ダム

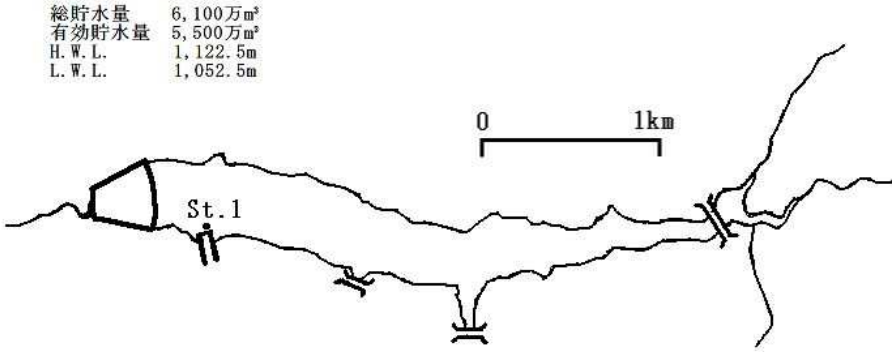

		St.1表層 令和6年 8月6日
貯水率	%	78
採水水深	m	
天候前日		晴
天候当日		晴
気温	℃	26.1
水温	℃	26.5
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01
マンガン及びその化合物	mg/l	0.002
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.6
pH値		7.8
臭気		藻臭
臭気強度(TON)		
色度	度	0.7
濁度	度	0.4
電気伝導度	mS/m	5.1
総アルカリ度	mg/l	21.0
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01
透明度	m	
溶存酸素	mg/l	7.4
酸素飽和百分率	%	93
全窒素	mg/l	0.08
全窒素(溶存態)	mg/l	0.07
リン酸イオン	mg/l	< 0.01
全リン	mg/l	0.003
全リン(溶存態)	mg/l	0.003
溶性ケイ酸	mg/l	8.3
クロロフィルa	μg/l	1.8
生物総数	個/ml	25

	St.1表層 令和6年 8月6日
CYANOPHYCEAE(藍藻類)	
Phormidium sp.*	1
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)	
Cyclotella spp.	3
Synedra ulna	2
S. acus ■	12
Cymbella sp.	1
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)	
Chlamydomonas sp.	4
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)	
Cryptomonas spp.	1
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)	
Peridinium sp.	0.5
Ceratium hirundinella	0.5
TOTAL NUMBERS(/ml)	25

*は群体数または糸状体数
増殖により障害の原因となる種
(●:カビ臭 ▲:生ぐさ臭 ■:ろ過閉塞)

牧尾ダム

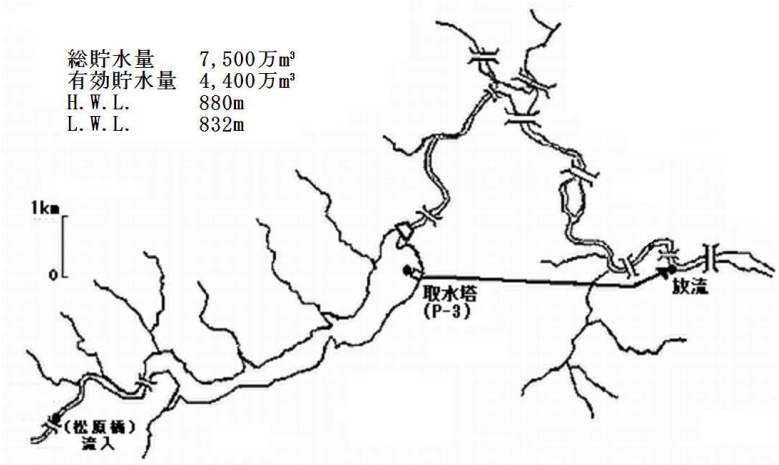

		P-3表層 令和6年 8月6日
貯水率	%	81
採水水深	m	
天候前日		晴
天候当日		晴
気温	℃	28.7
水温	℃	28.4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.03
鉄及びその化合物	mg/l	0.02
マンガン及びその化合物	mg/l	0.010
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.7
pH値		7.3
臭気		藻臭
臭気強度(TON)		
色度	度	1.0
濁度	度	0.6
電気伝導度	mS/m	5.8
総アルカリ度	mg/l	9.5
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01
透明度	m	
溶存酸素	mg/l	7.4
酸素飽和百分率	%	96
全窒素	mg/l	0.14
全窒素(溶存態)	mg/l	0.07
リン酸イオン	mg/l	< 0.01
全リン	mg/l	0.003
全リン(溶存態)	mg/l	0.002
溶性ケイ酸	mg/l	15.0
クロロフィルa	μg/l	1.2
生物総数	個/ml	18.5

	P-3表層 令和6年 8月6日
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)	
Cyclotella spp.	1.5
Rhizosolenia longiseta	2
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)	
Cryptomonas spp.	2
CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類)	
Dinobryon sertularia	0.5
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)	
Gymnodinium sp.	8
Glenodinium sp.	2.5
FLAGELLATA(鞭毛藻類)	
monas group	2
TOTAL NUMBERS(/ml)	18.5

*は群体数または糸状体数
増殖により障害の原因となる種
(●:カビ臭　▲:生ぐさ臭　■:ろ過閉塞)

阿木川ダム

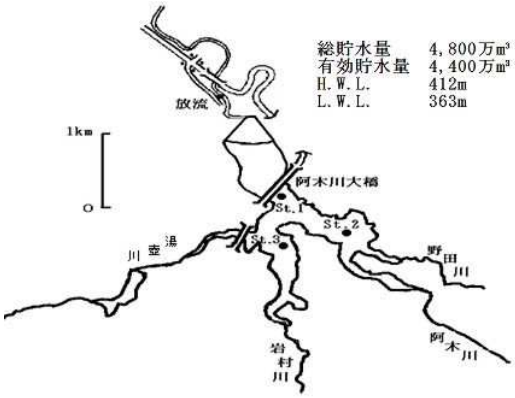

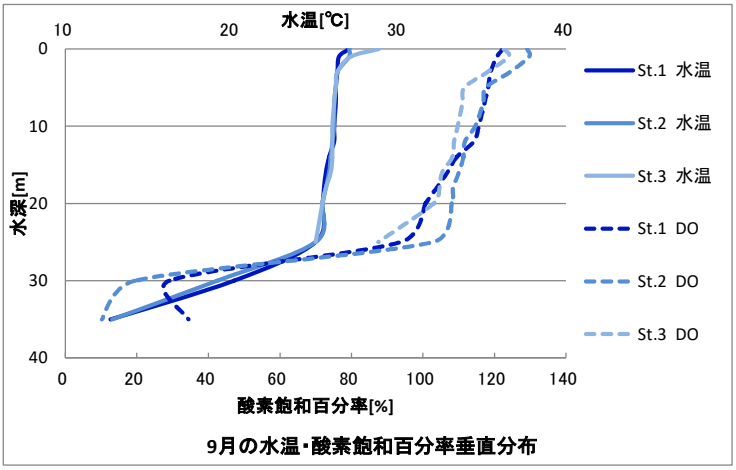

9月の水温・酸素飽和百分率垂直分布

		St.1表層				放流			
		令和6年 6月12日	9月13日	11月7日	令和7年 3月4日	令和6年 6月12日	9月13日	11月7日	令和7年 3月4日
貯水率	%	62	58	74	59				
採水水深	m								
天候前日		晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	雨
天候当日		晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	雨
気温	℃	30.5	30.6	12.1	5.1	27.1	26.3	12.3	6.1
水温	℃	21.7	27.0	19.0	7.2	18.5	25.7	19.0	7.3
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.22	0.04	0.24	0.29	0.29	0.10	0.22	0.33
鉄及びその化合物	mg/l	0.09	0.09	0.09	0.06	0.11	0.10	0.08	0.08
マンガン及びその化合物	mg/l	0.006	0.006	0.007	0.018	0.009	0.017	< 0.001	0.019
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.8	1.4	1.7	1.5	1.5	1.4	1.5	1.3
pH値		7.6	7.8	7.4	7.6	7.4	7.6	7.4	7.8
臭気		厨芥臭	藻臭	厨芥臭	藻臭	厨芥臭	藻臭	厨芥臭	藻臭
臭気強度(TON)									
色度	度	5.7	5.2	5.5	2.6	5.7	5.2	5.2	3.4
濁度	度	4.4	1.5	2.5	2.0	2.8	2.1	2.3	2.6
電気伝導度	mS/m	4.8	4.8	5.0	7.2	5.0	5.0	5.2	6.3
総アルカリ度	mg/l	14.0	16.0	20.0	17.0	14.0	16.5	17.5	17.5
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	0.01
透明度	m		4.0						
溶存酸素	mg/l	9.6	9.3	8.3	11.6	9.1	8.0	9.2	12.0
酸素飽和百分率	%	112	122	91	96	101	99	99	99
全窒素	mg/l	0.44	0.24	0.45	0.43	0.52	0.30	0.37	0.42
全窒素(溶存態)	mg/l	0.38	0.20	0.39	0.38	0.44	0.23	0.33	0.45
リン酸イオン	mg/l	0.02	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.04	< 0.01	0.01	< 0.01
全リン	mg/l	0.017	0.015	0.019	0.016	0.019	0.017	0.015	0.010
全リン(溶存態)	mg/l	0.014	0.009	0.011	0.004	0.017	0.010	0.009	0.006
溶性ケイ酸	mg/l	11.4	11.3	11.5	11.5	11.7	11.5	11.7	11.8
クロロフィルa	μg/l	10.8	7.8	3.5	3.7	9.2	8.0	4.2	4.1
生物総数	個/ml	216	138	152	258				

阿木川ダム

		St.1中層	St.1底層	St.2表層	St.2底層	St.3表層	St.3底層
		令和6年 9月13日					
採水水深	m	20.0	35.0		35.0		25.0
天候前日		晴	晴	晴	晴	晴	晴
天候当日		晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	30.6	30.6	30.2	30.2	32.4	32.4
水温	℃	25.4	12.7	27.0	12.8	28.8	25.0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.38	0.34	0.03	0.34	0.05	0.18
鉄及びその化合物	mg/l	0.12	0.12	0.10	0.56	0.10	0.30
マンガン及びその化合物	mg/l	0.008	0.057	0.006	0.32	0.006	0.025
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000007	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.5	1.4	1.7	1.5	1.5	2.1
pH値		7.6	6.8	8.0	6.8	7.8	7.3
臭気		藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭
臭気強度(TON)							
色度	度	3.6	3.4	5.3	5.5	5.4	6.7
濁度	度	3.3	2.4	1.6	7.4	1.8	7.1
電気伝導度	mS/m	4.7	5.7	4.7	6.0	4.8	5.0
総アルカリ度	mg/l	18.0	17.5	16.5	19.0	16.0	16.0
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	0.01	< 0.01	0.05	< 0.01	0.02
透明度	m			3.0		2.0	
溶存酸素	mg/l	7.9	3.5	9.8	1.0	9.0	6.9
酸素飽和百分率	%	101	34	129	10	122	88
全窒素	mg/l	0.56	0.53	0.25	0.65	0.32	0.49
全窒素(溶存態)	mg/l	0.50	0.49	0.16	0.57	0.18	0.33
リン酸イオン	mg/l	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02
全リン	mg/l	0.020	0.014	0.015	0.025	0.019	0.036
全リン(溶存態)	mg/l	0.007	0.007	0.009	0.008	0.009	0.011
溶性ケイ酸	mg/l	10.9	11.0	11.4	11.0	11.5	11.4
クロロフィルa	μg/l	2.9	3.8	10.9	4.9	10.4	5.6
生物総数	個/ml						

	St.1表層			
	令和6年 6月12日	9月13日	11月7日	令和7年 3月4日
CYANOPHYCEAE(藍藻類)				
Microcystis aeruginosa*		30		
M. viridis*			2	
Phormidium sp.*	5	1	1	
Aphanizomenon sp.*				5
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)				
Aulacoseira granulata(M.gra) ■		70	58	
A. granu. var. ang. f. spiralis(M.gra.v.)			19	35
A. italica(M.ita) ■	2			
A. distans(M.dis)			22	18
Melosira spp.				34
Cyclotella spp.	20	7	9	
Stephanodiscus sp.	5			120
Attheya zachariasi			2	
Rhizosolenia longiseta			10	10
Asterionella formosa ■				15
Nitzschia acicularis				3
N. sp.			1	
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)				
Eudorina elegans*	1			
Elakatothrix gelatinosa*	1.5			
Sphaerocystis schroeteri*	1.5			
Dictyosphaerium pulchellum*			4	
Coelastrum sp.*	0.5			
Ankistrodesmus falcatus		7	7	1
Closteriopsis longissima			1	3
Schroederia setigera		7	3	1
Actinastrum hantzschii*			3	1
Scenedesmus quadricauda*		1		1
S. sp.*	0.5			
Closterium sp.		3		
Staurastrum sp.		6	3	
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)				
Cryptomonas spp.	103	6	7	
CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類)				
Mallomonas sp.				3
FLAGELLATA(鞭毛藻類)				
monas group	76			8
TOTAL NUMBERS(/ml)	216	138	152	258

*は群体数または糸状体数
増殖により障害の原因となる種
(●:カビ臭 ▲:生ぐさ臭 ■:ろ過閉塞)

入鹿池

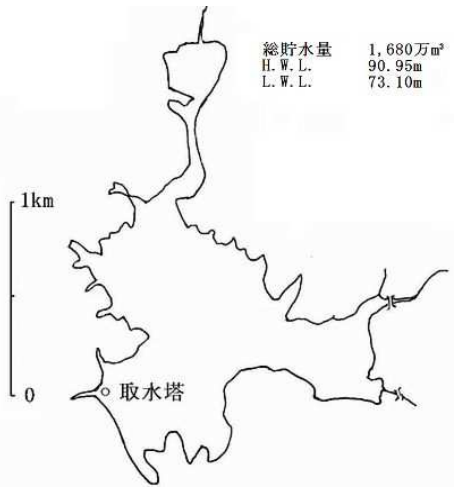

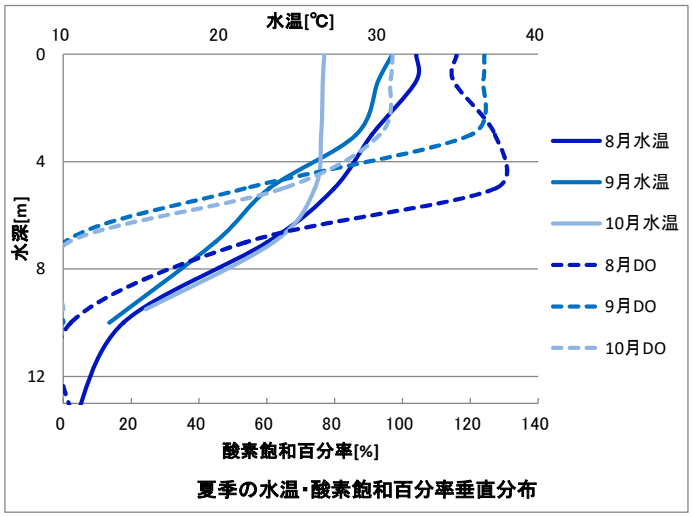

		取水塔表層				取水塔底層
		令和6年 4月16日	9月9日	11月13日	令和7年 2月5日	令和6年 9月9日
貯水率	%	101	63	63	70	
採水水深	m					10.0
天候前日		晴	晴	晴	曇	晴
天候当日		曇一時雨	晴	晴	曇	晴
気温	℃	20.0	29.4	20.8	3.3	29.4
水温	℃	17.9	30.8	19.1	6.3	12.5
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.04	< 0.02	0.05	0.13	< 0.02
鉄及びその化合物	mg/l	0.11	0.04	0.09	0.12	3.0
マンガン及びその化合物	mg/l	0.018	0.007	0.043	0.050	1.2
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000003	0.000002	0.000008	0.000008
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000025	0.000015	< 0.000001	0.000140
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.8	1.9	1.9	2.0	2.1
pH値		7.7	8.6	7.4	7.4	6.9
臭気		生ぐさ臭	カビ臭	カビ臭	藻臭	カビ臭
臭気強度(TON)		1	20	5		50
色度	度	4.6	3.5	3.6	2.4	13
濁度	度	4.0	1.4	3.0	3.8	17
電気伝導度	mS/m	8.5	7.6	8.4	11.4	12.4
総アルカリ度	mg/l	10.5	15.0	16.0	14.0	31.0
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	0.03	0.05	0.54
透明度	m	1.8	3.5	2.6	2.0	
溶存酸素	mg/l	10.5	9.2	8.7	10.8	< 0.1
酸素飽和百分率	%	111	124	95	89	< 1
全窒素	mg/l	0.30	0.18	0.33	0.42	0.87
全窒素(溶存態)	mg/l	0.17	0.14	0.21	0.35	0.70
リン酸イオン	mg/l	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.04
全リン	mg/l	0.17	0.016	0.014	0.038	0.086
全リン(溶存態)	mg/l	0.008	0.009	0.008	0.008	0.015
溶性ケイ酸	mg/l	2.2	6.2	5.4	6.9	6.5
クロロフィルa	μg/l	5.2	3.9	13.2	6.2	31.1
生物総数	個/ml	2,276	642	1,658	618	

入鹿池

	取水塔表層			
	令和6年 4月16日	9月9日	11月13日	令和7年 2月5日
CYANOPHYCEAE(藍藻類)				
Phormidium sp.*		10	43	
Anabaena macrospora* ●				9
A. spp.*		23	27	
Aphanizomenon sp.*		4		
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)				
Aulacoseira granulata(M.gra) ■			200	8
A. granu. var. ang. f. spiralis(M.gra.v.)			290	32
A. distans(M.dis)				6
Melosira sp.			61	
M. spp.				79
Cyclotella spp.	39		4	110
Attheya zachariasi	1	560	150	2
Rhizosolenia longiseta		3	300	8
Asterionella formosa ■	2,100		350	180
Synedra ulna			4	1
S. acus ■	2		9	5
S. sp.		10		
Navicula spp.	1			11
Nitzschia acicularis			8	5
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)				
Elakatothrix gelatinosa*	7			3
Tetrasporales sp.	16	16		1
Pediastrum duplex*			2	
Dictyosphaerium pulchellum*			10	
Ankistrodesmus falcatus	51		2	1
Closteriopsis longissima				1
Actinastrum hantzschii*			2	
Scenedesmus longispina*			9	
S. quadricauda*	1			2
S. spp.*			13	
Mougeotia sp.*	35		130	130
Staurastrum sp.		7		
CHLOROPHYCEAE others		2		
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)				
Cryptomonas spp.	18		2	20
CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類)				
Mallomonas sp.			1	1
Uroglena americana* ▲	2			
Dinobryon sp.	3		14	
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)				
Peridinium sp.		7		3
EUGLENOPHYCEAE(ユーグレナ藻類)				
Euglena spp.			27	
TOTAL NUMBERS(/ml)	2,276	642	1,658	618

*は群体数または糸状体数
増殖により障害の原因となる種
(●:カビ臭 ▲:生ぐさ臭 ■:ろ過閉塞)

	取水塔表層(ネットサンプル)			
	令和6年 4月16日	9月9日	11月13日	令和7年 2月5日
CYANOPHYCEAE(藍藻類)				
Microcystis viridis*			rrr	
M. wesenbergii*		rrr	rrr	
Phormidium sp.*		rrr	rrr	
Anabaena macrospora* ●				rr
A. sp.*		rrr		
A. spp.*			rrr	
Aphanizomenon sp.*		rrr	rrr	
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)				
Aulacoseira granulata(M.gra) ■	rrr	rrr	+	rrr
A. granu. var. ang. f. spiralis(M.gra.v.)		rrr	c	+
Cyclotella spp.	+			rrr
Attheya zachariasi	rrr	cc	rr	rrr
Rhizosolenia longiseta		rrr		rrr
Asterionella formosa ■	cc	rrr	+	c
Synedra ulna			rrr	
S. acus ■		rrr		rrr
Nitzschia acicularis				rrr
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)				
Eudorina elegans*	rrr	rrr	rrr	
Volvox sp.*		rrr	rrr	
Elakatothrix gelatinosa*	rrr			
Sphaerocystis schroeteri*	rrr			
Pediastrum duplex*		rrr	rrr	
Micractinium pussillum*	rrr		rrr	
Dictyosphaerium pulchellum*	rrr	rrr	rrr	
Ankistrodesmus falcatus				
Closteriopsis longissima		rrr		
Actinastrum hantzschii*			rrr	
Mougeotia sp.*	rr		rr	+
Staurastrum sp.	rrr	rrr	rrr	rrr
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)				
Cryptomonas spp.	rrr			
Mallomonas sp.	rrr	rrr	rrr	rrr
Uroglena americana* ▲	rrr			
Synura sp.*	rrr	+	rrr	
Dinobryon sp.			rrr	
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)				
Peridinium sp.	rrr		rrr	
Ceratium hirundinella			rrr	
RHIZOPODA(根足虫類)				
Difflugia corona			rrr	
CILIATA(繊毛虫類)				
Ciliata sp.	rrr	rrr		
Tintinnidium sp.	rrr			rrr
Tintinnopsis cratera			rrr	rrr
Vorticella sp.				rrr
ROTATORIA(輪虫類)				
Collotheca sp.	rrr	rrr		
Conochiloides sp.			rrr	
Filinia longiseta	rrr			rrr
Hexarthra mira		rrr		
Synchaeta sp.			rrr	rrr
Polyarthra vulgaris	rrr	r	rrr	rrr
Trichocerca longiseta	rrr			
T. cylindrica		rrr	rrr	
Asplanchna sp.	rrr	rrr	rrr	rrr
Keratella cochlearis var. macracantha		rrr		
Kellicotia longispina				rrr
CRUSTACEA(甲殻類)				
Bosmina longirostris	rrr			rrr
LARVA(幼生)				
Nauplius larva	rrr			rrr

ccc:殆ど単一種 cc:非常に多い c:多い +:普通 r:少ない rr:非常に少ない rrr:稀れ
増殖により障害の原因となる種
(●:カビ臭 ▲:生ぐさ臭 ■:ろ過閉塞)

愛知池

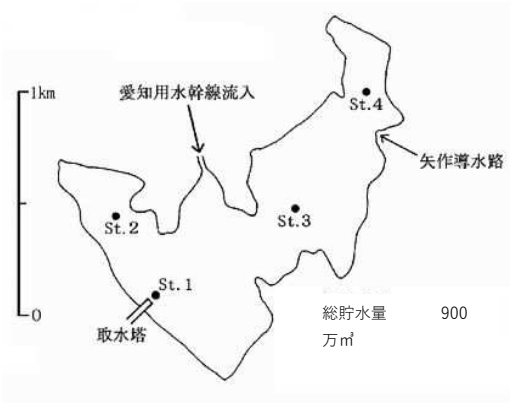

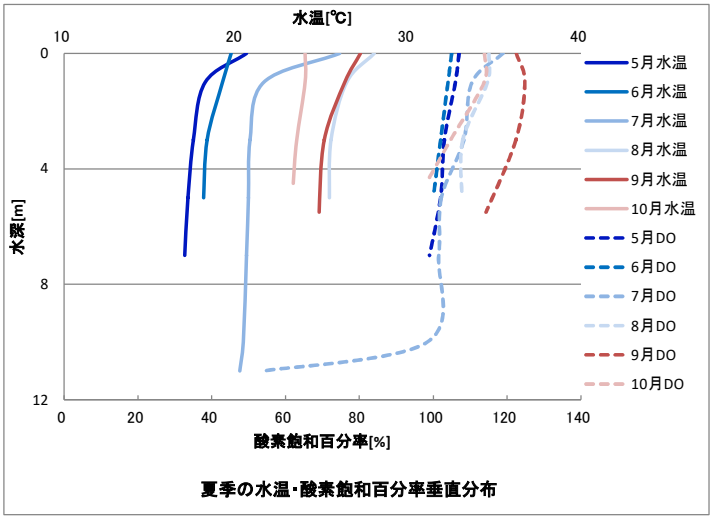

夏季の水温･酸素飽和百分率垂直分布

		St.1表層											
		令和6年 4月15日	5月7日	6月3日	7月3日	8月5日	9月9日	10月7日	11月6日	12月2日	令和7年 1月7日	2月3日	3月3日
貯水率	%	91	87	55	89	84	79	90	89	88	90	87	87
採水水深	m												
天候前日		晴	曇	雨	曇	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴一時雨	晴
天候当日		晴	雨のち晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	雨
気温	℃	20.0	19.0	22.4	27.0	31.9	30.2	23.7	20.6	13.0	9.7	9.8	9.8
水温	℃	16.8	18.1	19.7	26.0	28.0	27.2	24.0	19.2	13.4	7.6	7.5	7.7
一般細菌	個/ml	20	42	44	86	200	100	100	31	30	20	20	18
大腸菌(MPN)	/100ml	1.0	<1	3.1	4.1	1.0	2.0	6.3	6.3	11	3.1	<1	<1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.09	0.07	0.14	0.12	0.14	0.14	0.13	0.13	0.15	0.18	0.17	0.23
鉄及びその化合物	mg/l	0.13	0.08	0.16	0.12	0.05	0.06	0.06	0.08	0.09	0.07	0.08	0.08
マンガン及びその化合物	mg/l	0.009	0.010	0.010	0.007	0.006	0.005	0.005	0.007	0.010	0.008	0.010	0.011
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000003	0.000003	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.2	1.2	1.1	1.4	1.2	1.5	1.3	1.1	1.3	0.7	0.9	0.9
pH値		8.7	8.2	7.5	7.6	8.0	8.6	8.0	7.8	7.5	7.6	7.6	7.8
臭気		生ぐさ臭	生ぐさ臭	生ぐさ臭	藻臭	厨芥臭	藻臭	厨芥臭	厨芥臭	生ぐさ臭	厨芥臭	厨芥臭	生ぐさ臭
臭気強度(TON)		5	100	2						2			1
色度	度	3.6	2.6	3.7	4.7	4.2	4.7	4.1	3.6	2.5	2.1	1.7	1.8
濁度	度	8.6	3.6	5.8	3.0	1.7	2.2	2.3	2.3	2.2	1.5	2.8	2.2
電気伝導度	mS/m	4.5	6.9	4.9	4.5	5.7	5.0	5.6	5.4	6.2	7.2	7.6	8.0
総アルカリ度	mg/l	13.5	16.0	14.5	14.5	18.0	18.0	18.0	18.0	18.5	21.0	21.0	20.5
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
透明度	m	1.0	2.0	1.4	1.5	3.5	2.8	2.6	2.5	3.5	3.6	2.7	2.5
溶存酸素	mg/l	11.2	10.0	9.4	9.9	8.9	9.7	9.5	10.1	10.7	12.1	12.7	12.6
酸素飽和百分率	%	117	107	105	119	115	122	114	108	103	100	105	105
全窒素	mg/l	0.32	0.29	0.35	0.21	0.23	0.31	0.29	0.26	0.32	0.26	0.28	0.30
全窒素(溶存態)	mg/l	0.15	0.13	0.24	0.17	0.17	0.24	0.23	0.21	0.20	0.22	0.24	0.27
リン酸イオン	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01
全リン	mg/l	0.045	0.016	0.013	0.009	0.010	0.015	0.012	0.013	0.011	0.007	0.011	0.009
全リン(溶存態)	mg/l	0.006	0.005	0.008	0.006	0.007	0.002	0.007	0.006	0.001	0.007	0.007	0.005
溶性ケイ酸	mg/l	7.3	9.5	9.7	9.3	11.9	9.1	9.0	10.3	12.3	12.5	12.2	12.5
クロロフィルa	μg/l	17.5	14.1	5.1	4.4	4.4	5.9	8.8	9.6	8.6	4.3	5.4	4.6
生物総数	個/ml	12,159	1,756	1,710	552	149	181	546	1,289	623	489	4,390	2,990

愛知池

		St.1底層			St.2表層	St.3表層	St.4表層
		令和6年 5月7日	7月3日	9月9日	令和6年 7月3日		
採水水深	m	6.5	11.0	5.5			
天候前日		曇	曇	晴	曇	曇	曇
天候当日		雨のち晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	19.0	27.0	30.2	27.0	27.0	27.0
水温	℃	17.9	20.2	24.8	24.8	25.3	25.4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.09	0.16	0.15	0.12	0.11	0.11
鉄及びその化合物	mg/l	0.11	0.61	0.10	0.10	0.09	0.10
マンガン及びその化合物	mg/l	0.013	0.030	0.010	0.008	0.007	0.009
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000003
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.0	1.5	1.6	1.3	1.3	1.7
pH値		8.0	7.6	8.3	7.3	7.5	7.5
臭気		生ぐさ臭	藻臭	厨芥臭	藻臭	藻臭	藻臭
臭気強度(TON)		10					
色度	度	2.4	7.2	4.6	4.3	5.0	6.5
濁度	度	3.6	16	3.8	3.6	3.3	4.3
電気伝導度	mS/m	5.6	4.3	4.6	4.7	4.6	4.9
総アルカリ度	mg/l	16.0	13.5	17.0	13.5	15.0	15.5
アンモニア態窒素	mg/l	0.01	0.04	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02
透明度	m						
溶存酸素	mg/l	10.0	5.2	9.4	10.0	9.3	9.1
酸素飽和百分率	%	105	54	114	117	116	112
全窒素	mg/l	0.27	0.48	0.33	0.25	0.27	0.32
全窒素(溶存態)	mg/l	0.13	0.27	0.32	0.17	0.20	0.23
リン酸イオン	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02
全リン	mg/l	0.012	0.035	0.022	0.011	0.013	0.024
全リン(溶存態)	mg/l	0.003	0.007	0.008	0.006	0.010	0.015
溶性ケイ酸	mg/l	9.5	9.4	9.1	9.3	9.3	9.1
クロロフィルa	μg/l	7.7	5.0	17.1	4.3	4.8	5.8
生物総数	個/ml						

愛知池

	St.1表層											
	令和6年 4月15日	5月7日	6月3日	7月3日	8月5日	9月9日	10月7日	11月6日	12月2日	令和7年 1月7日	2月3日	3月3日
CYANOPHYCEAE(藍藻類)												
Merismopedia sp.*				2		2						
Microcystis aeruginosa*					13	28	8	1				
M. wesenbergii*					1			1				
Aphanocapsa sp.*						1						
Phormidium sp.*				1			2	5	6			
Anabaena sp.*						8		4	1			
A. spp.*					30		8					
Aphanizomenon sp.*				2	3	1						
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)												
Aulacoseira granulata(M.gra) ■		51	23	18	6	32	460	290	83		4	5
A. granu. var. ang. f. spiralis(M.gra.v.)						23	16	80	9			
A. distans(M.dis)			4					14		5		10
Melosira varians										3		
M. sp.	20											
M. spp.									58			13
Cyclotella spp.	15	7	3	12		3	2	11	13	3	21	5
Attheya zachariasi				14	60	1	4	540	12	2		1
Rhizosolenia longiseta					5	4	4	52		2	30	6
Fragilaria crotonensis ■	27			64	2	23	23	240	400	280	210	
F. sp.											1	2
F. spp.	5											
Asterionella formosa ■	12,000	1,600	1,600	260	2			19	10	180	4,100	2,900
Synedra acus ■		2		1				3			5	9
Achnanthes spp.	7		3	3	1					2		
Navicula spp.		1					3				4	3
Gomphonema spp.		1										
Cymbella sp.			1								1	
C. spp.		2										
Nitzschia acicularis												1
N. sp.				1	1					1		
N. spp.	3										2	6
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)												
Elakatothrix gelatinosa*				1					1		1	
Tetrasporales sp.	20		2		13					1	5	18
Micractinium pussillum*								2				
Dictyosphaerium pulchellum*						2		3				
Oocystis sp.*			2			3						
Selenastrum sp.*				1				1				
Kirchneriella sp.*						1	2					
Ankistrodesmus falcatus	48	16	23	150		33					4	2
Closteriopsis longissima						1			1			1
Schroederia setigera			18	9		5	3					
Actinastrum hantzschii*						3		8	2			
Scenedesmus quadricauda*				2					1			
S. sp.*		1							2			
Mougeotia sp.*		5						2	7		1	1
CHLOROPHYCEAE others						5	3					
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)												
Cryptomonas spp.	10	23	6	1	5		8		16	4		2
CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類)												
Mallomonas sp.	3	2	1	3		2		2	1			4
Uroglena americana* ▲		45	3	3							1	
Dinobryon divergens			9							6		
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)												
Peridinium sp.	1		1	4	4			11				1
Ceratium hirundinella			11		3							
TOTAL NUMBERS(/ml)	12,159	1,756	1,710	552	149	181	546	1,289	623	489	4,390	2,990

*は群体数または糸状体数
増殖により障害の原因となる種
(●:カビ臭 ▲:生ぐさ臭 ■:ろ過閉塞)

愛知池

	St.1表層（ネットサンプル）											
	令和6年4月15日	5月7日	6月3日	7月3日	8月5日	9月9日	10月7日	11月6日	12月2日	令和7年1月7日	2月3日	3月3日
CYANOPHYCEAE(藍藻類)												
Microcystis aeruginosa*		rrr	rrr	rrr	rrr	rr	rrr	rrr				rrr
M. viridis*				rrr	rrr							
M. wesenbergii*				rrr	rrr	rrr	rrr	rrr				
Oscillatoria sp.*					rrr							rrr
Phormidium sp.*							rrr	rrr	rrr			
Anabaena sp.*						rr						
A. spp.*				rrr	rr		rrr	rrr	rrr		rrr	
Aphanizomenon sp.*				rrr	rrr				rrr			
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)												
Aulacoseira granulata(M.gra) ■	rrr	rrr	r	r	cc	cc	ccc	c	+	rrr	rrr	rrr
A. granu. var. ang. f. spiralis(M.gra.v.)	rrr	rrr	rrr	rrr		r	rrr	rr	rrr	rrr		rrr
A. italica(M.ita) ■						rrr						
Melosira varians	rrr	rrr	rrr	rrr				rrr	rrr	rr	rr	r
M. sp.	rrr				r						rrr	
M. spp.									rrr			rr
Cyclotella spp.	rrr											rrr
Attheya zachariasi		rrr		rrr	r	rrr	rrr	r	rrr	rrr		
Rhizosolenia longiseta				rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr
Tabellaria fenestrata	rrr											
Fragilaria crotonensis ■	rrr	rrr	rr	c	rr	+	rrr	c	cc	cc	+	+
F. sp.										rrr		
Asterionella formosa ■	ccc	ccc	cc	cc	rrr	rrr		rrr	rr	+	cc	cc
Synedra acus ■										rrr		
Gyrosigma sp.											rrr	
Pinnularia sp.										rrr		
Navicula spp.							rrr			rrr	rrr	rrr
Cymbella ventricosa			rrr									
C. sp.											rrr	
C. spp.		rrr										
Cymatopleura solea			rrr									
Surirella sp.								rrr		rrr	rrr	rrr
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)												
Eudorina elegans*	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr				rrr	rrr		
Volvox sp.*		rrr	rrr	rrr		rrr	rrr	rrr	rrr			
Sphaerocystis schroeteri*	rrr	rrr		rrr	rrr		rrr			rrr	rrr	rrr
Pediastrum duplex*		rrr				rrr	rrr	rrr				
Micractinium pussillum*									rrr		rrr	
Dictyosphaerium pulchellum*					rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr		
Coelastrum sp.*			rrr	rrr								
Kirchneriella sp.*						rrr	rrr					
Actinastrum hantzschii*						rrr		rrr				
Mougeotia sp.*	rrr	rrr	rrr	rrr				rrr	rr	rrr	rrr	rrr
Cosmarium sp.					rrr							
Staurastrum sp.			rrr		rrr	rrr	rrr	rrr		rrr		
Spondylosium sp.*		rrr									rrr	
CHLOROPHYCEAE others			rrr			rrr						
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)												
Cryptomonas spp.	rrr							rrr	rrr	rrr	rrr	rrr
CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類)												
Mallomonas sp.	rrr	rrr	rrr	rrr				rrr	rrr	rrr	rrr	
Uroglena americana* ▲	rrr	rrr	rrr	rrr					rrr	rrr	rrr	rrr
Synura sp.*								rrr	rrr			rrr
Dinobryon divergens			rrr				rrr	rrr	rr	rr		
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)												
Glenodinium sp.									rrr			
Peridinium sp.	rrr	rrr	rrr	rrr		rrr		rrr				
Ceratium hirundinella	rrr	rrr	r	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr				
RHIZOPODA(根足虫類)												
Arcella sp.	rrr											
Centropyxis acureata					rrr							
Heliozoa sp.					rrr		rrr		rrr			
CILIATA(繊毛虫類)												
Ciliata sp.	rrr	rrr	rrr				rrr		rrr	rrr	rrr	rrr
Lionotus sp.	rrr									rrr		
Tintinnidium sp.	rrr	rrr						rrr	rrr	rrr	rrr	rrr
Tintinnopsis cratera			rrr	rrr			rrr			rrr		rrr
Carchesium sp.			rrr									
Epistylis sp.	rrr	rrr										
NEMATODA(線虫類)												
Nematoda sp.	rrr											
ROTATORIA(輪虫類)												
Hexarthra mira					rrr	rrr	rrr					
Synchaeta sp.					rrr			rrr		rrr	rrr	rrr
Polyarthra vulgaris	rrr	rrr	rrr		rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr
Ploesoma truncatum		rrr										
P. hudosoni			rrr	rrr	rrr	rrr		rrr				
Trichocerca longiseta	rrr	rrr	rrr				rrr		rrr			
Asplanchna sp.	rrr											
Kellicotia longispina			rrr	rrr								
CRUSTACEA(甲殻類)												
Copepodite stage of Cyclopidae		rrr	rrr	rrr	rrr		rrr					
Diaphanosoma brachyurum					rrr							
Daphnia pulex										rrr		
Bosmina longirostris		rrr				rrr	rrr		rrr			rrr
LARVA(幼生)												
Nauplius larva	rrr	rrr	rrr	rrr		rrr						

ccc:殆ど単一種 cc:非常に多い c:多い +:普通 r:少ない rr:非常に少ない rrr:稀れ
増殖により障害の原因となる種
（●:カビ臭 ▲:生ぐさ臭 ■:ろ過閉塞）

佐布里池

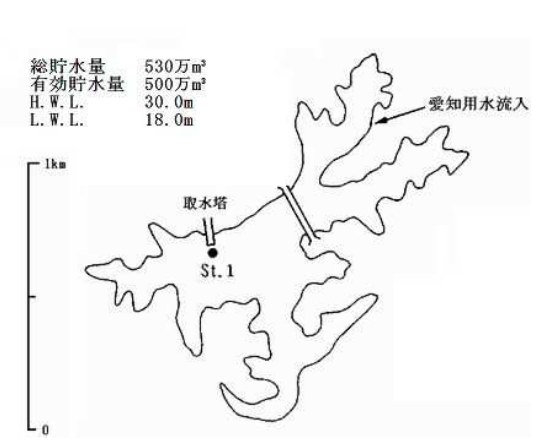

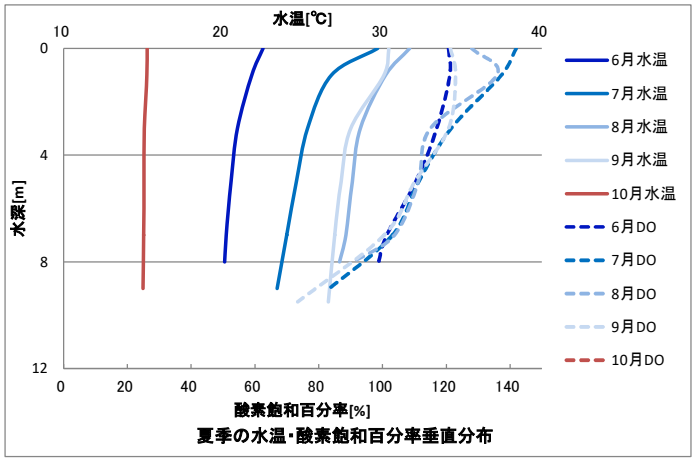

		St.1表層											
		令和6年 4月15日	5月7日	6月3日	7月9日	8月5日	9月9日	10月7日	11月11日	12月2日	令和7年 1月7日	2月3日	3月3日
貯水率	%	82	78	80	77	73	77	80	78	85	83	79	79
採水水深	m												
天候前日		晴	曇	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴一時雨	晴
天候当日		晴	晴	晴	曇	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	雨
気温	℃	20.9	21.0	23.6	32.0	34.2	31.5	28.4	22.6	15.2	9.1	13.1	10.4
水温	℃	18.4	20.9	22.5	29.7	31.7	30.4	26.2	欠測	16.0	7.7	9.0	8.7
一般細菌	個/ml	13	780	400	48	50	84	67	83	13	11	12	11
大腸菌(MPN)	/100ml	<1	8.4	<1	4.1	1.0	<1	29	7.3	4.1	2.0	<1	<1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.06	0.06	0.04	< 0.02	0.14	0.07	0.09	0.12	0.12	0.15	0.12	0.12
鉄及びその化合物	mg/l	0.07	0.09	0.09	0.10	0.09	0.11	0.09	0.09	0.07	0.07	0.07	0.06
マンガン及びその化合物	mg/l	0.008	0.007	0.006	0.010	0.005	0.006	0.005	0.007	0.006	0.006	0.008	0.007
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.5	1.9	1.3	1.6	1.6	1.7	1.5	1.1	1.0	0.8	0.9	1.1
pH値		8.8	7.8	8.8	8.5	8.6	8.2	7.9	7.6	7.6	7.3	7.7	7.9
臭気		生ぐさ臭	生ぐさ臭	藻臭	藻臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	藻臭	生ぐさ臭	生ぐさ臭	厨芥臭	生ぐさ臭
臭気強度(TON)		100	5							1	2		1
色度	度	3.0	2.9	3.4	4.2	3.6	4.5	3.9	3.4	2.8	2.2	1.5	1.6
濁度	度	4.8	2.7	2.5	3.2	3.4	3.1	2.9	2.8	1.7	1.8	3.8	2.8
電気伝導度	mS/m	5.6	5.4	5.2	5.0	4.9	5.8	5.3	5.4	5.8	7.0	7.1	7.7
総アルカリ度	mg/l	15.5	15.0	15.0	16.0	16.0	18.0	19.0	18.0	18.0	21.5	21.0	21.0
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
透明度	m	1.5	2.5	2.2	1.9	2.5	2.3	2.4	2.2	3.0	3.5	2.6	3.0
溶存酸素	mg/l	11.3	9.5	10.3	10.8	9.3	9.1	8.9	9.2	10.1	11.4	12.4	12.6
酸素飽和百分率	%	122	106	121	142	128	121	110	100	105	97	107	109
全窒素	mg/l	0.28	0.21	0.18	0.13	0.16	0.21	0.24	0.25	0.29	0.25	0.25	0.22
全窒素(溶存態)	mg/l	0.13	0.11	0.13	0.05	0.09	0.19	0.17	0.20	0.19	0.21	0.19	0.17
リン酸イオン	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
全リン	mg/l	0.043	0.010	0.008	0.011	0.010	0.012	0.010	0.013	0.008	0.008	0.009	0.009
全リン(溶存態)	mg/l	0.005	0.005	0.002	0.005	0.005	0.009	0.007	0.006	< 0.001	0.006	0.005	0.005
溶性ケイ酸	mg/l	6.9	5.6	8.8	9.3	10.6	9.9	8.3	9.4	10.6	11.7	11.1	11.2
クロロフィルa	μg/l	12.1	5.2	7.1	4.8	1.7	1.8	6.4	6.3	2.6	6.6	5.8	6.0
生物総数	個/ml	5,236	2,948	1,034	160	4,323	1,869	311	473	107.5	413	7,459	3,986

佐布里池

	St.1表層											
	令和6年 4月15日	5月7日	6月3日	7月9日	8月5日	9月9日	10月7日	11月11日	12月2日	令和7年 1月7日	2月3日	3月3日
CYANOPHYCEAE(藍藻類)												
Chroococcus sp.*			1									
Microcystis aeruginosa*					15		4		2			1
Anabaena macrospora* ●							6					
A. sp.*				1				34	10.5			
Aphanizomenon sp.*					8							
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)												
Aulacoseira granulata(M.gra) ■			12				108	96	8.5			3
A. italica(M.ita) ■								31				
A. distans(M.dis)								18				
Melosira varians										34		
M. sp.					32							
Cyclotella spp.		4	3	23		60	19	66			10	27
Attheya zachariasi			4	20	4		13	2	2	1		
Rhizosolenia longiseta				70		10	2			40	22	25
Fragilaria crotonensis ■		38	15				11	89	79	267	11	
Asterionella formosa ■	5,200	2,900	940							54	7,400	3,900
Synedra ulna					1					6		15
S. acus ■				3			10	2	2		4	
Pinnularia sp.												1
Navicula spp.			2		16							
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)												
Chlamydomonas sp.			7	2	3							
Pandorina morum*					16							
Sphaerocystis schroeteri*			3				48					
Tetrasporales sp.					4,200							
Golenkinia radiata							4					
Micractinium pussillum*			3							1	3	2
Dictyosphaerium pulchellum*					1							5
Coelastrum sp.*								1				
Chodatella sp.							4					
Oocystis sp.*						1,780	39	2				1
Selenastrum sp.*					24							
Ankistrodesmus falcatus							1					
Crucigenia sp.*											1	
Scenedesmus quadricauda*							1					
Closterium sp.									2		1	
Cosmarium sp.	1			2								
Staurastrum sp.						12	10					
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)												
Cryptomonas spp.			12	4	3			4				
CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類)												
Mallomonas sp.			1			7	17				2	
Uroglena americana* ▲	29											3
Synura sp.*							3					
Dinobryon divergens								124				
D. sertularia				12								
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)												
Gymnodinium sp.				3								
Glenodinium sp.							10					
Peridinium sp.	6	4	29	18			1		1.5	10	5	3
Ceratium hirundinella		2	2									
EUGLENOPHYCEAE(ユーグレナ藻類)												
Euglena spp.								2				
Lepocinclis sp.				2								
Trachelomonas sp.								2				
TOTAL NUMBERS(/ml)	5,236	2,948	1,034	160	4,323	1,869	311	473	107.5	413	7,459	3,986

*は群体数または糸状体数
増殖により障害の原因となる種
(●:カビ臭 ▲:生ぐさ臭 ■:ろ過閉塞)

佐布里池

	St.1表層（ネットサンプル）											
	令和6年 4月15日	5月7日	6月3日	7月9日	8月5日	9月9日	10月7日	11月11日	12月2日	令和7年 1月7日	2月3日	3月3日
CYANOPHYCEAE(藍藻類)												
Merismopedia sp.*												rrr
Microcystis aeruginosa*				rr	+	rrr	rrr					
M. viridis*					+			rrr				
M. wesenbergii*					+	rrr		rrr				
Anabaena macrospora* ●				r	rrr		rrr					
A. spiroides* ●					rrr	rrr						rrr
A. sp.*									r			
A. spp.*								rrr				
Aphanizomenon sp.*					r							
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)												
Aulacoseira granulata(M.gra) ■	rrr	rr	r	c	c	ccc	ccc	c	c	rrr	rrr	rrr
A. granu. var. ang. f. spiralis(M.gra.v.)			rrr	r	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	
A. italica(M.ita) ■	rrr			+				r				
Melosira varians	rrr		rrr					rrr	rr	rrr		
Attheya zachariasi						rrr	rrr	rr	rrr			
Rhizosolenia longiseta						rrr	rrr	rrr	rrr	rrr		
Diatoma vulgare										rrr		rrr
Fragilaria crotonensis ■	rrr	rrr	rr	rr	r	rrr	rr	+	ccc	cc	r	rrr
Asterionella formosa ■	ccc	ccc	cc	r		rrr		rrr	rrr	c	ccc	ccc
Synedra ulna										rrr		
S. acus ■									rrr			
S. sp.												rrr
Nitzschia palea										rrr		
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)												
Pandorina morum*						rrr						
Eudorina elegans*						rrr						
Volvox sp.*										rrr		
Sphaerocystis schroeteri*						rrr	rrr					
Pediastrum duplex*			rrr	rr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr			
Golenkinia radiata						rrr						
Micractinium pussillum*						rrr						
Dictyosphaerium pulchellum*							rrr	rrr	rrr			
Chodatella sp.							rrr					
Spirogyra sp.*	rrr		rrr						rrr			
Mougeotia sp.*	rrr							rrr		rrr		
Closterium sp.												rrr
Staurastrum sp.					rr	rrr	rr	rrr				
CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類)												
Mallomonas sp.			rrr			rrr		rrr	rrr	rrr		
Uroglena americana* ▲	rrr	rrr	rrr						rrr	rrr	rrr	rrr
Synura sp.*							rr	rrr	rrr			
Dinobryon divergens								+	rrr	rrr		
D. sertularia								rrr				
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)												
Peridinium sp.	rrr	rr	rr	+		rrr		rrr	rrr	rrr		
Ceratium hirundinella	rrr	rrr	rrr	r	rrr	rrr		rrr	rrr			
RHIZOPODA(根足虫類)												
Difflugia corona						rrr		rrr				
Arcella vulgaris												rrr
A. sp.											rrr	
Heliozoa sp.							rrr					
CILIATA(繊毛虫類)												
Didinium sp.											rrr	rrr
Lionotus sp.												rrr
Strombilidium sp.												rrr
Tintinnidium sp.								rrr	rrr		rrr	rrr
Tintinnopsis cratera							rrr	rrr				
Vorticella sp.			rrr		rrr							
Epistylis sp.			rrr		rrr							
ROTATORIA(輪虫類)												
Pompholyx complanata			rrr									
Synchaeta sp.								rrr				
Polyarthra vulgaris	rrr	rrr		rrr		rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr
Ploesoma truncatum				rrr				rrr				
Trichocerca longiseta								rrr				
T. scipio				rrr				rrr				
Keratella cochlearis var. tecta				rr								
K. cochlearis var. tecta f. micracantha				rr	rrr	rrr	rrr					
K. cochlearis var. macracantha					rrr	rrr	rrr					
Kellicotia longispina					rrr							
CRUSTACEA(甲殻類)												
Copepodite stage of Calanoida								rrr				
LARVA(幼生)												
Nauplius larva	rrr	rrr		rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr			

ccc:殆ど単一種 cc:非常に多い c:多い +:普通 r:少ない rr:非常に少ない rrr:稀れ
増殖により障害の原因となる種
（●:カビ臭 ▲:生ぐさ臭 ■:ろ過閉塞）

岩屋ダム

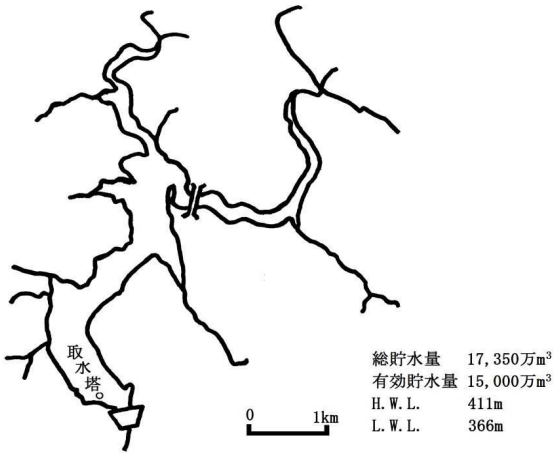

		表層 令和6年 10月2日
貯水率	%	43
採水水深	m	
天候前日		晴
天候当日		晴
気温	℃	25.8
水温	℃	24.3
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.09
鉄及びその化合物	mg/l	0.01
マンガン及びその化合物	mg/l	0.002
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.8
pH値		7.7
臭気		生ぐさ臭
臭気強度(TON)		5
色度	度	1.7
濁度	度	0.9
電気伝導度	mS/m	4.3
総アルカリ度	mg/l	17.5
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01
透明度	m	
溶存酸素	mg/l	8.2
酸素飽和百分率	%	99
全窒素	mg/l	0.16
全窒素(溶存態)	mg/l	0.11
リン酸イオン	mg/l	< 0.01
全リン	mg/l	0.006
全リン(溶存態)	mg/l	0.001
溶性ケイ酸	mg/l	11.5
クロロフィルa	μg/l	2.1
生物総数	個/ml	21

	表層 令和6年 10月2日
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)	
Sphaerocystis schroeteri*	2
Schroederia setigera	2
Staurastrum sp.	0.5
CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類)	
Uroglena americana* ▲	6
Dinobryon divergens	1
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)	
Peridinium sp.	9
Ceratium hirundinella	0.5
TOTAL NUMBERS(/ml)	21

*は群体数または糸状体数
増殖により障害の原因となる種
(●:カビ臭 ▲:生ぐさ臭 ■:ろ過閉塞)

矢作ダム

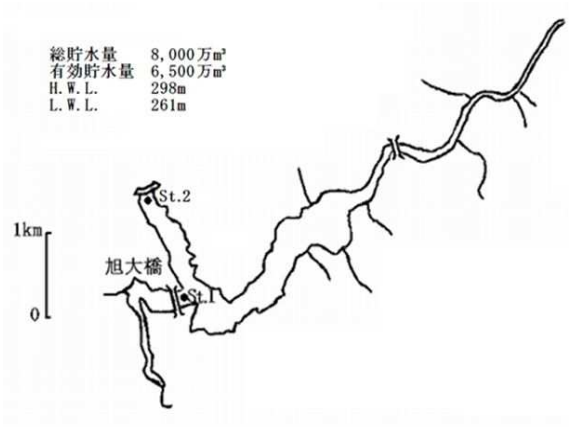

		St.2表層			
		令和6年 4月10日	6月12日	10月1日	令和7年 1月14日
貯水率	%	74	62	51	28
採水水深	m				
天候前日		雨のち晴	晴	晴	晴
天候当日		晴	晴	晴	晴
気温	℃	14.8	27.6	28.4	9.8
水温	℃	13.8	24.4	28.3	6.6
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.14	0.06	< 0.02	0.18
鉄及びその化合物	mg/l	0.08	0.06	0.03	0.11
マンガン及びその化合物	mg/l	0.006	0.007	0.003	0.021
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.9	1.2	3.2	0.8
pH値		7.7	8.4	9.3	7.7
臭気		生ぐさ臭	藻臭	藻臭	生ぐさ臭
臭気強度(TON)		10			2
色度	度	3.3	3.9	4.5	2.3
濁度	度	3.1	2.7	3.2	2.1
電気伝導度	mS/m	3.6	3.4	4.2	4.5
総アルカリ度	mg/l	11.0	12.5	18.5	17.0
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02
透明度	m				
溶存酸素	mg/l	欠測	9.4	9.0	11.5
酸素飽和百分率	%	欠測	112	116	96
全窒素	mg/l	0.25	0.21	0.24	0.28
全窒素(溶存態)	mg/l	0.17	0.15	0.13	0.24
リン酸イオン	mg/l	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
全リン	mg/l	0.094	0.006	0.014	0.008
全リン(溶存態)	mg/l	0.003	0.005	0.008	0.003
溶性ケイ酸	mg/l	10.4	9.8	11.8	12.1
クロロフィルa	μg/l	5.7	3.9	18.3	7.5
生物総数	個/ml	2,230	2,554	2,724	2,344

矢作ダム

	St.2表層			
	令和6年 4月10日	6月12日	10月1日	令和7年 1月14日
CYANOPHYCEAE(藍藻類)				
Microcystis aeruginosa*			5	
Anabaena macrospora* ●			34	
A. spiroides* ●				12
A. sp.*			1	5
Aphanizomenon sp.*			2	
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)				
Cyclotella spp.	7		47	
Attheya zachariasi		38		
Rhizosolenia longiseta		1		
Fragilaria crotonensis ■	14			710
Asterionella formosa ■	2,200	2,500		1,600
Cymbella ventricosa				1
C. sp.	1			
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)				
Elakatothrix gelatinosa*			1	
Sphaerocystis schroeteri*			2	
Micractinium pussillum*			12	2
Oocystis sp.*			17	
Scenedesmus longispina*			17	
S. quadricauda*			54	
S. spinosus*			17	
Closterium sp.			2	
Staurastrum sp.		9	12	
CHLOROPHYCEAE others			2,500	
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)				
Cryptomonas spp.		1		
CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類)				
Mallomonas sp.	1			2
Uroglena americana* ▲	4		1	3
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)				
Peridinium sp.	3			1
Ceratium hirundinella		5		
TOTAL NUMBERS(/ml)	2,230	2,554	2,724	2,344

*は群体数または糸状体数
増殖により障害の原因となる種
(●:カビ臭 ▲:生ぐさ臭 ■:ろ過閉塞)

羽布ダム

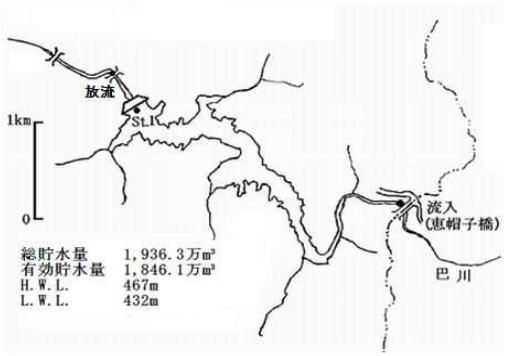

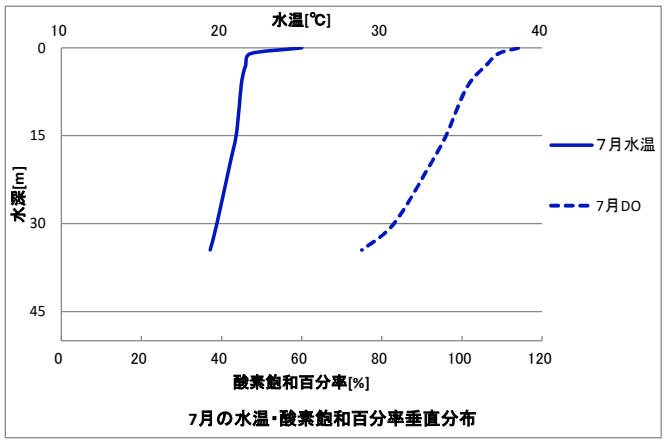

7月の水温・酸素飽和百分率垂直分布

		流入				St.1表層				放流			
		令和6年 5月13日	7月10日	11月13日	令和7年 2月13日	令和6年 5月13日	7月10日	11月13日	令和7年 2月13日	令和6年 5月13日	7月10日	11月13日	令和7年 2月13日
貯水率	%					94	94	98	92				
採水水深	m												
天候前日		曇一時雨	曇	晴	雨	曇一時雨	曇	晴	雨	曇一時雨	曇	晴	雨
天候当日		雨	曇	晴	晴	雨	曇	晴	晴	雨	曇	晴	晴
気温	℃	14.4	27.0	15.3	3.1	14.2	28.5	17.6	4.9	14.6	27.0	19.3	6.9
水温	℃	15.5	21.4	14.8	5.0	15.7	25.0	18.7	5.4	15.1	21.2	17.8	5.2
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.27	0.29	0.40	0.43	0.18	0.12	0.33	0.35	0.20	0.19	0.33	0.34
鉄及びその化合物	mg/l	0.61	0.14	0.11	0.07	0.09	0.07	0.07	0.06	0.11	0.10	0.09	0.07
マンガン及びその化合物	mg/l	0.050	0.014	0.011	0.008	0.025	0.015	0.019	0.014	0.032	0.036	0.027	0.020
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000003	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000006	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	0.000003	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3.4	1.0	0.8	1.3	1.5	1.6	1.5	1.2	1.4	1.7	1.5	1.3
pH値		7.2	7.4	7.5	7.6	7.3	7.4	7.1	7.7	7.4	7.3	7.4	7.6
臭気		藻臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	藻臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	藻臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭
臭気強度(TON)													
色度	度	15	5.3	3.6	3.7	6.2	6.1	5.6	3.3	5.8	6.8	5.9	3.4
濁度	度	10	1.1	0.9	1.1	2.2	1.6	1.1	1.3	2.1	2.0	1.8	1.7
電気伝導度	mS/m	3.2	4.0	4.3	6.0	3.5	3.4	3.6	4.0	3.6	3.5	3.8	4.0
総アルカリ度	mg/l	8.0	12.0	13.5	15.0	10.0	11.0	11.0	12.5	10.5	10.5	12.0	12.5
アンモニア態窒素	mg/l	0.03	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.03	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.07	0.04	0.01	< 0.01
透明度	m												
溶存酸素	mg/l	9.3	8.6	9.5	11.5	10.0	8.9	8.8	11.1	9.8	8.7	9.3	12.2
酸素飽和百分率	%	94	104	95	94	100	114	95	89	97	104	99	97
全窒素	mg/l	0.92	0.38	0.48	0.57	0.42	0.28	0.46	0.45	0.37	0.35	0.47	0.45
全窒素(溶存態)	mg/l	0.47	0.35	0.46	0.58	0.32	0.19	0.42	0.44	0.34	0.30	0.44	0.44
リン酸イオン	mg/l	0.17	0.02	0.02	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01
全リン	mg/l	0.10	0.017	0.012	0.031	0.22	0.013	0.011	0.010	0.014	0.014	0.015	0.010
全リン(溶存態)	mg/l	0.066	0.013	0.008	0.008	< 0.001	0.008	0.006	0.004	0.009	0.010	0.008	0.004
溶性ケイ酸	mg/l	4.9	10.6	11.8	10.9	7.6	6.2	9.2	9.8	8.1	6.2	9.2	9.8
クロロフィルa	μg/l	8.5	2.0	1.4	5.6	14.4	4.6	3.8	5.9	5.5	6.1	5.8	5.9
生物総数	個/ml					1,006	957	186	211				

羽布ダム

	St.1表層			
	令和6年 5月13日	7月10日	11月13日	令和7年 2月13日
CYANOPHYCEAE(藍藻類)				
Microcystis aeruginosa*		1	6	
M. viridis*		7	3	
Oscillatoria sp.*	3			
Phormidium sp.*	2		6	
Anabaena spp.*		24	2	
Aphanizomenon sp.*		1		
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)				
Aulacoseira granulata(M.gra) ■	9		5	5
A. granu. var. ang. f. spiralis(M.gra.v.)	6		14	17
A. distans(M.dis)			7	
Melosira sp.				12
Cyclotella spp.		3	4	35
Attheya zachariasi		28	10	
Rhizosolenia longiseta			1	1
Asterionella formosa ■	10	840	79	41
Navicula spp.			3	
Cymbella sp.	2			3
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)				
Volvox sp.*		1		
Elakatothrix gelatinosa*	1			
Tetrasporales sp.	20		6	16
Pediastrum sp.*			1	
Dictyosphaerium pulchellum*		1	2	
Oocystis sp.*		2	2	
Ankistrodesmus falcatus				1
Schroederia setigera	30	18	20	
Scenedesmus quadricauda*	1	15	3	6
S. spinosus*		2		
S. sp.*	1	1		
Staurastrum sp.				1
S. spp.			2	
Spondylosium sp.*				3
CHLOROPHYCEAE others			4	5
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)				
Cryptomonas spp.	430	12	5	61
CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類)				
Mallomonas sp.	470			
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)				
Glenodinium sp.				4
Peridinium sp.	1	1	1	
FLAGELLATA(鞭毛藻類)				
monas group	20			
TOTAL NUMBERS(/ml)	1,006	957	186	211

*は群体数または糸状体数
増殖により障害の原因となる種
(●:カビ臭 ▲:生ぐさ臭 ■:ろ過閉塞)

宇連ダム

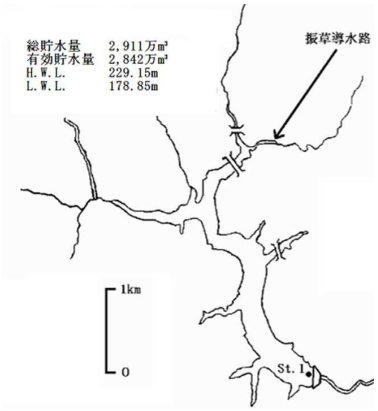

		St.1表層			
		令和6年 4月17日	7月11日	10月9日	令和7年 1月16日
貯水率	%	97	95	97	69
採水水深	m				
天候前日		晴のち雨	雨	曇	曇
天候当日		晴	雨	雨のち晴	晴
気温	℃	22.0	22.9	20.4	7.8
水温	℃	19.1	27.3	23.7	10.1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.13	0.03	0.18	0.24
鉄及びその化合物	mg/l	0.03	0.02	0.02	0.11
マンガン及びその化合物	mg/l	0.003	0.002	0.002	0.031
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	2.1	3.1	2.7	1.6
pH値		7.4	7.4	7.3	7.5
臭気		藻臭	藻臭	厨芥臭	厨芥臭
臭気強度(TON)					
色度	度	7.8	11	10	5.7
濁度	度	1.1	0.5	0.8	1.2
電気伝導度	mS/m	2.8	2.2	3.1	3.5
総アルカリ度	mg/l	7.5	7.0	11.0	11.0
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
透明度	m				
溶存酸素	mg/l	9.5	7.9	8.0	9.5
酸素飽和百分率	%	103	100	93	85
全窒素	mg/l	0.26	0.14	0.33	0.36
全窒素(溶存態)	mg/l	0.19	0.12	0.27	0.32
リン酸イオン	mg/l	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
全リン	mg/l	0.081	0.003	0.006	0.004
全リン(溶存態)	mg/l	0.002	0.003	0.004	0.003
溶性ケイ酸	mg/l	7.6	6.9	8.2	9.8
クロロフィルa	μg/l	1.1	3.7	2.4	2.5
生物総数	個/ml	140	139	20	39.5

	St.1表層			
	令和6年 4月17日	7月11日	10月9日	令和7年 1月16日
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)				
Attheya zachariasi		1		
Rhizosolenia longiseta		1		31
Asterionella formosa ■	140			
Navicula spp.				3.5
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)				
Elakatothrix gelatinosa*		2	4.5	
Oocystis sp.*			3	
Staurastrum sp.			2.5	
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)				
Cryptomonas spp.		3		
CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類)				
Mallomonas sp.			5.5	
Dinobryon divergens				3.5
D. sertularia		67		
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)				
Peridinium sp.		65	4.5	1.5
TOTAL NUMBERS(/ml)	140	139	20	39.5

*は群体数または糸状体数
増殖により障害の原因となる種
(●:カビ臭 ▲:生ぐさ臭 ■:ろ過閉塞)

大島ダム

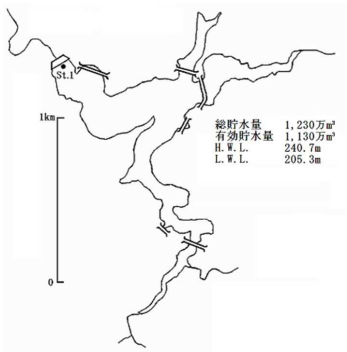

		St.1表層			
		令和6年 4月17日	7月11日	10月9日	令和7年 1月16日
貯水率	%	100	100	100	86
採水水深	m				
天候前日		晴のち雨	雨	曇	曇
天候当日		晴	雨	雨のち晴	晴
気温	℃	21.0	22.7	19.4	6.2
水温	℃	19.3	26.3	21.7	7.9
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.02	< 0.02	0.15	0.14
鉄及びその化合物	mg/l	0.05	0.02	0.05	0.07
マンガン及びその化合物	mg/l	0.004	0.002	0.005	0.10
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	0.000003	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.7	1.5	1.8	1.0
pH値		9.0	8.6	7.6	7.3
臭気		生ぐさ臭	藻臭	厨芥臭	藻臭
臭気強度(TON)		1			
色度	度	4.4	3.7	5.3	2.3
濁度	度	2.0	1.0	2.9	1.3
電気伝導度	mS/m	4.0	4.5	4.2	6.2
総アルカリ度	mg/l	13.5	17.0	16.5	24.5
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
透明度	m				
溶存酸素	mg/l	10.3	8.5	8.6	8.8
酸素飽和百分率	%	113	106	99	74
全窒素	mg/l	0.25	0.10	0.32	0.25
全窒素(溶存態)	mg/l	0.04	0.04	0.21	0.20
リン酸イオン	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
全リン	mg/l	0.11	0.007	0.016	0.006
全リン(溶存態)	mg/l	0.003	0.005	0.004	0.003
溶性ケイ酸	mg/l	7.7	8.6	7.7	8.7
クロロフィルa	μg/l	16.0	4.9	9.3	3.0
生物総数	個/ml	331	135.5	505	175

	St.1表層			
	令和6年 4月17日	7月11日	10月9日	令和7年 1月16日
CYANOPHYCEAE(藍藻類)				
Microcystis aeruginosa*		2		
M. sp.*			4	
Phormidium sp.*		1		2
Anabaena sp.*	0.5			
Aphanizomenon sp.*	0.5			
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)				
Aulacoseira distans(M.dis)		2	235	
Cyclotella spp.	21	6	27	4
Stephanodiscus sp.			5	
Attheya zachariasi		4	14	
Rhizosolenia longiseta			15	1
Fragilaria crotonensis ■		23	26	
Asterionella formosa ■	174		149	159
Synedra sp.	2			
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)				
Chlamydomonas sp.			3	
Pandorina morum*		0.5		
Volvox sp.*	1			
Sphaerocystis schroeteri*		9	6	
Selenastrum sp.*		1		
Scenedesmus sp.*		3		
S. spp.*			8	
Staurastrum sp.		1		0.5
Spondylosium sp.*				6
CHLOROPHYCEAE others		5	2	
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)				
Cryptomonas spp.			1	2
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)				
Peridinium sp.	132	28	10	
EUGLENOPHYCEAE(ユーグレナ藻類)				
Trachelomonas sp.				0.5
FLAGELLATA(鞭毛藻類)				
monas group		50		
TOTAL NUMBERS(/ml)	331	135.5	505	175

*は群体数または糸状体数
増殖により障害の原因となる種
(●:カビ臭 ▲:生ぐさ臭 ■:ろ過閉塞)

駒場池

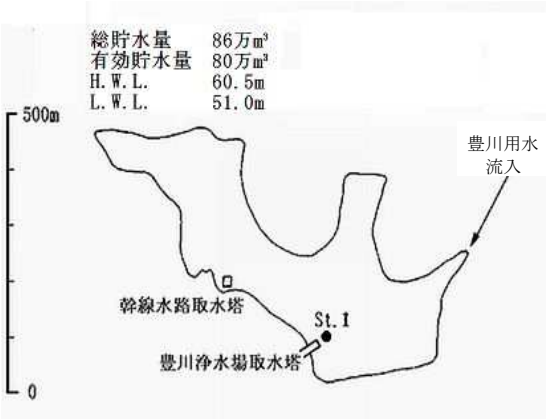

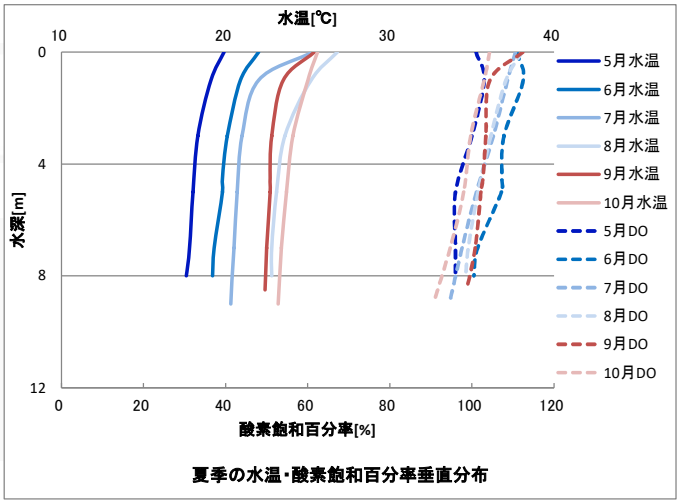

夏季の水温・酸素飽和百分率垂直分布

		St.1表層											
		令和6年 4月9日	5月14日	6月11日	7月2日	8月14日	9月4日	10月2日	11月6日	12月10日	令和7年 1月15日	2月4日	3月4日
貯水率	%	89	80	79	88	72	87	85	86	81	76	76	48
採水水深	m												
天候前日		雨	雨	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨のち曇	雨
天候当日		雨のち晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	雪	雨
気温	℃	18.4	22.5	27.2	27.2	34.1	29.6	31.0	20.2	12.1	8.7	7.6	6.2
水温	℃	16.6	19.9	22.0	25.3	26.8	25.4	25.6	19.3	11.5	7.4	7.5	9.0
一般細菌	個/ml	61	81	28	120	140	250	61	100	21	18	20	24
大腸菌(MPN)	/100ml	58	11	1.0	21	2.0	5.2	1.0	22	6.3	8.6	5.2	2.0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.19	0.10	0.12	0.14	0.17	0.38	0.20	0.27	0.23	0.23	0.24	0.22
鉄及びその化合物	mg/l	0.13	0.08	0.05	0.11	0.05	0.11	0.06	0.13	0.09	0.08	0.08	0.13
マンガン及びその化合物	mg/l	0.013	0.008	0.007	0.010	0.007	0.008	0.006	0.010	0.008	0.007	0.007	0.012
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000005	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.4	1.5	1.1	1.8	2.0	1.9	1.3	0.6	1.3	1.5	1.4	1.5
pH値		7.5	7.7	8.0	7.5	7.6	7.4	7.6	7.3	7.5	7.6	7.4	7.6
臭気		生ぐさ臭	生ぐさ臭	生ぐさ臭	藻臭	厨芥臭	藻臭	生ぐさ臭	生ぐさ臭	生ぐさ臭	生ぐさ臭	生ぐさ臭	生ぐさ臭
臭気強度(TON)		50	20	2				2	2	2	5	2	10
色度	度	4.8	4.8	3.1	6.6	7.0	8.1	4.1	4.8	4.3	4.6	3.8	4.4
濁度	度	4.4	2.3	1.4	2.9	1.4	4.4	1.4	3.4	1.9	1.5	1.5	2.2
電気伝導度	mS/m	5.7	6.9	5.4	7.4	4.1	4.5	5.7	5.5	6.4	5.8	5.3	5.5
総アルカリ度	mg/l	15.5	16.0	16.0	15.5	14.0	14.5	19.5	19.5	19.5	17.5	15.5	15.5
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
透明度	m	1.7	2.7	3.5	2.0	3.6	1.4	3.0	1.5	3.0	2.6	3.2	2.2
溶存酸素	mg/l	10.2	9.3	9.5	9.4	8.4	9.1	8.2	8.5	10.6	11.0	11.8	11.8
酸素飽和百分率	%	106	101	111	111	112	112	104	95	99	98	99	102
全窒素	mg/l	0.37	0.34	0.22	0.24	0.32	0.54	0.37	0.44	0.39	0.33	0.36	0.35
全窒素(溶存態)	mg/l	0.26	0.28	0.21	0.17	0.26	0.54	0.30	0.36	0.27	0.29	0.31	0.31
リン酸イオン	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
全リン	mg/l	0.10	0.006	0.007	0.010	0.008	0.017	0.009	0.013	0.009	0.006	0.009	0.009
全リン(溶存態)	mg/l	0.007	< 0.001	0.007	0.005	0.003	0.008	0.006	0.005	< 0.001	0.003	0.003	0.005
溶性ケイ酸	mg/l	10.8	9.4	13.0	10.5	9.0	10.4	11.8	11.4	11.9	10.1	10.0	10.0
クロロフィルa	μg/l	7.3	6.8	4.6	7.3	3.8	5.9	2.4	3.5	4.5	3.8	3.3	3.3
生物総数	個/ml	844	180	57	194	330.5	56	13.5	37.5	84	54	95.5	80

駒場池

		流入		
		令和6年 4月9日	5月14日	令和7年 3月4日
採水水深	m			
天候前日		雨	雨	雨
天候当日		雨のち晴	晴	雨
気温	℃	18.4	23.0	6.6
水温	℃	17.7	18.4	8.2
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.29	0.23	0.25
鉄及びその化合物	mg/l	0.19	0.05	0.04
マンガン及びその化合物	mg/l	0.019	0.007	0.004
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000003	0.000018	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.5	1.1	1.5
pH値		7.3	7.6	7.5
臭気		厨芥臭	藻臭	厨芥臭
臭気強度(TON)				
色度	度	5.6	4.2	4.4
濁度	度	4.2	0.8	0.6
電気伝導度	mS/m	6.2	6.2	5.5
総アルカリ度	mg/l	18.0	17.0	16.5
アンモニア態窒素	mg/l	0.02	< 0.01	< 0.01
透明度	m			
溶存酸素	mg/l	9.4	9.4	11.4
酸素飽和百分率	%	98	102	99
全窒素	mg/l	0.54	0.27	0.34
全窒素(溶存態)	mg/l	0.47	0.14	0.34
リン酸イオン	mg/l	0.02	< 0.01	< 0.01
全リン	mg/l	0.17	0.009	0.006
全リン(溶存態)	mg/l	0.015	< 0.001	0.005
溶性ケイ酸	mg/l	7.8	9.5	10.0
クロロフィルa	μg/l	2.7	3.1	1.9
生物総数	個/ml			

駒場池

	St.1表層											
	令和6年 4月9日	5月14日	6月11日	7月2日	8月14日	9月4日	10月2日	11月6日	12月10日	令和7年 1月15日	2月4日	3月4日
CYANOPHYCEAE(藍藻類)												
Chroococcus sp.*		6										
Microcystis aeruginosa*							2.5					
Oscillatoria tenuis* ●									0.5			
O. sp.*		1										
Lyngbya sp.*				1								
Phormidium tenue* ●		1										
P. sp.*					1							
Anabaena sp.*					0.5							
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)												
Aulacoseira granulata(M.gra) ■		1		1	7			6	13	16.5		
A. italica(M.ita) ■			5									
Melosira varians											2.5	
Cyclotella spp.	5		3	99	16	10	1	0.5	2.5		25	16
Attheya zachariasi		21										
Rhizosolenia longiseta		13	2	3		1		8			6	4
Fragilaria crotonensis ■									12		6.5	
F. sp.										4	1.5	3
Asterionella formosa ■	93	11	8	3				1		18.5	44	30
Synedra ulna				1						2		
S. acus ■		39								1	3	
Rhoicosphenia curvata											1	
Achnanthes spp.									4			
Pinnularia sp.												3
Navicula spp.				1						1	2	4
Gomphonema spp.										3.5		
Amphora ovalis												5
Cymbella ventricosa			3				1					
C. sp.		4										
Nitzschia actinastroides												1
N. acicularis		6		1								
N. palea										2		
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)												
Chlamydomonas sp.		3	8	2					30			
Eudorina elegans*				6	1							
Elakatothrix gelatinosa*						1						
Sphaerocystis schroeteri*			1		1		7.5					
Tetrasporales sp.		1				2.5						
Pediastrum duplex*									0.5			
Golenkinia radiata		3										
Micractinium pussillum*			1									
Oocystis sp.*	2				1							
Kirchneriella sp.*					0.5							
Crucigenia sp.*								1.5				
Scenedesmus longispina*		1						0.5				
S. quadricauda*					16.5	0.5						
S. acuminatus*			1									
Ulothrix sp.*	1											
Cosmarium sp.					5				0.5			
Spondylosium sp.*							0.5					
XANTHOPHYCEAE(黄緑藻類)												
Centritractus belenophorus					1	9						
Ophiocytium sp.					1.5							
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)												
Cryptomonas spp.		8		8		3			15	1		
CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類)												
Mallomonas sp.				2		1	0.5		5			
Uroglena americana* ▲	14	50						8		3	3	10
Dinobryon divergens	656		4		1.5							3
D. bavaricum	57							12				
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)												
Peridinium sp.	15	11	21	66	277	28			1	1.5	1	1
Ceratium hirundinella							0.5					
EUGLENOPHYCEAE(ユーグレナ藻類)												
Trachelomonas sp.	1											
TOTAL NUMBERS(/ml)	844	180	57	194	330.5	56	13.5	37.5	84	54	95.5	80

*は群体数または糸状体数
増殖により障害の原因となる種
(●:カビ臭 ▲:生ぐさ臭 ■:ろ過閉塞)

駒場池

	St.1表層（ネットサンプル）											
	令和6年 4月9日	5月14日	6月11日	7月2日	8月14日	9月4日	10月2日	11月6日	12月10日	令和7年 1月15日	2月4日	3月4日
CYANOPHYCEAE(藍藻類)												
Microcystis aeruginosa*							r					
Aphanocapsa sp.*							rrr					
Oscillatoria tenuis* ●							rr		rr			
O. splendida* ●			rrr									
O. sp.*					rrr					rrr	r	rrr
Lyngbya sp.*					rrr							
Phormidium sp.*	rrr											
Aphanizomenon sp.*					rrr				r			
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)												
Aulacoseira granulata(M.gra) ■		rrr	rr	rr	rr	r		cc	r	r	c	c
A. granu. var. ang. f. spiralis(M.gra.v.)					rrr	rr	rrr	rr		rrr		
A. italica(M.ita) ■			rr					+			c	
Melosira varians	rrr				rr				rr			+
M. sp.	rrr											
Rhizosolenia longiseta								rrr	rr			
Diatoma vulgare									rrr			
Fragilaria crotonensis ■		rrr			rr			rr	rr			
F. sp.			rrr	rrr		rr					+	rr
Asterionella formosa ■	+	ccc	rr	rrr	rrr			r	cc	cc	+	cc
Synedra ulna			rrr			rrr						rrr
S. acus ■	rrr				rrr			rrr			rrr	
S. sp.	rrr											
Rhoicosphenia curvata												rrr
Gyrosigma sp.									rrr			
Amphora ovalis								rrr	rrr			
Cymbella ventricosa				rrr	rrr				rrr			rrr
C. sp.	rrr											
Nitzschia acicularis											rrr	
Surirella sp.	rrr											
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)												
Chlamydomonas sp.											rrr	
Eudorina elegans*					rrr	rrr						
Volvox sp.*		rrr										
Sphaerocystis schroeteri*							cc	rrr	rrr			
Tetrasporales sp.					rrr							
Pediastrum duplex*					rrr							
Closterium sp.									rrr			
Staurastrum sp.					rrr		rr					
Spondylosium sp.*					rrr	rrr	rr		rrr			
CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類)												
Mallomonas sp.	rrr							rrr			rrr	
Uroglena americana* ▲	rrr	rrr	rrr	rr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	+	rrr	rrr
Dinobryon divergens	cc		rrr						+		rr	rr
D. bavaricum	r							+				
D. sertularia					rrr							
D. sp.						rrr						
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)												
Peridinium sp.	r	rrr	cc	cc	ccc	cc	r	r				
Ceratium hirundinella	rrr	rrr	rr	rrr	rrr	rr	r	rr				rrr
RHIZOPODA(根足虫類)												
Difflugia corona				rr	rrr	rrr		rrr				
Arcella vulgaris				rr	rr							
Centropyxis acureata			rrr	rrr								
Heliozoa sp.								rrr				
CILIATA(繊毛虫類)												
Strombilidium sp.									rrr			
Tintinnopsis cratera								rrr				
Vorticella sp.	rrr											
Carchesium sp.	rrr											
Epistylis sp.	rrr											
ROTATORIA(輪虫類)												
Polyarthra vulgaris	rrr		rr	rr	rrr	rrr	rrr	rr	rrr	rrr	rrr	
Ploesoma truncatum			rrr									
P. hudosoni	rrr											
Trichocerca cylindrica					rrr							
Asplanchna sp.			rrr			rrr						
Keratella cochlearis var. tecta					rrr							
K. cochlearis var. tecta f. micracantha					rrr							
K. cochlearis var. macracantha					rrr	rrr	rrr					
LARVA(幼生)												
Nauplius larva			rrr	rrr	rrr	rrr	r	rrr				

ccc:殆ど単一種 cc:非常に多い c:多い +:普通 r:少ない rr:非常に少ない rrr:稀れ
増殖により障害の原因となる種
（●:カビ臭 ▲:生ぐさ臭 ■:ろ過閉塞）

三ツ口池

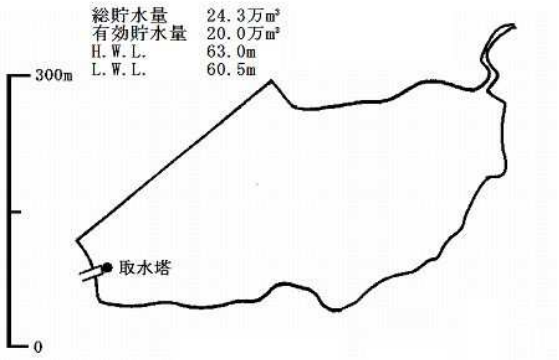

		取水塔表層											
		令和6年 4月8日	5月13日	6月10日	7月1日	8月13日	9月4日	10月1日	11月5日	12月9日	令和7年 1月14日	2月5日	3月3日
貯水率	%	100	100	70	100	63	100	78	100	94	82	83	77
採水水深	m												
天候前日		晴	曇のち雨	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
天候当日		曇	雨	雨	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	雨
気温	℃	20.5	15.8	24.7	24.5	35.2	29.6	29.7	20.8	9.9	8.5	3.4	9.9
水温	℃	17.8	19.0	23.7	23.5	31.7	28.2	28.3	19.7	10.3	5.8	5.8	10.5
一般細菌	個/ml	46	180	400	350	1200	260	2300	160	61	32	28	39
大腸菌(MPN)	/100ml	2.0	16	1.0	78	1.0	3.1	<1	6.3	4.1	<1	<1	<1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.57	0.39	0.18	0.35	0.10	0.67	0.12	0.52	0.44	0.32	0.25	0.21
鉄及びその化合物	mg/l	0.05	0.10	0.06	0.09	0.11	0.06	0.07	0.12	0.19	0.11	0.13	0.13
マンガン及びその化合物	mg/l	0.009	0.021	0.014	0.013	0.028	0.015	0.015	0.031	0.053	0.025	0.018	0.022
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000004	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.3	1.4	1.2	1.8	2.1	1.1	1.7	1.2	1.4	1.7	2.0	1.8
pH値		7.5	7.4	8.0	7.4	8.8	7.7	8.8	7.4	7.3	7.7	7.5	7.7
臭気		生ぐさ臭	藻臭	厨芥臭	藻臭	厨芥臭	厨芥臭	藻臭	生ぐさ臭	生ぐさ臭	生ぐさ臭	生ぐさ臭	厨芥臭
臭気強度(TON)		2							5	2	50	20	
色度	度	3.8	5.4	3.3	6.6	8.0	4.2	5.0	4.3	3.0	3.9	3.7	4.2
濁度	度	1.9	1.6	3.5	4.2	1.7	2.0	1.5	3.2	5.8	3.8	2.4	1.2
電気伝導度	mS/m	6.8	7.2	6.2	5.7	4.9	6.6	6.6	7.1	7.7	8.4	9.3	8.3
総アルカリ度	mg/l	16.5	20.5	19.5	17.0	19.5	20.5	24.0	22.0	25.0	27.5	32.0	26.5
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	0.01	0.01	0.04
透明度	m	3.0	> 2.0	2.0	1.7	2.0	2.3	2.5	2.0	1.6	2.0	1.5	3.0
溶存酸素	mg/l	10.0	8.7	9.2	8.9	8.8	8.7	8.8	9.0	10.8	12.2	12.0	10.9
酸素飽和百分率	%	107	95	113	108	124	114	112	98	97	101	97	99
全窒素	mg/l	0.73	0.61	0.35	0.52	0.30	0.76	0.34	0.70	0.75	0.55	0.51	0.41
全窒素(溶存態)	mg/l	0.68	0.51	0.28	0.46	0.25	0.75	0.28	0.64	0.53	0.46	0.44	0.40
リン酸イオン	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
全リン	mg/l	0.098	0.012	0.008	0.013	0.013	0.016	0.011	0.014	0.023	0.017	0.008	0.009
全リン(溶存態)	mg/l	0.007	0.007	0.008	0.009	0.009	0.007	0.008	0.008	0.001	0.007	0.006	0.008
溶性ケイ酸	mg/l	10.5	10.0	13.0	10.2	9.3	12.1	9.9	12.2	12.2	11.1	10.2	8.6
クロロフィルa	μg/l	4.2	5.1	6.2	11.1	3.3	5.6	2.8	5.3	13.9	16.9	7.2	2.7
生物総数	個/ml	524	421	72	164	197	213.5	100	422	1,344	1,776	663	639

三ツ口池

	取水塔表層											
	令和6年 4月8日	5月13日	6月10日	7月1日	8月13日	9月4日	10月1日	11月5日	12月9日	令和7年 1月14日	2月5日	3月3日
CYANOPHYCEAE(藍藻類)												
Oscillatoria sp.*			0.5									
Phormidium sp.*			2	1	10		2			2		
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)												
Aulacoseira italica(M.ita) ■											9	
A. distans(M.dis)			3	12				6	18			
Melosira sp.								6				
M. spp.									150	53	19	
Cyclotella spp.	7	3		2				1	150	790	440	72
Rhizosolenia longiseta	22			6		5		230	74	100	2	6
Meridion circulare				2		2	5					
Fragilaria crotonensis ■	5				3							9
F. sp.		8	0.5		12		5		49			
F. spp.											10	
Asterionella formosa ■									370	250	17	15
Synedra ulna					1							
S. acus ■	1						1					1
S. sp.				4	0.5							
S. spp.						2			65	7	2	
Achnanthes spp.		3	1.5	18	70	12	38	2	5	3		5
Navicula spp.	1	4	6		2.5	6	5		18	2	1	2
Gomphonema spp.					12							
Cymbella sp.			4				7	3	6	1	3	
C. spp.		8			12	2						4
Nitzschia acicularis	11									7		2
N. sp.				2								
N. spp.			4								7	7
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)												
Chlamydomonas sp.	5		21									
Elakatothrix gelatinosa*										15	2	8
Sphaerocystis schroeteri*				1			1	13		3		
Tetrasporales sp.	3	27	4.5	16	4	21	1.5	14			57	
Dictyosphaerium pulchellum*	1								1			
Oocystis sp.*		1		2								
Selenastrum sp.*								1				
Kirchneriella sp.*							0.5		2	2		
Ankistrodesmus falcatus	2		1	28		3		5	340	180	8	7
Closteriopsis longissima	1									110	9	
Schroederia setigera								1	2			470
Actinastrum hantzschii*			0.5					5	2			
Crucigenia sp.*									23			
Scenedesmus longispina*				2							1	
S. quadricauda*		1	0.5		6		3	5	14			
S. acuminatus*				1					2			
S. sp.*			1									
Mougeotia sp.*					1						2	
Closterium aciculare									2			
C. sp.							0.5					
Cosmarium sp.				2	2	0.5	4					
Staurastrum sp.		2	2	6		1	9					
S. spp.					42							
Spondylosium sp.*	3											
CHLOROPHYCEAE others						64	4					
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)												
Cryptomonas spp.		44	2	40		5	4	52	8	10	14	22
CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類)												
Mallomonas sp.	1	290		13	1		2	2	12	11	7	5
Uroglena americana* ▲								1	10	38	32	
Synura sp.*											5	
Dinobryon divergens	11		1					60	21		16	3
D. bavaricum										72		
D. sp.	310											
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)												
Peridinium sp.			5	6	2		0.5					1
Ceratium hirundinella					1		1					
EUGLENOPHYCEAE(ユーグレナ藻類)												
Euglena spp.								15				
Trachelomonas sp.			12									
FLAGELLATA(鞭毛藻類)												
monas group	140	30			15	90	6			120		
TOTAL NUMBERS(/ml)	524	421	72	164	197	213.5	100	422	1,344	1,776	663	639

*は群体数または糸状体数
増殖により障害の原因となる種
(●:カビ臭 ▲:生ぐさ臭 ■:ろ過閉塞)

三ツ口池

	取水塔表層（ネットサンプル）											
	令和6年 4月8日	5月13日	6月10日	7月1日	8月13日	9月4日	10月1日	11月5日	12月9日	令和7年 1月14日	2月5日	3月3日
CYANOPHYCEAE(藍藻類)												
Microcystis aeruginosa*					rrr							
Oscillatoria sp.*			rrr		rrr						rrr	
Phormidium sp.*			rrr		rrr	rrr	rrr			rrr		
Anabaena sp.*												rrr
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)												
Aulacoseira granulata(M.gra) ■						rrr					rrr	
A. granu. var. ang. f. spiralis(M.gra.v.)	rrr		rrr						rrr			
A. italica(M.ita) ■					r						rrr	
A. distans(M.dis)			rrr		rrr							
Melosira varians			rrr									
M. sp.				+		rrr		c				
M. spp.		c	+				r		c	+	cc	c
Cyclotella spp.	rrr							rrr		rr	rr	
Rhizosolenia longiseta	rrr		r	+		rr		c	rrr	rr	rrr	rrr
Tabellaria fenestrata			rrr	rrr			rrr			rrr		
Meridion circulare							rrr					
Fragilaria crotonensis ■	rr		rrr	rrr	rrr	rrr	c	rrr				rrr
F. sp.					r		c		rrr		rrr	
Asterionella formosa ■	rr	rrr	rrr	rr	rrr	rrr		rrr	cc	cc	+	cc
Synedra acus ■	rrr	rrr		rrr		rrr						
S. sp.					c							
Achnanthes spp.					c		rrr					
Cocconeis placentula									rrr			
Gyrosigma sp.					rrr							
Navicula spp.			+		rrr	rrr	rrr		rrr	rrr	rrr	rrr
Cymbella ventricosa						rrr						
C. sp.				rrr			rrr		rrr	rrr		
C. spp.					rrr							
Nitzschia acicularis											rrr	
N. spp.			rrr									
Surirella sp.								rrr	rrr		rrr	
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)												
Eudorina elegans*				rrr								
Sphaerocystis schroeteri*	rrr	rrr		rrr	rrr		rrr	rrr		rrr		
Tetrasporales sp.	rrr					rrr					rr	
Pediastrum duplex*				rrr	rrr		rrr		rrr			
P. simplex*						rrr						
P. sp.*								rrr				
Dictyosphaerium pulchellum*				rrr			rrr		rrr		rrr	
Coelastrum sp.*			rrr				rrr					
Selenastrum sp.*									rrr			
Ankistrodesmus falcatus			rrr			rrr			rrr	rrr		
Closteriopsis longissima	rrr							rrr		rrr		
Mougeotia sp.*				rrr	rrr		rrr			rrr		
Closterium aciculare									rrr			
Cosmarium sp.		rrr			rrr		rrr					
Staurastrum sp.		c	rrr		rrr		rrr					
S. spp.				rrr								
Spondylosium sp.*	rr	rrr					rrr			rrr	rrr	rrr
CHLOROPHYCEAE others						rrr	rrr		rrr			
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)												
Cryptomonas spp.	rrr			rrr		rrr	rrr				rrr	rrr
CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類)												
Mallomonas sp.		rr	rrr	+			rrr	rrr	rrr		rrr	
Uroglena americana* ▲		rrr	rrr	rrr				rrr	rrr	r	rrr	rrr
Synura sp.*		rrr		rrr				rrr			rrr	rrr
Dinobryon divergens	rrr		r	r				+	rrr		rr	rr
D. bavaricum										rrr		
D. sp.	cc											
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)												
Peridinium sp.	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr			rrr	rrr
Ceratium hirundinella	rrr	+	r	+	rrr		rrr	rrr	rrr			rrr
FLAGELLATA(鞭毛藻類)												
monas group	+					ccc						
CILIATA(繊毛虫類)												
Ciliata sp.				rrr		rrr			rrr			
Didinium sp.										rrr		
Lionotus sp.									rrr	rrr		
Tintinnidium sp.	rrr							rrr	rrr			
Tintinnopsis cratera								rrr	rrr			
Epistylis sp.			rrr	rrr								
ROTATORIA(輪虫類)												
Philodina sp.					rrr							
Collotheca sp.								rrr				
Conochilus sp.				rrr	rrr							
Synchaeta sp.			rrr	rrr				rrr	rrr			
Polyarthra vulgaris	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr			rrr		rrr	rrr	
Ploesoma hudosoni		rrr										
Chromogaster ovalis									rrr			
Trichocerca longiseta						rrr		rrr	rrr		rrr	
Asplanchna sp.							rrr				rrr	
Lepadella oblonga					rrr							
Keratella cochlearis var. tecta	rrr											
K. cochlearis var. tecta f. micracantha	rrr				rrr							
K. cochlearis var. macracantha		rrr	rrr		rrr			rrr	rrr			
Kellicotia longispina			rrr									
CRUSTACEA(甲殻類)												
Eodiaptomus japonicus									rrr			
Copepodite stage of Calanoida								rrr	rrr			
C. stage of Cyclopidae		rrr	rrr	rrr		rrr	rrr					
Diaphanosoma brachyurum											rrr	
Daphnia pulex										rrr		
Bosmina longirostris		rrr		rrr			rrr					rrr
LARVA(幼生)												
Nauplius larva	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr			rrr	rrr	

ccc:殆ど単一種 cc:非常に多い c:多い +:普通 r:少ない rr:非常に少ない rrr:稀れ
増殖により障害の原因となる種
(●:カビ臭 ▲:生ぐさ臭 ■:ろ過閉塞)

万場調整池

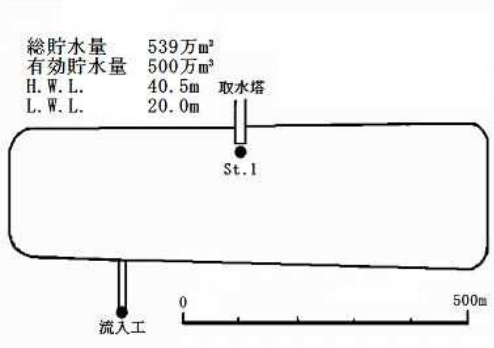

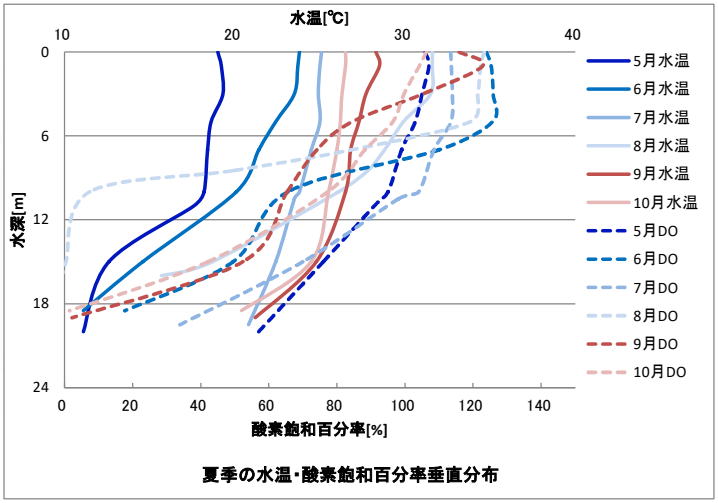

夏季の水温・酸素飽和百分率垂直分布

		St.1表層											
		令和6年 4月8日	5月13日	6月10日	7月1日	8月13日	9月4日	10月1日	11月5日	12月9日	令和7年 1月14日	2月5日	3月3日
貯水率	%	100	100	95	100	83	98	100	100	94	84	83	75
採水水深	m												
天候前日		晴	曇のち雨	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
天候当日		曇	雨	雨	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	雨
気温	℃	18.4	16.4	22.3	25.3	31.0	28.6	26.7	18.8	11.1	6.2	2.9	9.3
水温	℃	15.4	19.0	23.8	25.1	31.6	28.3	26.5	19.6	13.3	8.4	6.2	7.9
一般細菌	個/ml	6	150	26	30	4	12	83	22	15	8	8	7
大腸菌(MPN)	/100ml	<1	<1	<1	1.0	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	2.0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.16	0.06	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.02	0.05	0.14	0.11	0.13	0.16	0.20
鉄及びその化合物	mg/l	0.03	0.02	< 0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03
マンガン及びその化合物	mg/l	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000003	0.000140	0.000005	0.000004	0.000002	0.000002	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000160	0.000035	0.000004	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.6	2.0	2.1	1.8	2.6	1.9	2.4	1.3	1.7	1.6	1.7	1.9
pH値		7.7	8.9	9.7	9.4	9.5	9.0	8.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
臭気		生ぐさ臭	藻臭	厨芥臭	生ぐさ臭	青草臭	藻臭	カビ臭	カビ臭	青草臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭
臭気強度(TON)		1			2			50	50				
色度	度	3.1	3.2	2.3	2.7	2.7	4.2	3.6	3.3	3.3	3.3	2.8	3.5
濁度	度	1.6	1.1	2.5	1.9	1.7	1.5	1.7	1.2	1.6	1.8	1.7	1.4
電気伝導度	mS/m	5.9	5.8	6.7	5.6	5.9	4.9	5.3	5.3	5.4	5.7	7.5	5.7
総アルカリ度	mg/l	16.5	16.0	16.5	16.0	18.0	16.0	18.0	18.5	18.5	17.5	19.0	17.0
アンモニア態窒素	mg/l	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01
透明度	m	3.4	3.2	2.5	2.5	3.5	2.3	3.0	4.1	3.0	3.4	3.0	3.5
溶存酸素	mg/l	10.8	9.7	10.4	9.2	9.0	8.9	8.3	8.8	10.5	11.6	11.7	11.9
酸素飽和百分率	%	110	106	124	113	123	116	106	100	100	99	96	101
全窒素	mg/l	0.29	0.25	0.15	0.16	0.20	0.18	0.25	0.31	0.25	0.31	0.35	0.37
全窒素(溶存態)	mg/l	0.24	0.09	0.09	0.07	0.13	0.14	0.16	0.25	0.18	0.23	0.27	0.31
リン酸イオン	mg/l	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
全リン	mg/l	0.058	0.018	0.016	0.013	0.012	0.015	0.011	0.013	0.012	0.011	0.019	0.012
全リン(溶存態)	mg/l	0.006	0.001	0.011	0.006	0.007	0.008	0.008	0.006	< 0.001	0.005	0.005	0.007
溶性ケイ酸	mg/l	6.9	6.7	7.6	6.8	8.2	7.7	8.6	9.1	8.5	8.3	8.6	9.1
クロロフィルa	μg/l	4.9	11.1	22.1	34.0	8.1	6.1	12.0	11.9	16.6	10.5	7.0	6.8
生物総数	個/ml	647	277	3,253	357	43	36	509	299	621.5	208	194	193.5

万場調整池

		St.1中層					
		令和6年 5月13日	6月10日	7月1日	8月13日	9月4日	10月1日
採水水深	m	11.0	10.0	10.5	8.5	10.0	10.0
天候前日		曇のち雨	雨	雨	晴	晴	晴
天候当日		雨	晴	雨	晴	晴	晴
気温	℃	16.4	22.3	25.3	31.0	28.6	26.7
水温	℃	17.6	20.1	23.5	27.8	26.5	25.5
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.07	< 0.02	0.06	0.03	0.15	0.09
鉄及びその化合物	mg/l	0.02	0.01	0.02	0.02	0.05	0.02
マンガン及びその化合物	mg/l	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000001	0.000070
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000100
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.5	1.4	1.4	1.7	1.7	1.8
pH値		8.1	7.6	7.8	7.7	7.4	7.4
臭気		藻臭	厨芥臭	厨芥臭	厨芥臭	藻臭	カビ臭
臭気強度(TON)							50
色度	度	3.3	2.6	3.0	4.0	5.0	3.5
濁度	度	1.0	1.5	1.3	1.4	1.8	1.3
電気伝導度	mS/m	5.8	5.5	5.3	5.2	4.8	5.2
総アルカリ度	mg/l	16.5	16.0	16.5	18.0	16.5	19.5
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01	< 0.01
透明度	m						
溶存酸素	mg/l	8.5	5.9	8.2	3.8	5.2	6.2
酸素飽和百分率	%	91	66	98	49	65	77
全窒素	mg/l	0.22	0.10	0.11	0.21	0.27	0.28
全窒素(溶存態)	mg/l	0.13	0.06	0.11	0.14	0.26	0.18
リン酸イオン	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
全リン	mg/l	0.007	0.006	0.012	0.014	0.012	0.010
全リン(溶存態)	mg/l	0.004	0.006	0.005	0.008	0.008	0.006
溶性ケイ酸	mg/l	6.8	8.4	7.8	8.1	8.3	8.8
クロロフィルa	μg/l	5.5	9.9	6.8	6.6	3.3	9.8
生物総数	個/ml						

		St.1底層					
		令和6年 5月13日	6月10日	7月1日	8月13日	9月4日	10月1日
採水水深	m	20.0	18.5	19.5	16.5	19.0	18.5
天候前日		曇のち雨	雨	雨	晴	晴	晴
天候当日		雨	晴	雨	晴	晴	晴
気温	℃	16.4	22.3	25.3	31.0	28.6	26.7
水温	℃	11.1	11.1	20.8	15.7	21.2	20.4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.18	0.12	< 0.02	< 0.02	0.02	0.12
鉄及びその化合物	mg/l	0.24	0.67	0.30	0.09	0.21	0.07
マンガン及びその化合物	mg/l	0.045	0.097	0.058	0.018	0.052	0.013
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001	0.000002	0.000001	< 0.000001	0.000003	0.000035
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000060
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.3	1.4	1.3	1.2	1.5	1.5
pH値		7.2	6.9	6.7	7.0	6.9	7.2
臭気		藻臭	腐敗臭	腐敗臭	硫化水素臭	腐敗臭	カビ臭
臭気強度(TON)			1	2	10	5	50
色度	度	3.9	3.8	5.0	3.5	6.5	3.8
濁度	度	2.5	4.8	1.7	1.1	3.7	1.4
電気伝導度	mS/m	5.6	5.6	6.2	5.6	5.9	5.2
総アルカリ度	mg/l	17.0	18.0	18.0	18.5	20.5	17.5
アンモニア態窒素	mg/l	0.11	0.07	0.10	0.08	0.34	0.10
透明度	m						
溶存酸素	mg/l	6.1	1.9	3.0	< 0.1	0.2	0.1
酸素飽和百分率	%	57	18	34	< 1	2	1
全窒素	mg/l	0.54	0.49	0.23	0.23	0.56	0.40
全窒素(溶存態)	mg/l	0.37	0.29	0.05	0.17	0.50	0.31
リン酸イオン	mg/l	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01
全リン	mg/l	0.013	0.015	0.010	0.009	0.026	0.015
全リン(溶存態)	mg/l	0.006	0.008	0.006	0.005	0.016	0.007
溶性ケイ酸	mg/l	6.4	7.9	7.0	7.9	8.4	8.9
クロロフィルa	μg/l	3.1	3.0	2.4	3.3	2.7	4.4
生物総数	個/ml						

万場調整池

	St.1表層											
	令和6年 4月8日	5月13日	6月10日	7月1日	8月13日	9月4日	10月1日	11月5日	12月9日	令和7年 1月14日	2月5日	3月3日
CYANOPHYCEAE(藍藻類)												
Microcystis aeruginosa*					1	4		2	3	0.5		
M. wesenbergii*								36				
M. sp.*								6			33	
M. spp.*							8					
Oscillatoria sp.*						2						
Phormidium sp.*			4		1				2			
P. spp.*							260					
Anabaena sp.*			1	4		1			172	82		7
A. spp.*							180	64				
Aphanizomenon sp.*							3	2	2		0.5	
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)												
Aulacoseira granulata(M.gra) ■								64	296	6	3	1
A. italica(M.ita) ■		1						53	108		9	10
A. distans(M.dis)								8	8		6	
Melosira varians									4	1	10	8
M. sp.										58	45	
M. spp.												24.5
Cyclotella spp.	61	2	5		1			1	8	23	26	42.5
Fragilaria crotonensis ■	269	138	649	20	8						25	26
Asterionella formosa ■	250								6	7	3	
Synedra acus ■							9					
S. sp.			2	4	1		19	2				1
S. spp.									4			
Cocconeis placentula				1								
Pinnularia sp.			1								1	1
Navicula spp.		2			1						0.5	1
Gomphonema spp.												1
Cymbella sp.				1						0.5	0.5	
Nitzschia actinastroides		2	2,396									
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)												
Chlamydomonas sp.						1						
Pandorina morum*						1						
Eudorina elegans*							3					
Elakatothrix gelatinosa*											3	
Sphaerocystis schroeteri*	4	1	15	9						10	1.5	1
Tetrasporales sp.	16			12		3.5						
Dictyosphaerium pulchellum*									0.5			
Coelastrum sp.*					1							
Chodatella sp.					22							
Oocystis sp.*	1					1.5						
Kirchneriella sp.*						0.5	1					
Ankistrodesmus falcatus										3		12
Actinastrum hantzschii*		1		2								
Scenedesmus longispina*									0.5			
S. quadricauda*			1					1	1			
S. sp.*		1	4		3	1	2	2	1.5		0.5	
S. spp.*				18								
Mougeotia sp.*							1					
Cosmarium sp.					1			3				
Staurastrum sp.		1			1				0.5		0.5	
S. spp.							15	49				
Spondylosium sp.*	38						2			2	13	40
CHLOROPHYCEAE others				12		3						
XANTHOPHYCEAE(黄緑藻類)												
Ophiocytium sp.			2									
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)												
Cryptomonas spp.		12			1	10			2	10	8	17
CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類)												
Mallomonas sp.									1	4	1.5	
Uroglena americana* ▲			1	3								
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)												
Gymnodinium sp.						0.5						
Glenodinium sp.						5						
Peridinium sp.	8	110	172	271	1	1.5	6	2	1.5	1	3	0.5
Ceratium hirundinella								1				
EUGLENOPHYCEAE(ユーグレナ藻類)												
Lepocinclis sp.						0.5					0.5	
Trachelomonas sp.								3				
FLAGELLATA(鞭毛藻類)												
monas group		6										
TOTAL NUMBERS(/ml)	647	277	3,253	357	43	36	509	299	621.5	208	194	193.5

*は群体数または糸状体数
増殖により障害の原因となる種
(●:カビ臭 ▲:生ぐさ臭 ■:ろ過閉塞)

万場調整池

	St.1表層（ネットサンプル）											
	令和6年 4月8日	5月13日	6月10日	7月1日	8月13日	9月4日	10月1日	11月5日	12月9日	令和7年 1月14日	2月5日	3月3日
CYANOPHYCEAE(藍藻類)												
Chroococcus sp.*		rrr										
Microcystis aeruginosa*					rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr
M. viridis*				rrr	rrr				rrr			
M. wesenbergii*			rrr	rrr	rrr		rrr		rrr	rrr		
M. sp.*				rrr								
M. spp.*							rrr		r			
Aphanocapsa sp.*											rrr	
Phormidium sp.*					rrr			rrr				
P. spp.*							rrr					
Anabaena macrospora* ●		rrr										
A. mucosa* ●					rrr							
A. sp.*			rrr	rrr	rrr					c	+	r
A. spp.*		rrr				rrr	cc	r				
Aphanizomenon sp.*				rrr		rrr	+			rrr		
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)												
Aulacoseira granulata(M.gra) ■				rrr			rrr	+	cc	rr	+	
A. granu. var. ang. f. spiralis(M.gra.v.)								rrr	rrr	rrr	rrr	rrr
A. italica(M.ita) ■		rrr						c	r		+	
A. distans(M.dis)												rrr
Melosira varians	rrr									rrr	rrr	rrr
M. sp.		rrr								c	c	+
Cyclotella spp.										rrr		
Attheya zachariasi							rrr					
Fragilaria crotonensis ■	cc	cc	c	c	rrr			rrr	r	rr	rr	r
F. sp.			rrr						rrr		rrr	
Asterionella formosa ■	r	rrr							rrr	r	rr	r
Synedra acus ■				rrr						rrr	rrr	rrr
S. sp.					cc	rrr	rr	rrr			rrr	
S. spp.									rrr	rrr		
Navicula spp.	rrr	rrr										
Cymbella sp.		rrr							rrr	rrr		
C. spp.											rrr	
Bacillaria paradoxa				rrr								
Nitzschia actinastroides		rrr	cc									
Surirella sp.					rrr			rrr			rrr	
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)												
Pandorina morum*						+						
Eudorina elegans*				rrr		+	rrr	rrr				
Sphaerocystis schroeteri*	rr		rrr	rrr	rrr	rrr				rrr	rrr	rrr
Tetrasporales sp.	rr									rrr	rrr	rrr
Pediastrum duplex*					rrr	rrr			rrr			
Dictyosphaerium pulchellum*								rrr	rrr			
Oocystis sp.*						rrr						
Ulothrix sp.*	rrr											
Spirogyra sp.*							rrr					
Mougeotia sp.*			rrr		rrr		rrr					
Staurastrum sp.	rrr	rrr	rrr	rrr		rrr				rrr	rrr	
S. spp.					rrr		r	+				
Spondylosium sp.*	+		rrr				rrr			rrr	rrr	c
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)												
Cryptomonas spp.						r				rrr	rrr	rrr
CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類)												
Mallomonas sp.	rrr	rrr							rrr	rr	rrr	rrr
Uroglena americana* ▲			rrr	rrr						rrr		
Synura sp.*											rrr	rrr
Dinobryon sertularia												rrr
D. sp.												rrr
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)												
Peridinium sp.	r	+	+	cc	c	c		rrr	rrr	rrr	rrr	rrr
Ceratium hirundinella	rrr	rrr	rrr	rrr				rrr	rrr			
FLAGELLATA(鞭毛藻類)												
monas group											rrr	
RHIZOPODA(根足虫類)												
Arcella sp.								rrr				
Heliozoa sp.									rrr	rrr		
CILIATA(繊毛虫類)												
Didinium sp.										rrr		
Strombilidium sp.									rrr			
Tintinnidium sp.										rrr	rrr	
Tintinnopsis cratera										rrr		
Epistylis sp.				rrr					rrr	rrr		
NEMATODA(線虫類)												
Nematoda sp.			rrr									
ROTATORIA(輪虫類)												
Collotheca sp.											rrr	rrr
Conochilus sp.			rrr									
Conochiloides sp.									rrr			
Filinia longiseta							rrr				rrr	
Hexarthra mira					rrr		rrr	rrr				
Synchaeta sp.			rrr	rrr		rrr	rrr	rrr	rrr		rrr	rrr
Polyarthra vulgaris	rrr	rrr	rrr	rrr	rrr			rrr	rrr	rrr	rrr	rrr
P. sp.							rrr					
Ploesoma truncatum		rrr	rrr	rrr	rrr	rrr						
P. hudosoni					rrr							
Chromogaster ovalis					rrr							
Trichocerca longiseta			rrr	rrr	rrr				rrr	rrr	rrr	
T. cylindrica					rrr	rrr						
T. scipio	rrr											
T. sp.		rrr										
Asplanchna sp.				rrr	rrr							
Euchlanis dilatata		rrr										
Keratella cochlearis var. tecta				rrr	rrr							
K. cochlearis var. tecta f. micracantha									rrr		rrr	
K. cochlearis var. macracantha					rrr	rrr	rrr	rrr				
K. valga							rrr					
CRUSTACEA(甲殻類)												
Eodiaptomus japonicus					rrr				rrr	rrr	rrr	
Copepodite stage of Calanoida		rrr				rrr			rrr			
Mesocyclops leuckarti			rrr									
Cyclops vicinus	rrr											
Daphnia pulex	rrr	rrr			rrr							
D. longispina		rrr					rrr					
Bosmina longirostris	rrr						rrr	rrr			rrr	rrr
Chydorus sp.		rrr			rrr							
LARVA(幼生)												
Nauplius larva		rrr		rrr	rrr	rrr	rrr	rrr		rrr		rrr

ccc:殆ど単一種 cc:非常に多い c:多い +:普通 r:少ない rr:非常に少ない rrr:稀れ
増殖により障害の原因となる種
（●:カビ臭 ▲:生ぐさ臭 ■:ろ過閉塞）

5 農薬類試験

原水 203

浄水 205

原水

		兼山取水口		長良川取水口		岩倉取水口		細川頭首工		大野頭首工		森岡取水場	
		令和6年 7月2日	9月9日	令和6年 7月1日	9月10日	令和6年 7月9日	9月3日	令和6年 7月9日	9月3日	令和6年 7月2日	9月4日	令和6年 7月1日	9月4日
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
2,2-DPA(ダラポン)	mg/l	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008
2,4-D(2,4-PA)	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
EPN	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
MCPA	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
アシュラム	mg/l	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009
アセフェート	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
アトラジン	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
アニロホス	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
アミトラズ	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
アラクロール	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
イソキサチオン	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
イソフェンホス	mg/l	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003
イソプロカルブ(MIPC)	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
イソプロチオラン(IPT)	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
イプフェンカルバゾン	mg/l	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002
イプロベンホス(IBP)	mg/l	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009
イミノクタジン	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
インダノファン	mg/l	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009
エスプロカルブ	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
エトフェンプロックス	mg/l	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008
エンドスルファン(ベンゾエピン)	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
オキサジクロメホン	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
オキシン銅(有機銅)	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
オリサストロビン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
カズサホス	mg/l	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006
カフェンストロール	mg/l	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008
カルタップ	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
カルバリル(NAC)	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
カルボフラン	mg/l	< 0.000003	< 0.000003	< 0.000003	< 0.000003	< 0.000003	< 0.000003	< 0.000003	< 0.000003	< 0.000003	< 0.000003	< 0.000003	< 0.000003
キノクラミン(ACN)	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
キャプタン	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
クミルロン	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
グリホサート	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
グルホシネート	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
クロメプロップ	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
クロルニトロフェン(CNP)	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
クロルピリホス	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
クロロタロニル(TPN)	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
シアナジン	mg/l	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001
シアノホス(CYAP)	mg/l	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003
ジウロン(DCMU)	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ジクロベニル(DBN)	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
ジクロルボス(DDVP)	mg/l	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008
ジクワット	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
ジスルホトン(エチルチオメトン)	mg/l	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004
ジチオカルバメート系農薬	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
ジチオピル	mg/l	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009
シハロホップブチル	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
シマジン(CAT)	mg/l	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003
ジメタメトリン	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ジメトエート	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
シメトリン	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
ダイアジノン	mg/l	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003
ダイムロン	mg/l	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
ダゾメット、メタム(カーバム)、及びメチルイソチオシアネート	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
チアジニル	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
チウラム	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002

原水

		兼山取水口		長良川取水口		岩倉取水口		細川頭首工		大野頭首工		森岡取水場	
		令和6年 7月2日	9月9日	令和6年 7月1日	9月10日	令和6年 7月9日	9月3日	令和6年 7月9日	9月3日	令和6年 7月2日	9月4日	令和6年 7月1日	9月4日
チオジカルブ	mg/l	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008
チオファネートメチル	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
チオベンカルブ	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
テフリルトリオン	mg/l	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002
テルブカルブ(MBPMC)	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
トリクロピル	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
トリクロルホン(DEP)	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
トリシクラゾール	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリフルラリン	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
ナプロパミド	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
パラコート	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ピペロホス	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
ピラクロニル	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ピラゾキシフェン	mg/l	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ピリダフェンチオン	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
ピリブチカルブ	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ピロキロン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
フィプロニル	mg/l	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005
フェニトロチオン(MEP)	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
フェノブカルブ(BPMC)	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
フェリムゾン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
フェンチオン(MPP)	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
フェントエート(PAP)	mg/l	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007
フェントラザミド	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
フサライド	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ブタクロール	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
ブタミホス	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ブプロフェジン	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
フルアジナム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
プレチラクロール	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
プロシミドン	mg/l	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009
プロチオホス	mg/l	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007
プロピコナゾール	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
プロピザミド	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
プロベナゾール	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
プロモブチド	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベノミル	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ペンシクロン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ペンゾピシクロン	mg/l	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009
ベンゾフェナップ	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
ベンタゾン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ベンディメタリン	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
ベンフラカルブ	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ベンフレセート	mg/l	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007
ホスチアゼート	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
マラチオン(マラソン)	mg/l	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007
メコプロップ(MCPP)	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
メソミル	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
メタラキシル	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
メチダチオン(DMTP)	mg/l	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004
メトミノストロビン	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
メトリブジン	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
メフェナセット	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
メプロニル	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
モリネート	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005

浄水

		上野浄水場浄水		知多浄水場浄水		高蔵寺浄水場浄水		尾張東部浄水場浄水		犬山浄水場浄水		尾張西部浄水場浄水	
		令和6年 6月3日	8月5日	令和6年 6月3日	8月5日	令和6年 6月3日	8月5日	令和6年 6月3日	8月5日	令和6年 6月3日	8月5日	令和6年 6月4日	8月6日
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
2,2-DPA(ダラポン)	mg/l	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008
2,4-D(2,4-PA)	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
EPN	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
MCPA	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
アシュラム	mg/l	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009
アセフェート	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
アトラジン	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
アニロホス	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
アミトラズ	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
アラクロール	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
イソキサチオン	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
イソフェンホス	mg/l	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003
イソプロカルブ(MIPC)	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
イソプロチオラン(IPT)	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
イプフェンカルバゾン	mg/l	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002
イプロベンホス(IBP)	mg/l	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009
イミノクタジン	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
インダノファン	mg/l	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009
エスプロカルブ	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
エトフェンプロックス	mg/l	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008
エンドスルファン(ベンゾエピン)	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
オキサジクロメホン	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
オキシン銅(有機銅)	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
オリサストロビン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
カズサホス	mg/l	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006
カフェンストロール	mg/l	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008
カルタップ	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
カルバリル(NAC)	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
カルボフラン	mg/l	< 0.000003	< 0.000003	< 0.000003	< 0.000003	< 0.000003	< 0.000003	< 0.000003	< 0.000003	< 0.000003	< 0.000003	< 0.000003	< 0.000003
キノクラミン(ACN)	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
キャプタン	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
クミルロン	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
グリホサート	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
グルホシネート	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
クロメプロップ	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
クロルニトロフェン(CNP)	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
クロルピリホス	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
クロロタロニル(TPN)	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
シアナジン	mg/l	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001
シアノホス(CYAP)	mg/l	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003
ジウロン(DCMU)	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ジクロベニル(DBN)	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
ジクロルボス(DDVP)	mg/l	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008
ジクワット	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
ジスルホトン(エチルチオメトン)	mg/l	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004
ジチオカルバメート系農薬	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
ジチオピル	mg/l	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009
シハロホップブチル	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
シマジン(CAT)	mg/l	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003
ジメタメトリン	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ジメトエート	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
シメトリン	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
ダイアジノン	mg/l	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003
ダイムロン	mg/l	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
ダゾメット、メタム(カーバム)、及びメチルイソチオシアネート	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
チアジニル	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
チウラム	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002

浄水

		上野浄水場浄水		知多浄水場浄水		高蔵寺浄水場浄水		尾張東部浄水場浄水		犬山浄水場浄水		尾張西部浄水場浄水	
		令和6年 6月3日	8月5日	令和6年 6月3日	8月5日	令和6年 6月3日	8月5日	令和6年 6月3日	8月5日	令和6年 6月3日	8月5日	令和6年 6月4日	8月6日
チオジカルブ	mg/l	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008
チオファネートメチル	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
チオベンカルブ	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
テフリルトリオン	mg/l	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002
テルブカルブ(MBPMC)	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
トリクロピル	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
トリクロルホン(DEP)	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
トリシクラゾール	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリフルラリン	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
ナプロパミド	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
パラコート	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ピペロホス	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
ピラクロニル	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ピラゾキシフェン	mg/l	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ピリダフェンチオン	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
ピリブチカルブ	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ピロキロン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
フィプロニル	mg/l	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005
フェニトロチオン(MEP)	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
フェノブカルブ(BPMC)	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
フェリムゾン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
フェンチオン(MPP)	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
フェントエート(PAP)	mg/l	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007
フェントラザミド	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
フサライド	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ブタクロール	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
ブタミホス	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ブプロフェジン	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
フルアジナム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
プレチラクロール	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
プロシミドン	mg/l	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009
プロチオホス	mg/l	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007
プロピコナゾール	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
プロピザミド	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
プロベナゾール	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
プロモブチド	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ベノミル	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ペンシクロン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ペンゾピシクロン	mg/l	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009
ベンゾフェナップ	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
ベンタゾン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ペンディメタリン	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
ベンフラカルブ	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ベンフレセート	mg/l	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007
ホスチアゼート	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
マラチオン(マラソン)	mg/l	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007
メコプロップ(MCPP)	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
メソミル	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
メタラキシル	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
メチダチオン(DMTP)	mg/l	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004
メトミノストロビン	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
メトリブジン	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
メフェナセット	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
メプロニル	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
モリネート	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005

浄水

		豊田浄水場浄水		幸田浄水場浄水		豊橋浄水場浄水		豊川浄水場浄水		豊橋南部浄水場浄水	
		令和6年 6月10日	8月13日	令和6年 6月11日	8月13日	令和6年 6月10日	8月13日	令和6年 6月11日	8月14日	令和6年 6月10日	8月13日
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
2,2-DPA(ダラポン)	mg/l	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008
2,4-D(2,4-PA)	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
EPN	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
MCPA	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
アシュラム	mg/l	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009	< 0.009
アセフェート	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
アトラジン	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
アニロホス	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
アミトラズ	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
アラクロール	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
イソキサチオン	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
イソフェンホス	mg/l	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003
イソプロカルブ(MIPC)	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
イソプロチオラン(IPT)	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
イプフェンカルバゾン	mg/l	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002
イプロベンホス(IBP)	mg/l	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009
イミノクタジン	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
インダノファン	mg/l	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009
エスプロカルブ	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
エトフェンプロックス	mg/l	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008
エンドスルファン(ベンゾエピン)	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
オキサジクロメホン	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
オキシン銅(有機銅)	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
オリサストロビン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
カズサホス	mg/l	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006	< 0.000006
カフェンストロール	mg/l	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008
カルタップ	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
カルバリル(NAC)	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
カルボフラン	mg/l	< 0.000003	< 0.000003	< 0.000003	< 0.000003	< 0.000003	< 0.000003	< 0.000003	< 0.000003	< 0.000003	< 0.000003
キノクラミン(ACN)	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
キャプタン	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
クミルロン	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
グリホサート	mg/l	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
グルホシネート	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
クロメプロップ	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
クロルニトロフェン(CNP)	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
クロルピリホス	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
クロロタロニル(TPN)	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
シアナジン	mg/l	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001
シアノホス(CYAP)	mg/l	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003
ジウロン(DCMU)	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ジクロベニル(DBN)	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
ジクロルボス(DDVP)	mg/l	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008	< 0.00008
ジクワット	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
ジスルホトン(エチルチオメトン)	mg/l	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004
ジチオカルバメート系農薬	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
ジチオピル	mg/l	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009
シハロホップブチル	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
シマジン(CAT)	mg/l	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003
ジメタメトリン	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ジメトエート	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
シメトリン	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
ダイアジノン	mg/l	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003
ダイムロン	mg/l	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008
ダゾメット、メタム(カーバム)、及びメチルイソチオシアネート	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
チアジニル	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
チウラム	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002

浄水

		豊田浄水場浄水		幸田浄水場浄水		豊橋浄水場浄水		豊川浄水場浄水		豊橋南部浄水場浄水	
		令和6年 6月10日	8月13日	令和6年 6月11日	8月13日	令和6年 6月10日	8月13日	令和6年 6月11日	8月14日	令和6年 6月10日	8月13日
チオジカルブ	mg/l	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008
チオファネートメチル	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
チオベンカルブ	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
テフリルトリオン	mg/l	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002
テルブカルブ(MBPMC)	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
トリクロピル	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
トリクロルホン(DEP)	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
トリシクラゾール	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
トリフルラリン	mg/l	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
ナプロパミド	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
パラコート	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ピペロホス	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
ピラクロニル	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ピラゾキシフェン	mg/l	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ピリダフェンチオン	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
ピリブチカルブ	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ピロキロン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
フィプロニル	mg/l	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005
フェニトロチオン(MEP)	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
フェノブカルブ(BPMC)	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
フェリムゾン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
フェンチオン(MPP)	mg/l	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
フェントエート(PAP)	mg/l	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007
フェントラザミド	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
フサライド	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ブタクロール	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
ブタミホス	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ブプロフェジン	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
フルアジナム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
プレチラクロール	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
プロシミドン	mg/l	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009
プロチオホス	mg/l	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007
プロピコナゾール	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
プロピザミド	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
プロベナゾール	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
プロモブチド	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ペノミル	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ペンシクロン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ペンゾピシクロン	mg/l	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009	< 0.0009
ペンゾフェナップ	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
ペンタゾン	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ペンディメタリン	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003
ベンフラカルブ	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ベンフレセート	mg/l	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007
ホスチアゼート	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
マラチオン(マラソン)	mg/l	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007
メコプロップ(MCPP)	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
メソミル	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
メタラキシル	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
メチダチオン(DMTP)	mg/l	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004
メトミノストロビン	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
メトリブジン	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
メフェナセット	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
メプロニル	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
モリネート	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005

6 浄水場毎日検査

(1)水道用水毎日検査

上野浄水場	210
知多浄水場	210
高蔵寺浄水場	211
尾張東部浄水場	211
犬山浄水場	212
尾張西部浄水場	212
豊田浄水場	213
幸田浄水場	213
豊橋浄水場	214
豊橋南部浄水場	214
豊川浄水場	215

(2)工業用水毎日検査

上野浄水場	216
知多浄水場	216
尾張東部浄水場(東郷)	216
尾張西部浄水場	217
安城浄水場	217
豊橋南部浄水場	217
蒲郡浄水場(工水)	218

(1)水道用水毎日検査

上野浄水場

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温	(℃)	最大	22.3	24.1	29.6	33.9	33.3	32.3	27.4	21.5	13.5	9.1	10.2	19.0	33.9
		最小	11.7	16.3	18.3	23.0	23.8	24.3	18.1	9.5	4.9	-0.4	-0.3	4.0	-0.4
		平均	18.4	20.7	24.6	30.3	31.1	29.2	22.6	15.6	8.2	6.1	5.2	10.9	18.6
原水水温	(℃)	最大	16.9	19.8	22.4	26.2	28.2	27.0	24.6	19.6	12.9	7.4	8.1	11.3	28.2
		最小	10.1	16.6	19.1	21.8	25.8	24.4	19.5	13.1	7.2	5.9	5.5	6.7	5.5
		平均	13.8	18.3	20.9	23.4	27.0	25.7	21.9	16.2	9.7	6.7	6.1	8.6	16.5
濁度	原水	最大	16.5	16.1	18.8	19.4	6.1	16.2	5.6	9.1	3.6	3.1	3.4	4.9	19.4
(度)		最小	4.9	2.8	2.9	2.9	2.6	3.2	2.9	2.2	1.3	1.3	1.8	2.0	1.3
		平均	8.7	4.6	7.0	7.7	3.7	6.6	3.9	4.0	2.1	1.9	2.8	3.1	4.7
	浄水	最大	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
		最小	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
		平均	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
色度	原水	最大	3.4	5.8	6.8	8.3	5.1	6.4	5.0	6.3	3.8	2.1	1.6	2.7	8.3
(度)		最小	1.0	2.5	3.1	4.4	3.5	4.0	3.4	2.5	2.0	1.1	0.6	1.6	0.6
		平均	2.3	3.5	4.4	5.6	4.1	5.1	4.2	3.7	2.8	1.8	1.1	2.0	3.4
	浄水	最大	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
		最小	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
		平均	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
pH値	原水	最大	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.7	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.7
		最小	7.2	7.2	7.2	7.1	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.1
		平均	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4
	浄水	最大	7.4	7.4	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
		最小	7.3	7.1	7.2	7.0	7.0	7.0	7.1	7.3	7.3	7.4	7.2	7.2	7.0
		平均	7.4	7.3	7.2	7.1	7.0	7.0	7.2	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3
総ｱﾙｶﾘ度	原水	最大	17.5	18.0	17.5	16.0	19.5	17.5	17.5	19.5	21.5	22.0	21.5	22.5	22.5
(mg/l)		最小	13.5	15.5	14.5	13.5	16.0	16.0	15.5	15.5	19.0	20.5	20.5	17.5	13.5
		平均	15.2	16.5	15.5	14.2	17.8	16.8	16.6	17.2	20.3	21.1	21.0	19.2	17.6
	浄水	最大	16.5	16.5	16.0	14.0	16.5	15.0	16.0	18.0	19.5	20.0	19.5	19.5	20.0
		最小	14.0	14.0	13.5	12.0	13.5	13.0	14.0	15.0	17.5	18.5	18.0	16.0	12.0
		平均	14.6	15.4	14.4	13.0	14.6	13.8	14.8	16.1	18.7	19.4	18.8	17.4	15.9
$KMnO_4$	原水	最大	5.4	4.4	5.5	6.3	4.4	5.5	4.7	5.4	3.4	2.8	3.2	3.5	6.3
消費量		最小	3.0	2.8	2.5	3.1	3.0	3.8	3.5	2.8	1.9	1.9	2.0	2.1	1.9
(mg/l)		平均	4.0	3.5	3.7	4.4	3.5	4.5	4.1	3.8	2.9	2.4	2.7	2.5	3.5
	浄水	最大	1.3	1.1	1.6	1.2	0.9	0.9	1.1	1.4	0.9	1.1	1.1	0.9	1.6
		最小	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.3	0.6	0.3	0.3	0.5	0.3	0.2
		平均	0.9	0.8	0.9	0.9	0.6	0.7	0.8	1.1	0.7	0.7	0.9	0.7	0.8
残留塩素	浄水	最大	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6
(mg/l)		最小	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4
		平均	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

知多浄水場

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温	(℃)	最大	25.0	26.0	29.0	35.0	35.0	34.0	28.0	20.0	12.0	10.0	10.0	19.0	35.0
		最小	10.0	16.0	17.0	23.0	24.0	23.0	13.0	10.0	3.0	-1.0	1.0	4.0	-1.0
		平均	18.3	20.8	24.5	30.8	31.6	29.6	22.1	15.1	7.0	5.2	4.5	10.4	18.3
原水水温	(℃)	最大	20.2	22.4	26.9	28.8	32.6	29.9	26.7	19.5	13.2	9.4	9.2	14.9	32.6
		最小	14.0	18.5	19.0	20.7	27.0	24.0	20.3	13.3	8.5	7.5	6.3	9.0	6.3
		平均	17.3	20.7	23.6	25.2	31.3	27.4	22.8	16.7	10.5	8.4	8.0	11.4	18.6
濁度	原水	最大	19.9	82.8	28.3	33.6	8.9	38.0	6.8	16.1	12.2	6.1	7.9	13.3	82.8
(度)		最小	2.7	3.7	3.9	4.0	3.1	2.9	2.5	1.6	1.7	1.9	1.9	2.4	1.6
		平均	6.5	8.9	8.9	9.6	6.3	6.6	4.2	3.6	3.4	3.4	3.5	4.4	5.8
	浄水	最大	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
		最小	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
		平均	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
色度	原水	最大	12.8	52.1	17.0	18.9	9.3	22.0	9.6	12.2	5.9	4.2	4.9	6.3	52.1
(度)		最小	2.8	3.9	4.4	3.6	5.5	3.4	2.8	2.5	2.1	2.2	2.5	2.2	2.1
		平均	5.0	7.4	6.6	6.5	7.1	5.8	4.6	4.0	3.2	3.0	3.0	3.4	4.9
	浄水	最大	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
		最小	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
		平均	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
pH値	原水	最大	7.4	8.7	8.7	7.5	8.8	8.2	7.8	7.9	7.7	7.7	7.8	7.7	8.8
		最小	7.1	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	7.0	7.0	7.2	7.5	7.5	7.1	6.9
		平均	7.3	7.3	7.5	7.2	7.6	7.3	7.3	7.4	7.5	7.6	7.6	7.4	7.4
	浄水	最大	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
		最小	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	0.4	7.3	7.3	0.4
		平均	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.1	7.4	7.3	7.3
総ｱﾙｶﾘ度	原水	最大	32.5	35.0	36.5	31.0	38.0	36.0	36.0	38.5	37.5	38.0	37.0	35.5	38.5
(mg/l)		最小	16.0	14.5	17.0	17.5	27.5	18.0	20.0	18.5	18.5	31.0	31.5	16.5	14.5
		平均	25.5	28.4	29.3	25.9	33.9	28.3	30.2	31.7	28.6	34.6	34.7	27.5	29.9
	浄水	最大	32.5	33.5	36.0	32.0	37.0	36.0	34.5	37.5	35.5	36.0	36.5	35.0	37.5
		最小	18.0	18.0	20.0	20.0	27.0	19.0	22.5	20.0	17.0	30.0	30.0	20.0	17.0
		平均	25.4	28.1	29.4	27.3	33.4	28.9	30.1	30.9	27.6	33.2	33.1	27.1	29.5
$KMnO_4$	原水	最大	8.9	13.1	7.2	9.2	7.8	10.5	8.1	9.5	5.9	4.3	5.1	6.3	13.1
消費量		最小	3.8	3.8	3.0	2.8	4.0	3.1	2.8	3.1	2.8	2.8	3.2	2.5	2.5
(mg/l)		平均	5.1	5.9	5.2	5.1	5.8	5.1	4.4	4.1	4.3	3.5	4.0	4.0	4.7
	浄水	最大	1.9	2.2	1.9	1.9	1.6	2.2	1.9	1.9	1.9	1.6	1.6	1.9	2.2
		最小	1.0	0.6	0.0	0.3	0.3	0.6	0.9	0.9	0.6	0.6	0.6	0.9	0.0
		平均	1.5	1.4	1.0	1.1	1.1	1.3	1.2	1.2	1.2	1.0	1.3	1.2	1.2
残留塩素	浄水	最大	0.6	0.8	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.8
(mg/l)		最小	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
		平均	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6

高蔵寺浄水場

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温 (℃)		最大	24.6	25.2	29.6	34.9	34.8	33.2	28.9	21.8	14.2	10.3	11.4	20.5	34.9
		最小	13.2	16.3	18.1	22.6	23.1	25.2	17.0	8.3	3.1	-0.2	-1.2	4.0	-1.2
		平均	19.3	21.4	25.0	30.5	31.5	29.9	23.1	16.1	7.8	6.7	5.6	11.6	19.0
原水水温 (℃)		最大	15.8	18.3	21.8	24.0	26.8	25.5	22.2	17.2	11.2	7.0	7.0	10.9	26.8
		最小	10.9	11.8	16.7	18.5	23.0	22.0	17.3	10.7	6.3	5.2	5.0	6.0	5.0
		平均	13.1	16.5	19.0	21.0	25.4	23.6	19.3	14.2	8.4	6.2	5.8	8.1	15.0
濁度 (度)	原水	最大	84.3	142.2	53.1	68.8	5.3	71.0	8.2	54.7	3.2	4.2	4.6	16.2	142.2
		最小	4.2	3.8	4.0	3.1	2.2	2.2	2.0	1.8	1.2	1.1	1.6	1.8	1.1
		平均	13.0	12.3	11.1	12.7	3.4	9.1	3.7	6.0	1.8	2.0	2.5	3.8	6.8
	浄水	最大	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
		最小	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
		平均	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
色度 (度)	原水	最大	25.3	40.3	18.0	28.0	4.9	20.7	7.2	22.4	3.7	2.3	3.4	6.8	40.3
		最小	1.9	2.3	1.6	2.3	2.6	2.5	2.4	1.4	1.5	1.6	1.4	1.7	1.4
		平均	4.7	5.1	4.6	5.8	3.4	6.0	3.9	3.9	2.2	1.8	2.0	2.9	3.9
	浄水	最大	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
		最小	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
		平均	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
pH値	原水	最大	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5
		最小	7.0	6.9	7.1	7.0	7.2	7.0	7.2	7.0	7.2	7.3	7.3	7.2	6.9
		平均	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3
	浄水	最大	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
		最小	7.2	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.1
		平均	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3
総ｱﾙｶﾘ度 (mg/l)	原水	最大	16.5	17.5	17.5	16.5	20.0	18.0	18.0	20.0	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5
		最小	9.0	8.5	9.5	9.5	15.0	12.0	11.5	11.5	17.0	18.5	19.0	12.5	8.5
		平均	13.9	15.1	14.6	13.6	17.6	15.6	15.4	17.0	19.7	20.0	19.9	17.1	16.6
	浄水	最大	16.0	17.5	17.0	15.5	17.5	17.0	16.5	19.5	21.0	21.0	20.5	20.5	21.0
		最小	10.0	10.0	11.0	10.5	14.5	13.5	12.0	11.0	16.5	18.0	17.5	14.5	10.0
		平均	13.7	15.1	14.3	12.9	16.1	14.9	14.7	16.4	19.3	19.6	19.3	17.0	16.1
$KMnO_4$ 消費量 (mg/l)	原水	最大	21.4	23.6	22.4	19.5	6.7	11.8	8.7	16.8	4.2	3.6	4.0	6.3	23.6
		最小	3.1	2.9	2.9	3.4	3.4	2.6	3.2	2.6	2.2	2.3	2.8	2.5	2.2
		平均	5.4	5.5	5.9	6.3	4.3	6.1	4.6	4.3	3.1	2.9	3.2	3.5	4.6
	浄水	最大	1.4	1.5	1.7	1.4	1.5	1.9	1.7	1.5	1.2	1.2	1.5	1.4	1.9
		最小	0.8	0.9	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8
		平均	1.0	1.1	1.2	1.0	1.2	1.3	1.2	1.1	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1
残留塩素 (mg/l)	浄水	最大	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		最小	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
		平均	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

尾張東部浄水場

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温 (℃)		最大	20.4	22.8	26.9	31.6	31.9	30.1	25.5	18.7	10.6	7.9	9.0	16.1	31.9
		最小	11.8	14.7	19.3	23.6	24.0	23.5	16.8	7.7	3.3	0.1	0.1	5.3	0.1
		平均	16.8	19.1	23.1	28.6	29.6	27.6	21.0	13.9	6.0	4.7	3.8	9.8	17.0
原水水温 (℃)		最大	16.6	19.2	21.0	23.5	26.5	25.0	22.6	18.0	12.0	12.0	10.3	12.7	26.5
		最小	10.5	15.5	17.0	18.5	23.0	22.0	18.0	12.0	7.0	7.0	5.5	7.5	5.5
		平均	13.4	17.0	19.1	20.8	25.2	23.7	19.9	15.1	9.5	9.5	6.7	9.1	15.7
濁度 (度)	原水	最大	54.7	136.0	84.6	90.9	7.1	86.1	7.0	46.4	3.2	4.4	4.3	6.4	136.0
		最小	4.5	4.0	3.7	2.5	1.2	1.3	1.8	1.5	1.1	1.1	1.5	1.0	1.0
		平均	13.8	12.6	12.6	12.1	3.3	8.8	2.8	5.2	2.0	2.0	2.3	3.2	6.7
	浄水	最大	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
		最小	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
		平均	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
色度 (度)	原水	最大	18.5	38.0	32.1	44.3	4.4	32.8	6.8	16.7	3.6	2.6	3.1	3.8	44.3
		最小	1.8	1.6	1.8	1.6	2.1	2.0	2.1	1.9	1.5	1.3	< 0.5	1.0	< 0.5
		平均	4.1	4.9	5.4	5.0	3.3	5.7	3.5	3.2	2.1	1.7	1.6	2.4	3.6
	浄水	最大	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	1.1	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	1.1
		最小	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
		平均	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
pH値	原水	最大	7.6	7.7	7.5	7.5	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.7
		最小	7.1	7.1	7.0	7.1	7.3	7.2	7.2	7.1	7.3	7.4	7.4	7.3	7.0
		平均	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4
	浄水	最大	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3
		最小	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0
		平均	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
総ｱﾙｶﾘ度 (mg/l)	原水	最大	17.0	19.5	19.5	17.5	20.0	18.0	18.0	20.5	21.5	21.5	22.0	22.0	22.0
		最小	9.0	10.0	9.0	10.0	15.5	11.5	11.5	10.5	16.5	18.0	18.0	14.0	9.0
		平均	13.8	15.5	15.0	13.8	17.8	15.7	15.4	16.8	19.5	19.7	20.0	17.5	16.7
	浄水	最大	15.0	16.0	16.5	15.5	18.5	17.0	16.5	18.5	19.5	19.5	20.0	20.0	20.0
		最小	9.5	10.0	10.5	10.5	14.0	12.0	11.5	11.0	14.5	16.0	16.5	13.0	9.5
		平均	12.7	14.1	13.9	13.0	16.2	14.5	14.0	15.3	17.6	17.8	18.1	15.9	15.3
$KMnO_4$ 消費量 (mg/l)	原水	最大	10.5	14.1	21.6	20.8	5.2	12.5	8.6	11.6	4.4	3.8	3.8	4.4	21.6
		最小	1.7	3.5	3.3	2.3	2.9	2.7	2.3	1.8	2.2	1.4	2.0	1.8	1.4
		平均	4.7	5.4	5.9	5.6	3.9	5.2	3.9	3.7	3.2	2.9	3.0	2.8	4.2
	浄水	最大	1.6	1.4	1.7	1.5	1.9	2.0	1.6	1.7	1.6	2.0	1.2	1.1	2.0
		最小	0.6	0.8	0.8	0.3	0.6	0.6	0.8	0.6	0.5	0.3	0.6	0.3	0.3
		平均	1.1	1.1	1.1	0.9	1.1	1.1	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	0.8	1.0
残留塩素 (mg/l)	浄水	最大	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.8
		最小	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5
		平均	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6

犬山浄水場

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温	(℃)	最大	23.7	24.6	28.7	33.6	34.6	31.7	26.8	20.7	13.0	9.7	9.6	19.5	34.6
		最小	11.2	16.4	17.8	21.9	23.6	24.5	16.6	7.1	3.4	-0.1	-0.3	4.0	-0.3
		平均	18.4	20.8	24.0	29.4	30.7	29.0	22.0	15.2	7.3	6.0	4.8	11.2	18.2
原水水温	(℃)	最大	15.5	18.2	21.3	24.1	27.1	25.5	22.8	17.1	11.3	6.7	6.6	11.8	27.1
		最小	10.4	14.8	16.1	18.0	22.8	22.3	17.3	11.1	6.2	4.8	5.1	6.5	4.8
		平均	12.7	16.3	18.8	21.1	25.7	23.7	19.4	14.3	8.6	5.9	5.7	8.4	15.1
濁度	原水	最大	99.5	139.0	82.0	75.2	4.4	46.1	14.1	78.9	1.8	2.7	3.1	8.0	139.0
(度)		最小	2.6	1.9	2.7	1.9	1.6	1.6	1.5	1.0	0.9	1.1	1.1	1.2	0.9
		平均	10.7	9.7	11.1	10.4	2.3	6.0	3.7	5.9	1.2	1.6	1.7	2.5	5.6
	浄水	最大	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
		最小	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
		平均	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
色度	原水	最大	32.8	37.5	34.8	23.4	5.9	11.3	7.0	25.9	3.4	3.3	2.7	5.5	37.5
(度)		最小	2.9	2.8	3.1	2.3	3.1	1.7	2.3	2.3	1.9	1.9	1.5	1.6	1.5
		平均	4.9	5.6	6.0	5.8	4.1	4.8	4.1	4.1	2.5	2.3	2.0	2.9	4.1
	浄水	最大	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
		最小	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
		平均	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
pH値	原水	最大	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5
		最小	7.2	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.0	7.3	7.3	7.2	7.2	7.0
		平均	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3
	浄水	最大	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
		最小	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.1
		平均	7.3	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3
総ｱﾙｶﾘ度	原水	最大	15.8	17.2	17.4	16.4	19.0	18.4	17.7	20.2	21.9	21.7	21.4	20.9	21.9
(mg/l)		最小	8.6	8.1	8.6	9.3	15.2	13.3	10.6	9.3	17.7	19.5	18.6	12.6	8.1
		平均	13.5	15.1	14.3	13.2	17.5	15.4	15.2	16.9	20.1	20.7	20.4	16.7	16.6
	浄水	最大	15.0	16.8	16.0	14.6	17.1	16.2	17.1	19.4	20.6	20.6	20.8	20.6	20.8
		最小	8.9	9.6	10.0	9.1	14.0	12.3	10.4	10.6	16.8	18.6	18.0	12.3	8.9
		平均	12.8	14.8	13.9	12.2	15.5	14.1	14.4	16.1	19.0	19.6	19.5	16.0	15.7
$KMnO_4$	原水	最大	17.0	28.2	22.2	13.3	5.8	7.6	9.0	20.1	4.8	4.0	4.0	5.1	28.2
消費量		最小	2.9	3.4	3.2	3.2	3.3	3.2	3.1	3.1	2.9	2.9	2.9	2.5	2.5
(mg/l)		平均	4.1	5.0	5.0	4.8	4.3	5.0	4.7	4.2	3.6	3.6	3.6	3.2	4.3
	浄水	最大	1.2	1.8	1.4	1.2	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.8	1.6	1.4	1.8
		最小	0.3	0.6	0.5	0.5	0.9	1.0	1.0	0.5	0.8	0.8	0.8	0.4	0.3
		平均	0.9	1.3	0.9	0.8	1.2	1.3	1.3	1.0	1.3	1.3	1.3	0.8	1.1
残留塩素	浄水	最大	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7
(mg/l)		最小	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4
		平均	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

尾張西部浄水場

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温	(℃)	最大	25.2	26.0	29.0	34.8	36.0	35.3	29.5	23.5	15.9	12.7	11.5	20.5	36.0
		最小	11.7	16.0	17.8	22.1	25.7	24.4	18.9	9.7	4.2	2.5	1.5	6.1	1.5
		平均	19.0	21.2	24.5	30.1	32.2	30.5	23.9	16.8	9.0	8.0	7.3	12.2	19.6
原水水温	(℃)	最大	18.0	20.4	23.5	26.5	30.3	28.1	24.9	17.9	12.4	8.5	8.9	11.8	30.3
		最小	10.9	16.0	17.4	18.9	25.1	23.3	17.6	10.8	6.3	3.0	4.7	6.8	3.0
		平均	14.2	18.1	20.6	22.7	28.4	25.7	20.6	14.9	9.2	6.8	6.9	9.4	16.5
濁度	原水	最大	90.6	93.1	45.3	118.0	5.2	23.3	11.0	45.5	2.7	7.3	4.8	6.3	118.0
(度)		最小	2.0	1.8	1.7	1.6	0.9	2.2	1.8	1.2	1.0	1.0	1.3	0.7	0.7
		平均	11.3	8.8	10.1	12.6	3.5	5.6	4.1	5.9	1.5	1.8	2.5	2.5	5.9
	浄水	最大	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
		最小	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
		平均	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
色度	原水	最大	25.8	29.4	17.9	37.0	5.5	8.9	6.7	22.4	3.9	3.7	3.5	3.9	37.0
(度)		最小	2.7	2.4	2.7	2.4	2.8	3.0	2.1	1.8	1.6	1.5	1.8	1.8	1.5
		平均	5.3	5.1	5.5	6.6	4.1	4.7	3.8	4.2	2.4	2.4	2.4	2.6	4.1
	浄水	最大	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
		最小	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
		平均	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
pH値	原水	最大	7.5	7.7	7.4	7.3	7.4	7.3	7.5	7.7	7.8	7.7	7.6	7.5	7.8
		最小	7.0	6.9	7.0	7.0	7.1	7.0	6.9	7.0	7.4	7.4	7.4	7.2	6.9
		平均	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.4	7.6	7.5	7.5	7.4	7.3
	浄水	最大	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.5
		最小	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2
		平均	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3
総ｱﾙｶﾘ度	原水	最大	18.0	19.5	19.0	18.0	21.5	20.0	19.0	22.0	24.0	24.0	24.0	21.5	24.0
(mg/l)		最小	9.5	9.0	10.0	10.0	17.0	14.5	11.5	11.0	20.5	22.0	20.5	15.0	9.0
		平均	14.9	16.3	15.6	14.8	19.5	16.8	16.4	18.5	22.5	22.8	22.1	18.0	18.2
	浄水	最大	18.0	18.0	18.5	17.5	19.5	19.0	19.5	21.0	22.5	22.5	22.0	21.5	22.5
		最小	10.5	10.5	11.5	11.5	17.0	15.0	12.0	11.5	18.5	20.0	19.0	15.5	10.5
		平均	14.8	15.9	15.7	15.0	18.4	16.8	16.1	17.9	20.4	21.0	20.6	17.7	17.5
$KMnO_4$	原水	最大	17.1	15.6	14.8	14.2	5.6	6.5	8.4	13.6	4.8	5.3	7.0	5.0	17.1
消費量		最小	3.2	3.2	3.0	2.9	3.3	3.6	2.5	3.0	2.9	2.7	3.7	2.3	2.3
(mg/l)		平均	4.6	4.7	4.9	5.1	4.1	4.8	4.1	4.3	3.7	3.7	4.5	3.7	4.4
	浄水	最大	2.0	1.8	1.8	1.9	1.8	2.1	2.1	2.1	1.9	2.3	2.5	2.0	2.5
		最小	0.8	0.9	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	1.0	1.1	0.8	1.2	0.9	0.6
		平均	1.4	1.3	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.4	1.5	1.5	2.0	1.4	1.4
残留塩素	浄水	最大	0.5	0.6	0.7	0.6	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.8
(mg/l)		最小	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3
		平均	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

豊田浄水場

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温	(℃)	最大	23.6	25.0	28.1	33.3	34.5	32.4	28.1	23.3	12.0	9.5	10.0	20.2	34.5
		最小	11.4	13.2	17.9	19.2	24.0	23.2	15.6	8.1	1.8	-1.3	0.2	3.7	-1.3
		平均	18.3	20.4	24.2	29.6	30.7	28.7	22.0	15.0	5.9	4.5	4.5	10.9	17.9
原水水温	(℃)	最大	16.2	16.9	20.2	23.8	25.4	24.6	22.8	17.7	11.5	6.6	5.8	10.7	25.4
		最小	9.3	14.9	16.1	19.0	22.0	22.1	17.4	10.8	6.1	4.4	4.0	4.9	4.0
		平均	13.1	16.0	18.4	21.4	23.8	23.4	19.7	14.6	8.4	5.4	4.6	7.2	14.7
濁度 (度)	原水	最大	8.8	18.6	16.0	27.1	40.7	17.1	24.5	24.3	3.0	3.2	5.2	5.4	40.7
		最小	2.0	1.8	2.0	1.9	1.2	1.5	1.7	1.9	1.6	1.7	2.7	1.9	1.2
		平均	3.9	4.6	4.7	6.0	4.7	4.0	5.3	3.9	2.1	2.4	3.2	2.9	4.0
	浄水	最大	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
		最小	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
		平均	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
色度 (度)	原水	最大	5.8	20.1	8.3	12.0	20.5	9.6	21.0	9.5	4.9	4.3	3.0	3.8	21.0
		最小	2.8	2.4	2.7	3.6	3.8	4.0	1.9	4.1	2.6	2.0	1.6	1.6	1.6
		平均	3.6	4.3	5.0	5.4	5.5	5.5	6.1	5.5	3.6	2.5	2.4	2.6	4.3
	浄水	最大	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
		最小	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
		平均	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
pH値	原水	最大	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5
		最小	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2	7.3	7.4	7.3	7.3	7.1
		平均	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3
	浄水	最大	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4
		最小	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2
		平均	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
総ｱﾙｶﾘ度 (mg/l)	原水	最大	18.5	18.5	18.5	17.5	21.5	21.0	20.5	20.0	19.5	19.5	20.0	19.5	21.5
		最小	14.0	13.5	13.5	12.5	15.5	14.0	15.5	16.0	18.0	17.5	18.0	16.5	12.5
		平均	15.7	16.6	15.6	15.9	18.9	18.5	18.7	18.3	18.6	18.5	18.9	18.0	17.7
	浄水	最大	17.0	17.5	17.0	16.5	20.0	20.0	19.0	18.5	18.0	18.0	18.5	18.0	20.0
		最小	12.5	14.0	14.0	14.0	14.5	13.5	15.5	16.0	16.5	16.0	17.0	15.0	12.5
		平均	14.0	15.8	15.2	15.2	17.7	17.4	17.2	17.4	17.4	16.9	17.4	16.7	16.5
$KMnO_4$ 消費量 (mg/l)	原水	最大	5.8	10.9	8.9	12.3	13.5	8.6	17.4	11.1	5.1	5.6	3.6	5.6	17.4
		最小	2.8	1.8	3.0	2.2	2.3	3.2	4.4	3.1	2.2	2.1	2.0	2.1	1.8
		平均	3.9	4.9	4.8	5.2	5.0	5.2	6.5	4.8	3.0	3.1	2.7	3.3	4.4
	浄水	最大	1.5	1.8	1.9	2.3	1.6	2.6	2.2	2.2	1.6	1.4	1.5	1.7	2.6
		最小	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1	0.3	0.4	0.6	0.1	0.4	0.1	0.1	0.1
		平均	0.7	0.9	0.7	1.1	0.8	1.0	1.4	1.2	0.6	1.1	0.8	1.0	0.9
残留塩素 (mg/l)	浄水	最大	0.5	0.5	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.7
		最小	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		平均	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6

幸田浄水場

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温	(℃)	最大	23.7	25.5	30.5	35.1	34.4	33.5	29.1	23.0	15.1	10.0	11.4	21.0	35.1
		最小	13.8	15.0	18.6	23.8	24.3	25.8	18.1	10.4	3.5	0.9	-0.3	3.3	-0.3
		平均	19.5	21.6	25.4	31.3	31.8	30.2	23.4	16.6	9.0	7.1	6.6	12.0	19.5
原水水温	(℃)	最大	18.0	20.5	24.0	28.5	29.5	27.0	23.0	18.5	11.0	6.5	7.0	13.5	29.5
		最小	11.5	16.5	18.0	21.0	23.5	23.0	18.0	11.5	6.0	4.5	4.0	6.5	4.0
		平均	14.5	18.0	20.8	24.8	27.7	25.2	20.4	15.0	8.2	5.6	5.1	9.2	16.2
濁度 (度)	原水	最大	17.0	31.0	38.0	23.0	22.0	68.0	38.0	37.0	1.9	3.7	1.2	20.0	68.0
		最小	1.8	3.3	2.8	2.9	2.5	2.7	2.1	1.0	0.6	0.5	0.6	0.7	0.5
		平均	7.3	10.7	9.3	7.2	6.6	9.9	6.4	4.6	1.0	0.9	0.8	2.5	5.6
	浄水	最大	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
		最小	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
		平均	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
色度 (度)	原水	最大	18.0	30.0	33.0	23.0	33.0	43.0	34.0	28.0	4.4	7.0	3.7	21.0	43.0
		最小	4.1	5.3	4.8	5.5	5.3	5.5	4.4	3.3	2.5	2.3	2.1	2.2	2.1
		平均	7.2	10.3	9.2	8.1	8.8	10.2	7.8	6.1	3.2	2.9	2.7	4.9	6.8
	浄水	最大	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	0.7	0.5	0.6	0.7	< 0.5	< 0.5	0.6	0.6	0.7
		最小	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
		平均	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
pH値	原水	最大	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
		最小	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.1	7.2	7.3	7.4	7.4	7.5	7.4	7.1
		平均	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4
	浄水	最大	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
		最小	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3
		平均	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
総ｱﾙｶﾘ度 (mg/l)	原水	最大	19.0	20.5	19.5	20.5	20.0	20.5	19.5	19.5	20.0	21.0	21.5	21.5	21.5
		最小	12.0	12.0	13.0	14.0	14.0	12.5	11.0	13.0	18.5	18.0	19.5	18.5	11.0
		平均	17.2	17.4	17.4	18.4	18.2	16.1	17.4	18.0	19.5	20.5	20.5	20.1	18.4
	浄水	最大	18.0	19.0	19.0	20.0	18.5	18.5	18.5	18.5	19.5	20.0	20.5	20.0	20.5
		最小	12.5	13.0	14.0	14.5	14.0	12.0	13.0	13.0	17.0	18.0	18.5	16.5	12.0
		平均	16.3	16.4	16.5	17.2	17.1	15.5	16.3	16.9	18.6	19.5	19.5	19.0	17.4
$KMnO_4$ 消費量 (mg/l)	原水	最大	12.7	23.2	22.6	18.4	24.1	23.2	26.2	18.4	4.3	9.0	4.6	10.4	26.2
		最小	3.3	5.1	4.9	5.2	5.6	5.5	4.0	3.3	2.7	2.1	2.4	2.7	2.1
		平均	7.0	8.7	9.1	8.2	9.5	9.5	7.6	5.6	3.1	3.0	3.1	5.0	6.6
	浄水	最大	1.5	2.1	1.8	1.8	2.8	2.2	2.2	2.7	1.5	2.5	1.2	2.1	2.8
		最小	0.6	1.2	0.9	0.6	0.9	0.6	1.2	0.9	0.6	0.6	0.6	1.1	0.6
		平均	1.3	1.4	1.4	1.3	1.6	1.3	1.6	1.2	0.9	0.9	1.1	1.6	1.3
残留塩素 (mg/l)	浄水	最大	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.8
		最小	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4
		平均	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6

豊橋浄水場

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温	(℃)	最大	22.3	24.6	28.9	34.4	33.6	32.8	27.9	23.0	13.6	9.7	11.1	19.9	34.4
		最小	13.8	15.3	17.9	23.0	24.1	24.7	16.9	9.6	4.9	1.9	0.3	2.8	0.3
		平均	18.9	20.9	24.5	30.9	30.4	29.2	22.7	16.2	8.5	6.5	5.7	11.6	18.8
原水水温	(℃)	最大	19.3	21.0	24.0	29.5	30.1	27.5	24.0	19.3	11.0	6.6	7.6	15.6	30.1
		最小	13.2	16.3	18.1	21.1	22.6	23.1	18.5	11.0	5.6	4.6	4.0	7.5	4.0
		平均	16.0	18.4	21.1	25.6	28.1	25.1	20.9	15.4	7.7	5.7	5.5	10.7	16.7
濁度 (度)	原水	最大	16.0	26.0	32.0	8.0	233.0	85.0	95.0	83.0	1.5	2.3	2.0	7.0	233.0
		最小	1.8	1.9	1.5	1.8	1.7	4.1	3.6	1.1	0.6	0.6	0.7	1.5	0.6
		平均	3.7	4.2	4.9	2.9	20.3	11.3	12.4	6.9	0.9	1.1	1.3	2.2	6.0
	浄水	最大	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
		最小	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
		平均	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
色度 (度)	原水	最大	15.0	20.0	16.0	10.0	85.0	34.0	45.0	37.0	3.0	4.0	2.6	8.1	85.0
		最小	2.8	3.3	2.6	3.3	3.7	3.7	1.3	2.2	1.4	1.4	1.4	1.8	1.3
		平均	4.3	5.5	5.4	4.6	12.0	7.4	8.7	5.3	1.8	1.9	1.9	3.9	5.2
	浄水	最大	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
		最小	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
		平均	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
pH値	原水	最大	7.5	7.4	7.5	7.5	7.7	7.5	7.6	7.6	7.9	8.0	7.7	7.6	8.0
		最小	7.2	7.1	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.5	7.4	7.5	7.3	7.1
		平均	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5
	浄水	最大	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
		最小	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3
		平均	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
総ｱﾙｶﾘ度 (mg/l)	原水	最大	25.5	26.0	27.0	27.5	38.0	31.5	32.5	29.0	29.0	29.0	28.5	29.0	38.0
		最小	14.0	13.0	15.5	16.0	17.0	19.0	18.5	16.0	25.0	25.0	26.0	23.5	13.0
		平均	21.2	21.2	22.2	24.1	26.7	25.3	24.5	24.4	26.7	27.0	27.3	26.5	24.8
	浄水	最大	22.5	23.0	23.0	23.0	24.5	24.0	26.0	24.5	24.0	26.0	25.0	26.5	26.5
		最小	13.5	13.5	15.0	15.0	16.5	16.0	17.5	14.0	20.5	21.0	23.0	21.0	13.5
		平均	18.8	19.3	19.4	20.7	21.8	21.2	21.2	21.5	22.6	23.5	24.1	23.4	21.5
$KMnO_4$ 消費量 (mg/l)	原水	最大	10.0	15.0	18.0	8.8	25.0	14.0	17.0	17.0	3.0	4.4	3.3	8.6	25.0
		最小	2.9	2.6	2.0	2.8	3.4	2.8	2.6	2.3	1.3	1.4	1.5	2.4	1.3
		平均	4.2	4.6	5.1	4.4	6.8	5.1	5.6	4.4	2.3	2.5	2.3	4.6	4.3
	浄水	最大	1.4	1.4	1.7	1.4	1.9	1.3	1.4	1.4	1.2	1.2	1.2	1.8	1.9
		最小	0.5	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.2	0.1	0.6	0.6	0.1
		平均	1.0	0.8	0.7	0.9	1.1	0.8	0.9	0.9	0.8	0.7	0.9	1.3	0.9
残留塩素 (mg/l)	浄水	最大	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6
		最小	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		平均	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

豊橋南部浄水場

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温	(℃)	最大	22.4	24.0	28.9	33.5	33.0	32.7	27.7	22.6	13.5	10.1	10.8	19.3	33.5
		最小	13.1	15.3	17.5	22.3	23.2	25.2	16.7	9.5	5.1	2.1	1.0	3.3	1.0
		平均	18.4	20.3	24.1	30.3	30.3	28.9	22.5	15.9	8.5	6.7	5.8	11.5	18.6
原水水温	(℃)	最大	14.0	18.0	20.0	23.7	24.5	25.7	23.8	20.0	13.7	9.0	7.6	11.9	25.7
		最小	10.5	13.0	16.7	19.8	21.4	23.6	19.0	14.2	9.0	7.2	6.0	6.6	6.0
		平均	12.7	15.5	18.6	22.2	23.3	24.7	21.2	16.9	11.0	7.9	6.6	8.8	15.8
濁度 (度)	原水	最大	7.3	2.2	9.6	2.9	13.8	10.0	40.7	15.0	1.5	1.4	1.5	3.6	40.7
		最小	0.8	0.9	1.0	0.9	0.8	0.7	0.9	0.5	0.7	0.9	0.9	1.0	0.5
		平均	1.5	1.3	1.8	1.5	3.2	2.5	4.1	1.8	1.0	1.1	1.2	1.4	1.9
	浄水	最大	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
		最小	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
		平均	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
色度 (度)	原水	最大	7.3	8.3	8.9	7.1	14.3	14.0	23.9	8.9	5.3	4.4	4.2	5.6	23.9
		最小	2.8	2.7	2.5	2.8	3.6	3.6	2.6	2.8	3.5	3.6	3.1	3.2	2.5
		平均	3.8	4.3	4.6	4.2	6.1	5.6	6.9	4.6	4.1	3.9	3.8	3.6	4.6
	浄水	最大	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
		最小	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
		平均	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
pH値	原水	最大	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.5	7.6	7.7	7.5	7.5	7.6	7.7
		最小	7.2	7.0	6.9	6.9	6.8	7.0	7.1	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	6.8
		平均	7.3	7.2	7.1	7.0	7.0	7.1	7.3	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3
	浄水	最大	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5
		最小	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3
		平均	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
総ｱﾙｶﾘ度 (mg/l)	原水	最大	18.0	17.5	17.5	23.0	24.5	18.5	21.0	21.5	18.5	17.0	18.0	21.0	24.5
		最小	13.5	14.0	13.5	13.0	12.0	13.0	13.5	14.0	16.0	14.0	14.5	16.0	12.0
		平均	16.2	15.9	15.5	16.0	15.2	16.5	17.5	17.9	17.5	15.4	15.4	18.3	16.4
	浄水	最大	17.0	17.5	18.0	20.0	24.5	18.0	20.0	19.5	17.5	16.5	17.0	19.0	24.5
		最小	13.5	14.0	14.5	15.0	13.0	14.0	13.0	14.0	16.0	14.0	14.0	15.5	13.0
		平均	15.6	15.7	16.3	16.8	16.3	16.5	17.0	17.1	16.8	15.0	14.6	17.4	16.3
$KMnO_4$ 消費量 (mg/l)	原水	最大	5.3	7.9	9.6	7.5	13.3	6.6	8.7	7.1	5.5	5.3	5.9	6.6	13.3
		最小	3.3	2.7	3.4	3.8	4.3	3.3	2.2	3.0	3.1	3.4	4.1	3.4	2.2
		平均	4.1	4.5	5.0	5.2	6.4	4.4	4.7	4.3	4.2	4.6	4.6	4.5	4.7
	浄水	最大	1.5	1.2	1.2	1.9	1.5	1.2	0.9	1.1	1.2	1.2	1.9	1.6	1.9
		最小	0.3	0.3	0.3	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.6	0.3	0.9	0.3
		平均	1.0	0.8	0.9	1.1	1.0	0.7	0.5	0.5	0.8	1.0	0.9	1.2	0.9
残留塩素 (mg/l)	浄水	最大	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7
		最小	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		平均	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6

豊川浄水場

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温 (℃)		最大	25.3	28.0	30.8	36.4	36.5	34.6	30.4	23.2	14.7	10.6	12.5	21.6	36.5
		最小	13.5	14.8	17.8	22.1	23.2	25.2	17.4	10.0	5.7	2.0	0.2	4.7	0.2
		平均	20.3	22.2	25.7	32.0	32.2	30.7	23.2	16.5	9.4	7.6	7.2	13.2	20.0
原水水温 (℃)		最大	18.5	19.5	22.0	36.0	26.0	26.3	24.0	20.0	13.4	8.7	8.3	14.5	36.0
		最小	11.5	18.0	19.0	21.0	21.0	23.2	19.8	13.7	8.5	7.1	6.7	8.4	6.7
		平均	15.7	18.6	20.6	24.5	23.4	24.7	22.3	17.2	10.3	7.9	7.4	10.8	16.9
濁度 (度)	原水	最大	3.7	3.2	2.7	2.9	6.6	7.2	4.0	3.0	2.3	2.0	2.4	4.4	7.2
		最小	1.6	1.0	1.1	1.3	1.4	1.1	0.9	1.1	1.3	1.5	1.6	1.7	0.9
		平均	2.2	1.8	1.7	1.9	2.4	2.6	1.7	2.0	1.8	1.8	1.9	2.8	2.1
	浄水	最大	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
		最小	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
		平均	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
色度 (度)	原水	最大	4.6	6.6	6.9	6.8	10.7	10.2	6.9	5.3	4.7	4.2	4.7	6.6	10.7
		最小	2.9	3.3	3.3	3.8	4.8	3.6	3.6	3.2	3.4	3.6	3.4	3.0	2.9
		平均	3.9	4.5	5.0	5.5	6.7	5.4	4.9	4.1	4.0	3.9	4.2	3.7	4.7
	浄水	最大	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
		最小	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
		平均	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
pH値	原水	最大	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6
		最小	7.2	7.1	7.2	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	7.3	7.3	7.2	7.3	7.0
		平均	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3
	浄水	最大	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
		最小	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.0	7.3	7.3	7.3	7.3	7.0
		平均	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
総ｱﾙｶﾘ度 (mg/l)	原水	最大	18.0	18.0	17.5	23.0	26.0	19.5	20.0	20.0	20.0	19.0	16.0	24.0	26.0
		最小	15.0	14.5	14.5	14.0	12.0	12.5	16.0	17.0	17.5	15.0	14.5	15.5	12.0
		平均	16.7	16.6	15.9	16.3	15.3	17.1	18.0	18.6	18.8	16.7	15.1	19.2	17.0
	浄水	最大	18.0	17.5	17.0	22.5	25.0	19.0	20.0	20.0	19.5	18.5	16.0	23.5	25.0
		最小	15.0	15.0	14.0	14.0	13.0	14.0	16.5	16.5	17.5	15.5	14.5	15.0	13.0
		平均	16.5	16.1	15.5	16.1	15.5	16.8	18.2	18.4	18.4	16.6	15.3	18.7	16.8
$KMnO_4$ 消費量 (mg/l)	原水	最大	5.0	6.3	7.2	7.4	8.7	8.4	5.6	5.1	5.4	5.7	5.9	6.8	8.7
		最小	2.9	3.0	2.8	2.8	4.7	2.9	3.9	2.7	3.7	4.2	4.2	3.2	2.7
		平均	3.8	4.5	4.6	5.2	6.5	4.4	4.6	3.9	4.7	5.1	5.0	4.8	4.8
	浄水	最大	1.5	1.3	1.3	1.5	1.8	1.3	1.3	1.4	1.5	1.8	1.8	1.5	1.8
		最小	0.2	0.4	0.1	0.7	0.1	0.3	0.4	0.4	0.3	0.9	0.9	0.8	0.1
		平均	0.7	0.7	0.7	1.0	1.2	0.8	1.0	0.9	1.1	1.4	1.3	1.2	1.0
残留塩素 (mg/l)	浄水	最大	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.7	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.8
		最小	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		平均	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6

(2)工業用水毎日検査

上野浄水場

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温 (℃)		最大	22.3	24.1	29.6	33.9	33.3	32.3	27.4	21.5	13.5	9.1	10.2	19.0	33.9
		最小	11.7	16.3	18.3	23.0	23.8	24.3	18.1	9.5	4.9	-0.4	-0.3	4.0	-0.4
		平均	18.4	20.7	24.6	30.3	31.1	29.2	22.6	15.6	8.2	6.1	5.2	10.9	18.6
原水水温 (℃)		最大	16.9	19.8	22.4	26.2	28.2	27.0	24.6	19.6	12.9	7.4	8.1	11.3	28.2
		最小	10.1	16.6	19.1	21.8	25.8	24.4	19.5	13.1	7.2	5.9	5.5	6.7	5.5
		平均	13.8	18.3	20.9	23.4	27.0	25.7	21.9	16.2	9.7	6.7	6.1	8.6	16.5
濁度 (度)	原水	最大	16.5	16.1	18.8	19.4	6.1	16.2	5.6	9.1	3.6	3.1	3.4	4.9	19.4
		最小	4.9	2.8	2.9	2.9	2.6	3.2	2.9	2.2	1.3	1.3	1.8	2.0	1.3
		平均	8.7	4.6	7.0	7.7	3.7	6.6	3.9	4.0	2.1	1.9	2.8	3.1	4.7
	配水	最大	11.8	2.9	4.7	4.5	6.4	7.8	3.7	5.8	2.8	1.4	2.0	2.9	11.8
		最小	0.8	0.7	0.7	0.8	2.5	0.5	0.2	0.6	1.1	0.9	1.0	0.7	0.2
		平均	4.5	1.3	1.3	2.5	4.4	2.7	1.0	2.3	1.5	1.1	1.4	1.8	2.2
pH値	原水	最大	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.7	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.7
		最小	7.2	7.2	7.2	7.1	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.1
		平均	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4
	配水	最大	7.3	7.2	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4
		最小	7.0	7.1	6.9	6.9	7.2	6.9	6.9	7.0	7.2	7.2	7.3	7.3	6.9
		平均	7.2	7.1	7.1	7.2	7.3	7.1	7.1	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2
総ｱﾙｶﾘ度 (mg/l)	原水	最大	17.5	18.0	17.5	16.0	19.5	17.5	17.5	19.5	21.5	22.0	21.5	22.5	22.5
		最小	13.5	15.5	14.5	13.5	16.0	16.0	15.5	15.5	19.0	20.5	20.5	17.5	13.5
		平均	15.2	16.5	15.5	14.2	17.8	16.8	16.6	17.2	20.3	21.1	21.0	19.2	17.6
	配水	最大	16.0	15.0	16.0	15.0	18.5	16.5	16.5	17.5	19.0	20.5	19.5	20.0	20.5
		最小	11.5	12.5	11.5	10.5	15.0	11.5	11.5	12.0	17.0	18.0	18.0	16.0	10.5
		平均	13.4	13.8	13.2	12.9	16.9	13.8	13.1	15.6	18.1	19.2	18.8	17.4	15.5

知多浄水場

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温 (℃)		最大	25.0	26.0	29.0	35.0	35.0	34.0	28.0	20.0	12.0	10.0	10.0	19.0	35.0
		最小	10.0	16.0	17.0	23.0	24.0	23.0	13.0	10.0	3.0	-1.0	1.0	4.0	-1.0
		平均	18.3	20.8	24.4	30.8	31.6	29.6	22.1	15.1	7.0	5.2	4.5	10.4	18.3
原水水温 (℃)		最大	17.2	20.6	23.3	27.1	38.8	28.5	26.5	20.6	13.8	8.8	7.2	11.6	38.8
		最小	10.2	17.4	20.6	23.3	27.3	26.4	20.7	14.4	8.0	6.6	6.1	7.4	6.1
		平均	14.5	19.3	22.2	24.9	29.2	27.5	23.6	17.5	10.7	7.2	6.6	9.1	17.7
濁度 (度)	原水	最大	7.6	6.2	6.9	6.1	7.9	6.2	4.3	4.8	3.5	4.2	5.0	4.8	7.9
		最小	4.6	3.6	3.1	3.8	3.2	2.9	2.5	2.7	2.0	1.5	1.0	2.5	1.0
		平均	6.0	4.8	4.5	4.5	4.7	4.4	3.3	3.6	2.8	2.8	4.2	3.4	4.1
	配水	最大	2.2	2.8	5.3	5.6	5.3	5.5	2.8	2.6	2.0	3.2	2.0	2.0	5.6
		最小	0.6	0.5	1.8	3.2	2.0	2.1	1.0	1.2	0.9	1.1	1.4	0.8	0.5
		平均	1.4	1.4	2.9	4.4	3.6	3.3	1.6	1.9	1.4	1.5	1.8	1.3	2.2
pH値	原水	最大	7.6	7.3	7.2	7.2	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7
		最小	7.2	7.1	7.0	6.8	7.0	7.0	7.1	7.2	7.4	7.5	7.6	7.5	6.8
		平均	7.4	7.2	7.1	6.9	7.1	7.1	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.6	7.3
	配水	最大	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4
		最小	7.1	7.1	7.0	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	6.8
		平均	7.2	7.1	7.1	6.9	7.1	7.1	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2
ｱﾙｶﾘ度 (mg/l)	原水	最大	18.5	19.0	19.5	17.0	21.0	20.0	19.5	18.5	20.5	22.5	23.5	23.0	23.5
		最小	15.5	16.0	15.5	15.0	15.5	17.0	16.0	16.5	18.0	19.5	20.0	18.0	15.0
		平均	16.6	17.0	16.7	15.8	17.9	18.2	17.4	17.5	19.2	20.6	20.8	20.1	18.1
	配水	最大	17.0	18.0	18.5	17.0	19.5	19.0	18.5	18.5	19.5	21.5	21.0	21.0	21.5
		最小	14.0	15.5	15.5	15.0	15.0	16.5	15.5	15.5	17.0	18.0	18.0	17.0	14.0
		平均	15.3	16.4	16.4	15.7	17.8	17.9	16.8	17.0	18.1	19.6	19.1	18.6	17.4

尾張東部浄水場(東郷)

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温 (℃)		最大	20.4	22.8	26.9	31.6	31.9	30.1	25.5	18.7	10.6	7.9	9.0	16.1	31.9
		最小	11.8	14.7	19.3	23.6	24.0	23.5	16.8	7.7	3.3	0.1	0.1	5.3	0.1
		平均	16.8	19.1	23.1	28.6	29.6	27.6	21.0	13.9	6.0	4.7	3.8	9.8	17.0
原水水温 (℃)		最大	9.8	9.8	9.8	9.8	26.5	25.1	22.3	17.5	11.3	8.1	9.9	11.1	26.5
		最小	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	22.0	17.7	11.2	7.0	5.7	5.7	7.0	5.7
		平均	9.8	9.8	9.8	9.8	23.2	23.7	19.7	14.6	8.8	6.8	6.3	8.6	12.6
濁度 (度)	原水	最大	11.8	11.0	8.8	10.2	6.0	12.8	6.7	6.0	3.9	2.2	2.4	3.2	12.8
		最小	4.4	3.2	3.6	4.1	2.9	3.9	3.0	1.9	1.3	1.3	1.7	1.6	1.3
		平均	7.0	5.0	6.0	6.0	4.0	7.0	5.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	4.3
	配水	最大	4.6	4.5	5.4	7.2	6.2	6.8	5.0	5.8	3.4	2.7	2.9	3.0	7.2
		最小	0.7	0.6	2.0	2.8	2.1	0.8	1.3	2.2	1.4	1.4	1.5	1.5	0.6
		平均	2.0	3.5	3.0	4.0	4.0	3.0	3.0	4.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.9
pH値	原水	最大	8.2	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	8.2
		最小	7.4	7.3	7.2	7.0	7.3	7.3	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.0
		平均	7.6	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.4
	配水	最大	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
		最小	7.1	7.2	7.1	7.0	7.2	7.1	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.0
		平均	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3
総ｱﾙｶﾘ度 (mg/l)	原水	最大	17.0	17.5	17.5	16.5	20.0	18.0	18.5	19.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0
		最小	13.5	14.5	14.0	13.0	16.5	15.5	15.5	15.5	18.5	19.5	19.0	17.0	13.0
		平均	14.8	16.3	15.6	14.2	17.9	16.7	16.5	17.3	19.6	20.2	20.2	18.8	17.3
	配水	最大	16.5	17.0	17.0	16.5	20.0	17.0	18.0	18.0	20.0	20.5	20.0	19.5	20.5
		最小	12.0	14.0	13.0	12.0	15.5	14.5	14.0	14.5	17.5	17.5	18.0	16.5	12.0
		平均	13.4	15.4	15.1	13.7	17.6	15.5	15.7	16.2	18.6	19.0	18.6	17.7	16.4

尾張西部浄水場

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温 (℃)		最大	25.2	26.0	29.0	34.8	36.0	35.3	29.5	23.5	15.9	12.7	11.5	20.5	36.0
		最小	11.7	16.0	17.8	22.1	25.7	24.4	18.9	9.7	4.2	2.5	1.5	6.1	1.5
		平均	19.0	21.2	24.5	30.2	32.2	30.5	23.9	16.8	9.0	8.0	7.3	12.2	19.5
原水水温 (℃)		最大	16.9	19.8	23.6	27.2	29.9	28.0	24.1	17.8	12.2	7.9	8.9	11.6	29.9
		最小	11.2	16.3	17.0	18.9	25.0	23.8	17.1	12.0	7.2	6.1	5.5	7.3	5.5
		平均	13.8	17.9	20.4	22.8	28.3	25.5	20.6	15.0	9.4	7.1	7.0	9.7	16.5
濁度 (度)	原水	最大	68.1	40.0	43.0	74.1	4.9	7.8	4.1	25.3	3.8	2.8	2.8	3.4	74.1
		最小	0.7	0.3	1.0	0.6	0.6	0.8	0.8	0.7	0.9	0.8	0.7	0.9	0.3
		平均	9.8	4.7	8.4	9.0	1.6	2.8	1.7	3.6	1.5	1.4	1.4	1.9	4.0
	配水	最大	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6
		最小	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
		平均	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
pH値	原水	最大	7.5	7.4	7.3	7.1	7.3	7.2	7.3	7.6	7.7	7.6	7.7	7.6	7.7
		最小	6.8	6.9	6.7	6.6	6.7	6.9	7.0	7.0	7.4	7.4	7.4	7.1	6.6
		平均	7.2	7.2	7.0	6.9	7.1	7.0	7.2	7.4	7.6	7.5	7.5	7.4	7.2
	配水	最大	7.5	7.4	7.4	7.2	7.2	7.3	7.3	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.5
		最小	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1	7.0	7.2	7.3	7.3	7.3	7.1	7.0
		平均	7.3	7.3	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2
総ｱﾙｶﾘ度 (mg/l)	原水	最大	21.0	21.0	21.0	21.5	22.5	24.5	21.0	26.0	26.5	26.0	25.5	24.5	26.5
		最小	9.5	10.5	11.5	10.5	17.0	15.0	14.0	12.5	22.5	22.5	22.0	16.5	9.5
		平均	16.9	17.5	16.7	16.1	20.4	18.1	18.0	20.4	24.6	24.3	23.9	20.0	19.7
	配水	最大	18.0	21.0	23.0	22.0	23.0	23.0	21.5	22.0	25.0	25.0	26.5	26.0	26.5
		最小	11.5	10.0	12.0	13.5	16.0	13.5	13.5	13.0	17.5	19.5	17.0	16.0	10.0
		平均	15.2	17.1	16.6	16.1	19.8	16.9	17.3	18.4	21.2	22.4	22.6	19.6	18.6

安城浄水場

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温 (℃)		最大	23.9	26.8	31.2	36.3	36.2	34.8	29.9	22.7	15.8	11.4	12.3	21.1	36.3
		最小	13.5	17.8	18.7	23.4	24.1	24.8	18.4	11.1	5.0	1.2	1.0	3.3	1.0
		平均	20.0	22.2	26.1	32.0	32.8	30.9	23.9	17.4	9.9	7.9	7.5	12.6	20.3
原水水温 (℃)		最大	17.5	20.0	22.6	27.0	27.9	26.9	24.0	18.4	11.0	7.0	7.0	13.3	27.9
		最小	10.7	16.0	16.5	19.7	23.2	22.6	18.4	11.8	6.3	4.9	4.8	7.3	4.8
		平均	14.3	17.8	19.9	22.8	26.7	24.8	20.7	15.1	8.2	6.1	5.8	9.8	16.0
濁度 (度)	原水	最大	22.0	83.0	86.0	116.0	17.0	32.0	11.0	8.0	2.0	6.0	2.0	13.0	116.0
		最小	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
		平均	4.0	8.0	8.0	9.0	3.0	4.0	4.0	3.0	1.0	2.0	2.0	3.0	4.3
	配水	最大	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0
		最小	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
		平均	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
pH値	原水	最大	7.6	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.6	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8
		最小	7.2	7.0	7.2	7.1	7.2	7.1	7.3	7.2	7.4	7.4	7.5	7.3	7.0
		平均	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.4
	配水	最大	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3
		最小	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.9	7.1	7.0	7.1	7.0	6.8
		平均	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1
総ｱﾙｶﾘ度 (mg/l)	原水	最大	20.0	20.0	19.5	21.0	22.5	21.5	21.0	23.0	25.0	24.5	25.0	24.5	25.0
		最小	14.5	14.0	14.5	16.0	16.0	14.0	17.5	17.5	21.0	21.0	21.5	20.0	14.0
		平均	17.8	18.4	17.7	17.9	20.3	18.9	19.0	20.6	23.4	23.5	23.5	23.5	20.4
	配水	最大	16.5	17.0	16.5	16.5	18.0	17.0	16.5	19.0	20.0	21.0	21.0	20.5	21.0
		最小	12.0	12.0	12.0	12.0	13.0	12.0	12.5	14.5	16.5	17.5	18.0	18.0	12.0
		平均	14.2	15.0	13.9	13.9	16.4	14.5	14.5	16.7	18.8	19.5	19.7	19.6	16.4

豊橋南部浄水場

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温 (℃)		最大	22.4	24.0	28.9	33.5	33.0	32.7	27.7	22.6	13.5	10.1	10.8	19.3	33.5
		最小	13.1	15.3	17.5	22.3	23.2	25.2	16.7	9.5	5.1	2.1	1.0	3.3	1.0
		平均	18.4	20.3	24.1	30.3	30.3	28.9	22.5	15.9	8.5	6.7	5.8	11.5	18.6
原水水温 (℃)		最大	14.0	18.0	20.0	23.7	24.5	25.7	23.8	20.0	13.7	9.0	7.6	11.9	25.7
		最小	10.5	13.0	16.7	19.8	21.4	23.6	19.0	14.2	9.0	7.2	6.0	6.6	6.0
		平均	12.7	15.5	18.6	22.2	23.3	24.7	21.2	16.9	11.0	7.9	6.6	8.8	15.8
濁度 (度)	原水	最大	7.3	2.2	9.6	2.9	13.8	10.0	40.7	15.0	1.5	1.4	1.5	3.6	40.7
		最小	0.8	0.9	1.0	0.9	0.8	0.7	0.9	0.5	0.7	0.9	0.9	1.0	0.5
		平均	1.5	1.3	1.8	1.5	3.2	2.5	4.1	1.8	1.0	1.1	1.2	1.4	1.9
	配水	最大	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5
		最小	0.1	< 0.1	0.1	< 0.1	0.1	0.1	0.1	< 0.1	0.1	< 0.1	0.1	< 0.1	< 0.1
		平均	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2
pH値	原水	最大	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.5	7.6	7.7	7.5	7.5	7.6	7.7
		最小	7.2	7.0	6.9	6.9	6.8	7.0	7.1	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	6.8
		平均	7.3	7.2	7.1	7.0	7.0	7.1	7.3	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3
	配水	最大	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2
		最小	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.7	7.0	6.9	7.0	6.9	6.9	7.0	6.7
		平均	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0
総ｱﾙｶﾘ度 (mg/l)	原水	最大	18.0	17.5	17.5	23.0	24.5	18.5	21.0	21.5	18.5	17.0	18.0	21.0	24.5
		最小	13.5	14.0	13.5	13.0	12.0	13.0	13.5	14.0	16.0	14.0	14.5	16.0	12.0
		平均	16.2	15.9	15.5	16.0	15.2	16.5	17.5	17.9	17.5	15.4	15.4	18.3	16.4
	配水	最大	13.0	13.5	13.5	15.0	19.0	14.5	15.0	15.5	13.5	12.5	13.5	15.0	19.0
		最小	10.5	10.0	10.0	10.5	8.5	9.0	9.5	9.0	11.0	10.5	10.0	12.0	8.5
		平均	12.2	11.9	11.9	12.5	11.5	12.2	12.6	12.8	12.6	11.3	11.2	13.6	12.2

蒲郡浄水場(工水)

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温 (℃)		最大	22.2	26.2	29.6	36.0	35.5	34.2	29.6	23.2	16.0	11.8	11.9	20.1	36.0
		最小	14.6	13.9	12.3	16.0	24.7	25.8	18.4	11.5	6.6	2.4	0.5	4.1	0.5
		平均	19.4	21.4	24.6	31.1	31.9	30.2	23.6	17.4	10.3	8.3	7.7	12.5	19.9
原水水温 (℃)		最大	17.0	19.5	21.4	25.9	25.8	25.2	23.3	20.0	15.1	11.2	10.3	14.0	25.9
		最小	11.0	16.3	18.9	20.9	22.0	22.8	19.8	14.5	10.0	8.7	7.7	9.5	7.7
		平均	14.6	17.8	20.3	23.6	23.9	24.1	21.7	17.6	12.1	9.7	8.8	11.2	17.1
濁度 (度)	原水	最大	8.4	7.1	3.6	4.5	6.2	8.6	3.3	1.6	1.7	1.8	2.1	1.8	8.6
		最小	0.9	0.8	0.9	1.1	2.0	1.0	0.9	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4
		平均	1.6	2.2	2.1	2.3	3.4	2.8	1.6	1.0	0.7	0.9	0.9	1.0	1.7
	配水	最大	0.4	0.4	0.4	1.6	2.2	2.6	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	2.6
		最小	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
		平均	0.1	0.2	0.2	1.0	1.2	1.0	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.4
pH値	原水	最大	7.5	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6
		最小	7.3	7.3	7.2	7.1	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.4	7.3	7.2	7.0
		平均	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3
	配水	最大	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
		最小	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	6.9
		平均	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
総ｱﾙｶﾘ度 (mg/l)	原水	最大	22.0	23.0	23.0	22.0	26.0	23.0	25.0	25.0	25.0	24.0	21.0	27.0	27.0
		最小	19.0	18.0	18.0	17.0	15.0	16.0	19.0	20.0	20.0	17.0	17.0	18.0	15.0
		平均	20.6	20.4	19.7	19.3	17.8	19.8	21.8	21.9	22.0	19.7	18.9	21.4	20.3
	配水	最大	19.0	20.0	21.0	21.0	24.0	21.0	23.0	23.0	22.0	20.0	18.0	23.0	24.0
		最小	16.0	16.0	16.0	17.0	14.0	16.0	18.0	18.0	18.0	15.0	15.0	16.0	14.0
		平均	17.8	17.7	17.4	18.4	16.6	18.8	20.0	19.5	19.3	17.3	16.6	18.7	18.2

7 浄水場原水濁度分布

区分	浄水場名	濁度（度）								最高濁度※（度）
		0～5	6～15	16～30	31～50	51～100	101～200	201～300	301～	
水道用水	上野浄水場	240	114	11						24
	知多浄水場	213	137	12	2	1				188
	高蔵寺浄水場	267	73	14	4	6	1			201
	尾張東部浄水場	256	81	16	4	7	1			147
	犬山浄水場	284	60	13	3	4	1			190
	尾張西部浄水場	292	51	10	8	3	1			122
	豊田浄水場	320	36	8	1					455
	幸田浄水場	259	81	20	4	1				91
	豊橋浄水場	298	43	12	5	5	1	1		318
	豊橋南部浄水場	348	15	1	1					274
	豊川浄水場	365								10
工業用水	上野浄水場	240	114	11						24
	知多浄水場	299	66							11
	尾張東部(東郷)浄水場	267	98							13
	尾張西部浄水場	308	39	12	4	2				133
	安城浄水場	311	46	5		2	1			310
	豊橋南部浄水場	348	15	1	1					274
	蒲郡浄水場(工水)	357	8							43

単位：日

※ 最高濁度は定時測定及び計器の連続自動測定データ等から抽出。

Ⅲ 各 種 試 験

1 ダイオキシン類試験

原水			浄水		
地点名	採水日	毒性等量 (pg-TEQ/L)	地点名	採水日	毒性等量 (pg-TEQ/L)
兼山取水口	令和6年12月3日	0.029	尾張東部浄水場	令和6年12月4日	0.00058
犬山共同取水口	令和6年12月5日	0.019	知多浄水場	令和6年12月12日	0.0009
尾西取水口	令和6年12月10日	0.0074	尾張西部浄水場	令和6年12月10日	0.0018
長良川取水口	令和6年12月12日	0.078	幸田浄水場	令和6年12月24日	0.0064
岩倉取水口	令和6年11月28日	0.034	豊橋浄水場	令和6年12月17日	0.0017
細川頭首工	令和6年12月24日	0.034			
大野頭首工	令和6年12月19日	0.0035			
森岡取水場	令和6年12月17日	0.014			

毒性等量の算出は、毒性等価係数にはTEF(WHO/IPCS 2005)を用い、定量下限値未満の数値の取り扱いは、定量下限値未満で検出下限値以上の数値についてはそのままの値を用い、検出下限値未満の数値については0(ゼロ)を用いた。

【目標値】ダイオキシン類:1pg-TEQ/L(浄水)
(固相抽出-GC-MS法)

2 原虫試験

(単位:個/10L)

浄水場名	採水日	原水		浄水	
		クリプトスポリジウム	ジアルジア	クリプトスポリジウム	ジアルジア
上野浄水場	令和6年6月17日	0	0	0	0
	令和6年12月17日	0	0	0	0
知多浄水場	令和6年6月17日	0	0	0	0
	令和6年12月17日	0	0	0	0
高蔵寺浄水場	令和6年5月20日	0	0	0	0
	令和6年11月18日	0	0	0	0
尾張東部浄水場	令和6年5月20日	0	0	0	0
	令和6年11月18日	0	0	0	0
犬山浄水場	令和6年7月22日	0	0	0	0
	令和7年1月20日	0	0	0	0
尾張西部浄水場	令和6年7月22日	0	0	0	0
	令和7年1月20日	0	0	0	0
豊田浄水場	令和6年8月19日	0	0	0	0
	令和7年2月17日	0	0	0	0
幸田浄水場	令和6年8月19日	0	0	0	0
	令和7年2月17日	0	0	0	0
豊橋浄水場	令和6年9月17日	0	0	0	0
	令和7年3月17日	0	0	0	0
豊橋南部浄水場	令和6年4月22日	0	0	0	0
	令和6年10月15日	0	0	0	0
豊川浄水場	令和6年9月17日	0	0	0	0
	令和7年3月17日	0	0	0	0

3 放射性物質検査

(1)浄水場浄水

（単位:Bq/kg）

		令和6年6月	令和6年9月	令和6年12月	令和7年3月
上野浄水場	採水日	3 日	9 日	2 日	3 日
	セシウム-134	不検出(0.6)	不検出(0.7)	不検出(0.5)	不検出(0.5)
	セシウム-137	不検出(0.7)	不検出(0.9)	不検出(0.5)	不検出(0.5)
知多浄水場	採水日	3 日	9 日	2 日	12 日
	セシウム-134	不検出(0.9)	不検出(0.7)	不検出(0.6)	不検出(0.8)
	セシウム-137	不検出(0.7)	不検出(0.8)	不検出(0.5)	不検出(0.6)
高蔵寺浄水場	採水日	3 日	9 日	2 日	10 日
	セシウム-134	不検出(0.7)	不検出(0.8)	不検出(0.4)	不検出(0.6)
	セシウム-137	不検出(0.7)	不検出(0.7)	不検出(0.5)	不検出(0.5)
尾張東部浄水場	採水日	3 日	10 日	2 日	3 日
	セシウム-134	不検出(0.8)	不検出(0.7)	不検出(0.6)	不検出(0.5)
	セシウム-137	不検出(0.7)	不検出(0.9)	不検出(0.5)	不検出(0.5)
犬山浄水場	採水日	3 日	9 日	2 日	10 日
	セシウム-134	不検出(0.7)	不検出(0.8)	不検出(0.5)	不検出(0.6)
	セシウム-137	不検出(0.7)	不検出(0.9)	不検出(0.5)	不検出(0.5)
尾張西部浄水場	採水日	4 日	10 日	3 日	11 日
	セシウム-134	不検出(0.8)	不検出(0.7)	不検出(0.5)	不検出(0.5)
	セシウム-137	不検出(0.6)	不検出(0.8)	不検出(0.5)	不検出(0.5)
豊田浄水場	採水日	10 日	3 日	9 日	10 日
	セシウム-134	不検出(0.8)	不検出(0.8)	不検出(0.5)	不検出(0.8)
	セシウム-137	不検出(0.8)	不検出(0.8)	不検出(0.5)	不検出(0.5)
幸田浄水場	採水日	11 日	3 日	9 日	10 日
	セシウム-134	不検出(0.7)	不検出(0.9)	不検出(0.6)	不検出(0.7)
	セシウム-137	不検出(0.7)	不検出(0.8)	不検出(0.4)	不検出(0.6)
豊橋浄水場	採水日	10 日	4 日	9 日	3 日
	セシウム-134	不検出(0.8)	不検出(0.9)	不検出(0.5)	不検出(0.5)
	セシウム-137	不検出(0.8)	不検出(0.8)	不検出(0.5)	不検出(0.4)
豊川浄水場	採水日	11 日	4 日	10 日	4 日
	セシウム-134	不検出(0.8)	不検出(0.9)	不検出(0.5)	不検出(0.5)
	セシウム-137	不検出(0.8)	不検出(0.7)	不検出(0.5)	不検出(0.4)
豊橋南部浄水場	採水日	10 日	4 日	9 日	3 日
	セシウム-134	不検出(0.7)	不検出(0.5)	不検出(0.5)	不検出(0.5)
	セシウム-137	不検出(0.8)	不検出(0.8)	不検出(0.5)	不検出(0.5)

注)「不検出」とは、検体の放射能濃度が検出限界値未満であることを意味し、括弧内の数値はその測定における検出限界値を示す。
放射能測定の特性として、同じ機器・条件で測定しても、検出限界値は変動する。

【水道水中の放射性物質に係る管理目標値】（平成24年4月施行）
・セシウム-134及びセシウム-137の合計：10Bq/kg以下

（2）原水

（単位：Bq/kg）

		令和6年6月	令和6年9月	令和6年12月	令和7年3月
兼山取水口	採水日	3 日	9 日	2 日	10 日
	セシウム-134	不検出(0.7)	不検出(0.8)	不検出(0.5)	不検出(0.5)
	セシウム-137	不検出(0.8)	不検出(0.7)	不検出(0.5)	不検出(0.6)
長良川取水口	採水日	4 日	10 日	3 日	11 日
	セシウム-134	不検出(0.7)	不検出(1.0)	不検出(0.6)	不検出(0.7)
	セシウム-137	不検出(0.8)	不検出(0.8)	不検出(0.4)	不検出(0.5)
岩倉取水口	採水日	11 日	3 日	9 日	10 日
	セシウム-134	不検出(0.8)	不検出(0.9)	不検出(0.6)	不検出(0.5)
	セシウム-137	不検出(0.7)	不検出(0.7)	不検出(0.5)	不検出(0.5)
大野頭首工	採水日	11 日	4 日	10 日	4 日
	セシウム-134	不検出(0.7)	不検出(1.0)	不検出(0.7)	不検出(0.5)
	セシウム-137	不検出(0.7)	不検出(0.7)	不検出(0.5)	不検出(0.5)

注）「不検出」とは、検体の放射能濃度が検出限界値未満であることを意味し、括弧内の数値はその測定における検出限界値を示す。放射能測定の特性として、同じ機器・条件で測定しても、検出限界値は変動する。

（3）浄水場発生土

浄水場名	試料の種類	試料採取日	ｾｼｳﾑ-134及びｾｼｳﾑ-137(Bq/kg)
上野浄水場	脱水	令和6年6月28日	＜ 10
知多浄水場	脱水	令和6年6月24日	＜ 10
高蔵寺浄水場	脱水	令和6年6月28日	＜ 10
尾張東部浄水場	脱水	令和6年6月3日	＜ 10
犬山浄水場	脱水	令和6年6月26日	＜ 10
尾張西部浄水場	脱水	令和6年6月26日	＜ 10
豊田浄水場	脱水	令和6年7月3日	＜ 10
幸田浄水場	脱水	令和6年6月13日	＜ 10
安城浄水場	脱水	令和6年7月4日	＜ 10
豊橋浄水場	脱水	令和6年6月27日	＜ 10
豊橋南部浄水場	天日乾燥	令和6年6月25日	＜ 10
豊川浄水場	脱水	令和6年6月27日	＜ 10
蒲郡浄水場（工水）	天日乾燥	令和6年6月12日	＜ 10

【放射性物質が検出された浄水発生土の園芸用土又はグラウンド土への有効利用に関する考え方について】
（平成25年3月通知）
・ セシウム-134及びセシウム-137の合計： 400Bq/kg以下 （園芸用土）

4 水処理薬品検査

(1)水処理薬品の品質基準に係る検査

液体硫酸アルミニウム

採取浄水場		安城	安城	品質基準
採取年月日		令和6年6月3日	令和6年10月31日	
外観		無色透明	無色透明	無色～黄味がかった 薄い褐色の透明な液体
酸化アルミニウム	%	8.2	8.2	8.0～8.2
pH値		3.7	3.7	3.0以上
凝集性能(濁度)	度	0.3	0.7	1以下

ポリ塩化アルミニウム

採取浄水場		尾張西部	豊田	尾張西部	尾張東部	品質基準
採取年月日		令和6年6月4日	令和6年6月13日	令和6年11月8日	令和6年12月18日	
外観		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色～黄味がかった 薄い褐色の透明な液体
比重(20℃)		1.22	1.21	1.22	1.21	1.19以上
酸化アルミニウム	%	10.4	10.5	10.8	10.2	10.0～11.0
塩基度	%	54	50	49	51	45～65
pH値(10g/l溶液)		4.2	4.2	4.1	4.3	3.5～5.0
硫酸イオン	%	2.4	2.2	2.1	2.4	2.1～3.5
凝集性能(濁度)	度	0.6	0.2	0.3	0.1	1以下

液体苛性ソーダ

採取浄水場		豊田	豊田	品質基準
採取年月日		令和6年5月29日	令和6年11月4日	
外観		無色透明	無色透明	無色又はわずかに 着色した透明な液体
水酸化ナトリウム	%	25.0	25.3	25.0±1
塩化ナトリウム	%	<0.08	<0.08	0.8以下

次亜塩素酸ナトリウム

採取浄水場		尾張東部	尾張東部	品質基準
採取年月日		令和6年5月20日	令和6年10月9日	
外観		淡黄色透明	淡黄色透明	淡黄色の透明な液体
有効塩素	%	13.6	13.6	12以上
塩素酸	mg/kg	3,142	1,137	4,000以下
臭素酸	mg/kg	< 5	< 5	50以下
比重(20℃)		1.14	1.14	1.16以下
遊離アルカリ	%	0.2	0.2	2以下
塩化ナトリウム	%	1.9	<0.4	4.0以下

粉末活性炭(50%ウエット)

採取浄水場		幸田	品質基準
採取年月日		令和6年4月23日	
pH値		9.7	4～11
電気伝導率	μS/cm	314	900以下
塩化物	%	0.12	0.5以下
フェノール価		17	25以下
ABS価		32	50以下
メチレンブルー脱色力	ml/g	160	150以上
ヨウ素吸着性能	mg/g	920	900以上
乾燥減量	%	47.3	45～50
ふるい(75μ)残分	%	0.2	10以下

粉末活性炭(ドライ)

採取浄水場		上野	豊橋南部	品質基準
採取年月日		令和6年5月3日	令和6年10月21日	
pH値		10.6	10.4	4～11
電気伝導率	μS/cm	383	390	900以下
塩化物	%	0.07	0.36	0.5以下
フェノール価		21	18	25以下
ABS価		34	29	50以下
メチレンブルー脱色力	ml/g	190	170	150以上
ヨウ素吸着性能	mg/g	1,071	1,018	900以上
乾燥減量	%	3.3	0.6	5以下
ふるい(75μ)残分	%	1.1	2.0	10以下

(2)水処理薬品の水道施設の技術的基準を定める省令に係る検査

水処理薬品		液体硫酸アルミニウム		ポリ塩化アルミニウム				液体苛性ソーダ		評価基準値 下記の数値 以下であること
設定最大注入率	mg/l	100(Al2O3:8%換算)		200(Al2O3:10%換算)				100(45%換算)		
採取浄水場		安城	安城	尾張西部	尾張東部	尾張西部	尾張東部	豊田	豊田	
採取年月日		令和6年6月3日	令和6年10月31日	令和6年6月4日	令和6年6月13日	令和6年11月8日	令和6年12月18日	令和6年5月29日	令和6年11月4日	
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	0.000005	< 0.00003	0.00003	< 0.00003	< 0.00003	0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	1.0
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0.004
ジクロロメタン	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.002
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	0.001
塩素酸	mg/l	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	< 0.04	0.4
臭素酸	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.005
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.006	< 0.003	0.004	< 0.003	< 0.003	0.03
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.0015	< 0.0005	0.001	< 0.0005	< 0.0005	0.005
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.005
フェノール類	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	< 0.03	0.05	0.09	< 0.03	0.09	< 0.03	< 0.03	< 0.03	0.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
色度	度	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.5
アンチモン及びその化合物	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.002
ウラン及びその化合物	mg/l	< 0.00002	< 0.00002	0.00005	< 0.00002	0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	0.0004
銀及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01
バリウム及びその化合物	mg/l	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	0.07
モリブデン及びその化合物	mg/l	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	0.007

水処理薬品		次亜塩素酸ナトリウム		粉末活性炭 (50%ウエット)	粉末活性炭(ドライ)		< 0.0007
設定最大注入率	mg/l	100(有効塩素:10%換算)		100(水分:5%換算)	100(水分:5%換算)		
採取浄水場		尾張東部	尾張東部	幸田	上野	豊橋南部	
採取年月日		令和6年5月20日	令和6年10月9日	令和6年4月23日	令和6年5月3日	令和6年10月21日	
カドミウム及びその化合物	mg/l	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	< 0.00003	0.0003
水銀及びその化合物	mg/l	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	< 0.000005	0.00005
セレン及びその化合物	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	0.001
鉛及びその化合物	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	0.001
ヒ素及びその化合物	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	0.001
六価クロム化合物	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.002
亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	1.0
ホウ素及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1
四塩化炭素	mg/l	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	0.0002
1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0.004
ジクロロメタン	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.002
テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	0.001
トリクロロエチレン	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	0.001
ベンゼン	mg/l	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	0.001
塩素酸	mg/l	0.26	0.30	< 0.04	< 0.04	< 0.04	0.4
臭素酸	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.005
亜鉛及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.03
銅及びその化合物	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.1
マンガン及びその化合物	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.005
陰イオン界面活性剤	mg/l	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.02
非イオン界面活性剤	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.005
フェノール類	mg/l	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.08	0.08	−	−	−	0.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
色度	度	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.5
アンチモン及びその化合物	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.002
ウラン及びその化合物	mg/l	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002	0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/l	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	0.0004
銀及びその化合物	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.01
バリウム及びその化合物	mg/l	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	0.07
モリブデン及びその化合物	mg/l	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	< 0.0007	0.007

5 有機フッ素化合物(PFAS)試験

(1)浄水場原水

(単位:ng/L)

		令和6年									令和7年		
上野浄水場	採水日	4月15日	5月7日	6月3日	7月9日	8月5日	9月9日	10月7日	11月11日	12月2日	1月7日	2月3日	3月3日
	PFOS	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
	PFOA	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
	PFHxS	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
知多浄水場	採水日	4月15日	5月7日	6月3日	7月9日	8月5日	9月9日	10月7日	11月11日	12月2日	1月7日	2月3日	3月12日
	PFOS	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
	PFOA	< 2	2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	2	< 2	< 2	< 2	< 2
	PFHxS	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
高蔵寺浄水場	採水日	4月9日	5月7日	6月3日	7月2日	8月5日	9月9日	10月7日	11月11日	12月2日	1月7日	2月3日	3月10日
	PFOS	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
	PFOA	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
	PFHxS	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
尾張東部浄水場	採水日	4月16日	5月8日	6月3日	7月9日	8月5日	9月10日	10月7日	11月11日	12月2日	1月15日	2月3日	3月3日
	PFOS	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
	PFOA	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
	PFHxS	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
犬山浄水場	採水日	4月9日	5月7日	6月3日	7月2日	8月5日	9月9日	10月7日	11月11日	12月2日	1月7日	2月3日	3月10日
	PFOS	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
	PFOA	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
	PFHxS	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
尾張西部浄水場	採水日	4月8日	5月8日	6月4日	7月1日	8月6日	9月10日	10月8日	11月12日	12月3日	1月8日	2月4日	3月11日
	PFOS	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
	PFOA	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
	PFHxS	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
豊田浄水場	採水日	4月15日	5月14日	6月10日	7月9日	8月13日	9月3日	10月1日	11月5日	12月9日	1月14日	2月12日	3月10日
	PFOS	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
	PFOA	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
	PFHxS	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
幸田浄水場	採水日	4月15日	5月14日	6月11日	7月9日	8月13日	9月3日	10月1日	11月5日	12月9日	1月14日	2月12日	3月10日
	PFOS	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
	PFOA	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
	PFHxS	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
豊橋浄水場	採水日	4月8日	5月13日	6月10日	7月1日	8月13日	9月4日	10月1日	11月5日	12月9日	1月14日	2月5日	3月3日
	PFOS	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
	PFOA	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
	PFHxS	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
豊川浄水場	採水日	4月9日	5月14日	6月11日	7月2日	8月14日	9月4日	10月2日	11月6日	12月10日	1月15日	2月4日	3月4日
	PFOS	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
	PFOA	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
	PFHxS	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
豊橋南部浄水場	採水日	4月8日	5月13日	6月10日	7月1日	8月13日	9月4日	10月1日	11月5日	12月9日	1月14日	2月5日	3月3日
	PFOS	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
	PFOA	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
	PFHxS	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2

注)ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)、ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)

(2)浄水場浄水

（単位:ng/L）

		令和6年									令和7年		
上野浄水場	採水日	4月15日	5月7日	6月3日	7月9日	8月5日	9月9日	10月7日	11月11日	12月2日	1月7日	2月3日	3月3日
	PFOS	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2
	PFOA	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2
	PFHxS	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2
知多浄水場	採水日	4月15日	5月7日	6月3日	7月9日	8月5日	9月9日	10月7日	11月11日	12月2日	1月7日	2月3日	3月12日
	PFOS	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2
	PFOA	＜2	2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	2	＜2	＜2	＜2	＜2
	PFHxS	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2
高蔵寺浄水場	採水日	4月9日	5月7日	6月3日	7月2日	8月5日	9月9日	10月7日	11月11日	12月2日	1月7日	2月3日	3月10日
	PFOS	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2
	PFOA	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2
	PFHxS	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2
尾張東部浄水場	採水日	4月16日	5月8日	6月3日	7月9日	8月5日	9月10日	10月7日	11月11日	12月2日	1月15日	2月3日	3月3日
	PFOS	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2
	PFOA	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2
	PFHxS	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2
犬山浄水場	採水日	4月9日	5月7日	6月3日	7月2日	8月5日	9月9日	10月7日	11月11日	12月2日	1月7日	2月3日	3月10日
	PFOS	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2
	PFOA	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2
	PFHxS	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2
尾張西部浄水場	採水日	4月8日	5月7日	6月4日	7月1日	8月6日	9月10日	10月8日	11月12日	12月3日	1月8日	2月4日	3月11日
	PFOS	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2
	PFOA	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2
	PFHxS	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2
豊田浄水場	採水日	4月15日	5月14日	6月10日	7月9日	8月13日	9月3日	10月1日	11月5日	12月9日	1月14日	2月12日	3月10日
	PFOS	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2
	PFOA	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2
	PFHxS	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2
幸田浄水場	採水日	4月15日	5月14日	6月11日	7月9日	8月13日	9月3日	10月1日	11月5日	12月9日	1月14日	2月12日	3月10日
	PFOS	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2
	PFOA	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2
	PFHxS	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2
豊橋浄水場	採水日	4月8日	5月13日	6月10日	7月1日	8月13日	9月4日	10月1日	11月5日	12月9日	1月14日	2月5日	3月3日
	PFOS	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2
	PFOA	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2
	PFHxS	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2
豊川浄水場	採水日	4月9日	5月14日	6月11日	7月2日	8月14日	9月4日	10月2日	11月6日	12月10日	1月15日	2月4日	3月4日
	PFOS	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2
	PFOA	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2
	PFHxS	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2
豊橋南部浄水場	採水日	4月8日	5月13日	6月10日	7月1日	8月13日	9月4日	10月1日	11月5日	12月9日	1月14日	2月5日	3月3日
	PFOS	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2
	PFOA	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2
	PFHxS	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2	＜2

(3)原水

（単位:ng/L）

		令和6年			令和7年
兼山取水口	採水日	5月7日	8月5日	11月11日	2月3日
	PFOS	＜２	＜２	＜２	＜２
	PFOA	＜２	＜２	＜２	＜２
	PFHxS	＜２	＜２	＜２	＜２
長良川取水口	採水日	5月8日	8月6日	11月12日	2月4日
	PFOS	＜２	＜２	＜２	＜２
	PFOA	２	＜２	＜２	＜２
	PFHxS	＜２	＜２	＜２	＜２
岩倉取水口	採水日	5月13日	8月13日	11月5日	2月12日
	PFOS	＜２	＜２	＜２	＜２
	PFOA	＜２	＜２	＜２	＜２
	PFHxS	＜２	＜２	＜２	＜２
細川頭首工	採水日	5月14日	8月13日	11月5日	2月12日
	PFOS	＜２	＜２	＜２	＜２
	PFOA	＜２	＜２	＜２	＜２
	PFHxS	＜２	＜２	＜２	＜２
大野頭首工	採水日	5月14日	8月14日	11月6日	2月4日
	PFOS	＜２	＜２	＜２	＜２
	PFOA	＜２	＜２	＜２	＜２
	PFHxS	＜２	＜２	＜２	＜２
森岡取水場	採水日	5月13日	8月13日	11月5日	2月5日
	PFOS	＜２	＜２	＜２	＜２
	PFOA	＜２	＜２	＜２	＜２
	PFHxS	＜２	＜２	＜２	＜２

Ⅳ 附

1 愛知県企業庁の組織及び水質管理業務の概要

（令和 7 年度）

(1)組織

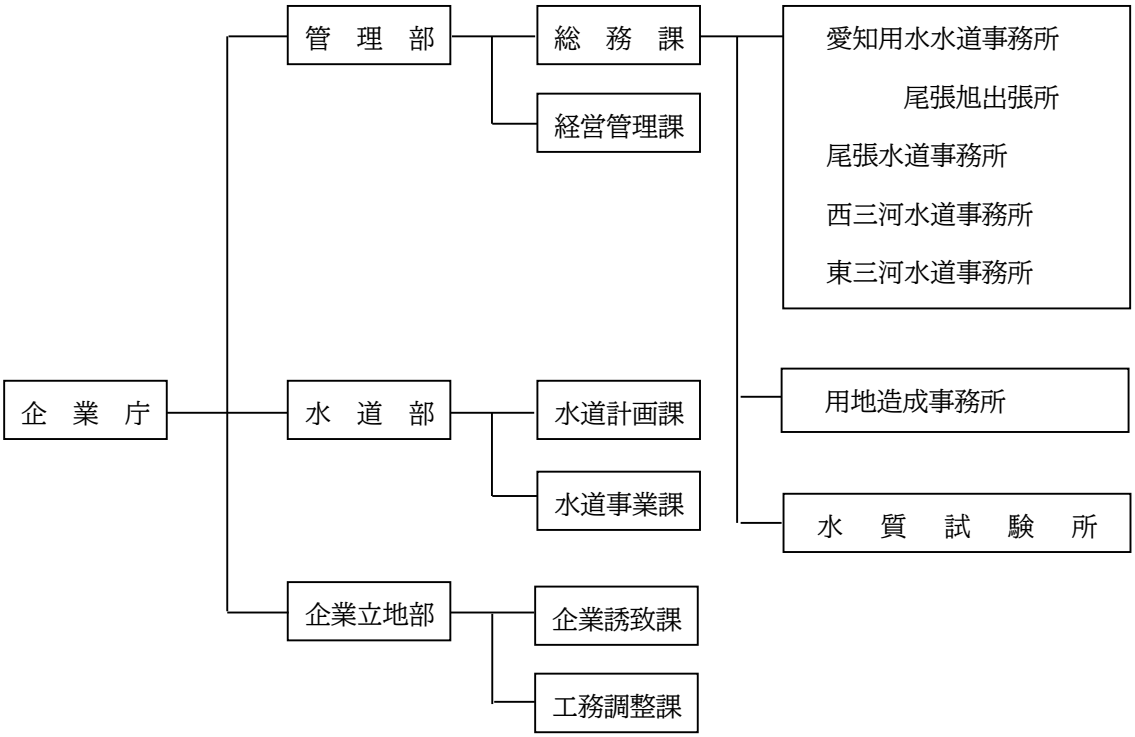

(2)水質管理業務

水質試験所

水源の水質管理

水道 GLP

水質基準項目、水質管理目標設定項目の水質検査

水質に係る調査試験

水質に係る指導及び調整

水道事務所

水源の水質管理

浄水の水質管理

浄水場の水質毎日検査

供給点の水質毎月検査

浄水処理の水質に係る指導

2 浄水場の概要

（令和7年4月1日現在）

水道事務所名	浄水場名	水道用水 施設能力[㎥/日]	工業用水 施設能力[㎥/日]	水源 水系
愛知用水水道事務所	上野浄水場	164,100	172,800	木曽川 矢作川
	知多浄水場	206,300	472,800	
	高蔵寺浄水場	94,300		木曽川
	尾張東部浄水場	220,300		
	尾張東部浄水場(東郷)		200,000	木曽川 矢作川
尾張水道事務所	犬山浄水場	344,300		木曽川
	尾張西部浄水場	169,000	150,000	
西三河水道事務所	豊田浄水場	231,000		矢作川
	幸田浄水場	89,000		
	安城浄水場		300,000	
東三河水道事務所	豊橋浄水場	104,900		豊川
	豊川浄水場	86,000		
	蒲郡浄水場(工水)		44,000	
	豊橋南部浄水場	87,500	111,000	
	計	1,796,700	1,450,600	

令和 6 年度
水質年報(第 57 集)
令和 7 年　10 月　発行

編集　愛知県水質試験所
〒470－0151
愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字北木戸西 48-265
電　話　0561-38-8677
ＦＡＸ　0561-38-8679
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/suishitsushiken/
E-mail　suishitsushiken@pref.aichi.lg.jp