

令和5年度 県管理河川”水防情報”（岡崎市〈西〉）

【岡崎市（西） 施設内訳】








水防倉庫（県）	0箇所
水防倉庫（市）	0箇所
土のう倉庫（市）	1箇所
重要水防箇所（重要度A）	0箇所
重要水防箇所（重要度B）	0箇所
重要水防箇所（重要度C）	0箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測局	0箇所
水防警報発令河川	なし

<特記事項>

【記載事項】

[建設事務所名：表番号（河川名）]  
位置<河川距離標>（選定理由）

施設名称（施設管理者）

【凡例】	
水防倉庫（県）	
水防倉庫（市）	
重要水防箇所（重要度A）	
重要水防箇所（重要度B）	
重要水防箇所（重要度C）	
排水調整対象ポンプ場	
水位・潮位観測局	
水防警報発令河川・海岸	
	




大和西之坊土のう倉庫(市)

令和5年度 県管理河川”水防情報”（岡崎市〈南西〉）

【岡崎市（南西） 施設内訳】

水防倉庫（県）	0箇所
水防倉庫（市）	1箇所
土のう倉庫（市）	1箇所
重要水防箇所（重要度A）	0箇所
重要水防箇所（重要度B）	0箇所
重要水防箇所（重要度C）	0箇所
排水調整対象ポンプ場	1箇所
水位・潮位観測局	1箇所
水防警報発令河川	なし

<特記事項>

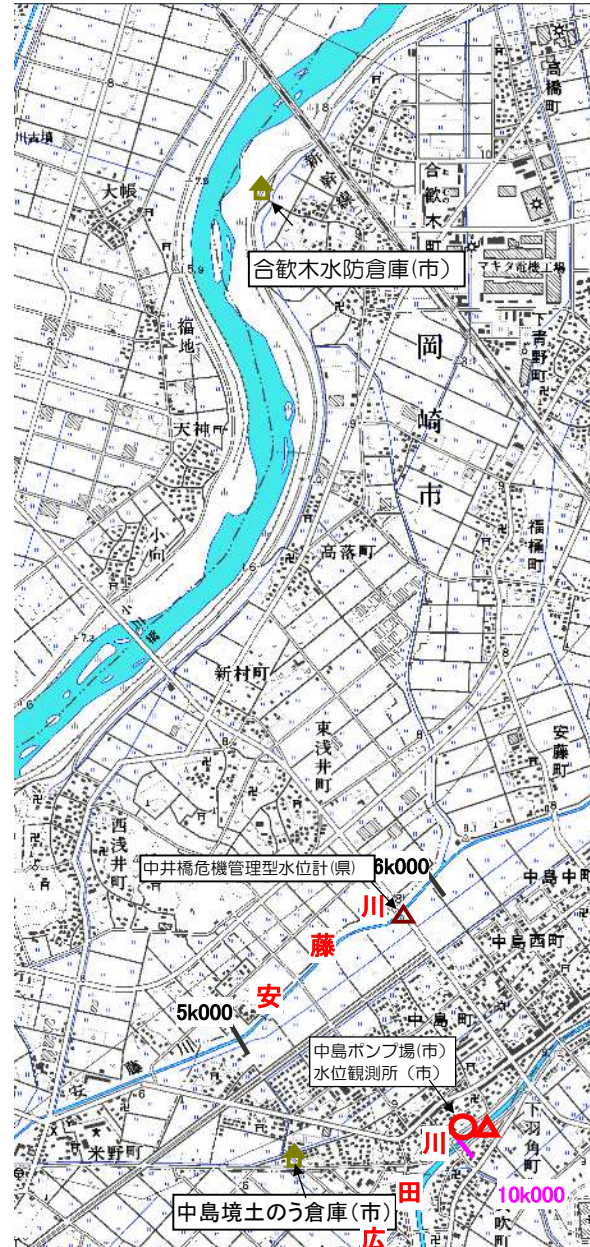

【記載事項】

[建設事務所名：表番号（河川名）]  
位置<河川距離標>（選定理由）

施設名称（施設管理者）

【凡例】	
水防倉庫（県）	▲
水防倉庫（市）	▲
重要水防箇所（重要度A）	—
重要水防箇所（重要度B）	—
重要水防箇所（重要度C）	—
排水調整対象ポンプ場	○
水位・潮位観測局	○
水防警報発令河川・海岸	▲
	....

令和5年度 県管理河川”水防情報”（岡崎市〈北〉）

【岡崎市（北） 施設内訳】

水防倉庫(県)	0箇所
水防倉庫(市)	2箇所
重要水防箇所(重要度A)	0箇所
重要水防箇所(重要度B)	0箇所
重要水防箇所(重要度C)	0箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測局	0箇所
水防警報発令河川	なし









<特記事項>

【記載事項】

【建設事務所名：表番号（河川名）】  
位置<河川距離標>（選定理由）


施設名称（施設管理者）

【凡例】

- 水防倉庫(県) 
- 水防倉庫(市) 
- 重要水防箇所（重要度A） 
- 重要水防箇所（重要度B） 
- 重要水防箇所（重要度C） 
- 排水調整対象ポンプ場 
- 水位・潮位観測局 
- 水防警報発令河川・海岸 

下細川水防倉庫(市)

仁木水防倉庫(市)

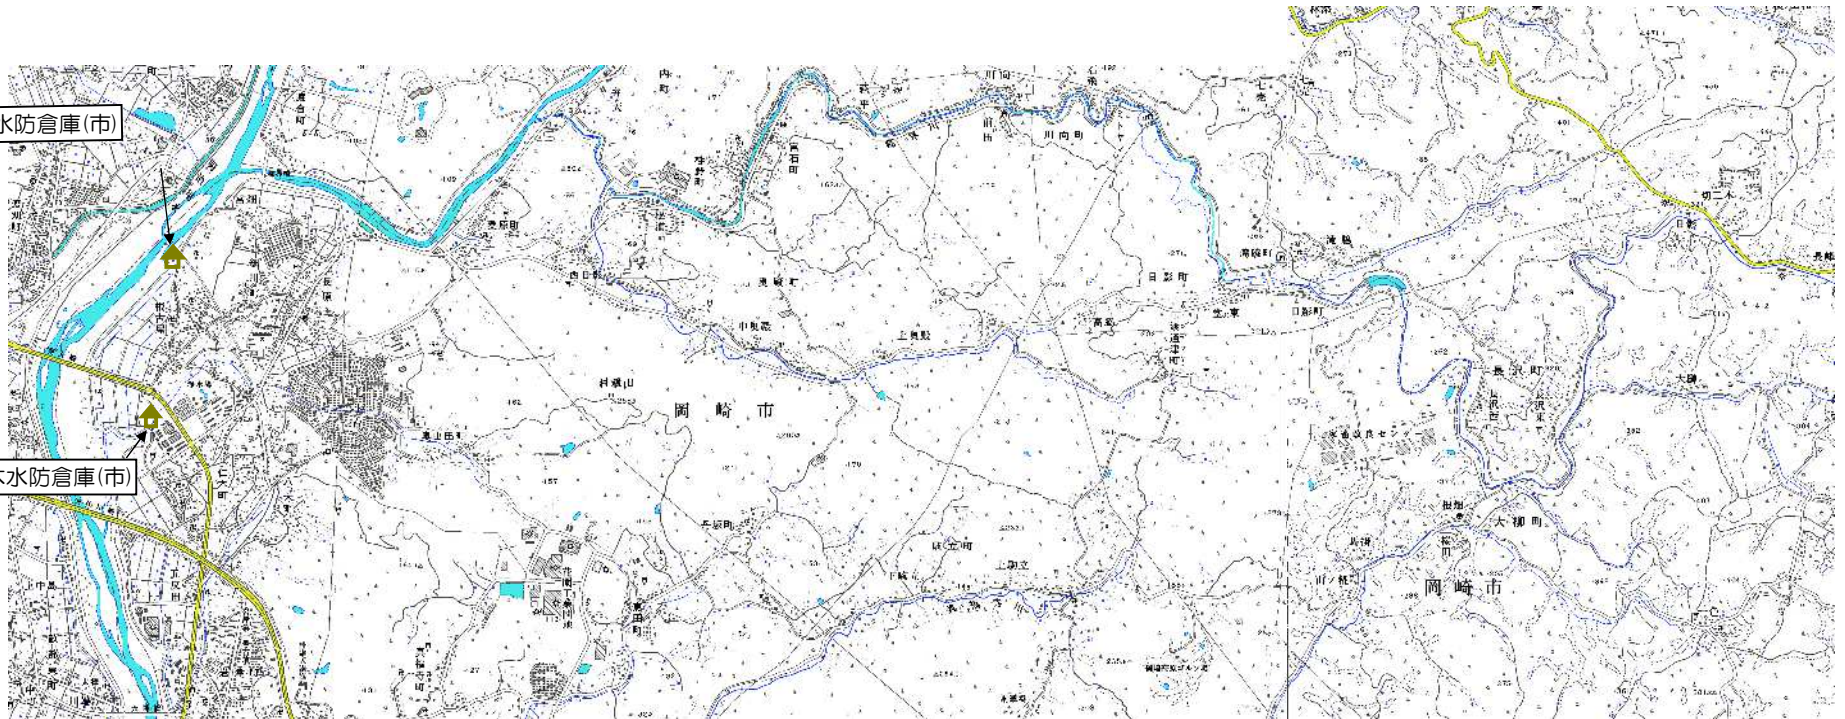

令和5年度 県管理河川”水防情報”（岡崎市〈中〉）

【岡崎市（中） 施設内訳】

水防倉庫（県）	3箇所
水防倉庫（市）	14箇所
土のう倉庫（市）	21箇所
重要水防箇所（重要度A）	4箇所
重要水防箇所（重要度B）	0箇所
重要水防箇所（重要度C）	0箇所
排水調整対象ポンプ場	4箇所
水位・潮位観測局	11箇所
水防警報発令河川	なし

<特記事項>

【水位観測局（大平）】

岡崎市岡町字北久保3番地	
堤防高	: 4.90m
氾濫危険水位	: 3.70m
避難判断水位	: 3.10m
出動水位	: 2.85m
氾濫注意水位	: 2.35m
（零点高	: TP20.87m）

【水位観測局（茅原沢）】

岡崎市茅原沢町梁野106番1地先	
堤防高	: 5.60m
氾濫危険水位	: 4.00m
出動水位	: 2.90m
氾濫注意水位	: 2.30m
（零点高	: TP33.25m）


【記載事項】

【建設事務所名：表番号（河川名）】  
位置<河川距離標>（選定理由）

施設名称（施設管理者）

【凡例】

水防倉庫（県）	
水防倉庫・土のう倉庫（市）	
重要水防箇所（重要度A）	
重要水防箇所（重要度B）	
重要水防箇所（重要度C）	
排水調整対象ポンプ場	
水位・潮位観測局	
水防警報発令河川・海岸	

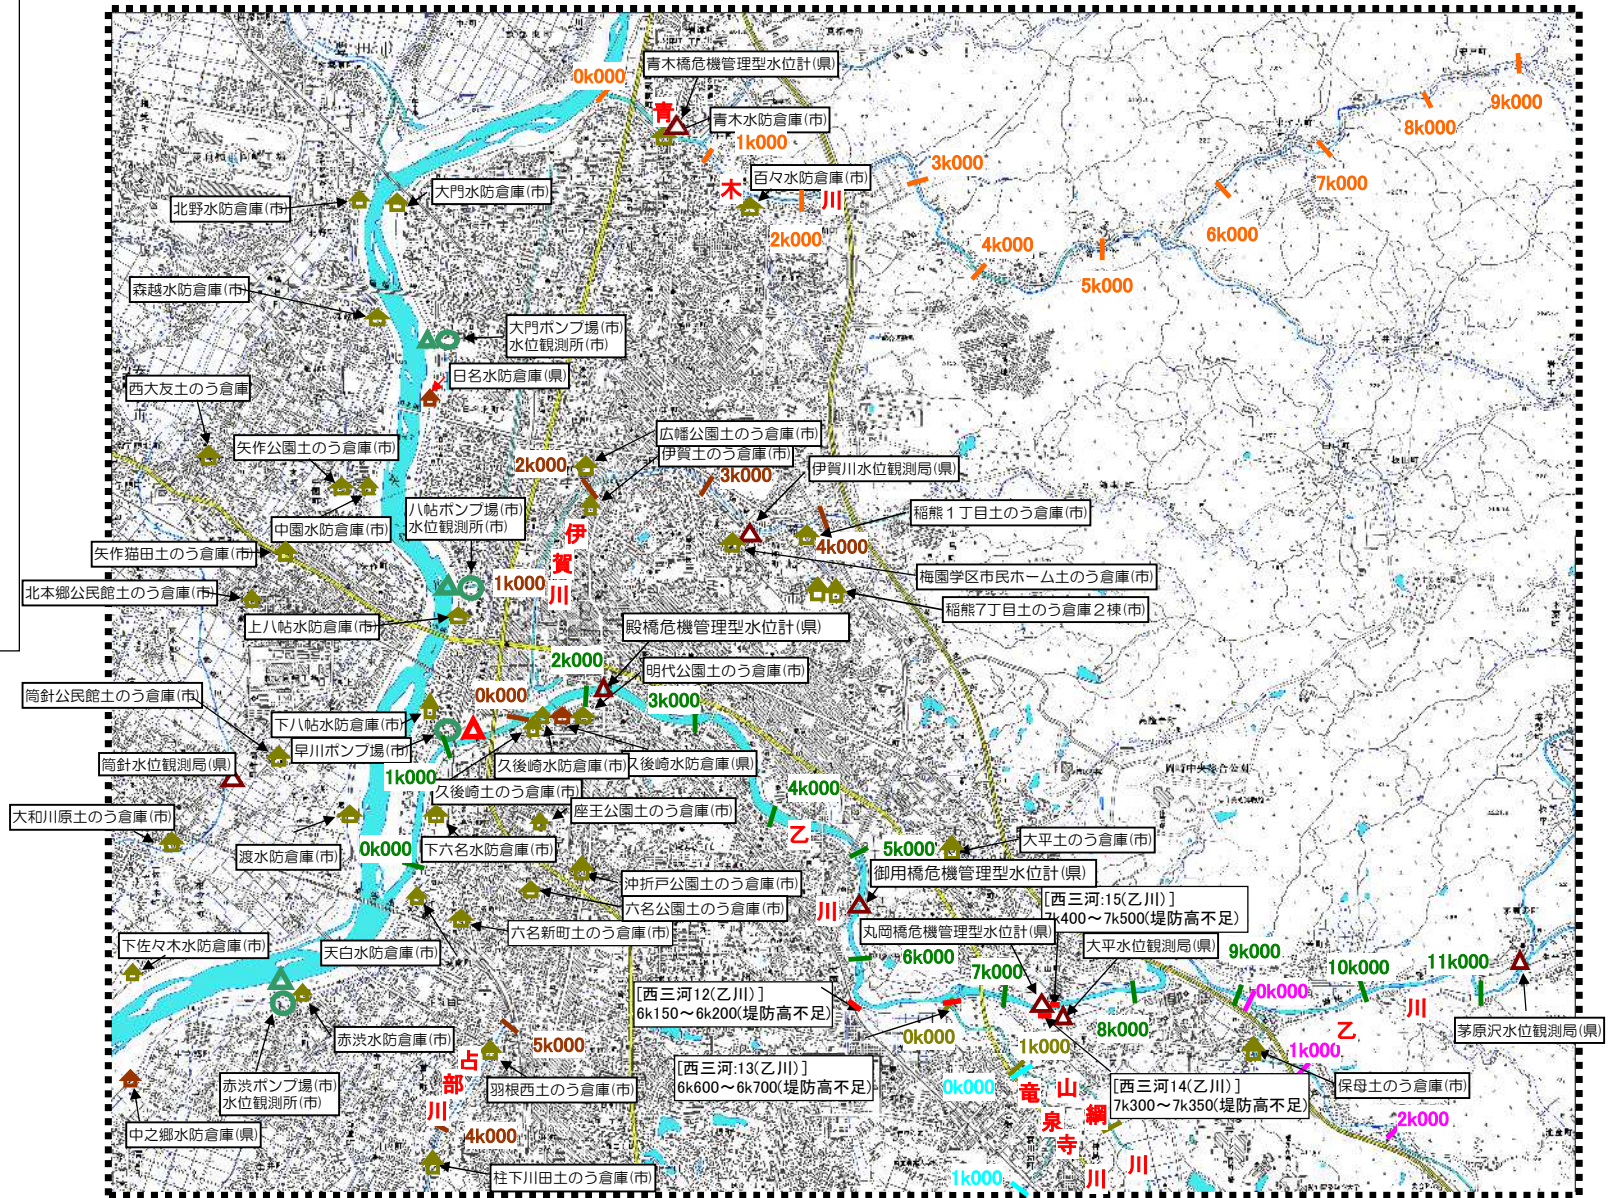

令和5年度 県管理河川”水防情報”（岡崎市〈南〉）

【岡崎市（南） 施設内訳】


水防倉庫（県）	0箇所
水防倉庫（市）	2箇所
土のう倉庫（市）	8箇所
重要水防箇所（重要度A）	6箇所
重要水防箇所（重要度B）	0箇所
重要水防箇所（重要度C）	0箇所
排水調整対象ポンプ場	3箇所
水位・潮位観測局	5箇所
水防警報発令河川	なし

<特記事項>

【広田川水位観測局（永良）】

西尾市下永良町地内堤防高	8.58m
氾濫危険水位	4.85m
避難判断水位	4.60m
出動水位	3.80m
氾濫注意水位	3.10m
（零点高：T.P. 3.0m）	

※T.Pは、東京湾中等潮位を表します。

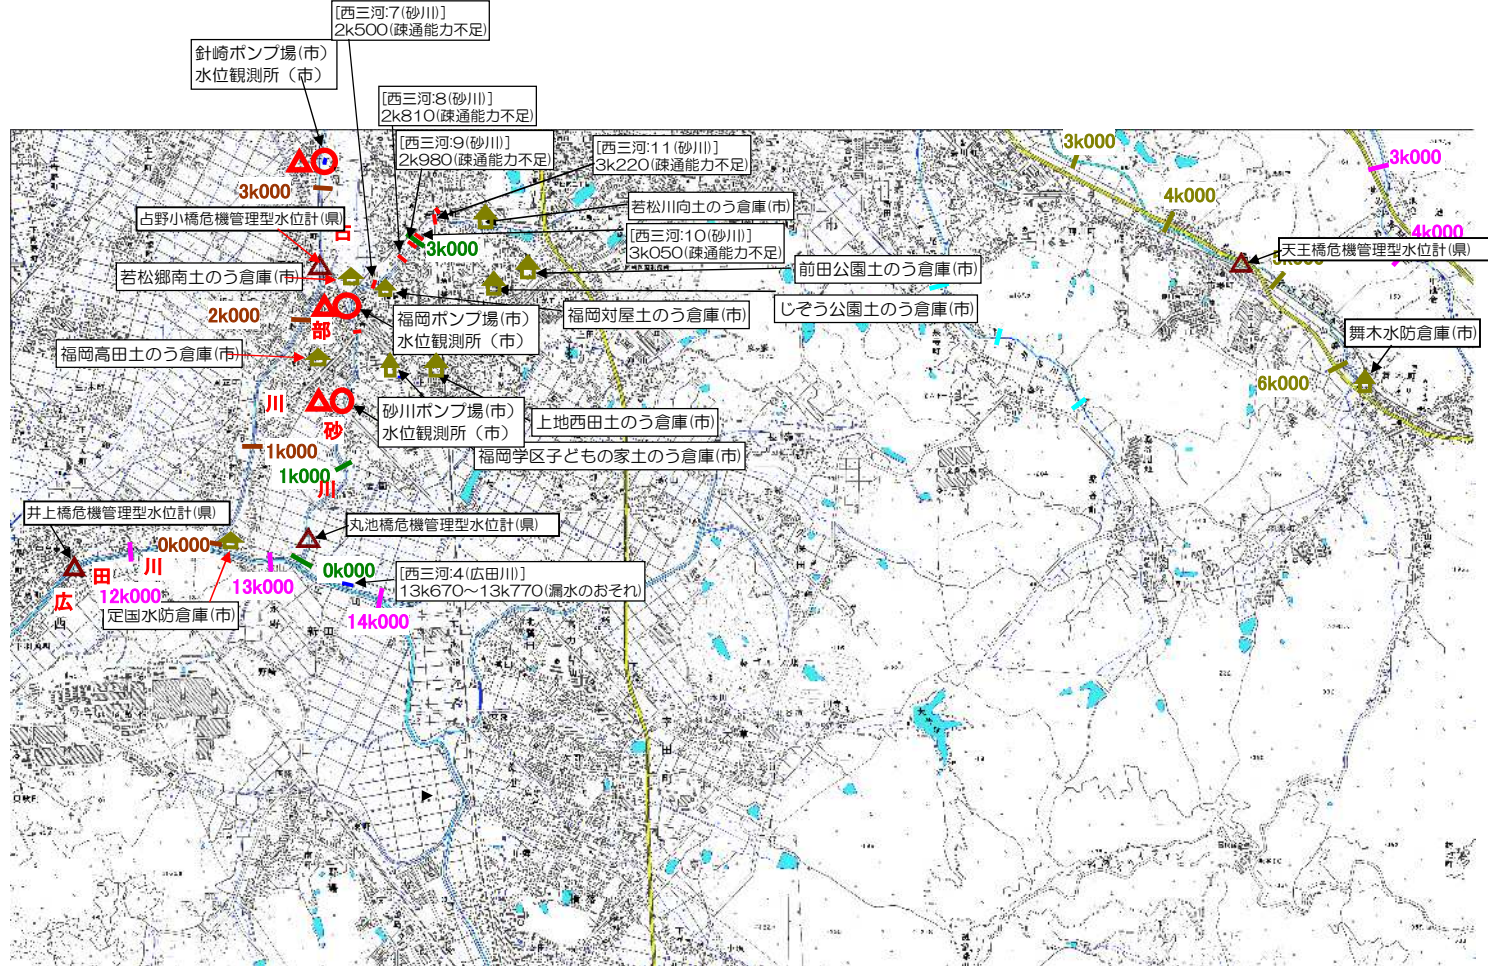

【記載事項】

[建設事務所名：表番号（河川名）]  
位置<河川距離標>（選定理由）

施設名称（施設管理者）

【凡例】

水防倉庫（県）	
水防倉庫（市）	
重要水防箇所（重要度A）	
重要水防箇所（重要度B）	
重要水防箇所（重要度C）	
排水調整対象ポンプ場	
水位・潮位観測局	
水防警報発令河川・海岸	

令和5年度 県管理河川”水防情報”（岡崎市〈東〉）

【岡崎市（東） 施設内訳】

- 水防倉庫（県） ○箇所
- 重要水防箇所（重要度A） ○箇所
- 重要水防箇所（重要度B） ○箇所
- 重要水防箇所（重要度C） ○箇所
- 排水調整対象ポンプ場 ○箇所
- 水位・潮位観測局 ○箇所
- 水防警報発令河川 なし









<特記事項>


【記載事項】

[建設事務所名：表番号（河川名）]  
位置<河川距離標>（選定理由）

施設名称（施設管理者）

【凡例】

- 水防倉庫（県） 
- 水防倉庫（市） 
- 重要水防箇所（重要度A） 
- 重要水防箇所（重要度B） 
- 重要水防箇所（重要度C） 
- 排水調整対象ポンプ場 
- 水位・潮位観測局 
- 水防警報発令河川・海岸 

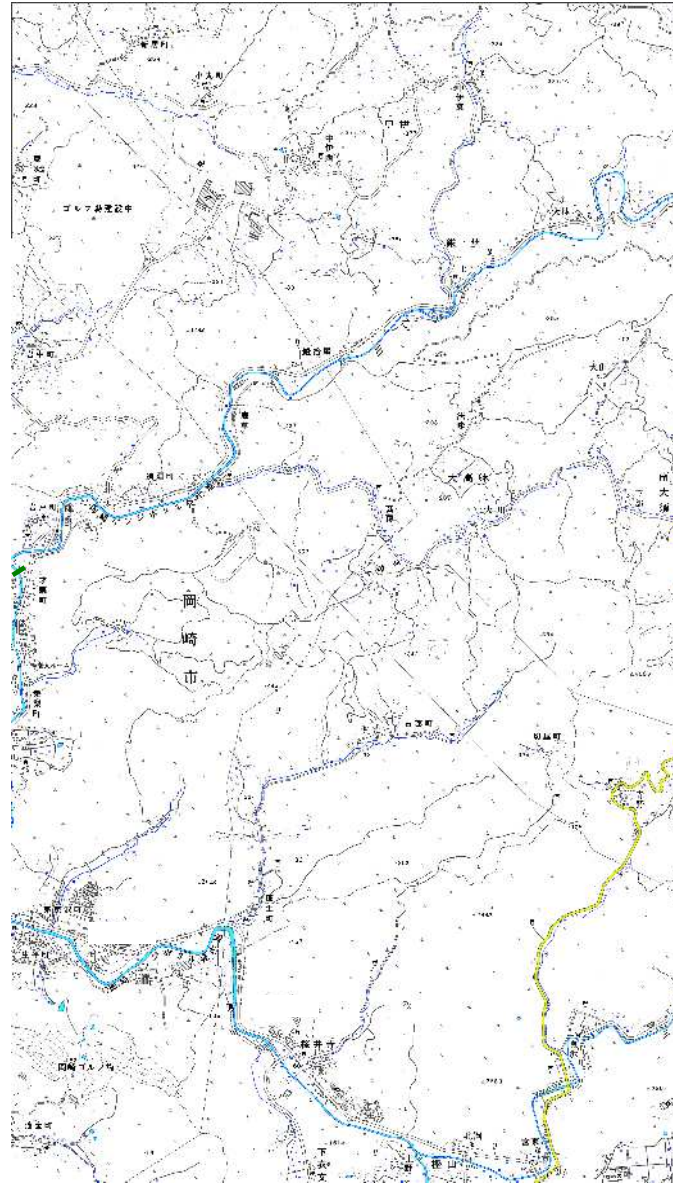

令和5年度 県管理河川”水防情報”（岡崎市〈南東〉）

【岡崎市（南東） 施設内訳】

水防倉庫（県）	0箇所
重要水防箇所（重要度A）	0箇所
重要水防箇所（重要度B）	0箇所
重要水防箇所（重要度C）	0箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測局	1箇所
水防警報発令河川	なし







<特記事項>

【記載事項】

[建設事務所名：表番号（河川名）]  
位置<河川距離標>（選定理由）

施設名称（施設管理者）

【凡例】

水防倉庫（県）	
水防倉庫（市）	
重要水防箇所（重要度A）	
重要水防箇所（重要度B）	
重要水防箇所（重要度C）	
排水調整対象ポンプ場	
水位・潮位観測局	
水防警報発令河川・海岸	