

令和6年度 県管理河川”水防情報” (犬山市<北>)

【犬山市(北) 施設内訳】

水防倉庫(県)	1箇所
重要水防箇所(重要度A)	0箇所
重要水防箇所(重要度B)	0箇所
重要水防箇所(重要度C)	0箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測局	2箇所
水防警報発令河川	なし
水防警報発令海岸	なし

<特記事項>

【水位観測局(郷瀬川)】

犬山市大字犬山字一本杉

堤防高	: 4.45m
氾濫危険水位	: 3.50m
出動水位	: 2.60m
氾濫注意水位	: 2.00m
(零点高	: TP49.43m)

【排水調整基準】

(新川上流域:水場川外水位観測局)
 排水調整準備水位: TP3.90m
 排水調整停止水位: TP5.20m
 排水調整再開水位: TP5.00m

(五条川流域:春日観測局)
 排水調整準備水位: TP4.60m
 排水調整停止水位: TP5.55m
 排水調整再開水位: TP5.35m

※TPは、東京湾中等潮位を表します。


【記載事項】

[建設事務所名:表番号(河川名)]
 位置<河川距離標>(選定理由)

施設名称(施設管理者)

【凡例】

水防倉庫(県)	
水防倉庫(水防管理団体)	
重要水防箇所(重要度A)	
重要水防箇所(重要度B)	
重要水防箇所(重要度C)	
排水調整対象ポンプ場	
水位・潮位観測局	
水防警報発令河川・海岸	

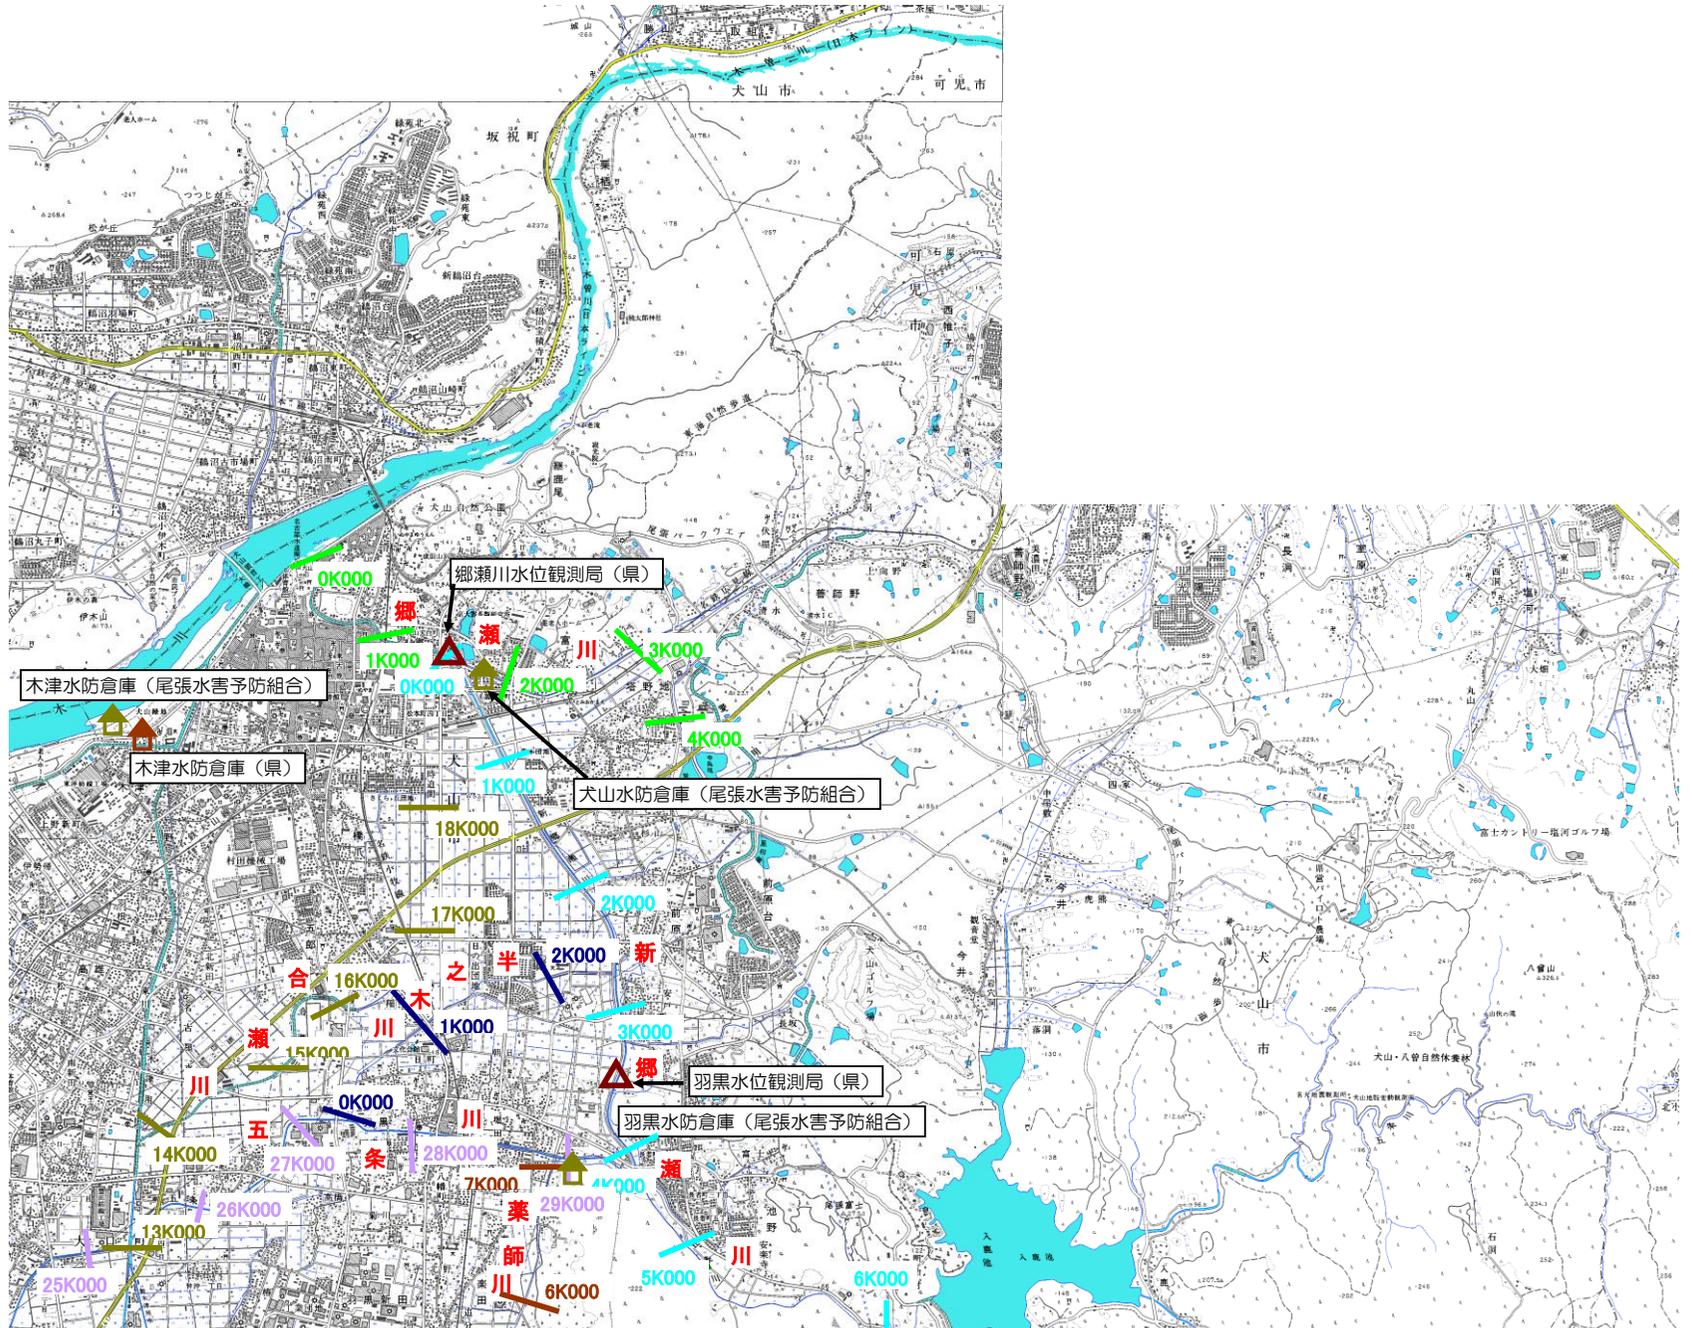

令和6年度 県管理河川”水防情報” (犬山市<南>)

【犬山市(南) 施設内訳】

水防倉庫(県)	0箇所
重要水防箇所(重要度A)	0箇所
重要水防箇所(重要度B)	0箇所
重要水防箇所(重要度C)	0箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測局	1箇所
水防警報発令河川	なし
水防警報発令海岸	なし

<特記事項>

【郷瀬川水位観測局(郷瀬川)】

犬山市大字犬山字一本杉

堤防高	; 4. 45m
氾濫危険水位	; 3. 50m
出動水位	; 2. 60m
氾濫注意水位	; 2. 00m
(零点高	; TP49. 43m)

【排水調整基準】

(新川上流域；水場川外水位観測局)

排水調整準備水位	; TP3. 90m
排水調整停止水位	; TP5. 20m
排水調整再開水位	; TP5. 00m

(五条川流域；春日観測局)

排水調整準備水位	; TP4. 60m
排水調整停止水位	; TP5. 55m
排水調整再開水位	; TP5. 35m

※TPは、東京湾中等潮位を表します。

【記載事項】

【建設事務所名：表番号(河川名)】
位置<河川距離標>(選定理由)

施設名称(施設管理者)

【凡例】

水防倉庫(県)	
水防倉庫(水防管理団体)	
重要水防箇所(重要度A)	
重要水防箇所(重要度B)	
重要水防箇所(重要度C)	
排水調整対象ポンプ場	
水位・潮位観測局	
水防警報発令河川・海岸	

