

令和6年度 県管理河川”水防情報”（西尾市）

【西尾市 施設内訳】

水防倉庫（県）	1箇所
水防倉庫（水防管理団体）	8箇所
重要水防箇所（重要度A）	0箇所
重要水防箇所（重要度B）	13箇所
重要水防箇所（重要度C）	0箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測局	8箇所
水防警報発令河川	矢作古川
水防警報発令海岸	愛知県沿岸

<特記事項>

【矢作古川水防警報基準観測局（小島）】

西尾市小島町	
堤防高	： 8. 70m（左岸）
	8. 60m（右岸）
氾濫危険水位	： 6. 10m
避難判断水位	： 6. 05m
出動水位	： 4. 75m
氾濫注意水位	： 3. 85m
（零点高	： TP3. 47m）

【広田川水位観測局（永良）】

西尾市下永良町内	
堤防高	： 8. 55m
氾濫危険水位	： 4. 85m
避難判断水位	： 4. 60m
出動水位	： 3. 80m
氾濫注意水位	： 3. 10m
（零点高	： TP2. 30m）

【北浜川水位観測局（北浜）】


西尾市徳永町八ツ田	
堤防高	： TP2. 60m
氾濫危険水位	： TP1. 90m
出動水位	： TP1. 40m
氾濫注意水位	： TP1. 10m
（零点高	： TP-0. 02m）

※ TPは、東京湾中等潮位を表します。

【記載事項】


【建設事務所名：表番号（河川名）】
位置<河川距離標>（選定理由）

施設名称（施設管理者）

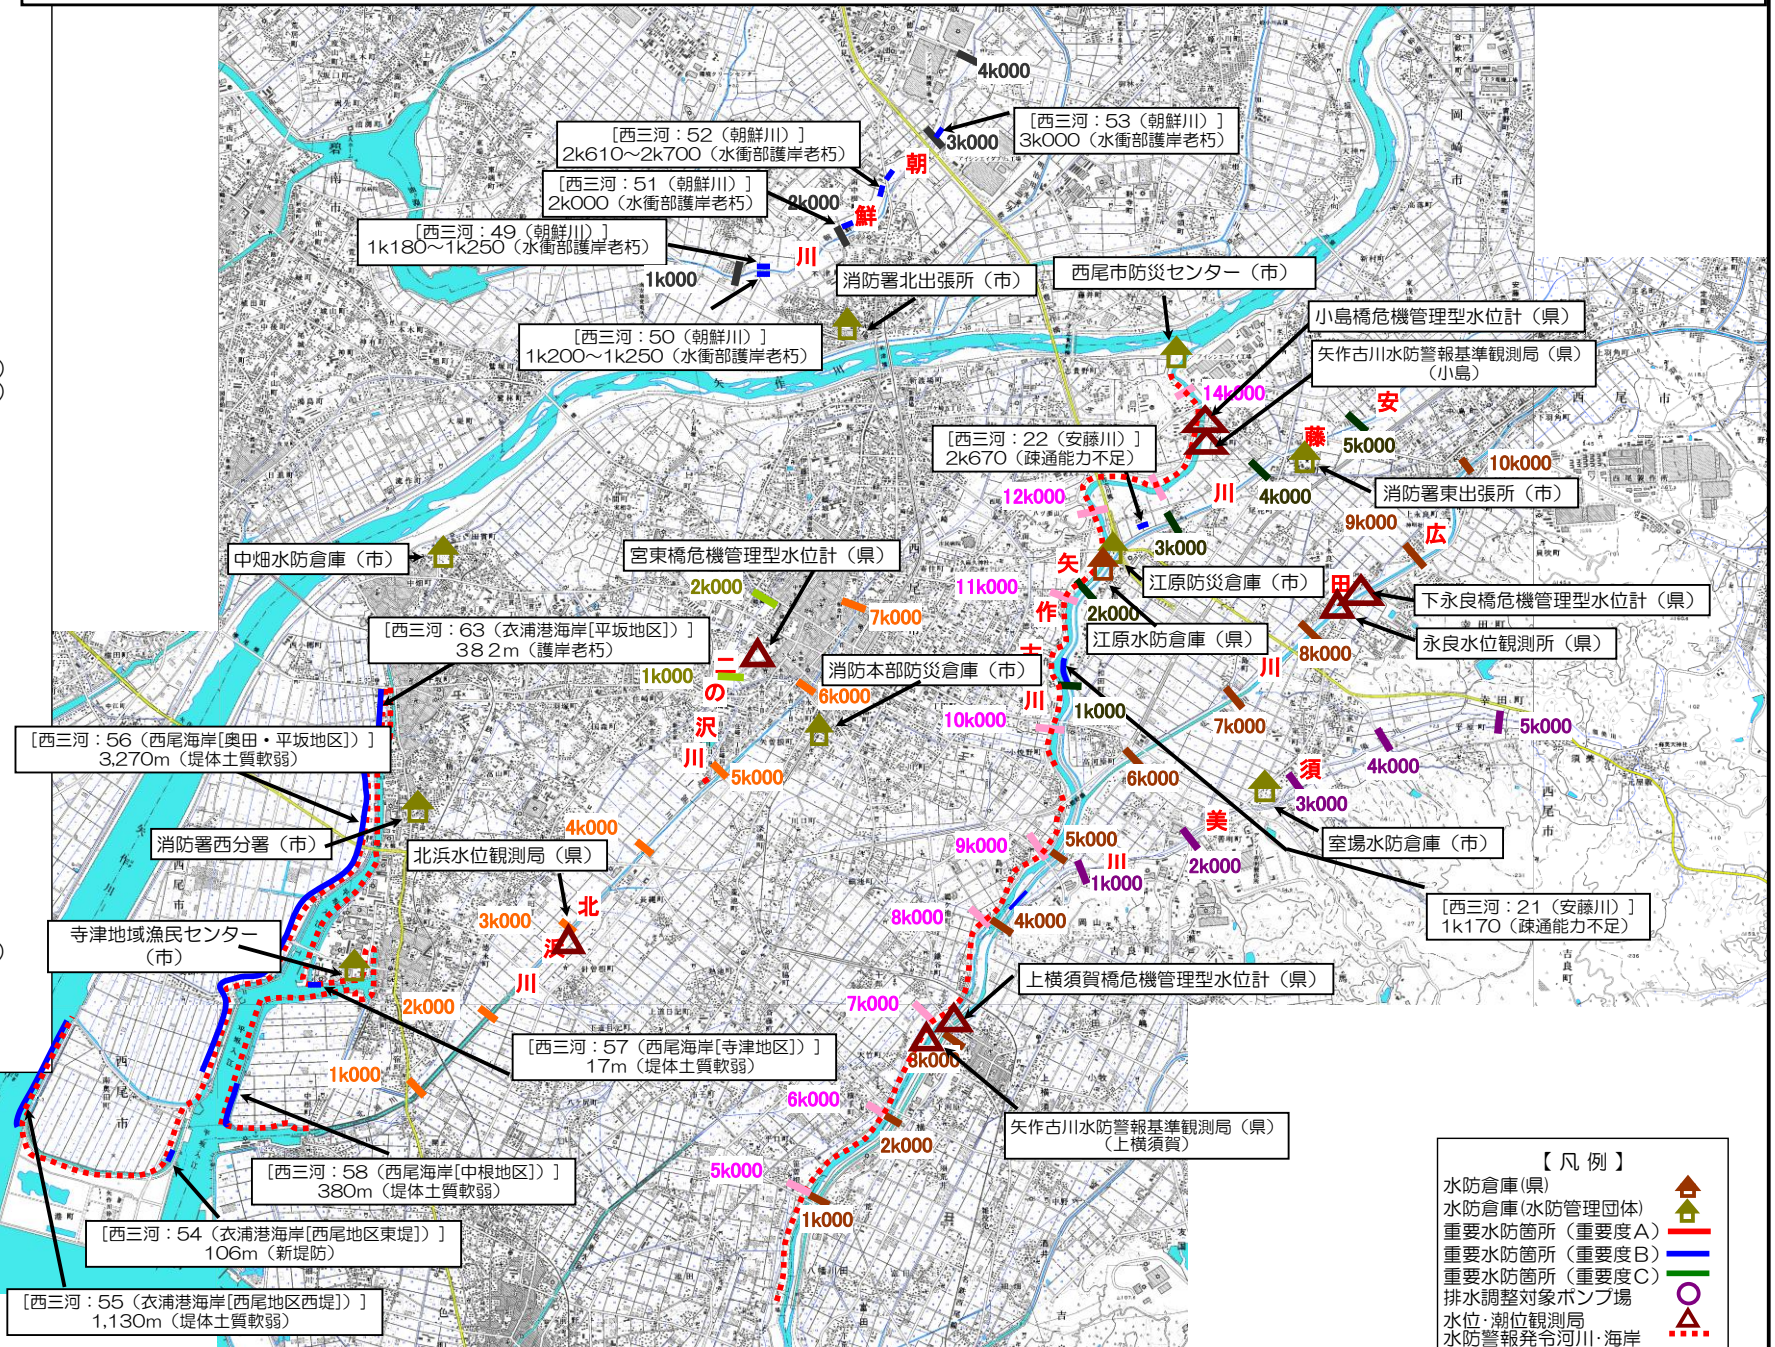

【凡例】

- 水防倉庫（県）
- 水防倉庫（水防管理団体）
- 重要水防箇所（重要度A）
- 重要水防箇所（重要度B）
- 重要水防箇所（重要度C）
- 排水調整対象ポンプ場
- 水位・潮位観測局
- 水防警報発令河川・海岸

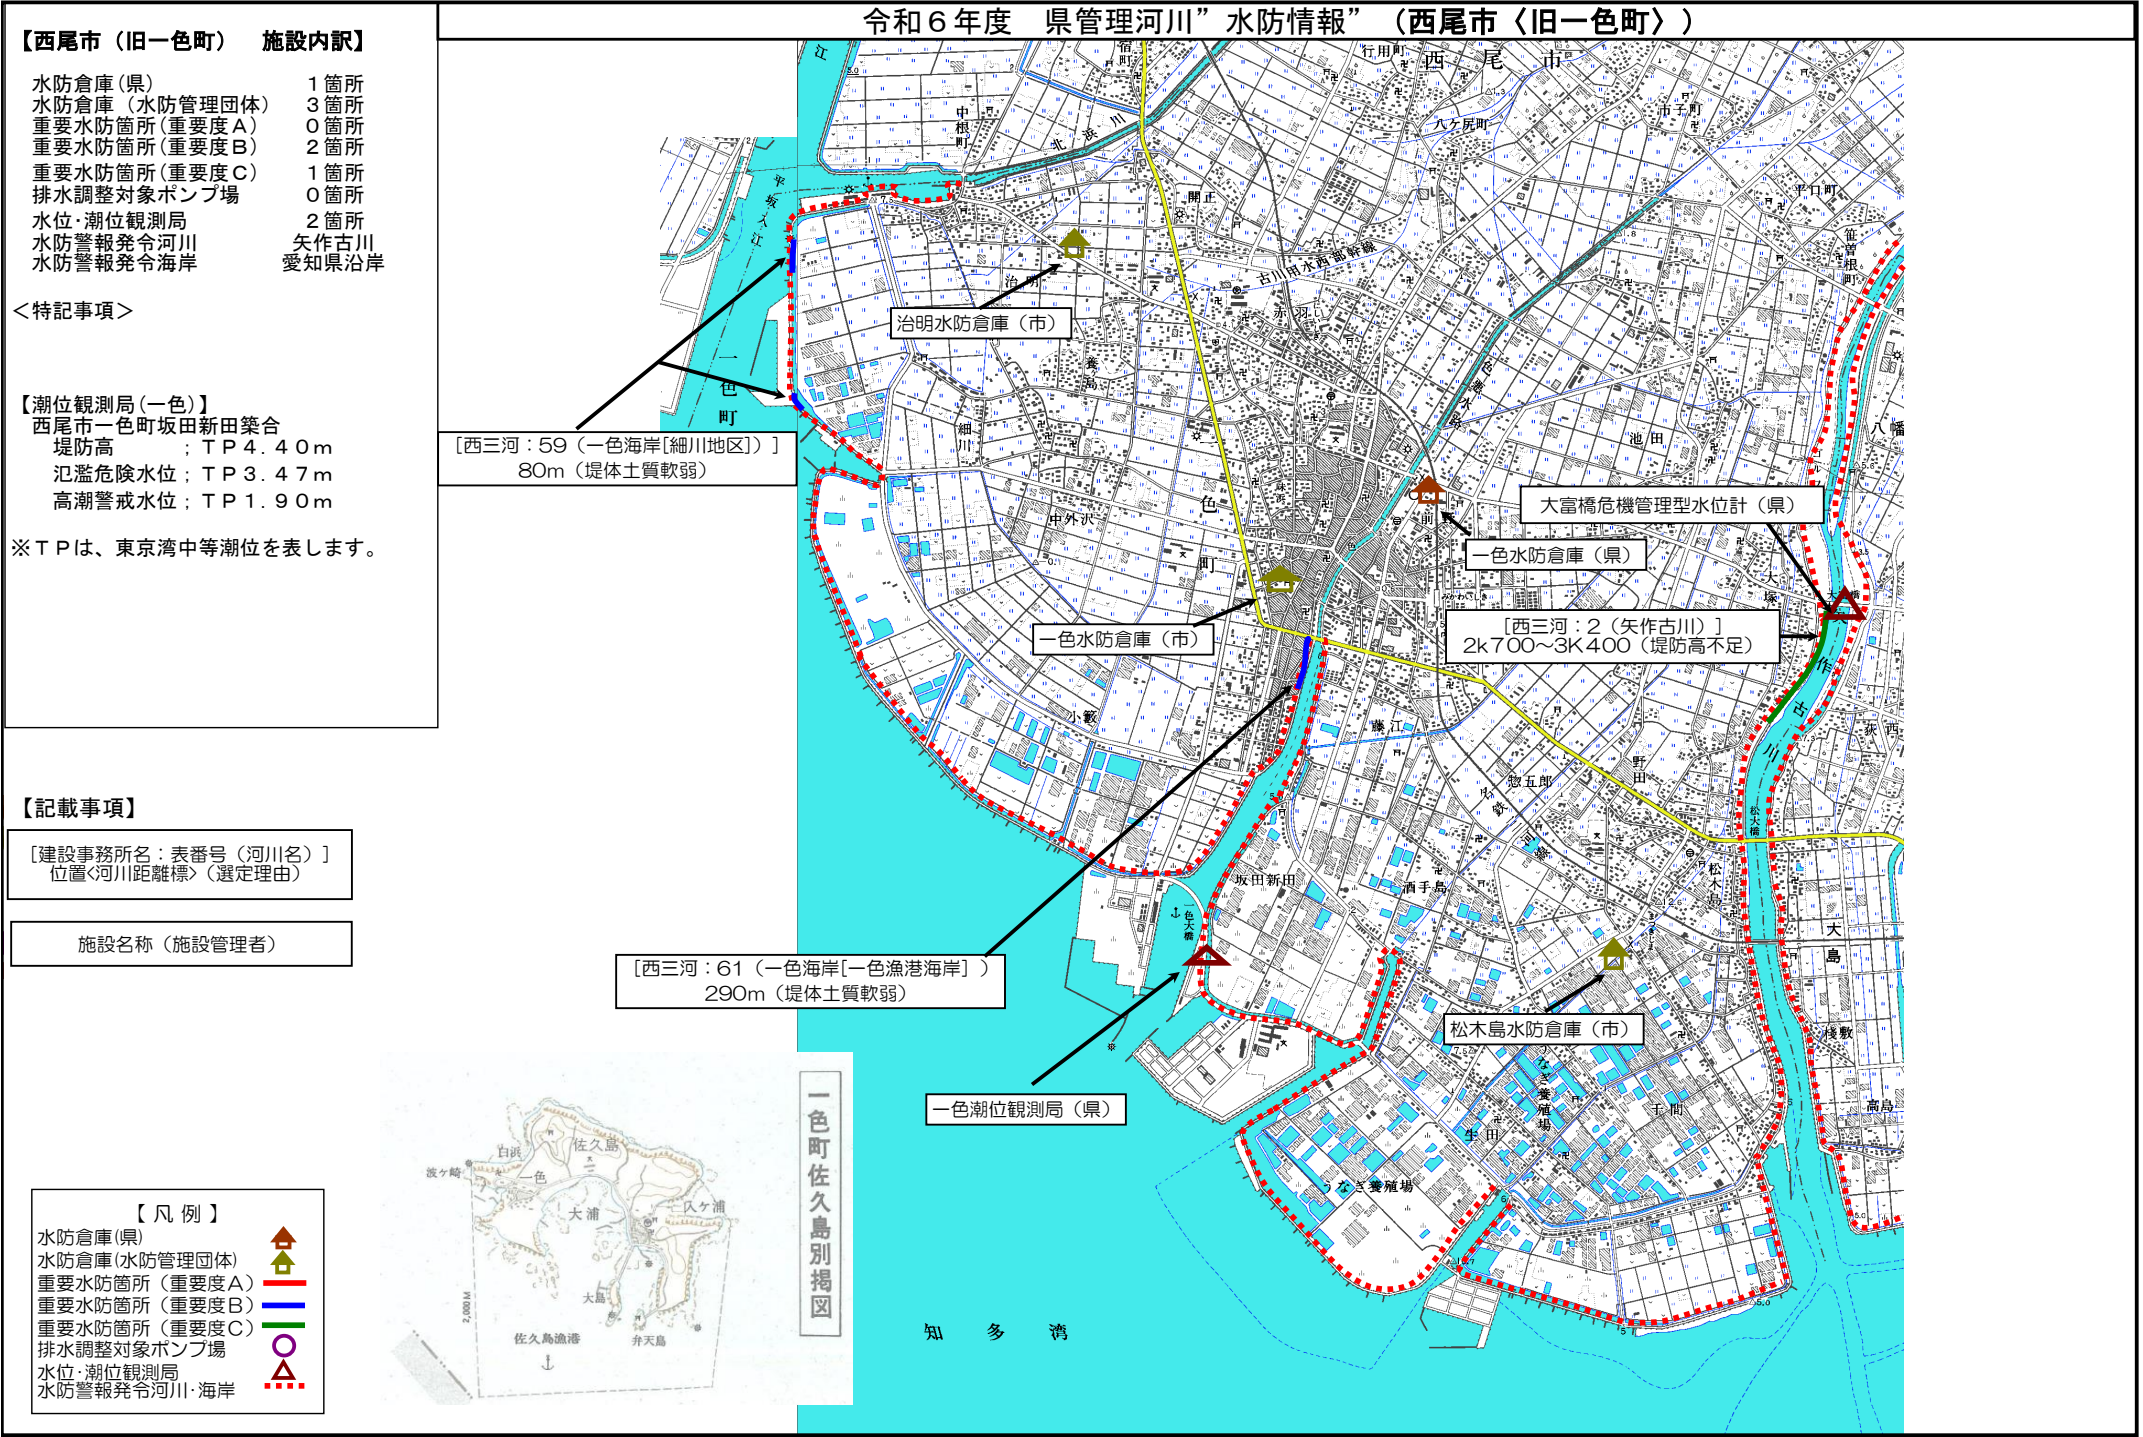

令和6年度 県管理河川”水防情報”（西尾市〈旧吉良町〉）

【西尾市（旧吉良町） 施設内訳】

水防倉庫（県）	0箇所
水防倉庫（水防管理団体）	2箇所
重要水防箇所（重要度A）	1箇所
重要水防箇所（重要度B）	25箇所
重要水防箇所（重要度C）	0箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測局	5箇所
水防警報発令河川	矢作古川
水防警報発令海岸	愛知県沿岸

<特記事項>

【矢作古川水防警報基準観測局（上横須賀矢作）】

西尾市吉良町上横須賀	
堤防高	7.50m（左岸） 7.60m（右岸）
氾濫危険水位	5.60m
避難判断水位	5.50m
出動水位	4.50m
氾濫注意水位	3.80m （零点高：TP-0.06m）

【広田川水位観測局（上横須賀広田）】

西尾市吉良町上横須賀	
堤防高	6.80m
氾濫危険水位	5.60m
出動水位	4.30m
氾濫注意水位	3.50m （零点高：TP-0.05m）

【矢崎川水位観測局（矢崎川）】

西尾市吉良町寺嶋	
堤防高	5.10m
氾濫危険水位	4.46m
避難判断水位	—
出動水位	3.28m
氾濫注意水位	2.75m （零点高：TP0.58m）


【記載事項】

【建設事務所名：表番号（河川名）】
位置（河川距離標）（選定理由）

施設名称（施設管理者）

【凡例】

水防倉庫（県）	▲
水防倉庫（水防管理団体）	▲
重要水防箇所（重要度A）	■
重要水防箇所（重要度B）	■
重要水防箇所（重要度C）	■
排水調整対象ポンプ場	○
水位・潮位観測局	△
水防警報発令河川・海岸	---

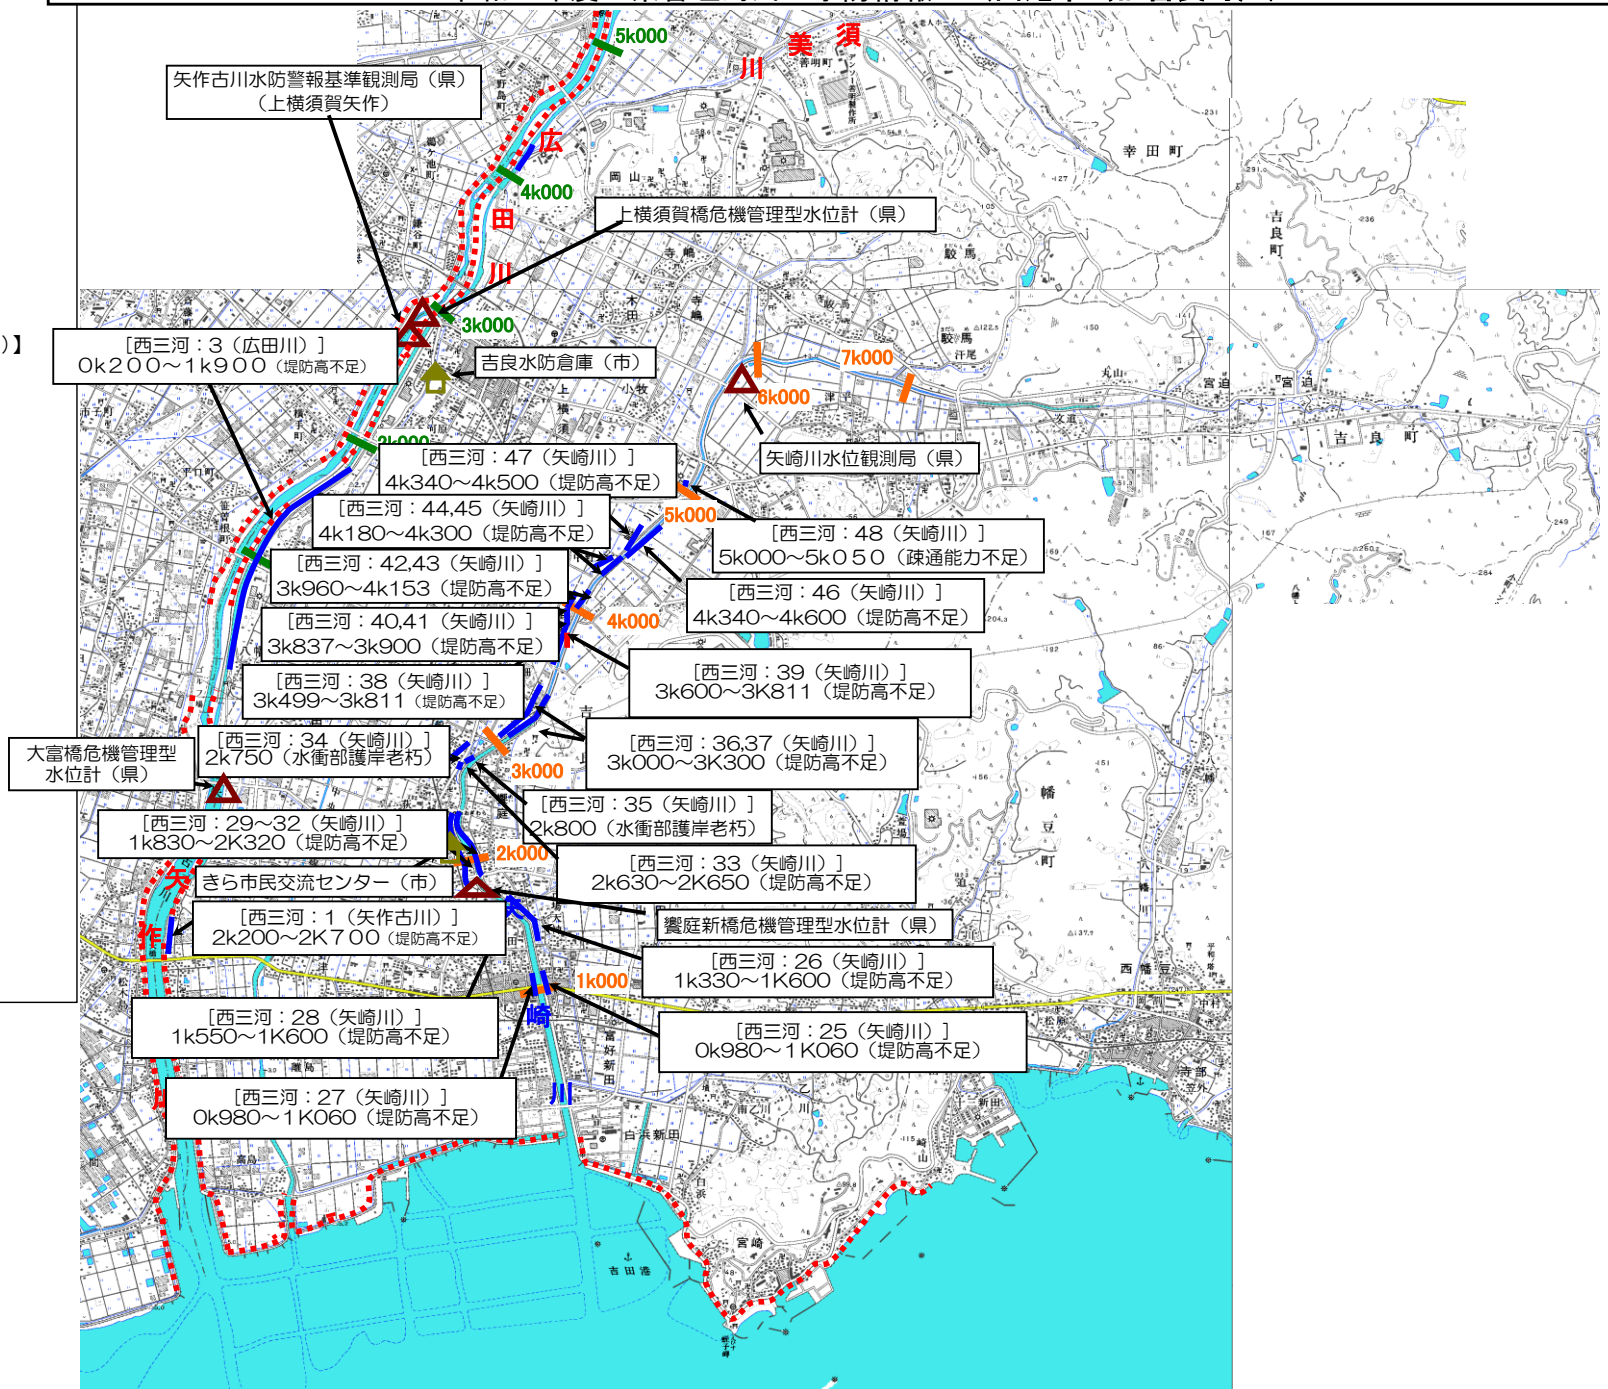

【西尾市（旧幡豆町） 施設内訳】

水防倉庫（県）	0箇所
水防倉庫（水防管理団体）	0箇所
重要水防箇所（重要度A）	1箇所
重要水防箇所（重要度B）	4箇所
重要水防箇所（重要度C）	0箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測局	0箇所
水防警報発令河川	なし
水防警報発令海岸	愛知県沿岸

＜特記事項＞

【記載事項】

[建設事務所名：表番号（河川名）]
位置＜河川距離標＞（選定理由）

施設名称（施設管理者）

【凡例】

水防倉庫（県）

水防倉庫（水防管理団体）

重要水防箇所（重要度A）

重要水防箇所（重要度B）

重要水防箇所（重要度C）

排水調整対象ポンプ場

水位・潮位観測局

水防警報発令河川・海岸

令和6年度 県管理河川”水防情報”（西尾市〈旧幡豆町〉）

