

令和6年度 県管理河川”水防情報”（安城市〈北〉）

【安城市（北） 施設内訳】

水防倉庫（県）	0箇所
水防倉庫（市）	1箇所
重要水防箇所（重要度A）	0箇所
重要水防箇所（重要度B）	4箇所
重要水防箇所（重要度C）	0箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測局	4箇所
水防警報発令河川	なし
水防警報発令海岸	なし

<特記事項>

【鹿乗川水位観測所（鹿乗川）】

安城市東町大塚

堤防高	4.72m
氾濫危険水位	3.55m
出動水位	2.85m
氾濫注意水位	2.45m
（零点高	TP5.00m）

※TPは、東京湾中等潮位を表します。


【記載事項】

〔建設事務所名：表番号（河川名）〕
位置＜河川距離標＞（選定理由）

施設名称（施設管理者）

【凡例】

水防倉庫（県）	▲
水防倉庫（水防管理団体）	▲
重要水防箇所（重要度A）	—
重要水防箇所（重要度B）	—
重要水防箇所（重要度C）	—
排水調整対象ポンプ場	○
水位・潮位観測局	△
水防警報発令河川・海岸	...

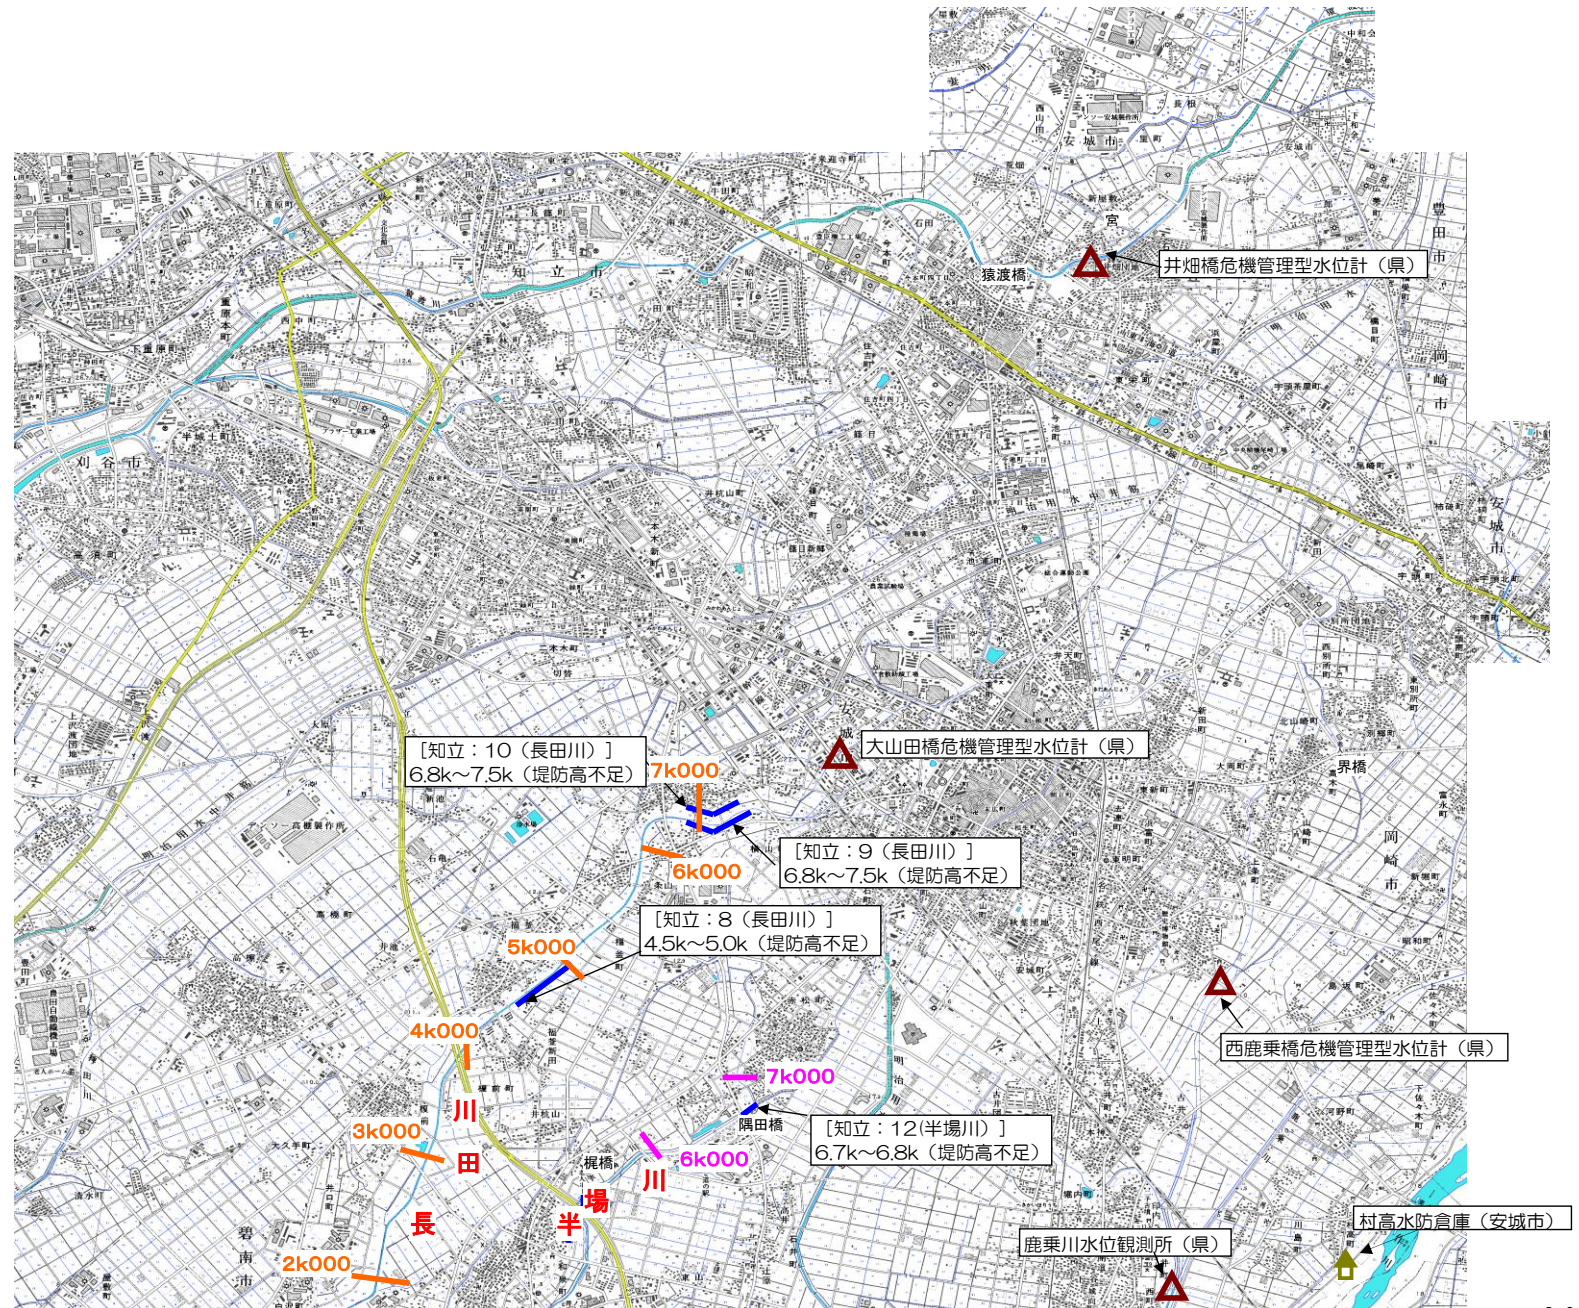

令和6年度 県管理河川”水防情報”（安城市〈南〉）

【安城市（南） 施設内訳】

水防倉庫（県）	0箇所
水防倉庫（市）	3箇所
重要水防箇所（重要度A）	0箇所
重要水防箇所（重要度B）	1箇所
重要水防箇所（重要度C）	0箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測局	1箇所
水防警報発令河川	なし
水防警報発令海岸	なし


<特記事項>

特になし

【記載事項】

〔建設事務所名：表番号（河川名）〕
位置<河川距離標>（選定理由）

施設名称（施設管理者）

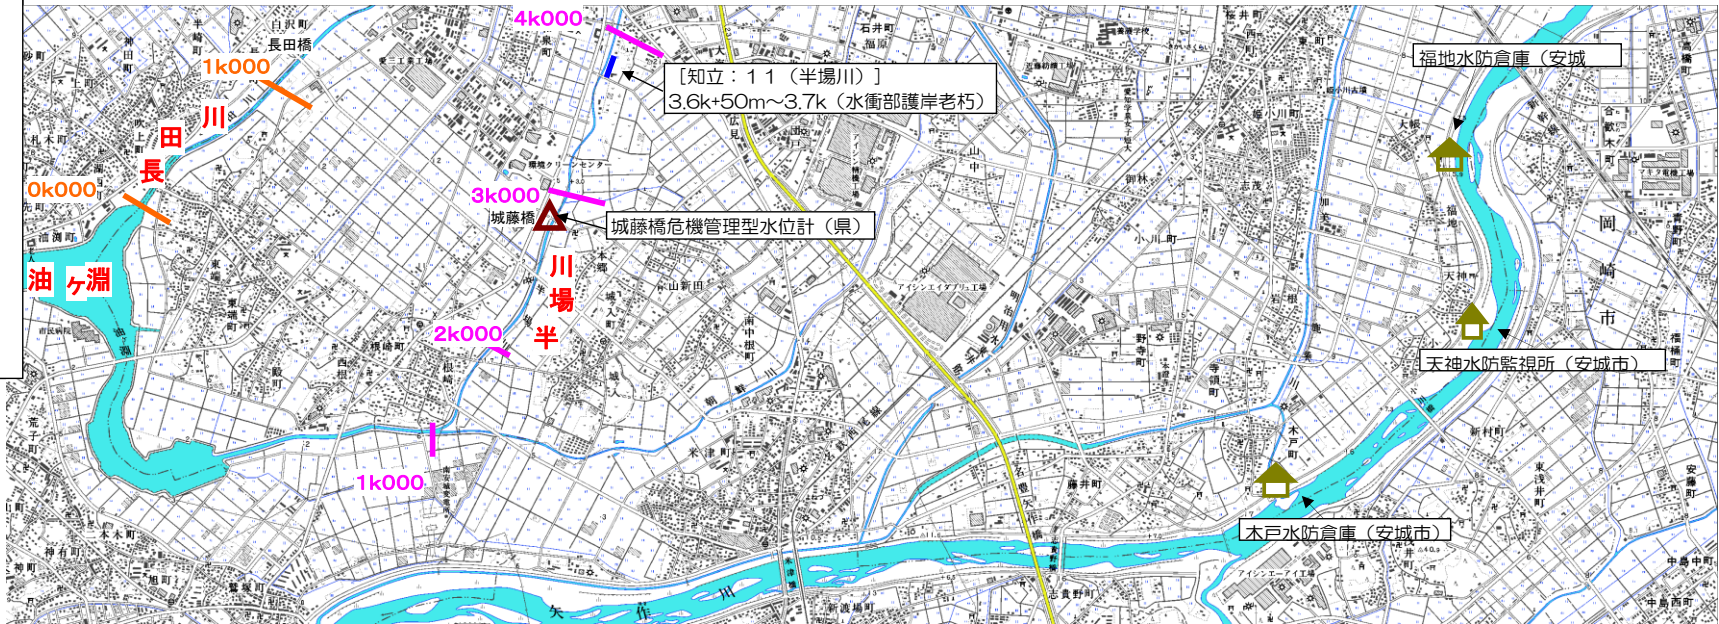

【凡例】

- 水防倉庫（県）
- 水防倉庫（水防管理団体）
- 重要水防箇所（重要度A）
- 重要水防箇所（重要度B）
- 重要水防箇所（重要度C）
- 排水調整対象ポンプ場
- 水位・潮位観測局
- 水防警報発令河川・海岸