

水防倉庫(県)	0箇所
重要水防箇所(重要度A)	1箇所
重要水防箇所(重要度B)	2箇所
重要水防箇所(重要度C)	0箇所
排水調整対象ポンプ場	6箇所
水位・潮位観測局	2箇所
水防警報発令河川	新川
	太白川
水防警報発令海岸	伊勢湾沿岸

【水位観測局(戸田)】…名古屋市
港区南陽町大字茶屋後新田字二ノ割
堤防高: TP-0.2m

堤防高 ; TP 1. 50m
 氾濫危險水位 : TP 1. 50m

堤防高 ; TP 6. 24 m (左岸)
TP 6. 28 m (右岸)

汎濫危険水位 ; TP5. 20m
 出動水位 ; TP3. 90m
 汎濫注意水位 ; TP3. 00m

堤防高	TP 8.	9.4 m
氾濫危險水位	TP 6.	5.0 m
避難判斷水位	TP 5.	3.5 m
出動水位	TP 5.	1.5 m
氾濫注意水位	TP 4.	3.0 m


美和町大字金岩

堤防高	； TP 2.	2.5 m
氾濫危険陰水位	； TP 1.	5.5 m
避難判断水位	； TP 1.	3.0 m
出動水位	； TP 1.	2.0 m
氾濫注意水位	； TP 0.	9.0 m

(新川下流域；下之一色水位觀測局)
排水調整準備水位；TP 2.20m
排水調整停止水位；TP 3.00m
排水調整再開水位；TP 2.80m

[建設事務所名：表番号（河川名）]
位置<河川距離標>（選定理由）

令和8年度 県管理河川”水防情報”（名古屋市〈港区〉）

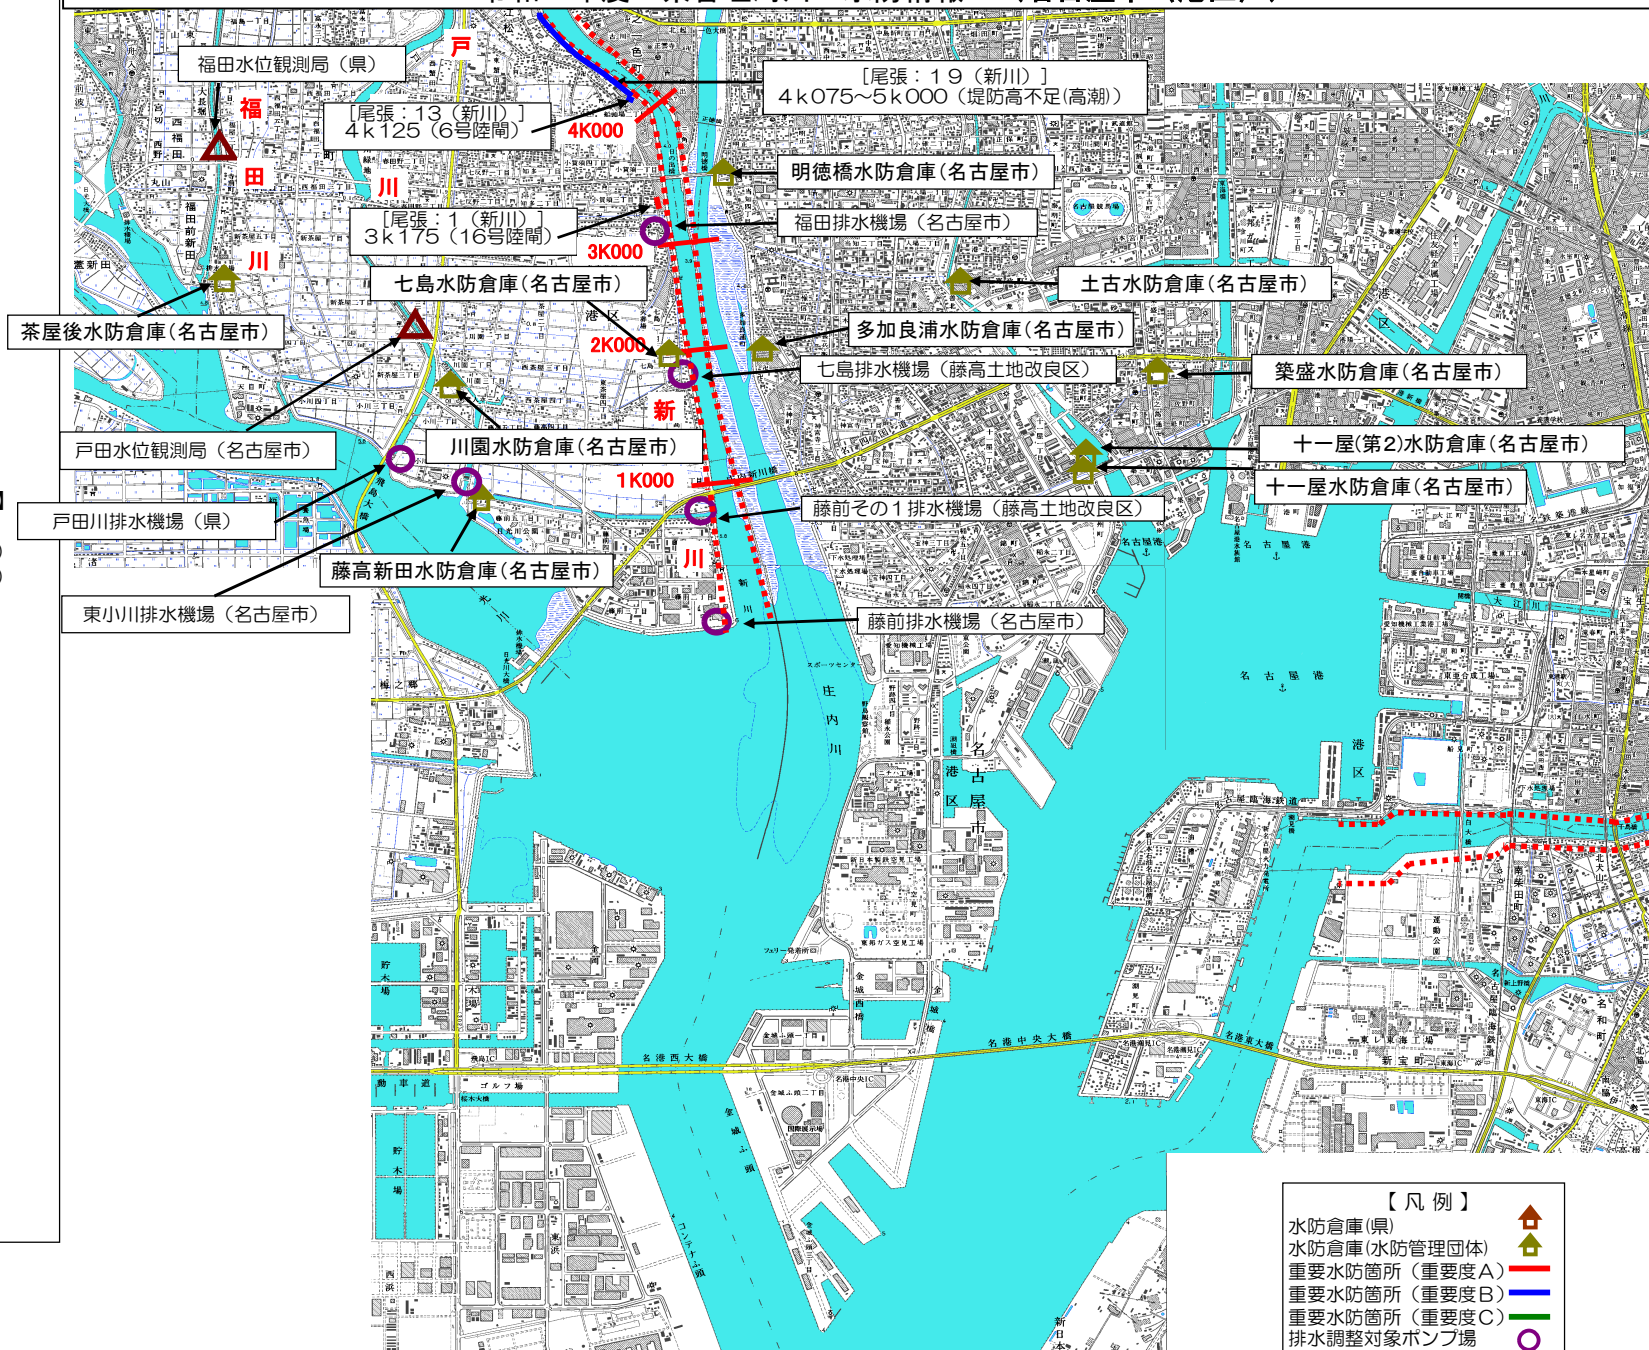

水防倉庫(県)
水防倉庫(水防管理団体)
重要水防箇所(重要度A)
重要水防箇所(重要度B)
重要水防箇所(重要度C)
排水調整対象ポンプ場
水位・潮位観測局
水防警報発令河川・海岸

令和8年度 県管理河川”水防情報”（名古屋市〈守山区〉）

【名古屋市（守山区） 施設内訳】

水防倉庫（県）	2箇所
重要水防箇所（重要度A）	0箇所
重要水防箇所（重要度B）	0箇所
重要水防箇所（重要度C）	0箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測局	1箇所
水防警報発令河川	なし
水防警報発令海岸	なし

<特記事項>

【矢田川水位観測局（平子）】

尾張旭市庄内中町字南島	
堤防高	： 5.00m
氾濫危険水位	： 2.65m
避難判断水位	： 2.35m
出動水位	： 2.35m
氾濫注意水位	： 2.20m
（零点高	： TP40.36m）

【香流川水位観測局（猪子石）】

名東区猪高町大字猪子石字神ノ木	
堤防高	： 4.10m
氾濫危険水位	： 2.10m
避難判断水位	： 1.85m
出動水位	： 1.50m
氾濫注意水位	： 1.10m
（零点高	： TP25.86m）


【凡例】

水防倉庫（県）	
水防倉庫（水防管理団体）	
重要水防箇所（重要度A）	
重要水防箇所（重要度B）	
重要水防箇所（重要度C）	
排水調整対象ポンプ場	
水位・潮位観測局	
水防警報発令河川・海岸	

【記載事項】

〔建設事務所名：表番号（河川名）〕
位置<河川距離標>（選定理由）

施設名称（施設管理者）

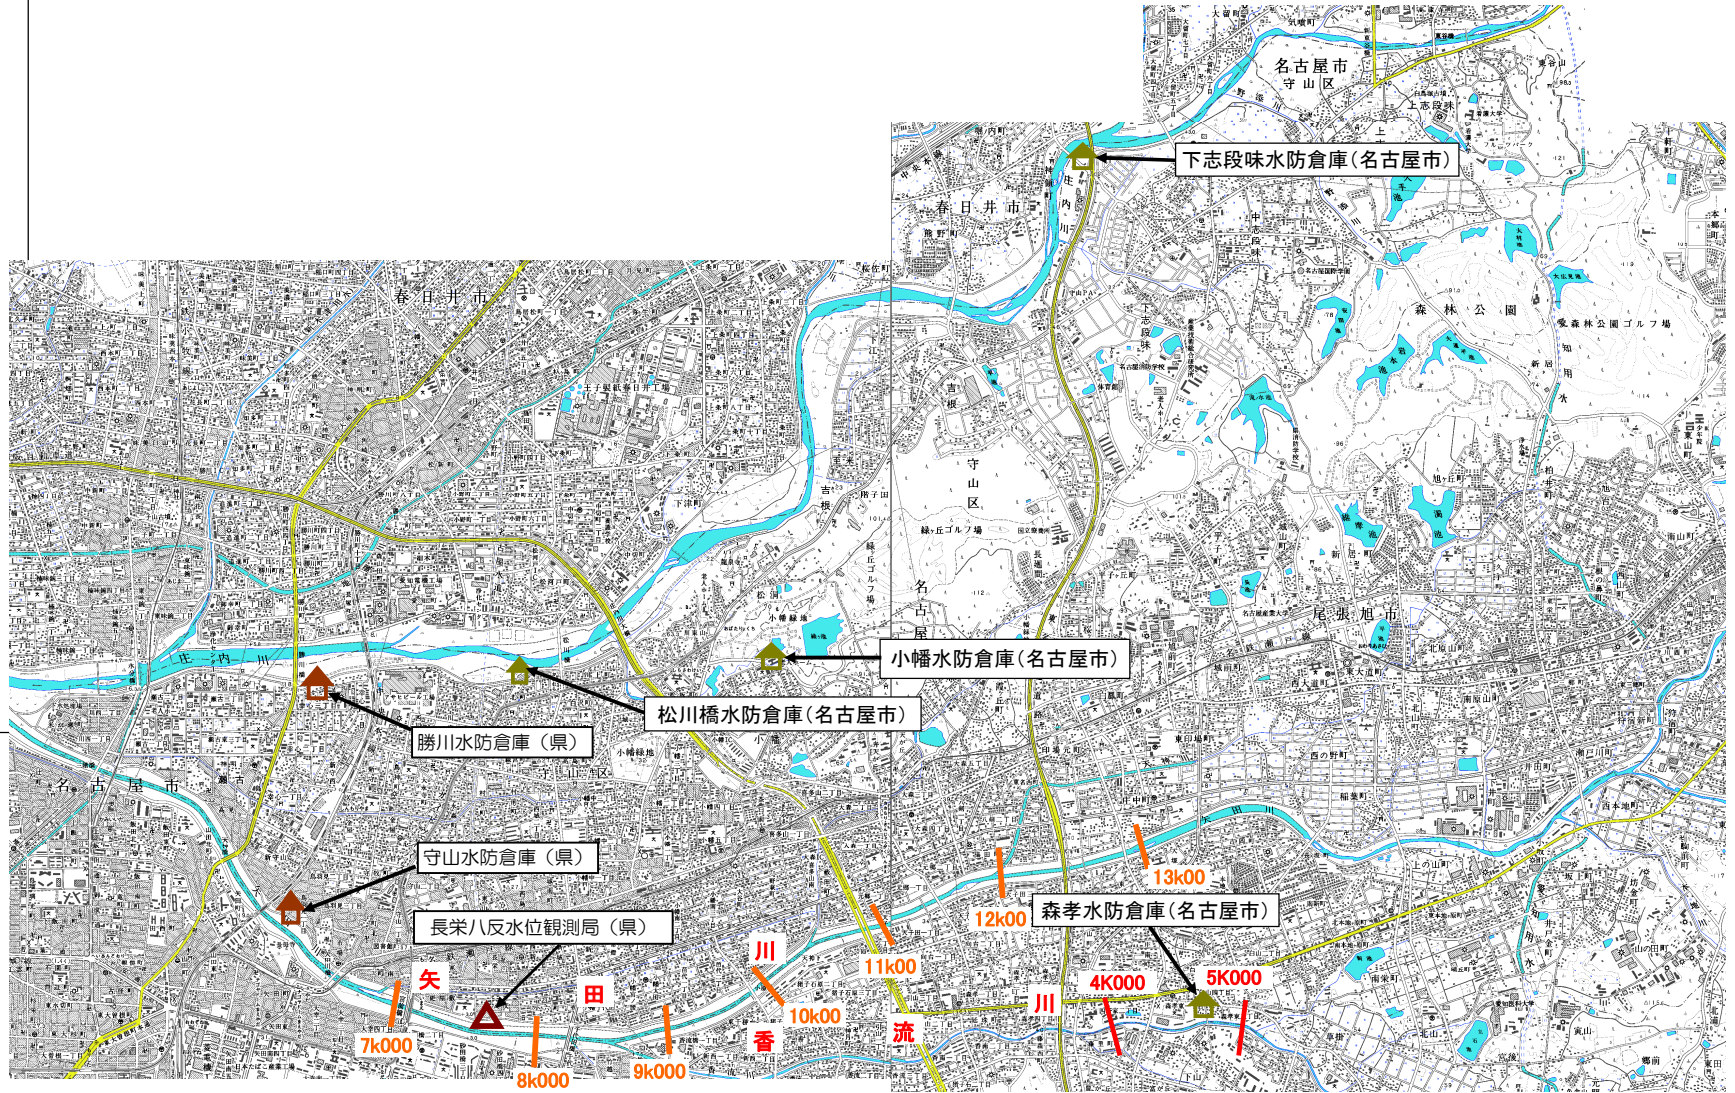

令和8年度 県管理河川”水防情報”（名古屋市〈昭和区〉）

【名古屋市（昭和区） 施設内訳】

水防倉庫（県）	0箇所
重要水防箇所（重要度A）	0箇所
重要水防箇所（重要度B）	0箇所
重要水防箇所（重要度C）	0箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測局	0箇所
水防警報発令河川	なし
水防警報発令海岸	なし

<特記事項>

【山崎川水位観測局（瑞穂）】

瑞穂区豊岡通3丁目

堤防高	: 5.60m
氾濫危険水位	: 4.05m
避難判断水位	: 3.50m
出動水位	: 3.50m
氾濫注意水位	: 3.00m
（零点高）	: T P 0.80m

※ T P は、東京湾中等潮位を表します

【記載事項】

[建設事務所名：表番号（河川名）]
位置<河川距離標>（選定理由）

施設名称（施設管理者）



【凡例】

水防倉庫（県）	
水防倉庫（水防管理団体）	
重要水防箇所（重要度A）	
重要水防箇所（重要度B）	
重要水防箇所（重要度C）	
排水調整対象ポンプ場	
水位・潮位観測局	
水防警報発令河川・海岸	

令和8年度 県管理河川”水防情報”（名古屋市〈瑞穂区〉）

【名古屋市（瑞穂区） 施設内訳】

水防倉庫（県）	0箇所
重要水防箇所（重要度A）	0箇所
重要水防箇所（重要度B）	0箇所
重要水防箇所（重要度C）	0箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測局	2箇所
水防警報発令河川	天白川

水防警報発令海岸 な し

＜特記事項＞

【山崎川水位観測局（瑞穂）】

瑞穂区豊岡通三丁目	
堤防高	： 5.60m
氾濫危険水位	： 4.05m
避難判断水位	： 3.50m
出動水位	： 3.50m
氾濫注意水位	： 3.00m
（零点高	： TP0.80m）

【天白川水防警報基準観測局（天白）】

南区中江二丁目	
堤防高	： TP8.94m
氾濫危険水位	： TP6.50m
避難判断水位	： TP5.35m
出動水位	： TP5.15m
氾濫注意水位	： TP4.30m

【記載事項】

[建設事務所名：表番号（河川名）]
位置<河川距離標>（選定理由）

施設名称（施設管理者）

【凡例】

水防倉庫（県）	
水防倉庫（水防管理団体）	
重要水防箇所（重要度A）	
重要水防箇所（重要度B）	
重要水防箇所（重要度C）	
排水調整対象ポンプ場	
水位・潮位観測局	
水防警報発令河川・海岸	

