

令和8年度 県管理河川”水防情報”（瀬戸市〈東北〉）

【瀬戸市（東北） 施設内訳】

水防倉庫（県）	0箇所
重要水防箇所（重要度A）	0箇所
重要水防箇所（重要度B）	0箇所
重要水防箇所（重要度C）	0箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測局	0箇所
水防警報発令河川	なし
水防警報発令海岸	なし

＜特記事項＞

【瀬戸川水位観測局（共栄橋）】


瀬戸市川西町一丁目	
堤防高	； 3.70m
氾濫危険水位	； 2.90m
出動水位	； 2.30m
氾濫注意水位	； 2.00m
（零点高	； TP69.22m）

※TPは、東京湾中等潮位を表します。

【記載事項】

〔建設事務所名：表番号（河川名）〕
位置〈河川距離標〉（選定理由）

施設名称（施設管理者）

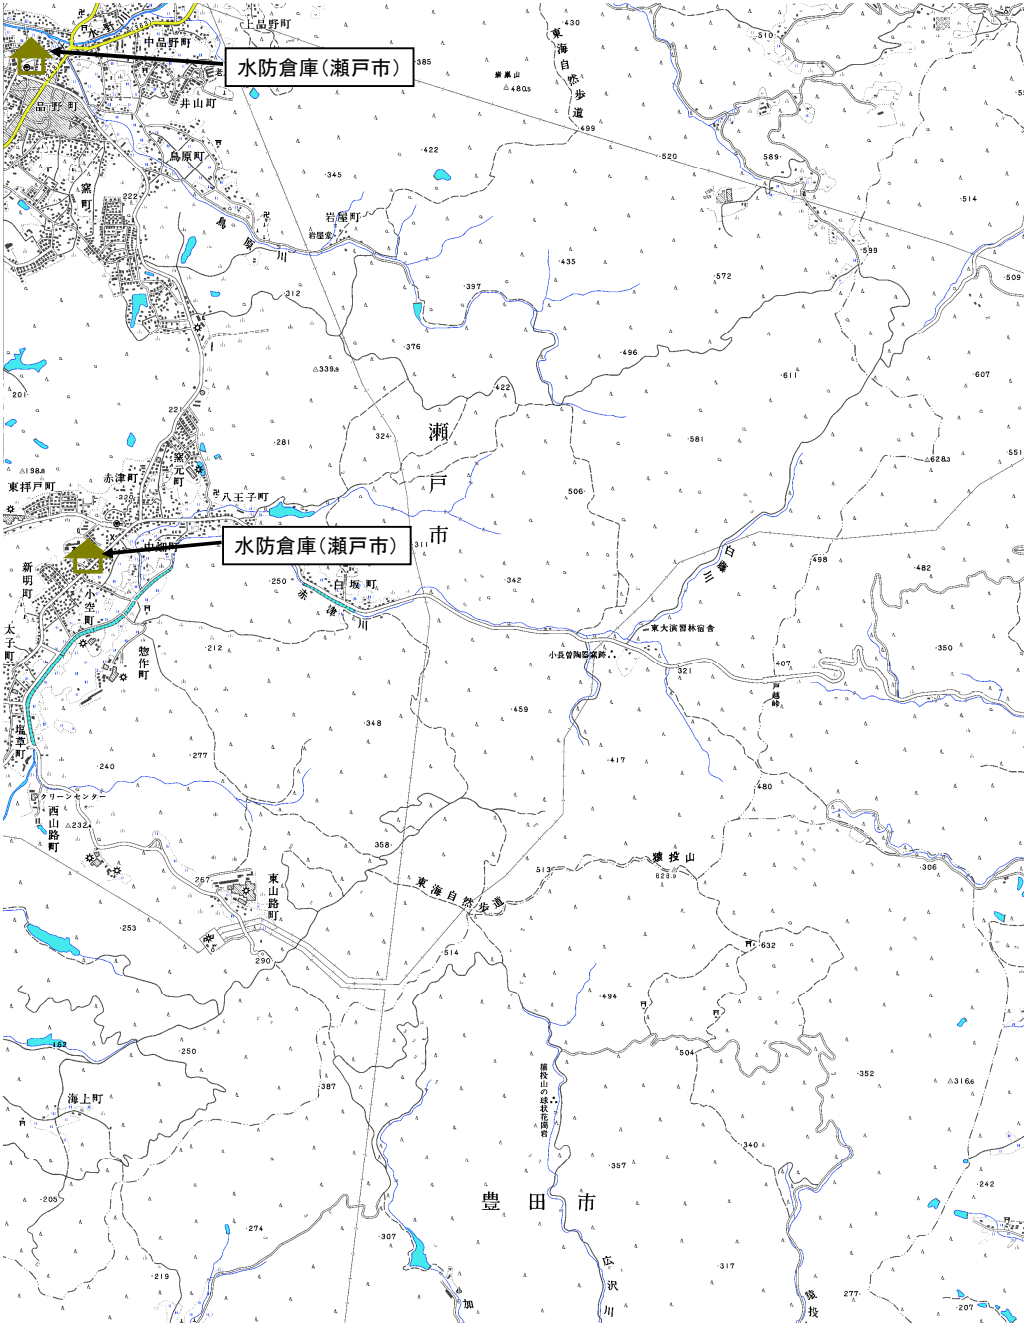

【凡例】	
水防倉庫（県）	▲
水防倉庫（水防管理団体）	▲
重要水防箇所（重要度A）	—
重要水防箇所（重要度B）	—
重要水防箇所（重要度C）	—
排水調整対象ポンプ場	○
水位・潮位観測局	△
水防警報発令河川・海岸	...

【瀬戸市(東南) 施設内訳】

水防倉庫(県)	0箇所
重要水防箇所(重要度A)	0箇所
重要水防箇所(重要度B)	2箇所
重要水防箇所(重要度C)	0箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測局	4箇所
水防警報発令河川	なし
水防警報発令海岸	なし

＜特記事項＞

【瀬戸川水位観測局(共栄橋)】

瀬戸市川西町一丁目

堤防高	：TP3.70m
氾濫危険水位	：TP2.90m
出動水位	：TP2.30m
氾濫注意水位	：TP2.00m
(零点高	：TP69.22m)


※TPは、東京湾中等潮位を表します。

【記載事項】

〔建設事務所名：表番号(河川名)〕
位置<河川距離標>(選定理由)

施設名称(施設管理者)

令和8年度 県管理河川”水防情報”(瀬戸市(東南))

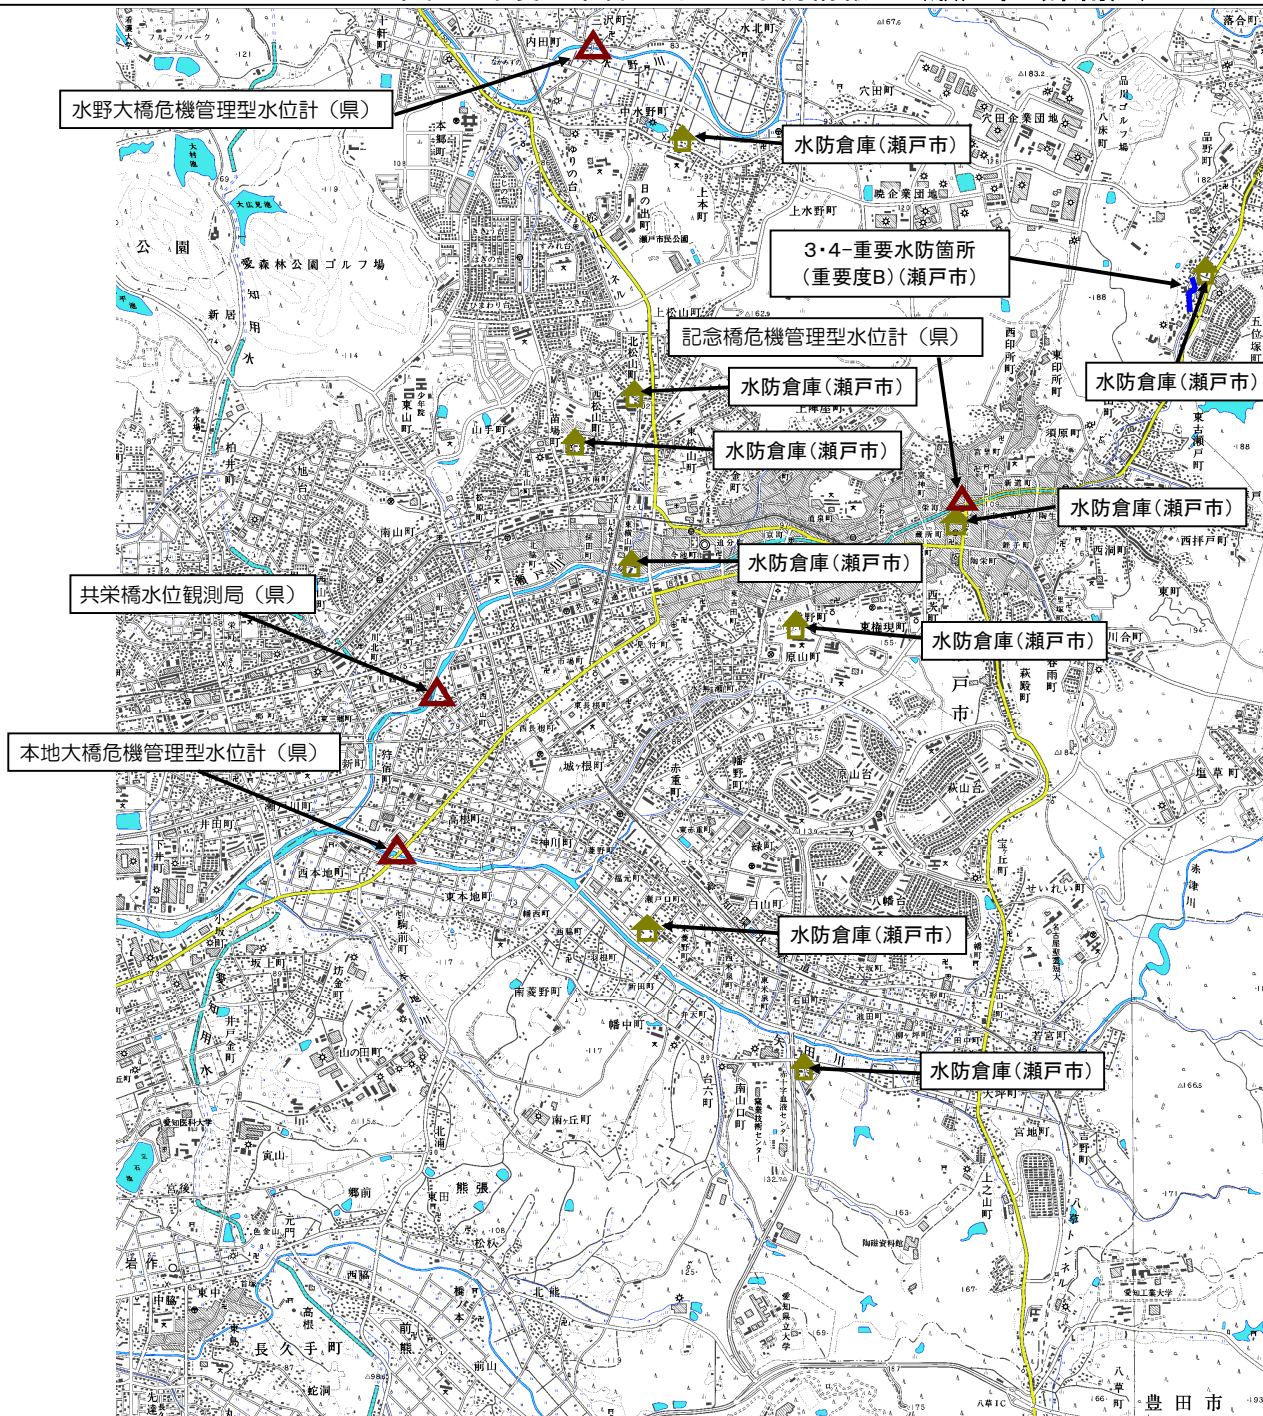

【凡例】

水防倉庫(県)	🏠
水防倉庫(水防管理団体)	🏠
重要水防箇所(重要度A)	🔴
重要水防箇所(重要度B)	🔵
重要水防箇所(重要度C)	🟢
排水調整対象ポンプ場	🟡
水位・潮位観測局	📏
水防警報発令河川・海岸	📏

令和8年度 県管理河川”水防情報”（瀬戸市〈西北〉）

【瀬戸市（西北） 施設内訳】

水防倉庫（県）	0箇所
重要水防箇所（重要度A）	0箇所
重要水防箇所（重要度B）	0箇所
重要水防箇所（重要度C）	0箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測局	0箇所
水防警報発令河川	なし
水防警報発令海岸	なし

＜特記事項＞

【瀬戸川水位観測局（共栄橋）】

瀬戸市川西町一丁目	
堤防高	； TP 3.70m
氾濫危険水位	； TP 2.90m
出動水位	； TP 2.30m
氾濫注意水位	； TP 2.00m
（零点高	； TP 69.22m）

※ TP は、東京湾中等潮位を表します。


【記載事項】

〔建設事務所名：表番号（河川名）〕
位置＜河川距離標＞（選定理由）

施設名称（施設管理者）

【凡例】

水防倉庫（県）	
水防倉庫（水防管理団体）	
重要水防箇所（重要度A）	
重要水防箇所（重要度B）	
重要水防箇所（重要度C）	
排水調整対象ポンプ場	
水位・潮位観測局	
水防警報発令河川・海岸	

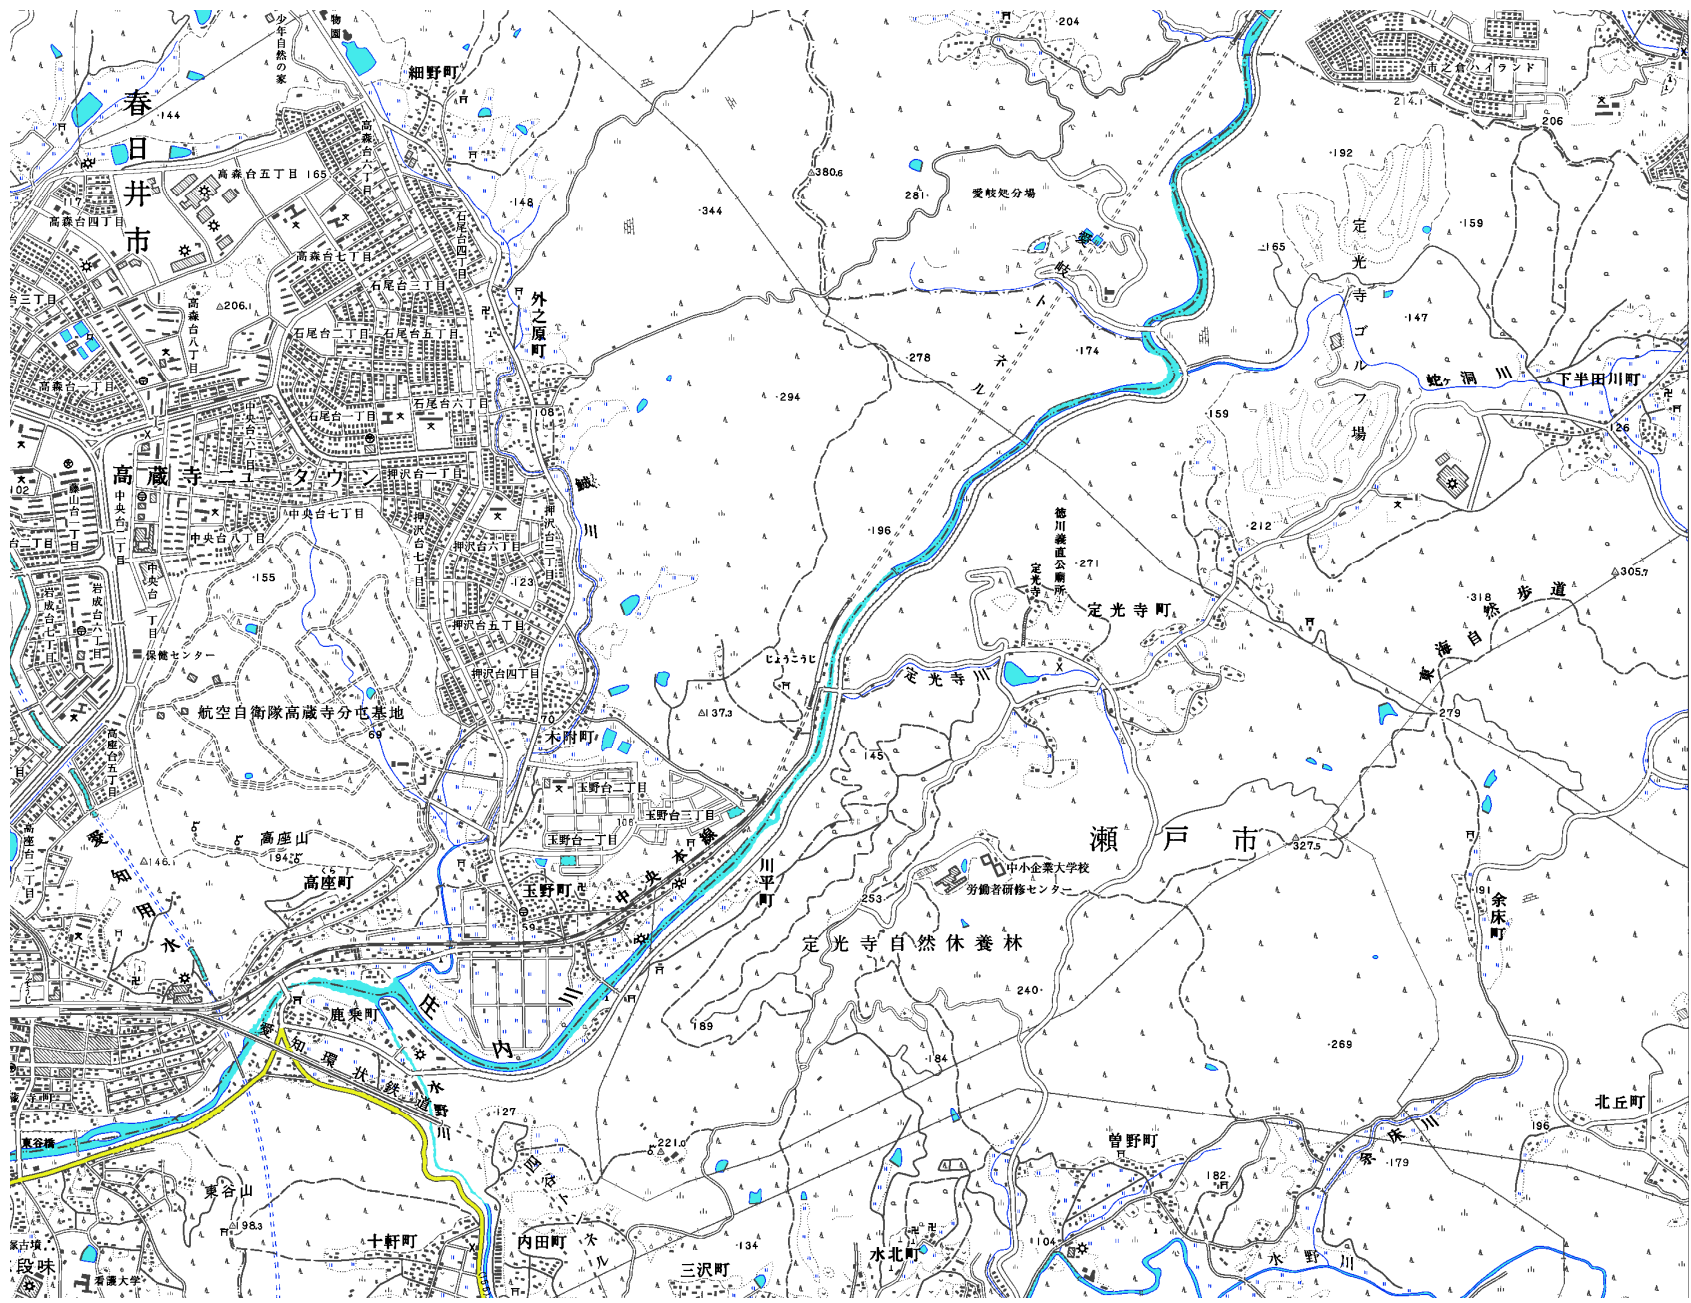

【瀬戸市(西南) 施設内訳】

水防倉庫(県)	0箇所
重要水防箇所(重要度A)	0箇所
重要水防箇所(重要度B)	0箇所
重要水防箇所(重要度C)	0箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測局	0箇所
水防警報発令河川	なし
水防警報発令海岸	なし

＜特記事項＞

【瀬戸川水位観測局(共栄橋)】

瀬戸市川西町一丁目

堤防高	； TP3.70m
氾濫危険水位	； TP2.90m
出動水位	； TP2.30m
氾濫注意水位	； TP2.00m
(零点高	； TP69.22m)

【矢田川水位観測局(平子)】

尾張旭市庄内中町字南島


堤防高	； 5.00m
氾濫危険水位	； 2.65m
避難判断水位	； 2.35m
出動水位	； 2.35m
氾濫注意水位	； 2.20m
(零点高	； TP40.36m)

【記載事項】

[建設事務所名：表番号(河川名)]
位置<河川距離標>(選定理由)

施設名称(施設管理者)

令和8年度 県管理河川”水防情報”(瀬戸市(西南))

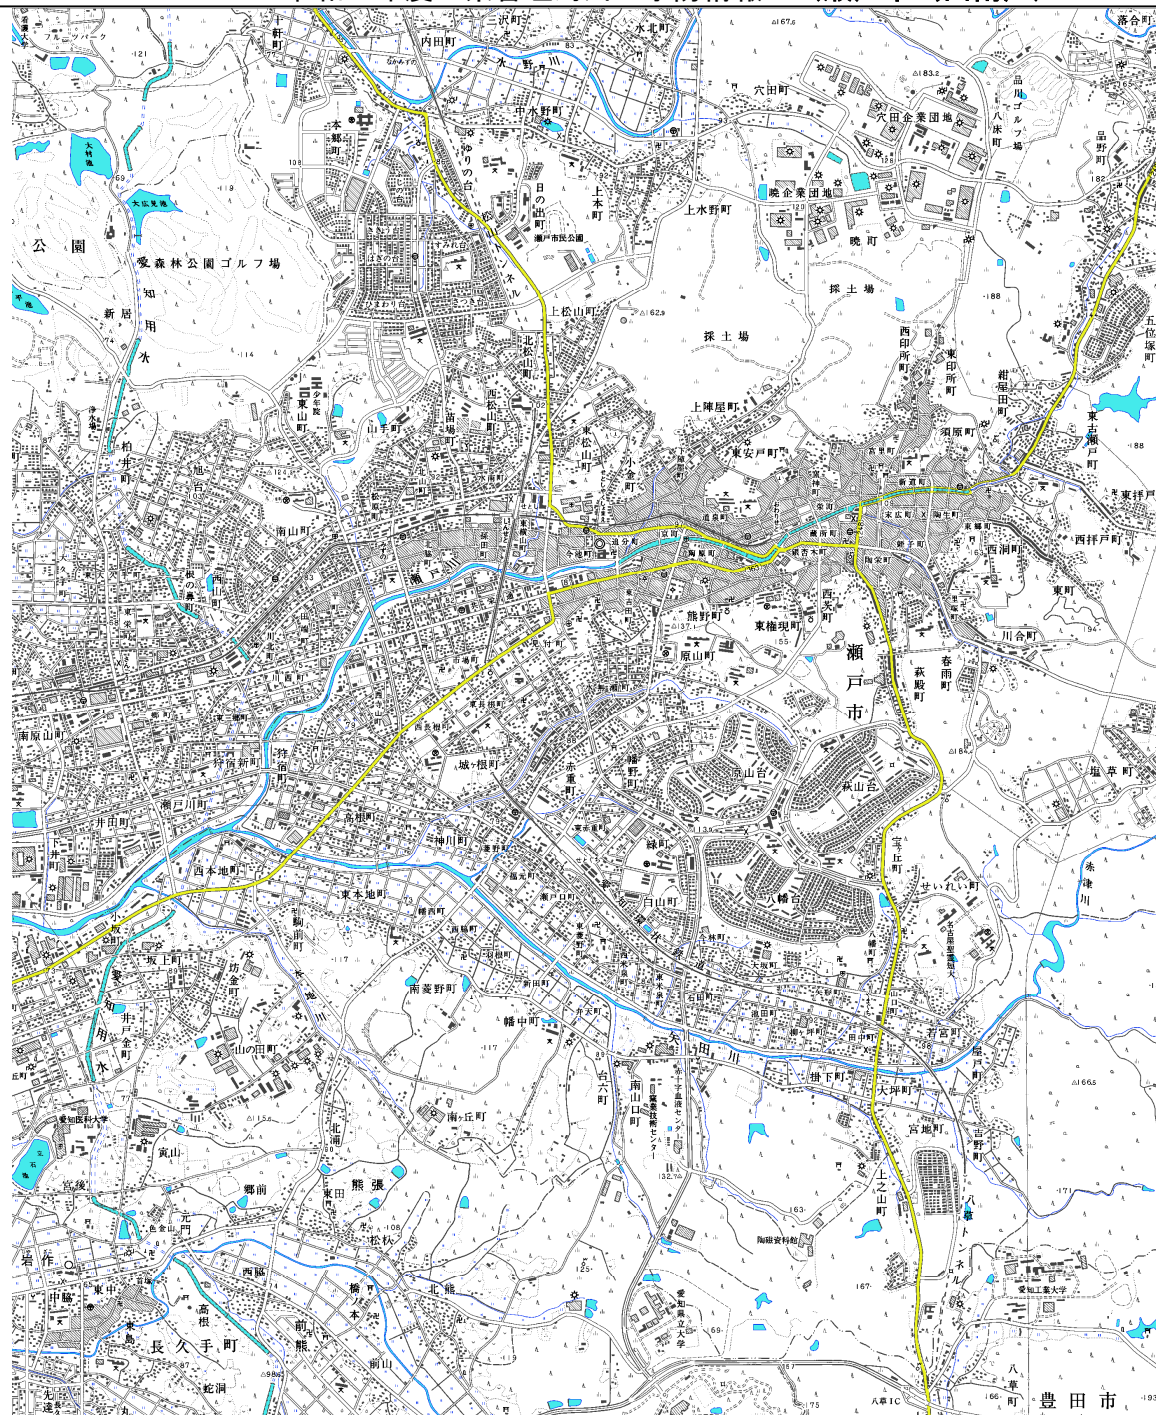

【凡例】

- 水防倉庫(県)
- 水防倉庫(水防管理団体)
- 重要水防箇所(重要度A)
- 重要水防箇所(重要度B)
- 重要水防箇所(重要度C)
- 排水調整対象ポンプ場
- 水位・潮位観測局
- 水防警報発令河川・海岸

