

【小牧市(西) 施設内訳】

水防倉庫(県)	0箇所
重要水防箇所(重要度A)	0箇所
重要水防箇所(重要度B)	0箇所
重要水防箇所(重要度C)	0箇所
排水調整対象ポンプ場	5箇所
水位・潮位観測局	12箇所
水防警報発令河川	なし
水防警報発令海岸	なし

<特記事項>

【排水調整基準】

(新川上流域：水場川外水位観測局)
排水調整準備水位：TP3.90m
排水調整停止水位：TP5.20m
排水調整再開水位：TP5.00m

(五条川流域：春日水位観測局)
排水調整準備水位：TP4.60m
排水調整停止水位：TP5.55m
排水調整再開水位：TP5.35m

※TPは、東京湾中等潮位を表します。

【記載事項】


[建設事務所名：表番号(河川名)]
位置<河川距離標>(選定理由)

施設名称(施設管理者)

【凡例】

水防倉庫(県)	
水防倉庫(水防管理団体)	
重要水防箇所(重要度A)	
重要水防箇所(重要度B)	
重要水防箇所(重要度C)	
排水調整対象ポンプ場	
水位・潮位観測局	
水防警報発令河川・海岸	

令和8年度 県管理河川”水防情報”(小牧市〈西〉)

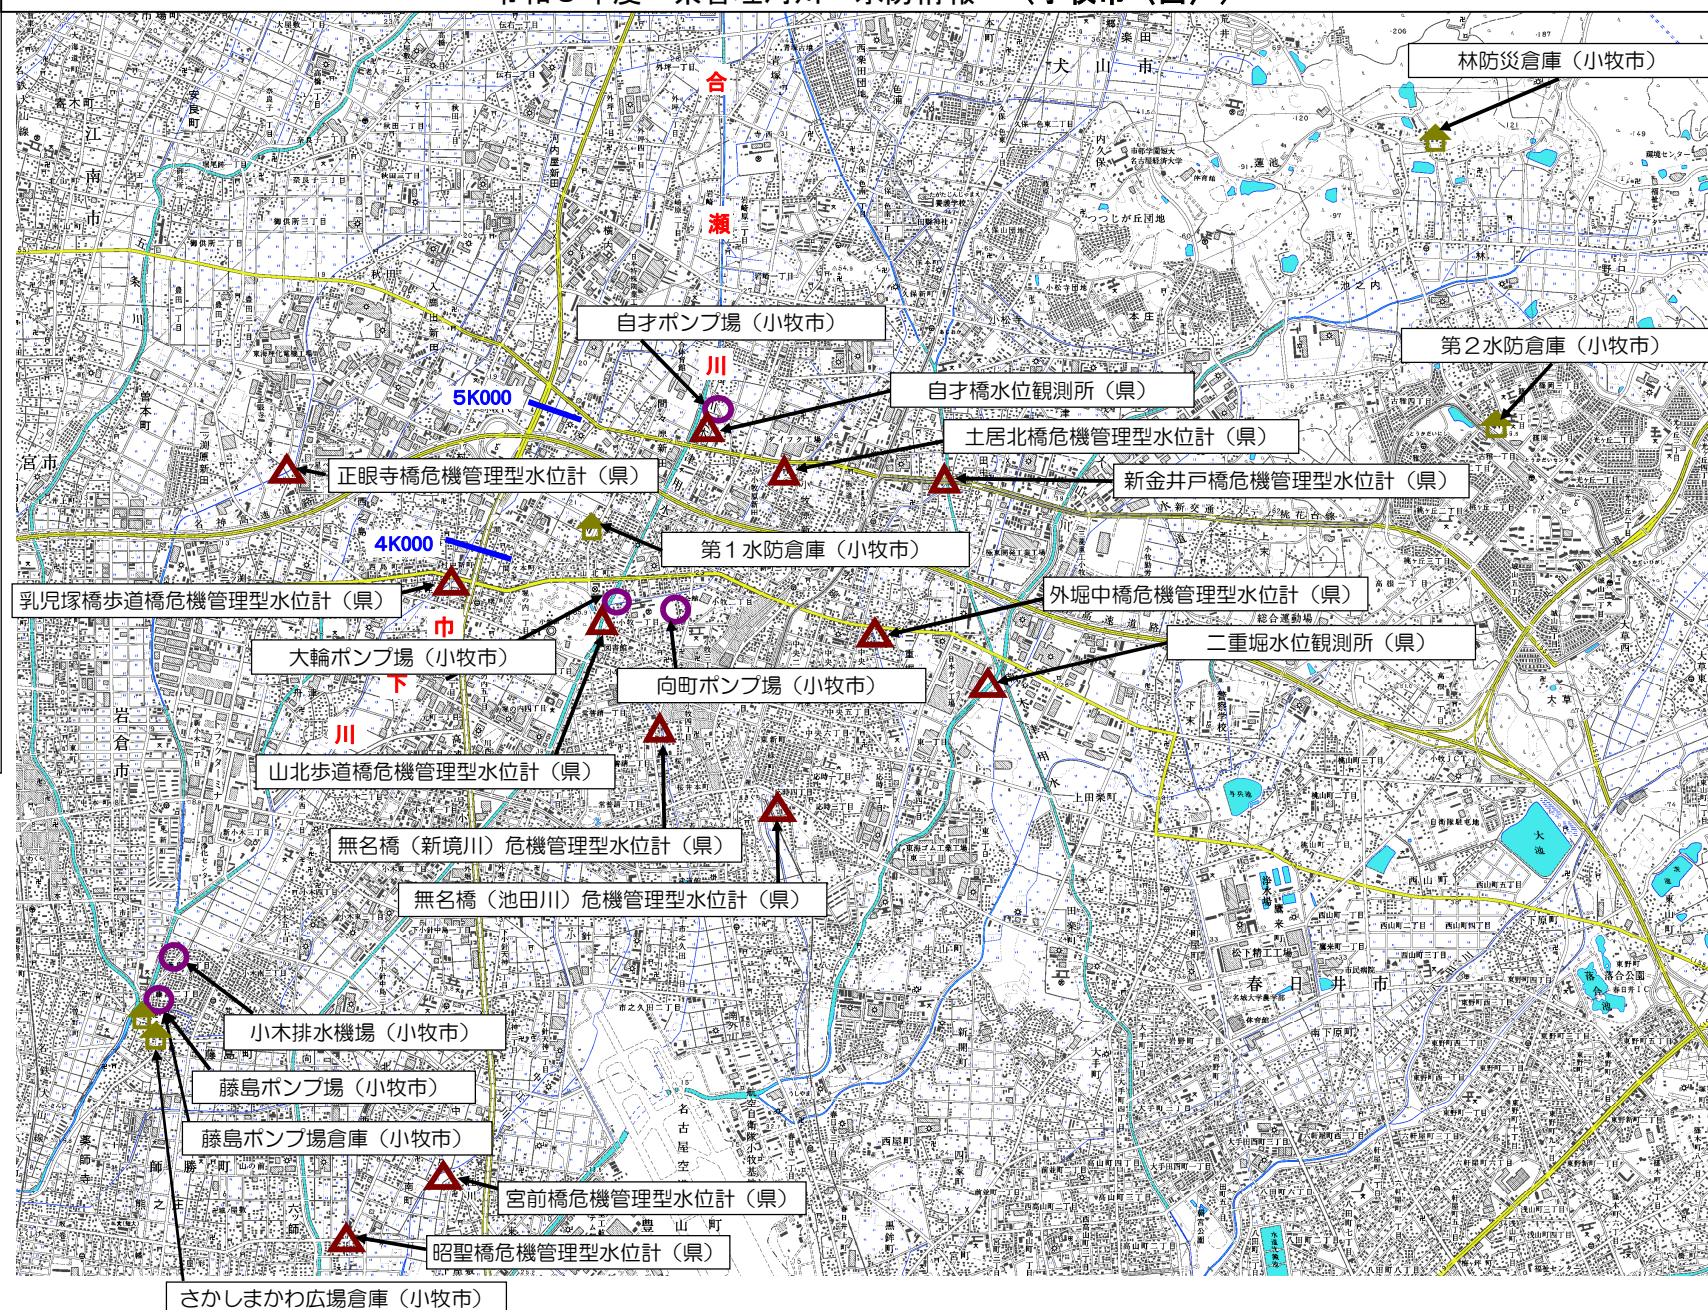

令和8年度 県管理河川”水防情報”（小牧市〈東〉）

【小牧市（東） 施設内訳】

水防倉庫（県）	0箇所
重要水防箇所（重要度A）	0箇所
重要水防箇所（重要度B）	0箇所
重要水防箇所（重要度C）	0箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測局	1箇所
水防警報発令河川	なし
水防警報発令海岸	なし

<特記事項>

【排水調整基準】

（新川上流域：水場川外水位観測局）

排水調整準備水位：TP3.90m

排水調整停止水位：TP5.20m

排水調整再開水位：TP5.00m

（五条川流域：春日水位観測局）

排水調整準備水位：TP4.60m

排水調整停止水位：TP5.55m


排水調整再開水位：TP5.35m

※TPは、東京湾中等潮位を表します。

【記載事項】

〔建設事務所名：表番号（河川名）〕
位置<河川距離標>（選定理由）

施設名称（施設管理者）

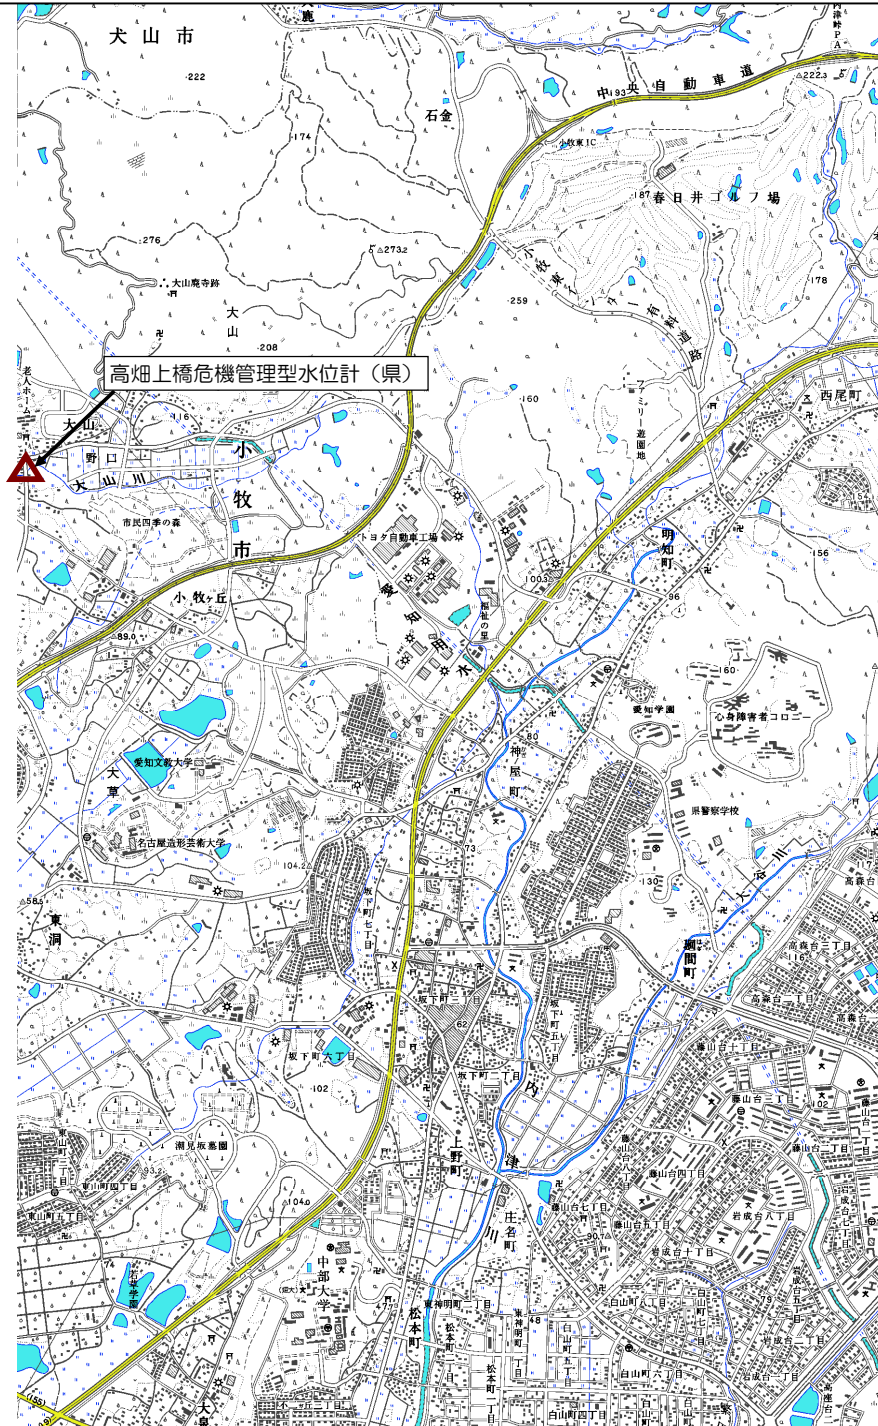

【凡例】

- 水防倉庫（県）
- 水防倉庫（水防管理団体）
- 重要水防箇所（重要度A）
- 重要水防箇所（重要度B）
- 重要水防箇所（重要度C）
- 排水調整対象ポンプ場
- 水位・潮位観測局
- 水防警報発令河川・海岸

