

令和8年度 県管理河川”水防情報”（犬山市<北>）

【犬山市（北） 施設内訳】

水防倉庫（県）	1箇所
重要水防箇所（重要度A）	0箇所
重要水防箇所（重要度B）	0箇所
重要水防箇所（重要度C）	0箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測局	2箇所
水防警報発令河川	なし
水防警報発令海岸	なし

<特記事項>

【水位観測局（郷瀬川）】

犬山市大字犬山字一本杉	
堤防高	； 4. 45m
氾濫危険水位	； 3. 50m
出動水位	； 2. 60m
氾濫注意水位	； 2. 00m
（零点高	； TP49. 43m）

【排水調整基準】

（新川上流域：水場川外水位観測局）	
排水調整準備水位	； TP3. 90m
排水調整停止水位	； TP5. 20m
排水調整再開水位	； TP5. 00m

（五条川流域：春日観測局）

排水調整準備水位	； TP4. 60m
排水調整停止水位	； TP5. 55m
排水調整再開水位	； TP5. 35m

※TPは、東京湾中等潮位を表します。


【記載事項】

〔建設事務所名：表番号（河川名）〕	
位置〔河川距離標〕（選定理由）	

施設名称（施設管理者）

【凡例】

水防倉庫（県）	▲
水防倉庫（水防管理団体）	▲
重要水防箇所（重要度A）	—
重要水防箇所（重要度B）	—
重要水防箇所（重要度C）	—
排水調整対象ポンプ場	○
水位・潮位観測局	△
水防警報発令河川・海岸	...

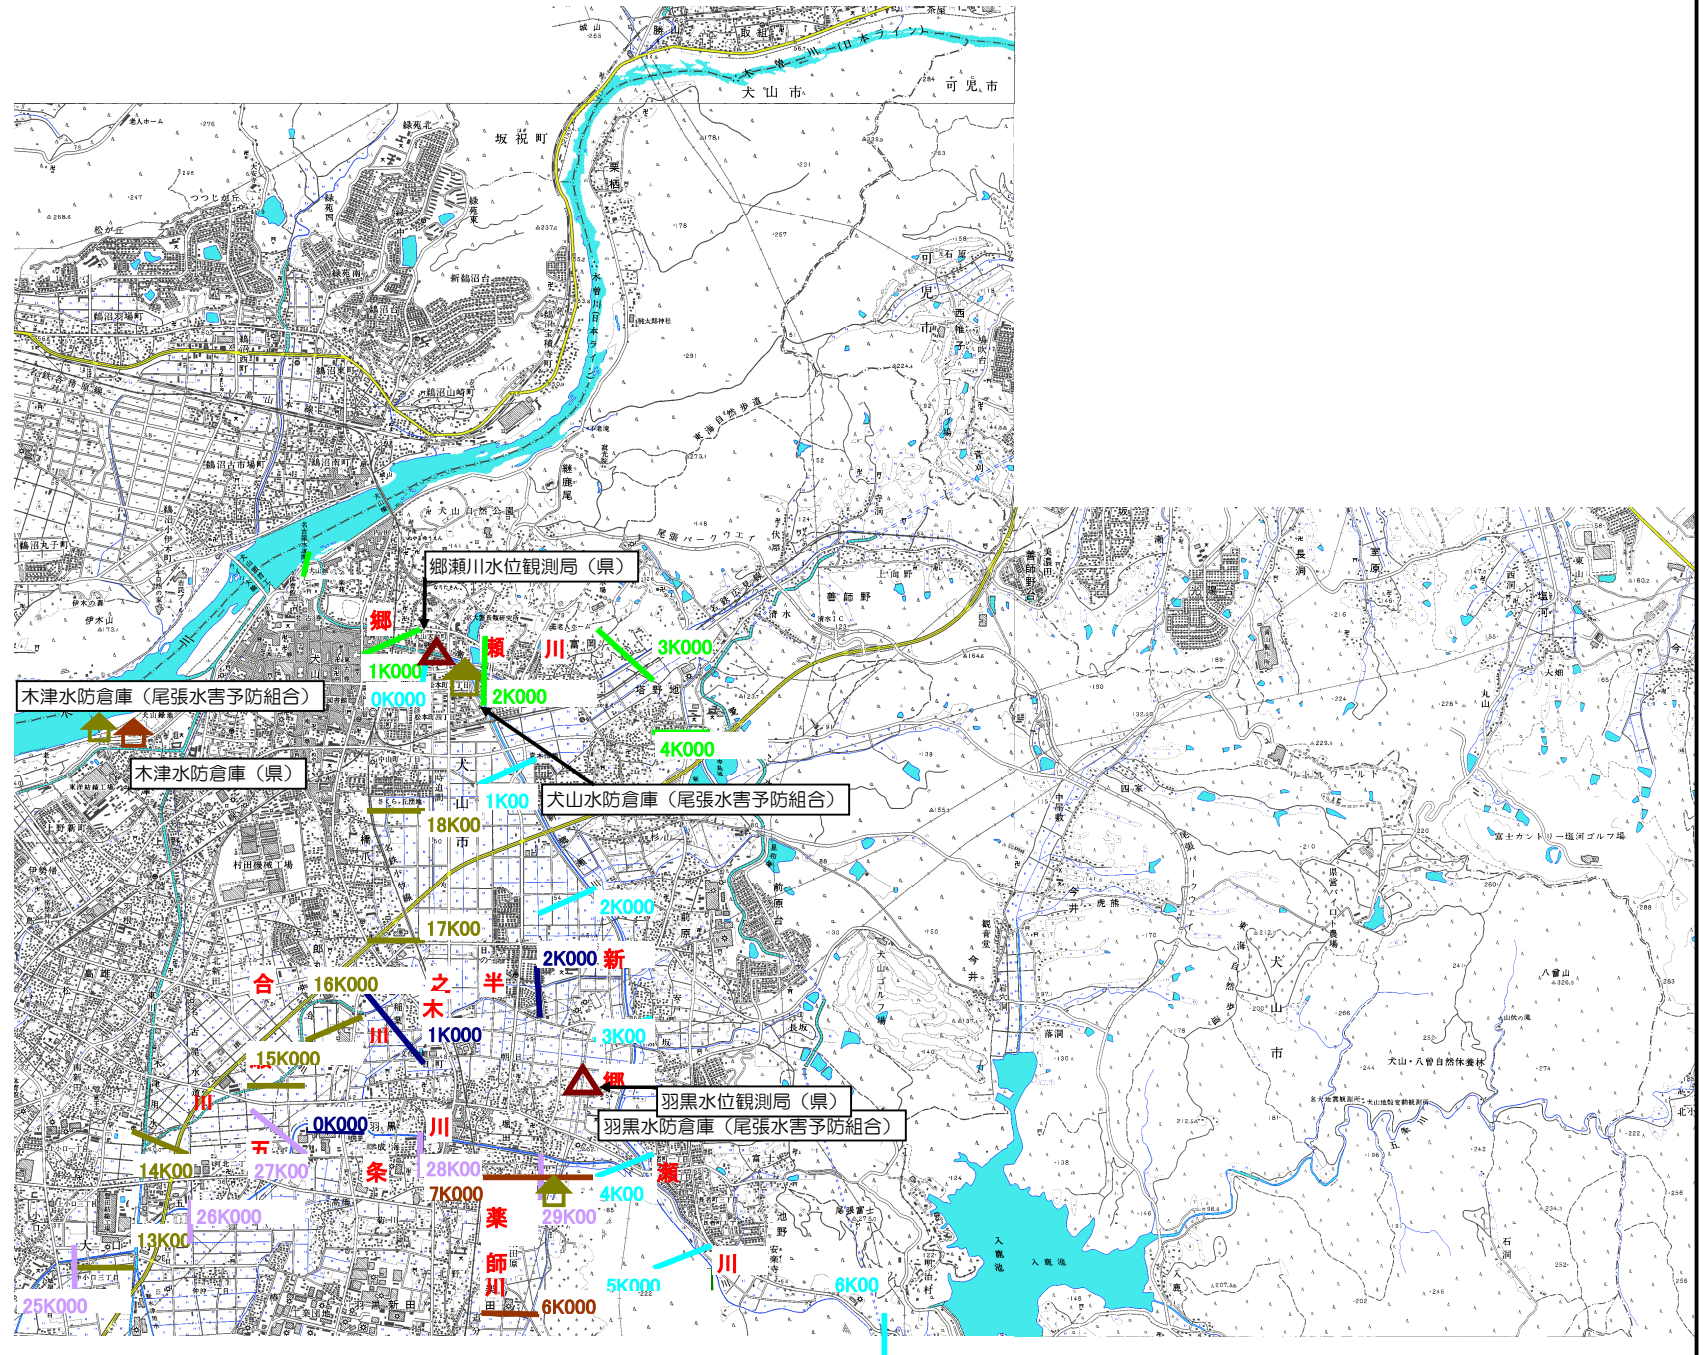

【犬山市（南） 施設内訳】

水防倉庫（県）	0箇所
重要水防箇所（重要度A）	0箇所
重要水防箇所（重要度B）	0箇所
重要水防箇所（重要度C）	0箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測局	1箇所
水防警報発令河川	なし
水防警報発令海岸	なし

<特記事項>

【郷瀬川水位観測局（郷瀬川）】

犬山市大字犬山字一本杉	
堤防高	4.45m
氾濫危険水位	3.50m
出動水位	2.60m
氾濫注意水位	2.00m
（零点高	TP49.43m）

【排水調整基準】

（新川上流域：水場川外水位観測局）	
排水調整準備水位	TP3.90m
排水調整停止水位	TP5.20m
排水調整再開水位	TP5.00m

（五条川流域：春日観測局）

排水調整準備水位	TP4.60m
排水調整停止水位	TP5.55m
排水調整再開水位	TP5.35m

※TPは、東京湾中等潮位を表します。

【記載事項】

〔建設事務所名：表番号（河川名）〕
位置<河川距離標>（選定理由）

施設名称（施設管理者）

【凡例】

水防倉庫（県）	
水防倉庫（水防管理団体）	
重要水防箇所（重要度A）	
重要水防箇所（重要度B）	
重要水防箇所（重要度C）	
排水調整対象ポンプ場	
水位・潮位観測局	
水防警報発令河川・海岸	

