

令和8年度 県管理河川”水防情報”（大口町）

【大口町 施設内訳】

水防倉庫（県）	0箇所
重要水防箇所（重要度A）	0箇所
重要水防箇所（重要度B）	0箇所
重要水防箇所（重要度C）	0箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測局	4箇所
水防警報発令河川	なし
水防警報発令海岸	なし

<特記事項>

【排水調整基準】

（新川上流域：水場川外水位観測局）
排水調整準備水位：TP3.90m
排水調整停止水位：TP5.20m
排水調整再開水位：TP5.00m


（五条川流域：春日観測局）
排水調整準備水位：TP4.60m
排水調整停止水位：TP5.55m
排水調整再開水位：TP5.35m

※TPは、東京湾中等潮位を表します。

【記載事項】

〔建設事務所名：表番号（河川名）〕
位置〔河川距離標〕（選定理由）

施設名称（施設管理者）

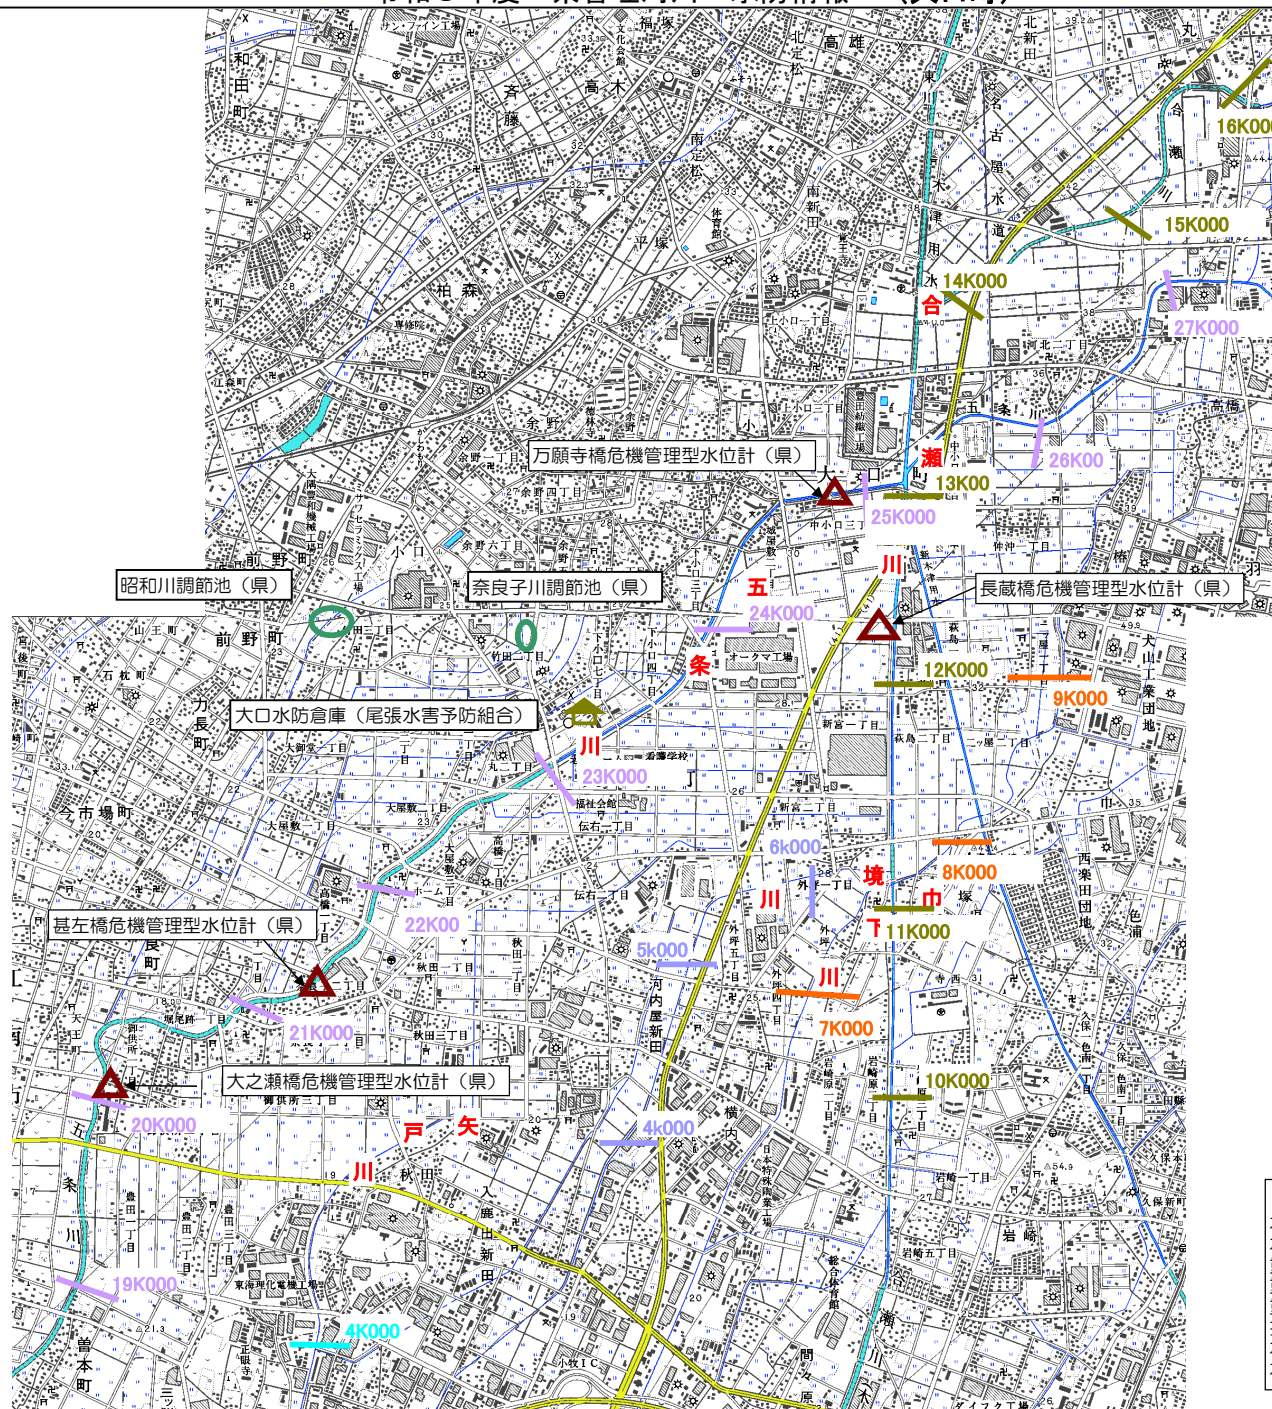

【凡例】

水防倉庫（県）	▲
水防倉庫（水防管理団体）	▲
重要水防箇所（重要度A）	▲
重要水防箇所（重要度B）	▲
重要水防箇所（重要度C）	▲
排水調整対象ポンプ場	○
水位・潮位観測局	▲
水防警報発令河川・海岸	▲