

令和8年度 県管理河川”水防情報”（愛西市〈旧佐織町〉）

【愛西市(旧 佐織町) 施設内訳】

水防倉庫(県)	0箇所
重要水防箇所(重要度A)	2箇所
重要水防箇所(重要度B)	0箇所
重要水防箇所(重要度C)	0箇所
排水調整対象ポンプ場	21箇所
水位・潮位観測局	1箇所
水防警報発令河川	日光川
水防警報発令海岸	なし

＜特記事項＞

【日光川水防警報基準観測局(古瀬)】

愛西市古瀬町

堤防高：TP3.20m(左岸)

TP3.04m(右岸)

氾濫危険水位：TP2.00m

避難判断水位：TP1.80m

出動水位：TP1.50m

氾濫注意水位：TP1.30m

【排水調整基準】

(日光川上流域：古瀬水位観測局)

排水調整準備水位：TP1.50m

排水調整停止水位：TP1.80m

排水調整再開水位：TP1.65m

※TPは、東京湾中等潮位を表します。


【記載事項】

〔建設事務所名：表番号(河川名)〕
位置<河川距離標>(選定理由)

施設名称(施設管理者)

【凡例】

水防倉庫(県)	
水防倉庫(水防管理団体)	
重要水防箇所(重要度A)	
重要水防箇所(重要度B)	
重要水防箇所(重要度C)	
排水調整対象ポンプ場	
水位・潮位観測局	
水防警報発令河川・海岸	

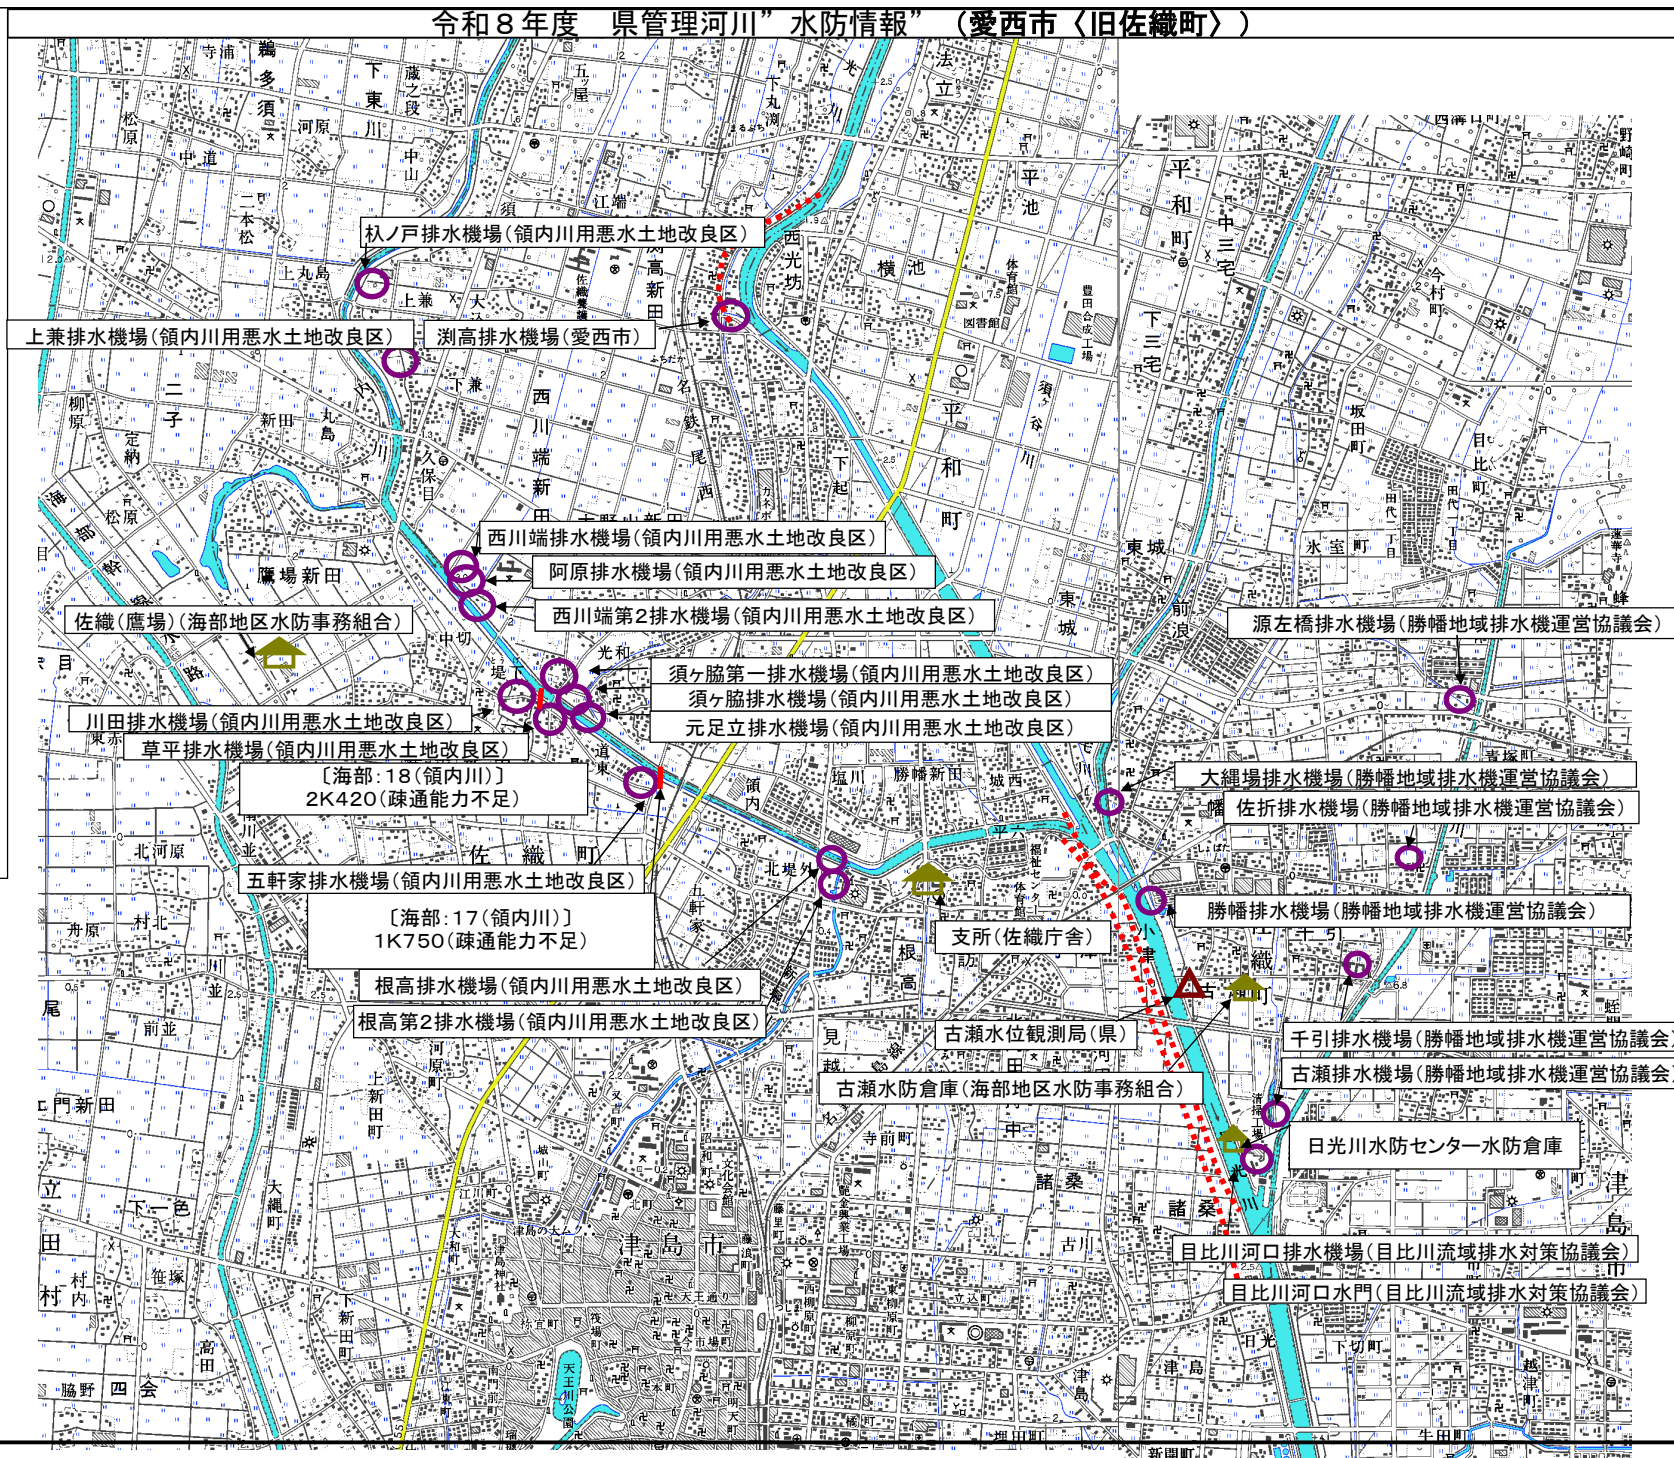

令和8年度 県管理河川”水防情報”（愛西市〈旧佐屋町〉）

【愛西市(旧 佐屋町) 施設内訳】

水防倉庫(県) 0箇所
 重要水防箇所(重要度A) 0箇所
 重要水防箇所(重要度B) 0箇所
 重要水防箇所(重要度C) 0箇所
 排水調整対象ポンプ場 0箇所
 水位・潮位観測局 1箇所
 水防警報発令河川 日光川
 水防警報発令海岸 なし

<特記事項>

【日光川水防警報基準観測局(古瀬)】

愛西市古瀬町
 堤防高：TP3.20m(左岸)
 TP3.04m(右岸)
 氾濫危険水位：TP2.00m
 避難判断水位：TP1.80m
 出動水位：TP1.50m
 氾濫注意水位：TP1.30m

※TPは、東京湾中等潮位を表します。

【記載事項】

[建設事務所名：表番号(河川名)]
 位置<河川距離標>(選定理由)

施設名称(施設管理者)

下平(海部地区水防事務組合)

善太川歩道橋危機管理型水位計(県)

【凡例】

水防倉庫(県) 
 水防倉庫(水防管理団体) 
 重要水防箇所(重要度A) 
 重要水防箇所(重要度B) 
 重要水防箇所(重要度C) 
 排水調整対象ポンプ場 
 水位・潮位観測局 
 水防警報発令河川・海岸 



水防倉庫(県)	0箇所
重要水防箇所(重要度A)	0箇所
重要水防箇所(重要度B)	0箇所
重要水防箇所(重要度C)	0箇所
排水調整対象ポンプ場	9箇所
水位・潮位観測局	0箇所
水防警報発令河川	日光川
水防警報発令海岸	なし

愛西市古瀬町
堤防高 ; TP3. 20m (左
岸)
TP3. 04m (右
岸)

氾濫危険水位；TP2. 00m
 避難判断水位；TP1. 80m
 出動水位；TP1. 50m
 氾濫注意水位；TP1. 30m

排水調整準備水位：TP 1.50m
排水調整停止水位：TP 1.80m
排水調整再開水位：TP 1.65m

【記載事項】

〔建設事務所名：表番号（河川名）〕
位置＜河川距離標＞（選定理由）

施設名称（施設管理者）

水防倉庫(県)
水防倉庫(水防管理団体)
重要水防箇所(重要度A)
重要水防箇所(重要度B)
重要水防箇所(重要度C)
排水調整対象ポンプ場
水位・潮位観測局
水防警報発令河川・海岸

[illegible]


【愛西市（旧 立田村（北））
施設内訳】

水防倉庫(県)	0箇所
重要水防箇所(重要度A)	0箇所
重要水防箇所(重要度B)	0箇所
重要水防箇所(重要度C)	0箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測局	0箇所
水防警報発令河川	なし
水防警報発令海岸	なし

【記載事項】

[建設事務所名：表番号（河川名）]
位置<河川距離標>（選定理由）

施設名称（施設管理者）

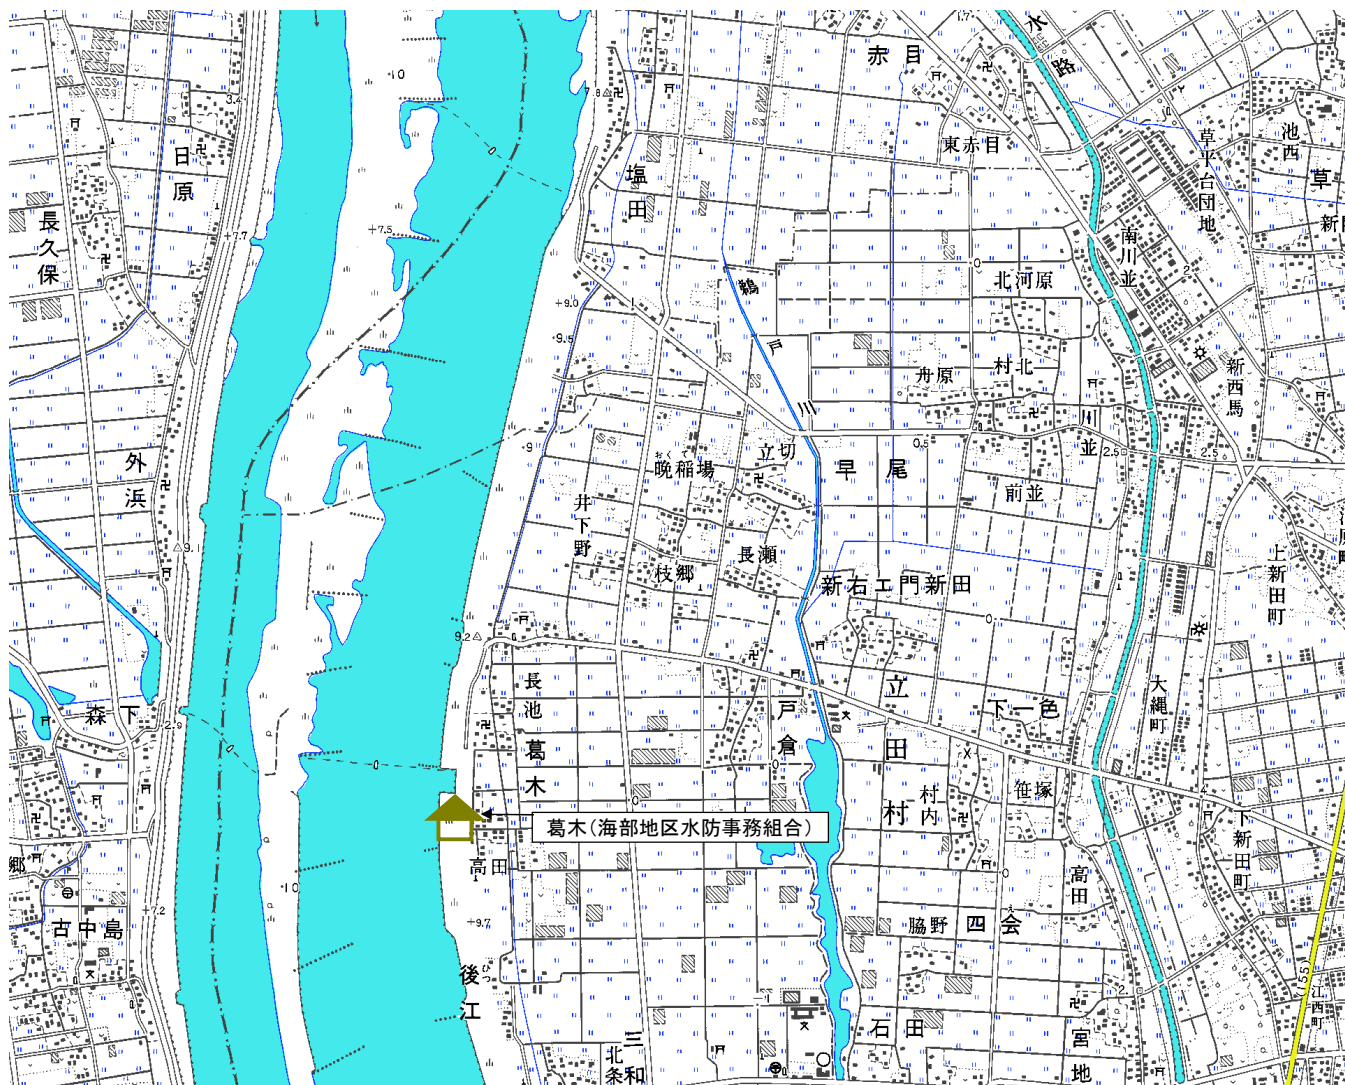

水防倉庫(県)
水防倉庫(水防管理団体)
重要水防箇所(重要度A)
重要水防箇所(重要度B)
重要水防箇所(重要度C)
排水調整対象ポンプ場
水位・潮位観測局
水防警報発令河川・海岸



【愛西市（旧 立田村（南））
施設内訳】

水防倉庫（県）	2箇所
重要水防箇所（重要度A）	0箇所
重要水防箇所（重要度B）	0箇所
重要水防箇所（重要度C）	0箇所
排水調整対象ポンプ場	1箇所
水位・潮位観測局	0箇所
水防警報発令河川	なし
水防警報発令海岸	なし

<特記事項>

【記載事項】

〔建設事務所名：表番号（河川名）〕
位置<河川距離標>（選定理由）

施設名称（施設管理者）

【凡例】

水防倉庫（県）
水防倉庫（水防管理団体）
重要水防箇所（重要度A）
重要水防箇所（重要度B）
重要水防箇所（重要度C）
排水調整対象ポンプ場
水位・潮位観測局
水防警報発令河川・海岸



令和8年度 県管理河川“水防情報”（愛西市<旧立田村（南）>）

