

【あま市（旧七宝町）施設内訳】

水防倉庫（県）	0箇所
重要水防箇所（重要度A）	1箇所
重要水防箇所（重要度B）	1箇所
重要水防箇所（重要度C）	0箇所
排水調整対象ポンプ場	7箇所
水位・潮位観測局	2箇所
水防警報発令河川	日光川 蟹江川
水防警報発令海岸	なし

<特記事項>

【日光川水防警報基準観測局（古瀬）】	
愛西市古瀬町	
堤防高	TP3. 2.0m（左岸） TP3. 0.4m（右岸）
氾濫危険水位	TP2. 0.0m
避難判断水位	TP1. 8.0m
出動水位	TP1. 5.0m
氾濫注意水位	TP1. 3.0m

【蟹江川水位観測局（木田）】	
あま市金岩	
堤防高	TP2. 2.5m
氾濫危険水位	TP1. 5.5m
避難判断水位	TP1. 3.0m
出動水位	TP1. 2.0m
氾濫注意水位	TP0. 9.0m

【排水調整基準】	
（日光川下流域：日光川内水位観測局）	
排水調整準備水位	TP1. 0.5m
排水調整停止水位	TP1. 3.5m
排水調整再開水位	TP1. 2.5m

※TPは、東京湾中等潮位を表します。


【記載事項】

〔建設事務所名：表番号（河川名）〕
位置<河川距離標>（選定理由）

施設名称（施設管理者）

【凡例】	
水防倉庫（県）	▲
水防倉庫（水防管理団体）	▲
重要水防箇所（重要度A）	—
重要水防箇所（重要度B）	—
重要水防箇所（重要度C）	—
排水調整対象ポンプ場	○
水位・潮位観測局	△
水防警報発令河川・海岸	—

令和8年度 県管理河川”水防情報”（あま市〈旧七宝町〉）

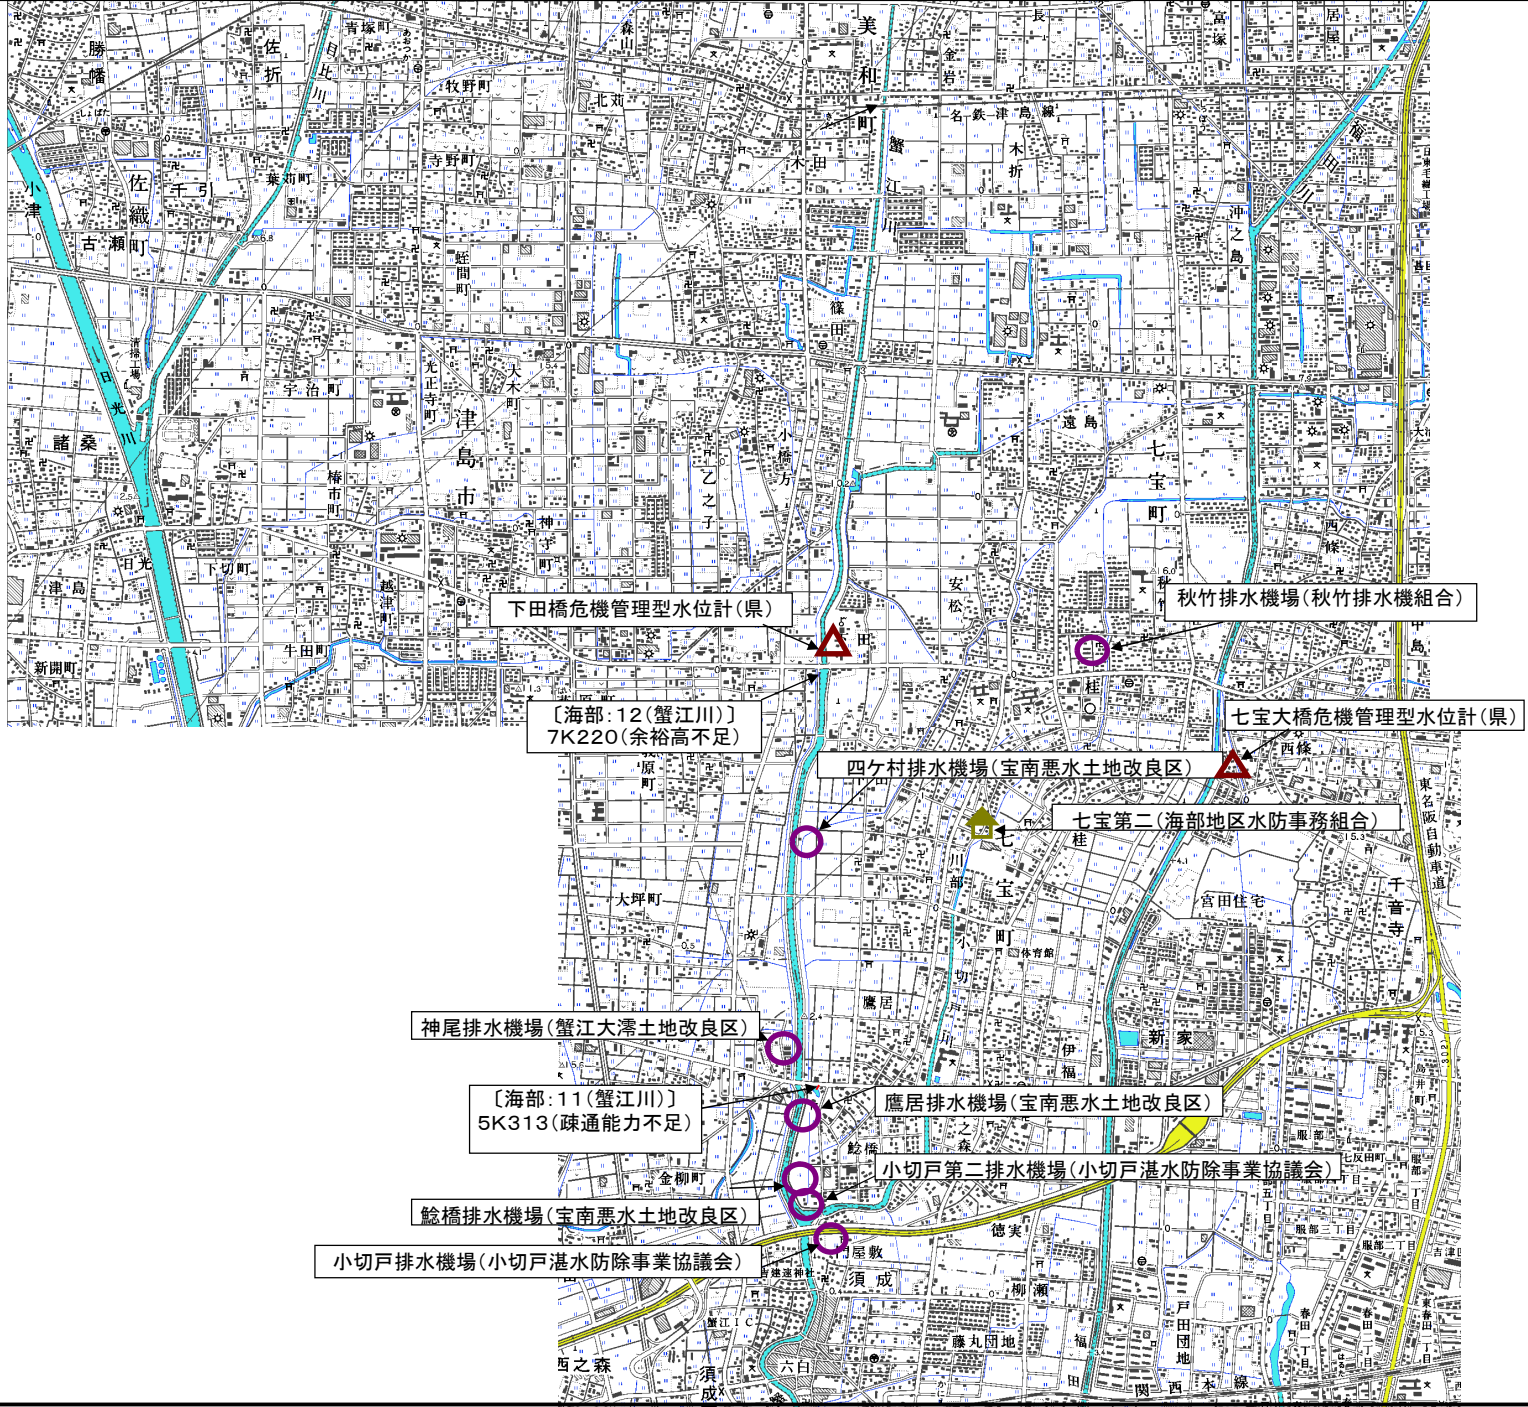

水防倉庫(県)	0箇所
重要水防箇所(重要度A)	1箇所
重要水防箇所(重要度B)	0箇所
重要水防箇所(重要度C)	0箇所
排水調整対象ポンプ場	5箇所
水位・潮位観測局	2箇所
水防警報発令河川	新川
	日光川
水防警報発令海岸	なし

清須市阿原
堤防高 ; TP 6. 2 4 m (左岸)
TP 6. 2 8 m (右岸)
氾濫危険水位 ; TP 5. 2 0 m
出動水位 ; TP 3. 9 0 m
氾濫注意水位 ; TP 3. 0 0 m

愛西市古瀬町
堤防高 ; TP 3. 20m (左岸)
; TP 3. 04m (右岸)
氾濫危険水位 ; TP 2. 00m
避難判断水位 ; TP 1. 80m
出動水位 ; TP 1. 50m
氾濫注意水位 ; TP 1. 30m

春日町大字落合

堤防高	；	TP7.	2.0m
氾濫危険水位	；	TP5.	5.5m
避難判断水位	；	TP5.	0.5m
出動水位	；	TP4.	6.0m
氾濫注意水位	；	TP3.	9.0m

(新川下流域；下之一色観測局)

排水調整準備水位；TP 2.20m

排水調整停止水位；TP 3.00m

排水調整再開水位；TP 2.80m

排水調整準備水位：TP 4.60m
排水調整停止水位：TP 5.55m
排水調整再開水位：TP 5.35m

排水調整準備水位：TP 1.05m
排水調整停止水位：TP 1.35m
排水調整再開水位：TP 1.25m

【凡例】

水防倉庫(県)	
水防倉庫(水防管理団体)	
重要水防箇所(重要度A)	
重要水防箇所(重要度B)	
重要水防箇所(重要度C)	
排水調整対象ポンプ場	
水位・潮位観測局	
水防警報分河川・海岸	



