

# 令和8年度 県管理河川”水防情報”（岡崎市〈西〉）

## 【岡崎市（西） 施設内訳】

|              |     |
|--------------|-----|
| 水防倉庫(県)      | 0箇所 |
| 水防倉庫(市)      | 0箇所 |
| 土のう倉庫（市）     | 1箇所 |
| 重要水防箇所(重要度A) | 0箇所 |
| 重要水防箇所(重要度B) | 0箇所 |
| 重要水防箇所(重要度C) | 0箇所 |
| 排水調整対象ポンプ場   | 0箇所 |
| 水位・潮位観測局     | 0箇所 |
| 水防警報発令河川     | なし  |

<特記事項>


## 【記載事項】

[建設事務所名：表番号（河川名）]  
位置<河川距離標>（選定理由）

施設名称（施設管理者）

## 【凡例】

|              |     |
|--------------|-----|
| 水防倉庫(県)      | ↑   |
| 水防倉庫(市)      | ↑   |
| 重要水防箇所（重要度A） | —   |
| 重要水防箇所（重要度B） | —   |
| 重要水防箇所（重要度C） | —   |
| 排水調整対象ポンプ場   | ○   |
| 水位・潮位観測局     | △   |
| 水防警報発令河川・海岸  | ... |

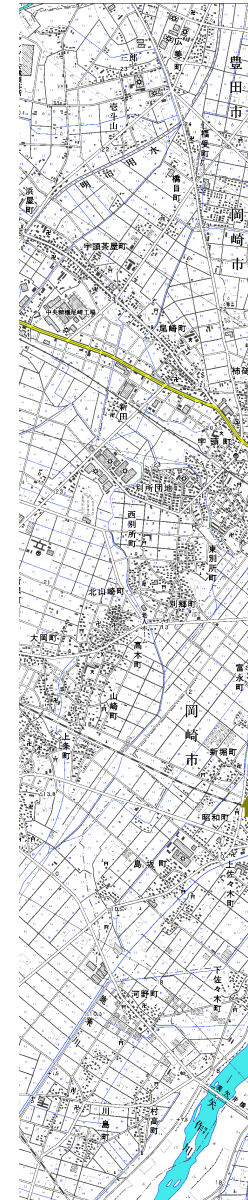

大和西之坊土のう倉庫(市)

## 令和8年度 県管理河川”水防情報”（岡崎市〈南西〉）

【岡崎市（南西） 施設内訳】


|              |     |
|--------------|-----|
| 水防倉庫(県)      | 0箇所 |
| 水防倉庫(市)      | 1箇所 |
| 土のう倉庫(市)     | 1箇所 |
| 重要水防箇所(重要度A) | 0箇所 |
| 重要水防箇所(重要度B) | 0箇所 |
| 重要水防箇所(重要度C) | 0箇所 |
| 排水調整対象ポンプ場   | 1箇所 |
| 水位・潮位観測局     | 1箇所 |
| 水防警報発令河川     | なし  |

＜特記事項＞

【記載事項】

[建設事務所名：表番号（河川名）]  
位置<河川距離標>（選定理由）

施設名称（施設管理者）



令和8年度 県管理河川”水防情報”(岡崎市〈北〉)

【岡崎市（北） 施設内訳】

|              |     |
|--------------|-----|
| 水防倉庫(県)      | 0箇所 |
| 水防倉庫(市)      | 2箇所 |
| 重要水防箇所(重要度A) | 0箇所 |
| 重要水防箇所(重要度B) | 0箇所 |
| 重要水防箇所(重要度C) | 0箇所 |
| 排水調整対象ポンプ場   | 0箇所 |
| 水位・潮位観測局     | 0箇所 |
| 水防警報発令河川     | なし  |

<特記事項>


【記載事項】

[建設事務所名：表番号(河川名)]  
位置<河川距離標>(選定理由)

施設名称(施設管理者)

【凡例】

水防倉庫(県)   
水防倉庫(市)   
重要水防箇所(重要度A)   
重要水防箇所(重要度B)   
重要水防箇所(重要度C)   
排水調整対象ポンプ場   
水位・潮位観測局   
水防警報発令河川・海岸 

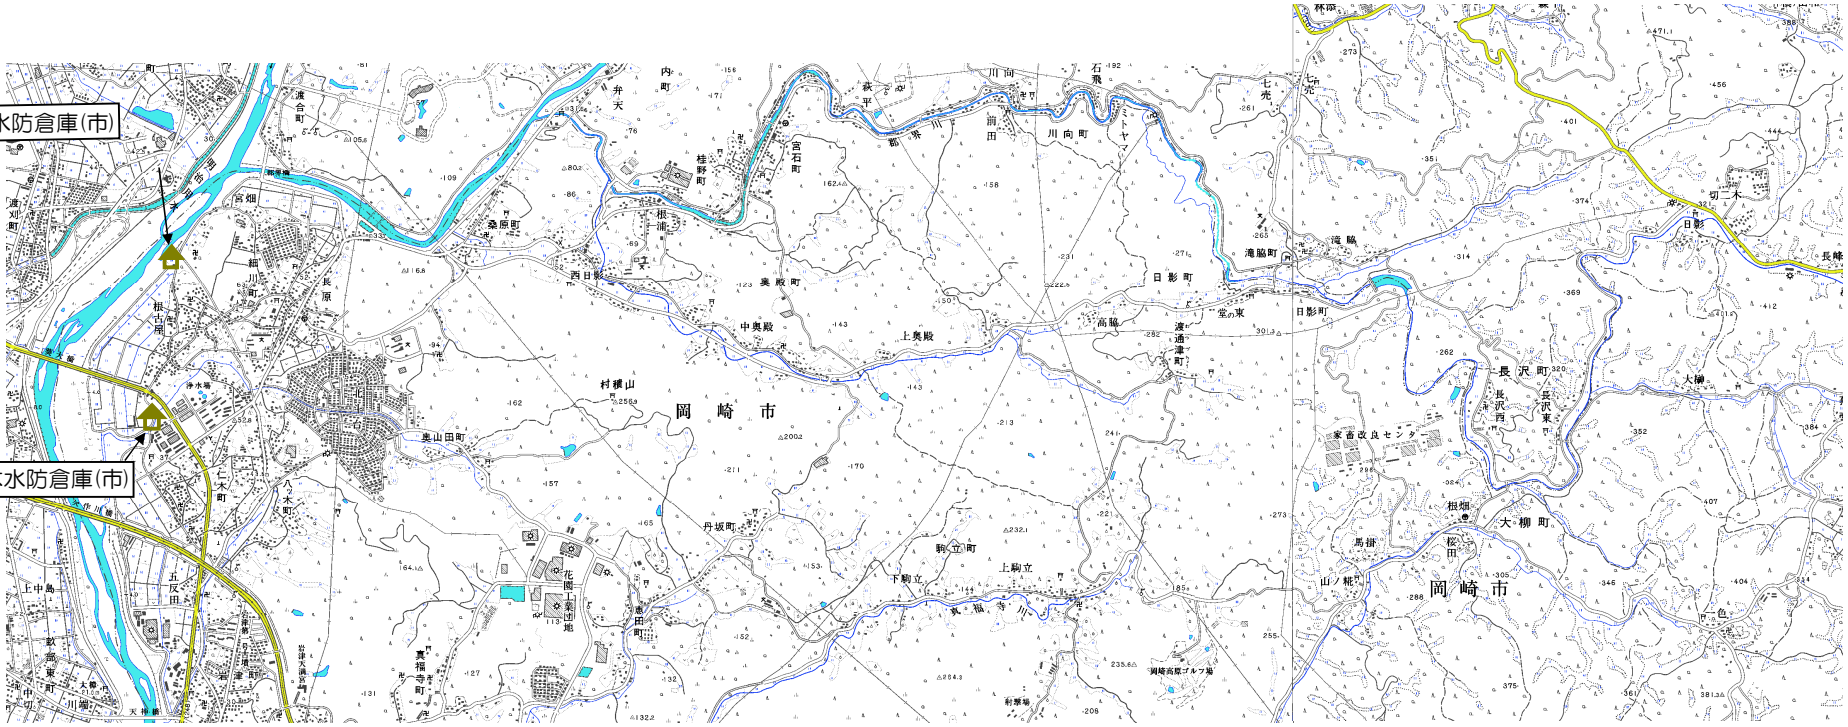

# 令和8年度 県管理河川”水防情報”(岡崎市〈中〉)

## 【岡崎市〈中〉 施設内訳】

|              |      |
|--------------|------|
| 水防倉庫(県)      | 3箇所  |
| 水防倉庫(市)      | 14箇所 |
| 土のう倉庫(市)     | 22箇所 |
| 重要水防箇所(重要度A) | 4箇所  |
| 重要水防箇所(重要度B) | 0箇所  |
| 重要水防箇所(重要度C) | 0箇所  |
| 排水調整対象ポンプ場   | 4箇所  |
| 水位・潮位観測局     | 11箇所 |
| 水防警報発令河川     | なし   |

## ＜特記事項＞

### 【水位観測局(大平)】

|              |            |
|--------------|------------|
| 岡崎市岡町字北久保3番地 |            |
| 堤防高          | : 4.90m    |
| 氾濫危険水位       | : 3.70m    |
| 避難判断水位       | : 3.10m    |
| 出動水位         | : 2.85m    |
| 氾濫注意水位       | : 2.35m    |
| (零点高)        | : TP20.87m |

### 【水位観測局(茅原沢)】

|                  |            |
|------------------|------------|
| 岡崎市茅原沢町梁野106番1地先 |            |
| 堤防高              | : 5.60m    |
| 氾濫危険水位           | : 4.00m    |
| 出動水位             | : 2.90m    |
| 氾濫注意水位           | : 2.30m    |
| (零点高)            | : TP33.25m |


## 【記載事項】

〔建設事務所名:表番号(河川名)〕  
位置<河川距離標>(選定理由)

施設名称(施設管理者)

## 【凡例】

|              |  |
|--------------|--|
| 水防倉庫(県)      |  |
| 水防倉庫(市)      |  |
| 重要水防箇所(重要度A) |  |
| 重要水防箇所(重要度B) |  |
| 重要水防箇所(重要度C) |  |
| 排水調整対象ポンプ場   |  |
| 水位・潮位観測局     |  |
| 水防警報発令河川・海岸  |  |

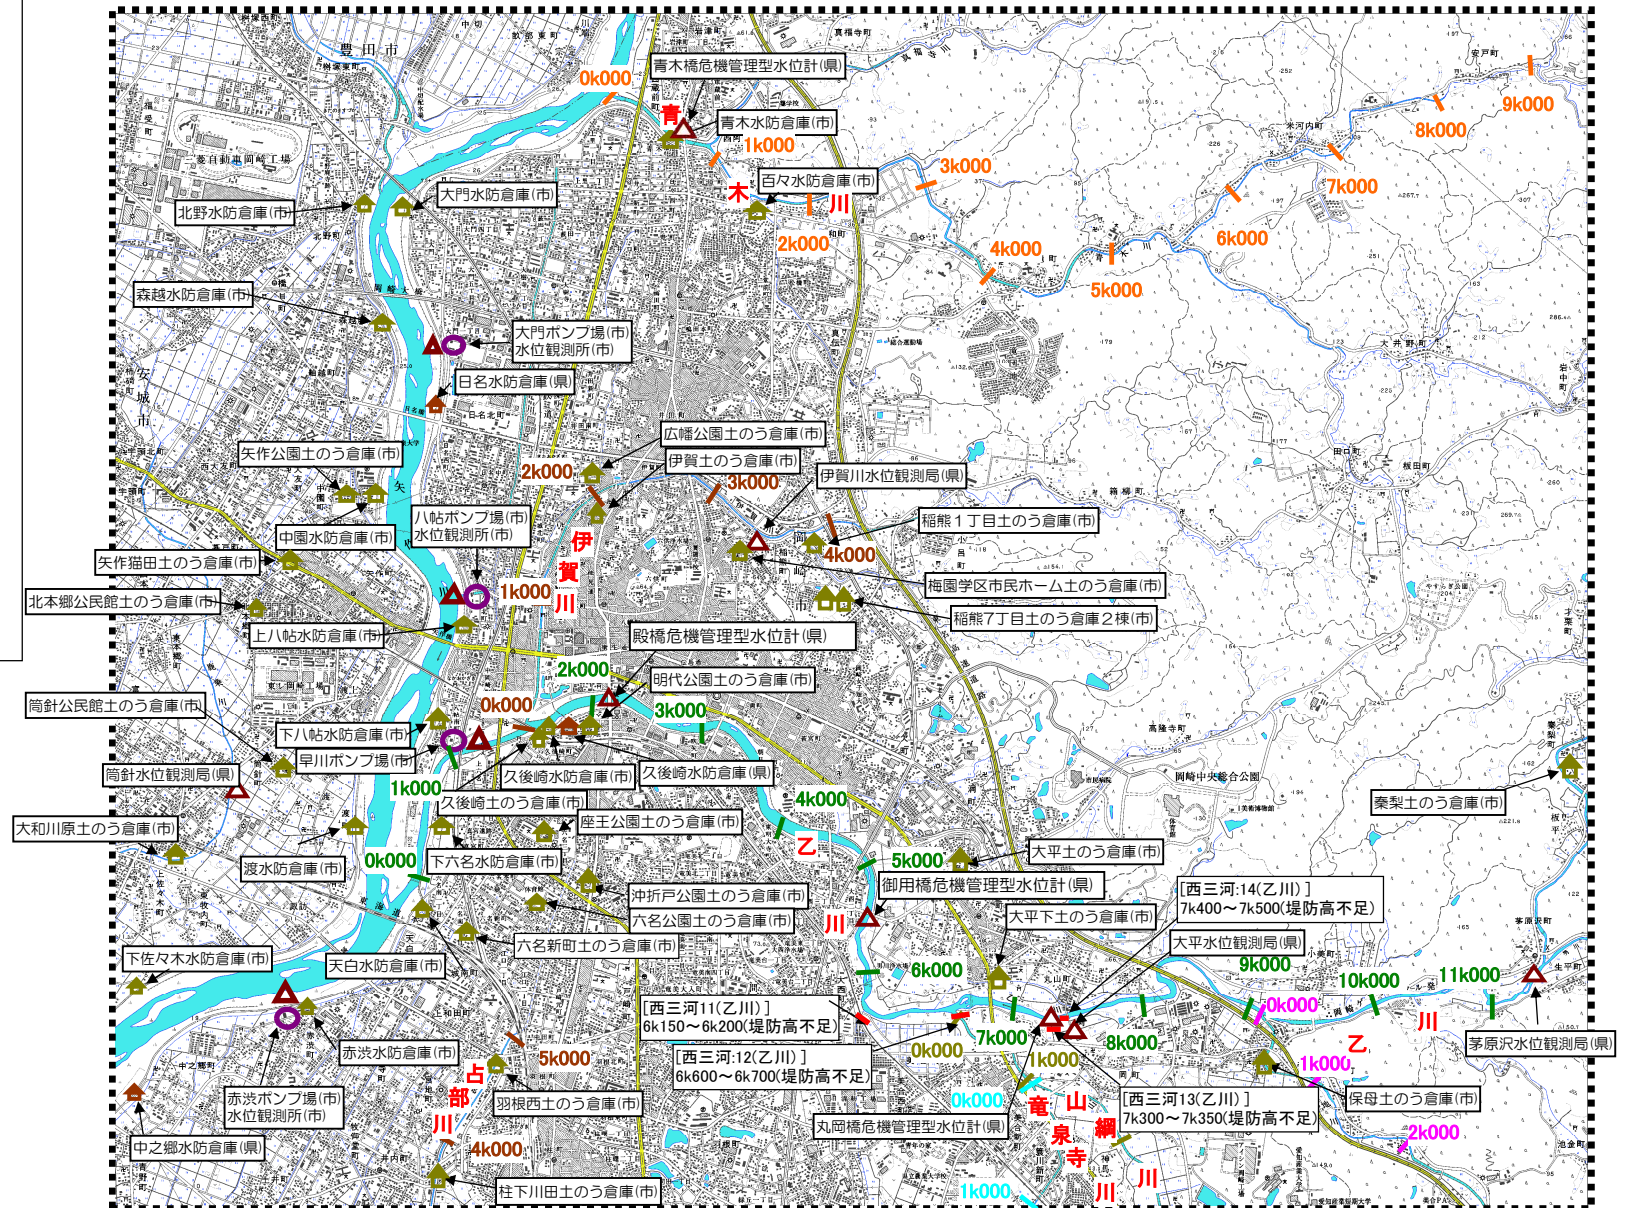

|  |                             |
|--|-----------------------------|
|  | 令和 8 年度 県管理河川”水防情報”（岡崎市〈南〉） |
|--|-----------------------------|

【岡崎市（南） 施設内訳】


|              |     |
|--------------|-----|
| 水防倉庫(県)      | 0箇所 |
| 水防倉庫(市)      | 2箇所 |
| 土のう倉庫(市)     | 7箇所 |
| 重要水防箇所(重要度A) | 4箇所 |
| 重要水防箇所(重要度B) | 1箇所 |
| 重要水防箇所(重要度C) | 0箇所 |
| 排水調整対象ポンプ場   | 3箇所 |
| 水位・潮位観測所     | 5箇所 |
| 水防警報発令河川     | なし  |

＜特記事項＞

## 【広田川水位観測局(永良)】

西尾市下永良町地内  
堤防高 ; 8. 5 8 m  
氾濫危険水位 ; 4. 8 5 m  
避難判断水位 ; 4. 6 0 m  
出動水位 ; 3. 8 0 m  
氾濫注意水位 ; 3. 1 0 m  
(零点高 ; T P 2. 3 0 m)

※T Pは、東京湾中等潮位を表します。

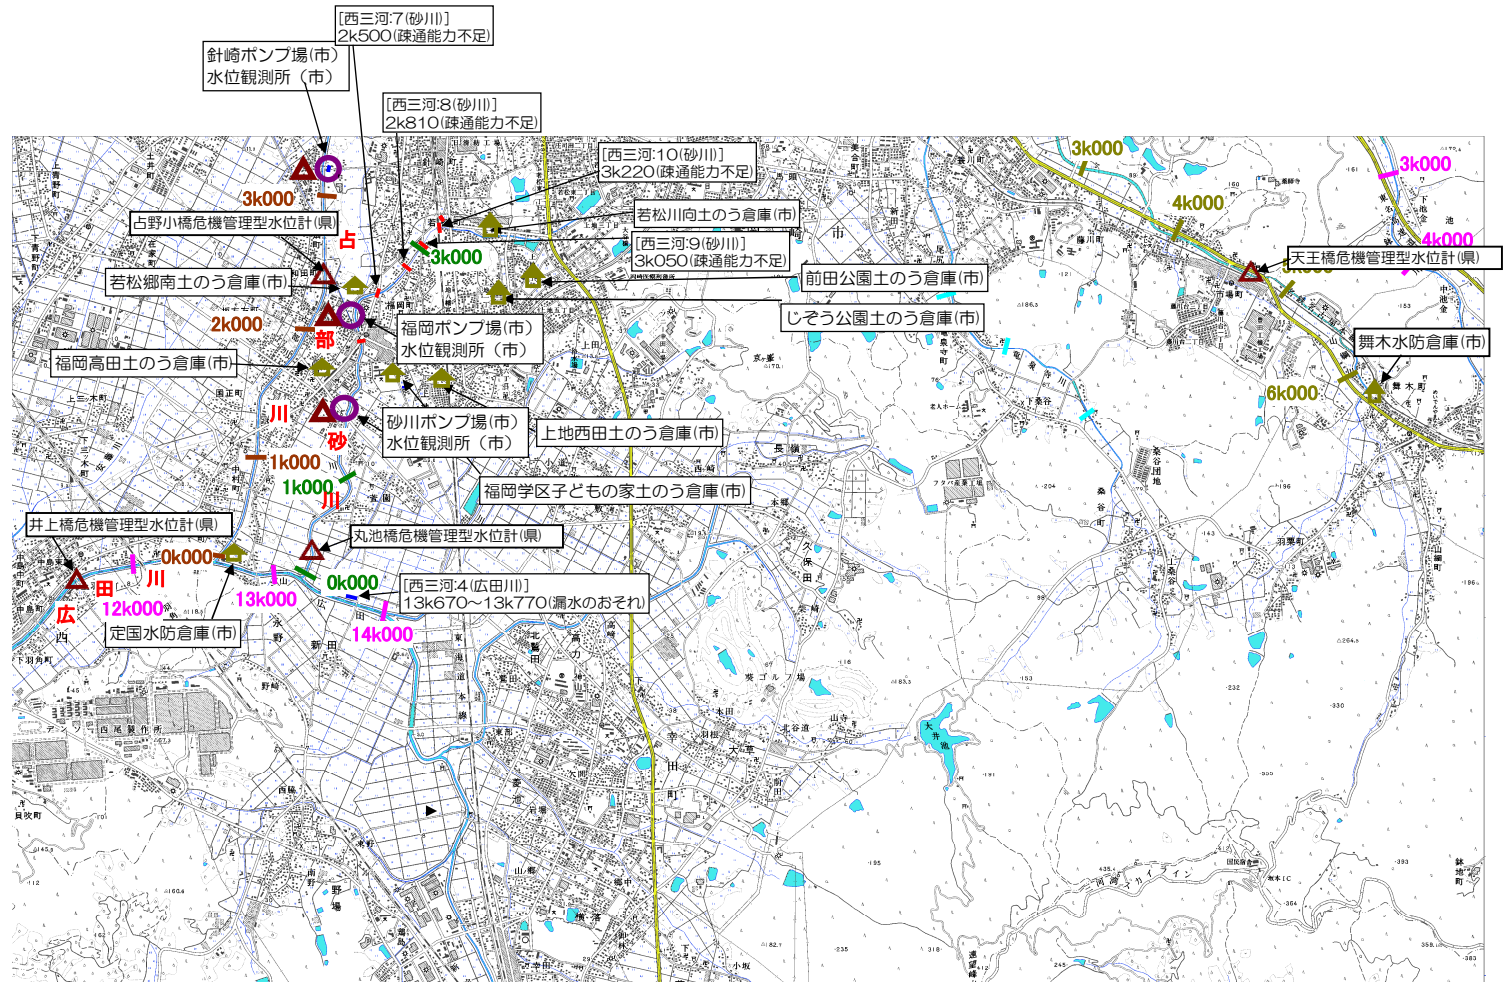

【記載事項】

[建設事務所名：表番号（河川名）]  
位置<河川距離標>（選定理由）

施設名称（施設管理者）

【凡例】

|              |                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 水防倉庫(県)      |  |
| 水防倉庫(市)      |  |
| 重要水防箇所(重要度A) |  |
| 重要水防箇所(重要度B) |  |
| 重要水防箇所(重要度C) |  |
| 排水調整対象ポンプ場   |  |
| 水位・潮位観測局     |  |
| 水防警報発令河川・海岸  |  |

# 令和8年度 県管理河川”水防情報”（岡崎市〈東〉）

## 【岡崎市（東） 施設内訳】

|              |     |
|--------------|-----|
| 水防倉庫(県)      | 0箇所 |
| 土のう倉庫(市)     | 1箇所 |
| 重要水防箇所(重要度A) | 0箇所 |
| 重要水防箇所(重要度B) | 0箇所 |
| 重要水防箇所(重要度C) | 0箇所 |
| 排水調整対象ポンプ場   | 0箇所 |
| 水位・潮位観測局     | 0箇所 |
| 水防警報発令河川     | なし  |

## <特記事項>


## 【記載事項】

[建設事務所名：表番号（河川名）]  
位置<河川距離標>（選定理由）

施設名称（施設管理者）

## 【凡例】

|              |                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 水防倉庫(県)      |  |
| 水防倉庫(市)      |  |
| 重要水防箇所（重要度A） |  |
| 重要水防箇所（重要度B） |  |
| 重要水防箇所（重要度C） |  |
| 排水調整対象ポンプ場   |  |
| 水位・潮位観測局     |  |
| 水防警報発令河川・海岸  |  |

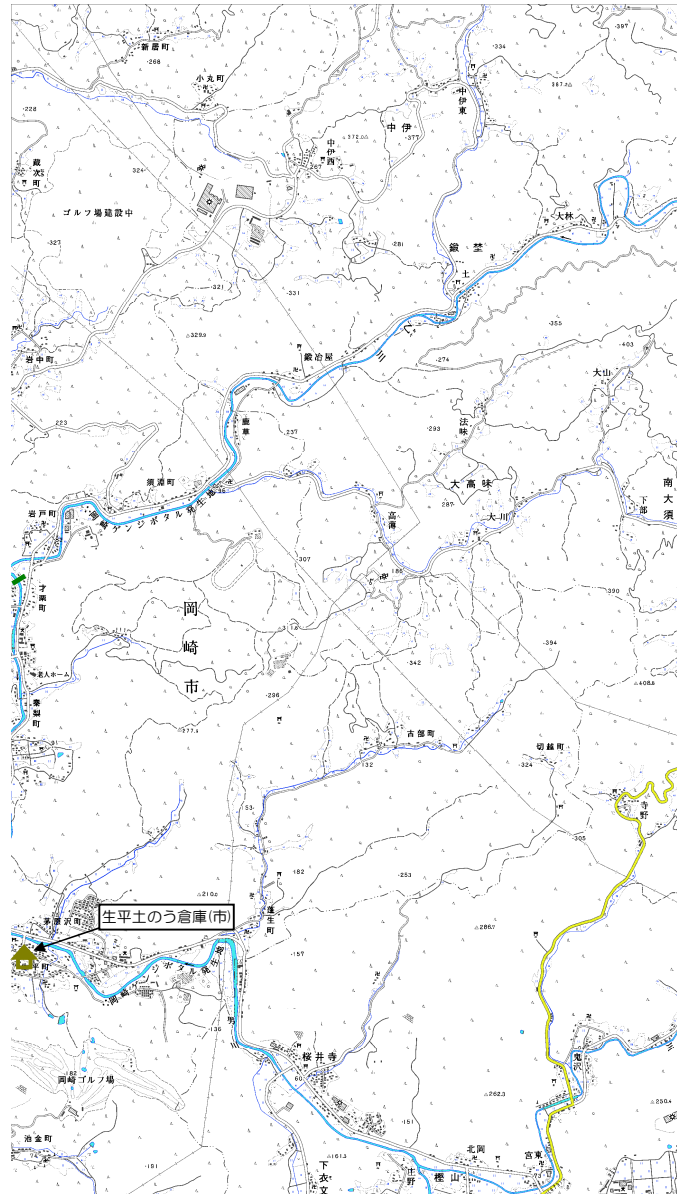

令和8年度 県管理河川”水防情報”（岡崎市〈南東〉）

【岡崎市（南東） 施設内訳】

|              |     |
|--------------|-----|
| 水防倉庫(県)      | 0箇所 |
| 重要水防箇所(重要度A) | 0箇所 |
| 重要水防箇所(重要度B) | 0箇所 |
| 重要水防箇所(重要度C) | 0箇所 |
| 排水調整対象ポンプ場   | 0箇所 |
| 水位・潮位観測局     | 1箇所 |
| 水防警報発令河川     | なし  |

<特記事項>

【記載事項】

[建設事務所名：表番号（河川名）]  
位置<河川距離標>（選定理由）

施設名称（施設管理者）

【凡例】

|              |                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 水防倉庫(県)      |  |
| 水防倉庫(市)      |  |
| 重要水防箇所(重要度A) |  |
| 重要水防箇所(重要度B) |  |
| 重要水防箇所(重要度C) |  |
| 排水調整対象ポンプ場   |  |
| 水位・潮位観測局     |  |
| 水防警報発令河川・海岸  |  |

