

令和8年度 県管理河川”水防情報”（幸田町〈北〉）

【幸田町（北） 施設内訳】

防災倉庫（町）	10箇所
重要水防箇所（重要度A）	5箇所
重要水防箇所（重要度B）	3箇所
重要水防箇所（重要度C）	0箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測局	3箇所
水防警報発令河川	なし

＜特記事項＞

【広田川水位観測局（永良）】

西尾市下永良町地内	
堤防高	： 8. 5 8 m
氾濫危険水位	： 4. 8 5 m
避難判断水位	： 4. 6 0 m
出動水位	： 3. 8 0 m
氾濫注意水位	： 3. 1 0 m
（零点高	： TP 2. 3 0 m）


【記載事項】

〔建設事務所名：表番号（河川名）〕
位置＜河川距離標＞（選定理由）

施設名称（施設管理者）

【凡 例】

水防倉庫（県）	▲
水防倉庫（水防管理団体）	▲
重要水防箇所（重要度A）	■
重要水防箇所（重要度B）	■
重要水防箇所（重要度C）	■
排水調整対象ポンプ場	○
水位・潮位観測局	△
水防警報発令河川・海岸	...

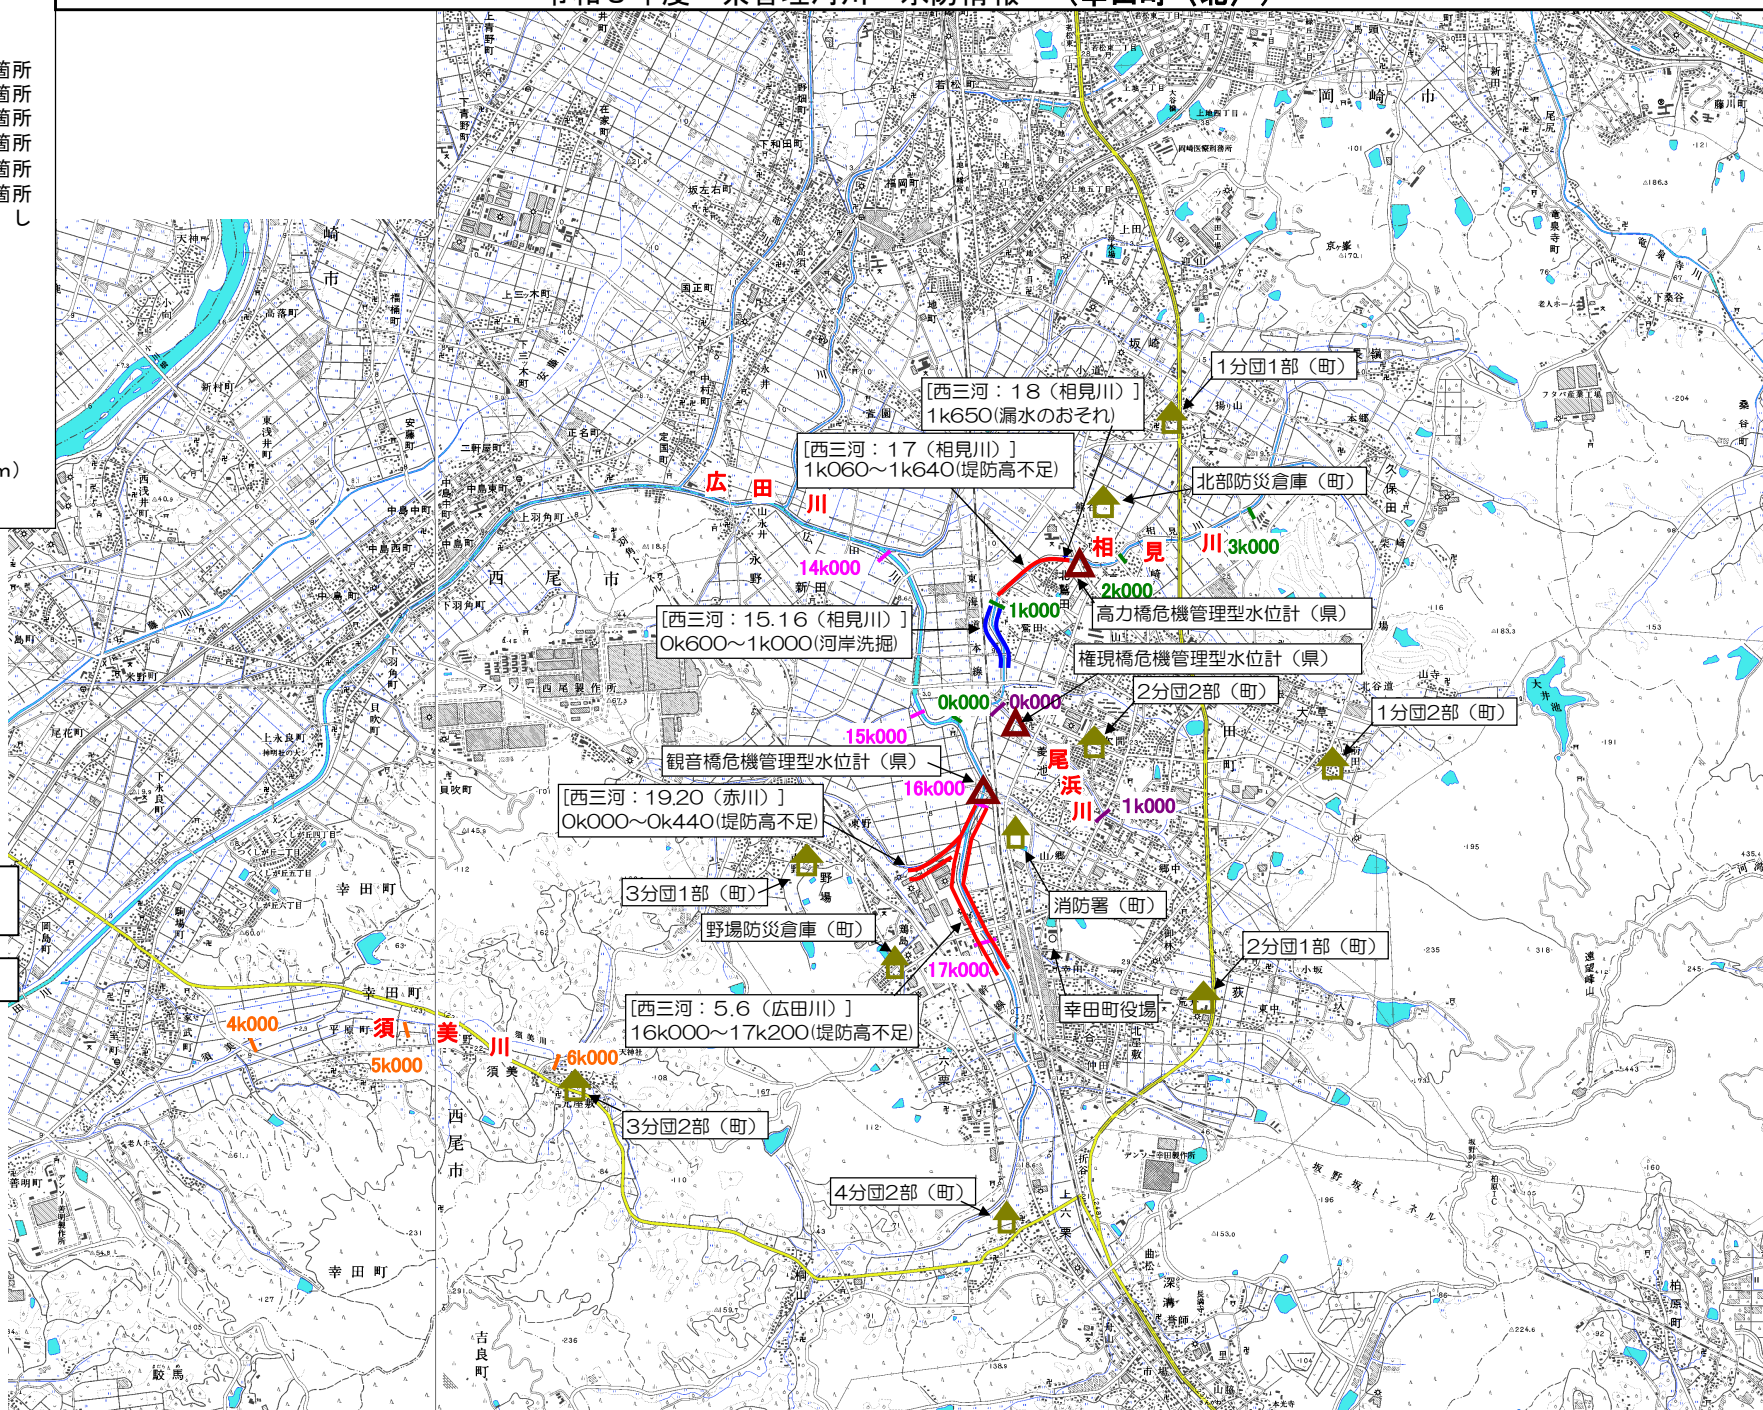

令和8年度 県管理河川”水防情報”（幸田町〈南〉）

【幸田町(南) 施設内訳】

防災倉庫(町)	2箇所
水防倉庫(水防管理団体)	0箇所
重要水防箇所(重要度A)	0箇所
重要水防箇所(重要度B)	0箇所
重要水防箇所(重要度C)	0箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測局	0箇所
水防警報発令河川	なし

<特記事項>

【記載事項】

[建設事務所名：表番号（河川名）]
位置<河川距離標>（選定理由）

施設名称（施設管理者）

【凡例】

水防倉庫(県)	
水防倉庫(水防管理団体)	
重要水防箇所（重要度A）	
重要水防箇所（重要度B）	
重要水防箇所（重要度C）	
排水調整対象ポンプ場	
水位・潮位観測局	
水防警報発令河川・海岸	

