

【北名古屋市（東地区） 施設内訳】

水防倉庫（県）	0箇所
重要水防箇所（重要度A）	0箇所
重要水防箇所（重要度B）	0箇所
重要水防箇所（重要度C）	0箇所
排水調整対象ポンプ場	4箇所
水位・潮位観測局	4箇所
水防警報発令河川	新 川
水防警報発令海岸	な し

＜特記事項＞

【新川水位観測局（久地野）】

北名古屋市久地野南権現

堤防高	：TP7.80m
氾濫危険水位	：TP6.57m
出動水位	：TP5.40m
氾濫注意水位	：TP4.50m

【新川水防警報基準観測局（水場川外水位）】

清須市阿原

堤防高	：TP6.24m（左岸） TP6.28m（右岸）
氾濫危険水位	：TP5.20m
出動水位	：TP3.90m
氾濫注意水位	：TP3.00m

【五条川水位観測局（曾野）】

岩倉市曾野町隅田

堤防高	：TP5.20m
氾濫危険水位	：TP4.05m
避難判断水位	：TP3.65m
出動水位	：TP3.15m
氾濫注意水位	：TP2.60m

【排水調整基準】

（新川上流域：水場川外水位観測局）

排水調整準備水位	：TP3.90m
排水調整停止水位	：TP5.20m
排水調整再開水位	：TP5.00m

（五条川流域：春日水位観測局）

排水調整準備水位	：TP4.60m
排水調整停止水位	：TP5.55m
排水調整再開水位	：TP5.35m


※TPは、東京湾中等潮位を表します。

【記載事項】

〔建設事務所名：表番号（河川名）〕
位置〔河川距離標〕（選定理由）

施設名称（施設管理者）

令和8年度 県管理河川”水防情報”（北名古屋市〈旧師勝町〉）

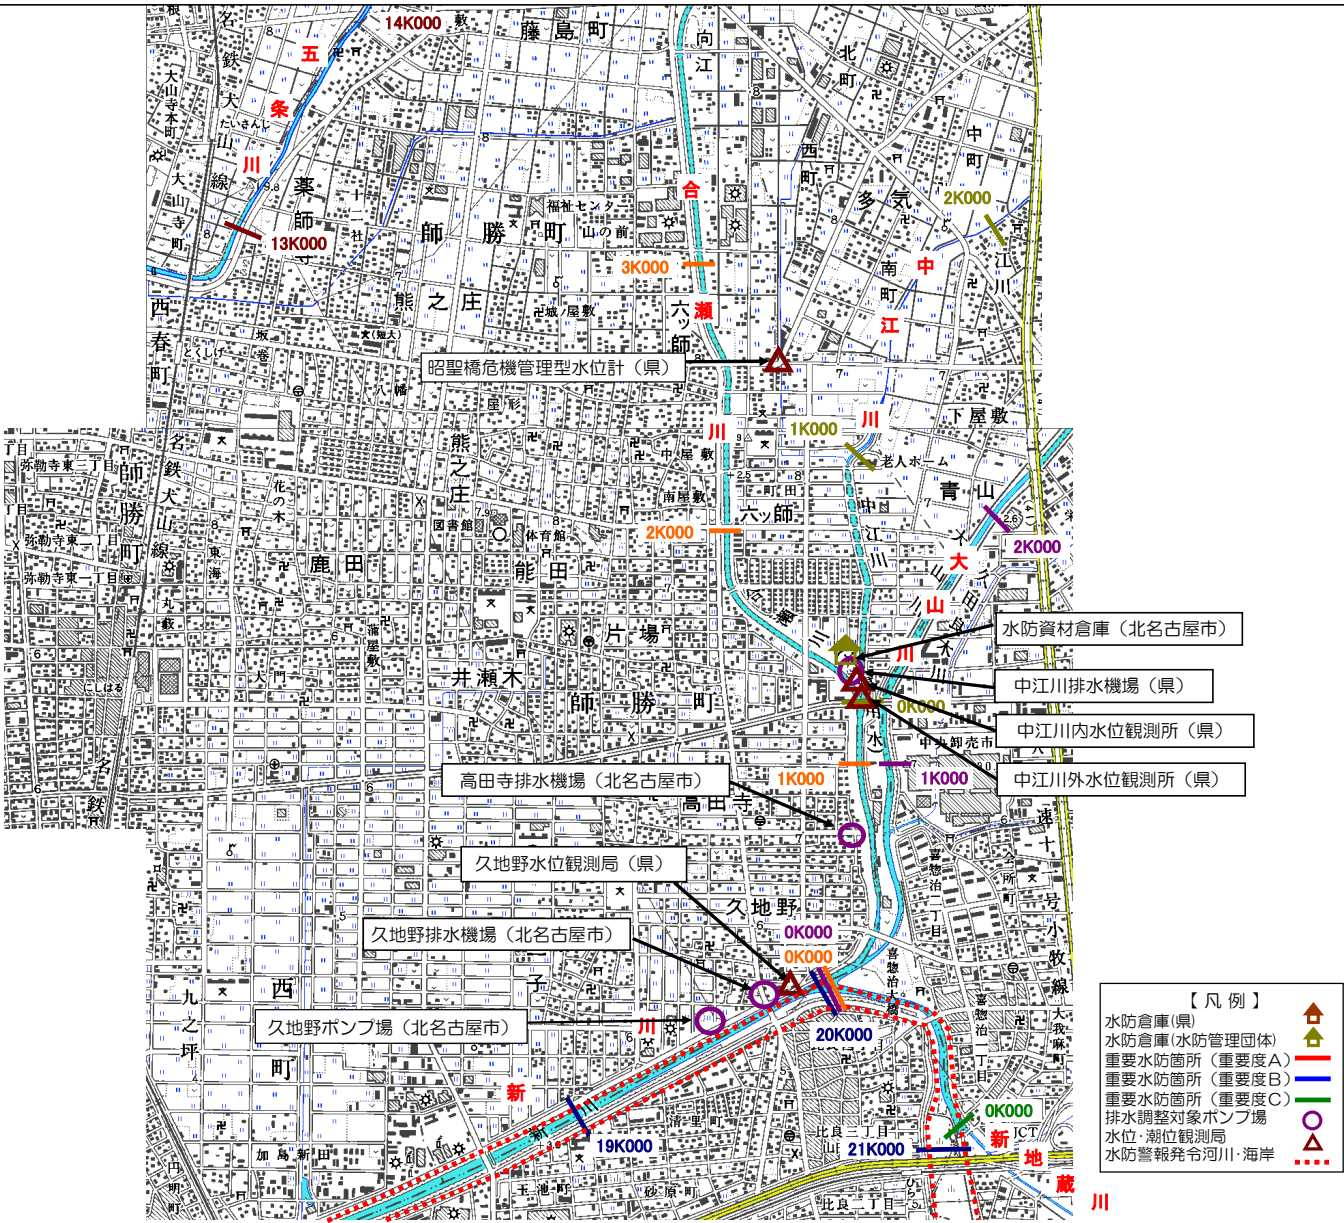

令和8年度 県管理河川”水防情報”（北名古屋市<旧西春町>）

【北名古屋市(西地区) 施設内訳】

水防倉庫(県)	0箇所
重要水防箇所(重要度A)	0箇所
重要水防箇所(重要度B)	0箇所
重要水防箇所(重要度C)	0箇所
排水調整対象ポンプ場	4箇所
水位・潮位観測局	4箇所
水防警報発令河川	新 川
水防警報発令海岸	なし

<特記事項>

【新川水防警報基準観測局(水場川外水位)】

清須市阿原	
堤防高	: TP 6. 24m (左岸)
	TP 6. 28m (右岸)
氾濫危険水位	: TP 5. 20m
出動水位	: TP 3. 90m
氾濫注意水位	: TP 3. 00m

【五条川水位観測局(曾野)】

岩倉市曾野町岡田地先	
堤防高	: TP 5. 20m
氾濫危険水位	: TP 4. 05m
避難判断水位	: TP 3. 65m
出動水位	: TP 3. 15m
氾濫注意水位	: TP 2. 60m

【排水調整基準】

(新川上流域: 水場川外水位観測局)	
排水調整準備水位	: TP 3. 90m
排水調整停止水位	: TP 5. 20m
排水調整再開水位	: TP 5. 00m

(五条川流域: 春日水位観測局)

排水調整準備水位	: TP 4. 60m
排水調整停止水位	: TP 5. 55m
排水調整再開水位	: TP 5. 35m

※TPは、東京湾中等潮位を表します。

【記載事項】

〔建設事務所名: 表番号(河川名)〕
位置<河川距離標>(選定理由)

施設名称(施設管理者)

【凡 例】

水防倉庫(県)	
水防倉庫(水防管理団体)	
重要水防箇所(重要度A)	
重要水防箇所(重要度B)	
重要水防箇所(重要度C)	
排水調整対象ポンプ場	
水位・潮位観測局	
水防警報発令河川・海岸	

